



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Janvier 2013

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Unité	Ligne 1	Ligne 2	Seuil réglementaire AM 20/09/2002
Décembre 2012	ng – I-TEQ/Nm ³	0,0004	0,001	< 0.1
Janvier 2013		Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 1,5h

==> **Ligne 2 :** 0,5h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 1,5h

==> **Ligne 2 :** 5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : janvier 2013

Date d'impression 2013 2 1
Généré par PC SICK 1

0,0004

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec			°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,1	0,1	2,34	5,05	45,73	2,83	0,69	9,13	15,62	11,35	42559,5	12,6	980,32	0,1	0,11	2,4	5,16	46,72	2,89	0,71	24:00
02-janv.	0,21	0,13	2,32	4,5	45,54	3,45	0,81	9,12	15,91	11,39	43296,1	12,91	980,47	0,22	0,13	2,43	4,66	47,07	3,57	0,84	23:52
03-janv.	0,11	0,21	2,13	4,96	45,23	3,33	1,09	9,02	15,85	11,55	41540,2	12,6	968,89	0,11	0,21	2,11	4,94	45,11	3,32	1,09	24:00
04-janv.	0,13	0,2	3,79	5,52	45,52	5,12	1,08	9,07	15,81	11,46	43865,8	13,18	988,9	0,14	0,21	4,05	5,82	47,9	5,39	1,13	23:59
05-janv.	0,04	0,18	2,84	4,8	45,51	4,02	1,56	8,87	15,38	11,74	41784,8	12,85	948,56	0,04	0,18	2,85	4,82	45,66	4,01	1,56	24:00
06-janv.	0,12	0,09	2,23	4,78	46,12	2,57	1,94	8,99	15,64	11,59	43021	13,07	963,71	0,12	0,09	2,3	4,93	47,63	2,65	2,01	24:00
07-janv.	0,14	0,1	3,49	5,06	44,71	3,91	1,08	8,94	15	11,53	41677,2	12,49	970,85	0,14	0,1	3,5	5,07	44,72	3,91	1,08	24:00
08-janv.	0,15	0,14	2,86	5,11	45,37	5,12	0,97	8,95	15,38	11,53	42149	12,69	965,44	0,16	0,14	2,89	5,18	45,89	5,17	0,98	24:00
09-janv.	0,2	0,14	2,66	4,31	45,58	4,41	1,19	9,08	15,77	11,38	45673,5	13,6	991,16	0,22	0,15	2,92	4,7	49,98	4,82	1,32	24:00
10-janv.	0,19	0,13	1,77	4,06	45,81	5,13	1,31	9,13	15,82	11,33	45536,6	13,49	992,29	0,21	0,14	1,93	4,43	50,09	5,54	1,44	24:00
11-janv.	0,2	0,14	4,73	6,27	47,63	3,9	1,94	9,18	15,96	11,28	48256,6	14,24	993,02	0,24	0,17	8,35	7,3	55,14	4,49	2,27	24:00
12-janv.	0,12	0,12	3,68	5,25	47,85	3,81	2,06	9,18	15,94	11,24	48879,2	14,37	994,69	0,14	0,14	4,32	6,16	56,14	4,46	2,42	24:00
13-janv.	0,15	0,09	3,3	5,98	49,49	3,05	1,59	9,15	16	11,36	47910,2	14,26	986,94	0,17	0,1	3,8	6,84	57,08	3,5	1,83	24:00
14-janv.	0,11	0,09	3,93	5,86	47,06	3,58	1,58	9,1	15,42	11,33	48624,9	14,34	987,44	0,13	0,11	4,6	6,83	54,97	4,2	1,85	24:00
15-janv.	0,08	0,27	3,93	5,18	49,15	4,81	1,61	9,26	16,23	11,15	52206,6	15,25	989,22	0,1	0,33	4,93	6,5	61,67	6	2,01	24:00
16-janv.	0,11	0,4	3,97	5,03	47,82	5,56	1,43	9,1	15,52	11,29	51921	15,28	984,99	0,14	0,5	4,96	6,3	59,7	6,9	1,8	24:00
17-janv.	0,13	0,37	3,44	3,96	47,77	4,91	1,54	9,07	15,64	11,3	52445,8	15,45	984,34	0,17	0,47	4,34	4,99	60,28	6,16	1,94	24:00
18-janv.	0,21	0,39	3,36	4,24	45,55	6,77	1,17	8,68	14,07	11,7	46430,9	13,97	957,3	0,24	0,43	3,82	4,72	51,33	7,14	1,34	24:00
19-janv.	0,26	0,38	2,84	4,68	44,04	6,9	0,6	8,41	12,87	11,99	37942,6	11,66	943,83	0,23	0,35	2,61	4,27	40,16	6,41	0,55	24:00
20-janv.	0,13	0,3	2,72	5,54	43,98	4,07	0,86	8,59	13,47	11,89	37328,9	11,43	950,35	0,12	0,27	2,44	4,96	39,44	3,65	0,78	24:00
21-janv.	0,25	0,36	3,59	4,38	47,75	4,21	1,36	9,05	15,46	11,32	49764,3	14,66	986,98	0,3	0,43	4,3	5,2	57,15	5,02	1,64	24:00
22-janv.	0,19	0,39	3,43	5,4	47,8	4,72	1,65	9,19	16,22	11,2	50920	14,95	996,72	0,23	0,48	4,22	6,58	58,62	5,74	2,04	24:00
23-janv.	0,14	0,39	3,15	4,68	46,45	4,56	1,51	8,96	15,83	11,45	47136,2	14,14	975,51	0,15	0,45	3,58	5,34	52,58	5,15	1,71	24:00
24-janv.	0,13	0,46	3,38	5,9	46,38	5,66	1,11	8,62	14,5	11,83	46210,5	14,28	974,77	0,14	0,5	3,75	6,5	51,71	6,1	1,25	24:00
25-janv.	0,15	0,33	3,49	5,25	46,92	6,31	1,08	8,88	15,47	11,5	46076,8	13,83	970,61	0,18	0,36	4,34	5,79	51,98	6,94	1,21	24:00
26-janv.	0,22	0,22	3,75	6,84	51,55	5,59	1,45	9,35	16,9	11,07	53075,3	15,51	996,51	0,28	0,28	4,78	8,74	65,87	6,99	1,84	23:59
27-janv.	0,17	0,14	3,31	6,32	48,28	4,51	1,64	9,34	16,63	11,12	50319,8	14,73	995,71	0,21	0,16	4	7,64	58,43	5,44	1,99	24:00
28-janv.	0,24	0,56	3,64	6,12	53,66	7,32	2,26	9,58	17,09	10,71	55622,7	15,71	1019,15	0,33	0,78	4,86	8,2	71,51	10,08	3,15	23:57
29-janv.	0,09	0,21	3,75	9,8	50,77	5,54	1,9	9,08	16,05	11,37	47538,3	14,19	981,46	0,09	0,23	8,97	10,42	55,38	6,02	2,06	22:53
30-janv.	0,11	0,31	3,67	7,75	47,53	8,21	3,93	9,29	16,06	11,16	47997,7	14,02	993,7	0,12	0,35	4,22	8,91	54,77	9,43	4,54	24:00
31-janv.	0,06	0,26	3,24	7,01	48,1	5,5	4,13	9,25	15,68	11,17	46616,1	13,57	995,13	0,07	0,29	3,62	7,84	53,9	6,14	4,62	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,15	0,24	3,25	5,47	47,12	4,82	1,55		9,05	15,59	11,40	46591,20	13,85	980,93	5,25	8,63	122,18	189,73	1638,56	167,22	55,00	742:40

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0,00

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	1,5
	Cumul annuel	1,5
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	1,5
	Cumul annuel	1,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


C21	Dépassement VLE
DA!	Défaut analyseur
MTE	Maintenance analyseur
DVR	Défaut valeur référence
NOP	Installation à l'arrêt
DTI	Temps de fonctionnement < 66%
>JS	Dépassement VLE jour
PMJ	Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
<MS	T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,1	30	10
02-janv.	0,21	30	10
03-janv.	0,11	30	10
04-janv.	0,13	30	10
05-janv.	0,04	30	10
06-janv.	0,12	30	10
07-janv.	0,14	30	10
08-janv.	0,15	30	10
09-janv.	0,2	30	10
10-janv.	0,19	30	10
11-janv.	0,2	30	10
12-janv.	0,12	30	10
13-janv.	0,15	30	10
14-janv.	0,11	30	10
15-janv.	0,08	30	10
16-janv.	0,11	30	10
17-janv.	0,13	30	10
18-janv.	0,21	30	10
19-janv.	0,26	30	10
20-janv.	0,13	30	10
21-janv.	0,25	30	10
22-janv.	0,19	30	10
23-janv.	0,14	30	10
24-janv.	0,13	30	10
25-janv.	0,15	30	10
26-janv.	0,22	30	10
27-janv.	0,17	30	10
28-janv.	0,24	30	10
29-janv.	0,09	30	10
30-janv.	0,11	30	10
31-janv.	0,06	30	10

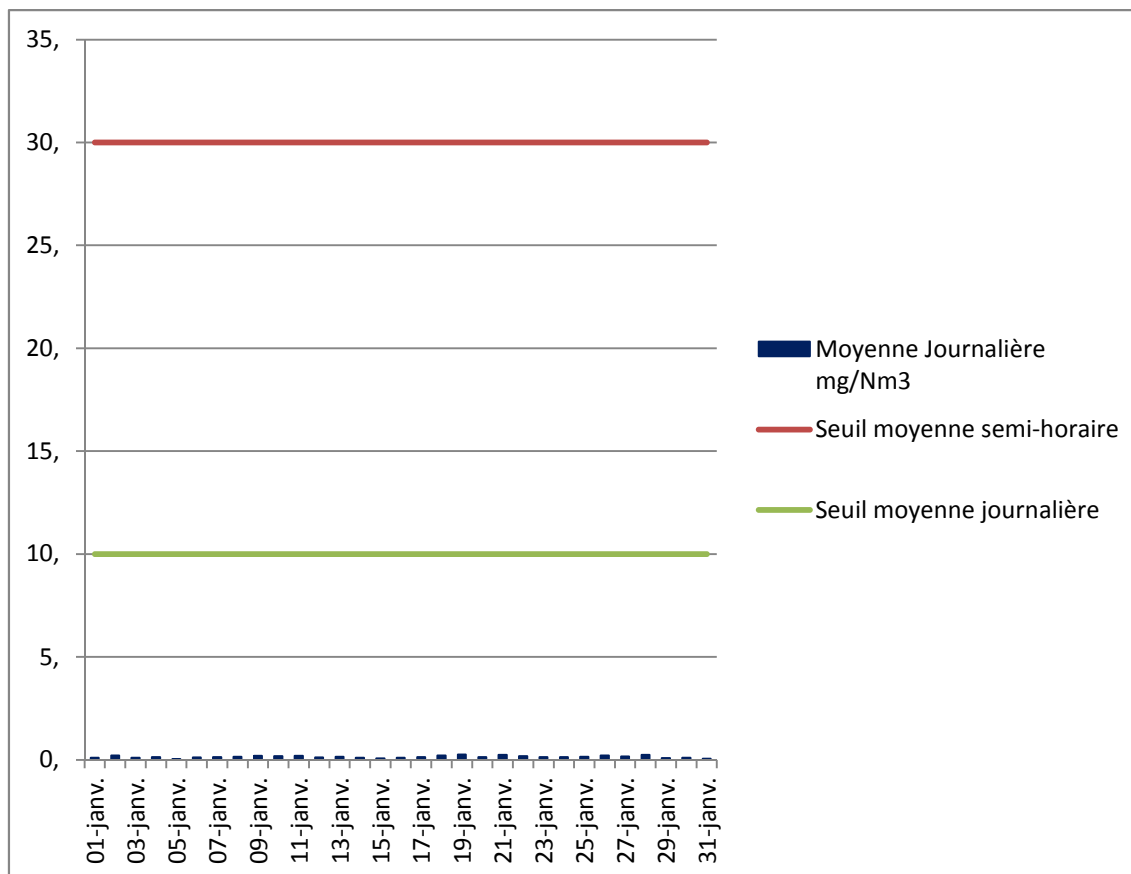


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,1	20	10
02-janv.	0,13	20	10
03-janv.	0,21	20	10
04-janv.	0,2	20	10
05-janv.	0,18	20	10
06-janv.	0,09	20	10
07-janv.	0,1	20	10
08-janv.	0,14	20	10
09-janv.	0,14	20	10
10-janv.	0,13	20	10
11-janv.	0,14	20	10
12-janv.	0,12	20	10
13-janv.	0,09	20	10
14-janv.	0,09	20	10
15-janv.	0,27	20	10
16-janv.	0,4	20	10
17-janv.	0,37	20	10
18-janv.	0,39	20	10
19-janv.	0,38	20	10
20-janv.	0,3	20	10
21-janv.	0,36	20	10
22-janv.	0,39	20	10
23-janv.	0,39	20	10
24-janv.	0,46	20	10
25-janv.	0,33	20	10
26-janv.	0,22	20	10
27-janv.	0,14	20	10
28-janv.	0,56	20	10
29-janv.	0,21	20	10
30-janv.	0,31	20	10
31-janv.	0,26	20	10

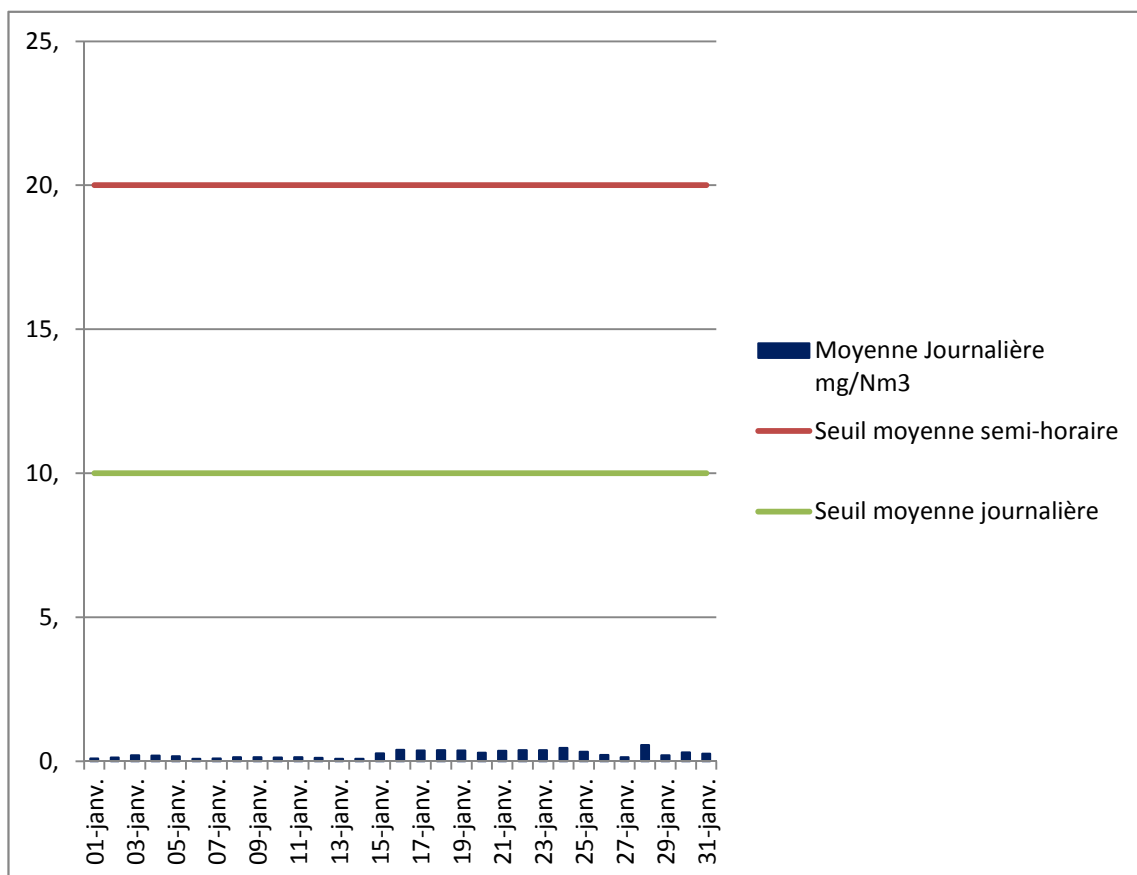

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,34	60	10
02-janv.	2,32	60	10
03-janv.	2,13	60	10
04-janv.	3,79	60	10
05-janv.	2,84	60	10
06-janv.	2,23	60	10
07-janv.	3,49	60	10
08-janv.	2,86	60	10
09-janv.	2,66	60	10
10-janv.	1,77	60	10
11-janv.	4,73	60	10
12-janv.	3,68	60	10
13-janv.	3,3	60	10
14-janv.	3,93	60	10
15-janv.	3,93	60	10
16-janv.	3,97	60	10
17-janv.	3,44	60	10
18-janv.	3,36	60	10
19-janv.	2,84	60	10
20-janv.	2,72	60	10
21-janv.	3,59	60	10
22-janv.	3,43	60	10
23-janv.	3,15	60	10
24-janv.	3,38	60	10
25-janv.	3,49	60	10
26-janv.	3,75	60	10
27-janv.	3,31	60	10
28-janv.	3,64	60	10
29-janv.	3,75	60	10
30-janv.	3,67	60	10
31-janv.	3,24	60	10

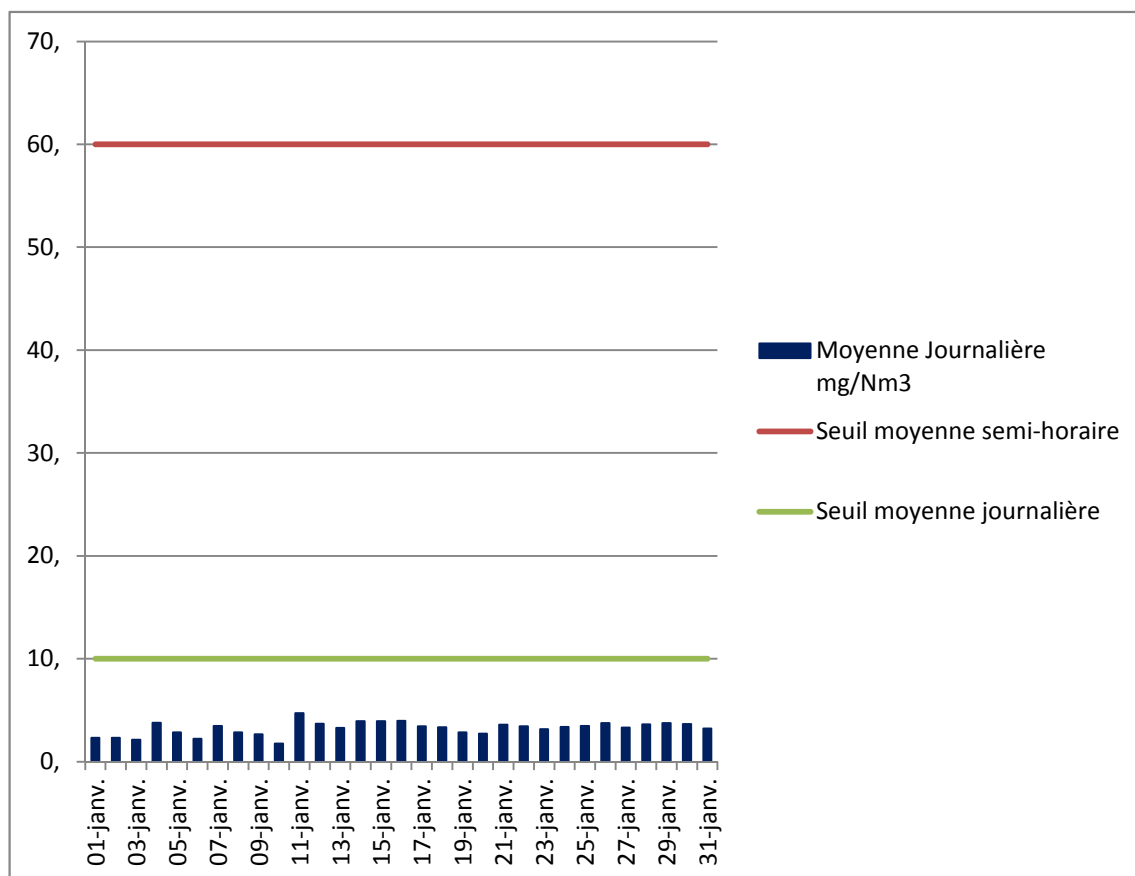


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	5,05	200	50
02-janv.	4,5	200	50
03-janv.	4,96	200	50
04-janv.	5,52	200	50
05-janv.	4,8	200	50
06-janv.	4,78	200	50
07-janv.	5,06	200	50
08-janv.	5,11	200	50
09-janv.	4,31	200	50
10-janv.	4,06	200	50
11-janv.	6,27	200	50
12-janv.	5,25	200	50
13-janv.	5,98	200	50
14-janv.	5,86	200	50
15-janv.	5,18	200	50
16-janv.	5,03	200	50
17-janv.	3,96	200	50
18-janv.	4,24	200	50
19-janv.	4,68	200	50
20-janv.	5,54	200	50
21-janv.	4,38	200	50
22-janv.	5,4	200	50
23-janv.	4,68	200	50
24-janv.	5,9	200	50
25-janv.	5,25	200	50
26-janv.	6,84	200	50
27-janv.	6,32	200	50
28-janv.	6,12	200	50
29-janv.	9,8	200	50
30-janv.	7,75	200	50
31-janv.	7,01	200	50

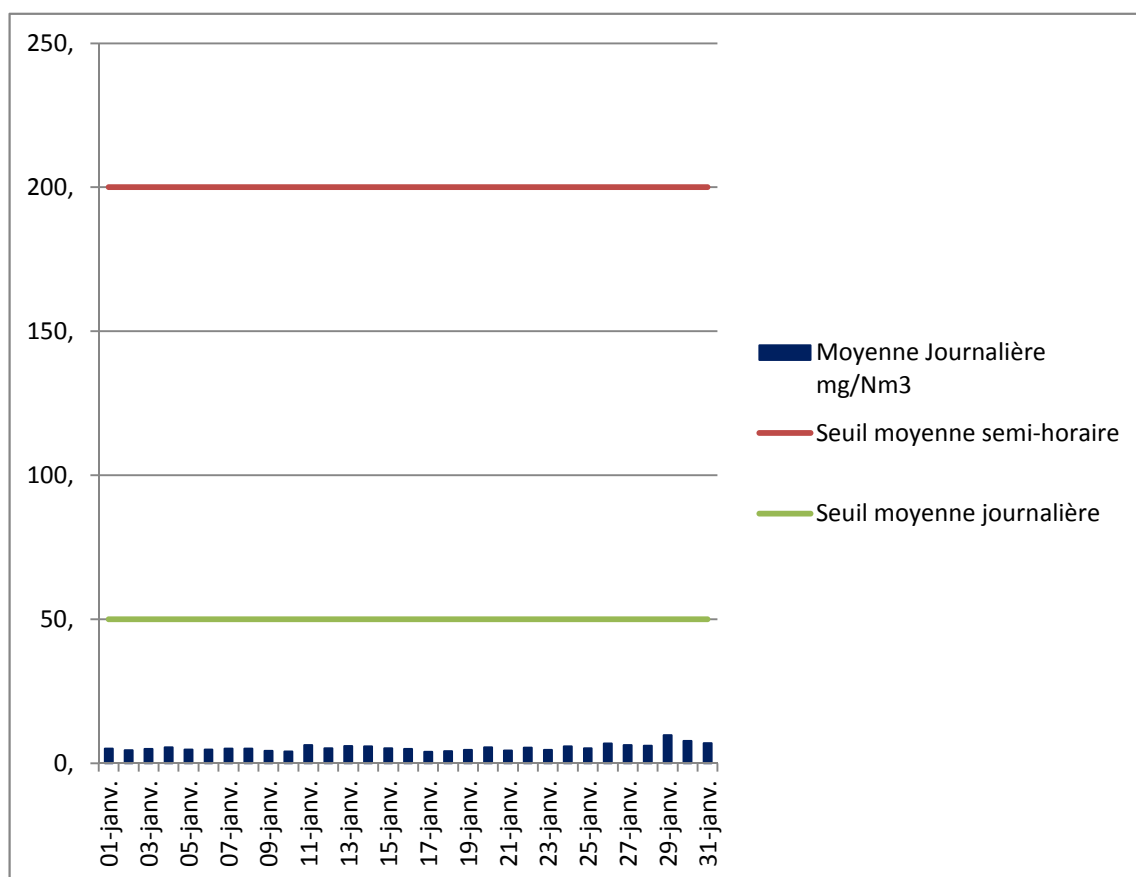


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	45,73	200	80
02-janv.	45,54	200	80
03-janv.	45,23	200	80
04-janv.	45,52	200	80
05-janv.	45,51	200	80
06-janv.	46,12	200	80
07-janv.	44,71	200	80
08-janv.	45,37	200	80
09-janv.	45,58	200	80
10-janv.	45,81	200	80
11-janv.	47,63	200	80
12-janv.	47,85	200	80
13-janv.	49,49	200	80
14-janv.	47,06	200	80
15-janv.	49,15	200	80
16-janv.	47,82	200	80
17-janv.	47,77	200	80
18-janv.	45,55	200	80
19-janv.	44,04	200	80
20-janv.	43,98	200	80
21-janv.	47,75	200	80
22-janv.	47,8	200	80
23-janv.	46,45	200	80
24-janv.	46,38	200	80
25-janv.	46,92	200	80
26-janv.	51,55	200	80
27-janv.	48,28	200	80
28-janv.	53,66	200	80
29-janv.	50,77	200	80
30-janv.	47,53	200	80
31-janv.	48,1	200	80

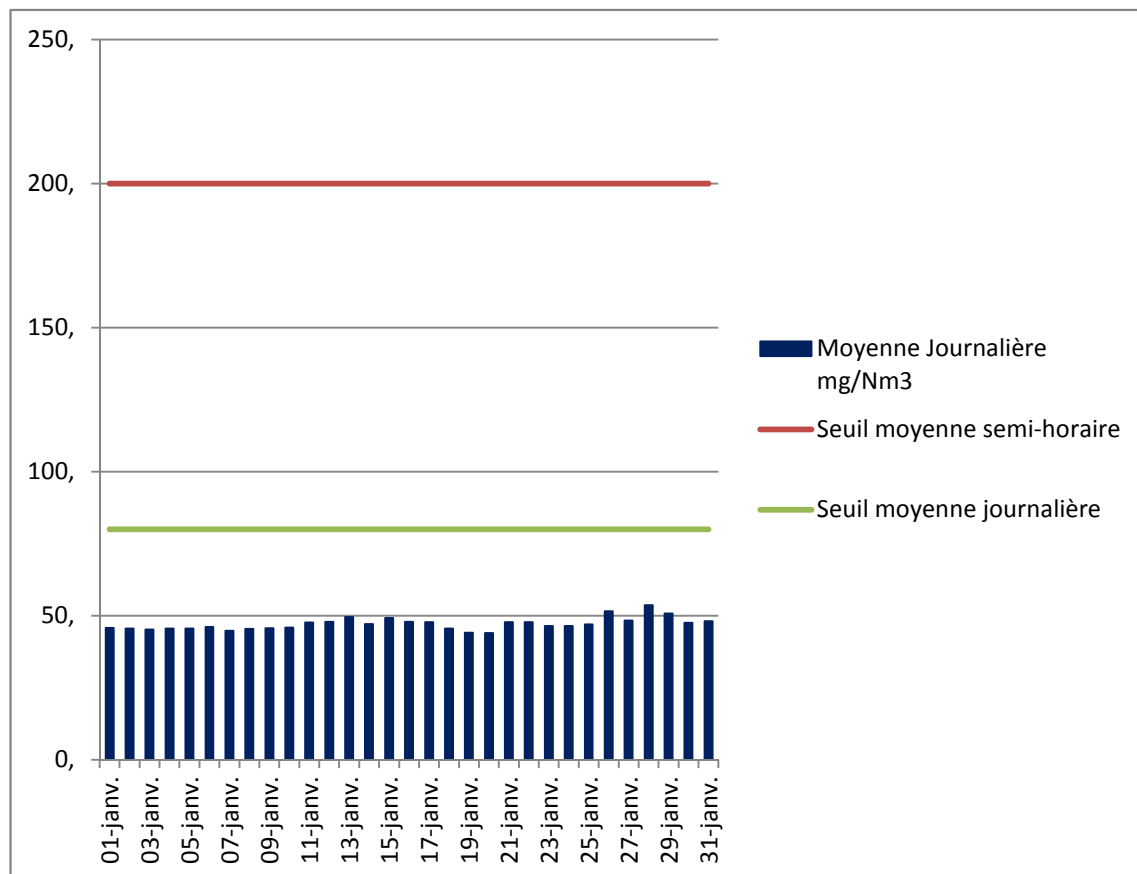

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,83	150	50
02-janv.	3,45	150	50
03-janv.	3,33	150	50
04-janv.	5,12	150	50
05-janv.	4,02	150	50
06-janv.	2,57	150	50
07-janv.	3,91	150	50
08-janv.	5,12	150	50
09-janv.	4,41	150	50
10-janv.	5,13	150	50
11-janv.	3,9	150	50
12-janv.	3,81	150	50
13-janv.	3,05	150	50
14-janv.	3,58	150	50
15-janv.	4,81	150	50
16-janv.	5,56	150	50
17-janv.	4,91	150	50
18-janv.	6,77	150	50
19-janv.	6,9	150	50
20-janv.	4,07	150	50
21-janv.	4,21	150	50
22-janv.	4,72	150	50
23-janv.	4,56	150	50
24-janv.	5,66	150	50
25-janv.	6,31	150	50
26-janv.	5,59	150	50
27-janv.	4,51	150	50
28-janv.	7,32	150	50
29-janv.	5,54	150	50
30-janv.	8,21	150	50
31-janv.	5,5	150	50

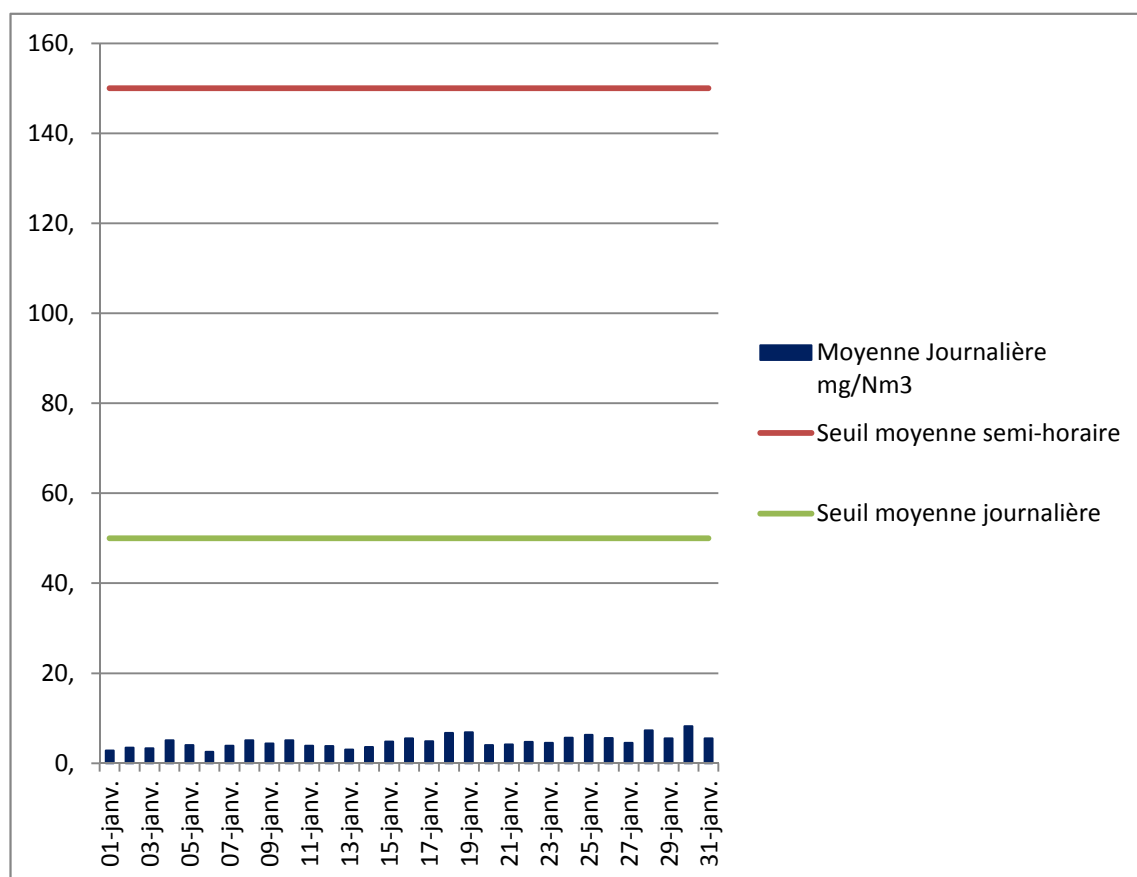

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,69		30
02-janv.	0,81		30
03-janv.	1,09		30
04-janv.	1,08		30
05-janv.	1,56		30
06-janv.	1,94		30
07-janv.	1,08		30
08-janv.	0,97		30
09-janv.	1,19		30
10-janv.	1,31		30
11-janv.	1,94		30
12-janv.	2,06		30
13-janv.	1,59		30
14-janv.	1,58		30
15-janv.	1,61		30
16-janv.	1,43		30
17-janv.	1,54		30
18-janv.	1,17		30
19-janv.	0,6		30
20-janv.	0,86		30
21-janv.	1,36		30
22-janv.	1,65		30
23-janv.	1,51		30
24-janv.	1,11		30
25-janv.	1,08		30
26-janv.	1,45		30
27-janv.	1,64		30
28-janv.	2,26		30
29-janv.	1,9		30
30-janv.	3,93		30
31-janv.	4,13		30

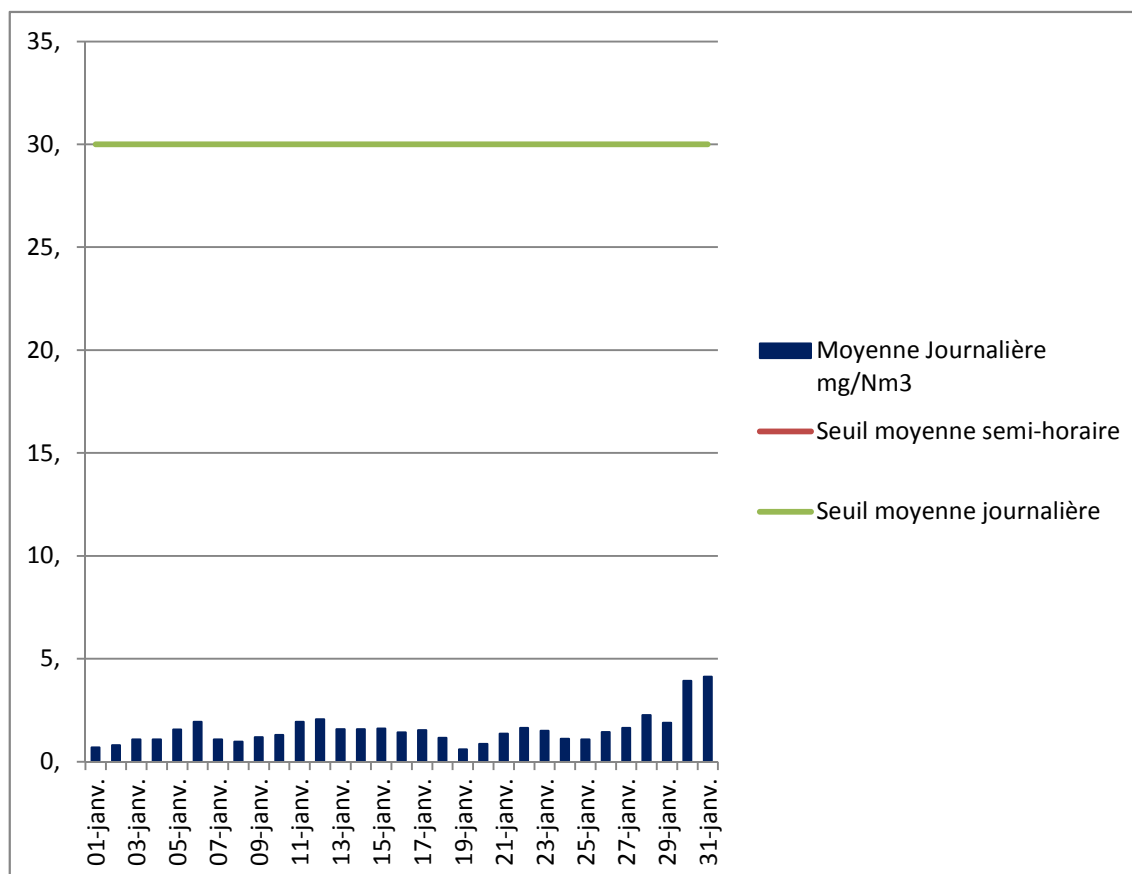

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : janvier 2013

Date d'impression 2013 2 1
Généré par PC SICK 1

0,0004

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec			°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,33	0	3,05	3,73	38,82	2,6	2,51	9,65	16,98	10,88	49632,3	14,25	1007,35	0,39	0	3,64	4,46	46,3	3,09	2,99	24:00
02-janv.	0,34	0,05	3,06	3,58	38,36	2,83	2,48	9,22	16,41	11,3	48671,5	14,49	973,66	0,4	0,05	3,59	4,22	44,63	3,27	2,88	23:52
03-janv.	0,31	0,11	2,64	3,16	38,32	2,89	2,41	9,38	16,93	11,25	46329,2	13,79	979,81	0,35	0,12	2,93	3,52	42,66	3,21	2,68	24:00
04-janv.	0,39	0,22	3,2	3,65	38,72	3,82	2,46	9,56	17,11	11,06	49578,2	14,52	998,91	0,47	0,27	3,83	4,32	46,17	4,55	2,93	24:00
05-janv.	0,32	0,2	3,84	3,9	38,37	3,2	2,39	9,63	16,96	11	45939,9	13,34	997,79	0,36	0,22	4,24	4,31	42,39	3,51	2,63	24:00
06-janv.	0,3	0,04	3,43	3,52	38	2,76	2,43	9,78	16,94	10,81	47376,9	13,5	1008,35	0,34	0,04	3,88	4	43,46	3,14	2,75	24:00
07-janv.	0,32	0,02	3,62	3,58	37,52	2,74	2,4	9,43	15,96	11,09	46179,8	13,37	991,67	0,35	0,02	3,99	3,96	41,69	3,06	2,66	24:00
08-janv.	0,33	0,44	4,25	7,66	36,6	5,32	2,64	9,5	16,34	10,99	47882,7	13,77	990,82	0,38	0,55	4,85	8,51	41,96	6,32	3,06	24:00
09-janv.	0,29	0,05	2,91	3,22	39,48	3,09	2,35	9,68	17,03	10,82	50122,1	14,31	1011,37	0,34	0,06	5,15	3,87	47,51	3,7	2,83	24:00
10-janv.	0,37	0,13	2,4	2,9	38,92	3,67	2,29	9,62	16,82	10,9	50078	14,37	1003,75	0,44	0,15	2,85	3,44	46,89	4,41	2,75	24:00
11-janv.	0,35	0,15	6,17	6,84	42,41	3,74	2,32	9,75	17,44	10,75	53056,8	15,12	1013,02	0,45	0,19	7,66	8,54	53,89	4,78	2,96	24:00
12-janv.	0,49	0,03	4,04	3,88	39,36	3,27	2,37	9,61	16,95	10,87	53638,1	15,38	1009,42	0,61	0,04	6,72	4,98	49,84	4,11	3,01	23:40
13-janv.	0,56	0,03	4,31	4,69	40,31	2,83	2,37	9,61	16,53	10,96	53352,8	15,35	1000,5	0,7	0,04	5,34	5,95	51,85	3,65	3,03	23:57
14-janv.	0,34	0,05	4,98	5,41	40,6	3,04	2,11	9,59	16,31	10,85	54568,6	15,48	1004,73	0,44	0,07	6,52	7,17	53,32	4	2,73	24:00
15-janv.	0,35	0,15	3,95	3,21	40,47	4,87	2,33	9,64	16,93	10,82	57610,5	16,42	1003,23	0,48	0,21	5,46	4,46	56	6,74	3,21	24:00
16-janv.	0,38	0,19	4,04	3,19	40,27	5,21	2,47	9,57	16,87	10,89	57416,6	16,47	1003,37	0,52	0,26	5,57	4,4	55,55	7,18	3,4	24:00
17-janv.	0,32	0,23	4,15	2,63	40,67	4,2	2,42	9,54	16,95	10,89	58291,1	16,74	1010,49	0,44	0,33	5,81	3,68	56,92	5,89	3,39	24:00
18-janv.	0,36	0,19	3,88	2,81	38,7	3,85	2,52	9,2	15,47	11,21	51930,5	15,1	988,92	0,45	0,23	4,89	3,46	48,49	4,78	3,13	24:00
19-janv.	0,4	0,18	4,05	5,91	37,65	3,51	2,42	8,94	14,29	11,53	42435,1	12,61	969,25	0,41	0,19	4,24	6,35	38,44	3,59	2,46	24:00
20-janv.	0,38	0,09	3,37	3,51	36,72	3,02	2,34	8,99	14,42	11,57	40686,7	12,15	970,32	0,37	0,09	3,3	3,42	35,95	2,96	2,28	24:00
21-janv.	0,35	0,07	3,83	3,3	39,61	3,65	2,31	9,65	16,67	10,71	55257,9	15,53	1014,63	0,47	0,09	5,06	4,31	52,43	4,8	3,05	23:56
22-janv.	0,32	0,06	3,6	3,09	40,41	5,22	2,38	9,74	17,18	10,69	55882,9	15,78	1017,49	0,43	0,08	4,83	4,18	54,27	9,81	3,18	24:00
23-janv.	0,39	0,12	3,58	2,41	39,59	4,61	2,35	9,28	16,57	11,17	52647,3	15,5	984,93	0,49	0,15	4,53	3,06	50,08	5,85	2,97	24:00
24-janv.	0,33	0,08	3,75	2,83	39,09	4,99	2,37	9,34	16,2	11,12	51453,4	14,98	989,85	0,4	0,1	4,63	3,45	48,38	6,08	2,93	24:00
25-janv.	0,38	0,1	4,64	3,25	39,9	4,6	2,38	9,3	16,38	11,14	52059	15,24	990,24	0,47	0,12	5,81	4,07	49,87	5,78	2,97	24:00
26-janv.	0,32	0	4,44	3,79	41,32	5,03	2,51	9,85	18,01	10,62	58940,7	16,69	1020,68	0,46	0	6,39	5,52	58,54	7,08	3,55	24:00
27-janv.	0,25	0	3,68	3,39	40,9	4,61	2,44	9,8	17,51	10,71	55426,9	15,75	1014,11	0,34	0	4,91	4,52	54,47	6,14	3,24	24:00
28-janv.	0,34	0	4,11	3,08	40,75	4,12	2,52	9,9	17,89	10,55	59324,1	16,67	1021,69	0,48	0	5,84	4,39	57,8	5,82	3,58	23:56
29-janv.	0,28	0	5,41	5,13	40,78	4,89	2,57	9,5	16,98	11,01	53507,1	15,57	991,99	0,35	0	7,87	6,48	51,55	6,3	3,25	23:40
30-janv.	0,36	0	3,32	4,94	39,89	7,48	2,54	9,31	16,34	11,27	52418,9	15,53	977,67	0,43	0	3,96	5,83	47,59	9,2	3,03	22:54
31-janv.	0,35	0,63	3,95	7,21	36,86	8,14	2,34	9,34	15,94	11,01	50332	14,64	984,99	0,42	0,82	5,75	11,7	44,3	16,77	2,8	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,35	0,12	3,86	3,98	39,33	4,12	2,41		9,51	16,62	10,98	51678,30	14,92	998,23	13,43	4,51	154,03	154,54	1513,17	169,55	92,32	741:55

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0,97

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	1,0	3,5	0,5	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	1,0	3,5	0,5	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	0,5
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	5,0
	Cumul annuel	5,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,33	30	10
02-janv.	0,34	30	10
03-janv.	0,31	30	10
04-janv.	0,39	30	10
05-janv.	0,32	30	10
06-janv.	0,3	30	10
07-janv.	0,32	30	10
08-janv.	0,33	30	10
09-janv.	0,29	30	10
10-janv.	0,37	30	10
11-janv.	0,35	30	10
12-janv.	0,49	30	10
13-janv.	0,56	30	10
14-janv.	0,34	30	10
15-janv.	0,35	30	10
16-janv.	0,38	30	10
17-janv.	0,32	30	10
18-janv.	0,36	30	10
19-janv.	0,4	30	10
20-janv.	0,38	30	10
21-janv.	0,35	30	10
22-janv.	0,32	30	10
23-janv.	0,39	30	10
24-janv.	0,33	30	10
25-janv.	0,38	30	10
26-janv.	0,32	30	10
27-janv.	0,25	30	10
28-janv.	0,34	30	10
29-janv.	0,28	30	10
30-janv.	0,36	30	10
31-janv.	0,35	30	10

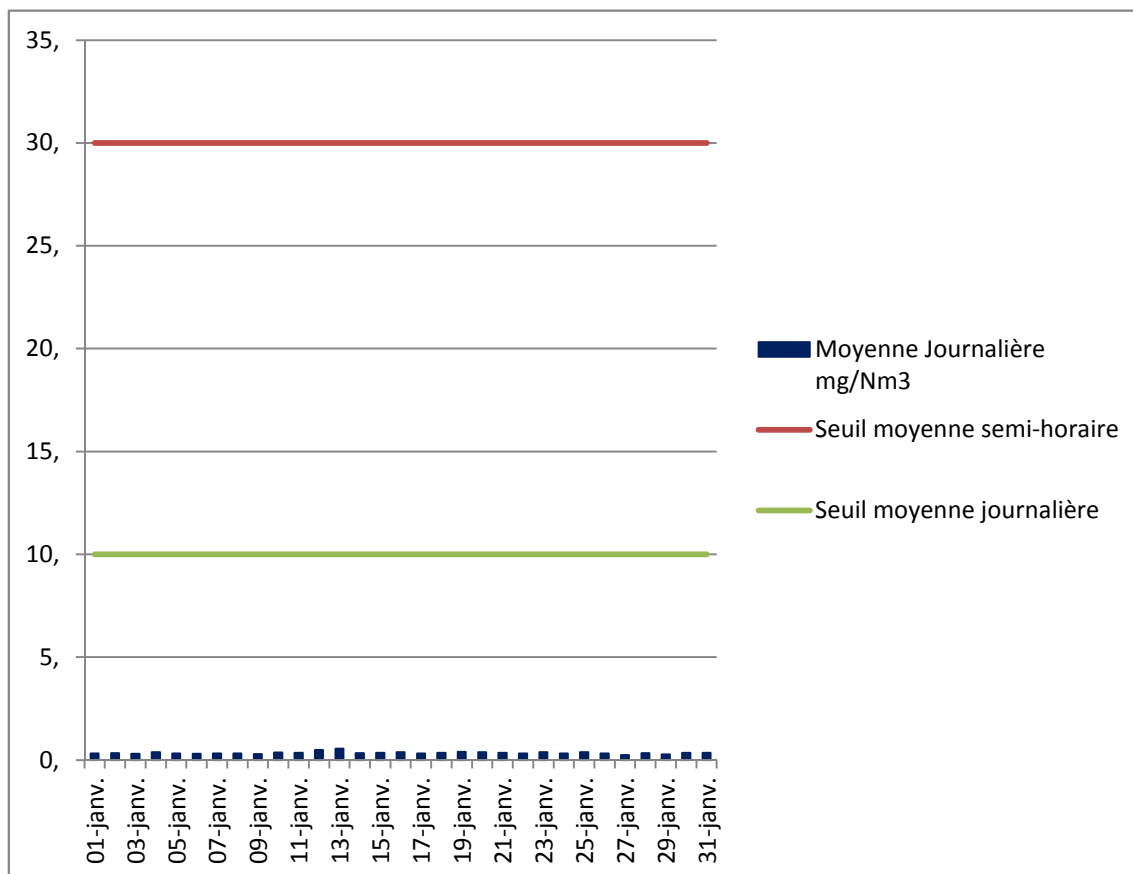


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,	20	10
02-janv.	0,05	20	10
03-janv.	0,11	20	10
04-janv.	0,22	20	10
05-janv.	0,2	20	10
06-janv.	0,04	20	10
07-janv.	0,02	20	10
08-janv.	0,44	20	10
09-janv.	0,05	20	10
10-janv.	0,13	20	10
11-janv.	0,15	20	10
12-janv.	0,03	20	10
13-janv.	0,03	20	10
14-janv.	0,05	20	10
15-janv.	0,15	20	10
16-janv.	0,19	20	10
17-janv.	0,23	20	10
18-janv.	0,19	20	10
19-janv.	0,18	20	10
20-janv.	0,09	20	10
21-janv.	0,07	20	10
22-janv.	0,06	20	10
23-janv.	0,12	20	10
24-janv.	0,08	20	10
25-janv.	0,1	20	10
26-janv.	0,	20	10
27-janv.	0,	20	10
28-janv.	0,	20	10
29-janv.	0,	20	10
30-janv.	0,	20	10
31-janv.	0,63	20	10

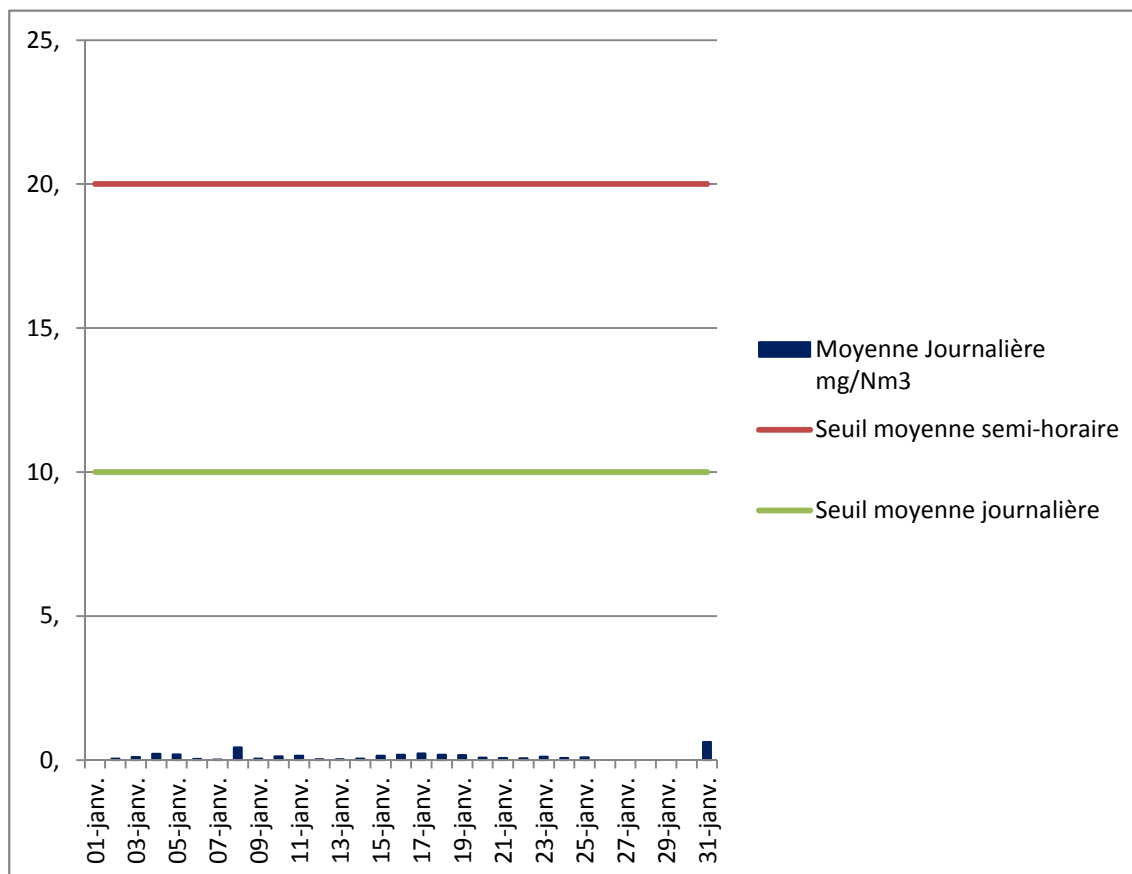


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	3,05	60	10
02-janv.	3,06	60	10
03-janv.	2,64	60	10
04-janv.	3,2	60	10
05-janv.	3,84	60	10
06-janv.	3,43	60	10
07-janv.	3,62	60	10
08-janv.	4,25	60	10
09-janv.	2,91	60	10
10-janv.	2,4	60	10
11-janv.	6,17	60	10
12-janv.	4,04	60	10
13-janv.	4,31	60	10
14-janv.	4,98	60	10
15-janv.	3,95	60	10
16-janv.	4,04	60	10
17-janv.	4,15	60	10
18-janv.	3,88	60	10
19-janv.	4,05	60	10
20-janv.	3,37	60	10
21-janv.	3,83	60	10
22-janv.	3,6	60	10
23-janv.	3,58	60	10
24-janv.	3,75	60	10
25-janv.	4,64	60	10
26-janv.	4,44	60	10
27-janv.	3,68	60	10
28-janv.	4,11	60	10
29-janv.	5,41	60	10
30-janv.	3,32	60	10
31-janv.	3,95	60	10

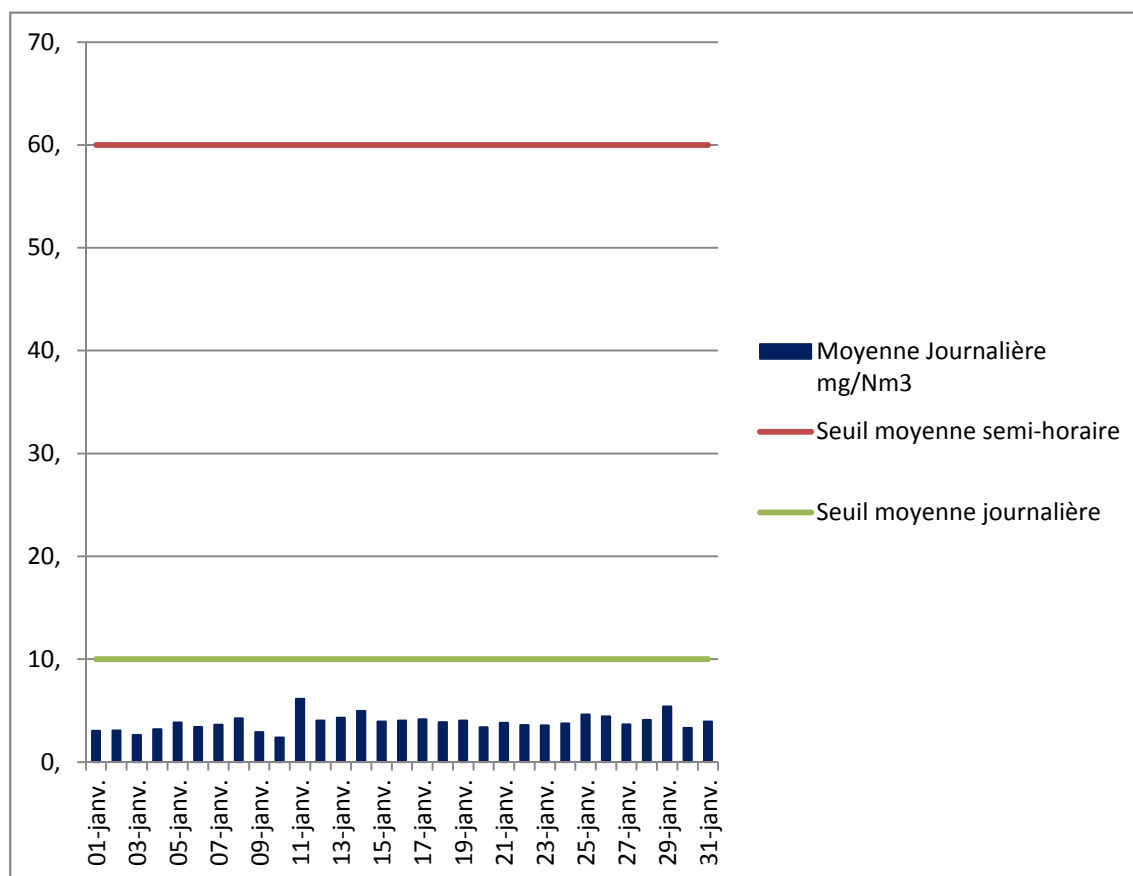


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	3,73	200	50
02-janv.	3,58	200	50
03-janv.	3,16	200	50
04-janv.	3,65	200	50
05-janv.	3,9	200	50
06-janv.	3,52	200	50
07-janv.	3,58	200	50
08-janv.	7,66	200	50
09-janv.	3,22	200	50
10-janv.	2,9	200	50
11-janv.	6,84	200	50
12-janv.	3,88	200	50
13-janv.	4,69	200	50
14-janv.	5,41	200	50
15-janv.	3,21	200	50
16-janv.	3,19	200	50
17-janv.	2,63	200	50
18-janv.	2,81	200	50
19-janv.	5,91	200	50
20-janv.	3,51	200	50
21-janv.	3,3	200	50
22-janv.	3,09	200	50
23-janv.	2,41	200	50
24-janv.	2,83	200	50
25-janv.	3,25	200	50
26-janv.	3,79	200	50
27-janv.	3,39	200	50
28-janv.	3,08	200	50
29-janv.	5,13	200	50
30-janv.	4,94	200	50
31-janv.	7,21	200	50

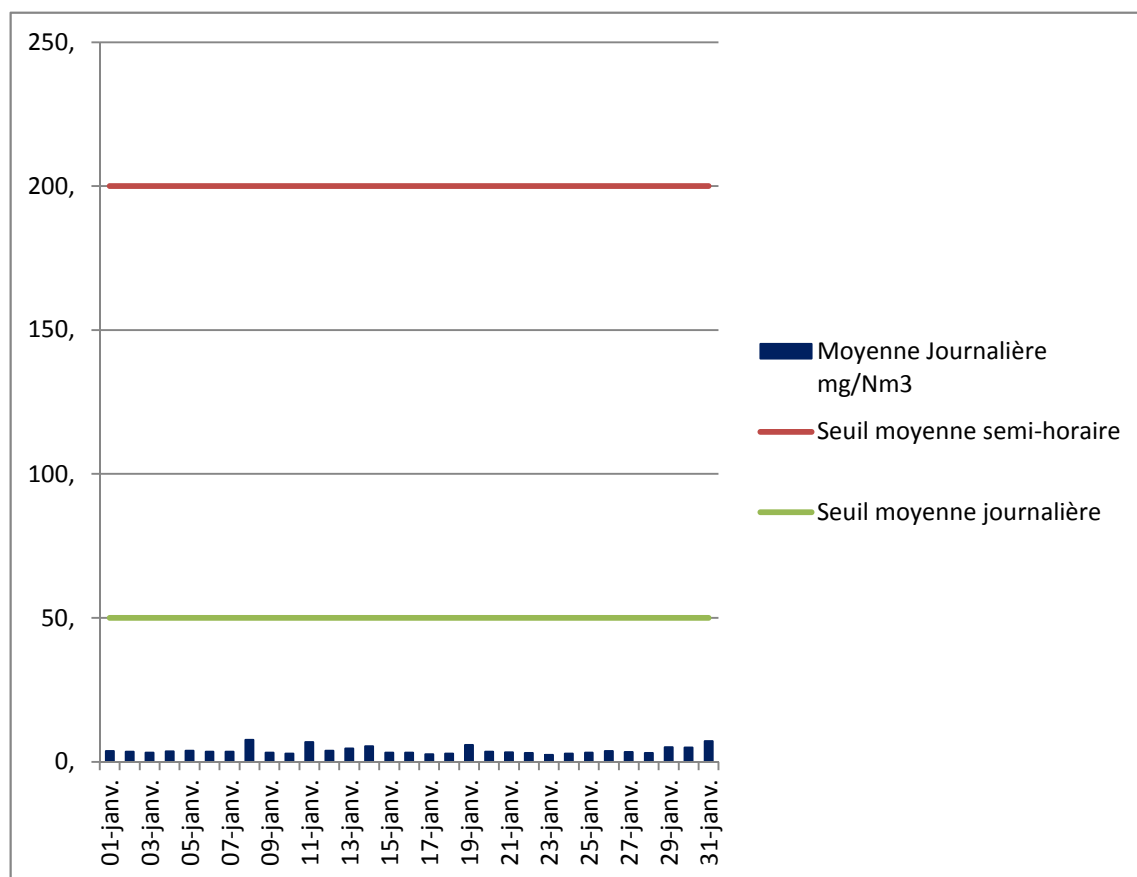

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	38,82	200	80
02-janv.	38,36	200	80
03-janv.	38,32	200	80
04-janv.	38,72	200	80
05-janv.	38,37	200	80
06-janv.	38,	200	80
07-janv.	37,52	200	80
08-janv.	36,6	200	80
09-janv.	39,48	200	80
10-janv.	38,92	200	80
11-janv.	42,41	200	80
12-janv.	39,36	200	80
13-janv.	40,31	200	80
14-janv.	40,6	200	80
15-janv.	40,47	200	80
16-janv.	40,27	200	80
17-janv.	40,67	200	80
18-janv.	38,7	200	80
19-janv.	37,65	200	80
20-janv.	36,72	200	80
21-janv.	39,61	200	80
22-janv.	40,41	200	80
23-janv.	39,59	200	80
24-janv.	39,09	200	80
25-janv.	39,9	200	80
26-janv.	41,32	200	80
27-janv.	40,9	200	80
28-janv.	40,75	200	80
29-janv.	40,78	200	80
30-janv.	39,89	200	80
31-janv.	36,86	200	80

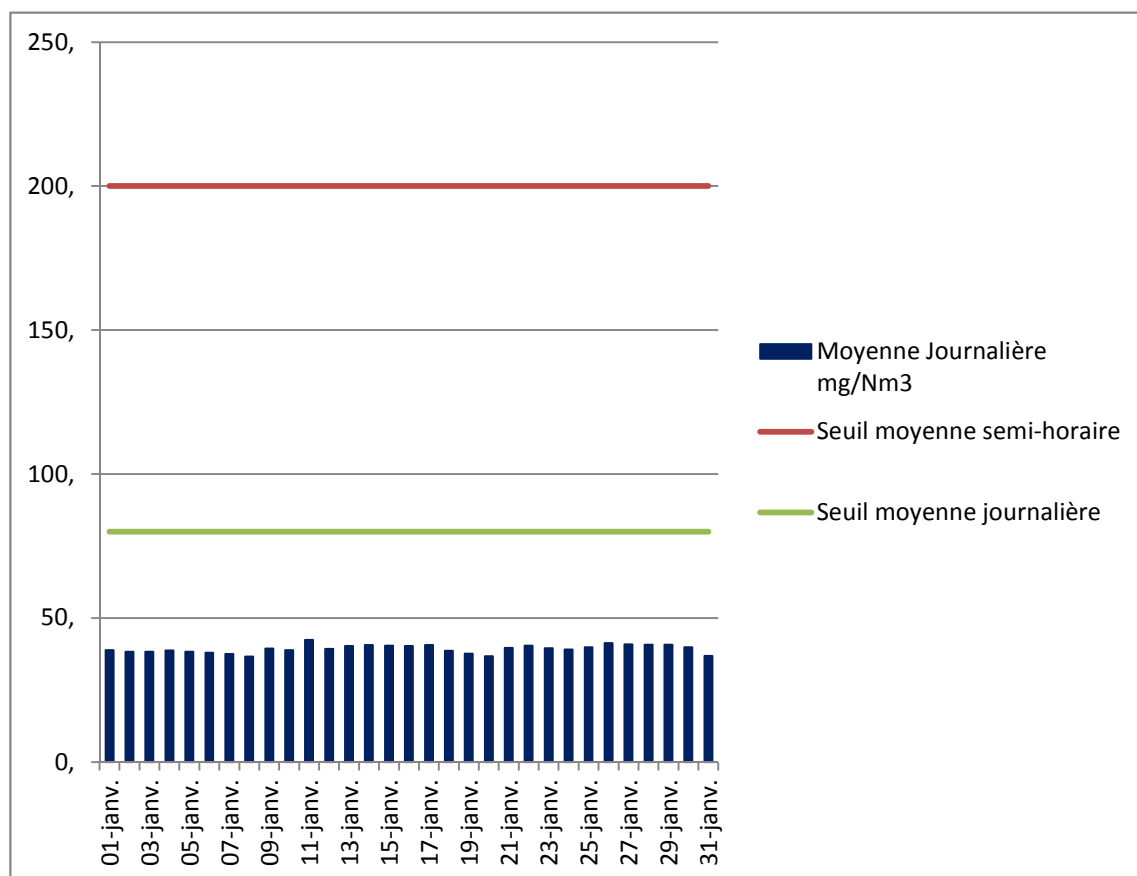

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,6	150	50
02-janv.	2,83	150	50
03-janv.	2,89	150	50
04-janv.	3,82	150	50
05-janv.	3,2	150	50
06-janv.	2,76	150	50
07-janv.	2,74	150	50
08-janv.	5,32	150	50
09-janv.	3,09	150	50
10-janv.	3,67	150	50
11-janv.	3,74	150	50
12-janv.	3,27	150	50
13-janv.	2,83	150	50
14-janv.	3,04	150	50
15-janv.	4,87	150	50
16-janv.	5,21	150	50
17-janv.	4,2	150	50
18-janv.	3,85	150	50
19-janv.	3,51	150	50
20-janv.	3,02	150	50
21-janv.	3,65	150	50
22-janv.	5,22	150	50
23-janv.	4,61	150	50
24-janv.	4,99	150	50
25-janv.	4,6	150	50
26-janv.	5,03	150	50
27-janv.	4,61	150	50
28-janv.	4,12	150	50
29-janv.	4,89	150	50
30-janv.	7,48	150	50
31-janv.	8,14	150	50

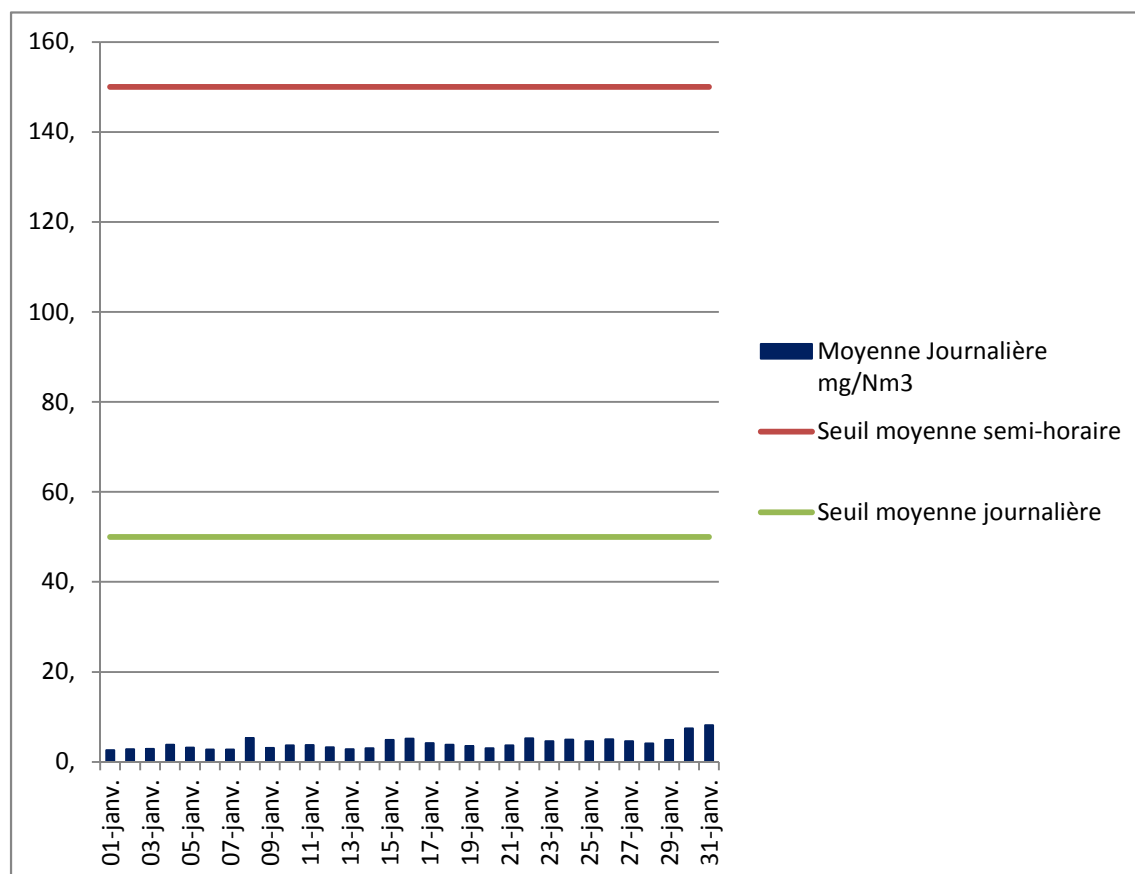

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,51		30
02-janv.	2,48		30
03-janv.	2,41		30
04-janv.	2,46		30
05-janv.	2,39		30
06-janv.	2,43		30
07-janv.	2,4		30
08-janv.	2,64		30
09-janv.	2,35		30
10-janv.	2,29		30
11-janv.	2,32		30
12-janv.	2,37		30
13-janv.	2,37		30
14-janv.	2,11		30
15-janv.	2,33		30
16-janv.	2,47		30
17-janv.	2,42		30
18-janv.	2,52		30
19-janv.	2,42		30
20-janv.	2,34		30
21-janv.	2,31		30
22-janv.	2,38		30
23-janv.	2,35		30
24-janv.	2,37		30
25-janv.	2,38		30
26-janv.	2,51		30
27-janv.	2,44		30
28-janv.	2,52		30
29-janv.	2,57		30
30-janv.	2,54		30
31-janv.	2,34		30

