



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Mars 2013

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Unité	Ligne 1	Ligne 2	Seuil réglementaire AM 20/09/2002
Février 2013	ng – I-TEQ/Nm ³	0,001	0,001	< 0.1
Mars 2013		Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0,0h

==> **Ligne 2 :** 1,0h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 1,5h

==> **Ligne 2 :** 1,5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : mars 2013

Date d'impression 2013 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec			°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,17	0,28	2,34	5,82	46,01	5,48	0,37	9,06	14,92	11,4	48255	14,24	983,09	0,19	0,29	2,48	6,21	48,87	5,74	0,39	21:58
02-mars	0,19	0,26	3,32	7,85	46,17	4,66	0,3	9,22	15,59	11,25	51997,2	15,24	987,29	0,24	0,33	4,16	9,83	57,70	5,80	0,37	24:00
03-mars	0,2	0,23	3,28	8,34	45,65	4,71	0,33	9,18	15,33	11,31	51034,5	15	981,73	0,24	0,28	4,03	10,20	55,82	5,68	0,40	23:57
04-mars	0,21	0,2	3,13	6,86	45,75	4,58	0,35	9,21	15,46	11,14	50349,9	14,58	994,92	0,25	0,23	3,69	7,98	53,88	5,34	0,41	23:21
05-mars	0,18	0,23	3,2	6,28	44,89	5,38	0,33	9,35	15,63	11	49181,3	14,06	1005,69	0,21	0,27	3,78	7,41	52,93	6,34	0,39	24:00
06-mars	0,24	0,3	3,19	6,02	45,18	8,13	0,46	9,37	15,7	11,01	50045,8	14,33	1004,76	0,3	0,36	3,83	7,17	54,38	9,57	0,55	24:00
07-mars	0,16	0,33	3,11	6,16	44,86	7,62	0,47	8,87	14,73	11,53	47790,4	14,28	976,71	0,18	0,38	3,57	7,06	51,46	8,75	0,53	24:00
08-mars	0,15	0,26	3,09	7,03	44,38	4,41	0,42	9	15,41	11,44	45922,7	13,69	982,92	0,17	0,29	3,4	7,71	48,96	4,82	0,47	24:00
09-mars	0,19	0,31	2,92	6,16	46,28	4,4	0,4	8,84	15,49	11,65	45091,8	13,77	962,78	0,2	0,33	3,19	6,73	50,46	4,74	0,43	24:00
10-mars	0,21	0,26	2,76	5,85	44,62	3,15	0,45	8,92	15,25	11,62	43466,6	13,18	967,98	0,22	0,27	2,88	6,11	46,54	3,28	0,47	23:58
11-mars	0,21	1,11	3,32	6,07	45,06	7,59	0,34	9,06	15,63	11,22	49923,8	14,58	983,06	0,27	1,39	4	7,27	53,90	9,51	0,40	24:00
12-mars	0,2	0,27	2,97	5,68	46,76	4,2	0,39	8,93	15,5	11,46	50199,7	15,03	979,2	0,24	0,32	3,58	6,83	56,38	5,07	0,47	24:00
13-mars	0,16	0,29	2,96	5,29	45,92	4,34	0,36	8,97	15,68	11,43	49510,2	14,79	980,45	0,18	0,34	3,51	6,28	54,58	5,15	0,42	24:00
14-mars	0,25	0,32	3,63	5,04	45,3	5,29	0,44	8,56	14,66	11,9	45119,4	13,99	950,92	0,27	0,34	3,92	5,45	49,34	5,64	0,47	24:00
15-mars	0,14	0,35	5,73	4,72	45,5	4,22	0,36	8,5	14,64	12	44874,8	14,07	946,24	0,15	0,37	6,02	5,00	49,01	4,47	0,39	23:58
16-mars	0,27	0,25	3,83	6,03	47,24	4,18	0,4	8,89	15,84	11,59	51199,6	15,6	970,27	0,33	0,31	4,69	7,37	58,02	5,13	0,49	23:58
17-mars	0,2	0,21	3,76	7,15	46,77	3,32	0,42	8,96	15,71	11,52	49059,5	14,8	972,37	0,22	0,25	4,46	8,40	55,30	3,95	0,49	24:00
18-mars	0,23	0,21	3,39	6,02	43,98	4,3	0,49	8,37	14,02	12,13	40617,1	12,84	939,08	0,22	0,2	3,34	5,85	42,90	4,27	0,48	24:00
19-mars	0,19	0,24	3,94	7,58	46,56	4,72	0,4	8,58	14,91	11,89	43966,8	13,68	951,13	0,19	0,25	4,17	8,05	49,13	4,95	0,42	23:58
20-mars	0,15	0,32	3,63	5,29	44,49	5,94	0,38	8,5	14,71	11,97	43045,8	13,48	939,24	0,15	0,33	3,75	5,48	45,99	6,10	0,40	24:00
21-mars	0,16	0,31	3,51	6,07	46,67	3,94	0,32	8,62	15,19	11,86	43240,5	13,45	949,94	0,16	0,32	5,61	6,40	48,59	4,08	0,33	24:00
22-mars	0,17	0,27	2,66	4,26	44,44	3,94	0,4	8,62	15,1	11,85	43100	13,38	946,11	0,17	0,27	2,69	4,32	45,11	3,99	0,40	23:33
23-mars	0,11	0,3	2,15	4,52	45,04	3,9	0,37	8,66	15,4	11,84	43837,5	13,64	949,35	0,12	0,31	2,27	4,75	47,40	4,09	0,39	24:00
24-mars	0,13	0,25	2	5,09	45,63	3,18	0,41	8,92	16,19	11,62	46986,7	14,41	966,74	0,14	0,28	2,26	5,78	51,50	3,59	0,46	24:00
25-mars	0,2	0,25	2,89	5,9	46,69	3,98	0,41	8,76	16,01	11,69	50595,5	15,6	960,34	0,24	0,31	3,48	7,14	56,75	4,83	0,50	24:00
26-mars	0,18	0,26	2,42	5,08	45,39	4,89	0,41	8,51	14,93	11,98	45988,1	14,45	941,26	0,2	0,29	2,69	5,66	50,10	5,40	0,45	23:57
27-mars	0,27	0,29	3,54	4,59	45,18	7,32	0,52	8,4	13,91	12,01	45298,3	14,12	989,99	0,23	0,24	2,97	3,83	37,23	6,41	0,43	18:14
28-mars	0,19	0,28	3,38	3,48	43,94	8,14	0,43	8,21	13,5	12,22	42260	13,42	948,97	0,2	0,28	3,45	3,54	44,50	8,22	0,44	23:58
29-mars	0,24	0,38	2,7	4,26	44,49	9,17	0,41	8,56	14,3	11,84	47191,1	14,5	959,95	0,27	0,43	4,31	4,57	50,16	10,14	0,46	23:51
30-mars	0,23	0,5	2,08	3,49	44,47	7,1	0,42	8,54	14,81	11,91	44419,4	13,85	937,08	0,25	0,54	2,22	3,72	47,43	7,63	0,45	24:00
31-mars	0,25	0,28	2,06	3,84	44,53	4,59	0,45	8,58	14,47	11,94	43302,9	13,48	936,31	0,25	0,27	2,05	3,81	44,35	4,57	0,45	23:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,19	0,31	3,13	5,67	45,41	5,19	0,40		8,80	15,12	11,65	46673,30	14,18	965,99	6,65	10,70	110,45	195,90	1558,70	177,23	13,59	733:41

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0,00

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	1,5
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	1,5
	Cumul annuel	4,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,17	30	10
02-mars	0,19	30	10
03-mars	0,2	30	10
04-mars	0,21	30	10
05-mars	0,18	30	10
06-mars	0,24	30	10
07-mars	0,16	30	10
08-mars	0,15	30	10
09-mars	0,19	30	10
10-mars	0,21	30	10
11-mars	0,21	30	10
12-mars	0,2	30	10
13-mars	0,16	30	10
14-mars	0,25	30	10
15-mars	0,14	30	10
16-mars	0,27	30	10
17-mars	0,2	30	10
18-mars	0,23	30	10
19-mars	0,19	30	10
20-mars	0,15	30	10
21-mars	0,16	30	10
22-mars	0,17	30	10
23-mars	0,11	30	10
24-mars	0,13	30	10
25-mars	0,2	30	10
26-mars	0,18	30	10
27-mars	0,27	30	10
28-mars	0,19	30	10
29-mars	0,24	30	10
30-mars	0,23	30	10
31-mars	0,25	30	10

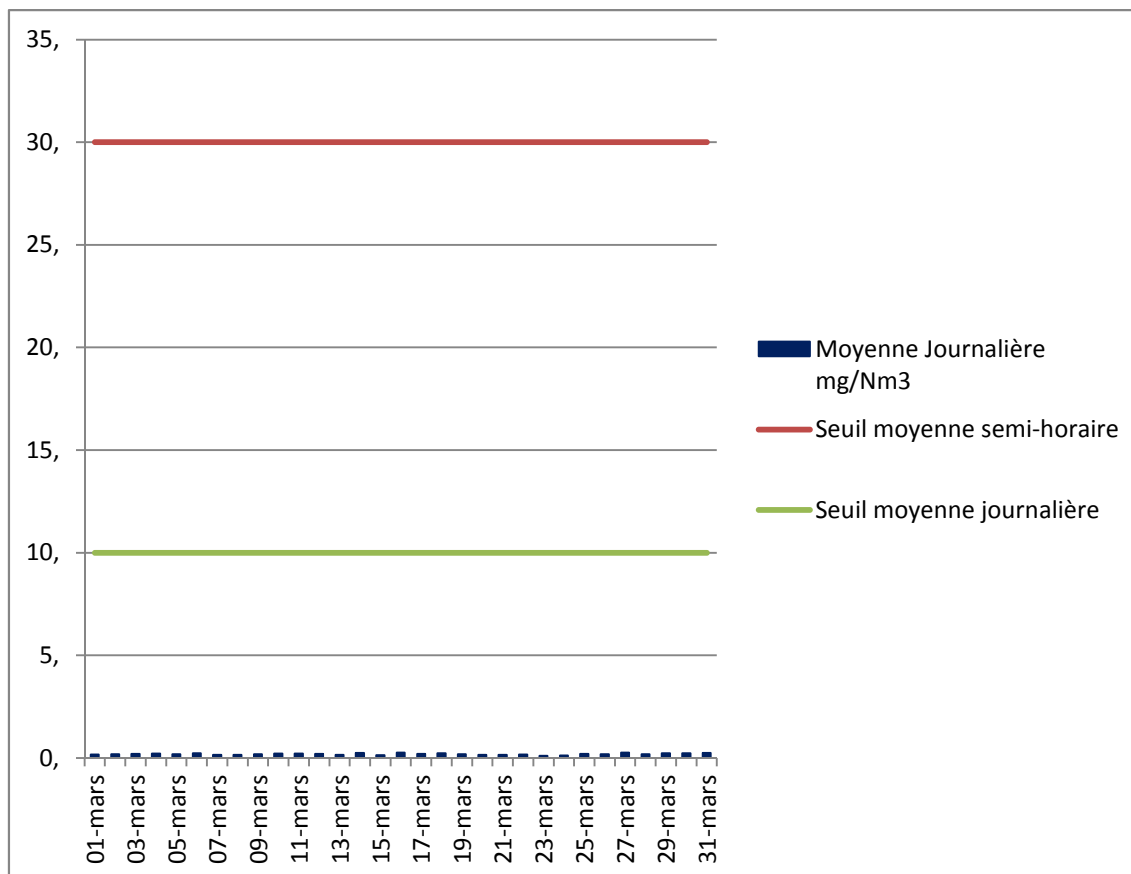


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,28	20	10
02-mars	0,26	20	10
03-mars	0,23	20	10
04-mars	0,2	20	10
05-mars	0,23	20	10
06-mars	0,3	20	10
07-mars	0,33	20	10
08-mars	0,26	20	10
09-mars	0,31	20	10
10-mars	0,26	20	10
11-mars	1,11	20	10
12-mars	0,27	20	10
13-mars	0,29	20	10
14-mars	0,32	20	10
15-mars	0,35	20	10
16-mars	0,25	20	10
17-mars	0,21	20	10
18-mars	0,21	20	10
19-mars	0,24	20	10
20-mars	0,32	20	10
21-mars	0,31	20	10
22-mars	0,27	20	10
23-mars	0,3	20	10
24-mars	0,25	20	10
25-mars	0,25	20	10
26-mars	0,26	20	10
27-mars	0,29	20	10
28-mars	0,28	20	10
29-mars	0,38	20	10
30-mars	0,5	20	10
31-mars	0,28	20	10

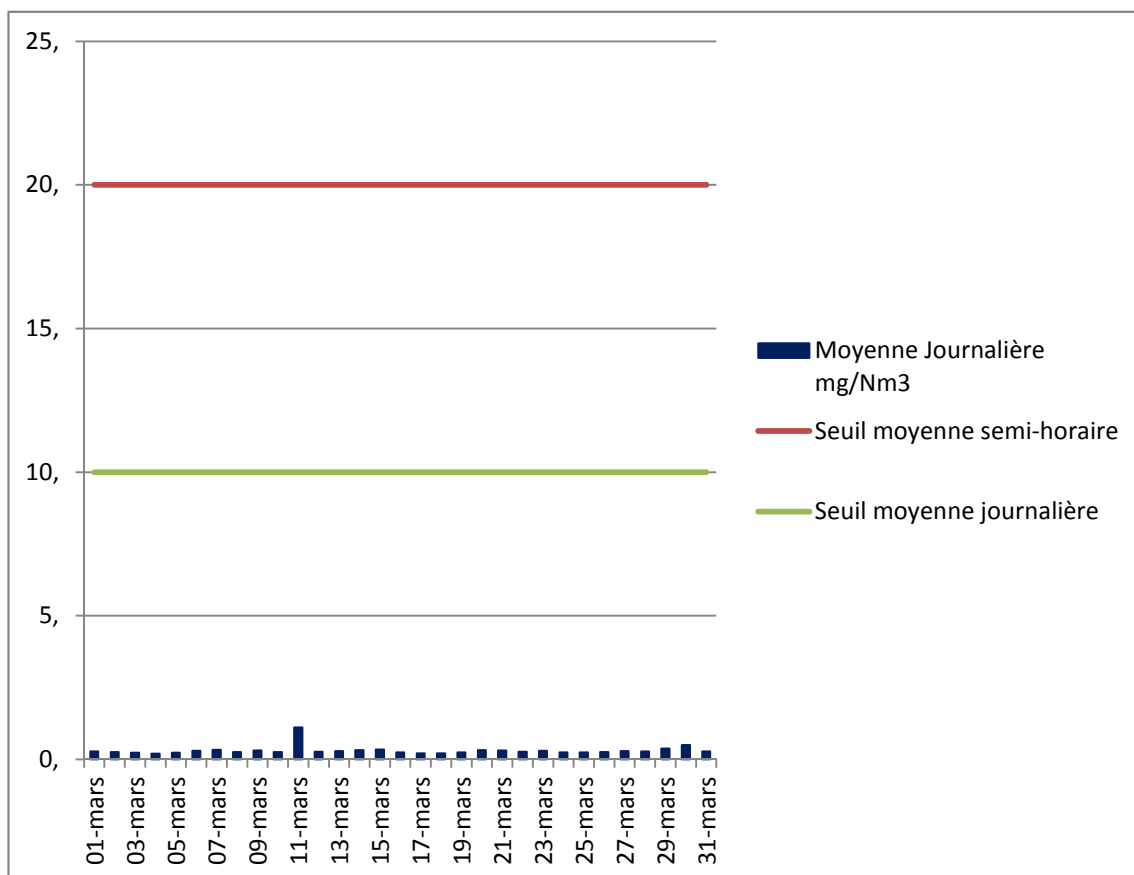

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	2,34	60	10
02-mars	3,32	60	10
03-mars	3,28	60	10
04-mars	3,13	60	10
05-mars	3,2	60	10
06-mars	3,19	60	10
07-mars	3,11	60	10
08-mars	3,09	60	10
09-mars	2,92	60	10
10-mars	2,76	60	10
11-mars	3,32	60	10
12-mars	2,97	60	10
13-mars	2,96	60	10
14-mars	3,63	60	10
15-mars	5,73	60	10
16-mars	3,83	60	10
17-mars	3,76	60	10
18-mars	3,39	60	10
19-mars	3,94	60	10
20-mars	3,63	60	10
21-mars	3,51	60	10
22-mars	2,66	60	10
23-mars	2,15	60	10
24-mars	2,	60	10
25-mars	2,89	60	10
26-mars	2,42	60	10
27-mars	3,54	60	10
28-mars	3,38	60	10
29-mars	2,7	60	10
30-mars	2,08	60	10
31-mars	2,06	60	10

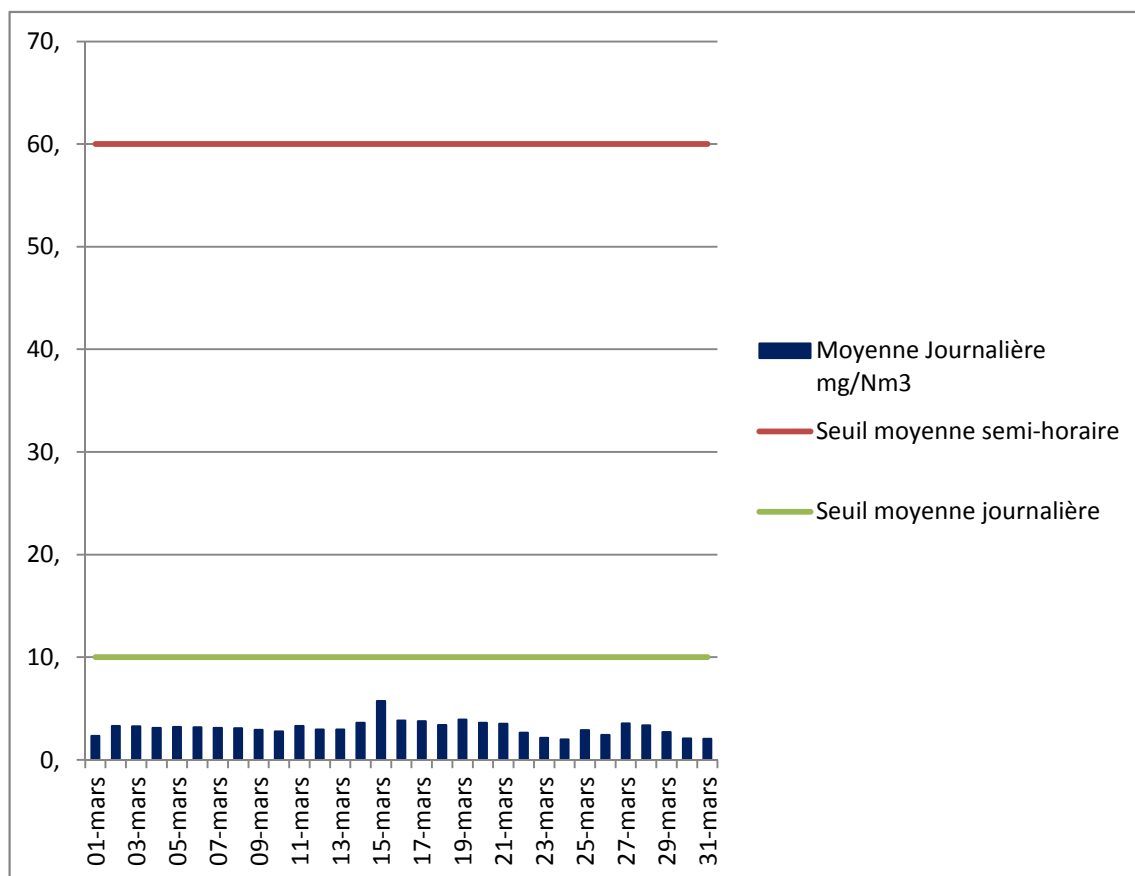


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	5,82	200	50
02-mars	7,85	200	50
03-mars	8,34	200	50
04-mars	6,86	200	50
05-mars	6,28	200	50
06-mars	6,02	200	50
07-mars	6,16	200	50
08-mars	7,03	200	50
09-mars	6,16	200	50
10-mars	5,85	200	50
11-mars	6,07	200	50
12-mars	5,68	200	50
13-mars	5,29	200	50
14-mars	5,04	200	50
15-mars	4,72	200	50
16-mars	6,03	200	50
17-mars	7,15	200	50
18-mars	6,02	200	50
19-mars	7,58	200	50
20-mars	5,29	200	50
21-mars	6,07	200	50
22-mars	4,26	200	50
23-mars	4,52	200	50
24-mars	5,09	200	50
25-mars	5,9	200	50
26-mars	5,08	200	50
27-mars	4,59	200	50
28-mars	3,48	200	50
29-mars	4,26	200	50
30-mars	3,49	200	50
31-mars	3,84	200	50

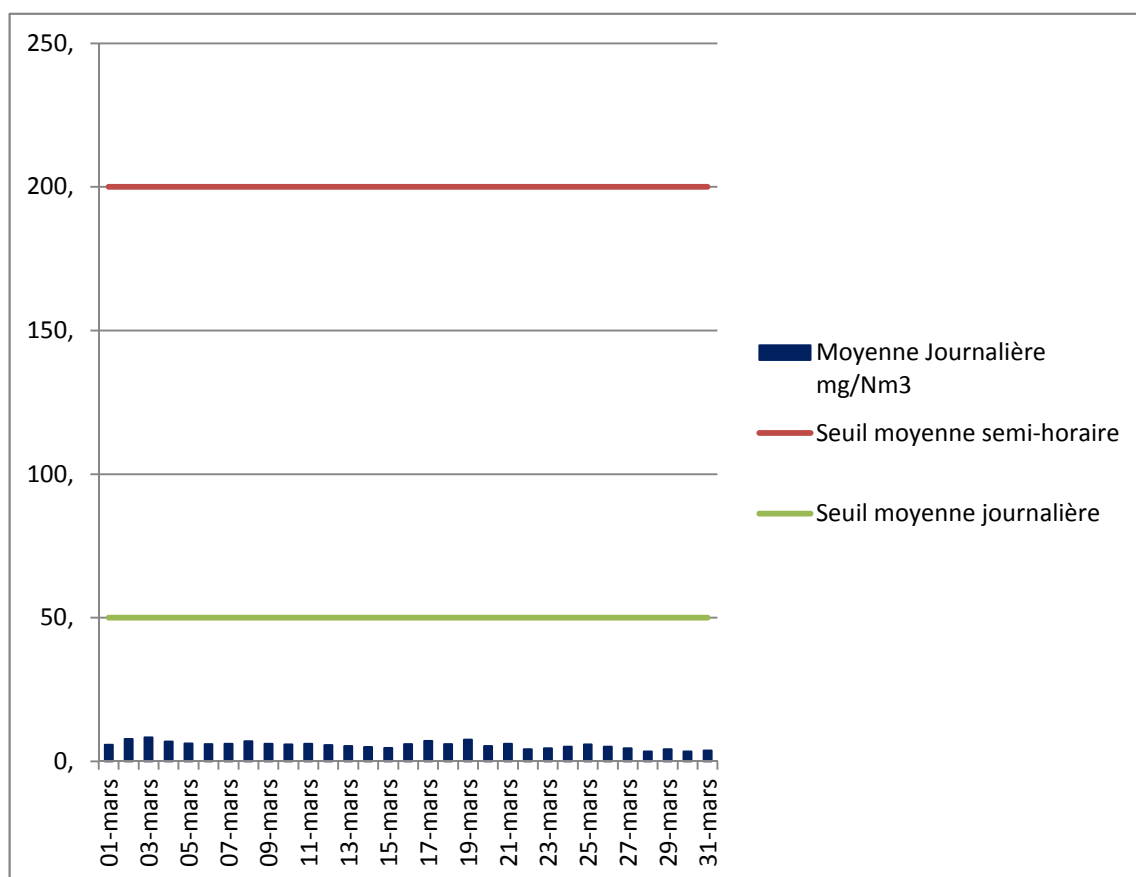


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	46,01	200	80
02-mars	46,17	200	80
03-mars	45,65	200	80
04-mars	45,75	200	80
05-mars	44,89	200	80
06-mars	45,18	200	80
07-mars	44,86	200	80
08-mars	44,38	200	80
09-mars	46,28	200	80
10-mars	44,62	200	80
11-mars	45,06	200	80
12-mars	46,76	200	80
13-mars	45,92	200	80
14-mars	45,3	200	80
15-mars	45,5	200	80
16-mars	47,24	200	80
17-mars	46,77	200	80
18-mars	43,98	200	80
19-mars	46,56	200	80
20-mars	44,49	200	80
21-mars	46,67	200	80
22-mars	44,44	200	80
23-mars	45,04	200	80
24-mars	45,63	200	80
25-mars	46,69	200	80
26-mars	45,39	200	80
27-mars	45,18	200	80
28-mars	43,94	200	80
29-mars	44,49	200	80
30-mars	44,47	200	80
31-mars	44,53	200	80

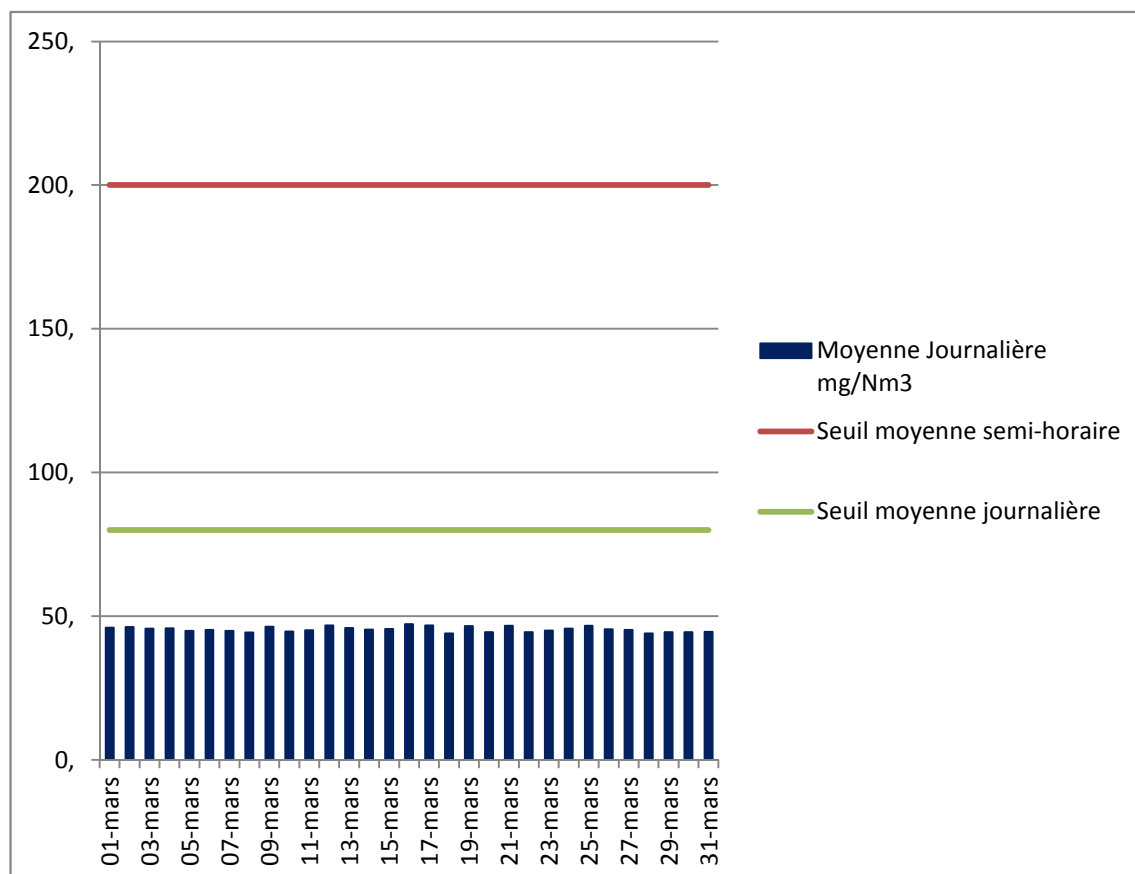

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	5,48	150	50
02-mars	4,66	150	50
03-mars	4,71	150	50
04-mars	4,58	150	50
05-mars	5,38	150	50
06-mars	8,13	150	50
07-mars	7,62	150	50
08-mars	4,41	150	50
09-mars	4,4	150	50
10-mars	3,15	150	50
11-mars	7,59	150	50
12-mars	4,2	150	50
13-mars	4,34	150	50
14-mars	5,29	150	50
15-mars	4,22	150	50
16-mars	4,18	150	50
17-mars	3,32	150	50
18-mars	4,3	150	50
19-mars	4,72	150	50
20-mars	5,94	150	50
21-mars	3,94	150	50
22-mars	3,94	150	50
23-mars	3,9	150	50
24-mars	3,18	150	50
25-mars	3,98	150	50
26-mars	4,89	150	50
27-mars	7,32	150	50
28-mars	8,14	150	50
29-mars	9,17	150	50
30-mars	7,1	150	50
31-mars	4,59	150	50

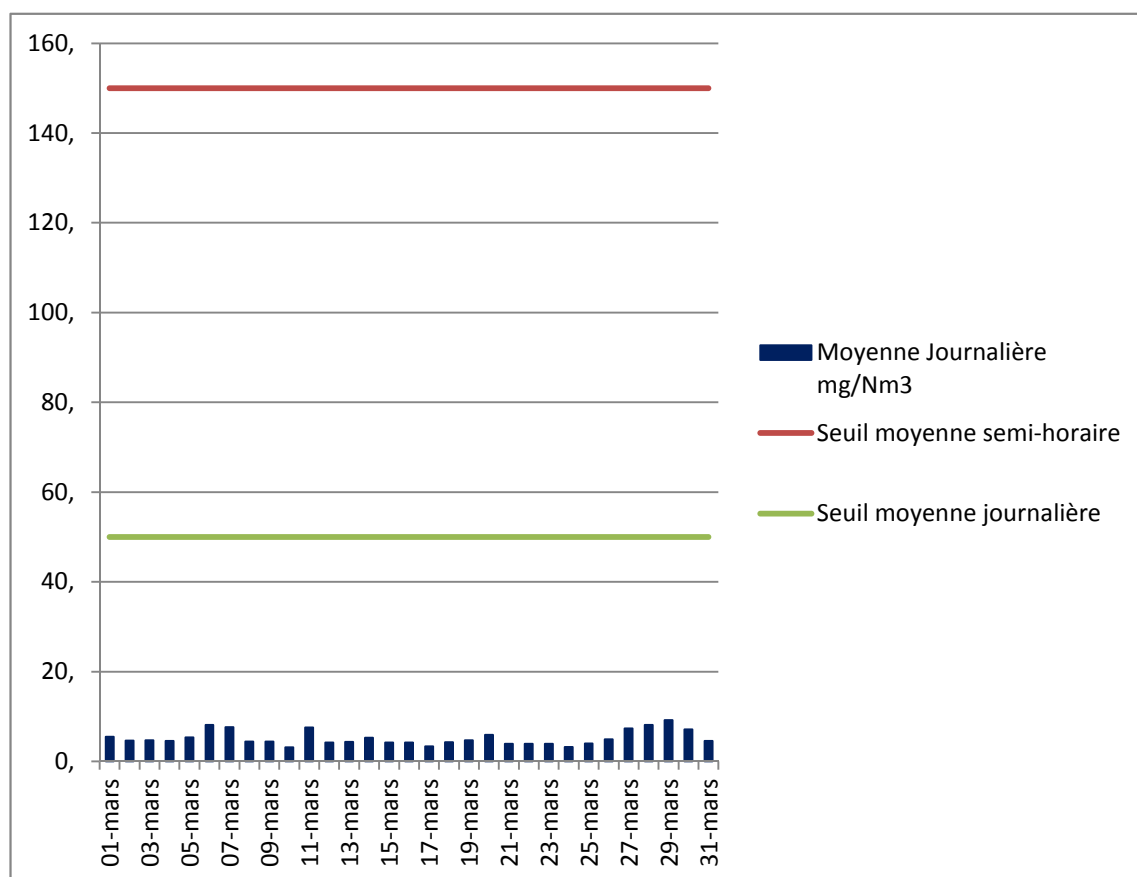

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,37		30
02-mars	0,3		30
03-mars	0,33		30
04-mars	0,35		30
05-mars	0,33		30
06-mars	0,46		30
07-mars	0,47		30
08-mars	0,42		30
09-mars	0,4		30
10-mars	0,45		30
11-mars	0,34		30
12-mars	0,39		30
13-mars	0,36		30
14-mars	0,44		30
15-mars	0,36		30
16-mars	0,4		30
17-mars	0,42		30
18-mars	0,49		30
19-mars	0,4		30
20-mars	0,38		30
21-mars	0,32		30
22-mars	0,4		30
23-mars	0,37		30
24-mars	0,41		30
25-mars	0,41		30
26-mars	0,41		30
27-mars	0,52		30
28-mars	0,43		30
29-mars	0,41		30
30-mars	0,42		30
31-mars	0,45		30

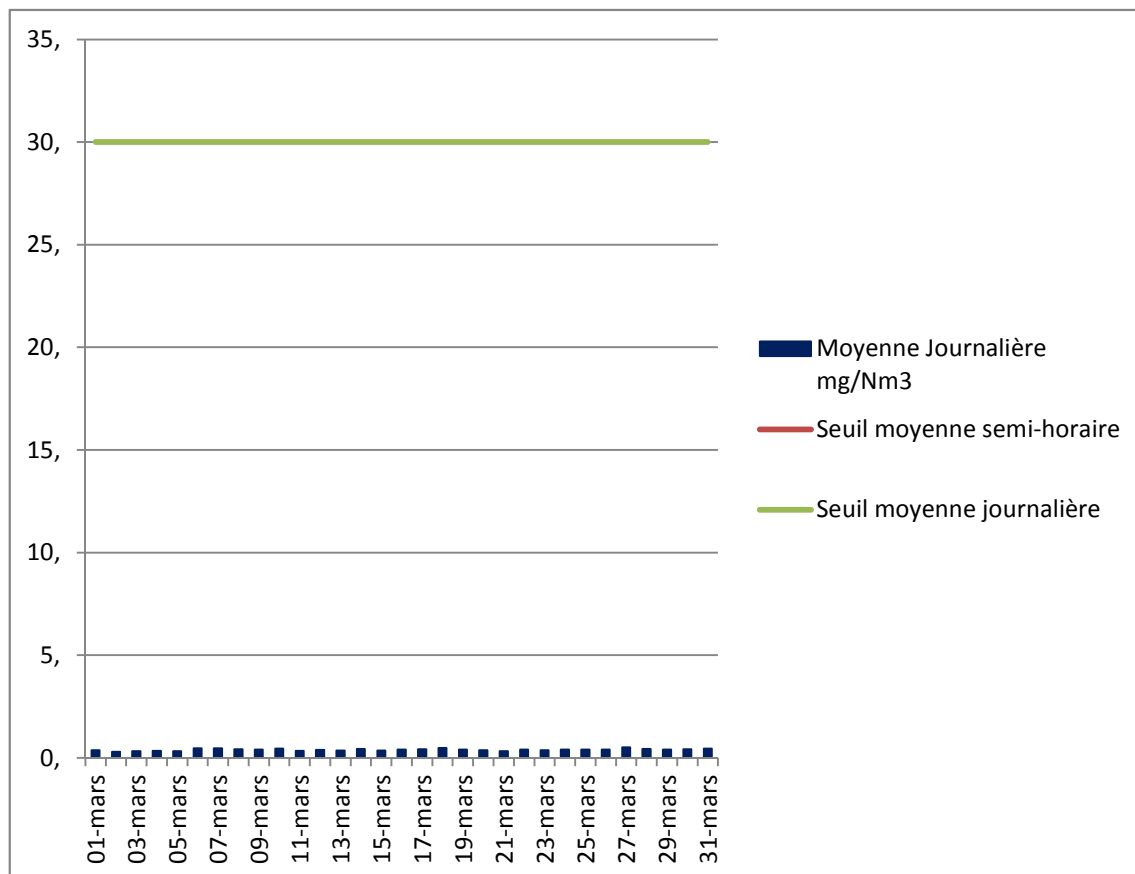

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : mars 2013

Date d'impression 2013 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,32	0	3,51	3,23	40,1	3,85	2,4	9,61	16,19	10,94	52695,5	15,09	999,3	0,4	0	4,44	4,06	50,73	4,88	3,04	24:00
02-mars	0,21	0	4,91	7,98	42,77	4,41	2,5	9,83	16,91	10,74	57637,2	16,31	1012,78	0,29	0	6,66	10,58	59,09	6,09	3,46	24:00
03-mars	0,33	0	3,87	5,39	40,73	3,95	2,51	9,69	16,3	10,76	57844	16,27	997,03	0,46	0	5,34	7,42	56,48	5,48	3,47	24:00
04-mars	0,32	0	4,25	3,74	40,69	3,95	2,56	9,65	16,39	10,84	56053,8	15,94	1006,17	0,41	0	5,62	4,89	53,32	5,25	3,36	23:27
05-mars	0,3	0	3,93	3,48	40,98	4,18	2,61	9,57	16,24	10,97	54685,4	15,7	994,87	0,39	0	5,16	4,53	53,76	5,48	3,43	24:00
06-mars	0,32	0,03	4,34	4,47	42,46	4,24	2,67	9,64	16,48	10,87	56057,4	15,97	996,8	0,43	0,04	5,79	5,93	57,16	5,72	3,59	24:00
07-mars	0,31	0,09	3,64	3,59	38,74	3,91	2,42	9,35	15,69	11,08	52090,3	15,01	986,32	0,38	0,12	4,54	4,46	48,48	4,88	3,02	24:00
08-mars	0,35	0,01	3,35	3,38	38,96	3,3	2,45	9,43	16,1	11,09	48703,1	14,12	987,2	0,4	0,01	3,91	3,92	45,6	3,85	2,86	24:00
09-mars	0,33	0,1	3,41	2,91	38,75	3	2,51	9,52	16,38	11,01	48340,9	13,94	986,51	0,39	0,12	4	3,47	45,15	3,48	2,9	24:00
10-mars	0,35	0,06	3,15	2,93	39,06	3,27	2,59	9,56	16,55	11	49023,4	14,17	987,16	0,41	0,07	3,71	3,43	45,93	3,84	3,04	23:57
11-mars	0,31	0,01	3,67	3,4	39,55	3,51	2,58	9,42	16,68	11,05	53705,7	15,62	982,54	0,4	0,01	4,74	4,39	51	4,53	3,32	24:00
12-mars	0,35	0,06	3,3	2,34	40,12	5,84	2,53	9,34	16,36	11,07	56039,7	16,26	971,78	0,47	0,08	4,43	3,17	53,91	7,86	3,39	24:00
13-mars	0,4	0,07	3,52	2,5	40,38	5,32	2,56	9,31	15,91	11,12	55020,3	15,98	978,47	0,51	0,1	4,54	3,25	52,03	6,87	3,29	23:22
14-mars	0,37	0,1	3,65	2,68	38,75	4,78	2,51	9,19	15,22	11,3	49324,3	14,45	967,57	0,44	0,12	4,32	3,2	46,19	5,68	2,97	24:00
15-mars	0,35	0,23	4,46	2,45	38,62	3,98	2,5	9,29	15,61	11,12	49314,8	14,25	979,01	0,42	0,27	5,22	2,88	45,86	4,67	2,95	24:00
16-mars	0,39	0,05	3,5	3,18	41,74	4,49	2,53	9,7	16,93	10,76	56161,2	15,92	998,57	1,42	0,06	4,68	4,11	56,02	6	3,4	23:55
17-mars	0,3	0,01	3,51	2,99	39,8	3,41	2,47	9,62	16,54	10,89	53307,4	15,22	989,95	0,39	0,01	4,52	3,71	51,23	4,43	3,18	24:00
18-mars	0,37	0,01	3,3	2,84	37,37	3,72	2,49	9,03	15,25	11,49	45065,7	13,48	955,25	0,4	0,01	3,6	3,1	40,59	4,06	2,7	24:00
19-mars	0,34	0,02	3,84	8,38	39,39	4,98	2,54	9,24	15,78	11,03	48984,7	14,1	969,22	0,4	0,03	5,96	10,02	46,22	5,84	2,97	23:58
20-mars	0,34	0,08	3,35	2,62	38,49	4,32	2,47	9,27	16,22	11,21	48098,6	14,14	965,39	0,4	0,09	3,88	3,02	44,49	4,98	2,85	24:00
21-mars	0,36	0,1	3,85	2,82	38,97	4,2	2,41	9,38	16,25	11,11	47402,8	13,81	975,38	0,41	0,12	6,35	3,25	44,43	4,79	2,74	24:00
22-mars	0,34	0,04	3,05	1,85	38,29	3,45	2,54	9,46	16,53	11,02	47287,3	13,68	978,39	0,38	0,05	3,39	2,05	42,66	3,84	2,82	23:32
23-mars	0,42	0,03	3,09	2,22	38,39	3,92	2,6	9,48	16,72	11,05	47964	13,95	974,63	0,48	0,04	3,55	2,54	44,27	4,51	2,98	24:00
24-mars	0,38	0,01	3,22	2,73	39,77	3,32	2,65	9,66	17,15	10,91	51435,2	14,83	987,81	0,46	0,02	4,01	3,41	49,21	4,12	3,27	24:00
25-mars	0,4	0,05	3,73	3,5	41,03	4,46	2,87	9,56	17,38	10,92	56776,3	16,43	980,49	0,54	0,07	5,06	4,71	55,93	6,04	3,91	24:00
26-mars	0,45	0,08	4,54	5,68	39,51	5,1	2,56	9,24	15,39	11,2	49526,6	14,4	968,61	0,54	0,1	6,73	6,93	46,84	5,85	3,02	23:49
27-mars	1,46	0,92	3,09	1,82	37,36	7,8	3,05	9,43	15,4	10,95	49920,8	14,17	1023,21	1,19	0,72	2,55	1,53	30,16	6,16	2,52	16:29
28-mars	0,36	0,89	3,78	2,5	36,43	5,59	2,79	8,7	14,41	11,76	47771	14,57	955,58	0,41	1,02	4,34	2,87	41,68	6,4	3,2	23:58
29-mars	0,39	0,73	4,95	3,2	36,31	8,85	2,77	8,94	14,85	11,46	52359,1	15,55	959,05	0,48	0,92	6,29	3,99	45,52	11,09	3,48	24:00
30-mars	0,37	0,67	3,02	2,1	32,74	6,85	2,75	9,53	16,18	10,9	50759,2	14,48	993,21	0,42	0,8	3,58	2,51	38,72	8,02	3,26	23:20
31-mars	0,38	0,46	3,09	2,9	34,93	4,72	2,63	9,2	15,05	11,27	47361,2	13,82	953,87	0,42	0,5	3,37	3,15	38,01	5,13	2,86	23:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,39	0,16	3,67	3,41	39,07	4,54	2,58		9,41	16,10	11,06	51507,00	14,89	982,65	14,94	5,49	144,27	130,46	1480,66	169,83	97,24	732:47

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 1,94

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel 0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel 0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel 0	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel 0	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel 0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel 0,0	1,0	6,5	0,5	0,0	1,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel 0	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel 0	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel 0	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel 0	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel 1,0
	Cumul annuel 1,5
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel 0
	Cumul annuel 0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel 1,5
	Cumul annuel 8,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel 0,0
	Cumul annuel 0,0


Légende

- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,32	30	10
02-mars	0,21	30	10
03-mars	0,33	30	10
04-mars	0,32	30	10
05-mars	0,3	30	10
06-mars	0,32	30	10
07-mars	0,31	30	10
08-mars	0,35	30	10
09-mars	0,33	30	10
10-mars	0,35	30	10
11-mars	0,31	30	10
12-mars	0,35	30	10
13-mars	0,4	30	10
14-mars	0,37	30	10
15-mars	0,35	30	10
16-mars	0,39	30	10
17-mars	0,3	30	10
18-mars	0,37	30	10
19-mars	0,34	30	10
20-mars	0,34	30	10
21-mars	0,36	30	10
22-mars	0,34	30	10
23-mars	0,42	30	10
24-mars	0,38	30	10
25-mars	0,4	30	10
26-mars	0,45	30	10
27-mars	1,46	30	10
28-mars	0,36	30	10
29-mars	0,39	30	10
30-mars	0,37	30	10
31-mars	0,38	30	10

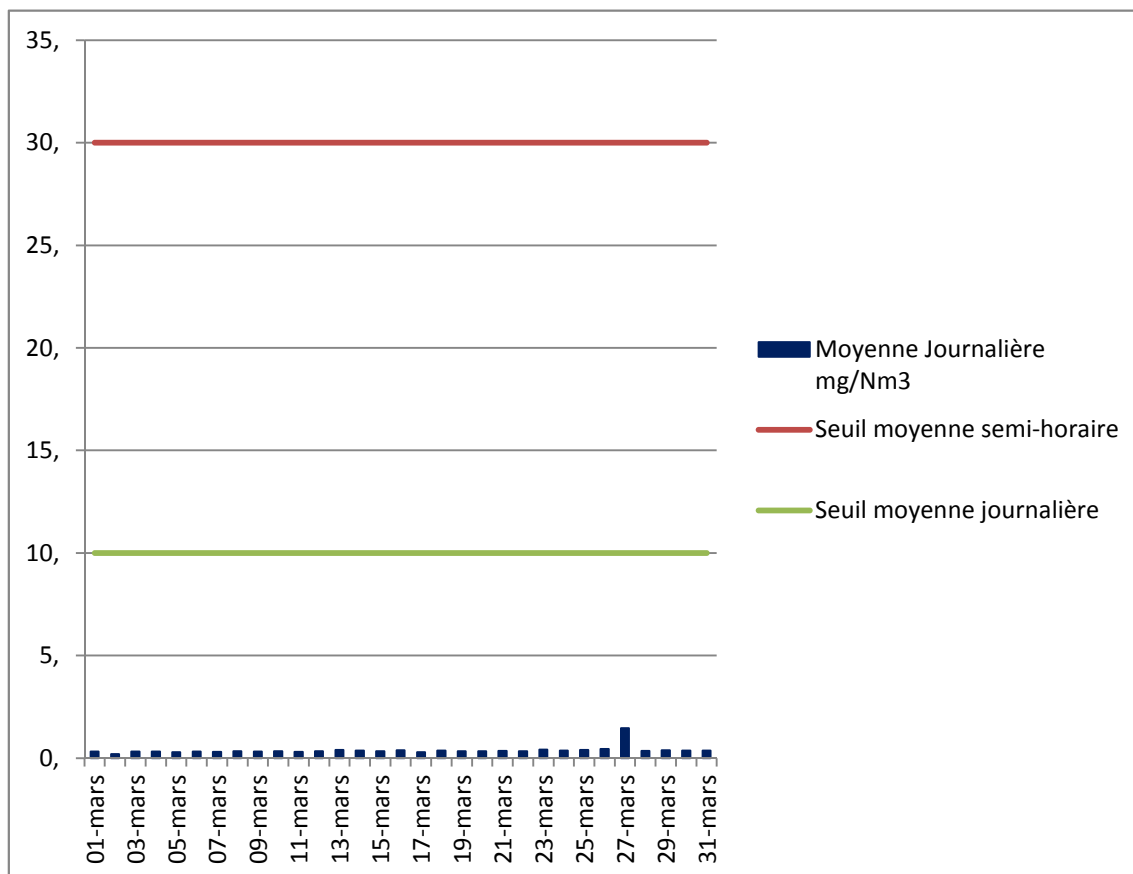


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,	20	10
02-mars	0,	20	10
03-mars	0,	20	10
04-mars	0,	20	10
05-mars	0,	20	10
06-mars	0,03	20	10
07-mars	0,09	20	10
08-mars	0,01	20	10
09-mars	0,1	20	10
10-mars	0,06	20	10
11-mars	0,01	20	10
12-mars	0,06	20	10
13-mars	0,07	20	10
14-mars	0,1	20	10
15-mars	0,23	20	10
16-mars	0,05	20	10
17-mars	0,01	20	10
18-mars	0,01	20	10
19-mars	0,02	20	10
20-mars	0,08	20	10
21-mars	0,1	20	10
22-mars	0,04	20	10
23-mars	0,03	20	10
24-mars	0,01	20	10
25-mars	0,05	20	10
26-mars	0,08	20	10
27-mars	0,92	20	10
28-mars	0,89	20	10
29-mars	0,73	20	10
30-mars	0,67	20	10
31-mars	0,46	20	10

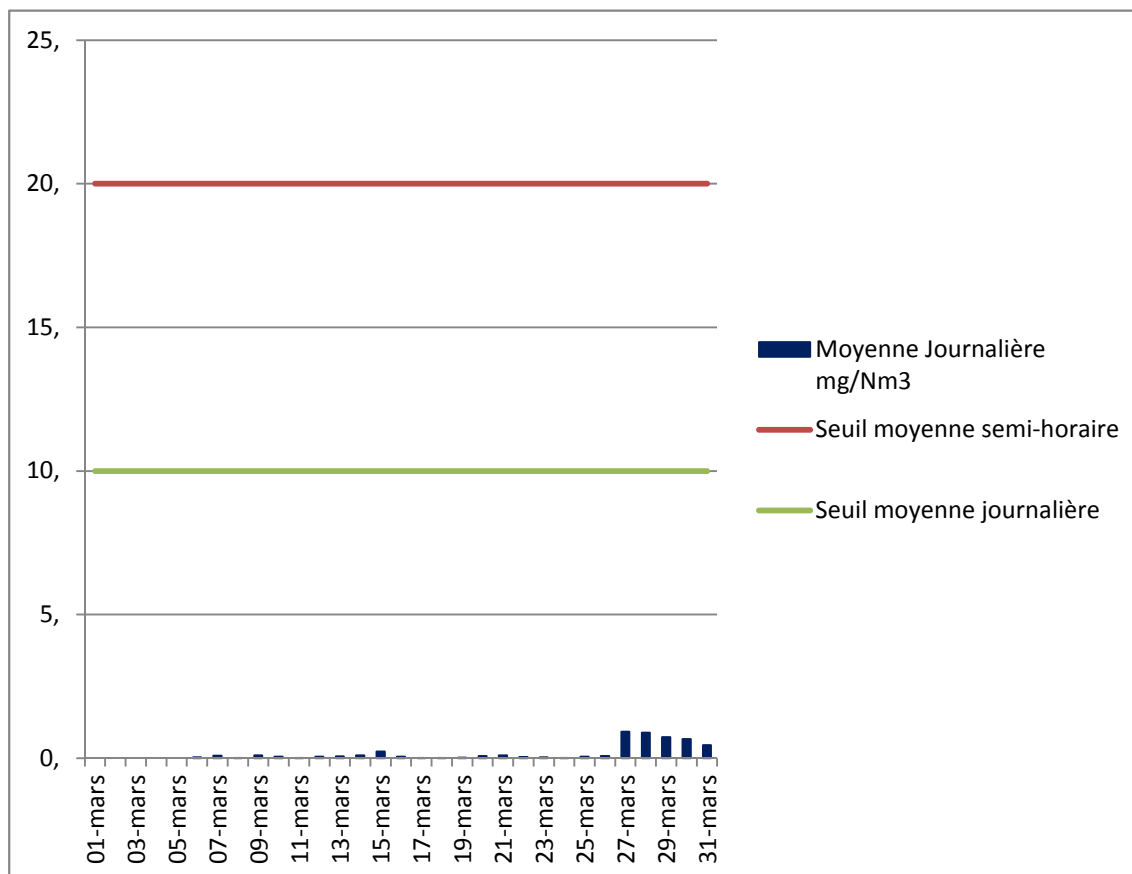


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,51	60	10
02-mars	4,91	60	10
03-mars	3,87	60	10
04-mars	4,25	60	10
05-mars	3,93	60	10
06-mars	4,34	60	10
07-mars	3,64	60	10
08-mars	3,35	60	10
09-mars	3,41	60	10
10-mars	3,15	60	10
11-mars	3,67	60	10
12-mars	3,3	60	10
13-mars	3,52	60	10
14-mars	3,65	60	10
15-mars	4,46	60	10
16-mars	3,5	60	10
17-mars	3,51	60	10
18-mars	3,3	60	10
19-mars	3,84	60	10
20-mars	3,35	60	10
21-mars	3,85	60	10
22-mars	3,05	60	10
23-mars	3,09	60	10
24-mars	3,22	60	10
25-mars	3,73	60	10
26-mars	4,54	60	10
27-mars	3,09	60	10
28-mars	3,78	60	10
29-mars	4,95	60	10
30-mars	3,02	60	10
31-mars	3,09	60	10

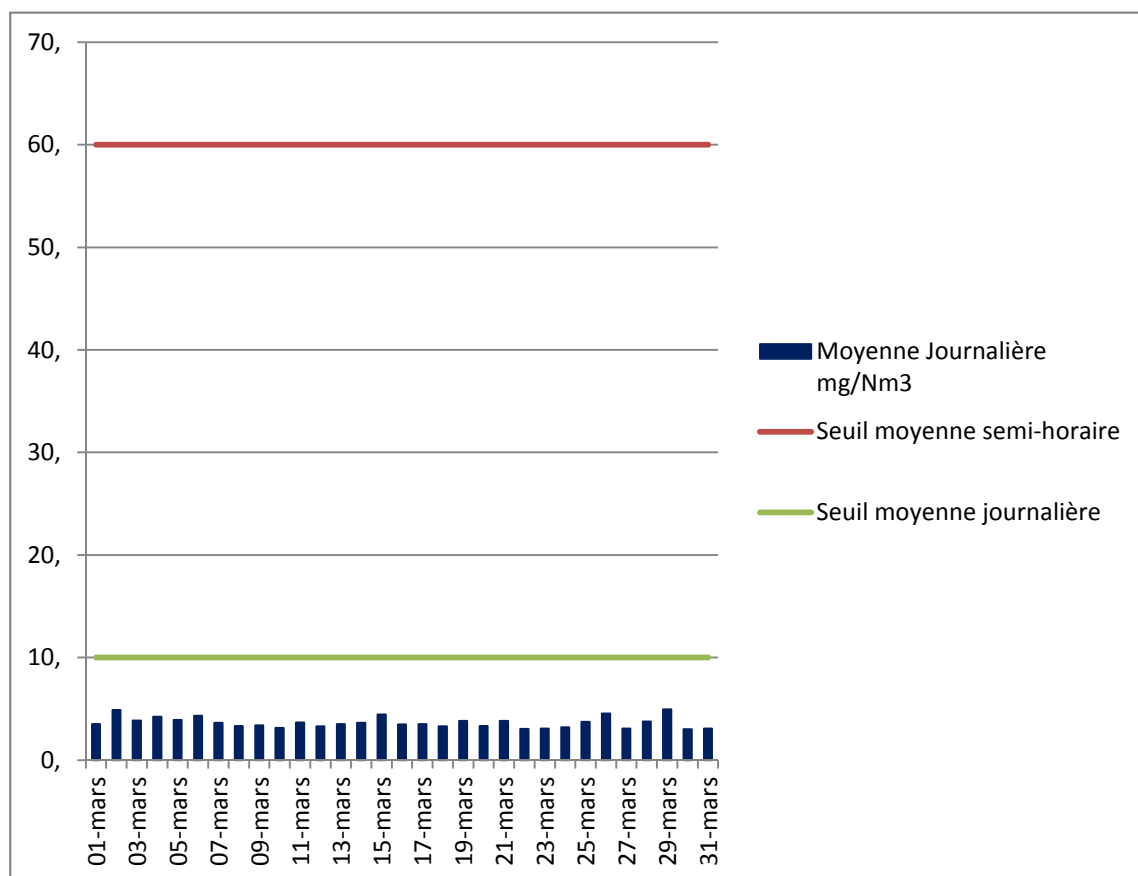


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,23	200	50
02-mars	7,98	200	50
03-mars	5,39	200	50
04-mars	3,74	200	50
05-mars	3,48	200	50
06-mars	4,47	200	50
07-mars	3,59	200	50
08-mars	3,38	200	50
09-mars	2,91	200	50
10-mars	2,93	200	50
11-mars	3,4	200	50
12-mars	2,34	200	50
13-mars	2,5	200	50
14-mars	2,68	200	50
15-mars	2,45	200	50
16-mars	3,18	200	50
17-mars	2,99	200	50
18-mars	2,84	200	50
19-mars	8,38	200	50
20-mars	2,62	200	50
21-mars	2,82	200	50
22-mars	1,85	200	50
23-mars	2,22	200	50
24-mars	2,73	200	50
25-mars	3,5	200	50
26-mars	5,68	200	50
27-mars	1,82	200	50
28-mars	2,5	200	50
29-mars	3,2	200	50
30-mars	2,1	200	50
31-mars	2,9	200	50

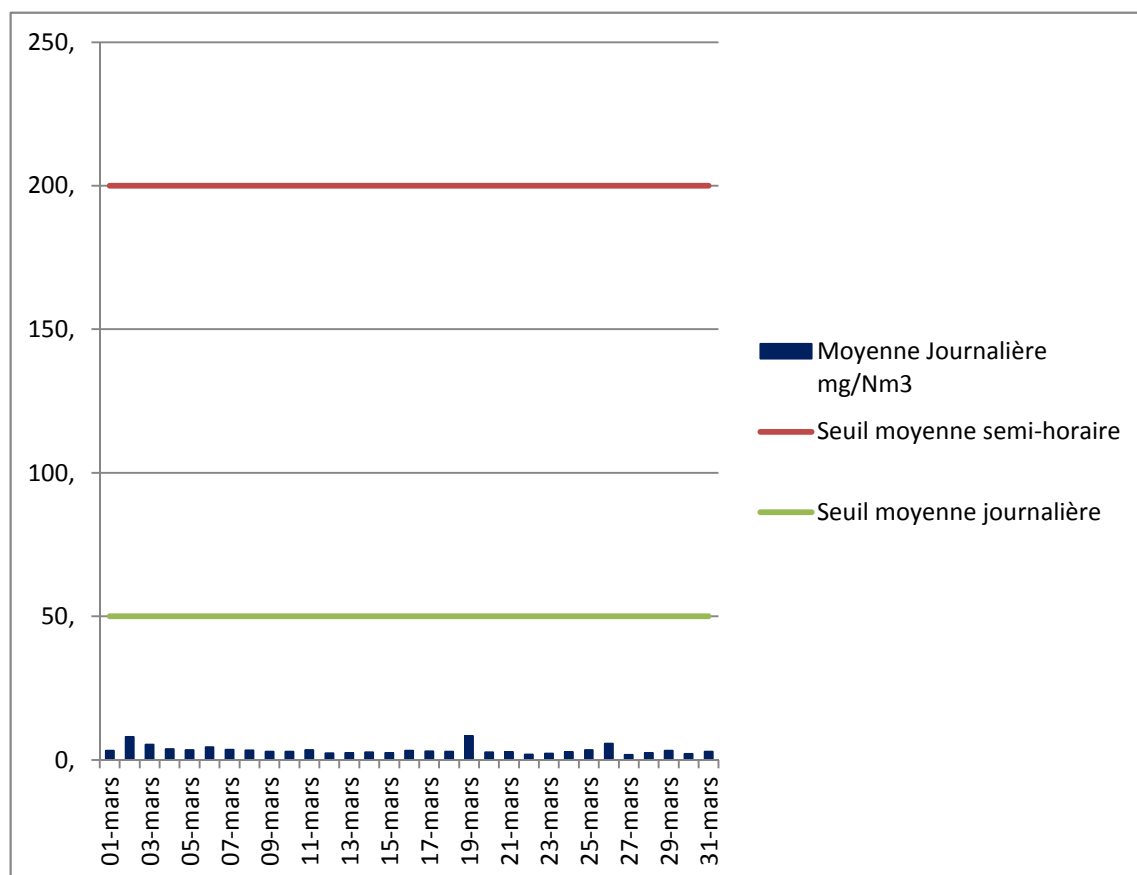

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	40,1	200	80
02-mars	42,77	200	80
03-mars	40,73	200	80
04-mars	40,69	200	80
05-mars	40,98	200	80
06-mars	42,46	200	80
07-mars	38,74	200	80
08-mars	38,96	200	80
09-mars	38,75	200	80
10-mars	39,06	200	80
11-mars	39,55	200	80
12-mars	40,12	200	80
13-mars	40,38	200	80
14-mars	38,75	200	80
15-mars	38,62	200	80
16-mars	41,74	200	80
17-mars	39,8	200	80
18-mars	37,37	200	80
19-mars	39,39	200	80
20-mars	38,49	200	80
21-mars	38,97	200	80
22-mars	38,29	200	80
23-mars	38,39	200	80
24-mars	39,77	200	80
25-mars	41,03	200	80
26-mars	39,51	200	80
27-mars	37,36	200	80
28-mars	36,43	200	80
29-mars	36,31	200	80
30-mars	32,74	200	80
31-mars	34,93	200	80

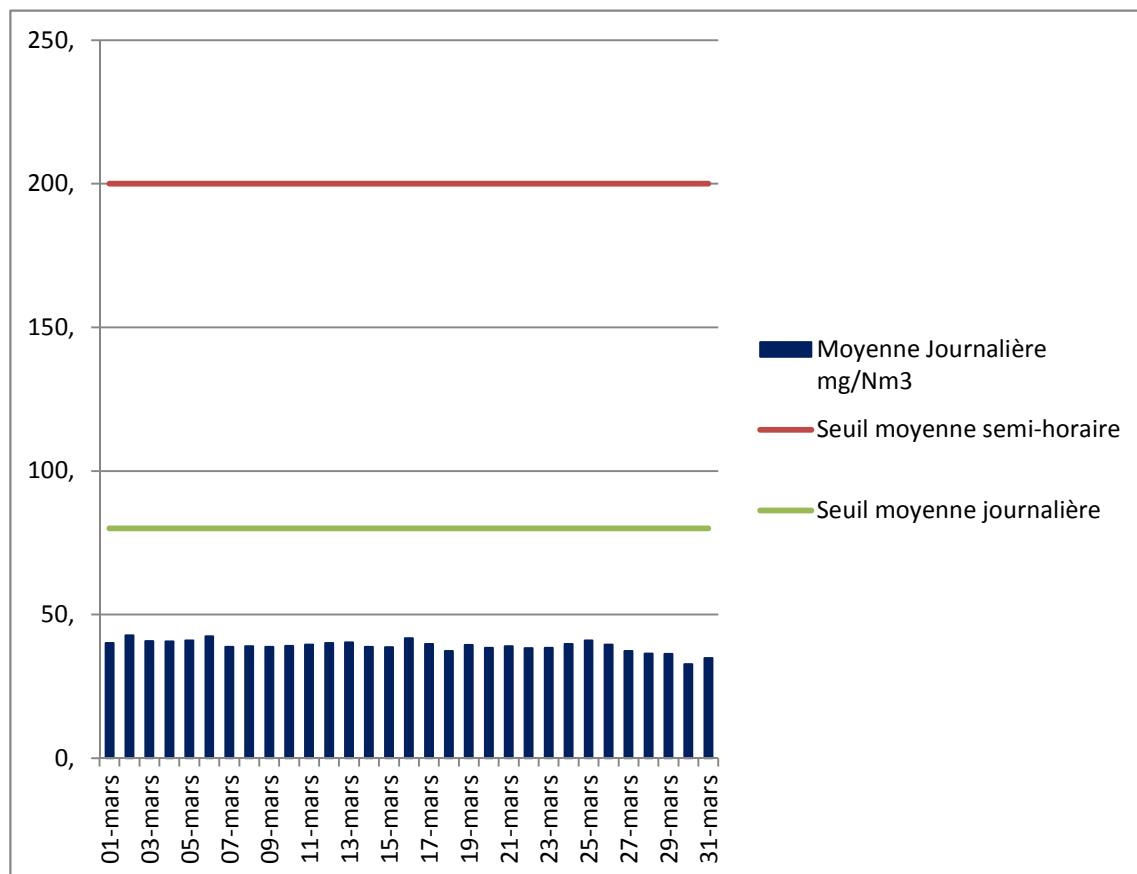

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,85	150	50
02-mars	4,41	150	50
03-mars	3,95	150	50
04-mars	3,95	150	50
05-mars	4,18	150	50
06-mars	4,24	150	50
07-mars	3,91	150	50
08-mars	3,3	150	50
09-mars	3,	150	50
10-mars	3,27	150	50
11-mars	3,51	150	50
12-mars	5,84	150	50
13-mars	5,32	150	50
14-mars	4,78	150	50
15-mars	3,98	150	50
16-mars	4,49	150	50
17-mars	3,41	150	50
18-mars	3,72	150	50
19-mars	4,98	150	50
20-mars	4,32	150	50
21-mars	4,2	150	50
22-mars	3,45	150	50
23-mars	3,92	150	50
24-mars	3,32	150	50
25-mars	4,46	150	50
26-mars	5,1	150	50
27-mars	7,8	150	50
28-mars	5,59	150	50
29-mars	8,85	150	50
30-mars	6,85	150	50
31-mars	4,72	150	50

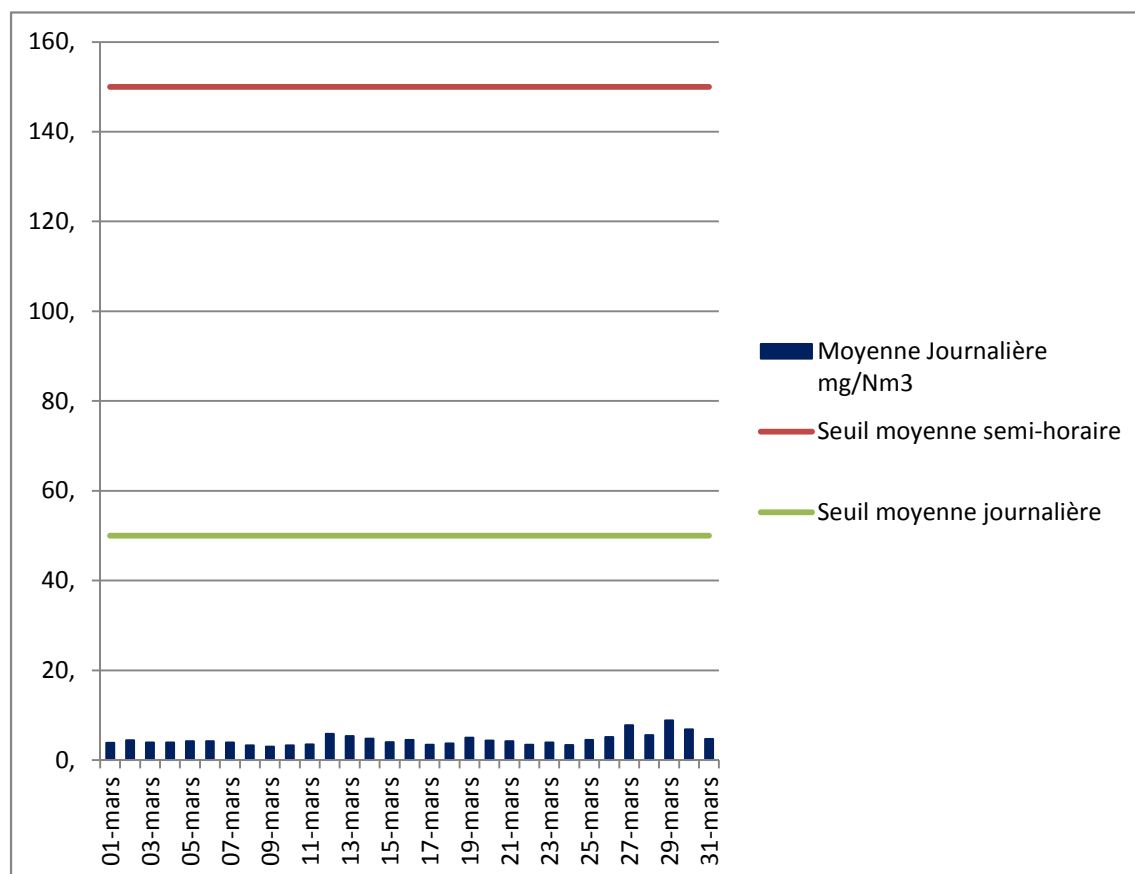

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	2,4		30
02-mars	2,5		30
03-mars	2,51		30
04-mars	2,56		30
05-mars	2,61		30
06-mars	2,67		30
07-mars	2,42		30
08-mars	2,45		30
09-mars	2,51		30
10-mars	2,59		30
11-mars	2,58		30
12-mars	2,53		30
13-mars	2,56		30
14-mars	2,51		30
15-mars	2,5		30
16-mars	2,53		30
17-mars	2,47		30
18-mars	2,49		30
19-mars	2,54		30
20-mars	2,47		30
21-mars	2,41		30
22-mars	2,54		30
23-mars	2,6		30
24-mars	2,65		30
25-mars	2,87		30
26-mars	2,56		30
27-mars	3,05		30
28-mars	2,79		30
29-mars	2,77		30
30-mars	2,75		30
31-mars	2,63		30

