



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Octobre 2013

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Unité	Ligne 1	Ligne 2	Seuil réglementaire AM 20/09/2002
Septembre 2013	ng – I-TEQ/Nm ³	0,001	0,004	< 0.1
Octobre 2013		Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0,5h

==> **Ligne 2 :** 0h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 1h

==> **Ligne 2 :** 3h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1

date : octobre 2013

Date d'impression 2013 11 1

Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec			°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-oct.	0,44	0,04	2,15	5,7	45,17	4,35	0,61	9,69	18,41	10,77	53761,6	15,53	986,02	0,56	0,05	5,15	7,33	58,31	5,61	0,79	24:00
02-oct.	1,23	0,07	4,12	7,02	47,35	4,27	0,63	9,2	17,24	11,16	54076,2	16,03	969,38	1,63	0,08	7,4	8,86	60,04	5,38	0,79	23:20
03-oct.	0,77	0,11	3,39	6,42	45,05	4,87	0,66	9,07	17,1	11,33	54381,8	16,36	950,65	1	0,15	4,44	8,39	58,87	6,35	0,87	24:00
04-oct.	0,69	0,1	2,95	6,57	44,29	4,5	0,64	9,35	17,8	11,13	54686,1	16,25	962,76	0,9	0,13	3,87	8,62	58,14	5,9	0,84	24:00
05-oct.	0,38	0,05	0,88	5,29	41,8	3,63	0,6	9,56	17,2	10,85	53039,9	15,24	991,69	0,49	0,06	1,12	6,73	53,24	4,61	0,76	24:00
06-oct.	0,45	0,03	0,78	4,65	41,34	4,46	0,61	9,57	17,34	10,81	53464,3	15,3	990,81	0,58	0,03	1	5,97	53,06	5,71	0,78	24:00
07-oct.	0,45	0,04	0,71	4,5	42,09	4,6	0,68	9,32	17,53	11,15	54269,1	16,11	962,41	0,58	0,05	0,93	5,86	54,82	5,96	0,89	24:00
08-oct.	0,4	0,05	3,48	5,24	42,89	4,03	0,65	9,51	17,86	10,96	53086,4	15,53	970,15	0,51	0,07	4,39	6,62	54,63	5,12	0,83	24:00
09-oct.	0,5	0,06	1,27	4,91	42,7	4,14	0,65	9,17	16,95	11,36	49828,1	15,01	950,72	0,59	0,08	2,41	6,05	50,51	4,85	0,76	23:42
10-oct.	0,38	0	3	5,36	43,64	4,19	0,69	9,2	17,32	11,26	52982,9	15,87	952,38	0,49	0	3,81	6,81	55,53	5,31	0,88	24:00
11-oct.	0,43	0	2,97	5,54	43,97	4,28	0,79	9,39	17,67	11,04	55632,3	16,36	972,19	0,57	0	3,97	7,38	58,73	5,7	1,05	24:00
12-oct.	0,42	0	2,94	5,06	44	4,04	0,82	9,45	17,66	10,99	55591,1	16,26	974,99	0,55	0	3,97	6,76	58,66	5,36	1,09	23:58
13-oct.	0,48	0,01	2,12	5,02	45,09	3,49	0,74	9,62	17,98	10,79	56592,9	16,29	984,09	0,64	0,01	2,84	6,8	61,41	4,77	1	24:00
14-oct.	0,36	0,02	1,77	5,66	42,49	6,3	0,68	9,43	17,51	11,01	52473,4	15,37	969,37	0,46	0,02	2,21	7,08	53,55	7,76	0,85	23:57
15-oct.	0,39	0	2,73	5,83	43,97	5,22	0,63	9,6	18,28	10,9	52800,5	15,43	975,81	0,49	0	3,47	7,34	55,52	6,43	0,8	23:54
16-oct.	0,28	0,23	3,04	6,19	43,31	3,56	0,64	9,62	18,55	10,88	52562,6	15,37	970,57	0,36	0,29	3,84	7,81	54,68	4,49	0,81	24:00
17-oct.	0,32	0,23	3,09	6,04	43,07	3,18	0,62	9,53	18,09	10,96	51260,6	15,03	966,64	0,4	0,28	3,81	7,42	53	3,91	0,77	24:00
18-oct.	0,39	0,16	3,11	6,28	43,76	3,85	0,64	9,37	17,61	11,06	51308,6	15,11	966,94	0,48	0,2	3,84	7,73	53,96	4,72	0,79	24:00
19-oct.	0,36	0,18	3,08	6,02	43,11	3,05	0,63	9,42	17,5	11,03	51050,9	14,97	968,7	0,44	0,22	3,77	7,37	52,84	3,74	0,77	24:00
20-oct.	0,39	0,15	3,68	6,75	43,8	2,99	0,61	9,56	18,1	10,9	51221,3	14,93	970,48	0,48	0,19	4,49	8,29	53,89	3,68	0,75	24:00
21-oct.	0,41	0,42	3,34	5,95	44,46	4,8	0,62	9,46	17,63	10,93	51766,8	15,06	963,89	0,52	0,54	4,14	7,38	55,25	6,06	0,77	24:00
22-oct.	0,32	0,04	2,85	5,57	40,65	4,69	0,59	9,2	17,09	11,2	48202,6	14,31	947,86	0,36	0,05	3,32	6,45	47,14	5,25	0,68	24:00
23-oct.	0,49	0,05	3,46	5,56	41,95	3,94	0,58	9	16,4	11,45	46720,7	14,12	952,94	0,55	0,06	3,9	6,25	47,11	4,38	0,65	24:00
24-oct.	0,35	0,02	3,34	5,45	41,58	3,66	0,58	9,07	16,75	11,36	48052,7	14,43	959,55	0,4	0,03	3,84	6,28	47,95	4,23	0,67	24:00
25-oct.	0,28	0,01	4,38	5,59	41,74	3,54	0,6	9,04	16,86	11,4	48143,9	14,54	955,33	0,32	0,01	5,06	6,46	48,23	4,09	0,69	24:00
26-oct.	0,36	0,05	2,91	5,42	41,74	3,2	0,59	9,1	16,85	11,4	48010,1	14,5	957,67	0,41	0,06	3,36	6,25	48,12	3,68	0,68	24:00
27-oct.	0,45	0,09	2,81	5,79	41,67	3,46	0,58	9,01	16,7	11,46	46499,5	14,12	954,83	0,52	0,1	3,27	6,73	48,45	4,02	0,68	25:00
28-oct.	0,41	0,02	2,89	5,48	41,89	3,82	0,58	9,25	17,77	11,21	49089,2	14,71	960,3	0,49	0,03	3,4	6,45	49,38	4,49	0,68	24:00
29-oct.	0,31	0	2,66	5,63	41,44	4,11	0,6	9,08	17,08	11,42	46281,2	14,05	950,5	0,34	0	2,96	6,26	46,06	4,55	0,67	24:00
30-oct.	0,38	0	2,83	4,97	41,21	3,83	0,63	8,96	16,42	11,54	43705,2	13,32	937,35	0,39	0	2,97	5,2	43,25	4,02	0,66	24:00
31-oct.	0,32	0,01	2,79	4,41	39,93	4,31	0,64	8,47	14,67	12,03	38270,7	12,06	911,72	0,29	0,01	2,56	4,05	36,67	3,95	0,58	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,44	0,07	2,76	5,61	42,94	4,08	0,64		9,3	17,35	11,15	50929,5	15,08	963,18	16,81	2,76	109,52	212,98	1631	154,05	24,28	743:51

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	5,5	0,0	0,5	2,5
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	5,5	11,0	2,5	2,5	2,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	6,0
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	1,0
	Cumul annuel	16,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MST2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,44	30	10
02-oct.	1,23	30	10
03-oct.	0,77	30	10
04-oct.	0,69	30	10
05-oct.	0,38	30	10
06-oct.	0,45	30	10
07-oct.	0,45	30	10
08-oct.	0,4	30	10
09-oct.	0,5	30	10
10-oct.	0,38	30	10
11-oct.	0,43	30	10
12-oct.	0,42	30	10
13-oct.	0,48	30	10
14-oct.	0,36	30	10
15-oct.	0,39	30	10
16-oct.	0,28	30	10
17-oct.	0,32	30	10
18-oct.	0,39	30	10
19-oct.	0,36	30	10
20-oct.	0,39	30	10
21-oct.	0,41	30	10
22-oct.	0,32	30	10
23-oct.	0,49	30	10
24-oct.	0,35	30	10
25-oct.	0,28	30	10
26-oct.	0,36	30	10
27-oct.	0,45	30	10
28-oct.	0,41	30	10
29-oct.	0,31	30	10
30-oct.	0,38	30	10
31-oct.	0,32	30	10

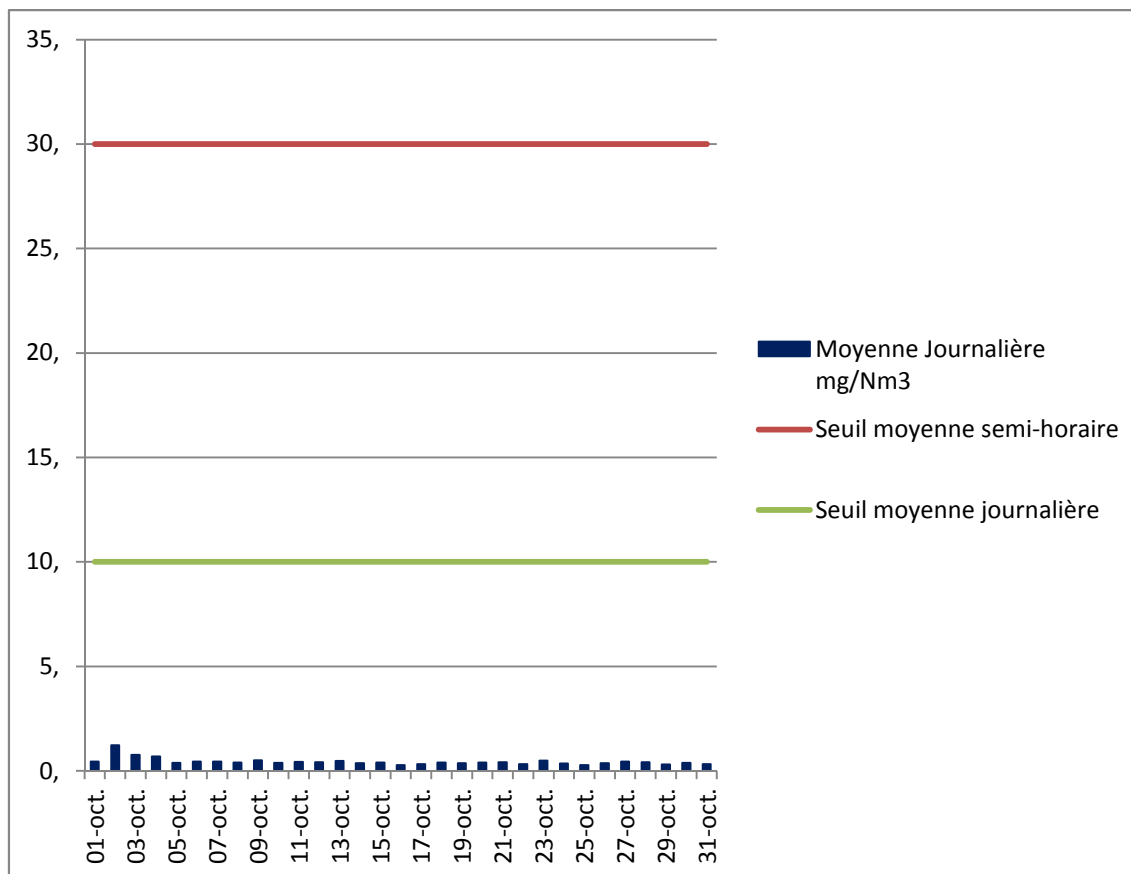


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,04	20	10
02-oct.	0,07	20	10
03-oct.	0,11	20	10
04-oct.	0,1	20	10
05-oct.	0,05	20	10
06-oct.	0,03	20	10
07-oct.	0,04	20	10
08-oct.	0,05	20	10
09-oct.	0,06	20	10
10-oct.	0,	20	10
11-oct.	0,	20	10
12-oct.	0,	20	10
13-oct.	0,01	20	10
14-oct.	0,02	20	10
15-oct.	0,	20	10
16-oct.	0,23	20	10
17-oct.	0,23	20	10
18-oct.	0,16	20	10
19-oct.	0,18	20	10
20-oct.	0,15	20	10
21-oct.	0,42	20	10
22-oct.	0,04	20	10
23-oct.	0,05	20	10
24-oct.	0,02	20	10
25-oct.	0,01	20	10
26-oct.	0,05	20	10
27-oct.	0,09	20	10
28-oct.	0,02	20	10
29-oct.	0,	20	10
30-oct.	0,	20	10
31-oct.	0,01	20	10

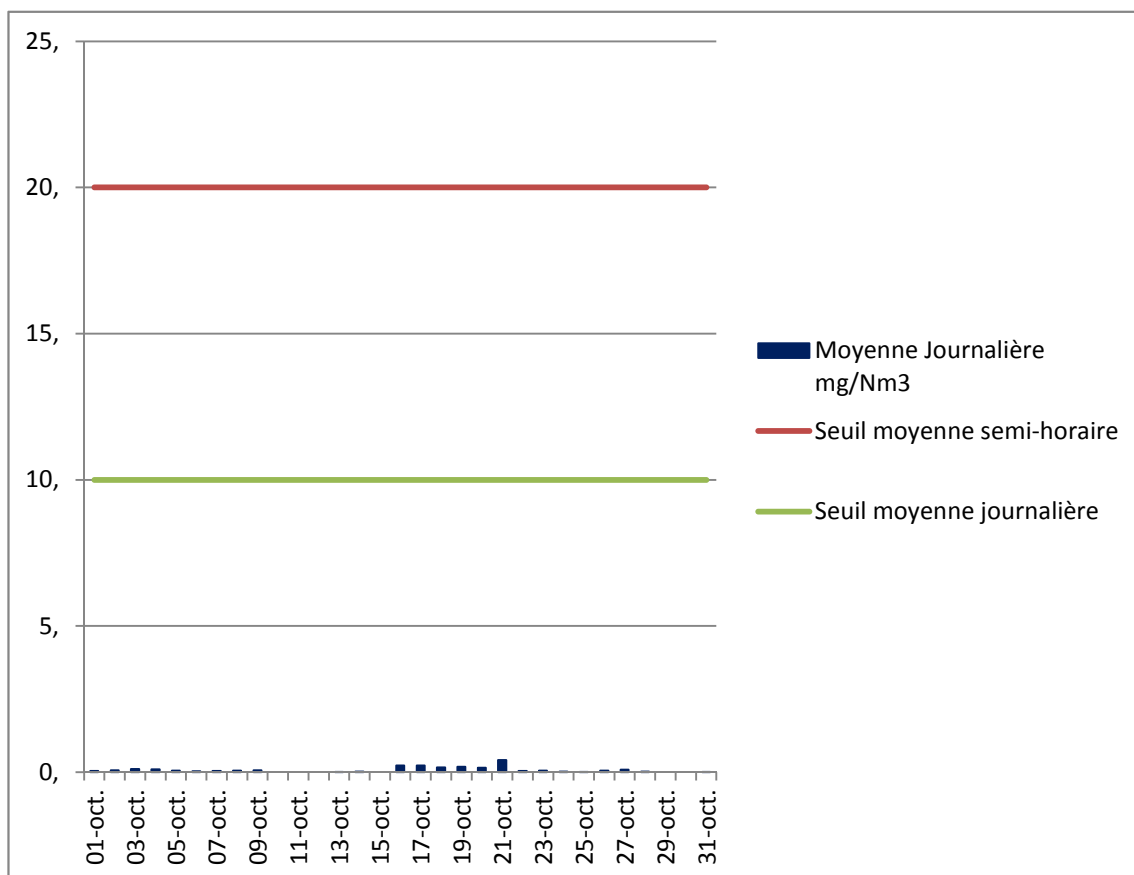

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	2,15	60	10
02-oct.	4,12	60	10
03-oct.	3,39	60	10
04-oct.	2,95	60	10
05-oct.	0,88	60	10
06-oct.	0,78	60	10
07-oct.	0,71	60	10
08-oct.	3,48	60	10
09-oct.	1,27	60	10
10-oct.	3,	60	10
11-oct.	2,97	60	10
12-oct.	2,94	60	10
13-oct.	2,12	60	10
14-oct.	1,77	60	10
15-oct.	2,73	60	10
16-oct.	3,04	60	10
17-oct.	3,09	60	10
18-oct.	3,11	60	10
19-oct.	3,08	60	10
20-oct.	3,68	60	10
21-oct.	3,34	60	10
22-oct.	2,85	60	10
23-oct.	3,46	60	10
24-oct.	3,34	60	10
25-oct.	4,38	60	10
26-oct.	2,91	60	10
27-oct.	2,81	60	10
28-oct.	2,89	60	10
29-oct.	2,66	60	10
30-oct.	2,83	60	10
31-oct.	2,79	60	10

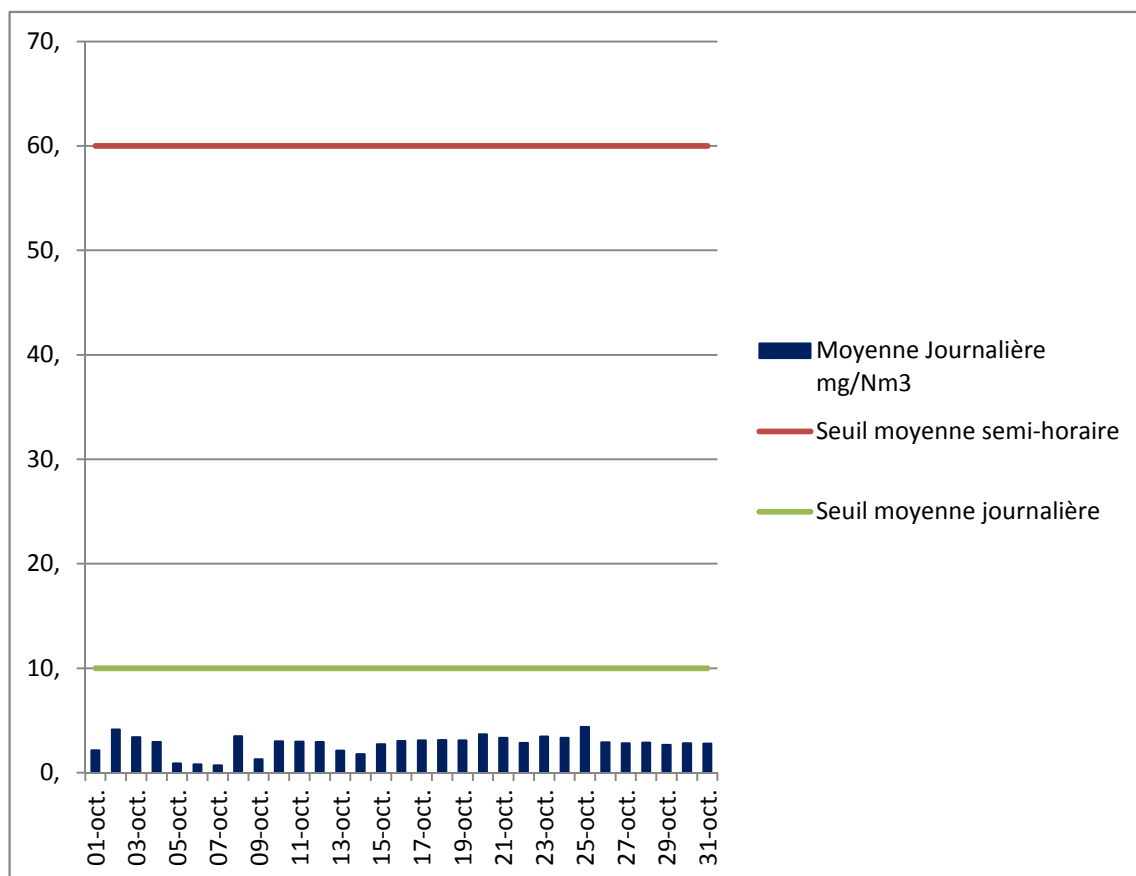


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	5,7	200	50
02-oct.	7,02	200	50
03-oct.	6,42	200	50
04-oct.	6,57	200	50
05-oct.	5,29	200	50
06-oct.	4,65	200	50
07-oct.	4,5	200	50
08-oct.	5,24	200	50
09-oct.	4,91	200	50
10-oct.	5,36	200	50
11-oct.	5,54	200	50
12-oct.	5,06	200	50
13-oct.	5,02	200	50
14-oct.	5,66	200	50
15-oct.	5,83	200	50
16-oct.	6,19	200	50
17-oct.	6,04	200	50
18-oct.	6,28	200	50
19-oct.	6,02	200	50
20-oct.	6,75	200	50
21-oct.	5,95	200	50
22-oct.	5,57	200	50
23-oct.	5,56	200	50
24-oct.	5,45	200	50
25-oct.	5,59	200	50
26-oct.	5,42	200	50
27-oct.	5,79	200	50
28-oct.	5,48	200	50
29-oct.	5,63	200	50
30-oct.	4,97	200	50
31-oct.	4,41	200	50

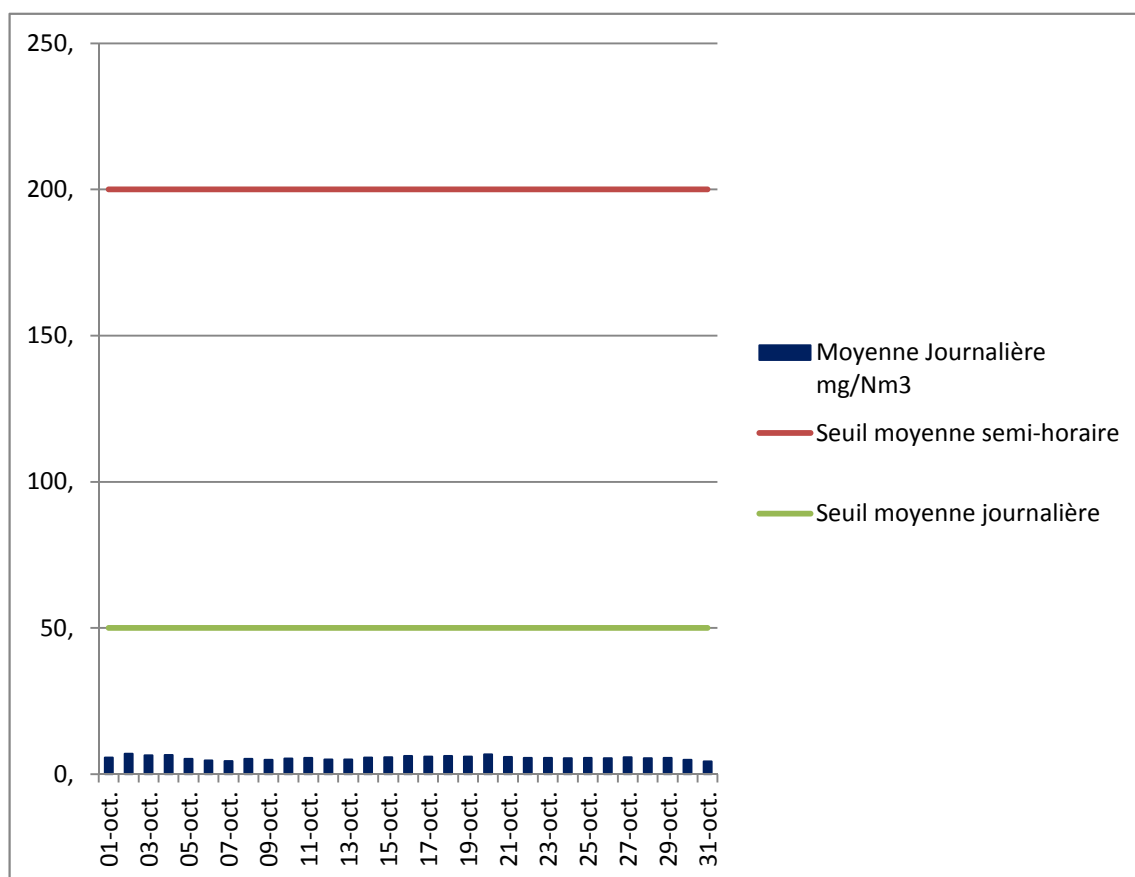


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	45,17	200	80
02-oct.	47,35	200	80
03-oct.	45,05	200	80
04-oct.	44,29	200	80
05-oct.	41,8	200	80
06-oct.	41,34	200	80
07-oct.	42,09	200	80
08-oct.	42,89	200	80
09-oct.	42,7	200	80
10-oct.	43,64	200	80
11-oct.	43,97	200	80
12-oct.	44,	200	80
13-oct.	45,09	200	80
14-oct.	42,49	200	80
15-oct.	43,97	200	80
16-oct.	43,31	200	80
17-oct.	43,07	200	80
18-oct.	43,76	200	80
19-oct.	43,11	200	80
20-oct.	43,8	200	80
21-oct.	44,46	200	80
22-oct.	40,65	200	80
23-oct.	41,95	200	80
24-oct.	41,58	200	80
25-oct.	41,74	200	80
26-oct.	41,74	200	80
27-oct.	41,67	200	80
28-oct.	41,89	200	80
29-oct.	41,44	200	80
30-oct.	41,21	200	80
31-oct.	39,93	200	80

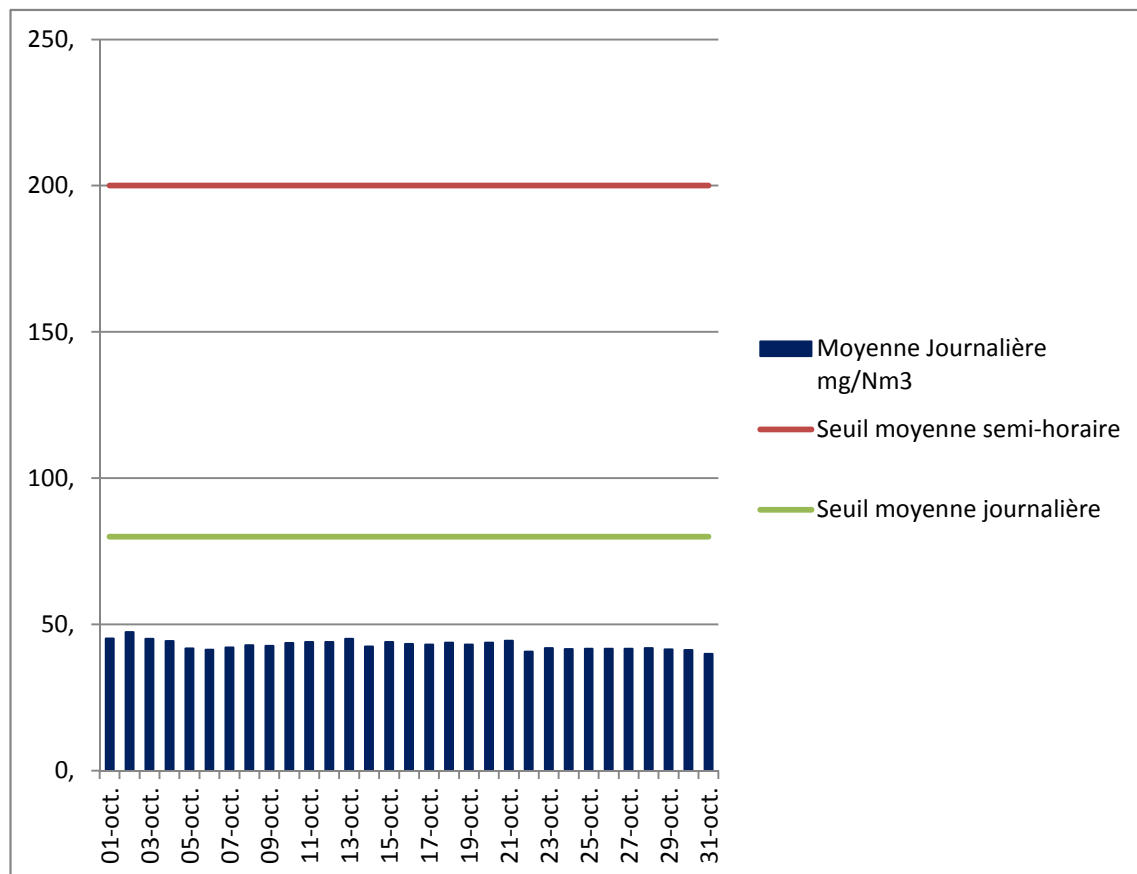

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	4,35	150	50
02-oct.	4,27	150	50
03-oct.	4,87	150	50
04-oct.	4,5	150	50
05-oct.	3,63	150	50
06-oct.	4,46	150	50
07-oct.	4,6	150	50
08-oct.	4,03	150	50
09-oct.	4,14	150	50
10-oct.	4,19	150	50
11-oct.	4,28	150	50
12-oct.	4,04	150	50
13-oct.	3,49	150	50
14-oct.	6,3	150	50
15-oct.	5,22	150	50
16-oct.	3,56	150	50
17-oct.	3,18	150	50
18-oct.	3,85	150	50
19-oct.	3,05	150	50
20-oct.	2,99	150	50
21-oct.	4,8	150	50
22-oct.	4,69	150	50
23-oct.	3,94	150	50
24-oct.	3,66	150	50
25-oct.	3,54	150	50
26-oct.	3,2	150	50
27-oct.	3,46	150	50
28-oct.	3,82	150	50
29-oct.	4,11	150	50
30-oct.	3,83	150	50
31-oct.	4,31	150	50

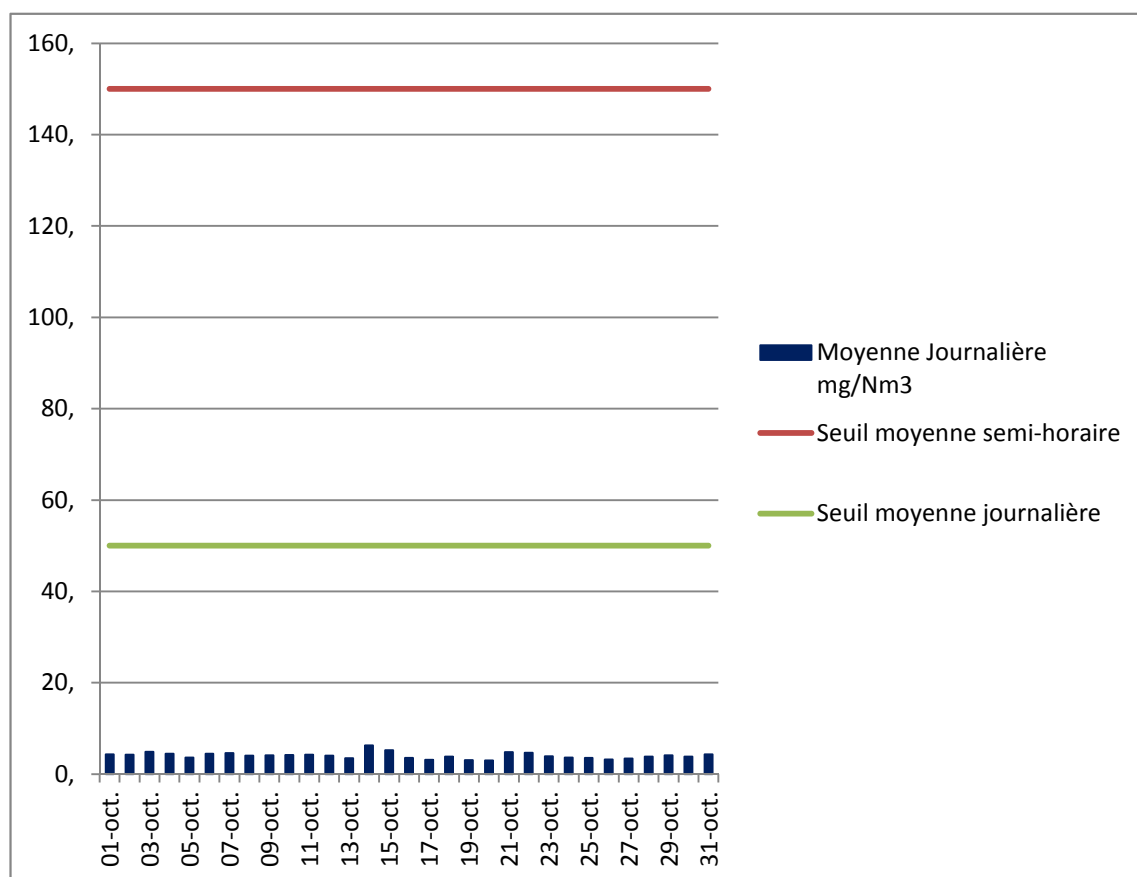

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,61		30
02-oct.	0,63		30
03-oct.	0,66		30
04-oct.	0,64		30
05-oct.	0,6		30
06-oct.	0,61		30
07-oct.	0,68		30
08-oct.	0,65		30
09-oct.	0,65		30
10-oct.	0,69		30
11-oct.	0,79		30
12-oct.	0,82		30
13-oct.	0,74		30
14-oct.	0,68		30
15-oct.	0,63		30
16-oct.	0,64		30
17-oct.	0,62		30
18-oct.	0,64		30
19-oct.	0,63		30
20-oct.	0,61		30
21-oct.	0,62		30
22-oct.	0,59		30
23-oct.	0,58		30
24-oct.	0,58		30
25-oct.	0,6		30
26-oct.	0,59		30
27-oct.	0,58		30
28-oct.	0,58		30
29-oct.	0,6		30
30-oct.	0,63		30
31-oct.	0,64		30

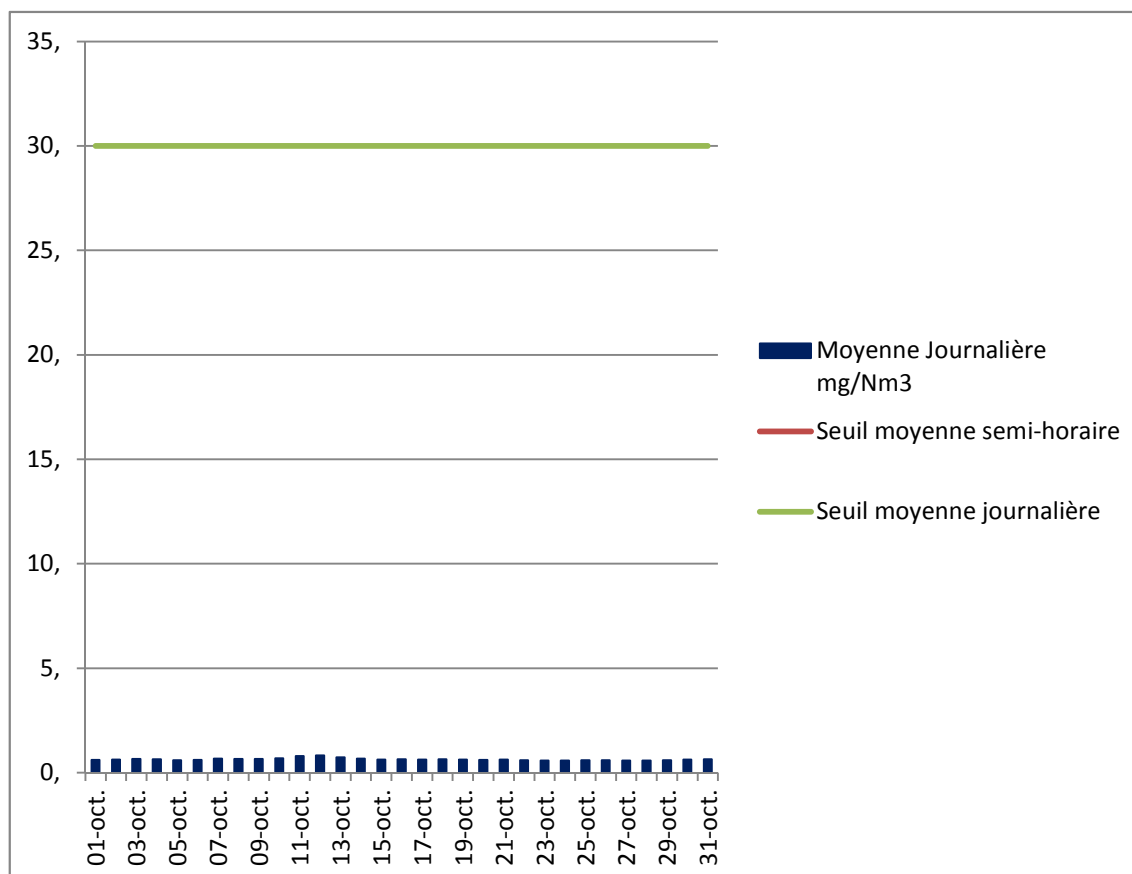

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : octobre 2013

Date d'impression 2013 11 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-oct.	0,37	0,02	8,08	3	41,37	11,72	2,43	9,35	17,64	11,14	57024,6	16,94	953,59	0,5	0,03	10,9	4,07	56,65	15,86	3,31	24:00
02-oct.	0,42	0,06	2,77	1,5	42,13	7,24	2,55	9,49	18,14	11,22	56430,5	17,03	951,84	0,57	0,08	3,76	2,04	57,13	9,76	3,46	24:00
03-oct.	0,35	0,12	2,77	1,71	41,81	7,12	2,52	9,6	18,16	11,06	56099,3	16,64	956,56	0,48	0,16	3,74	2,31	56,35	9,5	3,39	24:00
04-oct.	0,41	0,06	3,06	1,44	41,26	7,09	2,52	9,68	18,49	11,07	55492,4	16,56	954,81	0,54	0,08	4,09	1,92	55,08	9,44	3,35	24:00
05-oct.	0,41	0,03	3,12	1,38	41,06	6,47	2,53	9,83	18,76	10,91	59453,9	17,48	973,91	0,36	0,03	2,75	1,2	36,32	5,72	2,23	14:48
06-oct.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
07-oct.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
08-oct.	0,49	0,49	2,5	2,29	43,13	11,23	2,54	9,63	16,56	11,03	54008,4	15,66	948,39	0,35	0,35	1,76	1,61	30,44	8	1,77	12:53
09-oct.	0,41	0,24	4,73	2,79	40,53	7,57	2,55	9,22	15,8	11,56	53017,6	16,1	938,91	0,52	0,3	7,3	3,53	51,65	9,6	3,25	24:00
10-oct.	0,36	0,13	4,13	2,36	41,98	6,65	2,51	9,31	16,02	11,41	55420,8	16,6	943,16	0,49	0,18	7,03	3,04	55,84	8,82	3,32	23:53
11-oct.	0,45	0,18	3,2	1,85	43,35	7,22	2,51	9,52	17,14	11,14	58878,3	17,39	956,37	0,63	0,25	4,49	2,6	60,92	10,06	3,5	23:41
12-oct.	0,38	0,25	2,95	1,87	42,9	6,51	2,41	9,71	17,24	10,88	61105,4	17,58	972,71	0,57	0,36	4,35	2,8	63,06	9,63	3,54	24:00
13-oct.	0,32	0,21	3,33	1,82	43,59	4,37	2,38	9,82	17,56	10,81	59742,9	17,15	981,21	0,45	0,29	4,79	2,65	62,7	6,33	3,41	24:00
14-oct.	0,36	0,03	3,4	1,54	42	5,94	2,53	9,42	17,2	11,3	58295	17,51	945,72	0,5	0,04	4,76	2,17	58,85	8,27	3,53	24:00
15-oct.	0,42	0	3,26	0,92	42,89	5,71	2,52	9,86	18,56	10,85	60200,2	17,56	981,25	0,59	0	4,73	1,36	60,62	7,99	3,57	23:38
16-oct.	0,3	0,01	3,4	1,23	41,24	4,83	2,5	9,66	17,86	11,03	57201,1	16,85	970,3	0,41	0,01	4,66	1,68	56,68	6,63	3,43	24:00
17-oct.	0,39	0,08	3,49	0,87	42,07	4,6	2,51	9,65	17,73	11,07	55932,7	16,51	969,19	0,52	0,11	4,68	1,17	56,51	6,16	3,36	24:00
18-oct.	0,39	0,15	3,5	0,79	41,43	6,11	2,54	9,16	16,57	11,54	53998,9	16,5	948,34	0,51	0,2	4,52	1,02	53,88	7,77	3,28	24:00
19-oct.	0,4	0,05	3,32	0,9	41,68	5,18	2,49	9,38	17,05	11,2	57297,7	17,02	963,04	0,54	0,07	4,56	1,27	57,36	7,12	3,41	24:00
20-oct.	0,37	0,06	3,48	3,02	43,68	4,4	2,3	9,48	17,4	10,85	58724,7	16,89	961,99	0,51	0,09	6,19	4,33	61,02	6,1	3,2	23:54
21-oct.	0,47	0,05	3,8	2,45	40,2	5,57	2,36	9,3	16,71	11,2	54083,8	16,01	957,91	0,59	0,05	5,04	3,09	50,87	6,92	2,93	23:17
22-oct.	0,41	0,01	3,27	0,46	38,05	4,81	2,49	9,5	17	11,14	53000,6	15,62	963,58	0,52	0,01	4,16	0,6	48,51	6,1	3,17	24:00
23-oct.	0,37	0	3,7	0,47	41,73	4,89	2,51	9,62	17,45	11,05	56526,1	16,6	971,53	0,51	0	5,02	0,65	56,75	6,63	3,41	24:00
24-oct.	0,42	0	3,34	0,31	40,25	5,01	2,56	9,51	17,38	11,18	56399,3	16,77	967,57	0,57	0	4,52	0,42	54,52	6,75	3,46	24:00
25-oct.	0,42	0	3,7	0,37	40,35	4,73	2,57	9,54	17,35	11,14	56188,1	16,63	973,41	0,57	0	4,96	0,5	54,52	6,37	3,46	24:00
26-oct.	0,4	0	3,42	0,41	40,25	4,46	2,58	9,5	17,25	11,26	56336,2	16,86	967,02	0,55	0,01	4,62	0,56	54,43	6,04	3,49	24:00
27-oct.	0,38	0	3,23	0,5	39,65	4,1	2,5	9,55	16,96	11,17	52100,1	15,39	969,8	0,5	0	4,21	0,65	51,72	5,34	3,26	25:00
28-oct.	0,31	0	3,13	0,25	39,78	5,05	2,57	9,49	17,52	11,21	54200,4	16,2	960,49	0,4	0	4,08	0,32	51,85	6,55	3,34	24:00
29-oct.	0,39	0	3,12	0,39	39,26	4,54	2,5	9,42	17,01	11,32	50406,3	15,13	958,94	0,48	0	3,78	0,48	47,51	5,5	3,03	24:00
30-oct.	0,33	0,03	3,24	0,21	38,48	4,23	2,41	9,24	16,02	11,48	47125,3	14,22	949,39	0,37	0,03	3,67	0,25	43,6	4,79	2,72	24:00
31-oct.	0,34	0,03	3,16	0,11	36,88	4,54	2,43	9,02	15,26	11,77	42215,6	13,02	930,4	0,34	0,03	3,2	0,12	37,38	4,59	2,46	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,39	0,08	3,5	1,28	41,14	5,93	2,49		9,5	17,23	11,17	55410,6	16,43	960,04	14,43	2,75	136,33	48,42	1542,75	218,34	93,03	675:04

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,5	0,0	3,0	0,5	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	2	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	19,5	34,0	6,5	1,0	9,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	2	1	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MST2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	Cumul annuel

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	5,3
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	3,0
	Cumul annuel	54,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,37	30	10
02-oct.	0,42	30	10
03-oct.	0,35	30	10
04-oct.	0,41	30	10
05-oct.	0,41	30	10
06-oct.	0,	30	10
07-oct.	0,	30	10
08-oct.	0,49	30	10
09-oct.	0,41	30	10
10-oct.	0,36	30	10
11-oct.	0,45	30	10
12-oct.	0,38	30	10
13-oct.	0,32	30	10
14-oct.	0,36	30	10
15-oct.	0,42	30	10
16-oct.	0,3	30	10
17-oct.	0,39	30	10
18-oct.	0,39	30	10
19-oct.	0,4	30	10
20-oct.	0,37	30	10
21-oct.	0,47	30	10
22-oct.	0,41	30	10
23-oct.	0,37	30	10
24-oct.	0,42	30	10
25-oct.	0,42	30	10
26-oct.	0,4	30	10
27-oct.	0,38	30	10
28-oct.	0,31	30	10
29-oct.	0,39	30	10
30-oct.	0,33	30	10
31-oct.	0,34	30	10

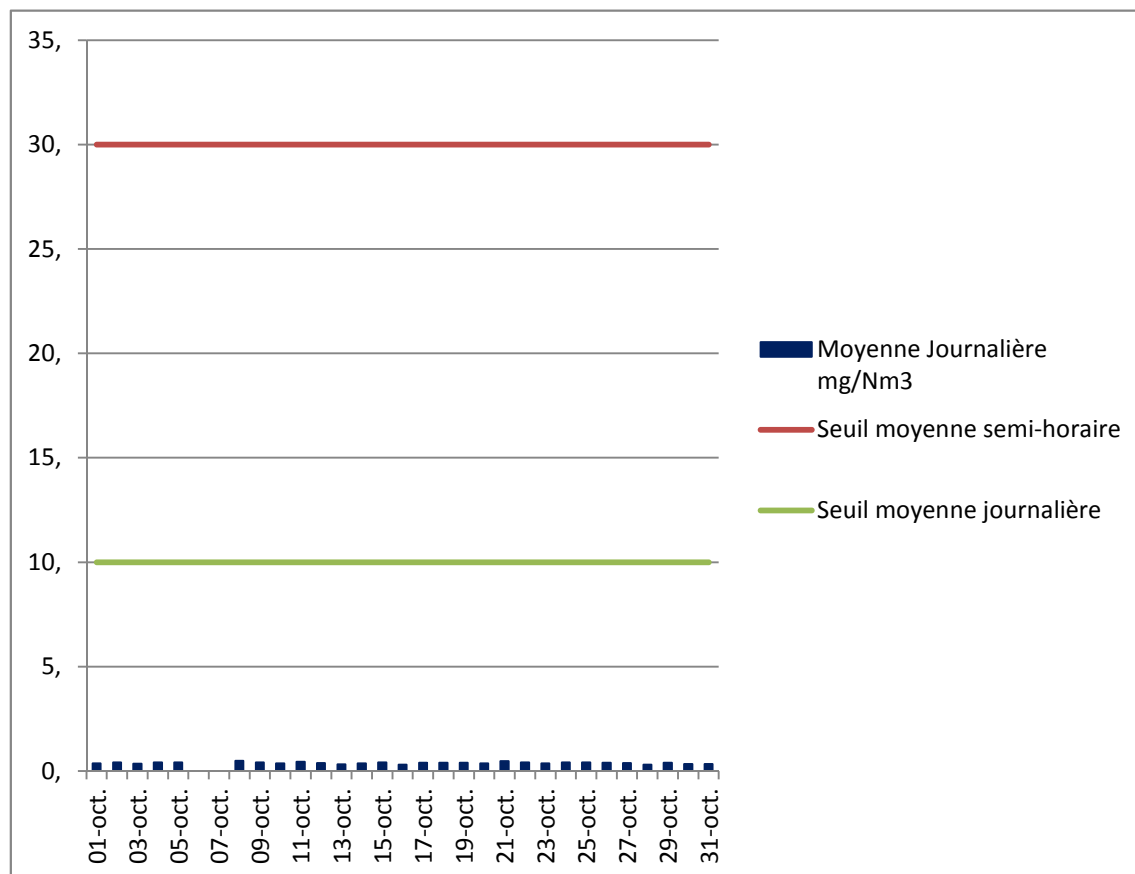


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,02	20	10
02-oct.	0,06	20	10
03-oct.	0,12	20	10
04-oct.	0,06	20	10
05-oct.	0,03	20	10
06-oct.	0,	20	10
07-oct.	0,	20	10
08-oct.	0,49	20	10
09-oct.	0,24	20	10
10-oct.	0,13	20	10
11-oct.	0,18	20	10
12-oct.	0,25	20	10
13-oct.	0,21	20	10
14-oct.	0,03	20	10
15-oct.	0,	20	10
16-oct.	0,01	20	10
17-oct.	0,08	20	10
18-oct.	0,15	20	10
19-oct.	0,05	20	10
20-oct.	0,06	20	10
21-oct.	0,05	20	10
22-oct.	0,01	20	10
23-oct.	0,	20	10
24-oct.	0,	20	10
25-oct.	0,	20	10
26-oct.	0,	20	10
27-oct.	0,	20	10
28-oct.	0,	20	10
29-oct.	0,	20	10
30-oct.	0,03	20	10
31-oct.	0,03	20	10

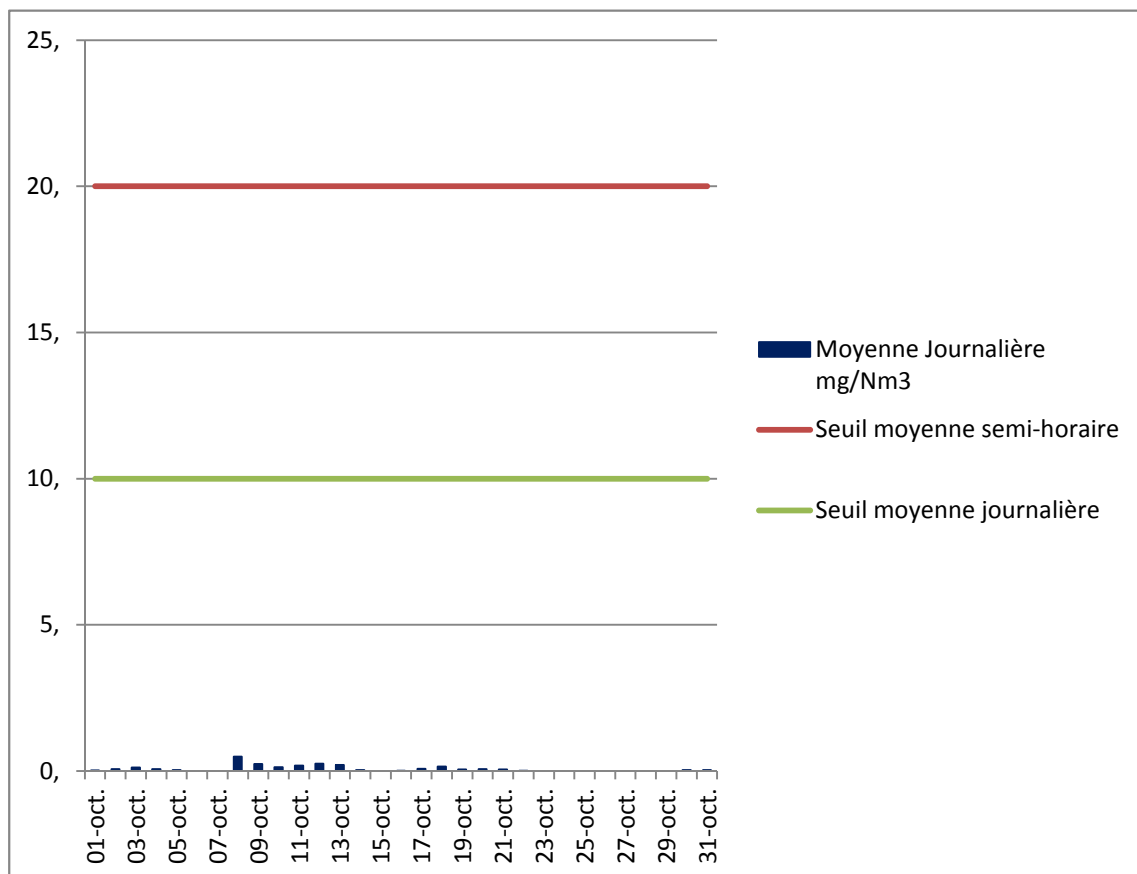


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	8,08	60	10
02-oct.	2,77	60	10
03-oct.	2,77	60	10
04-oct.	3,06	60	10
05-oct.	3,12	60	10
06-oct.	0,	60	10
07-oct.	0,	60	10
08-oct.	2,5	60	10
09-oct.	4,73	60	10
10-oct.	4,13	60	10
11-oct.	3,2	60	10
12-oct.	2,95	60	10
13-oct.	3,33	60	10
14-oct.	3,4	60	10
15-oct.	3,26	60	10
16-oct.	3,4	60	10
17-oct.	3,49	60	10
18-oct.	3,5	60	10
19-oct.	3,32	60	10
20-oct.	3,48	60	10
21-oct.	3,8	60	10
22-oct.	3,27	60	10
23-oct.	3,7	60	10
24-oct.	3,34	60	10
25-oct.	3,7	60	10
26-oct.	3,42	60	10
27-oct.	3,23	60	10
28-oct.	3,13	60	10
29-oct.	3,12	60	10
30-oct.	3,24	60	10
31-oct.	3,16	60	10

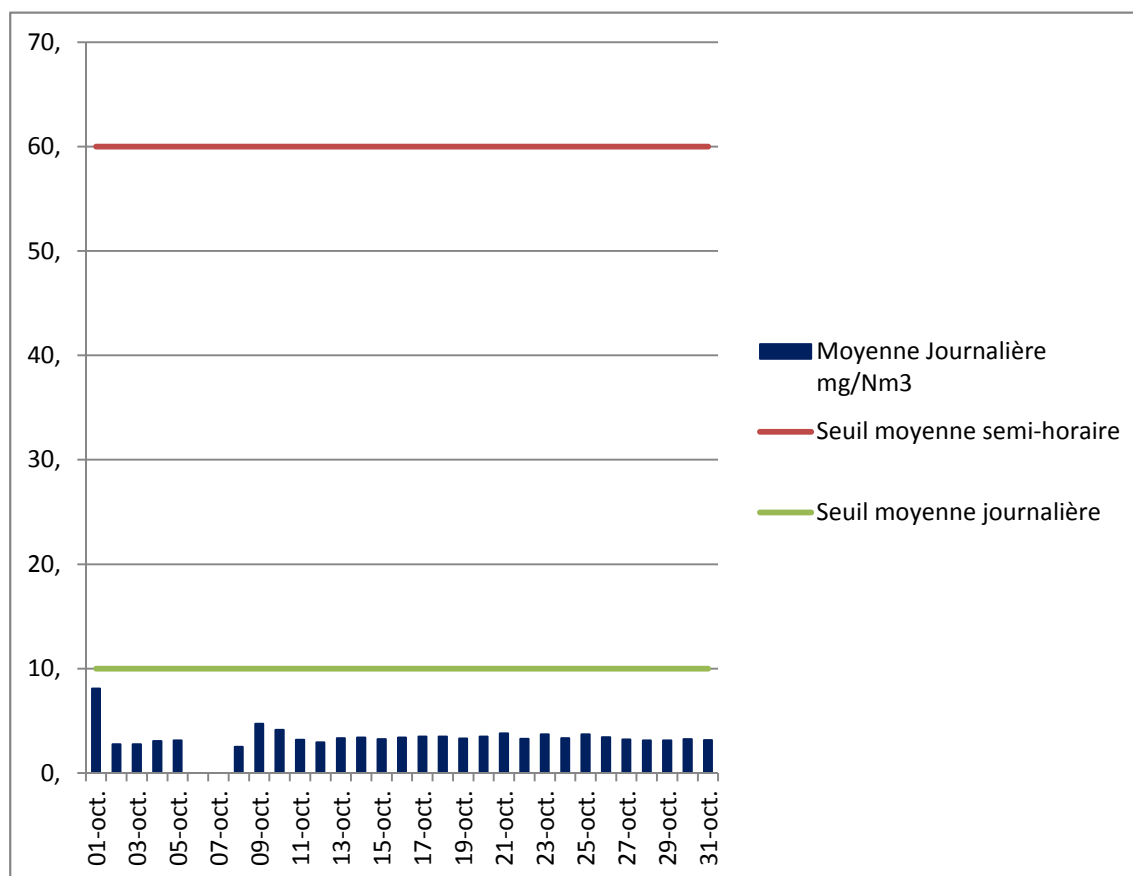


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	3,	200	50
02-oct.	1,5	200	50
03-oct.	1,71	200	50
04-oct.	1,44	200	50
05-oct.	1,38	200	50
06-oct.	0,	200	50
07-oct.	0,	200	50
08-oct.	2,29	200	50
09-oct.	2,79	200	50
10-oct.	2,36	200	50
11-oct.	1,85	200	50
12-oct.	1,87	200	50
13-oct.	1,82	200	50
14-oct.	1,54	200	50
15-oct.	0,92	200	50
16-oct.	1,23	200	50
17-oct.	0,87	200	50
18-oct.	0,79	200	50
19-oct.	0,9	200	50
20-oct.	3,02	200	50
21-oct.	2,45	200	50
22-oct.	0,46	200	50
23-oct.	0,47	200	50
24-oct.	0,31	200	50
25-oct.	0,37	200	50
26-oct.	0,41	200	50
27-oct.	0,5	200	50
28-oct.	0,25	200	50
29-oct.	0,39	200	50
30-oct.	0,21	200	50
31-oct.	0,11	200	50

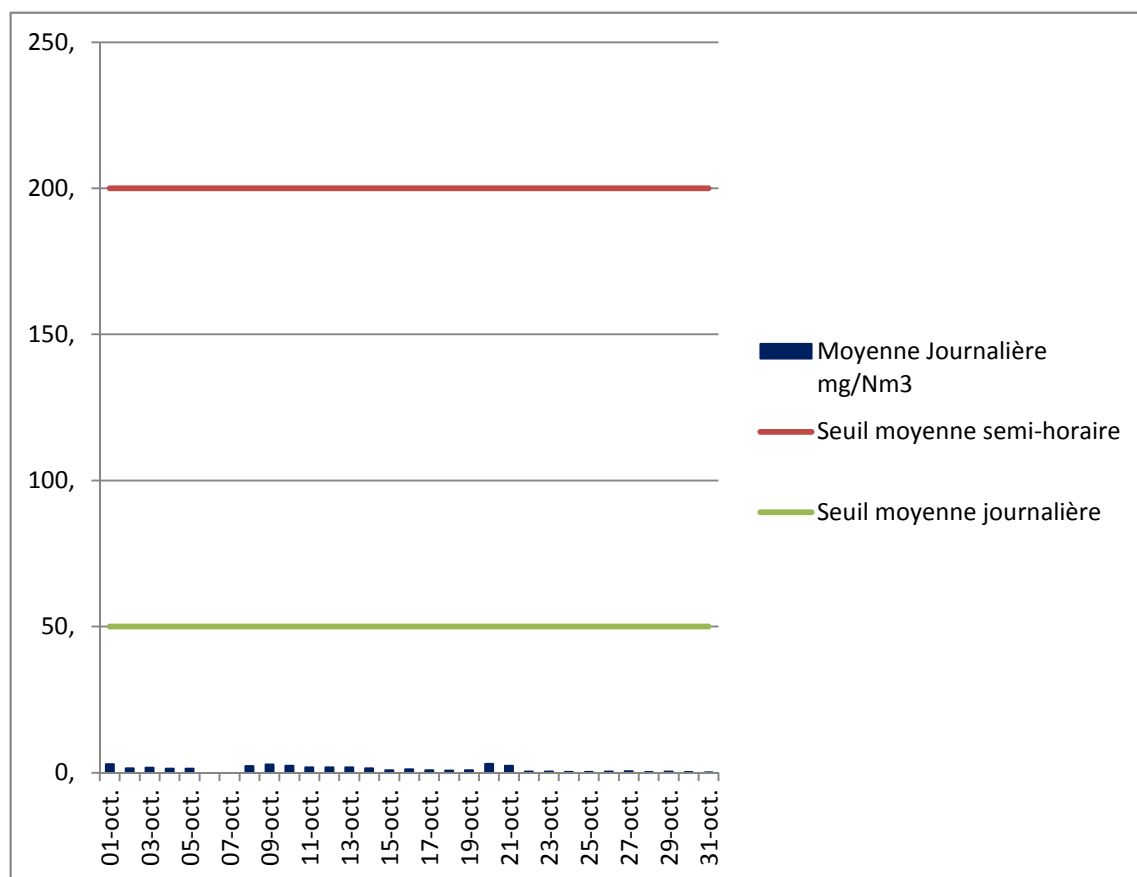

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	41,37	200	80
02-oct.	42,13	200	80
03-oct.	41,81	200	80
04-oct.	41,26	200	80
05-oct.	41,06	200	80
06-oct.	0,	200	80
07-oct.	0,	200	80
08-oct.	43,13	200	80
09-oct.	40,53	200	80
10-oct.	41,98	200	80
11-oct.	43,35	200	80
12-oct.	42,9	200	80
13-oct.	43,59	200	80
14-oct.	42,	200	80
15-oct.	42,89	200	80
16-oct.	41,24	200	80
17-oct.	42,07	200	80
18-oct.	41,43	200	80
19-oct.	41,68	200	80
20-oct.	43,68	200	80
21-oct.	40,2	200	80
22-oct.	38,05	200	80
23-oct.	41,73	200	80
24-oct.	40,25	200	80
25-oct.	40,35	200	80
26-oct.	40,25	200	80
27-oct.	39,65	200	80
28-oct.	39,78	200	80
29-oct.	39,26	200	80
30-oct.	38,48	200	80
31-oct.	36,88	200	80

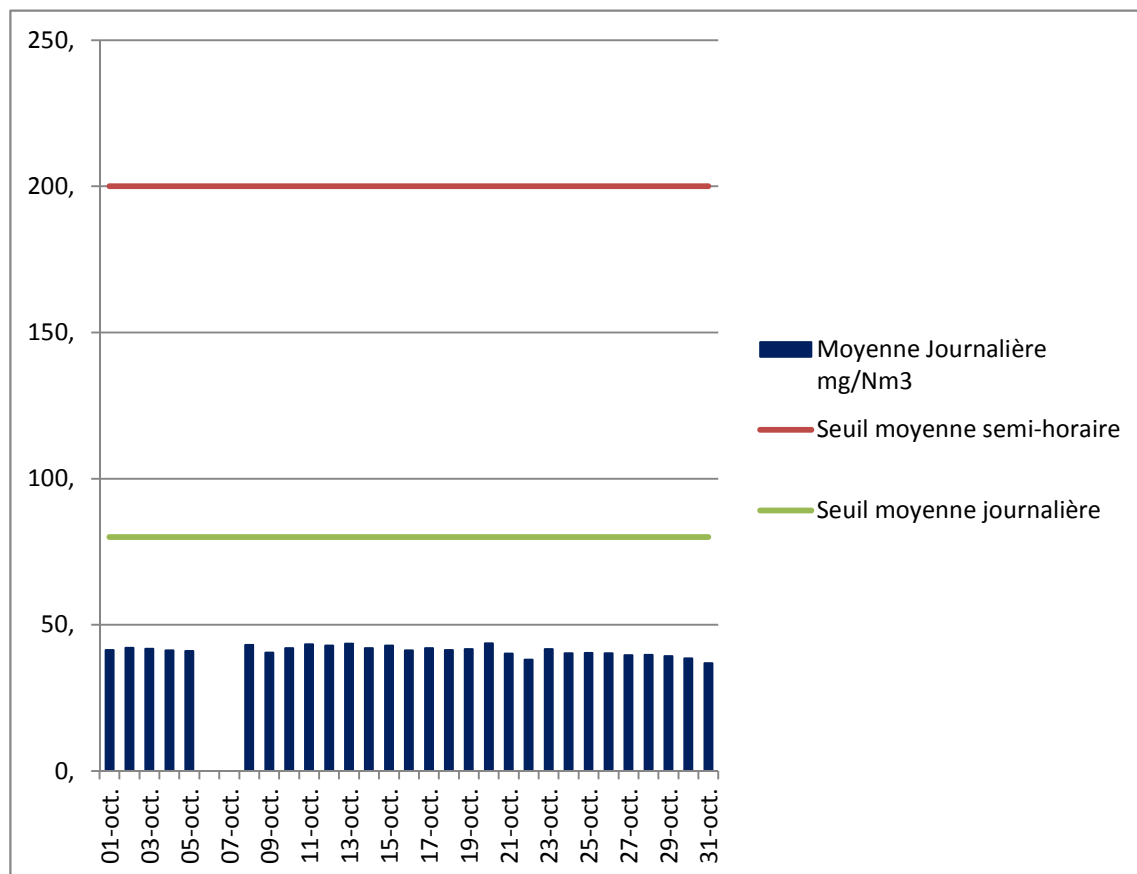

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	11,72	150	50
02-oct.	7,24	150	50
03-oct.	7,12	150	50
04-oct.	7,09	150	50
05-oct.	6,47	150	50
06-oct.	0,	150	50
07-oct.	0,	150	50
08-oct.	11,23	150	50
09-oct.	7,57	150	50
10-oct.	6,65	150	50
11-oct.	7,22	150	50
12-oct.	6,51	150	50
13-oct.	4,37	150	50
14-oct.	5,94	150	50
15-oct.	5,71	150	50
16-oct.	4,83	150	50
17-oct.	4,6	150	50
18-oct.	6,11	150	50
19-oct.	5,18	150	50
20-oct.	4,4	150	50
21-oct.	5,57	150	50
22-oct.	4,81	150	50
23-oct.	4,89	150	50
24-oct.	5,01	150	50
25-oct.	4,73	150	50
26-oct.	4,46	150	50
27-oct.	4,1	150	50
28-oct.	5,05	150	50
29-oct.	4,54	150	50
30-oct.	4,23	150	50
31-oct.	4,54	150	50

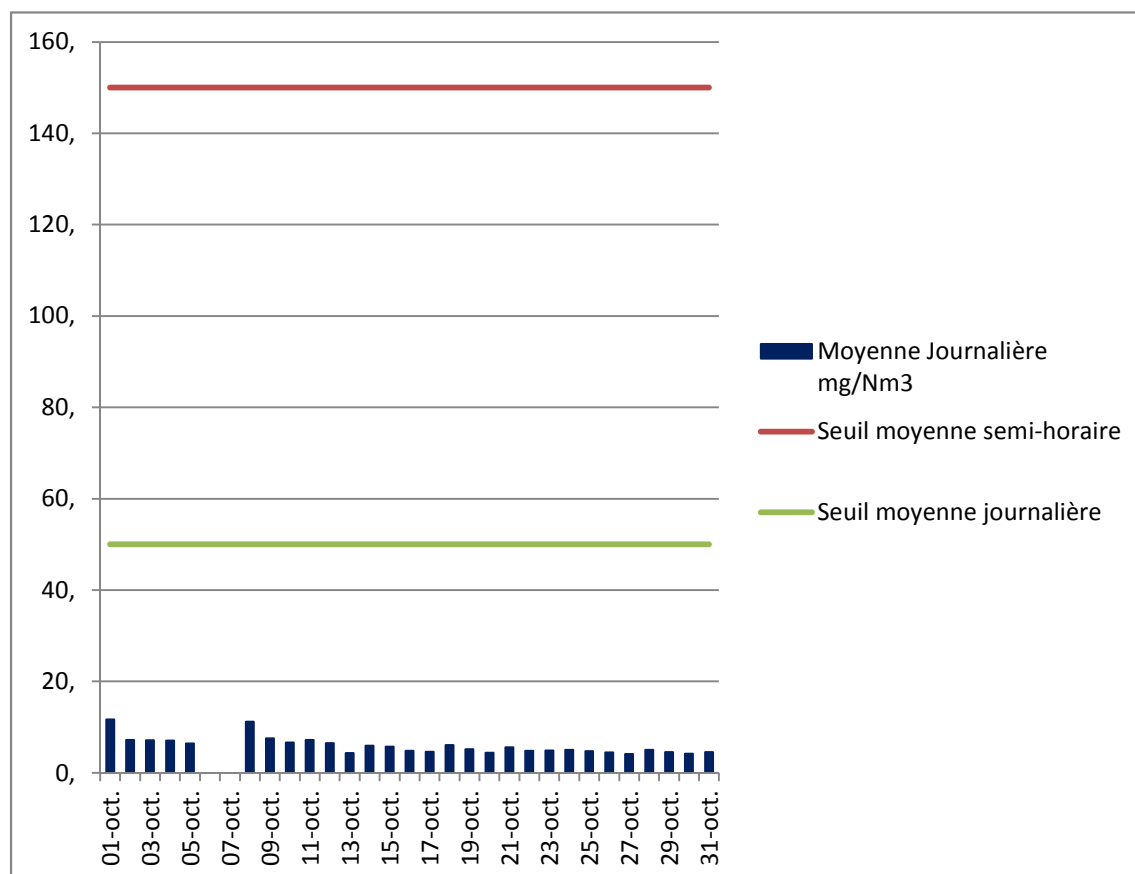

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	2,43		30
02-oct.	2,55		30
03-oct.	2,52		30
04-oct.	2,52		30
05-oct.	2,53		30
06-oct.	0,		30
07-oct.	0,		30
08-oct.	2,54		30
09-oct.	2,55		30
10-oct.	2,51		30
11-oct.	2,51		30
12-oct.	2,41		30
13-oct.	2,38		30
14-oct.	2,53		30
15-oct.	2,52		30
16-oct.	2,5		30
17-oct.	2,51		30
18-oct.	2,54		30
19-oct.	2,49		30
20-oct.	2,3		30
21-oct.	2,36		30
22-oct.	2,49		30
23-oct.	2,51		30
24-oct.	2,56		30
25-oct.	2,57		30
26-oct.	2,58		30
27-oct.	2,5		30
28-oct.	2,57		30
29-oct.	2,5		30
30-oct.	2,41		30
31-oct.	2,43		30

