



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Novembre 2013

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Unité	Ligne 1	Ligne 2	Seuil réglementaire AM 20/09/2002
Octobre 2013	ng – I-TEQ/Nm ³	0,0005	0,0009	< 0.1
Novembre 2013		Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0h

==> **Ligne 2 :** 0h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 0h

==> **Ligne 2 :** 0,5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : nov-13

Date d'impression 2013 12 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec			°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-nov.	0,42	0	2,74	5,37	40,55	3,02	0,58	8,65	15,51	11,83	38942,9	12,12	920,15	0,39	0	2,56	5,02	37,9	2,82	0,54	24:00
02-nov.	0,38	0	2,76	5,07	40,44	2,97	0,57	8,86	16,7	11,62	41535,1	12,82	928,17	0,38	0	2,75	5,05	40,32	2,95	0,56	24:00
03-nov.	0,36	0	2,13	4,13	39,86	3,02	0,65	8,66	15,82	11,86	39074,6	12,24	919,9	0,34	0	2	3,86	37,55	2,85	0,61	24:00
04-nov.	0,45	0	2,17	4,9	40,52	5,38	0,63	8,49	16,18	12	42011	13,42	914,81	0,46	0	2,25	4,96	40,97	5,27	0,64	23:58
05-nov.	0,46	0	2,76	4,49	39,59	4,09	0,62	8,82	17,09	11,58	45047,3	13,89	943,46	0,5	0	3,01	4,87	43,45	4,35	0,66	24:00
06-nov.	0,41	0	2,9	5,03	41,22	3,73	0,59	8,81	16,63	11,7	42905,8	13,35	920,72	0,42	0	2,98	5,17	42,46	3,84	0,61	24:00
07-nov.	0,36	0	2,91	4,69	40,68	3,58	0,59	8,69	16,28	11,82	41490,4	13,02	919,47	0,36	0	2,9	4,68	40,52	3,55	0,59	24:00
08-nov.	0,37	0	2,13	4,35	39,39	5,78	0,62	8,46	15,86	12,01	38661,9	12,33	916,19	0,33	0	2	4,05	36,87	5,07	0,57	24:00
09-nov.	0,33	0	2,44	3,9	41,12	3,54	0,61	9,28	17,23	11,2	45006	13,37	958,83	0,35	0	2,67	4,15	44,52	3,83	0,66	24:00
10-nov.	0,4	0	2	4,51	40,75	2,88	0,56	9,04	16,55	11,45	39462,2	11,94	934,61	0,38	0	1,89	4,26	38,6	2,73	0,53	24:00
11-nov.	0,4	0	2,75	3,68	41,51	3,65	0,64	8,96	17,19	11,53	45884,4	14,1	952,89	0,43	0	2,96	3,91	44,47	3,91	0,69	23:33
12-nov.	0,34	0	2,72	4,69	40,85	3,38	0,57	9,06	17,35	11,44	42463,1	12,96	934,17	0,35	0	2,77	4,78	41,62	3,43	0,58	24:00
13-nov.	0,33	0,02	2,55	3,65	40,99	4,06	0,62	9,05	16,92	11,39	45362,6	13,71	949,4	0,36	0,02	2,79	4	44,62	4,41	0,68	24:00
14-nov.	1,05	0	3,26	3,22	41,37	4,37	0,64	9,21	17,14	11,2	47617,1	14,16	964	1,48	0	3,72	3,61	46,49	4,9	0,72	23:42
15-nov.	0,58	0	2,79	3,15	40,45	3,74	0,72	9,31	17,6	11,1	50226,5	14,86	968,51	0,72	0	3,37	3,79	48,74	4,48	0,86	24:00
16-nov.	0,51	0	3,16	3,19	41,59	3,62	0,82	9,66	18,25	10,77	55187,1	15,91	984,68	0,67	0	4,19	4,22	55,1	4,77	1,09	24:00
17-nov.	0,48	0	3,21	3,11	41,64	3,12	0,87	9,71	18,62	10,65	56257,3	16,11	986,25	0,65	0	4,33	4,19	56,24	4,21	1,18	24:00
18-nov.	0,39	0	3,12	2,97	41,06	3,64	0,85	9,52	18,04	10,82	53541,8	15,47	978,78	0,5	0	4,04	3,83	52,83	4,6	1,09	24:00
19-nov.	0,46	0	2,81	2,63	40,39	4,17	0,76	9,21	17,02	11,2	47622	14,13	960,56	0,52	0	3,22	3,02	46,17	4,74	0,87	24:00
20-nov.	0,37	0,12	3,14	4,45	41,82	4,37	0,67	9,11	16,09	11,36	45121	13,45	964,35	0,4	0,13	3,39	4,68	45,07	4,7	0,72	24:00
21-nov.	0,39	0,01	2,86	3,18	39,85	4,5	0,55	9,27	16,42	11,04	47481,5	13,75	972,36	0,44	0,01	3,29	3,6	45,38	5,07	0,62	23:58
22-nov.	0,37	0	2,8	3,35	40	4,09	0,6	9,5	17,39	10,87	51839,7	14,93	977,69	0,47	0	3,5	4,14	49,78	5,08	0,75	24:00
23-nov.	0,4	0	3,1	3,52	40,24	5,08	0,55	9,49	17,06	10,9	49839	14,34	978,04	0,48	0	3,72	4,24	48,24	6	0,66	24:00
24-nov.	0,39	0	2,72	3,63	39,66	3,82	0,48	9,49	16,95	10,95	47145,2	13,61	972,58	0,44	0	3,08	4,08	44,88	4,3	0,54	24:00
25-nov.	0,38	0,07	3,32	3,39	40,59	4,54	0,45	9,66	17,35	10,73	50328	14,3	986,72	0,46	0,08	4,02	4,08	49,01	5,39	0,54	24:00
26-nov.	0,32	0,1	3,05	3,29	38,66	6,29	0,44	9,26	16,15	11,11	45325,5	13,18	969,25	0,35	0,11	3,33	3,61	42,28	6,61	0,48	24:00
27-nov.	0,4	0,09	2,81	3,25	38,85	5,63	0,54	9,43	16,46	10,98	49056,4	14,13	975,83	0,45	0,1	3,23	3,69	44,54	6,24	0,61	23:13
28-nov.	0,51	0,16	2,68	6,13	39,81	4,98	0,63	9,43	16,69	11,07	49267,6	14,34	970,76	0,61	0,18	3,2	7,27	47,14	5,83	0,75	24:00
29-nov.	0,49	0,18	2,87	5,54	38,76	5,15	0,63	9,21	16,41	11,35	46609,1	13,95	978,94	0,55	0,2	3,19	6,21	43,42	5,74	0,71	24:00
30-nov.	0,35	0,14	2,88	4,96	39,05	5,48	0,63	9,14	15,84	11,42	43362,6	12,97	986,89	0,36	0,14	3	5,17	40,72	5,63	0,65	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,43	0,03	2,79	4,05	40,38	4,19	0,62		9,15	16,83	11,3	46122,5	13,76	956,3	14,6	0,98	93,34	132,21	1339,89	137,27	20,76	718:24

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	5,5	0,0	0,5	2,5
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	5,5	11,0	2,5	2,5	2,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	6,0
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	16,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	1,0
	Cumul annuel	1,0

Légende


C21	Dépassement VLE
DA!	Défaut analyseur
MTE	Maintenance analyseur
DVR	Défaut valeur référence
NOP	Installation à l'arrêt
DTI	Temps de fonctionnement < 66%
>JS	Dépassement VLE jour
PMJ	Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
<MS	T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	0,42	30	10
02-nov.	0,38	30	10
03-nov.	0,36	30	10
04-nov.	0,45	30	10
05-nov.	0,46	30	10
06-nov.	0,41	30	10
07-nov.	0,36	30	10
08-nov.	0,37	30	10
09-nov.	0,33	30	10
10-nov.	0,4	30	10
11-nov.	0,4	30	10
12-nov.	0,34	30	10
13-nov.	0,33	30	10
14-nov.	1,05	30	10
15-nov.	0,58	30	10
16-nov.	0,51	30	10
17-nov.	0,48	30	10
18-nov.	0,39	30	10
19-nov.	0,46	30	10
20-nov.	0,37	30	10
21-nov.	0,39	30	10
22-nov.	0,37	30	10
23-nov.	0,4	30	10
24-nov.	0,39	30	10
25-nov.	0,38	30	10
26-nov.	0,32	30	10
27-nov.	0,4	30	10
28-nov.	0,51	30	10
29-nov.	0,49	30	10
30-nov.	0,35	30	10
0-janv.-00	0,	30	10

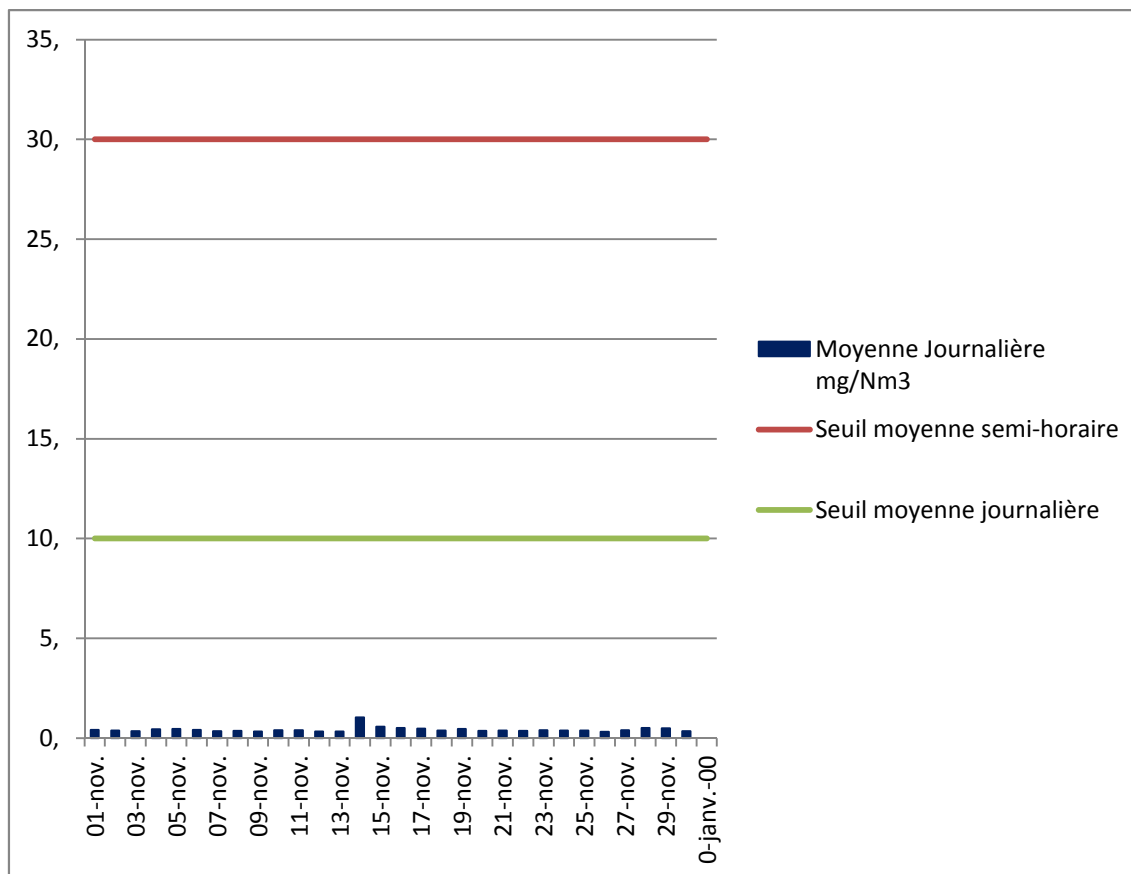


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	0,	20	10
02-nov.	0,	20	10
03-nov.	0,	20	10
04-nov.	0,	20	10
05-nov.	0,	20	10
06-nov.	0,	20	10
07-nov.	0,	20	10
08-nov.	0,	20	10
09-nov.	0,	20	10
10-nov.	0,	20	10
11-nov.	0,	20	10
12-nov.	0,	20	10
13-nov.	0,02	20	10
14-nov.	0,	20	10
15-nov.	0,	20	10
16-nov.	0,	20	10
17-nov.	0,	20	10
18-nov.	0,	20	10
19-nov.	0,	20	10
20-nov.	0,12	20	10
21-nov.	0,01	20	10
22-nov.	0,	20	10
23-nov.	0,	20	10
24-nov.	0,	20	10
25-nov.	0,07	20	10
26-nov.	0,1	20	10
27-nov.	0,09	20	10
28-nov.	0,16	20	10
29-nov.	0,18	20	10
30-nov.	0,14	20	10
0-janv.-00	0,	20	10

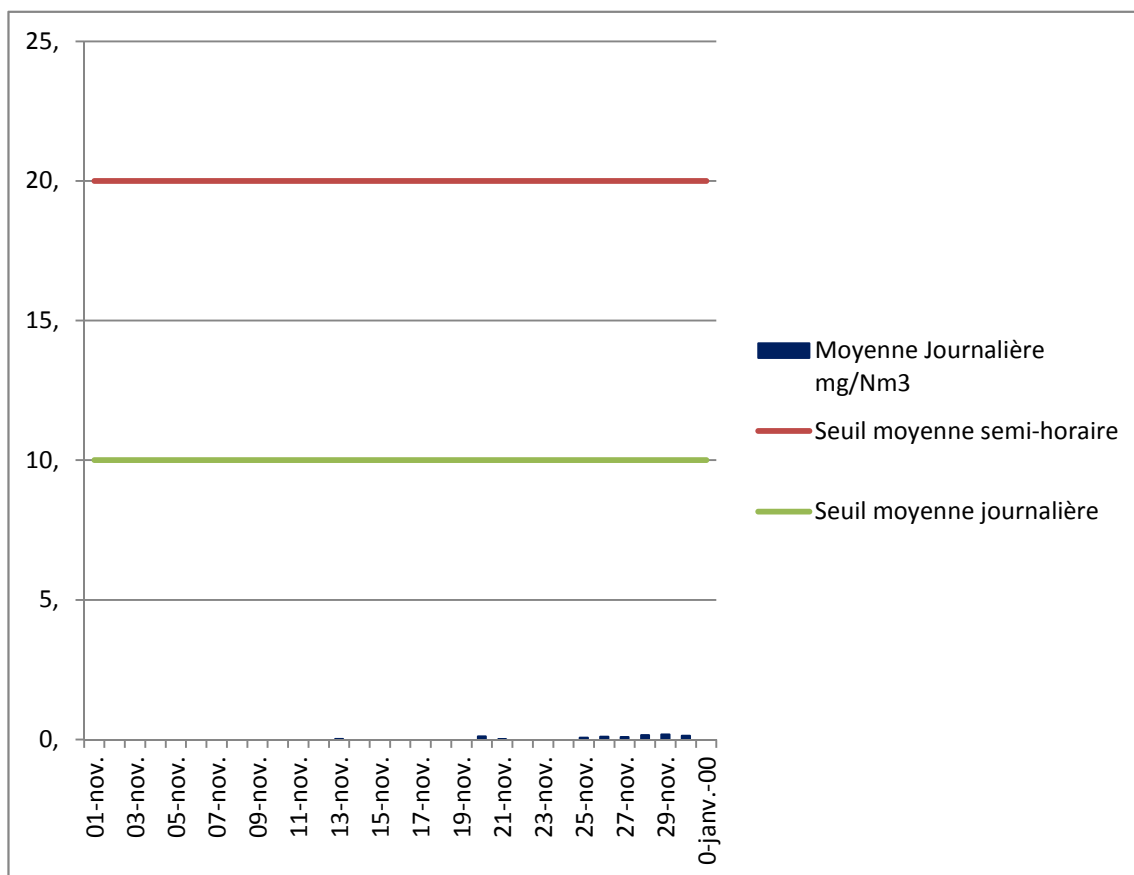

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	2,74	60	10
02-nov.	2,76	60	10
03-nov.	2,13	60	10
04-nov.	2,17	60	10
05-nov.	2,76	60	10
06-nov.	2,9	60	10
07-nov.	2,91	60	10
08-nov.	2,13	60	10
09-nov.	2,44	60	10
10-nov.	2,	60	10
11-nov.	2,75	60	10
12-nov.	2,72	60	10
13-nov.	2,55	60	10
14-nov.	3,26	60	10
15-nov.	2,79	60	10
16-nov.	3,16	60	10
17-nov.	3,21	60	10
18-nov.	3,12	60	10
19-nov.	2,81	60	10
20-nov.	3,14	60	10
21-nov.	2,86	60	10
22-nov.	2,8	60	10
23-nov.	3,1	60	10
24-nov.	2,72	60	10
25-nov.	3,32	60	10
26-nov.	3,05	60	10
27-nov.	2,81	60	10
28-nov.	2,68	60	10
29-nov.	2,87	60	10
30-nov.	2,88	60	10
0-janv.-00	0,	60	10

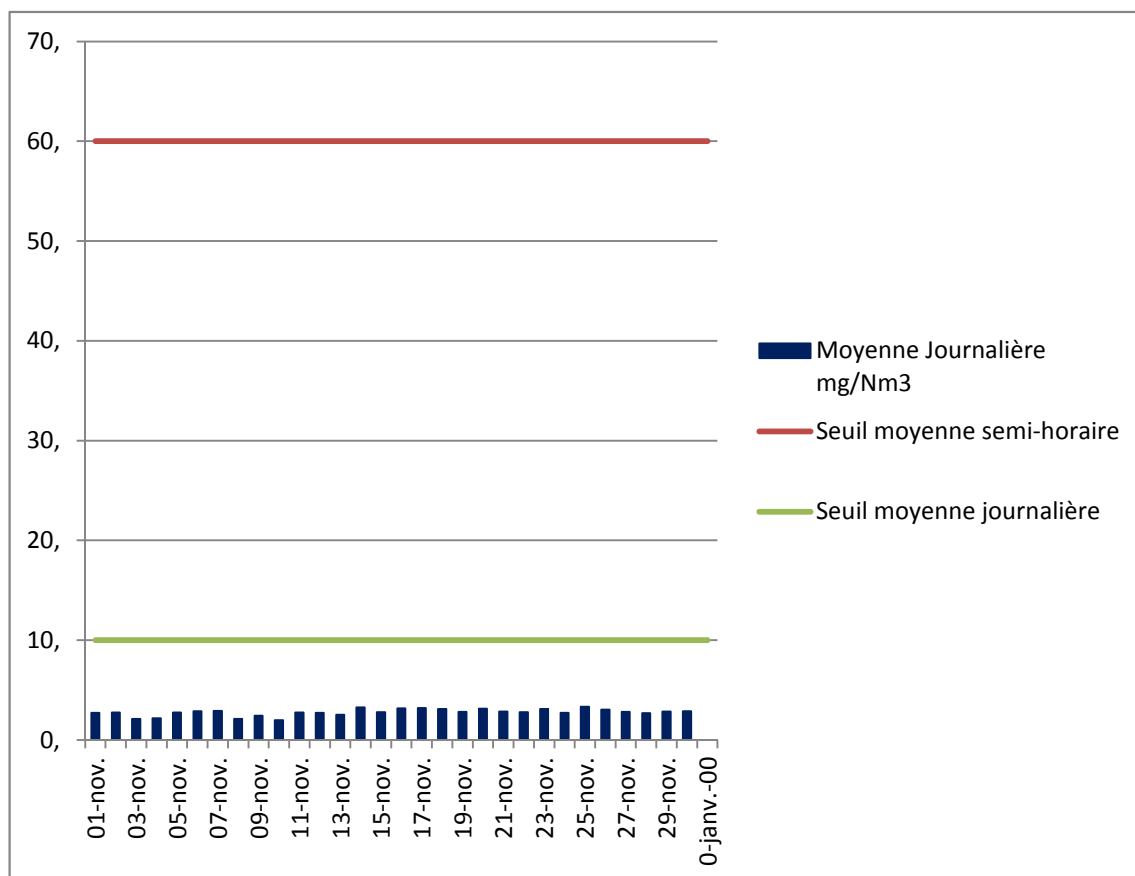


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	5,37	200	50
02-nov.	5,07	200	50
03-nov.	4,13	200	50
04-nov.	4,9	200	50
05-nov.	4,49	200	50
06-nov.	5,03	200	50
07-nov.	4,69	200	50
08-nov.	4,35	200	50
09-nov.	3,9	200	50
10-nov.	4,51	200	50
11-nov.	3,68	200	50
12-nov.	4,69	200	50
13-nov.	3,65	200	50
14-nov.	3,22	200	50
15-nov.	3,15	200	50
16-nov.	3,19	200	50
17-nov.	3,11	200	50
18-nov.	2,97	200	50
19-nov.	2,63	200	50
20-nov.	4,45	200	50
21-nov.	3,18	200	50
22-nov.	3,35	200	50
23-nov.	3,52	200	50
24-nov.	3,63	200	50
25-nov.	3,39	200	50
26-nov.	3,29	200	50
27-nov.	3,25	200	50
28-nov.	6,13	200	50
29-nov.	5,54	200	50
30-nov.	4,96	200	50
0-janv.-00	0,	200	50

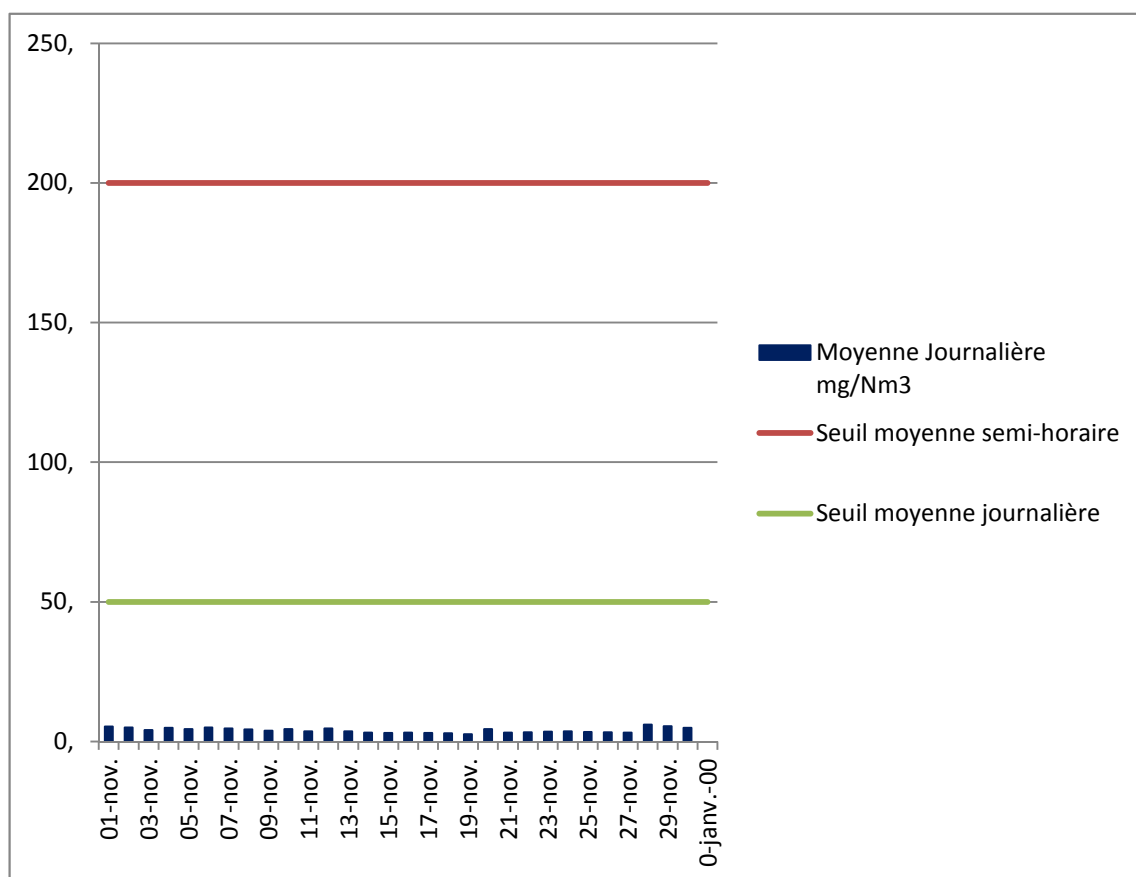


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	40,55	200	80
02-nov.	40,44	200	80
03-nov.	39,86	200	80
04-nov.	40,52	200	80
05-nov.	39,59	200	80
06-nov.	41,22	200	80
07-nov.	40,68	200	80
08-nov.	39,39	200	80
09-nov.	41,12	200	80
10-nov.	40,75	200	80
11-nov.	41,51	200	80
12-nov.	40,85	200	80
13-nov.	40,99	200	80
14-nov.	41,37	200	80
15-nov.	40,45	200	80
16-nov.	41,59	200	80
17-nov.	41,64	200	80
18-nov.	41,06	200	80
19-nov.	40,39	200	80
20-nov.	41,82	200	80
21-nov.	39,85	200	80
22-nov.	40,	200	80
23-nov.	40,24	200	80
24-nov.	39,66	200	80
25-nov.	40,59	200	80
26-nov.	38,66	200	80
27-nov.	38,85	200	80
28-nov.	39,81	200	80
29-nov.	38,76	200	80
30-nov.	39,05	200	80
0-janv.-00	0,	200	80

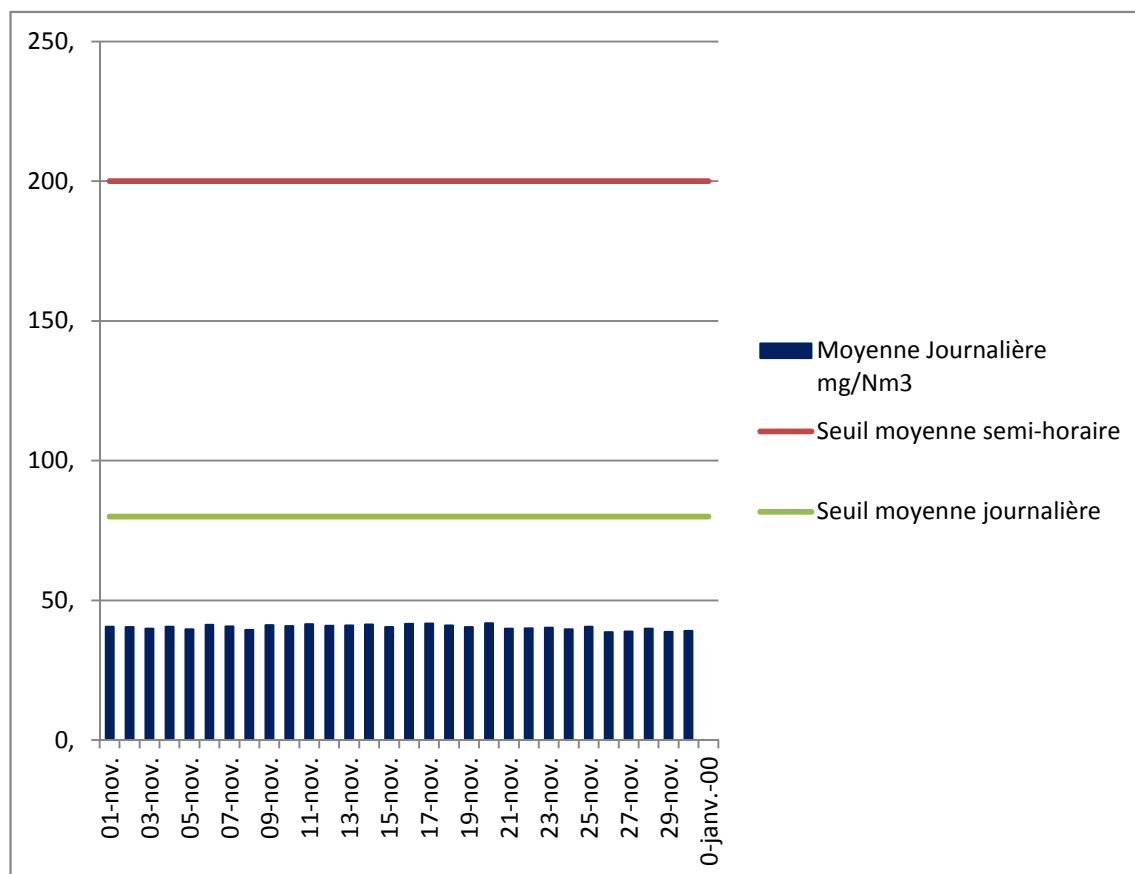

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	3,02	150	50
02-nov.	2,97	150	50
03-nov.	3,02	150	50
04-nov.	5,38	150	50
05-nov.	4,09	150	50
06-nov.	3,73	150	50
07-nov.	3,58	150	50
08-nov.	5,78	150	50
09-nov.	3,54	150	50
10-nov.	2,88	150	50
11-nov.	3,65	150	50
12-nov.	3,38	150	50
13-nov.	4,06	150	50
14-nov.	4,37	150	50
15-nov.	3,74	150	50
16-nov.	3,62	150	50
17-nov.	3,12	150	50
18-nov.	3,64	150	50
19-nov.	4,17	150	50
20-nov.	4,37	150	50
21-nov.	4,5	150	50
22-nov.	4,09	150	50
23-nov.	5,08	150	50
24-nov.	3,82	150	50
25-nov.	4,54	150	50
26-nov.	6,29	150	50
27-nov.	5,63	150	50
28-nov.	4,98	150	50
29-nov.	5,15	150	50
30-nov.	5,48	150	50
0-janv.-00	0,	150	50

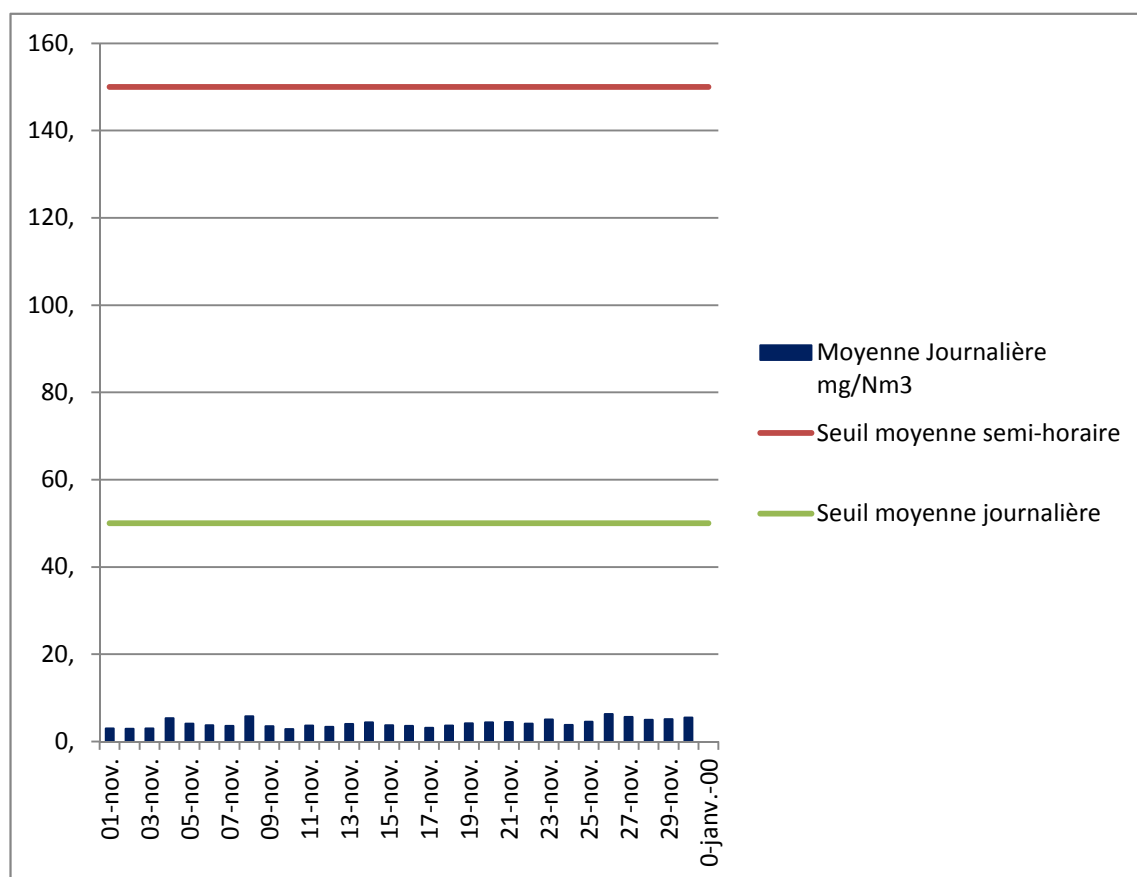

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	0,58		30
02-nov.	0,57		30
03-nov.	0,65		30
04-nov.	0,63		30
05-nov.	0,62		30
06-nov.	0,59		30
07-nov.	0,59		30
08-nov.	0,62		30
09-nov.	0,61		30
10-nov.	0,56		30
11-nov.	0,64		30
12-nov.	0,57		30
13-nov.	0,62		30
14-nov.	0,64		30
15-nov.	0,72		30
16-nov.	0,82		30
17-nov.	0,87		30
18-nov.	0,85		30
19-nov.	0,76		30
20-nov.	0,67		30
21-nov.	0,55		30
22-nov.	0,6		30
23-nov.	0,55		30
24-nov.	0,48		30
25-nov.	0,45		30
26-nov.	0,44		30
27-nov.	0,54		30
28-nov.	0,63		30
29-nov.	0,63		30
30-nov.	0,63		30
0-janv.-00	0,		30

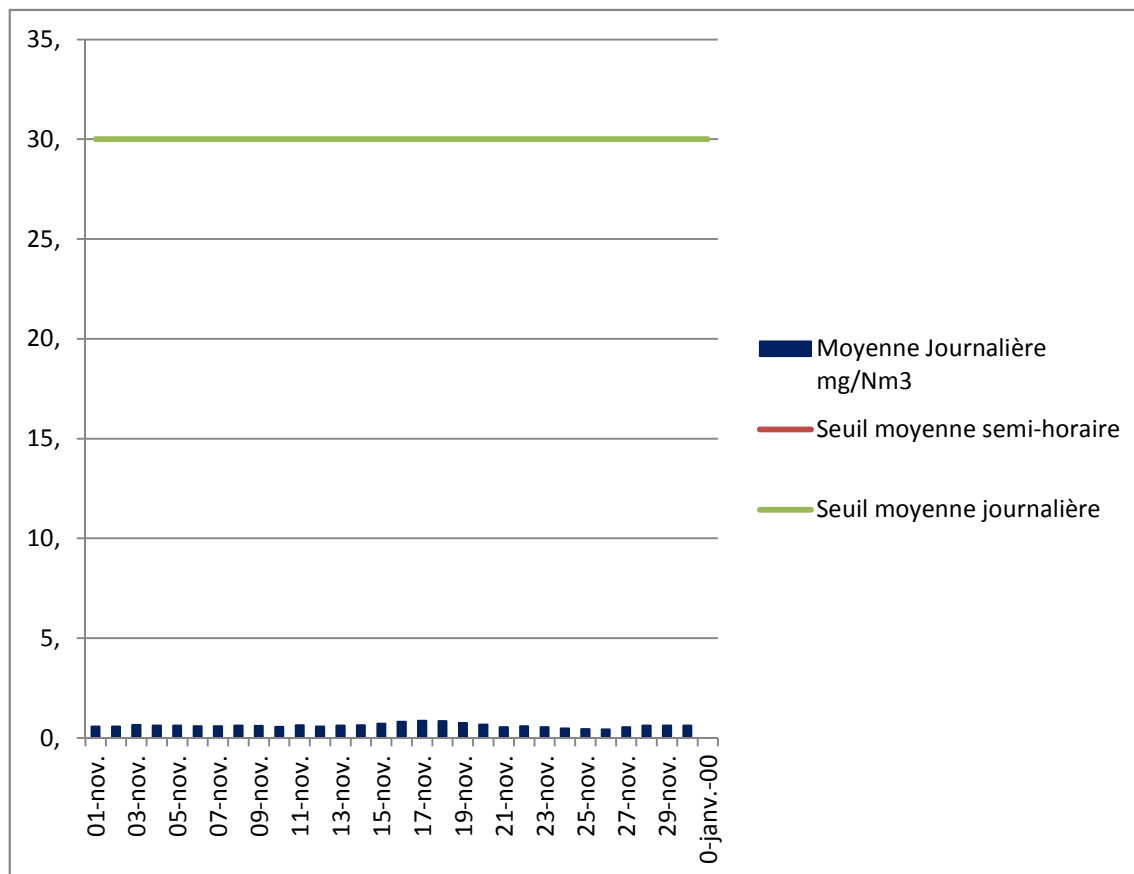

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : novembre 2013

Date d'impression 2013 12 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec			°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-nov.	0,38	0	3,46	0,12	36,8	4,28	2,48	8,98	15,36	11,74	42438,5	13,06	933,34	0,38	0	3,53	0,12	37,5	4,35	2,52	24:00
02-nov.	0,41	0	3,31	0,01	37,38	4,08	2,52	9,07	16,22	11,67	45249,5	13,96	931,39	0,44	0	3,6	0,01	40,65	4,42	2,74	24:00
03-nov.	0,39	0	3,18	0,23	36,73	4,16	2,45	9,05	15,81	11,71	43161,5	13,3	935,74	0,4	0	3,29	0,24	38,28	4,29	2,53	24:00
04-nov.	0,41	0,02	3,21	0,17	37,64	6,26	2,57	8,93	16,27	11,79	46117,3	14,47	929,97	0,45	0,02	3,59	0,19	41,8	6,97	2,83	23:57
05-nov.	0,37	0	3,64	0,02	38,9	4,67	2,61	9,14	17,02	11,59	50008	15,45	946,87	0,44	0	4,39	0,03	46,77	5,6	3,13	24:00
06-nov.	0,4	0	3,27	0,15	38,04	5,45	2,62	8,83	16,06	12	45393,9	14,49	921,41	0,44	0	3,58	0,18	41,58	5,9	2,84	24:00
07-nov.	0,4	0	3,27	0,02	37,78	4,54	2,59	9,01	16,44	11,78	45573,2	14,28	930,5	0,44	0	3,59	0,02	41,4	4,97	2,84	24:00
08-nov.	0,37	0	3,27	0,05	38,06	4,21	2,46	9,34	16,89	11,38	45896,3	13,84	956,42	0,41	0	3,61	0,05	42,02	4,62	2,71	24:00
09-nov.	0,38	0	3,5	0,13	38,6	3,49	2,44	9,78	17,43	10,99	48693,7	14,2	988,04	0,44	0	4,14	0,17	45,35	4,12	2,84	24:00
10-nov.	0,42	0,03	3,15	0,05	37,33	3,34	2,47	9,42	16,58	11,36	43658,3	13,1	956,92	0,43	0,04	3,31	0,06	39,22	3,67	2,59	24:00
11-nov.	0,39	0	3,42	0	39,91	3,24	2,44	9,29	17,32	11,5	50538,6	15,5	958	0,46	0	4,12	0	48,08	3,85	2,93	23:45
12-nov.	0,37	0	3,34	0	38,56	3,32	2,51	9,29	16,99	11,51	46770,2	14,32	942,63	0,42	0	3,75	0	43,33	3,72	2,81	24:00
13-nov.	0,5	0,21	3,33	0,18	39,37	4,8	2,44	9,8	17,48	10,91	51329,6	14,88	989,18	0,61	0,29	3,81	0,26	44,41	9,66	2,76	22:10
14-nov.	0,45	0,14	3,67	0,28	38,58	6,19	2,47	9,61	17,04	11,1	53451,5	15,7	971,61	0,58	0,16	4,74	0,22	50,23	10,97	3,16	24:00
15-nov.	0,41	0,01	3,49	0,02	38,08	7,2	2,63	9,5	17,58	11,29	57853,1	17,43	959,97	0,58	0,02	4,86	0,03	53,01	10	3,65	24:00
16-nov.	0,43	0,01	3,74	0	39,42	6,34	2,68	9,63	17,49	11,16	60804,9	18,05	975,19	0,62	0,02	5,47	0	57,58	9,24	3,91	24:00
17-nov.	0,65	0,01	3,56	0	39,69	5,01	2,74	9,65	17,62	11,07	61417,4	18,11	979,55	0,85	0,01	5,09	0	56,84	7,12	3,89	23:08
18-nov.	0,52	0,04	3,63	0	38,93	6,71	2,81	9,31	16,79	11,42	57851,4	17,5	958,61	0,7	0,06	4,97	0	53,42	12,78	3,84	23:41
19-nov.	0,39	0,07	3,62	0	37,28	6,3	2,68	9,31	16,4	11,45	53552	16,17	964,35	0,5	0,08	4,66	0	47,96	8,12	3,44	24:00
20-nov.	0,38	0,02	3,79	0	36,14	6,04	2,61	9,12	15,62	11,63	50449,2	15,39	956,41	0,46	0,03	4,62	0	43,82	7,31	3,16	24:00
21-nov.	0,43	0,21	3,67	1,24	38,25	5,54	2,47	9,21	15,95	11,36	52120,6	15,52	961,86	0,54	0,26	4,64	1,58	47,97	6,87	3,08	24:00
22-nov.	0,36	0,3	4,2	0,64	41,35	5	2,56	9,63	17,13	11	57882,5	16,83	991,31	0,5	0,42	5,8	0,95	57,37	6,93	3,55	24:00
23-nov.	0,45	0,51	4,82	0,01	36,46	7,79	2,78	9,55	16,67	11,09	57078,3	16,62	977,6	0,62	0,72	6,99	0,02	49,62	11,08	3,9	24:00
24-nov.	0,36	0,37	3,2	0	38,27	4,61	2,41	9,53	16,79	11,27	53478,4	15,94	971,63	0,47	0,48	4,11	0	49,21	5,93	3,09	24:00
25-nov.	0,37	0,45	3,53	0,49	38,87	6,28	2,43	9,47	17,03	11,3	56972,2	17,07	967,84	0,5	0,61	4,83	0,73	53,3	8,32	3,3	23:56
26-nov.	0,4	0,3	3	0	35,96	6,05	2,46	9,1	15,6	11,71	50544,1	15,52	946,27	0,48	0,37	3,7	0	44,49	7,36	2,98	24:00
27-nov.	0,46	0,33	3,49	0,03	38,05	4,99	2,47	9,51	15,8	11,27	54330,2	16	972,85	0,57	0,43	4,5	0,04	48,87	6,35	3,17	23:35
28-nov.	0,43	0,31	3,75	0,74	39,23	4,7	2,41	9,61	16,26	11,03	56442,1	16,29	976,57	0,58	0,41	5,11	1,06	53,33	6,36	3,25	24:00
29-nov.	0,44	0,5	3,48	0,72	37,38	4,53	2,32	9,4	15,56	11,34	52378,6	15,48	984,2	0,55	0,62	4,37	0,91	47,17	11,83	2,91	24:00
30-nov.	0,4	0,49	3,32	0,53	37,11	4,33	2,34	9,35	15,05	11,4	49121,5	14,53	1001,03	0,47	0,58	3,91	0,61	43,83	5,09	2,76	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,42	0,14	3,51	0,19	38,14	5,12	2,53		9,35	16,54	11,39	51351,9	15,43	961,24	15,34	5,63	130,66	7,5	1408,42	207,77	93,13	716:12

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	Cumul annuel	0,5	0,0	3,0	0,5	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	2	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	19,5	34,0	6,5	10,0	28,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	2	1	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	Cumul annuel


Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	5,3
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	55,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	0,38	30	10
02-nov.	0,41	30	10
03-nov.	0,39	30	10
04-nov.	0,41	30	10
05-nov.	0,37	30	10
06-nov.	0,4	30	10
07-nov.	0,4	30	10
08-nov.	0,37	30	10
09-nov.	0,38	30	10
10-nov.	0,42	30	10
11-nov.	0,39	30	10
12-nov.	0,37	30	10
13-nov.	0,5	30	10
14-nov.	0,45	30	10
15-nov.	0,41	30	10
16-nov.	0,43	30	10
17-nov.	0,65	30	10
18-nov.	0,52	30	10
19-nov.	0,39	30	10
20-nov.	0,38	30	10
21-nov.	0,43	30	10
22-nov.	0,36	30	10
23-nov.	0,45	30	10
24-nov.	0,36	30	10
25-nov.	0,37	30	10
26-nov.	0,4	30	10
27-nov.	0,46	30	10
28-nov.	0,43	30	10
29-nov.	0,44	30	10
30-nov.	0,4	30	10
0-janv.-00	0,	30	10

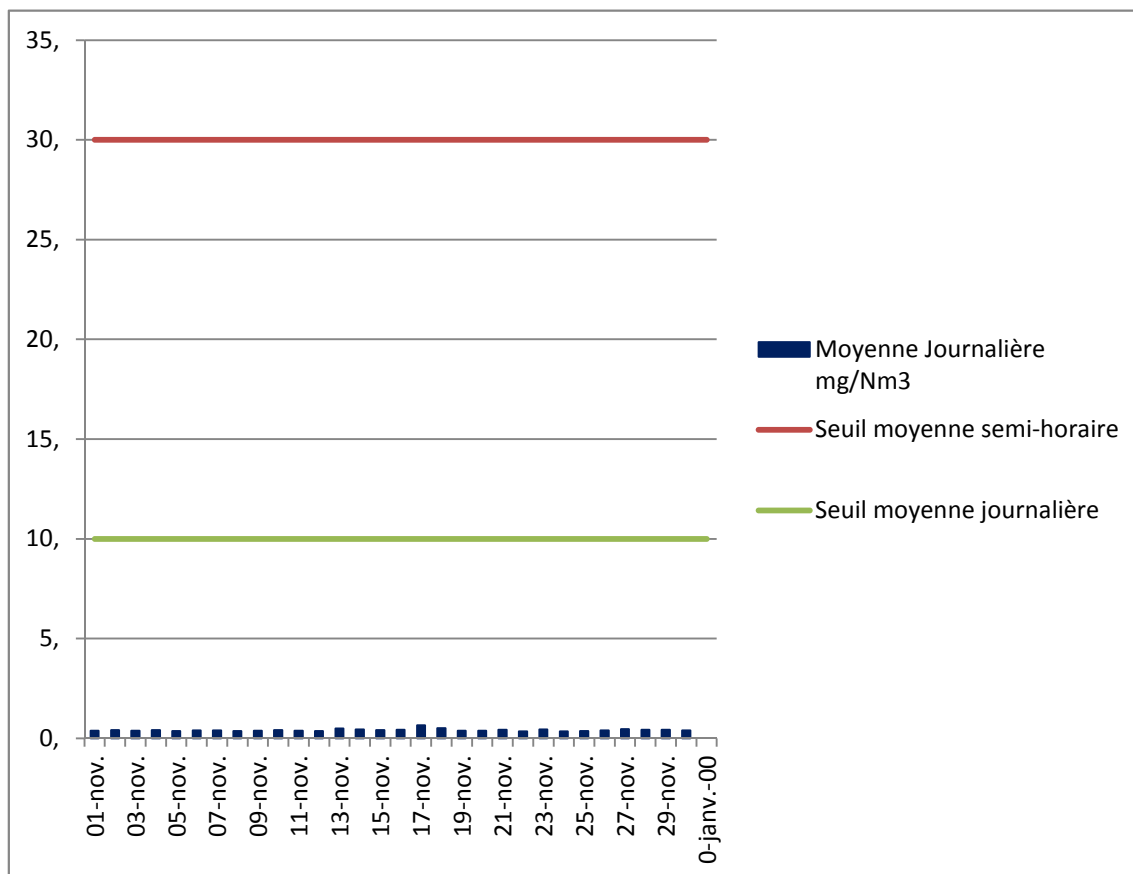


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	0,	20	10
02-nov.	0,	20	10
03-nov.	0,	20	10
04-nov.	0,02	20	10
05-nov.	0,	20	10
06-nov.	0,	20	10
07-nov.	0,	20	10
08-nov.	0,	20	10
09-nov.	0,	20	10
10-nov.	0,03	20	10
11-nov.	0,	20	10
12-nov.	0,	20	10
13-nov.	0,21	20	10
14-nov.	0,14	20	10
15-nov.	0,01	20	10
16-nov.	0,01	20	10
17-nov.	0,01	20	10
18-nov.	0,04	20	10
19-nov.	0,07	20	10
20-nov.	0,02	20	10
21-nov.	0,21	20	10
22-nov.	0,3	20	10
23-nov.	0,51	20	10
24-nov.	0,37	20	10
25-nov.	0,45	20	10
26-nov.	0,3	20	10
27-nov.	0,33	20	10
28-nov.	0,31	20	10
29-nov.	0,5	20	10
30-nov.	0,49	20	10
0-janv.-00	0,	20	10

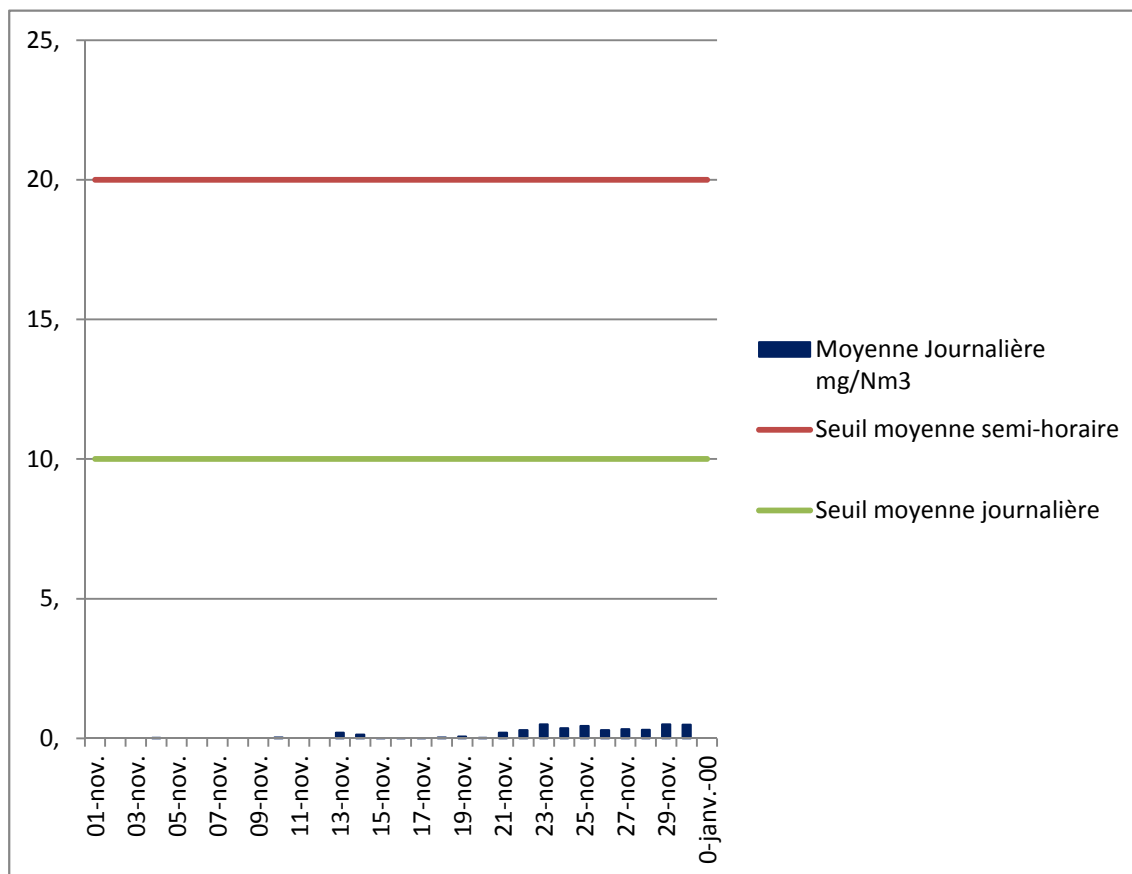

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	3,46	60	10
02-nov.	3,31	60	10
03-nov.	3,18	60	10
04-nov.	3,21	60	10
05-nov.	3,64	60	10
06-nov.	3,27	60	10
07-nov.	3,27	60	10
08-nov.	3,27	60	10
09-nov.	3,5	60	10
10-nov.	3,15	60	10
11-nov.	3,42	60	10
12-nov.	3,34	60	10
13-nov.	3,33	60	10
14-nov.	3,67	60	10
15-nov.	3,49	60	10
16-nov.	3,74	60	10
17-nov.	3,56	60	10
18-nov.	3,63	60	10
19-nov.	3,62	60	10
20-nov.	3,79	60	10
21-nov.	3,67	60	10
22-nov.	4,2	60	10
23-nov.	4,82	60	10
24-nov.	3,2	60	10
25-nov.	3,53	60	10
26-nov.	3,	60	10
27-nov.	3,49	60	10
28-nov.	3,75	60	10
29-nov.	3,48	60	10
30-nov.	3,32	60	10
0-janv.-00	0,	60	10

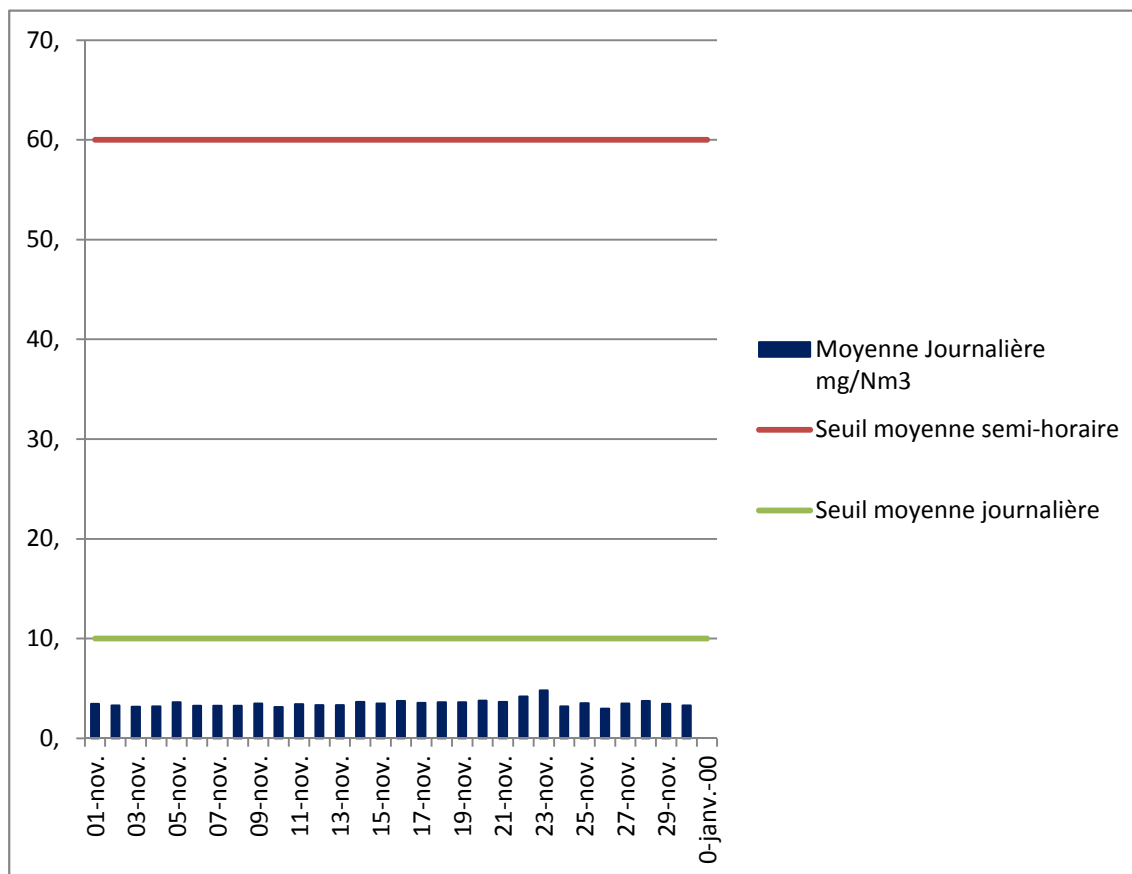


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	0,12	200	50
02-nov.	0,01	200	50
03-nov.	0,23	200	50
04-nov.	0,17	200	50
05-nov.	0,02	200	50
06-nov.	0,15	200	50
07-nov.	0,02	200	50
08-nov.	0,05	200	50
09-nov.	0,13	200	50
10-nov.	0,05	200	50
11-nov.	0,	200	50
12-nov.	0,	200	50
13-nov.	0,18	200	50
14-nov.	0,28	200	50
15-nov.	0,02	200	50
16-nov.	0,	200	50
17-nov.	0,	200	50
18-nov.	0,	200	50
19-nov.	0,	200	50
20-nov.	0,	200	50
21-nov.	1,24	200	50
22-nov.	0,64	200	50
23-nov.	0,01	200	50
24-nov.	0,	200	50
25-nov.	0,49	200	50
26-nov.	0,	200	50
27-nov.	0,03	200	50
28-nov.	0,74	200	50
29-nov.	0,72	200	50
30-nov.	0,53	200	50
0-janv.-00	0,	200	50

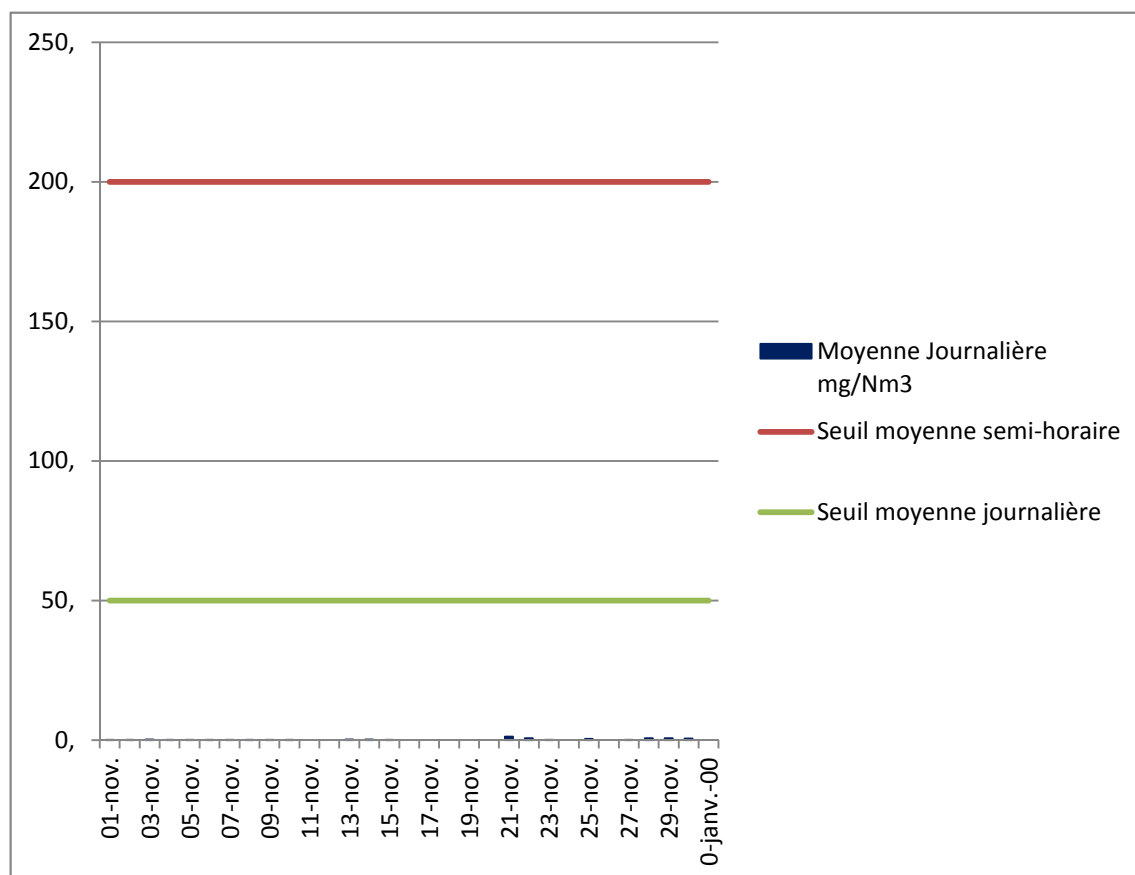


NOX ligne N°2

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	36,8	200	80
02-nov.	37,38	200	80
03-nov.	36,73	200	80
04-nov.	37,64	200	80
05-nov.	38,9	200	80
06-nov.	38,04	200	80
07-nov.	37,78	200	80
08-nov.	38,06	200	80
09-nov.	38,6	200	80
10-nov.	37,33	200	80
11-nov.	39,91	200	80
12-nov.	38,56	200	80
13-nov.	39,37	200	80
14-nov.	38,58	200	80
15-nov.	38,08	200	80
16-nov.	39,42	200	80
17-nov.	39,69	200	80
18-nov.	38,93	200	80
19-nov.	37,28	200	80
20-nov.	36,14	200	80
21-nov.	38,25	200	80
22-nov.	41,35	200	80
23-nov.	36,46	200	80
24-nov.	38,27	200	80
25-nov.	38,87	200	80
26-nov.	35,96	200	80
27-nov.	38,05	200	80
28-nov.	39,23	200	80
29-nov.	37,38	200	80
30-nov.	37,11	200	80
0-janv.-00	0,	200	80

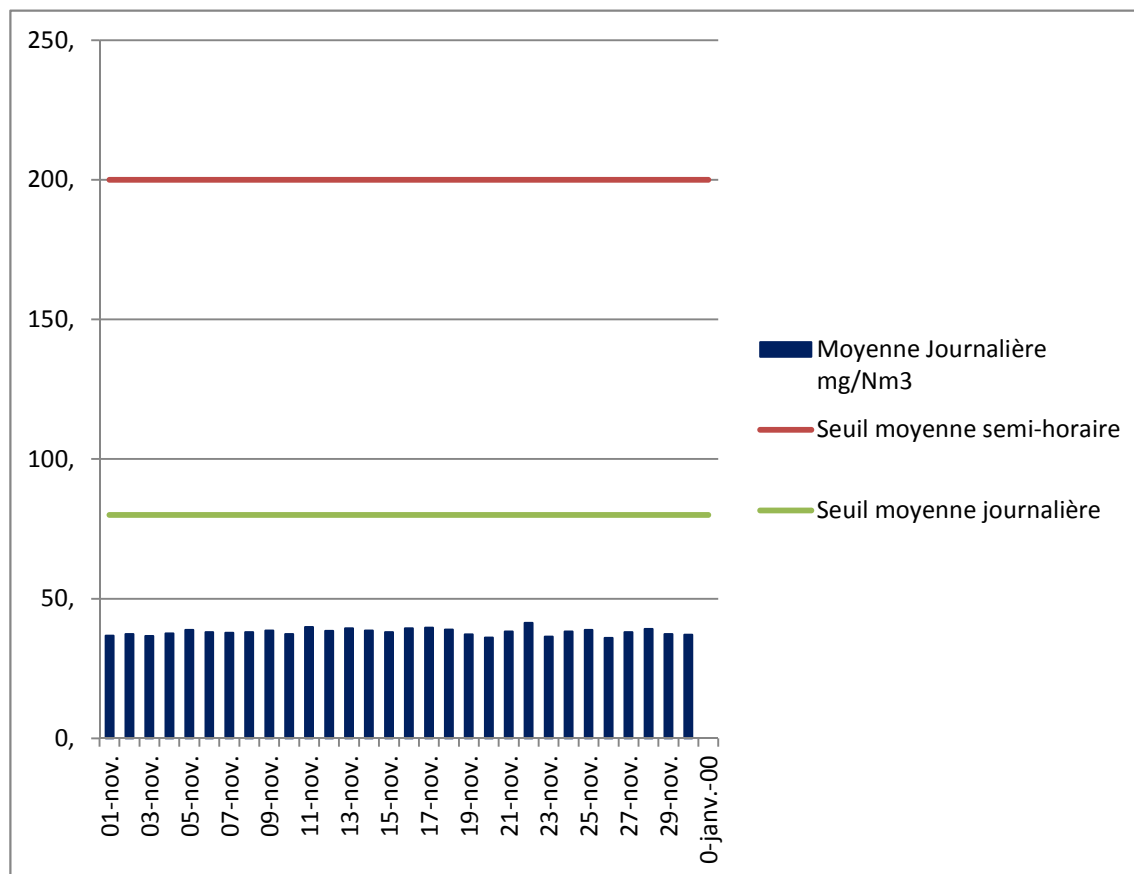

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	4,28	150	50
02-nov.	4,08	150	50
03-nov.	4,16	150	50
04-nov.	6,26	150	50
05-nov.	4,67	150	50
06-nov.	5,45	150	50
07-nov.	4,54	150	50
08-nov.	4,21	150	50
09-nov.	3,49	150	50
10-nov.	3,34	150	50
11-nov.	3,24	150	50
12-nov.	3,32	150	50
13-nov.	4,8	150	50
14-nov.	6,19	150	50
15-nov.	7,2	150	50
16-nov.	6,34	150	50
17-nov.	5,01	150	50
18-nov.	6,71	150	50
19-nov.	6,3	150	50
20-nov.	6,04	150	50
21-nov.	5,54	150	50
22-nov.	5,	150	50
23-nov.	7,79	150	50
24-nov.	4,61	150	50
25-nov.	6,28	150	50
26-nov.	6,05	150	50
27-nov.	4,99	150	50
28-nov.	4,7	150	50
29-nov.	4,53	150	50
30-nov.	4,33	150	50
0-janv.-00	0,	150	50

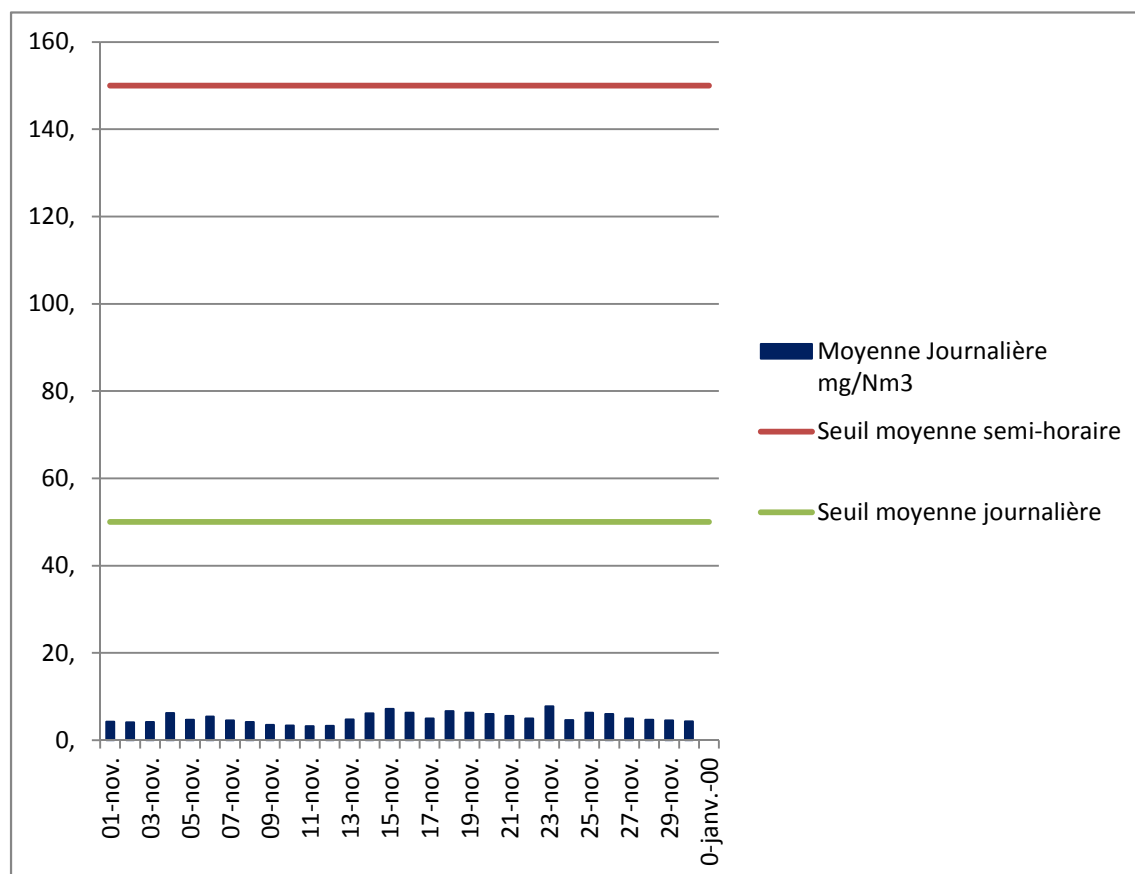

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-nov.	2,48		30
02-nov.	2,52		30
03-nov.	2,45		30
04-nov.	2,57		30
05-nov.	2,61		30
06-nov.	2,62		30
07-nov.	2,59		30
08-nov.	2,46		30
09-nov.	2,44		30
10-nov.	2,47		30
11-nov.	2,44		30
12-nov.	2,51		30
13-nov.	2,44		30
14-nov.	2,47		30
15-nov.	2,63		30
16-nov.	2,68		30
17-nov.	2,74		30
18-nov.	2,81		30
19-nov.	2,68		30
20-nov.	2,61		30
21-nov.	2,47		30
22-nov.	2,56		30
23-nov.	2,78		30
24-nov.	2,41		30
25-nov.	2,43		30
26-nov.	2,46		30
27-nov.	2,47		30
28-nov.	2,41		30
29-nov.	2,32		30
30-nov.	2,34		30
0-janv.-00	0,		30

