



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Janvier 2014 2014

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Unité	Ligne 1	Ligne 2	Seuil réglementaire AM 20/09/2002
Décembre 2013	ng – I-TEQ/Nm ³	Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	< 0.1
Janvier 2014		Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 1h

==> **Ligne 2 :** 1h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 0h

==> **Ligne 2 :** 1h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : janvier 2014

Date d'impression 2014 2 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec			°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,5	0,05	0,47	3,73	38,84	2,45	0,51	9,1	16,05	11,6	37865,9	11,58	987,26	0,45	0,05	0,42	3,39	35,31	2,22	0,47	24:00
02-janv.	0,57	0,07	0,48	3,82	39,43	2,73	0,52	9,01	16,3	11,67	38537,6	11,91	980,87	0,53	0,06	0,44	3,54	36,52	2,52	0,48	24:00
03-janv.	0,5	0,18	1,4	4,35	39,79	3,39	0,53	8,81	16,08	11,89	39839,7	12,56	968,76	0,48	0,17	1,35	4,15	38,12	3,2	0,51	24:00
04-janv.	0,67	0,12	2,29	4,46	42,57	2,33	0,49	9,72	18,35	10,87	49286,4	14,37	1030,3	0,8	0,14	2,73	5,3	50,45	2,76	0,58	24:00
05-janv.	0,54	0,12	2,03	4,63	42,52	2,3	0,5	9,82	18,68	10,85	50759,9	14,84	1023,92	0,66	0,15	2,47	5,64	51,84	2,81	0,61	24:00
06-janv.	0,41	0,26	2,21	4,62	41,5	2,9	0,52	9,53	18,16	11,11	46906,3	13,98	1009,78	0,46	0,29	2,5	5,23	46,76	3,23	0,59	24:00
07-janv.	0,53	0,28	2,32	4,2	41,34	2,91	0,5	9,67	18,11	10,94	48065,6	14,06	1022,71	0,62	0,32	2,7	4,85	47,74	3,34	0,57	24:00
08-janv.	0,45	0,3	2,56	4,61	42,22	3,36	0,5	9,51	17,6	11,17	4775,8	14,19	1009,07	0,52	0,34	2,93	5,29	48,56	3,83	0,57	24:00
09-janv.	0,51	0,32	2,62	4,55	41,86	3,1	0,5	9,51	17,5	11,11	48696,4	14,39	1011,5	0,59	0,38	3,07	5,32	48,97	3,6	0,58	23:58
10-janv.	0,44	0,29	3,96	5,08	42,54	4,29	0,48	9,43	16,98	11,17	50643,2	14,96	1004,48	0,58	0,35	4,71	6,09	51,27	4,96	0,58	23:38
11-janv.	0,45	0,26	3,42	4,93	41,57	4,35	0,49	9,49	16,87	11,15	49347,2	14,54	1009,87	0,53	0,3	5,4	5,77	48,88	4,63	0,57	23:48
12-janv.	0,46	0,23	3,01	4,9	42,25	2,63	0,49	9,61	17,9	11,04	49775,8	14,67	1013,23	0,55	0,27	3,6	5,86	50,5	3,14	0,59	24:00
13-janv.	0,49	0,2	3,2	5,06	41,97	4,06	0,5	9,26	17,04	11,39	48238	14,59	984,43	0,57	0,23	5,31	5,89	48,76	4,55	0,58	24:00
14-janv.	0,48	0,51	3,08	4,72	39,37	5,84	0,57	9,63	17,51	10,86	52969,9	15,28	1015,98	0,61	0,61	3,92	6	50,3	7,04	0,71	24:00
15-janv.	0,49	0,63	3,1	4,91	42,48	5,21	0,53	9,75	17,86	10,77	52488,7	15,06	1018,46	0,62	0,84	3,92	6,23	53,59	6,78	0,67	24:00
16-janv.	0,49	0,22	2,82	4,67	41,28	3,7	0,47	9,29	16,44	11,25	46860,5	13,87	972,56	0,54	0,25	3,19	5,26	46,51	4,15	0,53	24:00
17-janv.	0,53	0,3	3,45	4,29	43,51	4,14	0,47	8,94	15,25	11,51	42703,1	12,8	924,81	0,31	0,18	1,96	2,44	24,98	2,51	0,27	13:36
18-janv.	0,94	0,27	3,06	4,75	44,55	4,78	0,54	9,37	16,25	11,13	52427	15,33	960,67	1,11	0,31	3,31	5,04	47,78	5,28	0,6	20:34
19-janv.	0,45	0,27	3,34	4,88	43,45	5,34	0,59	9,43	16,87	11,11	52828,5	15,51	960,73	0,57	0,34	4,23	6,18	55,16	6,78	0,74	24:00
20-janv.	0,6	0,39	3,41	4,05	45,19	5,45	0,58	9,34	16,2	11,16	49361,7	14,44	955,92	0,57	0,37	3,34	3,97	44,26	5,38	0,57	20:00
21-janv.	0,54	0,37	3,47	4	42,95	6,19	0,56	9,12	16,26	11,5	48558,3	14,71	943,89	0,64	0,44	4,1	4,68	50,17	7,24	0,65	24:00
22-janv.	0,47	0,4	3,13	3,89	42,39	5,17	0,55	9,26	16,62	11,34	48909,8	14,64	953,5	0,56	0,47	3,69	4,56	49,89	6	0,64	24:00
23-janv.	0,52	0,36	2,8	3,15	43,4	4,37	0,57	9,36	17,1	11,26	51728,2	15,45	958,01	0,63	0,44	3,52	3,92	54	5,39	0,71	23:55
24-janv.	0,48	0,37	3,16	2,84	44,47	4,5	0,58	9,44	17,58	11,15	52637,4	15,63	960,84	0,61	0,47	4	3,58	56,28	5,65	0,73	24:00
25-janv.	0,45	0,42	3,03	3,18	44,87	3,77	0,56	9,39	17,43	11,27	51705,4	15,52	956,32	0,55	0,52	3,77	3,95	55,72	4,68	0,7	24:00
26-janv.	0,51	0,29	2,68	2,4	44,32	3,74	0,61	9,27	17,48	11,4	52768,6	16,07	956,25	0,64	0,37	3,4	3,04	56,18	4,74	0,78	24:00
27-janv.	0,57	0,13	3	2,49	47,45	4,61	0,66	9,13	17,49	11,46	55588,8	17,02	949,94	0,76	0,17	4,01	3,32	63,49	6,14	0,88	24:00
28-janv.	0,48	0,17	3	2,24	41,49	4,8	0,69	9,02	17,06	11,58	54421,5	16,86	952,77	0,63	0,21	3,89	2,91	54,21	6,31	0,91	24:00
29-janv.	0,45	0,19	2,78	2,69	40,44	4,29	0,63	9,21	16,63	11,34	52905,3	15,83	959,58	0,57	0,25	3,56	3,44	51,51	5,5	0,8	24:00
30-janv.	0,51	0,34	3,41	3,15	45,08	4,92	0,59	9,09	16,74	11,48	52823	16,1	958,65	0,65	0,43	4,32	3,99	57,28	6,15	0,74	24:00
31-janv.	0,43	0,45	4,53	3,17	42,88	4,69	0,57	9,18	16,82	11,39	52122,9	15,71	968,18	0,54	0,57	5,71	3,97	53,86	5,83	0,72	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,51	0,28	2,81	4,01	42,52	4,07	0,54		9,35	17,07	11,26	49336,80	14,73	980,10	18,44	10,31	105,46	142,78	1528,86	146,35	19,62	725:29

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	1,0
	Cumul annuel	1,0
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


C21	Dépassement VLE
DA!	Défaut analyseur
MTE	Maintenance analyseur
DVR	Défaut valeur référence
NOP	Installation à l'arrêt
DTI	Temps de fonctionnement < 66%
>JS	Dépassement VLE jour
PMJ	Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
<MS	T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,5	30	10
02-janv.	0,57	30	10
03-janv.	0,5	30	10
04-janv.	0,67	30	10
05-janv.	0,54	30	10
06-janv.	0,41	30	10
07-janv.	0,53	30	10
08-janv.	0,45	30	10
09-janv.	0,51	30	10
10-janv.	0,44	30	10
11-janv.	0,45	30	10
12-janv.	0,46	30	10
13-janv.	0,49	30	10
14-janv.	0,48	30	10
15-janv.	0,49	30	10
16-janv.	0,49	30	10
17-janv.	0,53	30	10
18-janv.	0,94	30	10
19-janv.	0,45	30	10
20-janv.	0,6	30	10
21-janv.	0,54	30	10
22-janv.	0,47	30	10
23-janv.	0,52	30	10
24-janv.	0,48	30	10
25-janv.	0,45	30	10
26-janv.	0,51	30	10
27-janv.	0,57	30	10
28-janv.	0,48	30	10
29-janv.	0,45	30	10
30-janv.	0,51	30	10
31-janv.	0,43	30	10

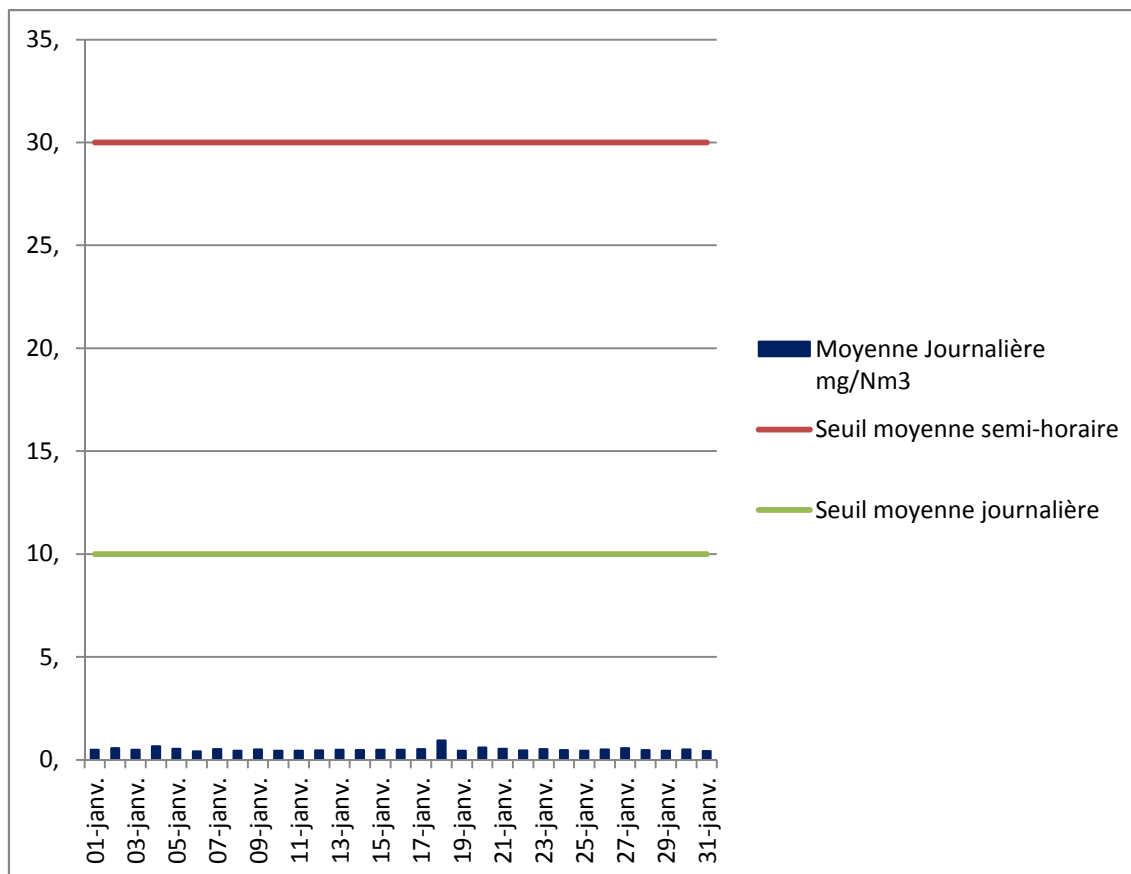


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,05	20	10
02-janv.	0,07	20	10
03-janv.	0,18	20	10
04-janv.	0,12	20	10
05-janv.	0,12	20	10
06-janv.	0,26	20	10
07-janv.	0,28	20	10
08-janv.	0,3	20	10
09-janv.	0,32	20	10
10-janv.	0,29	20	10
11-janv.	0,26	20	10
12-janv.	0,23	20	10
13-janv.	0,2	20	10
14-janv.	0,51	20	10
15-janv.	0,63	20	10
16-janv.	0,22	20	10
17-janv.	0,3	20	10
18-janv.	0,27	20	10
19-janv.	0,27	20	10
20-janv.	0,39	20	10
21-janv.	0,37	20	10
22-janv.	0,4	20	10
23-janv.	0,36	20	10
24-janv.	0,37	20	10
25-janv.	0,42	20	10
26-janv.	0,29	20	10
27-janv.	0,13	20	10
28-janv.	0,17	20	10
29-janv.	0,19	20	10
30-janv.	0,34	20	10
31-janv.	0,45	20	10

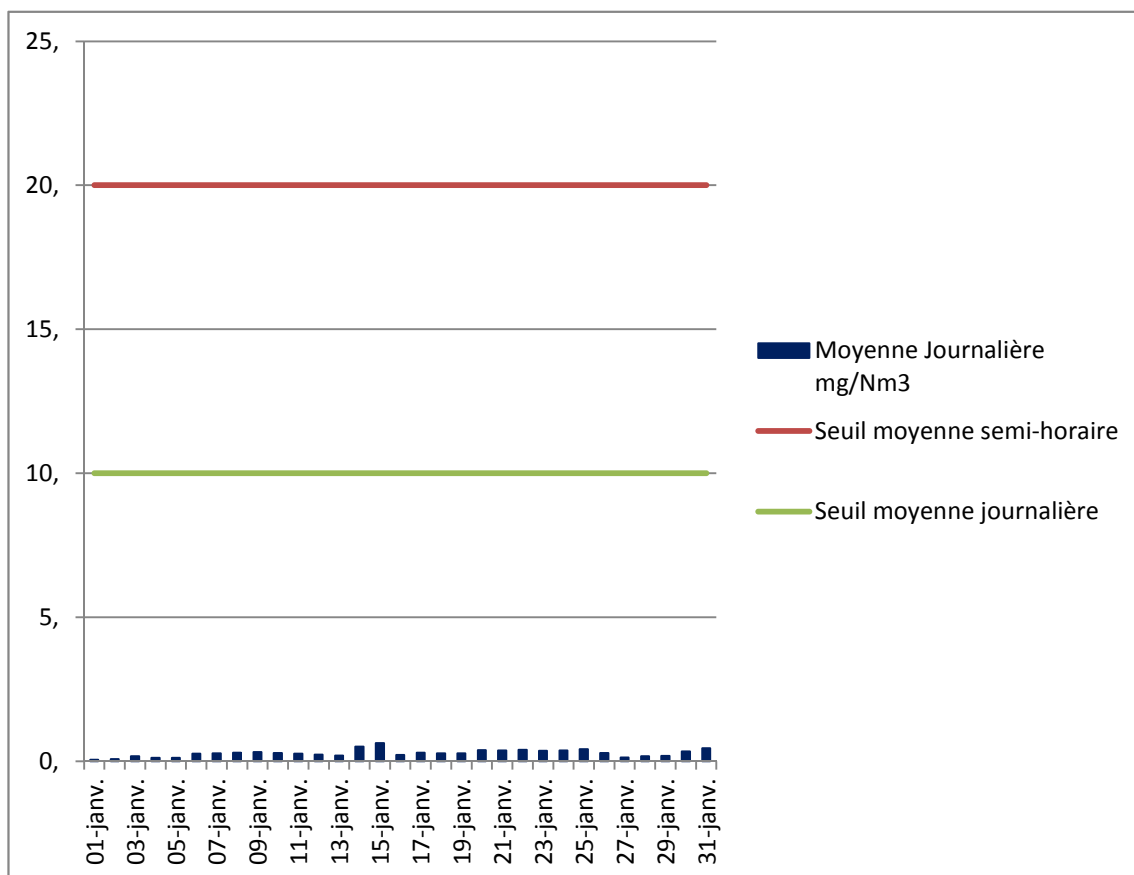

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,47	60	10
02-janv.	0,48	60	10
03-janv.	1,4	60	10
04-janv.	2,29	60	10
05-janv.	2,03	60	10
06-janv.	2,21	60	10
07-janv.	2,32	60	10
08-janv.	2,56	60	10
09-janv.	2,62	60	10
10-janv.	3,96	60	10
11-janv.	3,42	60	10
12-janv.	3,01	60	10
13-janv.	3,2	60	10
14-janv.	3,08	60	10
15-janv.	3,1	60	10
16-janv.	2,82	60	10
17-janv.	3,45	60	10
18-janv.	3,06	60	10
19-janv.	3,34	60	10
20-janv.	3,41	60	10
21-janv.	3,47	60	10
22-janv.	3,13	60	10
23-janv.	2,8	60	10
24-janv.	3,16	60	10
25-janv.	3,03	60	10
26-janv.	2,68	60	10
27-janv.	3,	60	10
28-janv.	3,	60	10
29-janv.	2,78	60	10
30-janv.	3,41	60	10
31-janv.	4,53	60	10

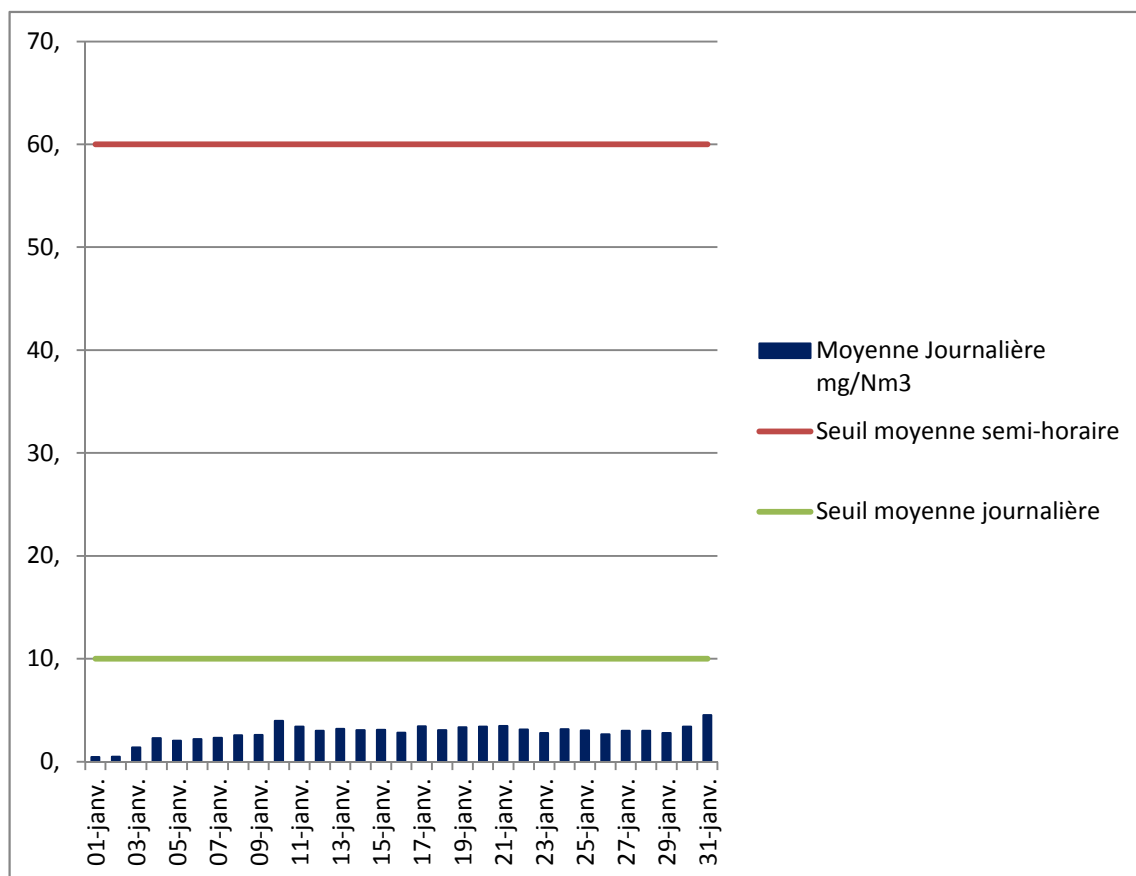


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	3,73	200	50
02-janv.	3,82	200	50
03-janv.	4,35	200	50
04-janv.	4,46	200	50
05-janv.	4,63	200	50
06-janv.	4,62	200	50
07-janv.	4,2	200	50
08-janv.	4,61	200	50
09-janv.	4,55	200	50
10-janv.	5,08	200	50
11-janv.	4,93	200	50
12-janv.	4,9	200	50
13-janv.	5,06	200	50
14-janv.	4,72	200	50
15-janv.	4,91	200	50
16-janv.	4,67	200	50
17-janv.	4,29	200	50
18-janv.	4,75	200	50
19-janv.	4,88	200	50
20-janv.	4,05	200	50
21-janv.	4,	200	50
22-janv.	3,89	200	50
23-janv.	3,15	200	50
24-janv.	2,84	200	50
25-janv.	3,18	200	50
26-janv.	2,4	200	50
27-janv.	2,49	200	50
28-janv.	2,24	200	50
29-janv.	2,69	200	50
30-janv.	3,15	200	50
31-janv.	3,17	200	50

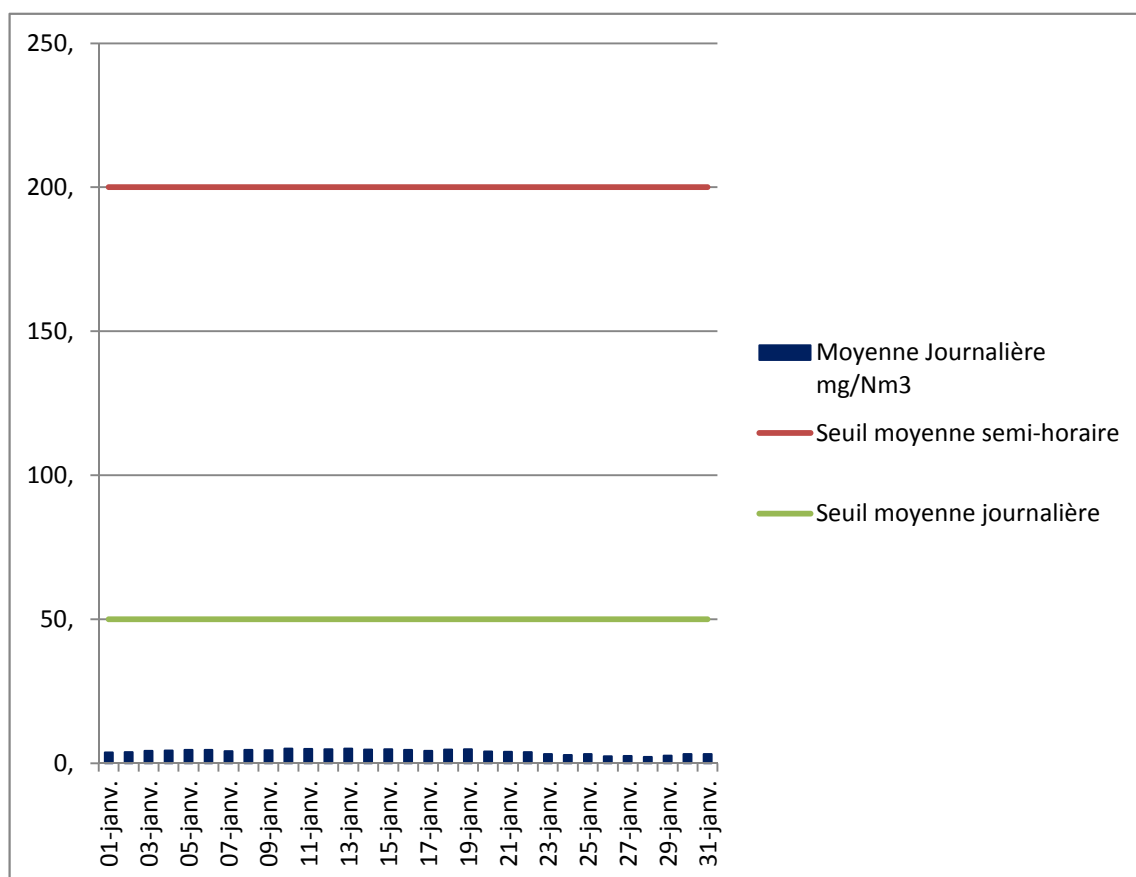


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	38,84	200	80
02-janv.	39,43	200	80
03-janv.	39,79	200	80
04-janv.	42,57	200	80
05-janv.	42,52	200	80
06-janv.	41,5	200	80
07-janv.	41,34	200	80
08-janv.	42,22	200	80
09-janv.	41,86	200	80
10-janv.	42,54	200	80
11-janv.	41,57	200	80
12-janv.	42,25	200	80
13-janv.	41,97	200	80
14-janv.	39,37	200	80
15-janv.	42,48	200	80
16-janv.	41,28	200	80
17-janv.	43,51	200	80
18-janv.	44,55	200	80
19-janv.	43,45	200	80
20-janv.	45,19	200	80
21-janv.	42,95	200	80
22-janv.	42,39	200	80
23-janv.	43,4	200	80
24-janv.	44,47	200	80
25-janv.	44,87	200	80
26-janv.	44,32	200	80
27-janv.	47,45	200	80
28-janv.	41,49	200	80
29-janv.	40,44	200	80
30-janv.	45,08	200	80
31-janv.	42,88	200	80

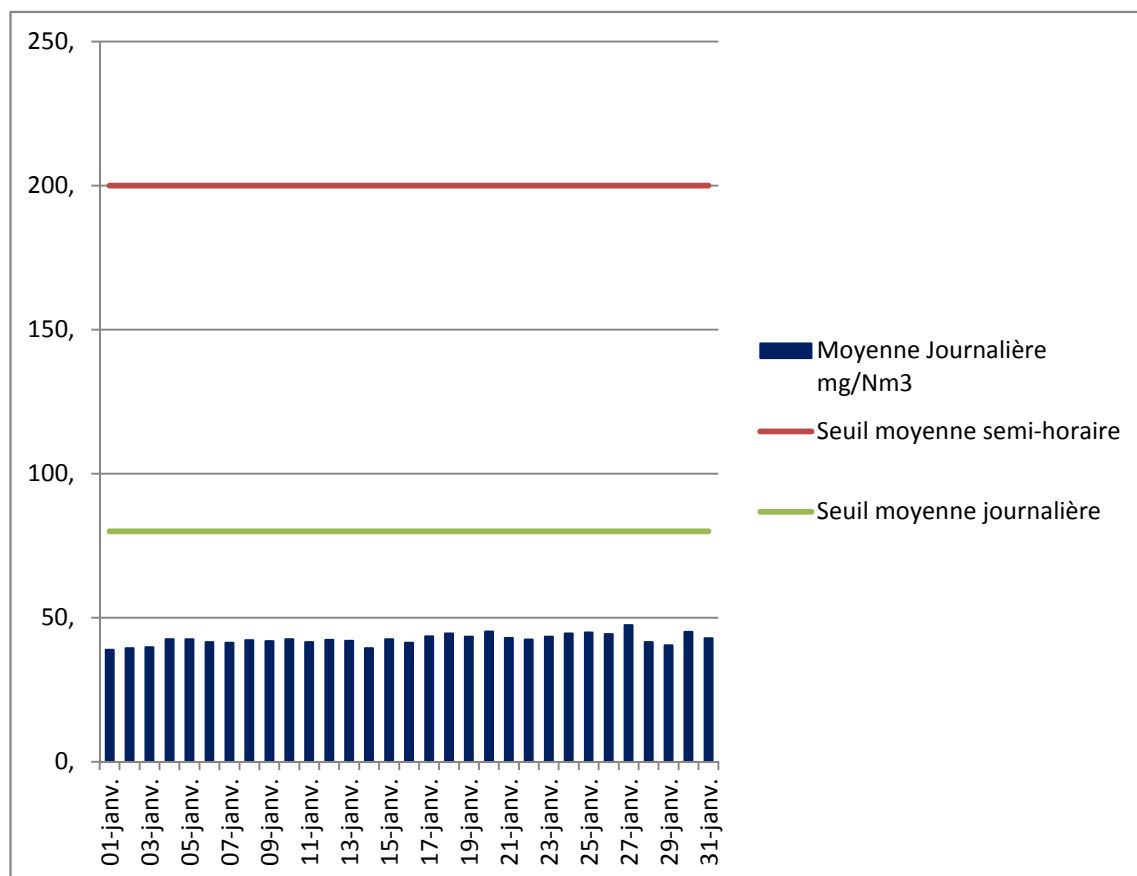

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,45	150	50
02-janv.	2,73	150	50
03-janv.	3,39	150	50
04-janv.	2,33	150	50
05-janv.	2,3	150	50
06-janv.	2,9	150	50
07-janv.	2,91	150	50
08-janv.	3,36	150	50
09-janv.	3,1	150	50
10-janv.	4,29	150	50
11-janv.	4,35	150	50
12-janv.	2,63	150	50
13-janv.	4,06	150	50
14-janv.	5,84	150	50
15-janv.	5,21	150	50
16-janv.	3,7	150	50
17-janv.	4,14	150	50
18-janv.	4,78	150	50
19-janv.	5,34	150	50
20-janv.	5,45	150	50
21-janv.	6,19	150	50
22-janv.	5,17	150	50
23-janv.	4,37	150	50
24-janv.	4,5	150	50
25-janv.	3,77	150	50
26-janv.	3,74	150	50
27-janv.	4,61	150	50
28-janv.	4,8	150	50
29-janv.	4,29	150	50
30-janv.	4,92	150	50
31-janv.	4,69	150	50

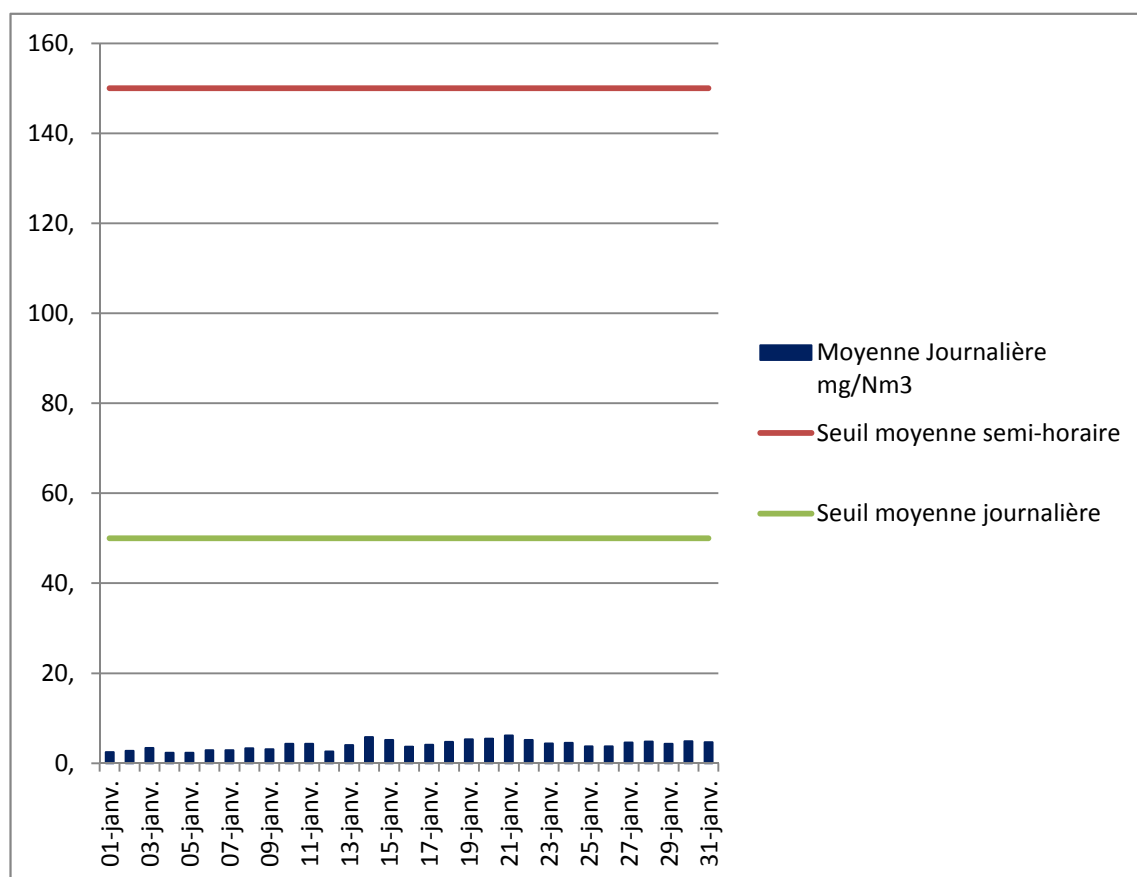

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,51		30
02-janv.	0,52		30
03-janv.	0,53		30
04-janv.	0,49		30
05-janv.	0,5		30
06-janv.	0,52		30
07-janv.	0,5		30
08-janv.	0,5		30
09-janv.	0,5		30
10-janv.	0,48		30
11-janv.	0,49		30
12-janv.	0,49		30
13-janv.	0,5		30
14-janv.	0,57		30
15-janv.	0,53		30
16-janv.	0,47		30
17-janv.	0,47		30
18-janv.	0,54		30
19-janv.	0,59		30
20-janv.	0,58		30
21-janv.	0,56		30
22-janv.	0,55		30
23-janv.	0,57		30
24-janv.	0,58		30
25-janv.	0,56		30
26-janv.	0,61		30
27-janv.	0,66		30
28-janv.	0,69		30
29-janv.	0,63		30
30-janv.	0,59		30
31-janv.	0,57		30

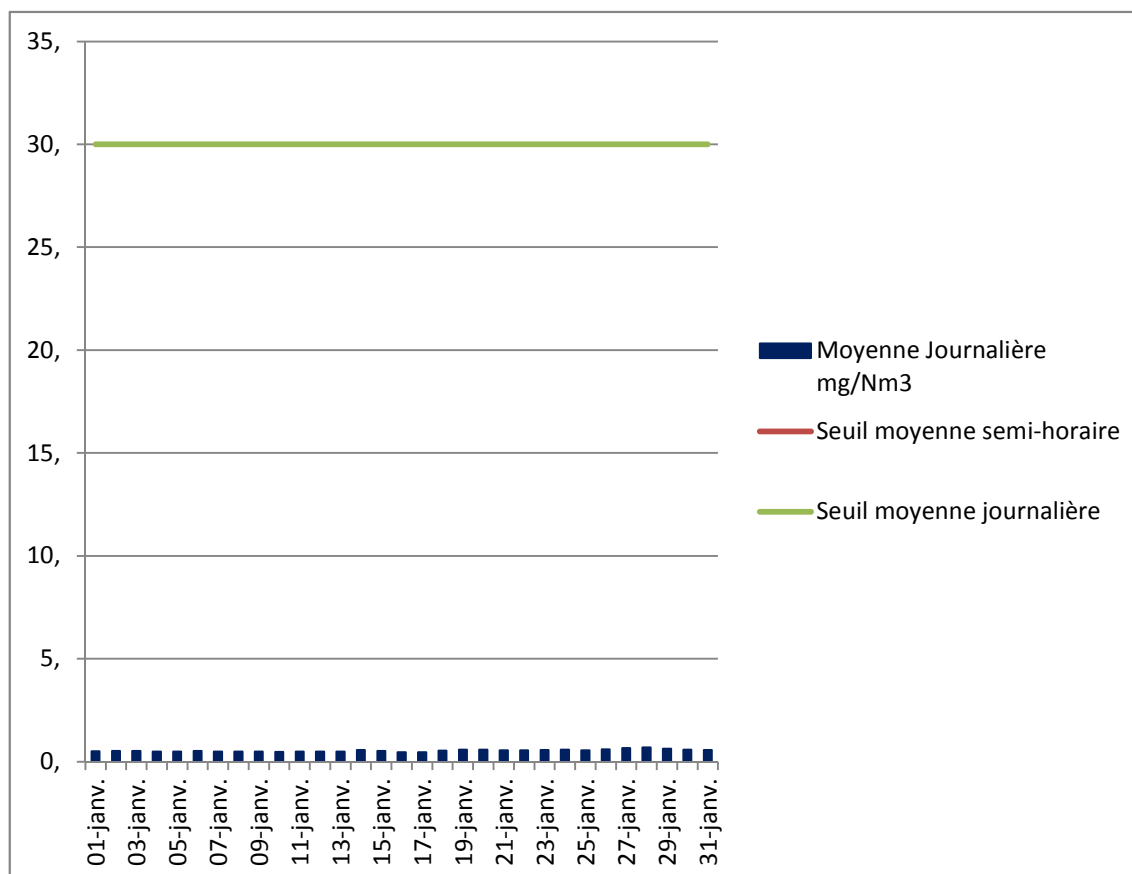

UIOM ALCEA
 TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2

date : janvier 2014

Date d'impression 2014 2 1

Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec			°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,38	0,1	2,95	0	33,88	3,12	2,44	9,49	15,82	11,44	43246,8	12,96	994,55	0,39	0,1	3,05	0	35,31	3,24	2,53	24:00
02-janv.	0,36	0,04	2,98	0,01	34,7	3,1	2,46	9,47	16,03	11,41	43985,9	13,19	994,42	0,38	0,04	3,15	0,01	36,67	3,27	2,6	24:00
03-janv.	0,39	0,11	3,31	0,14	35,22	4,15	2,52	9,02	15,41	11,91	45561,5	14,28	964,73	0,42	0,12	3,62	0,15	38,64	4,5	2,75	24:00
04-janv.	0,54	0,06	3,33	0,01	38,48	3,57	2,48	9,75	17,14	11,06	56345,7	16,49	1011,05	0,7	0,08	4,46	0,01	52,03	4,75	3,32	23:44
05-janv.	0,38	0	3,25	0,03	38,12	3,2	2,56	9,62	16,59	11,33	54748	16,34	987,81	0,49	0	4,29	0,04	50,48	4,15	3,35	23:59
06-janv.	0,4	0,24	4,8	0,27	36,95	5,22	2,76	9,43	16,45	11,38	54411,9	16,33	981,6	0,52	0,33	6,16	0,31	48,35	6,95	3,62	23:56
07-janv.	0,36	0,07	3,38	0	37,48	3,18	2,46	9,72	16,79	11,11	54820,4	16,06	1013,46	0,47	0,09	4,44	0	49,33	4,17	3,22	23:57
08-janv.	0,42	0,08	3,5	0,06	39,09	3,26	2,42	9,8	16,75	11,07	56396,3	16,44	1013,58	0,56	0,1	4,75	0,09	53,2	4,41	3,27	24:00
09-janv.	0,38	0,2	3,46	0	38,61	3,46	2,4	9,71	16,6	11,11	55842,9	16,32	1011,9	0,51	0,27	4,65	0	51,92	4,66	3,21	24:00
10-janv.	0,37	0,33	4,58	0,12	38,75	4,21	2,39	9,66	16,45	11,09	58017,6	16,91	1008,41	0,52	0,45	8,19	0,16	53,97	5,85	3,33	24:00
11-janv.	0,35	0,32	5,47	0,95	38,15	6,48	2,41	9,52	15,84	11,34	56272,7	16,69	1000,67	0,47	0,43	11,44	1,33	51,68	8,17	3,26	24:00
12-janv.	0,39	0,24	3,42	0	38,47	4,21	2,42	9,67	16,66	11,2	56784,3	16,77	1008,28	0,52	0,33	4,66	0,01	52,46	5,74	3,29	24:00
13-janv.	0,37	0,17	3,87	0,1	39,62	4,06	2,45	9,59	16,38	11,26	57109,5	16,91	1002,59	0,5	0,23	5,29	0,14	54,46	5,57	3,36	24:00
14-janv.	0,49	0,14	3,39	0	39,13	4,57	2,42	9,8	16,49	10,85	62530,3	17,79	1017,9	0,69	0,2	5,03	0	58,08	6,75	3,59	23:43
15-janv.	0,36	0,19	3,59	0	38,38	4,91	2,44	9,67	16,34	11,09	59384,3	17,27	1004,52	0,51	0,27	5,12	0	54,75	7	3,48	24:00
16-janv.	0,37	0,1	3,51	0	37,64	4,76	2,48	9,39	15,37	11,42	53993,4	16,04	994,41	0,48	0,13	4,56	0	49,04	6,19	3,2	24:00
17-janv.	0,38	0,09	3,46	0	36,19	4,8	2,47	9,3	15,04	11,51	48895,1	14,66	988,6	0,22	0,07	1,94	0	20,53	2,76	1,4	11:43
18-janv.	0,33	0,17	3,28	0	42,87	5,66	2,46	9,72	15,44	11,04	60027,2	17,2	1008,48	0,48	0,22	4,62	0	59,92	7,94	3,44	23:22
19-janv.	0,34	0,06	3,46	0,04	42,23	5,27	2,48	9,61	15,66	11,19	57767,3	16,9	999,14	0,47	0,08	4,79	0,06	59,04	7,3	3,43	24:00
20-janv.	0,45	0,17	3,6	0	40,94	6,17	2,48	9,58	15,44	11,18	58218,6	16,89	998,43	0,52	0,2	4,24	0	49,08	7,12	2,92	20:18
21-janv.	0,32	0,19	3,63	0	40,3	6,32	2,51	9,48	15,52	11,35	56178,5	16,63	986,95	0,43	0,25	4,89	0	54,75	8,55	3,38	24:00
22-janv.	0,33	0,16	3,53	0	39,73	5,11	2,48	9,59	15,72	11,23	55337,8	16,2	995,29	0,43	0,22	4,68	0,01	53,08	6,82	3,29	24:00
23-janv.	0,47	0,26	3,87	0	42,6	5,79	2,5	9,52	15,51	11,3	57457,9	16,9	992,35	0,68	0,35	5,19	0	56,04	7,91	3,31	23:06
24-janv.	0,4	0,21	3,79	0	44,77	6,15	2,51	9,82	16,45	10,99	61337,7	17,69	1016,79	0,59	0,31	5,58	0	66,04	9,01	3,7	24:00
25-janv.	0,41	0,17	3,57	0	44,4	5,12	2,47	9,92	16,66	10,95	61091,2	17,58	1014,88	0,65	0,25	5,17	0	64,27	7,45	3,59	23:48
26-janv.	0,39	0,15	3,55	0	46,96	4,74	2,55	10,01	17,02	10,86	63029,2	18,06	1026,51	0,59	0,23	5,37	0	71,26	7,17	3,86	24:00
27-janv.	0,38	0,13	3,98	0,01	45,96	5,53	2,6	9,74	16,39	11,06	62421,8	18,1	1004,08	0,57	0,19	5,96	0,02	69,05	8,31	3,89	24:00
28-janv.	0,34	0,08	3,66	0	37,85	5,78	2,65	9,78	16,49	11	61853,8	17,85	1010,13	0,51	0,11	5,41	0	56,32	8,66	3,94	24:00
29-janv.	0,42	0,08	3,82	1,4	34,15	5,66	2,64	9,56	15,68	11,22	59060,5	17,27	996,04	0,59	0,17	5,51	2,37	49,15	8,14	3,72	24:00
30-janv.	0,38	0,06	3,77	0	42,93	4,88	2,55	9,69	16,04	11,07	60189,7	17,42	1003,09	0,54	0,08	5,45	0	62,36	7,05	3,68	24:00
31-janv.	0,37	0,03	4,66	0,05	39,22	4,81	2,59	9,96	16,76	10,8	63558,1	18,06	1025,28	0,56	0,05	7,11	0,07	59,87	7,35	3,94	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,39	0,14	3,69	0,10	39,48	4,75	2,50		9,63	16,16	11,19	56641,20	16,59	1002,45	15,98	5,98	158,80	4,77	1641,11	196,93	102,87	725:36

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel0	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel0	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel0	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel0	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel0	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel0	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel1,0
	Cumul annuel1,0
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel0
	Cumul annuel0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel1,0
	Cumul annuel1,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel0,0
	Cumul annuel0,0

Légende


C21	Dépassement VLE
DA!	Défaut analyseur
MTE	Maintenance analyseur
DVR	Défaut valeur référence
NOP	Installation à l'arrêt
DTI	Temps de fonctionnement < 66%
>JS	Dépassement VLE jour
PMJ	Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
<MS	T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,38	30	10
02-janv.	0,36	30	10
03-janv.	0,39	30	10
04-janv.	0,54	30	10
05-janv.	0,38	30	10
06-janv.	0,4	30	10
07-janv.	0,36	30	10
08-janv.	0,42	30	10
09-janv.	0,38	30	10
10-janv.	0,37	30	10
11-janv.	0,35	30	10
12-janv.	0,39	30	10
13-janv.	0,37	30	10
14-janv.	0,49	30	10
15-janv.	0,36	30	10
16-janv.	0,37	30	10
17-janv.	0,38	30	10
18-janv.	0,33	30	10
19-janv.	0,34	30	10
20-janv.	0,45	30	10
21-janv.	0,32	30	10
22-janv.	0,33	30	10
23-janv.	0,47	30	10
24-janv.	0,4	30	10
25-janv.	0,41	30	10
26-janv.	0,39	30	10
27-janv.	0,38	30	10
28-janv.	0,34	30	10
29-janv.	0,42	30	10
30-janv.	0,38	30	10
31-janv.	0,37	30	10

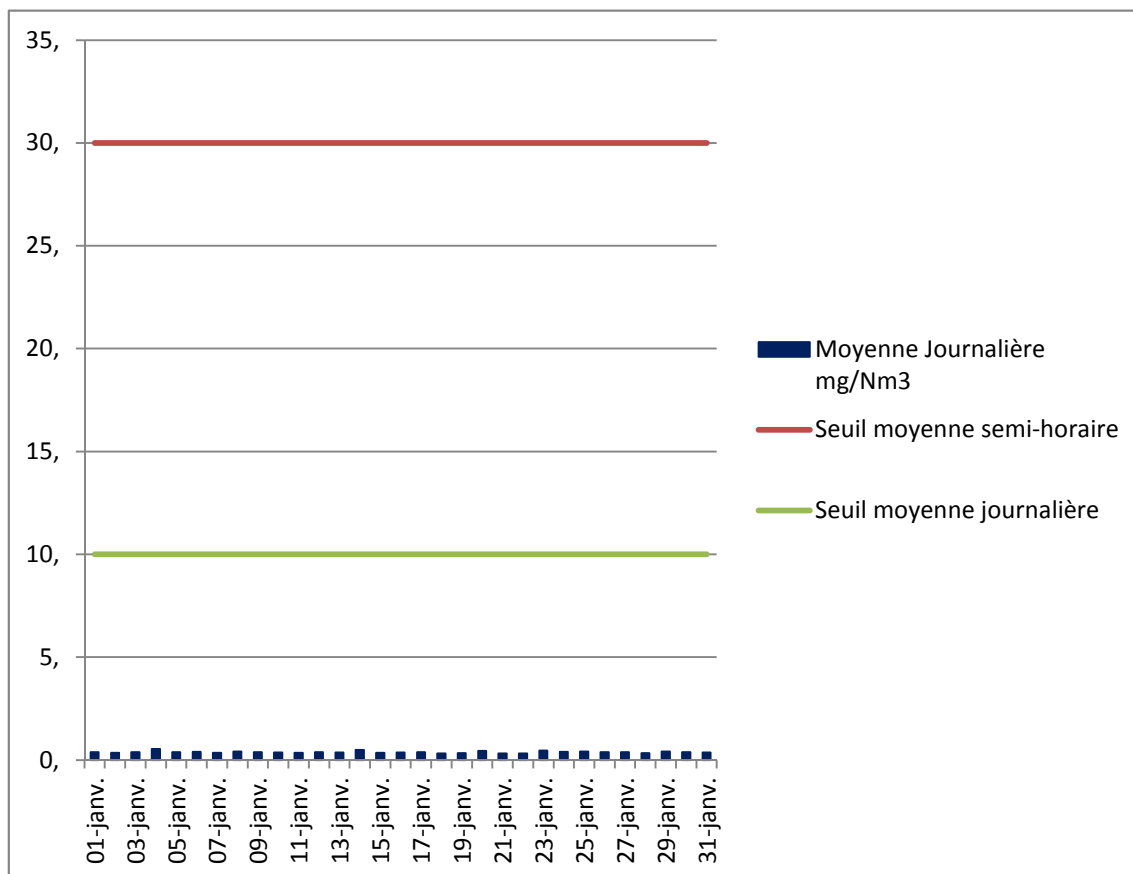


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,1	20	10
02-janv.	0,04	20	10
03-janv.	0,11	20	10
04-janv.	0,06	20	10
05-janv.	0,	20	10
06-janv.	0,24	20	10
07-janv.	0,07	20	10
08-janv.	0,08	20	10
09-janv.	0,2	20	10
10-janv.	0,33	20	10
11-janv.	0,32	20	10
12-janv.	0,24	20	10
13-janv.	0,17	20	10
14-janv.	0,14	20	10
15-janv.	0,19	20	10
16-janv.	0,1	20	10
17-janv.	0,09	20	10
18-janv.	0,17	20	10
19-janv.	0,06	20	10
20-janv.	0,17	20	10
21-janv.	0,19	20	10
22-janv.	0,16	20	10
23-janv.	0,26	20	10
24-janv.	0,21	20	10
25-janv.	0,17	20	10
26-janv.	0,15	20	10
27-janv.	0,13	20	10
28-janv.	0,08	20	10
29-janv.	0,08	20	10
30-janv.	0,06	20	10
31-janv.	0,03	20	10

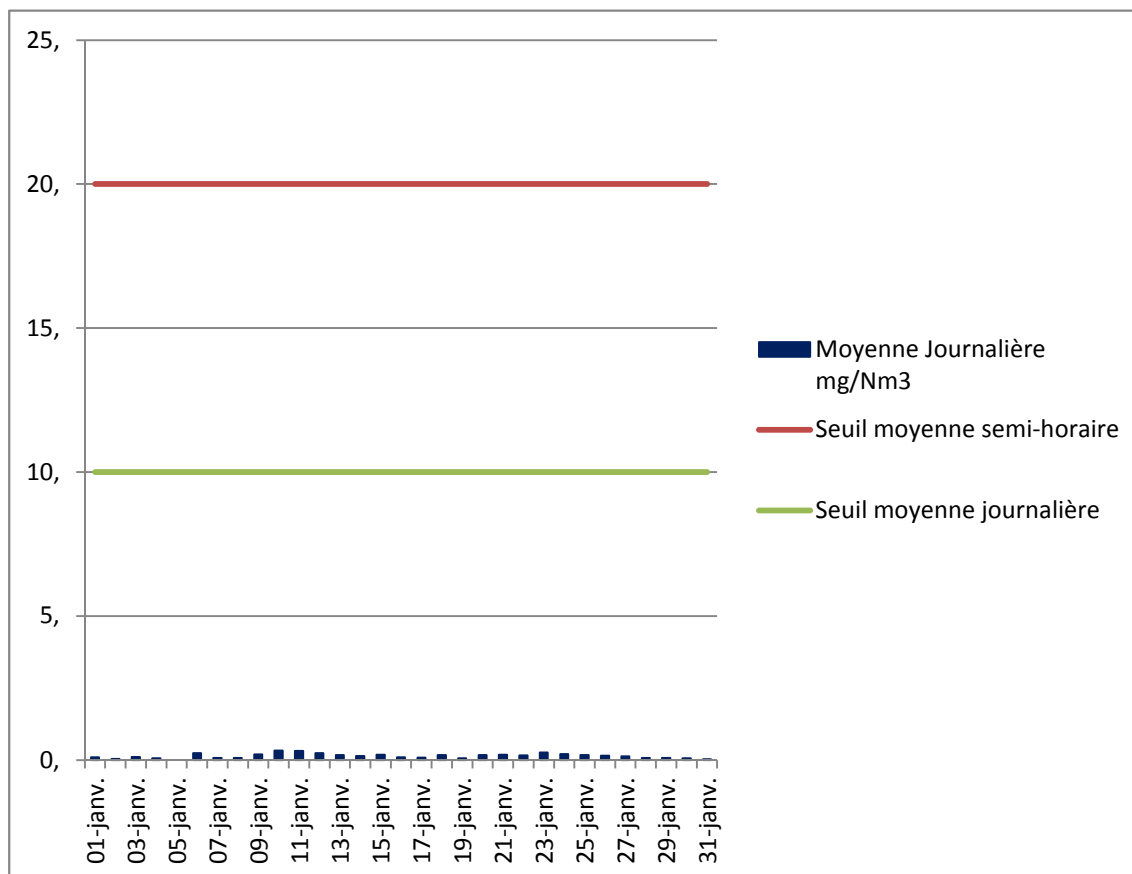


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,95	60	10
02-janv.	2,98	60	10
03-janv.	3,31	60	10
04-janv.	3,33	60	10
05-janv.	3,25	60	10
06-janv.	4,8	60	10
07-janv.	3,38	60	10
08-janv.	3,5	60	10
09-janv.	3,46	60	10
10-janv.	4,58	60	10
11-janv.	5,47	60	10
12-janv.	3,42	60	10
13-janv.	3,87	60	10
14-janv.	3,39	60	10
15-janv.	3,59	60	10
16-janv.	3,51	60	10
17-janv.	3,46	60	10
18-janv.	3,28	60	10
19-janv.	3,46	60	10
20-janv.	3,6	60	10
21-janv.	3,63	60	10
22-janv.	3,53	60	10
23-janv.	3,87	60	10
24-janv.	3,79	60	10
25-janv.	3,57	60	10
26-janv.	3,55	60	10
27-janv.	3,98	60	10
28-janv.	3,66	60	10
29-janv.	3,82	60	10
30-janv.	3,77	60	10
31-janv.	4,66	60	10

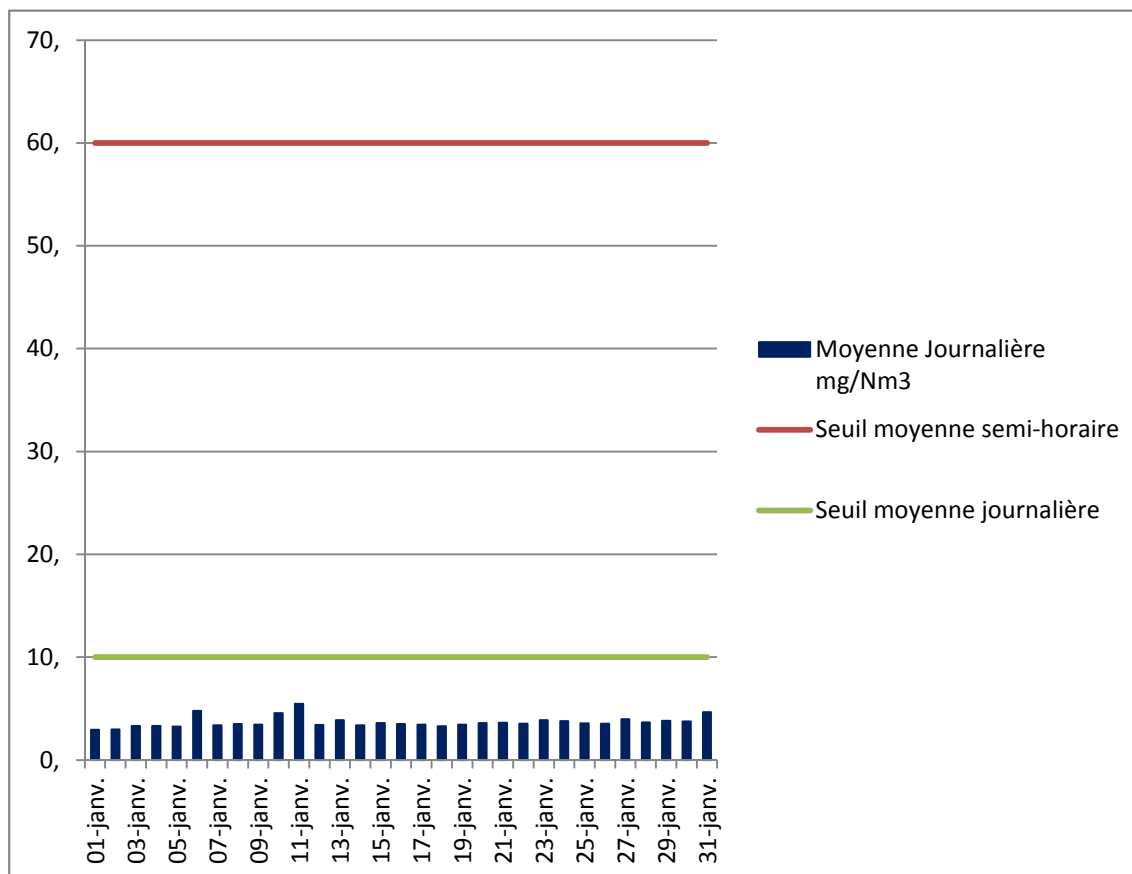


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,	200	50
02-janv.	0,01	200	50
03-janv.	0,14	200	50
04-janv.	0,01	200	50
05-janv.	0,03	200	50
06-janv.	0,27	200	50
07-janv.	0,	200	50
08-janv.	0,06	200	50
09-janv.	0,	200	50
10-janv.	0,12	200	50
11-janv.	0,95	200	50
12-janv.	0,	200	50
13-janv.	0,1	200	50
14-janv.	0,	200	50
15-janv.	0,	200	50
16-janv.	0,	200	50
17-janv.	0,	200	50
18-janv.	0,	200	50
19-janv.	0,04	200	50
20-janv.	0,	200	50
21-janv.	0,	200	50
22-janv.	0,	200	50
23-janv.	0,	200	50
24-janv.	0,	200	50
25-janv.	0,	200	50
26-janv.	0,	200	50
27-janv.	0,01	200	50
28-janv.	0,	200	50
29-janv.	1,4	200	50
30-janv.	0,	200	50
31-janv.	0,05	200	50

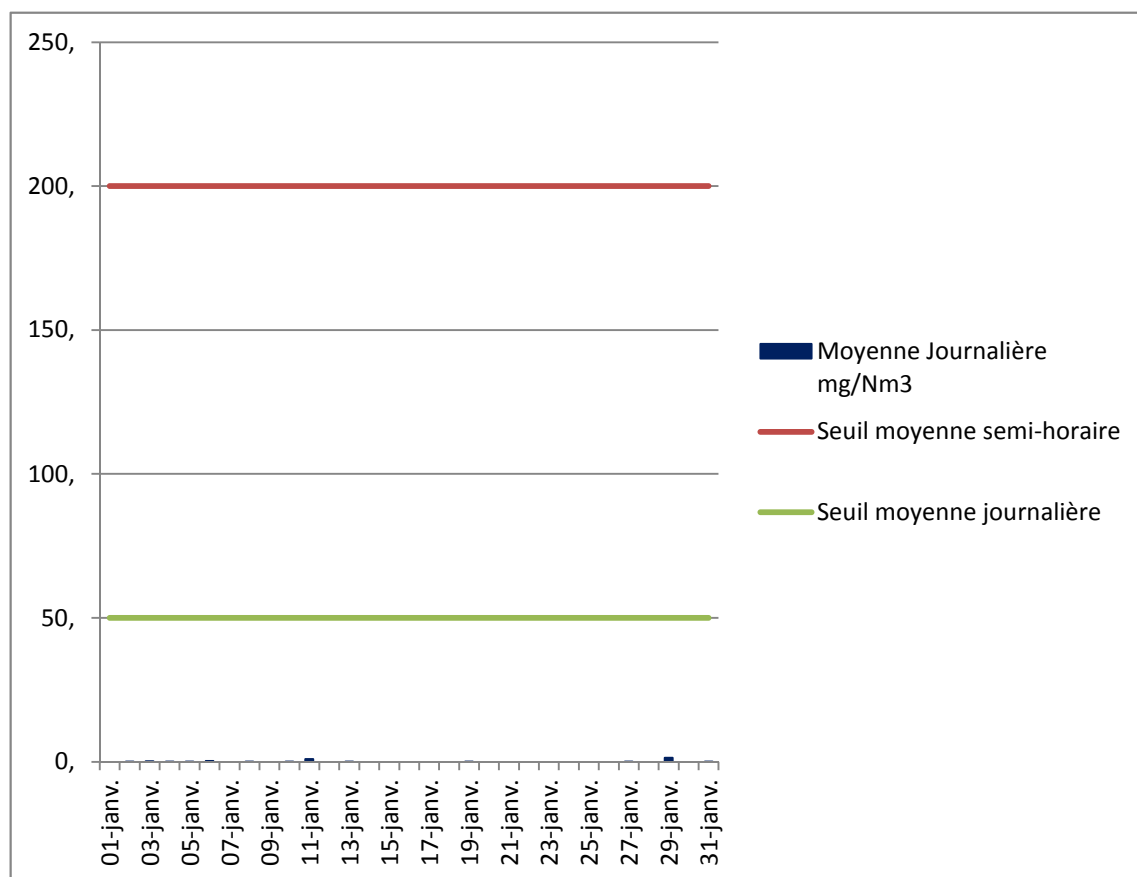

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	33,88	200	80
02-janv.	34,7	200	80
03-janv.	35,22	200	80
04-janv.	38,48	200	80
05-janv.	38,12	200	80
06-janv.	36,95	200	80
07-janv.	37,48	200	80
08-janv.	39,09	200	80
09-janv.	38,61	200	80
10-janv.	38,75	200	80
11-janv.	38,15	200	80
12-janv.	38,47	200	80
13-janv.	39,62	200	80
14-janv.	39,13	200	80
15-janv.	38,38	200	80
16-janv.	37,64	200	80
17-janv.	36,19	200	80
18-janv.	42,87	200	80
19-janv.	42,23	200	80
20-janv.	40,94	200	80
21-janv.	40,3	200	80
22-janv.	39,73	200	80
23-janv.	42,6	200	80
24-janv.	44,77	200	80
25-janv.	44,4	200	80
26-janv.	46,96	200	80
27-janv.	45,96	200	80
28-janv.	37,85	200	80
29-janv.	34,15	200	80
30-janv.	42,93	200	80
31-janv.	39,22	200	80

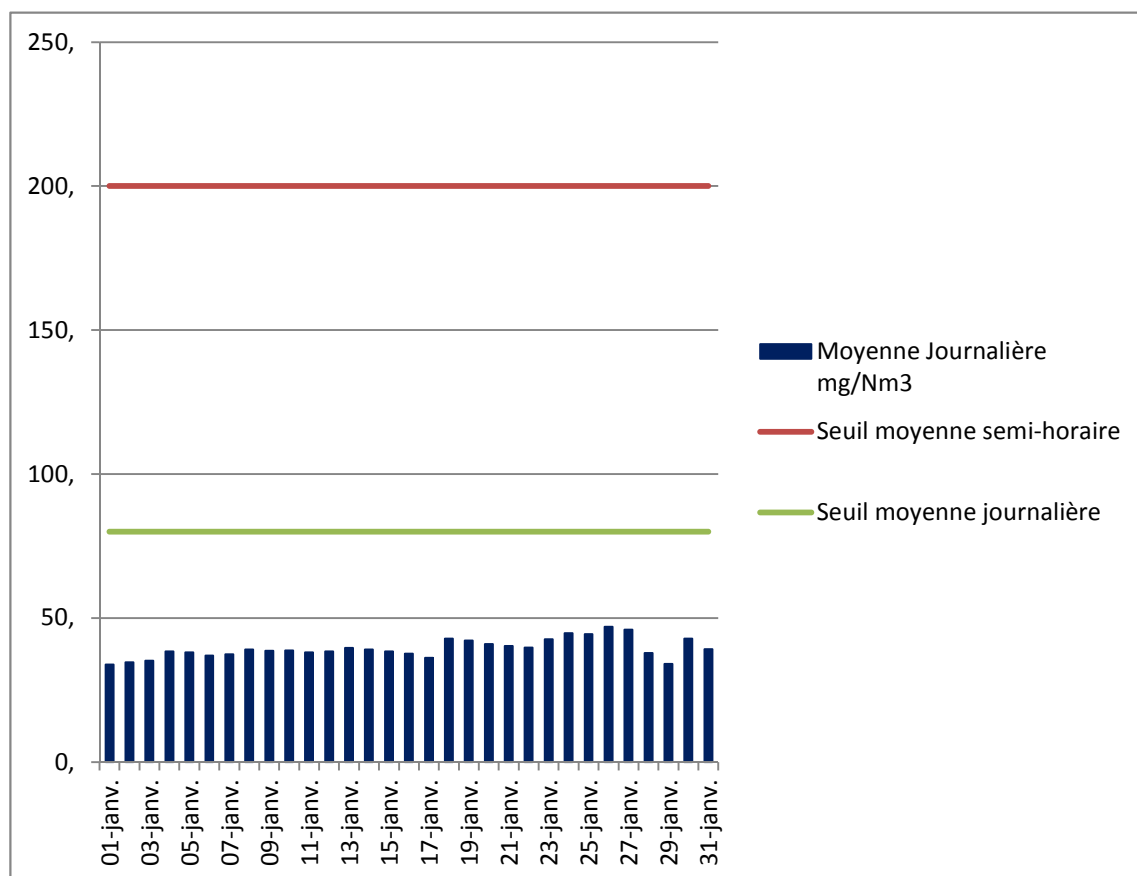

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	3,12	150	50
02-janv.	3,1	150	50
03-janv.	4,15	150	50
04-janv.	3,57	150	50
05-janv.	3,2	150	50
06-janv.	5,22	150	50
07-janv.	3,18	150	50
08-janv.	3,26	150	50
09-janv.	3,46	150	50
10-janv.	4,21	150	50
11-janv.	6,48	150	50
12-janv.	4,21	150	50
13-janv.	4,06	150	50
14-janv.	4,57	150	50
15-janv.	4,91	150	50
16-janv.	4,76	150	50
17-janv.	4,8	150	50
18-janv.	5,66	150	50
19-janv.	5,27	150	50
20-janv.	6,17	150	50
21-janv.	6,32	150	50
22-janv.	5,11	150	50
23-janv.	5,79	150	50
24-janv.	6,15	150	50
25-janv.	5,12	150	50
26-janv.	4,74	150	50
27-janv.	5,53	150	50
28-janv.	5,78	150	50
29-janv.	5,66	150	50
30-janv.	4,88	150	50
31-janv.	4,81	150	50

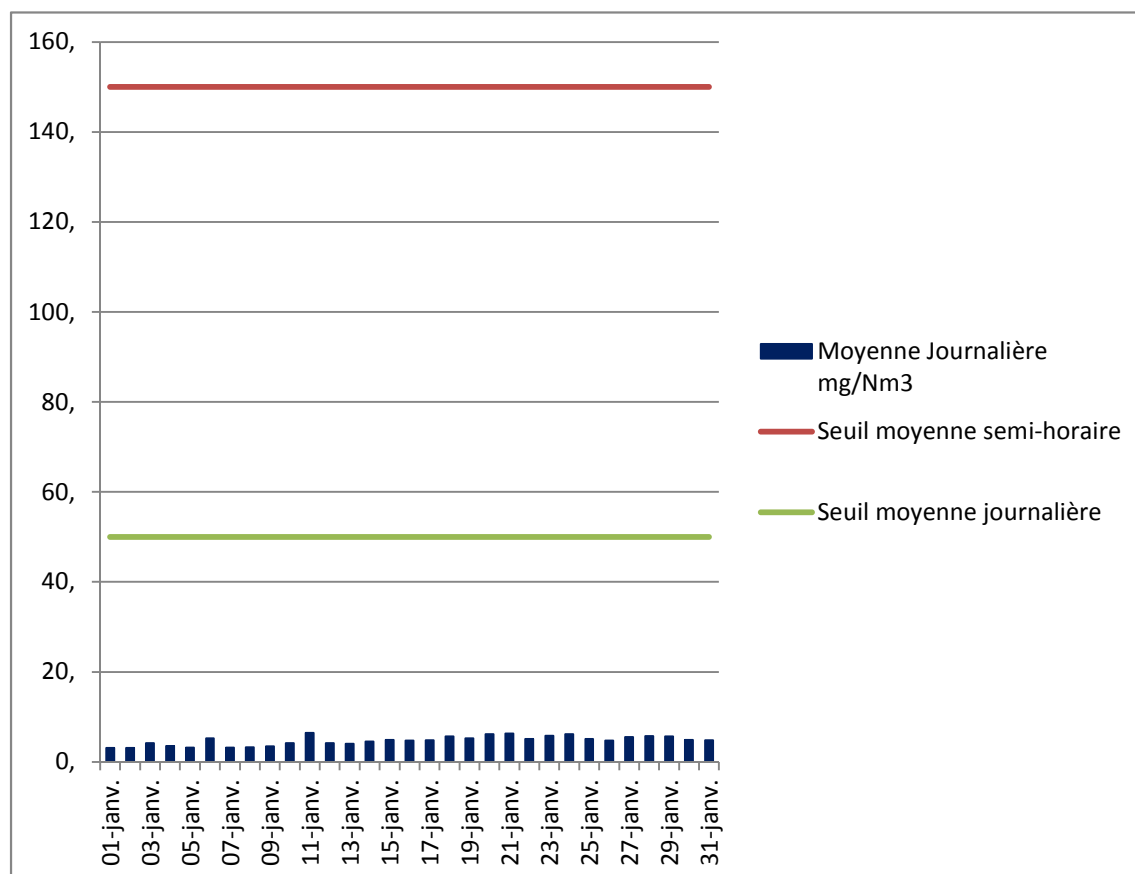

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,44		30
02-janv.	2,46		30
03-janv.	2,52		30
04-janv.	2,48		30
05-janv.	2,56		30
06-janv.	2,76		30
07-janv.	2,46		30
08-janv.	2,42		30
09-janv.	2,4		30
10-janv.	2,39		30
11-janv.	2,41		30
12-janv.	2,42		30
13-janv.	2,45		30
14-janv.	2,42		30
15-janv.	2,44		30
16-janv.	2,48		30
17-janv.	2,47		30
18-janv.	2,46		30
19-janv.	2,48		30
20-janv.	2,48		30
21-janv.	2,51		30
22-janv.	2,48		30
23-janv.	2,5		30
24-janv.	2,51		30
25-janv.	2,47		30
26-janv.	2,55		30
27-janv.	2,6		30
28-janv.	2,65		30
29-janv.	2,64		30
30-janv.	2,55		30
31-janv.	2,59		30

