



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Mars 2014

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Unité	Ligne 1	Ligne 2	Seuil réglementaire AM 20/09/2002
Novembre 2013	ng – I-TEQ/Nm ³	0,0004	0,001	< 0.1
Décembre 2013		Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	
Janvier 2014		Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0.5h

==> **Ligne 2 :** 0,5h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 0h

==> **Ligne 2 :** 1,5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : mars 2014

Date d'impression 2014 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec			°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,54	0,37	3,1	2,45	40,68	4,81	0,46	9,28	16,31	11,28	48814,5	14,47	976,57	0,63	0,43	3,63	2,87	47,74	5,6	0,54	23:58
02-mars	0,62	0,43	3,29	2,7	39,28	4,37	0,46	9,3	16,76	11,29	48310,4	14,4	978,22	0,74	0,52	3,84	3,13	45,26	5,2	0,53	24:00
03-mars	0,53	0,17	3,75	2,46	42,81	4,02	0,45	9,5	17,59	11,03	53037,6	15,57	985,2	0,67	0,22	4,76	3,12	54,58	5,1	0,57	24:00
04-mars	0,43	0,3	3,24	1,99	42,4	4,32	0,46	9,38	17,04	11,19	50484	14,94	985,07	0,52	0,36	3,94	2,41	51,54	5,16	0,56	24:00
05-mars	0,45	0,58	3,6	2,15	38,26	5,99	0,47	9,21	16,25	11,35	47780,7	14,26	979,35	0,51	0,66	4,14	2,47	44,11	6,75	0,54	24:00
06-mars	0,47	0,49	3,51	2,29	40,5	4,8	0,44	9,07	16,1	11,55	45956,7	13,96	981,17	0,51	0,54	3,85	2,51	44,78	5,19	0,49	24:00
07-mars	0,5	0,53	3,22	2,51	40,71	4,93	0,44	8,88	15,51	11,79	42742,9	13,24	977,73	0,51	0,54	3,31	2,58	41,81	5	0,45	24:00
08-mars	0,43	0,59	3,09	2,47	40,53	4,79	0,43	8,95	15,81	11,75	42845,4	13,27	980,19	0,45	0,6	3,19	2,54	41,71	4,9	0,44	24:00
09-mars	0,5	0,59	2,72	2,48	38,51	4,2	0,43	8,72	15,21	12,04	39190,9	12,43	975,6	0,46	0,55	2,57	2,34	36,37	3,91	0,41	24:00
10-mars	0,44	0,59	2,87	2,65	40,39	4,28	0,42	8,93	16,04	11,78	42064,7	13,08	981,44	0,43	0,59	2,93	2,69	41,02	4,21	0,42	24:00
11-mars	0,43	0,56	2,96	2,04	38,77	5,86	0,45	8,78	15,32	11,93	42511,5	13,34	976,27	0,51	0,58	3,15	3,37	39,33	8,18	0,45	23:41
12-mars	0,7	0,53	3,4	1,95	35,26	5,16	1,53	9,25	16,37	11,34	51793,2	15,47	993,79	0,88	0,65	4,22	2,42	43,73	6,23	1,93	23:57
13-mars	0,5	0,53	3,25	2,12	41,19	5,08	0,54	9,03	15,63	11,6	47654,8	14,5	967,44	0,57	0,6	3,72	2,43	47,09	5,8	0,62	24:00
14-mars	0,45	0,62	5,68	2,39	41,96	4,27	0,47	9,37	16,18	11,27	48809,4	14,42	982,05	0,54	0,73	6,75	2,81	49,25	4,96	0,55	24:00
15-mars	0,65	0,67	3,67	1,79	44,47	4,04	0,48	9,37	16,66	11,28	51483,5	15,35	984,04	0,78	0,8	4,42	2,17	53,85	8,87	0,58	23:29
16-mars	0,61	0,67	3,07	2,05	40,42	3,75	0,49	9,33	16,45	11,3	49358,7	14,68	977,47	0,63	0,68	3,18	2,11	42,08	3,81	0,5	20:52
17-mars	0,58	0,56	3,01	2,25	40,35	5,95	0,51	9,24	16,16	11,34	50104,9	14,96	976,28	0,7	0,67	3,65	2,73	49,39	7,19	0,62	24:00
18-mars	0,57	0,57	3,31	1,77	41,86	6,6	0,47	9,19	16,28	11,45	50163,5	15,15	960,59	0,35	0,35	2,01	1,07	25,29	3,96	0,29	12:05
19-mars														0	0	0	0	0	0	0	0:00
20-mars	8,61	5,29	4,89	4,3	6,51	15,6	2,65	3,42	4,77	17,52	20967,3	13,65	943,1	0,23	0,19	0,06	0,06	0,23	0,57	0,04	0:58
21-mars	1,12	0,96	3,24	2,83	52,44	8,71	0,58	9,61	16,19	10,95	53355,3	15,31	964,57	1,38	1,16	4,16	3,64	66,16	11,06	0,72	23:48
22-mars	0,75	0,87	4,14	2,92	52,43	7,49	0,46	9,64	17,1	10,95	55023	15,93	991,81	0,99	1,15	5,46	3,86	69,2	9,84	0,61	24:00
23-mars	0,68	0,72	3,97	2,94	53,4	5,82	0,45	9,62	16,8	11,05	54258,9	15,8	992,09	0,88	0,94	5,17	3,83	69,55	7,58	0,58	24:00
24-mars	0,74	0,61	3,86	2,65	52	5,6	0,43	9,51	16,75	11,13	53668,8	15,75	986,4	0,96	0,79	4,98	3,42	66,95	7,18	0,55	24:00
25-mars	0,86	0,6	3,79	2,18	53,06	6,84	0,43	9,46	16,64	11,16	53651,7	15,78	985,04	1,06	0,76	4,78	2,78	67,3	8,45	0,54	23:38
26-mars	0,8	0,87	3,8	2,59	51,08	9,44	0,42	9,37	16,11	11,2	50224,6	14,72	966,11	0,93	0,96	4,31	2,89	56,87	16,37	0,47	22:17
27-mars	0,72	0,55	4,76	2,1	51,73	6,66	0,42	9,44	16,53	11,13	52460	15,36	971,81	0,91	0,69	5,97	2,64	65,09	8,29	0,53	24:00
28-mars	0,81	0,51	4,49	1,75	52,12	5,97	0,45	9,33	16,98	11,29	53428,8	15,98	975,79	1,04	0,65	5,82	2,26	66,8	7,57	0,57	24:00
29-mars	0,71	0,62	3,7	1,69	47,33	4,83	0,44	9,6	17,24	11	54472,4	15,87	994,68	0,93	0,81	4,83	2,23	61,95	6,3	0,58	24:00
30-mars	0,56	0,67	3,21	1,62	42,13	4,38	0,43	9,6	17,07	11,04	53894,1	15,73	997,4	0,69	0,83	3,98	2,01	52,24	5,41	0,53	23:00
31-mars	0,66	0,84	3,14	1,6	41,61	5,25	0,42	9,51	17,28	11,14	51927,5	15,36	981,93	0,82	1,04	3,91	2	51,88	6,51	0,53	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,88	0,75	3,59	2,32	42,81	5,79	0,57		9,10	16,04	11,54	48681,30	14,76	978,97	21,21	20,03	120,69	77,40	1493,19	195,12	16,74	677:43

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,5	1,0	0,0	2,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	1,5
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,54	30	10
02-mars	0,62	30	10
03-mars	0,53	30	10
04-mars	0,43	30	10
05-mars	0,45	30	10
06-mars	0,47	30	10
07-mars	0,5	30	10
08-mars	0,43	30	10
09-mars	0,5	30	10
10-mars	0,44	30	10
11-mars	0,43	30	10
12-mars	0,7	30	10
13-mars	0,5	30	10
14-mars	0,45	30	10
15-mars	0,65	30	10
16-mars	0,61	30	10
17-mars	0,58	30	10
18-mars	0,57	30	10
19-mars	0,	30	10
20-mars	8,61	30	10
21-mars	1,12	30	10
22-mars	0,75	30	10
23-mars	0,68	30	10
24-mars	0,74	30	10
25-mars	0,86	30	10
26-mars	0,8	30	10
27-mars	0,72	30	10
28-mars	0,81	30	10
29-mars	0,71	30	10
30-mars	0,56	30	10
31-mars	0,66	30	10

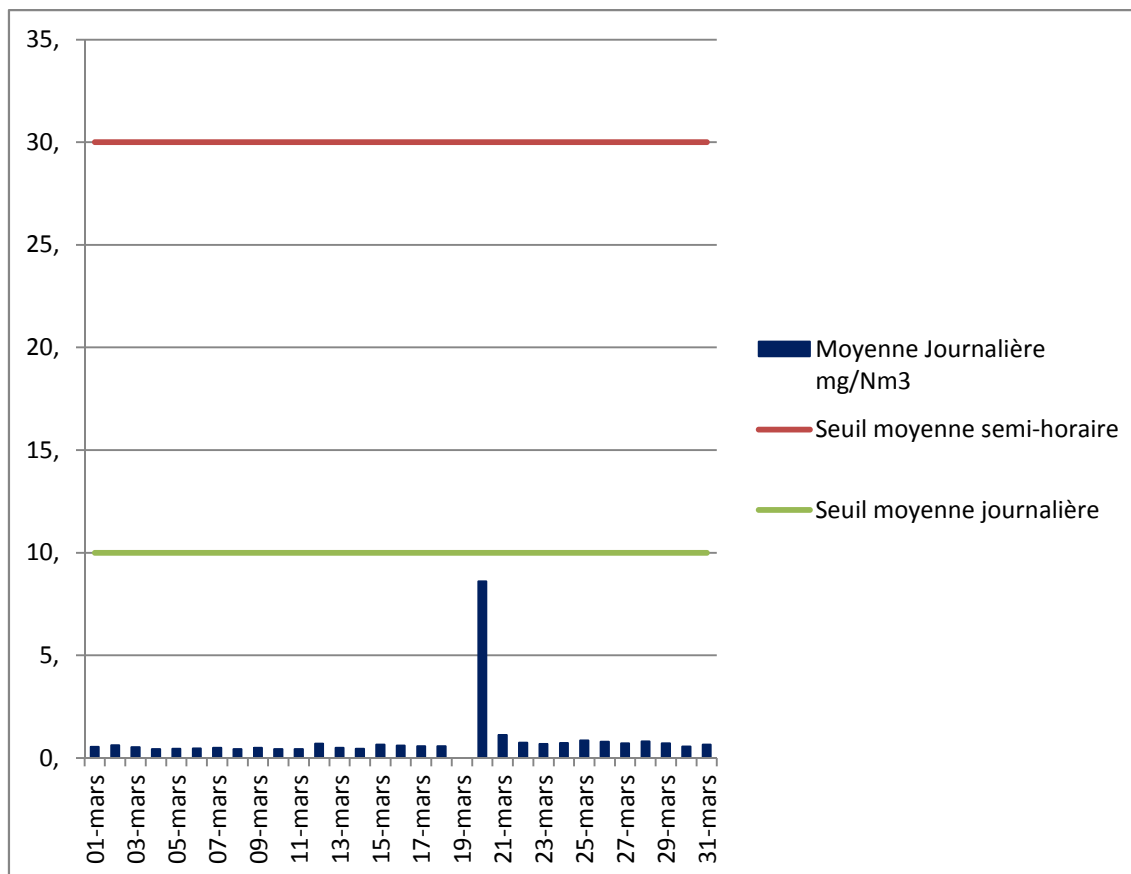


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,37	20	10
02-mars	0,43	20	10
03-mars	0,17	20	10
04-mars	0,3	20	10
05-mars	0,58	20	10
06-mars	0,49	20	10
07-mars	0,53	20	10
08-mars	0,59	20	10
09-mars	0,59	20	10
10-mars	0,59	20	10
11-mars	0,56	20	10
12-mars	0,53	20	10
13-mars	0,53	20	10
14-mars	0,62	20	10
15-mars	0,67	20	10
16-mars	0,67	20	10
17-mars	0,56	20	10
18-mars	0,57	20	10
19-mars	0,	20	10
20-mars	5,29	20	10
21-mars	0,96	20	10
22-mars	0,87	20	10
23-mars	0,72	20	10
24-mars	0,61	20	10
25-mars	0,6	20	10
26-mars	0,87	20	10
27-mars	0,55	20	10
28-mars	0,51	20	10
29-mars	0,62	20	10
30-mars	0,67	20	10
31-mars	0,84	20	10

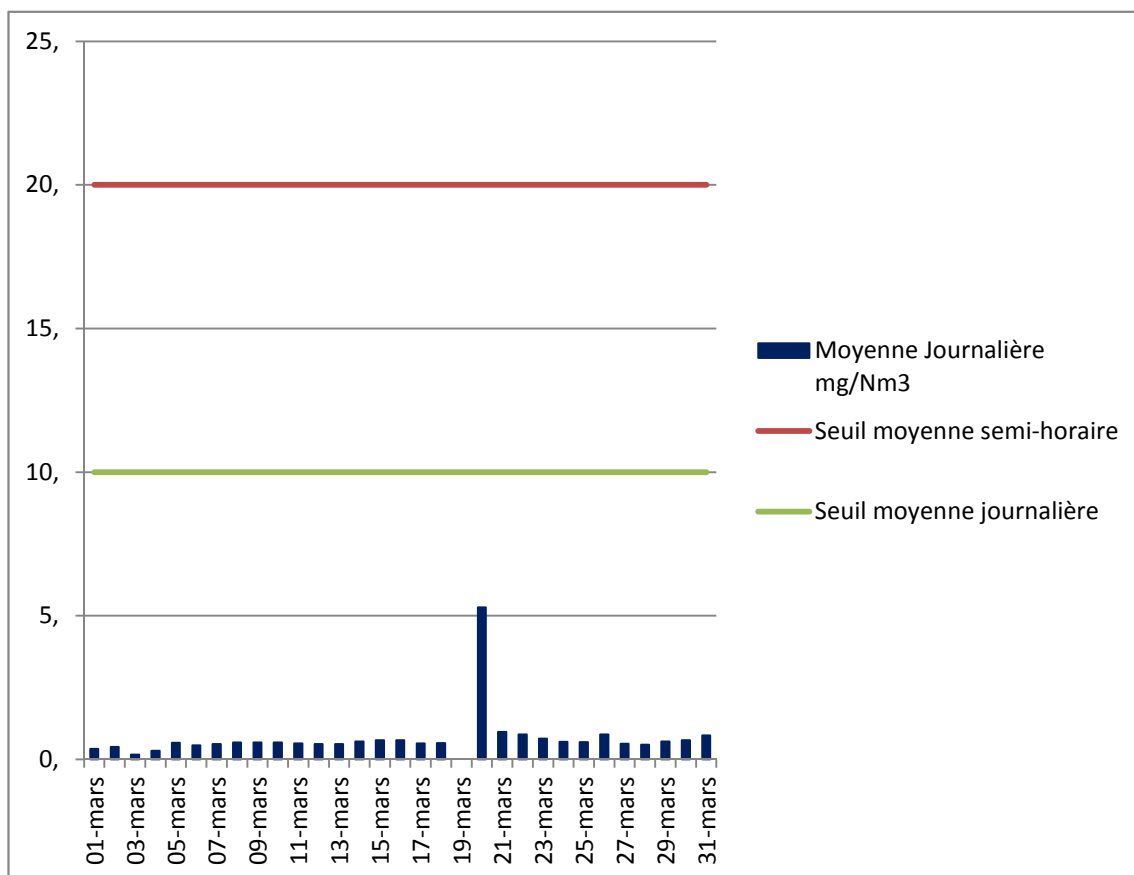

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,1	60	10
02-mars	3,29	60	10
03-mars	3,75	60	10
04-mars	3,24	60	10
05-mars	3,6	60	10
06-mars	3,51	60	10
07-mars	3,22	60	10
08-mars	3,09	60	10
09-mars	2,72	60	10
10-mars	2,87	60	10
11-mars	2,96	60	10
12-mars	3,4	60	10
13-mars	3,25	60	10
14-mars	5,68	60	10
15-mars	3,67	60	10
16-mars	3,07	60	10
17-mars	3,01	60	10
18-mars	3,31	60	10
19-mars	0,	60	10
20-mars	4,89	60	10
21-mars	3,24	60	10
22-mars	4,14	60	10
23-mars	3,97	60	10
24-mars	3,86	60	10
25-mars	3,79	60	10
26-mars	3,8	60	10
27-mars	4,76	60	10
28-mars	4,49	60	10
29-mars	3,7	60	10
30-mars	3,21	60	10
31-mars	3,14	60	10

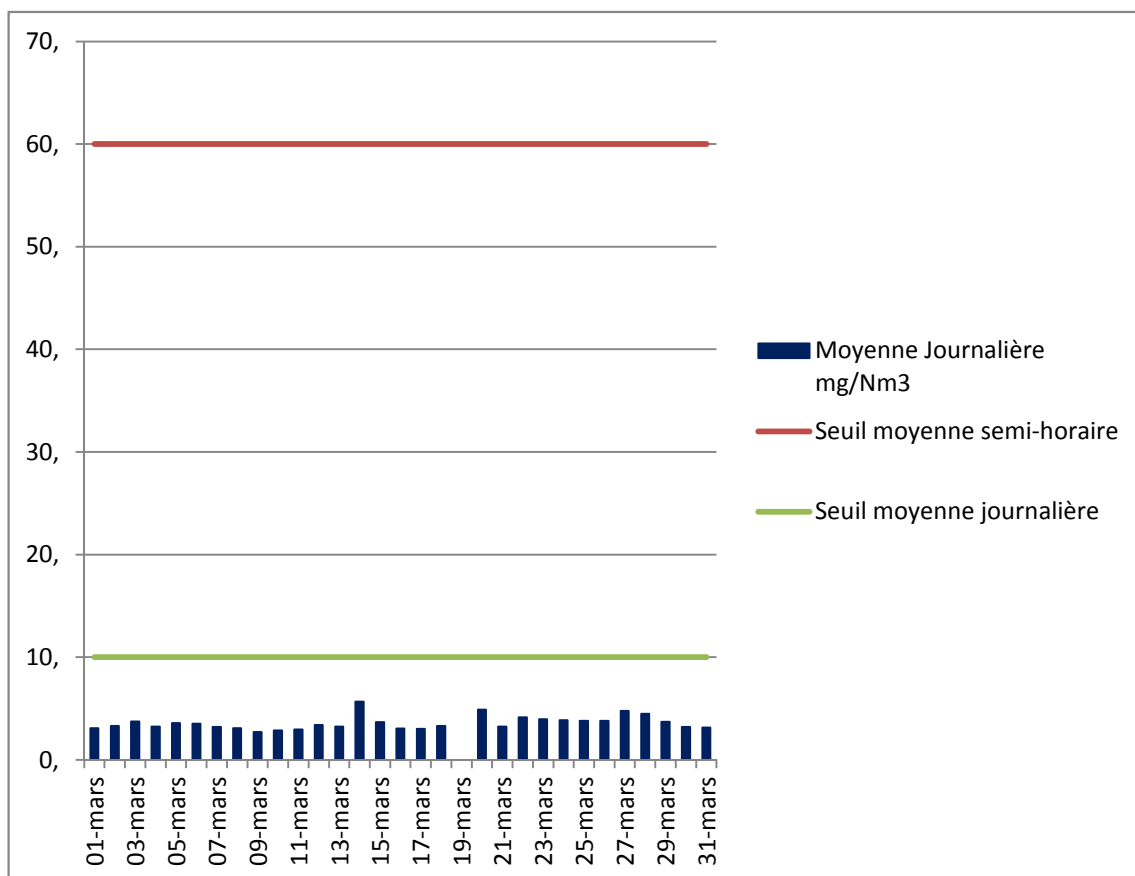


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	2,45	200	50
02-mars	2,7	200	50
03-mars	2,46	200	50
04-mars	1,99	200	50
05-mars	2,15	200	50
06-mars	2,29	200	50
07-mars	2,51	200	50
08-mars	2,47	200	50
09-mars	2,48	200	50
10-mars	2,65	200	50
11-mars	2,04	200	50
12-mars	1,95	200	50
13-mars	2,12	200	50
14-mars	2,39	200	50
15-mars	1,79	200	50
16-mars	2,05	200	50
17-mars	2,25	200	50
18-mars	1,77	200	50
19-mars	0,	200	50
20-mars	4,3	200	50
21-mars	2,83	200	50
22-mars	2,92	200	50
23-mars	2,94	200	50
24-mars	2,65	200	50
25-mars	2,18	200	50
26-mars	2,59	200	50
27-mars	2,1	200	50
28-mars	1,75	200	50
29-mars	1,69	200	50
30-mars	1,62	200	50
31-mars	1,6	200	50

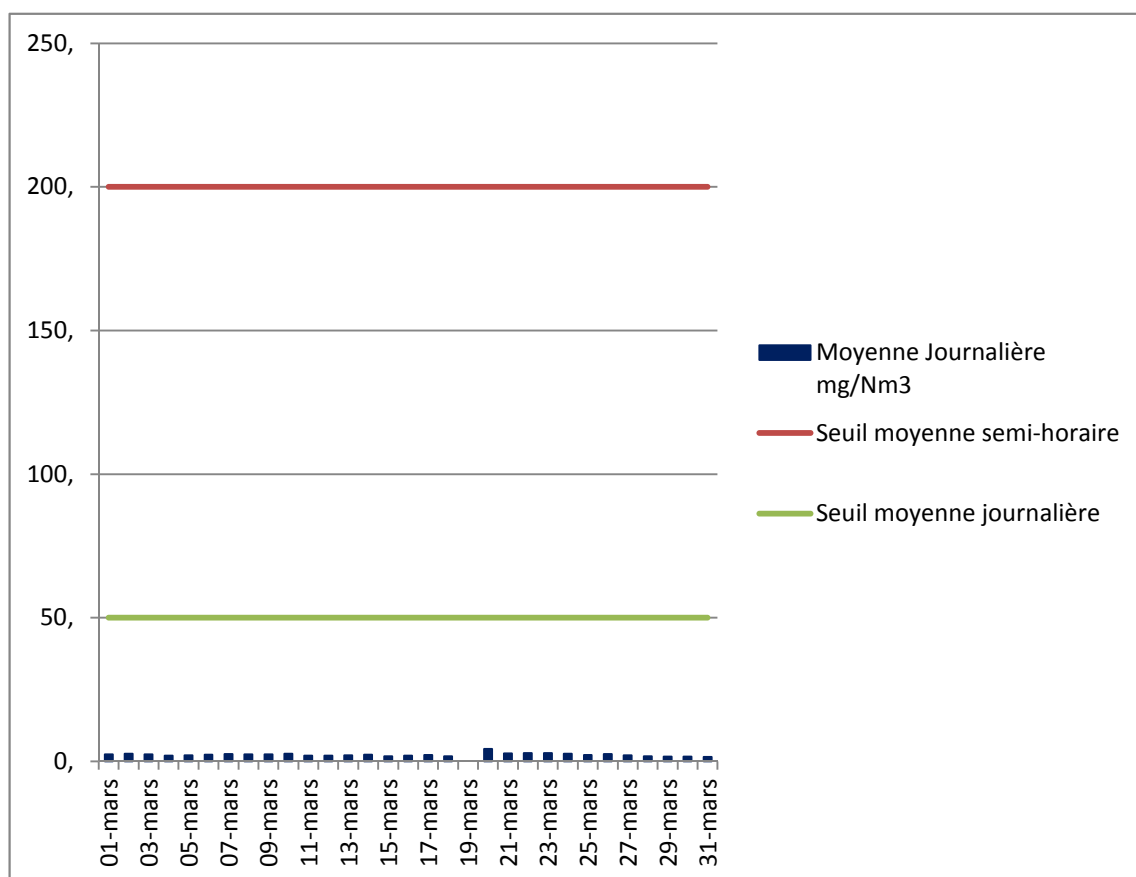


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	40,68	200	80
02-mars	39,28	200	80
03-mars	42,81	200	80
04-mars	42,4	200	80
05-mars	38,26	200	80
06-mars	40,5	200	80
07-mars	40,71	200	80
08-mars	40,53	200	80
09-mars	38,51	200	80
10-mars	40,39	200	80
11-mars	38,77	200	80
12-mars	35,26	200	80
13-mars	41,19	200	80
14-mars	41,96	200	80
15-mars	44,47	200	80
16-mars	40,42	200	80
17-mars	40,35	200	80
18-mars	41,86	200	80
19-mars	0,	200	80
20-mars	6,51	200	80
21-mars	52,44	200	80
22-mars	52,43	200	80
23-mars	53,4	200	80
24-mars	52,	200	80
25-mars	53,06	200	80
26-mars	51,08	200	80
27-mars	51,73	200	80
28-mars	52,12	200	80
29-mars	47,33	200	80
30-mars	42,13	200	80
31-mars	41,61	200	80

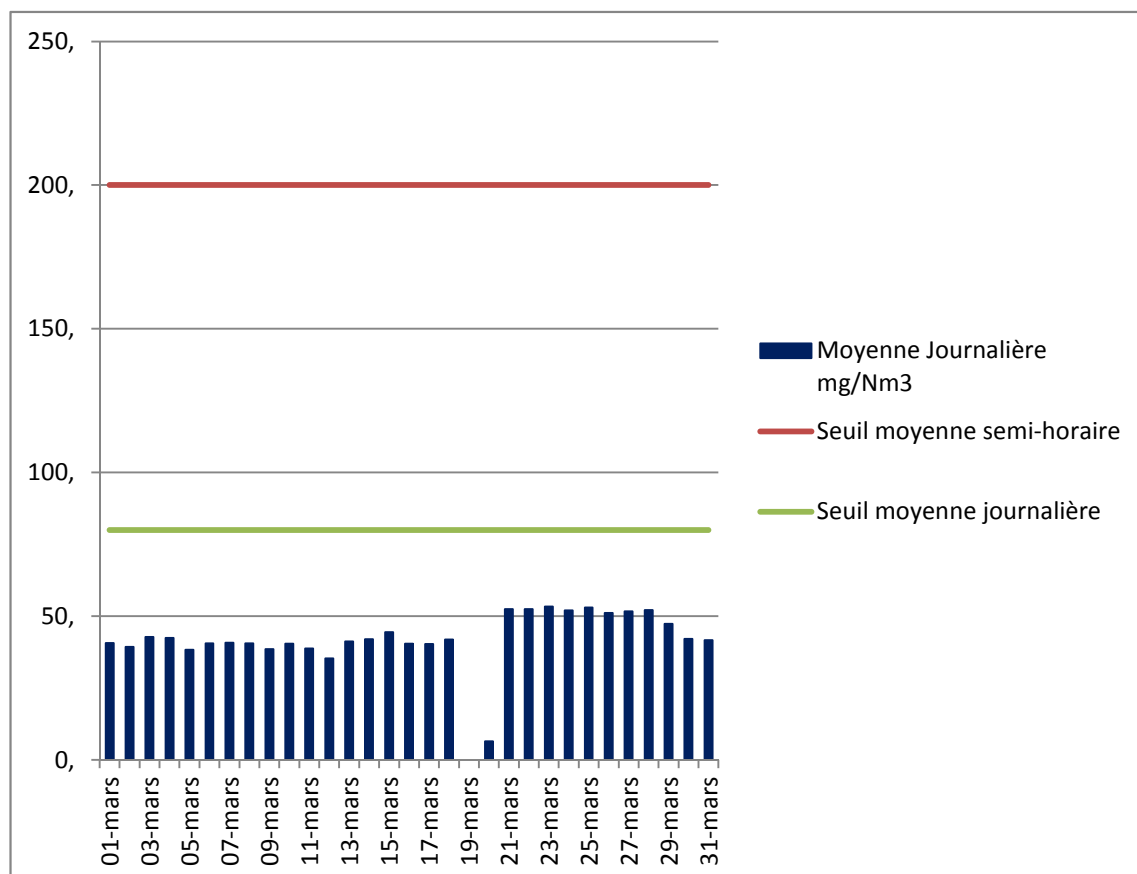

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	4,81	150	50
02-mars	4,37	150	50
03-mars	4,02	150	50
04-mars	4,32	150	50
05-mars	5,99	150	50
06-mars	4,8	150	50
07-mars	4,93	150	50
08-mars	4,79	150	50
09-mars	4,2	150	50
10-mars	4,28	150	50
11-mars	5,86	150	50
12-mars	5,16	150	50
13-mars	5,08	150	50
14-mars	4,27	150	50
15-mars	4,04	150	50
16-mars	3,75	150	50
17-mars	5,95	150	50
18-mars	6,6	150	50
19-mars	0,	150	50
20-mars	15,6	150	50
21-mars	8,71	150	50
22-mars	7,49	150	50
23-mars	5,82	150	50
24-mars	5,6	150	50
25-mars	6,84	150	50
26-mars	9,44	150	50
27-mars	6,66	150	50
28-mars	5,97	150	50
29-mars	4,83	150	50
30-mars	4,38	150	50
31-mars	5,25	150	50

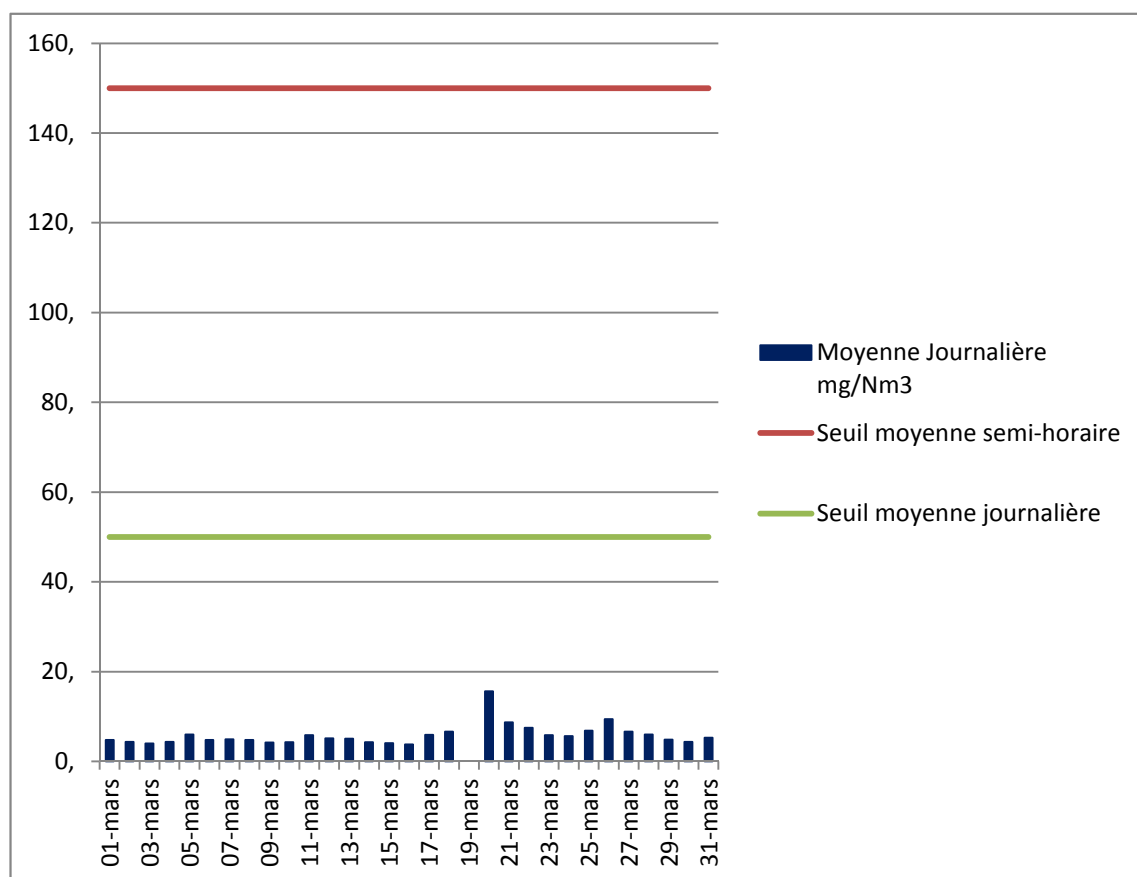

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,46		30
02-mars	0,46		30
03-mars	0,45		30
04-mars	0,46		30
05-mars	0,47		30
06-mars	0,44		30
07-mars	0,44		30
08-mars	0,43		30
09-mars	0,43		30
10-mars	0,42		30
11-mars	0,45		30
12-mars	1,53		30
13-mars	0,54		30
14-mars	0,47		30
15-mars	0,48		30
16-mars	0,49		30
17-mars	0,51		30
18-mars	0,47		30
19-mars	0,		30
20-mars	2,65		30
21-mars	0,58		30
22-mars	0,46		30
23-mars	0,45		30
24-mars	0,43		30
25-mars	0,43		30
26-mars	0,42		30
27-mars	0,42		30
28-mars	0,45		30
29-mars	0,44		30
30-mars	0,43		30
31-mars	0,42		30

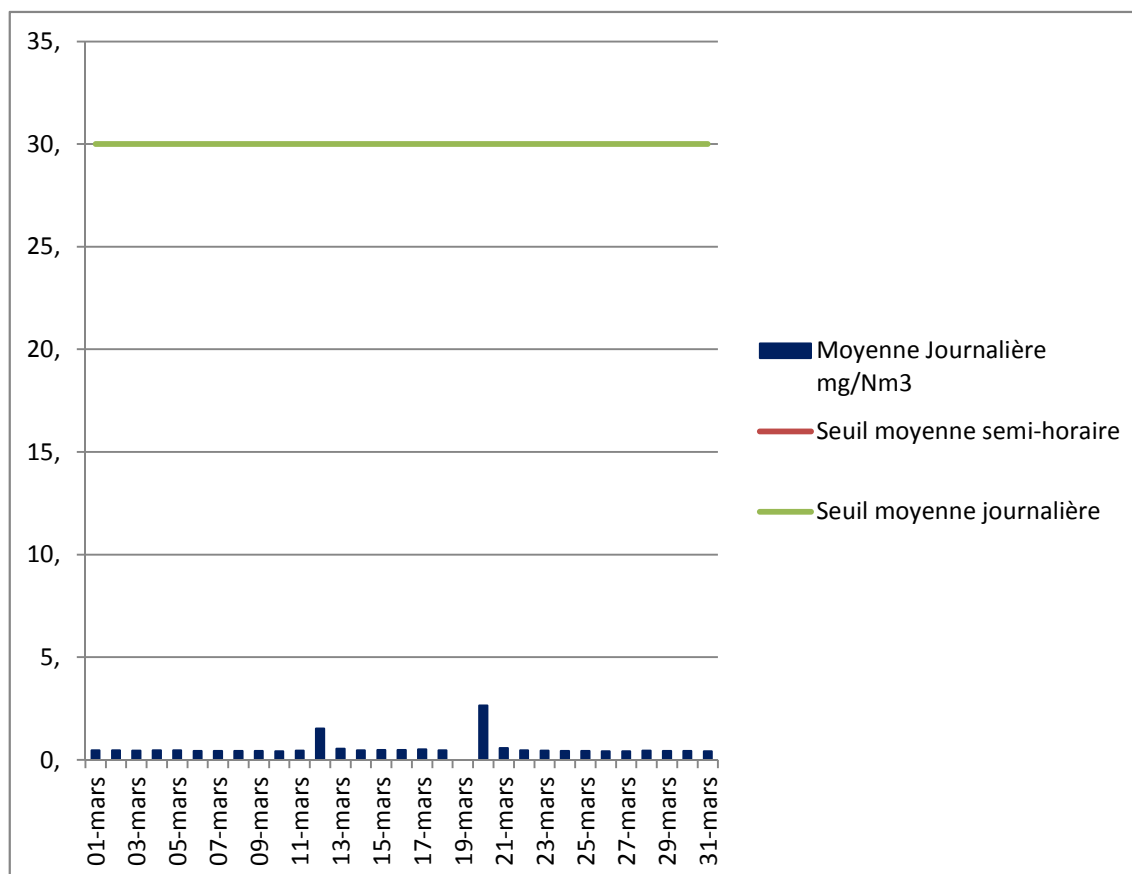

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : mars 2014

Date d'impression 2014 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,33	0,08	3,73	0	36,67	3,53	2,45	9,19	16,01	11,14	56074,5	16,33	1001,39	0,44	0,1	5,04	0	49,39	4,75	3,29	24:00
02-mars	0,32	0,12	3,5	0,02	36,78	3,65	2,47	9,22	16,3	11,15	55409	16,2	992,33	0,43	0,15	4,67	0,02	49,11	4,89	3,29	24:00
03-mars	0,4	0,01	4,56	0,09	39,23	3,75	2,47	9,56	17,1	10,67	61508,5	17,34	1020,17	0,6	0,01	6,7	0,13	58,03	5,55	3,64	24:00
04-mars	0,34	0,1	3,6	0	39,15	3,43	2,44	9,51	16,77	10,7	57859,2	16,27	1017,49	0,47	0,13	5	0	54,56	4,73	3,39	24:00
05-mars	0,38	0,2	4,29	0,01	36,05	3,41	2,48	9,1	15,38	11,32	51088,1	15,02	985,21	0,47	0,24	5,35	0,01	44,54	4,14	3,03	24:00
06-mars	0,36	0,23	3,57	0	36,37	2,96	2,39	9,16	15,38	11,2	51487,5	14,97	1002,86	0,44	0,29	4,42	0	45,16	3,67	2,95	24:00
07-mars	0,35	0,21	3,59	0	35,82	2,99	2,4	9,07	14,99	11,29	48582,4	14,19	992,77	0,41	0,24	4,19	0	41,76	3,49	2,79	24:00
08-mars	0,37	0,2	3,48	0,01	36,11	3,42	2,41	9,21	15,4	11,19	49302,3	14,34	996,21	0,43	0,23	4,05	0,02	41,93	4,07	2,8	23:39
09-mars	0,39	0,19	3,42	0	34,01	2,96	2,43	9,13	15,2	11,35	45816,1	13,51	982,72	0,43	0,21	3,76	0	37,45	3,24	2,67	24:00
10-mars	0,33	0,2	3,46	0	35,78	3,2	2,48	8,99	15,2	11,49	46625,1	13,97	977,35	0,37	0,22	3,89	0	40,27	3,62	2,77	24:00
11-mars	0,46	0,21	3,65	0	34,72	3,9	2,53	8,83	14,84	11,74	47086,1	14,41	962,96	0,44	0,2	3,46	0	32,74	6,24	2,39	20:04
12-mars														0	0	0	0	0	0	0	0:00
13-mars	0,35	0,41	4,55	0,13	39,15	4,9	2,46	9,25	14,44	11,07	52969,8	15,06	1000,01	0,38	0,47	4,94	0,14	42,53	5,66	2,67	20:39
14-mars	0,4	0,22	5,93	0,51	36,96	4,7	2,42	9,48	14,95	10,88	53792,3	15,1	1026,4	0,51	0,28	9,91	0,68	47,85	6,04	3,12	24:00
15-mars	0,39	0,17	4,11	0	38,69	4,23	2,5	9,32	15,53	11,09	57270,7	16,5	1006,15	0,54	0,24	5,68	0	53,29	5,78	3,44	24:00
16-mars	0,42	0,11	3,53	0	38,43	3,2	2,51	9,46	15,97	10,97	57787,5	16,53	1014,34	0,58	0,16	4,9	0	53,33	4,42	3,48	24:00
17-mars	0,38	0,1	3,58	0	37,91	3,36	2,5	9,46	15,94	10,93	57564,3	16,4	1018,09	0,53	0,14	4,95	0	52,53	4,64	3,46	24:00
18-mars	0,38	0,12	3,81	0	37,38	3,68	2,52	9,42	16,06	10,92	58711,4	16,73	1016,14	0,53	0,18	5,37	0	52,72	5,18	3,55	24:00
19-mars	0,36	0,13	4,18	0,01	36,59	3,91	2,51	9,41	15,85	10,89	61110,8	17,33	1024,22	0,53	0,2	6,15	0,01	53,77	5,71	3,68	24:00
20-mars	0,31	0,15	4,21	0,02	34,89	4,3	2,53	9,29	15,74	10,99	60877,6	17,41	1011,82	0,46	0,21	6,14	0,03	51,27	10,15	3,7	24:00
21-mars	0,37	0,1	3,53	0	37,99	6,29	2,56	9,26	15,77	11,12	60488,8	17,54	1006	0,53	0,15	5,12	0	55,36	9	3,71	24:00
22-mars	0,37	0,02	3,58	0	40,83	4,95	2,57	9,45	16,25	10,9	62900	17,93	1019,39	0,55	0,03	5,41	0,01	61,79	7,46	3,89	24:00
23-mars	0,39	0	3,56	0	40,2	4,86	2,63	9,33	16,23	11,11	63263,3	18,41	1002,66	0,6	0,01	5,41	0	61,11	7,37	3,99	24:00
24-mars	0,34	0,02	3,44	0	38,44	5,88	2,63	9,02	15,39	11,46	57096,2	17,05	967,29	0,48	0,02	4,72	0	53,11	7,95	3,59	23:57
25-mars	0,36	0,05	3,61	0	38,04	5,49	2,6	9,02	15,36	11,36	58809,6	17,39	978,56	0,51	0,06	5,09	0	53,78	7,66	3,66	24:00
26-mars	0,39	0,01	3,49	0,45	38,07	5,18	2,56	9,09	15,46	11,21	58520,6	17,05	983,81	0,53	0,03	5,28	0,52	49,29	8,37	3,3	22:13
27-mars	0,37	0,08	3,96	0,93	36,87	6,09	2,62	9,14	15,77	11,25	61238	17,97	984,69	0,54	0,11	9,18	1,23	54,24	8,87	3,85	24:00
28-mars	0,33	0,03	3,51	0	36,71	5,87	2,59	9,35	16,08	11,01	60398,3	17,37	1002,47	0,47	0,05	5,1	0	53,32	8,43	3,75	24:00
29-mars	0,38	0,11	4,17	0,02	36,64	5,2	2,59	9,37	15,92	11	59352,2	17,02	1003,7	0,55	0,15	5,98	0,03	52,28	7,39	3,69	24:00
30-mars	0,54	0,08	3,44	0	36,67	5,1	2,66	9,24	16,02	11,2	61447,4	18,02	990,14	0,72	0,11	4,8	0	51,07	7,07	3,69	22:38
31-mars	0,46	0,15	3,72	0	35,01	6,51	2,93	9,01	15,4	11,42	58916,1	17,52	968,89	0,64	0,21	5,31	0	49,24	9,19	4,14	23:55

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,38	0,13	3,83	0,07	37,21	4,36	2,53		9,25	15,69	11,13	56445,10	16,36	998,54	15,13	4,83	159,96	2,84	1496,81	184,75	101,38	709:05

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	2,0
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	1,5
	Cumul annuel	2,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,33	30	10
02-mars	0,32	30	10
03-mars	0,4	30	10
04-mars	0,34	30	10
05-mars	0,38	30	10
06-mars	0,36	30	10
07-mars	0,35	30	10
08-mars	0,37	30	10
09-mars	0,39	30	10
10-mars	0,33	30	10
11-mars	0,46	30	10
12-mars	0,	30	10
13-mars	0,35	30	10
14-mars	0,4	30	10
15-mars	0,39	30	10
16-mars	0,42	30	10
17-mars	0,38	30	10
18-mars	0,38	30	10
19-mars	0,36	30	10
20-mars	0,31	30	10
21-mars	0,37	30	10
22-mars	0,37	30	10
23-mars	0,39	30	10
24-mars	0,34	30	10
25-mars	0,36	30	10
26-mars	0,39	30	10
27-mars	0,37	30	10
28-mars	0,33	30	10
29-mars	0,38	30	10
30-mars	0,54	30	10
31-mars	0,46	30	10

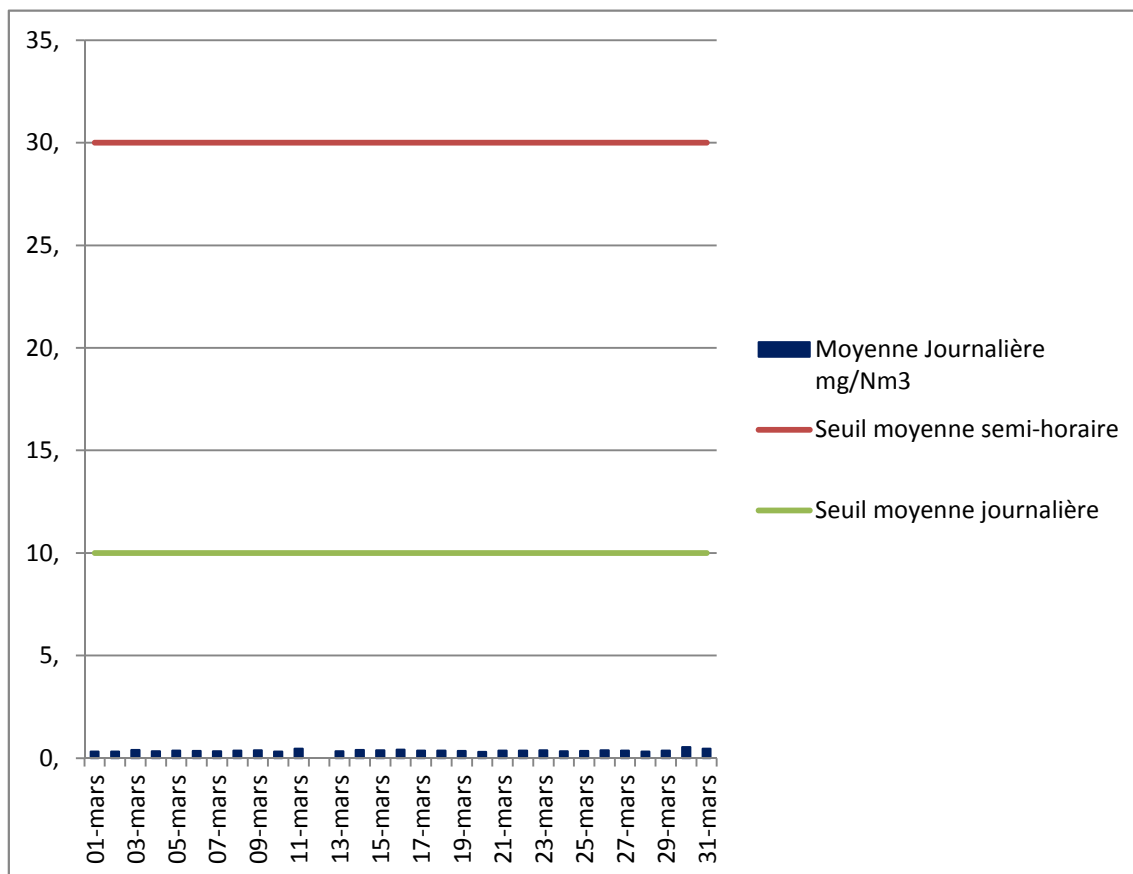


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,08	20	10
02-mars	0,12	20	10
03-mars	0,01	20	10
04-mars	0,1	20	10
05-mars	0,2	20	10
06-mars	0,23	20	10
07-mars	0,21	20	10
08-mars	0,2	20	10
09-mars	0,19	20	10
10-mars	0,2	20	10
11-mars	0,21	20	10
12-mars	0,	20	10
13-mars	0,41	20	10
14-mars	0,22	20	10
15-mars	0,17	20	10
16-mars	0,11	20	10
17-mars	0,1	20	10
18-mars	0,12	20	10
19-mars	0,13	20	10
20-mars	0,15	20	10
21-mars	0,1	20	10
22-mars	0,02	20	10
23-mars	0,	20	10
24-mars	0,02	20	10
25-mars	0,05	20	10
26-mars	0,01	20	10
27-mars	0,08	20	10
28-mars	0,03	20	10
29-mars	0,11	20	10
30-mars	0,08	20	10
31-mars	0,15	20	10

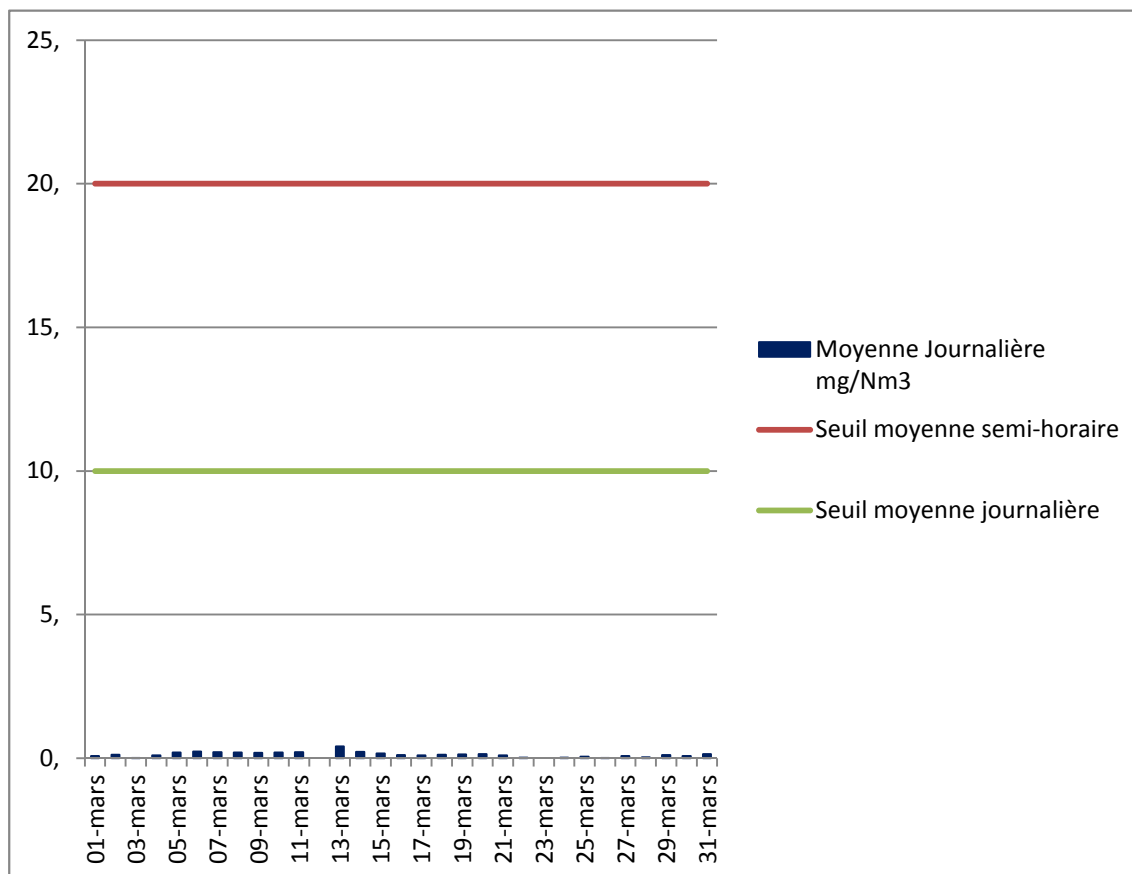


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,73	60	10
02-mars	3,5	60	10
03-mars	4,56	60	10
04-mars	3,6	60	10
05-mars	4,29	60	10
06-mars	3,57	60	10
07-mars	3,59	60	10
08-mars	3,48	60	10
09-mars	3,42	60	10
10-mars	3,46	60	10
11-mars	3,65	60	10
12-mars	0,	60	10
13-mars	4,55	60	10
14-mars	5,93	60	10
15-mars	4,11	60	10
16-mars	3,53	60	10
17-mars	3,58	60	10
18-mars	3,81	60	10
19-mars	4,18	60	10
20-mars	4,21	60	10
21-mars	3,53	60	10
22-mars	3,58	60	10
23-mars	3,56	60	10
24-mars	3,44	60	10
25-mars	3,61	60	10
26-mars	3,49	60	10
27-mars	3,96	60	10
28-mars	3,51	60	10
29-mars	4,17	60	10
30-mars	3,44	60	10
31-mars	3,72	60	10

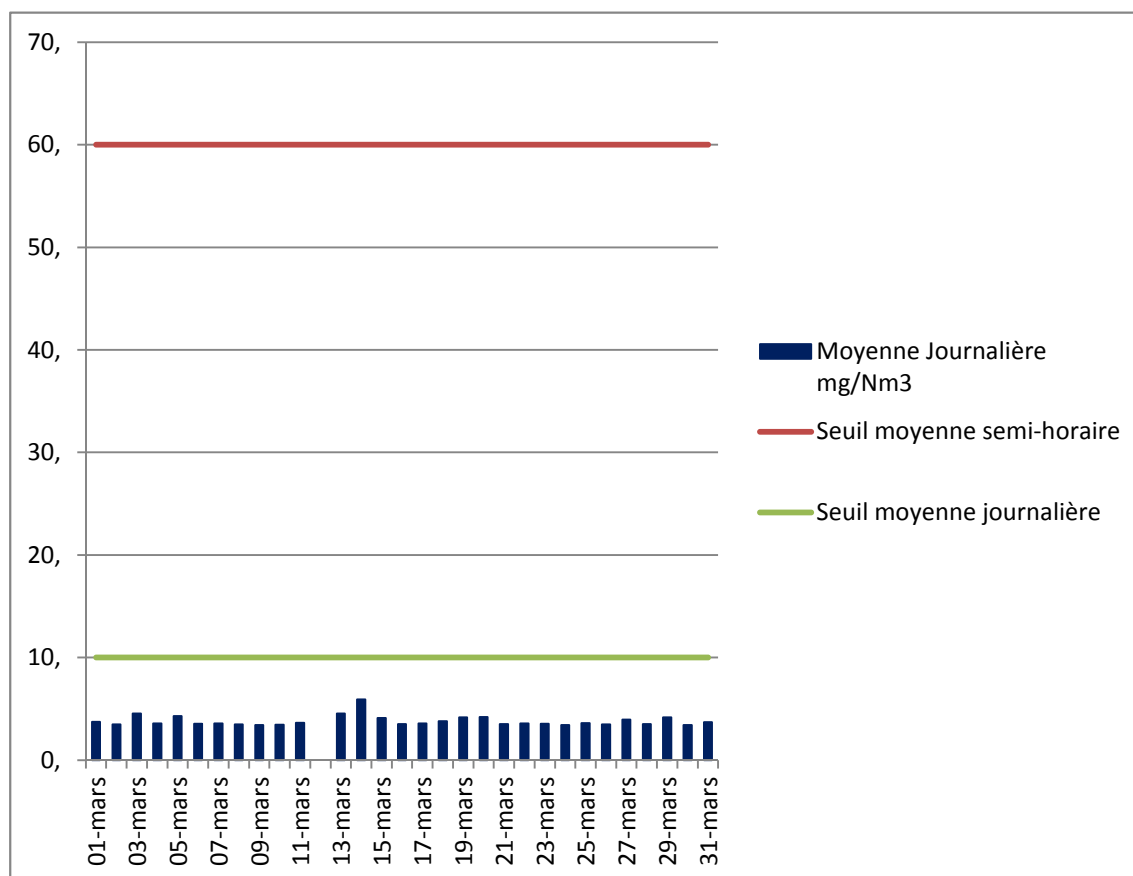


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,	200	50
02-mars	0,02	200	50
03-mars	0,09	200	50
04-mars	0,	200	50
05-mars	0,01	200	50
06-mars	0,	200	50
07-mars	0,	200	50
08-mars	0,01	200	50
09-mars	0,	200	50
10-mars	0,	200	50
11-mars	0,	200	50
12-mars	0,	200	50
13-mars	0,13	200	50
14-mars	0,51	200	50
15-mars	0,	200	50
16-mars	0,	200	50
17-mars	0,	200	50
18-mars	0,	200	50
19-mars	0,01	200	50
20-mars	0,02	200	50
21-mars	0,	200	50
22-mars	0,	200	50
23-mars	0,	200	50
24-mars	0,	200	50
25-mars	0,	200	50
26-mars	0,45	200	50
27-mars	0,93	200	50
28-mars	0,	200	50
29-mars	0,02	200	50
30-mars	0,	200	50
31-mars	0,	200	50

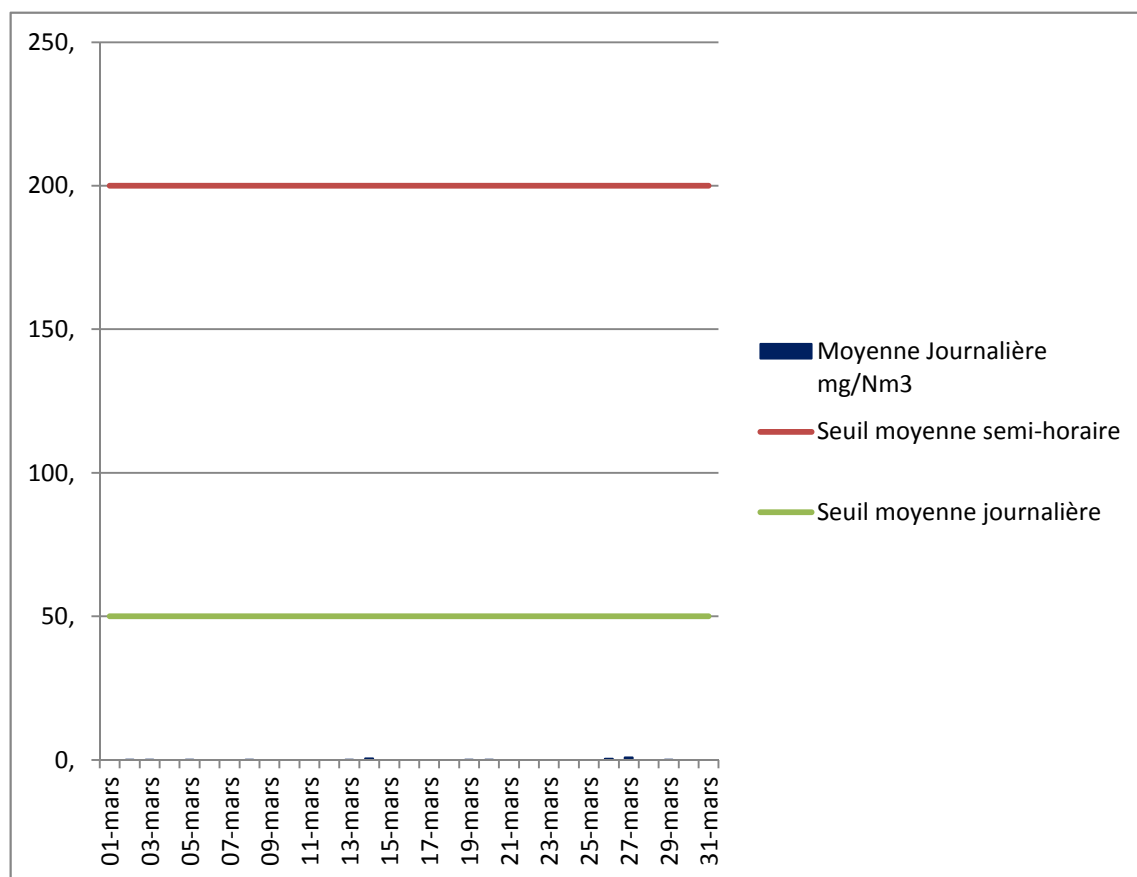

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	36,67	200	80
02-mars	36,78	200	80
03-mars	39,23	200	80
04-mars	39,15	200	80
05-mars	36,05	200	80
06-mars	36,37	200	80
07-mars	35,82	200	80
08-mars	36,11	200	80
09-mars	34,01	200	80
10-mars	35,78	200	80
11-mars	34,72	200	80
12-mars	0,	200	80
13-mars	39,15	200	80
14-mars	36,96	200	80
15-mars	38,69	200	80
16-mars	38,43	200	80
17-mars	37,91	200	80
18-mars	37,38	200	80
19-mars	36,59	200	80
20-mars	34,89	200	80
21-mars	37,99	200	80
22-mars	40,83	200	80
23-mars	40,2	200	80
24-mars	38,44	200	80
25-mars	38,04	200	80
26-mars	38,07	200	80
27-mars	36,87	200	80
28-mars	36,71	200	80
29-mars	36,64	200	80
30-mars	36,67	200	80
31-mars	35,01	200	80

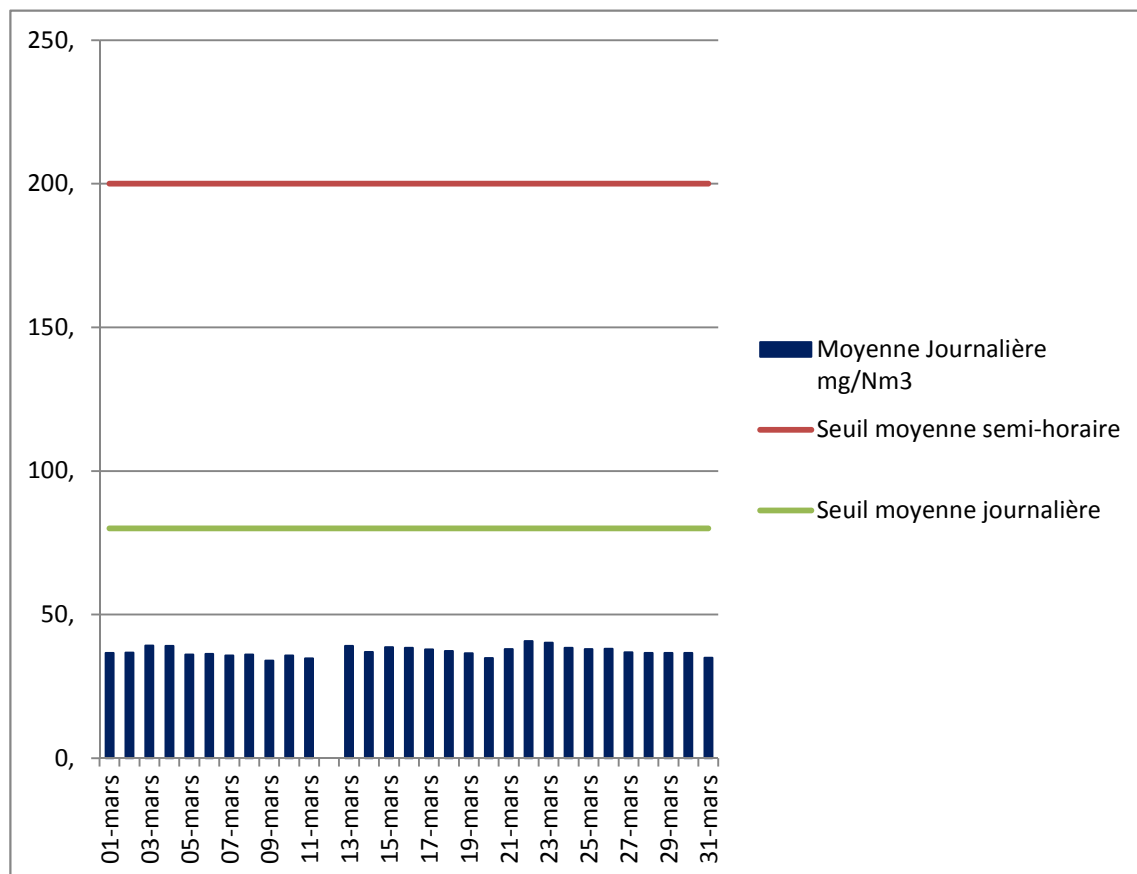

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,53	150	50
02-mars	3,65	150	50
03-mars	3,75	150	50
04-mars	3,43	150	50
05-mars	3,41	150	50
06-mars	2,96	150	50
07-mars	2,99	150	50
08-mars	3,42	150	50
09-mars	2,96	150	50
10-mars	3,2	150	50
11-mars	3,9	150	50
12-mars	0,	150	50
13-mars	4,9	150	50
14-mars	4,7	150	50
15-mars	4,23	150	50
16-mars	3,2	150	50
17-mars	3,36	150	50
18-mars	3,68	150	50
19-mars	3,91	150	50
20-mars	4,3	150	50
21-mars	6,29	150	50
22-mars	4,95	150	50
23-mars	4,86	150	50
24-mars	5,88	150	50
25-mars	5,49	150	50
26-mars	5,18	150	50
27-mars	6,09	150	50
28-mars	5,87	150	50
29-mars	5,2	150	50
30-mars	5,1	150	50
31-mars	6,51	150	50

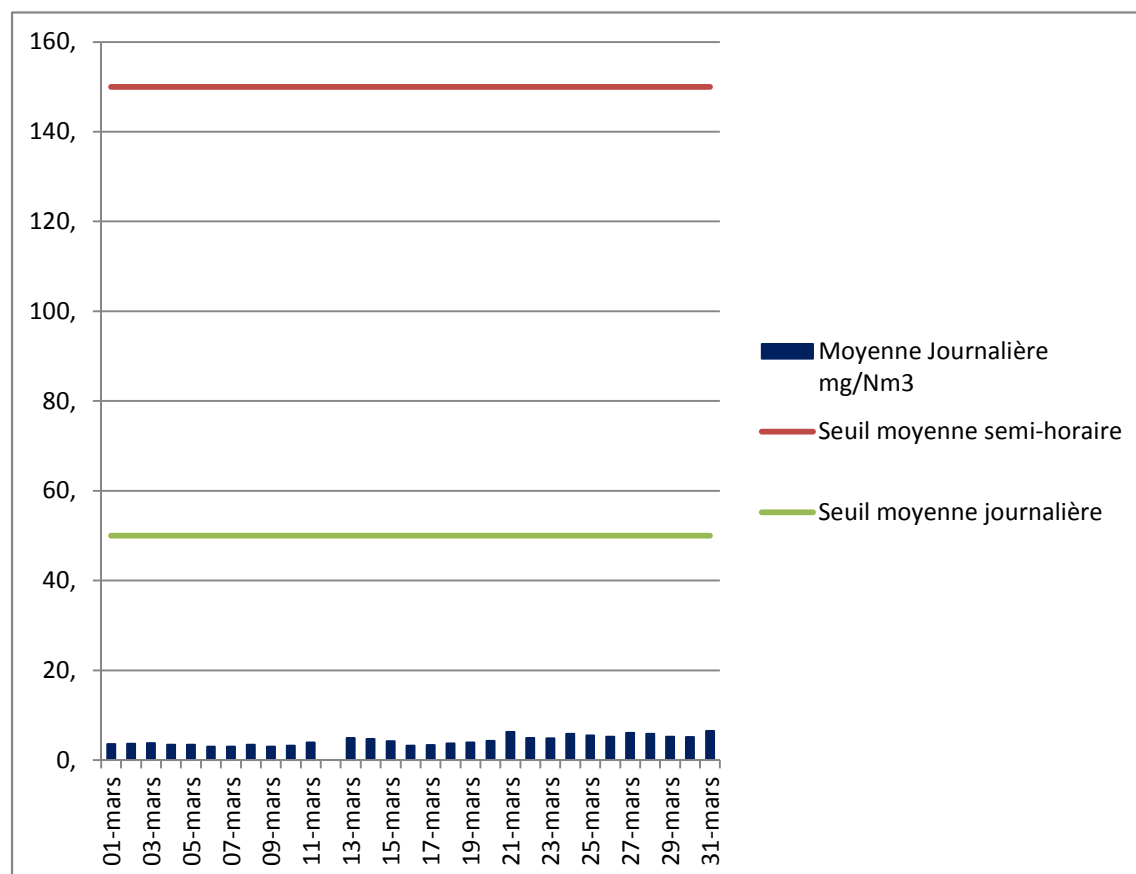

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	2,45		30
02-mars	2,47		30
03-mars	2,47		30
04-mars	2,44		30
05-mars	2,48		30
06-mars	2,39		30
07-mars	2,4		30
08-mars	2,41		30
09-mars	2,43		30
10-mars	2,48		30
11-mars	2,53		30
12-mars	0,		30
13-mars	2,46		30
14-mars	2,42		30
15-mars	2,5		30
16-mars	2,51		30
17-mars	2,5		30
18-mars	2,52		30
19-mars	2,51		30
20-mars	2,53		30
21-mars	2,56		30
22-mars	2,57		30
23-mars	2,63		30
24-mars	2,63		30
25-mars	2,6		30
26-mars	2,56		30
27-mars	2,62		30
28-mars	2,59		30
29-mars	2,59		30
30-mars	2,66		30
31-mars	2,93		30

