



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Janvier 2015

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes <u>Seuil réglementaire</u> < 0,1 ng – I-TEQ/Nm ³	Année 2015	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	Janvier	Cartouches en cours d'analyse	
	Février		
	Mars		
	Avril		
	Mai		
	Juin		
	Juillet		
	Août		
	Septembre		
	Octobre		
	2014	Novembre 0,002	0,001
	Décembre	Cartouches en cours d'analyse	

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0h

==> **Ligne 2 :** 0h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 0 h

==> **Ligne 2 :** 0,5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : janvier 2015

Date d'impression 2015 2 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,04	0,39	2,07	0,01	47,47	2,27	0,12	6,38	13,5	11,44	47977,7	13,99	976,46	0,04	0,45	2,39	0,01	54,67	2,62	0,13	24:00
02-janv.	0,06	0,66	2,14	0,24	47,33	2,42	0,12	6,41	13,91	11,45	47397,8	13,9	968,12	0,07	0,75	2,43	0,27	53,87	2,73	0,14	24:00
03-janv.	0,11	0,86	2,06	1,04	48,36	2,48	0,12	6,74	15,17	11,21	50629,2	14,7	991,76	0,13	1,04	2,5	1,26	58,76	3,01	0,14	24:00
04-janv.	0,06	0,85	1,71	1,5	48,03	2,08	0,12	6,92	15,13	11,09	49704,5	14,25	1000,52	0,07	1,01	2,04	1,79	57,29	2,48	0,14	24:00
05-janv.	0,07	0,68	2,73	1,04	48,18	1,85	0,12	6,79	14,34	11,06	50837,6	14,4	997,85	0,09	0,83	3,35	1,26	58,81	2,25	0,14	24:00
06-janv.	0,24	0,45	2,94	0,62	48,59	2,31	0,12	6,92	14,71	10,9	55336,1	15,5	1003,77	0,32	0,6	3,91	0,82	64,55	3,07	0,15	24:00
07-janv.	0,15	0,54	3,12	0,8	47,9	2,87	0,12	7,04	14,79	10,8	54046,5	15	1017,35	0,19	0,71	4,04	1,04	62,16	3,7	0,15	24:00
08-janv.	0,31	0,75	2,87	1,44	47,16	3,12	0,12	6,51	13,05	11,34	52840,6	15,26	1003,05	0,42	0,96	3,64	1,84	59,72	3,94	0,15	24:00
09-janv.	0,12	0,82	2,79	2,05	48,51	3,04	0,12	7,19	15,35	10,76	53527,9	14,9	1027,27	0,15	1,05	3,58	2,64	62,31	3,88	0,15	24:00
10-janv.	0,14	0,83	2,89	2,62	49,85	2,33	0,11	7,33	15,59	10,64	54121	14,92	1029,9	0,19	1,08	3,76	3,41	64,74	3,02	0,15	24:00
11-janv.	0,13	0,34	2,58	1,6	49,13	2,08	0,11	7,33	15,46	10,64	54434	14,99	1034,39	0,17	0,45	3,37	2,1	64,19	2,71	0,15	24:00
12-janv.	0,19	0,52	2,72	1,81	48,9	2,51	0,12	7,15	15,23	10,77	54775,1	15,22	1024,98	0,24	0,69	3,58	2,39	64,27	3,3	0,15	24:00
13-janv.	0,23	0,57	2,94	2,03	49,7	3,01	0,12	7,01	15,21	10,84	56291,2	15,77	1009,28	0,32	0,76	3,98	2,75	67,17	4,06	0,16	24:00
14-janv.	0,17	0,36	2,86	1,49	48,77	3,31	0,11	7,22	15,8	10,67	55666,9	15,42	1029,87	0,22	0,48	3,83	2	65,18	4,41	0,15	24:00
15-janv.	0,24	0,42	2,84	1,61	48,57	3,51	0,1	7,15	15,42	10,73	56277,5	15,62	1027,39	0,33	0,57	3,83	2,18	65,6	4,73	0,14	24:00
16-janv.	0,11	0,31	2,92	1,04	48,25	4,04	0,1	7,16	14,82	10,67	56180,8	15,39	1029,25	0,14	0,42	3,93	1,4	65,05	5,45	0,14	24:00
17-janv.	0,08	0,28	2,84	0,87	48,2	2,77	0,1	7,17	14,77	10,69	54914,9	15,07	1026,51	0,1	0,37	3,75	1,15	63,55	3,65	0,14	24:00
18-janv.	0,07	0,28	2,69	0,99	48,87	2,35	0,11	7,21	14,98	10,69	55355,7	15,22	1031,47	0,09	0,38	3,57	1,32	64,92	3,11	0,14	24:00
19-janv.	0,14	0,29	2,71	0,79	49	3,84	0,11	7	14,91	10,83	56143,2	15,64	1011,94	0,18	0,39	3,66	1,07	66,06	5,18	0,15	24:00
20-janv.	3,76	0,32	2,65	0,65	51,26	2,71	0,11	6,52	13,97	11,26	55478,7	15,97	984,84	5,17	0,42	3,51	0,84	67,27	3,61	0,15	23:44
21-janv.	1,37	0,38	1,52	0,47	50,23	3,25	0,12	6,32	13,93	11,45	54792,3	16,08	986,15	1,78	0,5	1,98	0,61	66,07	4,28	0,15	24:00
22-janv.	0,32	0,5	1,32	0,12	49,48	3,44	0,12	6,03	12,79	11,67	54341,3	16,11	980,16	0,42	0,65	1,73	0,16	64,55	4,49	0,15	24:00
23-janv.	0,26	0,77	1,74	0,13	48,29	3,8	0,11	6,17	12,58	11,54	54283,9	15,86	997,22	0,33	1	2,25	0,17	62,23	4,94	0,15	23:46
24-janv.	0,23	0,69	1,27	0,09	50,15	4,48	0,12	6,14	13,3	11,66	54752,2	16,3	980,21	0,3	0,91	1,68	0,13	65,95	5,67	0,15	24:00
25-janv.	0,2	0,82	1,23	0,1	49,83	2,87	0,11	6,3	13,93	11,53	55204,5	16,34	989,46	0,27	1,09	1,63	0,13	66,02	3,8	0,15	24:00
26-janv.	0,15	0,9	1,41	0,42	48,98	2,66	0,11	6,04	12,8	11,7	52721,6	15,68	975,33	0,19	1,14	1,78	0,53	61,97	3,37	0,14	24:00
27-janv.	0,21	0,87	1,91	0,85	50,08	2,92	0,12	5,93	12,85	11,81	53808	16,2	955,13	0,27	1,13	2,48	1,11	64,71	3,76	0,15	24:00
28-janv.	0,16	1,02	1,32	1,17	49,07	3,23	0,12	5,94	13,12	11,81	53167,7	16,05	955,4	0,21	1,3	1,68	1,5	62,61	4,11	0,15	24:00
29-janv.	0,24	0,95	2,38	2,03	48,95	3,83	0,12	5,83	12,42	11,89	54223,5	16,42	960,43	0,33	1,24	3,09	2,65	63,71	5,01	0,15	24:00
30-janv.	0,13	1	2,86	2,4	50,59	2,66	0,12	5,85	12,39	11,84	54055,4	16,24	955,64	0,18	1,29	3,71	3,11	65,64	3,45	0,15	24:00
31-janv.	0,09	0,72	2,71	2,24	50,33	2,1	0,12	6,13	13,06	11,62	53615,1	15,85	972,64	0,12	0,93	3,49	2,88	64,8	2,67	0,15	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,31	0,62	2,35	1,11	48,97	2,91	0,11	6,64	14,17	11,19	53771,00	15,43	997,86	13,04	24,57	94,14	44,50	1958,38	116,47	4,55	743:30

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,04	30	10
02-janv.	0,06	30	10
03-janv.	0,11	30	10
04-janv.	0,06	30	10
05-janv.	0,07	30	10
06-janv.	0,24	30	10
07-janv.	0,15	30	10
08-janv.	0,31	30	10
09-janv.	0,12	30	10
10-janv.	0,14	30	10
11-janv.	0,13	30	10
12-janv.	0,19	30	10
13-janv.	0,23	30	10
14-janv.	0,17	30	10
15-janv.	0,24	30	10
16-janv.	0,11	30	10
17-janv.	0,08	30	10
18-janv.	0,07	30	10
19-janv.	0,14	30	10
20-janv.	3,76	30	10
21-janv.	1,37	30	10
22-janv.	0,32	30	10
23-janv.	0,26	30	10
24-janv.	0,23	30	10
25-janv.	0,2	30	10
26-janv.	0,15	30	10
27-janv.	0,21	30	10
28-janv.	0,16	30	10
29-janv.	0,24	30	10
30-janv.	0,13	30	10
31-janv.	0,09	30	10

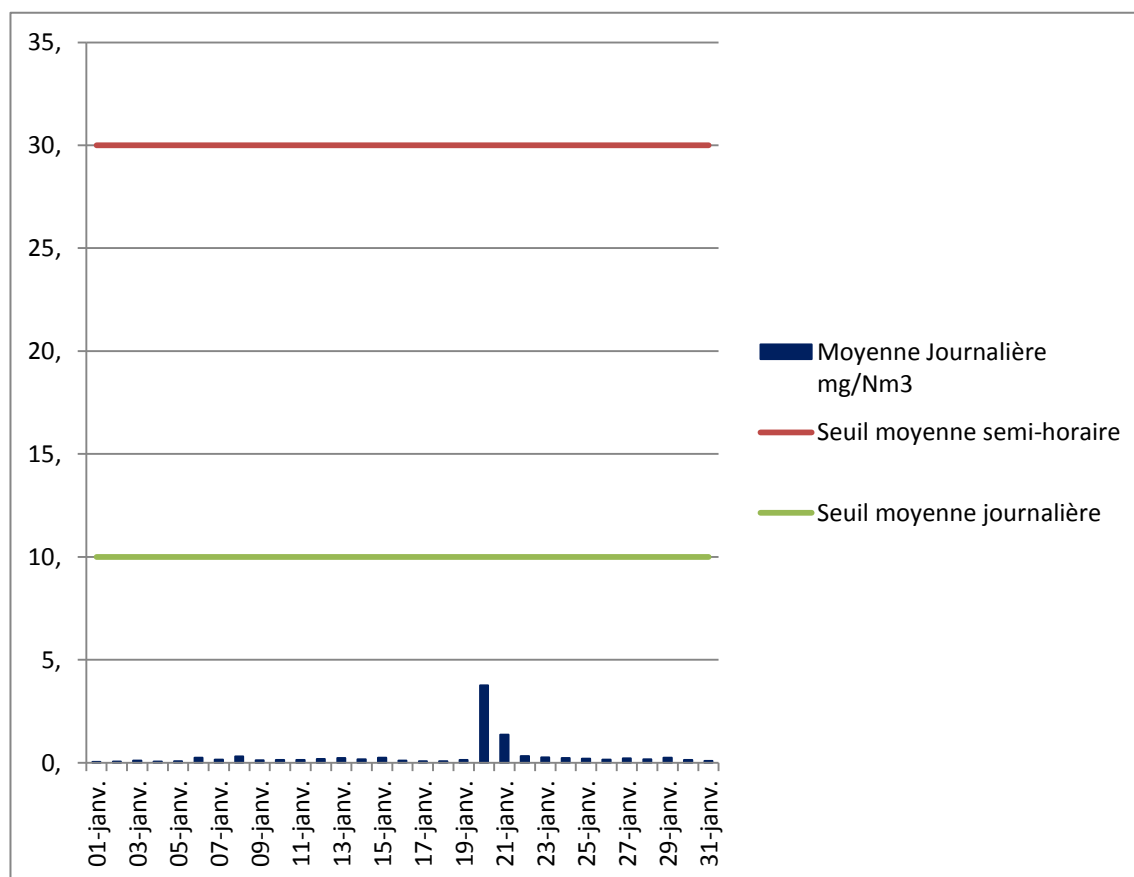


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,39	20	10
02-janv.	0,66	20	10
03-janv.	0,86	20	10
04-janv.	0,85	20	10
05-janv.	0,68	20	10
06-janv.	0,45	20	10
07-janv.	0,54	20	10
08-janv.	0,75	20	10
09-janv.	0,82	20	10
10-janv.	0,83	20	10
11-janv.	0,34	20	10
12-janv.	0,52	20	10
13-janv.	0,57	20	10
14-janv.	0,36	20	10
15-janv.	0,42	20	10
16-janv.	0,31	20	10
17-janv.	0,28	20	10
18-janv.	0,28	20	10
19-janv.	0,29	20	10
20-janv.	0,32	20	10
21-janv.	0,38	20	10
22-janv.	0,5	20	10
23-janv.	0,77	20	10
24-janv.	0,69	20	10
25-janv.	0,82	20	10
26-janv.	0,9	20	10
27-janv.	0,87	20	10
28-janv.	1,02	20	10
29-janv.	0,95	20	10
30-janv.	1,	20	10
31-janv.	0,72	20	10

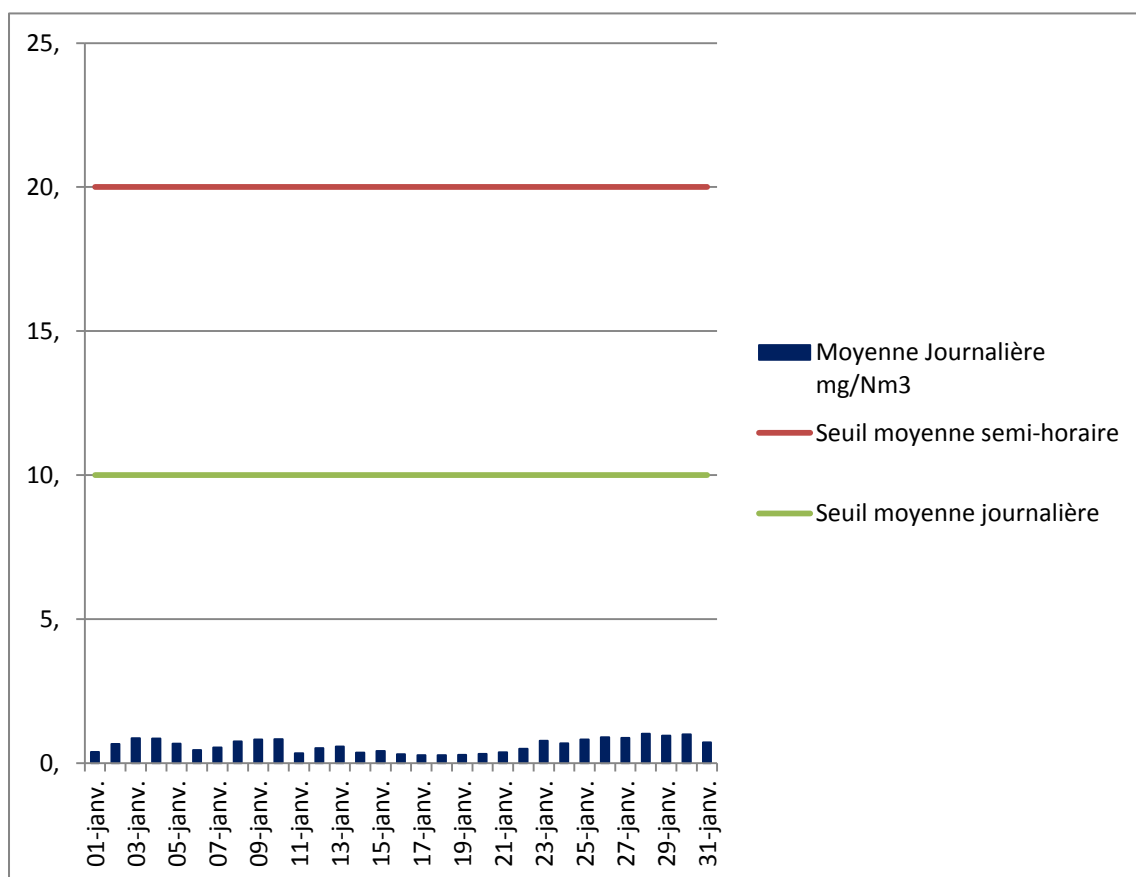


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,07	60	10
02-janv.	2,14	60	10
03-janv.	2,06	60	10
04-janv.	1,71	60	10
05-janv.	2,73	60	10
06-janv.	2,94	60	10
07-janv.	3,12	60	10
08-janv.	2,87	60	10
09-janv.	2,79	60	10
10-janv.	2,89	60	10
11-janv.	2,58	60	10
12-janv.	2,72	60	10
13-janv.	2,94	60	10
14-janv.	2,86	60	10
15-janv.	2,84	60	10
16-janv.	2,92	60	10
17-janv.	2,84	60	10
18-janv.	2,69	60	10
19-janv.	2,71	60	10
20-janv.	2,65	60	10
21-janv.	1,52	60	10
22-janv.	1,32	60	10
23-janv.	1,74	60	10
24-janv.	1,27	60	10
25-janv.	1,23	60	10
26-janv.	1,41	60	10
27-janv.	1,91	60	10
28-janv.	1,32	60	10
29-janv.	2,38	60	10
30-janv.	2,86	60	10
31-janv.	2,71	60	10

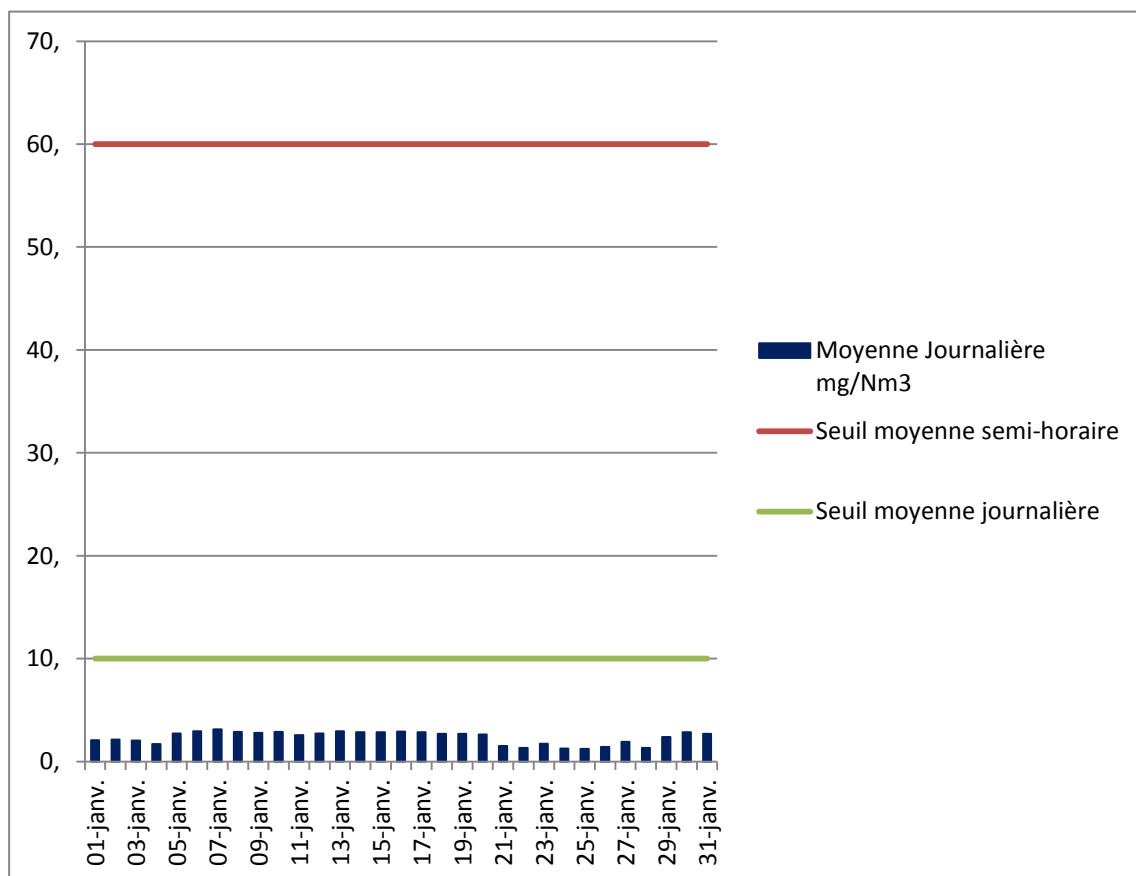


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,01	200	50
02-janv.	0,24	200	50
03-janv.	1,04	200	50
04-janv.	1,5	200	50
05-janv.	1,04	200	50
06-janv.	0,62	200	50
07-janv.	0,8	200	50
08-janv.	1,44	200	50
09-janv.	2,05	200	50
10-janv.	2,62	200	50
11-janv.	1,6	200	50
12-janv.	1,81	200	50
13-janv.	2,03	200	50
14-janv.	1,49	200	50
15-janv.	1,61	200	50
16-janv.	1,04	200	50
17-janv.	0,87	200	50
18-janv.	0,99	200	50
19-janv.	0,79	200	50
20-janv.	0,65	200	50
21-janv.	0,47	200	50
22-janv.	0,12	200	50
23-janv.	0,13	200	50
24-janv.	0,09	200	50
25-janv.	0,1	200	50
26-janv.	0,42	200	50
27-janv.	0,85	200	50
28-janv.	1,17	200	50
29-janv.	2,03	200	50
30-janv.	2,4	200	50
31-janv.	2,24	200	50

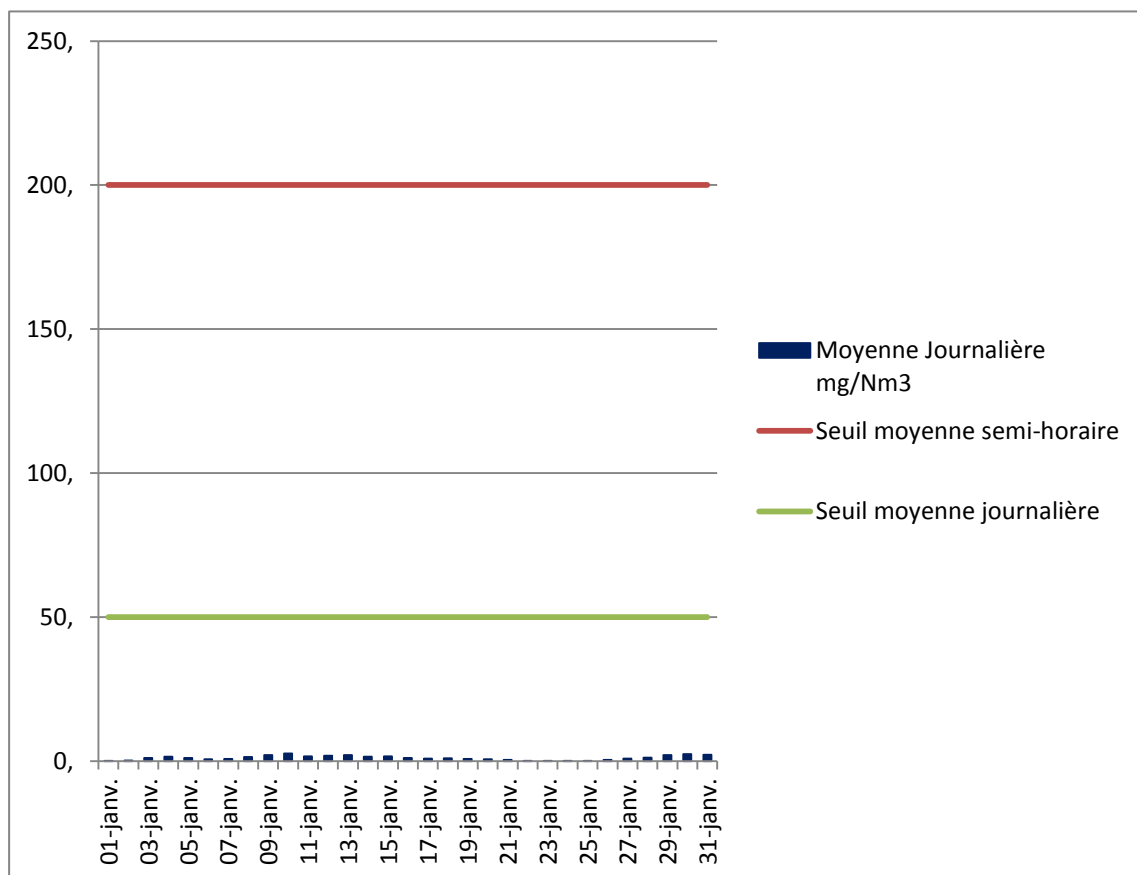


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	47,47	200	80
02-janv.	47,33	200	80
03-janv.	48,36	200	80
04-janv.	48,03	200	80
05-janv.	48,18	200	80
06-janv.	48,59	200	80
07-janv.	47,9	200	80
08-janv.	47,16	200	80
09-janv.	48,51	200	80
10-janv.	49,85	200	80
11-janv.	49,13	200	80
12-janv.	48,9	200	80
13-janv.	49,7	200	80
14-janv.	48,77	200	80
15-janv.	48,57	200	80
16-janv.	48,25	200	80
17-janv.	48,2	200	80
18-janv.	48,87	200	80
19-janv.	49,	200	80
20-janv.	51,26	200	80
21-janv.	50,23	200	80
22-janv.	49,48	200	80
23-janv.	48,29	200	80
24-janv.	50,15	200	80
25-janv.	49,83	200	80
26-janv.	48,98	200	80
27-janv.	50,08	200	80
28-janv.	49,07	200	80
29-janv.	48,95	200	80
30-janv.	50,59	200	80
31-janv.	50,33	200	80

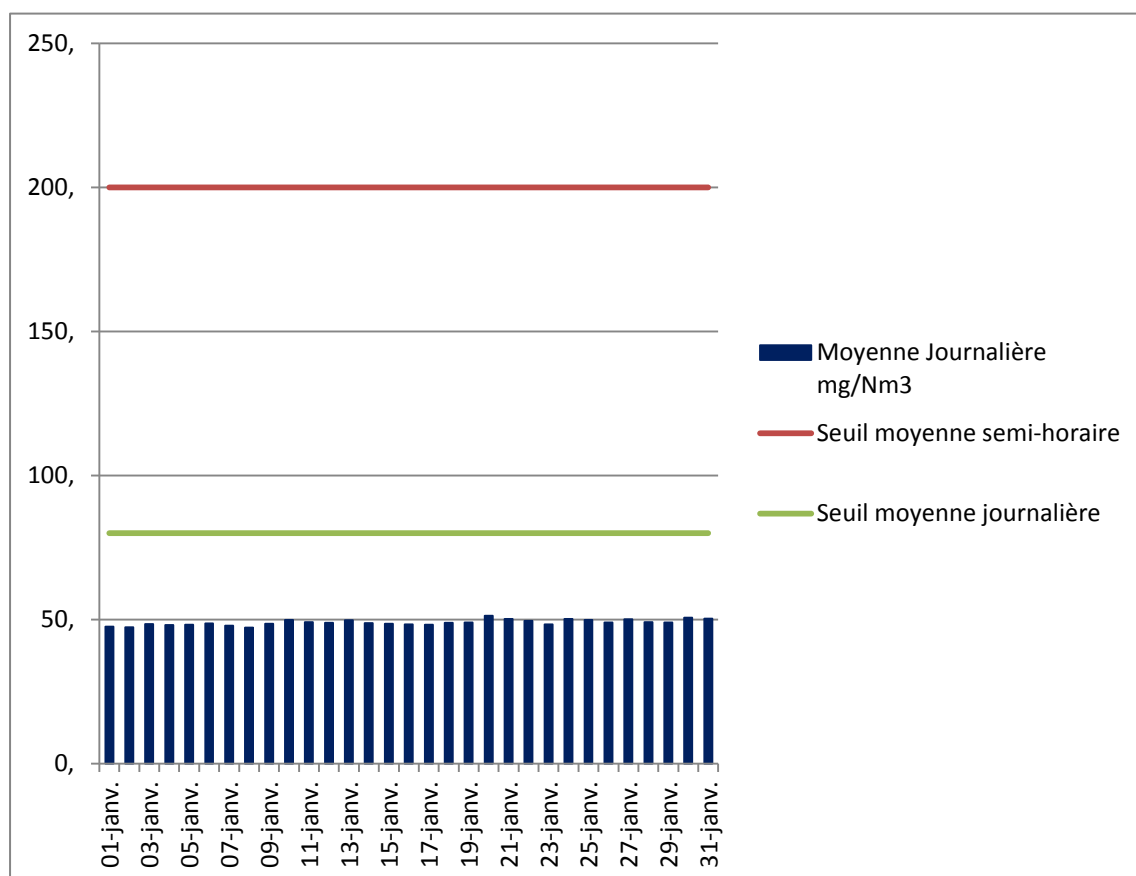

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,27	150	50
02-janv.	2,42	150	50
03-janv.	2,48	150	50
04-janv.	2,08	150	50
05-janv.	1,85	150	50
06-janv.	2,31	150	50
07-janv.	2,87	150	50
08-janv.	3,12	150	50
09-janv.	3,04	150	50
10-janv.	2,33	150	50
11-janv.	2,08	150	50
12-janv.	2,51	150	50
13-janv.	3,01	150	50
14-janv.	3,31	150	50
15-janv.	3,51	150	50
16-janv.	4,04	150	50
17-janv.	2,77	150	50
18-janv.	2,35	150	50
19-janv.	3,84	150	50
20-janv.	2,71	150	50
21-janv.	3,25	150	50
22-janv.	3,44	150	50
23-janv.	3,8	150	50
24-janv.	4,48	150	50
25-janv.	2,87	150	50
26-janv.	2,66	150	50
27-janv.	2,92	150	50
28-janv.	3,23	150	50
29-janv.	3,83	150	50
30-janv.	2,66	150	50
31-janv.	2,1	150	50

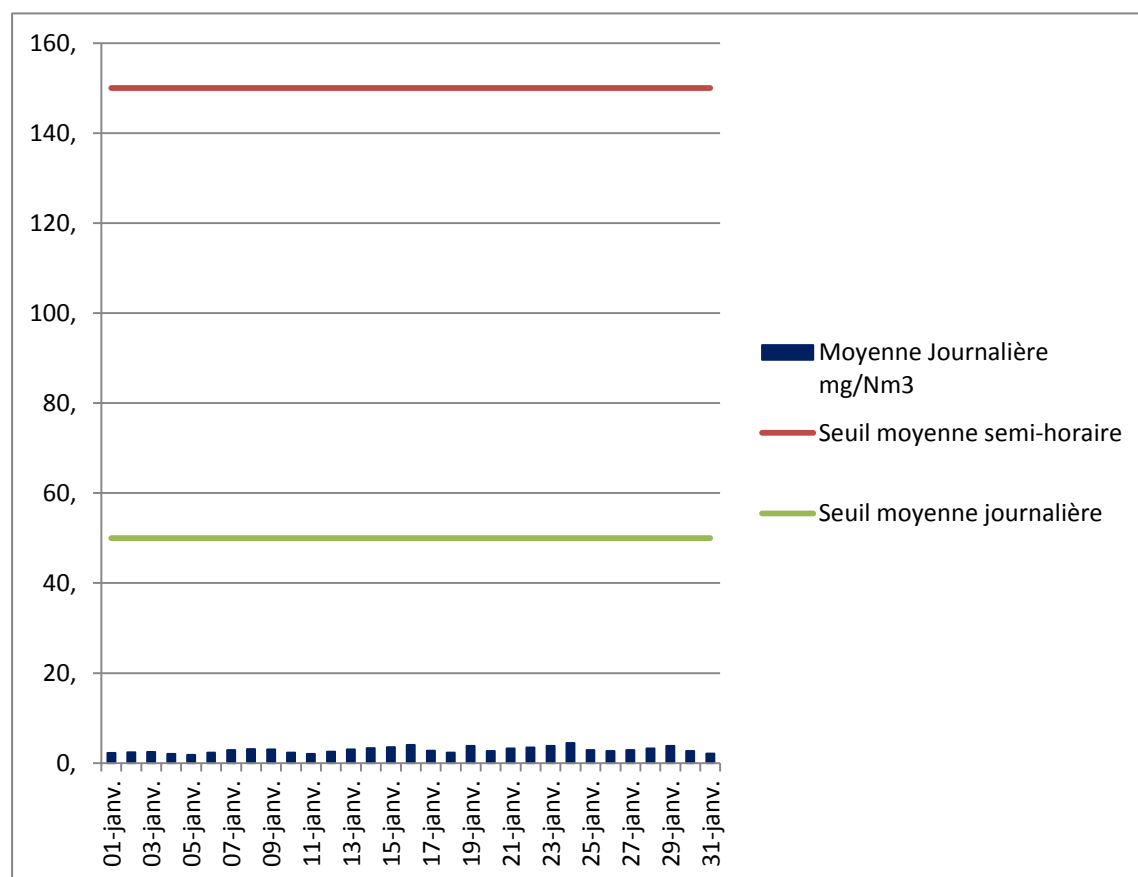

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,12		30
02-janv.	0,12		30
03-janv.	0,12		30
04-janv.	0,12		30
05-janv.	0,12		30
06-janv.	0,12		30
07-janv.	0,12		30
08-janv.	0,12		30
09-janv.	0,12		30
10-janv.	0,11		30
11-janv.	0,11		30
12-janv.	0,12		30
13-janv.	0,12		30
14-janv.	0,11		30
15-janv.	0,1		30
16-janv.	0,1		30
17-janv.	0,1		30
18-janv.	0,11		30
19-janv.	0,11		30
20-janv.	0,11		30
21-janv.	0,12		30
22-janv.	0,12		30
23-janv.	0,11		30
24-janv.	0,12		30
25-janv.	0,11		30
26-janv.	0,11		30
27-janv.	0,12		30
28-janv.	0,12		30
29-janv.	0,12		30
30-janv.	0,12		30
31-janv.	0,12		30

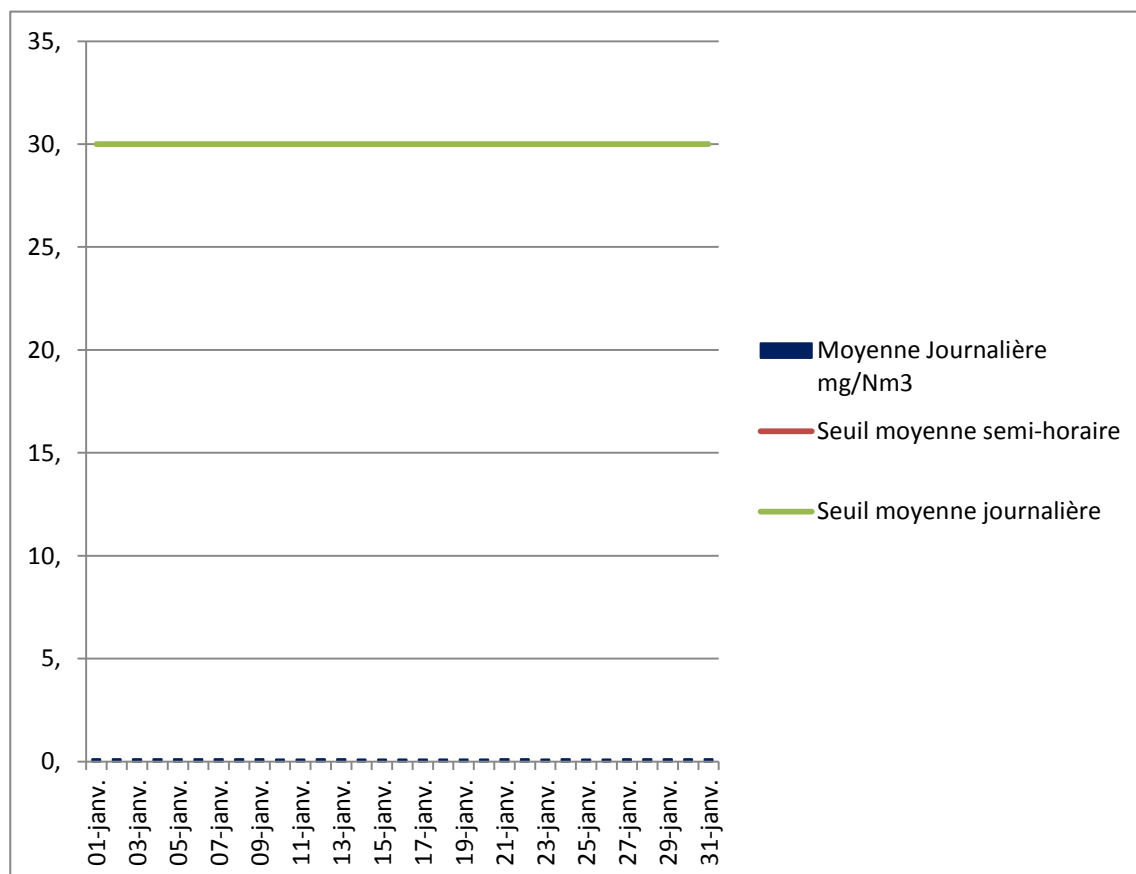

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : janvier 2015

Date d'impression 2015 2 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,13	0,3	2,62	0	38,13	1,1	0,28	8,14	15,63	11,73	50510,9	15,58	994,06	0,16	0,37	3,18	0	46,24	1,33	0,35	24:00
02-janv.	0,1	0,26	2,61	0	37,73	1,03	0,3	8,36	16,53	11,56	51312,3	15,69	1005,29	0,12	0,32	3,23	0	46,46	1,27	0,37	24:00
03-janv.	0,16	0,17	2,55	0,07	38,14	1,31	0,3	8,76	17,64	11,16	54367,9	16,17	1023,84	0,21	0,22	3,34	0,1	49,72	1,69	0,39	24:00
04-janv.	0,17	0,13	2,7	0,36	38,54	1,67	0,3	8,98	17,25	10,96	56640,8	16,47	1032,76	0,23	0,18	3,66	0,5	52,23	2,26	0,41	23:55
05-janv.	0,09	0,21	2,83	0,11	38,71	2,39	0,32	8,37	15,76	11,51	55281,6	16,67	1002,71	0,11	0,25	3,27	0,13	44,87	2,8	0,37	20:55
06-janv.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
07-janv.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
08-janv.	0,69	0,53	3,29	0,98	43,16	4,02	0,33	8,35	14,61	11,53	54935	16,68	1033,46	0,81	0,63	3,89	1,16	50,86	4,83	0,39	21:45
09-janv.	0,17	0,29	2,97	0,66	38,32	3,18	0,33	8,82	16,03	11,03	55184,4	15,9	1033,68	0,23	0,38	3,92	0,88	50,75	4,19	0,43	24:00
10-janv.	0,28	0,27	2,97	0,66	39,25	2,21	0,31	9,01	17,06	10,77	58945,5	16,8	1046,08	0,39	0,38	4,21	0,93	55,58	3,12	0,44	24:00
11-janv.	0,24	0,25	2,93	0,21	40,36	1,83	0,33	8,72	16,79	11,16	59787,2	17,6	1021,94	0,35	0,36	4,2	0,31	57,94	2,63	0,47	24:00
12-janv.	0,21	0,19	2,96	0,25	38,89	2,31	0,33	8,55	16,08	11,29	56750,4	16,8	1013,86	0,28	0,25	4,01	0,34	52,91	3,03	0,44	23:53
13-janv.	0,12	0,1	3,2	0,12	40,69	2,3	0,34	8,7	16,84	11,04	60736,6	17,68	1019,25	0,17	0,14	4,67	0,18	59,38	3,33	0,49	24:00
14-janv.	0,17	0,33	3,04	0,18	39,22	4,02	0,4	8,74	16,98	10,9	60501,1	17,41	1026,32	0,25	0,49	4,42	0,26	56,9	5,84	0,58	24:00
15-janv.	0,21	0,09	3,12	0,15	38,99	3,01	0,27	9,15	17,26	10,49	60052,6	16,66	1057,07	0,3	0,13	4,49	0,21	56,26	4,32	0,39	24:00
16-janv.	0,12	0,15	3,14	0,02	39,33	3,07	0,27	8,78	16,53	10,91	60352,8	17,29	1034,89	0,17	0,21	4,54	0,03	57,03	4,38	0,39	24:00
17-janv.	0,22	0,17	2,94	0	39,3	2,09	0,27	8,81	16,62	10,92	60102,6	17,24	1037,5	0,31	0,24	4,24	0,01	56,71	3	0,39	24:00
18-janv.	0,17	0,14	2,83	0,02	39,89	1,66	0,29	8,91	16,93	10,85	61221,6	17,51	1037,23	0,25	0,2	4,15	0,03	58,63	2,44	0,42	24:00
19-janv.	0,16	0,17	3,7	0,1	39,62	3,11	0,31	8,56	16,75	11,15	61156,6	17,99	1013,93	0,23	0,25	5,4	0,13	58,25	5,46	0,46	24:00
20-janv.	0,19	0,2	3,08	0,03	45,95	3,39	0,28	8,64	16,92	11,03	62502,6	18,2	1016,05	0,29	0,31	4,61	0,04	69,01	4,98	0,43	24:00
21-janv.	0,13	0,16	3,12	0	40,59	3,95	0,28	8,31	16,49	11,38	59696,5	17,9	998,9	0,19	0,22	4,46	0	58,49	5,42	0,4	24:00
22-janv.	0,1	0,23	3	0,13	40,1	4,94	0,27	8,07	15,43	11,69	57130	17,58	983,96	0,13	0,31	4,13	0,19	55,23	6,33	0,37	24:00
23-janv.	0,16	0,56	2,26	0,02	42,65	5,34	0,29	8,18	15,26	11,63	58151,9	17,63	982,45	0,12	0,4	1,7	0,02	31,17	4	0,21	12:41
24-janv.	0,11	0,27	2,9	0,18	40,43	4,7	0,29	8,41	15,91	11,38	59191,8	17,65	995,96	0,15	0,38	4,13	0,26	57,84	6,38	0,41	24:00
25-janv.	0,13	0,22	2,83	0,13	40,51	3,29	0,29	8,55	16,84	11,27	60873,9	18,14	999,73	0,19	0,32	4,14	0,2	59,29	4,72	0,42	24:00
26-janv.	0,2	0,24	3,04	0,39	39,42	5,05	0,28	8,35	15,5	11,41	56368,3	16,82	995,06	0,26	0,3	4,1	0,46	53,46	6,02	0,38	23:52
27-janv.	0,07	0,26	2,99	0,15	40,05	4,71	0,32	8,27	15,99	11,54	58866,6	17,87	981,93	0,09	0,36	4,22	0,21	56,66	6,56	0,45	24:00
28-janv.	0,17	0,15	3,84	0,26	39,37	3,44	0,33	8,21	15,83	11,54	57457,7	17,4	980,78	0,23	0,21	5,28	0,36	54,32	4,73	0,46	24:00
29-janv.	0,15	0,24	3,28	0,05	39,64	3,89	0,34	8,1	15,71	11,64	58299,9	17,85	979,91	0,22	0,33	4,58	0,07	55,56	5,43	0,48	24:00
30-janv.	0,15	0,23	2,99	0,05	39,85	3,69	0,34	8,35	15,96	11,29	59110,6	17,47	999,73	0,21	0,33	4,25	0,06	56,62	5,17	0,48	24:00
31-janv.	0,1	0,22	3,06	0,07	39,89	3,47	0,32	8,45	16,06	11,22	58871,4	17,29	1006,86	0,14	0,31	4,36	0,11	56,54	4,81	0,45	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,17	0,23	2,99	0,18	39,89	3,11	0,31		8,54	16,32	11,24	58081,40	17,17	1012,25	6,79	8,78	118,79	7,19	1574,89	120,48	12,12	679:01

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,13	30	10
02-janv.	0,1	30	10
03-janv.	0,16	30	10
04-janv.	0,17	30	10
05-janv.	0,09	30	10
06-janv.	0,	30	10
07-janv.	0,	30	10
08-janv.	0,69	30	10
09-janv.	0,17	30	10
10-janv.	0,28	30	10
11-janv.	0,24	30	10
12-janv.	0,21	30	10
13-janv.	0,12	30	10
14-janv.	0,17	30	10
15-janv.	0,21	30	10
16-janv.	0,12	30	10
17-janv.	0,22	30	10
18-janv.	0,17	30	10
19-janv.	0,16	30	10
20-janv.	0,19	30	10
21-janv.	0,13	30	10
22-janv.	0,1	30	10
23-janv.	0,16	30	10
24-janv.	0,11	30	10
25-janv.	0,13	30	10
26-janv.	0,2	30	10
27-janv.	0,07	30	10
28-janv.	0,17	30	10
29-janv.	0,15	30	10
30-janv.	0,15	30	10
31-janv.	0,1	30	10

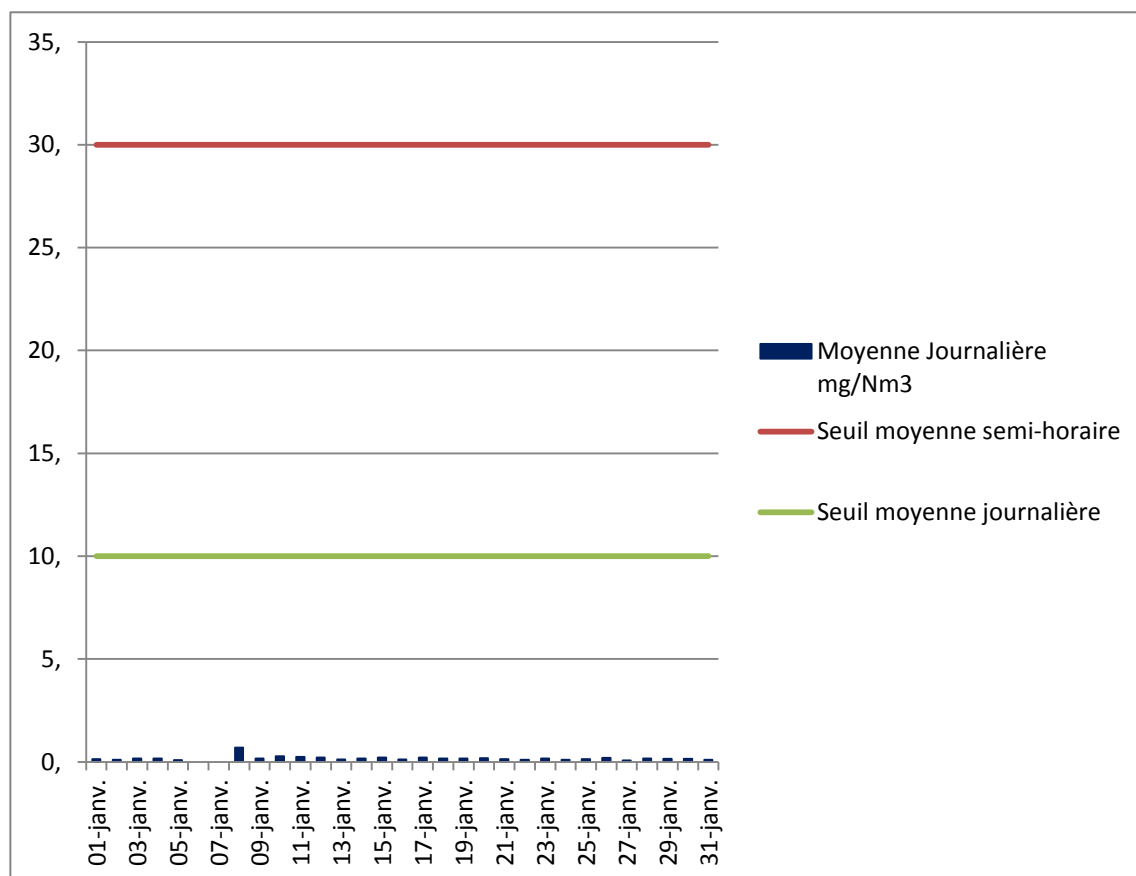


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,3	20	10
02-janv.	0,26	20	10
03-janv.	0,17	20	10
04-janv.	0,13	20	10
05-janv.	0,21	20	10
06-janv.	0,	20	10
07-janv.	0,	20	10
08-janv.	0,53	20	10
09-janv.	0,29	20	10
10-janv.	0,27	20	10
11-janv.	0,25	20	10
12-janv.	0,19	20	10
13-janv.	0,1	20	10
14-janv.	0,33	20	10
15-janv.	0,09	20	10
16-janv.	0,15	20	10
17-janv.	0,17	20	10
18-janv.	0,14	20	10
19-janv.	0,17	20	10
20-janv.	0,2	20	10
21-janv.	0,16	20	10
22-janv.	0,23	20	10
23-janv.	0,56	20	10
24-janv.	0,27	20	10
25-janv.	0,22	20	10
26-janv.	0,24	20	10
27-janv.	0,26	20	10
28-janv.	0,15	20	10
29-janv.	0,24	20	10
30-janv.	0,23	20	10
31-janv.	0,22	20	10

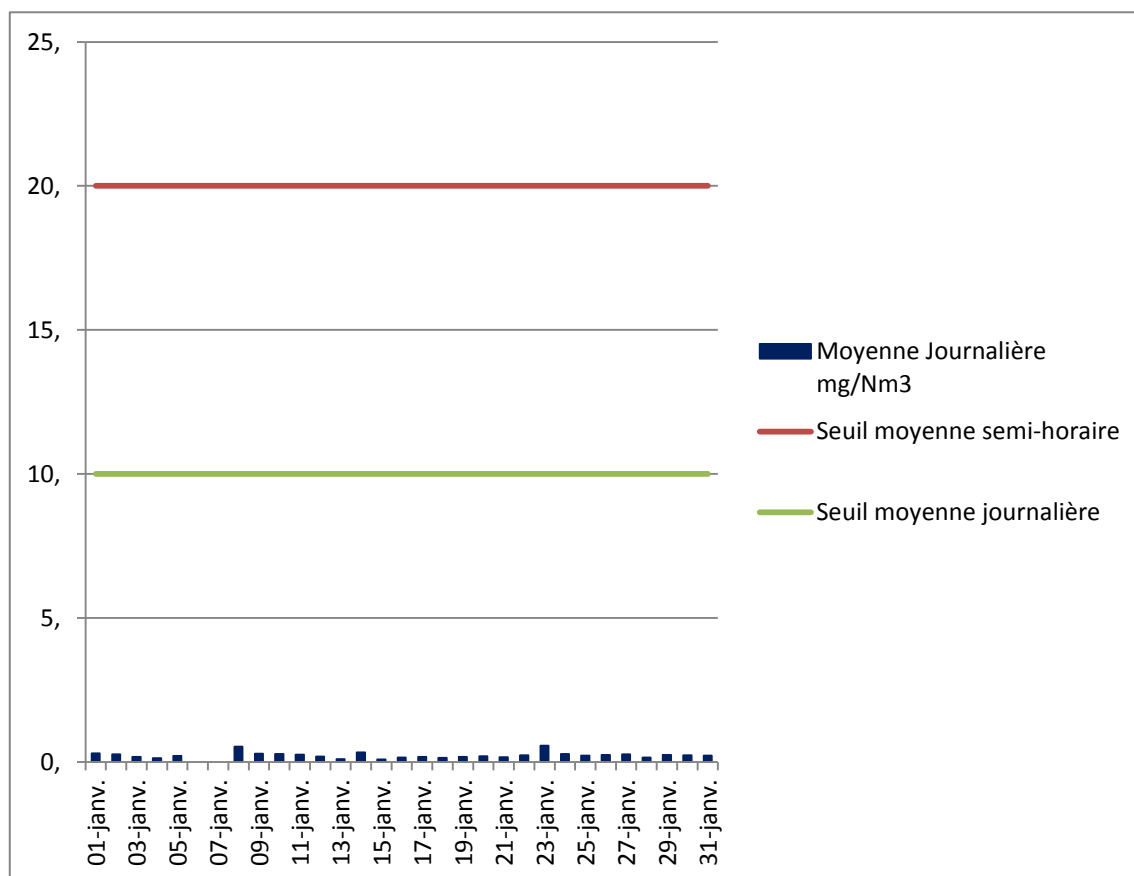


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,62	60	10
02-janv.	2,61	60	10
03-janv.	2,55	60	10
04-janv.	2,7	60	10
05-janv.	2,83	60	10
06-janv.	0,	60	10
07-janv.	0,	60	10
08-janv.	3,29	60	10
09-janv.	2,97	60	10
10-janv.	2,97	60	10
11-janv.	2,93	60	10
12-janv.	2,96	60	10
13-janv.	3,2	60	10
14-janv.	3,04	60	10
15-janv.	3,12	60	10
16-janv.	3,14	60	10
17-janv.	2,94	60	10
18-janv.	2,83	60	10
19-janv.	3,7	60	10
20-janv.	3,08	60	10
21-janv.	3,12	60	10
22-janv.	3,	60	10
23-janv.	2,26	60	10
24-janv.	2,9	60	10
25-janv.	2,83	60	10
26-janv.	3,04	60	10
27-janv.	2,99	60	10
28-janv.	3,84	60	10
29-janv.	3,28	60	10
30-janv.	2,99	60	10
31-janv.	3,06	60	10

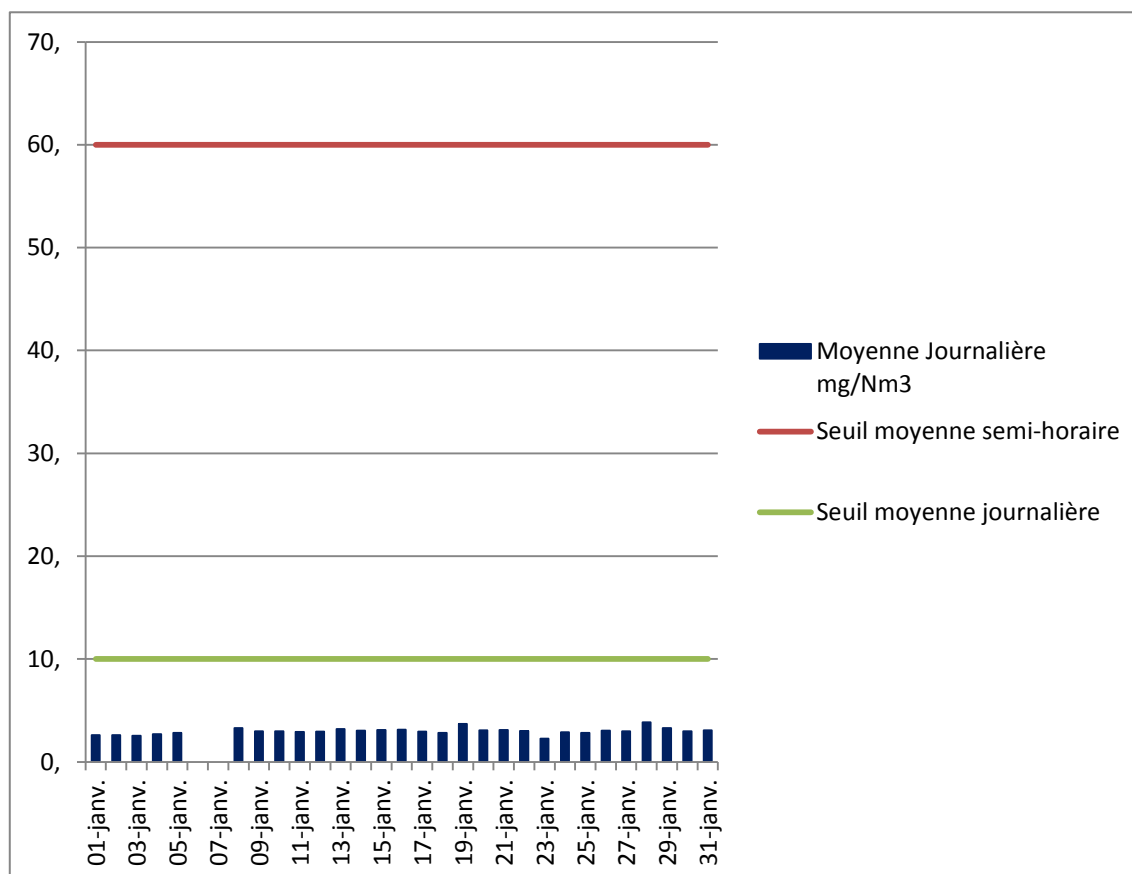


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,	200	50
02-janv.	0,	200	50
03-janv.	0,07	200	50
04-janv.	0,36	200	50
05-janv.	0,11	200	50
06-janv.	0,	200	50
07-janv.	0,	200	50
08-janv.	0,98	200	50
09-janv.	0,66	200	50
10-janv.	0,66	200	50
11-janv.	0,21	200	50
12-janv.	0,25	200	50
13-janv.	0,12	200	50
14-janv.	0,18	200	50
15-janv.	0,15	200	50
16-janv.	0,02	200	50
17-janv.	0,	200	50
18-janv.	0,02	200	50
19-janv.	0,1	200	50
20-janv.	0,03	200	50
21-janv.	0,	200	50
22-janv.	0,13	200	50
23-janv.	0,02	200	50
24-janv.	0,18	200	50
25-janv.	0,13	200	50
26-janv.	0,39	200	50
27-janv.	0,15	200	50
28-janv.	0,26	200	50
29-janv.	0,05	200	50
30-janv.	0,05	200	50
31-janv.	0,07	200	50

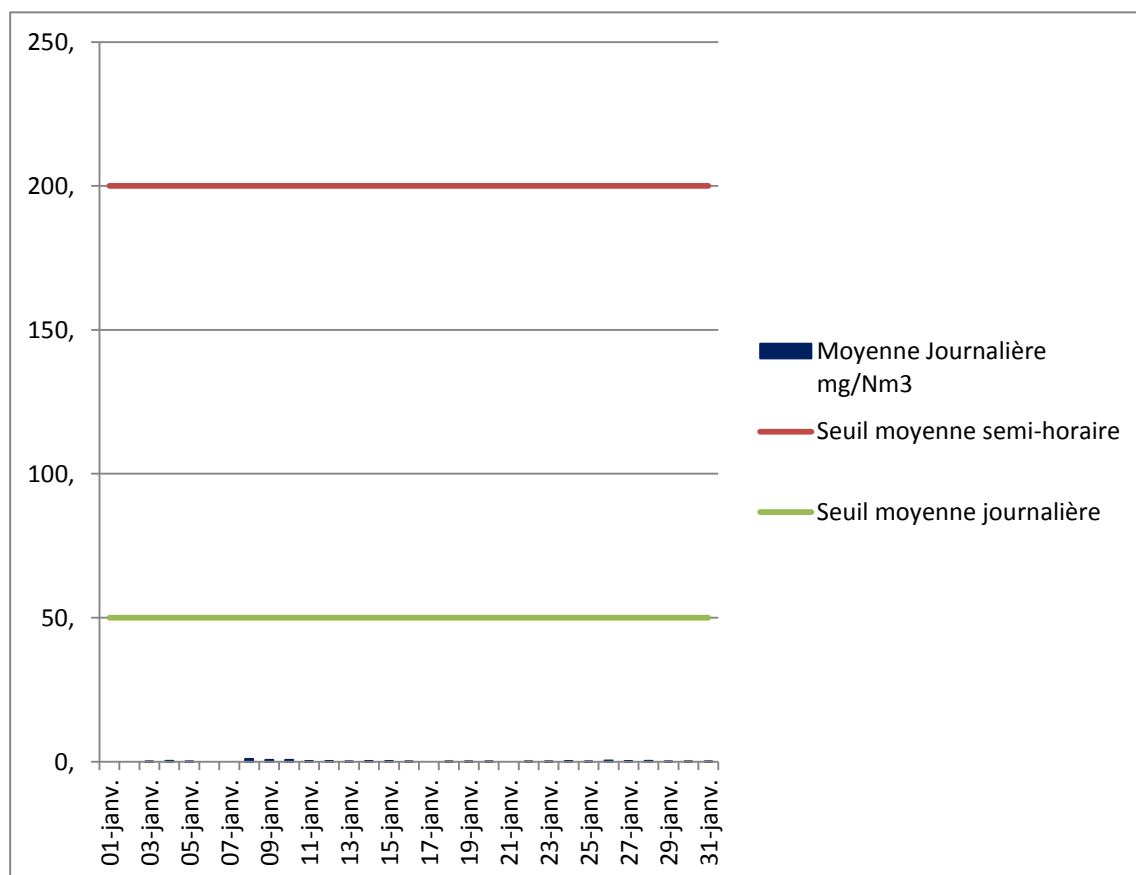

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	38,13	200	80
02-janv.	37,73	200	80
03-janv.	38,14	200	80
04-janv.	38,54	200	80
05-janv.	38,71	200	80
06-janv.	0,	200	80
07-janv.	0,	200	80
08-janv.	43,16	200	80
09-janv.	38,32	200	80
10-janv.	39,25	200	80
11-janv.	40,36	200	80
12-janv.	38,89	200	80
13-janv.	40,69	200	80
14-janv.	39,22	200	80
15-janv.	38,99	200	80
16-janv.	39,33	200	80
17-janv.	39,3	200	80
18-janv.	39,89	200	80
19-janv.	39,62	200	80
20-janv.	45,95	200	80
21-janv.	40,59	200	80
22-janv.	40,1	200	80
23-janv.	42,65	200	80
24-janv.	40,43	200	80
25-janv.	40,51	200	80
26-janv.	39,42	200	80
27-janv.	40,05	200	80
28-janv.	39,37	200	80
29-janv.	39,64	200	80
30-janv.	39,85	200	80
31-janv.	39,89	200	80

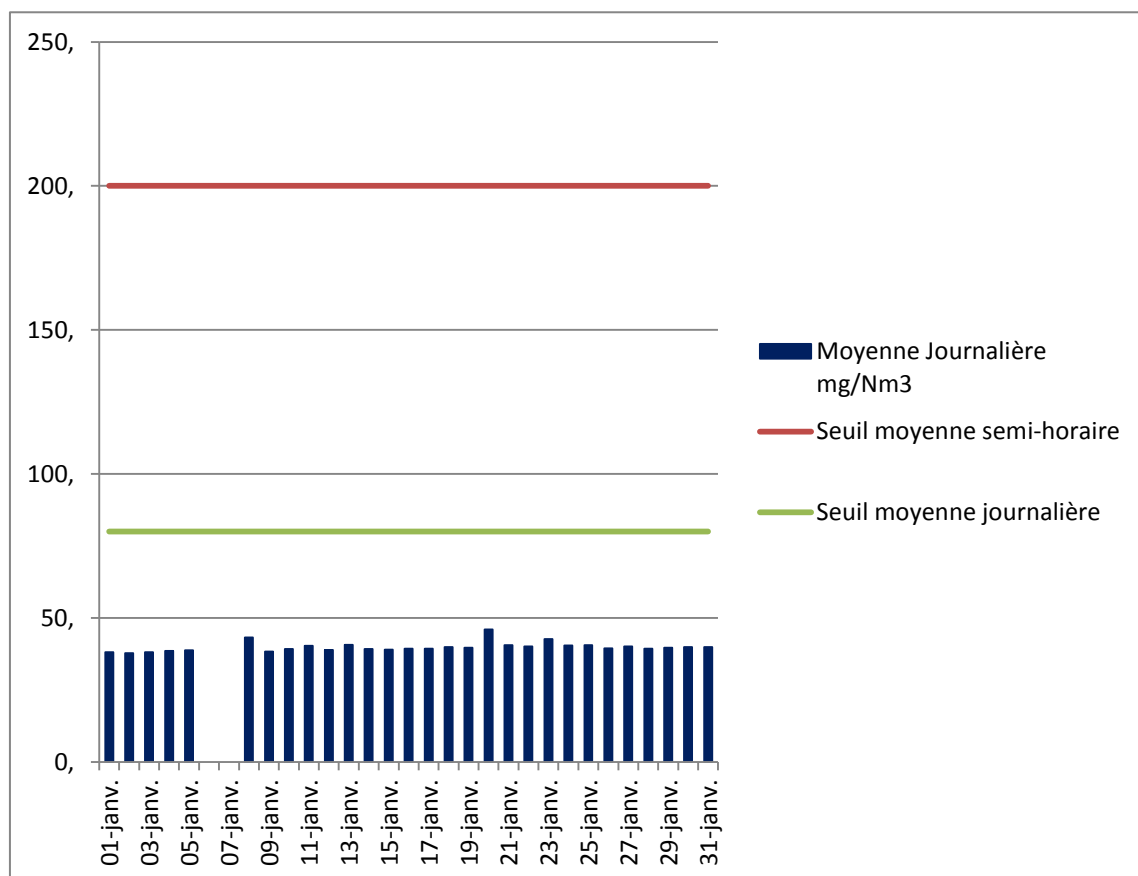

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	1,1	150	50
02-janv.	1,03	150	50
03-janv.	1,31	150	50
04-janv.	1,67	150	50
05-janv.	2,39	150	50
06-janv.	0,	150	50
07-janv.	0,	150	50
08-janv.	4,02	150	50
09-janv.	3,18	150	50
10-janv.	2,21	150	50
11-janv.	1,83	150	50
12-janv.	2,31	150	50
13-janv.	2,3	150	50
14-janv.	4,02	150	50
15-janv.	3,01	150	50
16-janv.	3,07	150	50
17-janv.	2,09	150	50
18-janv.	1,66	150	50
19-janv.	3,11	150	50
20-janv.	3,39	150	50
21-janv.	3,95	150	50
22-janv.	4,94	150	50
23-janv.	5,34	150	50
24-janv.	4,7	150	50
25-janv.	3,29	150	50
26-janv.	5,05	150	50
27-janv.	4,71	150	50
28-janv.	3,44	150	50
29-janv.	3,89	150	50
30-janv.	3,69	150	50
31-janv.	3,47	150	50

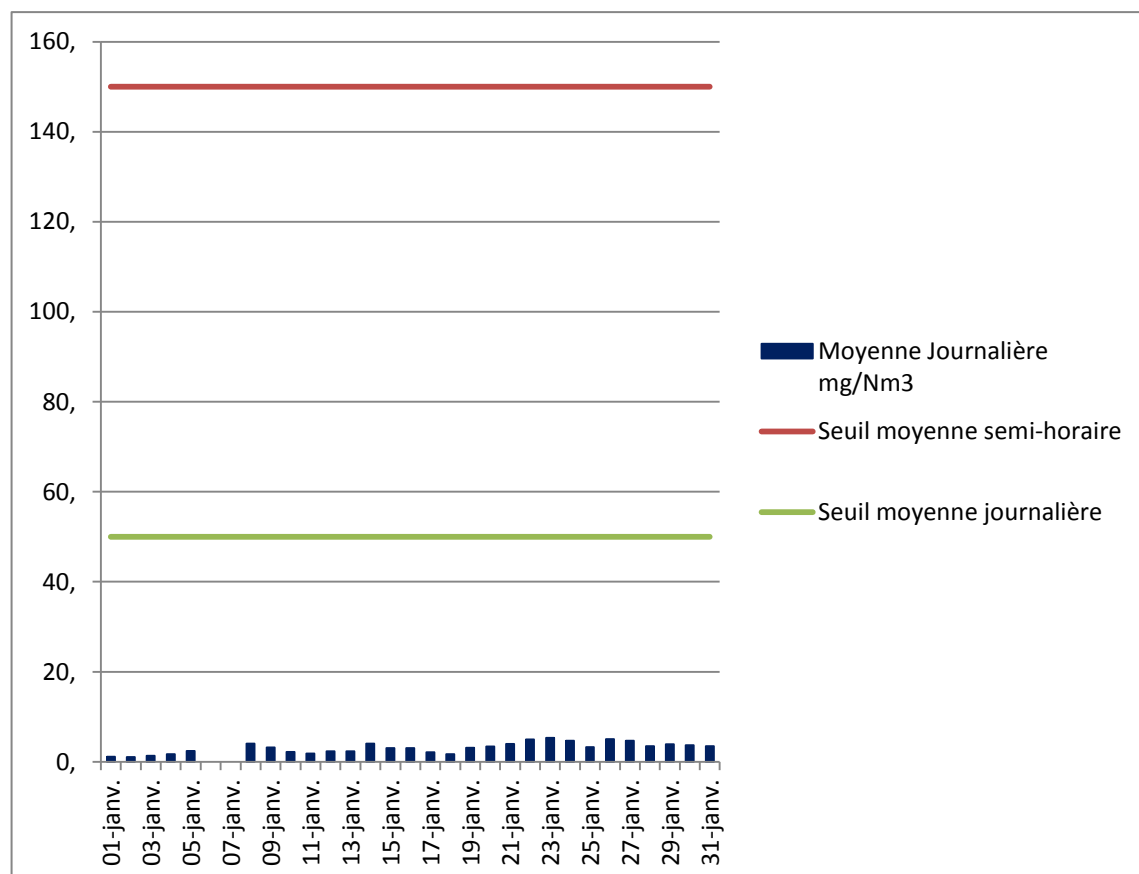

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,28		30
02-janv.	0,3		30
03-janv.	0,3		30
04-janv.	0,3		30
05-janv.	0,32		30
06-janv.	0,		30
07-janv.	0,		30
08-janv.	0,33		30
09-janv.	0,33		30
10-janv.	0,31		30
11-janv.	0,33		30
12-janv.	0,33		30
13-janv.	0,34		30
14-janv.	0,4		30
15-janv.	0,27		30
16-janv.	0,27		30
17-janv.	0,27		30
18-janv.	0,29		30
19-janv.	0,31		30
20-janv.	0,28		30
21-janv.	0,28		30
22-janv.	0,27		30
23-janv.	0,29		30
24-janv.	0,29		30
25-janv.	0,29		30
26-janv.	0,28		30
27-janv.	0,32		30
28-janv.	0,33		30
29-janv.	0,34		30
30-janv.	0,34		30
31-janv.	0,32		30

