



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Février 2015

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes <u>Seuil réglementaire</u> < 0,1 ng – I- TEQ/Nm ³	Année 2015	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	Janvier	0,0014	0,0025
	Février	0,0017	0,0022
	Mars		
	Avril		
	Mai		
	Juin		
	Juillet		
	Août		
	Septembre		
	Octobre		

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0h

==> **Ligne 2 :** 0,5h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 0 h

==> **Ligne 2 :** 0,5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : février 2015

Date d'impression 2015 3 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-févr.	0,09	0,59	2,61	2,25	50,05	1,4	0,12	6,32	13,55	11,51	52931,8	15,55	981,95	0,11	0,75	3,32	2,86	63,59	1,78	0,15	24:00
02-févr.	0,08	0,73	2,72	1,83	48,35	2,88	0,11	5,87	12,35	11,82	51141,1	15,33	964,35	0,1	0,89	3,34	2,26	59,44	3,45	0,14	24:00
03-févr.	0,15	1,06	3,16	2,14	48,96	5,62	0,11	6,21	12,98	11,48	53362,2	15,56	987,11	0,2	1,36	4,04	2,75	62,63	7,11	0,15	24:00
04-févr.	0,06	0,75	3,77	2,46	49,5	3,21	0,12	6,33	13,37	11,45	55062,7	16,05	966,08	0,07	0,99	4,97	3,25	65,45	4,2	0,15	24:00
05-févr.	0,06	0,71	2,73	2,18	49,23	2,49	0,11	6,29	13,05	11,49	54460,6	15,88	968,98	0,08	0,92	3,57	2,85	64,33	3,25	0,15	24:00
06-févr.	0,2	0,21	3,29	5,12	45,3	3,86	0,05	6,24	12,66	11,46	52949,2	15,33	982,7	0,26	0,27	4,16	6,46	57,17	4,85	0,06	23:48
07-févr.	0,24	0	3,8	7,55	43,85	4,22	0	6,14	13,01	11,51	52485,9	15,33	983,93	0,3	0	4,79	9,51	55,25	5,3	0	24:00
08-févr.	0,29	0	3,29	7,95	44,49	3,6	0	6,48	14,15	11,31	52060,1	15,09	991,6	0,36	0	4,11	9,95	55,59	4,49	0	24:00
09-févr.	0,28	0,01	3,53	8,14	44,23	4	0	6,3	13,94	11,4	52416,7	15,31	979,35	0,36	0,01	4,44	10,25	55,64	5,04	0	24:00
10-févr.	0,31	0,01	3,78	8,29	45,11	4,24	0	6,19	13,73	11,51	53444,8	15,74	965,65	0,4	0,01	4,85	10,65	57,88	5,44	0	24:00
11-févr.	0,3	0,01	3,66	8,32	44,89	4,37	0	6,37	14,39	11,35	54136,8	15,8	969,82	0,39	0,01	4,75	10,84	58,33	5,7	0	24:00
12-févr.	0,3	0,04	3,77	8,25	45,15	3,17	0	6,3	13,88	11,36	53632	15,58	968,29	0,39	0,05	4,84	10,62	58,14	4,08	0	24:00
13-févr.	0,29	0,02	4,07	8,51	44,82	3,02	0	6,23	13,76	11,44	53177,9	15,55	965,21	0,37	0,02	5,17	10,84	57,21	3,85	0	24:00
14-févr.	0,31	0	3,6	8,99	45,56	2,91	0	6,43	14,46	11,27	54450,8	15,77	970,3	0,4	0	4,7	11,75	59,53	3,8	0	24:00
15-févr.	0,82	0	3,24	8,84	45,7	2,98	0	6,47	14,61	11,28	54028,7	15,7	976,37	1,29	0	4,13	11,24	58,01	3,89	0	23:39
16-févr.	0,82	0,1	3,71	8,9	43,61	3,18	0	5,67	12,58	12,05	50109,9	15,44	965,55	0,99	0,12	4,46	10,69	52,48	3,83	0	24:00
17-févr.	0,88	0,02	3,65	8,67	43,66	3,38	0	5,61	12,79	12,12	48702,9	15,17	971,47	1,43	0,02	4,11	9,84	49,58	3,87	0	23:25
18-févr.	0,7	0,04	3,91	8,94	43,93	3,61	0	5,5	12,88	12,25	48399,7	15,31	976,4	0,82	0,05	4,54	10,39	51,03	4,2	0	24:00
19-févr.	0,48	0,12	3,31	8,01	41,62	5,62	0	5,23	12,15	12,48	46673,1	15,02	964,15	0,55	0,13	3,8	9,07	47,41	5,36	0	24:00
20-févr.	0,43	0,04	3,83	9,45	43,04	4,36	0	5,48	12,92	12,25	49963,4	15,81	977,96	0,51	0,05	4,57	11,3	51,43	5,2	0	23:54
21-févr.	0,44	0	3,46	9,5	43,57	3,8	0	5,53	12,76	12,2	52998,7	16,65	977,8	0,56	0	4,39	12,08	55,44	4,82	0	24:00
22-févr.	0,48	0	3,37	9,03	44,47	3,43	0	5,54	12,99	12,22	52883,3	16,69	975,43	0,61	0	4,27	11,47	56,45	4,36	0	24:00
23-févr.	0,4	0	3,71	9,87	43,7	3,48	0	5,47	12,62	12,22	52617	16,54	975,82	0,51	0,01	4,69	12,46	55,21	4,39	0	24:00
24-févr.	0,37	0	4,39	9,18	43,43	4,18	0	5,45	12,46	12,27	52684,1	16,62	968,79	0,46	0	5,58	11,62	54,94	5,28	0	24:00
25-févr.	0,45	0,08	3,67	9,76	44,47	3,59	0	5,49	13,21	12,27	52571,5	16,73	969,93	0,57	0,1	4,62	12,31	56,12	4,54	0	24:00
26-févr.	0,42	0,17	3,56	10,05	43,53	3,31	0	5,43	12,58	12,32	51934,9	16,5	970,72	0,52	0,22	4,43	12,53	54,3	4,13	0	24:00
27-févr.	0,36	0	3,52	9,19	43,55	3,7	0	5,36	12,39	12,37	52113,7	16,62	961,18	0,45	0	4,4	11,5	54,51	4,61	0	24:00
28-févr.	0,3	0,01	3,07	9,52	43,61	3,59	0	5,68	13,19	12,11	51488,5	16,1	985,48	0,38	0,02	3,8	11,75	53,91	4,44	0	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,37	0,17	3,51	7,53	45,05	3,61	0,02	5,92	13,19	11,81	52245,80	15,81	973,66	13,41	5,99	122,87	263,08	1581,03	125,27	0,81	670:46

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MST2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,09	30	10
02-févr.	0,08	30	10
03-févr.	0,15	30	10
04-févr.	0,06	30	10
05-févr.	0,06	30	10
06-févr.	0,2	30	10
07-févr.	0,24	30	10
08-févr.	0,29	30	10
09-févr.	0,28	30	10
10-févr.	0,31	30	10
11-févr.	0,3	30	10
12-févr.	0,3	30	10
13-févr.	0,29	30	10
14-févr.	0,31	30	10
15-févr.	0,82	30	10
16-févr.	0,82	30	10
17-févr.	0,88	30	10
18-févr.	0,7	30	10
19-févr.	0,48	30	10
20-févr.	0,43	30	10
21-févr.	0,44	30	10
22-févr.	0,48	30	10
23-févr.	0,4	30	10
24-févr.	0,37	30	10
25-févr.	0,45	30	10
26-févr.	0,42	30	10
27-févr.	0,36	30	10
28-févr.	0,3	30	10

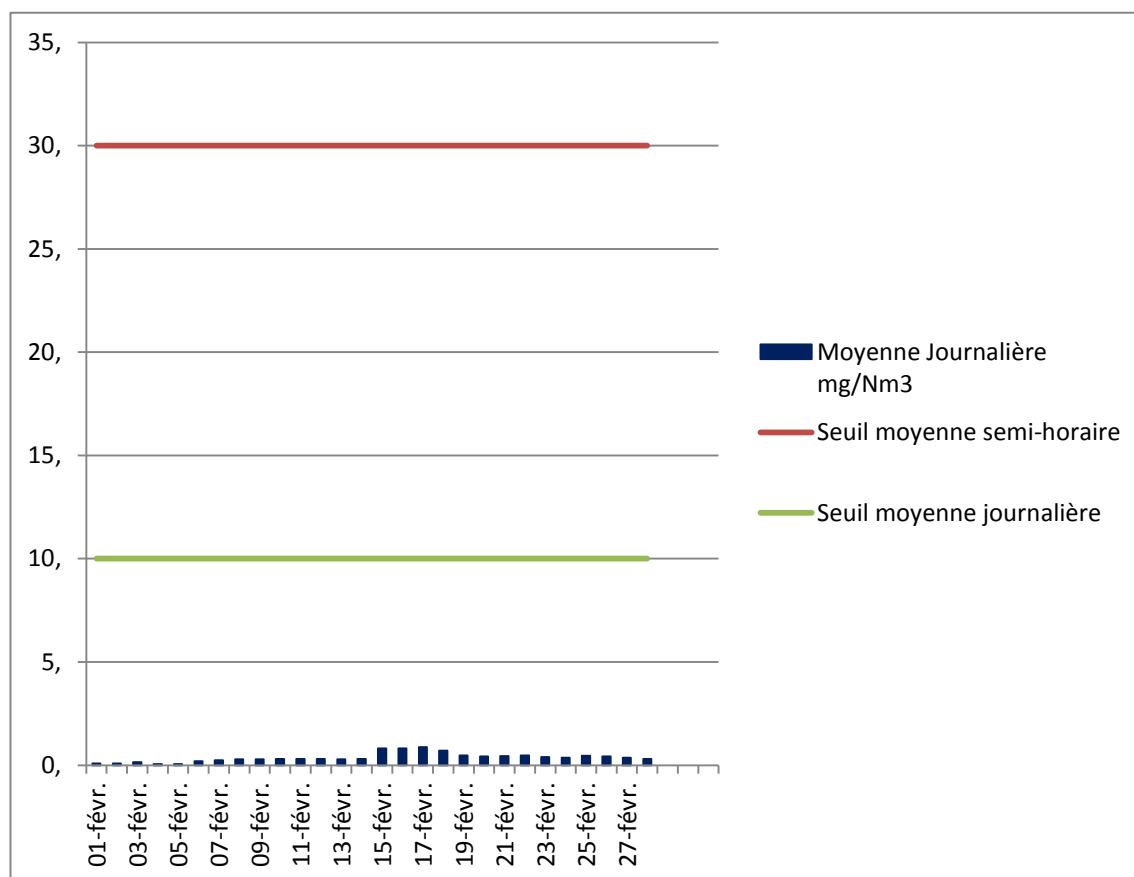


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,59	20	10
02-févr.	0,73	20	10
03-févr.	1,06	20	10
04-févr.	0,75	20	10
05-févr.	0,71	20	10
06-févr.	0,21	20	10
07-févr.	0,	20	10
08-févr.	0,	20	10
09-févr.	0,01	20	10
10-févr.	0,01	20	10
11-févr.	0,01	20	10
12-févr.	0,04	20	10
13-févr.	0,02	20	10
14-févr.	0,	20	10
15-févr.	0,	20	10
16-févr.	0,1	20	10
17-févr.	0,02	20	10
18-févr.	0,04	20	10
19-févr.	0,12	20	10
20-févr.	0,04	20	10
21-févr.	0,	20	10
22-févr.	0,	20	10
23-févr.	0,	20	10
24-févr.	0,	20	10
25-févr.	0,08	20	10
26-févr.	0,17	20	10
27-févr.	0,	20	10
28-févr.	0,01	20	10

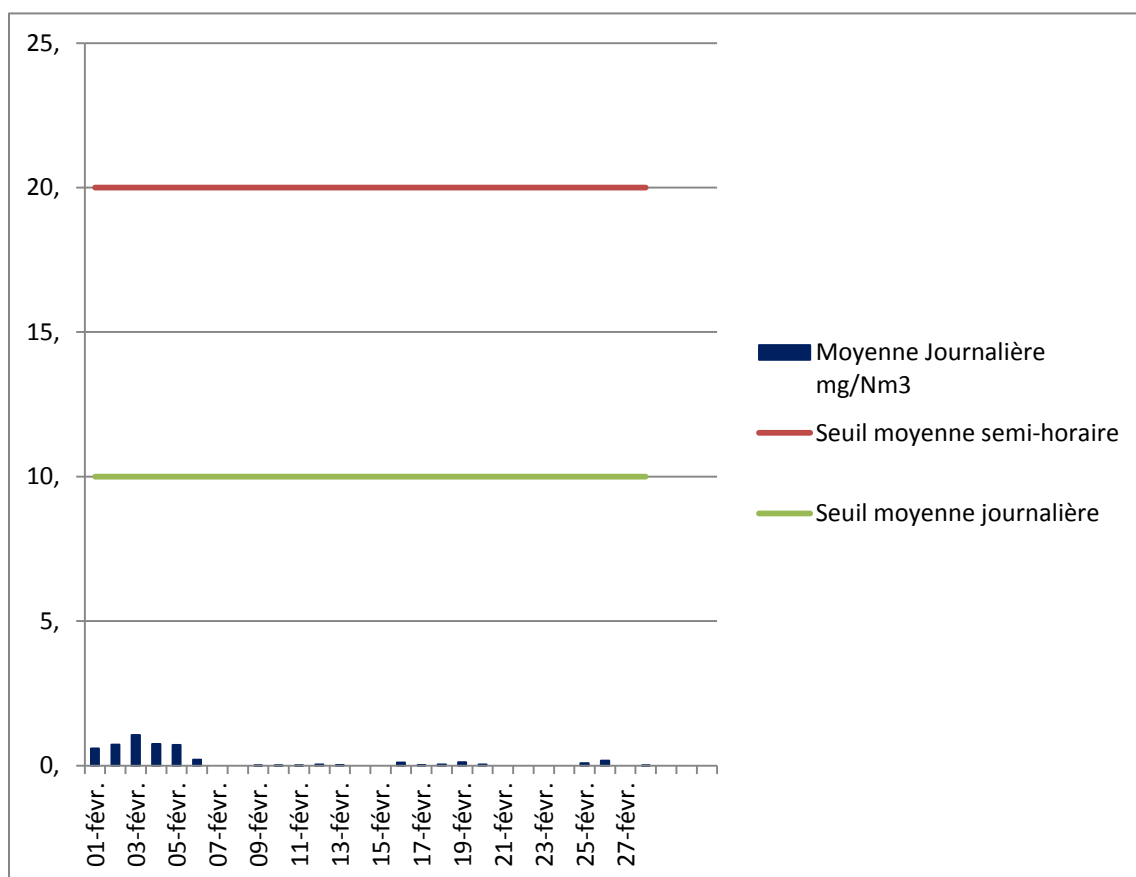


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	2,61	60	10
02-févr.	2,72	60	10
03-févr.	3,16	60	10
04-févr.	3,77	60	10
05-févr.	2,73	60	10
06-févr.	3,29	60	10
07-févr.	3,8	60	10
08-févr.	3,29	60	10
09-févr.	3,53	60	10
10-févr.	3,78	60	10
11-févr.	3,66	60	10
12-févr.	3,77	60	10
13-févr.	4,07	60	10
14-févr.	3,6	60	10
15-févr.	3,24	60	10
16-févr.	3,71	60	10
17-févr.	3,65	60	10
18-févr.	3,91	60	10
19-févr.	3,31	60	10
20-févr.	3,83	60	10
21-févr.	3,46	60	10
22-févr.	3,37	60	10
23-févr.	3,71	60	10
24-févr.	4,39	60	10
25-févr.	3,67	60	10
26-févr.	3,56	60	10
27-févr.	3,52	60	10
28-févr.	3,07	60	10

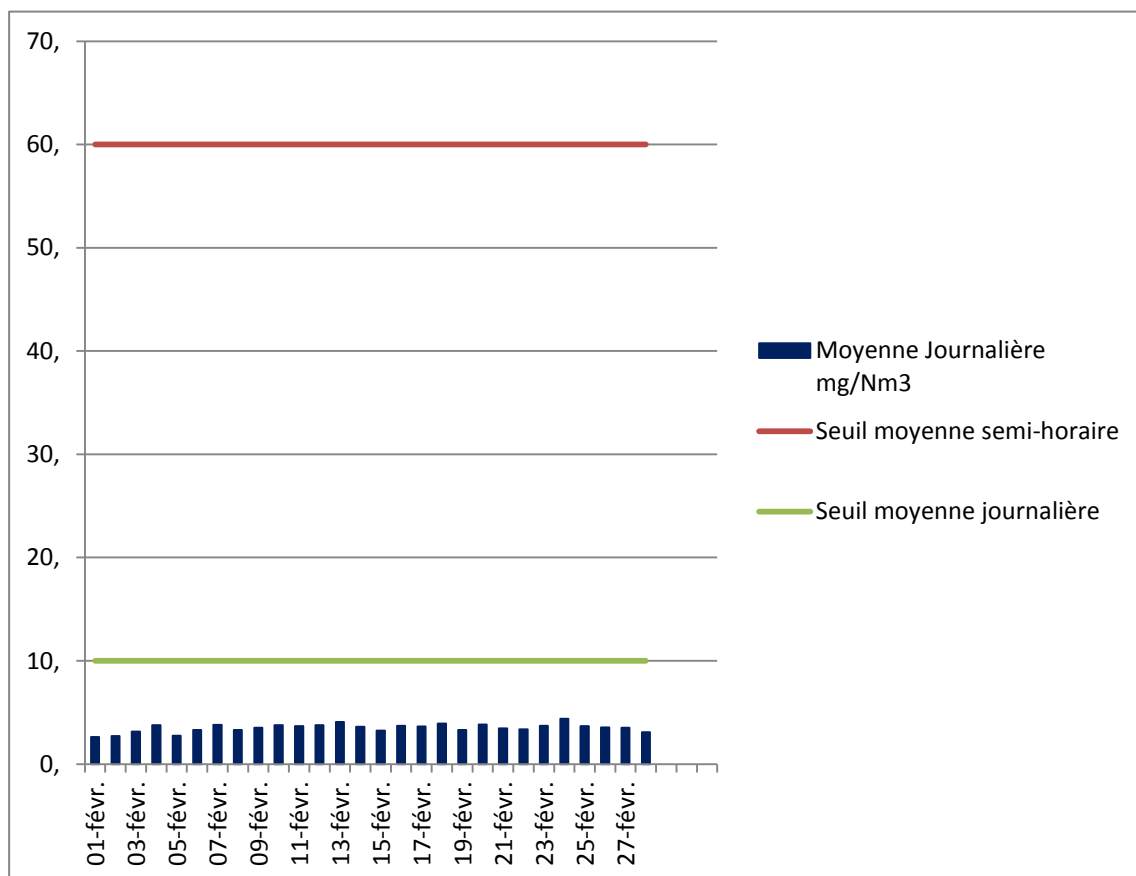


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	2,25	200	50
02-févr.	1,83	200	50
03-févr.	2,14	200	50
04-févr.	2,46	200	50
05-févr.	2,18	200	50
06-févr.	5,12	200	50
07-févr.	7,55	200	50
08-févr.	7,95	200	50
09-févr.	8,14	200	50
10-févr.	8,29	200	50
11-févr.	8,32	200	50
12-févr.	8,25	200	50
13-févr.	8,51	200	50
14-févr.	8,99	200	50
15-févr.	8,84	200	50
16-févr.	8,9	200	50
17-févr.	8,67	200	50
18-févr.	8,94	200	50
19-févr.	8,01	200	50
20-févr.	9,45	200	50
21-févr.	9,5	200	50
22-févr.	9,03	200	50
23-févr.	9,87	200	50
24-févr.	9,18	200	50
25-févr.	9,76	200	50
26-févr.	10,05	200	50
27-févr.	9,19	200	50
28-févr.	9,52	200	50

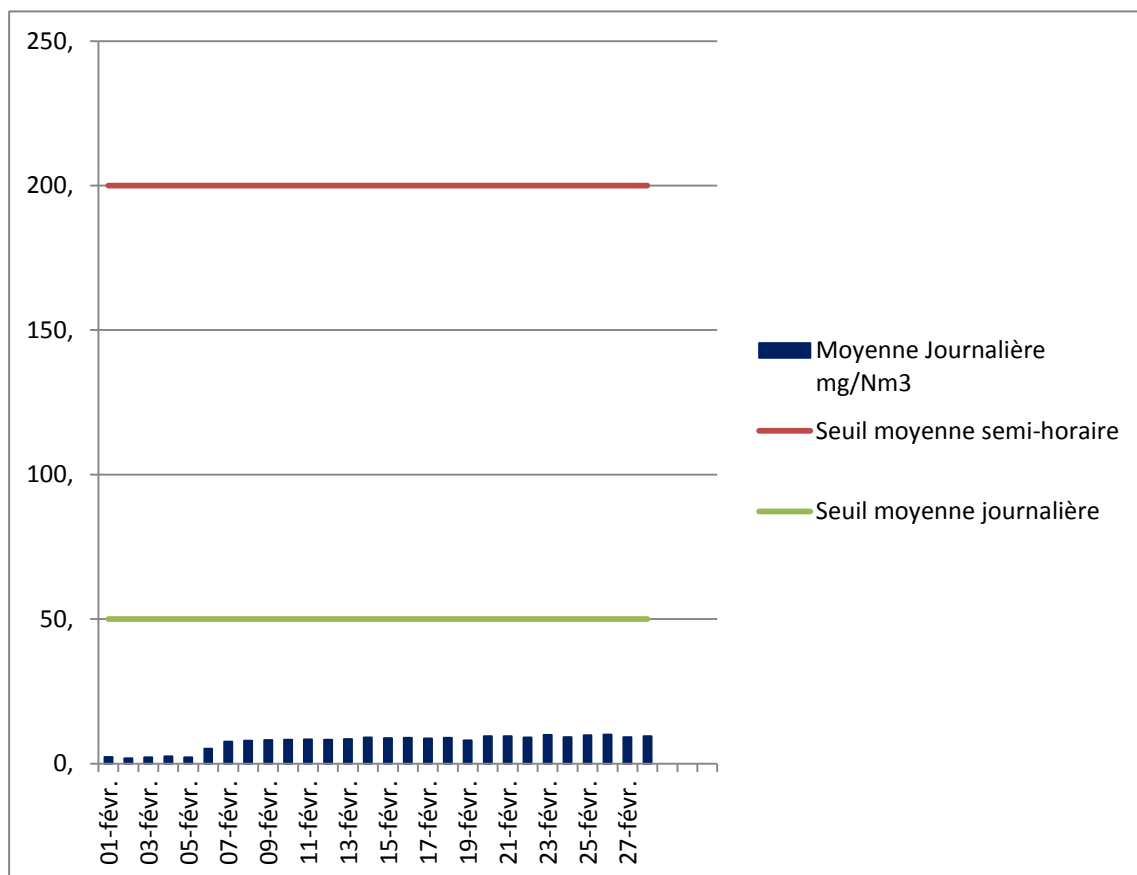


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	50,05	200	80
02-févr.	48,35	200	80
03-févr.	48,96	200	80
04-févr.	49,5	200	80
05-févr.	49,23	200	80
06-févr.	45,3	200	80
07-févr.	43,85	200	80
08-févr.	44,49	200	80
09-févr.	44,23	200	80
10-févr.	45,11	200	80
11-févr.	44,89	200	80
12-févr.	45,15	200	80
13-févr.	44,82	200	80
14-févr.	45,56	200	80
15-févr.	45,7	200	80
16-févr.	43,61	200	80
17-févr.	43,66	200	80
18-févr.	43,93	200	80
19-févr.	41,62	200	80
20-févr.	43,04	200	80
21-févr.	43,57	200	80
22-févr.	44,47	200	80
23-févr.	43,7	200	80
24-févr.	43,43	200	80
25-févr.	44,47	200	80
26-févr.	43,53	200	80
27-févr.	43,55	200	80
28-févr.	43,61	200	80

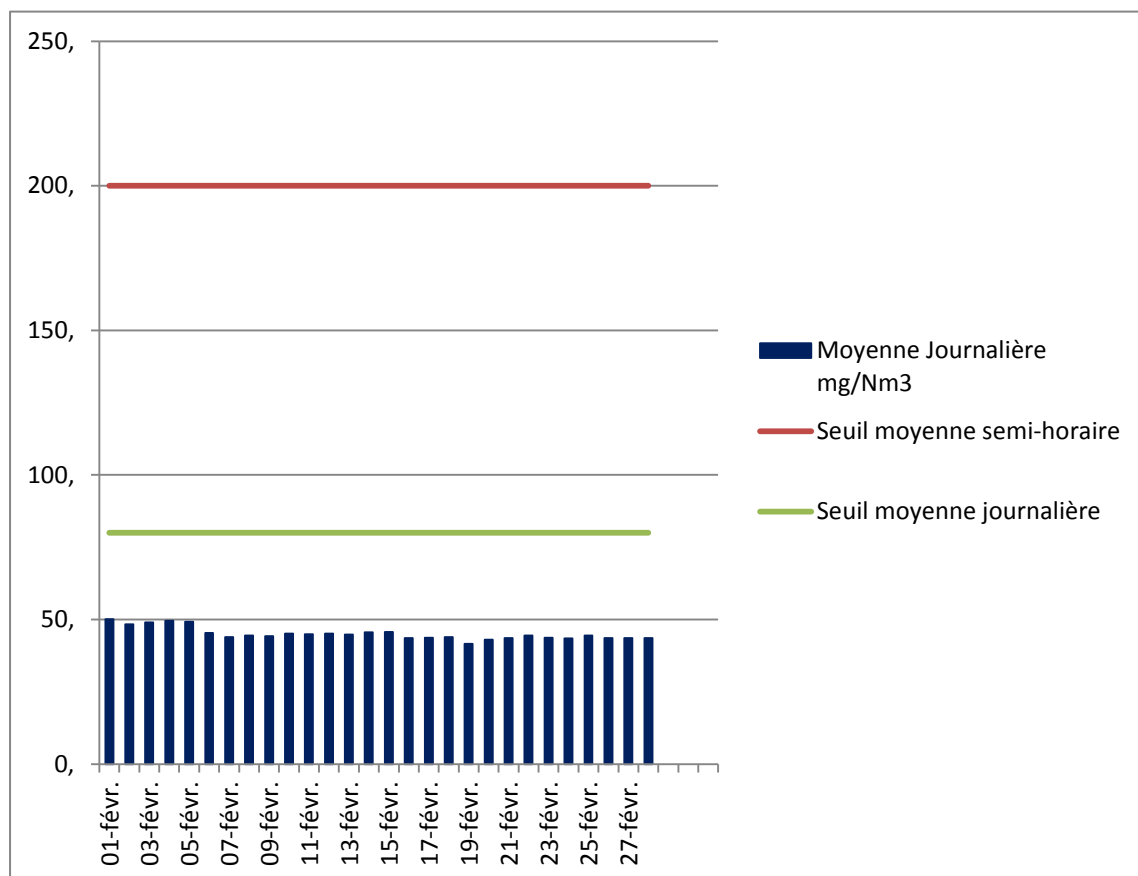

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	1,4	150	50
02-févr.	2,88	150	50
03-févr.	5,62	150	50
04-févr.	3,21	150	50
05-févr.	2,49	150	50
06-févr.	3,86	150	50
07-févr.	4,22	150	50
08-févr.	3,6	150	50
09-févr.	4,	150	50
10-févr.	4,24	150	50
11-févr.	4,37	150	50
12-févr.	3,17	150	50
13-févr.	3,02	150	50
14-févr.	2,91	150	50
15-févr.	2,98	150	50
16-févr.	3,18	150	50
17-févr.	3,38	150	50
18-févr.	3,61	150	50
19-févr.	5,62	150	50
20-févr.	4,36	150	50
21-févr.	3,8	150	50
22-févr.	3,43	150	50
23-févr.	3,48	150	50
24-févr.	4,18	150	50
25-févr.	3,59	150	50
26-févr.	3,31	150	50
27-févr.	3,7	150	50
28-févr.	3,59	150	50

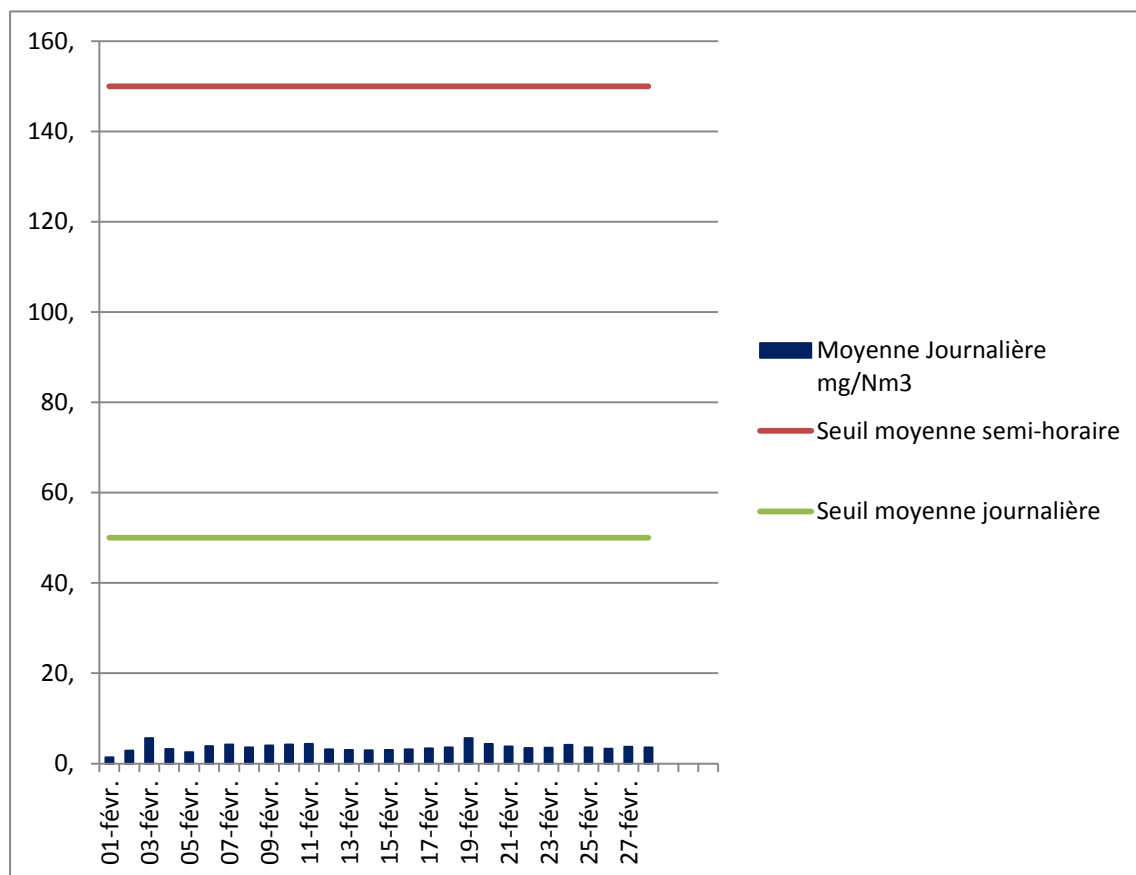

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,12		30
02-févr.	0,11		30
03-févr.	0,11		30
04-févr.	0,12		30
05-févr.	0,11		30
06-févr.	0,05		30
07-févr.	0,		30
08-févr.	0,		30
09-févr.	0,		30
10-févr.	0,		30
11-févr.	0,		30
12-févr.	0,		30
13-févr.	0,		30
14-févr.	0,		30
15-févr.	0,		30
16-févr.	0,		30
17-févr.	0,		30
18-févr.	0,		30
19-févr.	0,		30
20-févr.	0,		30
21-févr.	0,		30
22-févr.	0,		30
23-févr.	0,		30
24-févr.	0,		30
25-févr.	0,		30
26-févr.	0,		30
27-févr.	0,		30
28-févr.	0,		30

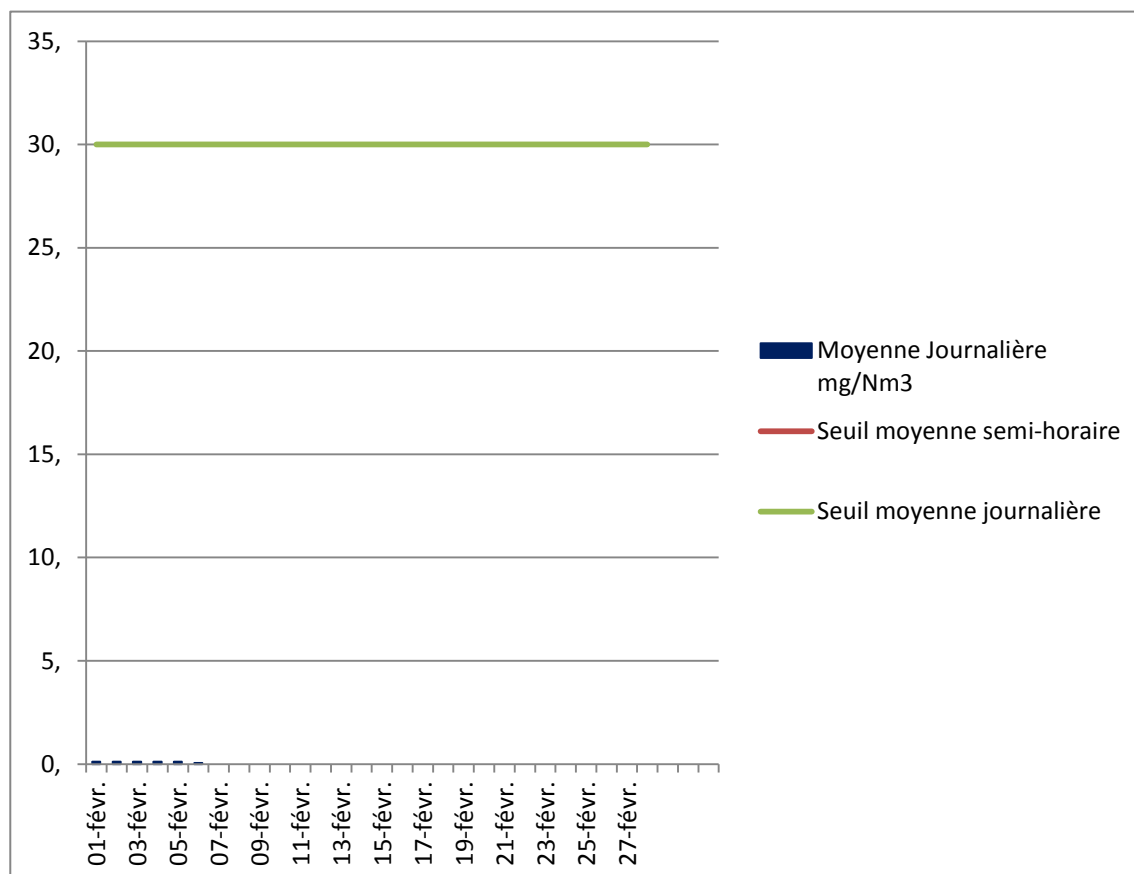

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : février 2015

Date d'impression 2015 3 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-févr.	0,12	0,16	2,77	0	40,17	3,03	0,32	8,23	16,22	11,59	58996,9	18,04	976,83	0,18	0,22	3,92	0	56,96	4,25	0,46	24:00
02-févr.	0,17	0,25	3,01	0,01	38,62	4,89	0,31	7,77	14,51	11,98	54750,6	17,1	974,11	0,4	0,31	3,77	0,01	48,77	5,59	0,39	23:01
03-févr.	0,16	0,26	3,01	0,01	42,14	5,13	0,32	8,07	15,22	11,63	56206	17,06	982,46	0,21	0,35	4,07	0,02	56,67	6,48	0,43	23:54
04-févr.	0,07	0,28	4,22	0,08	39,74	3,11	0,31	8,56	16,38	11,04	58629	16,97	1011,38	0,09	0,4	5,95	0,12	55,92	4,35	0,44	24:00
05-févr.	0,07	0,25	3,14	0,04	39,63	3,09	0,28	8,43	15,82	11,19	57690,3	16,85	1014,87	0,09	0,35	4,36	0,06	55,05	4,23	0,38	24:00
06-févr.	0,22	0,31	3,18	3,16	42,45	4,2	1,07	8,35	15,65	10,99	58117,4	16,61	999,34	0,31	0,43	4,43	4,41	59,1	5,72	1,49	23:50
07-févr.	0,48	0,65	3,29	5,83	43,3	5,81	1,55	8,19	15,74	10,87	57553,4	16,25	996,13	0,64	0,8	4,68	8,01	61,62	16,47	2,15	23:56
08-févr.	0,41	0,38	3,35	6,06	47,81	3,42	1,61	9,3	17,84	10,07	60721,5	16,31	1035,19	0,59	0,56	4,87	8,79	69,59	4,98	2,33	24:00
09-févr.	0,4	0,42	3,92	6,21	47,3	3,88	1,74	8,57	17	10,67	59900,9	16,85	993,5	0,57	0,61	6,4	8,9	67,92	5,53	2,49	24:00
10-févr.	0,39	0,43	3,6	5,9	47,94	5,09	1,79	8,66	17,01	10,57	61264,5	17,07	1001,78	0,57	0,63	5,31	8,62	70,65	7,33	2,62	24:00
11-févr.	0,46	0,53	3,56	5,66	49,32	5,44	1,76	8,62	17,18	10,58	61700,3	17,24	1001,03	0,68	0,78	5,23	8,28	72,78	7,81	2,59	23:55
12-févr.	0,48	0,62	3,73	5,51	47,72	4,56	1,83	8,41	16,59	10,76	60774,3	17,19	995,4	0,69	0,9	5,44	8	69,61	6,57	2,66	24:00
13-févr.	0,45	0,51	2,49	5,2	47,43	4,92	1,81	8,67	17,17	10,51	61554,8	17,09	1000,35	0,67	0,75	3,67	7,64	70,01	7,19	2,67	24:00
14-févr.	0,41	0,49	2,49	5,21	47,56	4,02	1,79	9,12	18,05	10,1	62078,8	16,77	1024,84	0,61	0,73	3,67	7,72	70,76	5,98	2,66	24:00
15-févr.	0,41	0,48	3,34	5,62	47,36	3,37	1,79	9,28	18,29	10,03	61572,7	16,57	1026,13	0,6	0,71	4,92	8,27	69,85	4,97	2,63	24:00
16-févr.	0,45	0,48	3,69	5,57	46,13	5,76	1,61	8,73	17,36	10,47	59674,9	16,55	996,9	0,65	0,69	5,27	7,93	66,07	8,1	2,3	24:00
17-févr.	0,52	0,54	3,51	5,82	45,9	6,9	1,54	8,45	17,16	10,79	57202	16,3	974,75	0,71	0,73	4,83	7,93	63,17	9,19	2,11	24:00
18-févr.	0,43	0,68	4,97	6,33	46,52	6,16	1,63	8,75	17,72	10,49	58078,1	16,24	1004,08	0,59	0,93	8,43	8,77	64,94	8,36	2,26	24:00
19-févr.	0,44	0,71	3,82	5,53	43,65	8,09	1,69	8,13	16,14	11	55074	15,86	982,34	0,58	0,94	5,12	7,31	58,45	10,45	2,23	24:00
20-févr.	0,42	0,57	3,93	5,67	46,87	6,75	1,69	9,04	18,4	10,15	58258,6	15,86	1020,89	0,59	0,79	5,46	7,83	65,21	9,27	2,34	23:53
21-févr.	0,42	0,55	3,71	5,67	46,52	7,84	1,66	8,76	17,68	10,44	54494,2	15,13	1002,67	0,55	0,71	4,86	7,39	60,88	9,9	2,16	24:00
22-févr.	0,43	0,51	3,6	5,33	46,72	6,22	1,89	8,56	17,63	10,69	55594,6	15,79	986,7	0,57	0,68	4,8	7,09	62,37	8,07	2,51	24:00
23-févr.	0,47	0,5	4,71	5,77	46,28	9,21	1,79	8,74	17,44	10,4	56333,5	15,55	1002,7	0,63	0,67	6,38	7,77	62,47	12,44	2,41	24:00
24-févr.	0,39	0,56	4,03	5,5	45,88	9,53	1,62	8,95	17,55	10,27	54313,5	14,82	1010,09	0,51	0,72	5,26	7,15	59,77	12,41	2,11	24:00
25-févr.	0,44	0,7	4,05	6,18	46,13	8,3	2,02	8,88	18,26	10,31	56873,4	15,7	1002,39	0,59	0,96	5,51	8,37	62,41	11,33	2,76	23:51
26-févr.	0,52	0,65	3,79	6,25	46,87	5,21	1,66	8,65	17,46	10,6	54665,3	15,37	995,94	0,66	0,85	4,94	8,11	61,12	6,8	2,16	23:53
27-févr.	0,45	0,68	3,88	5,71	46,73	7,7	1,5	8,58	17,3	10,66	55673,5	15,7	989,51	0,59	0,9	5,16	7,57	62,01	10,2	1,99	23:52
28-févr.	0,47	0,62	3,58	5,86	46,58	4,67	1,56	8,6	17,61	10,72	55257,4	15,73	991,27	0,62	0,82	4,74	7,74	61,67	6,2	2,07	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,38	0,49	3,58	4,63	45,33	5,58	1,43	8,61	17,01	10,70	57964,40	16,38	999,77	14,74	18,89	141,43	179,80	1765,80	220,17	55,78	670:05

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C2I
DA!
MTE
DVR
NOP
DTI
>JS
PMJ
<MS
- Dépassement VLE
Défaut analyseur
Maintenance analyseur
Défaut valeur référence
Installation à l'arrêt
Temps de fonctionnement < 66%
Dépassement VLE jour
Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,12	30	10
02-févr.	0,17	30	10
03-févr.	0,16	30	10
04-févr.	0,07	30	10
05-févr.	0,07	30	10
06-févr.	0,22	30	10
07-févr.	0,48	30	10
08-févr.	0,41	30	10
09-févr.	0,4	30	10
10-févr.	0,39	30	10
11-févr.	0,46	30	10
12-févr.	0,48	30	10
13-févr.	0,45	30	10
14-févr.	0,41	30	10
15-févr.	0,41	30	10
16-févr.	0,45	30	10
17-févr.	0,52	30	10
18-févr.	0,43	30	10
19-févr.	0,44	30	10
20-févr.	0,42	30	10
21-févr.	0,42	30	10
22-févr.	0,43	30	10
23-févr.	0,47	30	10
24-févr.	0,39	30	10
25-févr.	0,44	30	10
26-févr.	0,52	30	10
27-févr.	0,45	30	10
28-févr.	0,47	30	10

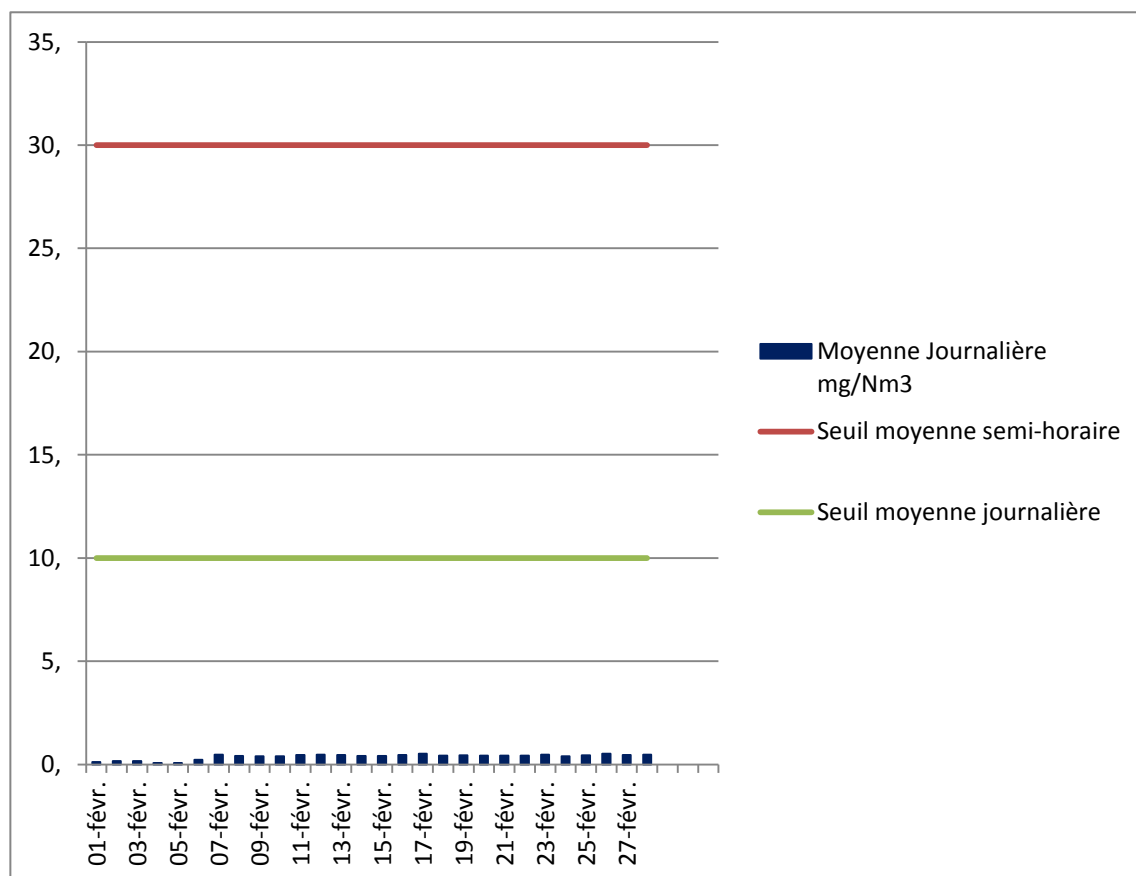


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,16	20	10
02-févr.	0,25	20	10
03-févr.	0,26	20	10
04-févr.	0,28	20	10
05-févr.	0,25	20	10
06-févr.	0,31	20	10
07-févr.	0,65	20	10
08-févr.	0,38	20	10
09-févr.	0,42	20	10
10-févr.	0,43	20	10
11-févr.	0,53	20	10
12-févr.	0,62	20	10
13-févr.	0,51	20	10
14-févr.	0,49	20	10
15-févr.	0,48	20	10
16-févr.	0,48	20	10
17-févr.	0,54	20	10
18-févr.	0,68	20	10
19-févr.	0,71	20	10
20-févr.	0,57	20	10
21-févr.	0,55	20	10
22-févr.	0,51	20	10
23-févr.	0,5	20	10
24-févr.	0,56	20	10
25-févr.	0,7	20	10
26-févr.	0,65	20	10
27-févr.	0,68	20	10
28-févr.	0,62	20	10

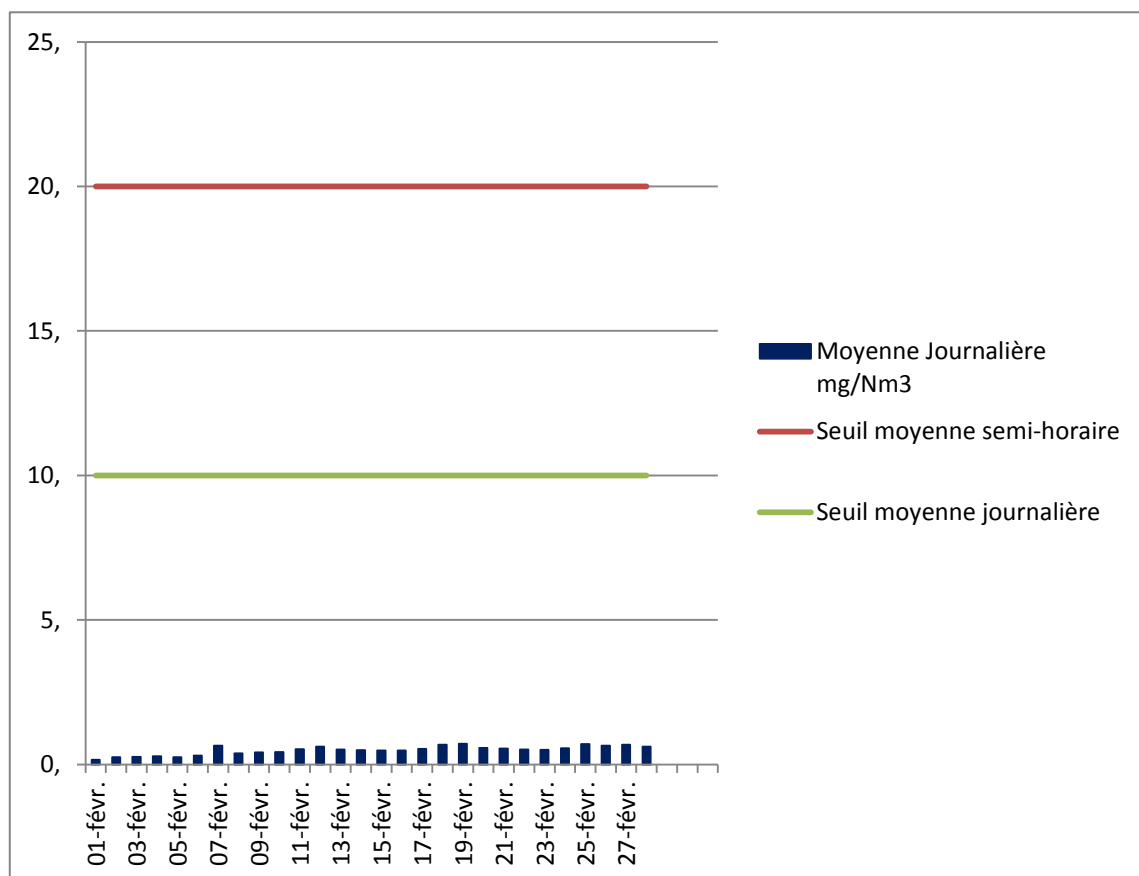


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	2,77	60	10
02-févr.	3,01	60	10
03-févr.	3,01	60	10
04-févr.	4,22	60	10
05-févr.	3,14	60	10
06-févr.	3,18	60	10
07-févr.	3,29	60	10
08-févr.	3,35	60	10
09-févr.	3,92	60	10
10-févr.	3,6	60	10
11-févr.	3,56	60	10
12-févr.	3,73	60	10
13-févr.	2,49	60	10
14-févr.	2,49	60	10
15-févr.	3,34	60	10
16-févr.	3,69	60	10
17-févr.	3,51	60	10
18-févr.	4,97	60	10
19-févr.	3,82	60	10
20-févr.	3,93	60	10
21-févr.	3,71	60	10
22-févr.	3,6	60	10
23-févr.	4,71	60	10
24-févr.	4,03	60	10
25-févr.	4,05	60	10
26-févr.	3,79	60	10
27-févr.	3,88	60	10
28-févr.	3,58	60	10

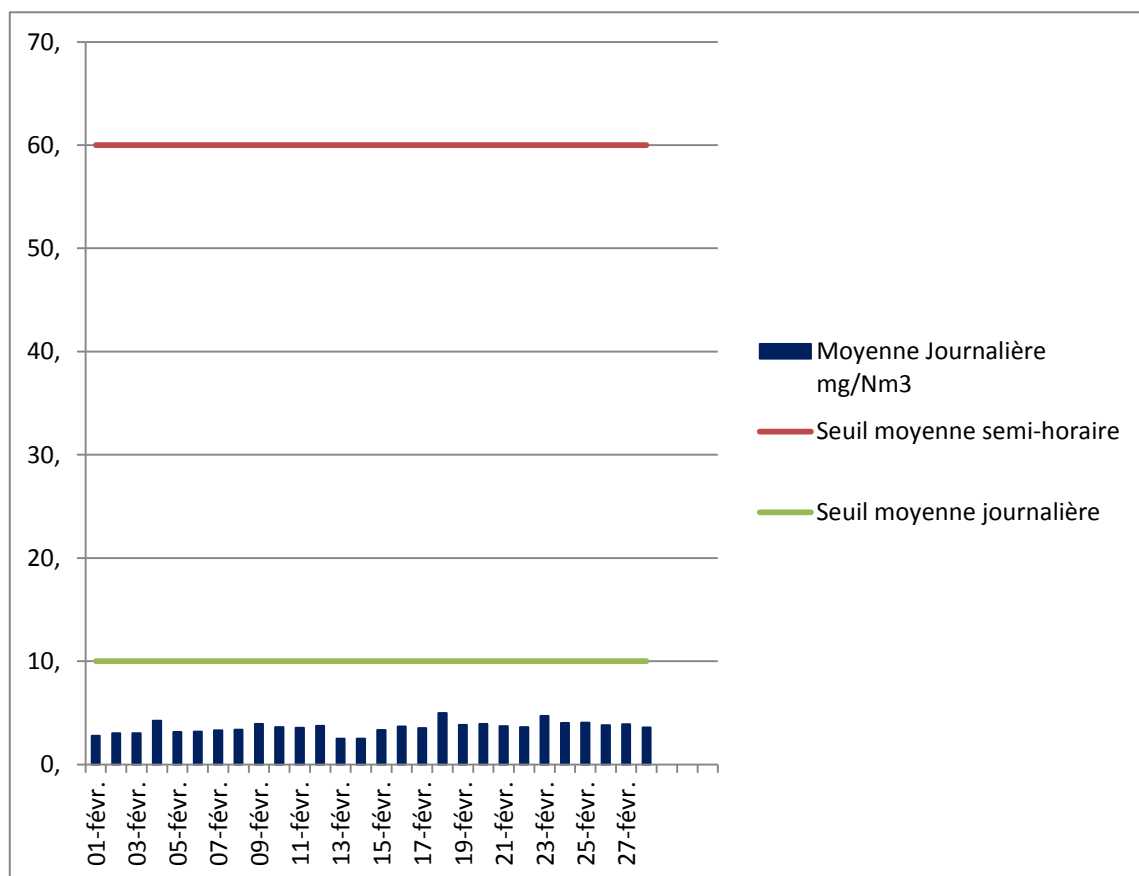


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,	200	50
02-févr.	0,01	200	50
03-févr.	0,01	200	50
04-févr.	0,08	200	50
05-févr.	0,04	200	50
06-févr.	3,16	200	50
07-févr.	5,83	200	50
08-févr.	6,06	200	50
09-févr.	6,21	200	50
10-févr.	5,9	200	50
11-févr.	5,66	200	50
12-févr.	5,51	200	50
13-févr.	5,2	200	50
14-févr.	5,21	200	50
15-févr.	5,62	200	50
16-févr.	5,57	200	50
17-févr.	5,82	200	50
18-févr.	6,33	200	50
19-févr.	5,53	200	50
20-févr.	5,67	200	50
21-févr.	5,67	200	50
22-févr.	5,33	200	50
23-févr.	5,77	200	50
24-févr.	5,5	200	50
25-févr.	6,18	200	50
26-févr.	6,25	200	50
27-févr.	5,71	200	50
28-févr.	5,86	200	50

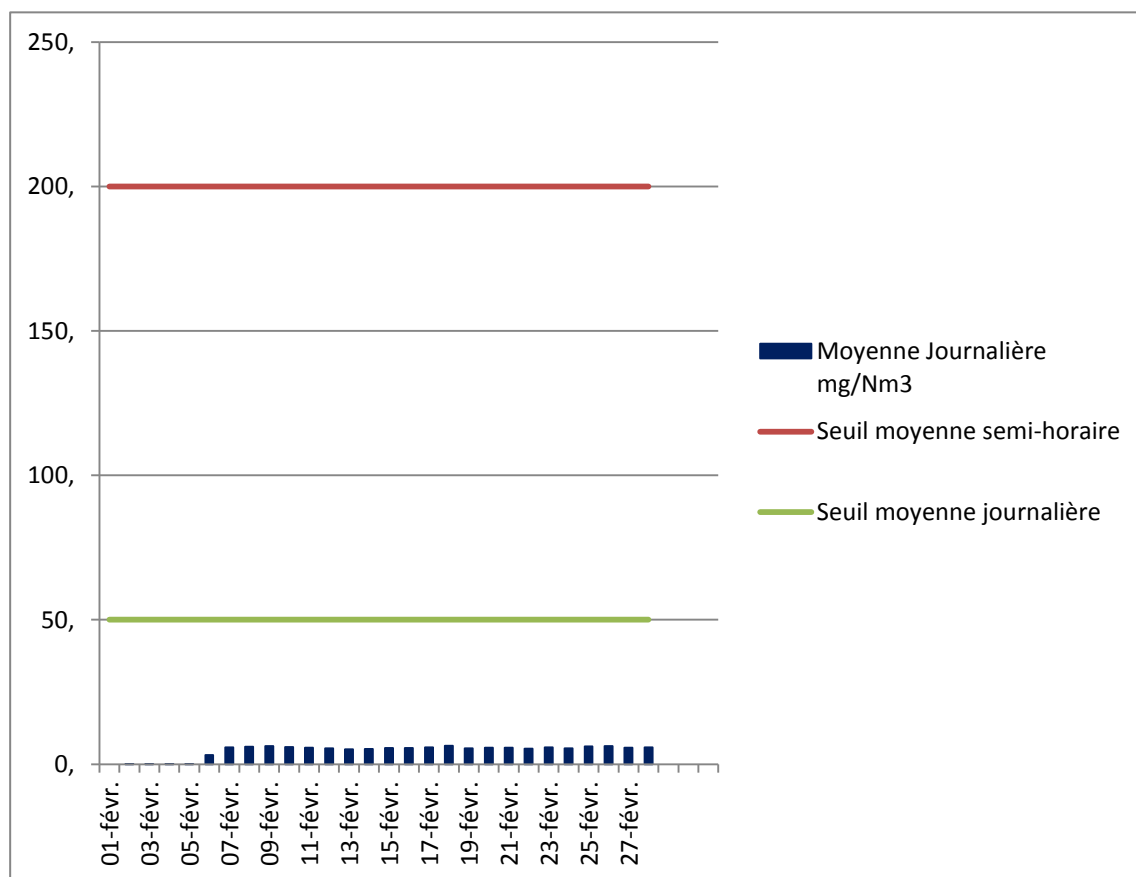

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	40,17	200	80
02-févr.	38,62	200	80
03-févr.	42,14	200	80
04-févr.	39,74	200	80
05-févr.	39,63	200	80
06-févr.	42,45	200	80
07-févr.	43,3	200	80
08-févr.	47,81	200	80
09-févr.	47,3	200	80
10-févr.	47,94	200	80
11-févr.	49,32	200	80
12-févr.	47,72	200	80
13-févr.	47,43	200	80
14-févr.	47,56	200	80
15-févr.	47,36	200	80
16-févr.	46,13	200	80
17-févr.	45,9	200	80
18-févr.	46,52	200	80
19-févr.	43,65	200	80
20-févr.	46,87	200	80
21-févr.	46,52	200	80
22-févr.	46,72	200	80
23-févr.	46,28	200	80
24-févr.	45,88	200	80
25-févr.	46,13	200	80
26-févr.	46,87	200	80
27-févr.	46,73	200	80
28-févr.	46,58	200	80

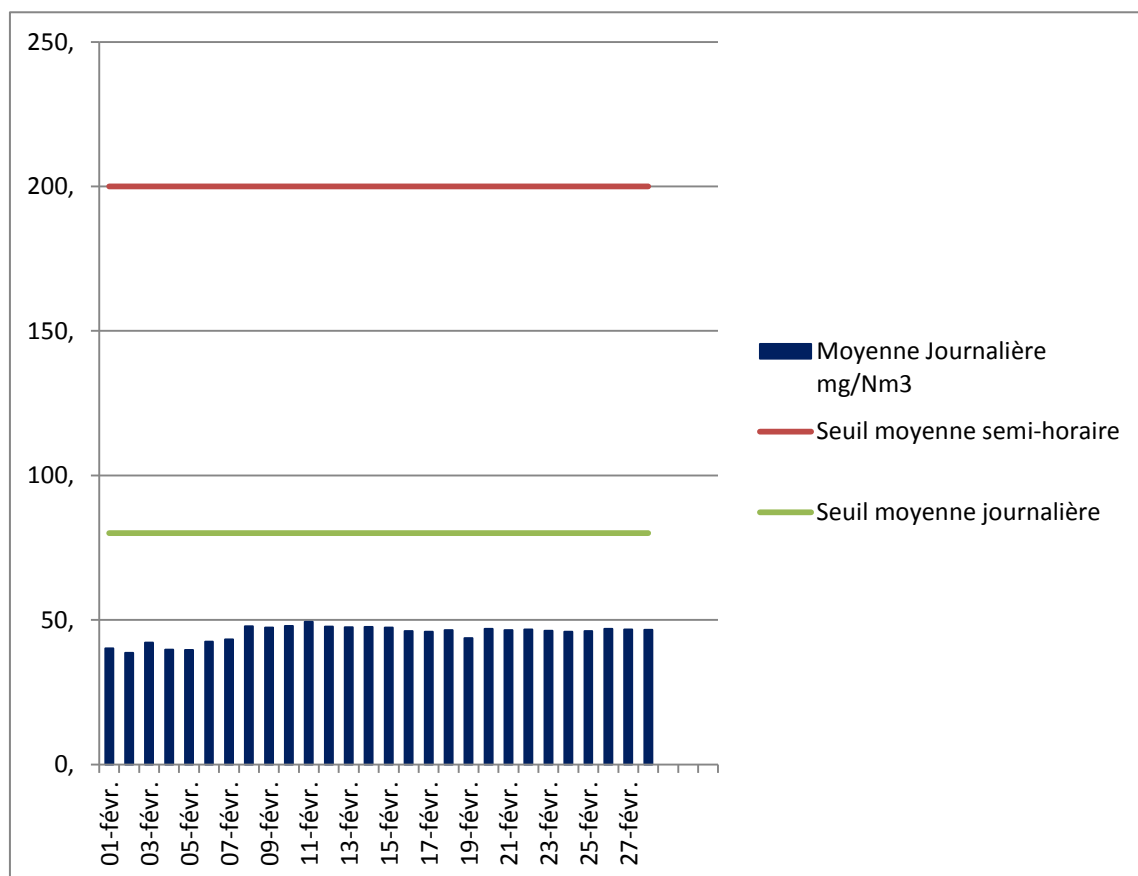

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	3,03	150	50
02-févr.	4,89	150	50
03-févr.	5,13	150	50
04-févr.	3,11	150	50
05-févr.	3,09	150	50
06-févr.	4,2	150	50
07-févr.	5,81	150	50
08-févr.	3,42	150	50
09-févr.	3,88	150	50
10-févr.	5,09	150	50
11-févr.	5,44	150	50
12-févr.	4,56	150	50
13-févr.	4,92	150	50
14-févr.	4,02	150	50
15-févr.	3,37	150	50
16-févr.	5,76	150	50
17-févr.	6,9	150	50
18-févr.	6,16	150	50
19-févr.	8,09	150	50
20-févr.	6,75	150	50
21-févr.	7,84	150	50
22-févr.	6,22	150	50
23-févr.	9,21	150	50
24-févr.	9,53	150	50
25-févr.	8,3	150	50
26-févr.	5,21	150	50
27-févr.	7,7	150	50
28-févr.	4,67	150	50

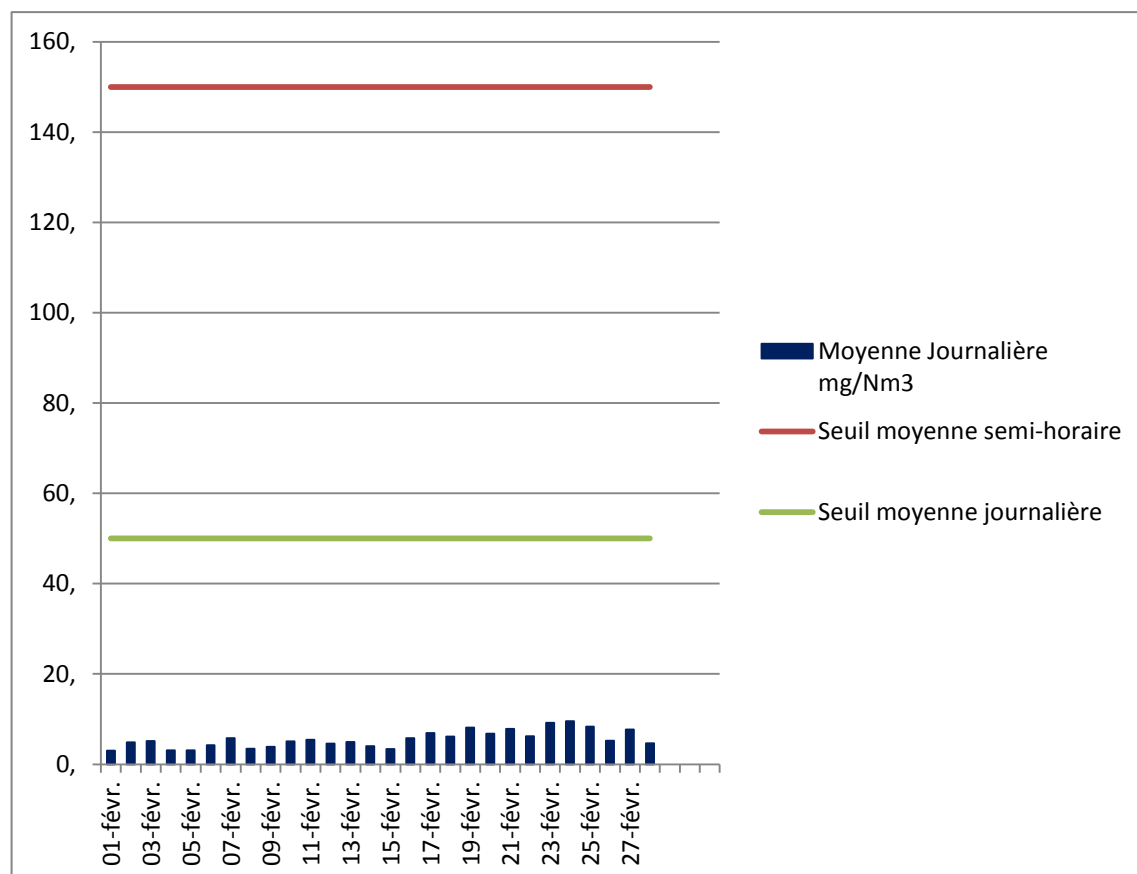

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,32		30
02-févr.	0,31		30
03-févr.	0,32		30
04-févr.	0,31		30
05-févr.	0,28		30
06-févr.	1,07		30
07-févr.	1,55		30
08-févr.	1,61		30
09-févr.	1,74		30
10-févr.	1,79		30
11-févr.	1,76		30
12-févr.	1,83		30
13-févr.	1,81		30
14-févr.	1,79		30
15-févr.	1,79		30
16-févr.	1,61		30
17-févr.	1,54		30
18-févr.	1,63		30
19-févr.	1,69		30
20-févr.	1,69		30
21-févr.	1,66		30
22-févr.	1,89		30
23-févr.	1,79		30
24-févr.	1,62		30
25-févr.	2,02		30
26-févr.	1,66		30
27-févr.	1,5		30
28-févr.	1,56		30

