



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Mars 2015

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes <u>Seuil réglementaire</u> < 0,1 ng – I- TEQ/Nm ³	Année 2015	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	Janvier	0,0014	0,0025
	Février	0,0017	0,0022
	Mars	0,0019	0,0019
	Avril		
	Mai		
	Juin		
	Juillet		
	Août		
	Septembre		
	Octobre		

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0,0h

==> **Ligne 2 :** 0,0h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 0,0 h

==> **Ligne 2 :** 3,5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : mars 2015

Date d'impression 2015 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,28	0,1	3,02	10,12	43,55	3,09	0	5,82	13,39	11,97	50882,9	15,68	997,03	0,34	0,13	3,7	12,36	53,24	3,76	0	24:00
02-mars	0,3	0,02	2,82	10,13	42,04	3,97	0	5,62	12,56	12,1	47411,6	14,69	980,06	0,34	0,02	3,23	11,54	47,99	4,46	0	24:00
03-mars	0,23	0,03	2,66	9,42	42,36	4,78	0	5,59	12,38	12,19	44424,6	13,85	970,76	0,25	0,04	2,87	10,05	45,39	5,05	0	23:55
04-mars	0,29	0	2,63	9,02	42,44	4,67	0	5,42	12,5	12,36	45519,6	14,51	960,19	0,32	0	2,89	9,87	46,41	5,07	0	24:00
05-mars	0,28	0	2,51	8,86	41,18	4,2	0	5,3	11,97	12,46	44194,9	14,18	955,97	0,3	0	2,69	9,41	43,73	4,43	0	24:00
06-mars	0,3	0,03	2,69	8,79	41,85	4,16	0	5,33	12,01	12,43	45689,3	14,61	955,45	0,33	0,03	2,89	9,47	45,05	4,45	0	23:41
07-mars	0,34	0,07	2,43	9,15	43,47	3,75	0	5,57	13,02	12,22	49896,6	15,75	970,4	0,4	0,08	2,9	10,91	51,85	4,45	0	23:54
08-mars	0,32	0,12	2,8	9,54	43,72	2,91	0	5,55	13,01	12,23	49412,6	15,62	969,01	0,38	0,14	3,32	11,31	51,86	3,46	0	24:00
09-mars	0,32	0,02	1,97	9,78	42,42	5	0	5,5	12,58	12,29	48609,1	15,39	957,44	0,32	0,02	1,95	9,78	42,87	5,03	0	20:49
10-mars	0,24	0,1	2,76	10,62	42,12	5,71	0	5,29	11,66	12,5	48708,1	15,64	947,44	0,28	0,11	3,22	12,42	49,28	6,68	0	24:00
11-mars	0,59	0,23	2,47	10,33	42,74	5,52	0	5,34	12,17	12,51	49176,1	15,89	950,9	0,83	0,29	2,84	11,95	48,97	7,47	0	23:26
12-mars	0,45	0,16	2,76	10,55	41,97	5,67	0	5,23	11,66	12,59	49095,7	15,93	950,63	0,53	0,19	3,24	12,43	49,48	6,66	0	24:00
13-mars	0,38	0	2,38	10,66	42,8	5,03	0	5,24	11,81	12,58	49896,7	16,2	949,31	0,45	0,01	2,84	12,76	51,28	6,04	0	24:00
14-mars	0,45	0	2,14	10,27	42,16	4,01	0	5,18	11,44	12,63	49843,6	16,21	949,48	0,54	0	2,56	12,29	50,44	4,79	0	24:00
15-mars	0,51	0,21	1,27	9,29	47	7,14	0	5,19	11,05	12,61	49728,4	16,08	948,21	0,68	0,33	1,33	9,69	49,35	12,71	0	21:14
16-mars	0,28	0	2,02	9,88	42,84	4,02	0	5,16	11,28	12,61	52041,2	16,85	935,54	0,33	0,01	2,39	11,84	51,3	4,83	0	23:07
17-mars	0,34	0	2,47	10,21	44,19	4,49	0	5,26	11,9	12,53	52587	17	939,51	0,43	0,01	3,13	12,89	55,87	5,61	0	24:00
18-mars	0,28	0,73	2,5	9,06	45,86	6,67	0	5,46	12,03	12,3	52882,4	16,69	963,57	0,19	0,5	1,76	6,37	32,62	4,71	0	13:21
19-mars	0,3	0,05	1,85	10,17	44,04	6,26	0	5,13	10,59	12,68	50821,1	16,48	917,72	0,37	0,06	2,25	12,41	53,78	7,63	0	24:00
20-mars	0,25	0	2,44	10,29	44,11	5,14	0	5,2	11,09	12,59	51264,3	16,52	928,55	0,3	0	3	12,67	54,27	6,32	0	24:00
21-mars	0,3	0	2,14	10,08	44,6	4,72	0	5,36	11,7	12,43	53340,2	16,99	952,28	0,39	0	2,75	12,92	57,09	6,04	0	24:00
22-mars	0,3	0	2,3	10,26	44,48	4,19	0	5,41	11,89	12,36	54017,3	17,11	962,61	0,39	0	2,99	13,3	57,67	5,43	0	24:00
23-mars	0,39	0,42	3,11	9,91	44,04	6,59	0	5,55	12,12	12,13	55758,3	17,25	975,17	0,52	0,57	4,17	13,24	58,8	8,87	0	23:57
24-mars	0,36	0	3,43	9,21	44,64	5,21	0	5,65	12,78	12,06	56117,6	17,35	967,96	0,48	0	4,62	12,4	60,05	7	0	23:58
25-mars	0,27	0	3,7	9,26	44,56	4,93	0	5,67	12,91	12	56250,2	17,31	971,65	0,37	0	4,99	12,5	60,18	6,65	0	24:00
26-mars	0,35	0,04	3,36	9,84	43,77	5,24	0	5,64	12,5	12,07	55619,9	17,17	970,79	0,46	0,05	4,47	13,1	58,32	6,98	0	23:55
27-mars	0,35	0	3,39	9,62	43,84	4,96	0	5,65	12,66	12,07	55101,4	17,03	973,09	0,46	0	4,48	12,72	57,97	6,56	0	24:00
28-mars	0,3	0,02	3,17	11,05	44,03	4,95	0	5,77	13,33	12,03	54975,1	17,06	977,04	0,39	0,03	4,17	14,48	57,62	6,46	0	23:49
29-mars	0,38	0	2,67	10,98	45,04	4,09	0	5,85	13,06	11,96	55346,4	16,98	979,47	0,48	0,01	3,41	13,98	57,36	5,2	0	23:00
30-mars	0,5	0,03	3,78	11,02	46,22	3,85	0	5,74	12,91	12,01	54858,8	16,89	978	0,69	0,07	4,68	13,68	57,42	5,85	0	22:47
31-mars	0,62	0,01	3,5	11,12	44,45	4,45	0	5,61	12,49	12,15	53063,1	16,53	976,46	0,8	0,01	4,32	13,77	55,09	5,59	0	23:31

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,35	0,08	2,68	9,95	43,63	4,82	0,00		5,46	12,21	12,31	51178,50	16,18	960,70	13,34	2,72	100,06	368,50	1612,62	184,26	0,03	722:24

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


C21	Dépassement VLE
DA!	Défaut analyseur
MTE	Maintenance analyseur
DVR	Défaut valeur référence
NOP	Installation à l'arrêt
DTI	Temps de fonctionnement < 66%
>JS	Dépassement VLE jour
PMJ	Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
<MS	T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,28	30	10
02-mars	0,3	30	10
03-mars	0,23	30	10
04-mars	0,29	30	10
05-mars	0,28	30	10
06-mars	0,3	30	10
07-mars	0,34	30	10
08-mars	0,32	30	10
09-mars	0,32	30	10
10-mars	0,24	30	10
11-mars	0,59	30	10
12-mars	0,45	30	10
13-mars	0,38	30	10
14-mars	0,45	30	10
15-mars	0,51	30	10
16-mars	0,28	30	10
17-mars	0,34	30	10
18-mars	0,28	30	10
19-mars	0,3	30	10
20-mars	0,25	30	10
21-mars	0,3	30	10
22-mars	0,3	30	10
23-mars	0,39	30	10
24-mars	0,36	30	10
25-mars	0,27	30	10
26-mars	0,35	30	10
27-mars	0,35	30	10
28-mars	0,3	30	10
29-mars	0,38	30	10
30-mars	0,5	30	10
31-mars	0,62	30	10

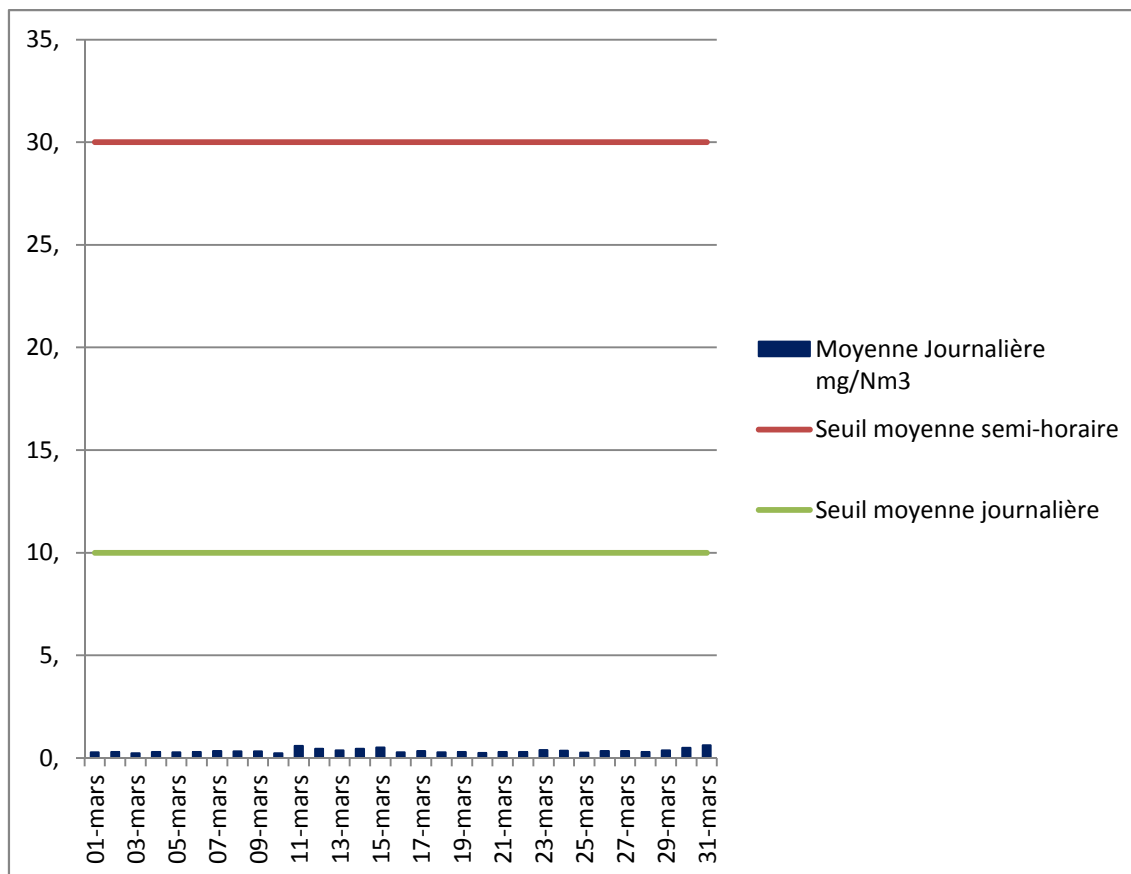


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,1	20	10
02-mars	0,02	20	10
03-mars	0,03	20	10
04-mars	0,	20	10
05-mars	0,	20	10
06-mars	0,03	20	10
07-mars	0,07	20	10
08-mars	0,12	20	10
09-mars	0,02	20	10
10-mars	0,1	20	10
11-mars	0,23	20	10
12-mars	0,16	20	10
13-mars	0,	20	10
14-mars	0,	20	10
15-mars	0,21	20	10
16-mars	0,	20	10
17-mars	0,	20	10
18-mars	0,73	20	10
19-mars	0,05	20	10
20-mars	0,	20	10
21-mars	0,	20	10
22-mars	0,	20	10
23-mars	0,42	20	10
24-mars	0,	20	10
25-mars	0,	20	10
26-mars	0,04	20	10
27-mars	0,	20	10
28-mars	0,02	20	10
29-mars	0,	20	10
30-mars	0,03	20	10
31-mars	0,01	20	10

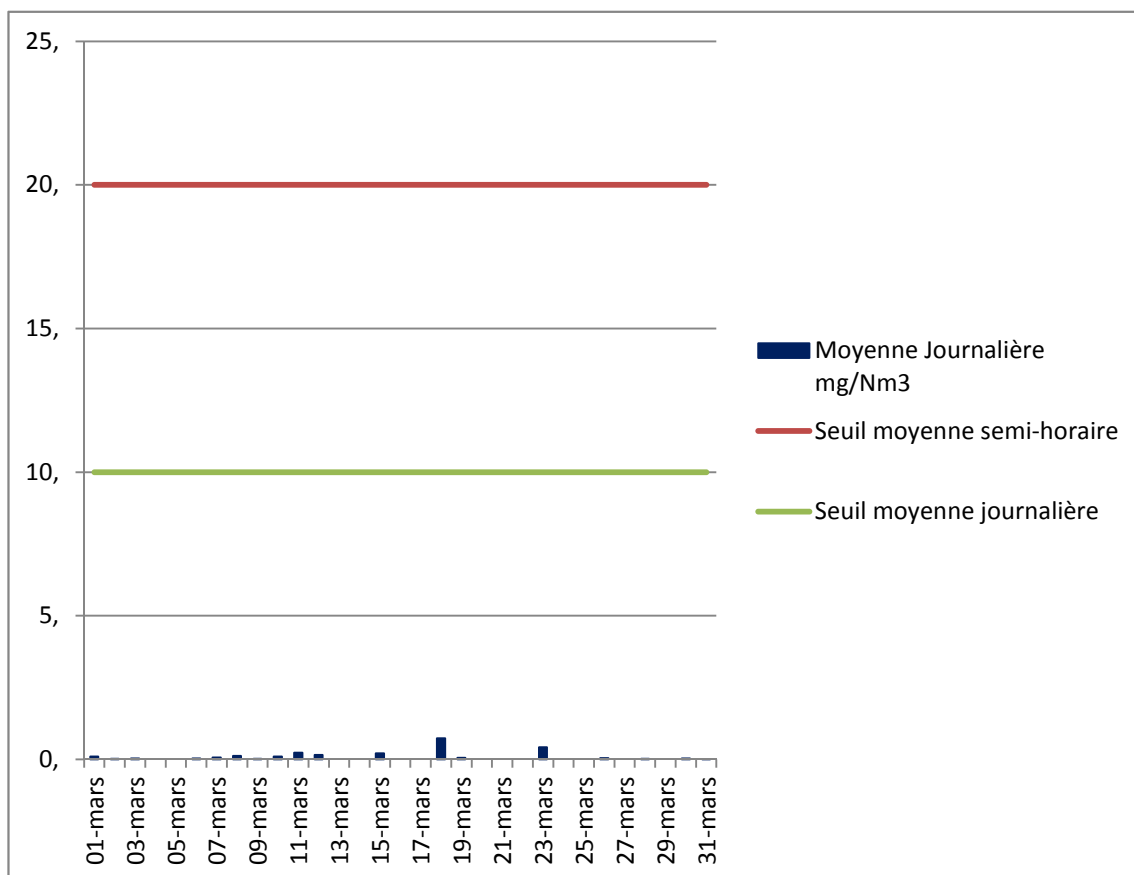

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,02	60	10
02-mars	2,82	60	10
03-mars	2,66	60	10
04-mars	2,63	60	10
05-mars	2,51	60	10
06-mars	2,69	60	10
07-mars	2,43	60	10
08-mars	2,8	60	10
09-mars	1,97	60	10
10-mars	2,76	60	10
11-mars	2,47	60	10
12-mars	2,76	60	10
13-mars	2,38	60	10
14-mars	2,14	60	10
15-mars	1,27	60	10
16-mars	2,02	60	10
17-mars	2,47	60	10
18-mars	2,5	60	10
19-mars	1,85	60	10
20-mars	2,44	60	10
21-mars	2,14	60	10
22-mars	2,3	60	10
23-mars	3,11	60	10
24-mars	3,43	60	10
25-mars	3,7	60	10
26-mars	3,36	60	10
27-mars	3,39	60	10
28-mars	3,17	60	10
29-mars	2,67	60	10
30-mars	3,78	60	10
31-mars	3,5	60	10

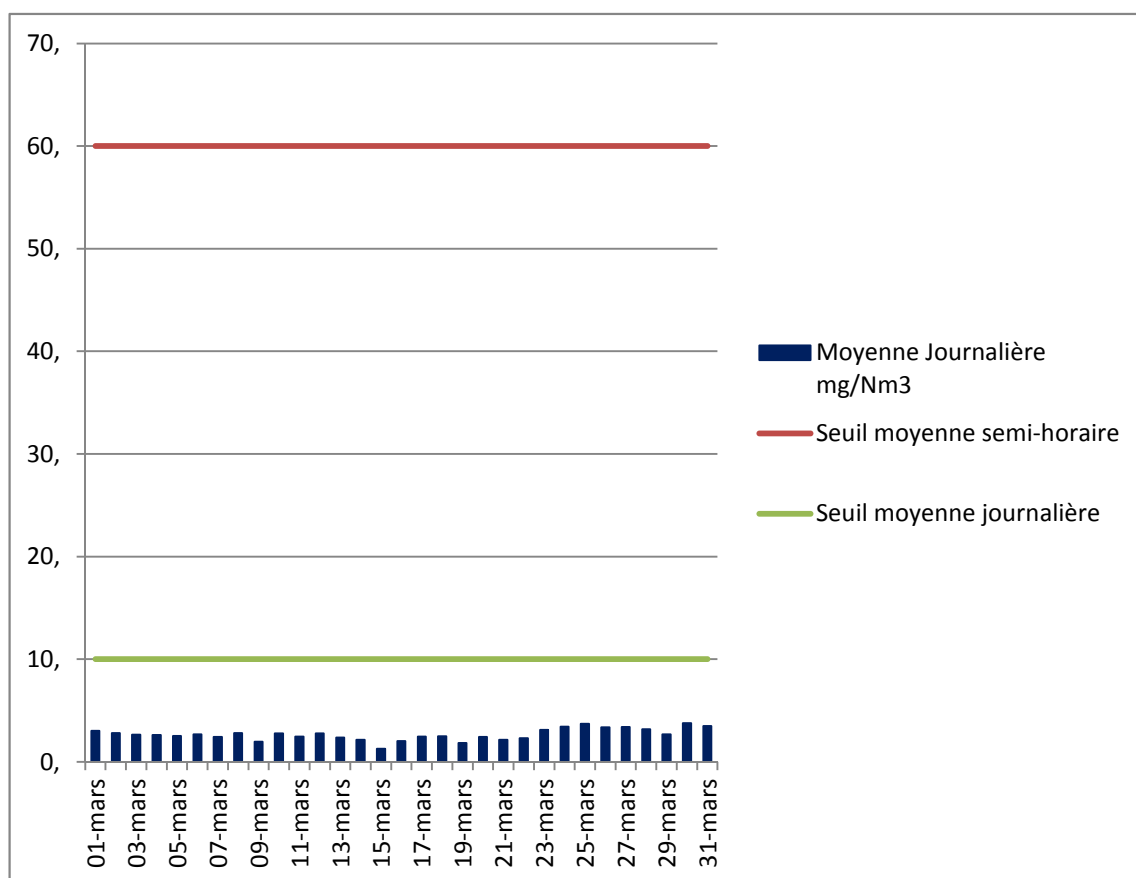


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	10,12	200	50
02-mars	10,13	200	50
03-mars	9,42	200	50
04-mars	9,02	200	50
05-mars	8,86	200	50
06-mars	8,79	200	50
07-mars	9,15	200	50
08-mars	9,54	200	50
09-mars	9,78	200	50
10-mars	10,62	200	50
11-mars	10,33	200	50
12-mars	10,55	200	50
13-mars	10,66	200	50
14-mars	10,27	200	50
15-mars	9,29	200	50
16-mars	9,88	200	50
17-mars	10,21	200	50
18-mars	9,06	200	50
19-mars	10,17	200	50
20-mars	10,29	200	50
21-mars	10,08	200	50
22-mars	10,26	200	50
23-mars	9,91	200	50
24-mars	9,21	200	50
25-mars	9,26	200	50
26-mars	9,84	200	50
27-mars	9,62	200	50
28-mars	11,05	200	50
29-mars	10,98	200	50
30-mars	11,02	200	50
31-mars	11,12	200	50

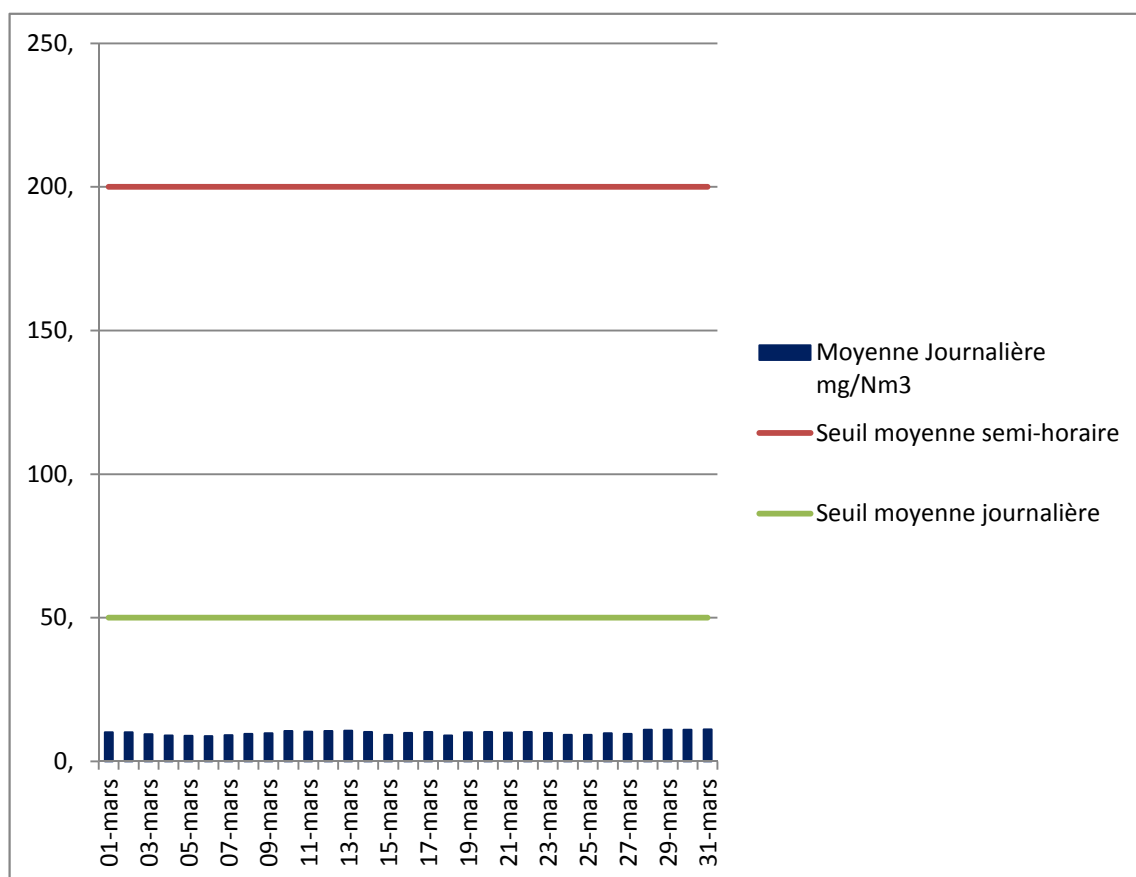


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	43,55	200	80
02-mars	42,04	200	80
03-mars	42,36	200	80
04-mars	42,44	200	80
05-mars	41,18	200	80
06-mars	41,85	200	80
07-mars	43,47	200	80
08-mars	43,72	200	80
09-mars	42,42	200	80
10-mars	42,12	200	80
11-mars	42,74	200	80
12-mars	41,97	200	80
13-mars	42,8	200	80
14-mars	42,16	200	80
15-mars	47,	200	80
16-mars	42,84	200	80
17-mars	44,19	200	80
18-mars	45,86	200	80
19-mars	44,04	200	80
20-mars	44,11	200	80
21-mars	44,6	200	80
22-mars	44,48	200	80
23-mars	44,04	200	80
24-mars	44,64	200	80
25-mars	44,56	200	80
26-mars	43,77	200	80
27-mars	43,84	200	80
28-mars	44,03	200	80
29-mars	45,04	200	80
30-mars	46,22	200	80
31-mars	44,45	200	80

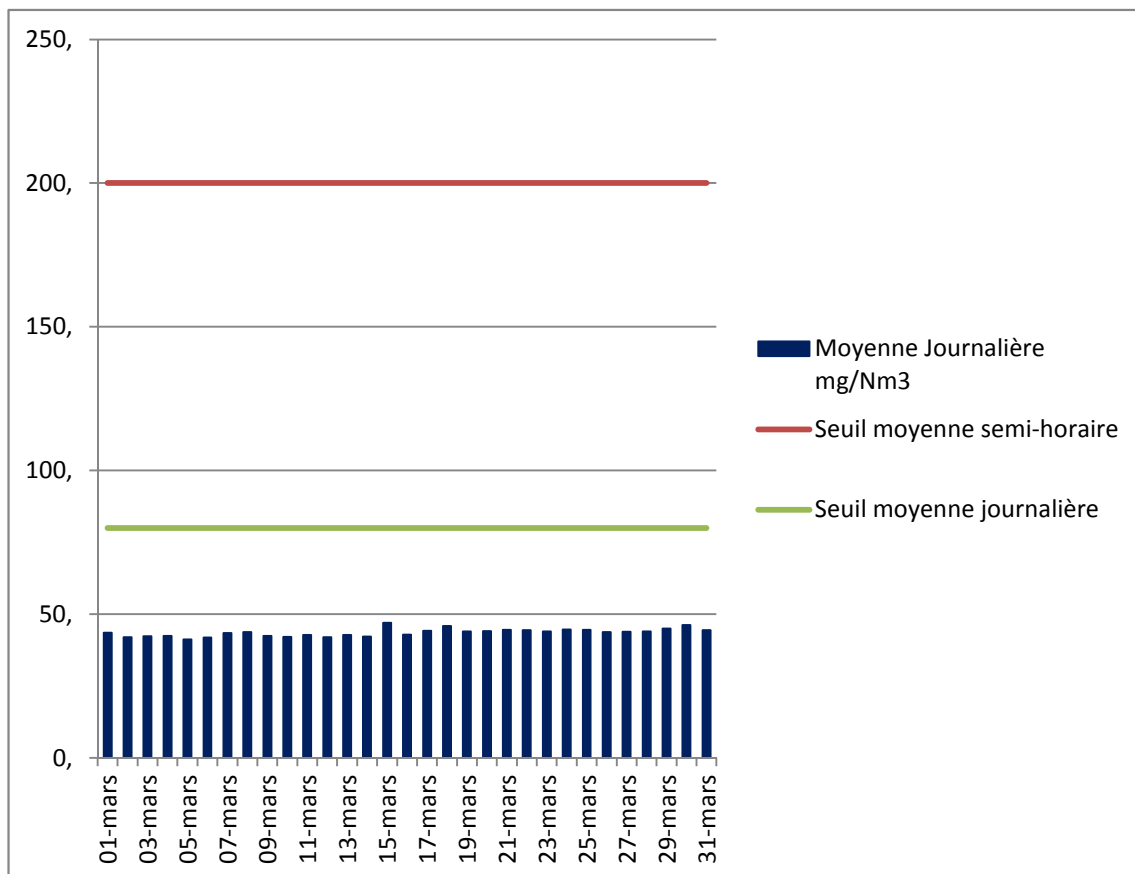

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,09	150	50
02-mars	3,97	150	50
03-mars	4,78	150	50
04-mars	4,67	150	50
05-mars	4,2	150	50
06-mars	4,16	150	50
07-mars	3,75	150	50
08-mars	2,91	150	50
09-mars	5,	150	50
10-mars	5,71	150	50
11-mars	5,52	150	50
12-mars	5,67	150	50
13-mars	5,03	150	50
14-mars	4,01	150	50
15-mars	7,14	150	50
16-mars	4,02	150	50
17-mars	4,49	150	50
18-mars	6,67	150	50
19-mars	6,26	150	50
20-mars	5,14	150	50
21-mars	4,72	150	50
22-mars	4,19	150	50
23-mars	6,59	150	50
24-mars	5,21	150	50
25-mars	4,93	150	50
26-mars	5,24	150	50
27-mars	4,96	150	50
28-mars	4,95	150	50
29-mars	4,09	150	50
30-mars	3,85	150	50
31-mars	4,45	150	50

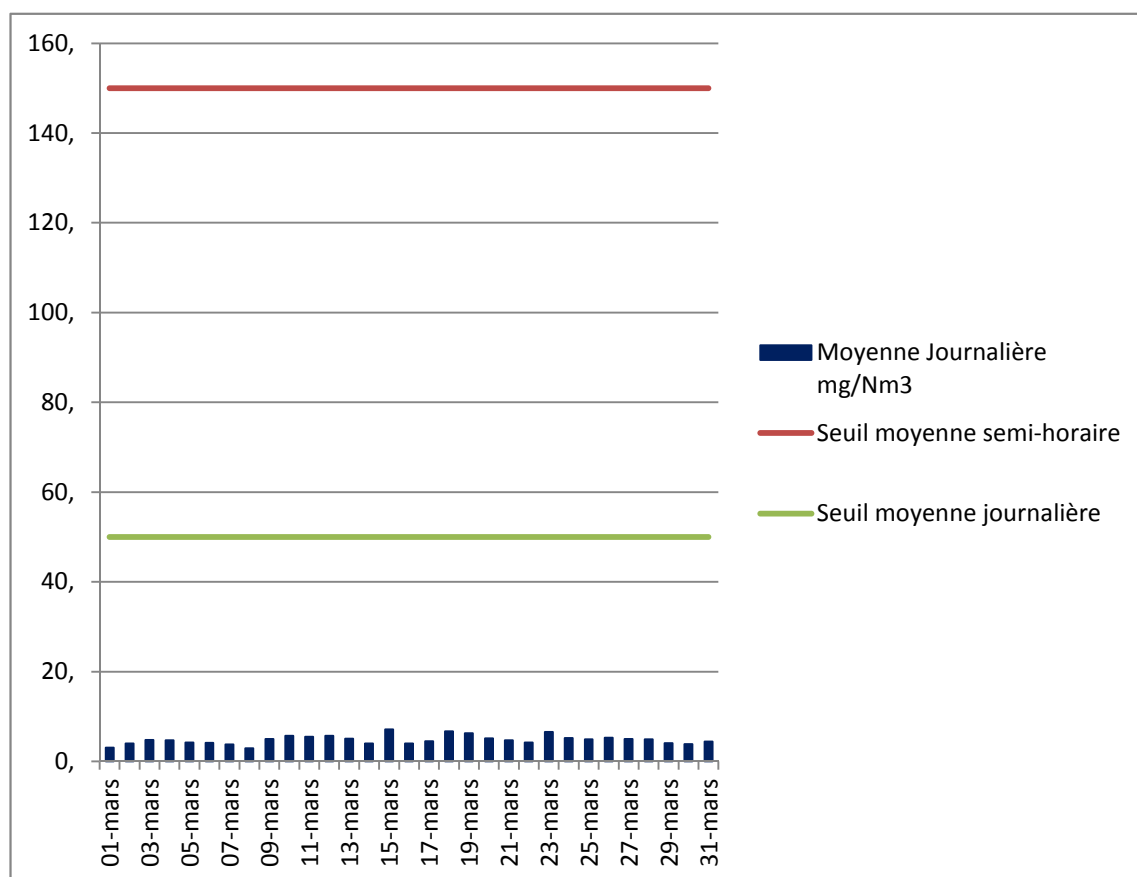

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,		30
02-mars	0,		30
03-mars	0,		30
04-mars	0,		30
05-mars	0,		30
06-mars	0,		30
07-mars	0,		30
08-mars	0,		30
09-mars	0,		30
10-mars	0,		30
11-mars	0,		30
12-mars	0,		30
13-mars	0,		30
14-mars	0,		30
15-mars	0,		30
16-mars	0,		30
17-mars	0,		30
18-mars	0,		30
19-mars	0,		30
20-mars	0,		30
21-mars	0,		30
22-mars	0,		30
23-mars	0,		30
24-mars	0,		30
25-mars	0,		30
26-mars	0,		30
27-mars	0,		30
28-mars	0,		30
29-mars	0,		30
30-mars	0,		30
31-mars	0,		30

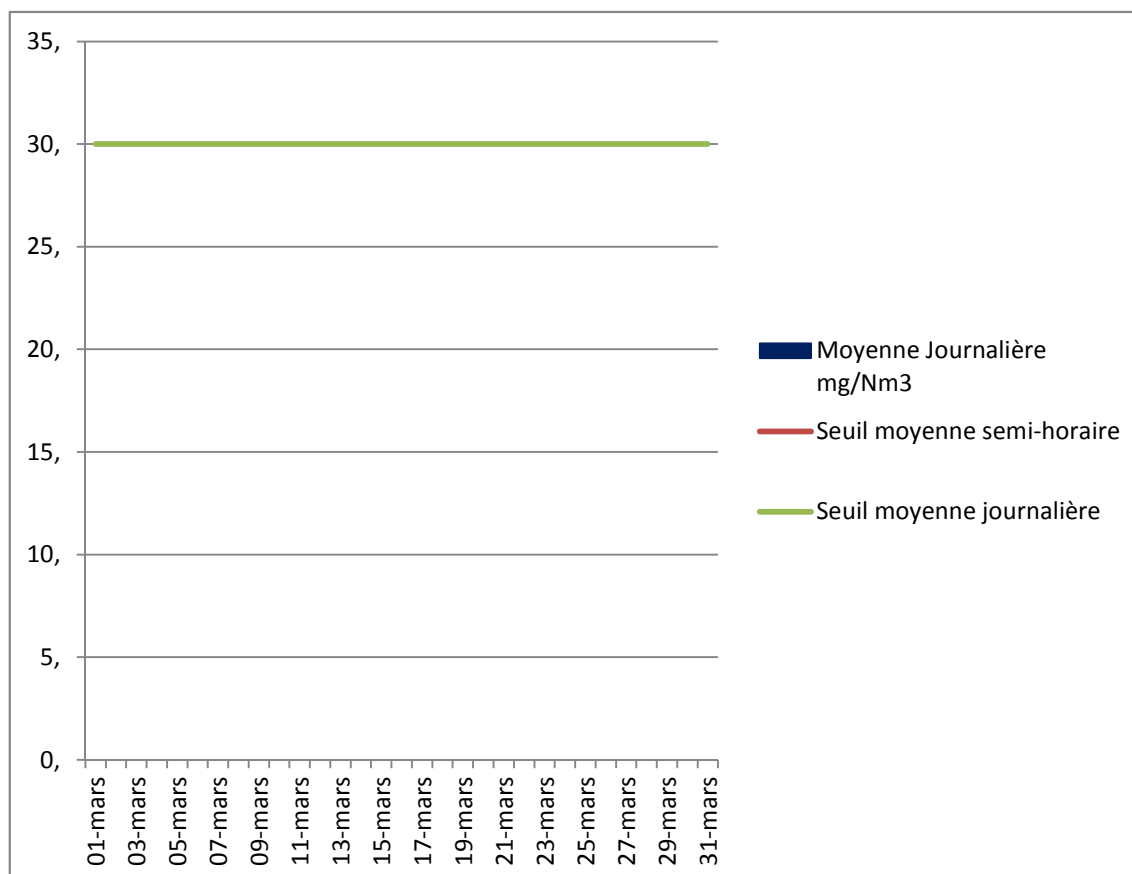

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : mars 2015

Date d'impression 2015 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec		m/s	°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,48	0,52	3,58	6,07	46,32	3,46	1,66	8,86	17,9	10,48	54692,8	15,28	1012,56	0,63	0,68	4,7	7,95	60,7	4,53	2,17	24:00
02-mars	0,48	0,57	3,53	6,15	46,14	4,1	1,79	8,54	17,32	10,69	53010,4	15,01	996,17	0,61	0,72	4,48	7,78	58,61	5,19	2,27	24:00
03-mars	0,48	0,62	3,68	5,78	45,01	5,22	1,69	8,55	17,2	10,76	49456,2	14,07	994,77	0,6	0,67	4,07	6,24	48,8	5,63	1,82	21:58
04-mars	0,47	0,67	3,42	5,94	44,38	6,1	1,69	8,01	16,49	11,28	48766,6	14,5	965,01	0,55	0,79	4	6,93	51,91	7,11	1,97	24:00
05-mars	0,52	0,72	3,39	6,15	43,51	5,59	1,63	7,77	15,86	11,49	47407,1	14,29	957,69	0,59	0,82	3,85	6,97	49,45	6,3	1,85	24:00
06-mars	0,49	0,74	3,56	5,82	43,26	5,91	1,72	7,84	15,68	11,36	48026,9	14,24	963,98	0,56	0,85	4,1	6,67	49,81	6,77	1,99	24:00
07-mars	0,47	0,67	3,52	5,51	45,36	6,75	1,74	8,36	17	10,89	52252,1	15,01	994,4	0,58	0,84	4,42	6,9	56,83	8,41	2,18	24:00
08-mars	0,46	0,67	3,57	5,35	45,7	4,67	1,61	8,37	17,1	10,93	52471,8	15,15	988,64	0,58	0,84	4,49	6,71	57,45	5,85	2,02	24:00
09-mars	0,45	0,65	3,29	6,06	49,52	6,72	1,61	8,22	16,18	11,04	50602,2	14,61	990,48	0,47	0,68	3,52	6,39	51,92	9,39	1,71	20:55
10-mars	0,37	0,63	3,33	6,08	45,01	8,14	1,71	8,15	15,88	11,08	50569,9	14,62	982,73	0,44	0,76	4,04	7,36	54,58	9,84	2,07	24:00
11-mars	0,4	0,62	3,04	5,79	45,53	6,03	1,78	8,36	17,21	10,95	51921,5	15,05	993,96	0,5	0,77	3,78	7,19	56,65	7,49	2,21	24:00
12-mars	0,44	0,68	3,75	6,41	44,33	8,52	1,62	8,17	16,12	11,11	51884,8	15,08	997,52	0,54	0,84	4,71	7,94	55,26	9,85	2,01	23:57
13-mars	0,47	0,62	3,43	6,12	44,87	7,3	1,74	8,07	16,13	11,22	52059,2	15,31	982,85	0,59	0,77	4,51	7,59	55,72	9,91	2,16	23:51
14-mars	0,4	0,69	3	6,08	40,36	5,57	1,71	7,66	14,89	11,42	49883,8	14,69	987,24	0,47	0,8	3,77	7,4	50,78	6,6	2,08	24:00
15-mars	0,53	0,68	3,21	6,34	44,12	5,11	1,65	8,33	15,92	10,92	50957,5	14,52	1010,27	0,59	0,77	3,73	7,3	51,09	5,68	1,9	22:32
16-mars	0,48	1,01	3,11	5,81	44,7	7,69	1,73	8,34	15,45	10,76	51697,9	14,4	974,24	0,48	0,99	3,14	5,83	44,68	7,89	1,73	19:26
17-mars	0,43	0,6	3,76	6,11	47,84	10,86	1,77	8,82	16,47	10,45	53335,6	14,61	943,91	0,55	0,77	4,73	7,7	60,36	14,66	2,23	23:42
18-mars	0,43	0,6	3,63	6,06	45,85	9,66	1,62	9	17,12	10,31	52496,8	14,28	940,03	0,55	0,75	4,55	7,58	57,54	12,1	2,03	23:57
19-mars	0,42	0,6	3,53	6,3	46,06	8,43	1,72	8,83	16,75	10,46	52522,4	14,44	945,66	0,52	0,75	4,44	7,92	57,98	10,56	2,16	24:00
20-mars	0,42	0,57	3,46	6,06	46,5	9,17	1,62	8,91	17,05	10,33	53110	14,47	956,53	0,53	0,73	4,4	7,7	59,2	11,83	2,06	24:00
21-mars	0,4	0,56	3,55	6	47,09	7,52	1,69	8,99	17,47	10,29	55132,6	15,04	1000,76	0,53	0,74	4,68	7,91	62,24	9,94	2,24	24:00
22-mars	0,39	0,51	3,54	6,07	47,16	4,54	1,75	9,19	17,91	10,11	56240,4	15,16	1019,28	0,53	0,69	4,77	8,18	63,56	6,12	2,36	24:00
23-mars	0,38	0,49	4,6	5,86	45,94	12,36	1,68	8,98	17,38	10,22	55954,9	15,17	1009,92	0,51	0,66	6,12	7,85	61,5	22,28	2,24	23:57
24-mars	0,42	0,58	3,79	4,81	45,92	10,65	1,58	9,03	17,46	10,17	54125,3	14,61	1006,24	0,54	0,75	4,91	6,21	59,48	16,01	2,04	23:57
25-mars	0,41	0,62	3,91	4,94	45,81	11,44	1,55	8,91	17,47	10,27	54428,1	14,85	998,84	0,54	0,81	5,1	6,45	59,79	25,06	2,02	24:00
26-mars	0,39	0,62	3,68	5,5	45,25	13,15	1,52	8,77	17,4	10,44	54832,4	15,16	987,97	0,51	0,82	4,84	7,2	59,48	17	2	24:00
27-mars	0,43	0,66	4,03	5,4	45,39	14,25	1,6	8,77	17,2	10,47	53611,1	14,84	988,56	0,56	0,84	5,19	6,92	58,4	18,08	2,06	24:00
28-mars	0,44	0,6	3,8	6,82	46,63	8,06	1,7	8,7	17,7	10,58	53601,7	15,08	974,54	0,56	0,77	8,13	8,6	59,41	10,26	2,17	23:51
29-mars	0,48	0,52	3,63	6,06	48,02	4,56	1,89	9,09	18,45	10,24	56987	15,65	1012,03	0,63	0,68	4,75	7,92	62,8	5,99	2,47	23:00
30-mars	0,5	0,51	4,79	6,4	49,77	4,79	1,88	9,16	18,26	10,11	57229,1	15,5	1019,95	0,7	0,66	6,15	8,31	64,21	6,61	2,43	22:47
31-mars	0,42	0,56	4,13	6,18	48,34	5,96	1,77	8,99	17,81	10,3	56393,2	15,48	999,73	0,57	0,74	5,38	8,12	63,58	8,1	2,33	23:31

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,44	0,63	3,62	5,94	45,80	7,49	1,69		8,57	16,91	10,68	52763,30	14,84	986,98	17,09	23,76	143,47	227,71	1763,76	311,05	64,98	729:21

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	2,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,5
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	3,5
	Cumul annuel	4,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,48	30	10
02-mars	0,48	30	10
03-mars	0,48	30	10
04-mars	0,47	30	10
05-mars	0,52	30	10
06-mars	0,49	30	10
07-mars	0,47	30	10
08-mars	0,46	30	10
09-mars	0,45	30	10
10-mars	0,37	30	10
11-mars	0,4	30	10
12-mars	0,44	30	10
13-mars	0,47	30	10
14-mars	0,4	30	10
15-mars	0,53	30	10
16-mars	0,48	30	10
17-mars	0,43	30	10
18-mars	0,43	30	10
19-mars	0,42	30	10
20-mars	0,42	30	10
21-mars	0,4	30	10
22-mars	0,39	30	10
23-mars	0,38	30	10
24-mars	0,42	30	10
25-mars	0,41	30	10
26-mars	0,39	30	10
27-mars	0,43	30	10
28-mars	0,44	30	10
29-mars	0,48	30	10
30-mars	0,5	30	10
31-mars	0,42	30	10

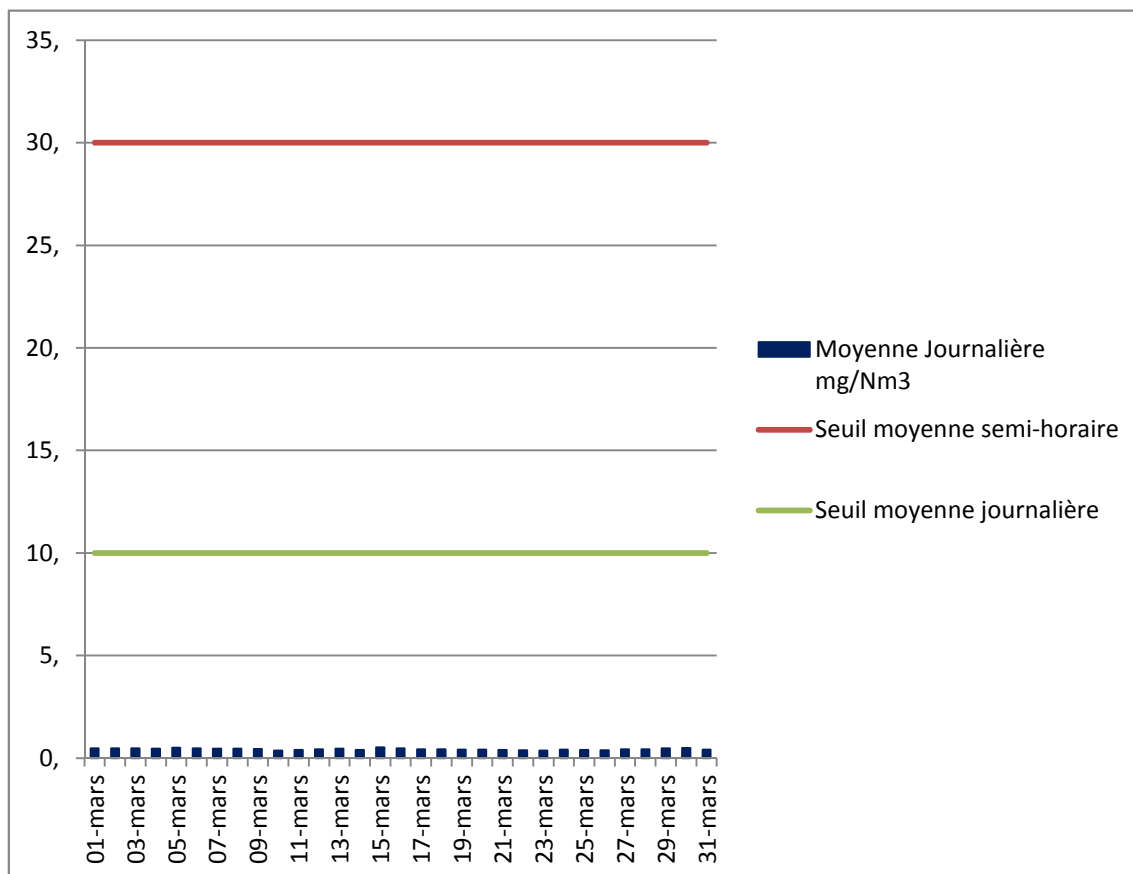


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,52	20	10
02-mars	0,57	20	10
03-mars	0,62	20	10
04-mars	0,67	20	10
05-mars	0,72	20	10
06-mars	0,74	20	10
07-mars	0,67	20	10
08-mars	0,67	20	10
09-mars	0,65	20	10
10-mars	0,63	20	10
11-mars	0,62	20	10
12-mars	0,68	20	10
13-mars	0,62	20	10
14-mars	0,69	20	10
15-mars	0,68	20	10
16-mars	1,01	20	10
17-mars	0,6	20	10
18-mars	0,6	20	10
19-mars	0,6	20	10
20-mars	0,57	20	10
21-mars	0,56	20	10
22-mars	0,51	20	10
23-mars	0,49	20	10
24-mars	0,58	20	10
25-mars	0,62	20	10
26-mars	0,62	20	10
27-mars	0,66	20	10
28-mars	0,6	20	10
29-mars	0,52	20	10
30-mars	0,51	20	10
31-mars	0,56	20	10

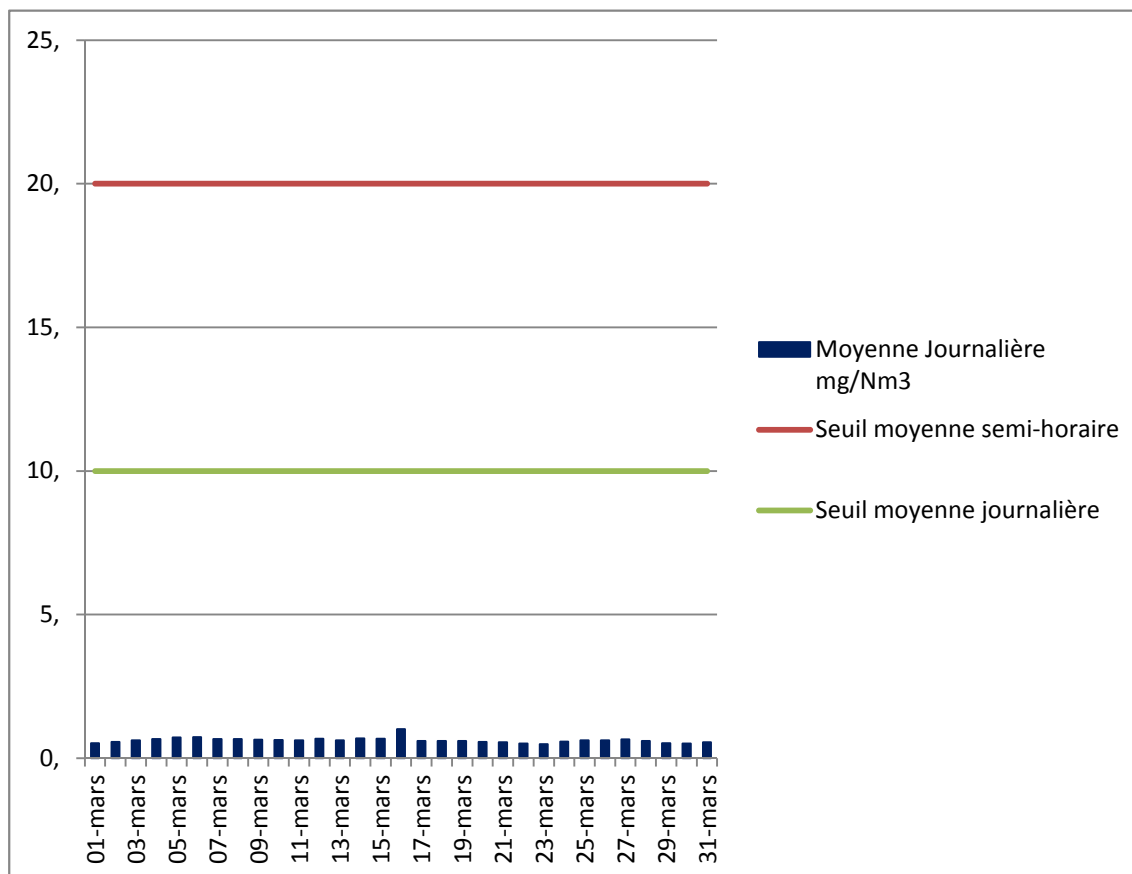


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,58	60	10
02-mars	3,53	60	10
03-mars	3,68	60	10
04-mars	3,42	60	10
05-mars	3,39	60	10
06-mars	3,56	60	10
07-mars	3,52	60	10
08-mars	3,57	60	10
09-mars	3,29	60	10
10-mars	3,33	60	10
11-mars	3,04	60	10
12-mars	3,75	60	10
13-mars	3,43	60	10
14-mars	3,	60	10
15-mars	3,21	60	10
16-mars	3,11	60	10
17-mars	3,76	60	10
18-mars	3,63	60	10
19-mars	3,53	60	10
20-mars	3,46	60	10
21-mars	3,55	60	10
22-mars	3,54	60	10
23-mars	4,6	60	10
24-mars	3,79	60	10
25-mars	3,91	60	10
26-mars	3,68	60	10
27-mars	4,03	60	10
28-mars	3,8	60	10
29-mars	3,63	60	10
30-mars	4,79	60	10
31-mars	4,13	60	10

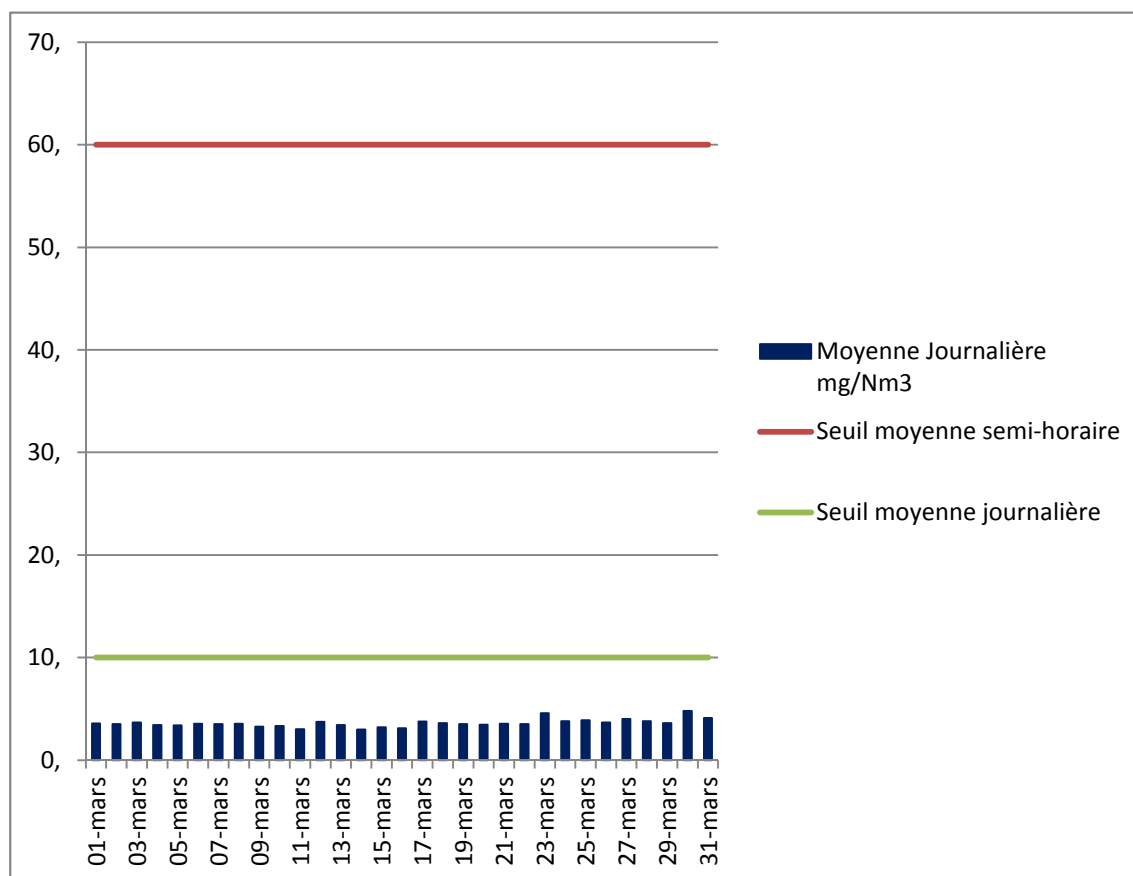


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	6,07	200	50
02-mars	6,15	200	50
03-mars	5,78	200	50
04-mars	5,94	200	50
05-mars	6,15	200	50
06-mars	5,82	200	50
07-mars	5,51	200	50
08-mars	5,35	200	50
09-mars	6,06	200	50
10-mars	6,08	200	50
11-mars	5,79	200	50
12-mars	6,41	200	50
13-mars	6,12	200	50
14-mars	6,08	200	50
15-mars	6,34	200	50
16-mars	5,81	200	50
17-mars	6,11	200	50
18-mars	6,06	200	50
19-mars	6,3	200	50
20-mars	6,06	200	50
21-mars	6,	200	50
22-mars	6,07	200	50
23-mars	5,86	200	50
24-mars	4,81	200	50
25-mars	4,94	200	50
26-mars	5,5	200	50
27-mars	5,4	200	50
28-mars	6,82	200	50
29-mars	6,06	200	50
30-mars	6,4	200	50
31-mars	6,18	200	50

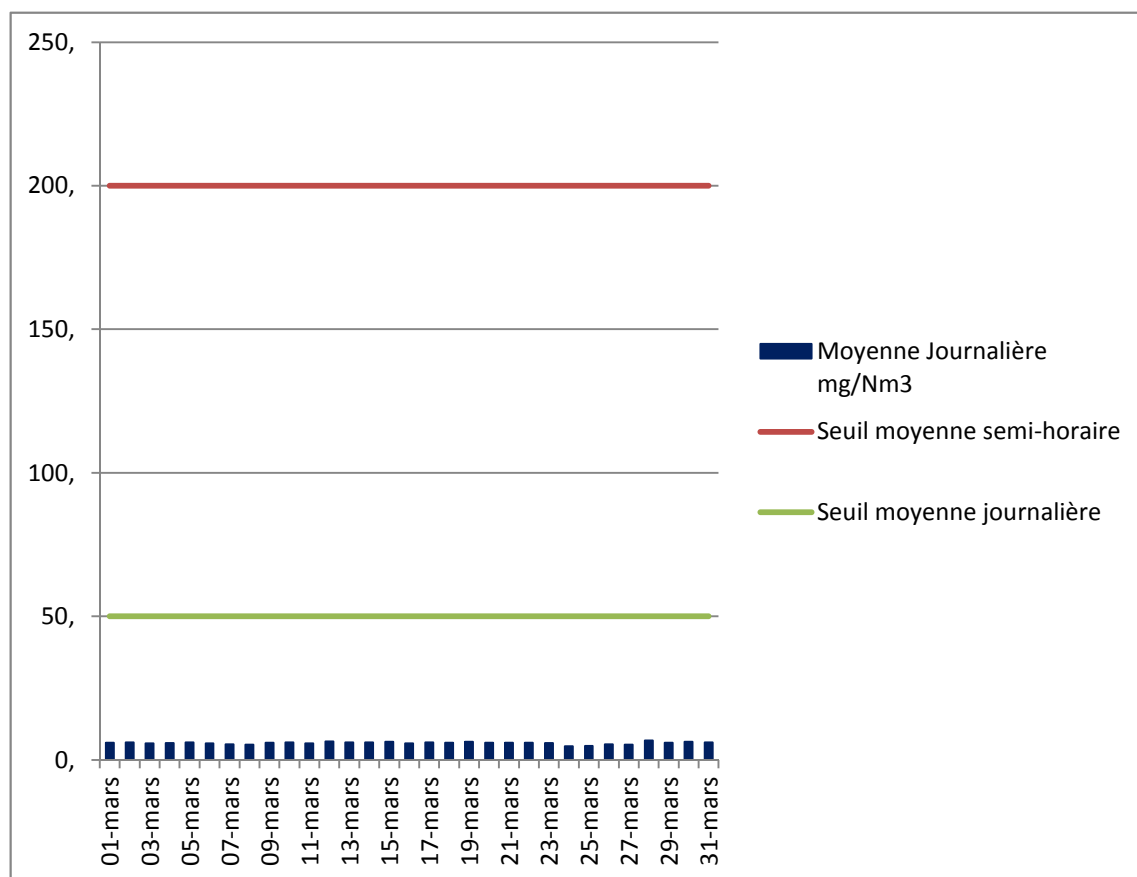

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	46,32	200	80
02-mars	46,14	200	80
03-mars	45,01	200	80
04-mars	44,38	200	80
05-mars	43,51	200	80
06-mars	43,26	200	80
07-mars	45,36	200	80
08-mars	45,7	200	80
09-mars	49,52	200	80
10-mars	45,01	200	80
11-mars	45,53	200	80
12-mars	44,33	200	80
13-mars	44,87	200	80
14-mars	40,36	200	80
15-mars	44,12	200	80
16-mars	44,7	200	80
17-mars	47,84	200	80
18-mars	45,85	200	80
19-mars	46,06	200	80
20-mars	46,5	200	80
21-mars	47,09	200	80
22-mars	47,16	200	80
23-mars	45,94	200	80
24-mars	45,92	200	80
25-mars	45,81	200	80
26-mars	45,25	200	80
27-mars	45,39	200	80
28-mars	46,63	200	80
29-mars	48,02	200	80
30-mars	49,77	200	80
31-mars	48,34	200	80

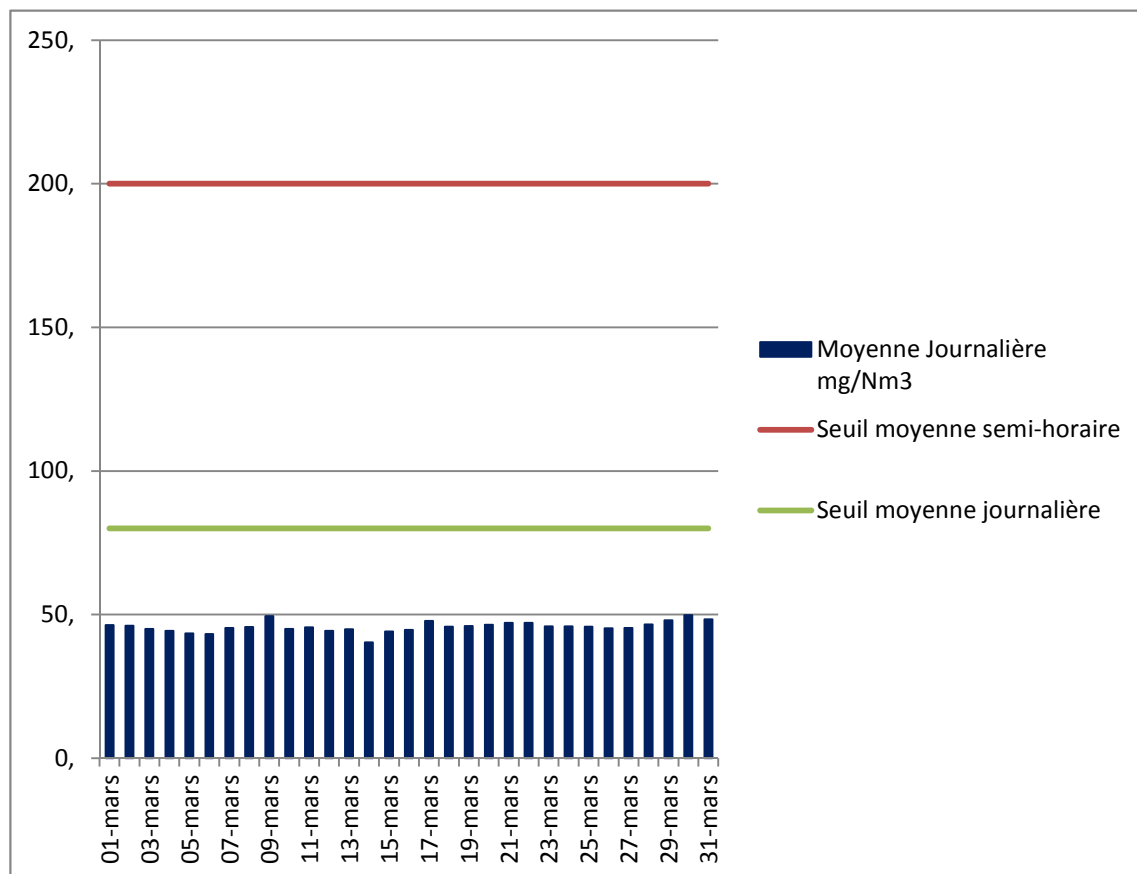

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,46	150	50
02-mars	4,1	150	50
03-mars	5,22	150	50
04-mars	6,1	150	50
05-mars	5,59	150	50
06-mars	5,91	150	50
07-mars	6,75	150	50
08-mars	4,67	150	50
09-mars	6,72	150	50
10-mars	8,14	150	50
11-mars	6,03	150	50
12-mars	8,52	150	50
13-mars	7,3	150	50
14-mars	5,57	150	50
15-mars	5,11	150	50
16-mars	7,69	150	50
17-mars	10,86	150	50
18-mars	9,66	150	50
19-mars	8,43	150	50
20-mars	9,17	150	50
21-mars	7,52	150	50
22-mars	4,54	150	50
23-mars	12,36	150	50
24-mars	10,65	150	50
25-mars	11,44	150	50
26-mars	13,15	150	50
27-mars	14,25	150	50
28-mars	8,06	150	50
29-mars	4,56	150	50
30-mars	4,79	150	50
31-mars	5,96	150	50

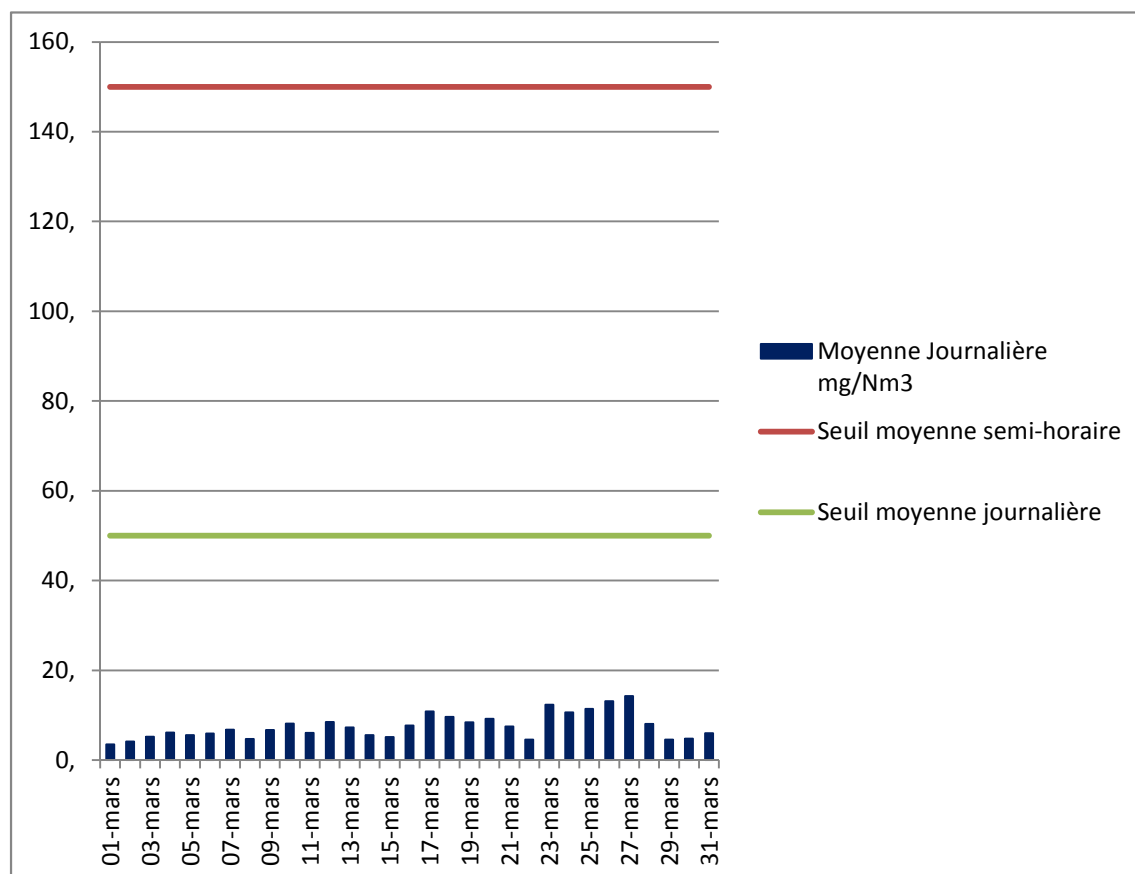

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	1,66		30
02-mars	1,79		30
03-mars	1,69		30
04-mars	1,69		30
05-mars	1,63		30
06-mars	1,72		30
07-mars	1,74		30
08-mars	1,61		30
09-mars	1,61		30
10-mars	1,71		30
11-mars	1,78		30
12-mars	1,62		30
13-mars	1,74		30
14-mars	1,71		30
15-mars	1,65		30
16-mars	1,73		30
17-mars	1,77		30
18-mars	1,62		30
19-mars	1,72		30
20-mars	1,62		30
21-mars	1,69		30
22-mars	1,75		30
23-mars	1,68		30
24-mars	1,58		30
25-mars	1,55		30
26-mars	1,52		30
27-mars	1,6		30
28-mars	1,7		30
29-mars	1,89		30
30-mars	1,88		30
31-mars	1,77		30

