



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Avril 2015

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes <u>Seuil réglementaire</u> < 0,1 ng – I- TEQ/Nm ³	Année 2015	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	Janvier	0,0014	0,0025
	Février	0,0017	0,0022
	Mars	0,0019	0,0019
	Avril	0,0018	0,0019
	Mai		
	Juin		
	Juillet		
	Août		
	Septembre		
	Octobre		

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0,5h

==> **Ligne 2 :** 0,0h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 1,0 h

==> **Ligne 2 :** 0,5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : avril 2015

Date d'impression 2015 5 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-avr.	0,58	0	3,53	10,42	44,59	4,34	0	5,42	12,34	12,3	54089,9	17,1	964,99	0,76	0	4,58	13,53	57,91	5,64	0	24:00
02-avr.	0,39	0	4,68	10,68	42,69	4,61	0	5,2	11,54	12,55	50634,2	16,33	948,14	0,48	0,01	6,99	12,95	51,98	5,49	0	24:00
03-avr.	0,4	0,01	4,06	10,56	44,02	4,27	0	5,5	12,81	12,27	53938	17,09	972,88	0,52	0,01	5,26	13,67	57,02	5,51	0	24:00
04-avr.	0,39	0	3,67	10,57	44,37	3,95	0	5,53	13,13	12,23	54212,6	17,15	973,64	0,51	0,01	4,77	13,75	57,74	5,14	0	24:00
05-avr.	0,48	0	3,31	10,29	44,51	3,52	0	5,44	12,57	12,3	54251,7	17,2	973,31	0,63	0	4,32	13,41	58,03	4,58	0	24:01
06-avr.	0,4	0	3,66	10,31	43,74	3,19	0	5,39	12,3	12,34	53745,6	17,06	980,97	0,52	0	4,72	13,3	56,46	4,11	0	24:00
07-avr.	0,39	0	3,58	10,32	43,27	4,47	0	5,39	12,33	12,33	53862,2	17,09	976,56	0,5	0	4,62	13,31	55,88	5,75	0	23:58
08-avr.	0,31	0	6,13	10,76	49,42	5,14	0	5,37	12	12,3	54479,8	17,16	968,39	0,4	0	9,68	13,68	62,08	6,51	0	23:18
09-avr.	0,33	0,04	3,5	10,49	43,22	6,07	0	5,35	11,8	12,37	51060,2	16,18	952,26	0,4	0,04	4,3	12,86	53	7,45	0	24:00
10-avr.	0,29	0,08	3,09	10,85	43,56	4,19	0	5,22	11,47	12,53	49204,4	15,83	951,29	0,34	0,09	5,59	12,81	51,47	4,94	0	24:00
11-avr.	0,3	0,02	3,11	11,07	43,61	4,24	0	5,41	12,27	12,4	50121,1	16,02	962,16	0,36	0,03	3,74	13,32	52,48	5,11	0	24:00
12-avr.	0,29	0,01	3,02	11,42	45,79	3,56	0	5,6	13,1	12,25	52184,2	16,54	972,46	0,37	0,01	3,79	14,32	57,4	4,45	0	24:00
13-avr.	0,25	0,08	3,72	11,12	45,08	3,83	0	5,64	13,35	12,12	51381,1	16,1	983,73	0,31	0,09	4,57	13,72	55,54	4,72	0	24:00
14-avr.	0,29	0,11	3,91	11,28	44,47	3,78	0	5,51	12,86	12,22	51368,1	16,19	959,98	0,35	0,14	4,82	13,91	54,85	4,66	0	24:00
15-avr.	0,26	0,18	3,38	11,25	44,89	3,37	0	5,55	12,69	12,15	51344,4	16,03	968,65	0,32	0,22	4,16	13,85	55,39	4,15	0	24:00
16-avr.	0,32	0,28	3,49	11,62	44,07	3,86	0	5,32	11,97	12,41	48720,2	15,54	952,73	0,37	0,33	4,1	13,59	51,55	4,51	0	24:00
17-avr.	0,28	0,09	2,89	11,51	43,04	3,83	0	5,4	12,02	12,38	48035,9	15,27	958,76	0,32	0,11	3,33	13,27	49,65	4,43	0	24:00
18-avr.	0,25	0,04	2,3	11,53	44,74	3,58	0	5,52	12,52	12,27	49653,6	15,68	963,39	0,3	0,05	2,76	13,75	53,36	4,26	0	24:00
19-avr.	0,31	0	2,63	11,31	43	3,17	0	5,39	11,77	12,36	47812,2	15,12	962,91	0,35	0	3,02	12,98	49,39	3,63	0	24:00
20-avr.	0,24	0,01	3,05	10,83	42,74	3,99	0	5,36	11,6	12,38	47569,5	15,04	954,02	0,28	0,01	3,48	12,36	48,83	4,55	0	24:00
21-avr.	0,24	0,01	3,03	11,44	43,32	4,39	0	5,41	11,82	12,32	48227,6	15,2	954,38	0,28	0,01	3,5	13,24	50,16	5,09	0	24:00
22-avr.	0,31	0,02	3,44	12,03	44,01	4,53	0	5,59	12,68	12,14	50545,2	15,75	965,64	0,37	0,03	4,18	14,6	53,4	5,49	0	24:00
23-avr.	0,31	0,05	3,17	12,37	43,44	4,31	0	5,37	11,85	12,35	47836,2	15,14	958,56	0,36	0,06	3,65	14,2	49,89	4,95	0	24:00
24-avr.	0,28	0,04	2,93	12,26	43,48	4,61	0	5,47	12,14	12,29	48066,5	15,14	958,22	0,32	0,05	3,38	14,14	50,17	5,32	0	24:00
25-avr.	0,27	0,11	3,01	12,52	43,74	4,75	0	5,55	12,82	12,24	48649,2	15,36	962,12	0,32	0,12	3,51	14,61	51,09	5,55	0	24:00
26-avr.	0,3	0,03	2,87	12,8	43,88	3,77	0	5,48	12,38	12,31	48546,1	15,38	960,22	0,35	0,04	3,35	14,92	51,15	4,39	0	24:00
27-avr.	0,25	0	3,23	12,02	43,43	4,03	0	5,4	12,18	12,31	49164,2	15,54	961,68	0,29	0	3,81	14,19	51,26	4,76	0	24:00
28-avr.	0,24	0	3,77	11,51	44,1	4,45	0	5,49	12,39	12,19	51481	16,08	967,29	0,29	0	4,67	14,23	54,54	5,5	0	24:00
29-avr.	0,29	0	5,33	11,66	45,13	4,33	0	5,53	12,7	12,17	52041	16,28	963,25	0,37	0	6,56	14,57	56,33	5,41	0	24:00
30-avr.	0,29	0,03	2,87	11,77	44,7	4,26	0	5,44	12,65	12,3	51290,3	16,27	956,09	0,36	0,03	3,55	14,48	55,05	5,23	0	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,32	0,04	3,48	11,29	44,13	4,15	0,00	5,44	12,33	12,30	50783,90	16,06	963,62	11,69	1,51	132,78	411,49	1613,06	151,28	0,02	719:17

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,58	30	10
02-avr.	0,39	30	10
03-avr.	0,4	30	10
04-avr.	0,39	30	10
05-avr.	0,48	30	10
06-avr.	0,4	30	10
07-avr.	0,39	30	10
08-avr.	0,31	30	10
09-avr.	0,33	30	10
10-avr.	0,29	30	10
11-avr.	0,3	30	10
12-avr.	0,29	30	10
13-avr.	0,25	30	10
14-avr.	0,29	30	10
15-avr.	0,26	30	10
16-avr.	0,32	30	10
17-avr.	0,28	30	10
18-avr.	0,25	30	10
19-avr.	0,31	30	10
20-avr.	0,24	30	10
21-avr.	0,24	30	10
22-avr.	0,31	30	10
23-avr.	0,31	30	10
24-avr.	0,28	30	10
25-avr.	0,27	30	10
26-avr.	0,3	30	10
27-avr.	0,25	30	10
28-avr.	0,24	30	10
29-avr.	0,29	30	10
30-avr.	0,29	30	10
0-janv.-00	0,	30	10

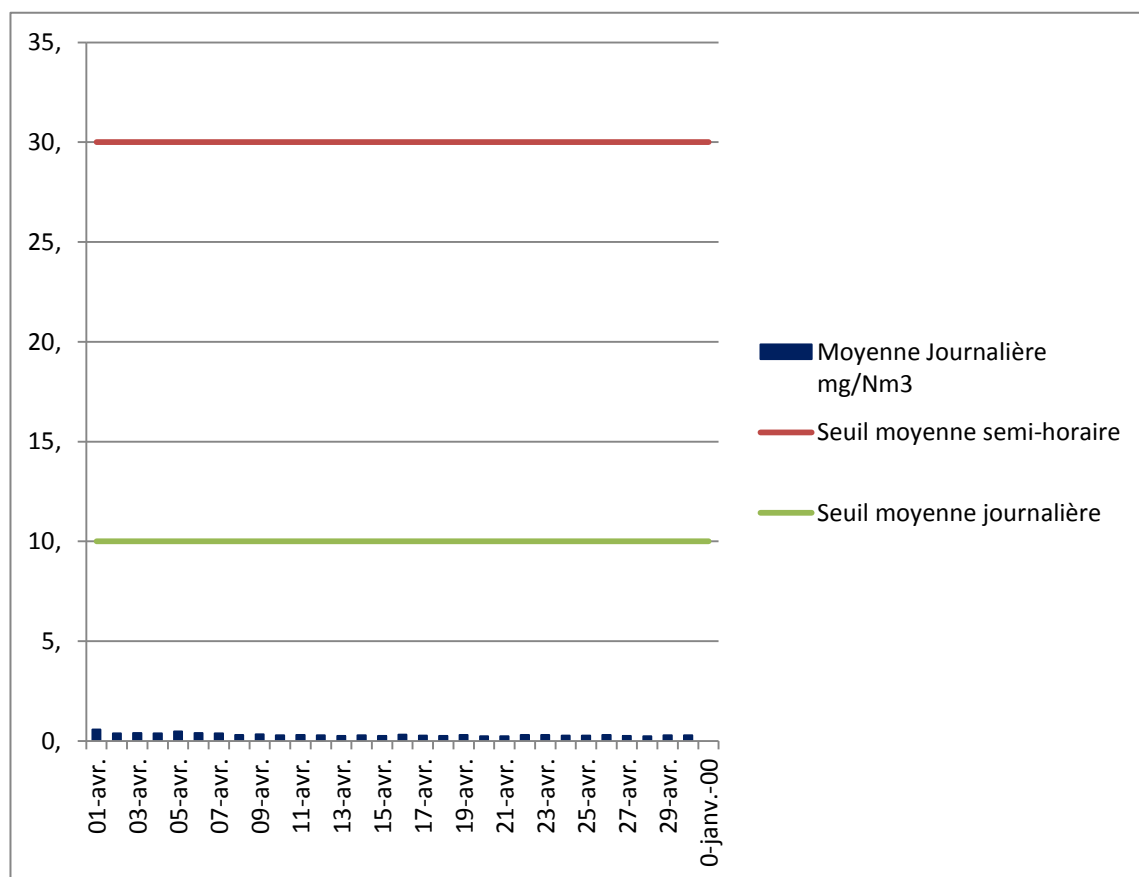


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,	20	10
02-avr.	0,	20	10
03-avr.	0,01	20	10
04-avr.	0,	20	10
05-avr.	0,	20	10
06-avr.	0,	20	10
07-avr.	0,	20	10
08-avr.	0,	20	10
09-avr.	0,04	20	10
10-avr.	0,08	20	10
11-avr.	0,02	20	10
12-avr.	0,01	20	10
13-avr.	0,08	20	10
14-avr.	0,11	20	10
15-avr.	0,18	20	10
16-avr.	0,28	20	10
17-avr.	0,09	20	10
18-avr.	0,04	20	10
19-avr.	0,	20	10
20-avr.	0,01	20	10
21-avr.	0,01	20	10
22-avr.	0,02	20	10
23-avr.	0,05	20	10
24-avr.	0,04	20	10
25-avr.	0,11	20	10
26-avr.	0,03	20	10
27-avr.	0,	20	10
28-avr.	0,	20	10
29-avr.	0,	20	10
30-avr.	0,03	20	10
0-janv.-00	0,	20	10

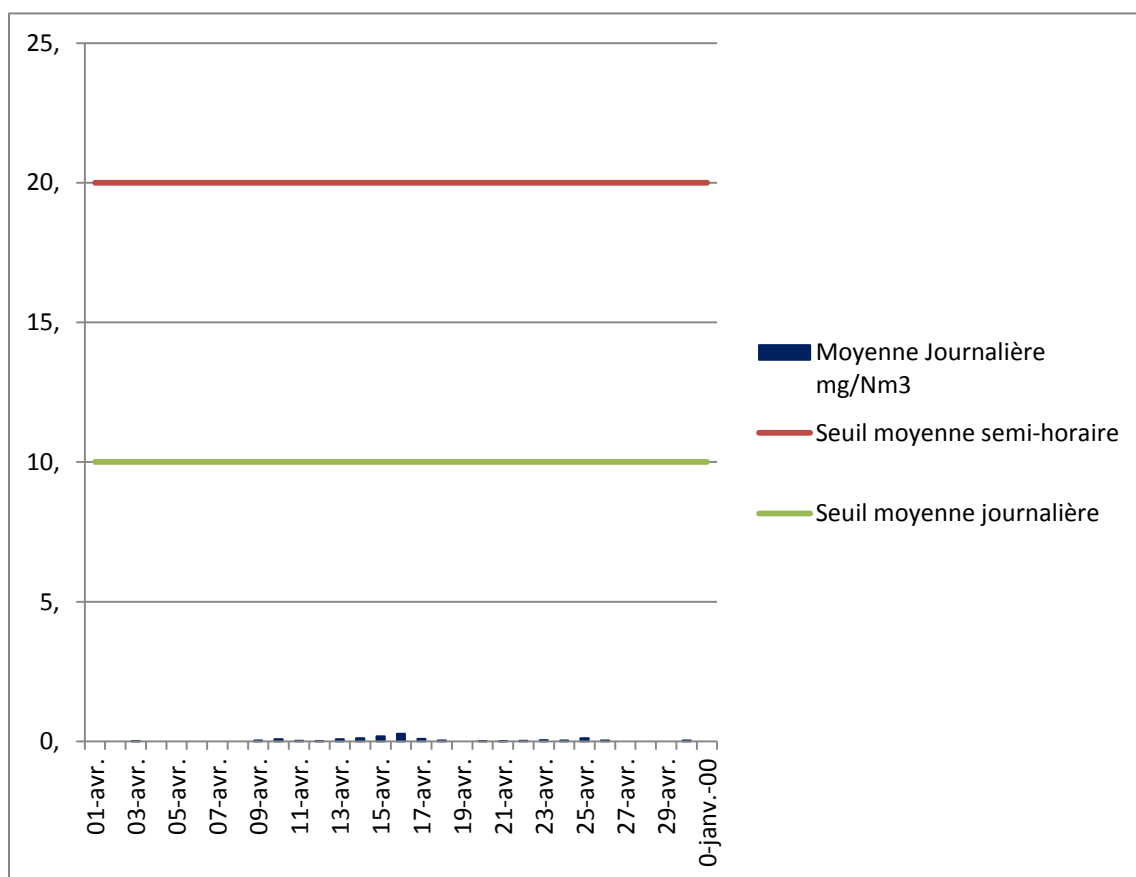

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	3,53	60	10
02-avr.	4,68	60	10
03-avr.	4,06	60	10
04-avr.	3,67	60	10
05-avr.	3,31	60	10
06-avr.	3,66	60	10
07-avr.	3,58	60	10
08-avr.	6,13	60	10
09-avr.	3,5	60	10
10-avr.	3,09	60	10
11-avr.	3,11	60	10
12-avr.	3,02	60	10
13-avr.	3,72	60	10
14-avr.	3,91	60	10
15-avr.	3,38	60	10
16-avr.	3,49	60	10
17-avr.	2,89	60	10
18-avr.	2,3	60	10
19-avr.	2,63	60	10
20-avr.	3,05	60	10
21-avr.	3,03	60	10
22-avr.	3,44	60	10
23-avr.	3,17	60	10
24-avr.	2,93	60	10
25-avr.	3,01	60	10
26-avr.	2,87	60	10
27-avr.	3,23	60	10
28-avr.	3,77	60	10
29-avr.	5,33	60	10
30-avr.	2,87	60	10
0-janv.-00	0,	60	10

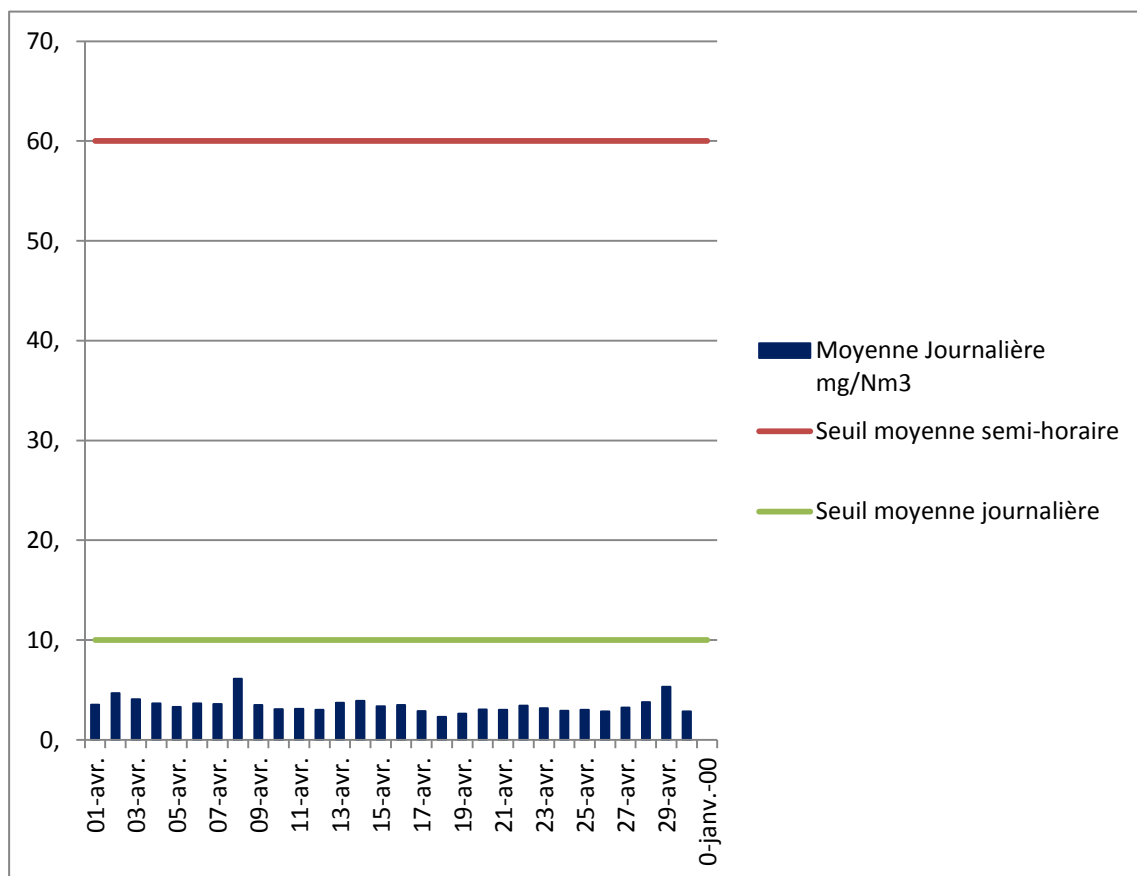


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	10,42	200	50
02-avr.	10,68	200	50
03-avr.	10,56	200	50
04-avr.	10,57	200	50
05-avr.	10,29	200	50
06-avr.	10,31	200	50
07-avr.	10,32	200	50
08-avr.	10,76	200	50
09-avr.	10,49	200	50
10-avr.	10,85	200	50
11-avr.	11,07	200	50
12-avr.	11,42	200	50
13-avr.	11,12	200	50
14-avr.	11,28	200	50
15-avr.	11,25	200	50
16-avr.	11,62	200	50
17-avr.	11,51	200	50
18-avr.	11,53	200	50
19-avr.	11,31	200	50
20-avr.	10,83	200	50
21-avr.	11,44	200	50
22-avr.	12,03	200	50
23-avr.	12,37	200	50
24-avr.	12,26	200	50
25-avr.	12,52	200	50
26-avr.	12,8	200	50
27-avr.	12,02	200	50
28-avr.	11,51	200	50
29-avr.	11,66	200	50
30-avr.	11,77	200	50
0-janv.-00	0,	200	50

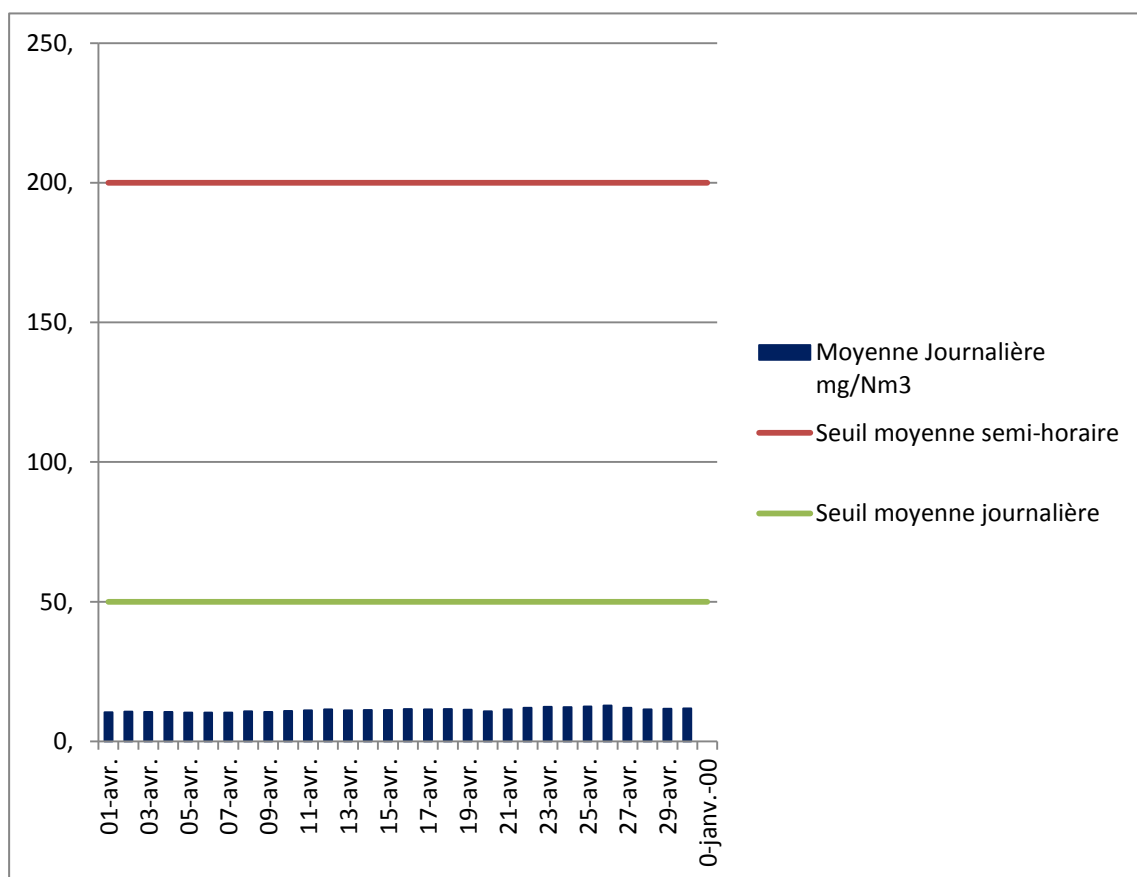


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	44,59	200	80
02-avr.	42,69	200	80
03-avr.	44,02	200	80
04-avr.	44,37	200	80
05-avr.	44,51	200	80
06-avr.	43,74	200	80
07-avr.	43,27	200	80
08-avr.	49,42	200	80
09-avr.	43,22	200	80
10-avr.	43,56	200	80
11-avr.	43,61	200	80
12-avr.	45,79	200	80
13-avr.	45,08	200	80
14-avr.	44,47	200	80
15-avr.	44,89	200	80
16-avr.	44,07	200	80
17-avr.	43,04	200	80
18-avr.	44,74	200	80
19-avr.	43,	200	80
20-avr.	42,74	200	80
21-avr.	43,32	200	80
22-avr.	44,01	200	80
23-avr.	43,44	200	80
24-avr.	43,48	200	80
25-avr.	43,74	200	80
26-avr.	43,88	200	80
27-avr.	43,43	200	80
28-avr.	44,1	200	80
29-avr.	45,13	200	80
30-avr.	44,7	200	80
0-janv.-00	0,	200	80

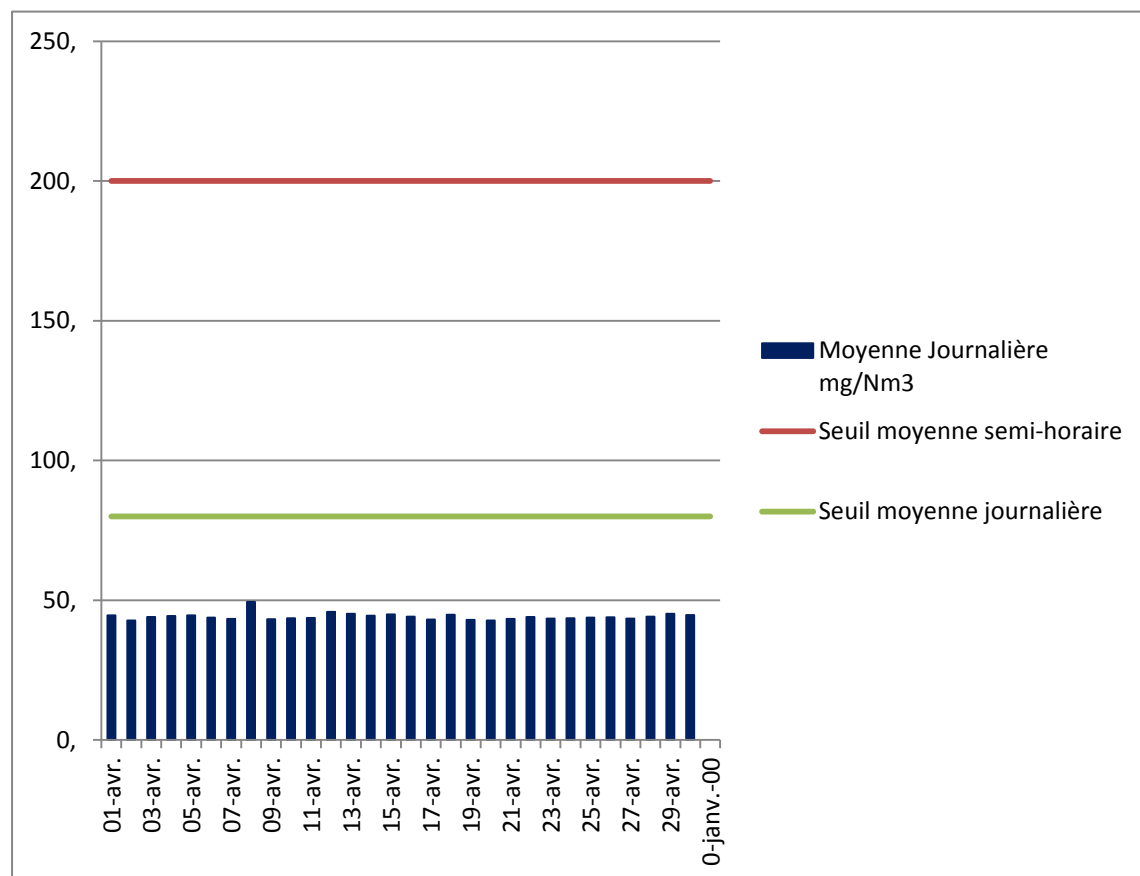

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	4,34	150	50
02-avr.	4,61	150	50
03-avr.	4,27	150	50
04-avr.	3,95	150	50
05-avr.	3,52	150	50
06-avr.	3,19	150	50
07-avr.	4,47	150	50
08-avr.	5,14	150	50
09-avr.	6,07	150	50
10-avr.	4,19	150	50
11-avr.	4,24	150	50
12-avr.	3,56	150	50
13-avr.	3,83	150	50
14-avr.	3,78	150	50
15-avr.	3,37	150	50
16-avr.	3,86	150	50
17-avr.	3,83	150	50
18-avr.	3,58	150	50
19-avr.	3,17	150	50
20-avr.	3,99	150	50
21-avr.	4,39	150	50
22-avr.	4,53	150	50
23-avr.	4,31	150	50
24-avr.	4,61	150	50
25-avr.	4,75	150	50
26-avr.	3,77	150	50
27-avr.	4,03	150	50
28-avr.	4,45	150	50
29-avr.	4,33	150	50
30-avr.	4,26	150	50
0-janv.-00	0,	150	50

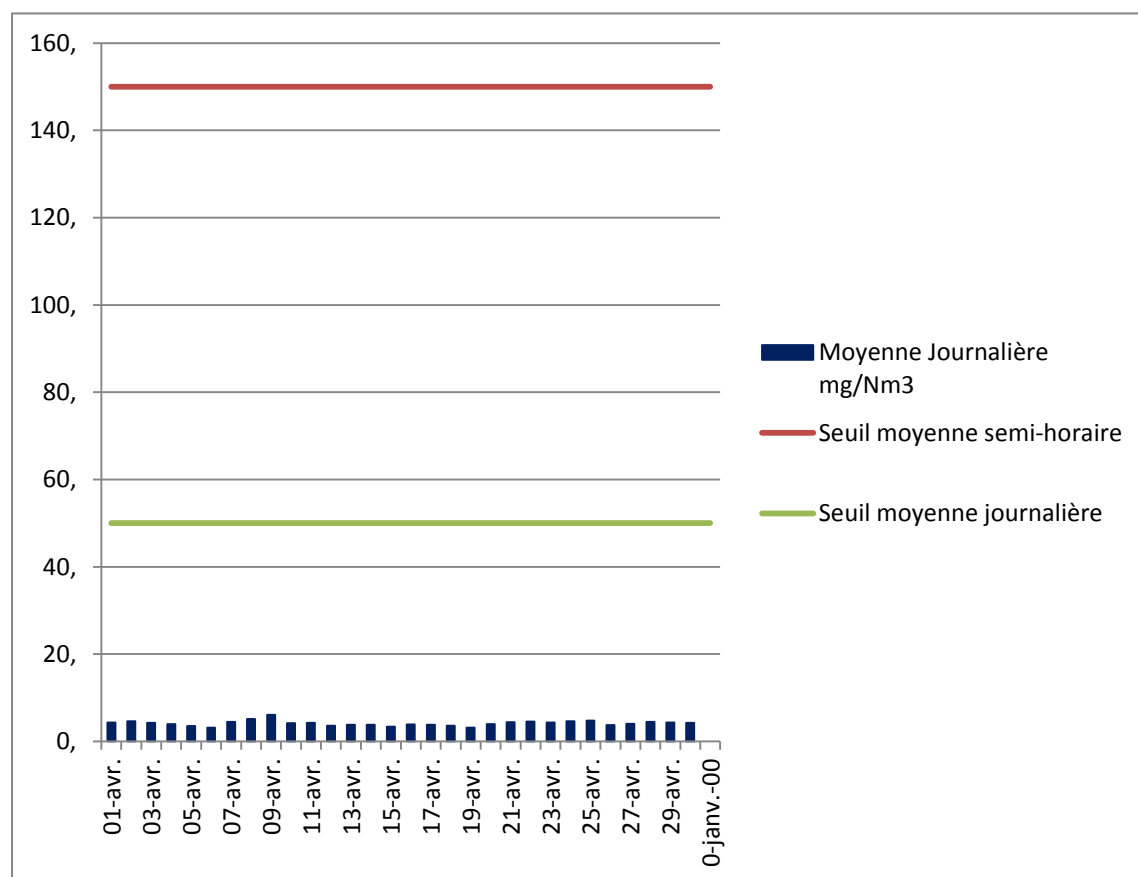

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,		30
02-avr.	0,		30
03-avr.	0,		30
04-avr.	0,		30
05-avr.	0,		30
06-avr.	0,		30
07-avr.	0,		30
08-avr.	0,		30
09-avr.	0,		30
10-avr.	0,		30
11-avr.	0,		30
12-avr.	0,		30
13-avr.	0,		30
14-avr.	0,		30
15-avr.	0,		30
16-avr.	0,		30
17-avr.	0,		30
18-avr.	0,		30
19-avr.	0,		30
20-avr.	0,		30
21-avr.	0,		30
22-avr.	0,		30
23-avr.	0,		30
24-avr.	0,		30
25-avr.	0,		30
26-avr.	0,		30
27-avr.	0,		30
28-avr.	0,		30
29-avr.	0,		30
30-avr.	0,		30
0-janv.-00	0,		30

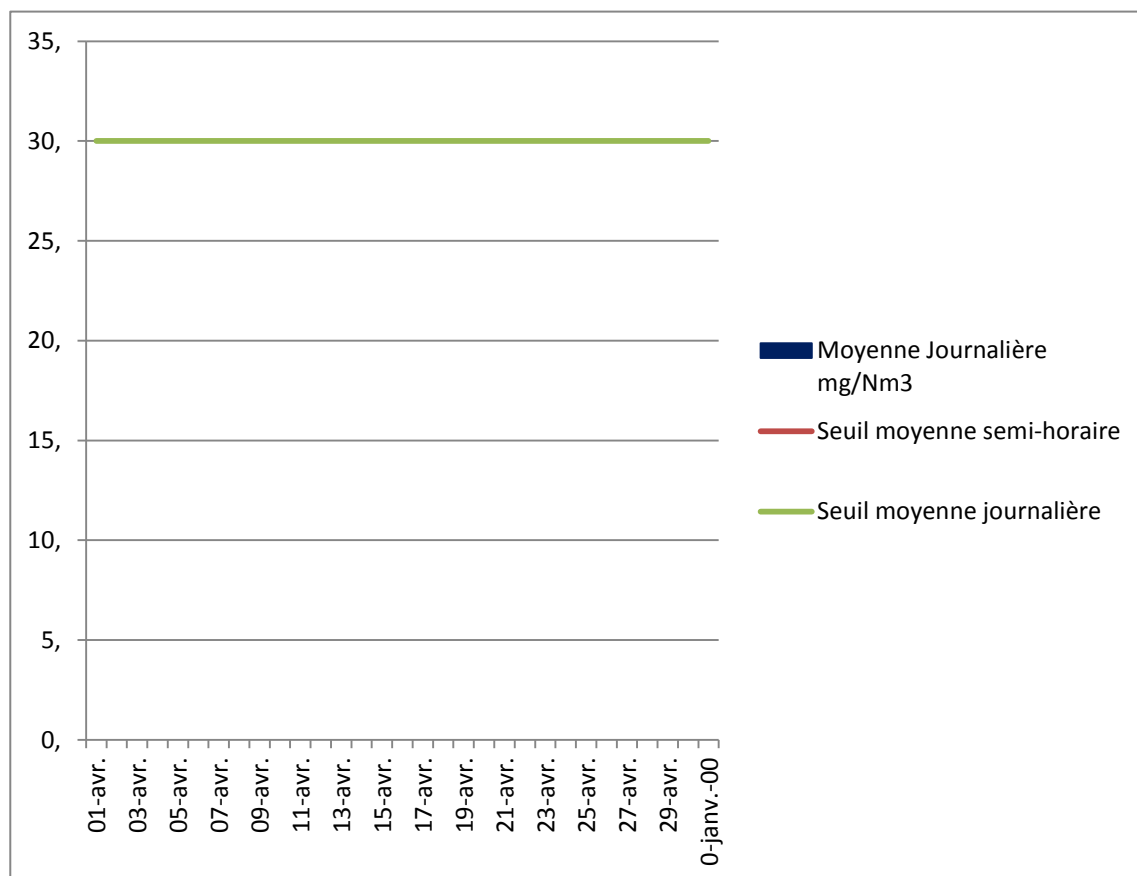

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : avril 2015

Date d'impression 2015 5 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-avr.	0,42	0,58	3,92	5,93	47,86	5,28	1,77	8,91	17,9	10,37	56948,5	15,74	1001,04	0,57	0,8	5,36	8,09	65,33	7,16	2,41	24:00
02-avr.	0,4	0,62	4,37	6,05	46,45	4,74	1,7	8,8	17,22	10,45	53626,1	14,82	1002,37	0,51	0,8	5,61	7,75	59,68	6,11	2,19	24:00
03-avr.	0,39	0,54	4,11	5,71	47,62	4,89	1,67	9,36	18,94	9,9	56816,2	15,24	1039,17	0,53	0,74	5,61	7,78	64,85	6,65	2,27	24:00
04-avr.	0,37	0,57	3,97	5,63	48,17	4,21	1,95	9,21	19,02	10,07	57464,7	15,65	1020,63	0,51	0,78	5,47	7,74	66,36	5,8	2,68	24:00
05-avr.	0,41	0,53	3,64	5,6	47,9	3,69	1,97	8,86	18	10,39	57681,9	16	1001,57	0,57	0,74	5,03	7,73	66,25	5,09	2,72	24:01
06-avr.	0,4	0,51	4,33	5,77	47,62	3,17	1,9	8,82	17,89	10,43	57614,5	16,01	997,11	0,55	0,7	5,98	7,95	65,76	4,37	2,63	24:00
07-avr.	0,45	0,55	4,48	5,91	47,31	4,75	1,82	8,66	17,75	10,59	56809,7	16	978,14	0,61	0,75	6,74	8,07	64,43	6,44	2,48	24:00
08-avr.	0,43	0,53	5,51	6,2	51,26	6,05	1,74	8,72	17,38	10,5	57247,9	15,92	980,26	0,59	0,72	7,45	8,38	70,95	8,2	2,35	23:43
09-avr.	0,42	0,58	4,59	5,78	49,36	7,81	1,77	8,54	16,82	10,66	54015,5	15,15	972,07	0,54	0,75	6	7,49	63,76	10,13	2,28	24:00
10-avr.	0,38	0,58	4,71	5,85	46,85	6	1,72	8,59	16,78	10,65	52312	14,64	982,98	0,48	0,73	5,92	7,34	58,72	7,55	2,15	24:00
11-avr.	0,42	0,57	3,7	5,88	47,03	6,27	1,79	8,69	17,32	10,62	52885,6	14,87	981,68	0,53	0,72	4,68	7,43	59,6	7,91	2,26	24:00
12-avr.	0,42	0,52	3,72	6,1	49,27	3,67	1,79	8,97	18,62	10,43	55766,9	15,63	994,29	0,56	0,69	4,97	8,14	65,89	4,9	2,38	24:00
13-avr.	0,48	0,71	4,18	5,66	52,29	5,08	1,82	9,23	19,08	10,03	56552,3	15,36	1020,83	0,65	0,97	5,7	7,66	70,41	6,93	2,48	24:00
14-avr.	0,47	0,64	3,95	5,62	47,33	5,95	1,59	8,82	18,05	10,34	54734,9	15,12	989,28	0,62	0,85	5,19	7,37	62,09	7,84	2,09	24:00
15-avr.	0,4	0,57	4,17	5,76	47,51	6,61	1,57	8,73	17,8	10,46	53616,6	14,93	989,02	0,52	0,74	5,34	7,39	61,05	8,46	2,02	24:00
16-avr.	0,46	0,66	4,18	6,05	46,99	6,98	1,71	8,64	17,26	10,54	51318,4	14,3	988,2	0,57	0,81	5,15	7,43	57,8	8,63	2,1	24:00
17-avr.	0,48	0,55	3,71	5,81	46,69	4,92	1,49	8,61	17,23	10,65	50733,6	14,29	986	0,58	0,67	4,51	7,04	56,75	5,96	1,81	24:00
18-avr.	0,43	0,54	3,65	5,99	47,89	5,43	1,35	8,85	18,11	10,45	53504,7	14,94	990,59	0,55	0,69	4,69	7,66	61,47	6,92	1,73	24:00
19-avr.	0,48	0,49	3,42	6,25	46,1	3,75	1,52	8,47	16,61	10,77	51011,7	14,42	972,09	0,59	0,6	4,17	7,6	56,1	4,54	1,85	23:53
20-avr.	0,44	0,53	3,69	5,92	45,77	5,72	1,66	8,45	16,76	10,78	50474,9	14,31	972,76	0,53	0,64	4,47	7,15	55,35	6,89	2	24:00
21-avr.	0,4	0,56	4,06	5,97	46,69	6,07	1,56	8,71	17,44	10,52	50961,9	14,21	988,12	0,49	0,69	4,96	7,28	57,05	7,38	1,9	24:00
22-avr.	0,37	0,53	4,01	5,78	47,81	5,52	1,59	9,12	18,72	10,15	54369,8	14,87	1005	0,48	0,69	5,22	7,52	62,31	7,11	2,07	24:00
23-avr.	0,42	0,63	4,48	6,28	45,43	8,84	1,62	8,19	16,35	10,97	50691	14,63	969,03	0,51	0,76	5,44	7,61	55,19	10,69	1,97	24:00
24-avr.	0,4	0,62	4,11	6,1	45,97	6,16	1,51	8,57	16,89	10,66	50721,2	14,23	984,34	0,48	0,75	5	7,41	55,87	7,5	1,83	24:00
25-avr.	0,41	0,57	3,58	5,52	46,94	4,55	1,51	8,74	17,94	10,54	51553,3	14,48	991,11	0,51	0,71	4,42	6,81	57,98	5,6	1,86	24:00
26-avr.	0,45	0,49	3,63	5,74	47,26	2,9	1,49	8,75	17,63	10,52	51689,3	14,45	990,51	0,56	0,6	4,49	7,1	58,56	3,6	1,84	24:00
27-avr.	0,42	0,48	3,86	5,51	47,66	3,97	1,59	8,97	18,36	10,26	56139,9	15,43	1012,13	0,57	0,64	5,2	7,4	64,17	5,26	2,13	24:00
28-avr.	0,43	0,58	4,06	5,6	47,84	5,01	1,62	8,9	17,74	10,29	55879,8	15,3	1009,89	0,57	0,78	5,44	7,49	64,06	6,71	2,17	24:00
29-avr.	0,48	0,61	3,82	5,68	47,15	5,73	1,77	8,42	17,09	10,81	54825,8	15,68	979,41	0,63	0,8	5,01	7,43	61,79	7,51	2,32	23:56
30-avr.	0,42	0,58	4,35	5,8	47,86	5,49	1,67	8,85	17,97	10,37	54482,9	15,08	1006,62	0,55	0,75	5,72	7,58	62,49	7,18	2,18	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,42	0,57	4,07	5,85	47,60	5,31	1,67	8,77	17,69	10,47	54081,70	15,06	993,21	16,51	22,08	158,95	226,83	1852,08	205,02	65,18	719:33

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	2,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	2,5	0,0	3,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,42	30	10
02-avr.	0,4	30	10
03-avr.	0,39	30	10
04-avr.	0,37	30	10
05-avr.	0,41	30	10
06-avr.	0,4	30	10
07-avr.	0,45	30	10
08-avr.	0,43	30	10
09-avr.	0,42	30	10
10-avr.	0,38	30	10
11-avr.	0,42	30	10
12-avr.	0,42	30	10
13-avr.	0,48	30	10
14-avr.	0,47	30	10
15-avr.	0,4	30	10
16-avr.	0,46	30	10
17-avr.	0,48	30	10
18-avr.	0,43	30	10
19-avr.	0,48	30	10
20-avr.	0,44	30	10
21-avr.	0,4	30	10
22-avr.	0,37	30	10
23-avr.	0,42	30	10
24-avr.	0,4	30	10
25-avr.	0,41	30	10
26-avr.	0,45	30	10
27-avr.	0,42	30	10
28-avr.	0,43	30	10
29-avr.	0,48	30	10
30-avr.	0,42	30	10
0-janv.-00	0,	30	10

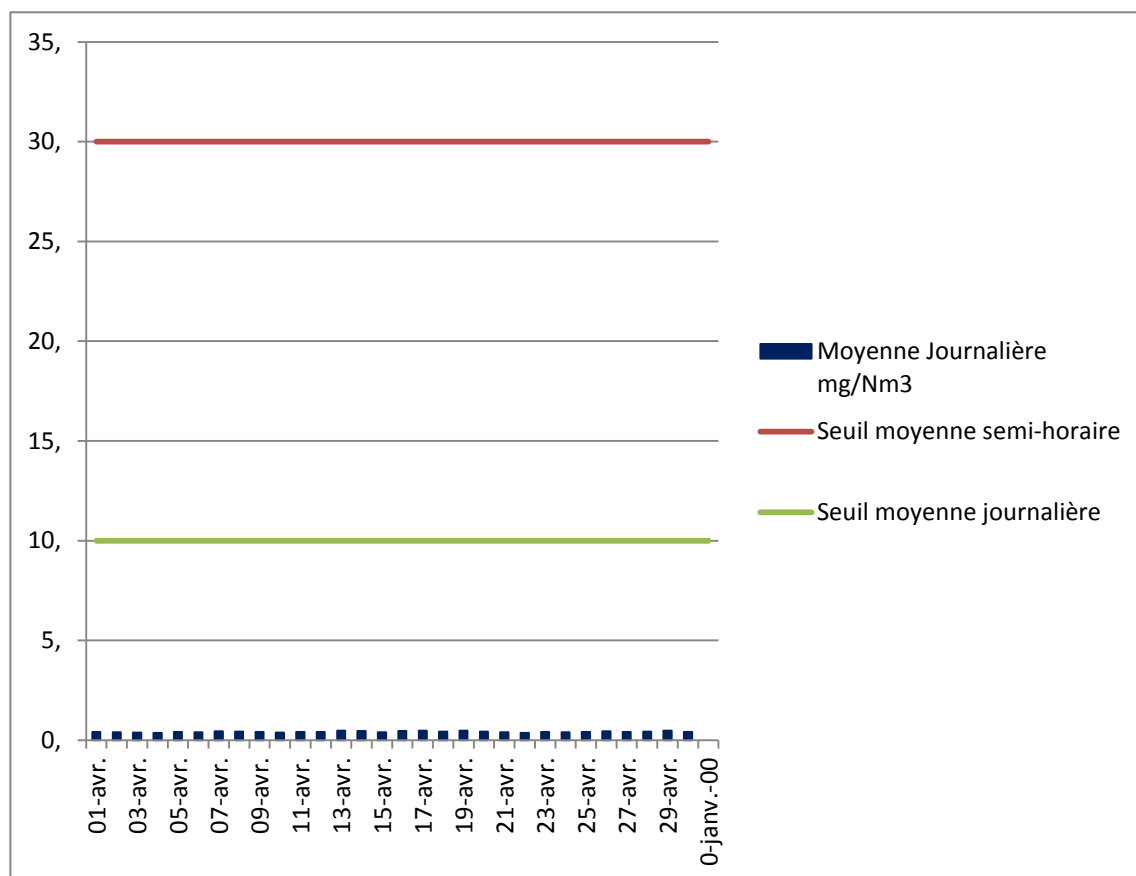


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,58	20	10
02-avr.	0,62	20	10
03-avr.	0,54	20	10
04-avr.	0,57	20	10
05-avr.	0,53	20	10
06-avr.	0,51	20	10
07-avr.	0,55	20	10
08-avr.	0,53	20	10
09-avr.	0,58	20	10
10-avr.	0,58	20	10
11-avr.	0,57	20	10
12-avr.	0,52	20	10
13-avr.	0,71	20	10
14-avr.	0,64	20	10
15-avr.	0,57	20	10
16-avr.	0,66	20	10
17-avr.	0,55	20	10
18-avr.	0,54	20	10
19-avr.	0,49	20	10
20-avr.	0,53	20	10
21-avr.	0,56	20	10
22-avr.	0,53	20	10
23-avr.	0,63	20	10
24-avr.	0,62	20	10
25-avr.	0,57	20	10
26-avr.	0,49	20	10
27-avr.	0,48	20	10
28-avr.	0,58	20	10
29-avr.	0,61	20	10
30-avr.	0,58	20	10
0-janv.-00	0,	20	10

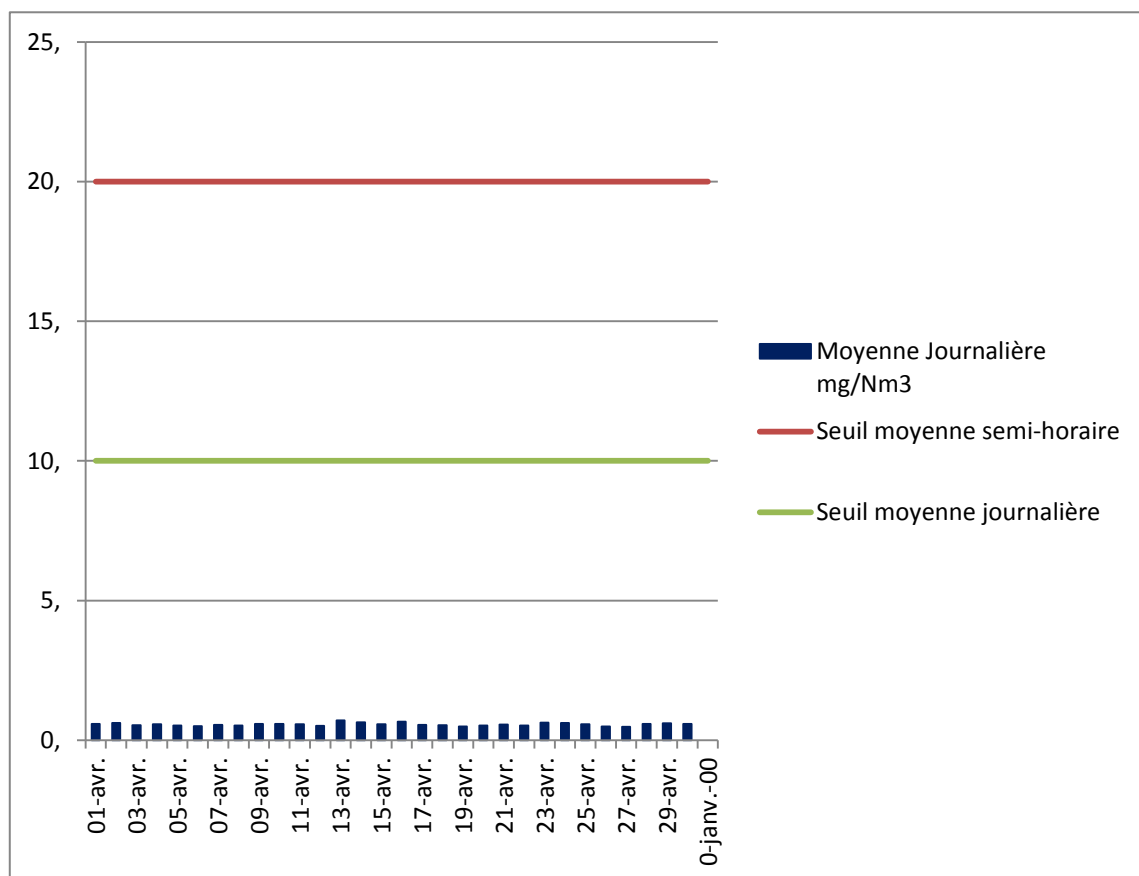


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	3,92	60	10
02-avr.	4,37	60	10
03-avr.	4,11	60	10
04-avr.	3,97	60	10
05-avr.	3,64	60	10
06-avr.	4,33	60	10
07-avr.	4,48	60	10
08-avr.	5,51	60	10
09-avr.	4,59	60	10
10-avr.	4,71	60	10
11-avr.	3,7	60	10
12-avr.	3,72	60	10
13-avr.	4,18	60	10
14-avr.	3,95	60	10
15-avr.	4,17	60	10
16-avr.	4,18	60	10
17-avr.	3,71	60	10
18-avr.	3,65	60	10
19-avr.	3,42	60	10
20-avr.	3,69	60	10
21-avr.	4,06	60	10
22-avr.	4,01	60	10
23-avr.	4,48	60	10
24-avr.	4,11	60	10
25-avr.	3,58	60	10
26-avr.	3,63	60	10
27-avr.	3,86	60	10
28-avr.	4,06	60	10
29-avr.	3,82	60	10
30-avr.	4,35	60	10
0-janv.-00	0,	60	10

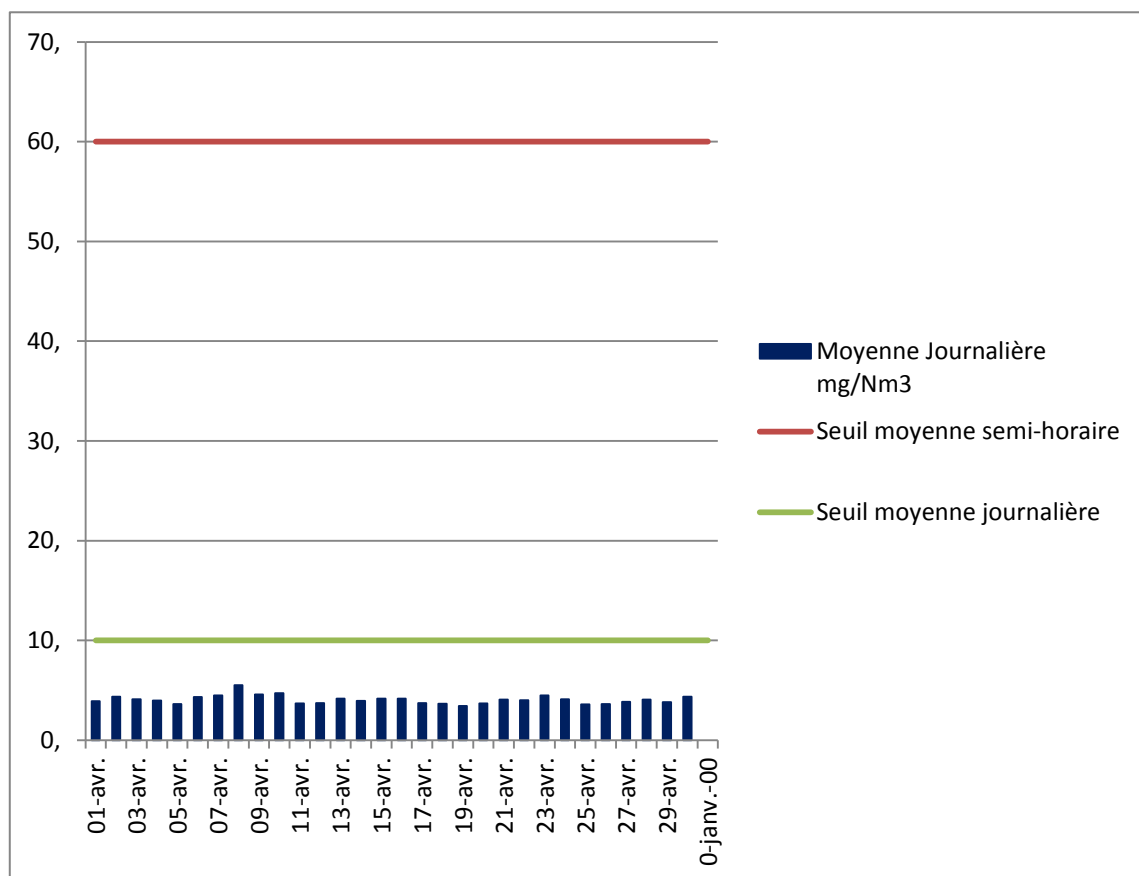


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	5,93	200	50
02-avr.	6,05	200	50
03-avr.	5,71	200	50
04-avr.	5,63	200	50
05-avr.	5,6	200	50
06-avr.	5,77	200	50
07-avr.	5,91	200	50
08-avr.	6,2	200	50
09-avr.	5,78	200	50
10-avr.	5,85	200	50
11-avr.	5,88	200	50
12-avr.	6,1	200	50
13-avr.	5,66	200	50
14-avr.	5,62	200	50
15-avr.	5,76	200	50
16-avr.	6,05	200	50
17-avr.	5,81	200	50
18-avr.	5,99	200	50
19-avr.	6,25	200	50
20-avr.	5,92	200	50
21-avr.	5,97	200	50
22-avr.	5,78	200	50
23-avr.	6,28	200	50
24-avr.	6,1	200	50
25-avr.	5,52	200	50
26-avr.	5,74	200	50
27-avr.	5,51	200	50
28-avr.	5,6	200	50
29-avr.	5,68	200	50
30-avr.	5,8	200	50
0-janv.-00	0,	200	50

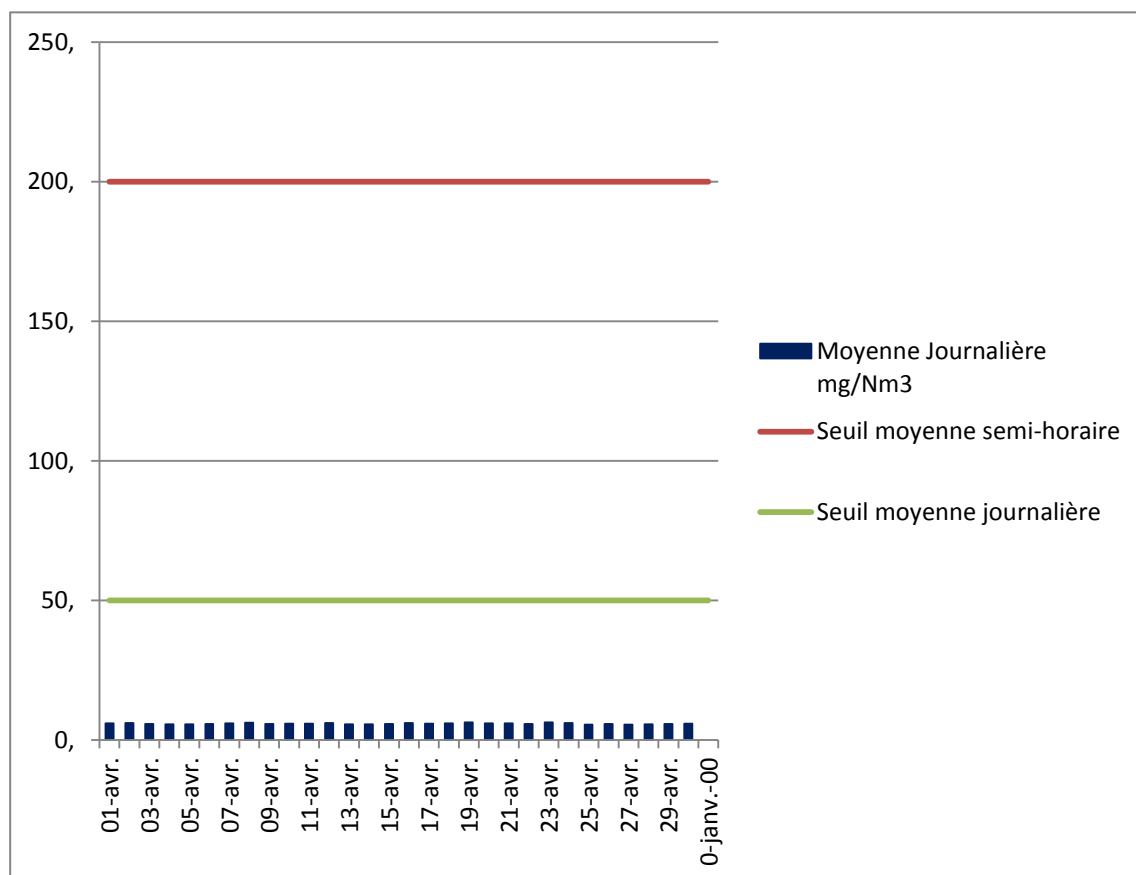

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	47,86	200	80
02-avr.	46,45	200	80
03-avr.	47,62	200	80
04-avr.	48,17	200	80
05-avr.	47,9	200	80
06-avr.	47,62	200	80
07-avr.	47,31	200	80
08-avr.	51,26	200	80
09-avr.	49,36	200	80
10-avr.	46,85	200	80
11-avr.	47,03	200	80
12-avr.	49,27	200	80
13-avr.	52,29	200	80
14-avr.	47,33	200	80
15-avr.	47,51	200	80
16-avr.	46,99	200	80
17-avr.	46,69	200	80
18-avr.	47,89	200	80
19-avr.	46,1	200	80
20-avr.	45,77	200	80
21-avr.	46,69	200	80
22-avr.	47,81	200	80
23-avr.	45,43	200	80
24-avr.	45,97	200	80
25-avr.	46,94	200	80
26-avr.	47,26	200	80
27-avr.	47,66	200	80
28-avr.	47,84	200	80
29-avr.	47,15	200	80
30-avr.	47,86	200	80
0-janv.-00	0,	200	80

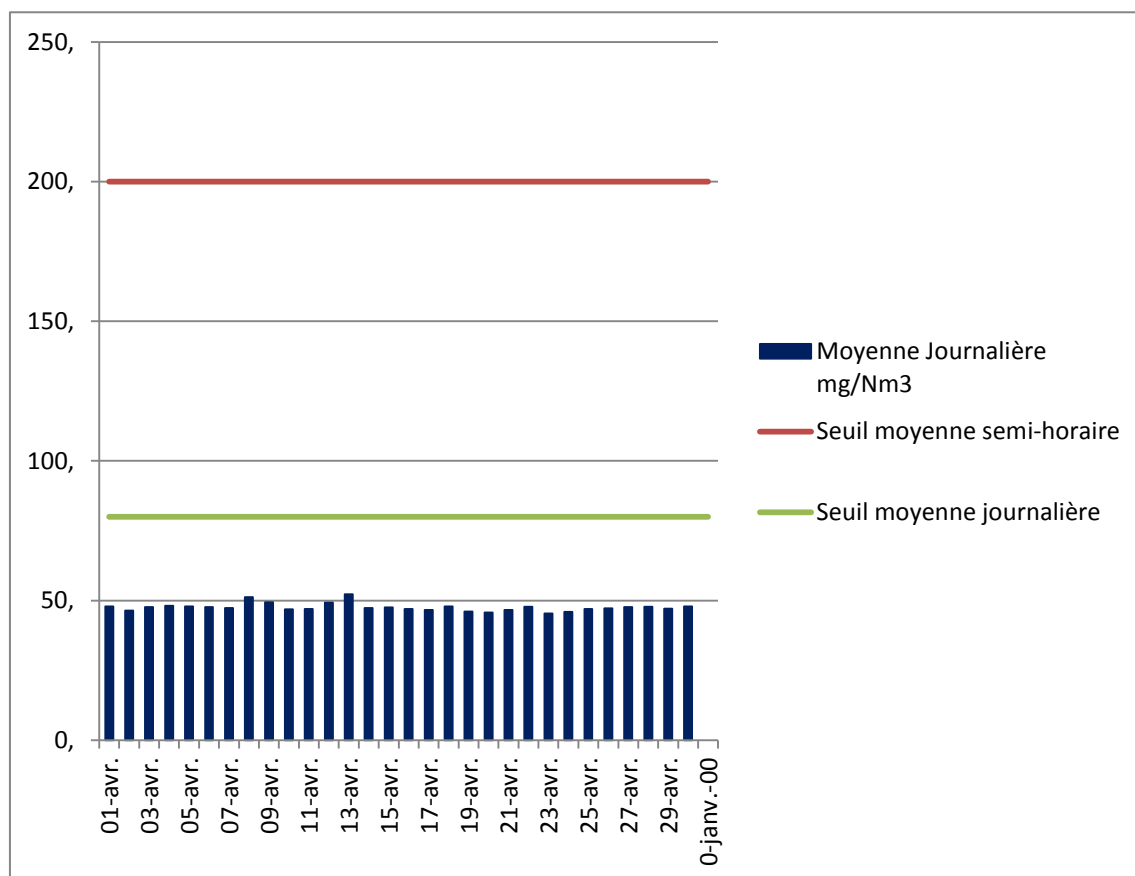

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	5,28	150	50
02-avr.	4,74	150	50
03-avr.	4,89	150	50
04-avr.	4,21	150	50
05-avr.	3,69	150	50
06-avr.	3,17	150	50
07-avr.	4,75	150	50
08-avr.	6,05	150	50
09-avr.	7,81	150	50
10-avr.	6,	150	50
11-avr.	6,27	150	50
12-avr.	3,67	150	50
13-avr.	5,08	150	50
14-avr.	5,95	150	50
15-avr.	6,61	150	50
16-avr.	6,98	150	50
17-avr.	4,92	150	50
18-avr.	5,43	150	50
19-avr.	3,75	150	50
20-avr.	5,72	150	50
21-avr.	6,07	150	50
22-avr.	5,52	150	50
23-avr.	8,84	150	50
24-avr.	6,16	150	50
25-avr.	4,55	150	50
26-avr.	2,9	150	50
27-avr.	3,97	150	50
28-avr.	5,01	150	50
29-avr.	5,73	150	50
30-avr.	5,49	150	50
0-janv.-00	0,	150	50

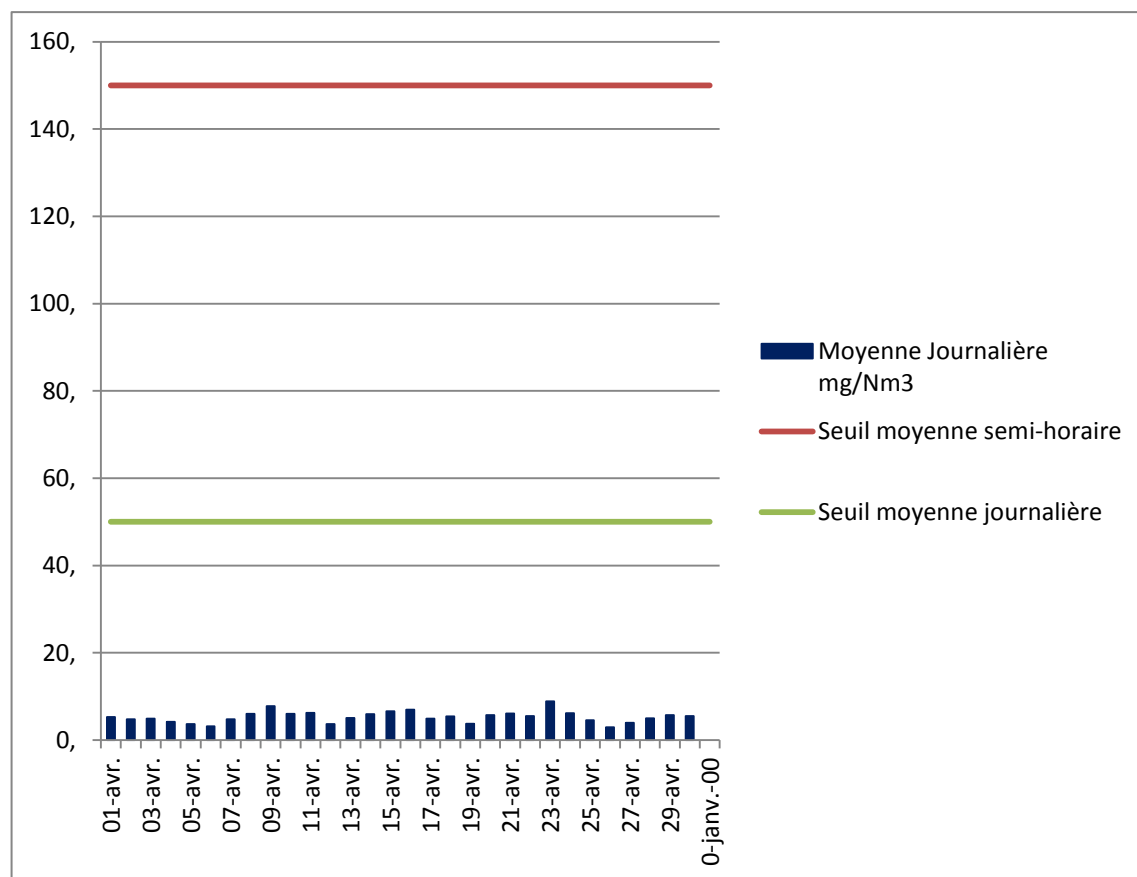

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	1,77		30
02-avr.	1,7		30
03-avr.	1,67		30
04-avr.	1,95		30
05-avr.	1,97		30
06-avr.	1,9		30
07-avr.	1,82		30
08-avr.	1,74		30
09-avr.	1,77		30
10-avr.	1,72		30
11-avr.	1,79		30
12-avr.	1,79		30
13-avr.	1,82		30
14-avr.	1,59		30
15-avr.	1,57		30
16-avr.	1,71		30
17-avr.	1,49		30
18-avr.	1,35		30
19-avr.	1,52		30
20-avr.	1,66		30
21-avr.	1,56		30
22-avr.	1,59		30
23-avr.	1,62		30
24-avr.	1,51		30
25-avr.	1,51		30
26-avr.	1,49		30
27-avr.	1,59		30
28-avr.	1,62		30
29-avr.	1,77		30
30-avr.	1,67		30
0-janv.-00	0,		30

