



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Juillet 2015

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes Seuil réglementaire < 0,1 ng – I- TEQ/Nm³	Année 2015	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	Janvier	0,0014	0,0025
	Février	0,0017	0,0022
	Mars	0,0019	0,0019
	Avril	0,0018	0,0019
	Mai	0,0016	0,0022
	Juin	0,0024	0,0020
	Juillet	0*	0,001
	Août		
	Septembre		
	Octobre		

*Indisponibilité de mesure : défaut de prélèvement sur la cartouche DMS Ligne 1 du 24 Juin au 13 Juillet 2015 : les données de prélèvements fournies par le système DMS indiquent que la cartouche n'a pas été exposée (volume prélevé sec nul) – Recherche de panne sur le DMS Ligne 1 : vanne de prélèvement défectueuse, remplacement de la vanne de prélèvement dès le 13 Juillet 2015

La disponibilité de l'analyseur DMS Ligne 1 reste de 90,4% sur les 12 derniers mois.

DEPASSEMENTS

==> Ligne 1 : 0,5h

==> Ligne 2 : 0,0h

INDISPONIBILITES

==> Ligne 1 : 1,5h

==> Ligne 2 : 2,0h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : juillet 2015

Date d'impression 2015 8 10
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juil.	0,66	1,46	4,57	3,03	51,24	7,13	0	7,65	14,74	11,95	49566,9	15,52	933,48	0,81	1,73	5,5	3,68	61,39	9,07	0	24:00
02-juil.	0,37	0,94	3,87	2,35	51,32	6,33	0	7,55	14,27	12,02	48494	15,17	929,31	0,43	1,08	4,52	2,73	59,84	7,46	0	24:00
03-juil.	0,38	1,08	2,71	2,2	50,88	7,52	0	7,73	15	11,81	51758,5	15,96	955,97	0,34	0,83	2,19	1,72	40,72	5,7	0	15:12
04-juil.	0,6	0,87	3,42	2,43	54,02	6,96	0	8,02	16,16	11,56	53783,4	16,39	967,26	0,77	1,13	4,41	3,14	69,8	8,98	0	24:00
05-juil.	0,47	0,68	3,2	2,18	53,58	5,55	0	7,89	15,03	11,74	53152,8	16,29	957,83	0,6	0,86	4,08	2,78	68,38	7,07	0	24:00
06-juil.	0,76	0,72	4,45	2,09	52,85	6,52	0	8,01	15,42	11,52	55104,2	20,58	971,84	1,01	0,95	5,88	2,74	69,66	8,63	0,01	24:00
07-juil.	0,54	1,2	1,05	2,05	52,68	5,98	0	7,79	14,89	11,82	52379,8	20,48	965,9	0,68	1,5	1,33	2,57	66,8	13,97	0	24:00
08-juil.	0,4	1,11	3,27	2,1	53,84	5,56	0	7,98	15,04	11,56	53866,2	20,57	983,2	0,52	1,44	4,22	2,71	69,65	7,18	0	24:00
09-juil.	0,4	1,22	3,6	2,05	53,87	5,34	0	7,84	14,73	11,77	52836,9	20,55	964,51	0,5	1,55	4,58	2,59	68,36	6,75	0	24:00
10-juil.	0,46	0,75	3,5	2,08	53	6,39	0	7,74	15,01	11,86	52018,3	20,53	958,8	0,57	0,95	4,37	2,59	66,39	7,85	0	24:00
11-juil.	0,43	0,99	3,63	2,06	54,01	5,19	0	8,02	15,72	11,6	52654,5	20,36	976,68	0,54	1,25	4,58	2,61	68,32	6,55	0	24:00
12-juil.	0,47	1,31	3,44	2,1	53,64	4,83	0	7,97	15,66	11,71	51973,7	20,3	969,6	0,59	1,63	4,29	2,63	66,94	6,02	0	24:00
13-juil.	0,52	1,45	5,86	2,3	51,84	6,18	0	7,74	15,38	11,91	50444	20,08	958,02	0,63	1,76	7,05	2,79	62,93	7,43	0	24:00
14-juil.	0,37	0,99	3,24	2,12	53,49	7,08	0	7,94	15,51	11,76	51194	20,07	966,36	0,45	1,21	4	2,6	65,83	8,49	0	24:00
15-juil.	1,02	0,84	4,18	2,65	52,85	6,33	0	8,36	16,93	11,23	52837,4	19,89	993,78	1,1	0,98	6,86	3,09	61,69	7,2	0	22:04
16-juil.	1,01	1,4	3,77	2,12	52,05	7,93	0	7,95	15,97	11,7	51908,4	20,38	966,4	1,28	1,73	4,7	2,64	65,04	9,83	0	24:00
17-juil.	0,73	1,47	3,53	2,22	52,49	8,1	0	8,03	16,13	11,64	53000,2	20,68	974,23	0,93	1,86	4,47	2,8	66,57	10,18	0	23:51
18-juil.	0,69	0,9	3,67	2,14	54,44	5,53	0	8,09	16,93	11,53	55756,3	21,78	972,72	0,92	1,19	4,85	2,89	72,13	7,5	0	23:50
19-juil.	0,6	1,16	3,39	2,08	54,16	4,35	0	8,31	17,35	11,33	55251,8	21,25	989,02	0,8	1,54	4,5	2,76	71,82	5,76	0	24:00
20-juil.	0,58	1,62	3,9	2,3	50,69	5,63	0	8,08	17,01	11,44	53660,9	20,75	987,78	0,74	2,05	4,97	2,97	65,64	7,15	0	23:48
21-juil.	0,54	2,12	3,82	2,28	53,4	6,27	0	8,08	16,77	11,54	53277,4	20,75	966,92	0,7	2,7	4,84	2,91	68,19	7,87	0	23:57
22-juil.	0,52	1,24	4,12	2,37	53,27	7,03	0	8,23	17,08	11,32	54807,8	20,96	994,87	0,68	1,62	7,21	3,08	70,19	8,85	0	23:59
23-juil.	0,46	0,86	4,18	2,05	56,49	5,27	0	7,96	15,72	11,5	54657,9	20,94	994,16	0,6	1,13	5,47	2,68	73,48	6,86	0	24:00
24-juil.	0,49	1,09	4,33	2,05	53,82	5,04	0	8,19	16,81	11,35	55655,9	21,27	991,4	0,66	1,46	5,77	2,73	71,91	6,73	0	24:00
25-juil.	0,4	0,62	3,62	2,04	52,97	4,2	0	8,21	16,4	11,37	55209,5	21,01	992,12	0,53	0,82	4,79	2,7	70,24	5,57	0	24:00
26-juil.	0,42	0,8	3,59	2,14	54,45	3,62	0	8,25	16,94	11,33	55350,5	21,13	988,58	0,56	1,06	4,77	2,85	72,38	4,81	0	24:00
27-juil.	0,47	0,63	3,58	2,31	54,61	3,92	0	8,41	17,5	11,14	56303,9	21,24	995,9	0,57	0,8	4,41	2,9	67,58	7,29	0	22:14
28-juil.	0,4	0,26	2,6	2,08	53,66	5,28	0	8,02	16,67	11,57	54509,2	21,26	975,7	0,53	0,34	3,36	2,71	70,41	6,86	0	24:00
29-juil.	0,44	0,27	2,7	2,08	54,24	4,41	0	8,21	17,03	11,38	54797,8	21,05	991,44	0,57	0,35	3,53	2,74	71,38	5,79	0	24:00
30-juil.	0,4	0,07	3,65	2,11	52,6	4,6	0	8,04	16,4	11,48	54268,2	20,92	985,56	0,52	0,09	4,75	2,74	68,77	5,9	0	24:00
31-juil.	0,48	0	3,54	2,13	55,61	8,09	0	7,76	15,85	11,84	53992,6	21,56	971,97	0,63	0	4,58	2,76	72,28	9,92	0	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	Heures de marche
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	du four
0,53	0,97	3,61	2,20	53,29	5,88	0,00		8,00	16,00	11,59	53370,10	19,99	973,91	20,79	37,62	144,83	85,83	2084,70	235,21	0,01	733:42

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	3,5	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,5	4,0	0,5	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	4,2
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	1,5
	Cumul annuel	7,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,5

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul mensuel
0	0	1	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,66	30	10
02-juil.	0,37	30	10
03-juil.	0,38	30	10
04-juil.	0,6	30	10
05-juil.	0,47	30	10
06-juil.	0,76	30	10
07-juil.	0,54	30	10
08-juil.	0,4	30	10
09-juil.	0,4	30	10
10-juil.	0,46	30	10
11-juil.	0,43	30	10
12-juil.	0,47	30	10
13-juil.	0,52	30	10
14-juil.	0,37	30	10
15-juil.	1,02	30	10
16-juil.	1,01	30	10
17-juil.	0,73	30	10
18-juil.	0,69	30	10
19-juil.	0,6	30	10
20-juil.	0,58	30	10
21-juil.	0,54	30	10
22-juil.	0,52	30	10
23-juil.	0,46	30	10
24-juil.	0,49	30	10
25-juil.	0,4	30	10
26-juil.	0,42	30	10
27-juil.	0,47	30	10
28-juil.	0,4	30	10
29-juil.	0,44	30	10
30-juil.	0,4	30	10
31-juil.	0,48	30	10

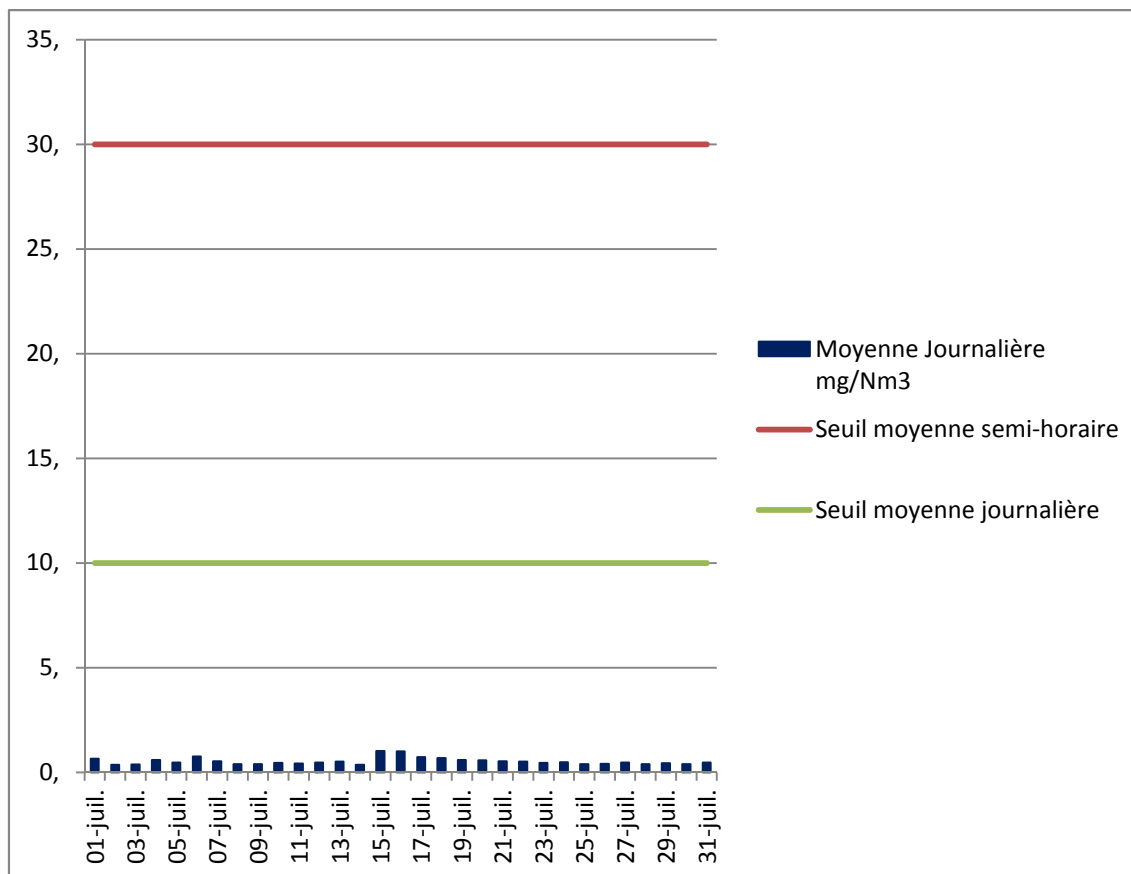


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	1,46	20	10
02-juil.	0,94	20	10
03-juil.	1,08	20	10
04-juil.	0,87	20	10
05-juil.	0,68	20	10
06-juil.	0,72	20	10
07-juil.	1,2	20	10
08-juil.	1,11	20	10
09-juil.	1,22	20	10
10-juil.	0,75	20	10
11-juil.	0,99	20	10
12-juil.	1,31	20	10
13-juil.	1,45	20	10
14-juil.	0,99	20	10
15-juil.	0,84	20	10
16-juil.	1,4	20	10
17-juil.	1,47	20	10
18-juil.	0,9	20	10
19-juil.	1,16	20	10
20-juil.	1,62	20	10
21-juil.	2,12	20	10
22-juil.	1,24	20	10
23-juil.	0,86	20	10
24-juil.	1,09	20	10
25-juil.	0,62	20	10
26-juil.	0,8	20	10
27-juil.	0,63	20	10
28-juil.	0,26	20	10
29-juil.	0,27	20	10
30-juil.	0,07	20	10
31-juil.	0,	20	10

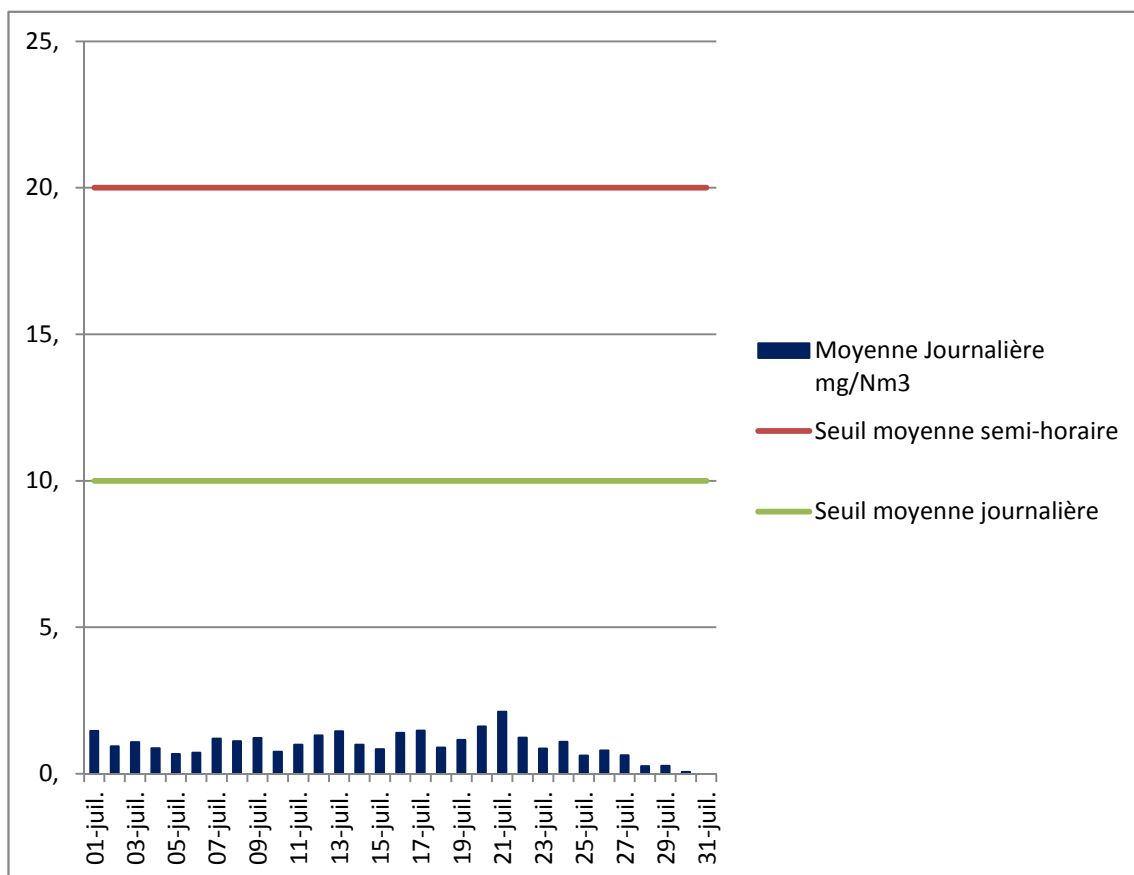

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	4,57	60	10
02-juil.	3,87	60	10
03-juil.	2,71	60	10
04-juil.	3,42	60	10
05-juil.	3,2	60	10
06-juil.	4,45	60	10
07-juil.	1,05	60	10
08-juil.	3,27	60	10
09-juil.	3,6	60	10
10-juil.	3,5	60	10
11-juil.	3,63	60	10
12-juil.	3,44	60	10
13-juil.	5,86	60	10
14-juil.	3,24	60	10
15-juil.	4,18	60	10
16-juil.	3,77	60	10
17-juil.	3,53	60	10
18-juil.	3,67	60	10
19-juil.	3,39	60	10
20-juil.	3,9	60	10
21-juil.	3,82	60	10
22-juil.	4,12	60	10
23-juil.	4,18	60	10
24-juil.	4,33	60	10
25-juil.	3,62	60	10
26-juil.	3,59	60	10
27-juil.	3,58	60	10
28-juil.	2,6	60	10
29-juil.	2,7	60	10
30-juil.	3,65	60	10
31-juil.	3,54	60	10

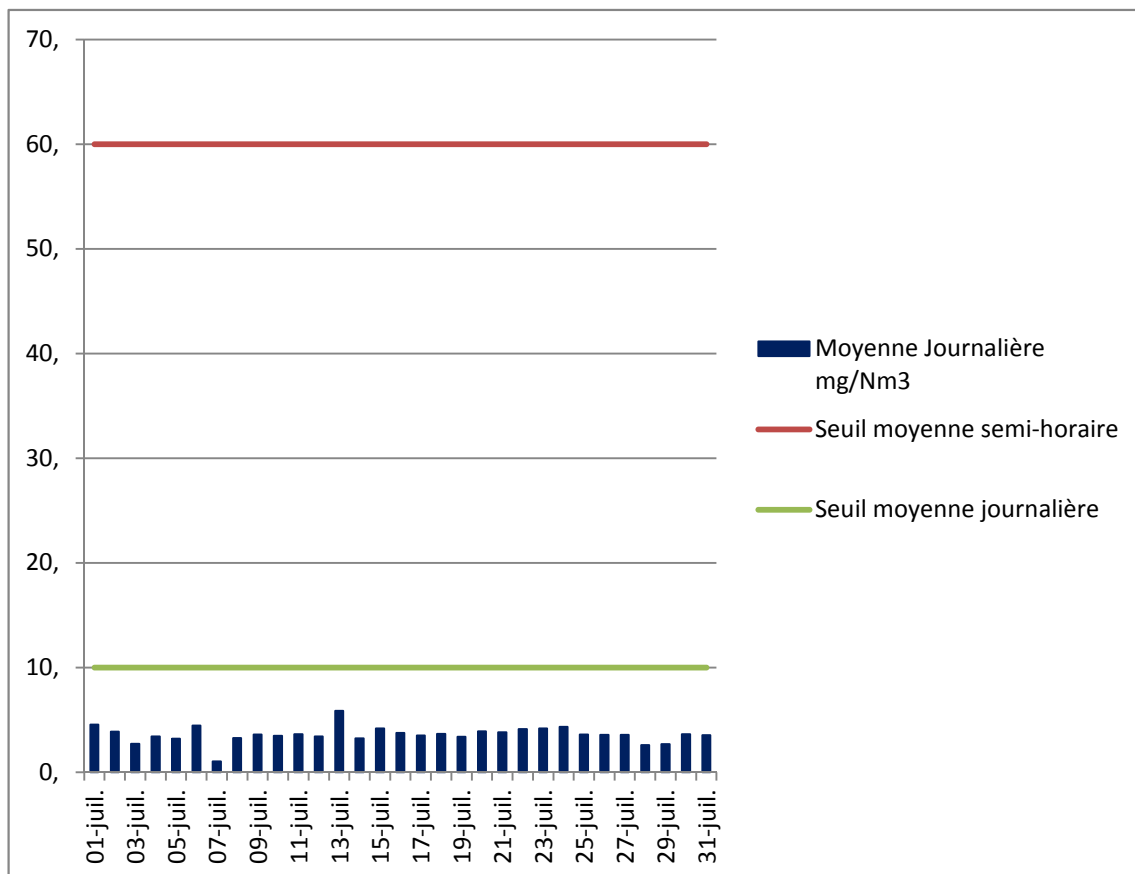


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	3,03	200	50
02-juil.	2,35	200	50
03-juil.	2,2	200	50
04-juil.	2,43	200	50
05-juil.	2,18	200	50
06-juil.	2,09	200	50
07-juil.	2,05	200	50
08-juil.	2,1	200	50
09-juil.	2,05	200	50
10-juil.	2,08	200	50
11-juil.	2,06	200	50
12-juil.	2,1	200	50
13-juil.	2,3	200	50
14-juil.	2,12	200	50
15-juil.	2,65	200	50
16-juil.	2,12	200	50
17-juil.	2,22	200	50
18-juil.	2,14	200	50
19-juil.	2,08	200	50
20-juil.	2,3	200	50
21-juil.	2,28	200	50
22-juil.	2,37	200	50
23-juil.	2,05	200	50
24-juil.	2,05	200	50
25-juil.	2,04	200	50
26-juil.	2,14	200	50
27-juil.	2,31	200	50
28-juil.	2,08	200	50
29-juil.	2,08	200	50
30-juil.	2,11	200	50
31-juil.	2,13	200	50

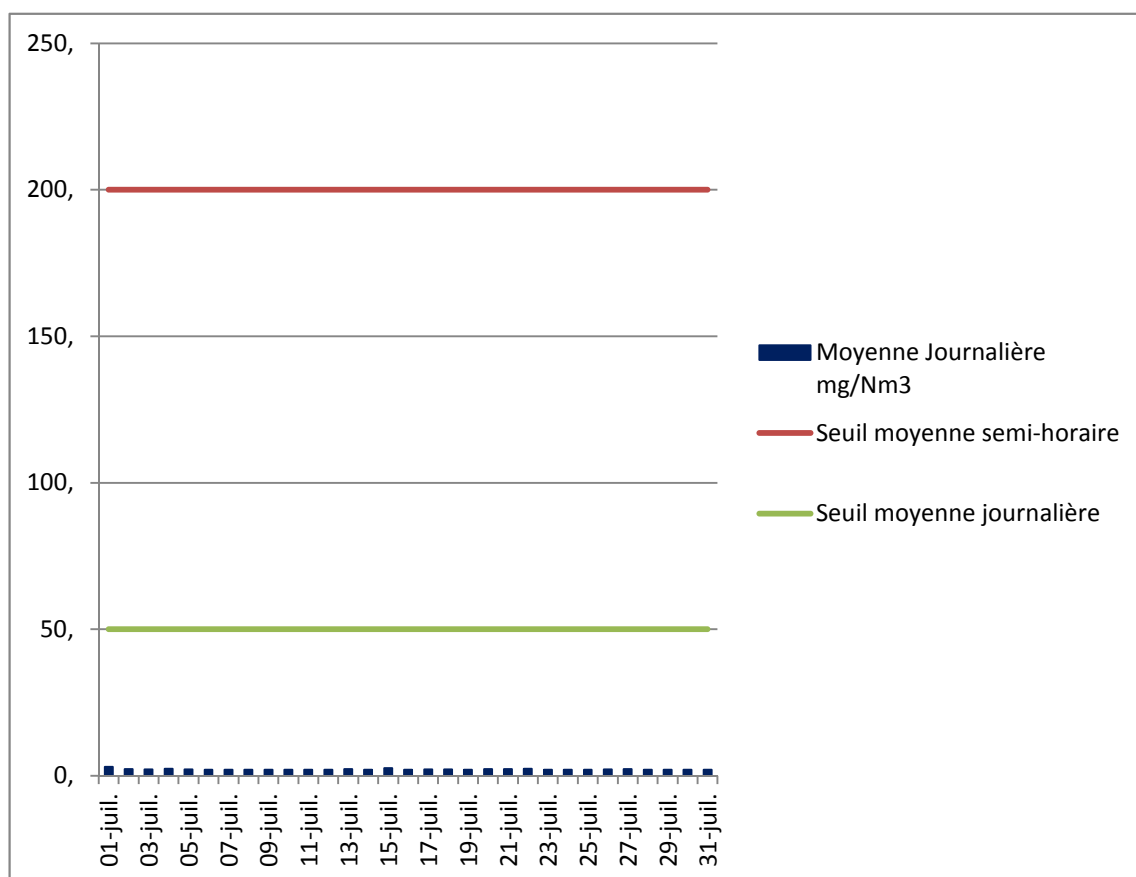


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	51,24	200	80
02-juil.	51,32	200	80
03-juil.	50,88	200	80
04-juil.	54,02	200	80
05-juil.	53,58	200	80
06-juil.	52,85	200	80
07-juil.	52,68	200	80
08-juil.	53,84	200	80
09-juil.	53,87	200	80
10-juil.	53,	200	80
11-juil.	54,01	200	80
12-juil.	53,64	200	80
13-juil.	51,84	200	80
14-juil.	53,49	200	80
15-juil.	52,85	200	80
16-juil.	52,05	200	80
17-juil.	52,49	200	80
18-juil.	54,44	200	80
19-juil.	54,16	200	80
20-juil.	50,69	200	80
21-juil.	53,4	200	80
22-juil.	53,27	200	80
23-juil.	56,49	200	80
24-juil.	53,82	200	80
25-juil.	52,97	200	80
26-juil.	54,45	200	80
27-juil.	54,61	200	80
28-juil.	53,66	200	80
29-juil.	54,24	200	80
30-juil.	52,6	200	80
31-juil.	55,61	200	80

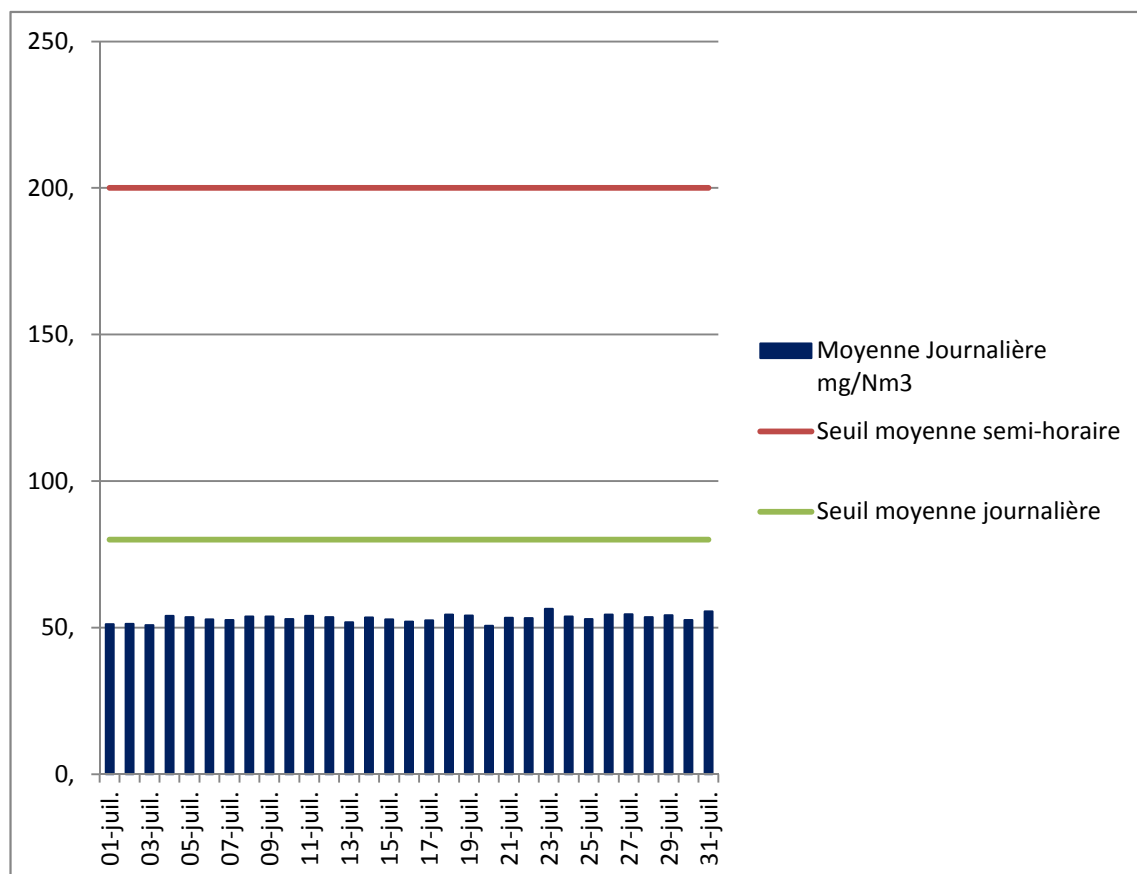

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	7,13	150	50
02-juil.	6,33	150	50
03-juil.	7,52	150	50
04-juil.	6,96	150	50
05-juil.	5,55	150	50
06-juil.	6,52	150	50
07-juil.	5,98	150	50
08-juil.	5,56	150	50
09-juil.	5,34	150	50
10-juil.	6,39	150	50
11-juil.	5,19	150	50
12-juil.	4,83	150	50
13-juil.	6,18	150	50
14-juil.	7,08	150	50
15-juil.	6,33	150	50
16-juil.	7,93	150	50
17-juil.	8,1	150	50
18-juil.	5,53	150	50
19-juil.	4,35	150	50
20-juil.	5,63	150	50
21-juil.	6,27	150	50
22-juil.	7,03	150	50
23-juil.	5,27	150	50
24-juil.	5,04	150	50
25-juil.	4,2	150	50
26-juil.	3,62	150	50
27-juil.	3,92	150	50
28-juil.	5,28	150	50
29-juil.	4,41	150	50
30-juil.	4,6	150	50
31-juil.	8,09	150	50

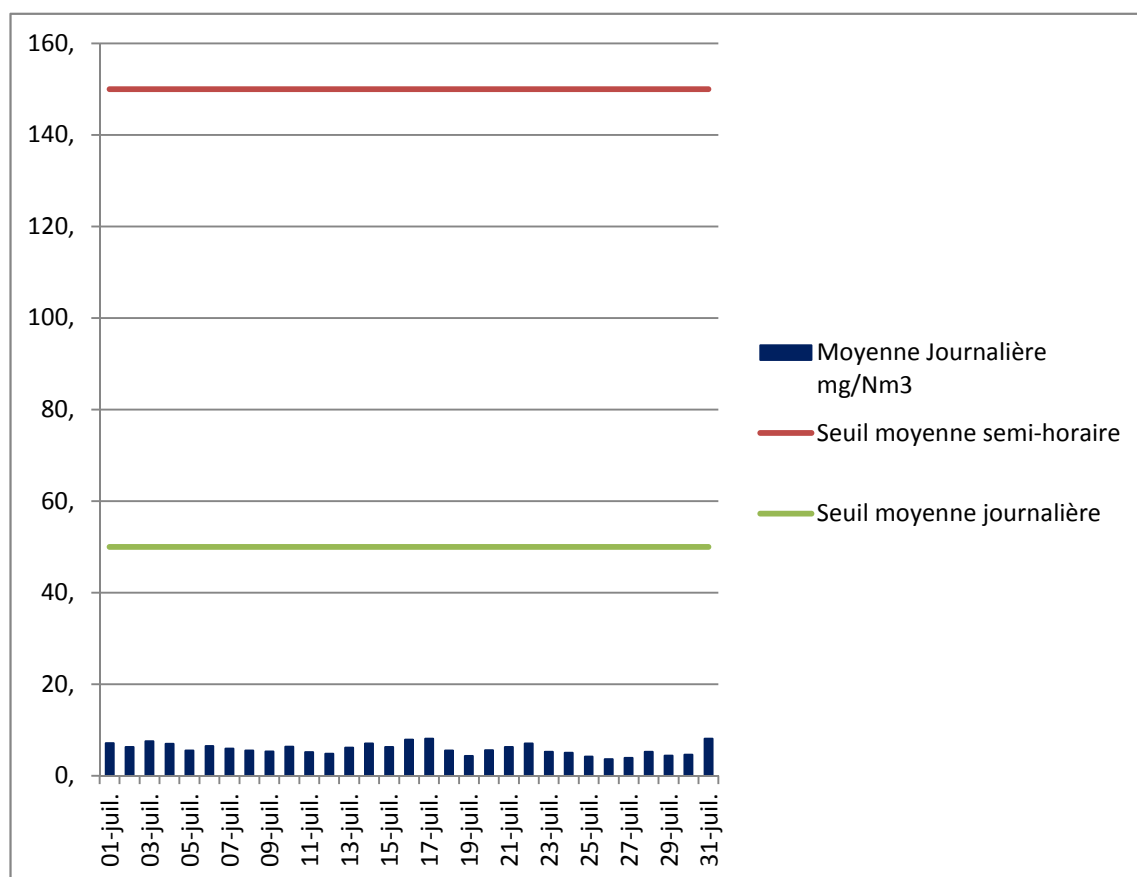

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,		30
02-juil.	0,		30
03-juil.	0,		30
04-juil.	0,		30
05-juil.	0,		30
06-juil.	0,		30
07-juil.	0,		30
08-juil.	0,		30
09-juil.	0,		30
10-juil.	0,		30
11-juil.	0,		30
12-juil.	0,		30
13-juil.	0,		30
14-juil.	0,		30
15-juil.	0,		30
16-juil.	0,		30
17-juil.	0,		30
18-juil.	0,		30
19-juil.	0,		30
20-juil.	0,		30
21-juil.	0,		30
22-juil.	0,		30
23-juil.	0,		30
24-juil.	0,		30
25-juil.	0,		30
26-juil.	0,		30
27-juil.	0,		30
28-juil.	0,		30
29-juil.	0,		30
30-juil.	0,		30
31-juil.	0,		30

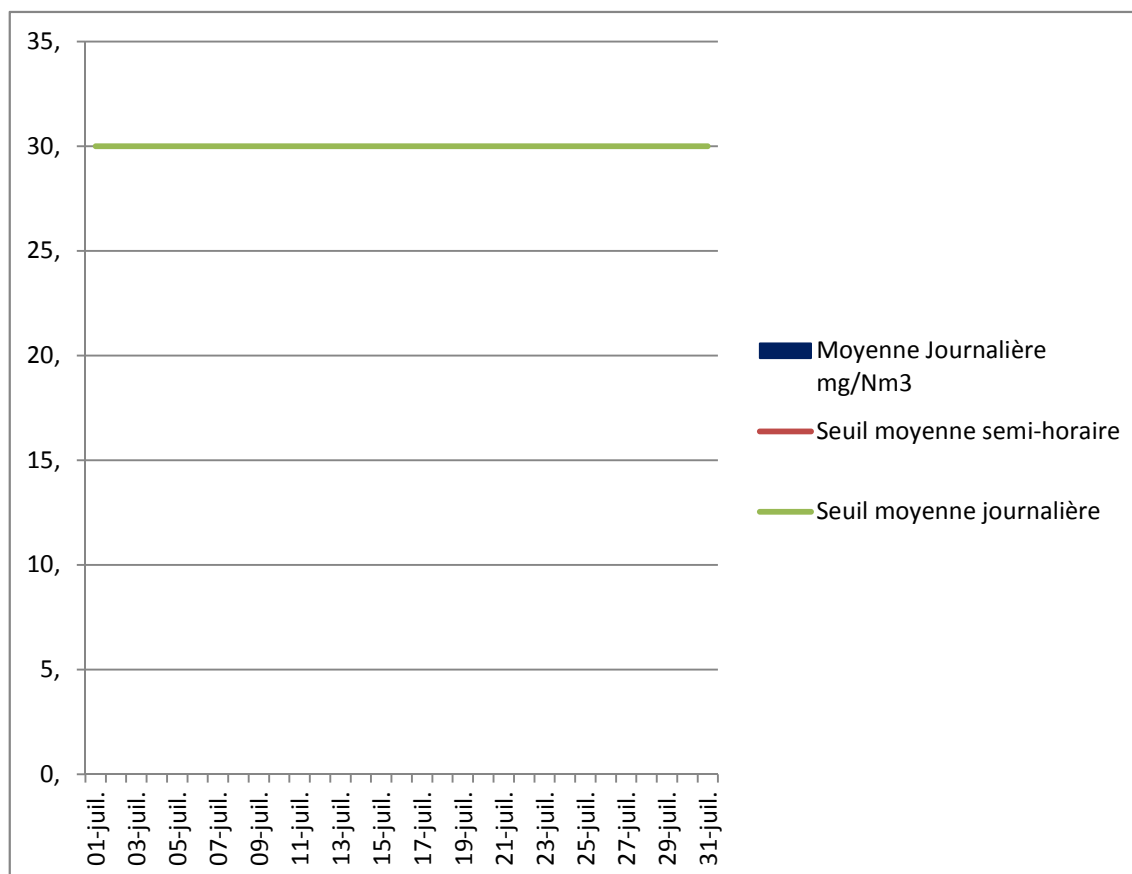

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : juillet 2015

Date d'impression 2015 8 10
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec		m/s	°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juil.	0,44	0,1	3,39	3,12	51,16	4,19	0,72	9,7	18,65	9,86	53543,2	14,25	1008,38	0,58	0,12	4,26	3,9	64,23	5,26	0,91	23:27
02-juil.	0,37	0,09	3,83	3,1	49,84	4,7	0,69	9,53	18,21	9,93	52392	13,96	1013,38	0,29	0,07	2,95	2,38	37,96	3,74	0,53	14:38
03-juil.	0,43	0,08	3,78	2,84	46,47	3,82	0,72	9,88	18,83	9,63	52611,2	13,75	1029,15	0,55	0,1	4,76	3,58	58,82	4,8	0,9	24:00
04-juil.	0,41	0,08	3,45	2,79	52,99	2,77	0,67	10,21	20,2	9,36	53725	13,95	1042,92	0,52	0,1	4,45	3,61	68,37	3,56	0,86	24:00
05-juil.	0,36	0,1	3,1	2,77	52,07	3,24	0,69	10,02	18,55	9,57	52932,6	13,71	1030,29	0,45	0,12	3,95	3,52	66,21	4,1	0,88	24:00
06-juil.	0,36	0,08	4,2	2,92	51,02	3,07	0,72	9,96	19,12	9,51	55328,8	16,78	1025,49	0,47	0,1	7,56	3,87	67,6	4,07	0,95	24:00
07-juil.	0,43	0,11	3,3	3,06	46,77	4,6	0,73	9,65	18,65	9,88	53432,6	18,05	1006,34	0,55	0,14	4,26	3,93	60,27	5,89	0,93	24:00
08-juil.	0,4	0,08	3,79	3,13	50,68	3,09	0,72	9,85	18,63	9,68	54535	18,09	1019,76	0,52	0,1	4,95	4,06	66,52	4,03	0,94	24:00
09-juil.	0,42	0,08	3,43	2,65	53,43	2,85	0,76	9,55	18,11	10	53324,8	18,09	997,35	0,53	0,11	4,4	3,39	68,48	3,64	0,98	24:00
10-juil.	0,43	0,08	3,77	2,71	50,86	2,79	0,73	9,98	19,02	9,58	53089,2	17,55	1024,36	0,55	0,11	4,78	3,43	65,02	3,53	0,93	24:00
11-juil.	0,39	0,1	3,46	2,71	52,01	2,27	0,68	10,42	19,66	9,18	53173,3	17,09	1048,49	0,49	0,13	4,42	3,47	66,48	2,89	0,87	24:00
12-juil.	0,4	0,08	2,73	2,37	52,28	1,89	0,7	10,35	19,28	9,33	53137,2	17,14	1053,37	0,51	0,1	3,47	3,02	66,7	2,42	0,89	24:00
13-juil.	0,38	0,08	0,28	2,26	50,87	2,96	0,72	10,21	19,6	9,43	54145,9	17,79	1041,02	0,49	0,11	0,36	2,89	65,65	3,89	0,93	23:49
14-juil.	0,39	0,08	0,93	2,32	44,52	3,09	0,8	9,8	18,71	9,89	53864	18,25	1007,18	0,51	0,1	1,2	3	57,55	3,99	1,03	24:00
15-juil.	0,42	0,08	2,85	2,74	44,46	3,13	0,8	9,83	19,62	9,76	54536,3	18,52	1012,12	0,51	0,1	4,73	3,43	55,86	3,89	0,99	22:52
16-juil.	0,38	0,08	3,42	2,68	44,63	3,87	0,78	9,73	19,27	9,91	53920,5	18,48	1010,93	0,49	0,11	4,45	3,47	57,98	4,97	1	24:00
17-juil.	0,39	0,08	1,57	2,31	46,32	3,47	0,77	9,87	19,55	9,75	54469,3	18,43	1019,21	0,5	0,11	2,06	3,02	60,65	4,53	1	24:00
18-juil.	0,41	0,08	1,74	2,3	53,54	2,82	0,76	10,21	20,35	9,43	55329,4	18,37	1041,08	0,55	0,11	2,32	3,06	71,22	3,73	1,01	24:00
19-juil.	0,39	0,08	3,1	2,57	51,78	2,36	0,78	10,05	20,2	9,62	54703,3	18,44	1028,88	0,51	0,11	4,07	3,38	68,08	3,1	1,03	24:00
20-juil.	0,47	0,08	3,25	2,67	46,78	3,36	0,81	10,01	20,22	9,59	53654,3	18,05	1025,86	0,6	0,1	4,18	3,41	60,89	4,12	1,03	23:54
21-juil.	0,33	0,08	4,63	2,61	44,22	2,71	0,76	10,4	20,33	9,21	54229,7	17,64	1050,77	0,43	0,1	6,01	3,4	57,74	3,53	0,99	24:00
22-juil.	0,39	0,08	4,43	2,49	50,13	2,69	0,8	10,22	20,58	9,41	54741,4	18,18	1034,98	0,54	0,08	4,44	2,56	51,45	2,8	0,82	18:47
23-juil.	0,51	0,16	0,5	2,26	60,9	5,39	0,7	9,85	17,59	9,53	53266,6	16,81	1009,9	0,14	0,04	0,13	0,6	15,54	1,45	0,19	5:00
24-juil.	0,38	0,13	3,36	2,59	41,61	4,25	0,77	10,1	18,93	9,42	53737,5	17,41	1043,17	0,48	0,16	4,34	3,33	53,94	5,43	0,99	24:00
25-juil.	0,4	0,08	4,37	2,55	39,52	4,62	0,79	9,61	18,09	9,93	52672,1	17,68	1011,44	0,5	0,1	5,52	3,19	51,04	5,08	1,01	24:00
26-juil.	0,39	0,09	3,31	2,28	39,57	2,65	0,81	9,89	18,76	9,68	54201,5	17,98	1019,26	0,51	0,11	4,31	2,96	51,54	3,44	1,05	24:00
27-juil.	0,36	0,13	3,28	2,23	43,46	4,26	0,8	10,18	19,55	9,37	54370	17,71	1040,27	0,46	0,14	4,05	2,75	53,76	6,82	0,98	22:38
28-juil.	0,35	0,12	3,67	2,37	46,29	3,4	0,79	10,3	19,87	9,29	54190,1	17,57	1043,36	0,46	0,16	4,8	3,08	60,62	4,37	1,02	24:00
29-juil.	0,44	2,12	2,9	2,42	46,8	5,52	1,32	10,39	20,38	9,13	57032,6	19,45	1048,38	0,61	3,14	4,05	3,33	63,86	7,83	1,86	24:00
30-juil.	0,41	2,08	3,68	2,72	44,16	5,84	0,83	9,97	18,92	9,48	56024,1	19,33	1034,8	0,54	2,94	4,86	3,62	58,21	7,87	1,1	23:30
31-juil.	0,41	0,12	3,89	2,66	46,19	6,53	0,64	9,73	18,36	9,82	54331,2	18,29	1014,37	0,53	0,16	5,09	3,44	61,01	9,13	0,83	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,40	0,22	3,16	2,62	48,23	3,63	0,77		9,98	19,22	9,59	54004,70	17,31	1026,95	15,37	9,31	125,00	100,21	1832,78	138,18	29,44	710:30

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	1	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,5
	Cumul annuel	0,0	1,0	7,0	0,0	0,0	7,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,5
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	2,0
	Cumul annuel	13,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,44	30	10
02-juil.	0,37	30	10
03-juil.	0,43	30	10
04-juil.	0,41	30	10
05-juil.	0,36	30	10
06-juil.	0,36	30	10
07-juil.	0,43	30	10
08-juil.	0,4	30	10
09-juil.	0,42	30	10
10-juil.	0,43	30	10
11-juil.	0,39	30	10
12-juil.	0,4	30	10
13-juil.	0,38	30	10
14-juil.	0,39	30	10
15-juil.	0,42	30	10
16-juil.	0,38	30	10
17-juil.	0,39	30	10
18-juil.	0,41	30	10
19-juil.	0,39	30	10
20-juil.	0,47	30	10
21-juil.	0,33	30	10
22-juil.	0,39	30	10
23-juil.	0,51	30	10
24-juil.	0,38	30	10
25-juil.	0,4	30	10
26-juil.	0,39	30	10
27-juil.	0,36	30	10
28-juil.	0,35	30	10
29-juil.	0,44	30	10
30-juil.	0,41	30	10
31-juil.	0,41	30	10

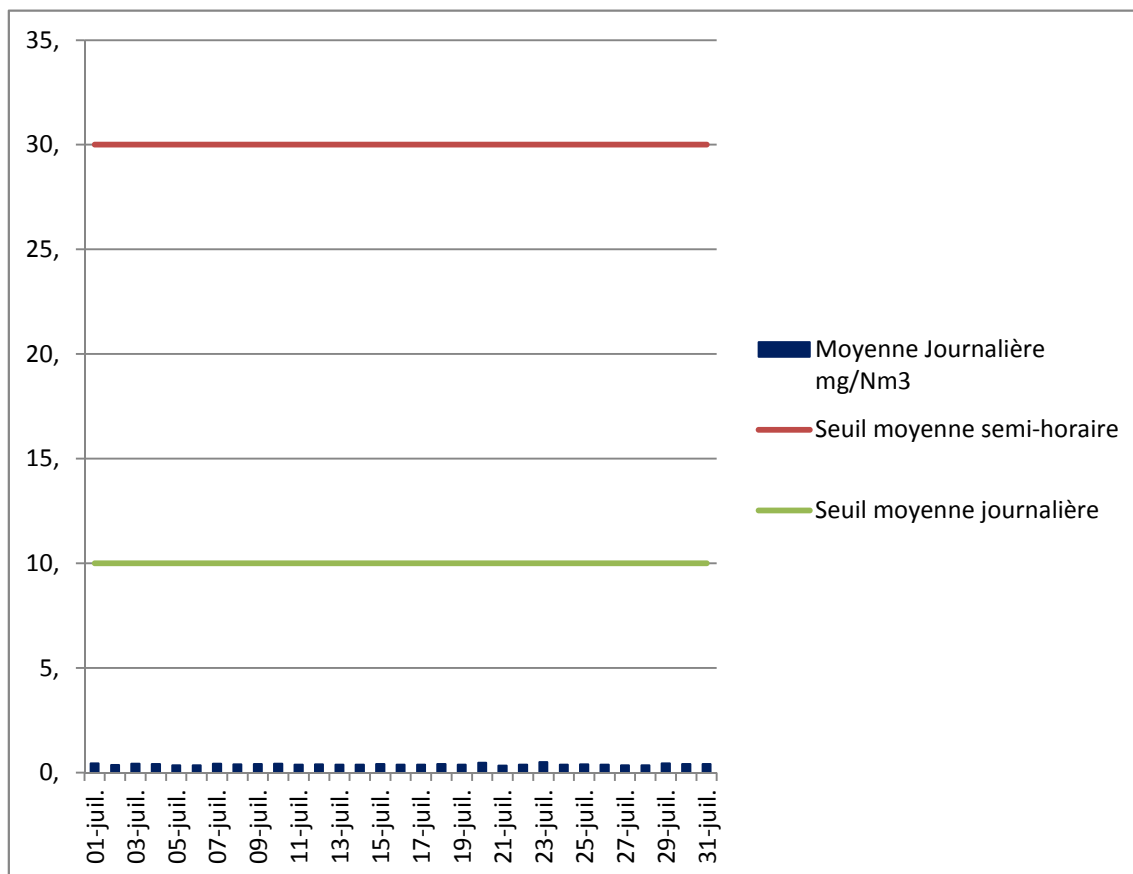


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,1	20	10
02-juil.	0,09	20	10
03-juil.	0,08	20	10
04-juil.	0,08	20	10
05-juil.	0,1	20	10
06-juil.	0,08	20	10
07-juil.	0,11	20	10
08-juil.	0,08	20	10
09-juil.	0,08	20	10
10-juil.	0,08	20	10
11-juil.	0,1	20	10
12-juil.	0,08	20	10
13-juil.	0,08	20	10
14-juil.	0,08	20	10
15-juil.	0,08	20	10
16-juil.	0,08	20	10
17-juil.	0,08	20	10
18-juil.	0,08	20	10
19-juil.	0,08	20	10
20-juil.	0,08	20	10
21-juil.	0,08	20	10
22-juil.	0,08	20	10
23-juil.	0,16	20	10
24-juil.	0,13	20	10
25-juil.	0,08	20	10
26-juil.	0,09	20	10
27-juil.	0,13	20	10
28-juil.	0,12	20	10
29-juil.	2,12	20	10
30-juil.	2,08	20	10
31-juil.	0,12	20	10

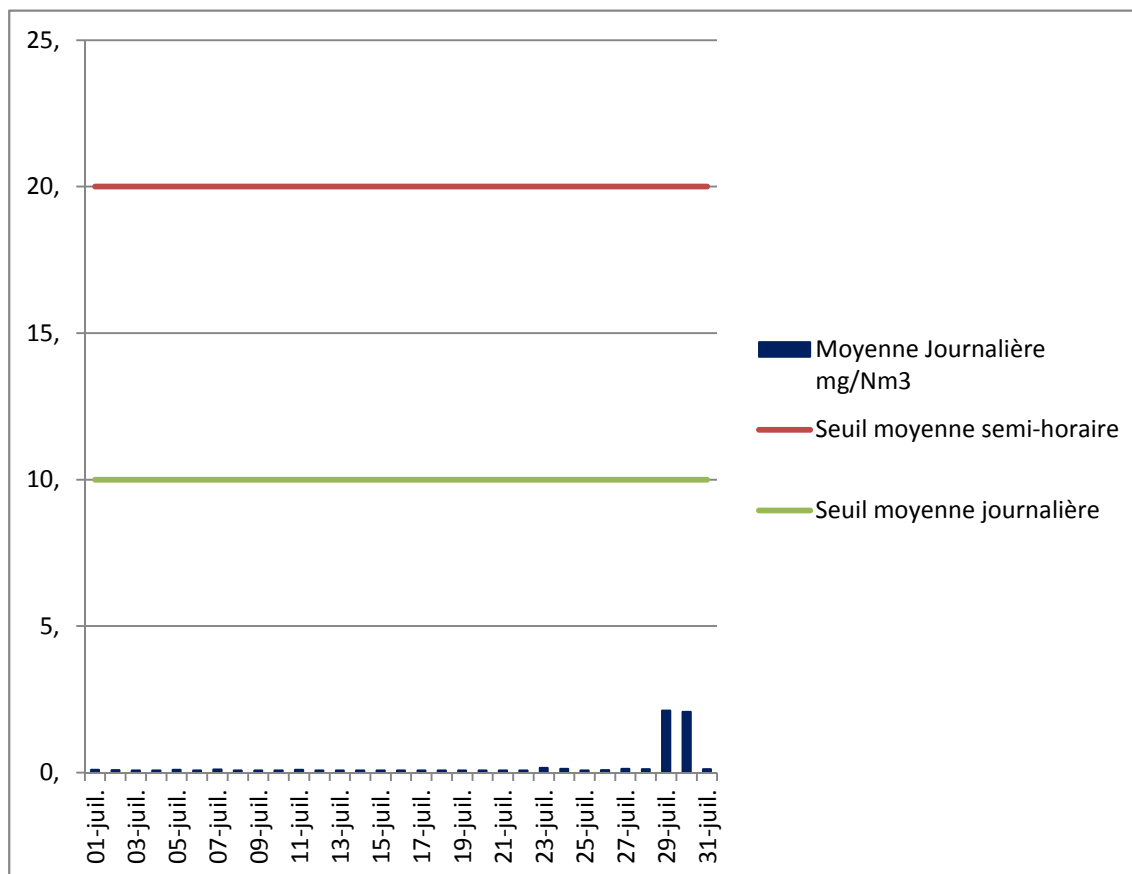


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	3,39	60	10
02-juil.	3,83	60	10
03-juil.	3,78	60	10
04-juil.	3,45	60	10
05-juil.	3,1	60	10
06-juil.	4,2	60	10
07-juil.	3,3	60	10
08-juil.	3,79	60	10
09-juil.	3,43	60	10
10-juil.	3,77	60	10
11-juil.	3,46	60	10
12-juil.	2,73	60	10
13-juil.	0,28	60	10
14-juil.	0,93	60	10
15-juil.	2,85	60	10
16-juil.	3,42	60	10
17-juil.	1,57	60	10
18-juil.	1,74	60	10
19-juil.	3,1	60	10
20-juil.	3,25	60	10
21-juil.	4,63	60	10
22-juil.	4,43	60	10
23-juil.	0,5	60	10
24-juil.	3,36	60	10
25-juil.	4,37	60	10
26-juil.	3,31	60	10
27-juil.	3,28	60	10
28-juil.	3,67	60	10
29-juil.	2,9	60	10
30-juil.	3,68	60	10
31-juil.	3,89	60	10

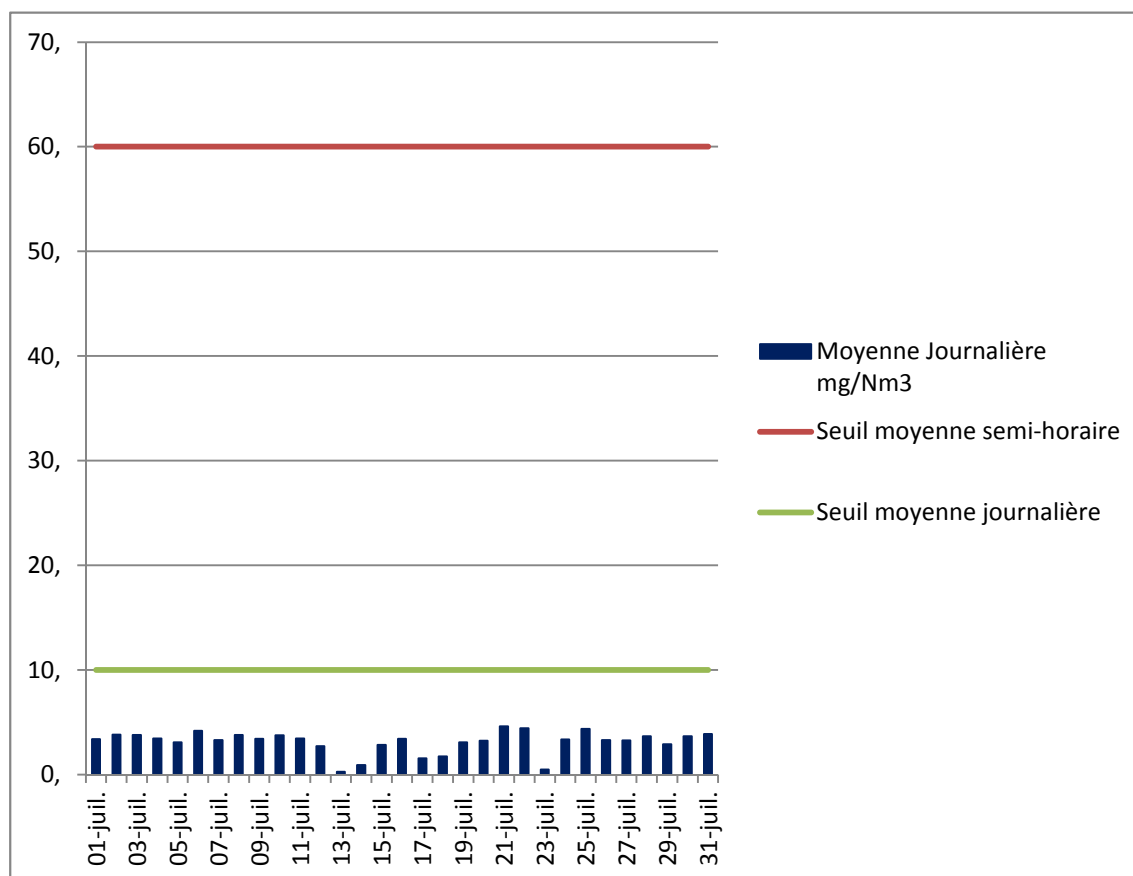


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	3,12	200	50
02-juil.	3,1	200	50
03-juil.	2,84	200	50
04-juil.	2,79	200	50
05-juil.	2,77	200	50
06-juil.	2,92	200	50
07-juil.	3,06	200	50
08-juil.	3,13	200	50
09-juil.	2,65	200	50
10-juil.	2,71	200	50
11-juil.	2,71	200	50
12-juil.	2,37	200	50
13-juil.	2,26	200	50
14-juil.	2,32	200	50
15-juil.	2,74	200	50
16-juil.	2,68	200	50
17-juil.	2,31	200	50
18-juil.	2,3	200	50
19-juil.	2,57	200	50
20-juil.	2,67	200	50
21-juil.	2,61	200	50
22-juil.	2,49	200	50
23-juil.	2,26	200	50
24-juil.	2,59	200	50
25-juil.	2,55	200	50
26-juil.	2,28	200	50
27-juil.	2,23	200	50
28-juil.	2,37	200	50
29-juil.	2,42	200	50
30-juil.	2,72	200	50
31-juil.	2,66	200	50

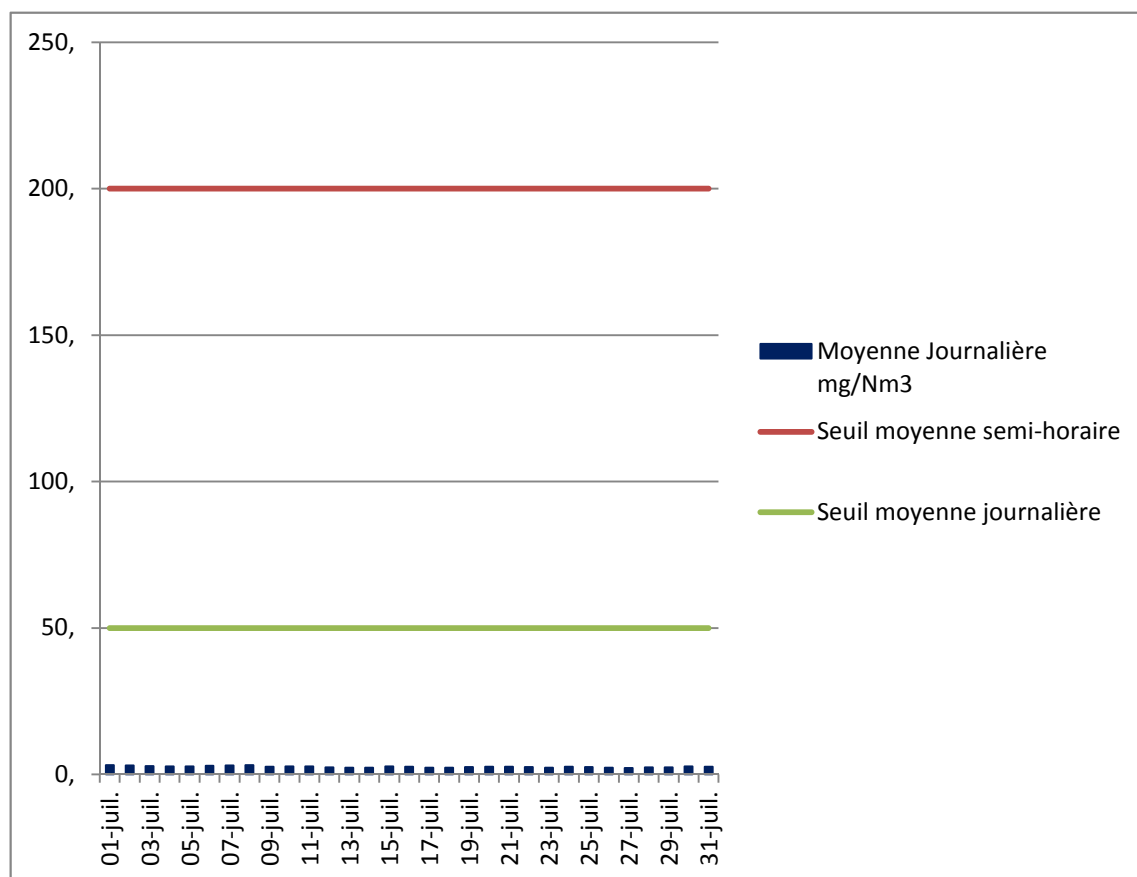

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	51,16	200	80
02-juil.	49,84	200	80
03-juil.	46,47	200	80
04-juil.	52,99	200	80
05-juil.	52,07	200	80
06-juil.	51,02	200	80
07-juil.	46,77	200	80
08-juil.	50,68	200	80
09-juil.	53,43	200	80
10-juil.	50,86	200	80
11-juil.	52,01	200	80
12-juil.	52,28	200	80
13-juil.	50,87	200	80
14-juil.	44,52	200	80
15-juil.	44,46	200	80
16-juil.	44,63	200	80
17-juil.	46,32	200	80
18-juil.	53,54	200	80
19-juil.	51,78	200	80
20-juil.	46,78	200	80
21-juil.	44,22	200	80
22-juil.	50,13	200	80
23-juil.	60,9	200	80
24-juil.	41,61	200	80
25-juil.	39,52	200	80
26-juil.	39,57	200	80
27-juil.	43,46	200	80
28-juil.	46,29	200	80
29-juil.	46,8	200	80
30-juil.	44,16	200	80
31-juil.	46,19	200	80

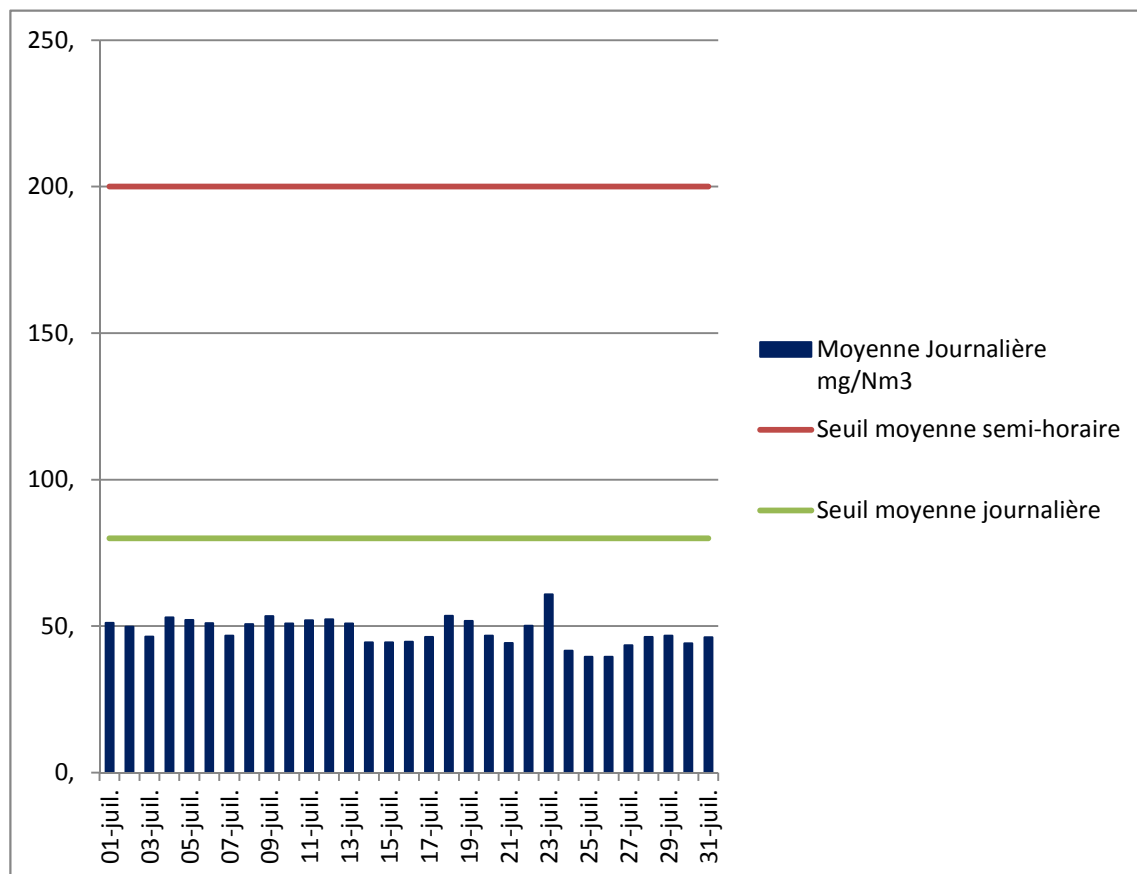

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	4,19	150	50
02-juil.	4,7	150	50
03-juil.	3,82	150	50
04-juil.	2,77	150	50
05-juil.	3,24	150	50
06-juil.	3,07	150	50
07-juil.	4,6	150	50
08-juil.	3,09	150	50
09-juil.	2,85	150	50
10-juil.	2,79	150	50
11-juil.	2,27	150	50
12-juil.	1,89	150	50
13-juil.	2,96	150	50
14-juil.	3,09	150	50
15-juil.	3,13	150	50
16-juil.	3,87	150	50
17-juil.	3,47	150	50
18-juil.	2,82	150	50
19-juil.	2,36	150	50
20-juil.	3,36	150	50
21-juil.	2,71	150	50
22-juil.	2,69	150	50
23-juil.	5,39	150	50
24-juil.	4,25	150	50
25-juil.	4,62	150	50
26-juil.	2,65	150	50
27-juil.	4,26	150	50
28-juil.	3,4	150	50
29-juil.	5,52	150	50
30-juil.	5,84	150	50
31-juil.	6,53	150	50

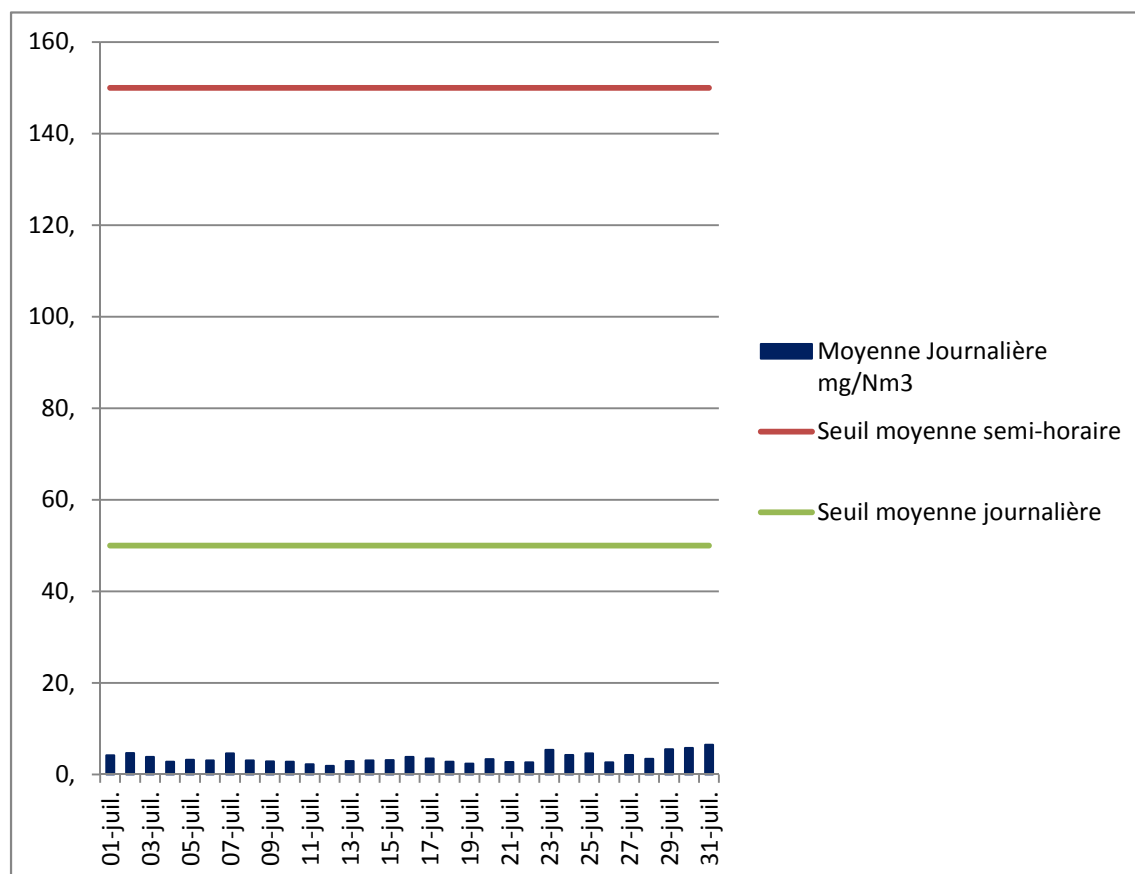

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,72		30
02-juil.	0,69		30
03-juil.	0,72		30
04-juil.	0,67		30
05-juil.	0,69		30
06-juil.	0,72		30
07-juil.	0,73		30
08-juil.	0,72		30
09-juil.	0,76		30
10-juil.	0,73		30
11-juil.	0,68		30
12-juil.	0,7		30
13-juil.	0,72		30
14-juil.	0,8		30
15-juil.	0,8		30
16-juil.	0,78		30
17-juil.	0,77		30
18-juil.	0,76		30
19-juil.	0,78		30
20-juil.	0,81		30
21-juil.	0,76		30
22-juil.	0,8		30
23-juil.	0,7		30
24-juil.	0,77		30
25-juil.	0,79		30
26-juil.	0,81		30
27-juil.	0,8		30
28-juil.	0,79		30
29-juil.	1,32		30
30-juil.	0,83		30
31-juil.	0,64		30

