



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Septembre 2015

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes	Année 2015	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	30 déc. - 26 janv.	0,0014	0,0025
	26 janv. - 23 févr.	0,0017	0,0022
	23 févr. - 23 mars	0,0019	0,0019
	23 mars - 20 avril	0,0018	0,0019
	20 avril - 19 mai	0,0016	0,0022
Seuil réglementaire	19 mai - 17 juin	0,0024	0,0020
< 0,1 ng – I- TEQ/Nm ³	17 juin - 13 juillet	0*	0,001
	13 juillet - 13 août	0,0008	0,0006
	13 août - 07 sept.	0,0010	0,0007

*Indisponibilité de mesure : défaut de prélèvement sur la cartouche DMS Ligne 1 du 24 Juin au 13 Juillet 2015 : les données de prélèvements fournies par le système DMS indiquent que la cartouche n'a pas été exposée (volume prélevé sec nul) – Recherche de panne sur le DMS Ligne 1 : vanne de prélèvement défectueuse, remplacement de la vanne de prélèvement dès le 13 Juillet 2015

Au 7 septembre 2015, la disponibilité de l'analyseur DMS Ligne 1 reste de 92,0% sur les 12 derniers mois.

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0,5h

==> **Ligne 2 :** 0,0h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 2,5h

==> **Ligne 2 :** 1,5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : septembre 2015

Date d'impression 2015 10 7
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-sept.	0,69	0	3,51	2,01	49,09	4,4	0	8,59	17,68	11,04	54877,4	20,54	1003,21	0,88	0	4,51	2,57	63,34	5,6	0	23:21
02-sept.	0,67	0	3,69	2,17	49,14	4,61	0	8,53	17,58	11,11	55404,1	20,93	1002,74	0,89	0	6,24	2,87	65,38	6,13	0	24:00
03-sept.	0,65	0	2,92	2	49,27	4,95	0	8,43	17,18	11,17	55424,9	20,89	999,39	0,87	0	3,88	2,66	65,59	6,44	0	24:00
04-sept.	0,45	0	4,46	2,11	47,76	4,69	0	8,17	16,58	11,42	52119	19,96	970,62	0,56	0	10,49	2,63	60	5,8	0	24:00
05-sept.	0,56	0,01	3,71	2,06	49,8	3,7	0	8,66	17,82	10,96	55779,2	20,76	1000,14	0,75	0,01	4,97	2,76	66,73	4,95	0	24:00
06-sept.	0,52	0	3,4	2,05	49,67	3,88	0	8,52	17,21	11,22	55391,3	21	994,17	0,66	0	4,42	2,67	64,48	5,08	0	23:31
07-sept.	0,48	0	3,6	2,02	49,5	3,73	0	8,63	17,77	11,04	55396,7	20,79	1004,69	0,64	0	4,78	2,69	65,84	4,95	0	24:00
08-sept.	0,37	0	4,27	2,05	49,72	3,48	0	8,89	18,28	10,72	55650	20,31	1020,49	0,49	0	5,71	2,74	66,44	4,63	0	24:00
09-sept.	0,37	0	3,58	2,09	46,65	4,46	0	8,52	17,23	11,09	53839,8	20,14	994,52	0,48	0	4,61	2,7	60,57	5,65	0	24:00
10-sept.	0,37	0	3,47	2,04	46,45	4,69	0	8,5	17,27	10,99	52664,5	19,41	1009,52	0,47	0	4,47	2,57	60,61	5,92	0	24:00
11-sept.	0,47	0,35	3,29	3,79	60,2	3,69	0,09	7,79	16,07	11,88	50478,3	20,48	1016,67	0,54	0,38	4,13	3,36	73,47	4,4	0,08	24:00
12-sept.	0,4	0,25	2,37	0,57	42,99	1,84	0,12	8,96	18,21	10,44	57469	20,41	1022,74	0,55	0,34	3,27	0,79	59,33	2,54	0,16	24:00
13-sept.	0,3	0,19	2,21	0,74	42,32	1,49	0,12	8,98	17,73	10,45	57497,3	20,31	1017,88	0,41	0,27	3,05	1,03	58,46	2,05	0,17	24:00
14-sept.	0,3	0,09	3,62	1,62	46,48	3	0,05	8,86	18,33	10,61	56615,1	20,48	1016,59	0,41	0,11	4,92	2,2	63,24	4,04	0,06	24:00
15-sept.	0,29	0	4,21	7,06	50,4	3,17	0	8,88	18,56	10,52	57403,3	20,64	1015,09	0,4	0	5,74	9,76	69,49	4,38	0	24:00
16-sept.	0,33	0	2,59	10,77	48,2	3,66	0	8,6	18,94	10,67	56175,7	20,52	1011,3	0,44	0	3,64	14,36	67,93	4,26	0	24:00
17-sept.	0,29	0	3,2	9,29	50,56	2,46	0	8,83	18,75	10,54	55759,4	20,13	1018,37	0,38	0	4,28	12,54	68	3,21	0	24:00
18-sept.	0,32	0	3,22	9,23	48,99	3,78	0	8,29	17,3	11,2	51687,9	19,53	1005,65	0,39	0	4,02	11,47	61,04	4,48	0	24:00
19-sept.	0,32	0	2,9	8,54	47,9	2,8	0	8,52	17,52	10,93	52941,6	19,52	1011,28	0,4	0	3,73	10,92	61,07	3,49	0	24:00
20-sept.	0,27	0	2,45	9,7	50,5	2,44	0	8,85	18,73	10,68	54614,7	19,96	1025,66	0,35	0	3,21	12,74	66,16	3,2	0	24:00
21-sept.	0,3	0,01	2,88	8,69	47,51	4,16	0	8,25	17,54	11,23	51158,1	19,42	991,39	0,37	0,02	3,53	10,72	58,4	4,9	0	23:53
22-sept.	0,3	0	2,17	8,2	47,24	4,11	0	8,43	17,9	10,97	52917	19,59	1000,37	0,34	0	2,37	9,15	52,84	4,52	0	21:02
23-sept.	0,28	0	1,22	8,74	51,4	3,75	0	8,78	18,84	10,66	56479,5	20,63	1020,93	0,37	0	1,67	11,91	69,71	5,02	0	24:00
24-sept.	0,33	0	0,99	9,06	48,84	3,49	0	8,66	18,81	10,78	54918,1	20,29	1018,6	0,44	0	1,3	12,01	64,73	4,53	0	24:00
25-sept.	0,36	0	1,4	7,96	46,84	4,44	0	8,38	17,95	11,08	53517,1	20,15	1004,97	0,46	0	1,75	10,25	60,47	5,39	0	24:00
26-sept.	0,4	0	0,15	9,07	50,11	3,16	0	8,86	19,22	10,64	56235,4	20,62	1029,94	0,55	0	0,21	12,29	67,63	4,25	0	24:00
27-sept.	0,33	0	2,06	9,26	50,48	3,12	0	8,46	18,47	11,1	54735,8	20,83	1001,57	0,43	0	2,69	12,27	66,84	4,04	0	24:00
28-sept.	0,37	0	2,81	9,46	48,03	3,11	0	8,48	18,55	11,01	55753,4	21,05	1009,55	0,49	0	3,74	12,72	64,36	4,13	0	23:59
29-sept.	0,29	0	3,25	8,89	48,9	3,23	0	8,46	17,68	10,98	54691	20,33	1004,94	0,38	0	4,29	11,67	64,14	4,21	0	23:57
30-sept.	0,46	0	3,37	8,61	48,16	3,3	0	8,53	18,04	10,8	56877,3	21,89	1012,07	0,64	0	4,65	11,74	65,71	4,47	0	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,39	0,03	2,9	5,66	48,77	3,56	0,01		8,58	17,92	10,93	54815,7	20,38	1008,5	15,44	1,13	120,26	220,76	1922,01	136,66	0,48	715:43

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	4,0	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	1,5	6,0	0,5	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	4,7
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	2,5
	Cumul annuel	10,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,5

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	0,69	30	10
02-sept.	0,67	30	10
03-sept.	0,65	30	10
04-sept.	0,45	30	10
05-sept.	0,56	30	10
06-sept.	0,52	30	10
07-sept.	0,48	30	10
08-sept.	0,37	30	10
09-sept.	0,37	30	10
10-sept.	0,37	30	10
11-sept.	0,47	30	10
12-sept.	0,4	30	10
13-sept.	0,3	30	10
14-sept.	0,3	30	10
15-sept.	0,29	30	10
16-sept.	0,33	30	10
17-sept.	0,29	30	10
18-sept.	0,32	30	10
19-sept.	0,32	30	10
20-sept.	0,27	30	10
21-sept.	0,3	30	10
22-sept.	0,3	30	10
23-sept.	0,28	30	10
24-sept.	0,33	30	10
25-sept.	0,36	30	10
26-sept.	0,4	30	10
27-sept.	0,33	30	10
28-sept.	0,37	30	10
29-sept.	0,29	30	10
30-sept.	0,46	30	10
0-janv.-00	0,	30	10

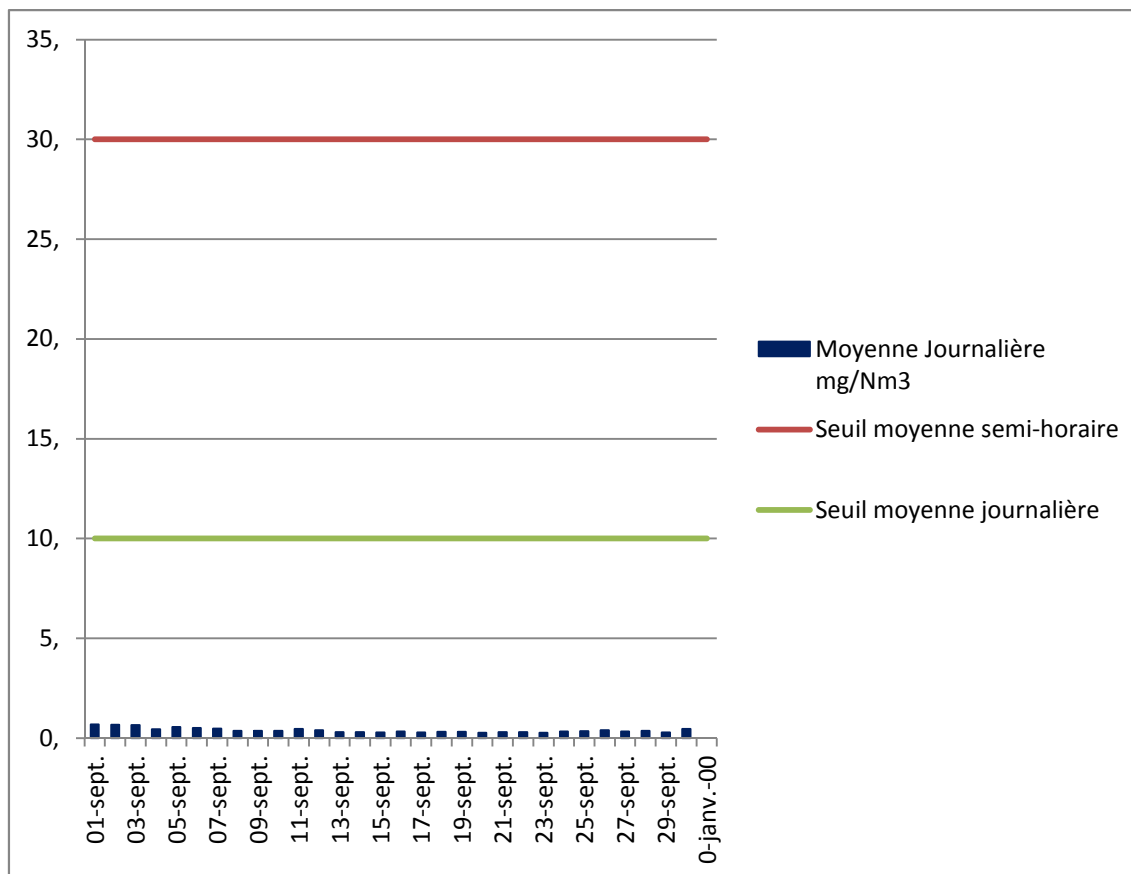


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	0,	20	10
02-sept.	0,	20	10
03-sept.	0,	20	10
04-sept.	0,	20	10
05-sept.	0,01	20	10
06-sept.	0,	20	10
07-sept.	0,	20	10
08-sept.	0,	20	10
09-sept.	0,	20	10
10-sept.	0,	20	10
11-sept.	0,35	20	10
12-sept.	0,25	20	10
13-sept.	0,19	20	10
14-sept.	0,09	20	10
15-sept.	0,	20	10
16-sept.	0,	20	10
17-sept.	0,	20	10
18-sept.	0,	20	10
19-sept.	0,	20	10
20-sept.	0,	20	10
21-sept.	0,01	20	10
22-sept.	0,	20	10
23-sept.	0,	20	10
24-sept.	0,	20	10
25-sept.	0,	20	10
26-sept.	0,	20	10
27-sept.	0,	20	10
28-sept.	0,	20	10
29-sept.	0,	20	10
30-sept.	0,	20	10
0-janv.-00	0,	20	10

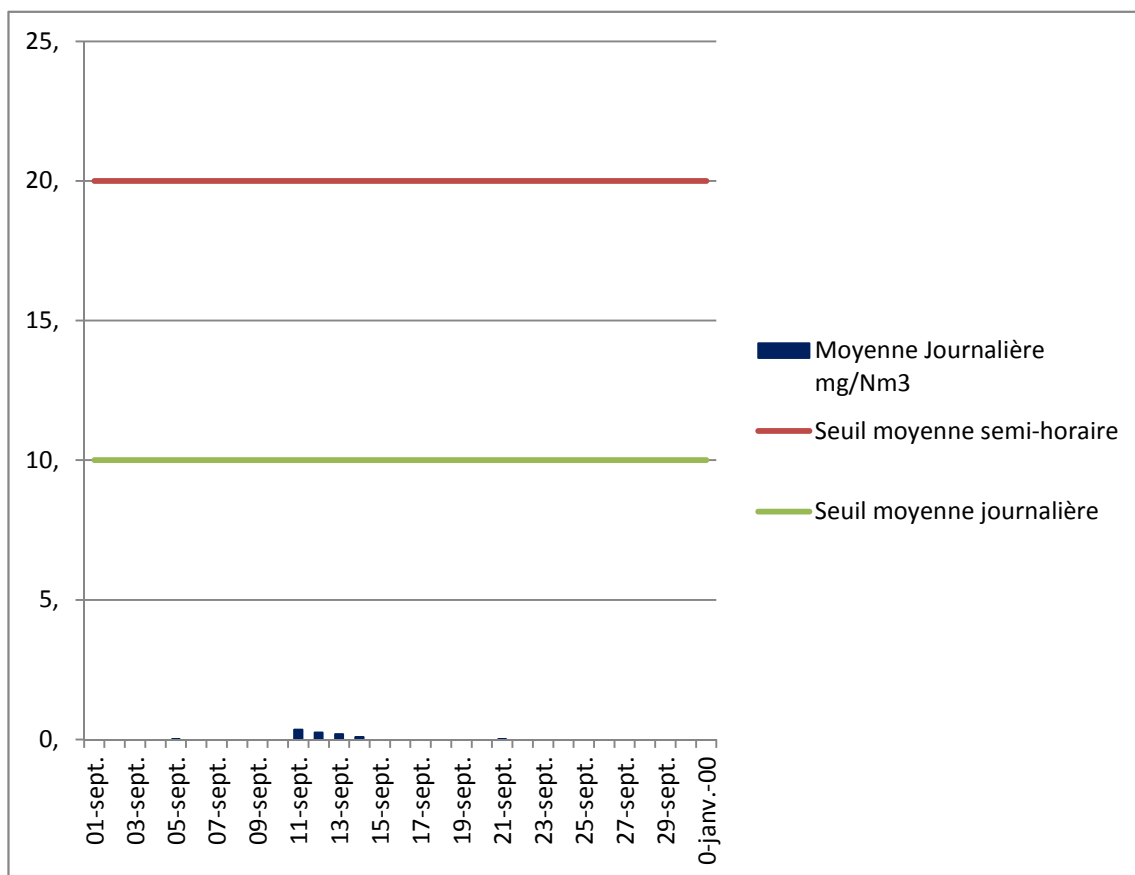

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	3,51	60	10
02-sept.	3,69	60	10
03-sept.	2,92	60	10
04-sept.	4,46	60	10
05-sept.	3,71	60	10
06-sept.	3,4	60	10
07-sept.	3,6	60	10
08-sept.	4,27	60	10
09-sept.	3,58	60	10
10-sept.	3,47	60	10
11-sept.	3,29	60	10
12-sept.	2,37	60	10
13-sept.	2,21	60	10
14-sept.	3,62	60	10
15-sept.	4,21	60	10
16-sept.	2,59	60	10
17-sept.	3,2	60	10
18-sept.	3,22	60	10
19-sept.	2,9	60	10
20-sept.	2,45	60	10
21-sept.	2,88	60	10
22-sept.	2,17	60	10
23-sept.	1,22	60	10
24-sept.	0,99	60	10
25-sept.	1,4	60	10
26-sept.	0,15	60	10
27-sept.	2,06	60	10
28-sept.	2,81	60	10
29-sept.	3,25	60	10
30-sept.	3,37	60	10
0-janv.-00	0,	60	10

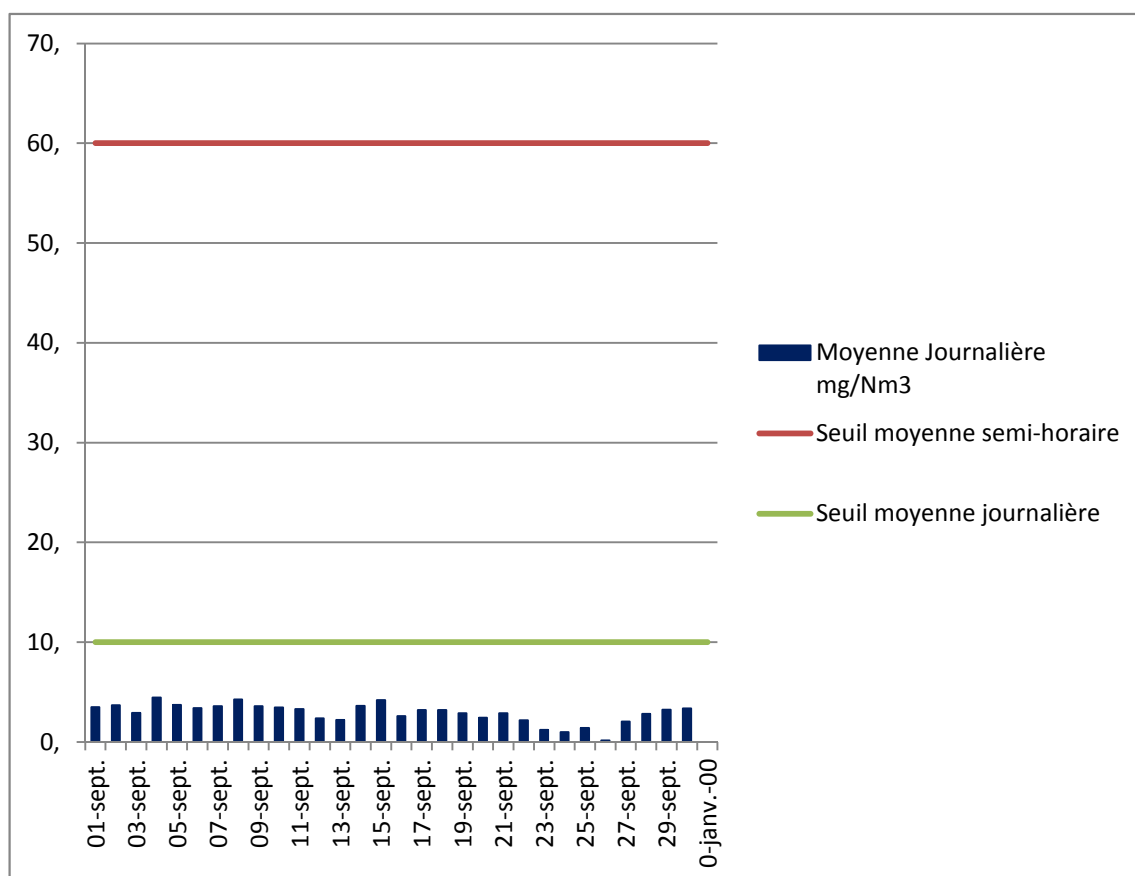


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	2,01	200	50
02-sept.	2,17	200	50
03-sept.	2,	200	50
04-sept.	2,11	200	50
05-sept.	2,06	200	50
06-sept.	2,05	200	50
07-sept.	2,02	200	50
08-sept.	2,05	200	50
09-sept.	2,09	200	50
10-sept.	2,04	200	50
11-sept.	3,79	200	50
12-sept.	0,57	200	50
13-sept.	0,74	200	50
14-sept.	1,62	200	50
15-sept.	7,06	200	50
16-sept.	10,77	200	50
17-sept.	9,29	200	50
18-sept.	9,23	200	50
19-sept.	8,54	200	50
20-sept.	9,7	200	50
21-sept.	8,69	200	50
22-sept.	8,2	200	50
23-sept.	8,74	200	50
24-sept.	9,06	200	50
25-sept.	7,96	200	50
26-sept.	9,07	200	50
27-sept.	9,26	200	50
28-sept.	9,46	200	50
29-sept.	8,89	200	50
30-sept.	8,61	200	50
0-janv.-00	0,	200	50

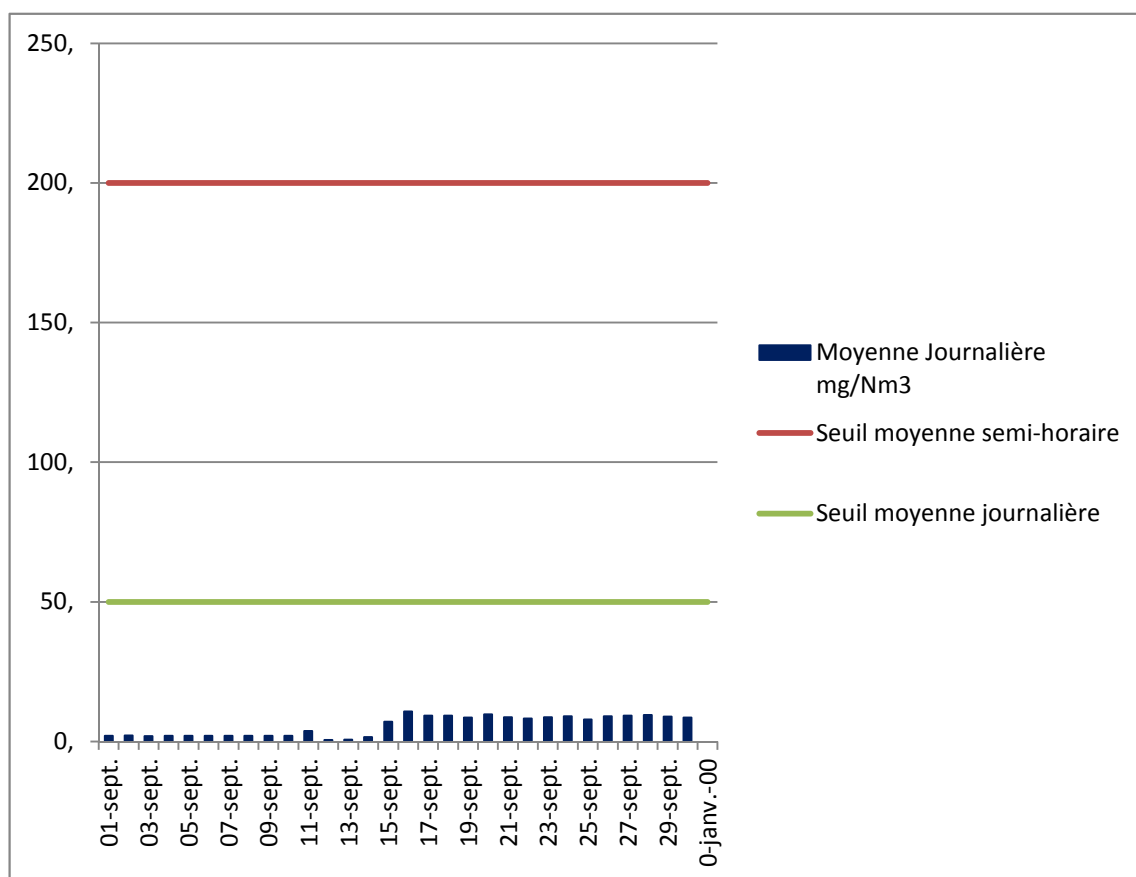


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	49,09	200	80
02-sept.	49,14	200	80
03-sept.	49,27	200	80
04-sept.	47,76	200	80
05-sept.	49,8	200	80
06-sept.	49,67	200	80
07-sept.	49,5	200	80
08-sept.	49,72	200	80
09-sept.	46,65	200	80
10-sept.	46,45	200	80
11-sept.	60,2	200	80
12-sept.	42,99	200	80
13-sept.	42,32	200	80
14-sept.	46,48	200	80
15-sept.	50,4	200	80
16-sept.	48,2	200	80
17-sept.	50,56	200	80
18-sept.	48,99	200	80
19-sept.	47,9	200	80
20-sept.	50,5	200	80
21-sept.	47,51	200	80
22-sept.	47,24	200	80
23-sept.	51,4	200	80
24-sept.	48,84	200	80
25-sept.	46,84	200	80
26-sept.	50,11	200	80
27-sept.	50,48	200	80
28-sept.	48,03	200	80
29-sept.	48,9	200	80
30-sept.	48,16	200	80
0-janv.-00	0,	200	80

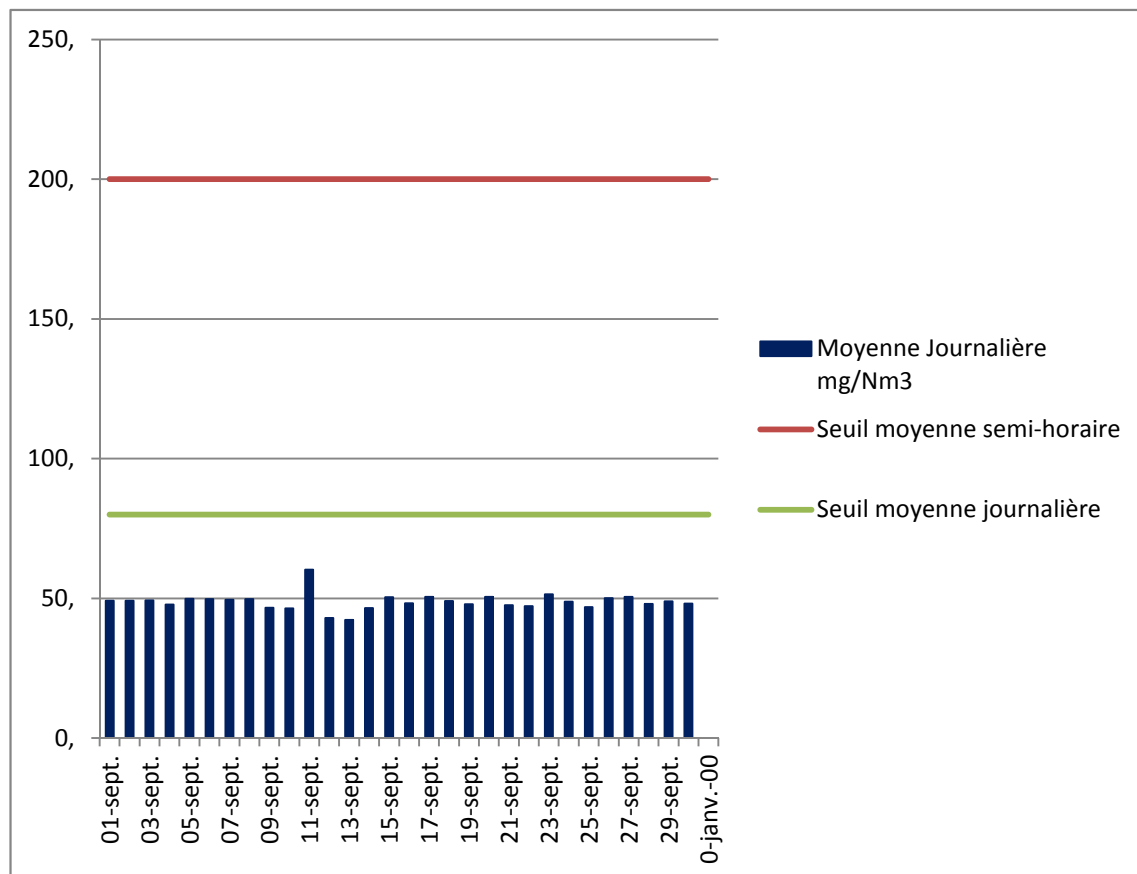

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	4,4	150	50
02-sept.	4,61	150	50
03-sept.	4,95	150	50
04-sept.	4,69	150	50
05-sept.	3,7	150	50
06-sept.	3,88	150	50
07-sept.	3,73	150	50
08-sept.	3,48	150	50
09-sept.	4,46	150	50
10-sept.	4,69	150	50
11-sept.	3,69	150	50
12-sept.	1,84	150	50
13-sept.	1,49	150	50
14-sept.	3,	150	50
15-sept.	3,17	150	50
16-sept.	3,66	150	50
17-sept.	2,46	150	50
18-sept.	3,78	150	50
19-sept.	2,8	150	50
20-sept.	2,44	150	50
21-sept.	4,16	150	50
22-sept.	4,11	150	50
23-sept.	3,75	150	50
24-sept.	3,49	150	50
25-sept.	4,44	150	50
26-sept.	3,16	150	50
27-sept.	3,12	150	50
28-sept.	3,11	150	50
29-sept.	3,23	150	50
30-sept.	3,3	150	50
0-janv.-00	0,	150	50

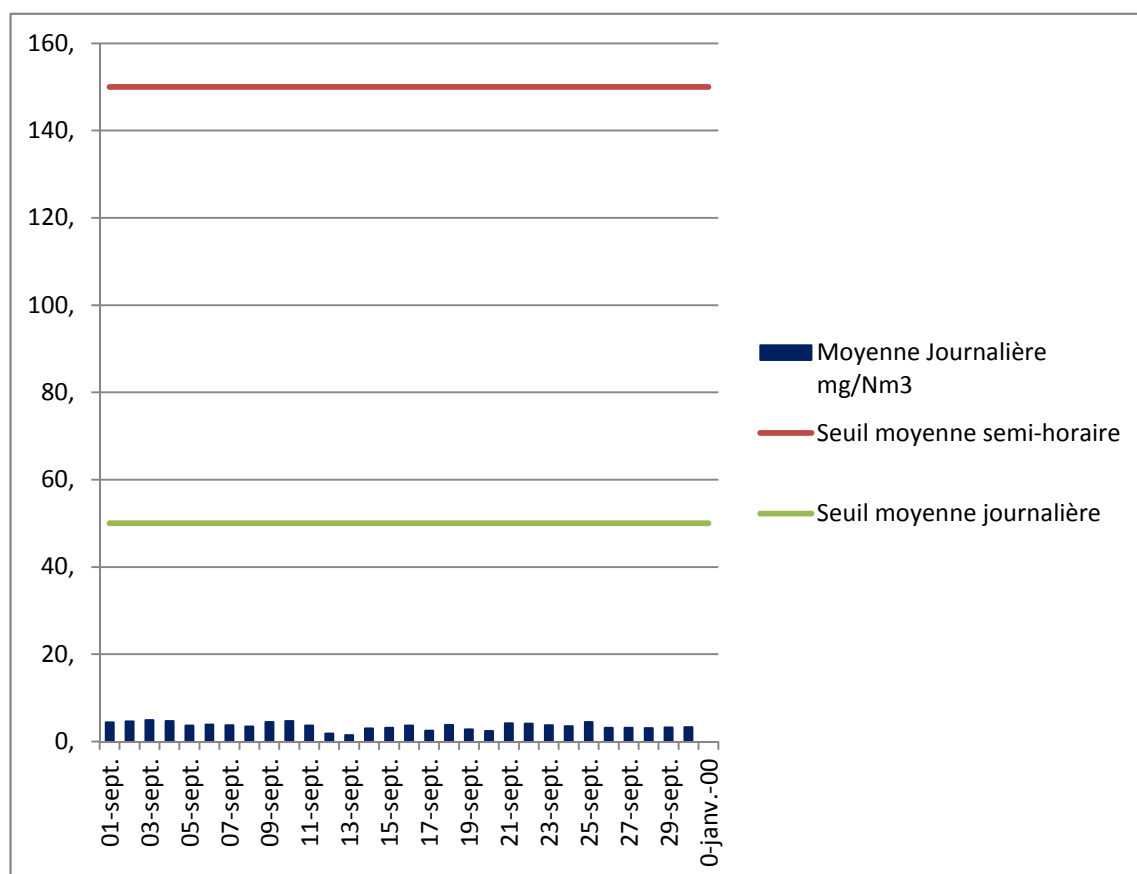

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	0,		30
02-sept.	0,		30
03-sept.	0,		30
04-sept.	0,		30
05-sept.	0,		30
06-sept.	0,		30
07-sept.	0,		30
08-sept.	0,		30
09-sept.	0,		30
10-sept.	0,		30
11-sept.	0,09		30
12-sept.	0,12		30
13-sept.	0,12		30
14-sept.	0,05		30
15-sept.	0,		30
16-sept.	0,		30
17-sept.	0,		30
18-sept.	0,		30
19-sept.	0,		30
20-sept.	0,		30
21-sept.	0,		30
22-sept.	0,		30
23-sept.	0,		30
24-sept.	0,		30
25-sept.	0,		30
26-sept.	0,		30
27-sept.	0,		30
28-sept.	0,		30
29-sept.	0,		30
30-sept.	0,		30
0-janv.-00	0,		30

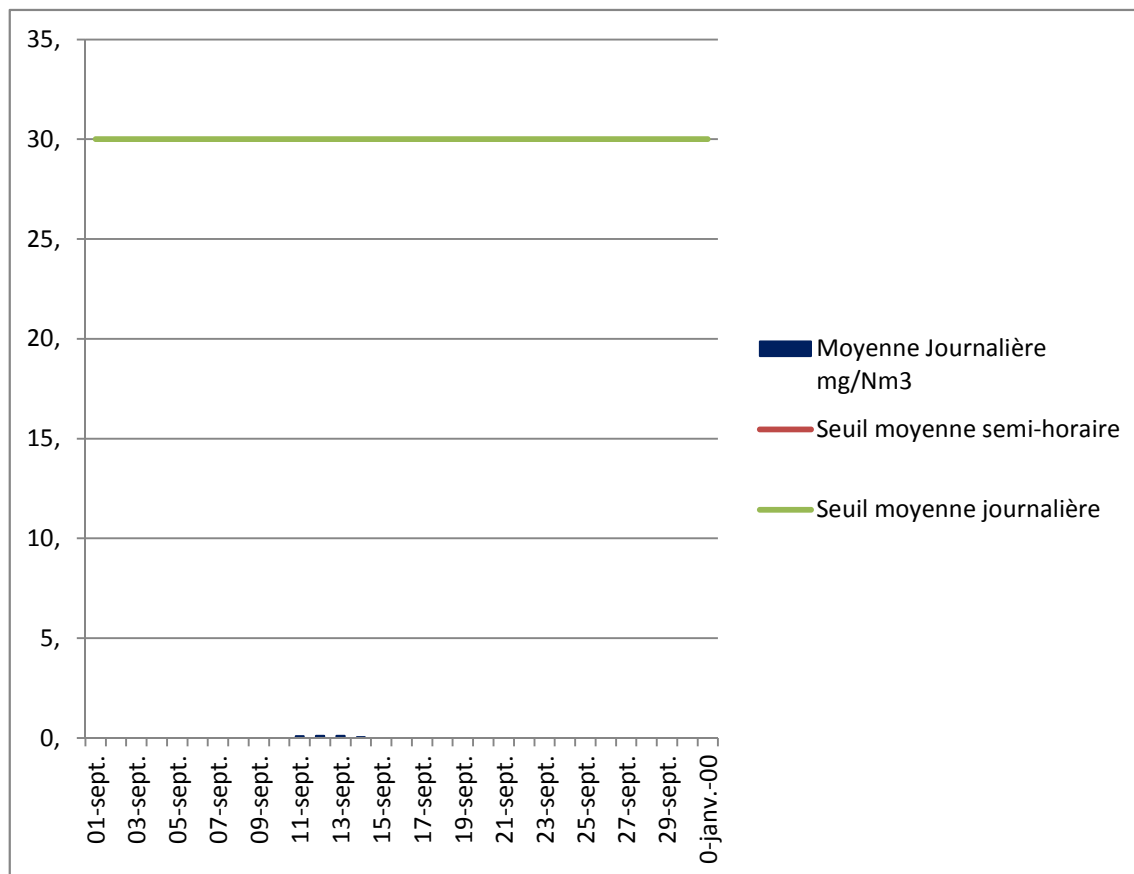

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : septembre 2015

Date d'impression 2015 10 7
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-sept.	0,35	0,09	3,7	2,35	47,14	4,47	0,96	10,33	20,37	9,46	54859	18,31	1025,77	0,46	0,12	4,88	3,1	62,37	5,87	1,25	24:00
02-sept.	0,39	0,09	3,88	2,28	45,54	3,16	0,91	10,29	20,05	9,48	55252,2	18,41	1031,19	0,52	0,12	5,15	3,03	60,62	4,18	1,2	24:00
03-sept.	0,35	0,1	6,15	2,36	45,28	3,9	0,85	10,38	19,98	9,37	54709,1	18,01	1034,13	0,46	0,13	7,88	3,09	60,12	4,99	1,11	24:00
04-sept.	0,4	0,1	3,54	2,32	41,57	4,41	0,87	9,57	18,67	10,18	51971,8	18,09	975,02	0,49	0,12	4,43	2,88	52,39	5,45	1,09	24:00
05-sept.	0,45	0,1	4,29	2,76	45,31	4,14	0,81	10,16	19,63	9,6	56746,9	19,05	1004,21	0,62	0,14	5,85	3,96	61,92	6	1,11	24:00
06-sept.	0,35	0,1	3,58	2,24	40,2	3,5	0,83	10,09	19,14	9,77	55618,9	18,79	992,92	0,47	0,13	4,78	2,99	53,82	4,67	1,1	24:00
07-sept.	0,38	0,1	3,71	2,28	40,89	3,27	0,8	10,17	19,68	9,62	55448	18,65	1011,14	0,49	0,13	4,9	3,02	54,44	4,33	1,06	23:52
08-sept.	0,39	0,09	3,85	2,25	41,66	3,31	0,74	10,5	20,41	9,29	55478,2	18,26	1025,01	0,52	0,12	5,13	3	55,62	4,4	0,99	24:00
09-sept.	0,39	0,1	3,89	2,18	39,84	3,37	0,74	10,51	19,94	9,25	54993,4	17,92	1034,95	0,51	0,13	5,13	2,88	52,83	4,38	0,97	24:00
10-sept.	0,35	0,15	3,96	2,15	41,41	2,95	0,71	10,82	20,69	8,95	55773,2	17,89	1052,89	0,46	0,19	5,31	2,87	55,78	6,77	0,94	24:00
11-sept.	0,34	0,09	3,87	2,16	37,61	2,97	0,7	10,55	20,45	9,22	54634,6	17,88	1046,32	0,44	0,12	5,07	2,83	49,47	3,87	0,92	24:00
12-sept.	0,36	0,09	3,55	2,18	38,77	2,96	0,7	10,68	20,73	9,12	55101,9	17,94	1045,75	0,48	0,12	4,69	2,87	51,34	3,8	0,91	23:55
13-sept.	0,34	0,09	3,47	2,11	37,22	2,21	0,69	10,92	20,29	8,96	55650,8	17,76	1067,3	0,45	0,12	4,64	2,81	49,94	2,95	0,92	24:00
14-sept.	0,36	0,09	3,72	2,24	39,39	3,63	0,7	10,27	20,29	9,36	57482,2	18,91	1022,73	0,49	0,13	5,09	3,03	53,44	5	0,95	24:00
15-sept.	0,36	0,1	5,26	3,44	39,97	3,28	0,85	10,66	21,13	8,87	56198,7	18	1058,58	0,49	0,13	7,05	4,66	54,1	4,42	1,15	24:00
16-sept.	0,37	0,09	3,54	4,37	42,88	3,87	1,01	10,49	22,21	8,92	56602,6	18,55	1043,37	0,51	0,12	4,83	6,03	58,69	5,28	1,36	24:00
17-sept.	0,42	0,09	3,64	3,74	40,34	3,06	0,93	10,33	21,52	9,1	56694,7	18,64	1040,53	0,57	0,12	4,96	5,11	55,01	4,16	1,26	24:00
18-sept.	0,39	0,1	3,35	4,18	38,49	4,21	0,86	9,66	19,59	9,73	52006,6	17,58	1005,28	0,48	0,12	4,21	5,17	48,59	5,11	1,06	24:00
19-sept.	0,36	0,09	3,49	3,64	35,06	3,23	0,92	10,35	20,32	9,11	54172,4	17,5	1045,33	0,46	0,12	4,54	4,73	45,61	4,2	1,2	24:00
20-sept.	0,4	0,09	3,17	4,12	40,62	2,57	0,9	10,21	20,97	9,36	55178,3	18,42	1018,92	0,53	0,12	4,2	5,48	53,81	3,4	1,19	24:00
21-sept.	0,4	0,09	3,41	3,63	41,07	3,21	0,98	10,08	21,04	9,4	54270,2	18,15	1028,89	0,52	0,12	4,44	4,75	53,36	4,12	1,28	24:00
22-sept.	0,35	0,09	3,67	4,53	45,25	3,99	0,91	10,38	21,87	9,07	56664,6	18,68	1032,19	0,48	0,13	4,98	6,21	62,02	5,33	1,23	24:00
23-sept.	0,4	0,1	3,46	4,51	45,75	4,41	0,93	9,97	21,46	9,51	56272,1	19,16	1004,67	0,54	0,13	4,71	6,15	62,5	5,83	1,24	24:00
24-sept.	0,37	0,12	3,67	4,49	38,99	4,49	1,06	9,8	20,92	9,66	55465,4	19	1003,23	0,5	0,16	4,91	6,01	52,19	5,87	1,4	24:00
25-sept.	0,38	0,1	3,59	4,72	35,51	5,4	1,2	10,01	20,7	9,45	53841,2	18,04	1011,94	0,49	0,13	4,68	6,18	46,41	6,81	1,55	24:00
26-sept.	0,47	0,11	3,64	5,53	36,93	5,92	1,25	10,21	20,62	9,28	53893,5	17,77	1015,77	0,56	0,13	4,42	6,9	47,78	7,32	1,59	23:44
27-sept.	0,39	0,1	2,89	3,87	41,87	5,27	0,93	9,87	20,36	9,63	52967,8	17,91	1000,42	0,49	0,12	3,71	4,95	53,83	6,45	1,18	24:00
28-sept.	0,34	0,09	3,32	3,76	38,83	3,78	1,17	10,18	20,9	9,31	55442,9	18,38	1015,44	0,45	0,13	4,41	5,04	51,76	4,99	1,56	23:59
29-sept.	0,35	0,1	3,31	4,56	35,93	5,12	1,27	9,91	19,83	9,49	52516,4	17,41	1014,19	0,44	0,13	4,24	5,61	46,29	6,27	1,61	23:56
30-sept.	0,35	0,09	3,38	3,52	39,15	5,06	0,94	9,99	20,27	9,42	52790,4	17,48	1011,27	0,43	0,12	4,14	4,4	47,85	7,94	1,16	23:11

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,38	0,1	3,73	3,28	40,62	3,84	0,9		10,25	20,47	9,36	54956,6	18,22	1023,98	14,78	3,85	147,36	129,74	1613,91	154,15	35,52	718:37

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	1,0	0,0	5,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	1	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5
	Cumul annuel	0,0	2,5	8,0	1,5	11,0	0,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	1,0
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	1,5
	Cumul annuel	18,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	0,35	30	10
02-sept.	0,39	30	10
03-sept.	0,35	30	10
04-sept.	0,4	30	10
05-sept.	0,45	30	10
06-sept.	0,35	30	10
07-sept.	0,38	30	10
08-sept.	0,39	30	10
09-sept.	0,39	30	10
10-sept.	0,35	30	10
11-sept.	0,34	30	10
12-sept.	0,36	30	10
13-sept.	0,34	30	10
14-sept.	0,36	30	10
15-sept.	0,36	30	10
16-sept.	0,37	30	10
17-sept.	0,42	30	10
18-sept.	0,39	30	10
19-sept.	0,36	30	10
20-sept.	0,4	30	10
21-sept.	0,4	30	10
22-sept.	0,35	30	10
23-sept.	0,4	30	10
24-sept.	0,37	30	10
25-sept.	0,38	30	10
26-sept.	0,47	30	10
27-sept.	0,39	30	10
28-sept.	0,34	30	10
29-sept.	0,35	30	10
30-sept.	0,35	30	10
0-janv.-00	0,	30	10

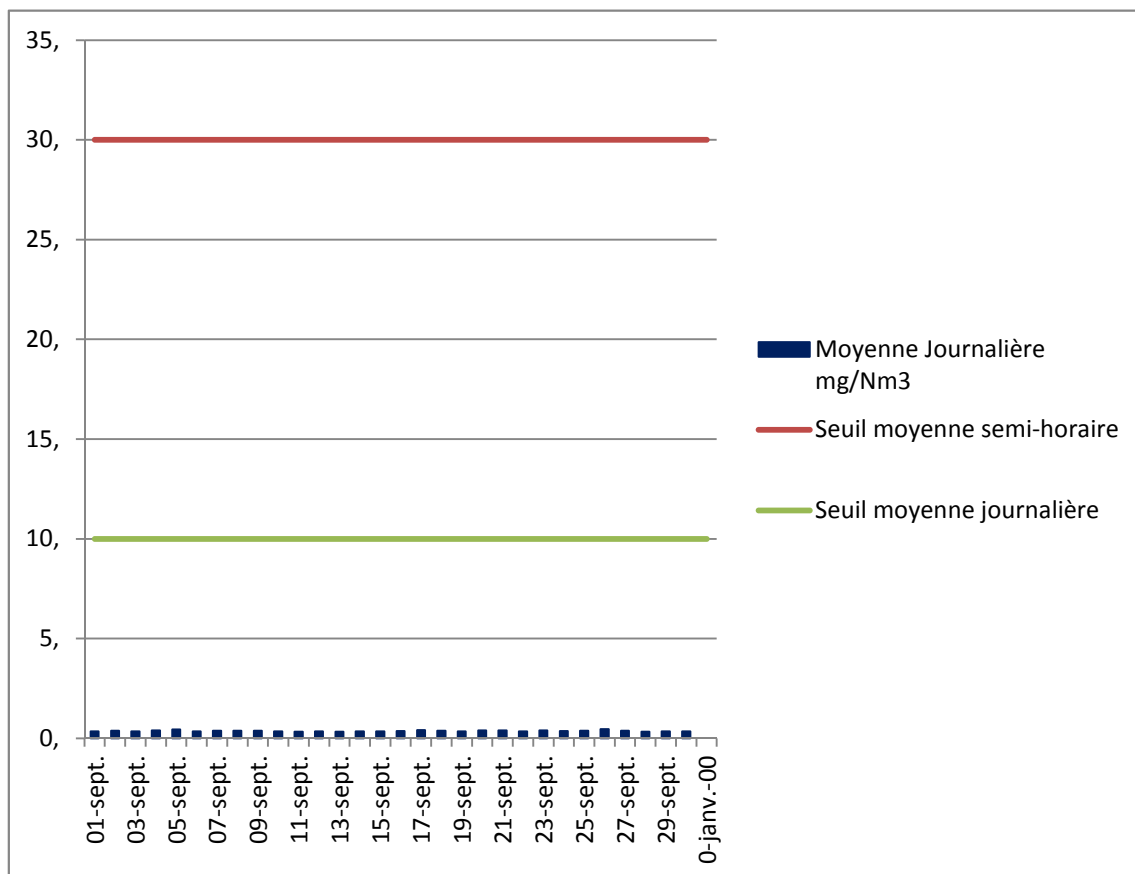


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	0,09	20	10
02-sept.	0,09	20	10
03-sept.	0,1	20	10
04-sept.	0,1	20	10
05-sept.	0,1	20	10
06-sept.	0,1	20	10
07-sept.	0,1	20	10
08-sept.	0,09	20	10
09-sept.	0,1	20	10
10-sept.	0,15	20	10
11-sept.	0,09	20	10
12-sept.	0,09	20	10
13-sept.	0,09	20	10
14-sept.	0,09	20	10
15-sept.	0,1	20	10
16-sept.	0,09	20	10
17-sept.	0,09	20	10
18-sept.	0,1	20	10
19-sept.	0,09	20	10
20-sept.	0,09	20	10
21-sept.	0,09	20	10
22-sept.	0,09	20	10
23-sept.	0,1	20	10
24-sept.	0,12	20	10
25-sept.	0,1	20	10
26-sept.	0,11	20	10
27-sept.	0,1	20	10
28-sept.	0,09	20	10
29-sept.	0,1	20	10
30-sept.	0,09	20	10
0-janv.-00	0,	20	10

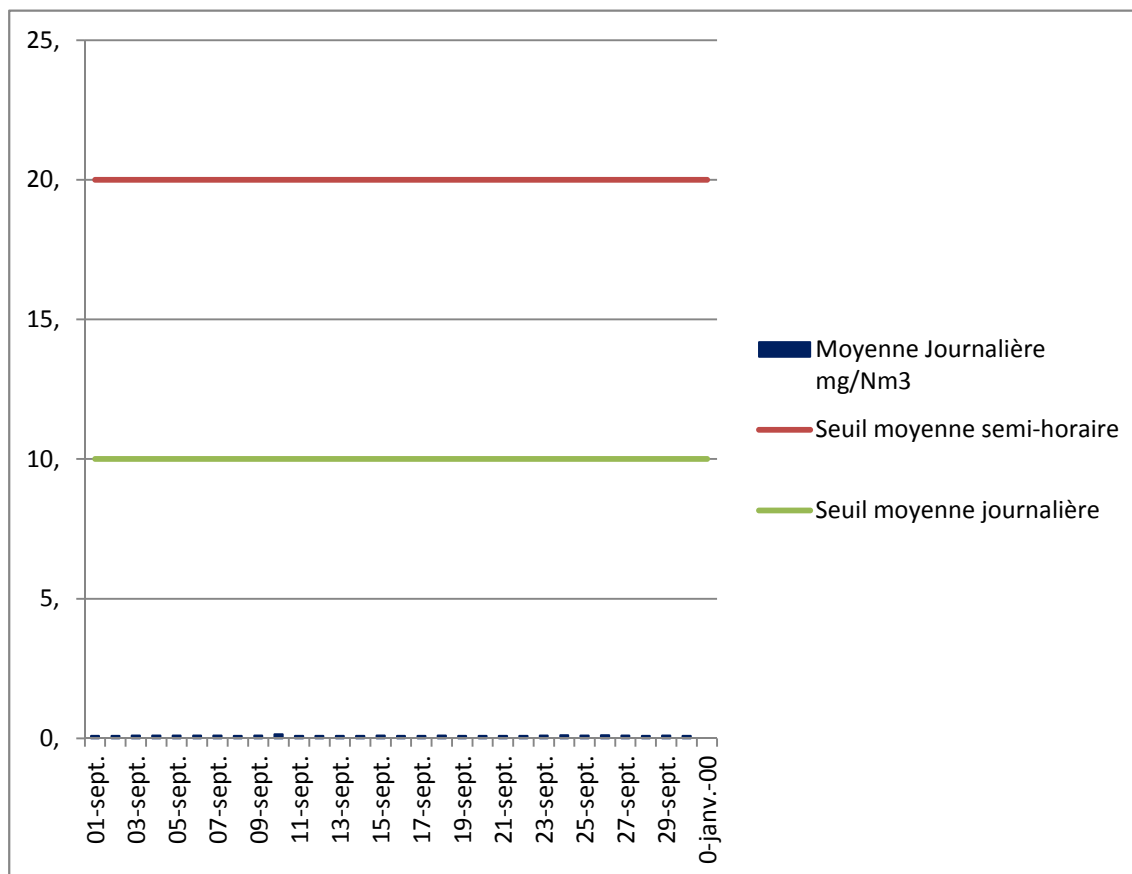


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	3,7	60	10
02-sept.	3,88	60	10
03-sept.	6,15	60	10
04-sept.	3,54	60	10
05-sept.	4,29	60	10
06-sept.	3,58	60	10
07-sept.	3,71	60	10
08-sept.	3,85	60	10
09-sept.	3,89	60	10
10-sept.	3,96	60	10
11-sept.	3,87	60	10
12-sept.	3,55	60	10
13-sept.	3,47	60	10
14-sept.	3,72	60	10
15-sept.	5,26	60	10
16-sept.	3,54	60	10
17-sept.	3,64	60	10
18-sept.	3,35	60	10
19-sept.	3,49	60	10
20-sept.	3,17	60	10
21-sept.	3,41	60	10
22-sept.	3,67	60	10
23-sept.	3,46	60	10
24-sept.	3,67	60	10
25-sept.	3,59	60	10
26-sept.	3,64	60	10
27-sept.	2,89	60	10
28-sept.	3,32	60	10
29-sept.	3,31	60	10
30-sept.	3,38	60	10
0-janv.-00	0,	60	10

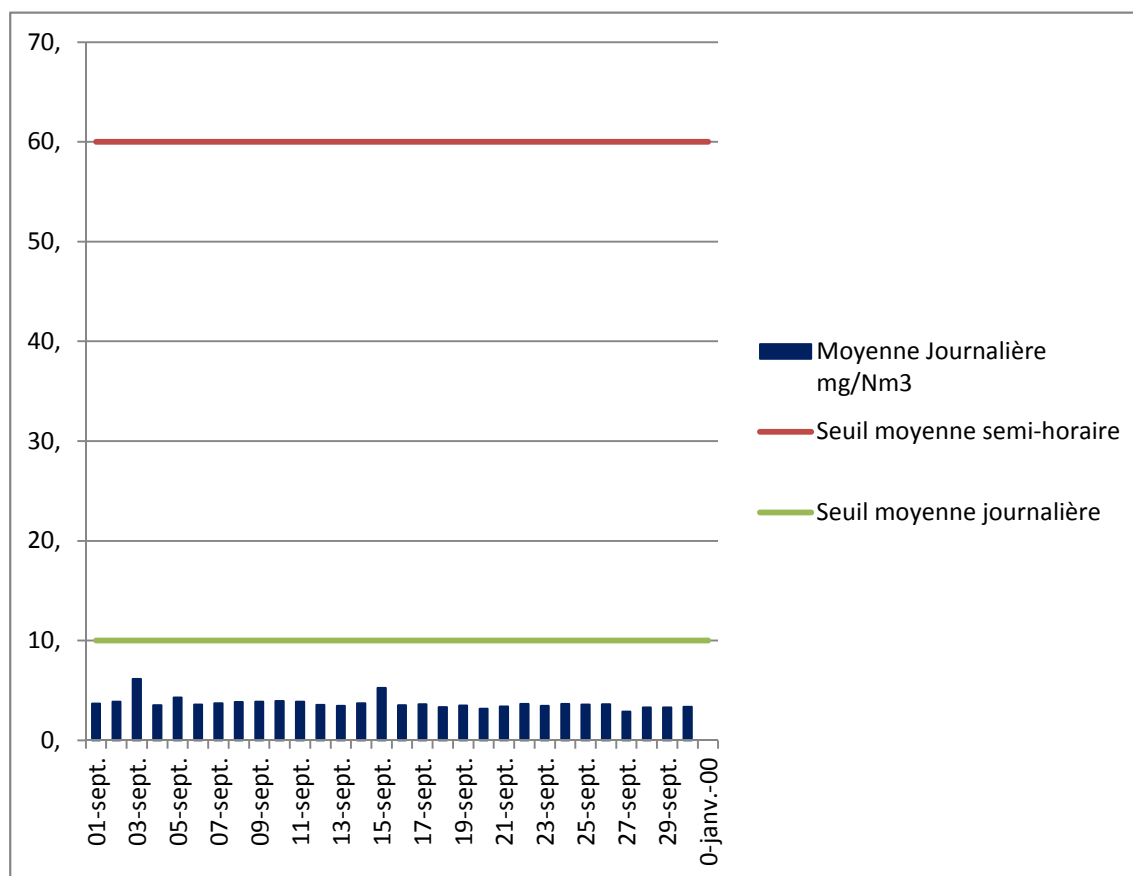


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	2,35	200	50
02-sept.	2,28	200	50
03-sept.	2,36	200	50
04-sept.	2,32	200	50
05-sept.	2,76	200	50
06-sept.	2,24	200	50
07-sept.	2,28	200	50
08-sept.	2,25	200	50
09-sept.	2,18	200	50
10-sept.	2,15	200	50
11-sept.	2,16	200	50
12-sept.	2,18	200	50
13-sept.	2,11	200	50
14-sept.	2,24	200	50
15-sept.	3,44	200	50
16-sept.	4,37	200	50
17-sept.	3,74	200	50
18-sept.	4,18	200	50
19-sept.	3,64	200	50
20-sept.	4,12	200	50
21-sept.	3,63	200	50
22-sept.	4,53	200	50
23-sept.	4,51	200	50
24-sept.	4,49	200	50
25-sept.	4,72	200	50
26-sept.	5,53	200	50
27-sept.	3,87	200	50
28-sept.	3,76	200	50
29-sept.	4,56	200	50
30-sept.	3,52	200	50
0-janv.-00	0,	200	50

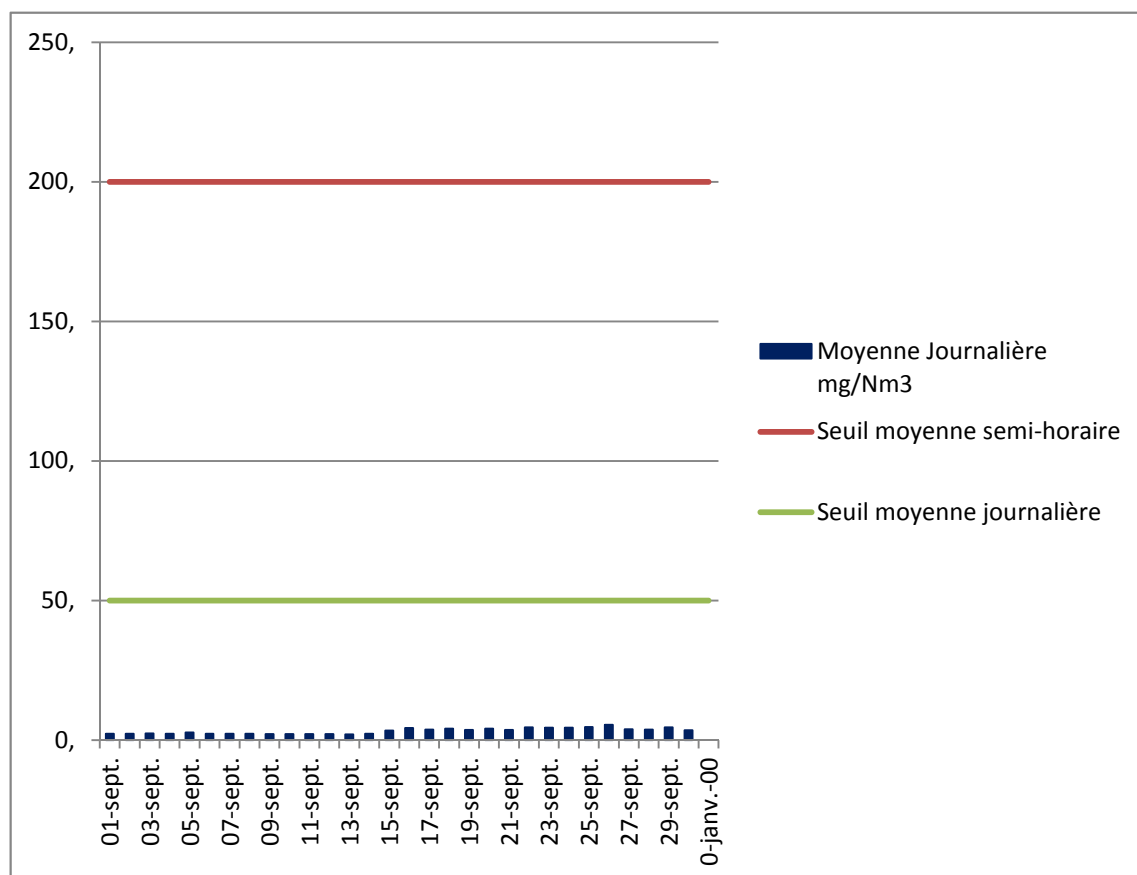

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	47,14	200	80
02-sept.	45,54	200	80
03-sept.	45,28	200	80
04-sept.	41,57	200	80
05-sept.	45,31	200	80
06-sept.	40,2	200	80
07-sept.	40,89	200	80
08-sept.	41,66	200	80
09-sept.	39,84	200	80
10-sept.	41,41	200	80
11-sept.	37,61	200	80
12-sept.	38,77	200	80
13-sept.	37,22	200	80
14-sept.	39,39	200	80
15-sept.	39,97	200	80
16-sept.	42,88	200	80
17-sept.	40,34	200	80
18-sept.	38,49	200	80
19-sept.	35,06	200	80
20-sept.	40,62	200	80
21-sept.	41,07	200	80
22-sept.	45,25	200	80
23-sept.	45,75	200	80
24-sept.	38,99	200	80
25-sept.	35,51	200	80
26-sept.	36,93	200	80
27-sept.	41,87	200	80
28-sept.	38,83	200	80
29-sept.	35,93	200	80
30-sept.	39,15	200	80
0-janv.-00	0,	200	80

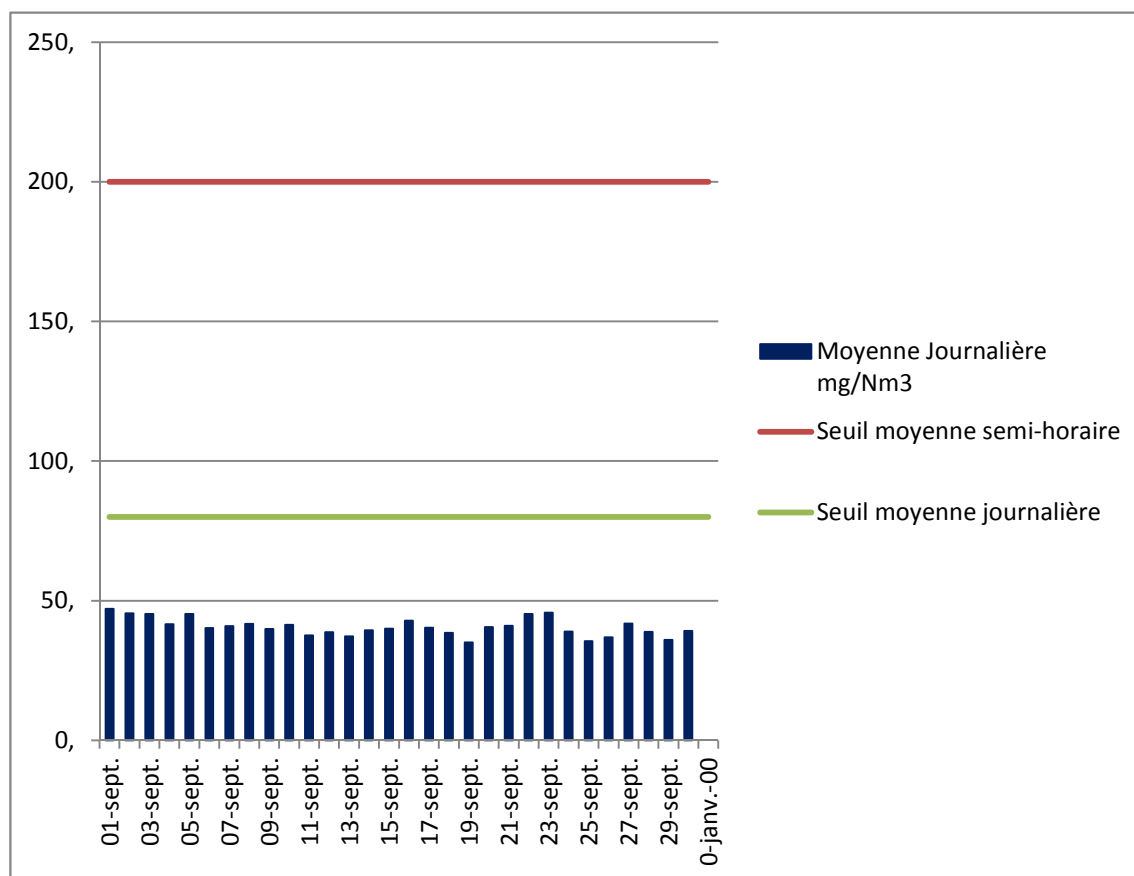

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	4,47	150	50
02-sept.	3,16	150	50
03-sept.	3,9	150	50
04-sept.	4,41	150	50
05-sept.	4,14	150	50
06-sept.	3,5	150	50
07-sept.	3,27	150	50
08-sept.	3,31	150	50
09-sept.	3,37	150	50
10-sept.	2,95	150	50
11-sept.	2,97	150	50
12-sept.	2,96	150	50
13-sept.	2,21	150	50
14-sept.	3,63	150	50
15-sept.	3,28	150	50
16-sept.	3,87	150	50
17-sept.	3,06	150	50
18-sept.	4,21	150	50
19-sept.	3,23	150	50
20-sept.	2,57	150	50
21-sept.	3,21	150	50
22-sept.	3,99	150	50
23-sept.	4,41	150	50
24-sept.	4,49	150	50
25-sept.	5,4	150	50
26-sept.	5,92	150	50
27-sept.	5,27	150	50
28-sept.	3,78	150	50
29-sept.	5,12	150	50
30-sept.	5,06	150	50
0-janv.-00	0,	150	50

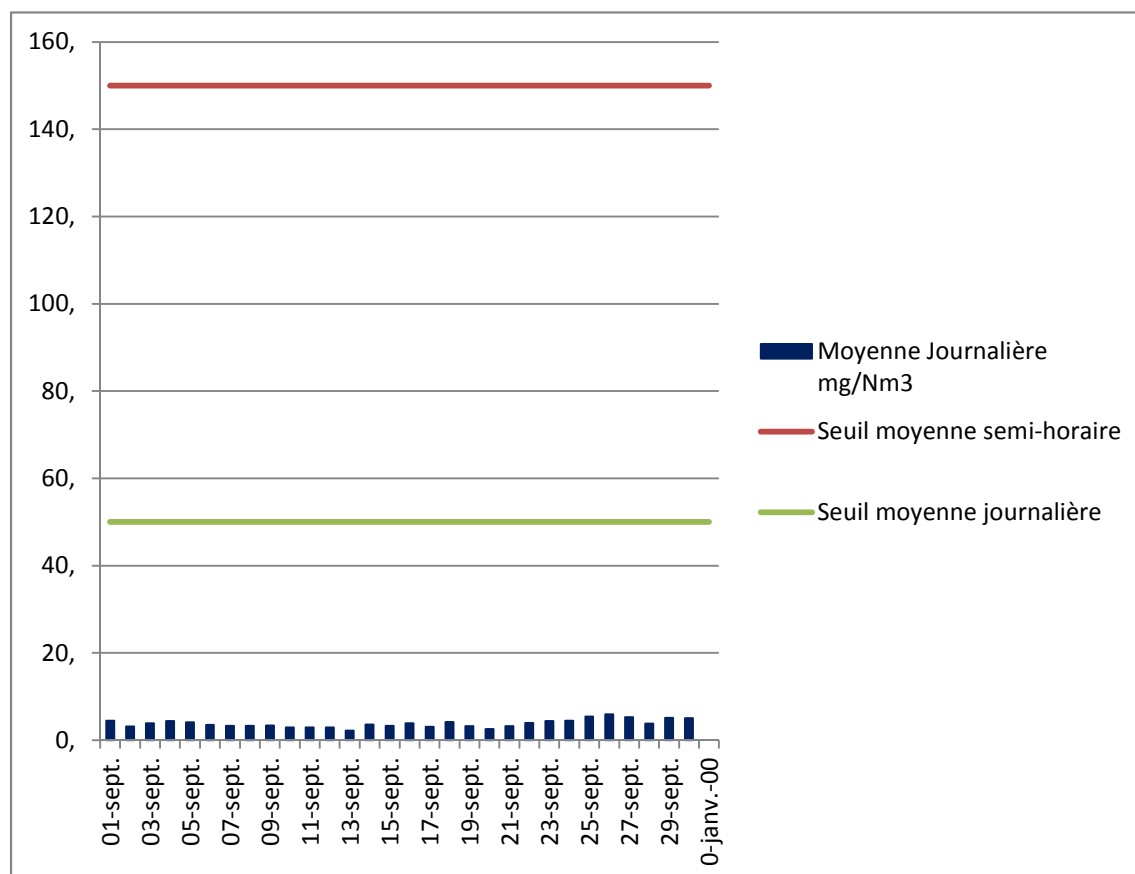

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-sept.	0,96		30
02-sept.	0,91		30
03-sept.	0,85		30
04-sept.	0,87		30
05-sept.	0,81		30
06-sept.	0,83		30
07-sept.	0,8		30
08-sept.	0,74		30
09-sept.	0,74		30
10-sept.	0,71		30
11-sept.	0,7		30
12-sept.	0,7		30
13-sept.	0,69		30
14-sept.	0,7		30
15-sept.	0,85		30
16-sept.	1,01		30
17-sept.	0,93		30
18-sept.	0,86		30
19-sept.	0,92		30
20-sept.	0,9		30
21-sept.	0,98		30
22-sept.	0,91		30
23-sept.	0,93		30
24-sept.	1,06		30
25-sept.	1,2		30
26-sept.	1,25		30
27-sept.	0,93		30
28-sept.	1,17		30
29-sept.	1,27		30
30-sept.	0,94		30
0-janv.-00	0,		30

