



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Octobre 2015

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes	Année 2015	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	30 déc. - 26 janv.	0,0014	0,0025
	26 janv. - 23 févr.	0,0017	0,0022
	23 févr. - 23 mars	0,0019	0,0019
	23 mars - 20 avril	0,0018	0,0019
	20 avril - 19 mai	0,0016	0,0022
Seuil réglementaire	19 mai - 17 juin	0,0024	0,0020
	17 juin - 13 juillet	0*	0,001
	13 juillet - 13 août	0,0008	0,0006
	13 août - 07 sept.	0,0010	0,0007
	07 sept. - 05 oct.	0,0029	0,0010
< 0,1 ng – I- TEQ/Nm ³			

*Indisponibilité de mesure : défaut de prélèvement sur la cartouche DMS Ligne 1 du 24 Juin au 13 Juillet 2015 : les données de prélèvements fournies par le système DMS indiquent que la cartouche n'a pas été exposée (volume prélevé sec nul) – Recherche de panne sur le DMS Ligne 1 : vanne de prélèvement défectueuse, remplacement de la vanne de prélèvement dès le 13 Juillet 2015

Au 5 octobre 2015, la disponibilité de l'analyseur DMS Ligne 1 reste de 92,2% sur les 12 derniers mois.

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0,0h

==> **Ligne 2 :** 0,0h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 0,5h

==> **Ligne 2 :** 1,0h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : octobre 2015

Date d'impression 2015 11 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-oct.	0,33	0	2,77	7,94	48	3,08	0	8,07	16,92	11,36	52665,2	20,14	977,92	0,41	0	3,48	9,8	59,2	3,73	0	23:27
02-oct.	0,35	0	2,97	7,87	47,19	2,96	0	8,19	17,32	11,29	52959,6	20,19	985,61	0,44	0	3,8	10,04	60,25	3,74	0	24:00
03-oct.	0,33	0	2,77	9,1	49,59	2,51	0	8,75	18,84	10,75	55541,4	20,47	1023,01	0,44	0	3,71	12,17	66,15	3,32	0	24:00
04-oct.	0,31	0	2,49	9,75	51,08	1,85	0	8,8	19,18	10,69	55452	20,4	1024,15	0,41	0	3,3	13,02	68,09	2,46	0	24:00
05-oct.	0,43	0	2,45	9,65	46,55	3,79	0	8,63	19,02	10,85	54976,9	20,58	1018,93	0,57	0	3,16	12,8	61,74	4,87	0	24:00
06-oct.	0,35	0	3,79	10,21	45,4	3,46	0	8,6	18,83	10,71	55753,5	20,46	1020,26	0,47	0	5,1	13,78	61,29	4,59	0	23:57
07-oct.	0,32	0	3,07	10,33	50,41	3,08	0	8,86	19,16	10,55	56231,4	20,4	1027,34	0,44	0	6,03	14,04	68,38	4,14	0	24:00
08-oct.	0,32	0	2,51	9,67	46,1	3,82	0	8,66	18,68	10,74	55903,9	20,55	1022,9	0,43	0	3,34	13,09	62,2	5,06	0	24:00
09-oct.	0,34	0	3,23	9,71	48,35	3,34	0	8,64	18,46	10,78	56274	20,74	1024,09	0,46	0	4,37	13,17	65,52	4,47	0	24:00
10-oct.	0,36	0	2,94	9,6	49,16	2,99	0	8,64	18,8	10,82	56195	20,83	1018,39	0,45	0	3,73	12,19	62,28	3,78	0	22:32
11-oct.	1,76	0	0	6,71	41,01	3,28	0	8,76	17,98	10,7	54930,7	19,69	1028,94	2,1	0	0	8,85	54,22	4,33	0	23:59
12-oct.	0,74	0	0,29	7,58	37,18	3,75	0	8,7	18,49	10,7	55342,8	19,98	1031,58	0,99	0	0,39	10,12	49,54	4,97	0	24:00
13-oct.	0,57	0	1,44	6,9	34,8	3,25	0	8,59	17,58	10,77	54792,5	19,78	1027,42	0,75	0	1,95	9,11	45,99	4,24	0	24:00
14-oct.	0,54	0	2,09	7,95	45,45	2,84	0	8,82	18,13	10,62	55713,4	20,03	1032,72	0,73	0	2,82	10,69	60,97	5,85	0	24:00
15-oct.	0,45	0	3,52	7,88	44,76	3,64	0	8,23	17,07	11,18	53226	19,96	992,63	0,58	0	4,53	10,09	57,49	4,58	0	24:00
16-oct.	0,45	0	3,29	7,94	46,55	4,06	0	8,52	17,97	10,91	54836,5	20,3	1014,22	0,6	0	4,33	10,49	61,43	5,34	0	24:00
17-oct.	0,41	0	2,88	8,95	46,68	2,98	0	8,76	18,61	10,66	55847,2	20,32	1030,61	0,55	0	3,86	12,03	62,64	3,99	0	24:00
18-oct.	0,44	0	2,2	9,63	48,45	2,74	0	8,91	19,08	10,57	56025,1	20,32	1025,54	0,59	0	2,95	13,02	65,25	3,68	0	24:00
19-oct.	0,52	0	3,01	9,46	45,51	3,27	0	8,6	18,39	10,83	55132,1	20,32	1013,65	0,69	0	3,97	12,55	60,37	4,3	0	24:00
20-oct.	0,48	0	4,11	9,42	47,91	3,05	0	8,61	18,44	10,82	55364,6	20,43	1018,76	0,64	0	5,45	12,59	63,95	4,05	0	24:00
21-oct.	0,45	0	2,97	10,37	49,42	3,33	0	8,65	18,94	10,78	55501,6	20,52	1013,71	0,59	0	3,94	13,88	66,01	4,42	0	24:00
22-oct.	0,49	0	3,41	10,06	48,97	3,24	0	8,72	18,73	10,69	56026,7	20,49	1023,68	0,66	0	4,58	13,6	65,92	4,33	0	24:00
23-oct.	0,48	0	3,36	9,34	46,27	3,44	0	8,47	18,09	10,99	53829,4	20,12	1005,4	0,62	0	4,33	12,15	60,06	4,35	0	24:00
24-oct.	0,46	0	3,31	9,42	48,76	2,55	0	8,76	18,85	10,7	55968	20,51	1029,2	0,62	0	4,44	12,68	65,52	3,42	0	24:00
25-oct.	0,39	0	2,62	11,08	50,35	2,39	0	9,02	19,39	10,41	55186,9	19,78	1034,49	0,54	0	3,57	15,35	69,57	3,28	0	24:57
26-oct.	0,54	0	4,35	9,56	47,41	3,8	0	8,57	18,81	10,87	56133,8	20,96	1011,17	0,73	0	5,83	12,92	64,06	5,13	0	24:00
27-oct.	0,61	0,01	3,37	9,79	50,32	3,89	0	8,5	19	10,96	57265,7	21,64	1008,32	0,85	0,02	4,63	13,49	69,26	5,31	0	24:00
28-oct.	0,72	0	4,07	10,14	50,57	4,46	0	8,37	18,88	11,08	58083,6	22,2	1001,63	1,01	0	5,68	14,22	70,72	6,18	0	24:00
29-oct.	0,59	0	3,76	9,39	50,01	4,27	0	8,3	18,62	11,14	57297,7	21,95	1003,24	0,81	0	5,16	12,94	68,84	5,84	0	24:00
30-oct.	0,48	0	3,53	9,19	46,57	4,13	0	8,18	17,82	11,28	54544,6	20,95	985,57	0,63	0	4,64	12,12	61,56	5,3	0	24:00
31-oct.	0,4	0	3,17	9,17	48,64	3,21	0	8,43	18,24	11,06	54365,8	20,51	1001,92	0,53	0	4,13	12,01	63,87	4,1	0	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,5	0	2,9	9,15	47,01	3,3	0	8,59	18,46	10,85	55398,9	20,5	1015,39	20,32	0,02	121,23	379,01	1942,34	137,13	0	742:52

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	4,0	0,0	5,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	1,5	6,5	0,5	3,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,33	30	10
02-oct.	0,35	30	10
03-oct.	0,33	30	10
04-oct.	0,31	30	10
05-oct.	0,43	30	10
06-oct.	0,35	30	10
07-oct.	0,32	30	10
08-oct.	0,32	30	10
09-oct.	0,34	30	10
10-oct.	0,36	30	10
11-oct.	1,76	30	10
12-oct.	0,74	30	10
13-oct.	0,57	30	10
14-oct.	0,54	30	10
15-oct.	0,45	30	10
16-oct.	0,45	30	10
17-oct.	0,41	30	10
18-oct.	0,44	30	10
19-oct.	0,52	30	10
20-oct.	0,48	30	10
21-oct.	0,45	30	10
22-oct.	0,49	30	10
23-oct.	0,48	30	10
24-oct.	0,46	30	10
25-oct.	0,39	30	10
26-oct.	0,54	30	10
27-oct.	0,61	30	10
28-oct.	0,72	30	10
29-oct.	0,59	30	10
30-oct.	0,48	30	10
31-oct.	0,4	30	10

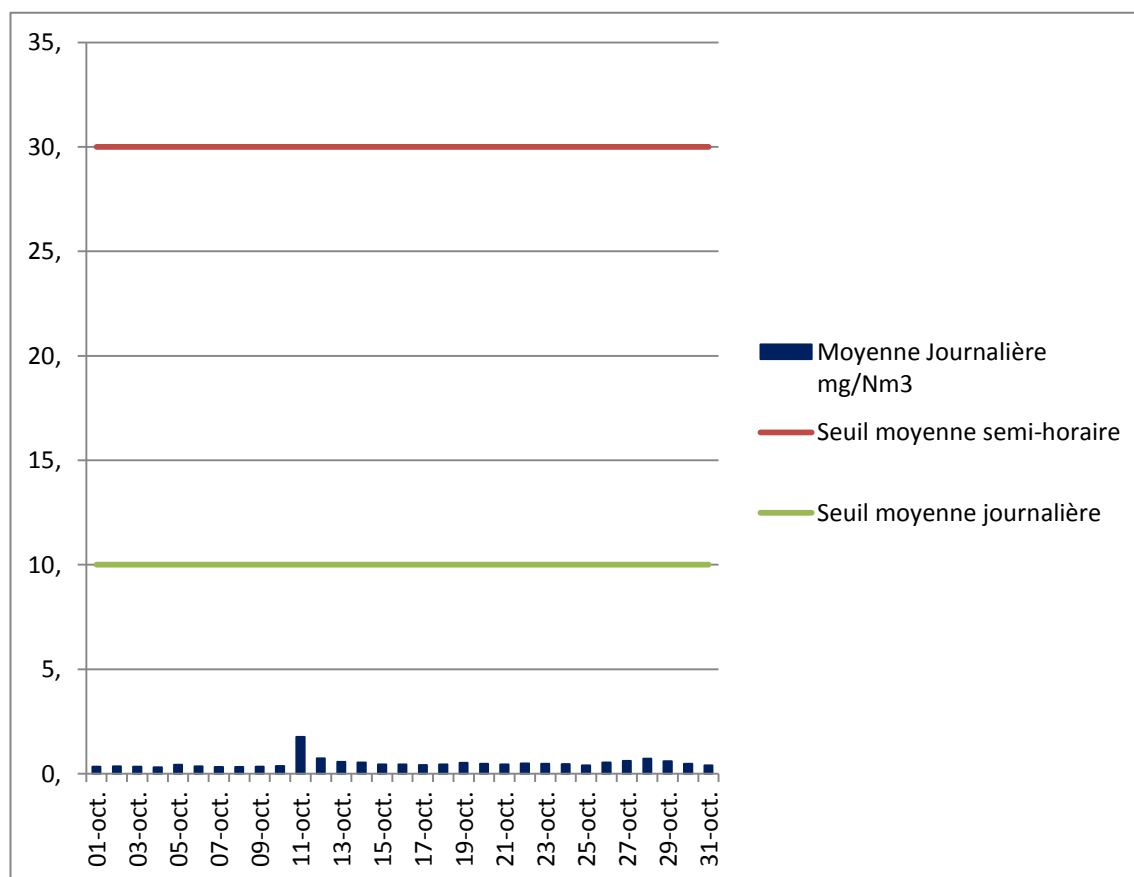


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,	20	10
02-oct.	0,	20	10
03-oct.	0,	20	10
04-oct.	0,	20	10
05-oct.	0,	20	10
06-oct.	0,	20	10
07-oct.	0,	20	10
08-oct.	0,	20	10
09-oct.	0,	20	10
10-oct.	0,	20	10
11-oct.	0,	20	10
12-oct.	0,	20	10
13-oct.	0,	20	10
14-oct.	0,	20	10
15-oct.	0,	20	10
16-oct.	0,	20	10
17-oct.	0,	20	10
18-oct.	0,	20	10
19-oct.	0,	20	10
20-oct.	0,	20	10
21-oct.	0,	20	10
22-oct.	0,	20	10
23-oct.	0,	20	10
24-oct.	0,	20	10
25-oct.	0,	20	10
26-oct.	0,	20	10
27-oct.	0,01	20	10
28-oct.	0,	20	10
29-oct.	0,	20	10
30-oct.	0,	20	10
31-oct.	0,	20	10

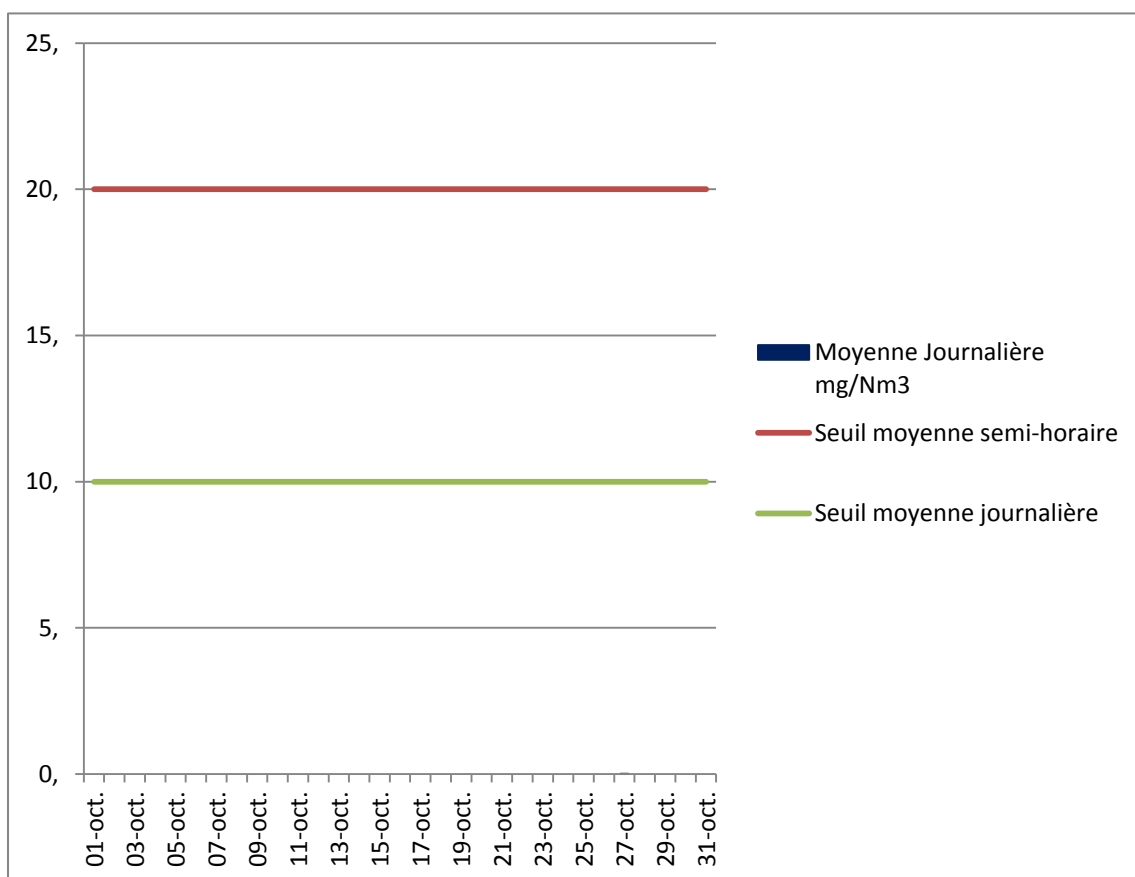

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	2,77	60	10
02-oct.	2,97	60	10
03-oct.	2,77	60	10
04-oct.	2,49	60	10
05-oct.	2,45	60	10
06-oct.	3,79	60	10
07-oct.	3,07	60	10
08-oct.	2,51	60	10
09-oct.	3,23	60	10
10-oct.	2,94	60	10
11-oct.	0,	60	10
12-oct.	0,29	60	10
13-oct.	1,44	60	10
14-oct.	2,09	60	10
15-oct.	3,52	60	10
16-oct.	3,29	60	10
17-oct.	2,88	60	10
18-oct.	2,2	60	10
19-oct.	3,01	60	10
20-oct.	4,11	60	10
21-oct.	2,97	60	10
22-oct.	3,41	60	10
23-oct.	3,36	60	10
24-oct.	3,31	60	10
25-oct.	2,62	60	10
26-oct.	4,35	60	10
27-oct.	3,37	60	10
28-oct.	4,07	60	10
29-oct.	3,76	60	10
30-oct.	3,53	60	10
31-oct.	3,17	60	10

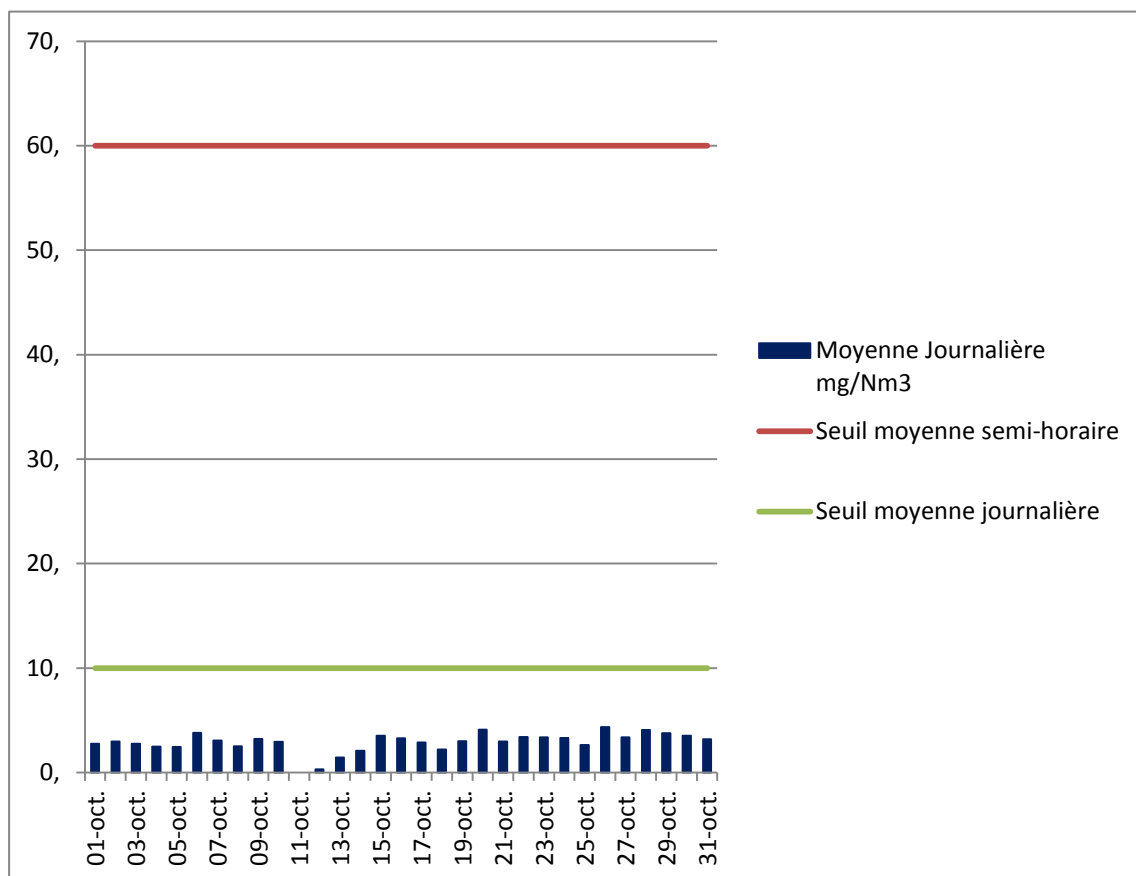


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	7,94	200	50
02-oct.	7,87	200	50
03-oct.	9,1	200	50
04-oct.	9,75	200	50
05-oct.	9,65	200	50
06-oct.	10,21	200	50
07-oct.	10,33	200	50
08-oct.	9,67	200	50
09-oct.	9,71	200	50
10-oct.	9,6	200	50
11-oct.	6,71	200	50
12-oct.	7,58	200	50
13-oct.	6,9	200	50
14-oct.	7,95	200	50
15-oct.	7,88	200	50
16-oct.	7,94	200	50
17-oct.	8,95	200	50
18-oct.	9,63	200	50
19-oct.	9,46	200	50
20-oct.	9,42	200	50
21-oct.	10,37	200	50
22-oct.	10,06	200	50
23-oct.	9,34	200	50
24-oct.	9,42	200	50
25-oct.	11,08	200	50
26-oct.	9,56	200	50
27-oct.	9,79	200	50
28-oct.	10,14	200	50
29-oct.	9,39	200	50
30-oct.	9,19	200	50
31-oct.	9,17	200	50

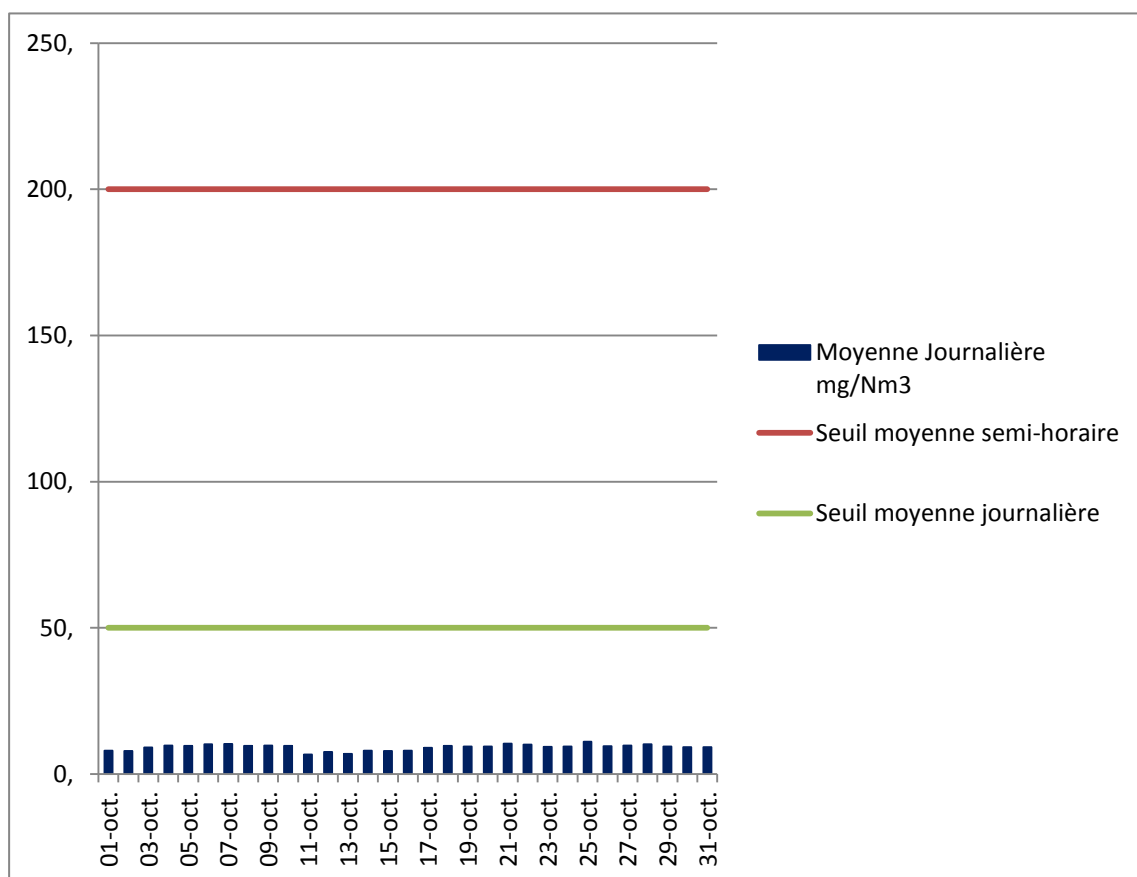


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	48,	200	80
02-oct.	47,19	200	80
03-oct.	49,59	200	80
04-oct.	51,08	200	80
05-oct.	46,55	200	80
06-oct.	45,4	200	80
07-oct.	50,41	200	80
08-oct.	46,1	200	80
09-oct.	48,35	200	80
10-oct.	49,16	200	80
11-oct.	41,01	200	80
12-oct.	37,18	200	80
13-oct.	34,8	200	80
14-oct.	45,45	200	80
15-oct.	44,76	200	80
16-oct.	46,55	200	80
17-oct.	46,68	200	80
18-oct.	48,45	200	80
19-oct.	45,51	200	80
20-oct.	47,91	200	80
21-oct.	49,42	200	80
22-oct.	48,97	200	80
23-oct.	46,27	200	80
24-oct.	48,76	200	80
25-oct.	50,35	200	80
26-oct.	47,41	200	80
27-oct.	50,32	200	80
28-oct.	50,57	200	80
29-oct.	50,01	200	80
30-oct.	46,57	200	80
31-oct.	48,64	200	80

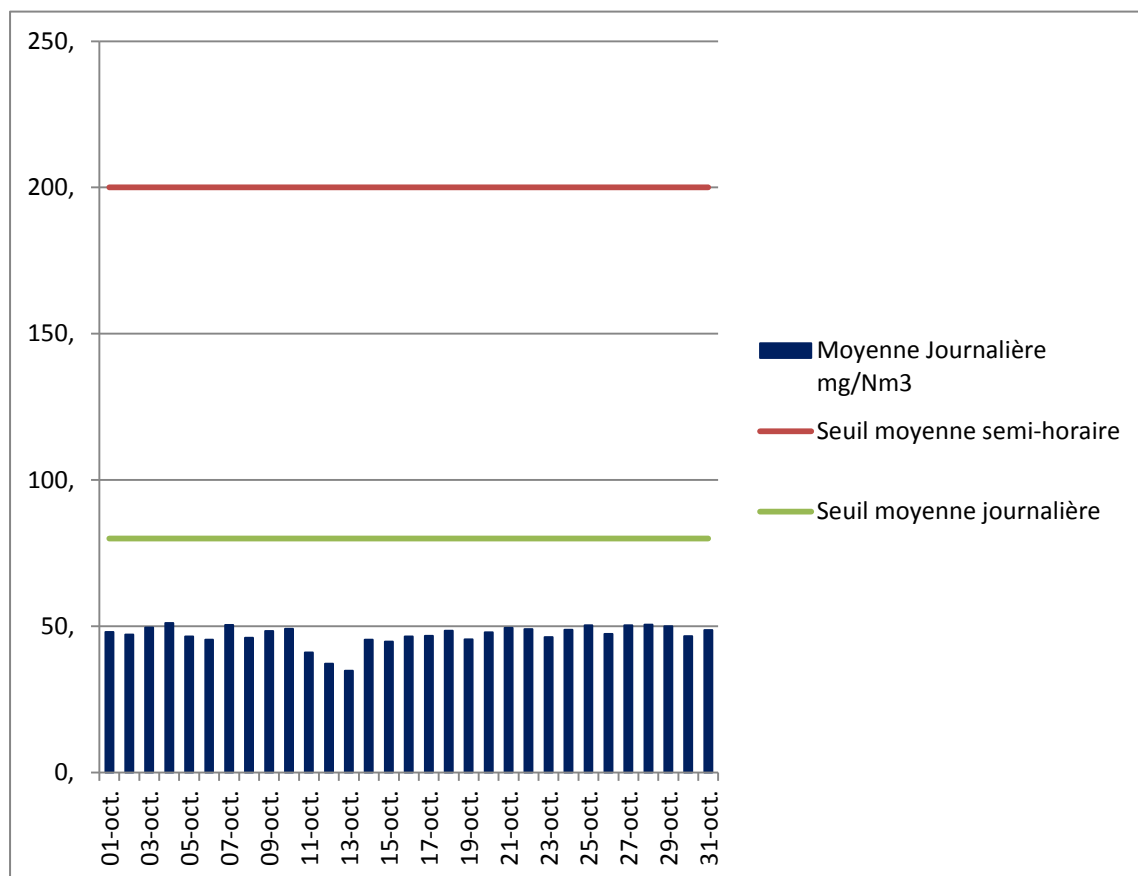

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	3,08	150	50
02-oct.	2,96	150	50
03-oct.	2,51	150	50
04-oct.	1,85	150	50
05-oct.	3,79	150	50
06-oct.	3,46	150	50
07-oct.	3,08	150	50
08-oct.	3,82	150	50
09-oct.	3,34	150	50
10-oct.	2,99	150	50
11-oct.	3,28	150	50
12-oct.	3,75	150	50
13-oct.	3,25	150	50
14-oct.	2,84	150	50
15-oct.	3,64	150	50
16-oct.	4,06	150	50
17-oct.	2,98	150	50
18-oct.	2,74	150	50
19-oct.	3,27	150	50
20-oct.	3,05	150	50
21-oct.	3,33	150	50
22-oct.	3,24	150	50
23-oct.	3,44	150	50
24-oct.	2,55	150	50
25-oct.	2,39	150	50
26-oct.	3,8	150	50
27-oct.	3,89	150	50
28-oct.	4,46	150	50
29-oct.	4,27	150	50
30-oct.	4,13	150	50
31-oct.	3,21	150	50

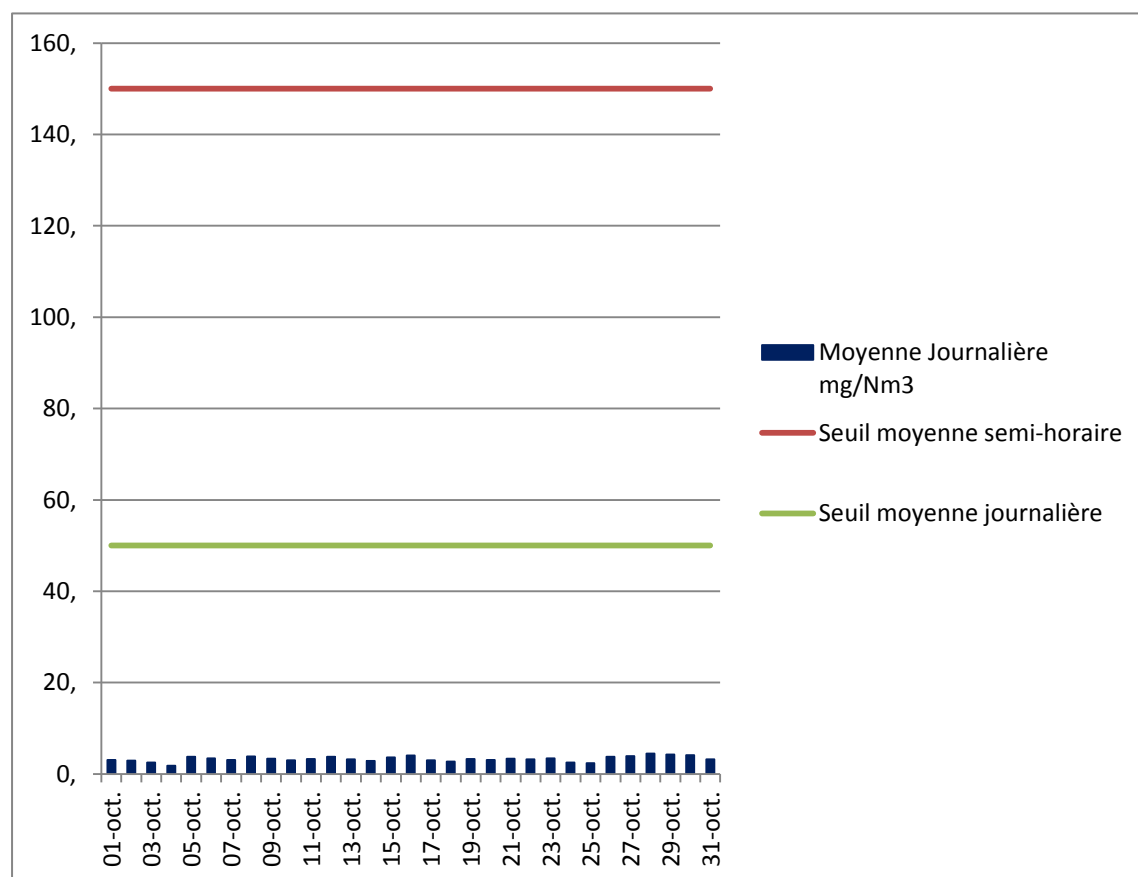

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,		30
02-oct.	0,		30
03-oct.	0,		30
04-oct.	0,		30
05-oct.	0,		30
06-oct.	0,		30
07-oct.	0,		30
08-oct.	0,		30
09-oct.	0,		30
10-oct.	0,		30
11-oct.	0,		30
12-oct.	0,		30
13-oct.	0,		30
14-oct.	0,		30
15-oct.	0,		30
16-oct.	0,		30
17-oct.	0,		30
18-oct.	0,		30
19-oct.	0,		30
20-oct.	0,		30
21-oct.	0,		30
22-oct.	0,		30
23-oct.	0,		30
24-oct.	0,		30
25-oct.	0,		30
26-oct.	0,		30
27-oct.	0,		30
28-oct.	0,		30
29-oct.	0,		30
30-oct.	0,		30
31-oct.	0,		30

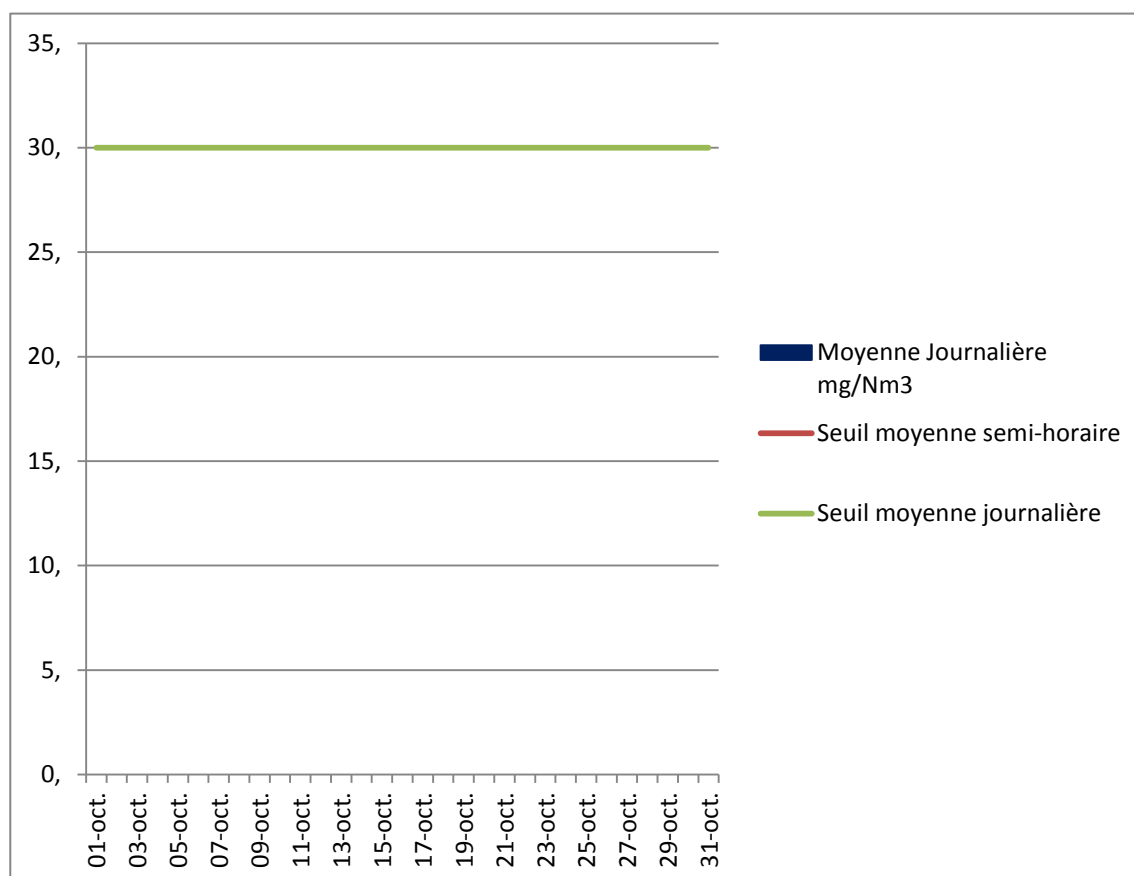

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : octobre 2015

Date d'impression 2015 11 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-oct.	0,32	0,37	3,65	3,94	33,2	5,48	0,98	10,13	19,36	9,23	53501,3	17,19	1043,67	0,37	0,43	4,32	4,65	39,28	6,44	1,16	22:12
02-oct.	0,38	0,09	3,21	3,58	31,99	5,71	1,19	9,91	19,26	9,51	52671,5	17,35	1030,92	0,48	0,12	4,07	4,51	40,64	7,15	1,5	24:00
03-oct.	0,38	0,1	2,66	4,48	42,37	6,02	1,04	10,09	20,51	9,39	55241,1	18,38	1030,34	0,5	0,14	3,6	5,94	57,25	7,81	1,37	24:00
04-oct.	0,36	0,18	2,15	5,08	39,14	9,29	0,87	9,67	19,5	9,62	50904,7	17,01	1010,23	0,43	0,23	2,68	6,41	49,11	11,2	1,04	23:42
05-oct.	0,39	0,14	2,93	4,35	36,98	5,02	1,48	10,47	21,13	9,02	55813,2	18,11	1034,05	0,51	0,2	3,93	5,95	50,38	7,38	1,97	24:00
06-oct.	0,35	0,33	2,03	3,42	39,26	6,14	1,85	10,45	20,87	8,93	55507,5	17,73	1039,65	0,4	0,39	2,29	3,87	44,27	6,94	2,08	20:26
07-oct.	0,36	0,11	2,65	3,97	34,46	6,45	2,19	10,05	19,9	9,35	52767,3	17,25	1022,99	0,45	0,14	3,45	4,97	44,27	7,72	2,77	24:00
08-oct.	0,36	0,09	2,35	3,58	40,63	5,57	1,64	9,81	20,18	9,62	56337,3	19,05	1008,37	0,49	0,13	3,15	4,85	55,26	7,47	2,21	24:00
09-oct.	0,36	0,13	2,63	5,27	35,73	10,27	1,24	8,55	17,57	10,69	49949,7	17,97	966,26	0,43	0,16	3,3	6,1	44,6	11,7	1,51	24:00
10-oct.	0,39	0,19	2,86	4,08	36,23	8,08	0,98	9,15	18,45	10,24	48798,1	17,07	981,55	0,34	0,13	2,55	3,53	32,78	12,99	0,86	18:02
11-oct.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
12-oct.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
13-oct.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
14-oct.	0,55	0,2	2,68	5,04	45,02	6,19	0,97	9,63	17,44	9,78	55142,9	18,19	1012,95	0,63	0,25	3,01	5,68	51,19	7,06	1,11	20:44
15-oct.	0,37	0,09	3,6	5,09	46,09	3,84	0,96	9,35	17,47	10	54401,2	18,33	1000,12	0,49	0,12	4,7	6,6	60,42	4,98	1,25	24:00
16-oct.	0,48	0,1	3,48	3,38	49,04	3,29	0,92	9,65	18,62	9,78	55223,3	18,55	1024,69	0,63	0,13	4,61	4,48	65,14	4,36	1,22	24:00
17-oct.	0,44	0,1	3,38	3,16	48,49	2,69	0,99	9,8	19,3	9,65	55534,9	18,58	1029,71	0,59	0,13	4,51	4,19	64,73	3,57	1,32	24:00
18-oct.	0,4	0,1	3,18	3,39	51,16	2,75	0,9	9,88	19,84	9,63	56155,2	18,89	1028,22	0,55	0,13	4,29	4,57	68,96	3,7	1,21	24:00
19-oct.	0,41	0,1	3,37	4,35	46,93	3,37	0,93	9,67	19,45	9,77	55638,8	18,87	1016,35	0,55	0,13	4,5	5,74	62,98	4,47	1,24	24:00
20-oct.	0,41	0,09	3,59	4,25	45,12	3,13	0,98	10,12	20,08	9,35	54597,8	17,96	1036,88	0,54	0,12	4,71	5,6	59,29	4,08	1,28	24:00
21-oct.	0,45	0,09	3,6	3,51	50,57	3,12	0,91	10,05	20,51	9,4	55688,3	18,52	1034,71	0,61	0,13	4,82	4,7	67,67	4,16	1,21	24:00
22-oct.	0,41	0,09	3,63	3,92	47,76	3,19	0,8	9,86	19,77	9,59	54342,9	18,24	1023,62	0,53	0,12	4,74	5,11	62,49	4,15	1,04	24:00
23-oct.	0,41	0,22	2,69	5,03	39,16	10,31	0,95	9,51	18,55	9,89	51001,6	17,26	1010,26	0,48	0,22	3,37	6,05	50,11	14,01	1,16	23:52
24-oct.	0,4	0,09	3,34	3,25	41,45	3,45	0,85	10,17	20,05	9,33	55438,7	18,21	1039,67	0,54	0,12	4,44	4,32	55,17	4,59	1,13	24:00
25-oct.	0,39	0,1	3,3	3,59	45,36	3,32	1,02	10,07	20,51	9,42	55782,4	18,59	1029,39	0,55	0,14	4,6	5,01	63,2	4,61	1,42	24:57
26-oct.	0,42	0,1	3,84	3,65	47,78	3,77	0,96	9,86	20,13	9,59	56089,5	18,91	1023,03	0,56	0,13	5,15	4,89	64,49	5,05	1,29	24:00
27-oct.	0,48	0,09	3,81	3,5	53,84	3,52	1,08	9,95	20,71	9,52	57610,6	19,53	1024,73	0,64	0,12	5,22	4,77	73,85	4,79	1,48	23:42
28-oct.	0,46	0,1	3,88	3,31	52,44	3,83	1,05	9,68	20,53	9,77	58184,7	20,07	1012,62	0,64	0,13	5,42	4,61	73,43	5,33	1,47	24:00
29-oct.	0,4	0,11	3,67	3,13	52,92	3,57	1,01	9,58	20,38	9,84	57381,5	19,88	1009,94	0,55	0,15	5,05	4,31	72,88	4,91	1,39	24:00
30-oct.	0,42	0,11	3,47	3,37	50,04	4,32	1,08	9,33	19,82	10,11	55899,7	19,73	986,95	0,56	0,14	4,66	4,49	67,43	5,69	1,44	24:00
31-oct.	0,41	0,09	3,65	3,2	52,6	3,5	1	9,88	20,68	9,63	57132,6	19,49	1018	0,57	0,13	5,01	4,39	72,15	4,79	1,36	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,41	0,13	3,19	3,92	44,13	4,97	1,1	9,8	19,66	9,63	54740,7	18,39	1018,92	14,6	4,59	116,12	140,3	1613,41	181,1	39,5	657:37

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	1,0	0,0	6,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	1	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	2,5	8,0	1,5	12,0	0,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MST2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,32	30	10
02-oct.	0,38	30	10
03-oct.	0,38	30	10
04-oct.	0,36	30	10
05-oct.	0,39	30	10
06-oct.	0,35	30	10
07-oct.	0,36	30	10
08-oct.	0,36	30	10
09-oct.	0,36	30	10
10-oct.	0,39	30	10
11-oct.	0,	30	10
12-oct.	0,	30	10
13-oct.	0,	30	10
14-oct.	0,55	30	10
15-oct.	0,37	30	10
16-oct.	0,48	30	10
17-oct.	0,44	30	10
18-oct.	0,4	30	10
19-oct.	0,41	30	10
20-oct.	0,41	30	10
21-oct.	0,45	30	10
22-oct.	0,41	30	10
23-oct.	0,41	30	10
24-oct.	0,4	30	10
25-oct.	0,39	30	10
26-oct.	0,42	30	10
27-oct.	0,48	30	10
28-oct.	0,46	30	10
29-oct.	0,4	30	10
30-oct.	0,42	30	10
31-oct.	0,41	30	10

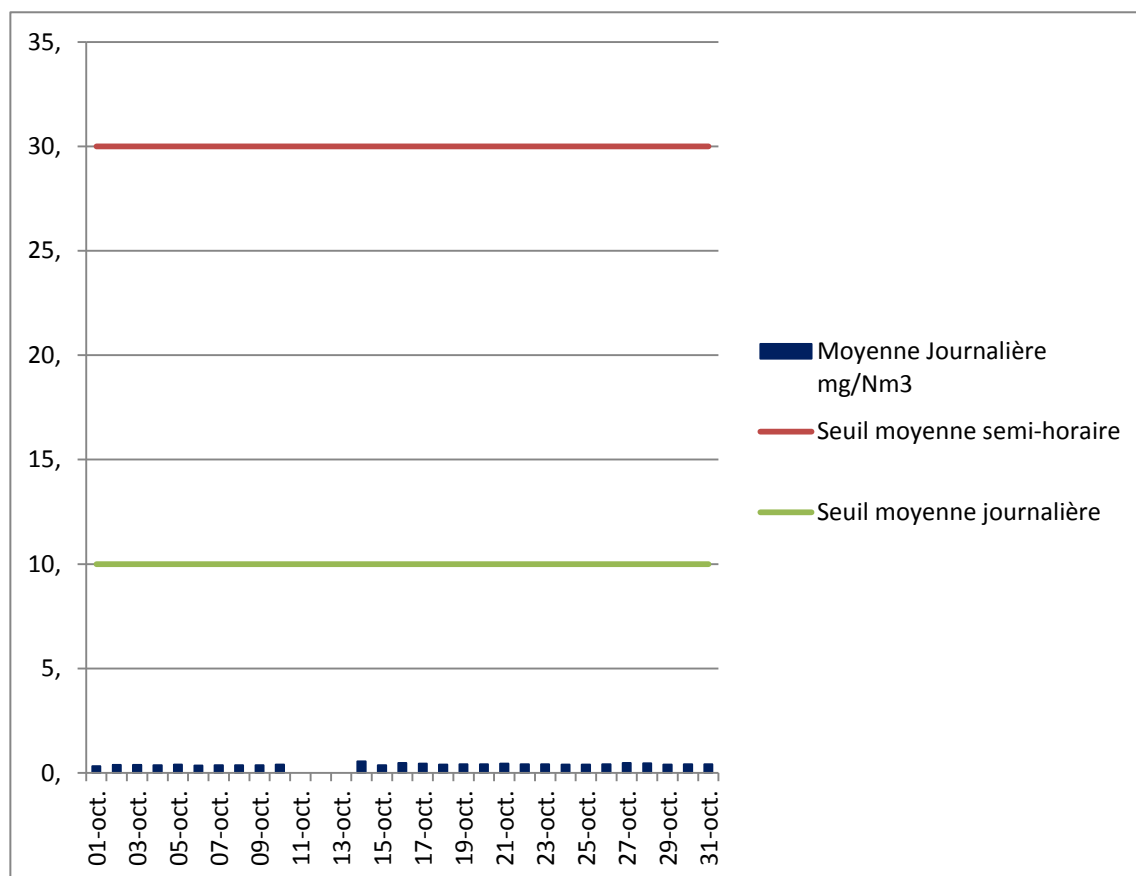


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,37	20	10
02-oct.	0,09	20	10
03-oct.	0,1	20	10
04-oct.	0,18	20	10
05-oct.	0,14	20	10
06-oct.	0,33	20	10
07-oct.	0,11	20	10
08-oct.	0,09	20	10
09-oct.	0,13	20	10
10-oct.	0,19	20	10
11-oct.	0,	20	10
12-oct.	0,	20	10
13-oct.	0,	20	10
14-oct.	0,2	20	10
15-oct.	0,09	20	10
16-oct.	0,1	20	10
17-oct.	0,1	20	10
18-oct.	0,1	20	10
19-oct.	0,1	20	10
20-oct.	0,09	20	10
21-oct.	0,09	20	10
22-oct.	0,09	20	10
23-oct.	0,22	20	10
24-oct.	0,09	20	10
25-oct.	0,1	20	10
26-oct.	0,1	20	10
27-oct.	0,09	20	10
28-oct.	0,1	20	10
29-oct.	0,11	20	10
30-oct.	0,11	20	10
31-oct.	0,09	20	10

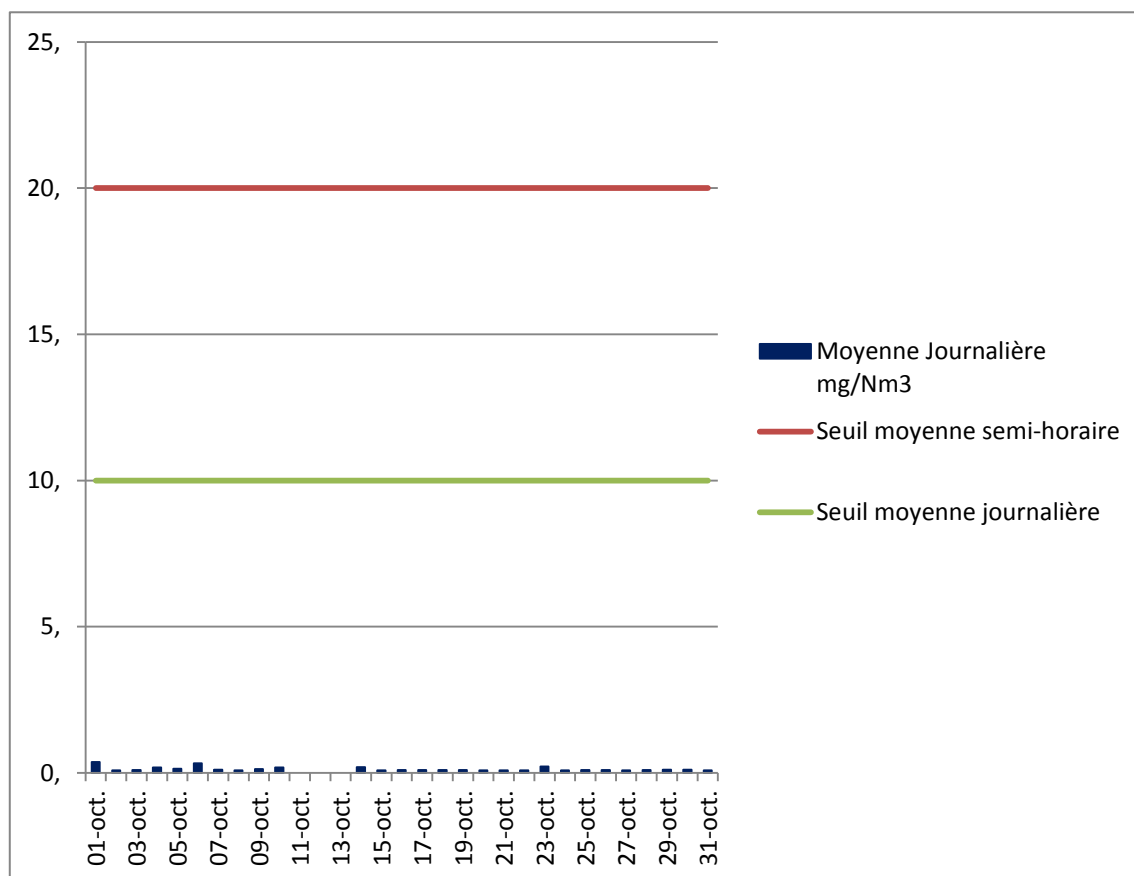


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	3,65	60	10
02-oct.	3,21	60	10
03-oct.	2,66	60	10
04-oct.	2,15	60	10
05-oct.	2,93	60	10
06-oct.	2,03	60	10
07-oct.	2,65	60	10
08-oct.	2,35	60	10
09-oct.	2,63	60	10
10-oct.	2,86	60	10
11-oct.	0,	60	10
12-oct.	0,	60	10
13-oct.	0,	60	10
14-oct.	2,68	60	10
15-oct.	3,6	60	10
16-oct.	3,48	60	10
17-oct.	3,38	60	10
18-oct.	3,18	60	10
19-oct.	3,37	60	10
20-oct.	3,59	60	10
21-oct.	3,6	60	10
22-oct.	3,63	60	10
23-oct.	2,69	60	10
24-oct.	3,34	60	10
25-oct.	3,3	60	10
26-oct.	3,84	60	10
27-oct.	3,81	60	10
28-oct.	3,88	60	10
29-oct.	3,67	60	10
30-oct.	3,47	60	10
31-oct.	3,65	60	10

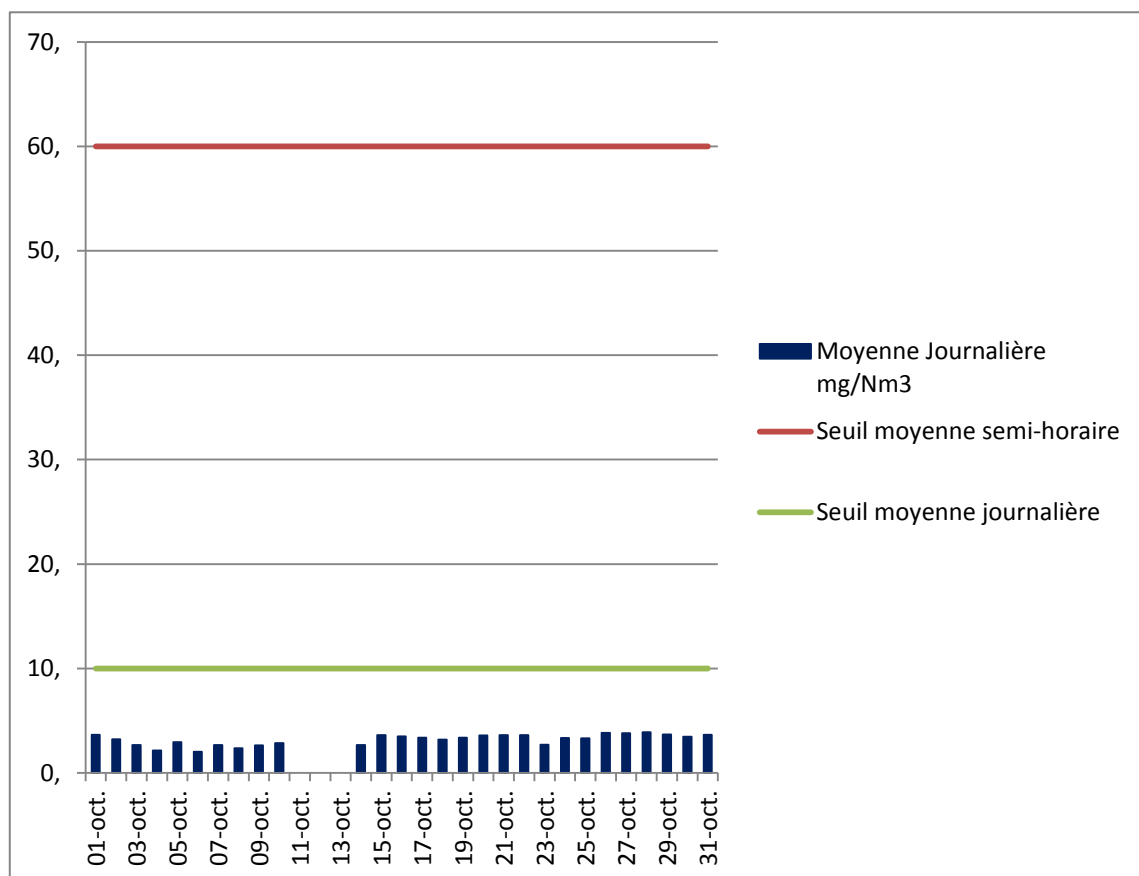


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	3,94	200	50
02-oct.	3,58	200	50
03-oct.	4,48	200	50
04-oct.	5,08	200	50
05-oct.	4,35	200	50
06-oct.	3,42	200	50
07-oct.	3,97	200	50
08-oct.	3,58	200	50
09-oct.	5,27	200	50
10-oct.	4,08	200	50
11-oct.	0,	200	50
12-oct.	0,	200	50
13-oct.	0,	200	50
14-oct.	5,04	200	50
15-oct.	5,09	200	50
16-oct.	3,38	200	50
17-oct.	3,16	200	50
18-oct.	3,39	200	50
19-oct.	4,35	200	50
20-oct.	4,25	200	50
21-oct.	3,51	200	50
22-oct.	3,92	200	50
23-oct.	5,03	200	50
24-oct.	3,25	200	50
25-oct.	3,59	200	50
26-oct.	3,65	200	50
27-oct.	3,5	200	50
28-oct.	3,31	200	50
29-oct.	3,13	200	50
30-oct.	3,37	200	50
31-oct.	3,2	200	50

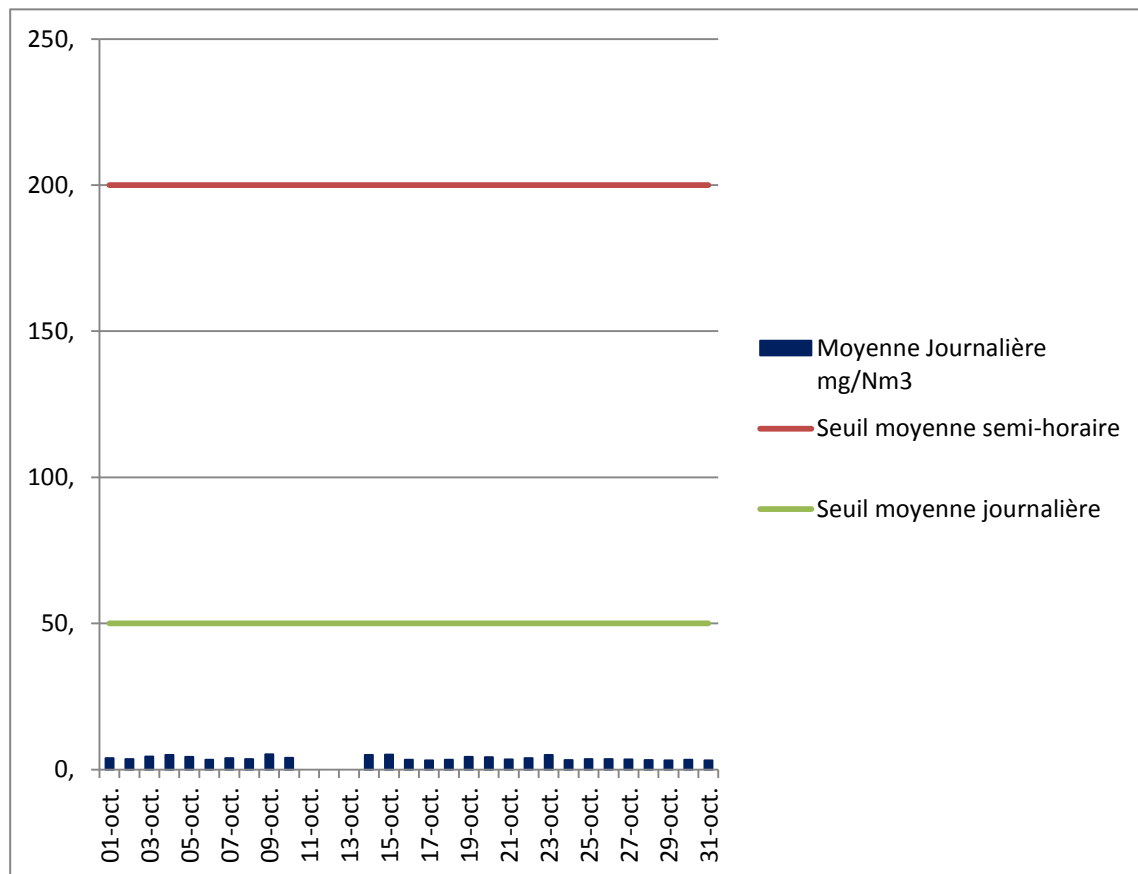

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	33,2	200	80
02-oct.	31,99	200	80
03-oct.	42,37	200	80
04-oct.	39,14	200	80
05-oct.	36,98	200	80
06-oct.	39,26	200	80
07-oct.	34,46	200	80
08-oct.	40,63	200	80
09-oct.	35,73	200	80
10-oct.	36,23	200	80
11-oct.	0,	200	80
12-oct.	0,	200	80
13-oct.	0,	200	80
14-oct.	45,02	200	80
15-oct.	46,09	200	80
16-oct.	49,04	200	80
17-oct.	48,49	200	80
18-oct.	51,16	200	80
19-oct.	46,93	200	80
20-oct.	45,12	200	80
21-oct.	50,57	200	80
22-oct.	47,76	200	80
23-oct.	39,16	200	80
24-oct.	41,45	200	80
25-oct.	45,36	200	80
26-oct.	47,78	200	80
27-oct.	53,84	200	80
28-oct.	52,44	200	80
29-oct.	52,92	200	80
30-oct.	50,04	200	80
31-oct.	52,6	200	80

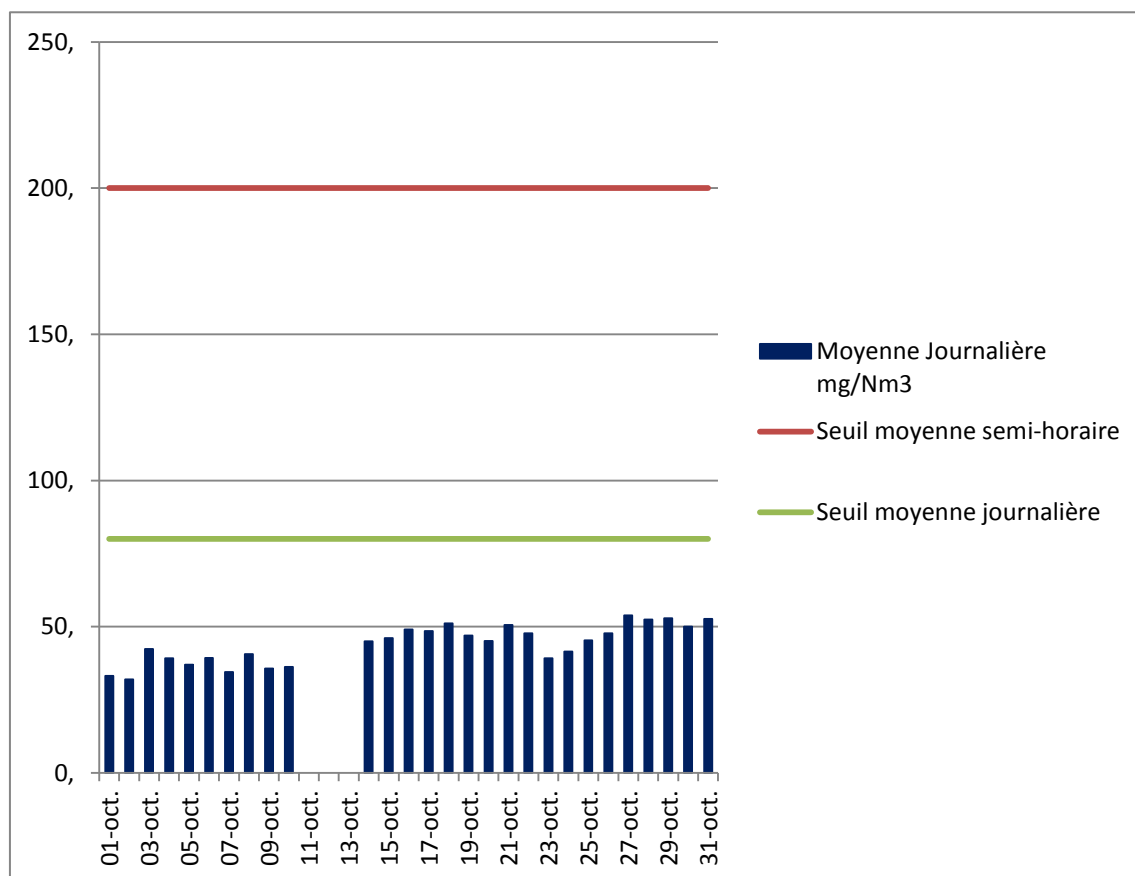

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	5,48	150	50
02-oct.	5,71	150	50
03-oct.	6,02	150	50
04-oct.	9,29	150	50
05-oct.	5,02	150	50
06-oct.	6,14	150	50
07-oct.	6,45	150	50
08-oct.	5,57	150	50
09-oct.	10,27	150	50
10-oct.	8,08	150	50
11-oct.	0,	150	50
12-oct.	0,	150	50
13-oct.	0,	150	50
14-oct.	6,19	150	50
15-oct.	3,84	150	50
16-oct.	3,29	150	50
17-oct.	2,69	150	50
18-oct.	2,75	150	50
19-oct.	3,37	150	50
20-oct.	3,13	150	50
21-oct.	3,12	150	50
22-oct.	3,19	150	50
23-oct.	10,31	150	50
24-oct.	3,45	150	50
25-oct.	3,32	150	50
26-oct.	3,77	150	50
27-oct.	3,52	150	50
28-oct.	3,83	150	50
29-oct.	3,57	150	50
30-oct.	4,32	150	50
31-oct.	3,5	150	50

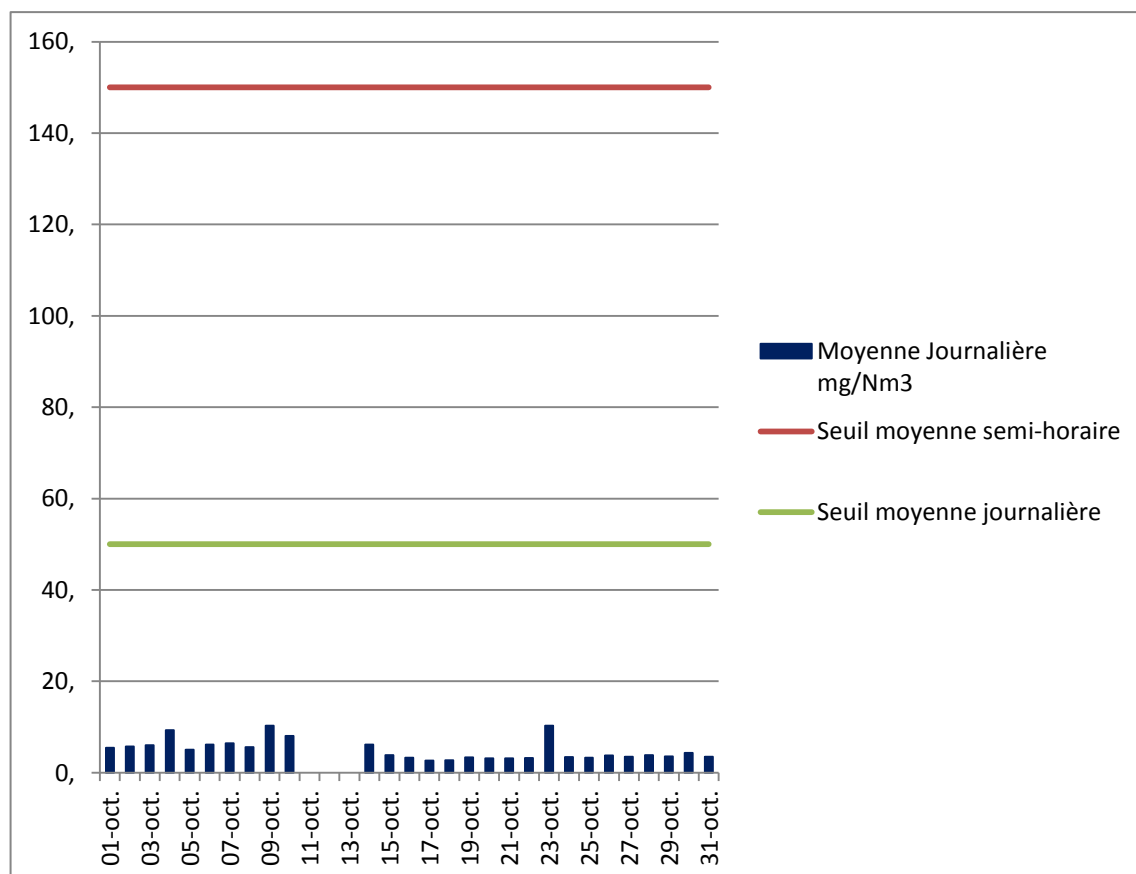

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-oct.	0,98		30
02-oct.	1,19		30
03-oct.	1,04		30
04-oct.	0,87		30
05-oct.	1,48		30
06-oct.	1,85		30
07-oct.	2,19		30
08-oct.	1,64		30
09-oct.	1,24		30
10-oct.	0,98		30
11-oct.	0,		30
12-oct.	0,		30
13-oct.	0,		30
14-oct.	0,97		30
15-oct.	0,96		30
16-oct.	0,92		30
17-oct.	0,99		30
18-oct.	0,9		30
19-oct.	0,93		30
20-oct.	0,98		30
21-oct.	0,91		30
22-oct.	0,8		30
23-oct.	0,95		30
24-oct.	0,85		30
25-oct.	1,02		30
26-oct.	0,96		30
27-oct.	1,08		30
28-oct.	1,05		30
29-oct.	1,01		30
30-oct.	1,08		30
31-oct.	1,		30

