



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Janvier 2016

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm³	Année 2016	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	28 déc. - 25 Jan.	0,0005	0,0015
2015	02 nov. - 30 nov.	0,0017	0,0017
	30 nov. - 28 déc.	0,0016	0,0014

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	92,7%
LIGNE 2	97,0%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0,0 h	0,0 h
Indisponibilité	0,0 h	0,0 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0,0 h	0,0 h
Indisponibilité	0,5 h	0,5 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : janvier 2016

Date d'impression 2016 2 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,38	0	1,26	3,55	31,34	2,67	0,23	8,38	18,35	11,22	51387,5	19,61	1004,44	0,47	0	1,57	4,38	38,75	3,29	0,28	24:00
02-janv.	0,44	0	1,56	3,67	35,49	2,89	0,22	8,56	19,23	10,95	53527,3	20,14	1009,52	0,56	0	2	4,72	45,67	3,7	0,28	24:00
03-janv.	0,42	0	1,17	3,42	33,13	2,83	0,21	8,72	19,45	10,82	53977,5	20,1	1013,28	0,55	0	1,52	4,44	43	3,67	0,27	24:00
04-janv.	1,01	0	1,67	2,9	30,36	3,34	0,22	8,48	18,99	10,93	53913,8	20,18	1005,46	1,31	0	2,16	3,76	39,4	4,27	0,28	24:00
05-janv.	1,44	0	3,07	3,44	38,5	3,51	0,23	8,59	19,18	10,77	56503,2	20,94	1015,34	1,97	0	4,16	4,67	52,34	4,75	0,31	24:00
06-janv.	1,32	0	3,29	3,54	42,01	3,24	0,23	8,82	19,65	10,57	58392,2	21,35	1028,57	1,86	0	4,62	4,97	59,06	4,52	0,32	24:00
07-janv.	0,8	0	3,08	3,79	38,99	3,2	0,22	8,62	18,72	10,77	55968,9	20,61	1016,98	1,07	0	4,04	4,9	51,31	4,15	0,29	23:15
08-janv.	0,41	0	3,17	3,56	32,98	4,48	0,21	8,13	17,75	11,33	53873,8	20,72	986,88	0,53	0	4,12	4,63	43,08	5,72	0,27	24:00
09-janv.	0,45	0	3,15	3,37	36,63	6,81	0,22	8,29	18,38	11,15	55763,7	21,25	1000,95	0,6	0	4,25	4,52	49,36	8,46	0,3	24:00
10-janv.	0,45	0	3,01	3,34	37,58	3,3	0,22	8,73	19,06	10,7	58274,4	21,41	1028,89	0,63	0	4,21	4,68	52,66	4,61	0,31	24:00
11-janv.	0,4	0	3,59	3,35	38,39	3,85	0,22	8,62	19,12	10,74	57912,7	21,36	1019,43	0,56	0	4,98	4,67	53,61	5,31	0,3	24:00
12-janv.	0,43	0	3,19	3,57	40,45	4,26	0,24	8,2	18,13	11,23	54727,3	20,93	989,04	0,56	0	4,21	4,7	53,32	5,55	0,32	24:00
13-janv.	0,39	0	3,15	3,41	39,57	3,64	0,22	8,1	18,12	11,35	52835,2	20,4	982,38	0,49	0	4,02	4,34	51,13	4,55	0,28	24:00
14-janv.	0,34	0,02	3,36	3,01	35,85	3,69	0,23	7,83	16,97	11,64	51875,3	20,38	959,05	0,43	0,03	4,19	3,73	45,42	4,53	0,28	24:00
15-janv.	0,39	0	3,49	3,67	38,6	3,42	0,22	8,13	17,67	11,33	53194,8	20,39	952,16	0,5	0	4,43	4,7	49,58	4,35	0,28	24:00
16-janv.	0,34	0	2,92	3,58	38,9	3,45	0,22	8,41	18,14	11,08	53676,2	20,16	985,92	0,44	0	3,76	4,61	50,34	4,4	0,28	24:00
17-janv.	0,38	0,01	2,41	3,21	37,03	2,62	0,22	8,61	18,78	10,9	54502,3	20,28	1012,9	0,49	0,01	3,15	4,2	48,57	3,43	0,29	24:00
18-janv.	0,36	0	2,86	3,28	39,77	4,9	0,22	8,28	18,17	11,15	54207,4	20,51	993,49	0,41	0	3,27	3,74	45,51	5,37	0,24	21:04
19-janv.	0,46	0	3,45	3,43	43,73	4,92	0,27	8,09	18,2	11,33	57235,9	22,17	991,92	0,64	0	4,76	4,72	60,21	6,73	0,38	24:00
20-janv.	0,45	0	3,13	3,49	47,05	4,3	0,24	8,14	18,45	11,3	57086,2	22,16	993,08	0,62	0	4,29	4,78	64,59	5,83	0,33	24:00
21-janv.	0,43	0,32	3,23	1,91	47,72	4,28	0,22	7,96	17,26	11,47	54948,5	21,34	988,88	0,55	0,41	4,12	2,51	61,11	5,54	0,28	23:27
22-janv.	0,36	0,75	3,01	0,06	40,48	4,35	0,21	8,33	17,95	11,13	52377,6	19,76	1008,93	0,45	0,93	3,79	0,08	50,9	5,46	0,26	24:00
23-janv.	0,28	0,75	3,04	0,01	44,64	5,5	0,19	8,4	18,42	11,11	52210,8	19,74	1007,69	0,36	0,94	3,81	0,01	56,1	6,17	0,24	24:00
24-janv.	0,34	0,73	2,69	0,13	45,93	2,44	0,18	8,99	19,7	10,55	54955,9	20	1044,09	0,44	0,96	3,56	0,18	60,67	3,2	0,24	24:00
25-janv.	0,37	0,79	2,94	0,06	55,1	3,95	0,2	8,32	18,68	11,18	53941,6	20,71	996,07	0,48	1,02	3,82	0,07	71,57	5,03	0,26	24:00
26-janv.	0,34	0,73	3,5	0,08	52,94	2,69	0,18	8,88	19,56	10,51	55875,3	20,25	1040,45	0,45	0,98	4,72	0,12	71,24	3,59	0,24	24:00
27-janv.	0,35	0,73	3,09	0,19	51,46	2,73	0,19	8,9	19,61	10,51	56118	20,35	1037,97	0,47	0,98	4,16	0,26	69,47	3,66	0,26	24:00
28-janv.	0,32	0,72	3,17	0,04	52,25	2,72	0,19	8,82	19,13	10,57	55587,6	20,13	1038,62	0,43	0,97	4,23	0,05	69,79	3,62	0,25	24:00
29-janv.	0,27	0,71	3,02	0,07	48,89	2,71	0,19	8,84	19,19	10,57	55293,1	20,04	1040,4	0,36	0,94	4,02	0,1	64,91	3,59	0,25	24:00
30-janv.	0,3	0,73	3,59	0,09	42,46	3,23	0,19	8,79	19	10,44	54686,2	19,5	1051,25	0,4	0,95	4,75	0,12	56,06	4,17	0,25	24:00
31-janv.	0,35	0,77	2,49	0,13	42,14	3,72	0,19	8,96	19,67	10,53	54990	19,98	1027,12	0,46	1,02	3,31	0,17	55,51	4,85	0,25	23:57

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,48	0,25	2,9	2,3	41,3	3,67	0,21	8,48	18,67	10,96	54832,9	20,54	1008,75	19,55	10,16	117,98	93,51	1684,25	146,07	8,69	739:43

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,38	30	10
02-janv.	0,44	30	10
03-janv.	0,42	30	10
04-janv.	1,01	30	10
05-janv.	1,44	30	10
06-janv.	1,32	30	10
07-janv.	0,8	30	10
08-janv.	0,41	30	10
09-janv.	0,45	30	10
10-janv.	0,45	30	10
11-janv.	0,4	30	10
12-janv.	0,43	30	10
13-janv.	0,39	30	10
14-janv.	0,34	30	10
15-janv.	0,39	30	10
16-janv.	0,34	30	10
17-janv.	0,38	30	10
18-janv.	0,36	30	10
19-janv.	0,46	30	10
20-janv.	0,45	30	10
21-janv.	0,43	30	10
22-janv.	0,36	30	10
23-janv.	0,28	30	10
24-janv.	0,34	30	10
25-janv.	0,37	30	10
26-janv.	0,34	30	10
27-janv.	0,35	30	10
28-janv.	0,32	30	10
29-janv.	0,27	30	10
30-janv.	0,3	30	10
31-janv.	0,35	30	10

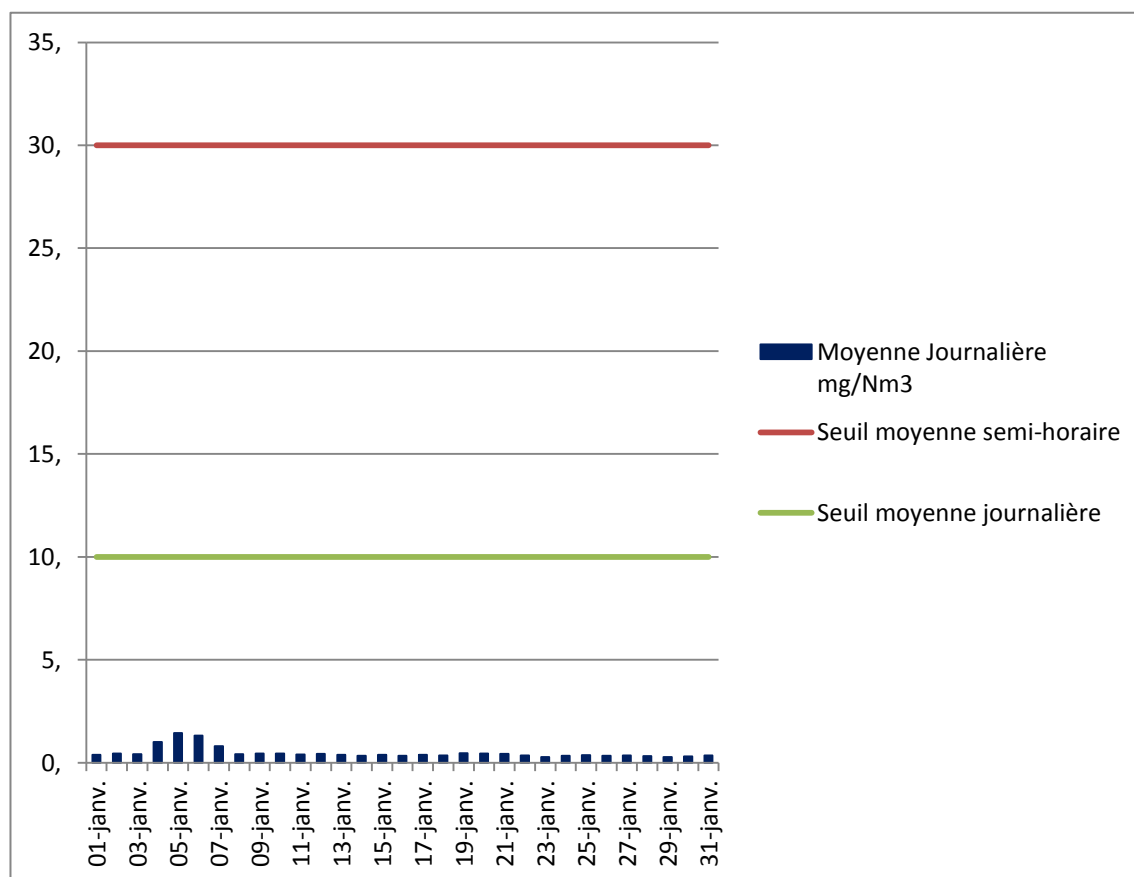


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,	20	10
02-janv.	0,	20	10
03-janv.	0,	20	10
04-janv.	0,	20	10
05-janv.	0,	20	10
06-janv.	0,	20	10
07-janv.	0,	20	10
08-janv.	0,	20	10
09-janv.	0,	20	10
10-janv.	0,	20	10
11-janv.	0,	20	10
12-janv.	0,	20	10
13-janv.	0,	20	10
14-janv.	0,02	20	10
15-janv.	0,	20	10
16-janv.	0,	20	10
17-janv.	0,01	20	10
18-janv.	0,	20	10
19-janv.	0,	20	10
20-janv.	0,	20	10
21-janv.	0,32	20	10
22-janv.	0,75	20	10
23-janv.	0,75	20	10
24-janv.	0,73	20	10
25-janv.	0,79	20	10
26-janv.	0,73	20	10
27-janv.	0,73	20	10
28-janv.	0,72	20	10
29-janv.	0,71	20	10
30-janv.	0,73	20	10
31-janv.	0,77	20	10

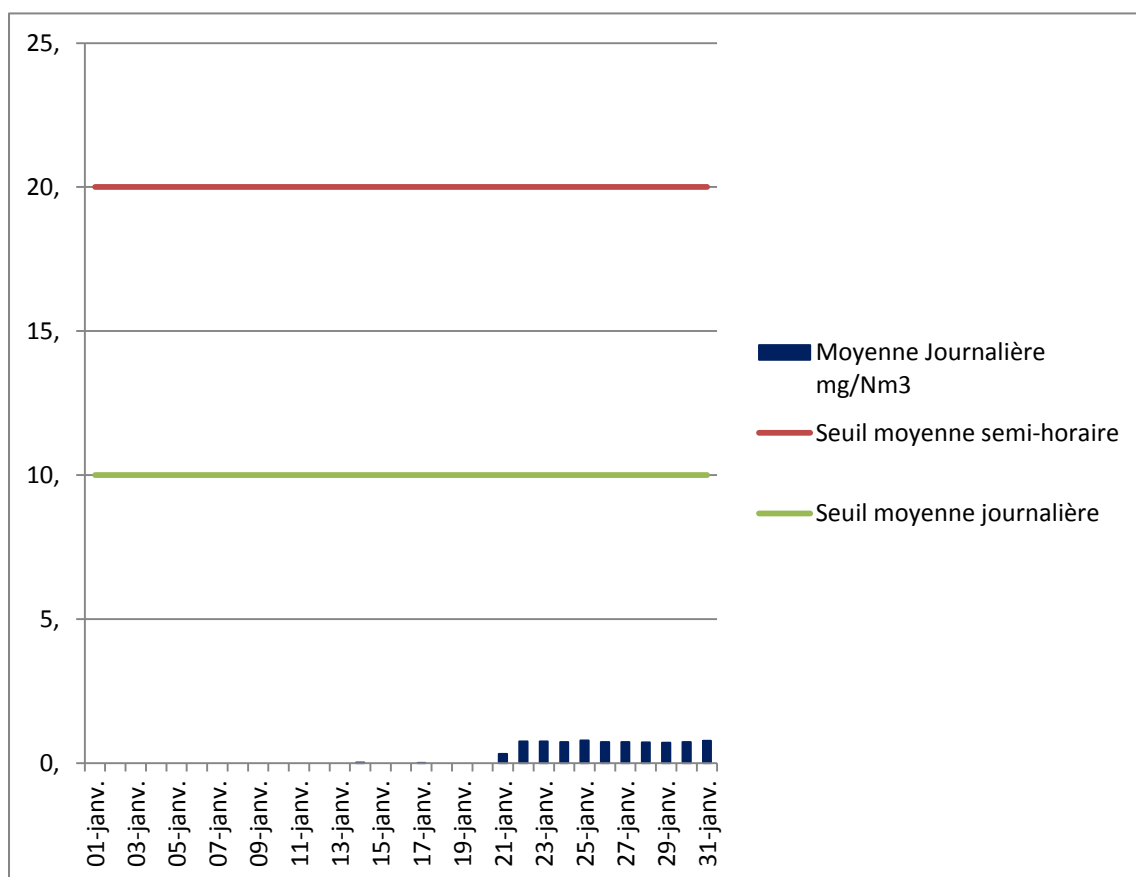


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	1,26	60	10
02-janv.	1,56	60	10
03-janv.	1,17	60	10
04-janv.	1,67	60	10
05-janv.	3,07	60	10
06-janv.	3,29	60	10
07-janv.	3,08	60	10
08-janv.	3,17	60	10
09-janv.	3,15	60	10
10-janv.	3,01	60	10
11-janv.	3,59	60	10
12-janv.	3,19	60	10
13-janv.	3,15	60	10
14-janv.	3,36	60	10
15-janv.	3,49	60	10
16-janv.	2,92	60	10
17-janv.	2,41	60	10
18-janv.	2,86	60	10
19-janv.	3,45	60	10
20-janv.	3,13	60	10
21-janv.	3,23	60	10
22-janv.	3,01	60	10
23-janv.	3,04	60	10
24-janv.	2,69	60	10
25-janv.	2,94	60	10
26-janv.	3,5	60	10
27-janv.	3,09	60	10
28-janv.	3,17	60	10
29-janv.	3,02	60	10
30-janv.	3,59	60	10
31-janv.	2,49	60	10

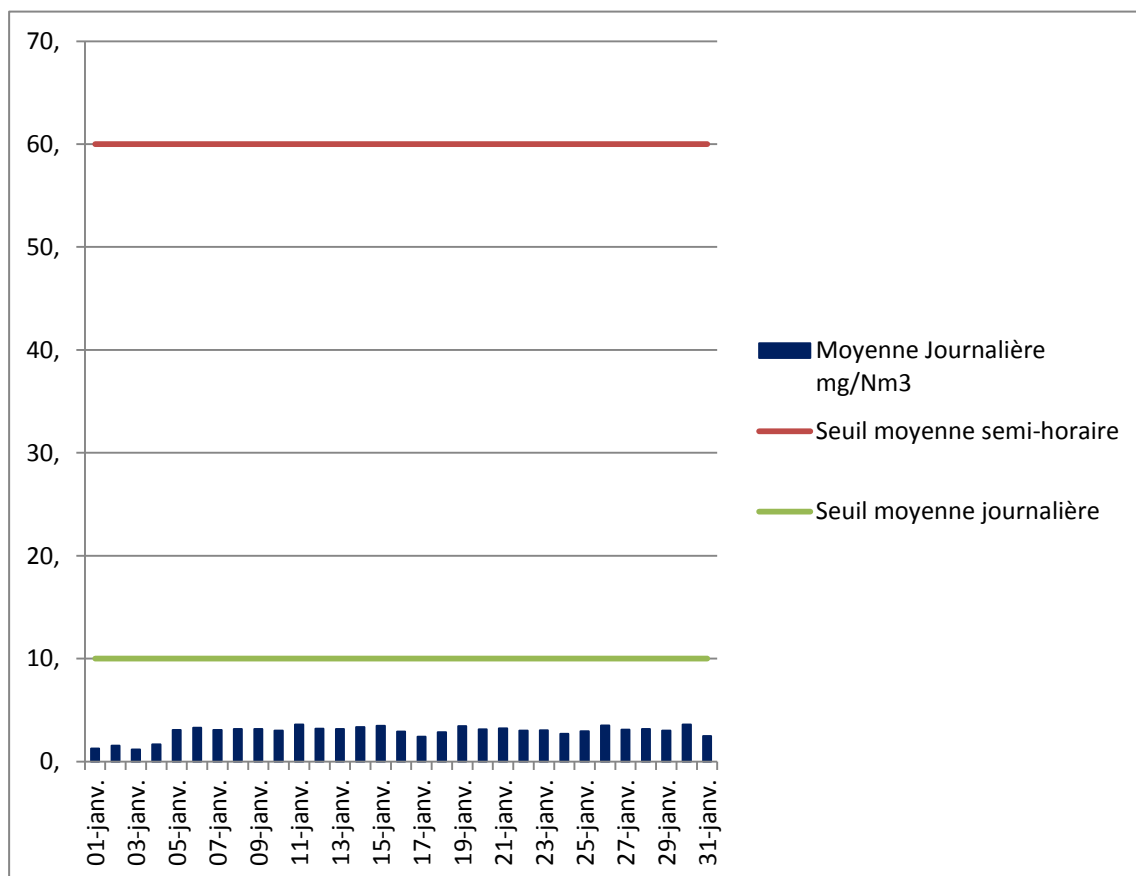


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	3,55	200	50
02-janv.	3,67	200	50
03-janv.	3,42	200	50
04-janv.	2,9	200	50
05-janv.	3,44	200	50
06-janv.	3,54	200	50
07-janv.	3,79	200	50
08-janv.	3,56	200	50
09-janv.	3,37	200	50
10-janv.	3,34	200	50
11-janv.	3,35	200	50
12-janv.	3,57	200	50
13-janv.	3,41	200	50
14-janv.	3,01	200	50
15-janv.	3,67	200	50
16-janv.	3,58	200	50
17-janv.	3,21	200	50
18-janv.	3,28	200	50
19-janv.	3,43	200	50
20-janv.	3,49	200	50
21-janv.	1,91	200	50
22-janv.	0,06	200	50
23-janv.	0,01	200	50
24-janv.	0,13	200	50
25-janv.	0,06	200	50
26-janv.	0,08	200	50
27-janv.	0,19	200	50
28-janv.	0,04	200	50
29-janv.	0,07	200	50
30-janv.	0,09	200	50
31-janv.	0,13	200	50

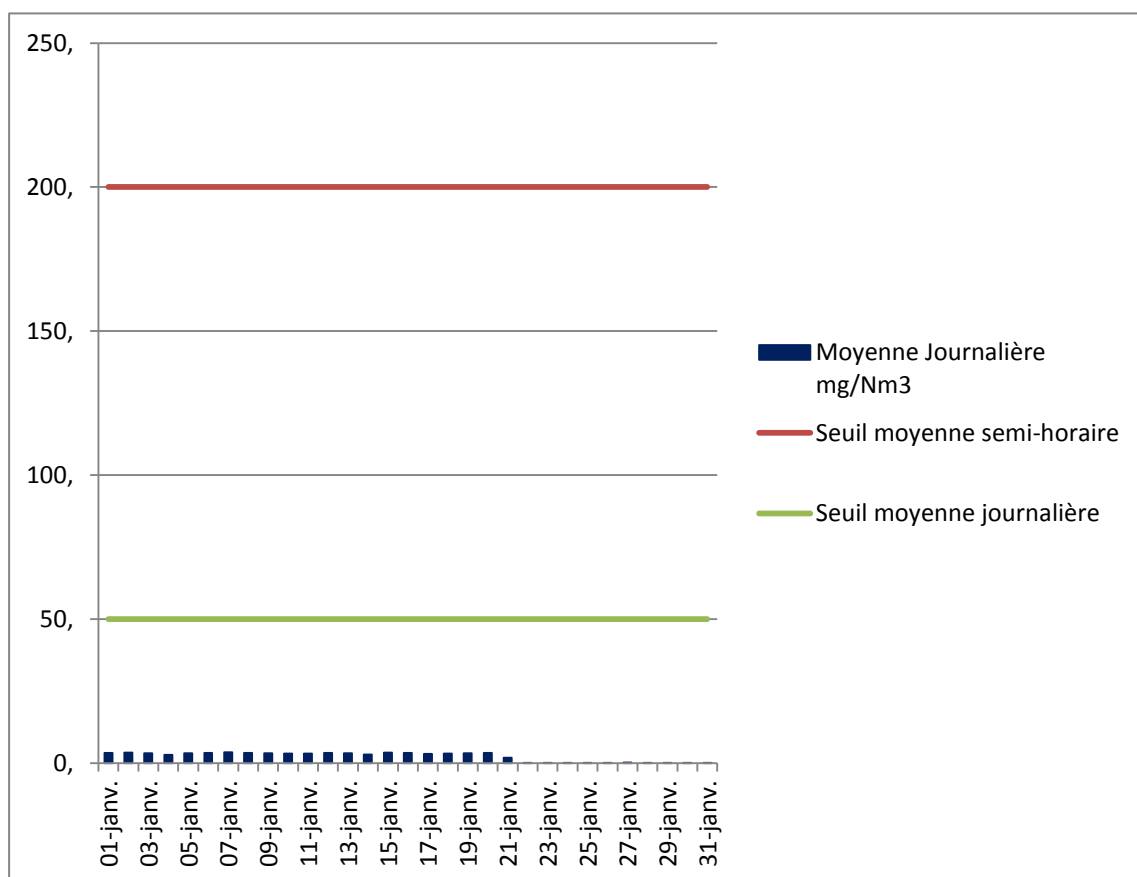


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	31,34	200	80
02-janv.	35,49	200	80
03-janv.	33,13	200	80
04-janv.	30,36	200	80
05-janv.	38,5	200	80
06-janv.	42,01	200	80
07-janv.	38,99	200	80
08-janv.	32,98	200	80
09-janv.	36,63	200	80
10-janv.	37,58	200	80
11-janv.	38,39	200	80
12-janv.	40,45	200	80
13-janv.	39,57	200	80
14-janv.	35,85	200	80
15-janv.	38,6	200	80
16-janv.	38,9	200	80
17-janv.	37,03	200	80
18-janv.	39,77	200	80
19-janv.	43,73	200	80
20-janv.	47,05	200	80
21-janv.	47,72	200	80
22-janv.	40,48	200	80
23-janv.	44,64	200	80
24-janv.	45,93	200	80
25-janv.	55,1	200	80
26-janv.	52,94	200	80
27-janv.	51,46	200	80
28-janv.	52,25	200	80
29-janv.	48,89	200	80
30-janv.	42,46	200	80
31-janv.	42,14	200	80

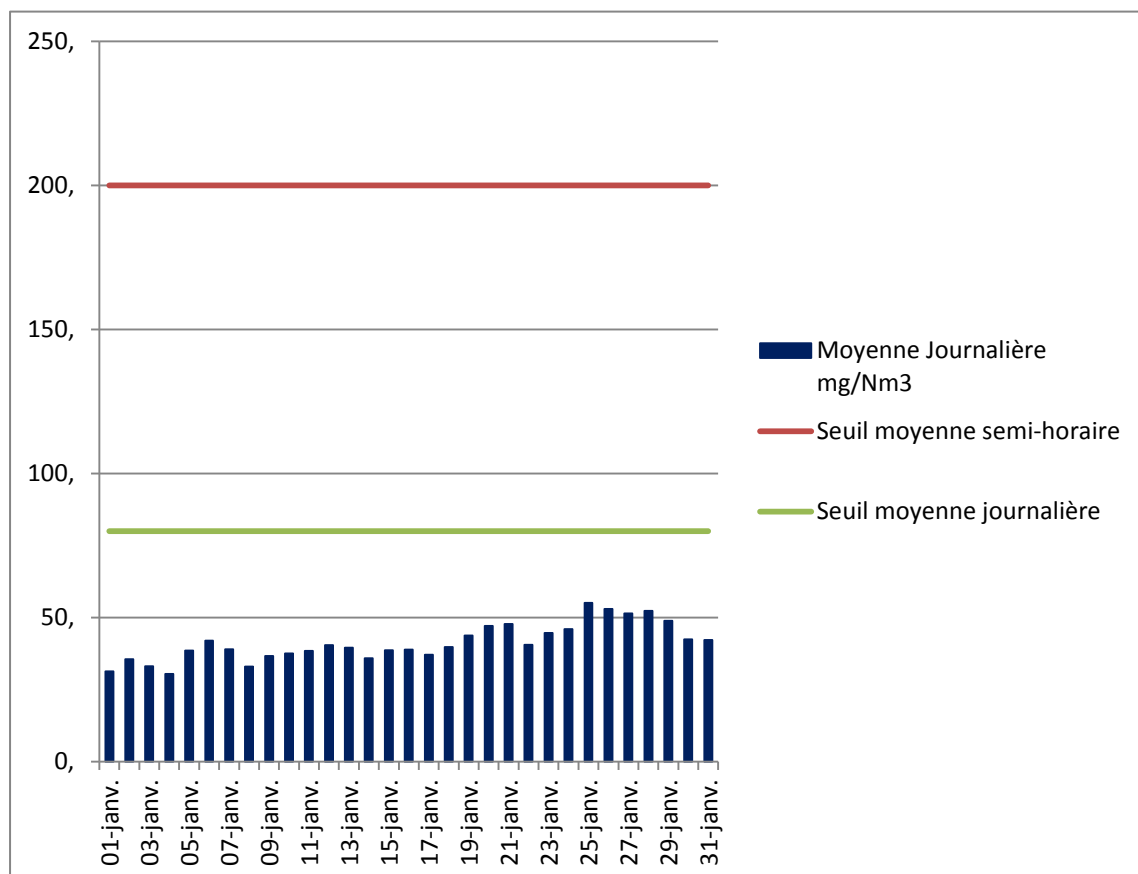

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,67	150	50
02-janv.	2,89	150	50
03-janv.	2,83	150	50
04-janv.	3,34	150	50
05-janv.	3,51	150	50
06-janv.	3,24	150	50
07-janv.	3,2	150	50
08-janv.	4,48	150	50
09-janv.	6,81	150	50
10-janv.	3,3	150	50
11-janv.	3,85	150	50
12-janv.	4,26	150	50
13-janv.	3,64	150	50
14-janv.	3,69	150	50
15-janv.	3,42	150	50
16-janv.	3,45	150	50
17-janv.	2,62	150	50
18-janv.	4,9	150	50
19-janv.	4,92	150	50
20-janv.	4,3	150	50
21-janv.	4,28	150	50
22-janv.	4,35	150	50
23-janv.	5,5	150	50
24-janv.	2,44	150	50
25-janv.	3,95	150	50
26-janv.	2,69	150	50
27-janv.	2,73	150	50
28-janv.	2,72	150	50
29-janv.	2,71	150	50
30-janv.	3,23	150	50
31-janv.	3,72	150	50

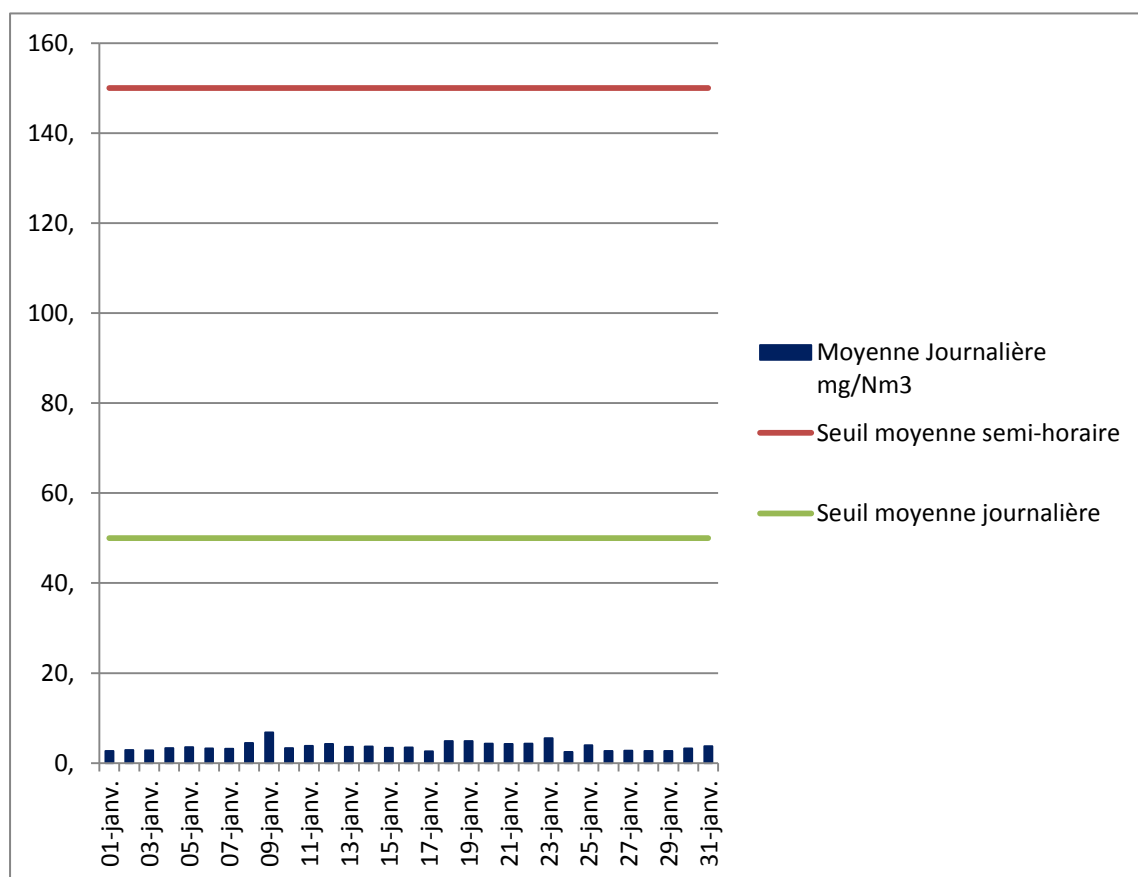

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,23		30
02-janv.	0,22		30
03-janv.	0,21		30
04-janv.	0,22		30
05-janv.	0,23		30
06-janv.	0,23		30
07-janv.	0,22		30
08-janv.	0,21		30
09-janv.	0,22		30
10-janv.	0,22		30
11-janv.	0,22		30
12-janv.	0,24		30
13-janv.	0,22		30
14-janv.	0,23		30
15-janv.	0,22		30
16-janv.	0,22		30
17-janv.	0,22		30
18-janv.	0,22		30
19-janv.	0,27		30
20-janv.	0,24		30
21-janv.	0,22		30
22-janv.	0,21		30
23-janv.	0,19		30
24-janv.	0,18		30
25-janv.	0,2		30
26-janv.	0,18		30
27-janv.	0,19		30
28-janv.	0,19		30
29-janv.	0,19		30
30-janv.	0,19		30
31-janv.	0,19		30

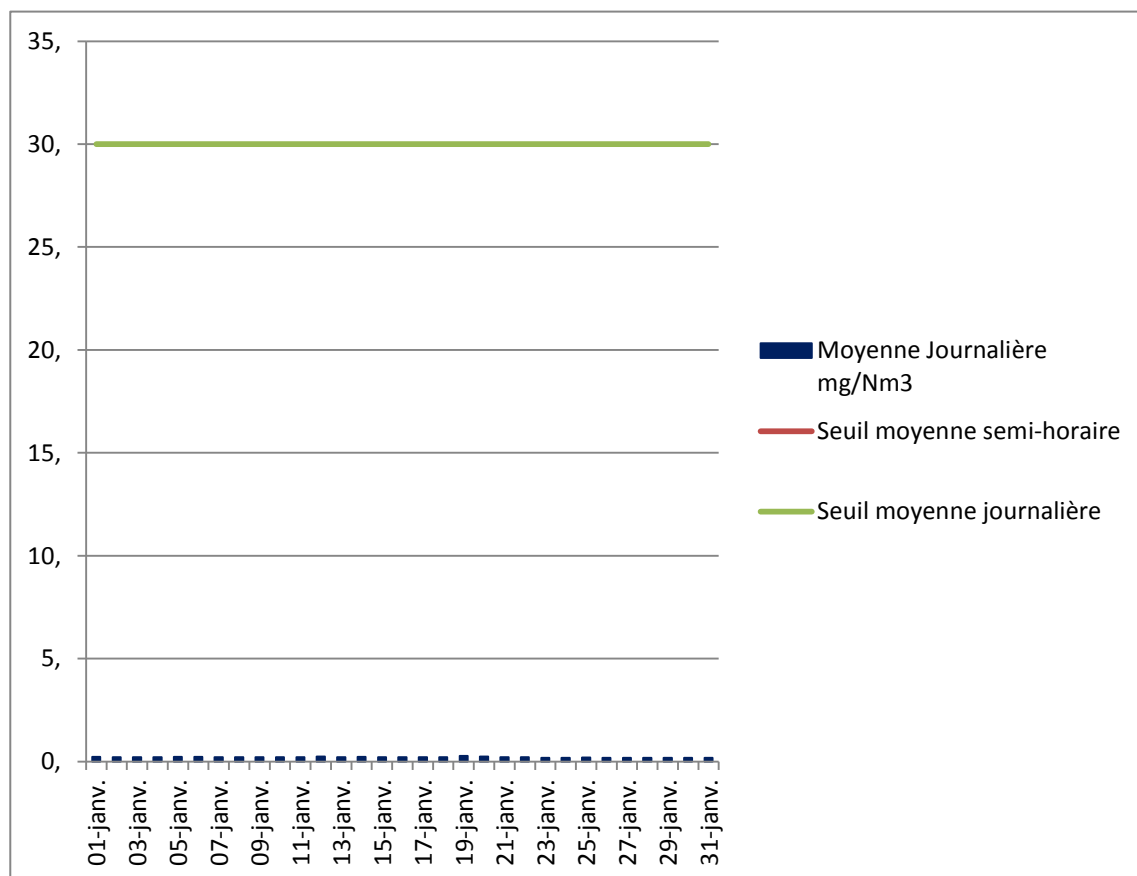

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : janvier 2016

Date d'impression 2016 2 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,38	0,27	2,41	4,65	27,63	4,6	0,64	9,92	19,79	9,64	55318	18,56	1029,08	0,51	0,36	3,2	6,17	36,69	6,09	0,85	24:00
02-janv.	0,4	0,25	2,83	4,78	30,6	4,34	0,57	9,81	20,43	9,68	57804	19,68	1027,32	0,56	0,34	3,94	6,63	42,66	5,95	0,79	24:00
03-janv.	0,46	0,24	2,73	4,33	31,4	3,68	0,63	9,94	20,79	9,6	59231	20,14	1024,94	0,65	0,33	3,85	6,11	44,63	8,18	0,89	23:53
04-janv.	0,41	0,17	2,79	3,69	29,17	4,33	0,81	9,46	20,12	9,97	59439,6	20,73	1006,07	0,58	0,24	3,98	5,26	41,65	6,15	1,15	24:00
05-janv.	0,34	0,23	3,02	4,16	31,47	5,17	0,85	9,48	19,7	9,94	60014,9	20,73	1003,72	0,44	0,32	3,97	5,52	41,35	6,79	1,12	22:04
06-janv.	0,39	0,24	3,38	4,57	32,09	5,26	0,85	9,93	19,78	9,47	59683,3	19,87	1029,66	0,56	0,34	4,83	6,49	45,88	7,4	1,2	23:51
07-janv.	0,37	0,26	3,47	4,32	30,46	5,38	0,8	9,68	19,44	9,69	58184,5	19,57	1019,24	0,52	0,36	4,86	6,05	42,83	7,46	1,11	24:00
08-janv.	0,36	0,3	4,54	5,08	31,6	6,03	0,71	9,76	19,64	9,66	59814	20,16	1016,89	0,52	0,43	6,59	7,29	45,78	8,48	1,02	24:00
09-janv.	0,35	0,26	3,53	5,17	32,84	5,3	0,76	9,77	20,04	9,64	61275,3	20,75	1005,35	0,52	0,39	5,19	7,59	48,39	7,76	1,12	24:00
10-janv.	0,42	0,21	3,13	4,66	31,69	4,74	0,78	9,82	19,77	9,6	62418,6	20,97	1010,75	0,63	0,31	4,69	6,98	47,47	7,1	1,16	24:00
11-janv.	0,38	0,16	3,07	4,54	33,03	4,86	0,77	9,59	19,88	9,78	61347,3	20,95	1001,93	0,5	0,21	3,98	5,93	43,84	6,39	1,01	21:33
12-janv.	0,34	0,2	3,4	5,18	33,49	4,66	0,8	9,51	19,02	9,85	60057,4	20,42	1010,84	0,48	0,29	4,89	7,44	48,47	6,67	1,15	24:00
13-janv.	0,39	0,23	3,33	5,26	32,61	4,6	0,83	9,52	19,67	9,87	58220,6	19,93	1007,87	0,54	0,32	4,66	7,35	45,72	6,38	1,15	24:00
14-janv.	0,4	0,23	3,23	4,97	33,46	5,01	0,78	9,77	19,67	9,6	60351,1	19,94	1027,3	0,52	0,3	4,18	6,43	43,28	6,44	1	21:48
15-janv.	0,37	0,29	3,02	5,01	34,2	5,1	0,78	9,44	19,11	9,95	59385	20,37	1002,19	0,53	0,41	4,32	7,14	48,97	7,17	1,11	24:00
16-janv.	0,34	0,33	2,73	4,76	33,17	4,87	0,69	9,45	18,75	9,94	57466,1	19,58	1005,82	0,47	0,45	3,8	6,54	45,98	6,6	0,94	23:49
17-janv.	0,34	0,29	1,98	4,26	33,76	4,69	0,7	9,59	19,83	9,91	58485,6	20,16	993,02	0,48	0,4	2,8	5,98	47,41	6,53	0,98	23:56
18-janv.	0,37	0,24	3,46	4,45	32,85	5,39	0,65	9,34	18,99	9,99	58353,6	20,05	997,73	0,52	0,33	4,84	6,22	46,24	7,48	0,92	23:59
19-janv.	0,47	0,36	3,31	4,12	38,81	6,36	0,81	9,45	19,21	9,88	60620,2	20,69	1002,19	0,65	0,51	4,73	5,89	55,78	8,69	1,14	23:30
20-janv.	0,35	0,34	4,42	4,57	43,4	4,9	0,92	9,86	20,15	9,53	61904,2	20,84	1026,45	0,57	0,51	6,6	6,76	64,12	7,15	1,34	23:40
21-janv.	0,38	1,03	3,28	1,94	36,07	6,83	0,93	9,74	18,45	9,55	59255,1	19,32	1026,48	0,39	1,09	3,33	2,08	37,32	8,63	0,96	17:24
22-janv.	0,32	0,35	3,51	0,17	36,39	5,96	0,91	9,46	18,98	9,97	58601,4	20,12	1004,8	0,45	0,49	4,93	0,25	51,37	8,25	1,28	24:00
23-janv.	0,34	0,31	3,45	0,31	34,26	5,85	0,89	9,87	19,7	9,61	58392,2	19,55	1021,32	0,48	0,44	4,84	0,45	48,04	8,18	1,24	24:00
24-janv.	0,34	0,39	2,98	0,74	34,64	4,61	0,75	10,21	20,39	9,35	57790,4	19,09	1038,19	0,47	0,54	4,14	1,04	48,12	6,3	1,03	24:00
25-janv.	0,38	0,42	3,35	0,64	35,64	4,56	0,79	10,07	20,77	9,42	59352,4	19,83	1034,59	0,55	0,6	4,78	0,92	50,8	6,48	1,12	24:00
26-janv.	0,35	0,44	3,86	1,11	34,64	5,54	0,78	10,04	20,52	9,38	58205,7	19,3	1032,36	0,48	0,62	5,43	1,57	48,41	7,72	1,09	24:00
27-janv.	0,32	0,38	3,54	0,71	36,97	4,85	0,83	10,21	20,89	9,23	59478,7	19,59	1037,81	0,46	0,55	5,06	1,02	52,83	6,9	1,18	24:00
28-janv.	0,4	0,47	3,58	0,59	37,28	5,06	1,05	9,95	20,04	9,39	60456,8	20,91	1030,08	0,59	0,69	5,21	0,85	54,05	7,37	1,54	24:00
29-janv.	0,36	0,42	3,33	0,69	36,33	4,49	0,7	10	20,44	9,43	58741,5	19,55	1031,4	0,5	0,59	4,7	0,98	51,24	6,29	0,99	24:00
30-janv.	0,34	0,44	2,9	0,16	30,02	3,35	0,79	8,78	18,26	10,31	54802,7	19,21	1014,42	0,02	0,03	0,18	0,01	1,91	0,2	0,05	1:10
31-janv.														0	0	0	0	0	0	0	0:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,37	0,33	3,25	3,32	33,67	5,01	0,79	9,71	19,74	9,69	59148,4	20,02	1017,33	15,13	12,78	132,49	138,95	1371,22	207,19	31,65	682:37

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Cumul annuel	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,38	30	10
02-janv.	0,4	30	10
03-janv.	0,46	30	10
04-janv.	0,41	30	10
05-janv.	0,34	30	10
06-janv.	0,39	30	10
07-janv.	0,37	30	10
08-janv.	0,36	30	10
09-janv.	0,35	30	10
10-janv.	0,42	30	10
11-janv.	0,38	30	10
12-janv.	0,34	30	10
13-janv.	0,39	30	10
14-janv.	0,4	30	10
15-janv.	0,37	30	10
16-janv.	0,34	30	10
17-janv.	0,34	30	10
18-janv.	0,37	30	10
19-janv.	0,47	30	10
20-janv.	0,35	30	10
21-janv.	0,38	30	10
22-janv.	0,32	30	10
23-janv.	0,34	30	10
24-janv.	0,34	30	10
25-janv.	0,38	30	10
26-janv.	0,35	30	10
27-janv.	0,32	30	10
28-janv.	0,4	30	10
29-janv.	0,36	30	10
30-janv.	0,34	30	10
31-janv.	0,	30	10

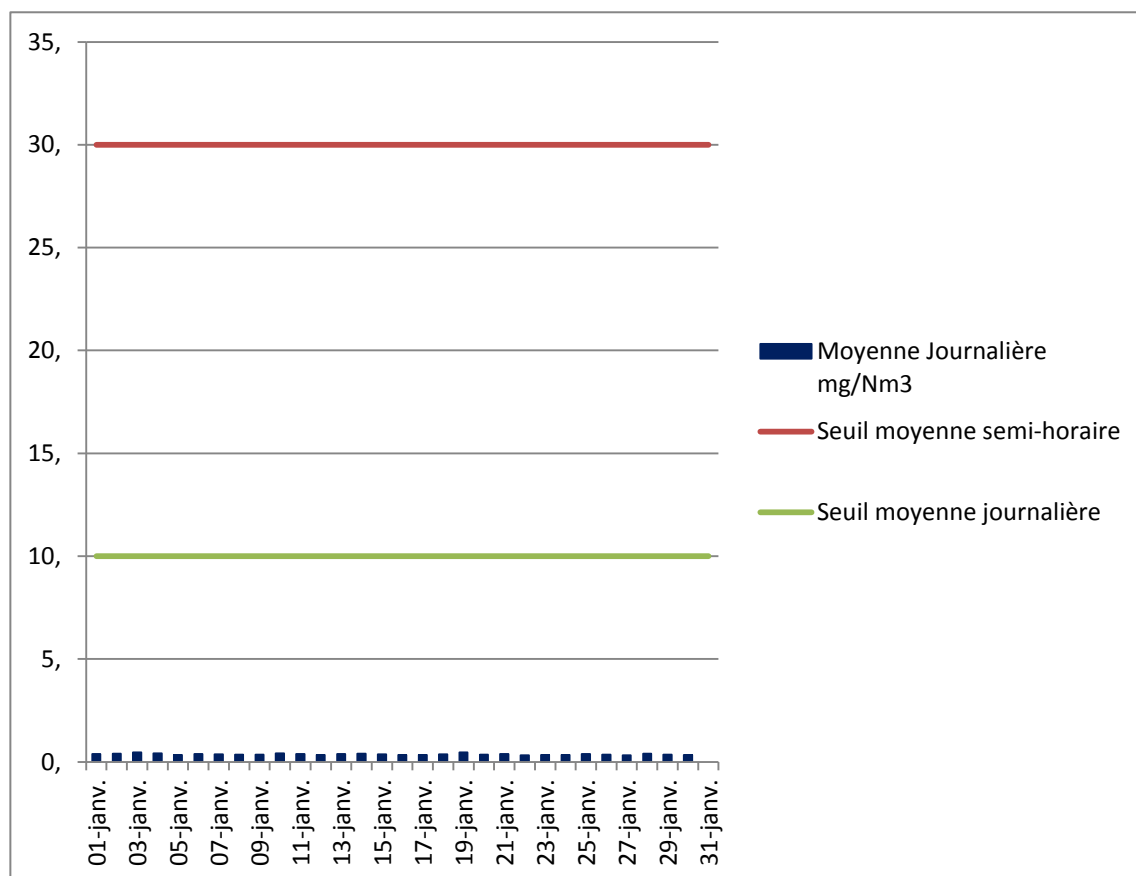


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,27	20	10
02-janv.	0,25	20	10
03-janv.	0,24	20	10
04-janv.	0,17	20	10
05-janv.	0,23	20	10
06-janv.	0,24	20	10
07-janv.	0,26	20	10
08-janv.	0,3	20	10
09-janv.	0,26	20	10
10-janv.	0,21	20	10
11-janv.	0,16	20	10
12-janv.	0,2	20	10
13-janv.	0,23	20	10
14-janv.	0,23	20	10
15-janv.	0,29	20	10
16-janv.	0,33	20	10
17-janv.	0,29	20	10
18-janv.	0,24	20	10
19-janv.	0,36	20	10
20-janv.	0,34	20	10
21-janv.	1,03	20	10
22-janv.	0,35	20	10
23-janv.	0,31	20	10
24-janv.	0,39	20	10
25-janv.	0,42	20	10
26-janv.	0,44	20	10
27-janv.	0,38	20	10
28-janv.	0,47	20	10
29-janv.	0,42	20	10
30-janv.	0,44	20	10
31-janv.	0,	20	10

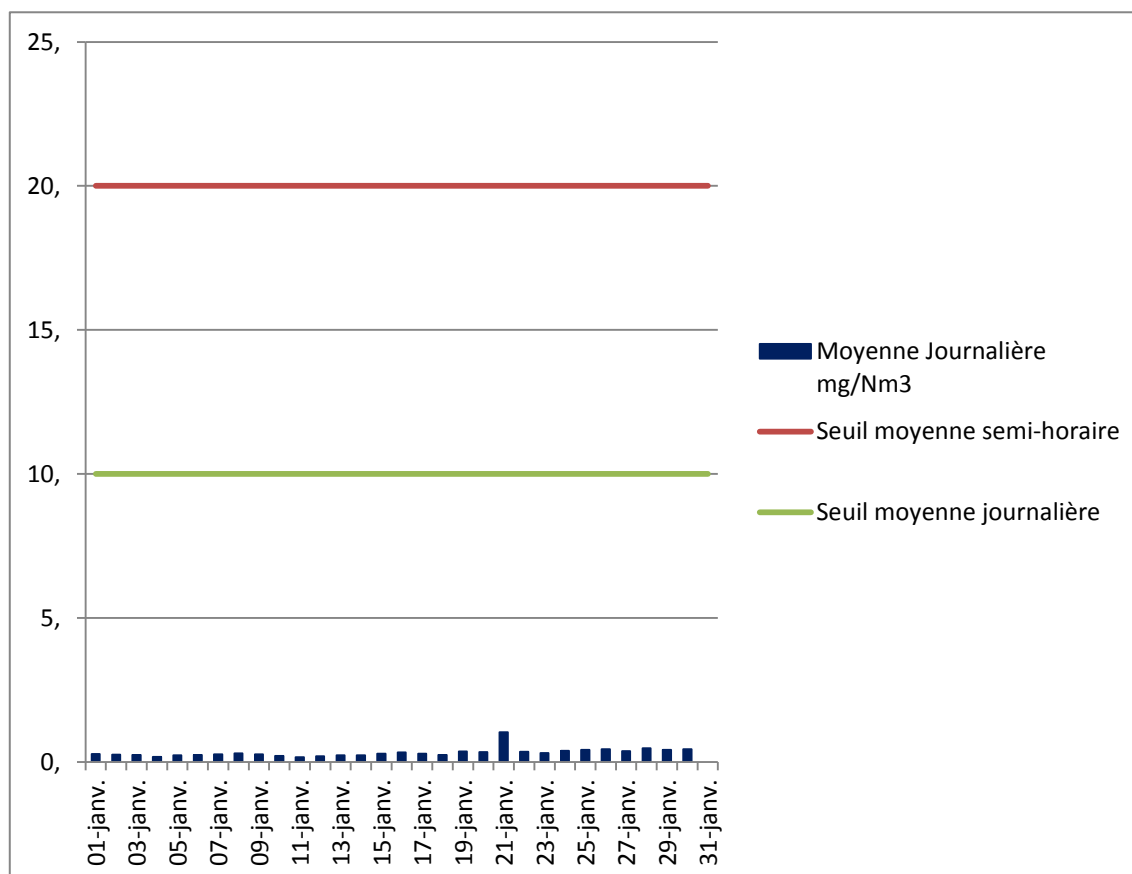


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,41	60	10
02-janv.	2,83	60	10
03-janv.	2,73	60	10
04-janv.	2,79	60	10
05-janv.	3,02	60	10
06-janv.	3,38	60	10
07-janv.	3,47	60	10
08-janv.	4,54	60	10
09-janv.	3,53	60	10
10-janv.	3,13	60	10
11-janv.	3,07	60	10
12-janv.	3,4	60	10
13-janv.	3,33	60	10
14-janv.	3,23	60	10
15-janv.	3,02	60	10
16-janv.	2,73	60	10
17-janv.	1,98	60	10
18-janv.	3,46	60	10
19-janv.	3,31	60	10
20-janv.	4,42	60	10
21-janv.	3,28	60	10
22-janv.	3,51	60	10
23-janv.	3,45	60	10
24-janv.	2,98	60	10
25-janv.	3,35	60	10
26-janv.	3,86	60	10
27-janv.	3,54	60	10
28-janv.	3,58	60	10
29-janv.	3,33	60	10
30-janv.	2,9	60	10
31-janv.	0,	60	10

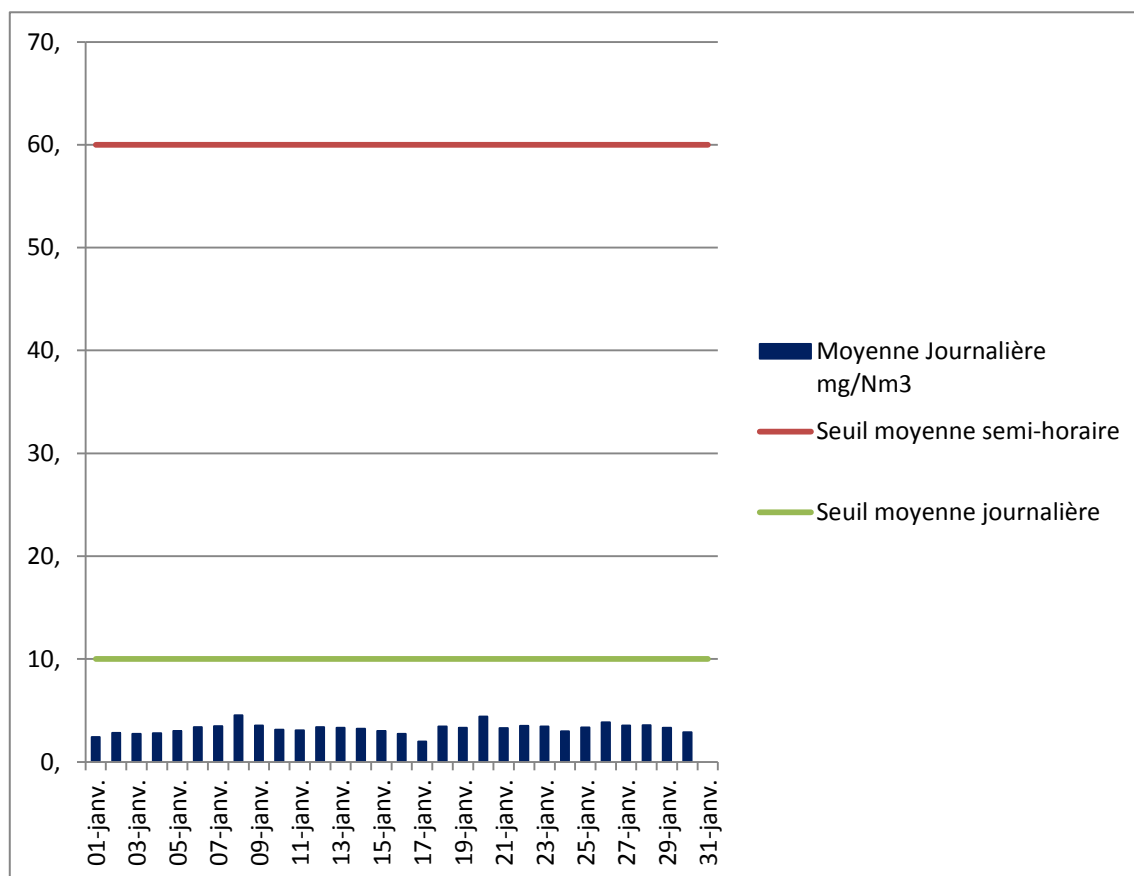


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	4,65	200	50
02-janv.	4,78	200	50
03-janv.	4,33	200	50
04-janv.	3,69	200	50
05-janv.	4,16	200	50
06-janv.	4,57	200	50
07-janv.	4,32	200	50
08-janv.	5,08	200	50
09-janv.	5,17	200	50
10-janv.	4,66	200	50
11-janv.	4,54	200	50
12-janv.	5,18	200	50
13-janv.	5,26	200	50
14-janv.	4,97	200	50
15-janv.	5,01	200	50
16-janv.	4,76	200	50
17-janv.	4,26	200	50
18-janv.	4,45	200	50
19-janv.	4,12	200	50
20-janv.	4,57	200	50
21-janv.	1,94	200	50
22-janv.	0,17	200	50
23-janv.	0,31	200	50
24-janv.	0,74	200	50
25-janv.	0,64	200	50
26-janv.	1,11	200	50
27-janv.	0,71	200	50
28-janv.	0,59	200	50
29-janv.	0,69	200	50
30-janv.	0,16	200	50
31-janv.	0,	200	50

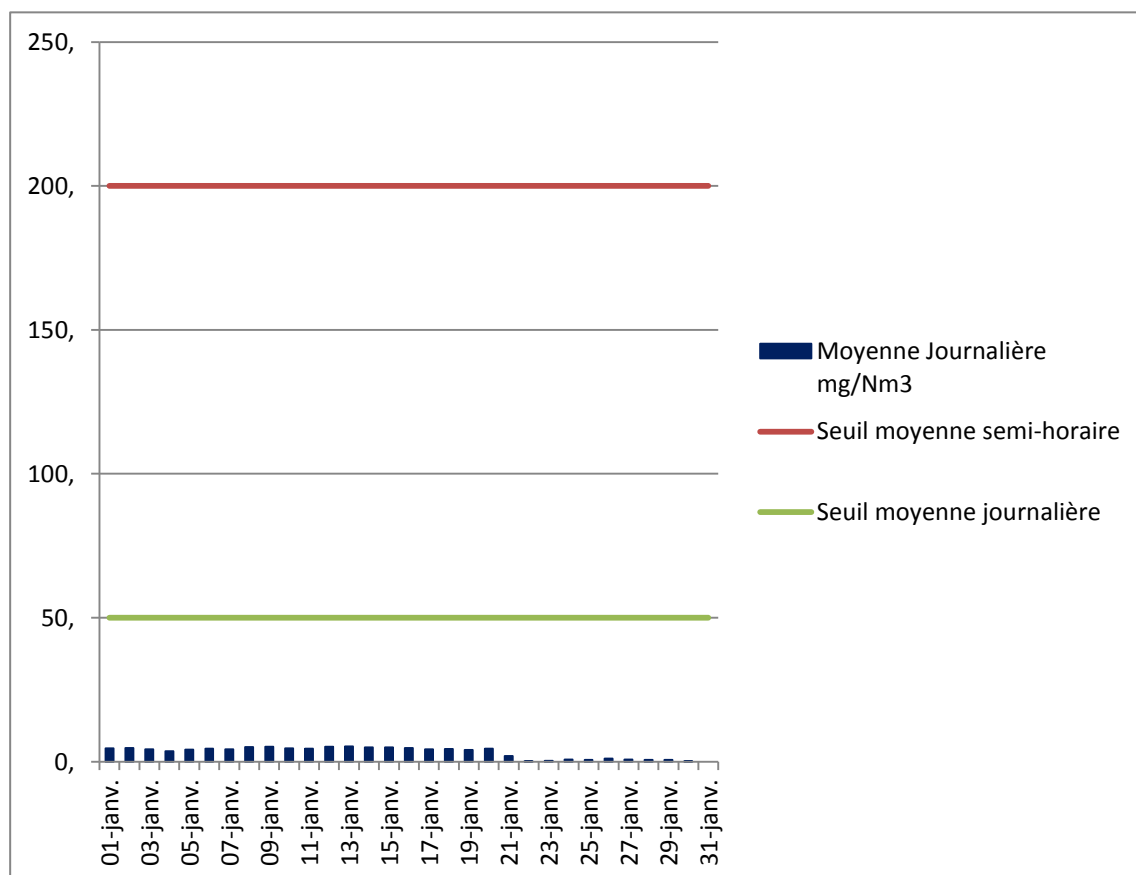

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	27,63	200	80
02-janv.	30,6	200	80
03-janv.	31,4	200	80
04-janv.	29,17	200	80
05-janv.	31,47	200	80
06-janv.	32,09	200	80
07-janv.	30,46	200	80
08-janv.	31,6	200	80
09-janv.	32,84	200	80
10-janv.	31,69	200	80
11-janv.	33,03	200	80
12-janv.	33,49	200	80
13-janv.	32,61	200	80
14-janv.	33,46	200	80
15-janv.	34,2	200	80
16-janv.	33,17	200	80
17-janv.	33,76	200	80
18-janv.	32,85	200	80
19-janv.	38,81	200	80
20-janv.	43,4	200	80
21-janv.	36,07	200	80
22-janv.	36,39	200	80
23-janv.	34,26	200	80
24-janv.	34,64	200	80
25-janv.	35,64	200	80
26-janv.	34,64	200	80
27-janv.	36,97	200	80
28-janv.	37,28	200	80
29-janv.	36,33	200	80
30-janv.	30,02	200	80
31-janv.	0,	200	80

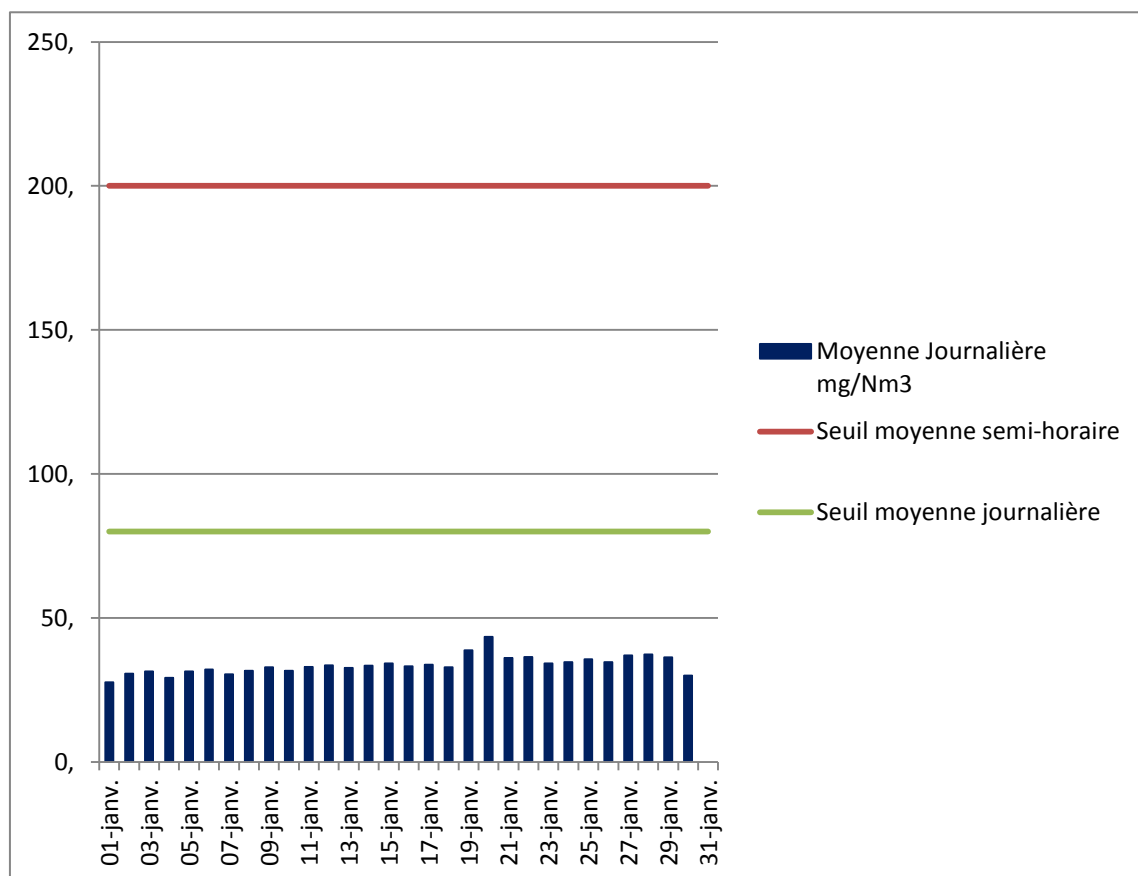

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	4,6	150	50
02-janv.	4,34	150	50
03-janv.	3,68	150	50
04-janv.	4,33	150	50
05-janv.	5,17	150	50
06-janv.	5,26	150	50
07-janv.	5,38	150	50
08-janv.	6,03	150	50
09-janv.	5,3	150	50
10-janv.	4,74	150	50
11-janv.	4,86	150	50
12-janv.	4,66	150	50
13-janv.	4,6	150	50
14-janv.	5,01	150	50
15-janv.	5,1	150	50
16-janv.	4,87	150	50
17-janv.	4,69	150	50
18-janv.	5,39	150	50
19-janv.	6,36	150	50
20-janv.	4,9	150	50
21-janv.	6,83	150	50
22-janv.	5,96	150	50
23-janv.	5,85	150	50
24-janv.	4,61	150	50
25-janv.	4,56	150	50
26-janv.	5,54	150	50
27-janv.	4,85	150	50
28-janv.	5,06	150	50
29-janv.	4,49	150	50
30-janv.	3,35	150	50
31-janv.	0,	150	50

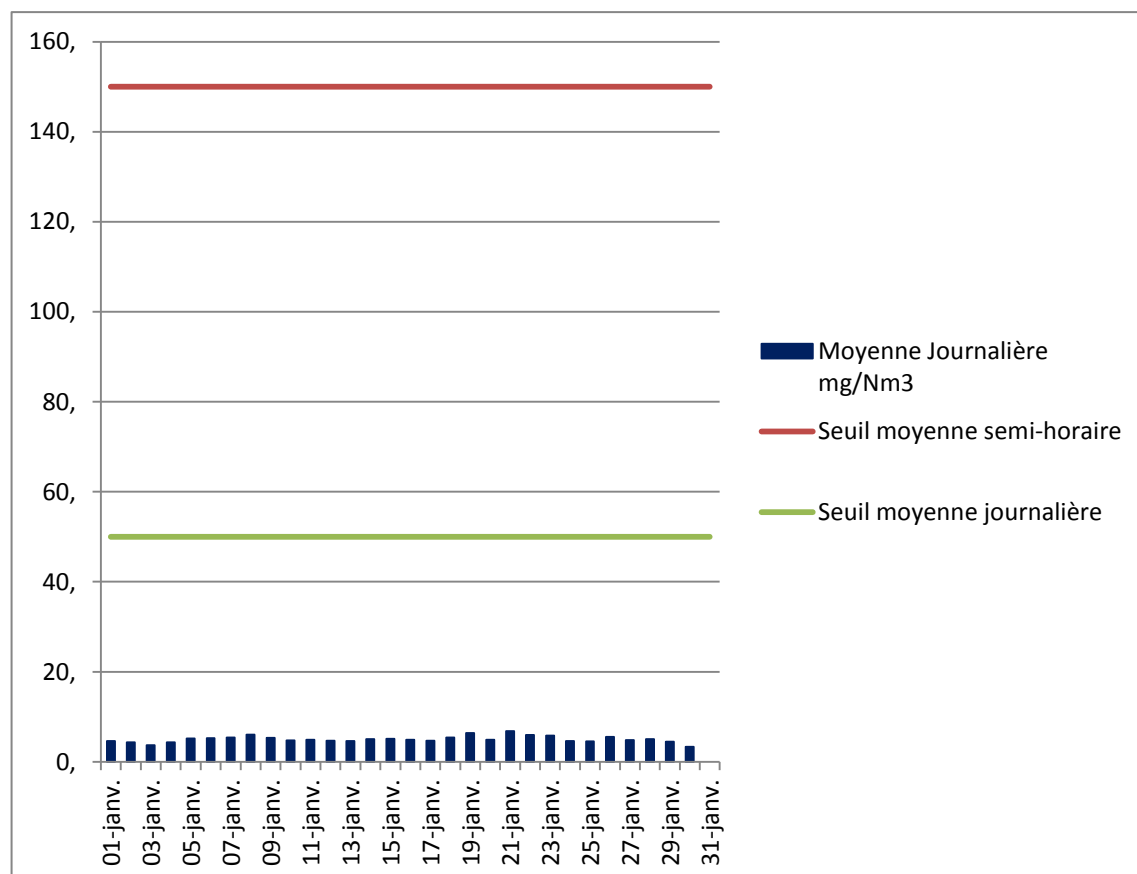

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,64		30
02-janv.	0,57		30
03-janv.	0,63		30
04-janv.	0,81		30
05-janv.	0,85		30
06-janv.	0,85		30
07-janv.	0,8		30
08-janv.	0,71		30
09-janv.	0,76		30
10-janv.	0,78		30
11-janv.	0,77		30
12-janv.	0,8		30
13-janv.	0,83		30
14-janv.	0,78		30
15-janv.	0,78		30
16-janv.	0,69		30
17-janv.	0,7		30
18-janv.	0,65		30
19-janv.	0,81		30
20-janv.	0,92		30
21-janv.	0,93		30
22-janv.	0,91		30
23-janv.	0,89		30
24-janv.	0,75		30
25-janv.	0,79		30
26-janv.	0,78		30
27-janv.	0,83		30
28-janv.	1,05		30
29-janv.	0,7		30
30-janv.	0,79		30
31-janv.	0,		30

