



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Février 2016

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm³	Année 2016	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	28 déc. - 25 Jan.	0,0005	0,0015
	25 Janv. - 22 Fév.	0,0034	0,0026
2015	02 nov. - 30 nov.	0,0017	0,0017
	30 nov. - 28 déc.	0,0016	0,0014

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	93,1%
LIGNE 2	96,9%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0,5 h	0,5 h
Indisponibilité	0,0 h	0,0 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0,0 h	0,0 h
Indisponibilité	1,0 h	1,5 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : février 2016

Date d'impression 2016 3 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-févr.	0,31	0,76	3,69	0,3	42,56	3,31	0,21	8,66	18,76	10,73	55835,9	20,46	1029,3	0,42	1,01	4,96	0,41	57,2	4,4	0,29	24:00
02-févr.	0,33	0,79	3,02	0,25	49,37	4,77	0,22	8,44	18,73	10,98	53917,3	20,26	1003,57	0,43	1	3,92	0,32	63,92	5,53	0,28	23:53
03-févr.	0,32	0,66	3,16	0,14	50,77	3,85	0,21	8,72	19,12	10,7	55226,6	20,25	1026,37	0,42	0,87	4,19	0,19	67,46	4,97	0,28	24:00
04-févr.	0,29	0,73	3,87	0,11	45,24	3,17	0,2	8,64	18,72	10,73	54146,7	19,79	1033,03	0,37	0,94	5,05	0,14	58,77	4,07	0,26	23:55
05-févr.	0,31	0,79	3,51	0,03	48,98	3,64	0,2	8,73	19,1	10,67	55765,9	20,4	1033,09	0,42	1,05	4,69	0,04	65,49	4,83	0,27	23:55
06-févr.	0,38	0,71	3,7	0,18	47,58	3,11	0,22	8,95	19,13	10,28	57833,8	21,4	1053,15	0,54	0,98	5,14	0,25	66,26	4,32	0,31	24:00
07-févr.	0,31	0,68	3,06	0,08	45,64	3,38	0,19	9,14	19,94	10,21	57005,3	20,17	1049,83	0,42	0,92	4,2	0,12	62,74	8,42	0,26	24:00
08-févr.	0,36	0,65	3,93	0,05	50,51	3,64	0,19	8,92	20,15	10,39	58115,7	21	1034,18	0,51	0,91	5,47	0,07	70,58	5,06	0,26	24:00
09-févr.	0,29	0,68	3,45	0,08	41,53	6,32	0,18	8,94	19,39	10,27	57517,7	20,34	1049,98	0,4	0,93	4,78	0,12	57,47	8,38	0,25	24:00
10-févr.	0,3	0,65	3,63	0,36	42,08	5,41	0,2	8,63	18,82	10,67	56424,8	20,55	1024,89	0,4	0,88	4,93	0,5	57,06	7,28	0,26	24:00
11-févr.	0,26	0,71	2,9	0	46,68	6,13	0,2	8,44	18,36	10,79	54559,3	19,98	1018,92	0,34	0,92	3,9	0	61,92	7,55	0,26	24:00
12-févr.	0,36	0,65	2,75	0,01	52,66	4,24	0,2	8,7	18,86	10,61	55868,6	20,24	1024,56	0,48	0,86	3,71	0,01	71,03	5,61	0,26	24:00
13-févr.	0,27	0,62	2,79	0	48,79	3,24	0,2	8,87	19,27	10,37	56313,5	20,04	1036,55	0,36	0,84	3,78	0	66	4,37	0,27	24:00
14-févr.	0,3	0,61	2,46	0	52,34	2,79	0,19	8,99	19,39	10,3	57122,6	20,24	1039,63	0,41	0,84	3,38	0	71,97	3,81	0,26	24:00
15-févr.	0,4	0,75	2,67	0	48,92	3,96	0,21	7,61	16,09	11,86	54473,1	22,09	1009,97	0,52	0,98	3,49	0	64,07	5,11	0,28	24:00
16-févr.	0,31	0,75	6,42	0,32	47,2	6,52	0,2	8,49	18,45	10,92	53270,3	19,75	1013,63	0,4	0,95	8,33	0,42	60,77	7,35	0,26	24:00
17-févr.	0,31	0,69	3,16	0,02	48,74	5,65	0,21	8,45	18,43	10,93	54973,4	20,42	1015,67	0,41	0,9	4,2	0,03	64,47	7,24	0,28	24:00
18-févr.	1,33	0,92	3,47	0,05	56,6	5,32	0,25	8,32	17,73	10,92	54800,9	20,02	1016,89	1,35	1	3,95	0,06	63,9	11,96	0,28	20:51
19-févr.	0,6	0,76	3,28	0,01	58,57	4,35	0,24	8,43	17,79	10,91	55435,6	20,35	1012,33	0,8	0,99	4,37	0,02	78,18	8,8	0,32	24:00
20-févr.	0,55	0,74	3,23	0,01	60,6	4,01	0,22	8,71	18,87	10,7	55883,9	20,42	1027,09	0,74	0,99	4,33	0,01	81,43	5,34	0,29	24:00
21-févr.	0,43	0,68	3	0,14	47,42	3,18	0,21	9,06	19,45	10,38	55942,8	19,94	1036,11	0,57	0,91	4,03	0,2	63,71	4,27	0,28	24:00
22-févr.	0,41	0,7	2,96	0,06	44,47	3,49	0,2	8,75	19,08	10,6	55584,5	20,16	1027,81	0,54	0,92	3,92	0,09	58,93	4,59	0,27	23:48
23-févr.	0,8	0,7	2,62	0	47,13	4,55	0,19	8,69	18,31	10,58	55492	19,83	1028,57	0,82	0,72	2,62	0	47,66	6,86	0,19	18:23
24-févr.	0,58	0,7	3,26	0	46,45	4,05	0,19	8,75	18,63	10,51	56088,1	20,02	1030,9	0,78	0,93	4,39	0	62,66	5,43	0,26	24:00
25-févr.	0,51	0,65	2,69	0	47,12	3,19	0,19	8,86	18,89	10,35	56726,9	20	1047	0,7	0,88	3,66	0	64,2	4,34	0,26	24:00
26-févr.	0,97	0,69	3,36	0,04	46,42	4,08	0,19	8,61	18,65	10,61	55377,4	19,96	1019,69	1,2	0,91	5,87	0,05	61,76	5,35	0,25	23:55
27-févr.	0,5	0,63	2,84	0,05	42,19	4,86	0,22	8,15	17,42	11,11	51920,5	19,32	988,32	0,63	0,78	3,56	0,07	52,73	5,99	0,27	24:00
28-févr.	0,56	0,6	2,42	0	45,45	3,36	0,23	8,49	18,47	10,89	53543,9	19,77	999,03	0,72	0,77	3,12	0	58,45	4,31	0,3	24:00
29-févr.	0,44	0,61	3,12	0	43,46	3,38	0,2	8,68	18,65	10,62	54636,5	19,68	1018,97	0,58	0,8	4,09	0	57,04	4,41	0,26	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,45	0,7	3,26	0,08	48,12	4,17	0,21	8,65	18,71	10,67	55510,4	20,24	1025,83	16,68	26,4	126,06	3,1	1837,85	169,96	7,85	686:40

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

		Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	0,5
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,31	30	10
02-févr.	0,33	30	10
03-févr.	0,32	30	10
04-févr.	0,29	30	10
05-févr.	0,31	30	10
06-févr.	0,38	30	10
07-févr.	0,31	30	10
08-févr.	0,36	30	10
09-févr.	0,29	30	10
10-févr.	0,3	30	10
11-févr.	0,26	30	10
12-févr.	0,36	30	10
13-févr.	0,27	30	10
14-févr.	0,3	30	10
15-févr.	0,4	30	10
16-févr.	0,31	30	10
17-févr.	0,31	30	10
18-févr.	1,33	30	10
19-févr.	0,6	30	10
20-févr.	0,55	30	10
21-févr.	0,43	30	10
22-févr.	0,41	30	10
23-févr.	0,8	30	10
24-févr.	0,58	30	10
25-févr.	0,51	30	10
26-févr.	0,97	30	10
27-févr.	0,5	30	10
28-févr.	0,56	30	10
29-févr.	0,44	30	10

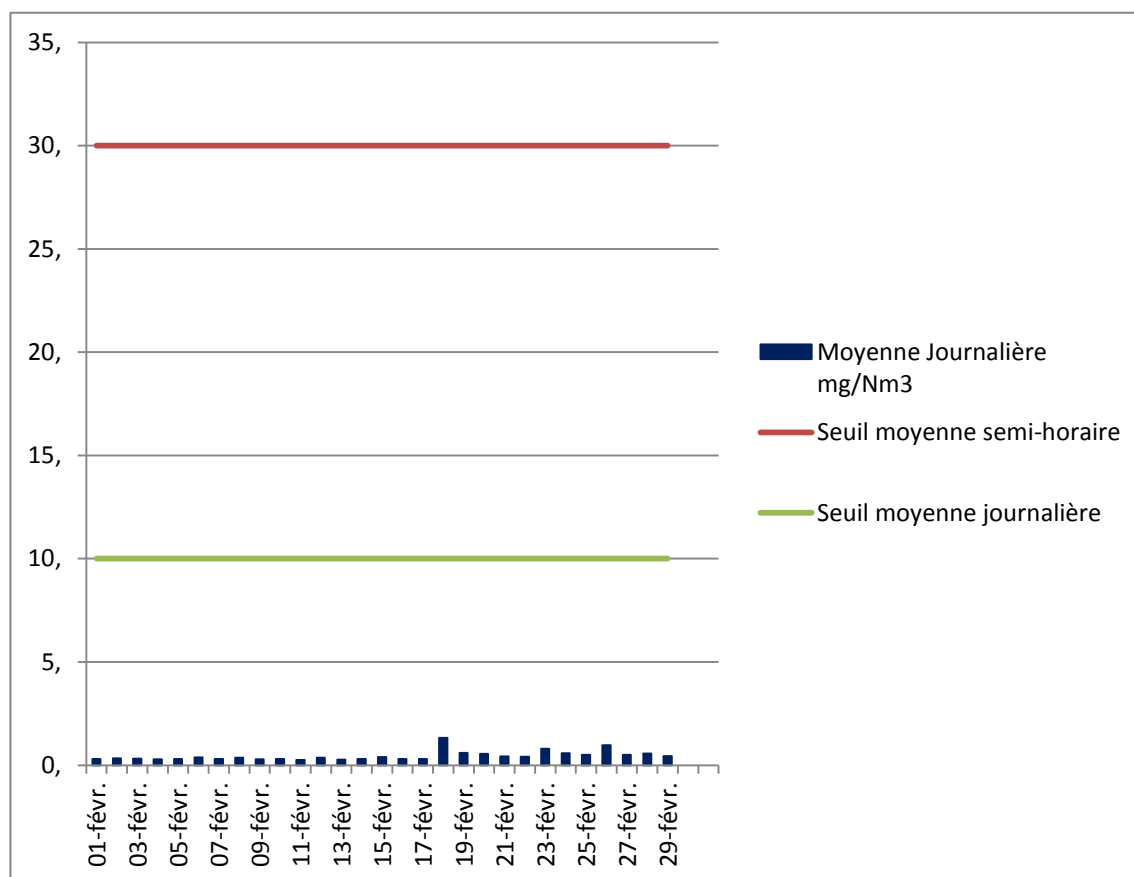


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,76	20	10
02-févr.	0,79	20	10
03-févr.	0,66	20	10
04-févr.	0,73	20	10
05-févr.	0,79	20	10
06-févr.	0,71	20	10
07-févr.	0,68	20	10
08-févr.	0,65	20	10
09-févr.	0,68	20	10
10-févr.	0,65	20	10
11-févr.	0,71	20	10
12-févr.	0,65	20	10
13-févr.	0,62	20	10
14-févr.	0,61	20	10
15-févr.	0,75	20	10
16-févr.	0,75	20	10
17-févr.	0,69	20	10
18-févr.	0,92	20	10
19-févr.	0,76	20	10
20-févr.	0,74	20	10
21-févr.	0,68	20	10
22-févr.	0,7	20	10
23-févr.	0,7	20	10
24-févr.	0,7	20	10
25-févr.	0,65	20	10
26-févr.	0,69	20	10
27-févr.	0,63	20	10
28-févr.	0,6	20	10
29-févr.	0,61	20	10

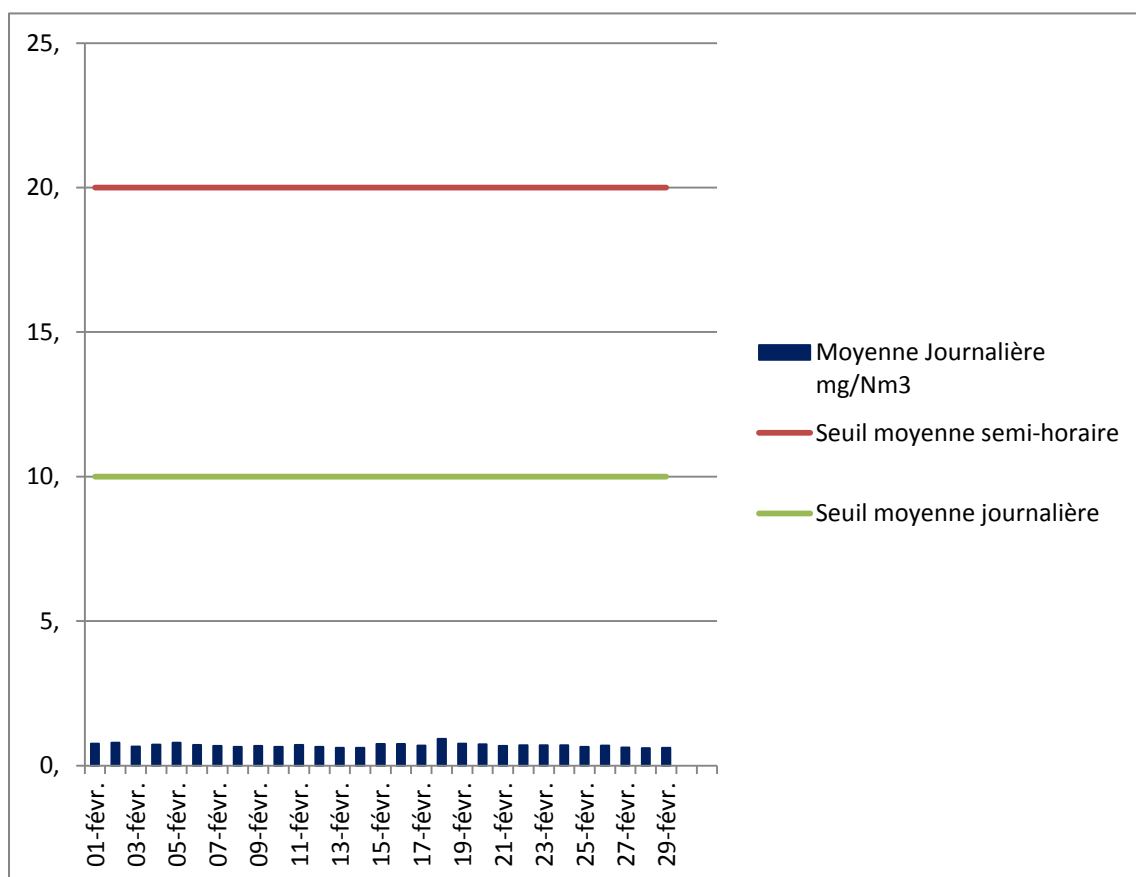

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	3,69	60	10
02-févr.	3,02	60	10
03-févr.	3,16	60	10
04-févr.	3,87	60	10
05-févr.	3,51	60	10
06-févr.	3,7	60	10
07-févr.	3,06	60	10
08-févr.	3,93	60	10
09-févr.	3,45	60	10
10-févr.	3,63	60	10
11-févr.	2,9	60	10
12-févr.	2,75	60	10
13-févr.	2,79	60	10
14-févr.	2,46	60	10
15-févr.	2,67	60	10
16-févr.	6,42	60	10
17-févr.	3,16	60	10
18-févr.	3,47	60	10
19-févr.	3,28	60	10
20-févr.	3,23	60	10
21-févr.	3,	60	10
22-févr.	2,96	60	10
23-févr.	2,62	60	10
24-févr.	3,26	60	10
25-févr.	2,69	60	10
26-févr.	3,36	60	10
27-févr.	2,84	60	10
28-févr.	2,42	60	10
29-févr.	3,12	60	10

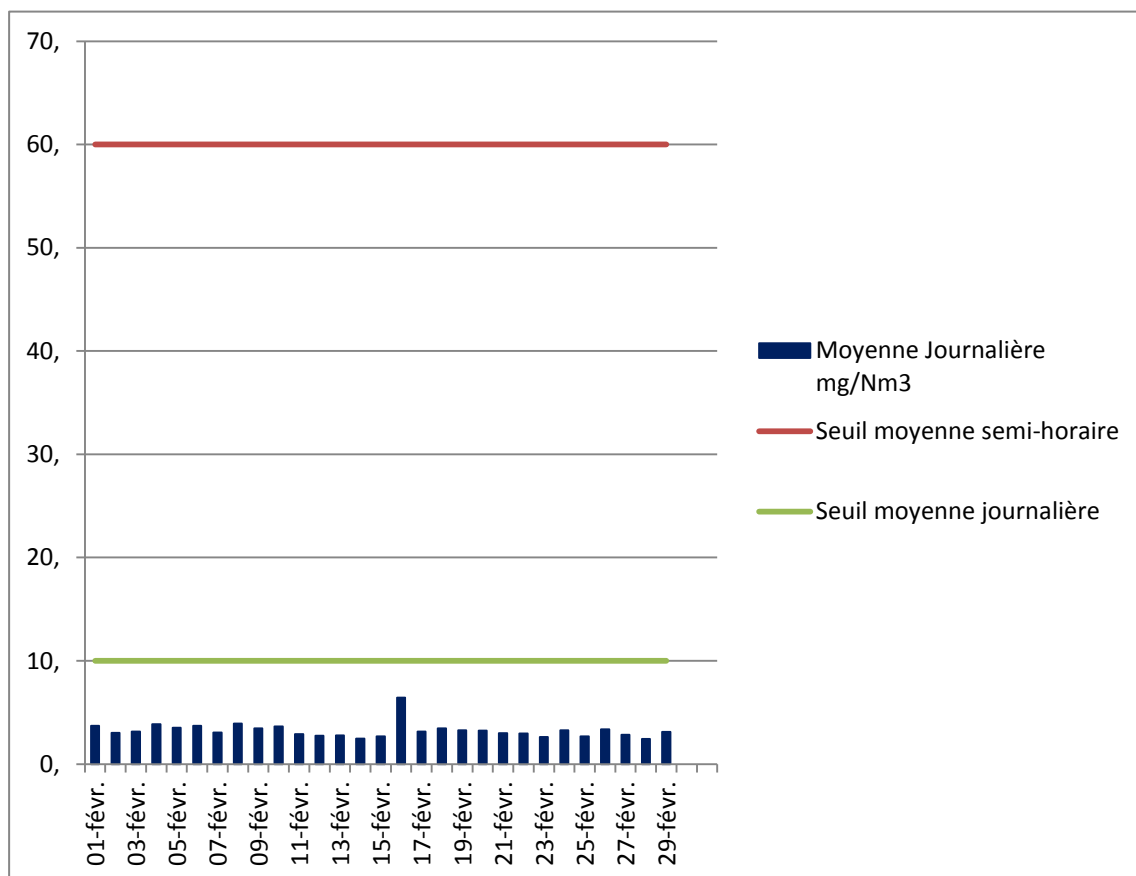


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,3	200	50
02-févr.	0,25	200	50
03-févr.	0,14	200	50
04-févr.	0,11	200	50
05-févr.	0,03	200	50
06-févr.	0,18	200	50
07-févr.	0,08	200	50
08-févr.	0,05	200	50
09-févr.	0,08	200	50
10-févr.	0,36	200	50
11-févr.	0,	200	50
12-févr.	0,01	200	50
13-févr.	0,	200	50
14-févr.	0,	200	50
15-févr.	0,	200	50
16-févr.	0,32	200	50
17-févr.	0,02	200	50
18-févr.	0,05	200	50
19-févr.	0,01	200	50
20-févr.	0,01	200	50
21-févr.	0,14	200	50
22-févr.	0,06	200	50
23-févr.	0,	200	50
24-févr.	0,	200	50
25-févr.	0,	200	50
26-févr.	0,04	200	50
27-févr.	0,05	200	50
28-févr.	0,	200	50
29-févr.	0,	200	50

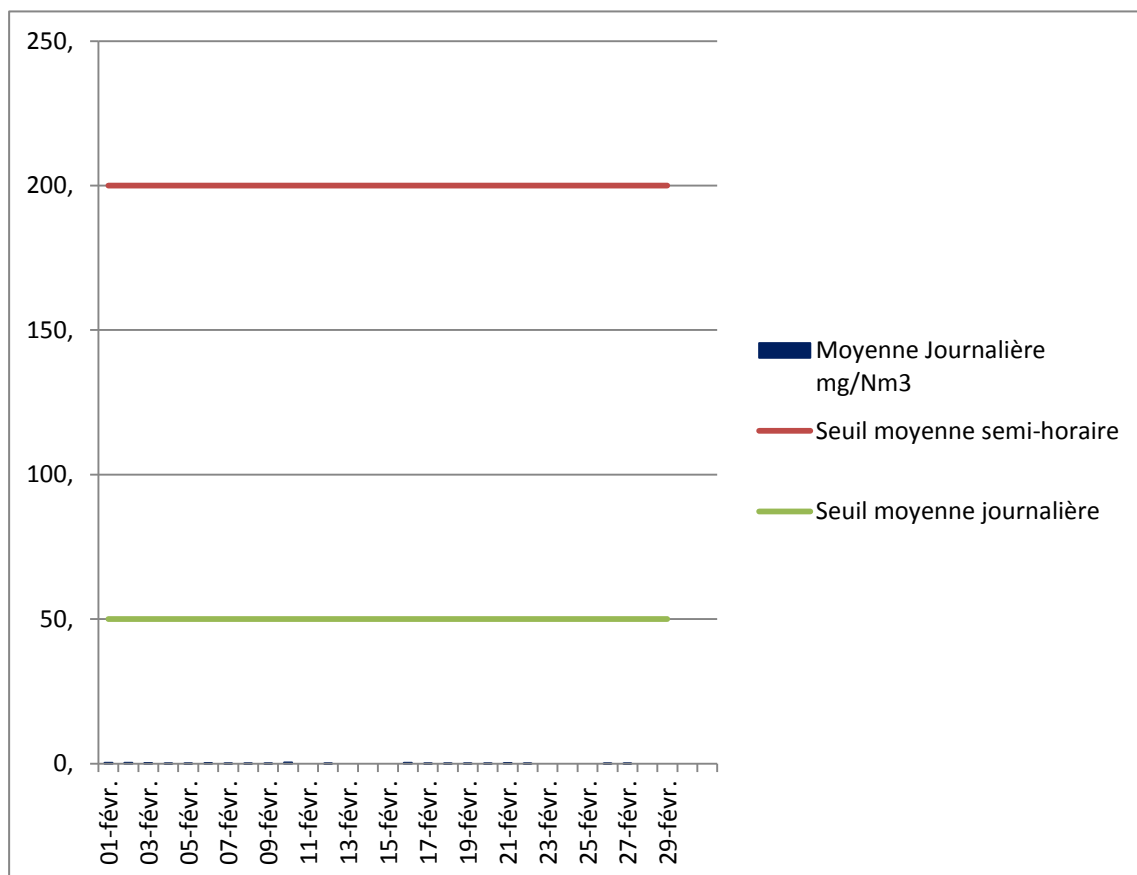


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	42,56	200	80
02-févr.	49,37	200	80
03-févr.	50,77	200	80
04-févr.	45,24	200	80
05-févr.	48,98	200	80
06-févr.	47,58	200	80
07-févr.	45,64	200	80
08-févr.	50,51	200	80
09-févr.	41,53	200	80
10-févr.	42,08	200	80
11-févr.	46,68	200	80
12-févr.	52,66	200	80
13-févr.	48,79	200	80
14-févr.	52,34	200	80
15-févr.	48,92	200	80
16-févr.	47,2	200	80
17-févr.	48,74	200	80
18-févr.	56,6	200	80
19-févr.	58,57	200	80
20-févr.	60,6	200	80
21-févr.	47,42	200	80
22-févr.	44,47	200	80
23-févr.	47,13	200	80
24-févr.	46,45	200	80
25-févr.	47,12	200	80
26-févr.	46,42	200	80
27-févr.	42,19	200	80
28-févr.	45,45	200	80
29-févr.	43,46	200	80

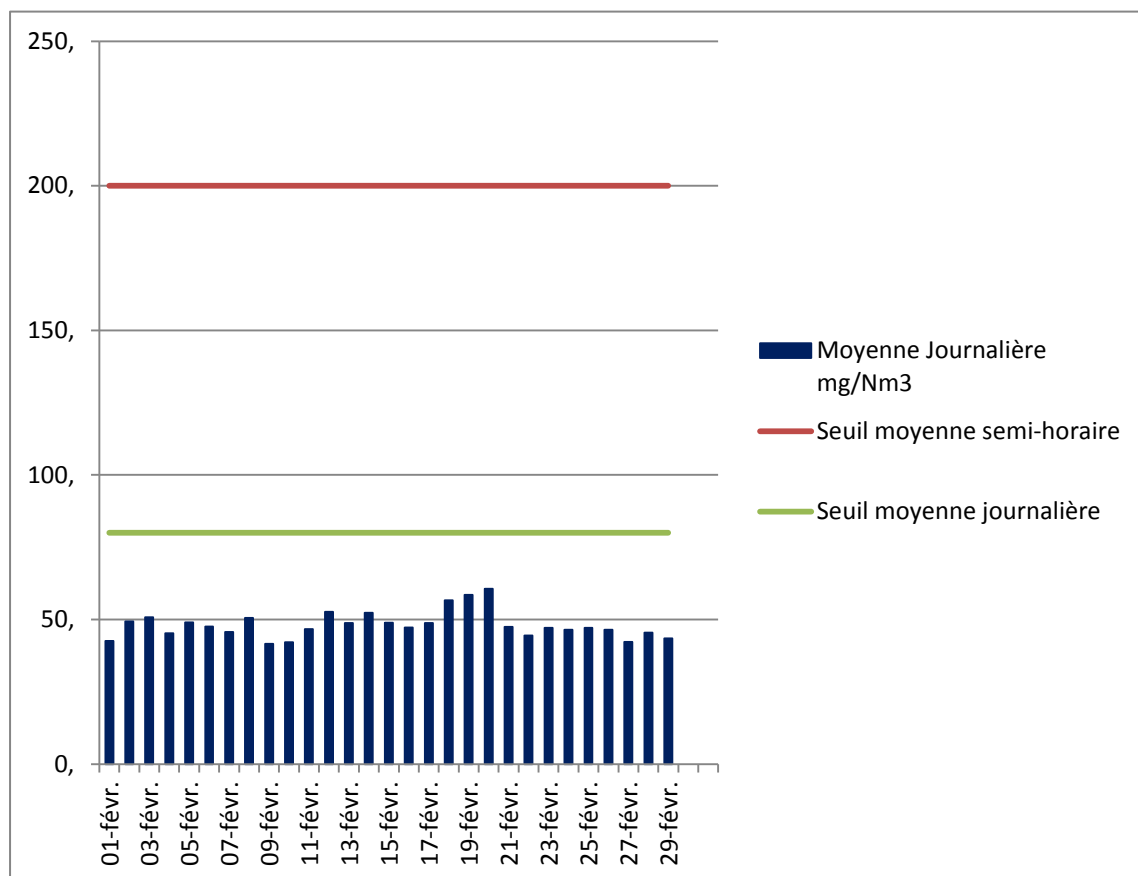

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	3,31	150	50
02-févr.	4,77	150	50
03-févr.	3,85	150	50
04-févr.	3,17	150	50
05-févr.	3,64	150	50
06-févr.	3,11	150	50
07-févr.	3,38	150	50
08-févr.	3,64	150	50
09-févr.	6,32	150	50
10-févr.	5,41	150	50
11-févr.	6,13	150	50
12-févr.	4,24	150	50
13-févr.	3,24	150	50
14-févr.	2,79	150	50
15-févr.	3,96	150	50
16-févr.	6,52	150	50
17-févr.	5,65	150	50
18-févr.	5,32	150	50
19-févr.	4,35	150	50
20-févr.	4,01	150	50
21-févr.	3,18	150	50
22-févr.	3,49	150	50
23-févr.	4,55	150	50
24-févr.	4,05	150	50
25-févr.	3,19	150	50
26-févr.	4,08	150	50
27-févr.	4,86	150	50
28-févr.	3,36	150	50
29-févr.	3,38	150	50

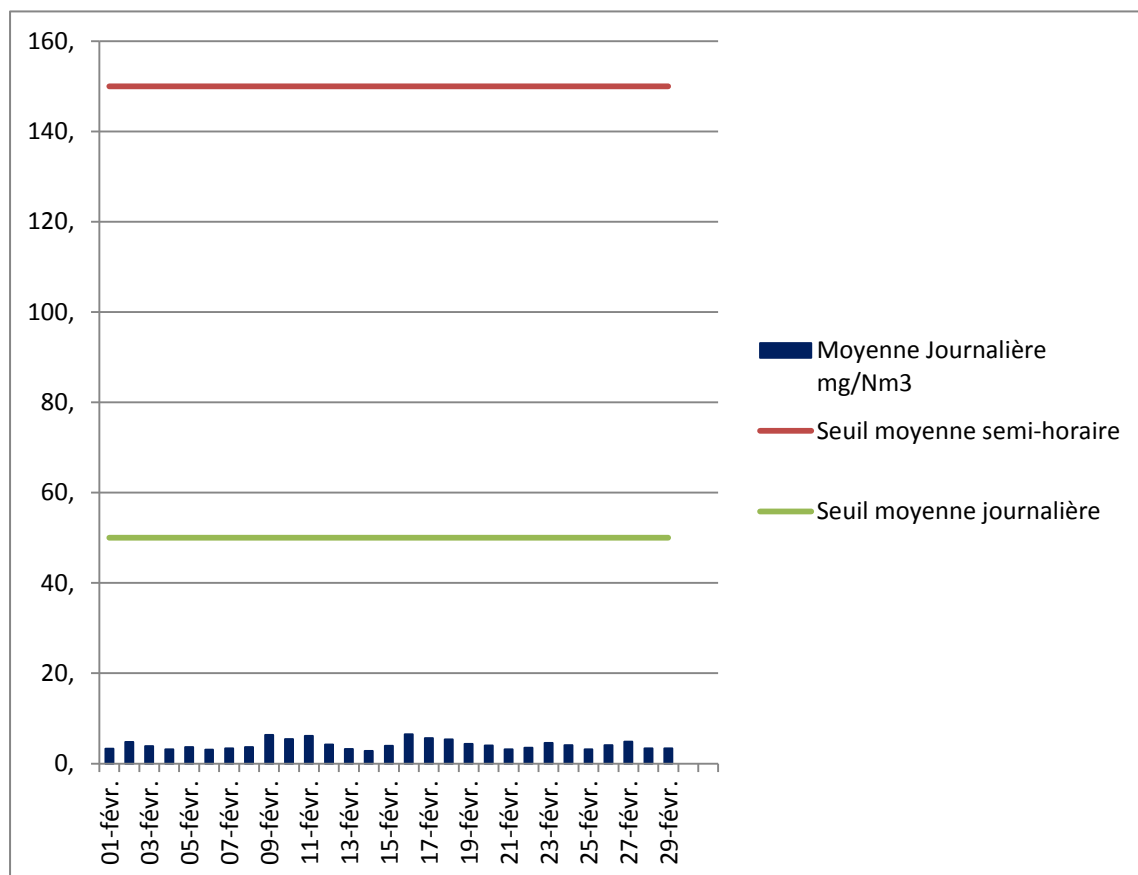

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,21		30
02-févr.	0,22		30
03-févr.	0,21		30
04-févr.	0,2		30
05-févr.	0,2		30
06-févr.	0,22		30
07-févr.	0,19		30
08-févr.	0,19		30
09-févr.	0,18		30
10-févr.	0,2		30
11-févr.	0,2		30
12-févr.	0,2		30
13-févr.	0,2		30
14-févr.	0,19		30
15-févr.	0,21		30
16-févr.	0,2		30
17-févr.	0,21		30
18-févr.	0,25		30
19-févr.	0,24		30
20-févr.	0,22		30
21-févr.	0,21		30
22-févr.	0,2		30
23-févr.	0,19		30
24-févr.	0,19		30
25-févr.	0,19		30
26-févr.	0,19		30
27-févr.	0,22		30
28-févr.	0,23		30
29-févr.	0,2		30

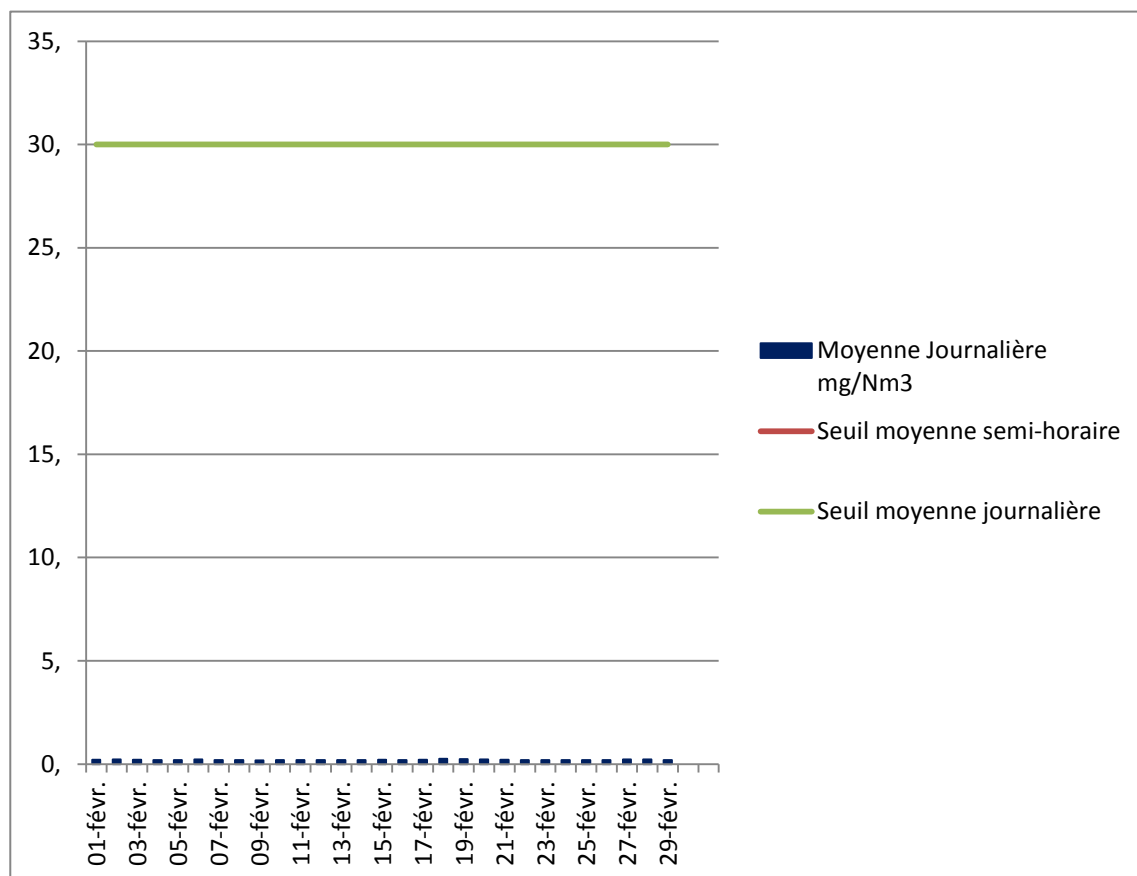

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : février 2016

Date d'impression 2016 3 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-févr.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
02-févr.	0,49	0,64	3,19	0,96	40,38	6,43	0,8	9,19	17,93	10,11	57712,2	19,71	979,25	0,61	0,8	4,19	1,29	52,3	7,93	1,04	22:23
03-févr.	0,41	0,54	3,7	1,39	44,11	5,24	0,74	9,53	18,58	9,83	59749,7	20,01	1022,47	0,59	0,77	5,34	2,01	63,88	7,16	1,06	24:00
04-févr.	0,35	0,55	3,91	0,91	37,28	3,62	0,82	9,39	18,58	10,03	57092,1	19,37	1022,5	0,48	0,76	5,4	1,28	51,12	4,92	1,13	24:00
05-févr.	0,45	0,63	3,29	0,61	38	3,25	0,84	9,56	18,95	9,87	56930,9	19,1	1040	0,61	0,79	4,23	0,77	48,3	4,16	1,07	22:34
06-févr.	0,36	0,47	3,76	0,59	38,2	2,84	0,79	9,8	19,37	9,55	59345,6	19,54	1046,67	0,52	0,68	5,34	0,85	54,47	4,05	1,13	24:00
07-févr.	0,4	0,52	2,89	0,4	35,9	3,67	0,87	8,83	17,98	10,57	53662,8	18,87	989,44	0,51	0,67	3,76	0,6	46,68	4,85	1,11	24:00
08-févr.	0,63	0,42	3,15	0,16	36,27	3,74	0,93	8,73	17,9	10,58	49903	17,52	957,62	0,78	0,47	3,53	0,21	40,29	4,08	1,03	22:20
09-févr.	0,39	0,36	4,28	0,33	49,32	3,73	0,9	9,69	20,4	9,64	62064,8	20,81	1031,03	0,58	0,54	6,37	0,5	73,47	5,54	1,33	24:00
10-févr.	0,36	0,38	4,52	0,22	51,09	3,73	0,79	9,69	20,51	9,64	62286,1	20,94	1029,38	0,53	0,56	6,74	0,32	76,37	5,57	1,17	24:00
11-févr.	0,45	0,45	3,48	0,13	51,97	3,97	0,82	9,63	20,05	9,68	61580,6	20,64	1027,28	0,63	0,64	4,89	0,18	72,87	5,49	1,15	22:51
12-févr.	0,41	0,29	3,43	0,12	49,88	3,57	0,92	9,78	20,2	9,57	62195	20,77	1034,9	0,61	0,44	5,12	0,19	74,38	5,32	1,36	24:00
13-févr.	0,39	0,24	3,39	0,01	48,37	3,74	0,87	9,78	20,24	9,54	62510,9	20,92	1034,82	0,58	0,36	5,09	0,01	72,56	5,59	1,3	24:00
14-févr.	0,34	0,26	2,96	0,15	41,87	3,17	0,85	10,04	20,41	9,32	61510,5	20,14	1044,55	0,51	0,38	4,37	0,23	61,88	4,67	1,26	24:00
15-févr.	0,4	0,42	3,4	0,21	43,72	4,03	0,87	9,14	18,01	10,2	60950,2	21,29	1029,92	0,56	0,62	4,89	0,33	63,55	5,86	1,26	23:49
16-févr.	0,38	0,48	3,72	0,46	44,46	3,75	0,73	9,71	19,63	9,69	59457,5	19,94	1034,64	0,53	0,68	6,54	0,68	63,56	5,33	1,04	24:00
17-févr.	0,42	0,37	3,84	0,28	45,37	3,56	0,65	9,81	19,89	9,54	58830,2	19,36	1037,45	0,59	0,53	5,45	0,41	64,64	4,97	0,92	24:00
18-févr.	0,41	0,42	5,22	0,28	47,85	5,18	0,7	9,65	19,37	9,65	58685,1	19,42	1029,73	0,56	0,58	7,17	0,39	67,52	6,86	0,97	23:50
19-févr.	0,35	0,39	3,52	0,26	40,9	2,99	0,7	10,14	19,92	9,23	58360,7	18,78	1066,14	0,48	0,55	4,93	0,38	57,38	4,19	0,99	24:00
20-févr.	0,35	0,34	3,51	0,44	48,23	2,85	0,66	10,19	20,54	9,26	58732,3	19,24	1060,8	0,5	0,48	4,94	0,63	68,1	4,01	0,93	24:00
21-févr.	0,4	0,26	3,12	0,62	45,08	2,73	0,6	10,16	20,78	9,36	59534,5	19,75	1050,05	0,57	0,38	4,46	0,89	64,48	3,9	0,85	24:00
22-févr.	0,38	0,27	3,23	0,31	40,25	2,88	0,85	9,96	20,48	9,37	59632,3	19,72	1038,39	0,54	0,38	4,59	0,45	57,11	4,08	1,21	23:48
23-févr.	0,34	0,37	4,49	0,28	39,3	3,13	0,87	10,15	20,77	9,22	59396	19,45	1053,86	0,49	0,53	6,36	0,4	56,09	4,46	1,24	24:00
24-févr.	0,38	0,39	3,82	0,03	41,03	3,29	0,78	10,1	20,76	9,25	60527,2	19,88	1058,68	0,54	0,57	5,54	0,04	59,65	4,77	1,14	24:00
25-févr.	0,37	0,37	3,04	0	41,69	3,31	0,82	10,04	20,67	9,29	61084,4	20,1	1056,04	0,54	0,55	4,47	0	61,13	4,84	1,2	24:00
26-févr.	0,36	0,36	3,43	0,07	44,14	3,7	0,76	9,89	20,6	9,4	61196,1	20,32	1046,99	0,53	0,53	5,04	0,1	64,85	5,42	1,12	24:00
27-févr.	0,37	0,36	3,41	0,1	39,1	5,17	0,73	9,79	19,95	9,47	61151,5	20,26	1045,49	0,54	0,52	5,02	0,15	57,62	7,25	1,07	24:00
28-févr.	0,36	0,34	3,05	0,02	42,68	3,95	0,76	9,56	19,78	9,84	61047,7	20,86	1015,09	0,52	0,49	4,47	0,03	62,6	5,77	1,11	24:00
29-févr.	0,33	0,38	3,52	0,06	43,54	3,63	0,79	9,55	19,78	9,8	60788,7	20,68	1026,09	0,48	0,56	5,16	0,09	63,63	5,27	1,15	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,39	0,4	3,58	0,34	43,21	3,75	0,79	9,7	19,72	9,66	59497,1	19,91	1032,47	15,5	15,78	143,39	13,39	1720,49	146,31	31,31	665:35

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,	30	10
02-févr.	0,49	30	10
03-févr.	0,41	30	10
04-févr.	0,35	30	10
05-févr.	0,45	30	10
06-févr.	0,36	30	10
07-févr.	0,4	30	10
08-févr.	0,63	30	10
09-févr.	0,39	30	10
10-févr.	0,36	30	10
11-févr.	0,45	30	10
12-févr.	0,41	30	10
13-févr.	0,39	30	10
14-févr.	0,34	30	10
15-févr.	0,4	30	10
16-févr.	0,38	30	10
17-févr.	0,42	30	10
18-févr.	0,41	30	10
19-févr.	0,35	30	10
20-févr.	0,35	30	10
21-févr.	0,4	30	10
22-févr.	0,38	30	10
23-févr.	0,34	30	10
24-févr.	0,38	30	10
25-févr.	0,37	30	10
26-févr.	0,36	30	10
27-févr.	0,37	30	10
28-févr.	0,36	30	10
29-févr.	0,33	30	10

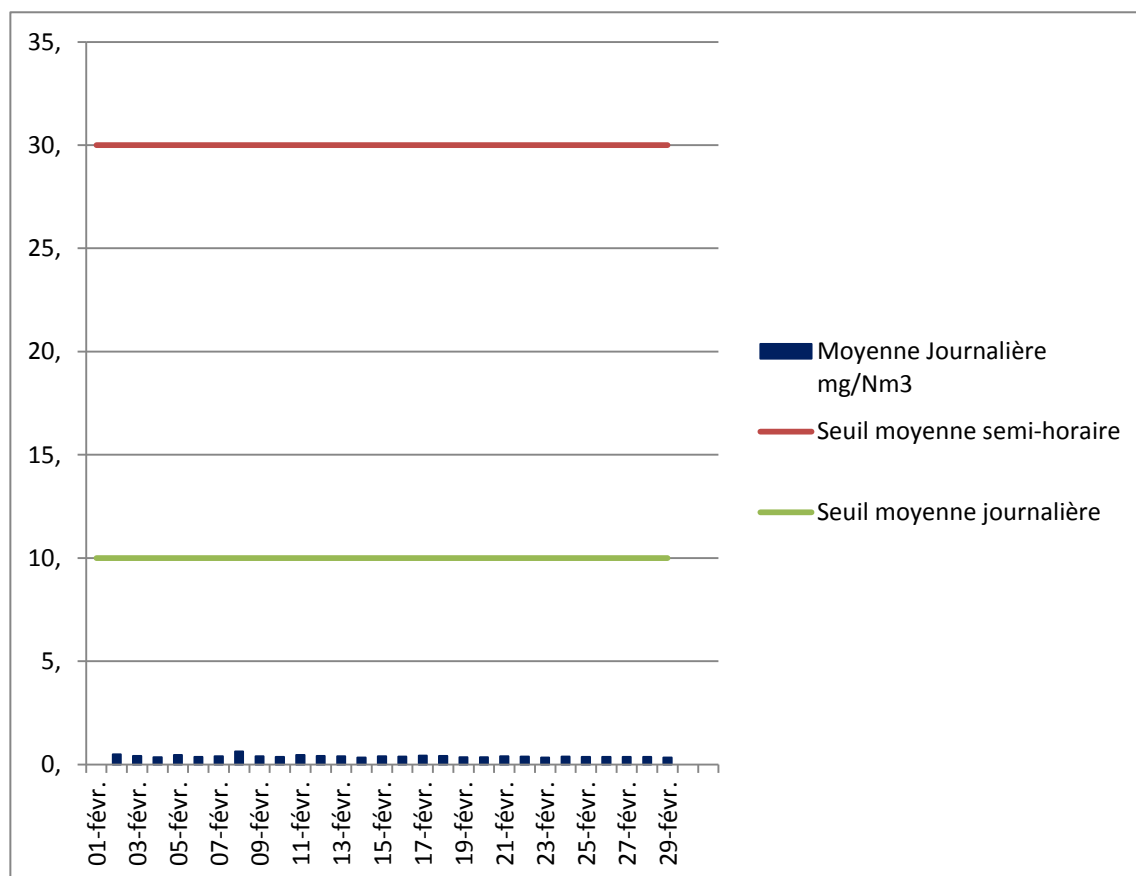


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,	20	10
02-févr.	0,64	20	10
03-févr.	0,54	20	10
04-févr.	0,55	20	10
05-févr.	0,63	20	10
06-févr.	0,47	20	10
07-févr.	0,52	20	10
08-févr.	0,42	20	10
09-févr.	0,36	20	10
10-févr.	0,38	20	10
11-févr.	0,45	20	10
12-févr.	0,29	20	10
13-févr.	0,24	20	10
14-févr.	0,26	20	10
15-févr.	0,42	20	10
16-févr.	0,48	20	10
17-févr.	0,37	20	10
18-févr.	0,42	20	10
19-févr.	0,39	20	10
20-févr.	0,34	20	10
21-févr.	0,26	20	10
22-févr.	0,27	20	10
23-févr.	0,37	20	10
24-févr.	0,39	20	10
25-févr.	0,37	20	10
26-févr.	0,36	20	10
27-févr.	0,36	20	10
28-févr.	0,34	20	10
29-févr.	0,38	20	10

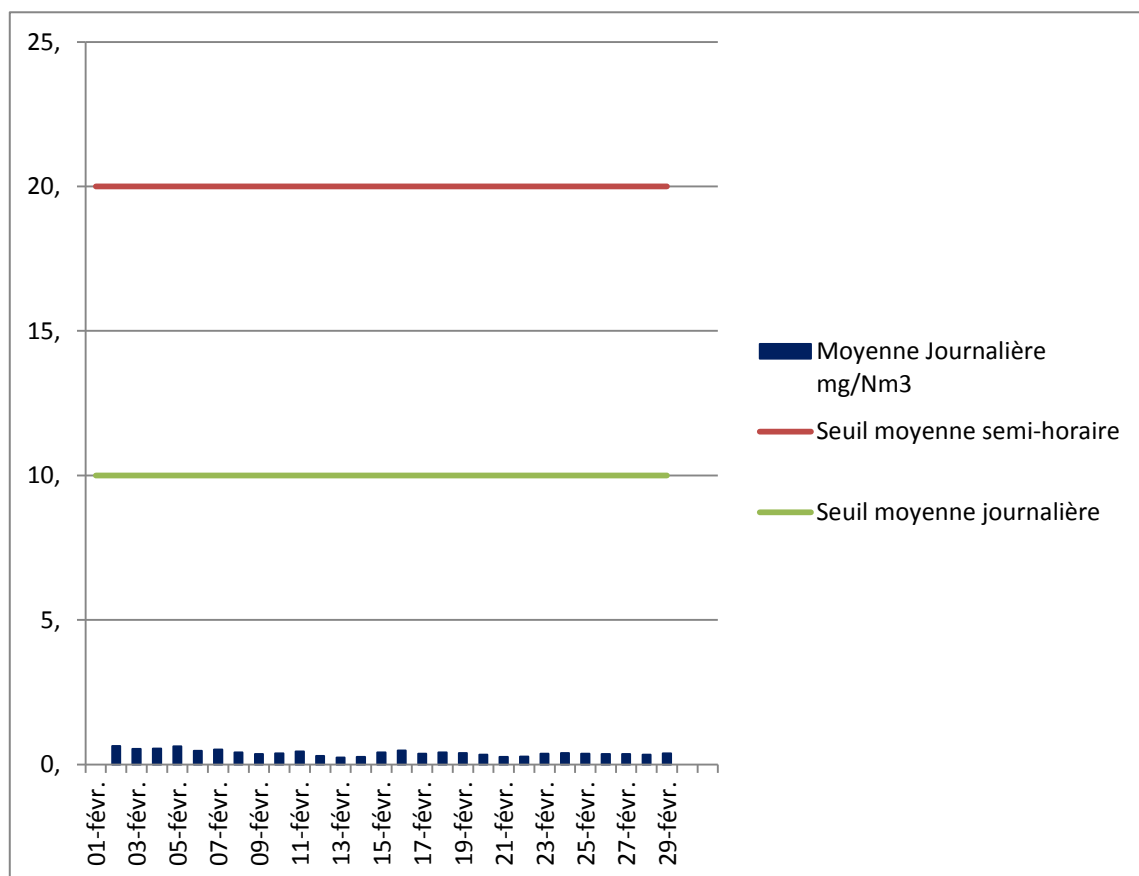


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,	60	10
02-févr.	3,19	60	10
03-févr.	3,7	60	10
04-févr.	3,91	60	10
05-févr.	3,29	60	10
06-févr.	3,76	60	10
07-févr.	2,89	60	10
08-févr.	3,15	60	10
09-févr.	4,28	60	10
10-févr.	4,52	60	10
11-févr.	3,48	60	10
12-févr.	3,43	60	10
13-févr.	3,39	60	10
14-févr.	2,96	60	10
15-févr.	3,4	60	10
16-févr.	3,72	60	10
17-févr.	3,84	60	10
18-févr.	5,22	60	10
19-févr.	3,52	60	10
20-févr.	3,51	60	10
21-févr.	3,12	60	10
22-févr.	3,23	60	10
23-févr.	4,49	60	10
24-févr.	3,82	60	10
25-févr.	3,04	60	10
26-févr.	3,43	60	10
27-févr.	3,41	60	10
28-févr.	3,05	60	10
29-févr.	3,52	60	10

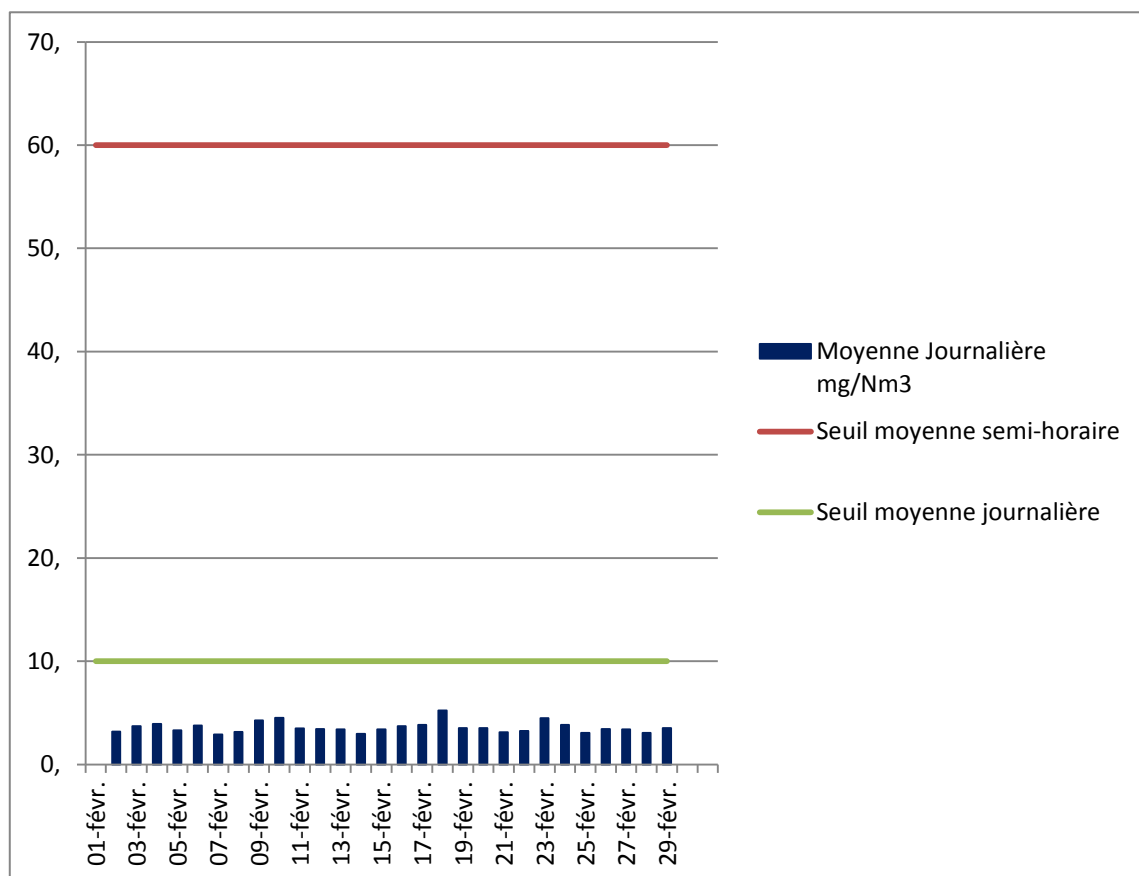


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,	200	50
02-févr.	0,96	200	50
03-févr.	1,39	200	50
04-févr.	0,91	200	50
05-févr.	0,61	200	50
06-févr.	0,59	200	50
07-févr.	0,4	200	50
08-févr.	0,16	200	50
09-févr.	0,33	200	50
10-févr.	0,22	200	50
11-févr.	0,13	200	50
12-févr.	0,12	200	50
13-févr.	0,01	200	50
14-févr.	0,15	200	50
15-févr.	0,21	200	50
16-févr.	0,46	200	50
17-févr.	0,28	200	50
18-févr.	0,28	200	50
19-févr.	0,26	200	50
20-févr.	0,44	200	50
21-févr.	0,62	200	50
22-févr.	0,31	200	50
23-févr.	0,28	200	50
24-févr.	0,03	200	50
25-févr.	0,	200	50
26-févr.	0,07	200	50
27-févr.	0,1	200	50
28-févr.	0,02	200	50
29-févr.	0,06	200	50

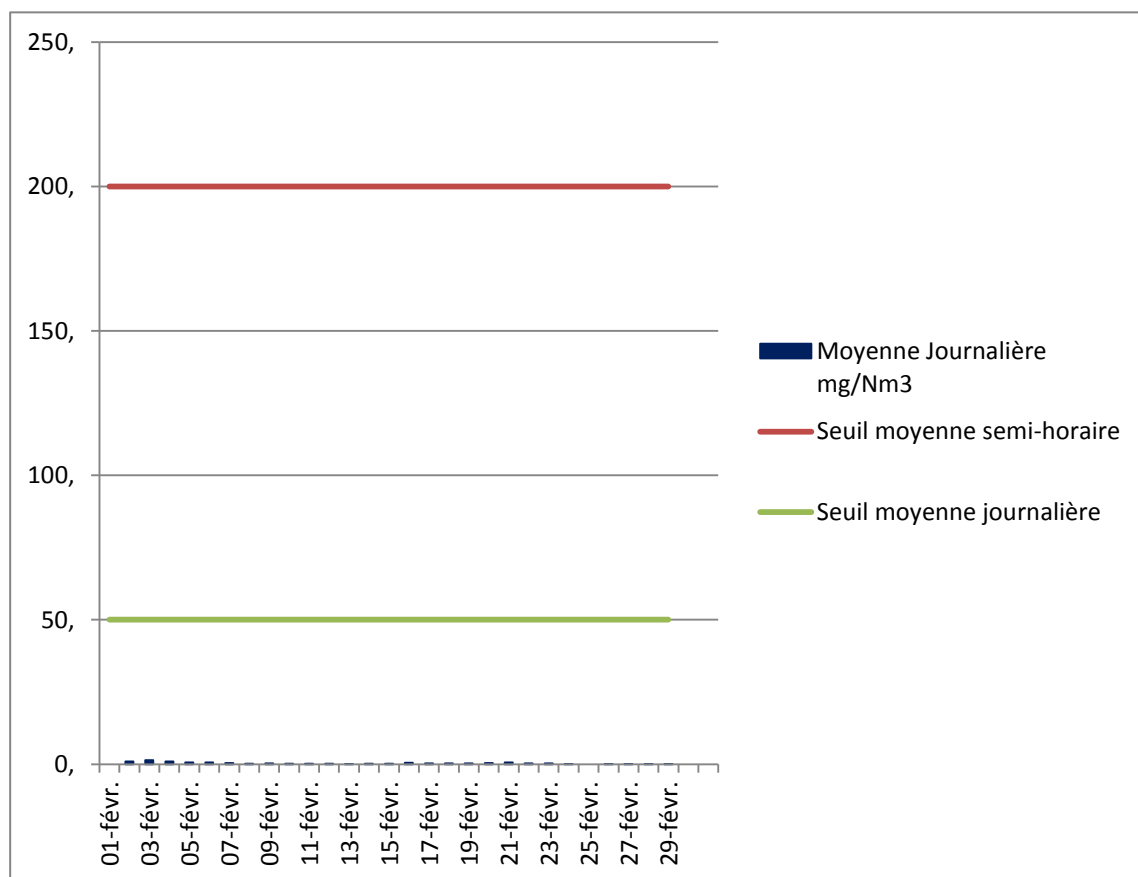

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,	200	80
02-févr.	40,38	200	80
03-févr.	44,11	200	80
04-févr.	37,28	200	80
05-févr.	38,	200	80
06-févr.	38,2	200	80
07-févr.	35,9	200	80
08-févr.	36,27	200	80
09-févr.	49,32	200	80
10-févr.	51,09	200	80
11-févr.	51,97	200	80
12-févr.	49,88	200	80
13-févr.	48,37	200	80
14-févr.	41,87	200	80
15-févr.	43,72	200	80
16-févr.	44,46	200	80
17-févr.	45,37	200	80
18-févr.	47,85	200	80
19-févr.	40,9	200	80
20-févr.	48,23	200	80
21-févr.	45,08	200	80
22-févr.	40,25	200	80
23-févr.	39,3	200	80
24-févr.	41,03	200	80
25-févr.	41,69	200	80
26-févr.	44,14	200	80
27-févr.	39,1	200	80
28-févr.	42,68	200	80
29-févr.	43,54	200	80

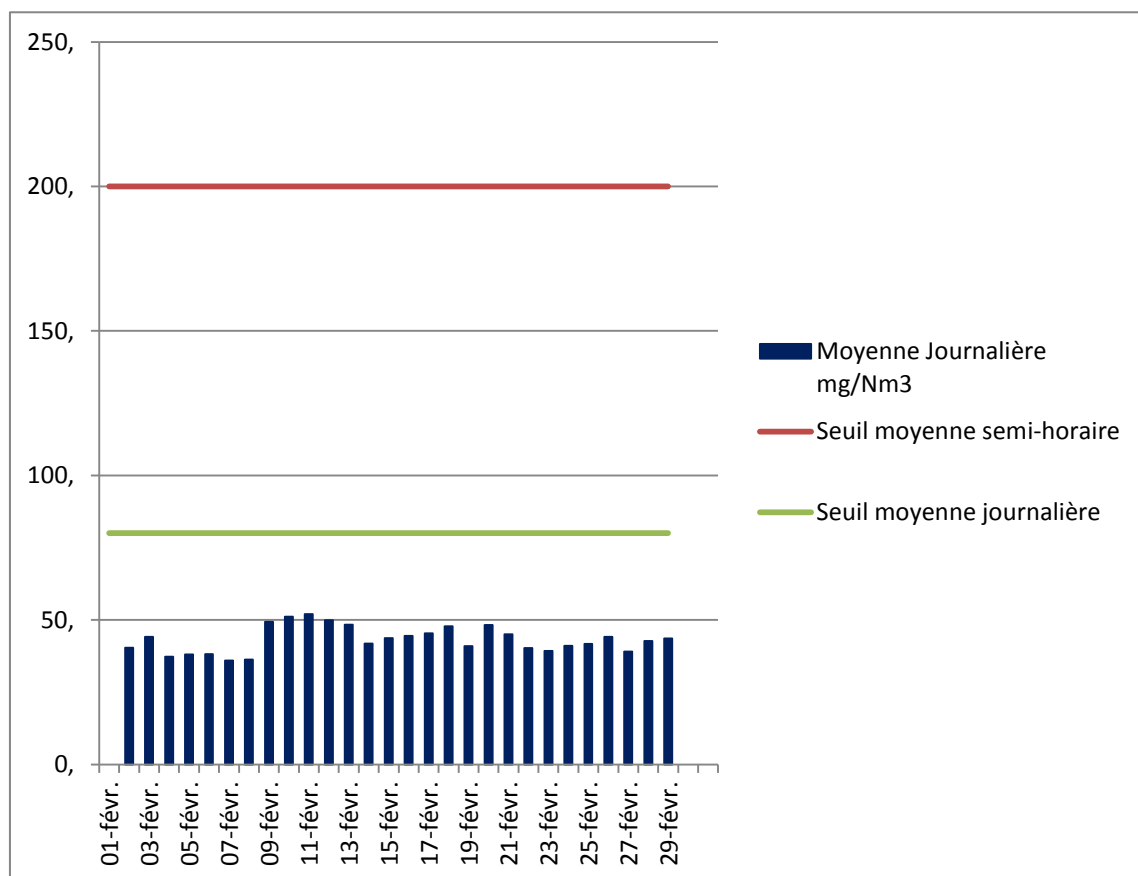

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,	150	50
02-févr.	6,43	150	50
03-févr.	5,24	150	50
04-févr.	3,62	150	50
05-févr.	3,25	150	50
06-févr.	2,84	150	50
07-févr.	3,67	150	50
08-févr.	3,74	150	50
09-févr.	3,73	150	50
10-févr.	3,73	150	50
11-févr.	3,97	150	50
12-févr.	3,57	150	50
13-févr.	3,74	150	50
14-févr.	3,17	150	50
15-févr.	4,03	150	50
16-févr.	3,75	150	50
17-févr.	3,56	150	50
18-févr.	5,18	150	50
19-févr.	2,99	150	50
20-févr.	2,85	150	50
21-févr.	2,73	150	50
22-févr.	2,88	150	50
23-févr.	3,13	150	50
24-févr.	3,29	150	50
25-févr.	3,31	150	50
26-févr.	3,7	150	50
27-févr.	5,17	150	50
28-févr.	3,95	150	50
29-févr.	3,63	150	50

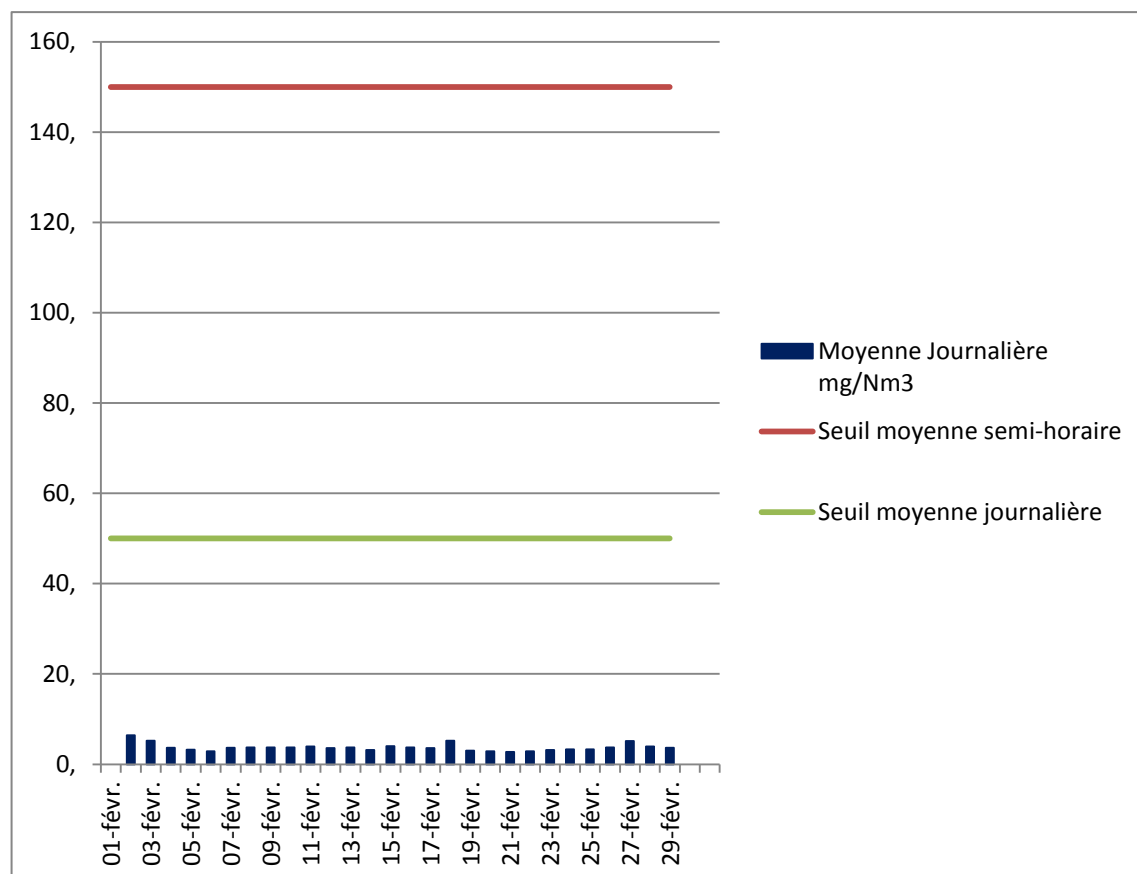

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,		30
02-févr.	0,8		30
03-févr.	0,74		30
04-févr.	0,82		30
05-févr.	0,84		30
06-févr.	0,79		30
07-févr.	0,87		30
08-févr.	0,93		30
09-févr.	0,9		30
10-févr.	0,79		30
11-févr.	0,82		30
12-févr.	0,92		30
13-févr.	0,87		30
14-févr.	0,85		30
15-févr.	0,87		30
16-févr.	0,73		30
17-févr.	0,65		30
18-févr.	0,7		30
19-févr.	0,7		30
20-févr.	0,66		30
21-févr.	0,6		30
22-févr.	0,85		30
23-févr.	0,87		30
24-févr.	0,78		30
25-févr.	0,82		30
26-févr.	0,76		30
27-févr.	0,73		30
28-févr.	0,76		30
29-févr.	0,79		30

