



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Mars 2016

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanés <u>Seuil réglementaire</u> < 0,1 ng – I-TEQ/Nm ³	Année 2016	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	28 déc. - 25 Jan.	0,0005	0,0015
	25 Janv. - 22 Fév.	0,0034	0,0026
	22 Fév. - 21 Mars	0,003	0,0013

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	93,3%
LIGNE 2	96,9%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0,0 h	0,5 h
Indisponibilité	0,5 h	0,5 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0,0 h	0,0 h
Indisponibilité	0,5 h	2 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : mars 2016

Date d'impression 2016 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,41	0,73	3,14	0	45,84	4,51	0,21	8,47	18,76	10,87	53046,2	19,62	1003,54	0,53	0,92	4,02	0	58,45	5,67	0,26	24:00
02-mars	0,42	0,72	3,13	0,08	45,85	6,06	0,21	8,23	18,07	11,1	52233	19,62	991,22	0,53	0,9	3,9	0,08	57,94	7,23	0,26	24:00
03-mars	0,56	0,7	3,11	0	52,86	4,16	0,2	8,54	18,98	10,72	56869,8	20,85	1012,8	0,76	0,95	4,28	0	72,46	5,59	0,27	24:00
04-mars	0,56	0,66	2,94	0	51,68	4,42	0,2	8,49	18,9	10,79	57178,6	21,12	1006,82	0,77	0,91	4,05	0	71,25	5,95	0,27	24:00
05-mars	0,44	0,6	2,9	0	42,27	3,71	0,2	8,21	17,26	11,05	53477,6	19,77	995,83	0,56	0,77	3,66	0	53,86	4,71	0,25	23:44
06-mars	0,4	0,56	2,09	0	42,84	2,79	0,22	8,54	18,36	10,81	54189,9	19,83	1008,87	0,52	0,72	2,73	0	55,85	3,61	0,28	24:00
07-mars	0,39	0,59	3,17	0	40,99	5,02	0,21	8,63	18,75	10,62	55411,3	20,01	1024,4	0,53	0,79	4,21	0	54,66	6,68	0,28	24:00
08-mars	0,46	0,71	4,39	0,11	40,74	5,53	0,2	8,8	19,32	10,44	56243	20,13	1040,58	0,62	0,96	5,95	0,15	55,02	7,41	0,27	24:00
09-mars	0,44	0,69	3,68	0	48,8	4,51	0,21	8,76	19,2	10,46	57090,3	20,45	1033,91	0,6	0,94	5,04	0	66,92	6,18	0,28	24:00
10-mars	0,42	0,7	3,48	0	48,66	3,93	0,2	8,9	19,55	10,33	56744,6	20,16	1038,94	0,57	0,96	4,75	0	66,31	5,35	0,27	24:00
11-mars	0,43	0,68	3,09	0	47,55	3,2	0,2	8,72	19,14	10,54	55534,8	20,05	1028,6	0,57	0,91	4,13	0	63,57	4,18	0,26	24:00
12-mars	0,43	0,7	2,66	0	49,23	3,01	0,2	8,53	18,87	10,8	55007,4	20,29	1014,82	0,56	0,92	3,51	0	65,23	3,91	0,26	24:00
13-mars	0,39	0,66	2,03	0	45,35	3,99	0,19	8,46	18,57	10,85	52786,1	19,43	1012,7	0,49	0,82	2,63	0	57,26	6,98	0,24	23:44
14-mars	0,37	0,68	2,97	0	44,24	4,18	0,2	8,52	18,15	10,78	54529,6	19,87	1005,3	0,48	0,88	3,86	0	57,82	5,39	0,26	23:52
15-mars	0,39	0,65	3,18	0,03	47,45	4,04	0,19	8,71	18,87	10,53	56351	20,24	1027,41	0,53	0,87	4,31	0,04	64,3	5,44	0,26	24:00
16-mars	0,41	0,62	3,22	0	46,43	4,03	0,19	8,69	18,74	10,54	55915,3	20,07	1030,65	0,55	0,83	4,33	0	62,46	5,37	0,26	24:00
17-mars	0,39	0,66	2,95	0	45,42	4,22	0,21	8,52	18,31	10,7	55131,7	19,97	1021,1	0,52	0,87	3,93	0	60,2	5,53	0,28	24:00
18-mars	0,44	0,76	3,31	0,17	44	5,05	0,21	8,36	17,98	10,9	53128,7	19,53	1004,06	0,56	0,96	4,2	0,23	56,36	7,07	0,27	24:00
19-mars	0,48	0,67	3,26	0	44,24	4,75	0,23	8,32	17,92	10,92	55153,6	21,24	1005,12	0,65	0,89	4,33	0	58,92	6,14	0,31	24:00
20-mars	0,34	0,61	2,38	0	40,34	2,73	0,2	8,9	18,8	10,45	54881	19,61	1038,92	0,45	0,8	3,13	0	53,2	3,59	0,27	24:00
21-mars	0,5	0,63	2,86	0	51,75	3,77	0,2	8,55	18,62	10,75	55452,1	20,34	1018,59	0,67	0,84	3,84	0	69,01	4,80	0,27	24:00
22-mars	0,39	0,6	3,12	0	54,87	2,77	0,19	8,8	19,11	10,43	56796,1	20,28	1023,98	0,53	0,82	4,27	0	74,92	3,75	0,26	24:00
23-mars	0,34	0,6	3,49	0	49,4	2,97	0,2	8,89	19,27	10,33	56862,9	20,17	1029,61	0,46	0,82	4,75	0	67,55	4,04	0,27	24:00
24-mars	0,35	0,65	3,41	0	53,42	2,8	0,2	8,88	19,07	10,34	56830,7	20,11	1028,81	0,48	0,89	4,65	0,01	72,95	3,80	0,27	24:00
25-mars	0,4	0,71	3,3	0,03	54,15	2,98	0,22	8,61	18,83	10,69	55444,4	20,27	1016,78	0,54	0,95	4,39	0,04	72,15	3,96	0,29	24:00
26-mars	0,37	0,72	3,24	0	55,16	2,87	0,24	8,58	19	10,73	55519	20,39	1020,19	0,5	0,96	4,32	0	73,52	3,81	0,32	24:00
27-mars	0,38	0,66	2,89	0,01	52,68	2,59	0,21	8,85	19,38	10,52	56771,5	20,53	1031,41	0,5	0,86	3,78	0,01	68,81	3,38	0,28	23:00
28-mars	0,4	0,65	2,99	0	48,96	2,47	0,2	8,71	19,13	10,58	56887,9	20,65	1027,98	0,55	0,89	4,08	0	66,89	3,37	0,28	24:00
29-mars	0,35	0,65	2,8	0,01	45,03	2,19	0,19	8,91	19,81	10,36	56749,9	20,33	1034,8	0,33	0,6	2,58	0,01	41,54	2,01	0,18	16:13
30-mars														0	0	0	0	0	0,00	0,00	0:00
31-mars														0	0	0	0	0	0,00	0,00	0:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,41	0,66	3,08	0,02	47,59	3,77	0,20	8,62	18,78	10,65	55455,80	20,17	1019,92	15,86	25,17	117,64	0,57	1819,40	144,91	7,77	686:33

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	2,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,41	30	10
02-mars	0,42	30	10
03-mars	0,56	30	10
04-mars	0,56	30	10
05-mars	0,44	30	10
06-mars	0,4	30	10
07-mars	0,39	30	10
08-mars	0,46	30	10
09-mars	0,44	30	10
10-mars	0,42	30	10
11-mars	0,43	30	10
12-mars	0,43	30	10
13-mars	0,39	30	10
14-mars	0,37	30	10
15-mars	0,39	30	10
16-mars	0,41	30	10
17-mars	0,39	30	10
18-mars	0,44	30	10
19-mars	0,48	30	10
20-mars	0,34	30	10
21-mars	0,5	30	10
22-mars	0,39	30	10
23-mars	0,34	30	10
24-mars	0,35	30	10
25-mars	0,4	30	10
26-mars	0,37	30	10
27-mars	0,38	30	10
28-mars	0,4	30	10
29-mars	0,35	30	10
30-mars			
31-mars			

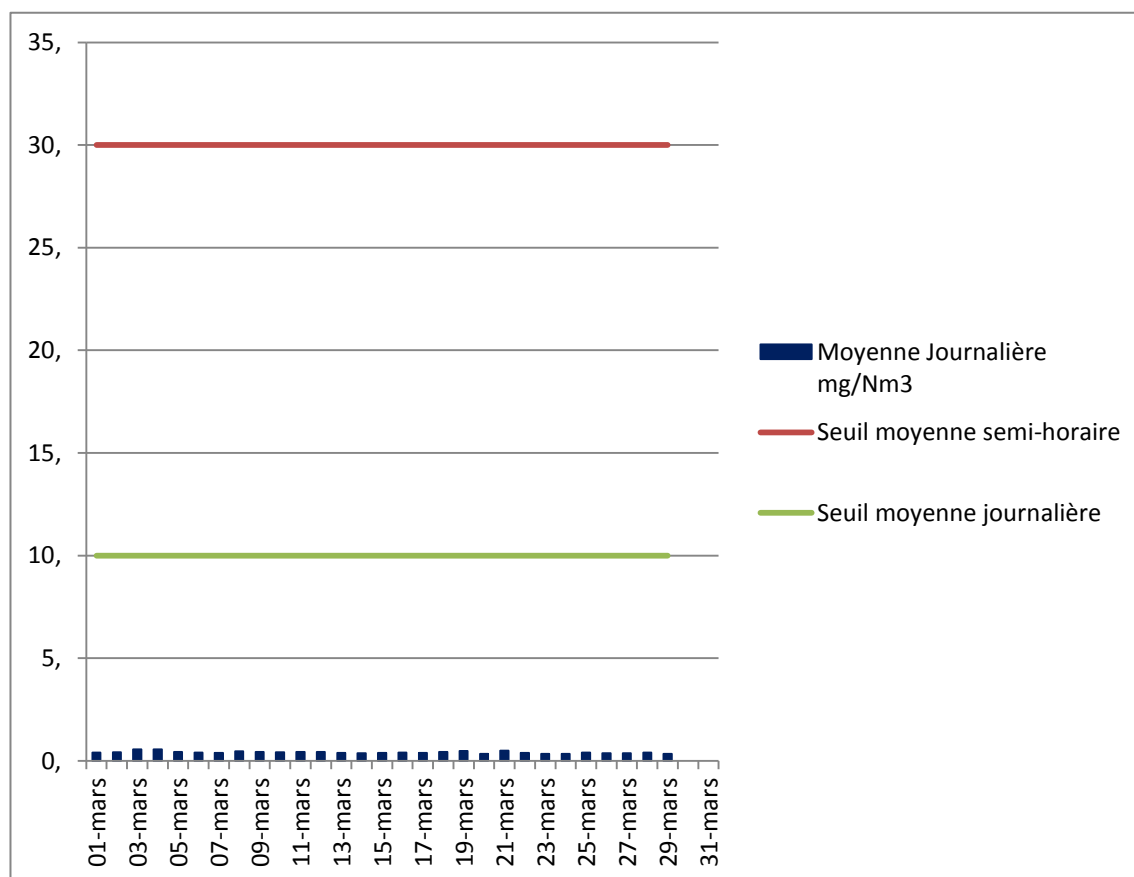


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,73	20	10
02-mars	0,72	20	10
03-mars	0,7	20	10
04-mars	0,66	20	10
05-mars	0,6	20	10
06-mars	0,56	20	10
07-mars	0,59	20	10
08-mars	0,71	20	10
09-mars	0,69	20	10
10-mars	0,7	20	10
11-mars	0,68	20	10
12-mars	0,7	20	10
13-mars	0,66	20	10
14-mars	0,68	20	10
15-mars	0,65	20	10
16-mars	0,62	20	10
17-mars	0,66	20	10
18-mars	0,76	20	10
19-mars	0,67	20	10
20-mars	0,61	20	10
21-mars	0,63	20	10
22-mars	0,6	20	10
23-mars	0,6	20	10
24-mars	0,65	20	10
25-mars	0,71	20	10
26-mars	0,72	20	10
27-mars	0,66	20	10
28-mars	0,65	20	10
29-mars	0,65	20	10
30-mars			
31-mars			

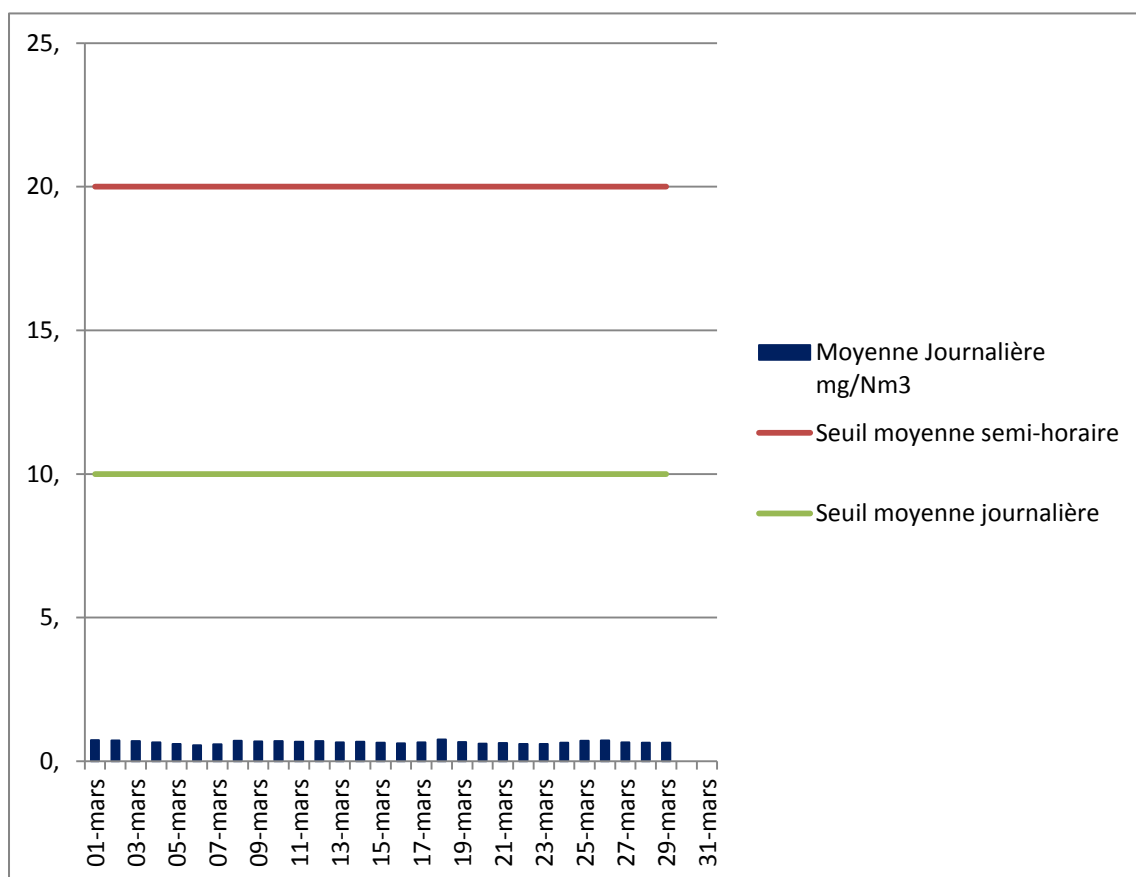

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,14	60	10
02-mars	3,13	60	10
03-mars	3,11	60	10
04-mars	2,94	60	10
05-mars	2,9	60	10
06-mars	2,09	60	10
07-mars	3,17	60	10
08-mars	4,39	60	10
09-mars	3,68	60	10
10-mars	3,48	60	10
11-mars	3,09	60	10
12-mars	2,66	60	10
13-mars	2,03	60	10
14-mars	2,97	60	10
15-mars	3,18	60	10
16-mars	3,22	60	10
17-mars	2,95	60	10
18-mars	3,31	60	10
19-mars	3,26	60	10
20-mars	2,38	60	10
21-mars	2,86	60	10
22-mars	3,12	60	10
23-mars	3,49	60	10
24-mars	3,41	60	10
25-mars	3,3	60	10
26-mars	3,24	60	10
27-mars	2,89	60	10
28-mars	2,99	60	10
29-mars	2,8	60	10
30-mars			
31-mars			

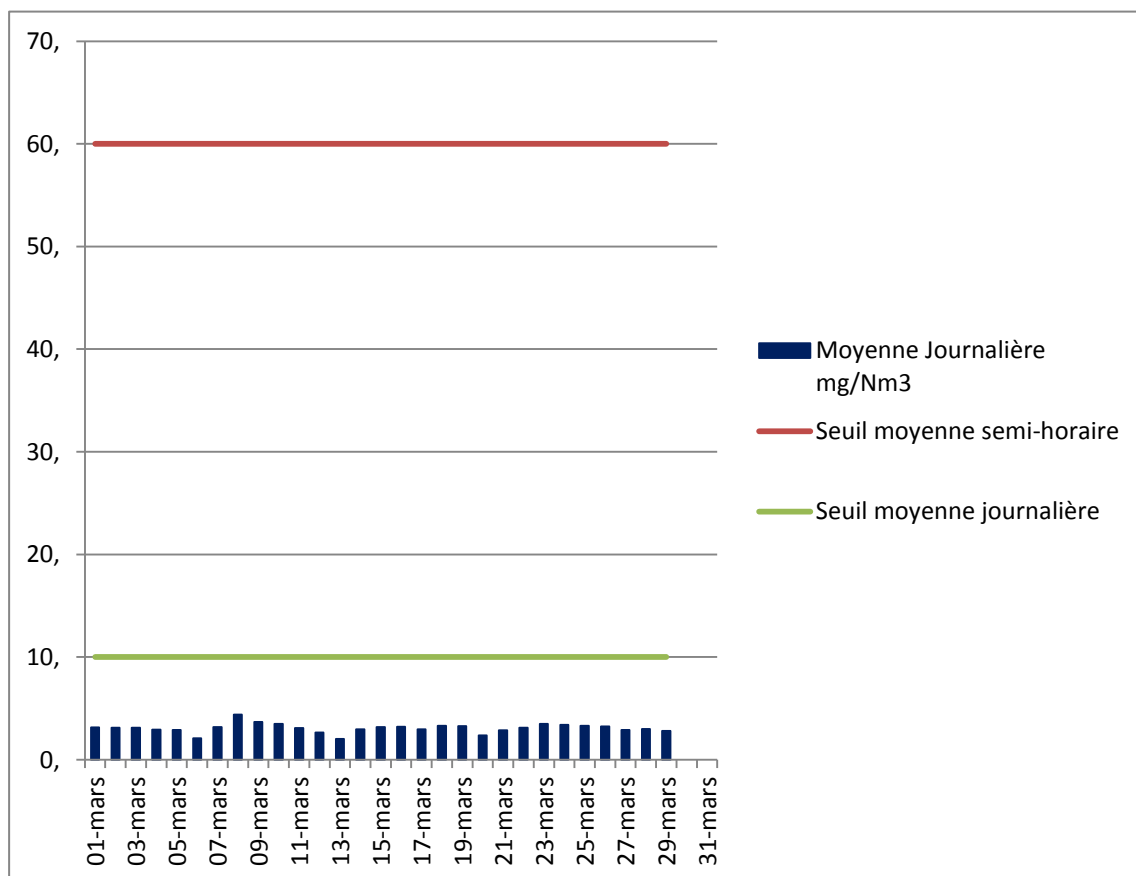


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,	200	50
02-mars	0,08	200	50
03-mars	0,	200	50
04-mars	0,	200	50
05-mars	0,	200	50
06-mars	0,	200	50
07-mars	0,	200	50
08-mars	0,11	200	50
09-mars	0,	200	50
10-mars	0,	200	50
11-mars	0,	200	50
12-mars	0,	200	50
13-mars	0,	200	50
14-mars	0,	200	50
15-mars	0,03	200	50
16-mars	0,	200	50
17-mars	0,	200	50
18-mars	0,17	200	50
19-mars	0,	200	50
20-mars	0,	200	50
21-mars	0,	200	50
22-mars	0,	200	50
23-mars	0,	200	50
24-mars	0,	200	50
25-mars	0,03	200	50
26-mars	0,	200	50
27-mars	0,01	200	50
28-mars	0,	200	50
29-mars	0,01	200	50
30-mars			
31-mars			

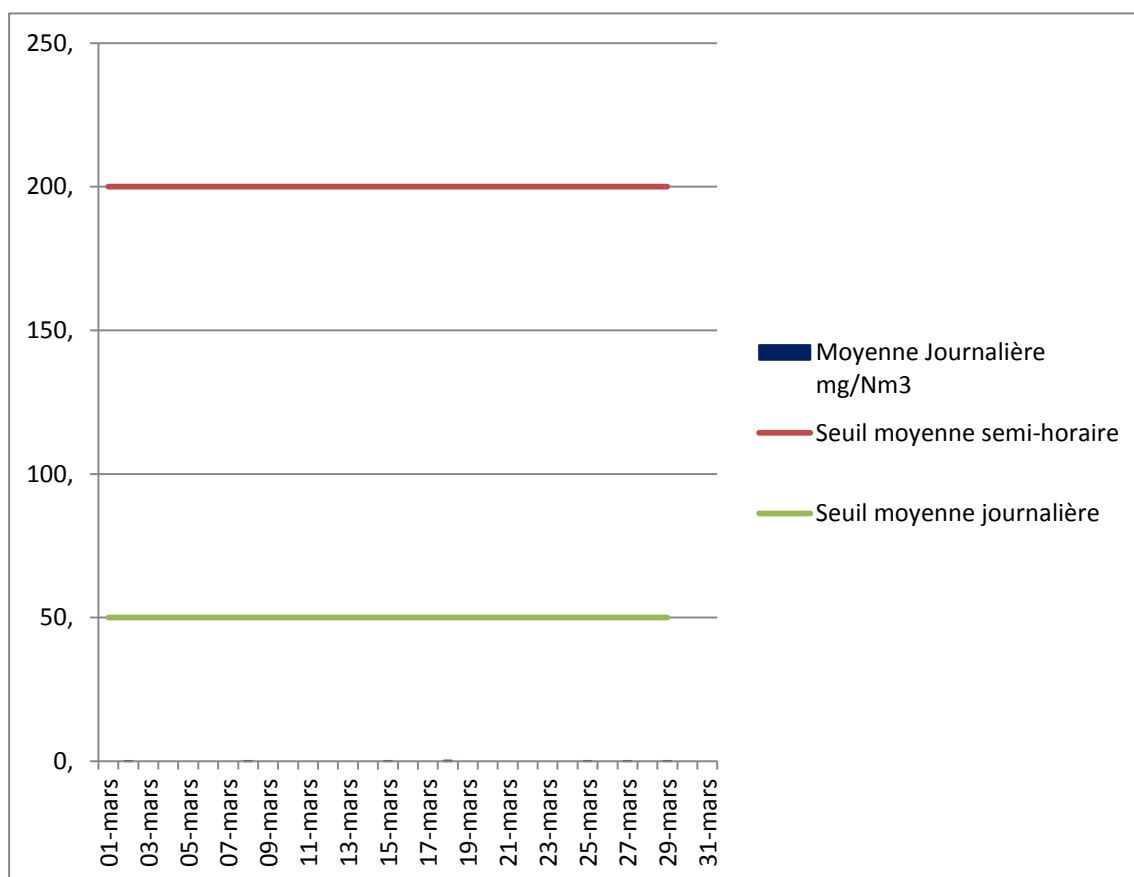


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	45,84	200	80
02-mars	45,85	200	80
03-mars	52,86	200	80
04-mars	51,68	200	80
05-mars	42,27	200	80
06-mars	42,84	200	80
07-mars	40,99	200	80
08-mars	40,74	200	80
09-mars	48,8	200	80
10-mars	48,66	200	80
11-mars	47,55	200	80
12-mars	49,23	200	80
13-mars	45,35	200	80
14-mars	44,24	200	80
15-mars	47,45	200	80
16-mars	46,43	200	80
17-mars	45,42	200	80
18-mars	44,	200	80
19-mars	44,24	200	80
20-mars	40,34	200	80
21-mars	51,75	200	80
22-mars	54,87	200	80
23-mars	49,4	200	80
24-mars	53,42	200	80
25-mars	54,15	200	80
26-mars	55,16	200	80
27-mars	52,68	200	80
28-mars	48,96	200	80
29-mars	45,03	200	80
30-mars			
31-mars			

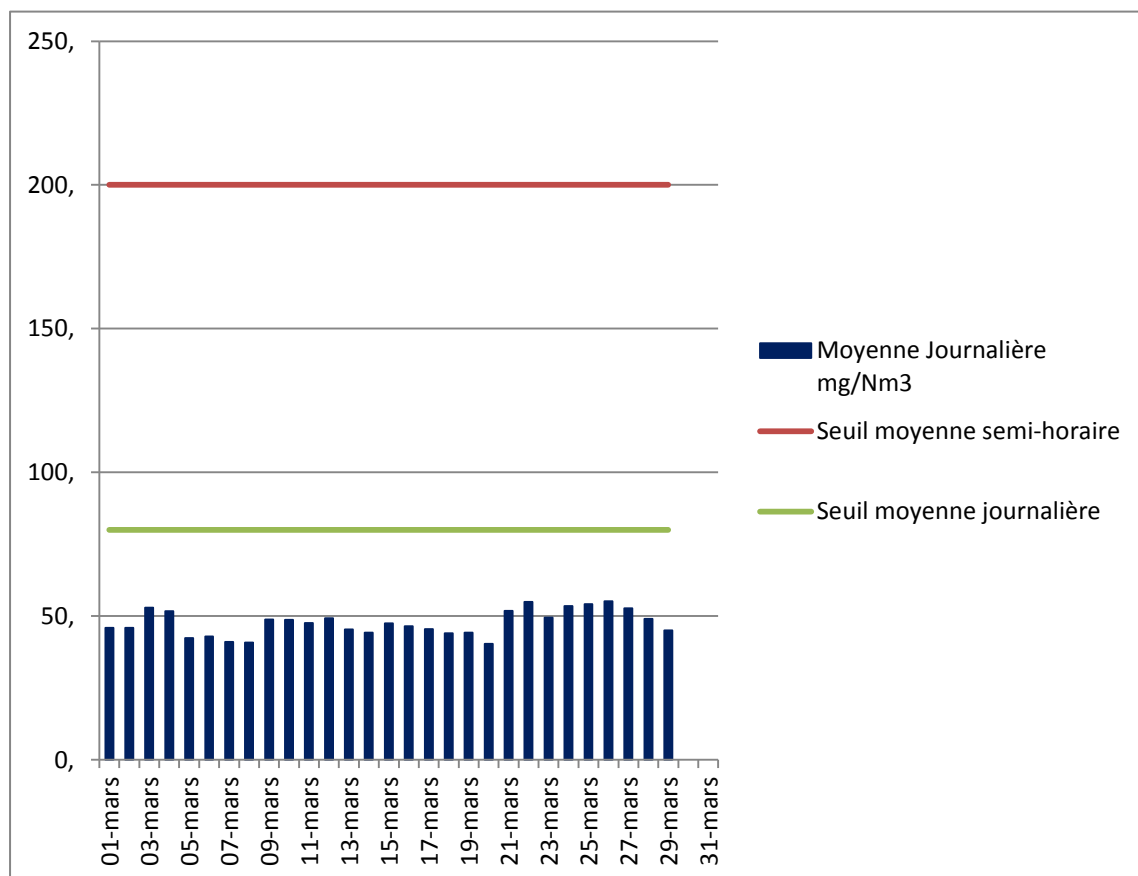

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	4,51	150	50
02-mars	6,06	150	50
03-mars	4,16	150	50
04-mars	4,42	150	50
05-mars	3,71	150	50
06-mars	2,79	150	50
07-mars	5,02	150	50
08-mars	5,53	150	50
09-mars	4,51	150	50
10-mars	3,93	150	50
11-mars	3,2	150	50
12-mars	3,01	150	50
13-mars	3,99	150	50
14-mars	4,18	150	50
15-mars	4,04	150	50
16-mars	4,03	150	50
17-mars	4,22	150	50
18-mars	5,05	150	50
19-mars	4,75	150	50
20-mars	2,73	150	50
21-mars	3,77	150	50
22-mars	2,77	150	50
23-mars	2,97	150	50
24-mars	2,8	150	50
25-mars	2,98	150	50
26-mars	2,87	150	50
27-mars	2,59	150	50
28-mars	2,47	150	50
29-mars	2,19	150	50
30-mars			
31-mars			

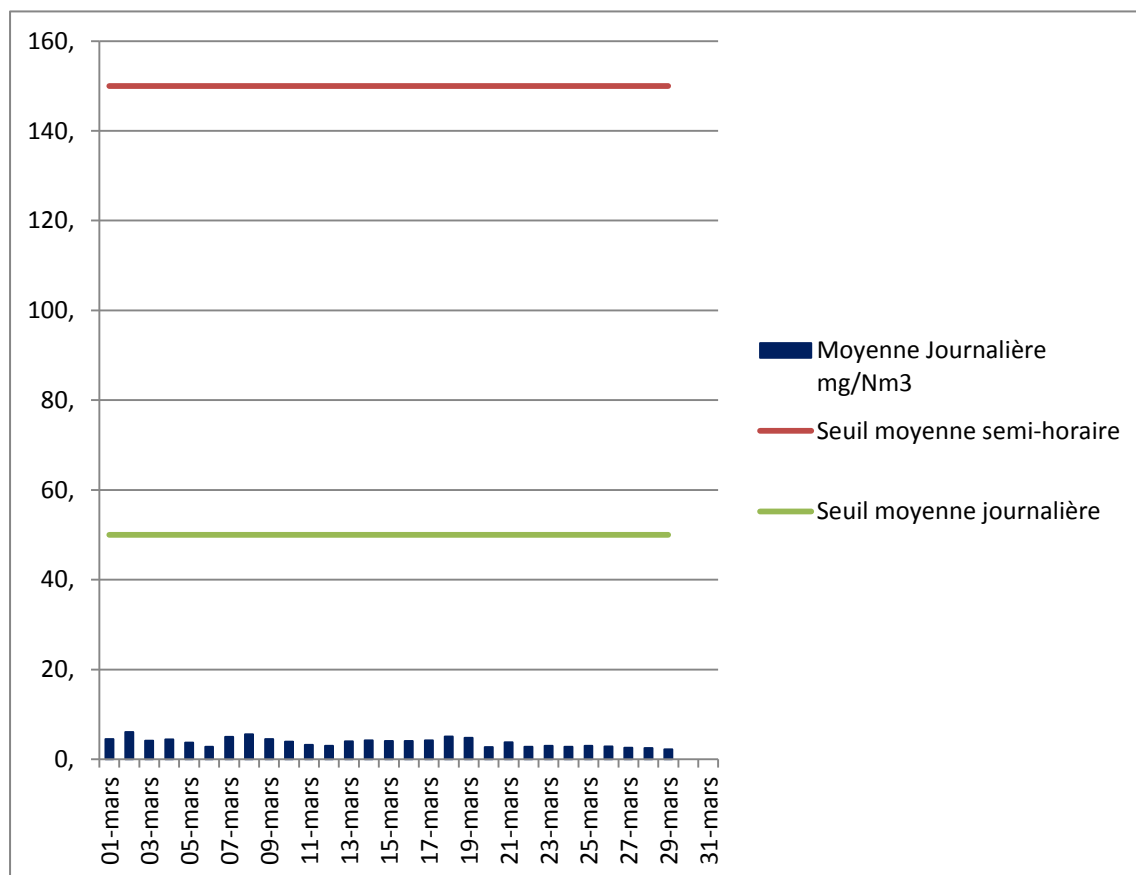

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,21		30
02-mars	0,21		30
03-mars	0,2		30
04-mars	0,2		30
05-mars	0,2		30
06-mars	0,22		30
07-mars	0,21		30
08-mars	0,2		30
09-mars	0,21		30
10-mars	0,2		30
11-mars	0,2		30
12-mars	0,2		30
13-mars	0,19		30
14-mars	0,2		30
15-mars	0,19		30
16-mars	0,19		30
17-mars	0,21		30
18-mars	0,21		30
19-mars	0,23		30
20-mars	0,2		30
21-mars	0,2		30
22-mars	0,19		30
23-mars	0,2		30
24-mars	0,2		30
25-mars	0,22		30
26-mars	0,24		30
27-mars	0,21		30
28-mars	0,2		30
29-mars	0,19		30
30-mars			
31-mars			

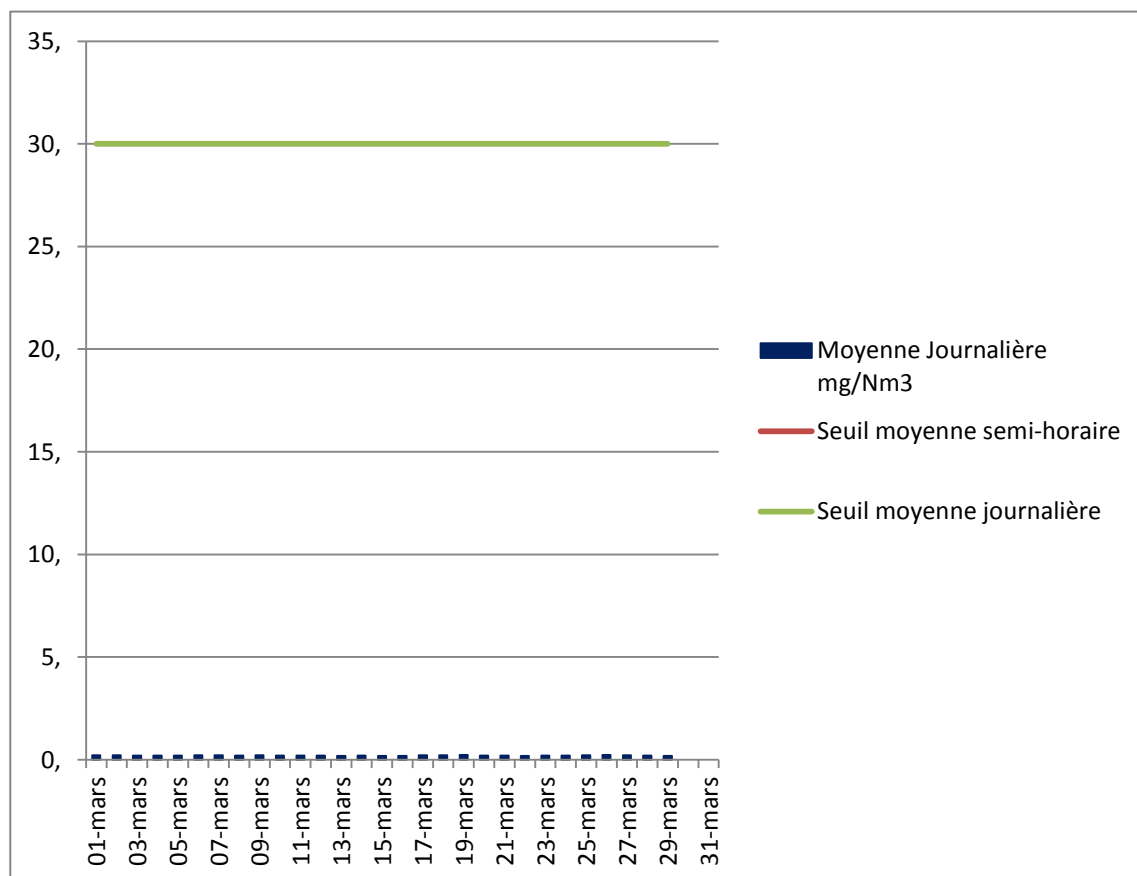

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : mars 2016

Date d'impression 2016 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,34	0,42	3,44	0,02	42,44	3,89	0,79	9,7	20,32	9,69	59991,5	20,39	1033,48	0,49	0,61	4,96	0,02	61,24	5,56	1,13	24:00
02-mars	0,35	0,31	3,72	0,19	41,1	3,73	0,84	10,03	20,39	9,35	60810,2	20,08	1050,27	0,5	0,44	5,44	0,29	60,42	5,37	1,21	24:00
03-mars	0,35	0,31	3,14	0,01	44,46	3,65	0,89	9,44	19,65	9,86	61275,9	20,97	1027,47	0,51	0,46	4,61	0,02	65,42	5,33	1,3	23:58
04-mars	0,33	0,2	3,06	0,01	40,65	3,94	0,84	9,5	19,8	9,8	62337,7	21,29	1036,93	0,5	0,3	4,58	0,01	60,93	5,87	1,26	24:00
05-mars	0,34	0,21	3,13	0,03	36,65	3,64	0,8	9,42	19,07	9,85	61767	20,94	1038,07	0,51	0,31	4,65	0,04	54,38	5,36	1,19	24:00
06-mars	0,35	0,21	3,03	0,11	36,57	2,61	0,79	9,74	19,71	9,66	60839,4	20,43	1049,07	0,51	0,31	4,42	0,15	53,41	3,8	1,15	24:00
07-mars	0,39	0,23	3,24	0,08	37,07	3,37	0,85	9,39	19,38	9,89	59940,7	20,44	1025,03	0,56	0,33	4,6	0,12	53,55	4,81	1,22	24:00
08-mars	0,36	0,31	2,86	0,1	36,07	5,33	0,65	9,52	19,59	9,79	60296,7	20,45	1029,71	0,52	0,45	4,19	0,16	52,43	7,41	0,95	24:00
09-mars	0,34	0,26	1	0	36,03	4,96	0,69	9,64	19,38	9,66	59710,3	19,96	1031,39	0,48	0,37	1,43	0	51,9	6,89	0,98	24:00
10-mars	0,37	0,3	3,35	0,2	36,65	4,6	0,9	9,65	19,24	9,66	60679,4	20,25	1028,44	0,54	0,44	4,89	0,31	53,49	6,65	1,3	24:00
11-mars	0,38	0,25	3,57	0,21	34,86	4,18	0,9	9,37	18,41	9,96	58262,2	19,76	1026,99	0,53	0,34	5,01	0,3	48,78	5,8	1,25	24:00
12-mars	0,38	0,24	3,33	0,09	36,09	4,37	0,81	9,31	18,19	10,03	57888,3	19,69	1018,37	0,52	0,34	4,64	0,14	50,32	5,92	1,12	24:00
13-mars	0,36	0,27	3,1	0,12	37,38	3,7	1,04	9,58	19,14	9,78	60787,3	21,53	1036,1	0,53	0,39	4,54	0,19	54,5	5,43	1,55	24:00
14-mars	0,37	0,44	3,46	0,83	39,34	5,84	0,63	9,14	18,42	10,13	59658,5	20,69	998,2	0,52	0,64	4,87	1,25	55,39	9,18	0,88	23:25
15-mars	0,4	0,23	3,62	0,08	41,23	4,55	0,76	8,89	18,16	10,44	60974,8	21,63	993,09	0,59	0,33	5,28	0,12	60,43	6,61	1,11	24:00
16-mars	0,35	0,23	3,8	0,1	39,35	4,13	0,68	9	18,13	10,31	60372,4	21,12	1004,86	0,51	0,34	5,48	0,15	57,14	5,96	0,98	24:00
17-mars	0,38	0,24	3,64	0,2	34,47	3,94	0,7	9,14	17,93	10,15	59081,2	20,29	1020,19	0,53	0,34	5,16	0,3	48,87	5,57	0,99	24:00
18-mars	0,35	0,31	4,07	0,35	33,77	3,99	0,79	9,49	18,58	9,84	59839,1	20,12	1041,04	0,51	0,44	5,82	0,5	48,49	5,71	1,13	24:00
19-mars	0,36	0,3	3,36	0,37	38,42	3,07	0,79	9,65	18,81	9,7	60454,8	20,13	1043,54	0,52	0,44	4,89	0,56	56	4,42	1,14	24:00
20-mars	0,35	0,25	2,99	0,1	35,17	2,65	0,71	9,6	18,68	9,83	59708,4	20,08	1040,34	0,49	0,36	4,29	0,15	50,46	3,77	1,02	24:00
21-mars	0,36	0,26	2,99	0,19	36,69	4,14	0,62	8,98	17,33	10,3	55235,4	19,02	994,3	0,45	0,33	3,8	0,26	46,19	5,14	0,77	22:41
22-mars	0,35	0,2	3,66	0,35	41,03	4,3	0,74	9,63	18,11	9,65	59183,7	19,43	1020,89	0,5	0,28	5,24	0,53	58,89	6,01	1,06	24:00
23-mars	0,35	0,18	3,73	0,35	41,57	3,9	0,88	9,85	18,77	9,47	59950,3	19,57	1033,87	0,5	0,25	5,35	0,5	59,92	5,59	1,26	24:00
24-mars	0,37	0,2	3,59	0,31	37,75	3,34	0,84	9,62	18,26	9,69	58855	19,44	1029,15	0,52	0,28	5,06	0,44	53,37	4,71	1,19	24:00
25-mars	0,33	0,14	3,84	0,34	38,37	3,35	0,74	9,72	18,64	9,64	58743,7	19,43	1029,11	0,46	0,2	5,41	0,48	54,16	4,71	1,04	24:00
26-mars	0,34	0,12	3,59	0,34	39,56	3,13	0,66	9,84	19,13	9,52	59128,5	19,48	1029,49	0,48	0,17	5,1	0,49	56,13	4,44	0,94	24:00
27-mars	0,4	0,12	3,28	0,75	39,02	3,05	0,73	9,96	19,16	9,47	59147	19,39	1029,86	0,54	0,16	4,47	1,05	53,11	4,14	0,99	23:00
28-mars	0,36	0,11	3,4	0,36	35,03	3,19	0,87	9,82	19,12	9,52	59795,9	19,69	1029,29	0,51	0,15	4,88	0,53	50,29	4,56	1,25	24:00
29-mars	0,32	0,14	2,91	0,7	35,44	3,25	0,83	9,72	19,15	9,56	57282,4	18,87	1015,22	0,3	0,13	2,74	0,66	33,38	2,87	0,77	16:13
30-mars														0	0	0	0	0	0	0	0:00
31-mars														0	0	0	0	0	0	0	0:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,36	0,24	3,31	0,24	38,01	3,85	0,79	9,53	18,92	9,80	59724,10	20,16	1027,03	14,65	9,93	135,79	9,72	1562,98	157,59	32,14	685:17

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,5	1,0	0,5	1,5	0,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,34	30	10
02-mars	0,35	30	10
03-mars	0,35	30	10
04-mars	0,33	30	10
05-mars	0,34	30	10
06-mars	0,35	30	10
07-mars	0,39	30	10
08-mars	0,36	30	10
09-mars	0,34	30	10
10-mars	0,37	30	10
11-mars	0,38	30	10
12-mars	0,38	30	10
13-mars	0,36	30	10
14-mars	0,37	30	10
15-mars	0,4	30	10
16-mars	0,35	30	10
17-mars	0,38	30	10
18-mars	0,35	30	10
19-mars	0,36	30	10
20-mars	0,35	30	10
21-mars	0,36	30	10
22-mars	0,35	30	10
23-mars	0,35	30	10
24-mars	0,37	30	10
25-mars	0,33	30	10
26-mars	0,34	30	10
27-mars	0,4	30	10
28-mars	0,36	30	10
29-mars	0,32	30	10
30-mars			
31-mars			

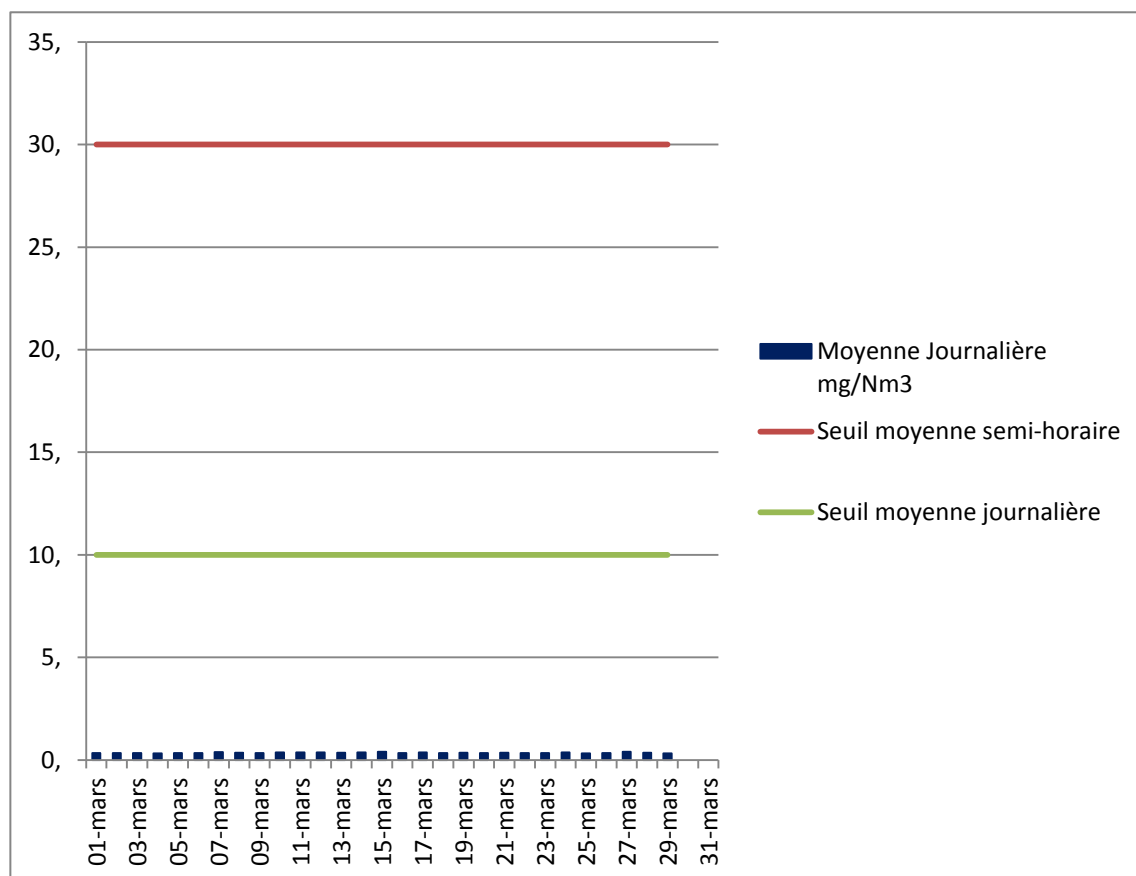


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,42	20	10
02-mars	0,31	20	10
03-mars	0,31	20	10
04-mars	0,2	20	10
05-mars	0,21	20	10
06-mars	0,21	20	10
07-mars	0,23	20	10
08-mars	0,31	20	10
09-mars	0,26	20	10
10-mars	0,3	20	10
11-mars	0,25	20	10
12-mars	0,24	20	10
13-mars	0,27	20	10
14-mars	0,44	20	10
15-mars	0,23	20	10
16-mars	0,23	20	10
17-mars	0,24	20	10
18-mars	0,31	20	10
19-mars	0,3	20	10
20-mars	0,25	20	10
21-mars	0,26	20	10
22-mars	0,2	20	10
23-mars	0,18	20	10
24-mars	0,2	20	10
25-mars	0,14	20	10
26-mars	0,12	20	10
27-mars	0,12	20	10
28-mars	0,11	20	10
29-mars	0,14	20	10
30-mars			
31-mars			

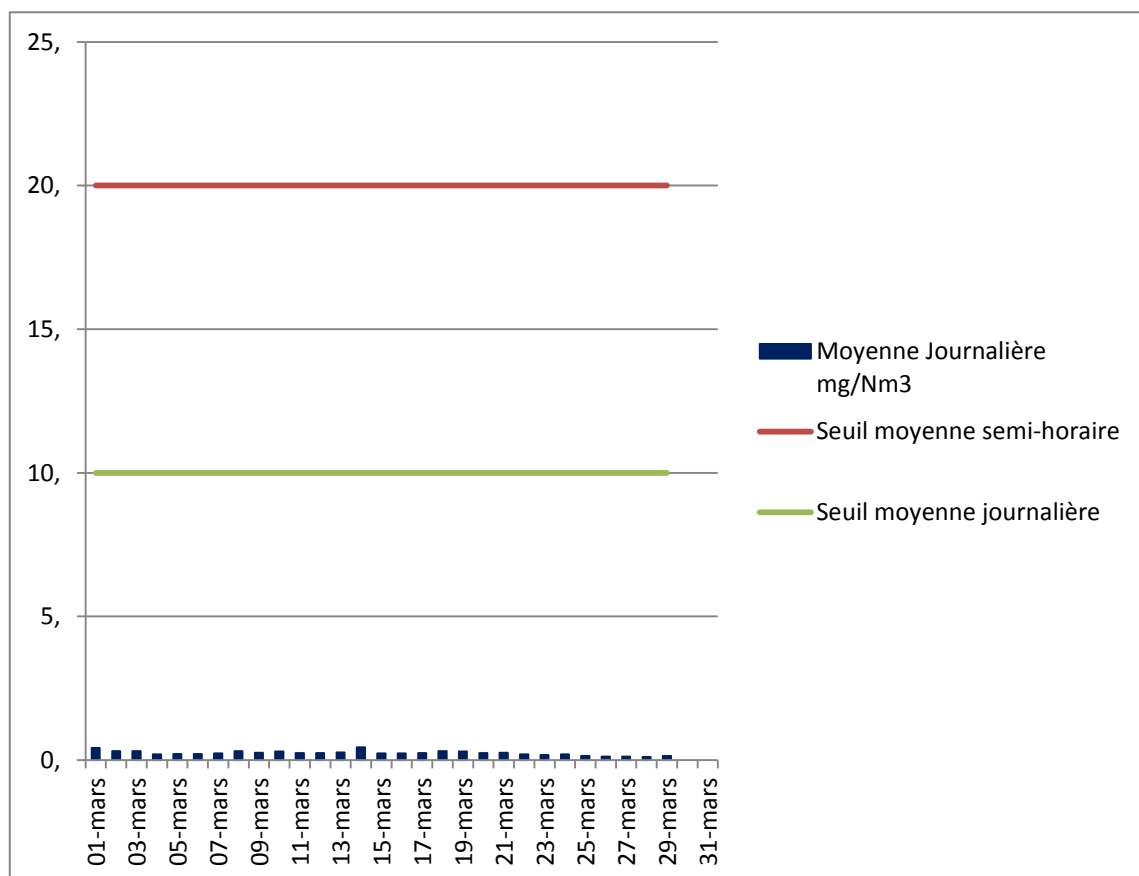


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,44	60	10
02-mars	3,72	60	10
03-mars	3,14	60	10
04-mars	3,06	60	10
05-mars	3,13	60	10
06-mars	3,03	60	10
07-mars	3,24	60	10
08-mars	2,86	60	10
09-mars	1,	60	10
10-mars	3,35	60	10
11-mars	3,57	60	10
12-mars	3,33	60	10
13-mars	3,1	60	10
14-mars	3,46	60	10
15-mars	3,62	60	10
16-mars	3,8	60	10
17-mars	3,64	60	10
18-mars	4,07	60	10
19-mars	3,36	60	10
20-mars	2,99	60	10
21-mars	2,99	60	10
22-mars	3,66	60	10
23-mars	3,73	60	10
24-mars	3,59	60	10
25-mars	3,84	60	10
26-mars	3,59	60	10
27-mars	3,28	60	10
28-mars	3,4	60	10
29-mars	2,91	60	10
30-mars			
31-mars			

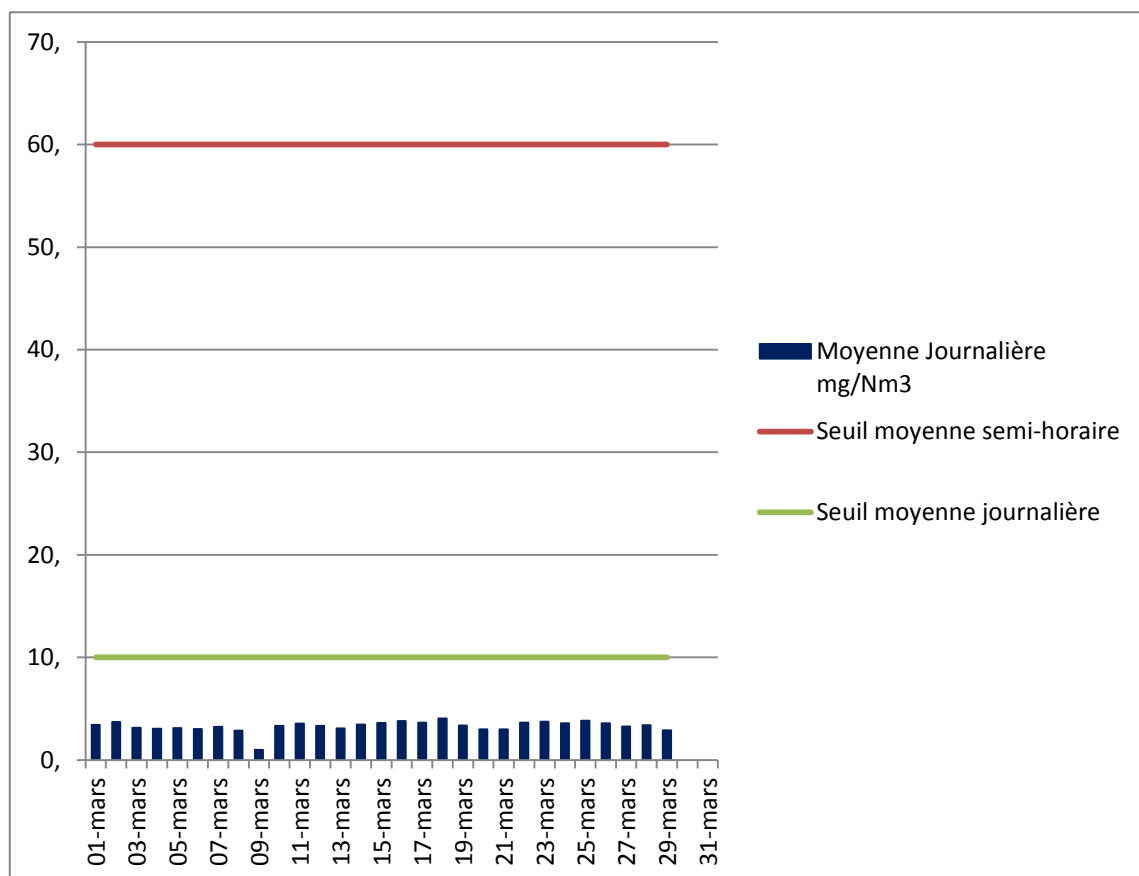


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,02	200	50
02-mars	0,19	200	50
03-mars	0,01	200	50
04-mars	0,01	200	50
05-mars	0,03	200	50
06-mars	0,11	200	50
07-mars	0,08	200	50
08-mars	0,1	200	50
09-mars	0,	200	50
10-mars	0,2	200	50
11-mars	0,21	200	50
12-mars	0,09	200	50
13-mars	0,12	200	50
14-mars	0,83	200	50
15-mars	0,08	200	50
16-mars	0,1	200	50
17-mars	0,2	200	50
18-mars	0,35	200	50
19-mars	0,37	200	50
20-mars	0,1	200	50
21-mars	0,19	200	50
22-mars	0,35	200	50
23-mars	0,35	200	50
24-mars	0,31	200	50
25-mars	0,34	200	50
26-mars	0,34	200	50
27-mars	0,75	200	50
28-mars	0,36	200	50
29-mars	0,7	200	50
30-mars			
31-mars			

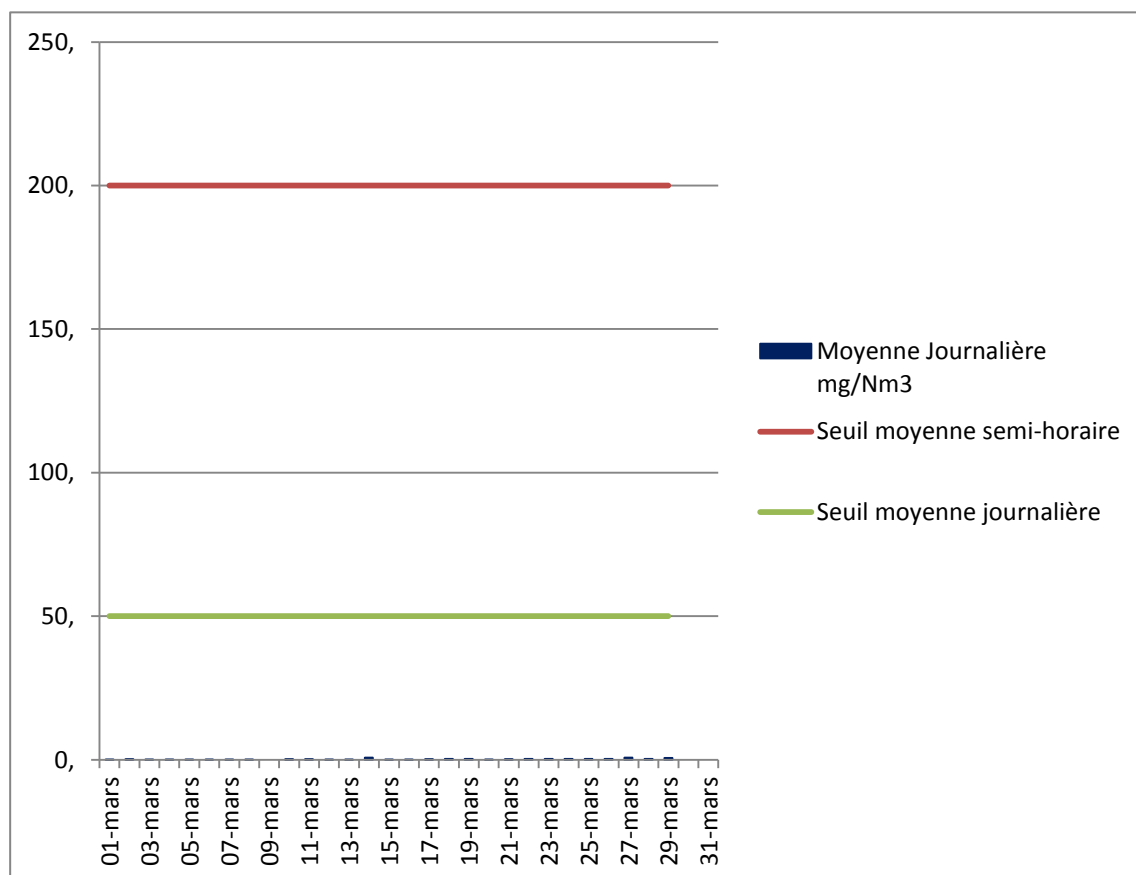

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	42,44	200	80
02-mars	41,1	200	80
03-mars	44,46	200	80
04-mars	40,65	200	80
05-mars	36,65	200	80
06-mars	36,57	200	80
07-mars	37,07	200	80
08-mars	36,07	200	80
09-mars	36,03	200	80
10-mars	36,65	200	80
11-mars	34,86	200	80
12-mars	36,09	200	80
13-mars	37,38	200	80
14-mars	39,34	200	80
15-mars	41,23	200	80
16-mars	39,35	200	80
17-mars	34,47	200	80
18-mars	33,77	200	80
19-mars	38,42	200	80
20-mars	35,17	200	80
21-mars	36,69	200	80
22-mars	41,03	200	80
23-mars	41,57	200	80
24-mars	37,75	200	80
25-mars	38,37	200	80
26-mars	39,56	200	80
27-mars	39,02	200	80
28-mars	35,03	200	80
29-mars	35,44	200	80
30-mars			
31-mars			

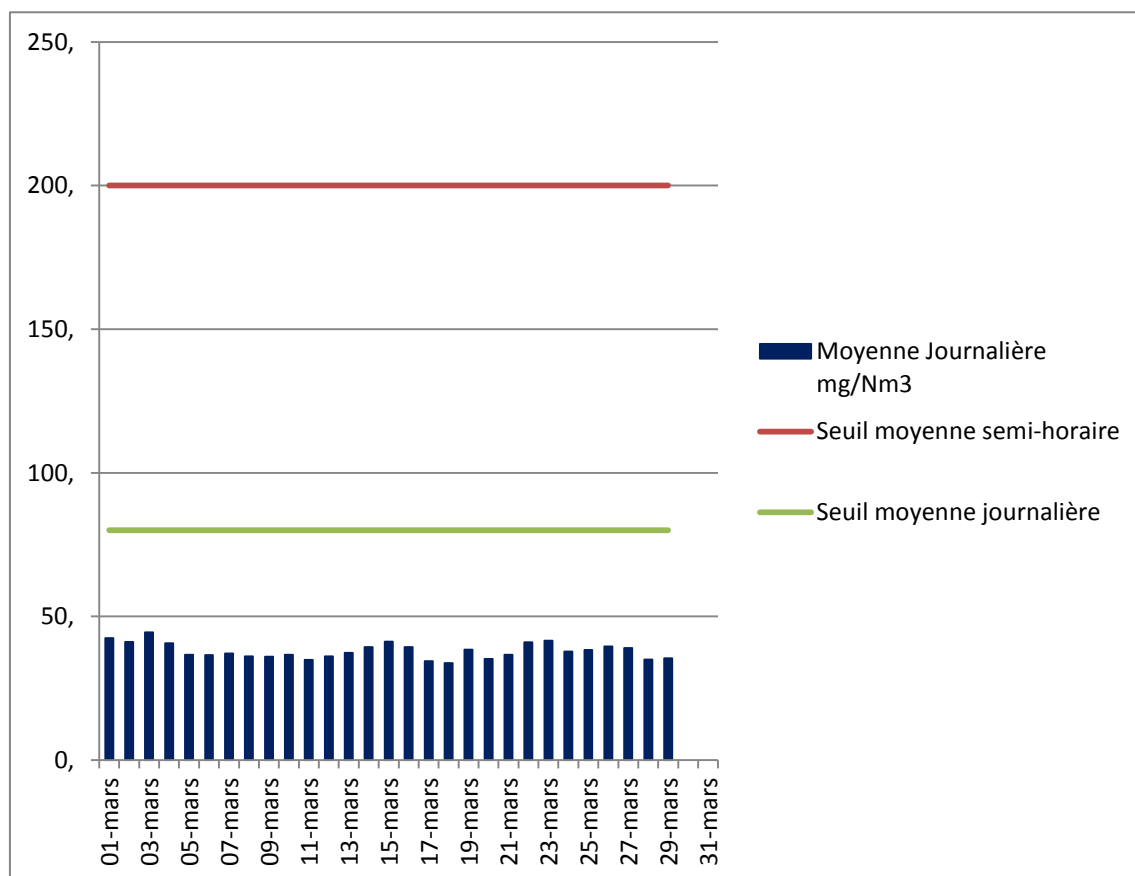

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,89	150	50
02-mars	3,73	150	50
03-mars	3,65	150	50
04-mars	3,94	150	50
05-mars	3,64	150	50
06-mars	2,61	150	50
07-mars	3,37	150	50
08-mars	5,33	150	50
09-mars	4,96	150	50
10-mars	4,6	150	50
11-mars	4,18	150	50
12-mars	4,37	150	50
13-mars	3,7	150	50
14-mars	5,84	150	50
15-mars	4,55	150	50
16-mars	4,13	150	50
17-mars	3,94	150	50
18-mars	3,99	150	50
19-mars	3,07	150	50
20-mars	2,65	150	50
21-mars	4,14	150	50
22-mars	4,3	150	50
23-mars	3,9	150	50
24-mars	3,34	150	50
25-mars	3,35	150	50
26-mars	3,13	150	50
27-mars	3,05	150	50
28-mars	3,19	150	50
29-mars	3,25	150	50
30-mars			
31-mars			

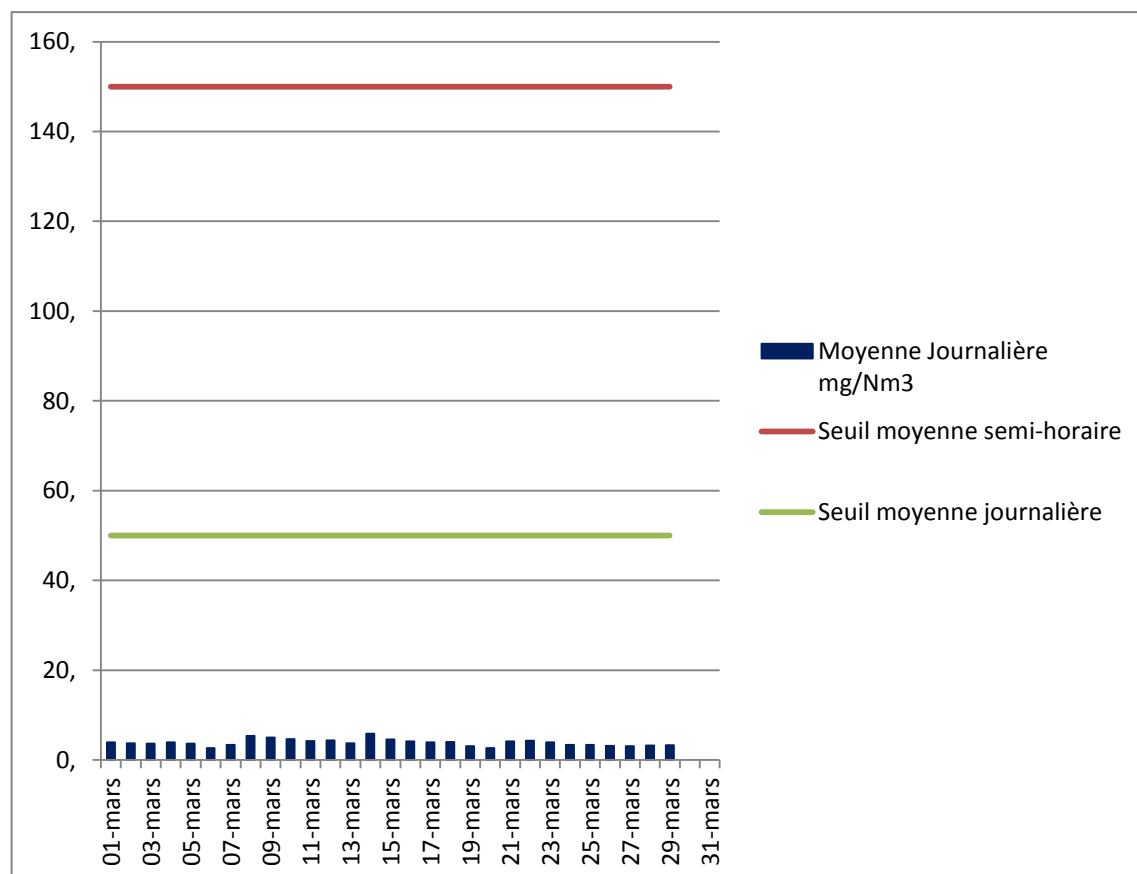

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,79		30
02-mars	0,84		30
03-mars	0,89		30
04-mars	0,84		30
05-mars	0,8		30
06-mars	0,79		30
07-mars	0,85		30
08-mars	0,65		30
09-mars	0,69		30
10-mars	0,9		30
11-mars	0,9		30
12-mars	0,81		30
13-mars	1,04		30
14-mars	0,63		30
15-mars	0,76		30
16-mars	0,68		30
17-mars	0,7		30
18-mars	0,79		30
19-mars	0,79		30
20-mars	0,71		30
21-mars	0,62		30
22-mars	0,74		30
23-mars	0,88		30
24-mars	0,84		30
25-mars	0,74		30
26-mars	0,66		30
27-mars	0,73		30
28-mars	0,87		30
29-mars	0,83		30
30-mars			
31-mars			

