



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Avril 2016

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanés Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm³	Année 2016	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	28 déc. - 25 Jan.	0,0005	0,0015
	25 Janv. - 22 Fév.	0,0034	0,0026
	22 Fév. - 21 Mar.	0,003	0,0013
	21 Mar. - 18 Avr.	0,0009	0,0003

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	93,3%
LIGNE 2	97,4%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0,0 h	0,5 h
Indisponibilité	0,5 h	1 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0,0 h	0,0 h
Indisponibilité	2 h	4 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : avril 2016

Date d'impression 2016 5 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec	Vitesse	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-avr.	0,52	1,15	3,29	0,06	41,5	5,44	0,19	8,53	17,16	10,67	49651,2	17,37	1020,71	0,39	0,83	2,53	0,05	30,87	6,21	0,14	15:04
02-avr.	0,51	0,74	2,69	0	43,18	4,6	0,22	8,25	17,76	11,07	51912,9	19,17	996,84	0,63	0,92	3,36	0	53,79	5,72	0,27	24:00
03-avr.	0,44	0,71	1,89	0,03	44,65	4,18	0,21	8,78	19,4	10,51	55076,5	19,69	1028,27	0,54	0,88	2,33	0,03	55,98	5,12	0,26	22:40
04-avr.	0,41	0,71	3,32	0,03	47,2	4,63	0,2	8,27	18,15	10,98	53438,2	19,68	995,55	0,53	0,91	4,24	0,04	60,58	5,87	0,26	24:00
05-avr.	0,37	0,71	3,12	0	48,51	4,84	0,2	8,17	17,66	11,13	52419,1	19,46	989,54	0,47	0,89	3,91	0	61,15	6,03	0,25	24:00
06-avr.	0,42	0,74	3,41	0	47,21	4,41	0,22	8,37	18,19	10,93	52032,9	19,05	1002,38	0,52	0,92	4,27	0	59,08	5,43	0,27	24:00
07-avr.	0,42	0,67	2,98	0	45,96	3,25	0,21	8,74	18,74	10,55	54326,2	19,27	1029,36	0,55	0,87	3,88	0	60,03	4,19	0,27	24:00
08-avr.	0,39	0,68	2,99	0	48,54	3,2	0,21	8,64	19,08	10,64	56615,1	20,45	1027,44	0,53	0,92	4,06	0	65,96	4,33	0,28	24:00
09-avr.	0,41	0,67	3,39	0,01	51,62	2,95	0,2	8,8	19,73	10,47	57400,6	20,54	1031,89	0,57	0,92	4,68	0,02	71,15	4,06	0,28	24:00
10-avr.	0,37	0,63	2,75	0	45,76	2,9	0,2	8,87	19,7	10,46	57607,2	20,61	1035,89	0,51	0,87	3,81	0	63,35	4	0,28	24:00
11-avr.	0,41	0,7	3,01	0	44,98	5,79	0,2	8,7	19,59	10,6	56949,2	20,61	1027,05	0,56	0,95	4,12	0	61,52	7,89	0,27	24:00
12-avr.	0,4	0,73	3,21	0	45,74	4,55	0,2	8,64	19,3	10,61	57236,4	20,66	1030,58	0,55	1	4,41	0	62,89	6,23	0,28	24:00
13-avr.	0,42	0,73	5,23	0,08	48,61	3,6	0,2	8,68	19,54	10,58	57257,8	20,69	1026,32	0,57	1	7,22	0,11	66,97	4,93	0,27	24:00
14-avr.	0,39	0,75	4,13	0,01	48,39	4,18	0,2	8,55	19,27	10,72	57082,6	20,83	1028,99	0,53	1,02	5,64	0,01	66,34	5,62	0,28	23:58
15-avr.	0,43	0,76	3,49	0	44,37	5,29	0,22	8,16	18,29	11,12	53739,7	20,16	1000,96	0,55	0,98	4,54	0	57,49	6,73	0,28	24:00
16-avr.	0,41	0,71	2,61	0,01	45,05	4,35	0,21	8,55	18,7	10,76	56232,5	20,45	1023,19	0,56	0,96	3,54	0,01	60,97	5,77	0,29	24:00
17-avr.	0,29	0,6	2,76	0	43,15	2,8	0,21	8,9	19,5	10,4	56602,1	20,05	1037,81	0,4	0,81	3,75	0	58,66	3,8	0,29	24:00
18-avr.	0,39	0,67	2,91	0	39,48	5,1	0,21	8,3	18,13	11,01	50895,8	18,71	1002,89	0,48	0,82	3,54	0	48,7	5,97	0,26	24:00
19-avr.	0,34	0,68	3,66	0,02	47,98	3,92	0,21	8,63	19,36	10,67	55496	20,15	1024,32	0,45	0,9	4,87	0,03	64,19	5,19	0,27	24:00
20-avr.	0,36	0,67	3,36	0,1	45,56	4,31	0,19	8,87	19,16	10,36	55412,5	19,48	1041,63	0,46	0,85	4,25	0,13	57,26	5,56	0,24	22:54
21-avr.	0,38	0,75	3,1	0	46,69	4,48	0,2	8,58	18,9	10,73	55837,6	20,29	1020,8	0,51	1	4,15	0	62,6	6	0,27	24:00
22-avr.	0,41	0,78	3,09	0	47,23	5,28	0,21	8,39	18,65	10,93	54846,2	20,29	1007,89	0,54	1,02	4,07	0	62,24	6,86	0,27	24:00
23-avr.	0,32	0,7	3,13	0	53,01	3,25	0,22	8,53	18,71	10,76	56207,8	20,44	1022,23	0,43	0,94	4,22	0	71,61	4,37	0,29	24:00
24-avr.	0,35	0,58	2,69	0	46,42	2,78	0,24	8,79	19,08	10,54	55672,4	19,86	1027,53	0,47	0,77	3,59	0	62,11	3,7	0,32	24:00
25-avr.	0,32	0,62	3,36	0,03	44,01	3,89	0,21	8,93	19,85	10,31	56855,5	20,07	1039,59	0,44	0,84	4,62	0,05	60,09	5,26	0,29	24:00
26-avr.	0,3	0,6	3,19	0	46,6	4,56	0,21	8,73	19,19	10,47	57005,5	20,39	1036,46	0,4	0,82	4,52	0,01	64,18	6,22	0,28	24:00
27-avr.	0,23	0,59	3,24	0,02	45,34	3,89	0,55	8,6	18,82	10,66	55598,4	20,02	1024,21	0,31	0,78	4,35	0,03	60,58	5,16	0,73	24:00
28-avr.	0,28	0,59	3,18	0,15	44,57	3,92	0,27	8,8	19,29	10,47	56364,4	20,04	1038,76	0,38	0,79	4,31	0,2	60,34	5,3	0,37	24:00
29-avr.	0,27	0,67	2,81	0	43,56	4,43	0,27	8,56	18,91	10,79	54487,7	19,93	1014,98	0,35	0,88	3,68	0	57,01	5,76	0,35	24:00
30-avr.	0,17	0,72	2,73	0	41,91	4,25	0,27	8,51	18,39	10,82	54136,5	19,72	1010,4	0,23	0,93	3,55	0	54,5	5,5	0,35	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,37	0,7	3,16	0,02	45,89	4,17	0,23	8,59	18,87	10,69	55146,6	19,94	1021,48	14,41	27	124	0,73	1802,16	162,77	8,81	708:36

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	2,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Cumul annuel	0,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MST2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,52	30	10
02-avr.	0,51	30	10
03-avr.	0,44	30	10
04-avr.	0,41	30	10
05-avr.	0,37	30	10
06-avr.	0,42	30	10
07-avr.	0,42	30	10
08-avr.	0,39	30	10
09-avr.	0,41	30	10
10-avr.	0,37	30	10
11-avr.	0,41	30	10
12-avr.	0,4	30	10
13-avr.	0,42	30	10
14-avr.	0,39	30	10
15-avr.	0,43	30	10
16-avr.	0,41	30	10
17-avr.	0,29	30	10
18-avr.	0,39	30	10
19-avr.	0,34	30	10
20-avr.	0,36	30	10
21-avr.	0,38	30	10
22-avr.	0,41	30	10
23-avr.	0,32	30	10
24-avr.	0,35	30	10
25-avr.	0,32	30	10
26-avr.	0,3	30	10
27-avr.	0,23	30	10
28-avr.	0,28	30	10
29-avr.	0,27	30	10
30-avr.	0,17	30	10

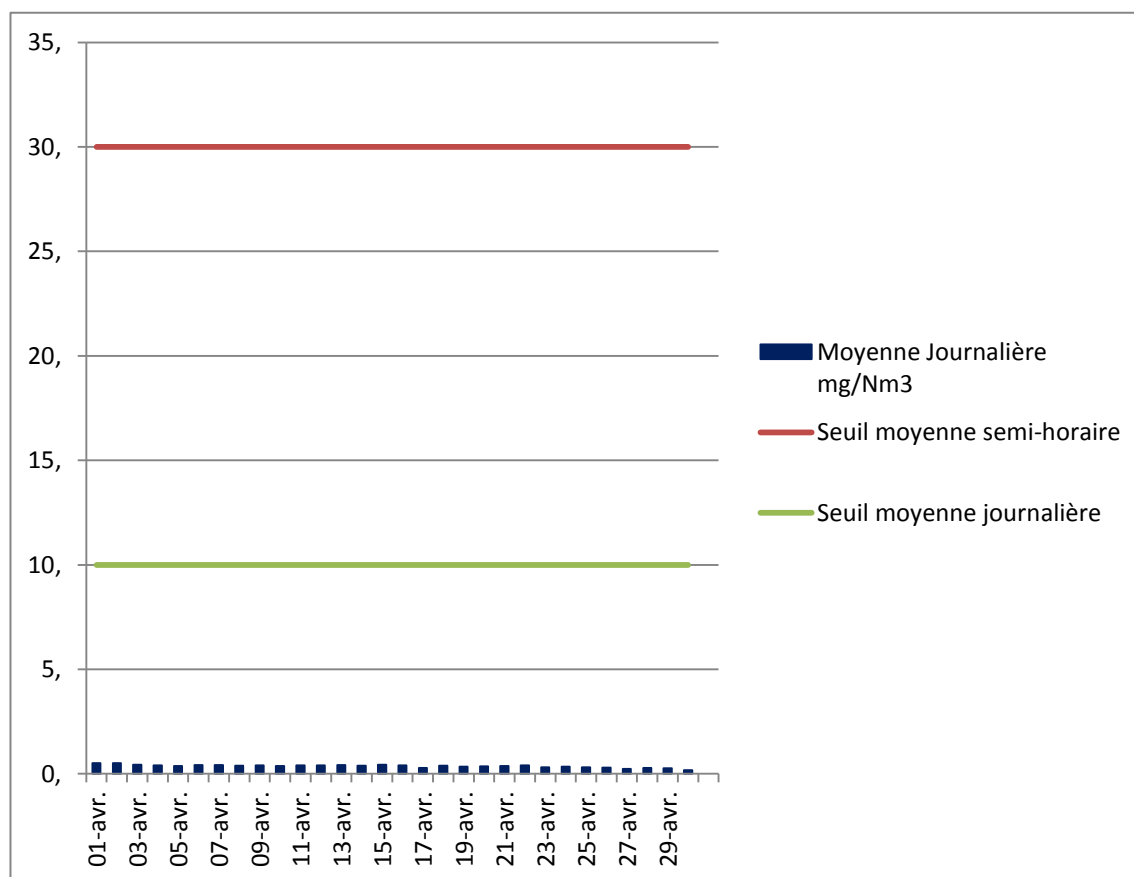


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	1,15	20	10
02-avr.	0,74	20	10
03-avr.	0,71	20	10
04-avr.	0,71	20	10
05-avr.	0,71	20	10
06-avr.	0,74	20	10
07-avr.	0,67	20	10
08-avr.	0,68	20	10
09-avr.	0,67	20	10
10-avr.	0,63	20	10
11-avr.	0,7	20	10
12-avr.	0,73	20	10
13-avr.	0,73	20	10
14-avr.	0,75	20	10
15-avr.	0,76	20	10
16-avr.	0,71	20	10
17-avr.	0,6	20	10
18-avr.	0,67	20	10
19-avr.	0,68	20	10
20-avr.	0,67	20	10
21-avr.	0,75	20	10
22-avr.	0,78	20	10
23-avr.	0,7	20	10
24-avr.	0,58	20	10
25-avr.	0,62	20	10
26-avr.	0,6	20	10
27-avr.	0,59	20	10
28-avr.	0,59	20	10
29-avr.	0,67	20	10
30-avr.	0,72	20	10

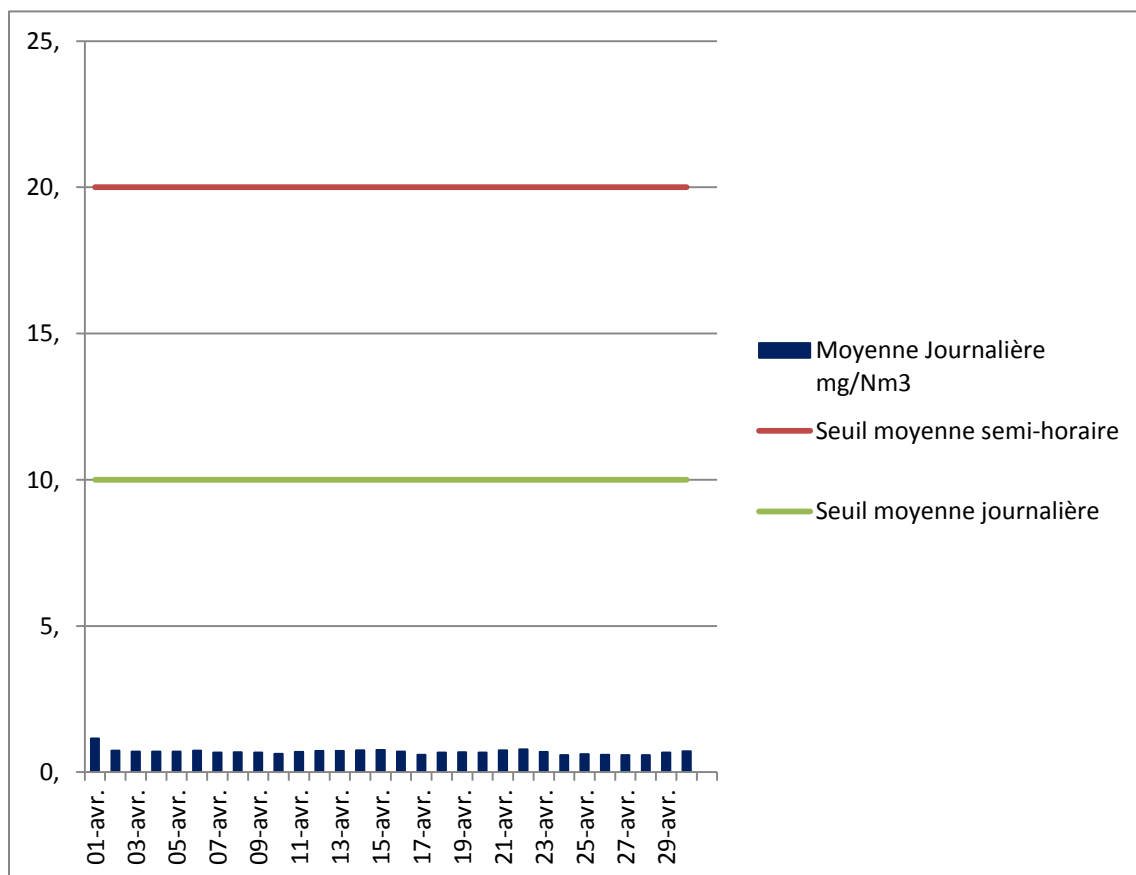


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	3,29	60	10
02-avr.	2,69	60	10
03-avr.	1,89	60	10
04-avr.	3,32	60	10
05-avr.	3,12	60	10
06-avr.	3,41	60	10
07-avr.	2,98	60	10
08-avr.	2,99	60	10
09-avr.	3,39	60	10
10-avr.	2,75	60	10
11-avr.	3,01	60	10
12-avr.	3,21	60	10
13-avr.	5,23	60	10
14-avr.	4,13	60	10
15-avr.	3,49	60	10
16-avr.	2,61	60	10
17-avr.	2,76	60	10
18-avr.	2,91	60	10
19-avr.	3,66	60	10
20-avr.	3,36	60	10
21-avr.	3,1	60	10
22-avr.	3,09	60	10
23-avr.	3,13	60	10
24-avr.	2,69	60	10
25-avr.	3,36	60	10
26-avr.	3,19	60	10
27-avr.	3,24	60	10
28-avr.	3,18	60	10
29-avr.	2,81	60	10
30-avr.	2,73	60	10

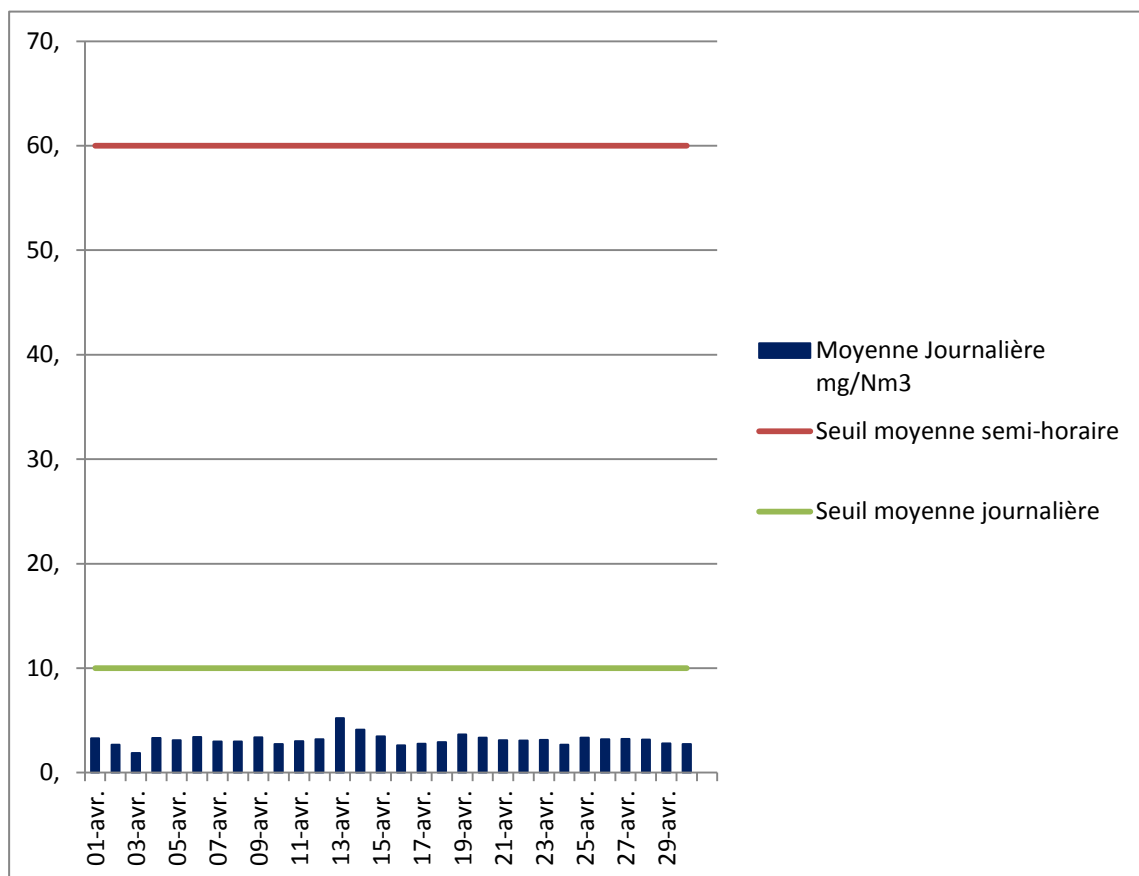


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,06	200	50
02-avr.	0,	200	50
03-avr.	0,03	200	50
04-avr.	0,03	200	50
05-avr.	0,	200	50
06-avr.	0,	200	50
07-avr.	0,	200	50
08-avr.	0,	200	50
09-avr.	0,01	200	50
10-avr.	0,	200	50
11-avr.	0,	200	50
12-avr.	0,	200	50
13-avr.	0,08	200	50
14-avr.	0,01	200	50
15-avr.	0,	200	50
16-avr.	0,01	200	50
17-avr.	0,	200	50
18-avr.	0,	200	50
19-avr.	0,02	200	50
20-avr.	0,1	200	50
21-avr.	0,	200	50
22-avr.	0,	200	50
23-avr.	0,	200	50
24-avr.	0,	200	50
25-avr.	0,03	200	50
26-avr.	0,	200	50
27-avr.	0,02	200	50
28-avr.	0,15	200	50
29-avr.	0,	200	50
30-avr.	0,	200	50

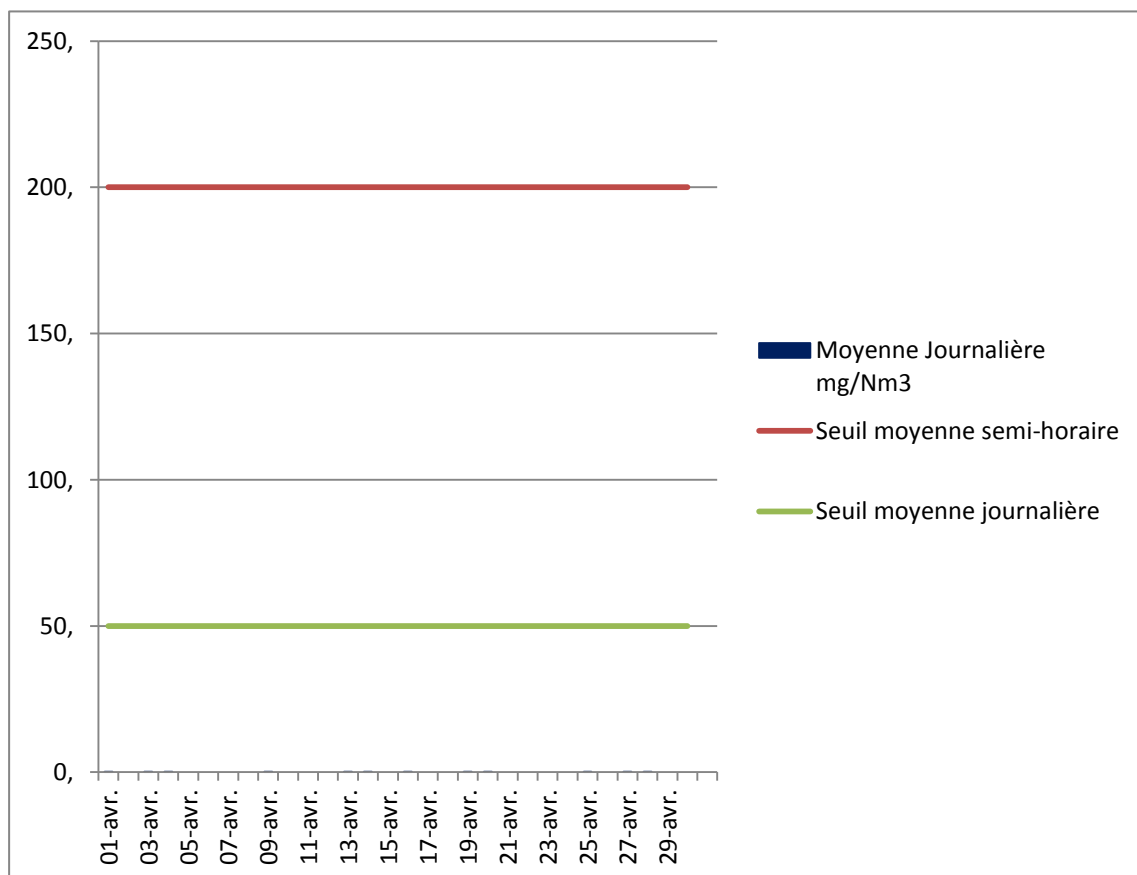


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	41,5	200	80
02-avr.	43,18	200	80
03-avr.	44,65	200	80
04-avr.	47,2	200	80
05-avr.	48,51	200	80
06-avr.	47,21	200	80
07-avr.	45,96	200	80
08-avr.	48,54	200	80
09-avr.	51,62	200	80
10-avr.	45,76	200	80
11-avr.	44,98	200	80
12-avr.	45,74	200	80
13-avr.	48,61	200	80
14-avr.	48,39	200	80
15-avr.	44,37	200	80
16-avr.	45,05	200	80
17-avr.	43,15	200	80
18-avr.	39,48	200	80
19-avr.	47,98	200	80
20-avr.	45,56	200	80
21-avr.	46,69	200	80
22-avr.	47,23	200	80
23-avr.	53,01	200	80
24-avr.	46,42	200	80
25-avr.	44,01	200	80
26-avr.	46,6	200	80
27-avr.	45,34	200	80
28-avr.	44,57	200	80
29-avr.	43,56	200	80
30-avr.	41,91	200	80

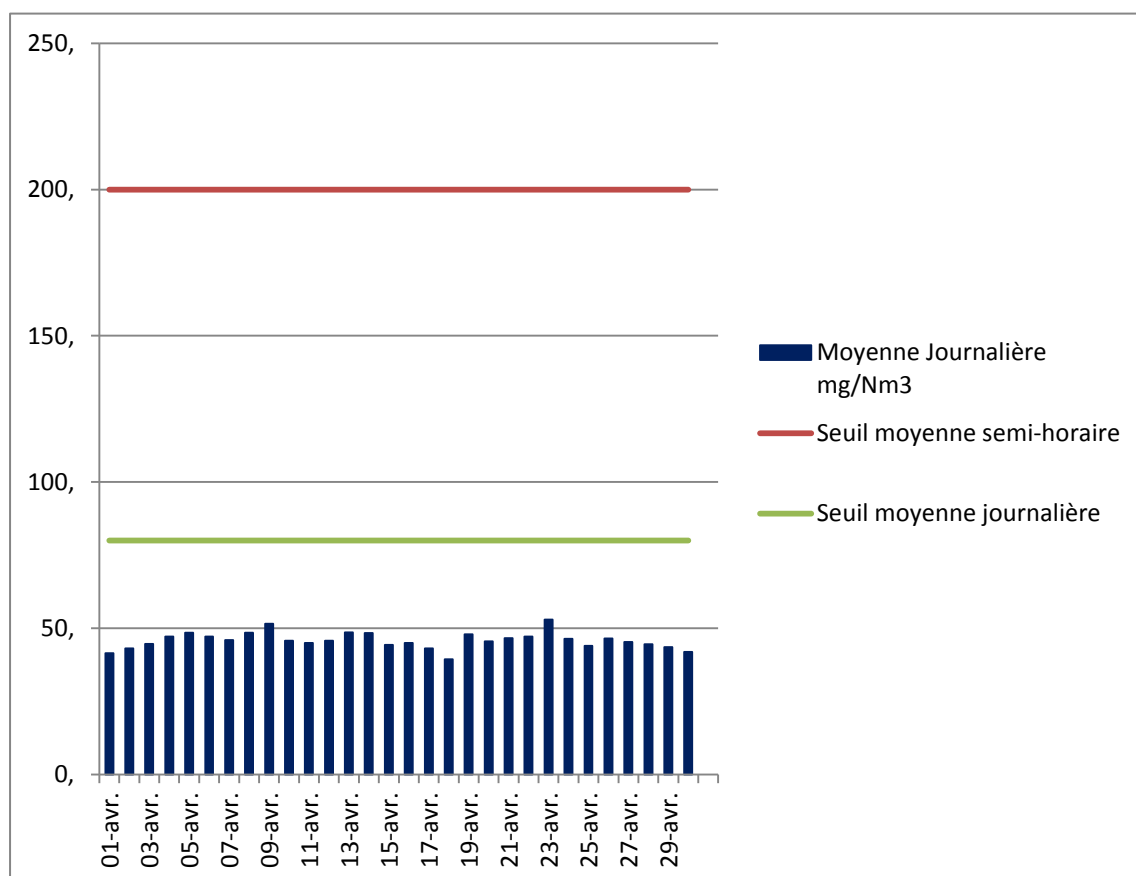

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	5,44	150	50
02-avr.	4,6	150	50
03-avr.	4,18	150	50
04-avr.	4,63	150	50
05-avr.	4,84	150	50
06-avr.	4,41	150	50
07-avr.	3,25	150	50
08-avr.	3,2	150	50
09-avr.	2,95	150	50
10-avr.	2,9	150	50
11-avr.	5,79	150	50
12-avr.	4,55	150	50
13-avr.	3,6	150	50
14-avr.	4,18	150	50
15-avr.	5,29	150	50
16-avr.	4,35	150	50
17-avr.	2,8	150	50
18-avr.	5,1	150	50
19-avr.	3,92	150	50
20-avr.	4,31	150	50
21-avr.	4,48	150	50
22-avr.	5,28	150	50
23-avr.	3,25	150	50
24-avr.	2,78	150	50
25-avr.	3,89	150	50
26-avr.	4,56	150	50
27-avr.	3,89	150	50
28-avr.	3,92	150	50
29-avr.	4,43	150	50
30-avr.	4,25	150	50

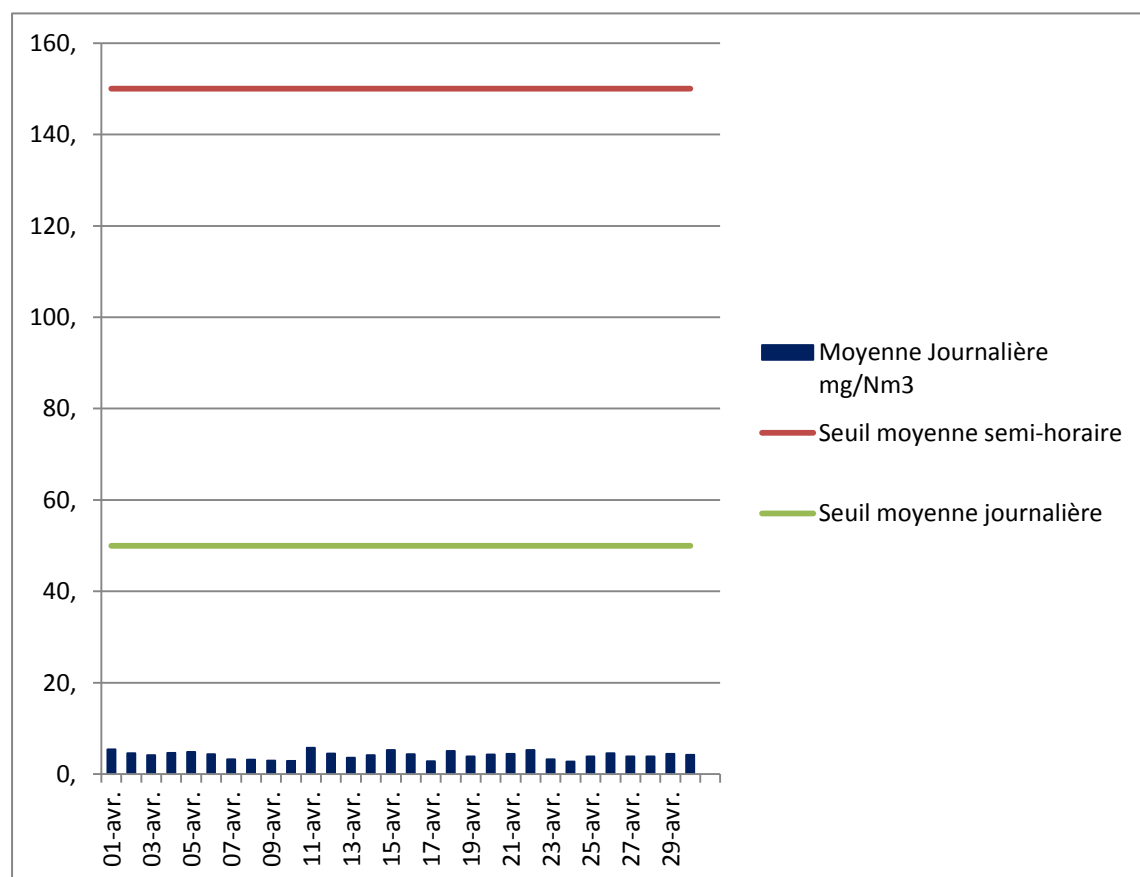

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,19		30
02-avr.	0,22		30
03-avr.	0,21		30
04-avr.	0,2		30
05-avr.	0,2		30
06-avr.	0,22		30
07-avr.	0,21		30
08-avr.	0,21		30
09-avr.	0,2		30
10-avr.	0,2		30
11-avr.	0,2		30
12-avr.	0,2		30
13-avr.	0,2		30
14-avr.	0,2		30
15-avr.	0,22		30
16-avr.	0,21		30
17-avr.	0,21		30
18-avr.	0,21		30
19-avr.	0,21		30
20-avr.	0,19		30
21-avr.	0,2		30
22-avr.	0,21		30
23-avr.	0,22		30
24-avr.	0,24		30
25-avr.	0,21		30
26-avr.	0,21		30
27-avr.	0,55		30
28-avr.	0,27		30
29-avr.	0,27		30
30-avr.	0,27		30

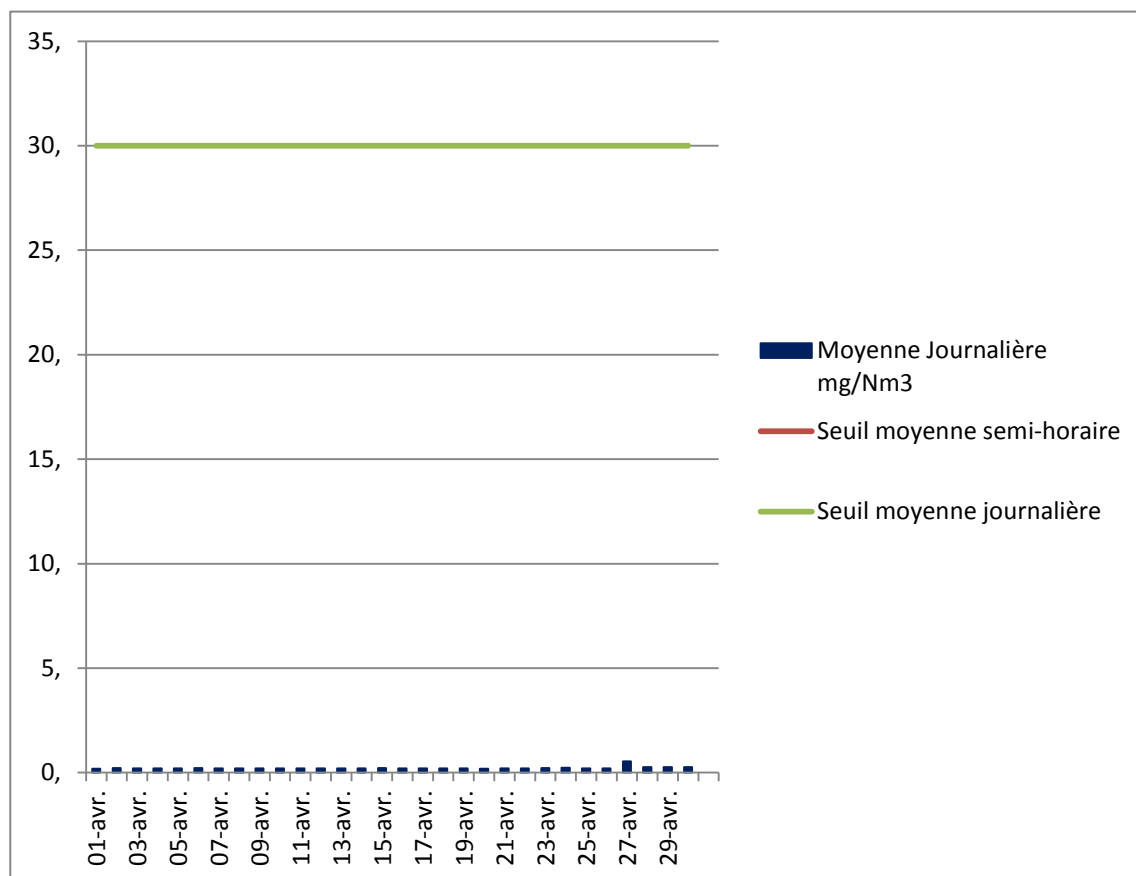

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : avril 2016

Date d'impression 2016 5 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-avr.	0,36	0,54	2,9	0,81	37,09	9,86	0,59	9,38	17,31	9,85	50759,6	16,41	998,38	0,25	0,37	1,97	0,55	25,18	9,28	0,4	13:40
02-avr.	0,34	0,3	3,09	0,18	35,43	3,79	0,68	9,52	18,65	9,79	55039,2	18,08	1030,91	0,45	0,4	4,07	0,23	46,92	4,99	0,9	24:00
03-avr.	0,32	0,19	2,6	0,21	35,81	2,73	0,75	10,32	20,56	9,09	56382,1	17,98	1041,42	0,42	0,27	3,35	0,28	46,47	3,57	0,97	23:04
04-avr.	0,36	0,21	3,04	0,12	33,17	3,19	0,8	9,94	19,67	9,36	56275	18,16	1027,63	0,49	0,29	4,1	0,16	44,83	4,3	1,07	24:00
05-avr.	0,37	0,29	2,69	0,37	33,33	3,73	0,72	9,7	18,94	9,63	55689,8	18,23	1020,4	0,5	0,38	4,88	0,43	44,58	4,95	0,97	24:00
06-avr.	0,35	0,26	1,27	0	33,68	3,88	0,76	9,81	19,34	9,57	54942,5	17,93	1025,8	0,44	0,32	1,62	0	42,24	4,84	0,96	22:49
07-avr.	0,37	0,24	3,5	0,08	41,02	2,76	0,83	9,83	19,66	9,49	58069,8	18,99	1032,63	0,52	0,33	4,86	0,11	57,41	3,83	1,15	24:00
08-avr.	0,37	0,26	3,22	0,1	39,09	2,93	0,79	10,11	20,6	9,26	59736,8	19,44	1050,67	0,53	0,37	4,62	0,15	56,14	4,19	1,13	24:00
09-avr.	0,35	0,2	3,53	0,07	36,93	2,91	0,95	10,28	21,01	9,08	59591,8	19,17	1057,06	0,5	0,28	5,05	0,11	52,92	4,16	1,36	24:00
10-avr.	0,34	0,21	3,18	0,11	34,28	2,63	0,96	10,51	21,1	8,93	59373,9	18,85	1065,57	0,48	0,3	4,53	0,16	48,85	3,76	1,36	24:00
11-avr.	0,32	0,25	3,8	0,05	41,01	3,88	0,84	10,17	21,02	9,22	59831	19,48	1044,53	0,47	0,36	5,46	0,08	58,94	5,63	1,2	24:00
12-avr.	0,38	0,29	3,71	0,1	41,46	2,96	0,85	10,11	21,03	9,23	60410,4	19,7	1046,74	0,55	0,42	5,38	0,15	60,16	4,28	1,23	24:00
13-avr.	0,34	0,29	3,27	0,03	42,74	3,55	0,81	9,98	20,77	9,39	60343,1	19,92	1037,45	0,5	0,42	4,74	0,05	62,05	5,14	1,16	24:00
14-avr.	0,32	0,28	3,55	0,11	36,94	3,63	0,9	9,9	20,5	9,41	59966,2	19,74	1035,2	0,46	0,4	5,09	0,17	53,1	5,22	1,3	23:58
15-avr.	0,37	0,3	3,75	0,2	38,33	3,37	0,86	10,05	20,48	9,28	58864,2	19,2	1044,76	0,52	0,43	5,29	0,28	54,16	4,77	1,21	24:00
16-avr.	0,33	0,29	3,28	0,05	47,72	2,88	0,86	9,97	20,1	9,42	59952,8	19,65	1035,75	0,48	0,42	4,72	0,07	68,69	4,14	1,24	24:00
17-avr.	0,34	0,29	3,25	0,11	41,36	2,68	0,82	10,08	20,86	9,34	60223,3	19,78	1043,29	0,49	0,43	4,69	0,17	59,8	3,87	1,18	24:00
18-avr.	0,37	0,36	3,59	0,18	35,62	3,11	0,7	9,84	19,84	9,5	55228,9	18,08	1037,83	0,49	0,47	4,78	0,26	47,71	4,04	0,94	24:00
19-avr.	0,34	0,36	3,83	0,22	42	3,04	0,81	9,83	20,32	9,55	57838,3	19,2	1029,02	0,47	0,5	5,35	0,31	58,61	4,2	1,13	24:00
20-avr.	0,33	0,35	3,74	0,27	39,7	3,42	0,43	9,87	20,12	9,48	57375,5	18,87	1033,39	0,44	0,47	5,07	0,39	54,12	4,61	0,6	23:35
21-avr.	0,33	0,33	4,02	0,21	36,35	3,48	0,51	9,9	20,32	9,43	58975,3	19,4	1029,79	0,46	0,47	5,68	0,3	51,46	4,93	0,72	24:00
22-avr.	0,35	0,35	3,45	0,09	36,55	3,42	0,86	9,91	20,42	9,49	58362,4	19,34	1032,84	0,49	0,49	4,85	0,13	51,28	4,76	1,21	24:00
23-avr.	0,32	0,31	3,45	0,12	35,31	2,86	0,79	10,18	20,35	9,21	58621,2	18,87	1061,25	0,45	0,43	4,85	0,18	49,71	4,02	1,11	24:00
24-avr.	0,36	0,34	3,17	0,28	35,81	2,7	1,12	10,22	20,26	9,16	59785,3	20,19	1054,43	0,52	0,49	4,57	0,4	51,43	3,88	1,63	24:00
25-avr.	0,36	0,32	3,8	0,26	35,59	2,59	0,72	10,28	21,04	9,09	59358,6	19,19	1064,76	0,51	0,46	5,42	0,37	50,77	3,68	1,03	24:00
26-avr.	0,35	0,38	3,58	0,25	37,65	4,73	0,62	10,28	20,83	9,05	60712,3	19,33	1065,97	0,5	0,53	5,05	0,35	54,03	6,28	0,88	23:40
27-avr.	0,32	0,44	3,52	0,09	34,69	4,51	0,73	9,5	19,26	9,8	58891,3	19,67	1027,32	0,45	0,62	4,99	0,14	49,08	6,37	1,03	24:00
28-avr.	0,3	0,4	2,58	1,18	32,33	3,1	0,32	9,76	20,05	9,51	60529,2	19,57	1043,93	0,44	0,57	3,69	1,61	46,17	4,39	0,46	24:00
29-avr.	0,32	0,39	2,48	1,6	32,52	2,69	0,25	9,84	20,21	9,59	58981,7	19,63	1058,06	0,45	0,56	3,53	2,28	46,09	3,79	0,35	24:00
30-avr.	0,32	0,53	2,46	1,38	32,36	1,91	0,24	9,83	19,8	9,6	59229	19,59	1069,19	0,45	0,75	3,5	1,97	46,04	2,71	0,34	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,34	0,32	3,24	0,29	37,2	3,43	0,73	9,96	20,15	9,39	58311,4	19,05	1041,53	14,14	12,99	135,77	11,84	1538,93	138,58	30,22	706:46

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5
	Cumul annuel	0,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,36	30	10
02-avr.	0,34	30	10
03-avr.	0,32	30	10
04-avr.	0,36	30	10
05-avr.	0,37	30	10
06-avr.	0,35	30	10
07-avr.	0,37	30	10
08-avr.	0,37	30	10
09-avr.	0,35	30	10
10-avr.	0,34	30	10
11-avr.	0,32	30	10
12-avr.	0,38	30	10
13-avr.	0,34	30	10
14-avr.	0,32	30	10
15-avr.	0,37	30	10
16-avr.	0,33	30	10
17-avr.	0,34	30	10
18-avr.	0,37	30	10
19-avr.	0,34	30	10
20-avr.	0,33	30	10
21-avr.	0,33	30	10
22-avr.	0,35	30	10
23-avr.	0,32	30	10
24-avr.	0,36	30	10
25-avr.	0,36	30	10
26-avr.	0,35	30	10
27-avr.	0,32	30	10
28-avr.	0,3	30	10
29-avr.	0,32	30	10
30-avr.	0,32	30	10

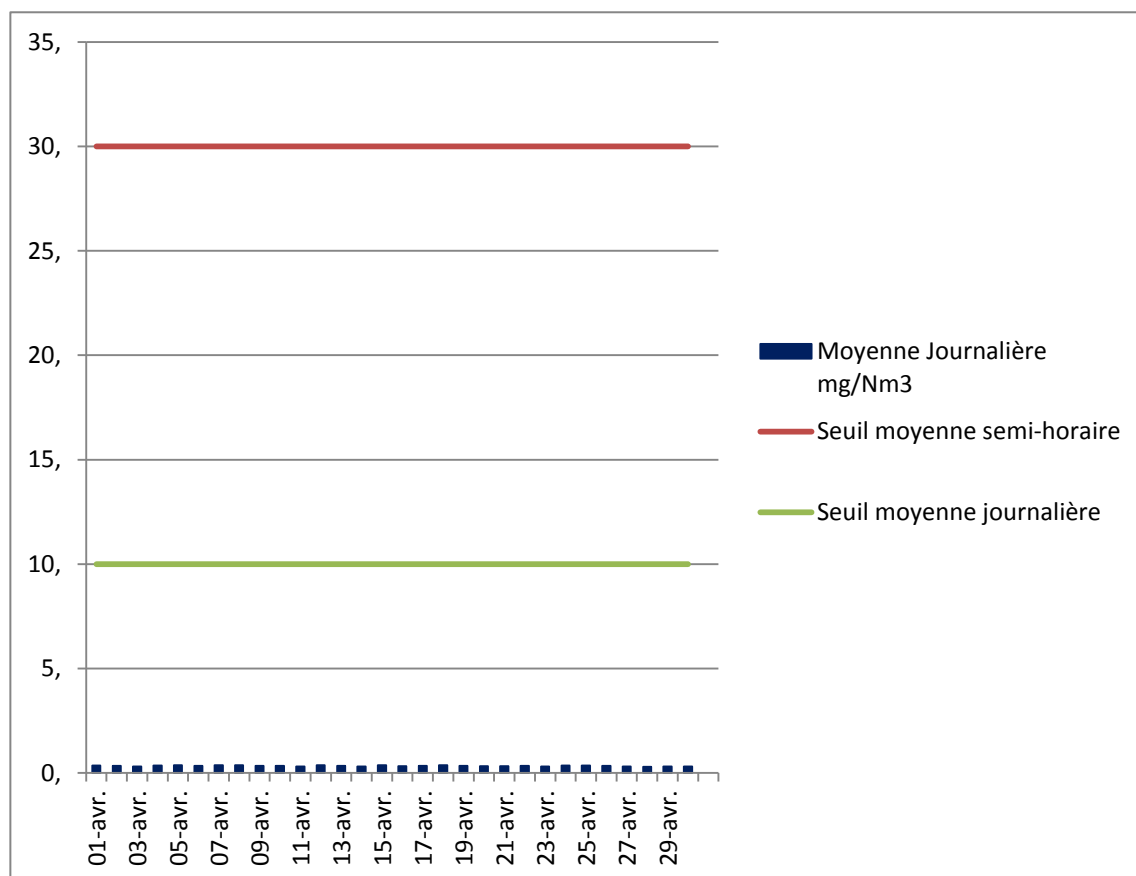


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,54	20	10
02-avr.	0,3	20	10
03-avr.	0,19	20	10
04-avr.	0,21	20	10
05-avr.	0,29	20	10
06-avr.	0,26	20	10
07-avr.	0,24	20	10
08-avr.	0,26	20	10
09-avr.	0,2	20	10
10-avr.	0,21	20	10
11-avr.	0,25	20	10
12-avr.	0,29	20	10
13-avr.	0,29	20	10
14-avr.	0,28	20	10
15-avr.	0,3	20	10
16-avr.	0,29	20	10
17-avr.	0,29	20	10
18-avr.	0,36	20	10
19-avr.	0,36	20	10
20-avr.	0,35	20	10
21-avr.	0,33	20	10
22-avr.	0,35	20	10
23-avr.	0,31	20	10
24-avr.	0,34	20	10
25-avr.	0,32	20	10
26-avr.	0,38	20	10
27-avr.	0,44	20	10
28-avr.	0,4	20	10
29-avr.	0,39	20	10
30-avr.	0,53	20	10

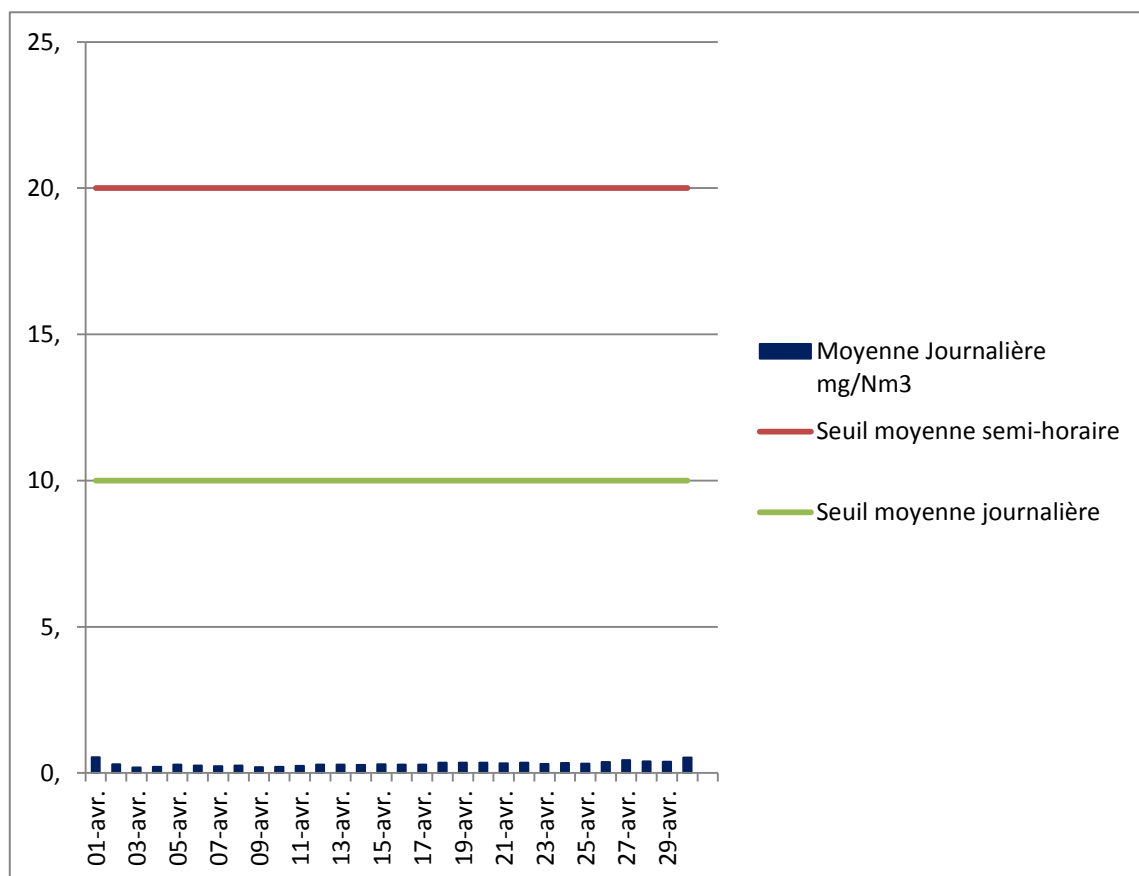


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	2,9	60	10
02-avr.	3,09	60	10
03-avr.	2,6	60	10
04-avr.	3,04	60	10
05-avr.	2,69	60	10
06-avr.	1,27	60	10
07-avr.	3,5	60	10
08-avr.	3,22	60	10
09-avr.	3,53	60	10
10-avr.	3,18	60	10
11-avr.	3,8	60	10
12-avr.	3,71	60	10
13-avr.	3,27	60	10
14-avr.	3,55	60	10
15-avr.	3,75	60	10
16-avr.	3,28	60	10
17-avr.	3,25	60	10
18-avr.	3,59	60	10
19-avr.	3,83	60	10
20-avr.	3,74	60	10
21-avr.	4,02	60	10
22-avr.	3,45	60	10
23-avr.	3,45	60	10
24-avr.	3,17	60	10
25-avr.	3,8	60	10
26-avr.	3,58	60	10
27-avr.	3,52	60	10
28-avr.	2,58	60	10
29-avr.	2,48	60	10
30-avr.	2,46	60	10

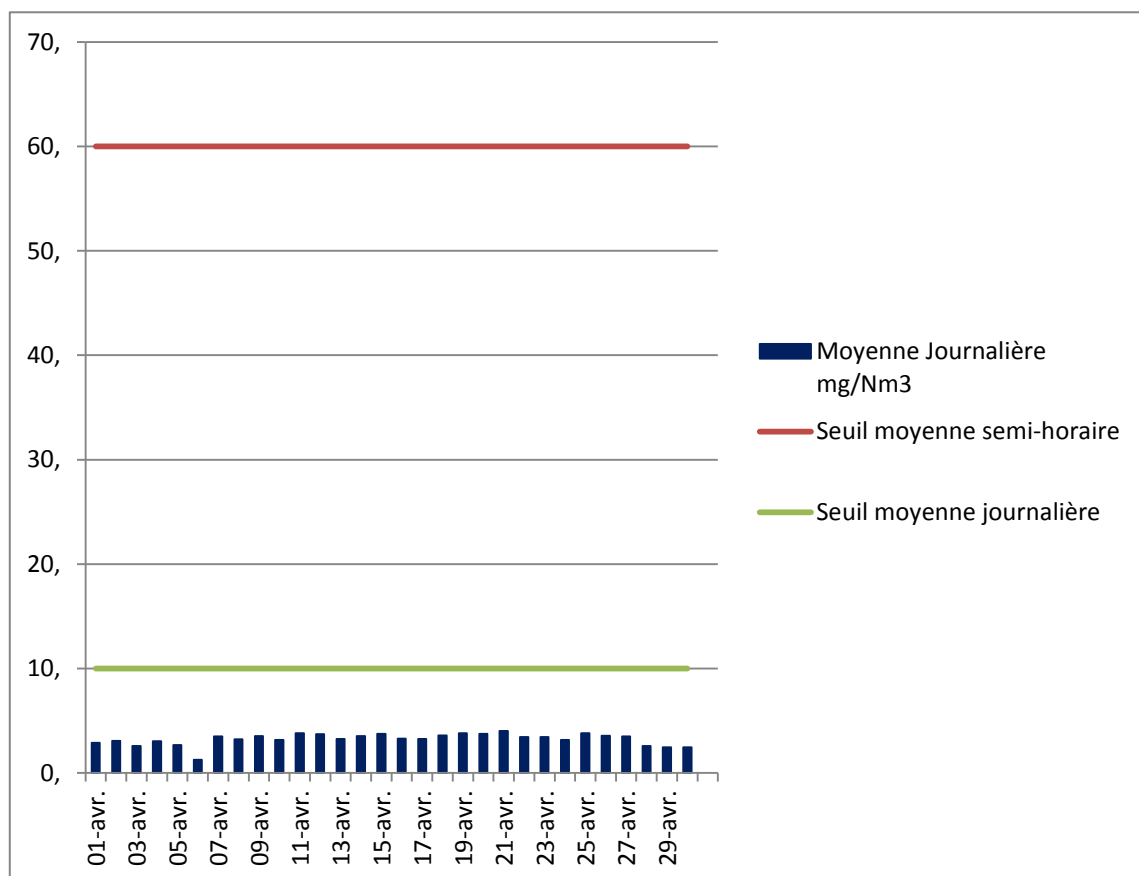


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,81	200	50
02-avr.	0,18	200	50
03-avr.	0,21	200	50
04-avr.	0,12	200	50
05-avr.	0,37	200	50
06-avr.	0,	200	50
07-avr.	0,08	200	50
08-avr.	0,1	200	50
09-avr.	0,07	200	50
10-avr.	0,11	200	50
11-avr.	0,05	200	50
12-avr.	0,1	200	50
13-avr.	0,03	200	50
14-avr.	0,11	200	50
15-avr.	0,2	200	50
16-avr.	0,05	200	50
17-avr.	0,11	200	50
18-avr.	0,18	200	50
19-avr.	0,22	200	50
20-avr.	0,27	200	50
21-avr.	0,21	200	50
22-avr.	0,09	200	50
23-avr.	0,12	200	50
24-avr.	0,28	200	50
25-avr.	0,26	200	50
26-avr.	0,25	200	50
27-avr.	0,09	200	50
28-avr.	1,18	200	50
29-avr.	1,6	200	50
30-avr.	1,38	200	50

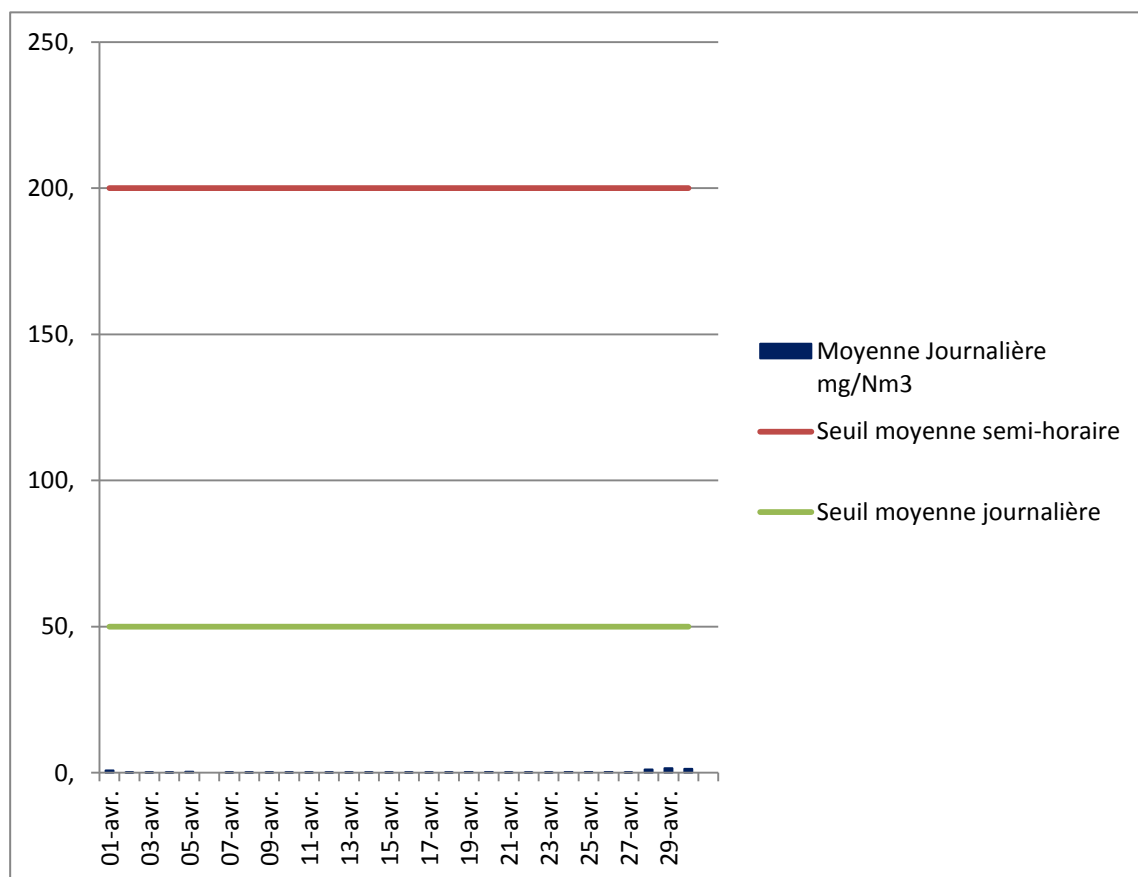

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	37,09	200	80
02-avr.	35,43	200	80
03-avr.	35,81	200	80
04-avr.	33,17	200	80
05-avr.	33,33	200	80
06-avr.	33,68	200	80
07-avr.	41,02	200	80
08-avr.	39,09	200	80
09-avr.	36,93	200	80
10-avr.	34,28	200	80
11-avr.	41,01	200	80
12-avr.	41,46	200	80
13-avr.	42,74	200	80
14-avr.	36,94	200	80
15-avr.	38,33	200	80
16-avr.	47,72	200	80
17-avr.	41,36	200	80
18-avr.	35,62	200	80
19-avr.	42,	200	80
20-avr.	39,7	200	80
21-avr.	36,35	200	80
22-avr.	36,55	200	80
23-avr.	35,31	200	80
24-avr.	35,81	200	80
25-avr.	35,59	200	80
26-avr.	37,65	200	80
27-avr.	34,69	200	80
28-avr.	32,33	200	80
29-avr.	32,52	200	80
30-avr.	32,36	200	80

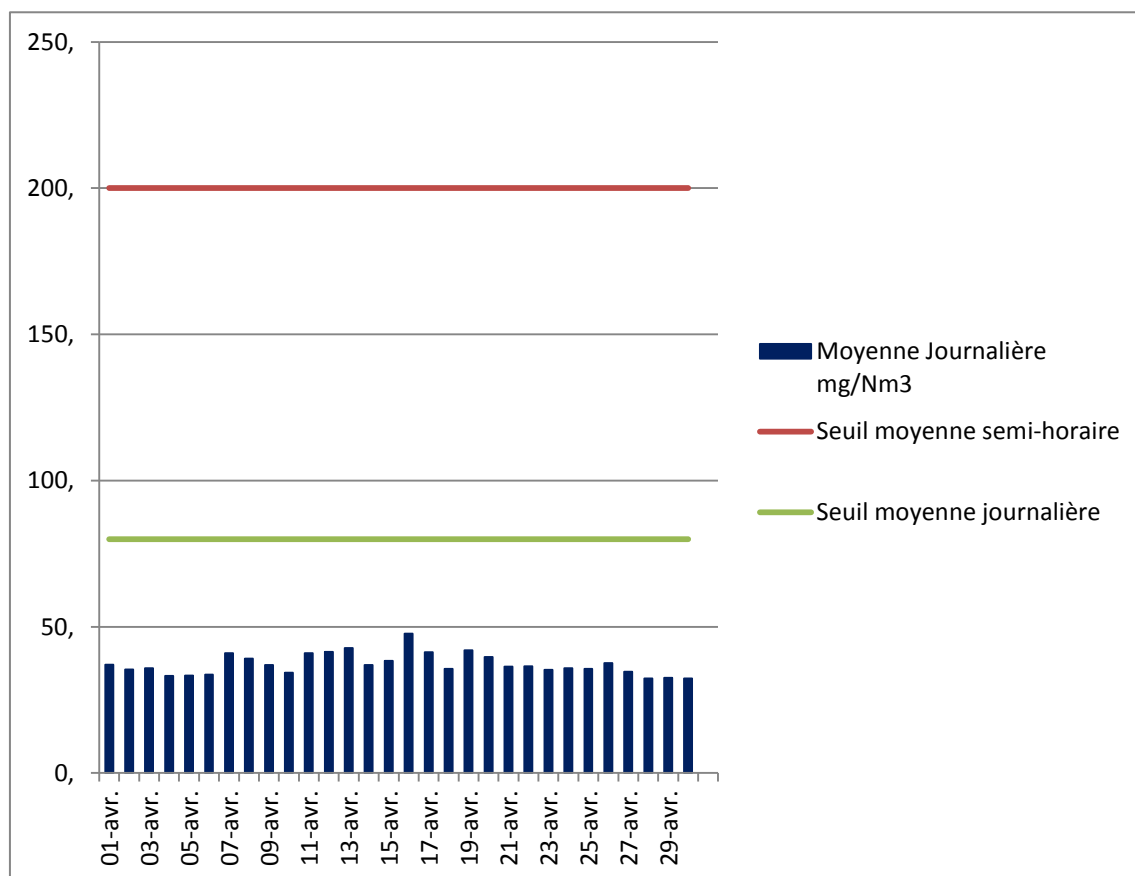

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	9,86	150	50
02-avr.	3,79	150	50
03-avr.	2,73	150	50
04-avr.	3,19	150	50
05-avr.	3,73	150	50
06-avr.	3,88	150	50
07-avr.	2,76	150	50
08-avr.	2,93	150	50
09-avr.	2,91	150	50
10-avr.	2,63	150	50
11-avr.	3,88	150	50
12-avr.	2,96	150	50
13-avr.	3,55	150	50
14-avr.	3,63	150	50
15-avr.	3,37	150	50
16-avr.	2,88	150	50
17-avr.	2,68	150	50
18-avr.	3,11	150	50
19-avr.	3,04	150	50
20-avr.	3,42	150	50
21-avr.	3,48	150	50
22-avr.	3,42	150	50
23-avr.	2,86	150	50
24-avr.	2,7	150	50
25-avr.	2,59	150	50
26-avr.	4,73	150	50
27-avr.	4,51	150	50
28-avr.	3,1	150	50
29-avr.	2,69	150	50
30-avr.	1,91	150	50

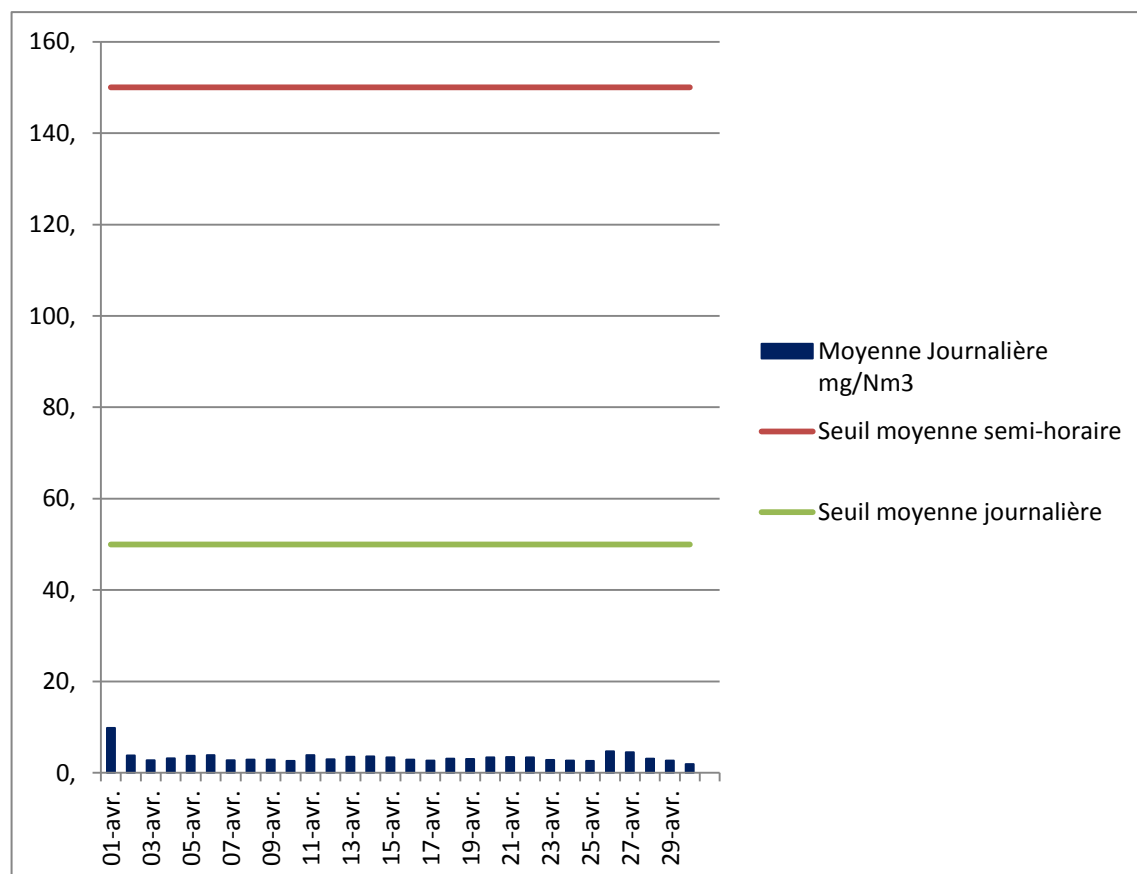

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,59		30
02-avr.	0,68		30
03-avr.	0,75		30
04-avr.	0,8		30
05-avr.	0,72		30
06-avr.	0,76		30
07-avr.	0,83		30
08-avr.	0,79		30
09-avr.	0,95		30
10-avr.	0,96		30
11-avr.	0,84		30
12-avr.	0,85		30
13-avr.	0,81		30
14-avr.	0,9		30
15-avr.	0,86		30
16-avr.	0,86		30
17-avr.	0,82		30
18-avr.	0,7		30
19-avr.	0,81		30
20-avr.	0,43		30
21-avr.	0,51		30
22-avr.	0,86		30
23-avr.	0,79		30
24-avr.	1,12		30
25-avr.	0,72		30
26-avr.	0,62		30
27-avr.	0,73		30
28-avr.	0,32		30
29-avr.	0,25		30
30-avr.	0,24		30

