



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Juin 2016

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm³	Année 2016	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	28 déc. - 25 Jan.	0,0005	0,0015
	25 Janv. - 22 Fév.	0,0034	0,0026
	22 Fév. - 21 Mar.	0,003	0,0013
	21 Mar. - 18 Avr.	0,0009	0,0003
	18 Avr. - 17 Mai.	0,0006	0,0002
	17 Mai. - 15 Juin	0,0015	0,0007

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	93,3%
LIGNE 2	97,8%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0,0 h	0,5 h
Indisponibilité	1 h	3,5 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0,5 h	0,5 h
Indisponibilité	2 h	11,5 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : juin 2016

Date d'impression 2016 7 7
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juin	0,31	0,57	3,34	0,09	38,98	5,01	0,2	8,87	20,43	10,42	56506,2	20,32	1033,1	0,41	0,77	4,52	0,13	52,95	6,72	0,27	24:00
02-juin	0,25	0,55	3,71	0,04	39,18	4,37	0,2	8,65	19,59	10,59	55525,9	20,07	1034,37	0,33	0,73	4,94	0,06	52,3	5,77	0,27	24:00
03-juin	0,61	0,63	3,14	0,04	37,06	7,63	0,24	8,61	18,85	10,58	53329,1	18,95	1038,75	0,65	0,69	3,39	0,05	39,8	8,04	0,26	20:16
04-juin	0,54	0,58	3,43	0,03	35,96	7,93	0,21	8,62	18,3	10,49	55209,3	19,39	1041,77	0,72	0,76	4,55	0,04	47,7	10,4	0,28	24:00
05-juin	0,36	0,53	2,25	0,01	36,85	4,11	0,2	9,03	20,09	10,19	55108,8	19,27	1041,8	0,47	0,7	3	0,01	48,83	5,39	0,26	24:00
06-juin	0,32	0,55	3,17	0,01	35,19	5,34	0,2	8,9	18,98	10,23	54091,8	18,68	1049,26	0,42	0,71	4,1	0,02	45,74	6,86	0,25	24:00
07-juin	0,41	0,54	2,86	0,02	38,8	4,19	0,19	8,74	19,2	10,31	54827,5	19,17	1045,39	0,54	0,72	3,79	0,03	51,1	5,49	0,25	24:00
08-juin	0,37	0,52	4,62	0,17	37,36	3,84	0,18	8,94	19,55	10,1	55548,5	19,13	1059,28	0,49	0,7	6,19	0,23	49,81	5,1	0,24	24:00
09-juin	0,54	0,53	3,51	0,08	35,73	4,11	0,19	8,62	18,47	10,41	55512,3	19,42	1055,71	0,65	0,63	4,21	0,09	42,49	4,84	0,23	21:33
10-juin	0,39	0,55	3,37	0	37,45	4,85	0,2	8,77	19,13	10,26	56138,8	19,54	1049,1	0,53	0,74	4,54	0	50,53	6,5	0,27	24:00
11-juin	0,35	0,52	3,19	0	36,24	3,36	0,19	8,93	19,08	10,15	56129,9	19,3	1060,07	0,47	0,71	4,29	0	48,87	4,52	0,26	24:00
12-juin	0,39	0,6	2,56	0,06	35,85	4,24	0,25	8,91	19,93	10,2	55720,1	20,51	1039,36	0,54	0,8	3,51	0,09	48,01	7,12	0,34	24:01
13-juin	0,36	0,62	5,04	0,17	37,95	7,04	0,21	7,89	17,75	11,3	51422,5	19,49	980,81	0,44	0,76	6,26	0,22	47,09	12,31	0,25	23:57
14-juin	0,37	0,55	5,48	0,12	41,38	3,38	0,21	8,45	18,71	10,63	56398,9	20,23	1018,97	0,5	0,73	7,4	0,17	55,44	6,73	0,28	23:41
15-juin	0,27	0,55	3,67	0	41,46	2,68	0,19	8,85	20,09	10,34	57814,9	20,56	1042,18	0,38	0,76	5,09	0	57,59	3,71	0,27	24:00
16-juin	0,25	0,56	3,79	0	37,36	4,79	0,19	8,55	19,25	10,58	54265,1	19,48	1030,47	0,32	0,73	4,95	0	48,75	6,12	0,25	24:00
17-juin	0,31	0,56	3,77	0,01	38,19	4,54	0,19	8,68	19,51	10,49	53748,1	19,18	1041,03	0,4	0,72	4,91	0,02	49,22	5,79	0,25	23:55
18-juin	0,28	0,55	2,75	0	38,95	3,42	0,2	8,86	19,98	10,52	53017,7	19,08	1039,4	0,35	0,7	3,53	0,01	49,77	4,22	0,25	24:00
19-juin	0,33	0,55	1,8	0,08	40,16	2,47	0,21	9,02	20,54	10,38	55135,6	19,78	1051,84	0,43	0,72	2,39	0,1	53,04	3,24	0,27	23:55
20-juin	0,33	0,59	3,14	0,15	43,44	3,22	0,22	8,52	19,88	10,88	53705,3	20,05	1012,35	0,42	0,76	3,97	0,2	56,32	4,05	0,28	24:00
21-juin	0,31	0,74	1,99	0,22	41,63	5,9	0,23	8,21	18,82	11,21	51451,6	19,5	994,11	0,32	0,76	2,21	0,26	44,73	6,03	0,25	20:47
22-juin	0,32	0,68	3,65	0,89	43,22	3,25	0,24	8,51	19,36	10,85	54163,5	20,06	1011,93	0,41	0,87	4,74	1,17	56,01	4,11	0,31	23:51
23-juin	0,33	0,62	5,23	1,51	42,95	2,99	0,21	8,54	19,61	10,75	54503,4	20,04	1019,45	0,43	0,81	6,76	1,98	56,23	3,9	0,28	24:00
24-juin	0,3	0,59	3,81	0,5	42,21	4,14	0,22	8,17	18,92	11,17	51959,4	19,73	994,9	0,38	0,74	4,71	0,62	52,78	5,1	0,27	24:00
25-juin	0,34	0,56	3,44	0,04	40,87	3,35	0,21	8,49	18,93	10,82	53096,6	19,45	1022,37	0,43	0,71	4,38	0,05	52,18	4,26	0,27	24:00
26-juin	0,33	0,57	2,26	0	42,59	4,49	0,21	8,43	19,78	10,95	54713,4	20,56	1012,22	0,43	0,75	3,05	0,01	56,23	5,3	0,27	24:00
27-juin	0,33	0,6	2,32	0,03	39,6	4,25	0,22	7,95	18,99	11,46	50343,4	19,7	978,59	0,39	0,72	2,81	0,04	47,99	5,05	0,27	24:00
28-juin	0,32	0,55	3,51	0,09	38,39	3,6	0,22	8,63	19,73	10,67	52797,1	19,24	1031,12	0,4	0,7	4,45	0,12	48,68	4,54	0,28	24:00
29-juin	0,33	0,56	3,38	0,04	38,74	4,37	0,21	8,5	19,18	10,82	51941	19,07	1017,24	0,41	0,7	4,2	0,05	48,44	5,28	0,26	24:00
30-juin	0,24	0,56	3,42	0,1	40,43	3,42	0,21	8,46	19,23	10,83	52910,4	19,49	1016,57	0,31	0,71	4,35	0,13	51,42	4,3	0,27	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,35	0,57	3,35	0,15	38,76	4,29	0,21	8,57	18,95	10,57	54753,6	19,62	1028,78	13,4	21,97	131,14	5,85	1510,14	170,35	8,02	709:53

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	3,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	1,5	1,5	1,5	3,5	1,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,31	30	10
02-juin	0,25	30	10
03-juin	0,61	30	10
04-juin	0,54	30	10
05-juin	0,36	30	10
06-juin	0,32	30	10
07-juin	0,41	30	10
08-juin	0,37	30	10
09-juin	0,54	30	10
10-juin	0,39	30	10
11-juin	0,35	30	10
12-juin	0,39	30	10
13-juin	0,36	30	10
14-juin	0,37	30	10
15-juin	0,27	30	10
16-juin	0,25	30	10
17-juin	0,31	30	10
18-juin	0,28	30	10
19-juin	0,33	30	10
20-juin	0,33	30	10
21-juin	0,31	30	10
22-juin	0,32	30	10
23-juin	0,33	30	10
24-juin	0,3	30	10
25-juin	0,34	30	10
26-juin	0,33	30	10
27-juin	0,33	30	10
28-juin	0,32	30	10
29-juin	0,33	30	10
30-juin	0,24	30	10

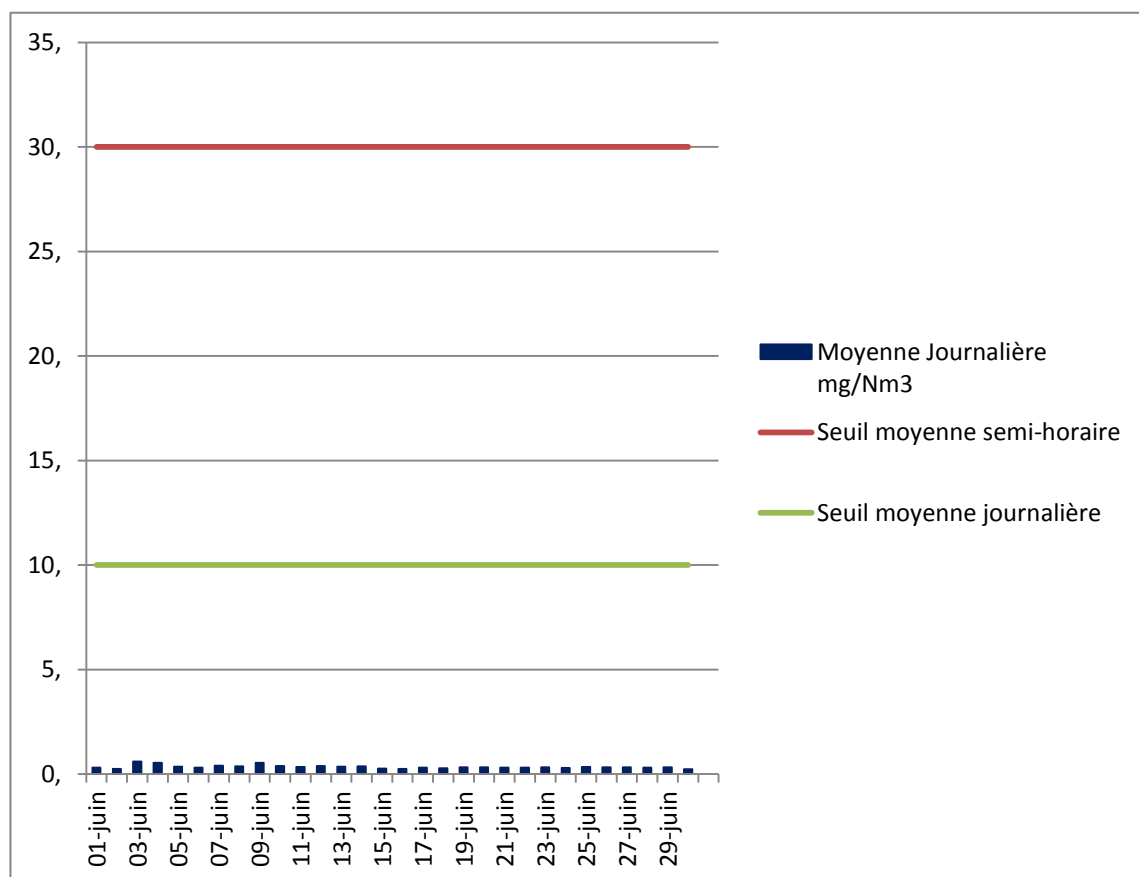


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,57	20	10
02-juin	0,55	20	10
03-juin	0,63	20	10
04-juin	0,58	20	10
05-juin	0,53	20	10
06-juin	0,55	20	10
07-juin	0,54	20	10
08-juin	0,52	20	10
09-juin	0,53	20	10
10-juin	0,55	20	10
11-juin	0,52	20	10
12-juin	0,6	20	10
13-juin	0,62	20	10
14-juin	0,55	20	10
15-juin	0,55	20	10
16-juin	0,56	20	10
17-juin	0,56	20	10
18-juin	0,55	20	10
19-juin	0,55	20	10
20-juin	0,59	20	10
21-juin	0,74	20	10
22-juin	0,68	20	10
23-juin	0,62	20	10
24-juin	0,59	20	10
25-juin	0,56	20	10
26-juin	0,57	20	10
27-juin	0,6	20	10
28-juin	0,55	20	10
29-juin	0,56	20	10
30-juin	0,56	20	10

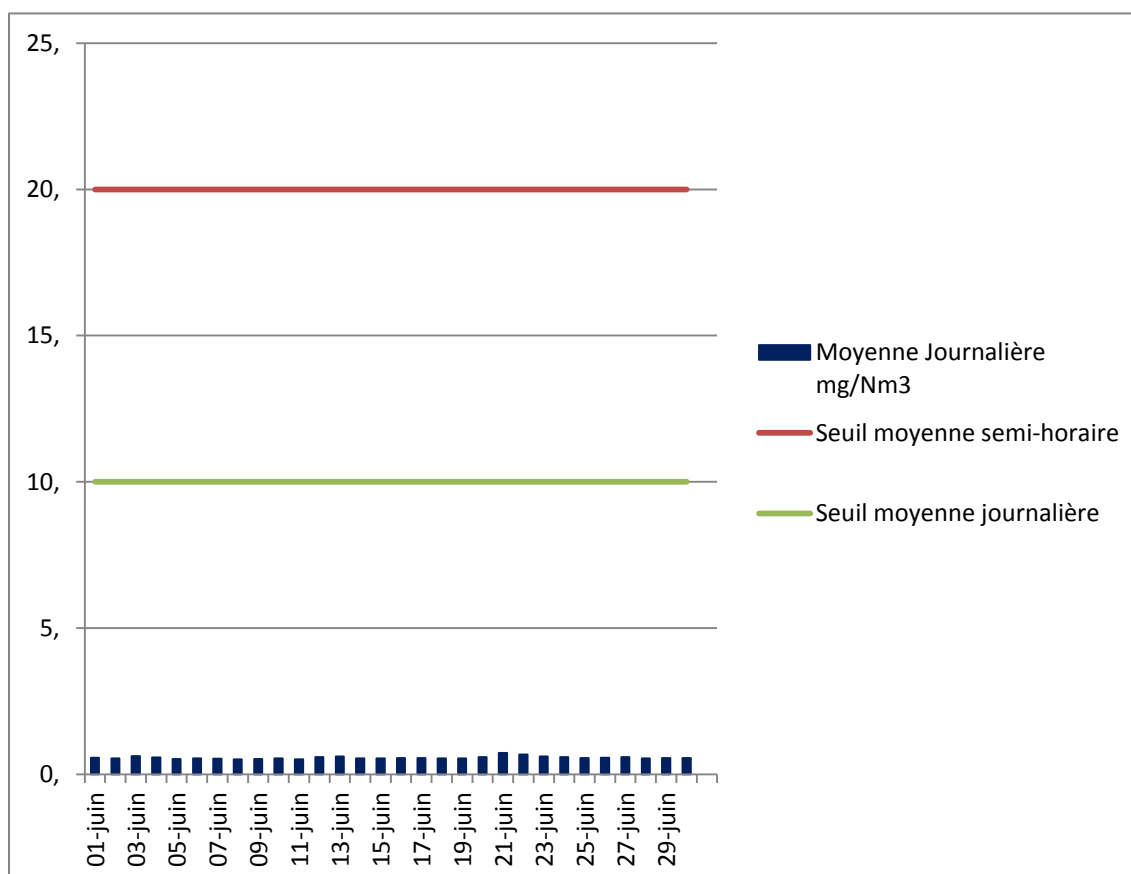

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	3,34	60	10
02-juin	3,71	60	10
03-juin	3,14	60	10
04-juin	3,43	60	10
05-juin	2,25	60	10
06-juin	3,17	60	10
07-juin	2,86	60	10
08-juin	4,62	60	10
09-juin	3,51	60	10
10-juin	3,37	60	10
11-juin	3,19	60	10
12-juin	2,56	60	10
13-juin	5,04	60	10
14-juin	5,48	60	10
15-juin	3,67	60	10
16-juin	3,79	60	10
17-juin	3,77	60	10
18-juin	2,75	60	10
19-juin	1,8	60	10
20-juin	3,14	60	10
21-juin	1,99	60	10
22-juin	3,65	60	10
23-juin	5,23	60	10
24-juin	3,81	60	10
25-juin	3,44	60	10
26-juin	2,26	60	10
27-juin	2,32	60	10
28-juin	3,51	60	10
29-juin	3,38	60	10
30-juin	3,42	60	10

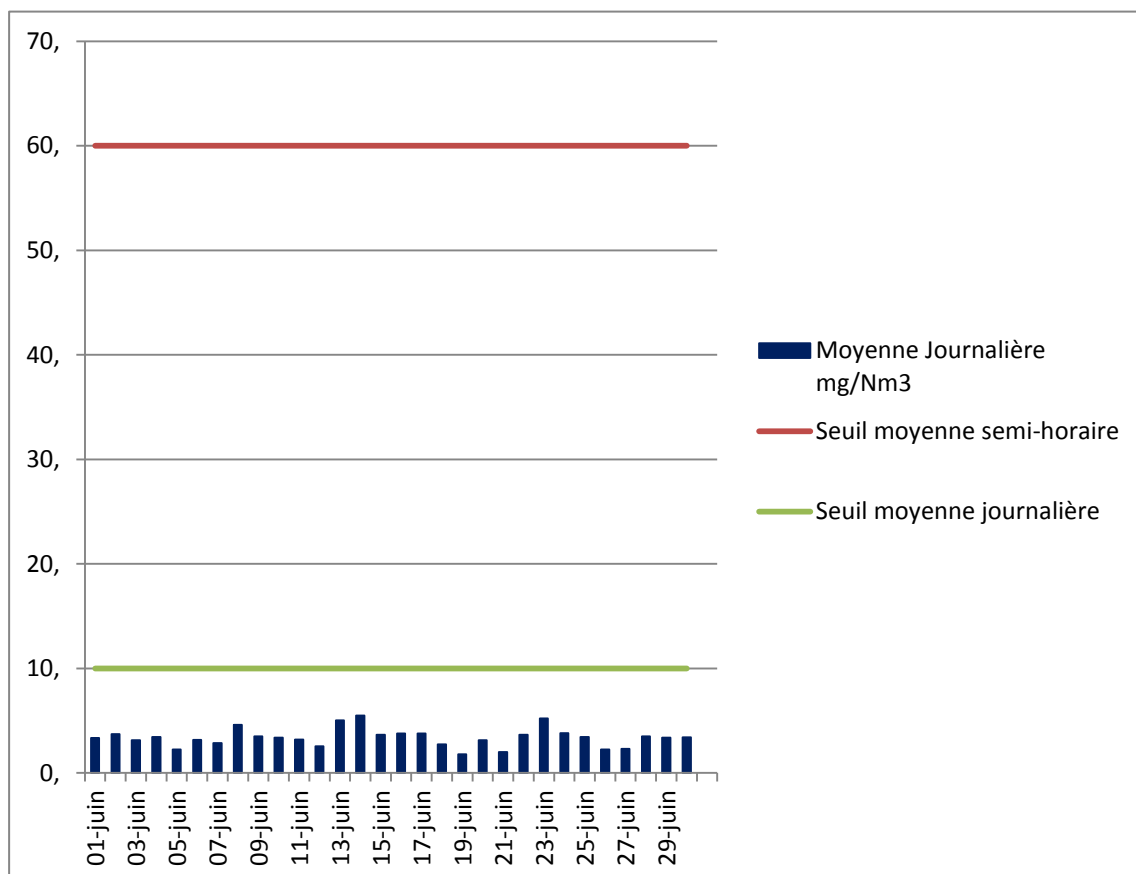


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,09	200	50
02-juin	0,04	200	50
03-juin	0,04	200	50
04-juin	0,03	200	50
05-juin	0,01	200	50
06-juin	0,01	200	50
07-juin	0,02	200	50
08-juin	0,17	200	50
09-juin	0,08	200	50
10-juin	0,	200	50
11-juin	0,	200	50
12-juin	0,06	200	50
13-juin	0,17	200	50
14-juin	0,12	200	50
15-juin	0,	200	50
16-juin	0,	200	50
17-juin	0,01	200	50
18-juin	0,	200	50
19-juin	0,08	200	50
20-juin	0,15	200	50
21-juin	0,22	200	50
22-juin	0,89	200	50
23-juin	1,51	200	50
24-juin	0,5	200	50
25-juin	0,04	200	50
26-juin	0,	200	50
27-juin	0,03	200	50
28-juin	0,09	200	50
29-juin	0,04	200	50
30-juin	0,1	200	50

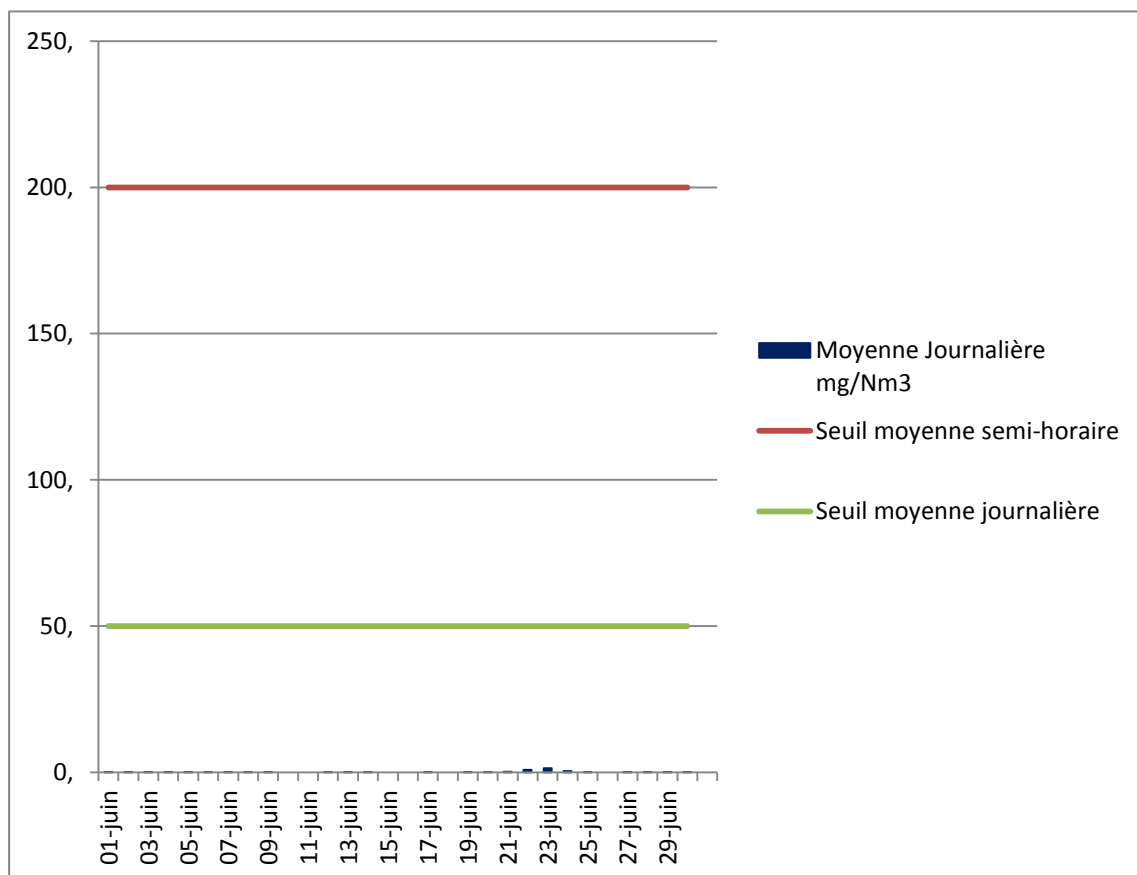


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	38,98	200	80
02-juin	39,18	200	80
03-juin	37,06	200	80
04-juin	35,96	200	80
05-juin	36,85	200	80
06-juin	35,19	200	80
07-juin	38,8	200	80
08-juin	37,36	200	80
09-juin	35,73	200	80
10-juin	37,45	200	80
11-juin	36,24	200	80
12-juin	35,85	200	80
13-juin	37,95	200	80
14-juin	41,38	200	80
15-juin	41,46	200	80
16-juin	37,36	200	80
17-juin	38,19	200	80
18-juin	38,95	200	80
19-juin	40,16	200	80
20-juin	43,44	200	80
21-juin	41,63	200	80
22-juin	43,22	200	80
23-juin	42,95	200	80
24-juin	42,21	200	80
25-juin	40,87	200	80
26-juin	42,59	200	80
27-juin	39,6	200	80
28-juin	38,39	200	80
29-juin	38,74	200	80
30-juin	40,43	200	80

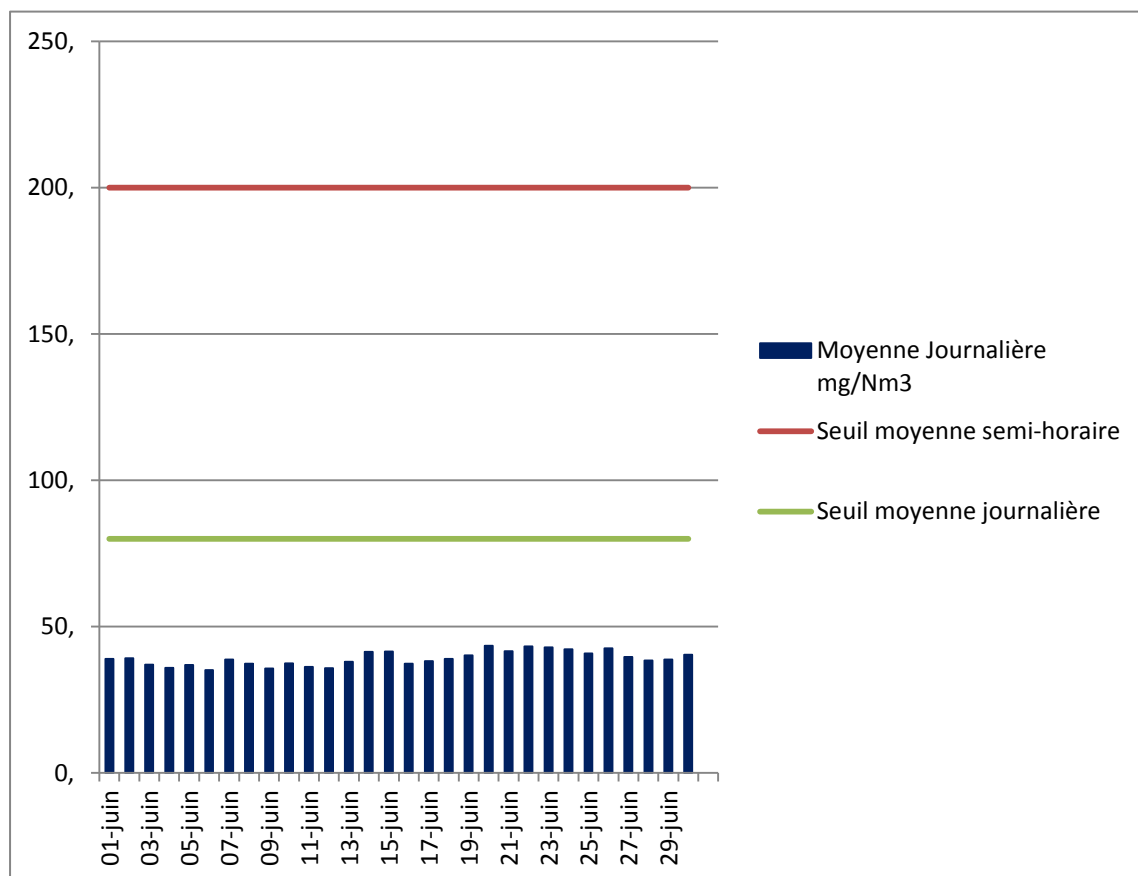

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	5,01	150	50
02-juin	4,37	150	50
03-juin	7,63	150	50
04-juin	7,93	150	50
05-juin	4,11	150	50
06-juin	5,34	150	50
07-juin	4,19	150	50
08-juin	3,84	150	50
09-juin	4,11	150	50
10-juin	4,85	150	50
11-juin	3,36	150	50
12-juin	4,24	150	50
13-juin	7,04	150	50
14-juin	3,38	150	50
15-juin	2,68	150	50
16-juin	4,79	150	50
17-juin	4,54	150	50
18-juin	3,42	150	50
19-juin	2,47	150	50
20-juin	3,22	150	50
21-juin	5,9	150	50
22-juin	3,25	150	50
23-juin	2,99	150	50
24-juin	4,14	150	50
25-juin	3,35	150	50
26-juin	4,49	150	50
27-juin	4,25	150	50
28-juin	3,6	150	50
29-juin	4,37	150	50
30-juin	3,42	150	50

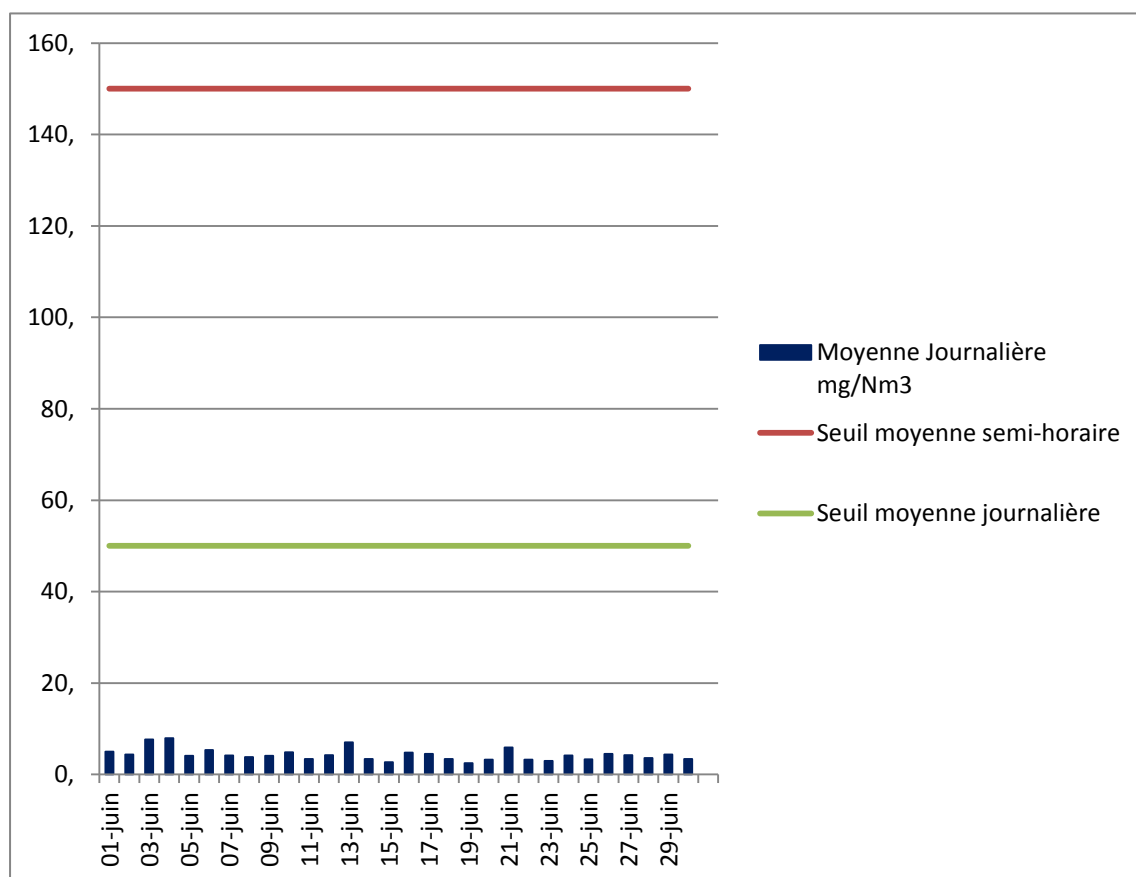

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,2		30
02-juin	0,2		30
03-juin	0,24		30
04-juin	0,21		30
05-juin	0,2		30
06-juin	0,2		30
07-juin	0,19		30
08-juin	0,18		30
09-juin	0,19		30
10-juin	0,2		30
11-juin	0,19		30
12-juin	0,25		30
13-juin	0,21		30
14-juin	0,21		30
15-juin	0,19		30
16-juin	0,19		30
17-juin	0,19		30
18-juin	0,2		30
19-juin	0,21		30
20-juin	0,22		30
21-juin	0,23		30
22-juin	0,24		30
23-juin	0,21		30
24-juin	0,22		30
25-juin	0,21		30
26-juin	0,21		30
27-juin	0,22		30
28-juin	0,22		30
29-juin	0,21		30
30-juin	0,21		30

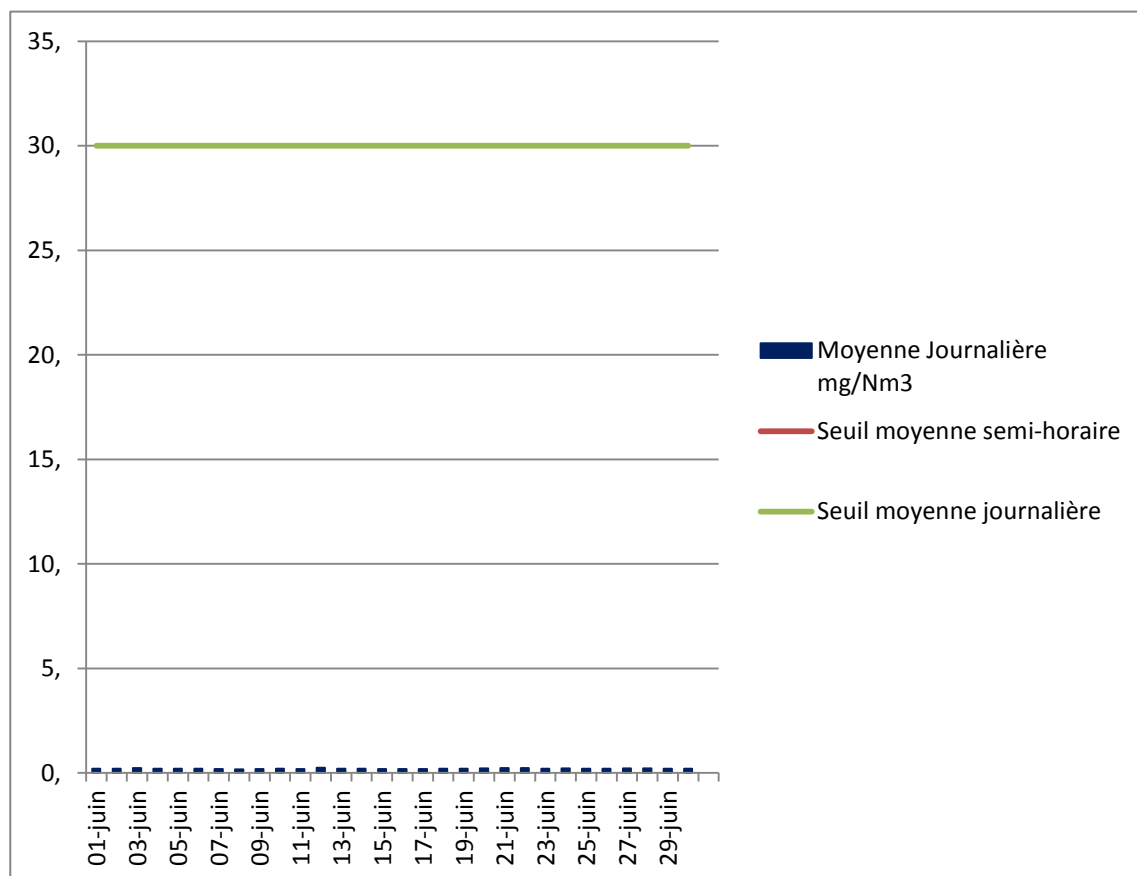

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : juin 2016

Date d'impression 2016 7 7
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
02-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
03-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
04-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
05-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
06-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
07-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
08-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
09-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
10-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
11-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
12-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
13-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
14-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
15-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
16-juin														0	0	0	0	0	0	0	0:00
17-juin	0,87	3,91	1,4	1,84	24,86	22,61	1,06	10,36	19,15	8,48	55249,5	16,13	1045,3	0,28	1,44	1,09	1,12	9,02	9,71	0,31	5:40
18-juin	0,36	1,14	3,27	2,87	34,04	14,31	0,89	10,14	17,89	9,25	54943,3	16,93	958,6	0,48	1,46	4,36	3,98	45,06	21,66	1,17	24:00
19-juin	0,32	0,98	3,33	4,21	36,88	12,33	0,71	11,07	19,52	8,39	58598,3	17,4	1002,78	0,46	1,36	4,72	6	52,16	18,55	1	24:00
20-juin	0,34	1,23	3,69	3,18	34,38	19,4	0,65	10,6	19,29	8,77	55484,1	16,86	1000,2	0,45	1,56	5,1	4,48	46,16	25,61	0,85	23:51
21-juin	0,35	1,48	2,46	1,79	39,6	11,41	0,56	10,44	19,23	8,96	56617,9	17,6	998,98	0,43	1,69	3,15	2,51	48,07	19,08	0,68	21:06
22-juin	0,32	1,74	2,56	1,96	36,74	14,86	0,49	10,66	19,65	8,69	54507,3	16,73	1013,25	0,42	2,23	3,42	2,63	48,45	55,68	0,64	24:00
23-juin	0,32	2,09	1,93	1,16	33,36	11,39	0,93	9,74	17,75	9,55	47551,2	15,03	997,02	0,27	1,79	1,72	1,02	29,04	11,8	0,77	18:01
24-juin	0,37	2,09	1,69	0,73	31,27	9,96	0,79	8,3	15,72	10,96	42232,9	14,84	936,85	0,35	2,04	1,73	1,14	30,64	19,22	0,77	23:10
25-juin	0,35	1,81	1,69	0,33	32,08	11,75	0,7	8,67	16,03	10,58	48002,6	16,63	967,63	0,4	2,03	2,02	0,41	37,28	12,72	0,82	24:00
26-juin	0,34	1,5	2,24	0,65	36,84	4,33	0,82	9,42	18,92	10	53242,7	17,96	1001,38	0,43	1,91	2,87	0,84	47,13	5,52	1,04	24:00
27-juin	0,37	1,57	2,64	0,79	33,98	4,97	1,15	9,21	18,6	10,1	50364,1	17,77	994,26	0,45	1,89	3,21	0,94	41,02	6	1,45	24:00
28-juin	0,34	1,64	2,73	0,77	32,13	7,62	0,67	8,91	17,61	10,43	45785,4	15,63	983,35	0,38	1,79	3,04	0,89	35,65	7,88	0,73	24:00
29-juin	0,33	1,54	2,02	0,35	29,88	5,42	0,68	8,65	16,58	10,67	41926,4	14,49	971,93	0,33	1,54	2,03	0,35	30,08	5,43	0,69	24:00
30-juin	0,33	1,34	2,76	0,65	31,56	5,09	0,56	9,36	18,36	9,98	47465,8	15,8	1016,78	0,37	1,52	3,15	0,75	35,95	5,8	0,64	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,38	1,72	2,46	1,52	33,4	11,1	0,76	9,68	18,16	9,63	50855,1	16,41	992,02	5,5	24,25	41,6	27,05	535,7	224,65	11,56	307:48

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 30

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	6,0	8,0	6,0	9,5	6,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MST2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	1	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,	30	10
02-juin	0,	30	10
03-juin	0,	30	10
04-juin	0,	30	10
05-juin	0,	30	10
06-juin	0,	30	10
07-juin	0,	30	10
08-juin	0,	30	10
09-juin	0,	30	10
10-juin	0,	30	10
11-juin	0,	30	10
12-juin	0,	30	10
13-juin	0,	30	10
14-juin	0,	30	10
15-juin	0,	30	10
16-juin	0,	30	10
17-juin	0,87	30	10
18-juin	0,36	30	10
19-juin	0,32	30	10
20-juin	0,34	30	10
21-juin	0,35	30	10
22-juin	0,32	30	10
23-juin	0,32	30	10
24-juin	0,37	30	10
25-juin	0,35	30	10
26-juin	0,34	30	10
27-juin	0,37	30	10
28-juin	0,34	30	10
29-juin	0,33	30	10
30-juin	0,33	30	10

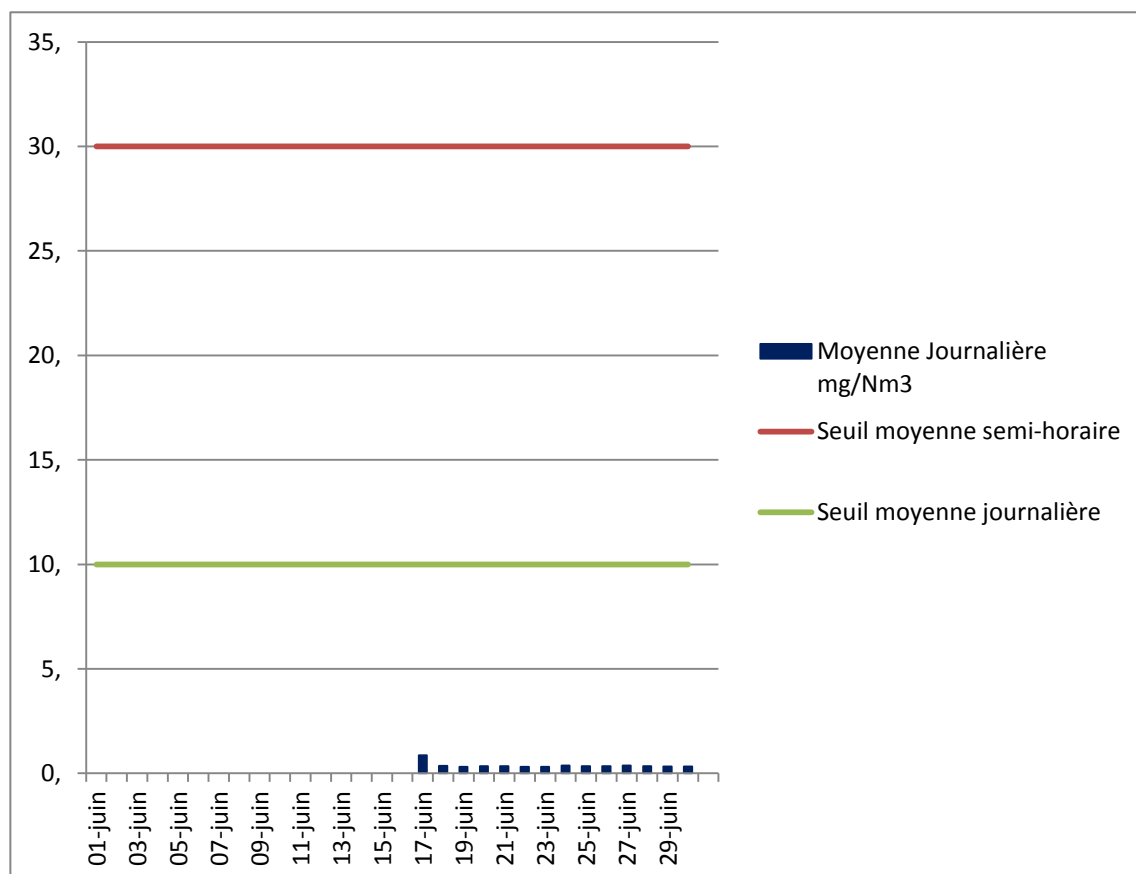


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,	20	10
02-juin	0,	20	10
03-juin	0,	20	10
04-juin	0,	20	10
05-juin	0,	20	10
06-juin	0,	20	10
07-juin	0,	20	10
08-juin	0,	20	10
09-juin	0,	20	10
10-juin	0,	20	10
11-juin	0,	20	10
12-juin	0,	20	10
13-juin	0,	20	10
14-juin	0,	20	10
15-juin	0,	20	10
16-juin	0,	20	10
17-juin	3,91	20	10
18-juin	1,14	20	10
19-juin	0,98	20	10
20-juin	1,23	20	10
21-juin	1,48	20	10
22-juin	1,74	20	10
23-juin	2,09	20	10
24-juin	2,09	20	10
25-juin	1,81	20	10
26-juin	1,5	20	10
27-juin	1,57	20	10
28-juin	1,64	20	10
29-juin	1,54	20	10
30-juin	1,34	20	10

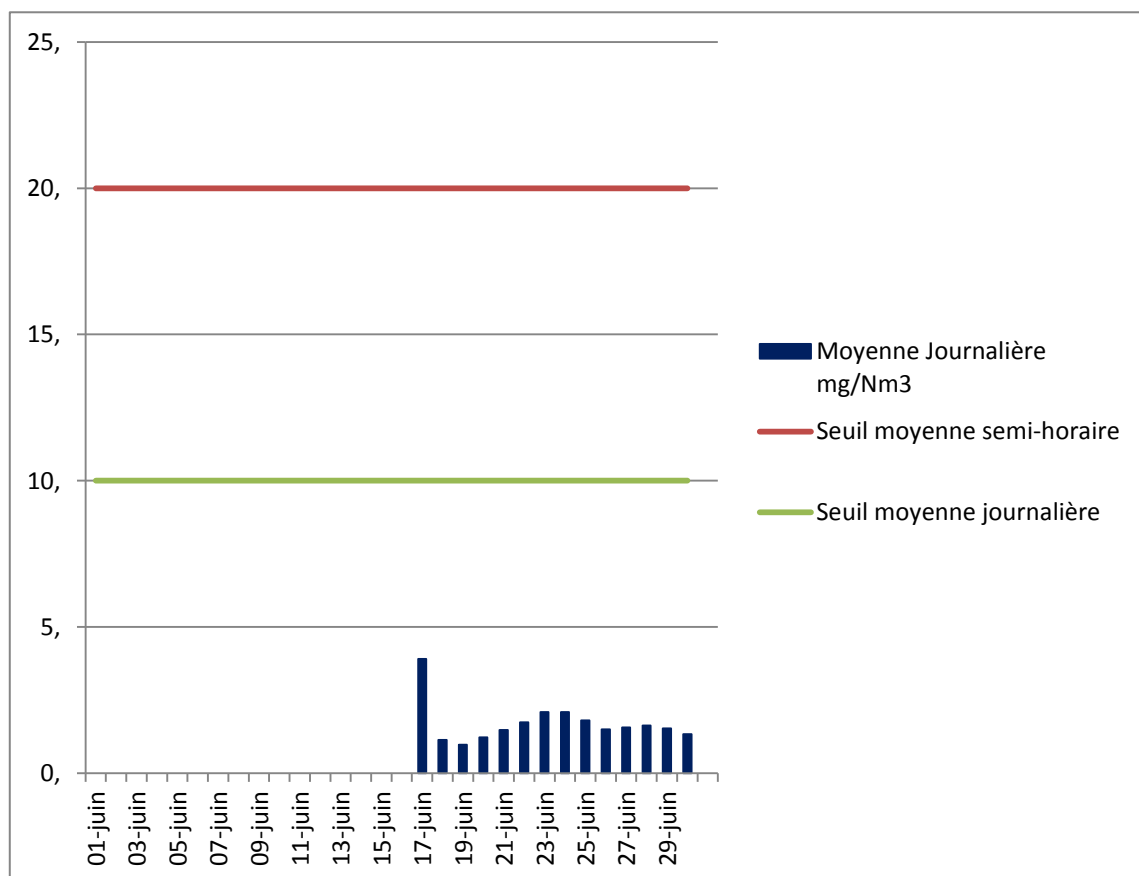


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,	60	10
02-juin	0,	60	10
03-juin	0,	60	10
04-juin	0,	60	10
05-juin	0,	60	10
06-juin	0,	60	10
07-juin	0,	60	10
08-juin	0,	60	10
09-juin	0,	60	10
10-juin	0,	60	10
11-juin	0,	60	10
12-juin	0,	60	10
13-juin	0,	60	10
14-juin	0,	60	10
15-juin	0,	60	10
16-juin	0,	60	10
17-juin	1,4	60	10
18-juin	3,27	60	10
19-juin	3,33	60	10
20-juin	3,69	60	10
21-juin	2,46	60	10
22-juin	2,56	60	10
23-juin	1,93	60	10
24-juin	1,69	60	10
25-juin	1,69	60	10
26-juin	2,24	60	10
27-juin	2,64	60	10
28-juin	2,73	60	10
29-juin	2,02	60	10
30-juin	2,76	60	10

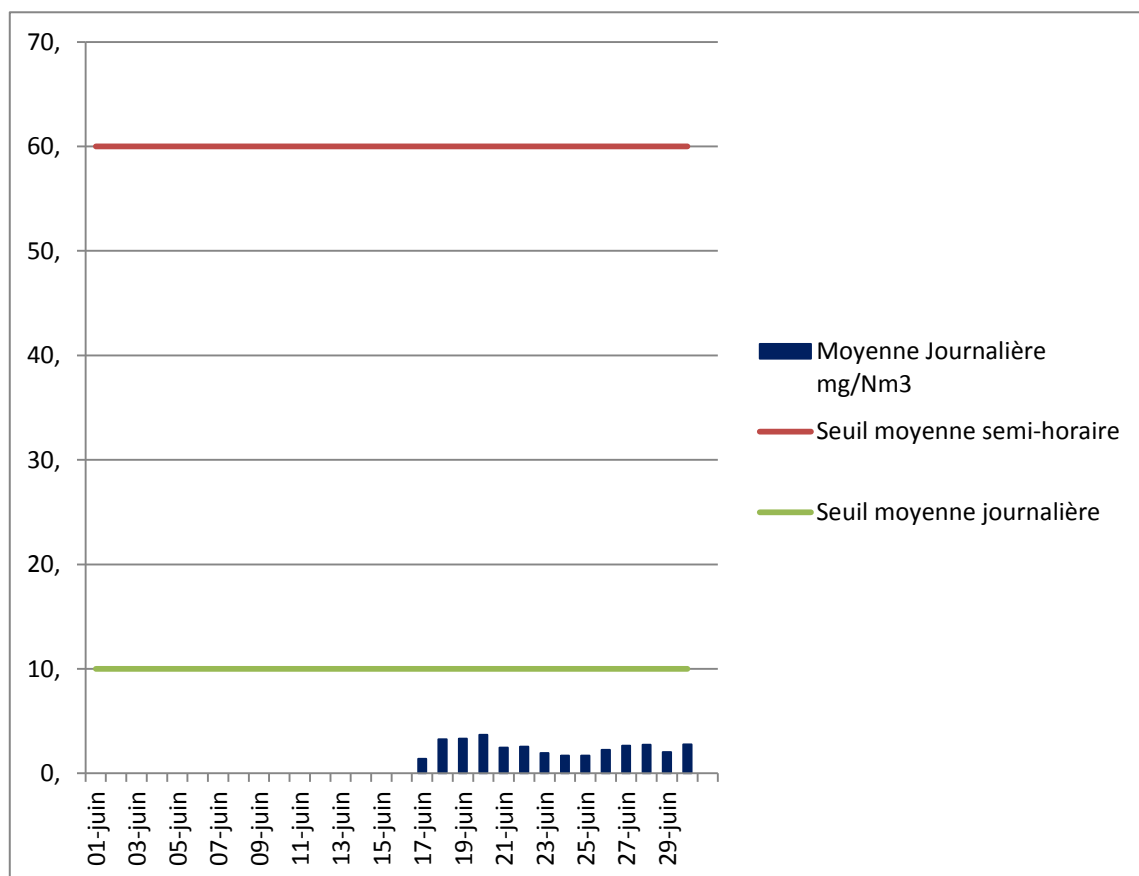


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,	200	50
02-juin	0,	200	50
03-juin	0,	200	50
04-juin	0,	200	50
05-juin	0,	200	50
06-juin	0,	200	50
07-juin	0,	200	50
08-juin	0,	200	50
09-juin	0,	200	50
10-juin	0,	200	50
11-juin	0,	200	50
12-juin	0,	200	50
13-juin	0,	200	50
14-juin	0,	200	50
15-juin	0,	200	50
16-juin	0,	200	50
17-juin	1,84	200	50
18-juin	2,87	200	50
19-juin	4,21	200	50
20-juin	3,18	200	50
21-juin	1,79	200	50
22-juin	1,96	200	50
23-juin	1,16	200	50
24-juin	0,73	200	50
25-juin	0,33	200	50
26-juin	0,65	200	50
27-juin	0,79	200	50
28-juin	0,77	200	50
29-juin	0,35	200	50
30-juin	0,65	200	50

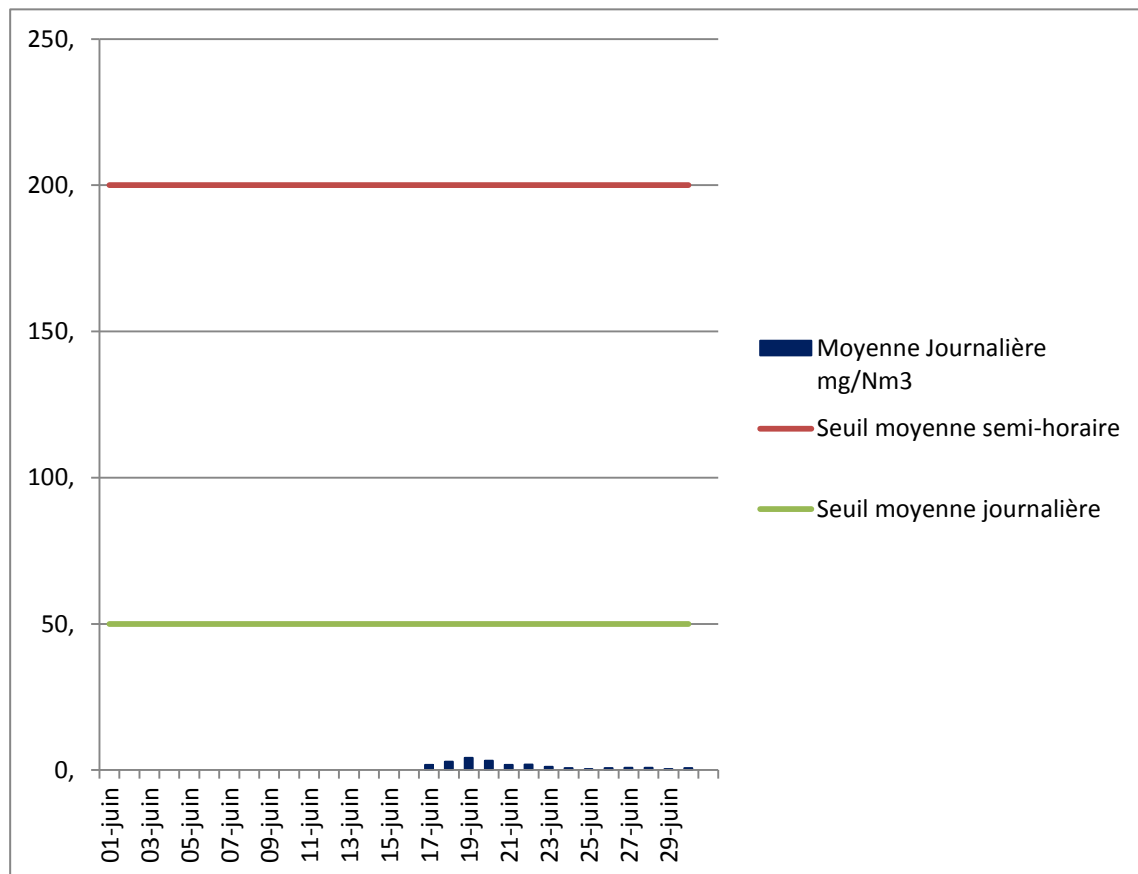

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,	200	80
02-juin	0,	200	80
03-juin	0,	200	80
04-juin	0,	200	80
05-juin	0,	200	80
06-juin	0,	200	80
07-juin	0,	200	80
08-juin	0,	200	80
09-juin	0,	200	80
10-juin	0,	200	80
11-juin	0,	200	80
12-juin	0,	200	80
13-juin	0,	200	80
14-juin	0,	200	80
15-juin	0,	200	80
16-juin	0,	200	80
17-juin	24,86	200	80
18-juin	34,04	200	80
19-juin	36,88	200	80
20-juin	34,38	200	80
21-juin	39,6	200	80
22-juin	36,74	200	80
23-juin	33,36	200	80
24-juin	31,27	200	80
25-juin	32,08	200	80
26-juin	36,84	200	80
27-juin	33,98	200	80
28-juin	32,13	200	80
29-juin	29,88	200	80
30-juin	31,56	200	80

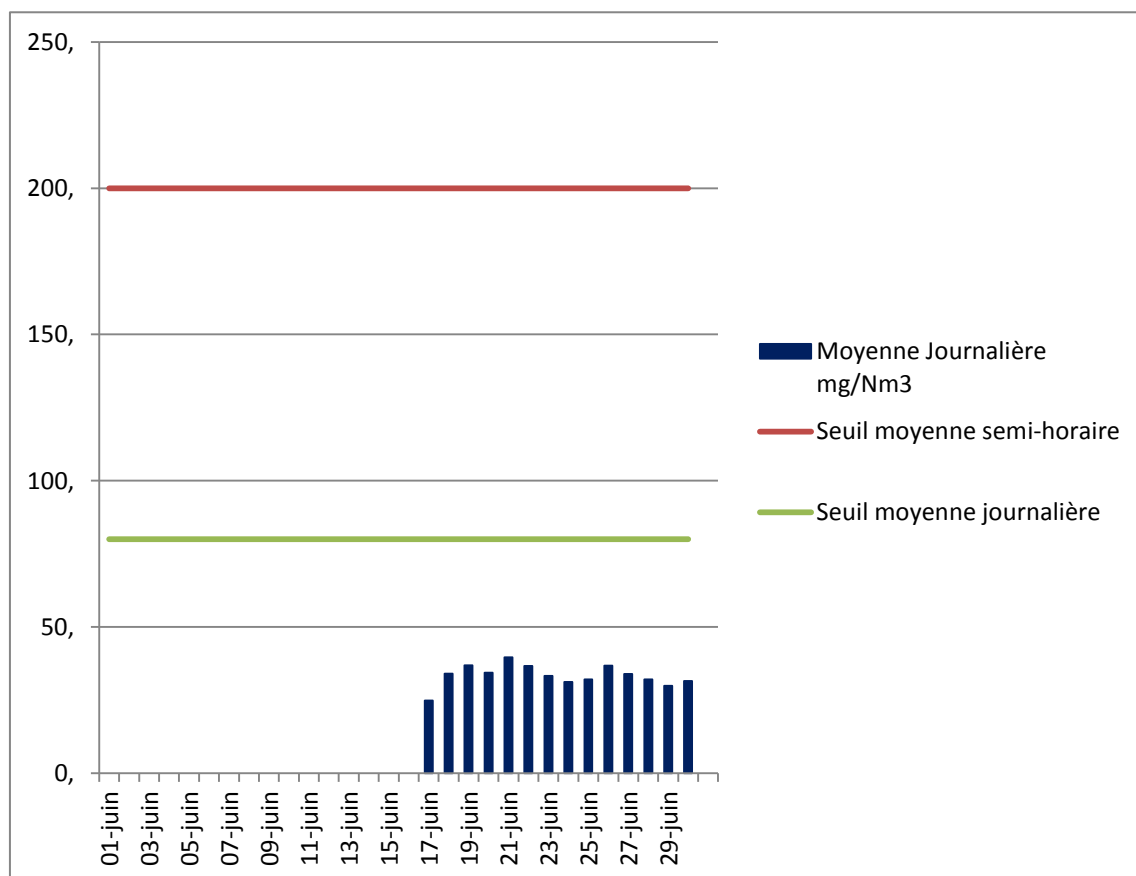

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,	150	50
02-juin	0,	150	50
03-juin	0,	150	50
04-juin	0,	150	50
05-juin	0,	150	50
06-juin	0,	150	50
07-juin	0,	150	50
08-juin	0,	150	50
09-juin	0,	150	50
10-juin	0,	150	50
11-juin	0,	150	50
12-juin	0,	150	50
13-juin	0,	150	50
14-juin	0,	150	50
15-juin	0,	150	50
16-juin	0,	150	50
17-juin	22,61	150	50
18-juin	14,31	150	50
19-juin	12,33	150	50
20-juin	19,4	150	50
21-juin	11,41	150	50
22-juin	14,86	150	50
23-juin	11,39	150	50
24-juin	9,96	150	50
25-juin	11,75	150	50
26-juin	4,33	150	50
27-juin	4,97	150	50
28-juin	7,62	150	50
29-juin	5,42	150	50
30-juin	5,09	150	50

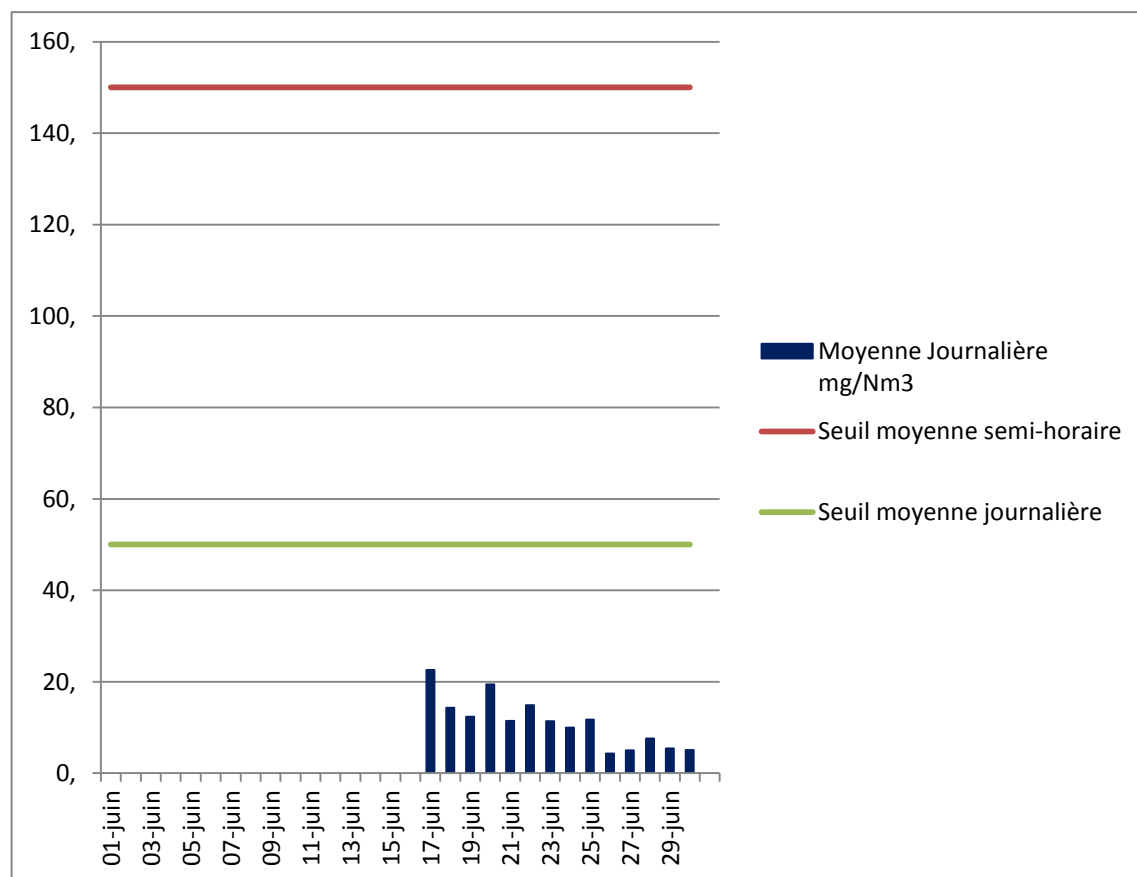

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,		30
02-juin	0,		30
03-juin	0,		30
04-juin	0,		30
05-juin	0,		30
06-juin	0,		30
07-juin	0,		30
08-juin	0,		30
09-juin	0,		30
10-juin	0,		30
11-juin	0,		30
12-juin	0,		30
13-juin	0,		30
14-juin	0,		30
15-juin	0,		30
16-juin	0,		30
17-juin	1,06		30
18-juin	0,89		30
19-juin	0,71		30
20-juin	0,65		30
21-juin	0,56		30
22-juin	0,49		30
23-juin	0,93		30
24-juin	0,79		30
25-juin	0,7		30
26-juin	0,82		30
27-juin	1,15		30
28-juin	0,67		30
29-juin	0,68		30
30-juin	0,56		30

