



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Juillet 2016

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanés Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm³	Année 2016	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	28 déc. - 25 Jan.	0,0005	0,0015
	25 Janv. - 22 Fév.	0,0034	0,0026
	22 Fév. - 21 Mar.	0,003	0,0013
	21 Mar. - 18 Avr.	0,0009	0,0003
	18 Avr. - 17 Mai.	0,0006	0,0002
	17 Mai. - 15 Juin.	0,0015	0,0007
	15 Juin. - 11 Juil.	0,0049	0,0007

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	98,3%
LIGNE 2	98,1%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0,0 h	0,5 h
Indisponibilité	0,5 h	4 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0,5 h	0,5 h
Indisponibilité	0,5 h	12 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : juillet 2016

Date d'impression 2016 8 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec	Vitesse	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juil.	0,36	0,57	2,96	0,16	41,23	4,88	0,22	8,33	19,1	11,04	52601,7	19,79	1001,45	0,45	0,72	3,76	0,2	52,29	5,87	0,27	24:00
02-juil.	0,33	0,55	3,08	0,11	37,46	3,32	0,2	8,7	19,3	10,63	52277,5	18,84	1027,01	0,42	0,69	3,86	0,15	47,01	4,16	0,25	24:00
03-juil.	0,35	0,55	1,77	0,04	38,16	2,22	0,19	8,88	20,02	10,55	52579,2	18,98	1029,39	0,44	0,69	2,23	0,05	48,17	2,8	0,24	24:00
04-juil.	0,31	0,56	2,74	0,07	38,97	3,07	0,2	8,61	19,83	10,69	52025,1	19,04	1022,05	0,38	0,69	3,43	0,09	48,62	6,97	0,24	23:47
05-juil.	0,35	1,04	2,18	0,18	39,97	9,81	0,24	8,21	17,44	11,05	51015,9	18,7	991,41	0,31	0,92	1,97	0,16	35,98	11,39	0,22	17:37
06-juil.	0,35	0,2	2,9	1,92	45,12	3,29	0,85	8,58	17,67	10,9	52956,8	19,3	979,19	0,44	0,25	3,63	2,4	57,23	4,16	1,08	23:55
07-juil.	0,35	0,43	3,11	1,44	44,87	3,8	0,55	8,23	17,58	11,82	48036,1	19,2	977,81	0,4	0,46	3,59	1,81	51,93	4,17	0,66	24:00
08-juil.	0,32	0,65	3,42	0,43	43,97	4,3	0,28	8,12	18,1	12,46	44969,2	19,48	988,29	0,34	0,68	3,56	0,45	45,97	4,42	0,29	23:03
09-juil.	0,36	0,68	2,79	0,42	44,31	4,02	0,28	8,14	17,8	12,5	45140,3	19,53	986,15	0,39	0,74	3,03	0,46	48,06	4,32	0,31	24:00
10-juil.	0,56	0,78	0,87	0	43,36	16,55	0,29	6,8	15,86	13,94	41901,3	21,65	912,73	0,02	0,03	0,03	0	1,67	0,58	0,01	0:55
11-juil.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
12-juil.	0,42	0,7	2,86	0,24	44,46	7,64	0,3	8,32	17,65	12,18	48794,3	20,31	980,03	0,37	0,63	2,51	0,22	39,44	6,84	0,26	18:11
13-juil.	0,39	0,64	3,55	0,08	44,24	4,98	0,24	8,3	18,5	12,24	48867,1	20,72	991,84	0,45	0,75	4,17	0,09	51,95	5,82	0,29	24:00
14-juil.	0,42	0,69	3,02	0,02	43,11	4,75	0,25	8,37	19	12,22	48339,9	20,58	996,55	0,49	0,8	3,51	0,02	50,04	5,49	0,29	24:00
15-juil.	0,42	0,7	3,12	0	42,39	7,72	0,25	7,75	17,26	12,83	46266,6	20,75	970,23	0,46	0,77	3,49	0	47,35	9,87	0,28	24:00
16-juil.	0,37	0,66	3,14	0,16	45,56	5,09	0,4	8,1	17,9	12,57	48656	21,35	985,27	0,42	0,75	3,51	0,17	50,97	5,69	0,45	23:10
17-juil.	0,4	0,67	3,04	0,7	46,19	6,97	0,29	8,11	18,63	12,6	46972	20,92	979,23	0,45	0,76	3,45	0,81	52,24	7,58	0,32	24:00
18-juil.	0,63	0,66	3,32	0,96	45,03	5,71	0,35	8,15	18,5	12,47	47496	20,77	991,02	0,7	0,74	3,72	1,08	50,37	6,38	0,39	23:33
19-juil.	0,81	0,65	3,33	1,53	43,98	7,44	0,37	8,05	17,77	12,53	47810	20,77	995,53	0,93	0,74	3,83	1,76	50,51	8,26	0,43	23:57
20-juil.	0,59	0,67	3,87	0,55	44,68	8,32	0,35	8,02	18,4	12,55	46637,7	20,5	979,58	0,66	0,75	4,36	0,65	50,12	8,98	0,39	24:00
21-juil.	0,67	0,98	2,5	0,02	44,76	7,35	0,34	7,54	17,69	13,01	44689,8	20,59	947,74	0,58	0,71	2,29	0,03	40,5	7,2	0,29	20:05
22-juil.	0,69	0,81	2,46	0,26	45,66	5,77	0,42	7,91	17,5	12,67	45004,8	19,8	962,19	0,74	0,85	2,66	0,28	49,09	6,09	0,44	23:49
23-juil.	0,42	0,62	2,66	0,39	41,05	4,45	0,32	8,44	18,1	12,15	44385,9	18,52	1010,99	0,44	0,66	2,85	0,4	43,98	4,68	0,34	24:00
24-juil.	0,36	0,62	2,22	0,45	38,96	3,94	0,26	8,57	18,93	12,07	43954,4	18,32	1016,98	0,38	0,66	2,37	0,5	41,23	4,08	0,28	24:00
25-juil.	0,41	0,61	3,18	0,52	43,31	3,07	0,22	8,84	19,73	11,69	48208,8	19,51	1036,81	0,48	0,7	3,68	0,62	50,09	3,55	0,25	24:00
26-juil.	0,74	0,62	3,06	0,12	43,47	3,44	0,55	8,83	19,87	11,64	49738,3	21,16	1032,53	0,89	0,74	3,69	0,14	51,78	4,1	0,68	24:00
27-juil.	0,58	0,6	3,45	0,07	44,3	3	0,21	8,88	20,03	11,64	48898,3	19,77	1037,78	0,68	0,7	4,04	0,09	52,01	3,5	0,25	24:00
28-juil.	0,42	0,62	3,3	0,34	43,82	3,14	0,21	8,67	19,45	11,85	47983,3	19,73	1029,54	0,49	0,72	3,81	0,4	50,45	3,59	0,24	24:00
29-juil.	0,35	0,61	3,16	0,13	43,71	4,02	0,21	8,46	19,07	12,1	47539,1	19,99	1011,55	0,4	0,7	3,61	0,15	49,96	4,54	0,24	24:00
30-juil.	0,28	0,61	3,84	0,24	45,28	2,86	0,21	8,66	19,4	11,91	48911,6	20,21	1025,47	0,33	0,71	4,54	0,29	53,17	3,35	0,24	24:00
31-juil.	0,4	0,61	2,61	0,23	42,8	3,08	0,2	8,61	19,54	11,98	48505	20,25	1020,04	0,47	0,71	3,05	0,27	49,85	3,56	0,23	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,45	0,65	2,92	0,39	43,14	5,27	0,31	8,31	18,52	12,02	48038,7	19,97	997,21	14,4	20,42	98,18	13,71	1412,04	162,01	10,19	678:02

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,5	0,0	5,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Cumul annuel	0,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,36	30	10
02-juil.	0,33	30	10
03-juil.	0,35	30	10
04-juil.	0,31	30	10
05-juil.	0,35	30	10
06-juil.	0,35	30	10
07-juil.	0,35	30	10
08-juil.	0,32	30	10
09-juil.	0,36	30	10
10-juil.	0,56	30	10
11-juil.	0,	30	10
12-juil.	0,42	30	10
13-juil.	0,39	30	10
14-juil.	0,42	30	10
15-juil.	0,42	30	10
16-juil.	0,37	30	10
17-juil.	0,4	30	10
18-juil.	0,63	30	10
19-juil.	0,81	30	10
20-juil.	0,59	30	10
21-juil.	0,67	30	10
22-juil.	0,69	30	10
23-juil.	0,42	30	10
24-juil.	0,36	30	10
25-juil.	0,41	30	10
26-juil.	0,74	30	10
27-juil.	0,58	30	10
28-juil.	0,42	30	10
29-juil.	0,35	30	10
30-juil.	0,28	30	10
31-juil.	0,4	30	10

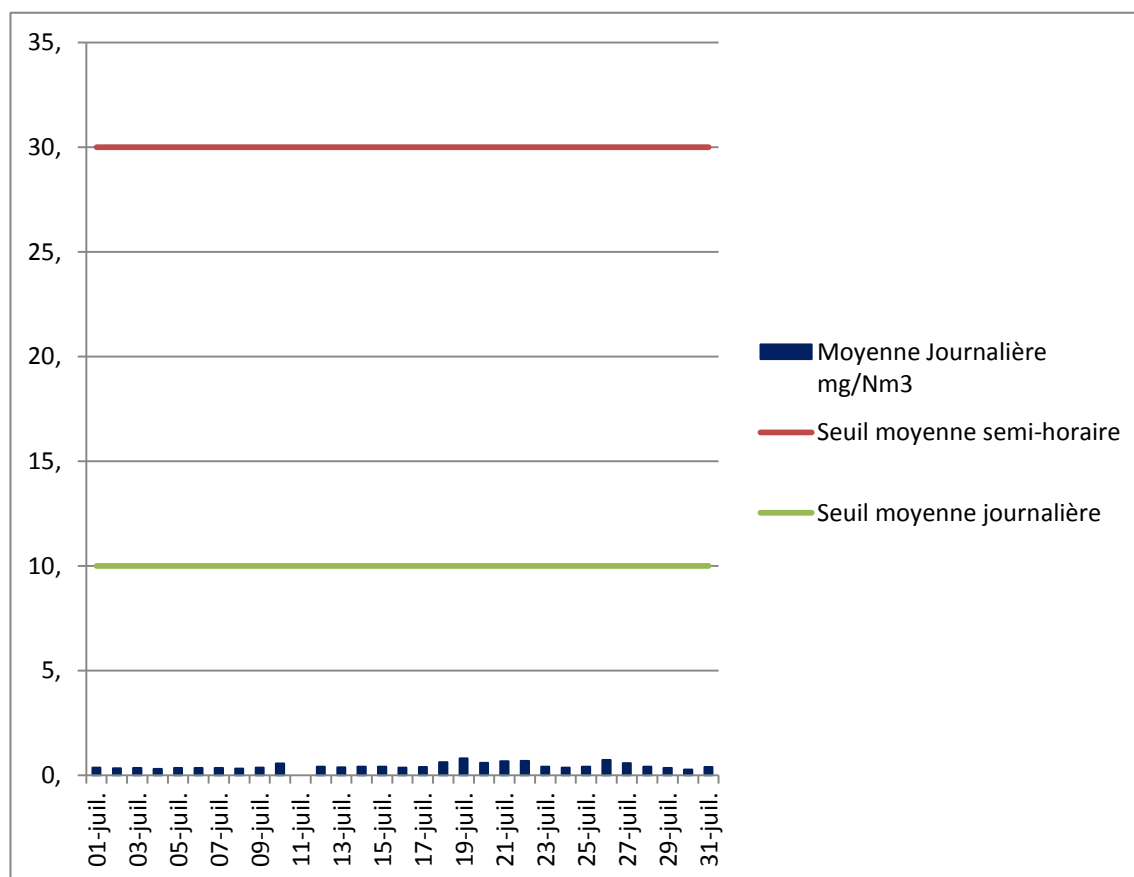


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,57	20	10
02-juil.	0,55	20	10
03-juil.	0,55	20	10
04-juil.	0,56	20	10
05-juil.	1,04	20	10
06-juil.	0,2	20	10
07-juil.	0,43	20	10
08-juil.	0,65	20	10
09-juil.	0,68	20	10
10-juil.	0,78	20	10
11-juil.	0,	20	10
12-juil.	0,7	20	10
13-juil.	0,64	20	10
14-juil.	0,69	20	10
15-juil.	0,7	20	10
16-juil.	0,66	20	10
17-juil.	0,67	20	10
18-juil.	0,66	20	10
19-juil.	0,65	20	10
20-juil.	0,67	20	10
21-juil.	0,98	20	10
22-juil.	0,81	20	10
23-juil.	0,62	20	10
24-juil.	0,62	20	10
25-juil.	0,61	20	10
26-juil.	0,62	20	10
27-juil.	0,6	20	10
28-juil.	0,62	20	10
29-juil.	0,61	20	10
30-juil.	0,61	20	10
31-juil.	0,61	20	10

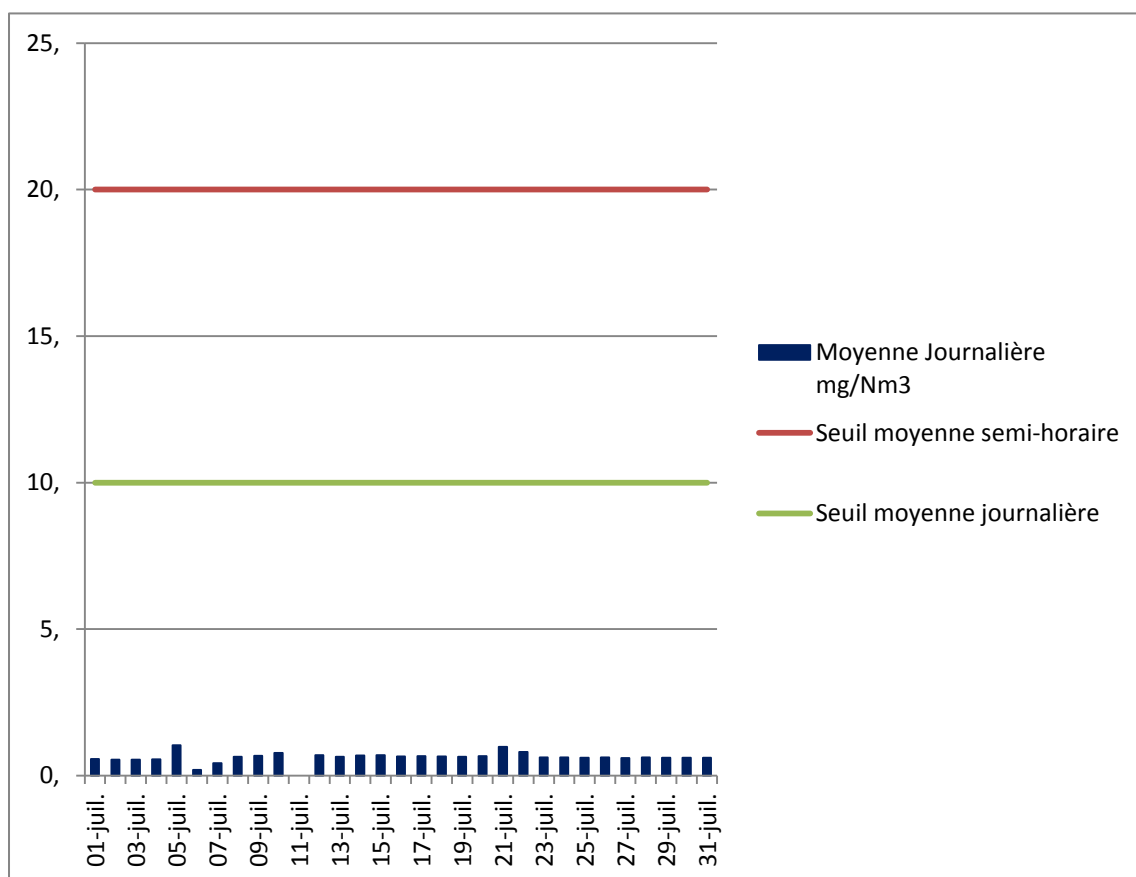


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	2,96	60	10
02-juil.	3,08	60	10
03-juil.	1,77	60	10
04-juil.	2,74	60	10
05-juil.	2,18	60	10
06-juil.	2,9	60	10
07-juil.	3,11	60	10
08-juil.	3,42	60	10
09-juil.	2,79	60	10
10-juil.	0,87	60	10
11-juil.	0,	60	10
12-juil.	2,86	60	10
13-juil.	3,55	60	10
14-juil.	3,02	60	10
15-juil.	3,12	60	10
16-juil.	3,14	60	10
17-juil.	3,04	60	10
18-juil.	3,32	60	10
19-juil.	3,33	60	10
20-juil.	3,87	60	10
21-juil.	2,5	60	10
22-juil.	2,46	60	10
23-juil.	2,66	60	10
24-juil.	2,22	60	10
25-juil.	3,18	60	10
26-juil.	3,06	60	10
27-juil.	3,45	60	10
28-juil.	3,3	60	10
29-juil.	3,16	60	10
30-juil.	3,84	60	10
31-juil.	2,61	60	10

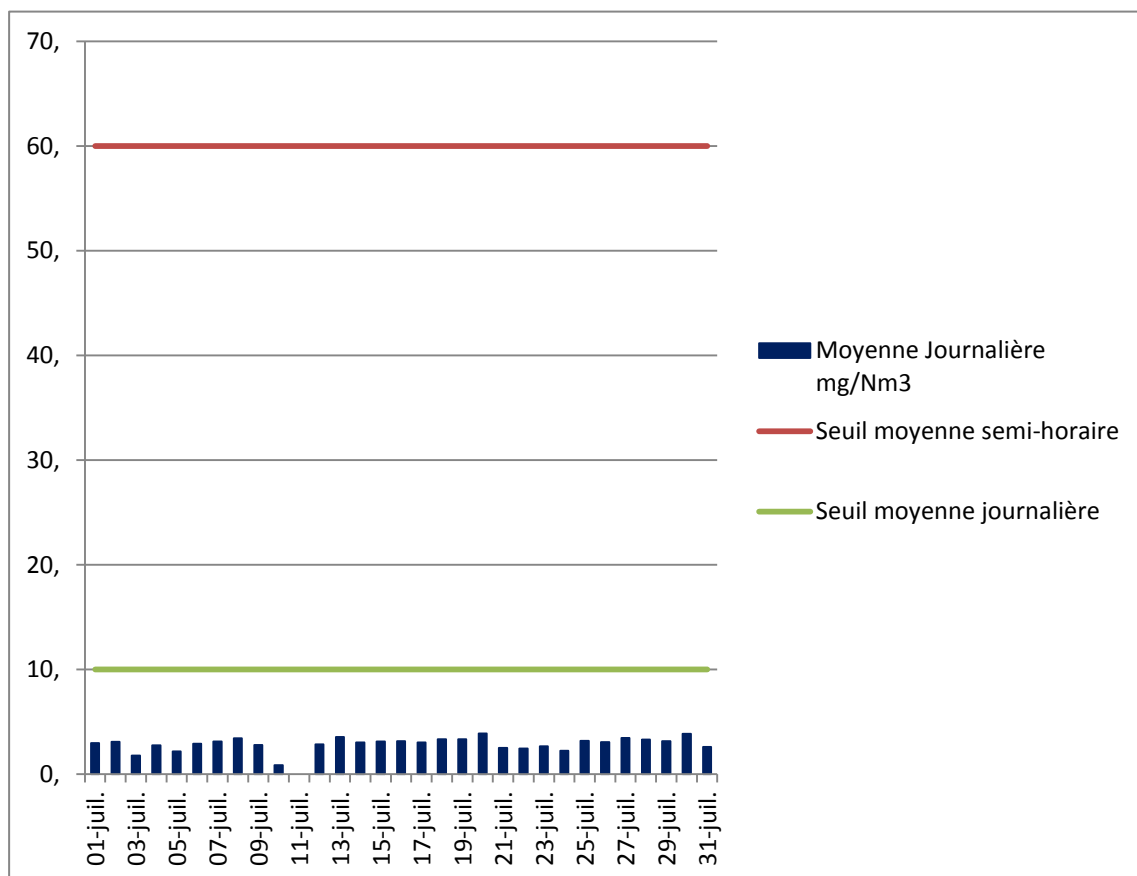


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,16	200	50
02-juil.	0,11	200	50
03-juil.	0,04	200	50
04-juil.	0,07	200	50
05-juil.	0,18	200	50
06-juil.	1,92	200	50
07-juil.	1,44	200	50
08-juil.	0,43	200	50
09-juil.	0,42	200	50
10-juil.	0,	200	50
11-juil.	0,	200	50
12-juil.	0,24	200	50
13-juil.	0,08	200	50
14-juil.	0,02	200	50
15-juil.	0,	200	50
16-juil.	0,16	200	50
17-juil.	0,7	200	50
18-juil.	0,96	200	50
19-juil.	1,53	200	50
20-juil.	0,55	200	50
21-juil.	0,02	200	50
22-juil.	0,26	200	50
23-juil.	0,39	200	50
24-juil.	0,45	200	50
25-juil.	0,52	200	50
26-juil.	0,12	200	50
27-juil.	0,07	200	50
28-juil.	0,34	200	50
29-juil.	0,13	200	50
30-juil.	0,24	200	50
31-juil.	0,23	200	50

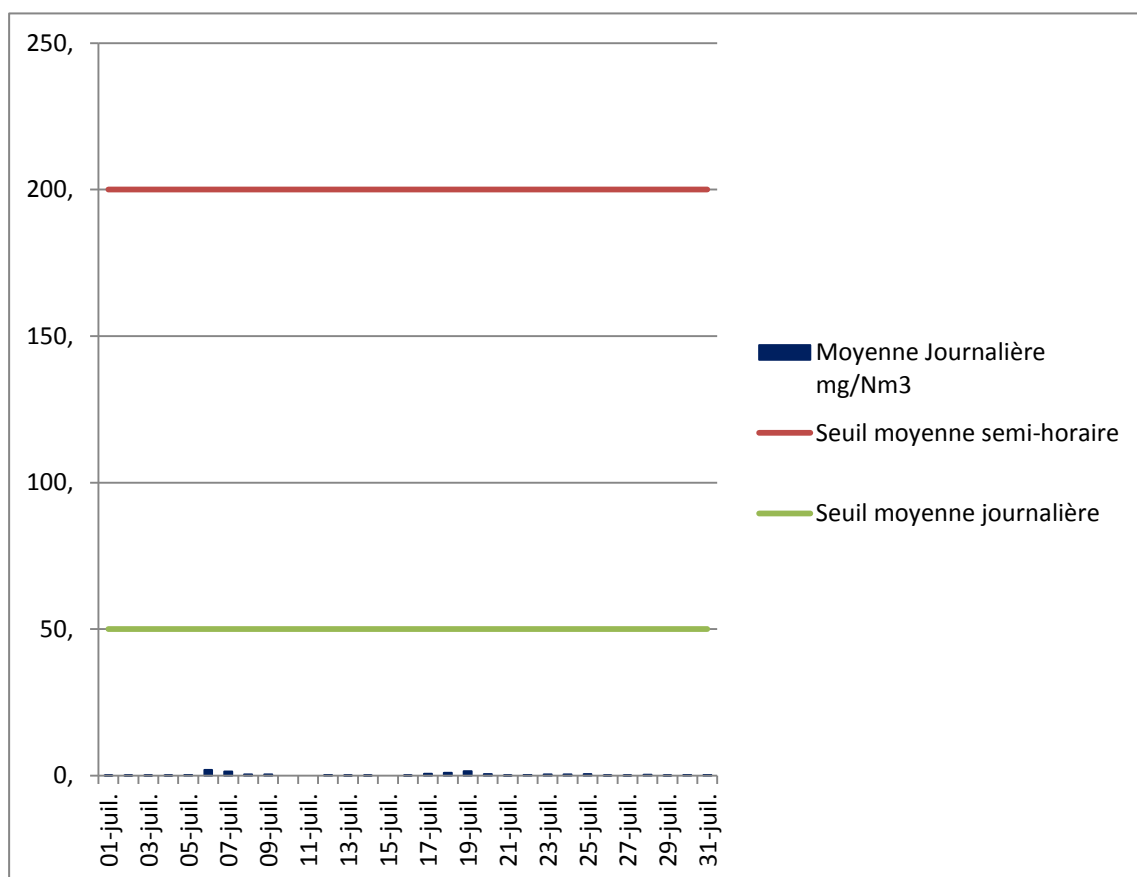


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	41,23	200	80
02-juil.	37,46	200	80
03-juil.	38,16	200	80
04-juil.	38,97	200	80
05-juil.	39,97	200	80
06-juil.	45,12	200	80
07-juil.	44,87	200	80
08-juil.	43,97	200	80
09-juil.	44,31	200	80
10-juil.	43,36	200	80
11-juil.	0,	200	80
12-juil.	44,46	200	80
13-juil.	44,24	200	80
14-juil.	43,11	200	80
15-juil.	42,39	200	80
16-juil.	45,56	200	80
17-juil.	46,19	200	80
18-juil.	45,03	200	80
19-juil.	43,98	200	80
20-juil.	44,68	200	80
21-juil.	44,76	200	80
22-juil.	45,66	200	80
23-juil.	41,05	200	80
24-juil.	38,96	200	80
25-juil.	43,31	200	80
26-juil.	43,47	200	80
27-juil.	44,3	200	80
28-juil.	43,82	200	80
29-juil.	43,71	200	80
30-juil.	45,28	200	80
31-juil.	42,8	200	80

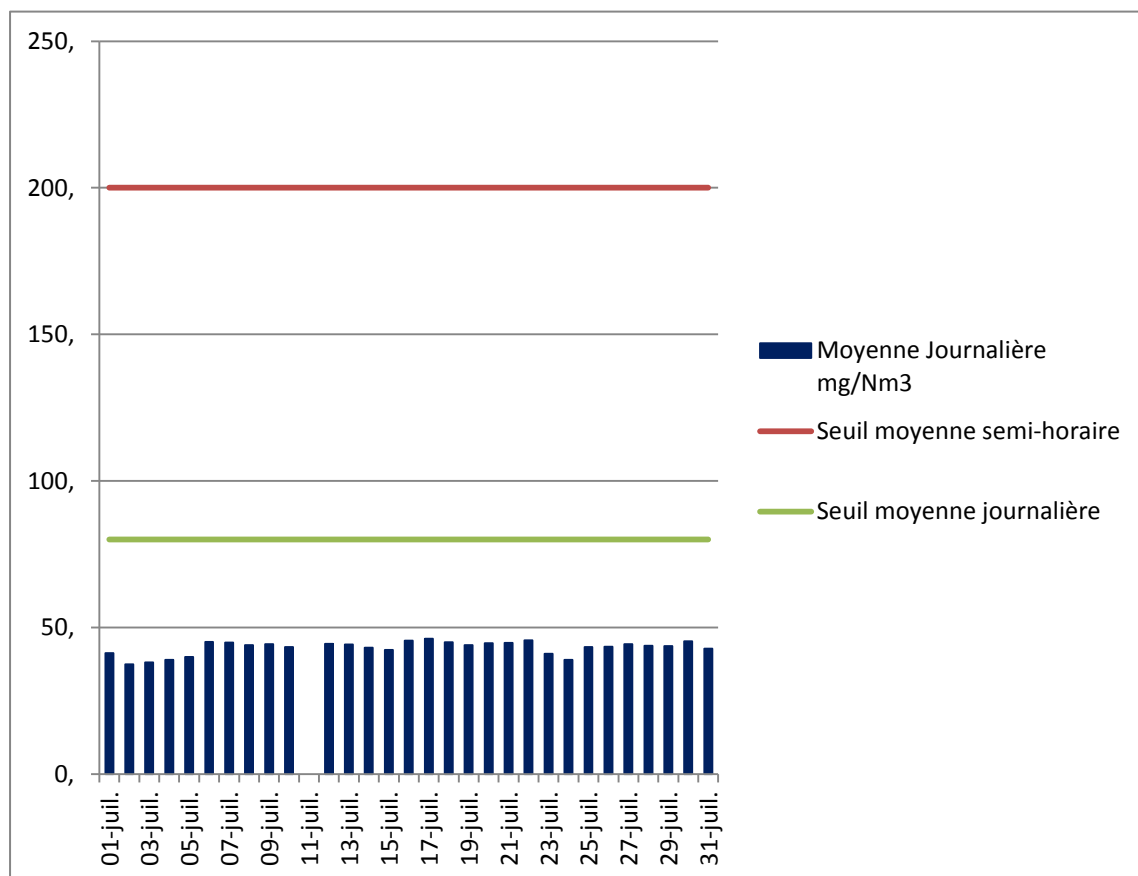

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	4,88	150	50
02-juil.	3,32	150	50
03-juil.	2,22	150	50
04-juil.	3,07	150	50
05-juil.	9,81	150	50
06-juil.	3,29	150	50
07-juil.	3,8	150	50
08-juil.	4,3	150	50
09-juil.	4,02	150	50
10-juil.	16,55	150	50
11-juil.	0,	150	50
12-juil.	7,64	150	50
13-juil.	4,98	150	50
14-juil.	4,75	150	50
15-juil.	7,72	150	50
16-juil.	5,09	150	50
17-juil.	6,97	150	50
18-juil.	5,71	150	50
19-juil.	7,44	150	50
20-juil.	8,32	150	50
21-juil.	7,35	150	50
22-juil.	5,77	150	50
23-juil.	4,45	150	50
24-juil.	3,94	150	50
25-juil.	3,07	150	50
26-juil.	3,44	150	50
27-juil.	3,	150	50
28-juil.	3,14	150	50
29-juil.	4,02	150	50
30-juil.	2,86	150	50
31-juil.	3,08	150	50

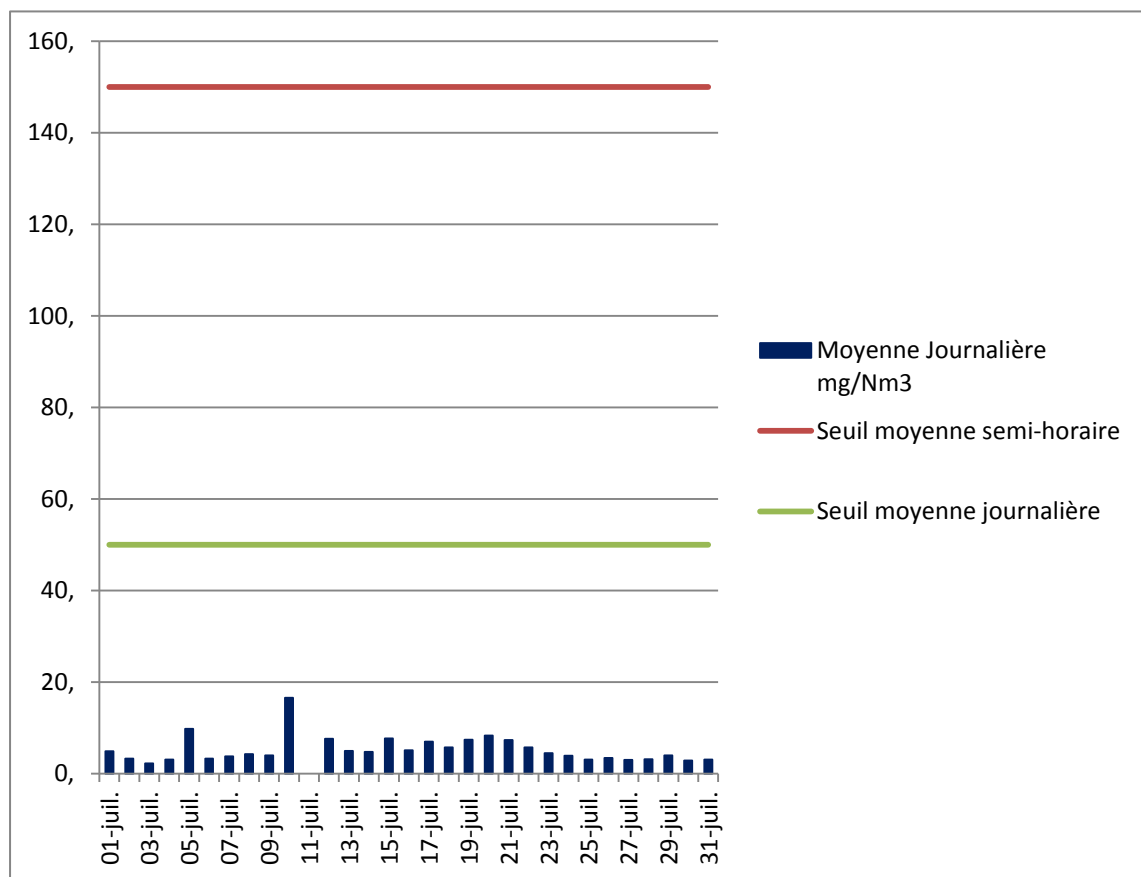

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,22		30
02-juil.	0,2		30
03-juil.	0,19		30
04-juil.	0,2		30
05-juil.	0,24		30
06-juil.	0,85		30
07-juil.	0,55		30
08-juil.	0,28		30
09-juil.	0,28		30
10-juil.	0,29		30
11-juil.	0,		30
12-juil.	0,3		30
13-juil.	0,24		30
14-juil.	0,25		30
15-juil.	0,25		30
16-juil.	0,4		30
17-juil.	0,29		30
18-juil.	0,35		30
19-juil.	0,37		30
20-juil.	0,35		30
21-juil.	0,34		30
22-juil.	0,42		30
23-juil.	0,32		30
24-juil.	0,26		30
25-juil.	0,22		30
26-juil.	0,55		30
27-juil.	0,21		30
28-juil.	0,21		30
29-juil.	0,21		30
30-juil.	0,21		30
31-juil.	0,2		30

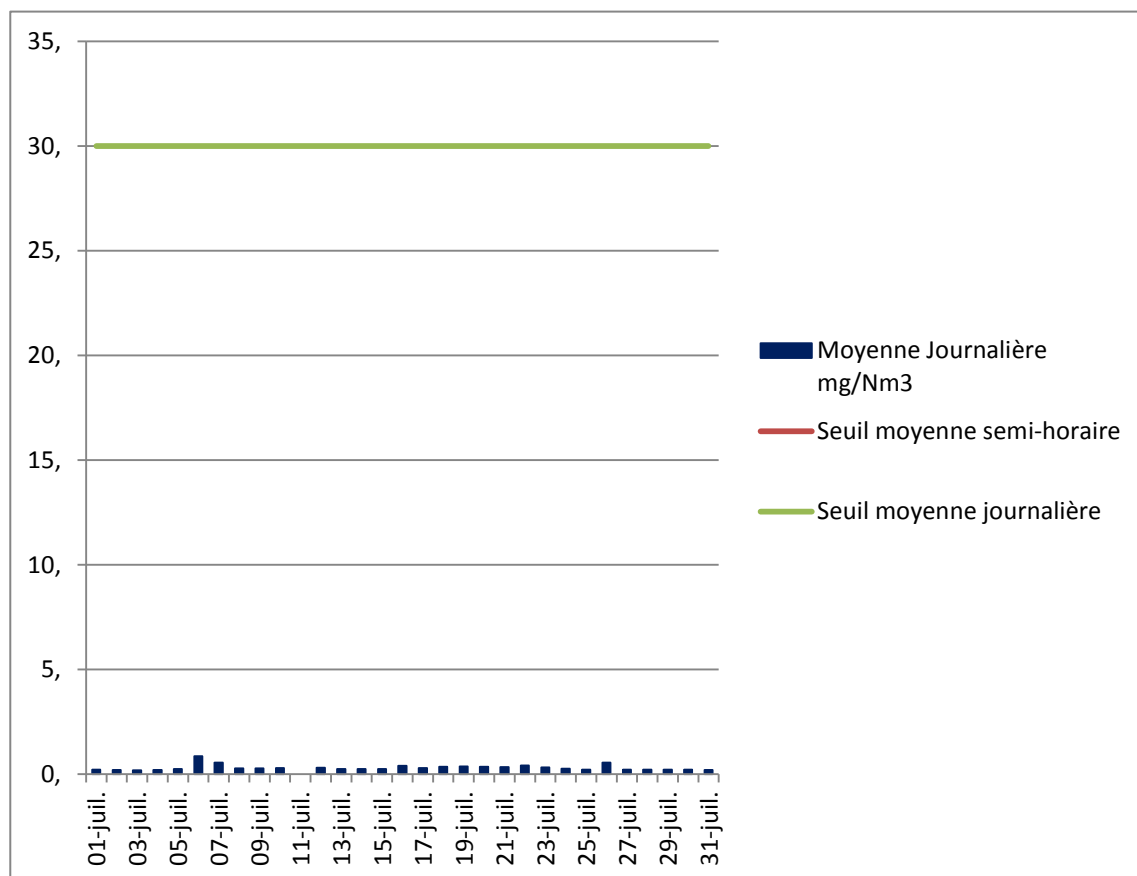

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : juillet 2016

Date d'impression 2016 8 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juil.	0,34	1,39	2,9	0,77	35,39	4,32	0,54	9,2	18,42	10,16	49819,5	16,9	999,19	0,41	1,66	3,5	0,94	42,55	5,17	0,64	24:00
02-juil.	0,35	1,65	2,39	0,55	35,68	3,59	0,57	9,17	18,65	10,26	51269,5	17,64	989,25	0,43	2,03	2,94	0,68	43,91	4,41	0,71	24:00
03-juil.	0,33	1,63	2,33	0,77	34,72	3,22	0,54	9,32	18,95	10,19	50803,4	17,41	994,95	0,41	1,99	2,84	0,94	42,34	3,91	0,66	24:00
04-juil.	0,34	1,61	2,79	0,63	33,9	4,26	0,59	9,3	19,09	10,03	50298,8	16,99	1007,66	0,41	1,91	3,33	0,76	40,55	5	0,7	23:47
05-juil.	0,33	1,56	2,92	0,77	33,38	3,42	0,67	9,64	19,33	9,77	51034,4	16,87	1026,05	0,41	1,9	3,6	0,96	40,89	4,18	0,82	24:00
06-juil.	0,33	1,62	3,17	1,18	33,98	3,36	0,68	9,57	18,98	9,76	50672,5	16,53	1022,27	0,39	1,95	3,75	1,38	40,83	4,01	0,81	23:55
07-juil.	0,33	1,7	2,87	0,87	35,91	2,95	0,68	9,54	18,89	9,88	49945,6	16,62	1017,36	0,4	2,04	3,44	1,04	43,06	3,53	0,82	24:00
08-juil.	0,33	1,82	3,39	1,18	39,54	2,92	0,57	9,6	19,36	9,81	50879,7	16,99	1016,66	0,4	2,22	4,14	1,45	48,39	3,55	0,69	24:00
09-juil.	0,33	1,8	2,9	1,12	38,4	2,64	0,74	9,76	19,53	9,72	52910,6	17,52	1031,86	0,42	2,28	3,68	1,42	48,78	3,35	0,93	24:00
10-juil.	0,33	1,49	2,86	1,59	34,24	3,52	0,79	9,99	20,8	9,5	54025,7	17,83	1039,94	0,43	1,92	3,71	2,07	44,4	4,54	1,03	24:00
11-juil.	0,34	1,48	3,98	0,52	32,19	6,38	0,71	9,66	19,81	9,63	53734,3	17,71	1028,81	0,44	1,91	5,11	0,68	41,56	8,18	0,91	24:00
12-juil.	0,33	1,62	3,42	0,56	33,57	4,69	0,68	9,59	19,36	9,75	52928,4	17,53	1031,62	0,41	2,05	4,36	0,72	42,69	5,94	0,86	24:00
13-juil.	0,35	1,69	3,13	0,66	34,34	4,18	0,54	9,72	19,24	9,69	53686,3	17,88	1040,93	0,45	2,18	4,02	0,86	44,27	5,36	0,69	24:00
14-juil.	0,34	1,94	2,8	0,54	34,33	4,06	0,7	9,55	19,82	9,9	53373,4	18,04	1024,4	0,44	2,48	3,58	0,71	44,01	5,19	0,89	24:00
15-juil.	0,37	2,08	3,15	0,6	35,41	6,12	0,65	8,9	18,29	10,5	53001,2	18,64	984,59	0,47	2,62	3,99	0,78	44,93	7,59	0,82	23:53
16-juil.	0,37	1,99	2,93	0,43	40,92	5,04	0,72	8,88	18,41	10,59	54121,8	19,25	980,99	0,48	2,57	3,82	0,56	53,23	6,53	0,94	24:00
17-juil.	0,35	1,86	2,45	0,74	38,83	5,02	0,66	9,07	19,54	10,42	53458,5	19	989,32	0,45	2,37	3,17	0,96	49,91	6,41	0,84	24:00
18-juil.	0,38	1,61	3,04	0,98	37,3	7,07	0,72	9,26	19,02	10,11	52041,4	17,81	1010,88	0,45	1,89	3,63	1,19	45,24	7,42	0,86	22:57
19-juil.	0,34	1,42	2,79	1,1	32,51	6,89	0,78	9,45	18,71	9,91	51408,6	17,16	1019,16	0,4	1,67	3,29	1,31	38,53	8,07	0,92	23:04
20-juil.	0,35	1,28	3,84	1,27	33,41	5,6	0,72	9,59	19,6	9,78	52186,1	17,4	1030,71	0,44	1,6	4,83	1,6	41,84	7	0,9	24:00
21-juil.	0,35	1,4	4,03	0,79	35,25	4,85	0,7	9,24	19,01	10,14	52391,8	17,97	1012,13	0,44	1,74	5,1	1,01	44,37	6,04	0,88	24:00
22-juil.	0,33	1,24	3,46	0,85	35,75	3,63	0,52	9,58	19,36	9,78	52271,9	17,39	1028,4	0,41	1,56	4,35	1,07	44,84	4,55	0,65	24:00
23-juil.	0,33	1,24	3,43	0,97	35,95	3,32	0,49	9,53	19,46	9,89	52069,4	17,51	1022,96	0,42	1,54	4,29	1,22	44,96	4,14	0,61	24:00
24-juil.	0,33	1,22	2,98	1,19	33,52	4,04	0,61	9,63	20	9,84	51957,7	17,52	1023,87	0,41	1,52	3,73	1,51	41,82	5,01	0,76	24:00
25-juil.	0,32	1,06	3,64	1,36	35,37	3,37	0,65	9,52	19,58	9,87	51835,8	17,42	1019,74	0,4	1,31	4,53	1,71	44,02	4,16	0,81	24:00
26-juil.	0,33	0,99	3,78	1,09	38,76	3,33	0,69	9,63	19,91	9,78	52796,8	17,68	1021,87	0,42	1,25	4,79	1,39	49,17	4,21	0,87	24:00
27-juil.	0,34	0,82	3,7	1,17	43,79	3,41	0,75	9,51	19,91	9,88	53166,3	17,98	1016,87	0,44	1,04	4,73	1,5	55,95	4,33	0,96	24:00
28-juil.	0,35	0,73	3,5	0,96	43,25	4	0,66	9,11	19,08	10,26	52603,7	18,27	997,17	0,44	0,91	4,44	1,22	54,91	4,93	0,84	24:00
29-juil.	0,33	0,54	3,83	0,99	36,24	3,59	0,75	9,47	19,5	9,94	52514,4	17,76	1015,22	0,41	0,68	4,83	1,26	45,7	4,51	0,94	24:00
30-juil.	0,33	0,4	3,74	1,13	39,7	3,13	0,67	9,6	19,69	9,84	52703,9	17,7	1020,43	0,41	0,5	4,74	1,45	50,35	3,92	0,85	24:00
31-juil.	0,33	0,33	3,17	1,15	34,76	3,19	0,76	9,63	19,72	9,84	52638,6	17,77	1023,56	0,42	0,42	4,02	1,47	43,88	4,02	0,96	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,34	1,39	3,2	0,92	36,14	4,16	0,66	9,46	19,32	9,95	52211,3	17,64	1015,77	13,18	53,71	124,27	35,85	1401,85	159,19	25,56	741:36

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Cumul annuel	0,0	6,5	8,5	6,5	10,0	6,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,34	30	10
02-juil.	0,35	30	10
03-juil.	0,33	30	10
04-juil.	0,34	30	10
05-juil.	0,33	30	10
06-juil.	0,33	30	10
07-juil.	0,33	30	10
08-juil.	0,33	30	10
09-juil.	0,33	30	10
10-juil.	0,33	30	10
11-juil.	0,34	30	10
12-juil.	0,33	30	10
13-juil.	0,35	30	10
14-juil.	0,34	30	10
15-juil.	0,37	30	10
16-juil.	0,37	30	10
17-juil.	0,35	30	10
18-juil.	0,38	30	10
19-juil.	0,34	30	10
20-juil.	0,35	30	10
21-juil.	0,35	30	10
22-juil.	0,33	30	10
23-juil.	0,33	30	10
24-juil.	0,33	30	10
25-juil.	0,32	30	10
26-juil.	0,33	30	10
27-juil.	0,34	30	10
28-juil.	0,35	30	10
29-juil.	0,33	30	10
30-juil.	0,33	30	10
31-juil.	0,33	30	10

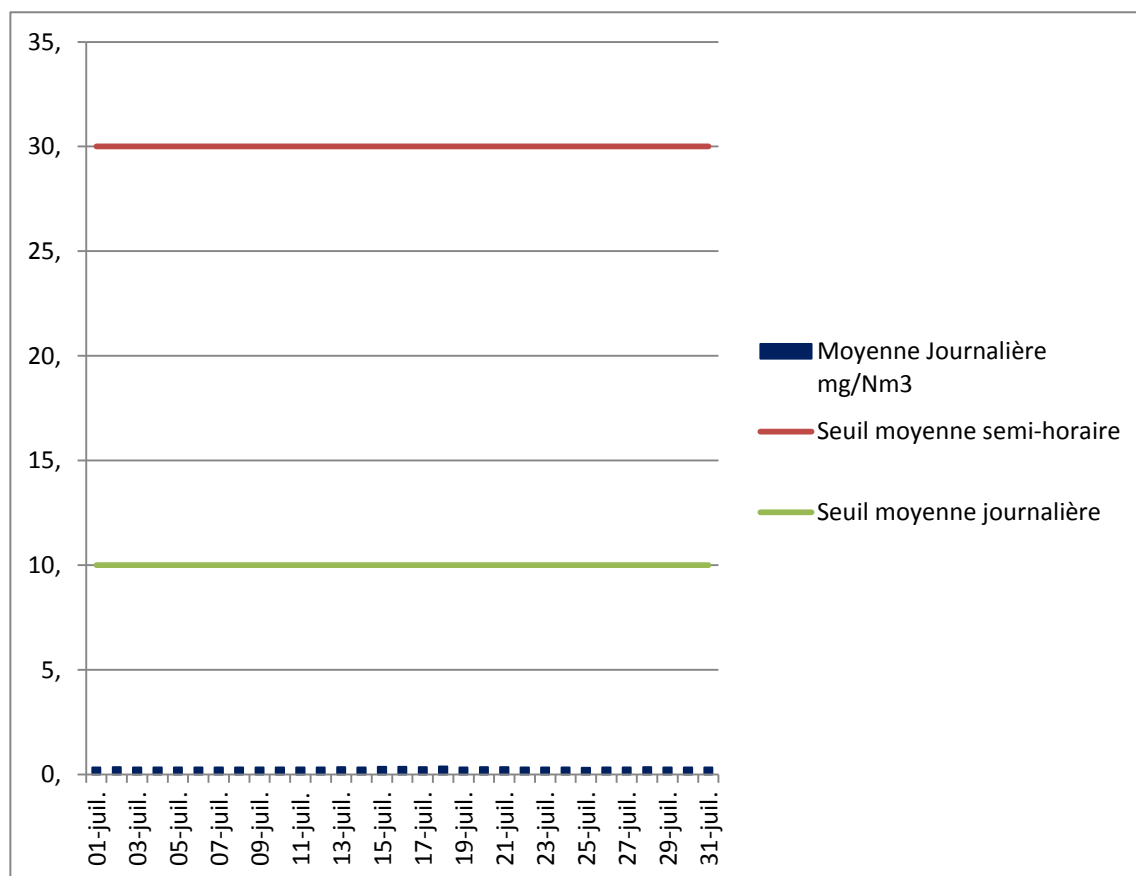


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	1,39	20	10
02-juil.	1,65	20	10
03-juil.	1,63	20	10
04-juil.	1,61	20	10
05-juil.	1,56	20	10
06-juil.	1,62	20	10
07-juil.	1,7	20	10
08-juil.	1,82	20	10
09-juil.	1,8	20	10
10-juil.	1,49	20	10
11-juil.	1,48	20	10
12-juil.	1,62	20	10
13-juil.	1,69	20	10
14-juil.	1,94	20	10
15-juil.	2,08	20	10
16-juil.	1,99	20	10
17-juil.	1,86	20	10
18-juil.	1,61	20	10
19-juil.	1,42	20	10
20-juil.	1,28	20	10
21-juil.	1,4	20	10
22-juil.	1,24	20	10
23-juil.	1,24	20	10
24-juil.	1,22	20	10
25-juil.	1,06	20	10
26-juil.	0,99	20	10
27-juil.	0,82	20	10
28-juil.	0,73	20	10
29-juil.	0,54	20	10
30-juil.	0,4	20	10
31-juil.	0,33	20	10

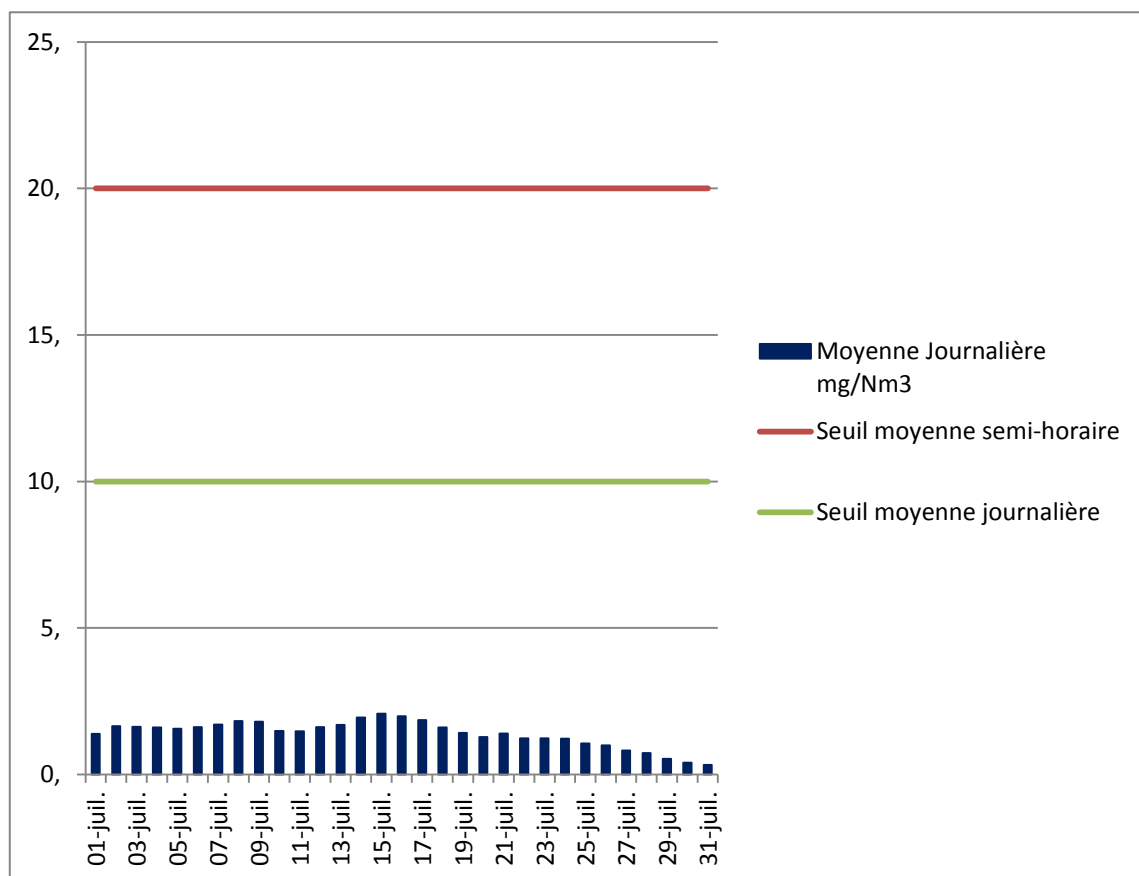


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	2,9	60	10
02-juil.	2,39	60	10
03-juil.	2,33	60	10
04-juil.	2,79	60	10
05-juil.	2,92	60	10
06-juil.	3,17	60	10
07-juil.	2,87	60	10
08-juil.	3,39	60	10
09-juil.	2,9	60	10
10-juil.	2,86	60	10
11-juil.	3,98	60	10
12-juil.	3,42	60	10
13-juil.	3,13	60	10
14-juil.	2,8	60	10
15-juil.	3,15	60	10
16-juil.	2,93	60	10
17-juil.	2,45	60	10
18-juil.	3,04	60	10
19-juil.	2,79	60	10
20-juil.	3,84	60	10
21-juil.	4,03	60	10
22-juil.	3,46	60	10
23-juil.	3,43	60	10
24-juil.	2,98	60	10
25-juil.	3,64	60	10
26-juil.	3,78	60	10
27-juil.	3,7	60	10
28-juil.	3,5	60	10
29-juil.	3,83	60	10
30-juil.	3,74	60	10
31-juil.	3,17	60	10

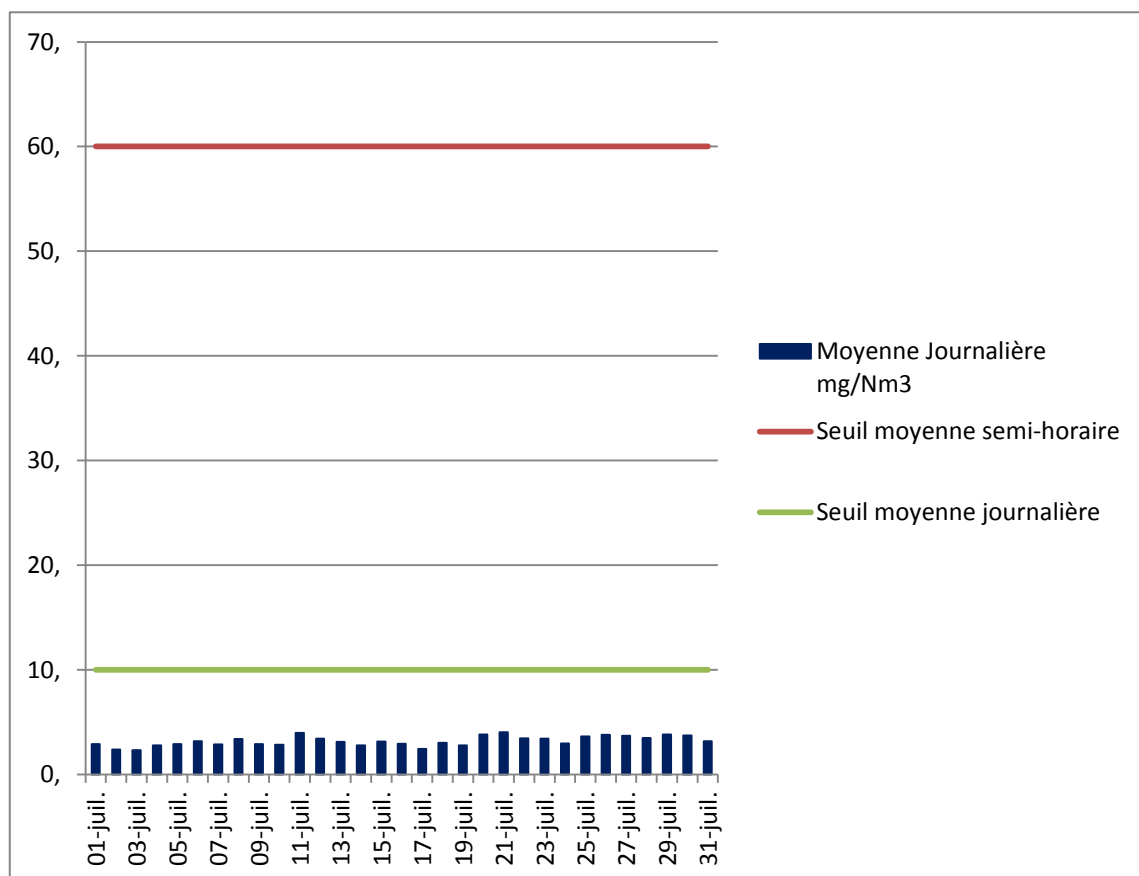


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,77	200	50
02-juil.	0,55	200	50
03-juil.	0,77	200	50
04-juil.	0,63	200	50
05-juil.	0,77	200	50
06-juil.	1,18	200	50
07-juil.	0,87	200	50
08-juil.	1,18	200	50
09-juil.	1,12	200	50
10-juil.	1,59	200	50
11-juil.	0,52	200	50
12-juil.	0,56	200	50
13-juil.	0,66	200	50
14-juil.	0,54	200	50
15-juil.	0,6	200	50
16-juil.	0,43	200	50
17-juil.	0,74	200	50
18-juil.	0,98	200	50
19-juil.	1,1	200	50
20-juil.	1,27	200	50
21-juil.	0,79	200	50
22-juil.	0,85	200	50
23-juil.	0,97	200	50
24-juil.	1,19	200	50
25-juil.	1,36	200	50
26-juil.	1,09	200	50
27-juil.	1,17	200	50
28-juil.	0,96	200	50
29-juil.	0,99	200	50
30-juil.	1,13	200	50
31-juil.	1,15	200	50

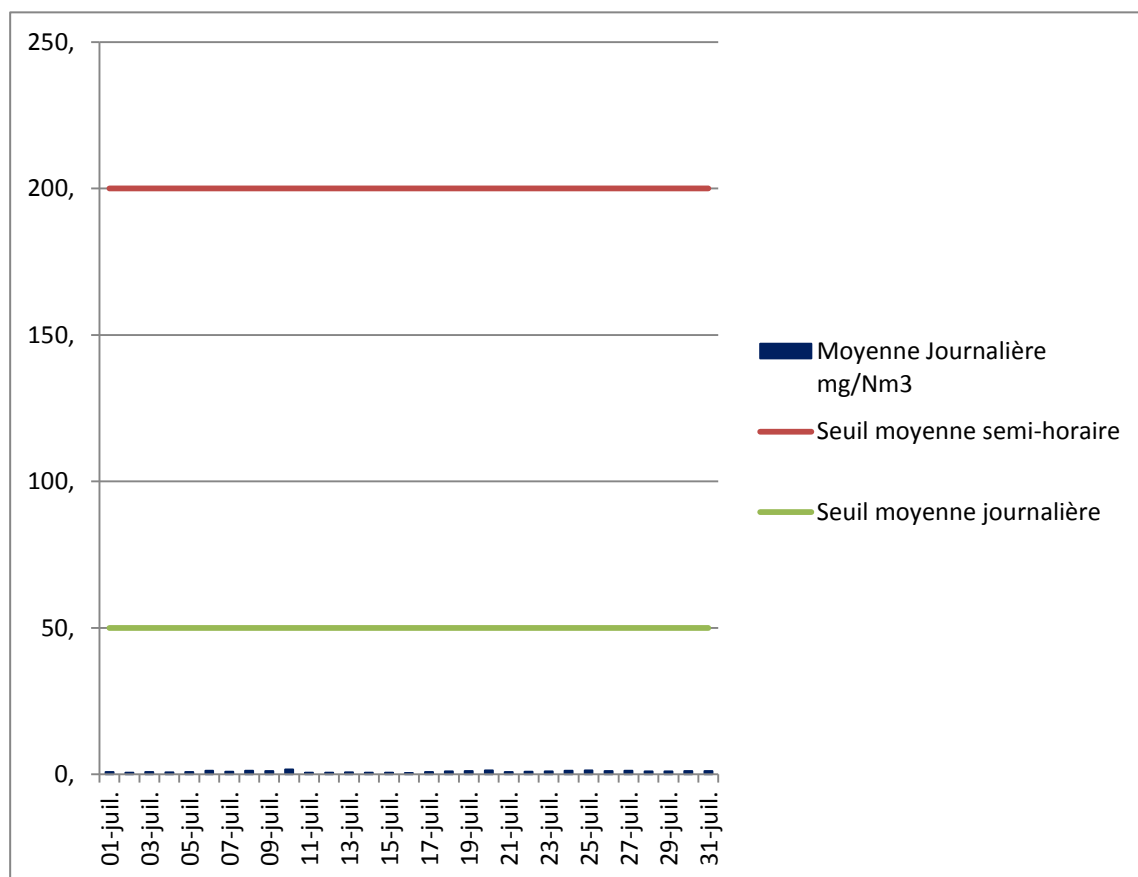

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	35,39	200	80
02-juil.	35,68	200	80
03-juil.	34,72	200	80
04-juil.	33,9	200	80
05-juil.	33,38	200	80
06-juil.	33,98	200	80
07-juil.	35,91	200	80
08-juil.	39,54	200	80
09-juil.	38,4	200	80
10-juil.	34,24	200	80
11-juil.	32,19	200	80
12-juil.	33,57	200	80
13-juil.	34,34	200	80
14-juil.	34,33	200	80
15-juil.	35,41	200	80
16-juil.	40,92	200	80
17-juil.	38,83	200	80
18-juil.	37,3	200	80
19-juil.	32,51	200	80
20-juil.	33,41	200	80
21-juil.	35,25	200	80
22-juil.	35,75	200	80
23-juil.	35,95	200	80
24-juil.	33,52	200	80
25-juil.	35,37	200	80
26-juil.	38,76	200	80
27-juil.	43,79	200	80
28-juil.	43,25	200	80
29-juil.	36,24	200	80
30-juil.	39,7	200	80
31-juil.	34,76	200	80

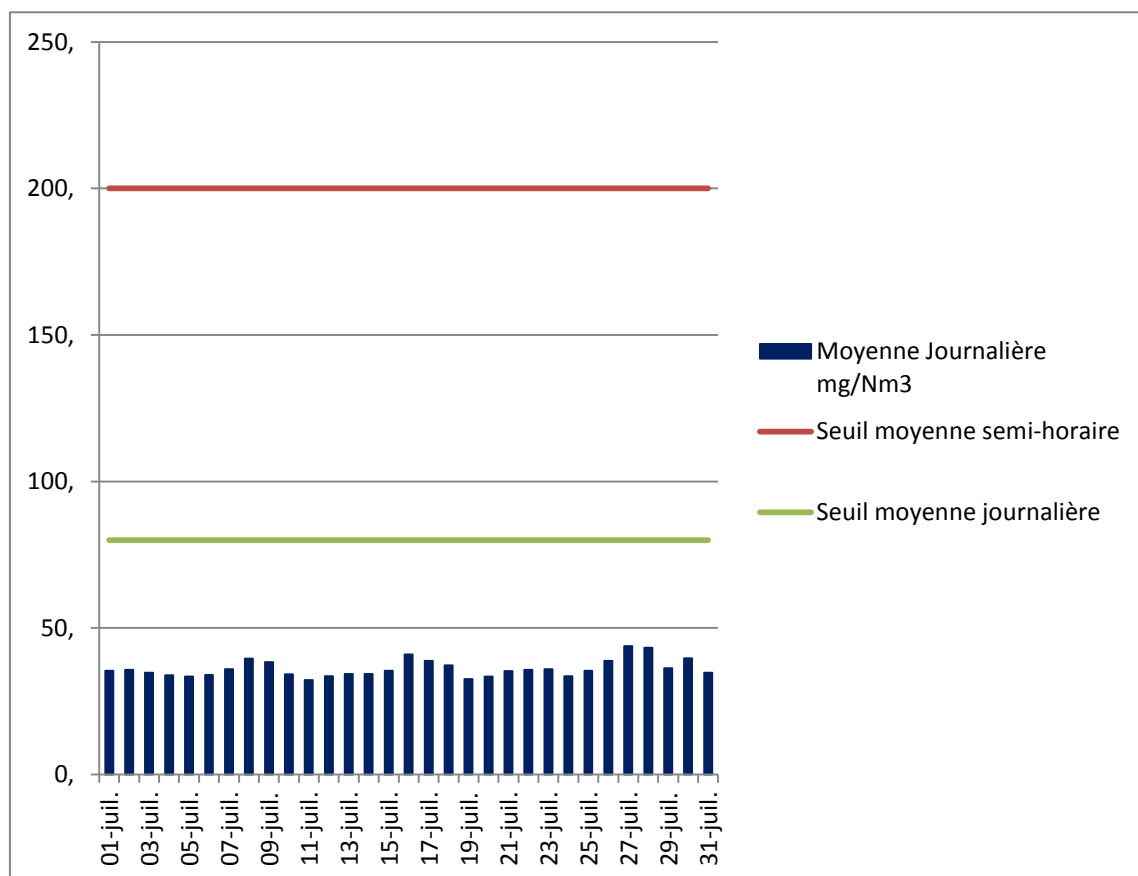

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	4,32	150	50
02-juil.	3,59	150	50
03-juil.	3,22	150	50
04-juil.	4,26	150	50
05-juil.	3,42	150	50
06-juil.	3,36	150	50
07-juil.	2,95	150	50
08-juil.	2,92	150	50
09-juil.	2,64	150	50
10-juil.	3,52	150	50
11-juil.	6,38	150	50
12-juil.	4,69	150	50
13-juil.	4,18	150	50
14-juil.	4,06	150	50
15-juil.	6,12	150	50
16-juil.	5,04	150	50
17-juil.	5,02	150	50
18-juil.	7,07	150	50
19-juil.	6,89	150	50
20-juil.	5,6	150	50
21-juil.	4,85	150	50
22-juil.	3,63	150	50
23-juil.	3,32	150	50
24-juil.	4,04	150	50
25-juil.	3,37	150	50
26-juil.	3,33	150	50
27-juil.	3,41	150	50
28-juil.	4,	150	50
29-juil.	3,59	150	50
30-juil.	3,13	150	50
31-juil.	3,19	150	50

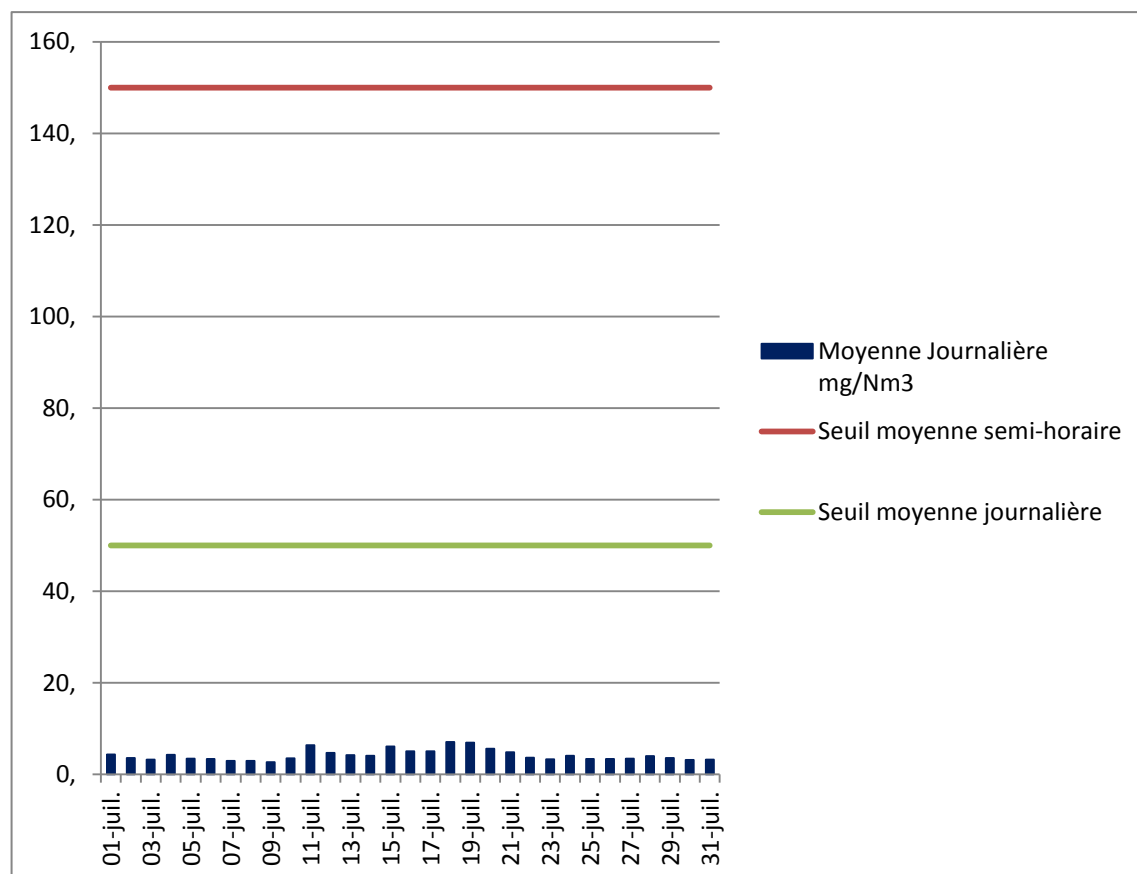

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,54		30
02-juil.	0,57		30
03-juil.	0,54		30
04-juil.	0,59		30
05-juil.	0,67		30
06-juil.	0,68		30
07-juil.	0,68		30
08-juil.	0,57		30
09-juil.	0,74		30
10-juil.	0,79		30
11-juil.	0,71		30
12-juil.	0,68		30
13-juil.	0,54		30
14-juil.	0,7		30
15-juil.	0,65		30
16-juil.	0,72		30
17-juil.	0,66		30
18-juil.	0,72		30
19-juil.	0,78		30
20-juil.	0,72		30
21-juil.	0,7		30
22-juil.	0,52		30
23-juil.	0,49		30
24-juil.	0,61		30
25-juil.	0,65		30
26-juil.	0,69		30
27-juil.	0,75		30
28-juil.	0,66		30
29-juil.	0,75		30
30-juil.	0,67		30
31-juil.	0,76		30

