



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Janvier 2017

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes <u>Seuil réglementaire</u> < 0,1 ng – I-TEQ/Nm ³	Année 2017	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	26 déc. - 23 Jan.	0,0097	0,0005

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	98,0%
LIGNE 2	98,5%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	2 h	2 h
Indisponibilité	0 h	0 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0 h	0 h
Indisponibilité	0,5 h	0,5 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : janvier 2017

Date d'impression 2017 2 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec	Vitesse	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,74	0,65	1,13	1,91	43,63	7,78	1,27	9,09	18,81	10,44	54562,1	19,09	1018,97	0,97	0,85	1,49	2,52	57,18	10,12	1,67	24:00
02-janv.	0,77	0,66	1,54	2,46	46,33	6,15	1,29	9,09	19,03	10,4	54474,8	19,06	1024,62	1	0,85	2,01	3,23	60,91	7,84	1,68	24:00
03-janv.	0,65	0,69	0,98	2,47	49,81	7,53	1,27	8,79	18,41	10,64	54153,6	19,22	1014,8	0,85	0,89	1,25	3,23	65,22	9,3	1,66	24:00
04-janv.	0,59	0,64	1,9	2,58	50,27	4,07	1,47	9,31	19,48	10,12	55452,6	18,99	1042,17	0,79	0,85	2,52	3,46	67,15	5,36	1,94	24:00
05-janv.	0,56	0,7	2,54	2,52	50,14	4,33	1,32	9,12	19,1	10,28	54720,1	18,94	1038,81	0,73	0,91	3,36	3,33	65,96	5,56	1,73	23:58
06-janv.	0,92	0,66	2,31	2,11	47,44	4,14	1,06	9,15	19,08	10,22	54551,6	18,73	1040,97	2,25	0,85	2,99	2,77	61,77	5,3	1,38	23:47
07-janv.	0,55	0,63	2,11	1,84	44,02	4,07	1,49	9,39	19,35	10,03	54966,4	18,6	1051,39	0,73	0,83	2,79	2,44	58,19	5,31	1,96	24:00
08-janv.	0,59	0,67	1,09	1,94	46,05	3,21	1,78	9,53	20,36	10	55289,5	18,93	1057,84	0,78	0,88	1,44	2,59	61,17	4,26	2,36	24:00
09-janv.	0,57	0,69	2,17	2,86	42,98	2,92	2,51	9,45	20,35	9,97	54584,2	18,65	1048,89	0,75	0,91	2,85	3,75	56,44	3,78	3,29	24:00
10-janv.	0,5	0,65	2,94	3,18	40,4	2,78	3,09	9,6	20,66	9,69	56378,5	18,87	1063,28	0,68	0,87	3,98	4,33	54,75	3,75	4,19	24:00
11-janv.	0,49	0,7	2,93	2,78	39,54	3,55	2,99	9,23	19,61	10,1	54160,9	18,55	1039,43	0,64	0,9	6,13	3,62	51,35	4,58	3,88	23:57
12-janv.	0,53	0,71	3,11	2,45	47,5	3,3	3,06	9,17	19,49	10,17	56033,8	19,32	1033,6	0,71	0,94	4,12	3,24	62,87	4,33	4,03	23:45
13-janv.	1,43	0,68	2,99	2,31	53,64	3,07	1,51	8,98	19,18	10,34	56228,3	19,67	1024,9	2,7	0,9	4	3,11	72,39	4,11	2,01	23:55
14-janv.	0,62	0,66	2,94	2,31	48,91	2,83	1,8	9,24	19,78	10,16	56250	19,44	1039,11	0,84	0,89	3,97	3,13	66,15	3,79	2,43	24:00
15-janv.	0,6	0,67	2,29	2,64	48,86	2,91	1,74	9,39	20,6	10,08	55990,6	19,41	1038,9	0,8	0,89	3,08	3,56	65,76	3,89	2,33	24:00
16-janv.	0,51	0,69	2,47	2,83	41,3	4,48	2,1	9,31	20,28	10,06	55208,4	19,02	1044,26	0,67	0,92	3,28	3,75	54,8	5,93	2,78	24:00
17-janv.	0,48	0,66	2,8	2,71	47	3,14	1,24	9,48	20,66	9,86	56396,2	19,15	1054,24	0,65	0,89	3,79	3,68	63,7	4,23	1,68	24:00
18-janv.	0,46	0,64	3,23	2,5	49,32	2,92	0,52	9,33	20,06	10,01	56360,8	19,26	1045,46	0,62	0,86	4,37	3,39	66,71	3,93	0,7	24:00
19-janv.	0,54	0,64	3,06	2,32	45,43	3,04	0,24	9,29	19,8	10,02	56266,8	19,19	1044,74	0,74	0,86	4,14	3,15	61,4	4,07	0,32	24:00
20-janv.	0,5	0,65	2,75	2,26	45,17	3,4	0,23	9,22	19,63	10,11	55818,2	19,13	1041,53	0,68	0,87	3,71	3,06	60,65	4,41	0,31	24:00
21-janv.	0,47	0,63	3,17	2,12	45,76	2,63	0,19	9,39	19,77	9,9	57103,4	19,26	1051,11	0,65	0,87	4,34	2,91	62,81	3,59	0,26	24:00
22-janv.	0,45	0,63	2,43	2,47	44,85	2,2	0,2	9,55	20,69	9,84	56752,1	19,26	1052,12	0,62	0,86	3,32	3,37	61,13	3	0,28	24:00
23-janv.	0,48	0,66	3,18	2,32	44,64	3,48	0,2	9,32	19,99	9,98	56721,5	19,34	1045,58	0,66	0,89	4,33	3,16	60,84	4,71	0,28	24:00
24-janv.	0,46	0,68	2,81	2,36	55,92	2,84	0,18	9,25	19,66	10,03	56597,9	19,28	1043,63	0,63	0,92	3,82	3,21	76,01	3,84	0,24	24:00
25-janv.	0,99	0,79	2,7	0,89	55,87	4,12	0,19	8,69	17,98	10,62	56827,8	19,78	1032,05	5,2	0,98	3,3	1,18	68,26	5,99	0,23	21:29
26-janv.	0,63	0,64	3,17	1,4	55,86	4,34	1,36	8,91	18,45	10,27	58415	21,6	1038,43	0,89	0,89	4,45	1,96	78,17	6,12	1,99	24:00
27-janv.	0,45	0,64	3,27	2,09	55,27	4,56	0,18	8,82	18,23	10,44	55030,5	19,12	1031,34	0,59	0,84	4,35	2,77	73,26	5,96	0,24	24:00
28-janv.	0,45	0,67	2,35	2,12	49,73	4,53	0,18	8,92	19,15	10,46	54954,6	19,34	1024,39	0,59	0,88	3,13	2,82	65,56	5,91	0,23	24:00
29-janv.	0,46	0,66	1,64	1,91	52,75	2,94	0,18	9,25	19,66	10,16	56198,5	19,34	1041,75	0,62	0,89	2,23	2,6	71,22	3,94	0,24	24:00
30-janv.	0,46	0,68	2,08	2,79	53,48	3,05	0,18	9,15	20,01	10,19	56475,2	19,6	1046,17	0,62	0,93	2,82	3,79	72,57	4,13	0,25	24:00
31-janv.	0,45	0,78	2,38	3,04	51,14	4,5	0,18	9,11	20,63	10,25	57038	20,1	1042,35	0,61	1,06	3,26	4,17	69,73	6,12	0,24	23:54

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,59	0,67	2,47	2,34	48,16	3,83	1,14	9,21	19,61	10,16	55805,2	19,26	1040,54	30,26	27,65	104,61	97,3	1994,07	157,13	46,82	740:45

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MST2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,74	30	10
02-janv.	0,77	30	10
03-janv.	0,65	30	10
04-janv.	0,59	30	10
05-janv.	0,56	30	10
06-janv.	0,92	30	10
07-janv.	0,55	30	10
08-janv.	0,59	30	10
09-janv.	0,57	30	10
10-janv.	0,5	30	10
11-janv.	0,49	30	10
12-janv.	0,53	30	10
13-janv.	1,43	30	10
14-janv.	0,62	30	10
15-janv.	0,6	30	10
16-janv.	0,51	30	10
17-janv.	0,48	30	10
18-janv.	0,46	30	10
19-janv.	0,54	30	10
20-janv.	0,5	30	10
21-janv.	0,47	30	10
22-janv.	0,45	30	10
23-janv.	0,48	30	10
24-janv.	0,46	30	10
25-janv.	0,99	30	10
26-janv.	0,63	30	10
27-janv.	0,45	30	10
28-janv.	0,45	30	10
29-janv.	0,46	30	10
30-janv.	0,46	30	10
31-janv.	0,45	30	10

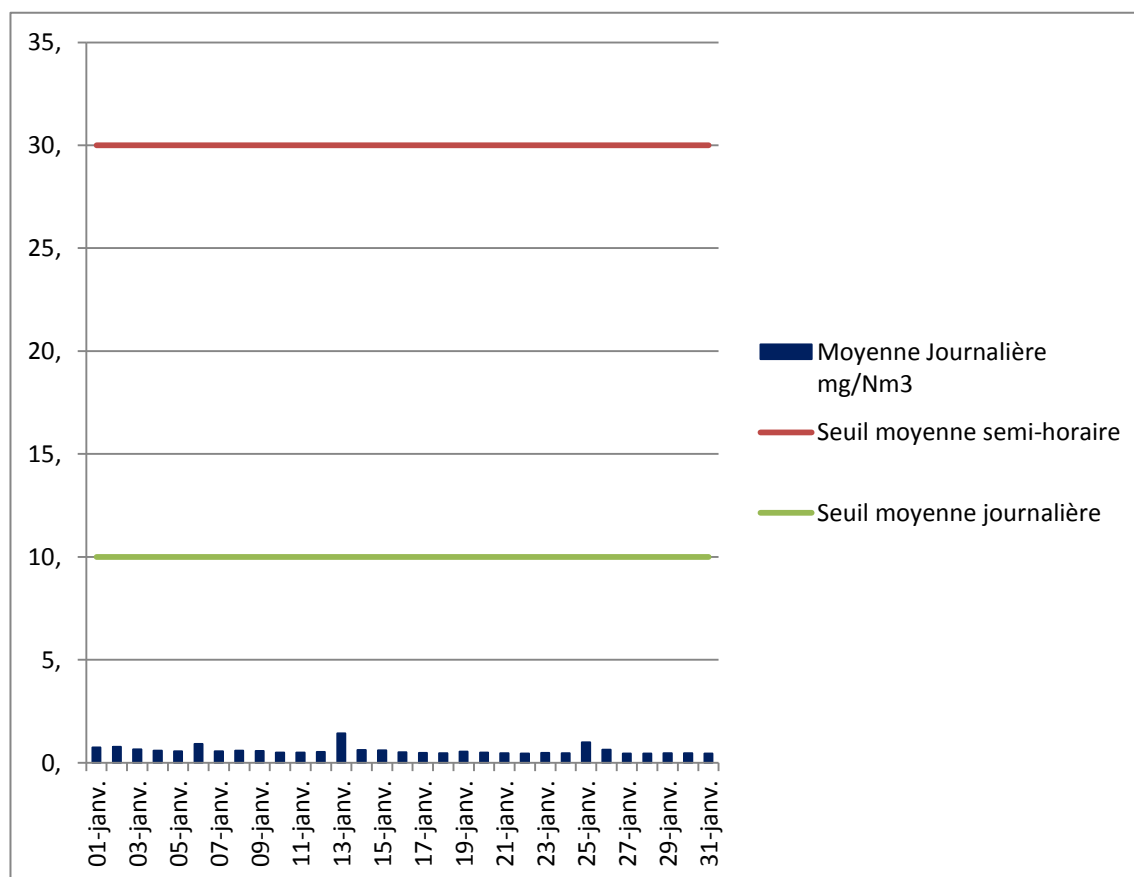


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,65	20	10
02-janv.	0,66	20	10
03-janv.	0,69	20	10
04-janv.	0,64	20	10
05-janv.	0,7	20	10
06-janv.	0,66	20	10
07-janv.	0,63	20	10
08-janv.	0,67	20	10
09-janv.	0,69	20	10
10-janv.	0,65	20	10
11-janv.	0,7	20	10
12-janv.	0,71	20	10
13-janv.	0,68	20	10
14-janv.	0,66	20	10
15-janv.	0,67	20	10
16-janv.	0,69	20	10
17-janv.	0,66	20	10
18-janv.	0,64	20	10
19-janv.	0,64	20	10
20-janv.	0,65	20	10
21-janv.	0,63	20	10
22-janv.	0,63	20	10
23-janv.	0,66	20	10
24-janv.	0,68	20	10
25-janv.	0,79	20	10
26-janv.	0,64	20	10
27-janv.	0,64	20	10
28-janv.	0,67	20	10
29-janv.	0,66	20	10
30-janv.	0,68	20	10
31-janv.	0,78	20	10

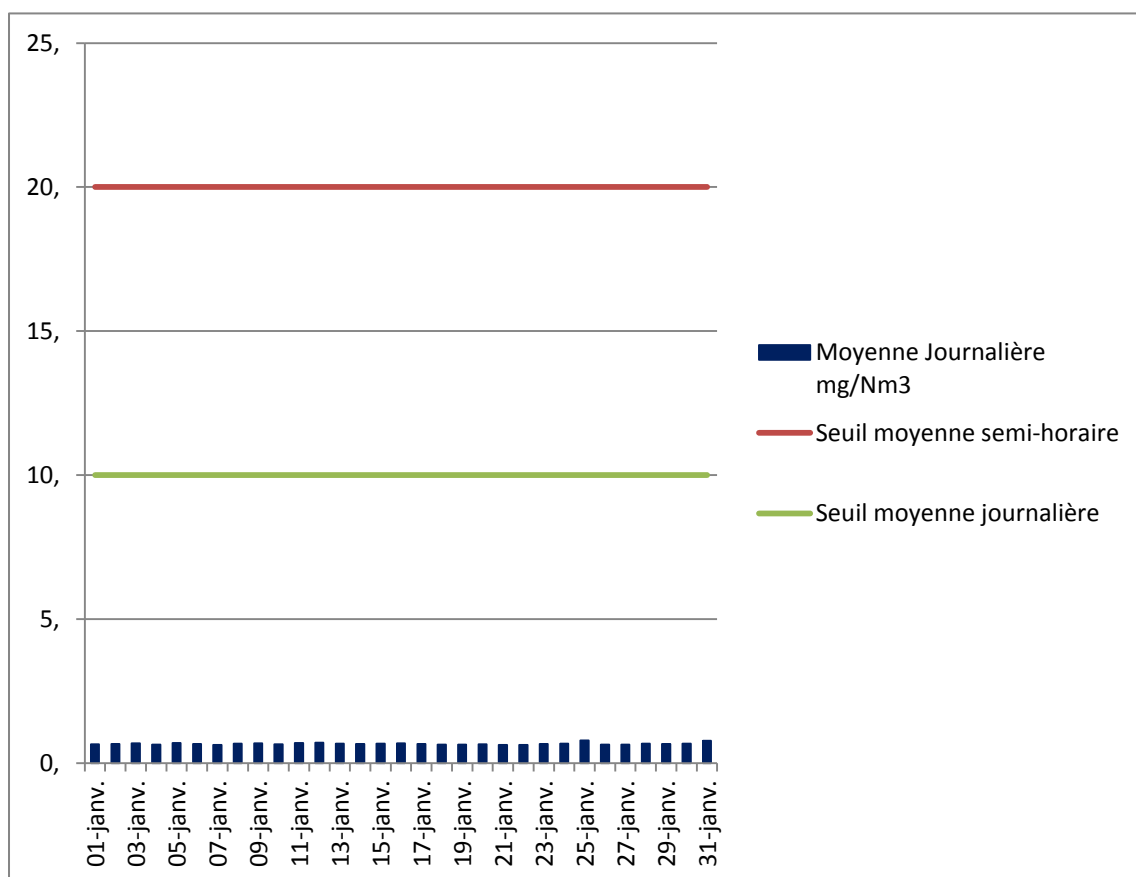


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	1,13	60	10
02-janv.	1,54	60	10
03-janv.	0,98	60	10
04-janv.	1,9	60	10
05-janv.	2,54	60	10
06-janv.	2,31	60	10
07-janv.	2,11	60	10
08-janv.	1,09	60	10
09-janv.	2,17	60	10
10-janv.	2,94	60	10
11-janv.	2,93	60	10
12-janv.	3,11	60	10
13-janv.	2,99	60	10
14-janv.	2,94	60	10
15-janv.	2,29	60	10
16-janv.	2,47	60	10
17-janv.	2,8	60	10
18-janv.	3,23	60	10
19-janv.	3,06	60	10
20-janv.	2,75	60	10
21-janv.	3,17	60	10
22-janv.	2,43	60	10
23-janv.	3,18	60	10
24-janv.	2,81	60	10
25-janv.	2,7	60	10
26-janv.	3,17	60	10
27-janv.	3,27	60	10
28-janv.	2,35	60	10
29-janv.	1,64	60	10
30-janv.	2,08	60	10
31-janv.	2,38	60	10

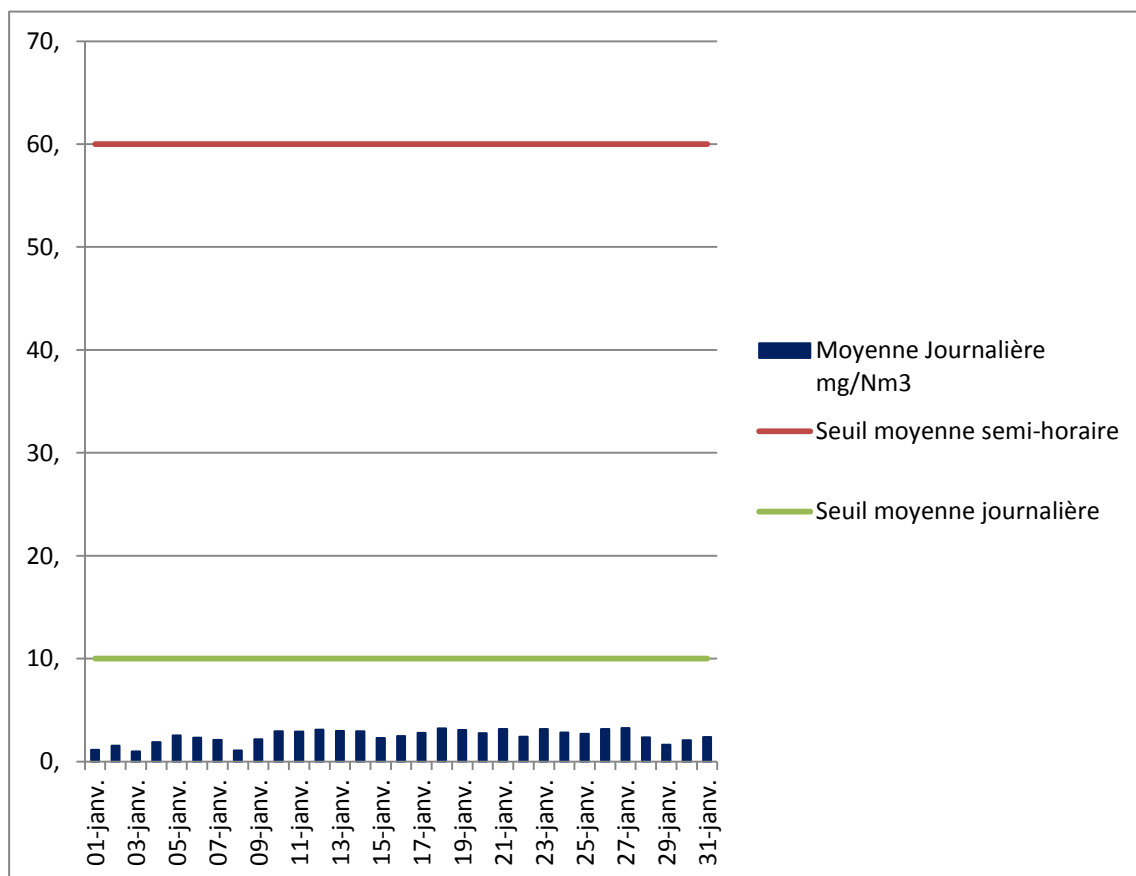


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	1,91	200	50
02-janv.	2,46	200	50
03-janv.	2,47	200	50
04-janv.	2,58	200	50
05-janv.	2,52	200	50
06-janv.	2,11	200	50
07-janv.	1,84	200	50
08-janv.	1,94	200	50
09-janv.	2,86	200	50
10-janv.	3,18	200	50
11-janv.	2,78	200	50
12-janv.	2,45	200	50
13-janv.	2,31	200	50
14-janv.	2,31	200	50
15-janv.	2,64	200	50
16-janv.	2,83	200	50
17-janv.	2,71	200	50
18-janv.	2,5	200	50
19-janv.	2,32	200	50
20-janv.	2,26	200	50
21-janv.	2,12	200	50
22-janv.	2,47	200	50
23-janv.	2,32	200	50
24-janv.	2,36	200	50
25-janv.	0,89	200	50
26-janv.	1,4	200	50
27-janv.	2,09	200	50
28-janv.	2,12	200	50
29-janv.	1,91	200	50
30-janv.	2,79	200	50
31-janv.	3,04	200	50

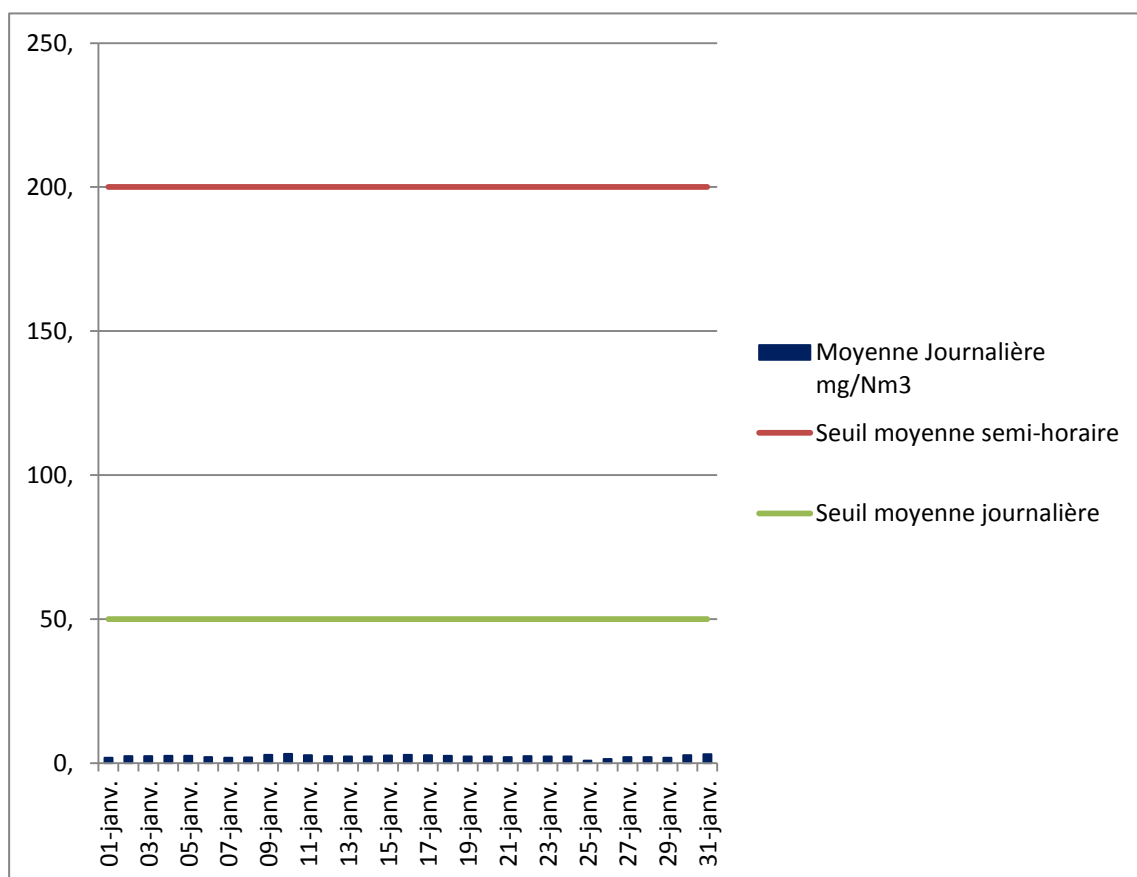


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	43,63	200	80
02-janv.	46,33	200	80
03-janv.	49,81	200	80
04-janv.	50,27	200	80
05-janv.	50,14	200	80
06-janv.	47,44	200	80
07-janv.	44,02	200	80
08-janv.	46,05	200	80
09-janv.	42,98	200	80
10-janv.	40,4	200	80
11-janv.	39,54	200	80
12-janv.	47,5	200	80
13-janv.	53,64	200	80
14-janv.	48,91	200	80
15-janv.	48,86	200	80
16-janv.	41,3	200	80
17-janv.	47,	200	80
18-janv.	49,32	200	80
19-janv.	45,43	200	80
20-janv.	45,17	200	80
21-janv.	45,76	200	80
22-janv.	44,85	200	80
23-janv.	44,64	200	80
24-janv.	55,92	200	80
25-janv.	55,87	200	80
26-janv.	55,86	200	80
27-janv.	55,27	200	80
28-janv.	49,73	200	80
29-janv.	52,75	200	80
30-janv.	53,48	200	80
31-janv.	51,14	200	80

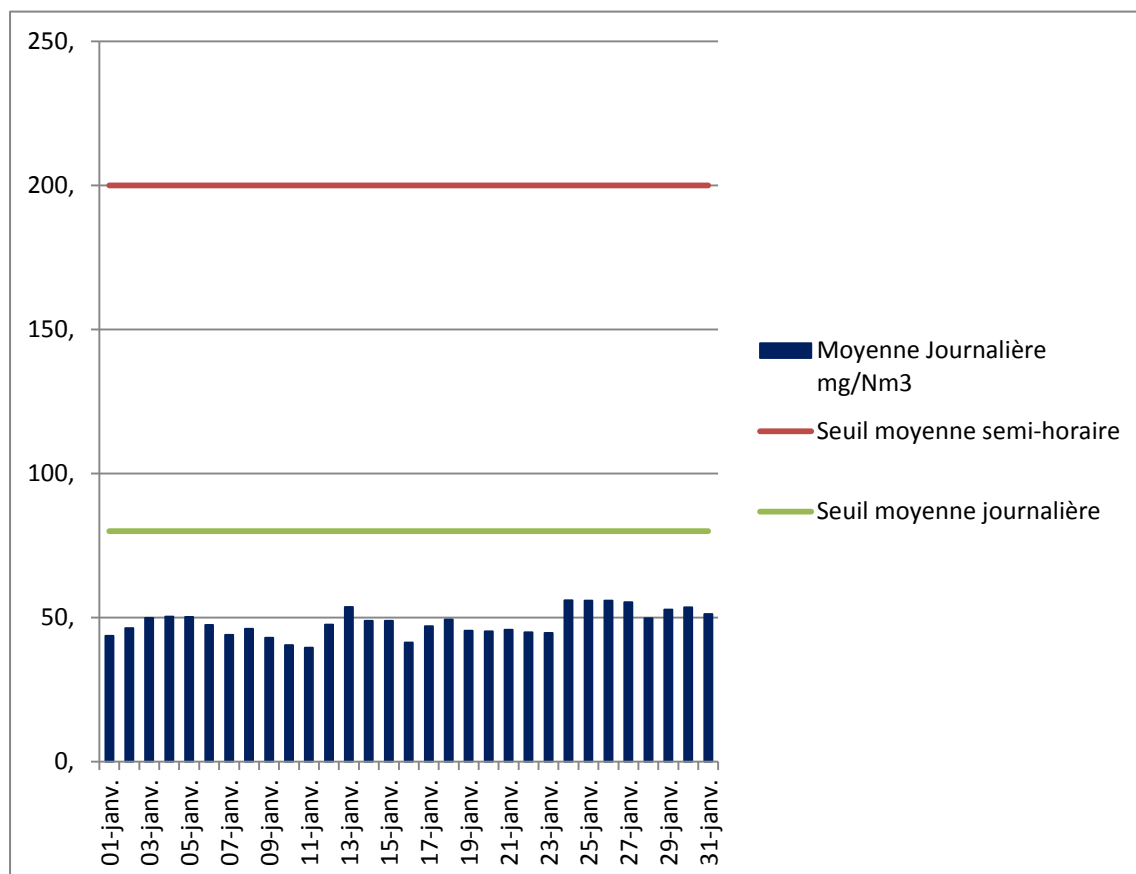

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	7,78	150	50
02-janv.	6,15	150	50
03-janv.	7,53	150	50
04-janv.	4,07	150	50
05-janv.	4,33	150	50
06-janv.	4,14	150	50
07-janv.	4,07	150	50
08-janv.	3,21	150	50
09-janv.	2,92	150	50
10-janv.	2,78	150	50
11-janv.	3,55	150	50
12-janv.	3,3	150	50
13-janv.	3,07	150	50
14-janv.	2,83	150	50
15-janv.	2,91	150	50
16-janv.	4,48	150	50
17-janv.	3,14	150	50
18-janv.	2,92	150	50
19-janv.	3,04	150	50
20-janv.	3,4	150	50
21-janv.	2,63	150	50
22-janv.	2,2	150	50
23-janv.	3,48	150	50
24-janv.	2,84	150	50
25-janv.	4,12	150	50
26-janv.	4,34	150	50
27-janv.	4,56	150	50
28-janv.	4,53	150	50
29-janv.	2,94	150	50
30-janv.	3,05	150	50
31-janv.	4,5	150	50

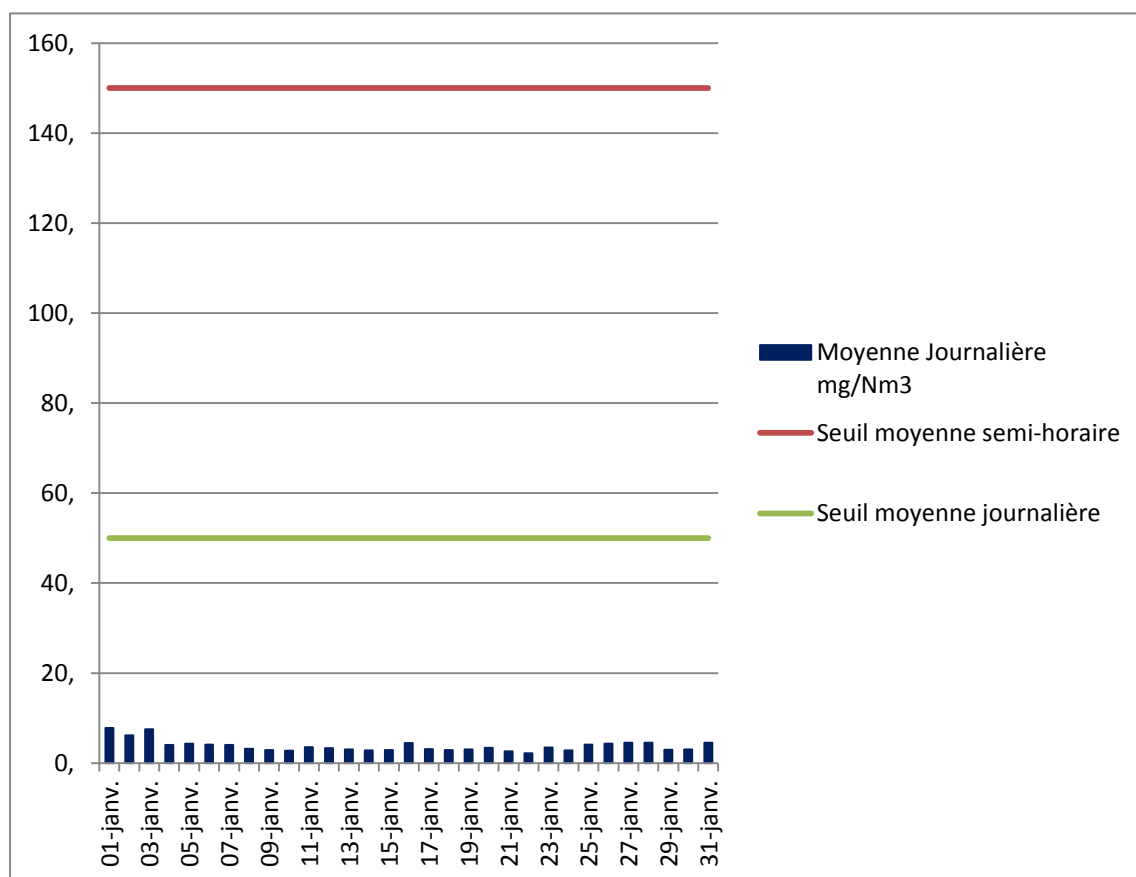

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	1,27		30
02-janv.	1,29		30
03-janv.	1,27		30
04-janv.	1,47		30
05-janv.	1,32		30
06-janv.	1,06		30
07-janv.	1,49		30
08-janv.	1,78		30
09-janv.	2,51		30
10-janv.	3,09		30
11-janv.	2,99		30
12-janv.	3,06		30
13-janv.	1,51		30
14-janv.	1,8		30
15-janv.	1,74		30
16-janv.	2,1		30
17-janv.	1,24		30
18-janv.	0,52		30
19-janv.	0,24		30
20-janv.	0,23		30
21-janv.	0,19		30
22-janv.	0,2		30
23-janv.	0,2		30
24-janv.	0,18		30
25-janv.	0,19		30
26-janv.	1,36		30
27-janv.	0,18		30
28-janv.	0,18		30
29-janv.	0,18		30
30-janv.	0,18		30
31-janv.	0,18		30

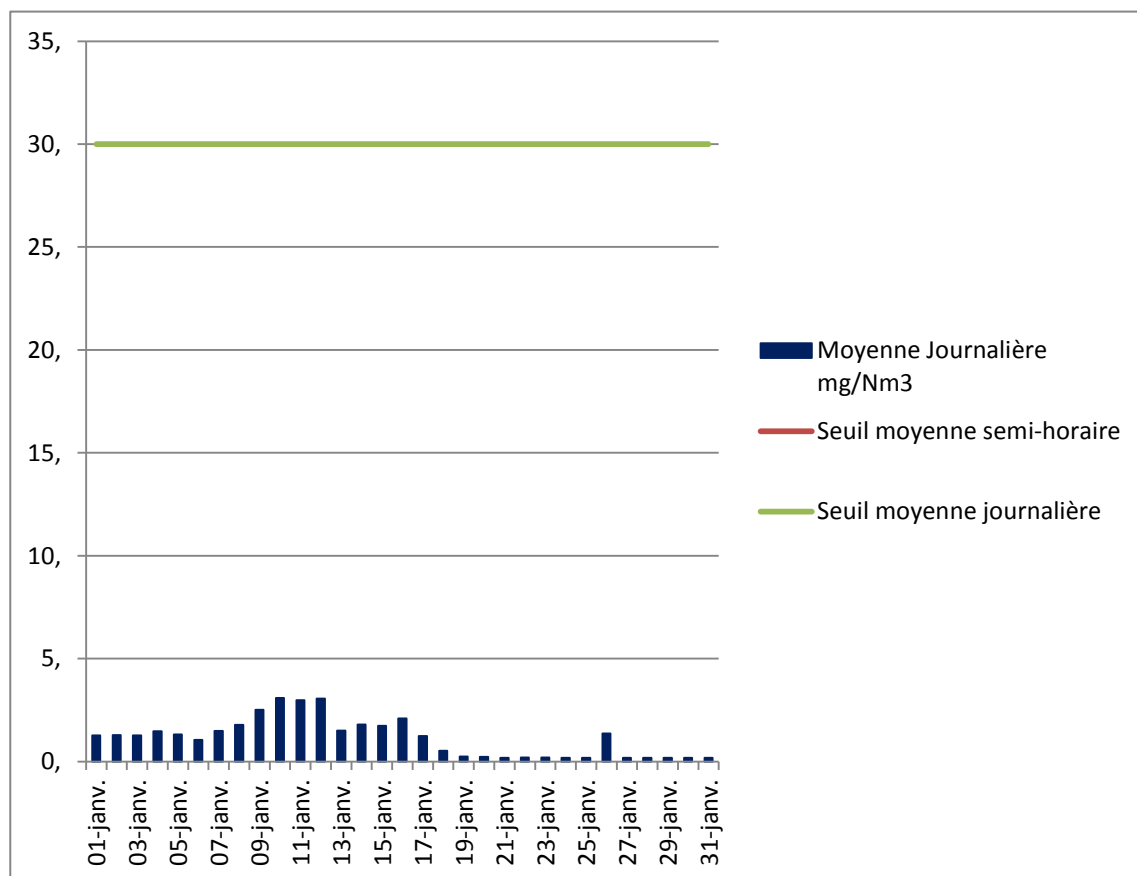

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : janvier 2017

Date d'impression 2017 2 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-janv.	0,31	2,16	1,2	0,87	36,05	2,93	0,68	9,98	20,61	9,53	55862,1	18,3	1037,4	0,42	2,89	1,6	1,18	48,35	3,92	0,91	24:00
02-janv.	0,35	1,91	1,96	1,24	36,51	2,96	0,53	9,96	20,45	9,52	55336,5	18,12	1036,87	0,46	2,54	2,59	1,67	48,59	3,92	0,7	24:00
03-janv.	0,3	1,99	2,49	1,78	36,5	3,28	0,63	9,82	20,08	9,6	55469	18,16	1047,61	0,4	2,64	3,31	2,38	48,62	4,36	0,83	24:00
04-janv.	0,3	2,11	2,64	1,57	37,28	3,36	0,71	9,75	20,28	9,63	55551,7	18,29	1058,04	0,4	2,8	3,51	2,11	49,79	4,46	0,95	24:00
05-janv.	0,3	2,43	2,35	1,41	38,61	3,08	0,71	9,8	20,25	9,61	55372,9	18,21	1050,79	0,4	3,22	3,13	1,88	51,36	4,08	0,94	23:57
06-janv.	0,34	2,91	2,53	1,27	40,06	3,12	0,63	9,49	19,56	9,89	55211,3	18,42	1044,42	0,45	3,82	3,33	1,68	52,98	4,07	0,82	23:51
07-janv.	0,31	3,13	2,23	1,08	37,5	2,73	0,75	9,62	19,63	9,82	54913,5	18,23	1043,63	0,4	4,12	2,94	1,44	49,46	3,59	0,98	24:00
08-janv.	0,32	3,47	0,99	1,06	36,89	2,42	0,8	9,92	20,6	9,62	54588,6	18,06	1057,35	0,42	4,54	1,3	1,39	48,34	3,17	1,05	24:00
09-janv.	0,28	2,47	2,43	1,8	33,33	2,64	0,72	9,99	20,23	9,41	53713,8	17,35	1066,22	0,35	3,03	3,02	2,25	41,21	3,25	0,88	22:55
10-janv.	0,27	1,53	3,33	2,01	30,53	3,13	0,7	10,01	20,22	9,29	54492,8	17,4	1074,93	0,35	1,99	4,36	2,64	39,92	4,09	0,92	24:00
11-janv.	0,29	1,98	3,02	2,09	30,6	4,43	0,72	10,05	20,36	9,29	54001,1	17,27	1069,64	0,37	2,54	3,92	2,7	39,57	5,48	0,93	23:55
12-janv.	0,29	1,68	3,53	2,01	33,28	3,13	0,68	9,96	20,28	9,35	56111,6	18,06	1056,49	0,38	2,19	4,69	2,69	44,05	4,13	0,89	23:36
13-janv.	0,3	2,3	3,44	1,39	36,28	3,72	0,77	9,6	19,78	9,7	56016,6	18,48	1038,15	0,4	3,08	4,63	1,89	48,81	4,99	1,03	24:00
14-janv.	0,3	3,37	2,9	1,35	35,55	3,6	0,69	9,69	20,04	9,71	55257,9	18,28	1045,96	0,4	4,45	3,86	1,82	47,31	4,74	0,91	24:00
15-janv.	0,29	3,56	2,45	2,04	34,54	3,44	0,72	9,83	20,93	9,66	55201,3	18,41	1046,08	0,39	4,7	3,26	2,73	45,81	4,54	0,95	24:00
16-janv.	0,29	3,19	3,01	2,29	33,17	3,25	0,67	10,08	20,98	9,31	54706,9	17,68	1071,3	0,38	4,17	3,95	3,02	43,54	4,26	0,88	24:00
17-janv.	0,3	3,98	2,26	1,91	37,12	3,91	0,62	10,06	20,98	9,3	55132,6	17,78	1061,45	0,39	5,22	2,99	2,51	49,04	6,63	0,82	23:53
18-janv.	0,32	4,12	3	1,55	47,55	3,59	0,63	9,66	20,36	9,66	56038,9	18,52	1038,72	0,43	5,53	4,04	2,1	64,1	4,82	0,84	24:00
19-janv.	0,32	4,24	2,5	1,27	38,24	3,45	0,72	9,65	20,15	9,68	55807	18,43	1040,67	0,43	5,66	3,34	1,69	51,22	4,61	0,96	24:00
20-janv.	0,29	4,35	2,24	1,05	38,31	3,69	0,88	9,55	19,76	9,73	55999,8	18,46	1033,35	0,39	5,79	3,05	1,46	51,67	4,9	1,18	24:00
21-janv.	0,31	4,27	2,1	0,7	39,11	3,16	0,95	9,64	19,98	9,68	56301,5	18,55	1037,53	0,42	5,76	2,83	0,96	52,87	4,27	1,28	24:00
22-janv.	0,31	4,46	1,24	0,88	38,14	3,2	0,84	9,86	20,77	9,55	55949,3	18,42	1042,34	0,41	5,98	1,66	1,19	51,3	4,29	1,13	24:00
23-janv.	0,34	4,07	2,28	0,77	34,98	4,31	0,93	9,67	20,07	9,55	57655,4	19,97	1048	0,48	5,63	3,21	1,06	48,3	6,05	1,31	24:00
24-janv.	0,3	3,05	4,29	1,11	47,53	4,08	0,73	9,76	19,97	9,53	55233,1	17,94	1058,66	0,39	4,02	5,69	1,49	63,15	5,42	0,97	24:00
25-janv.	0,31	3,75	3,07	0,81	40,49	4,09	0,51	9,64	19,49	9,61	55669,2	18,09	1056,85	0,41	4,96	4,09	1,09	54,01	5,38	0,68	23:54
26-janv.	0,28	3,27	3,26	0,81	46,9	3,64	0,57	9,63	19,68	9,6	55866,6	18,19	1057,87	0,38	4,35	4,39	1,11	63,13	4,87	0,76	24:00
27-janv.	0,29	2,71	3,5	0,94	54,45	4,39	0,74	9,48	19,06	9,74	55454	18,19	1049,21	0,39	3,57	4,66	1,23	72,73	5,78	0,98	23:57
28-janv.	0,27	3,08	3,33	1,37	42,01	4,53	0,52	9,63	19,86	9,7	55159,3	18,2	1056,07	0,35	4,05	4,43	1,85	56,06	5,94	0,68	24:00
29-janv.	0,29	3,83	2,19	0,79	48,18	4,35	0,59	9,34	19,46	10,05	56047	19,04	1029,34	0,39	5,11	2,96	1,08	65,07	5,71	0,79	24:00
30-janv.	0,3	3,22	3,17	1,7	48,81	4,6	0,61	9,42	20,02	9,91	56310,3	19,04	1029	0,43	4,44	4,21	2,29	64,98	11,6	0,81	23:42
31-janv.	0,25	2,99	3,6	1,95	44,74	3,97	0,64	9,56	20,49	9,74	56334,8	18,9	1039,89	0,34	4,02	4,85	2,63	60,25	5,33	0,86	23:54

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,3	3,08	2,66	1,38	39,14	3,55	0,7	9,75	20,14	9,61	55508,6	18,27	1049,16	12,41	126,81	109,77	57,2	1615,58	152,64	28,65	741:34

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,31	30	10
02-janv.	0,35	30	10
03-janv.	0,3	30	10
04-janv.	0,3	30	10
05-janv.	0,3	30	10
06-janv.	0,34	30	10
07-janv.	0,31	30	10
08-janv.	0,32	30	10
09-janv.	0,28	30	10
10-janv.	0,27	30	10
11-janv.	0,29	30	10
12-janv.	0,29	30	10
13-janv.	0,3	30	10
14-janv.	0,3	30	10
15-janv.	0,29	30	10
16-janv.	0,29	30	10
17-janv.	0,3	30	10
18-janv.	0,32	30	10
19-janv.	0,32	30	10
20-janv.	0,29	30	10
21-janv.	0,31	30	10
22-janv.	0,31	30	10
23-janv.	0,34	30	10
24-janv.	0,3	30	10
25-janv.	0,31	30	10
26-janv.	0,28	30	10
27-janv.	0,29	30	10
28-janv.	0,27	30	10
29-janv.	0,29	30	10
30-janv.	0,3	30	10
31-janv.	0,25	30	10

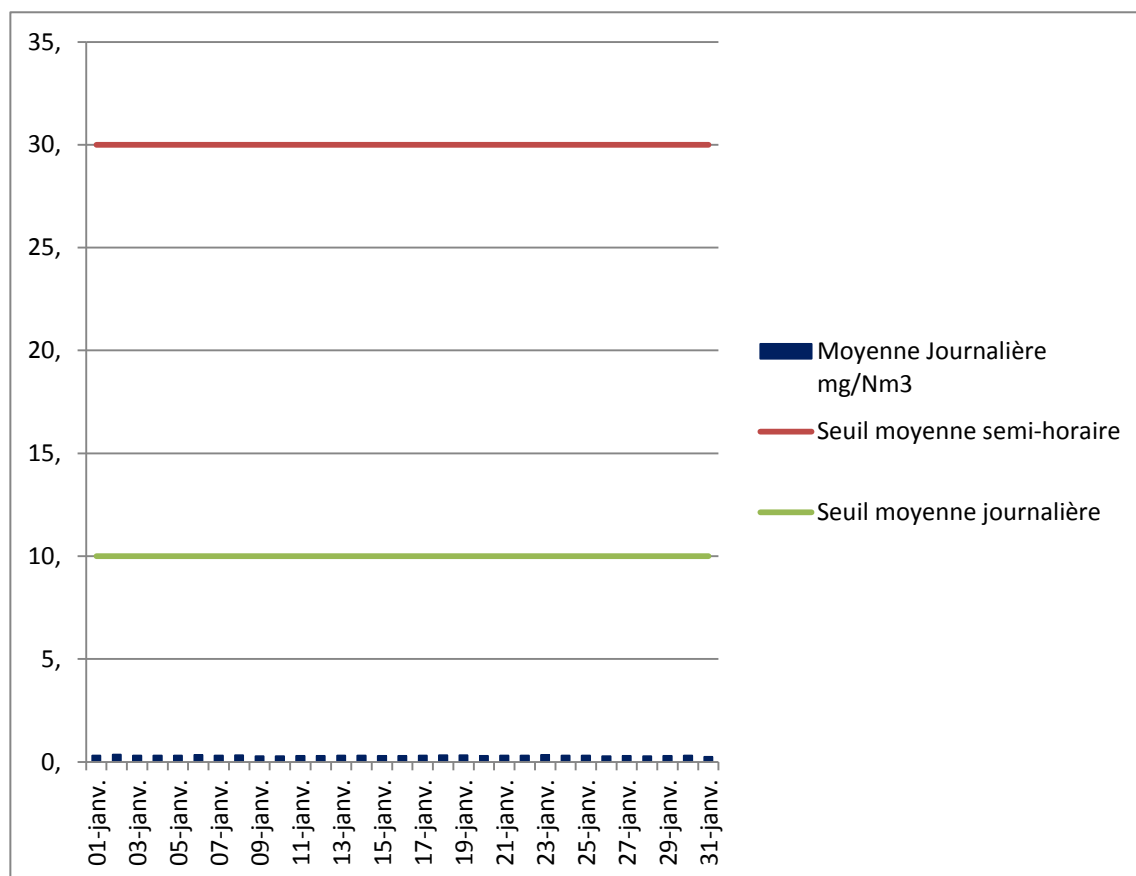


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,16	20	10
02-janv.	1,91	20	10
03-janv.	1,99	20	10
04-janv.	2,11	20	10
05-janv.	2,43	20	10
06-janv.	2,91	20	10
07-janv.	3,13	20	10
08-janv.	3,47	20	10
09-janv.	2,47	20	10
10-janv.	1,53	20	10
11-janv.	1,98	20	10
12-janv.	1,68	20	10
13-janv.	2,3	20	10
14-janv.	3,37	20	10
15-janv.	3,56	20	10
16-janv.	3,19	20	10
17-janv.	3,98	20	10
18-janv.	4,12	20	10
19-janv.	4,24	20	10
20-janv.	4,35	20	10
21-janv.	4,27	20	10
22-janv.	4,46	20	10
23-janv.	4,07	20	10
24-janv.	3,05	20	10
25-janv.	3,75	20	10
26-janv.	3,27	20	10
27-janv.	2,71	20	10
28-janv.	3,08	20	10
29-janv.	3,83	20	10
30-janv.	3,22	20	10
31-janv.	2,99	20	10

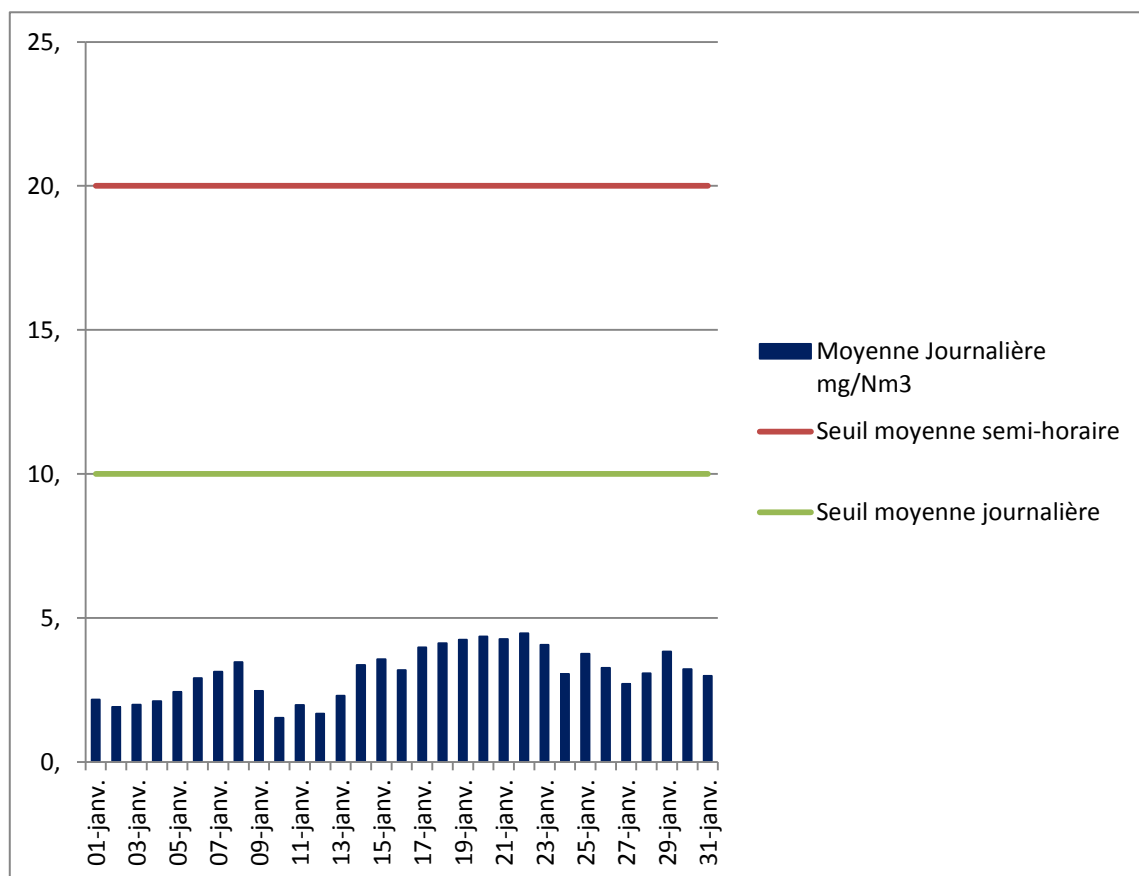


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	1,2	60	10
02-janv.	1,96	60	10
03-janv.	2,49	60	10
04-janv.	2,64	60	10
05-janv.	2,35	60	10
06-janv.	2,53	60	10
07-janv.	2,23	60	10
08-janv.	0,99	60	10
09-janv.	2,43	60	10
10-janv.	3,33	60	10
11-janv.	3,02	60	10
12-janv.	3,53	60	10
13-janv.	3,44	60	10
14-janv.	2,9	60	10
15-janv.	2,45	60	10
16-janv.	3,01	60	10
17-janv.	2,26	60	10
18-janv.	3,	60	10
19-janv.	2,5	60	10
20-janv.	2,24	60	10
21-janv.	2,1	60	10
22-janv.	1,24	60	10
23-janv.	2,28	60	10
24-janv.	4,29	60	10
25-janv.	3,07	60	10
26-janv.	3,26	60	10
27-janv.	3,5	60	10
28-janv.	3,33	60	10
29-janv.	2,19	60	10
30-janv.	3,17	60	10
31-janv.	3,6	60	10

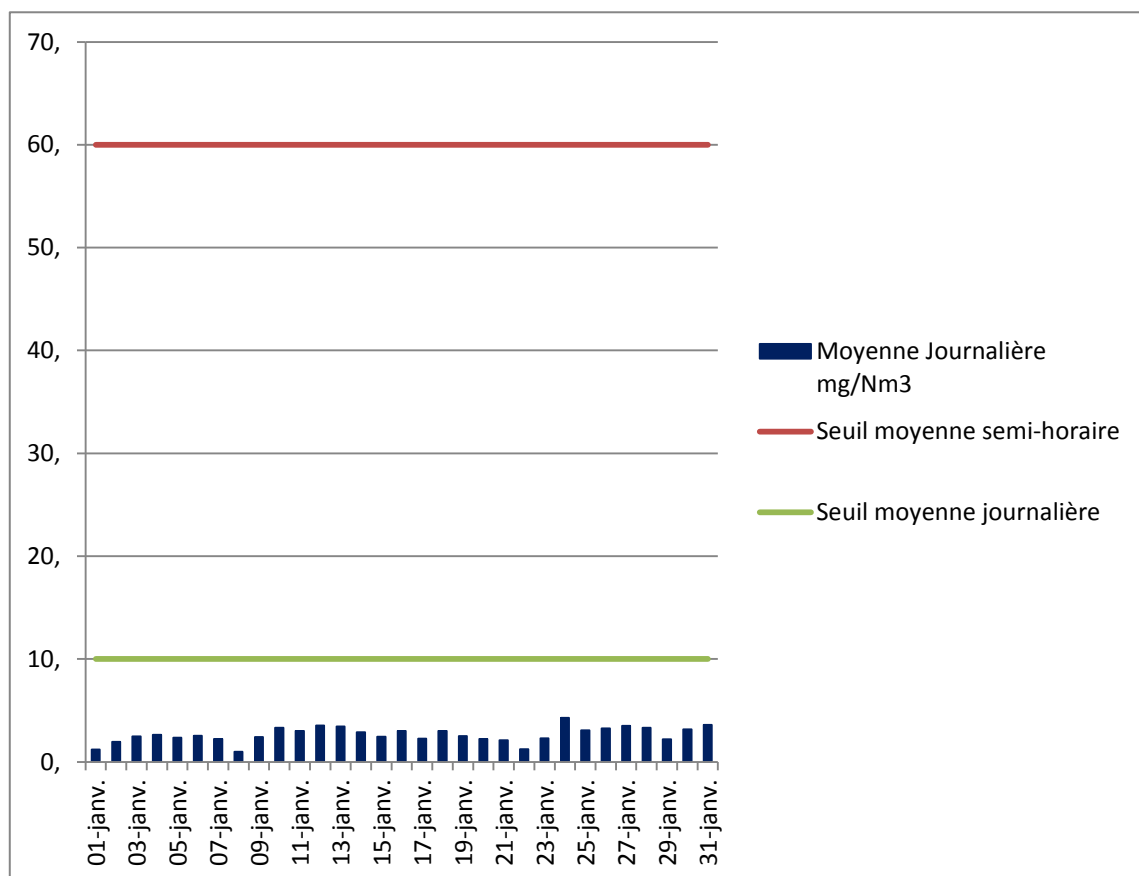


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,87	200	50
02-janv.	1,24	200	50
03-janv.	1,78	200	50
04-janv.	1,57	200	50
05-janv.	1,41	200	50
06-janv.	1,27	200	50
07-janv.	1,08	200	50
08-janv.	1,06	200	50
09-janv.	1,8	200	50
10-janv.	2,01	200	50
11-janv.	2,09	200	50
12-janv.	2,01	200	50
13-janv.	1,39	200	50
14-janv.	1,35	200	50
15-janv.	2,04	200	50
16-janv.	2,29	200	50
17-janv.	1,91	200	50
18-janv.	1,55	200	50
19-janv.	1,27	200	50
20-janv.	1,05	200	50
21-janv.	0,7	200	50
22-janv.	0,88	200	50
23-janv.	0,77	200	50
24-janv.	1,11	200	50
25-janv.	0,81	200	50
26-janv.	0,81	200	50
27-janv.	0,94	200	50
28-janv.	1,37	200	50
29-janv.	0,79	200	50
30-janv.	1,7	200	50
31-janv.	1,95	200	50

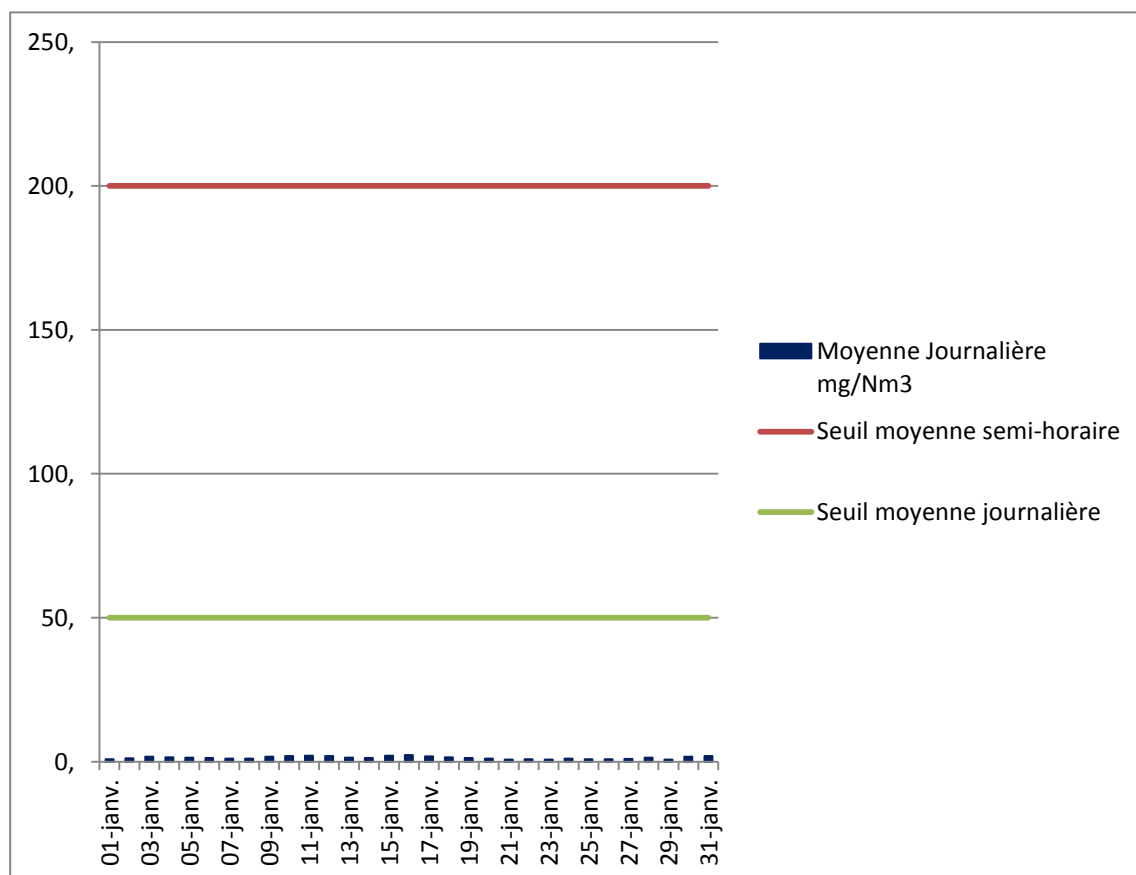

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	36,05	200	80
02-janv.	36,51	200	80
03-janv.	36,5	200	80
04-janv.	37,28	200	80
05-janv.	38,61	200	80
06-janv.	40,06	200	80
07-janv.	37,5	200	80
08-janv.	36,89	200	80
09-janv.	33,33	200	80
10-janv.	30,53	200	80
11-janv.	30,6	200	80
12-janv.	33,28	200	80
13-janv.	36,28	200	80
14-janv.	35,55	200	80
15-janv.	34,54	200	80
16-janv.	33,17	200	80
17-janv.	37,12	200	80
18-janv.	47,55	200	80
19-janv.	38,24	200	80
20-janv.	38,31	200	80
21-janv.	39,11	200	80
22-janv.	38,14	200	80
23-janv.	34,98	200	80
24-janv.	47,53	200	80
25-janv.	40,49	200	80
26-janv.	46,9	200	80
27-janv.	54,45	200	80
28-janv.	42,01	200	80
29-janv.	48,18	200	80
30-janv.	48,81	200	80
31-janv.	44,74	200	80

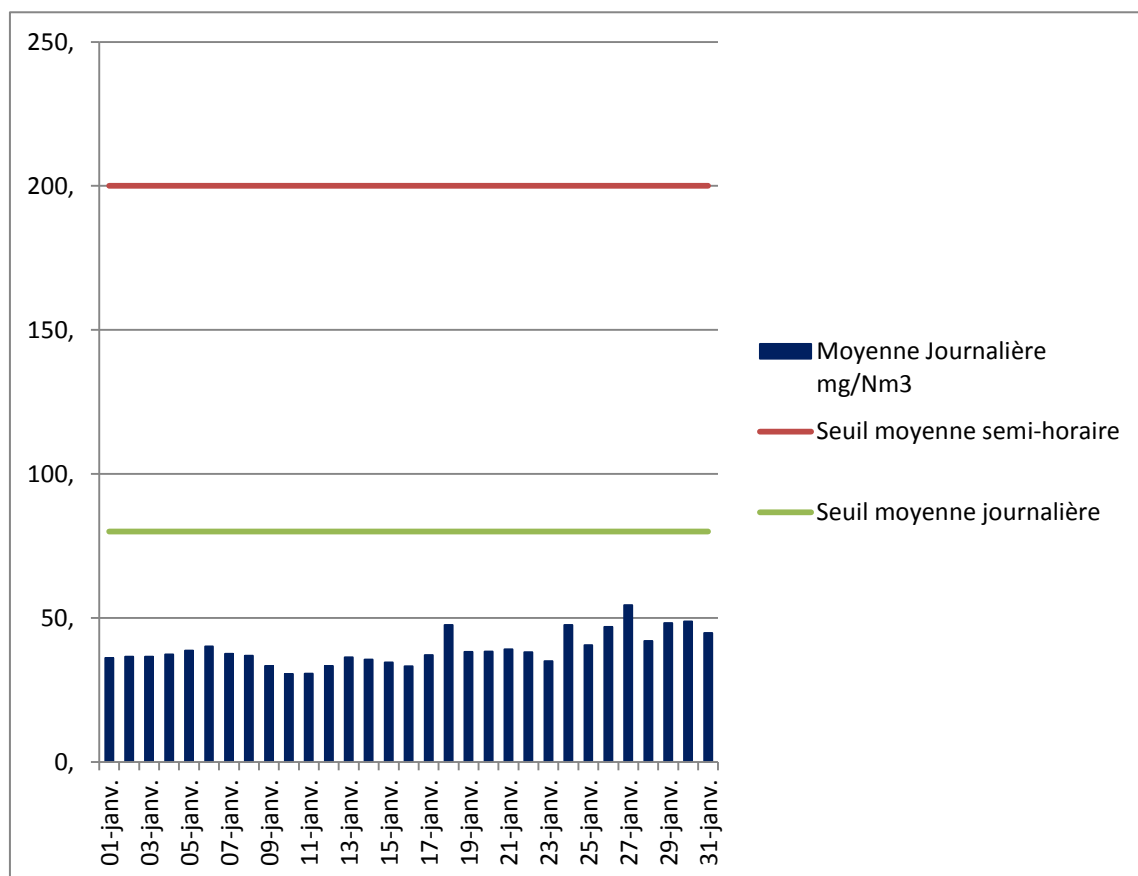

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	2,93	150	50
02-janv.	2,96	150	50
03-janv.	3,28	150	50
04-janv.	3,36	150	50
05-janv.	3,08	150	50
06-janv.	3,12	150	50
07-janv.	2,73	150	50
08-janv.	2,42	150	50
09-janv.	2,64	150	50
10-janv.	3,13	150	50
11-janv.	4,43	150	50
12-janv.	3,13	150	50
13-janv.	3,72	150	50
14-janv.	3,6	150	50
15-janv.	3,44	150	50
16-janv.	3,25	150	50
17-janv.	3,91	150	50
18-janv.	3,59	150	50
19-janv.	3,45	150	50
20-janv.	3,69	150	50
21-janv.	3,16	150	50
22-janv.	3,2	150	50
23-janv.	4,31	150	50
24-janv.	4,08	150	50
25-janv.	4,09	150	50
26-janv.	3,64	150	50
27-janv.	4,39	150	50
28-janv.	4,53	150	50
29-janv.	4,35	150	50
30-janv.	4,6	150	50
31-janv.	3,97	150	50

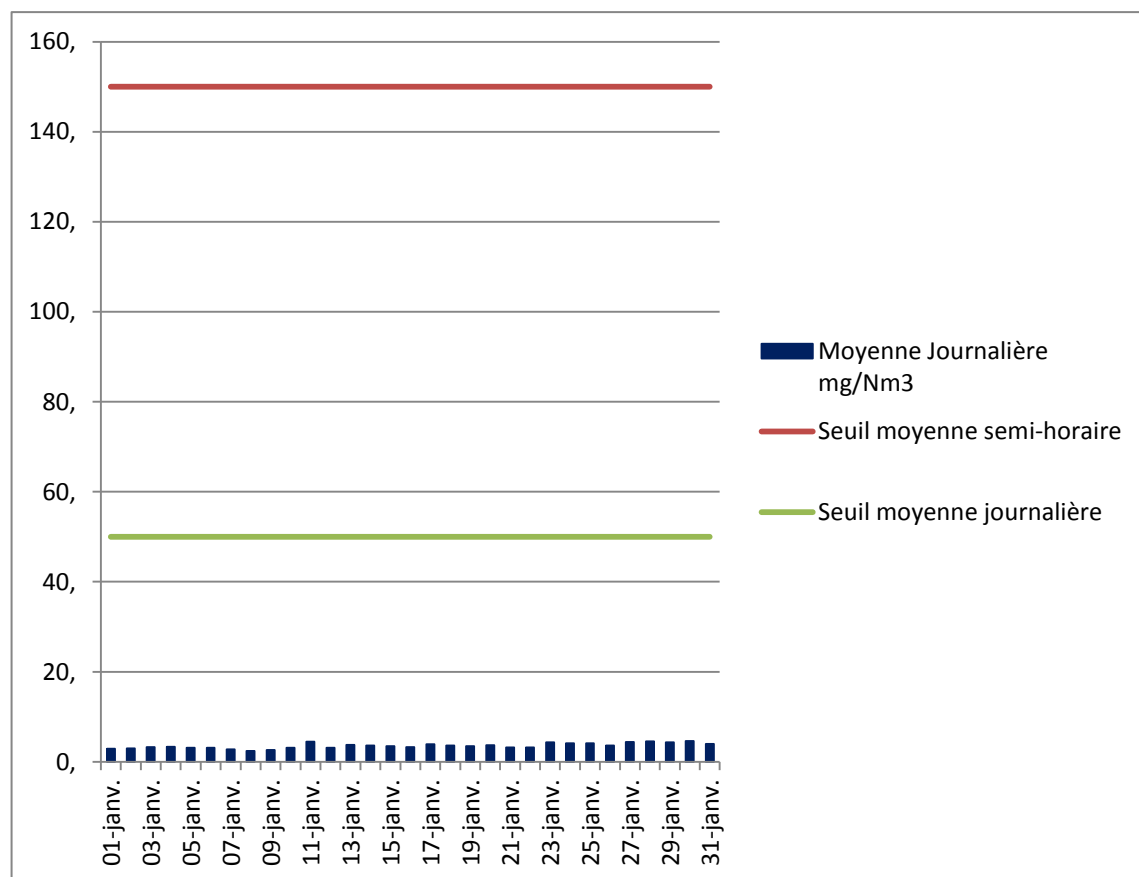

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-janv.	0,68		30
02-janv.	0,53		30
03-janv.	0,63		30
04-janv.	0,71		30
05-janv.	0,71		30
06-janv.	0,63		30
07-janv.	0,75		30
08-janv.	0,8		30
09-janv.	0,72		30
10-janv.	0,7		30
11-janv.	0,72		30
12-janv.	0,68		30
13-janv.	0,77		30
14-janv.	0,69		30
15-janv.	0,72		30
16-janv.	0,67		30
17-janv.	0,62		30
18-janv.	0,63		30
19-janv.	0,72		30
20-janv.	0,88		30
21-janv.	0,95		30
22-janv.	0,84		30
23-janv.	0,93		30
24-janv.	0,73		30
25-janv.	0,51		30
26-janv.	0,57		30
27-janv.	0,74		30
28-janv.	0,52		30
29-janv.	0,59		30
30-janv.	0,61		30
31-janv.	0,64		30

