



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Février 2017

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanés <u>Seuil réglementaire</u> < 0,1 ng – I-TEQ/Nm ³	Année 2017	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	26 déc. - 23 Jan.	0,0097	0,0005
	23 Jan. - 20 Fév.	0,001	0,001

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	98,1%
LIGNE 2	98,6%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0 h	2 h
Indisponibilité	0 h	0 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0 h	0 h
Indisponibilité	1 h	1,5 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : février 2017

Date d'impression 2017 3 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-févr.	0,49	0,73	2,49	3,39	50,75	4,22	0,2	9,24	20,57	10,08	56604,4	19,58	1051,05	0,66	0,99	3,39	4,63	69,12	5,54	0,27	24:00
02-févr.	0,47	0,7	2,61	2,84	49,53	4,61	0,19	9,21	20,09	10,07	56898,3	19,54	1052,56	0,64	0,96	3,58	3,89	67,72	6,21	0,26	24:00
03-févr.	1,01	0,72	4,98	2,54	45,81	6,56	0,18	8,75	18,57	10,46	53595,6	18,68	1025,12	1,03	0,91	6,16	3,31	58,7	7,37	0,23	23:33
04-févr.	0,45	0,65	2,08	2,11	44,36	3,71	0,22	9,52	20,34	9,75	57261,3	19,13	1062,66	0,62	0,89	2,82	2,9	61,01	5,08	0,3	24:00
05-févr.	0,58	0,63	0,77	1,64	44,18	2,73	0,33	9,61	20,72	9,69	57945,4	19,36	1067,05	0,87	0,87	1,08	2,24	60,31	3,72	0,44	23:38
06-févr.	0,51	0,67	2,3	2,56	53,42	3,21	0,23	9,38	20,4	9,95	56567,4	19,27	1051,61	0,69	0,9	3,13	3,48	72,42	4,28	0,31	23:56
07-févr.	0,47	0,71	2,55	2,98	56,53	2,99	0,18	9,4	20,89	9,89	56694,1	19,36	1056,97	0,63	0,97	3,46	4,06	76,96	4,05	0,24	24:00
08-févr.	0,47	0,7	3,69	3,17	53,76	3,22	0,18	9,23	20,3	10,05	56006,6	19,25	1052,48	0,63	0,93	4,99	4,29	72,27	4,3	0,24	24:00
09-févr.	0,44	0,72	2,82	2,62	49,68	4,24	0,18	9,11	19,61	10,21	54749,5	18,89	1044,99	0,57	0,94	3,71	3,47	65,43	5,31	0,24	23:56
10-févr.	0,47	0,69	2,67	2,48	49,33	4,19	0,18	9,02	19,28	10,28	54911,3	19,03	1035,89	0,61	0,9	3,53	3,29	64,98	5,45	0,24	23:57
11-févr.	0,44	0,68	2,62	2,41	54,8	2,8	0,18	9,35	19,98	10	56578,3	19,25	1056,68	0,6	0,93	3,56	3,29	74,51	3,74	0,25	24:00
12-févr.	0,52	0,92	0,24	0,29	42,78	6,36	0,22	7,01	15,03	12,02	41600,2	16,04	981,19	0,5	0,86	0,29	0,35	44,97	5,81	0,2	24:00
13-févr.	0,45	0,72	2,25	2,35	47,63	4,46	0,18	9,48	20,45	9,81	56453,7	19,03	1063,11	0,6	0,97	3,05	3,19	64,6	6,01	0,24	24:00
14-févr.	0,39	0,85	2,78	8,67	49,53	5,43	0,18	9,51	20,38	9,81	55535,4	18,7	1066,15	0,52	1,13	3,71	11,6	66,09	7,26	0,24	24:00
15-févr.	0,46	0,86	2,34	4,84	49,28	4,65	0,17	9,51	20,56	9,85	54260,7	18,38	1059,28	0,59	1,12	3,04	6,31	64,26	6,02	0,23	24:00
16-févr.	0,46	0,84	2,94	3,76	52,09	2,48	0,17	9,51	20,55	9,83	55389	18,71	1065,22	0,61	1,12	3,91	5,02	69,27	3,29	0,23	24:00
17-févr.	0,44	0,86	3,12	3,26	56,68	2,9	0,18	9,25	20,02	10,09	54546,2	18,74	1047,24	0,58	1,13	4,1	4,3	74,41	3,76	0,23	24:00
18-févr.	0,43	0,82	2,67	3,31	47,23	4,26	0,17	9,34	19,26	9,96	54928,5	18,42	1055,2	0,54	1,01	3,35	4,15	58,7	5,2	0,21	22:38
19-févr.	0,45	0,78	2,66	3,85	46,8	4,22	0,18	9,37	19,59	10,03	55150,9	18,72	1046,83	0,6	1,03	3,52	5,11	61,93	5,58	0,23	24:00
20-févr.	0,43	0,8	2,89	3,55	49,57	4,08	0,18	9,42	20,37	9,95	55740	18,99	1053,02	0,57	1,07	3,87	4,75	66,3	5,46	0,24	24:00
21-févr.	0,44	0,84	2,96	4,1	52,7	4,46	0,18	9,39	20,42	9,96	55770,3	19,05	1055,53	0,59	1,12	3,98	5,51	70,56	5,97	0,24	24:00
22-févr.	1,16	0,84	4,24	2,54	55,98	4,78	0,22	9,21	19,05	10,14	56772,1	19,31	1033,92	1,4	0,68	3,52	2	45,66	5,42	0,18	14:10
23-févr.	0,56	0,83	3,9	3,05	53,6	5,79	0,19	8,99	19,15	10,34	56683,2	19,73	1025,08	0,76	1,12	5,31	4,17	72,83	7,86	0,25	23:57
24-févr.	0,5	0,77	3,22	2,97	51,66	5,85	0,19	8,92	18,87	10,41	55944,1	19,53	1026,33	0,67	1,03	4,33	3,99	69,36	7,84	0,25	24:00
25-févr.	0,5	0,79	3,05	2,55	50,43	4,16	0,18	9	18,63	10,37	54329,7	18,79	1034,95	0,65	1,03	3,99	3,35	65,83	5,41	0,24	24:00
26-févr.	0,49	0,76	1,79	2,4	51,03	3,42	0,19	8,9	19,49	10,54	54193,8	19,25	1016,72	0,63	0,98	2,35	3,15	66,42	4,36	0,25	23:57
27-févr.	0,42	0,73	3,05	3,39	53,44	4,02	0,18	9,24	19,92	10,04	56397,8	19,23	1041,8	0,56	0,98	4,14	4,6	72,38	5,43	0,24	23:57
28-févr.	0,43	0,7	3,44	3,21	54,39	4,15	0,18	9,4	20,4	9,83	57847,8	19,49	1054,16	0,6	0,97	4,78	4,46	75,58	5,74	0,24	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,51	0,76	2,75	3,1	50,61	4,21	0,19	9,19	19,75	10,12	55334,1	18,98	1045,81	18,53	27,55	100,65	114,86	1852,58	151,5	6,95	659:39

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,49	30	10
02-févr.	0,47	30	10
03-févr.	1,01	30	10
04-févr.	0,45	30	10
05-févr.	0,58	30	10
06-févr.	0,51	30	10
07-févr.	0,47	30	10
08-févr.	0,47	30	10
09-févr.	0,44	30	10
10-févr.	0,47	30	10
11-févr.	0,44	30	10
12-févr.	0,52	30	10
13-févr.	0,45	30	10
14-févr.	0,39	30	10
15-févr.	0,46	30	10
16-févr.	0,46	30	10
17-févr.	0,44	30	10
18-févr.	0,43	30	10
19-févr.	0,45	30	10
20-févr.	0,43	30	10
21-févr.	0,44	30	10
22-févr.	1,16	30	10
23-févr.	0,56	30	10
24-févr.	0,5	30	10
25-févr.	0,5	30	10
26-févr.	0,49	30	10
27-févr.	0,42	30	10
28-févr.	0,43	30	10

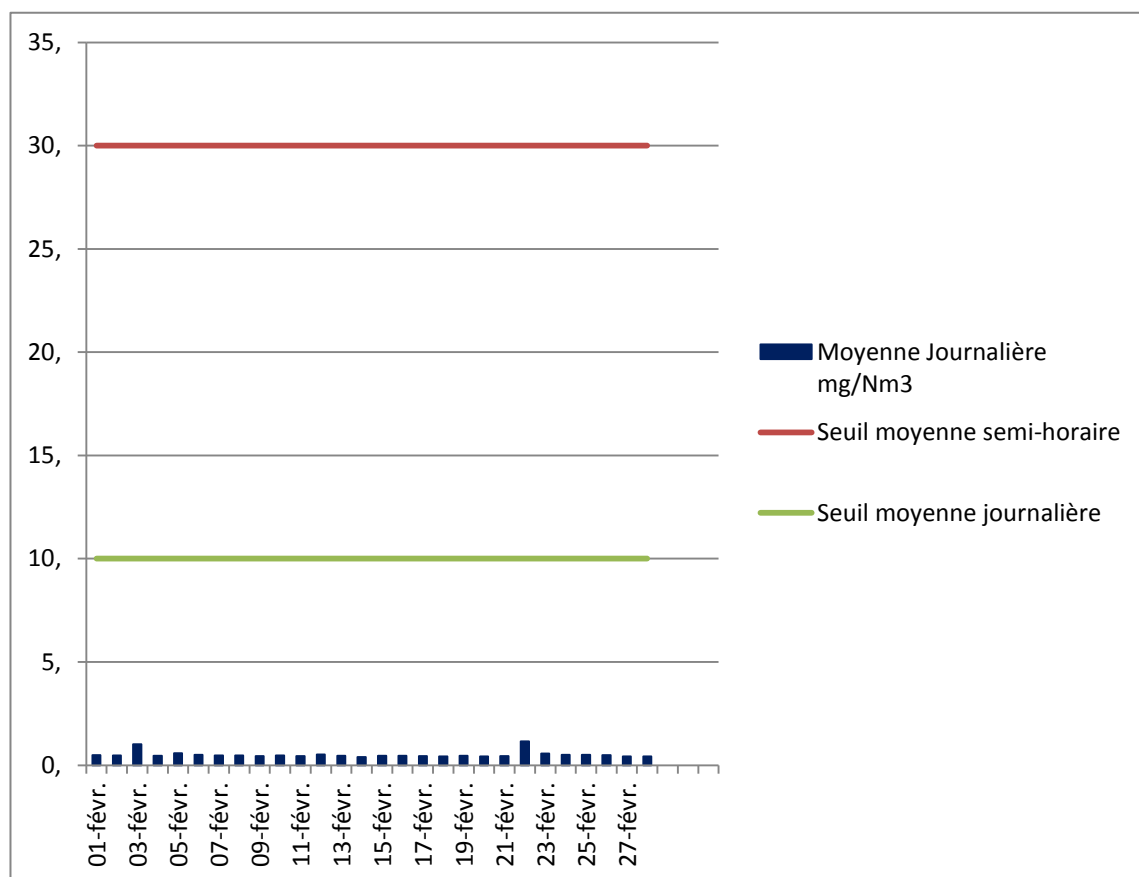


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,73	20	10
02-févr.	0,7	20	10
03-févr.	0,72	20	10
04-févr.	0,65	20	10
05-févr.	0,63	20	10
06-févr.	0,67	20	10
07-févr.	0,71	20	10
08-févr.	0,7	20	10
09-févr.	0,72	20	10
10-févr.	0,69	20	10
11-févr.	0,68	20	10
12-févr.	0,92	20	10
13-févr.	0,72	20	10
14-févr.	0,85	20	10
15-févr.	0,86	20	10
16-févr.	0,84	20	10
17-févr.	0,86	20	10
18-févr.	0,82	20	10
19-févr.	0,78	20	10
20-févr.	0,8	20	10
21-févr.	0,84	20	10
22-févr.	0,84	20	10
23-févr.	0,83	20	10
24-févr.	0,77	20	10
25-févr.	0,79	20	10
26-févr.	0,76	20	10
27-févr.	0,73	20	10
28-févr.	0,7	20	10

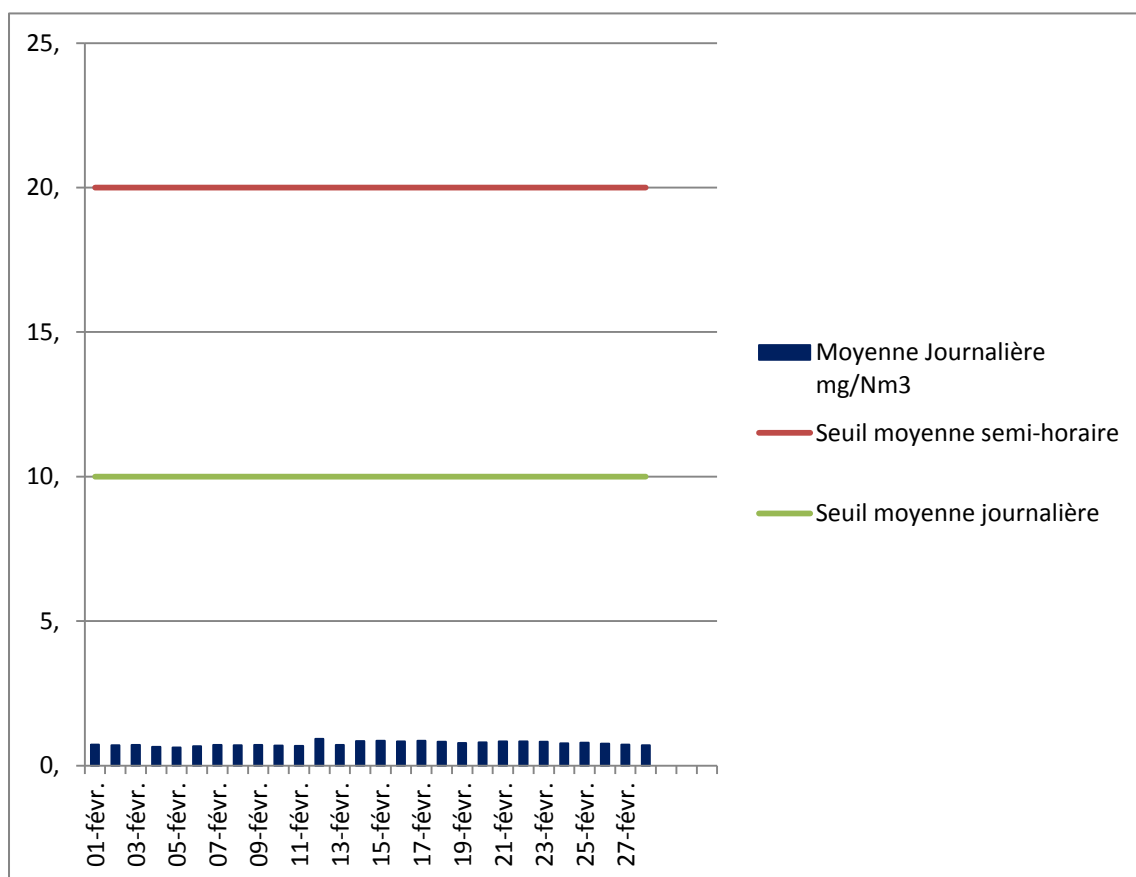


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	2,49	60	10
02-févr.	2,61	60	10
03-févr.	4,98	60	10
04-févr.	2,08	60	10
05-févr.	0,77	60	10
06-févr.	2,3	60	10
07-févr.	2,55	60	10
08-févr.	3,69	60	10
09-févr.	2,82	60	10
10-févr.	2,67	60	10
11-févr.	2,62	60	10
12-févr.	0,24	60	10
13-févr.	2,25	60	10
14-févr.	2,78	60	10
15-févr.	2,34	60	10
16-févr.	2,94	60	10
17-févr.	3,12	60	10
18-févr.	2,67	60	10
19-févr.	2,66	60	10
20-févr.	2,89	60	10
21-févr.	2,96	60	10
22-févr.	4,24	60	10
23-févr.	3,9	60	10
24-févr.	3,22	60	10
25-févr.	3,05	60	10
26-févr.	1,79	60	10
27-févr.	3,05	60	10
28-févr.	3,44	60	10

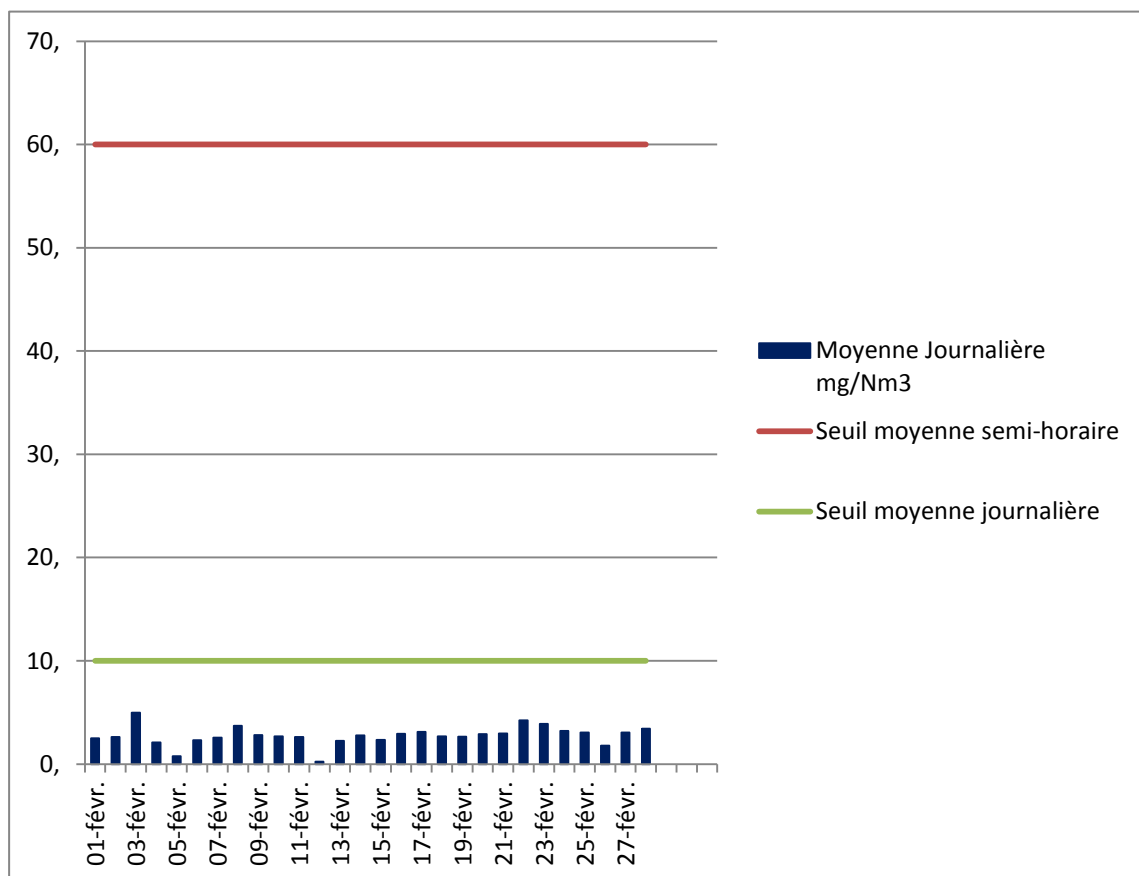


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	3,39	200	50
02-févr.	2,84	200	50
03-févr.	2,54	200	50
04-févr.	2,11	200	50
05-févr.	1,64	200	50
06-févr.	2,56	200	50
07-févr.	2,98	200	50
08-févr.	3,17	200	50
09-févr.	2,62	200	50
10-févr.	2,48	200	50
11-févr.	2,41	200	50
12-févr.	0,29	200	50
13-févr.	2,35	200	50
14-févr.	8,67	200	50
15-févr.	4,84	200	50
16-févr.	3,76	200	50
17-févr.	3,26	200	50
18-févr.	3,31	200	50
19-févr.	3,85	200	50
20-févr.	3,55	200	50
21-févr.	4,1	200	50
22-févr.	2,54	200	50
23-févr.	3,05	200	50
24-févr.	2,97	200	50
25-févr.	2,55	200	50
26-févr.	2,4	200	50
27-févr.	3,39	200	50
28-févr.	3,21	200	50

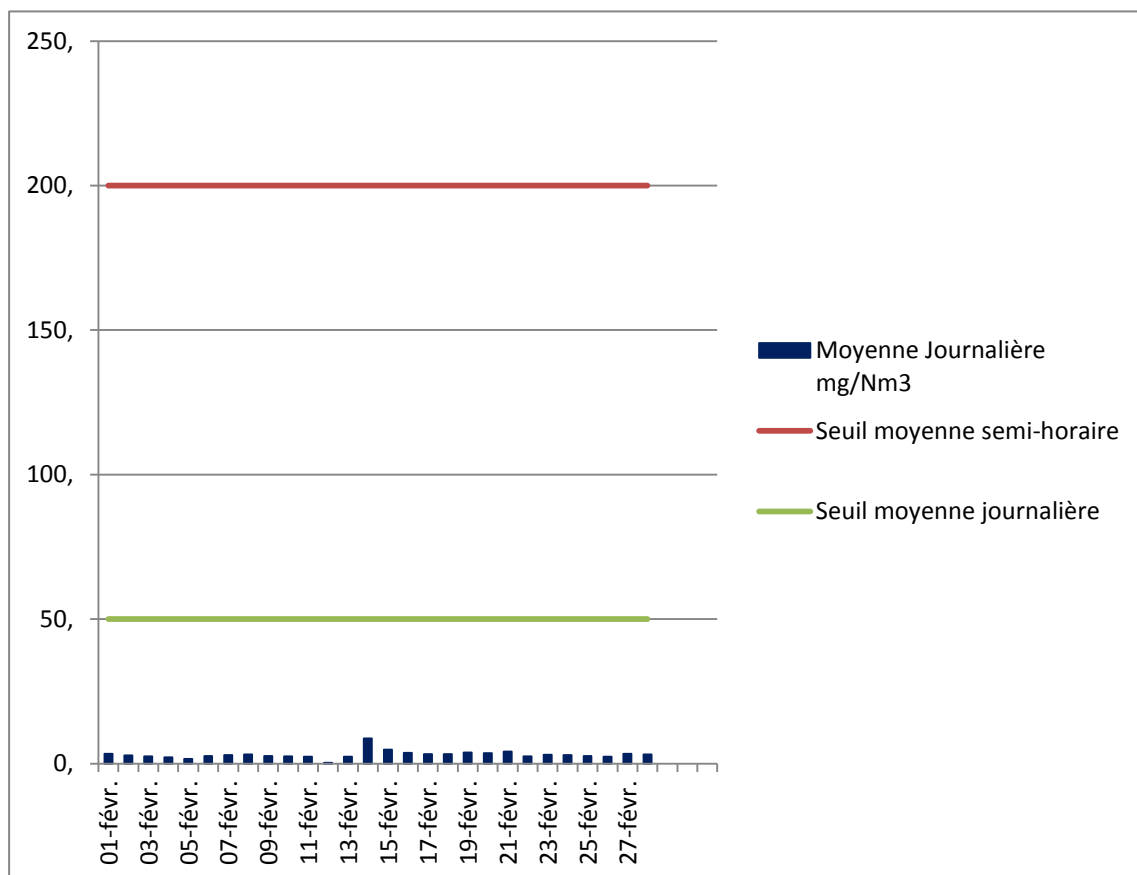


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	50,75	200	80
02-févr.	49,53	200	80
03-févr.	45,81	200	80
04-févr.	44,36	200	80
05-févr.	44,18	200	80
06-févr.	53,42	200	80
07-févr.	56,53	200	80
08-févr.	53,76	200	80
09-févr.	49,68	200	80
10-févr.	49,33	200	80
11-févr.	54,8	200	80
12-févr.	42,78	200	80
13-févr.	47,63	200	80
14-févr.	49,53	200	80
15-févr.	49,28	200	80
16-févr.	52,09	200	80
17-févr.	56,68	200	80
18-févr.	47,23	200	80
19-févr.	46,8	200	80
20-févr.	49,57	200	80
21-févr.	52,7	200	80
22-févr.	55,98	200	80
23-févr.	53,6	200	80
24-févr.	51,66	200	80
25-févr.	50,43	200	80
26-févr.	51,03	200	80
27-févr.	53,44	200	80
28-févr.	54,39	200	80

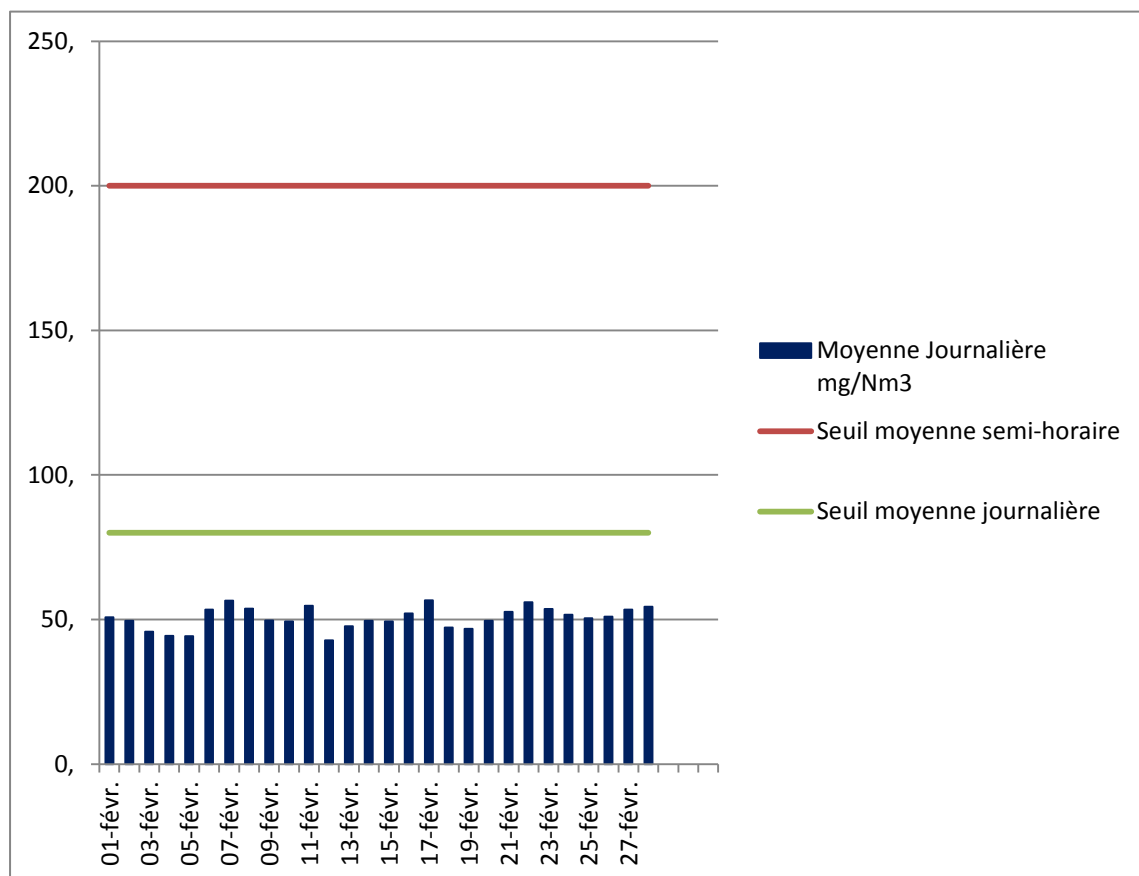

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	4,22	150	50
02-févr.	4,61	150	50
03-févr.	6,56	150	50
04-févr.	3,71	150	50
05-févr.	2,73	150	50
06-févr.	3,21	150	50
07-févr.	2,99	150	50
08-févr.	3,22	150	50
09-févr.	4,24	150	50
10-févr.	4,19	150	50
11-févr.	2,8	150	50
12-févr.	6,36	150	50
13-févr.	4,46	150	50
14-févr.	5,43	150	50
15-févr.	4,65	150	50
16-févr.	2,48	150	50
17-févr.	2,9	150	50
18-févr.	4,26	150	50
19-févr.	4,22	150	50
20-févr.	4,08	150	50
21-févr.	4,46	150	50
22-févr.	4,78	150	50
23-févr.	5,79	150	50
24-févr.	5,85	150	50
25-févr.	4,16	150	50
26-févr.	3,42	150	50
27-févr.	4,02	150	50
28-févr.	4,15	150	50

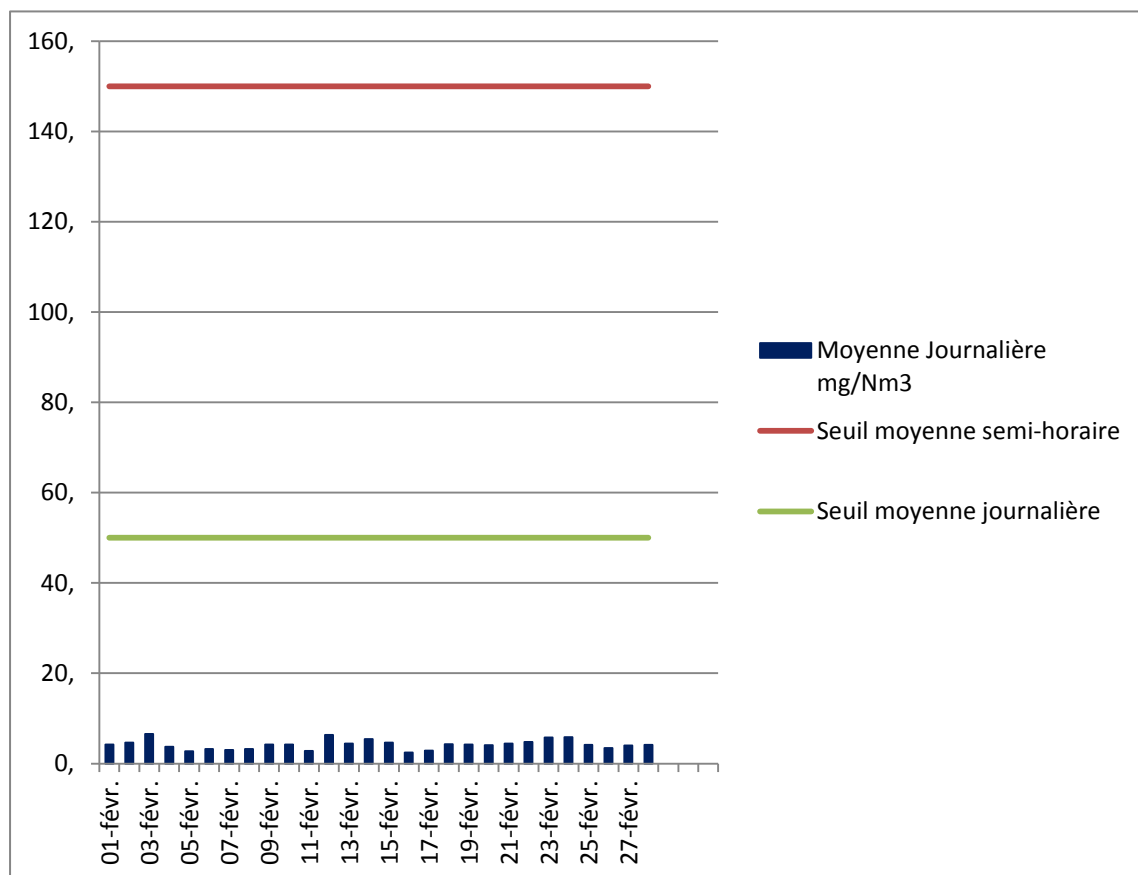

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,2		30
02-févr.	0,19		30
03-févr.	0,18		30
04-févr.	0,22		30
05-févr.	0,33		30
06-févr.	0,23		30
07-févr.	0,18		30
08-févr.	0,18		30
09-févr.	0,18		30
10-févr.	0,18		30
11-févr.	0,18		30
12-févr.	0,22		30
13-févr.	0,18		30
14-févr.	0,18		30
15-févr.	0,17		30
16-févr.	0,17		30
17-févr.	0,18		30
18-févr.	0,17		30
19-févr.	0,18		30
20-févr.	0,18		30
21-févr.	0,18		30
22-févr.	0,22		30
23-févr.	0,19		30
24-févr.	0,19		30
25-févr.	0,18		30
26-févr.	0,19		30
27-févr.	0,18		30
28-févr.	0,18		30

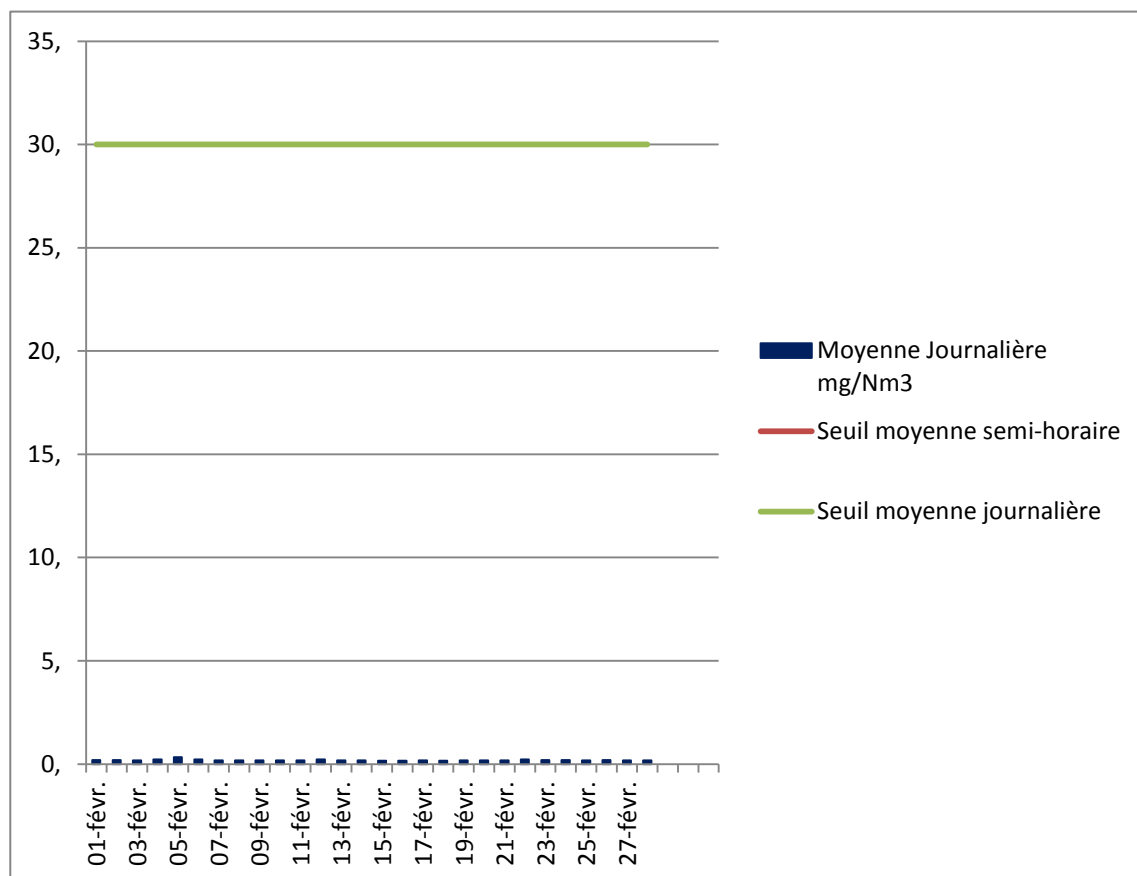

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : février 2017

Date d'impression 2017 3 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-févr.	0,25	2,83	3,32	2,11	42,49	3,11	0,63	9,92	20,77	9,37	55346,1	17,99	1065,76	0,33	3,75	4,42	2,82	56,56	4,13	0,83	24:00
02-févr.	0,25	2,28	3,5	1,78	42,53	2,92	0,56	10,15	20,91	9,13	55719,8	17,76	1080,75	0,33	3,04	4,68	2,39	56,83	3,89	0,75	24:00
03-févr.	0,76	2,58	3,11	0,87	38,11	3,38	0,55	9,72	19,58	9,39	53845,8	17,17	1069,11	0,77	2,83	3,5	1,02	43,26	3,77	0,62	20:42
04-févr.	0,28	2,36	2,92	0,88	35,82	3,49	0,61	10,14	20,83	9,17	56254,9	17,92	1074,78	0,38	3,17	3,95	1,22	48,39	4,69	0,82	24:00
05-févr.	0,36	2,93	2,26	0,47	34,63	3,64	0,67	9,99	20,6	9,37	56372,9	18,25	1059,28	0,46	3,9	3,04	0,66	46,66	4,87	0,89	23:42
06-févr.	0,28	2,78	2,76	0,86	48,24	3,53	0,81	9,75	20,25	9,59	55830,3	18,32	1044,49	0,37	3,7	3,7	1,18	64,74	4,69	1,08	23:56
07-févr.	0,28	0,08	2,89	1,01	48,66	3,95	0,78	9,61	20,35	9,6	55817,6	18,37	1042,81	0,35	0,1	3,73	1,33	62,72	5	1	23:02
08-févr.	0,25	0,07	3,15	0,98	48,25	3,76	0,71	9,47	19,7	9,83	55448,3	18,48	1037,41	0,33	0,09	4,18	1,33	63,91	4,97	0,94	23:56
09-févr.	0,29	0,07	2,94	0,64	46,06	4,04	0,69	9,35	19,33	9,96	54809,4	18,33	1035,04	0,38	0,1	3,88	0,86	60,62	5,22	0,9	23:53
10-févr.	0,32	0,07	3,07	0,79	45,84	4,04	0,79	9,59	19,74	9,69	56294,1	18,52	1057,37	0,44	0,09	4,14	1,07	61,88	5,45	1,07	24:00
11-févr.	0,29	0,07	2,7	0,57	49,36	3,43	0,79	9,66	19,72	9,69	56080,5	18,44	1046,7	0,39	0,09	3,64	0,8	66,64	4,59	1,06	24:00
12-févr.	0,32	0,31	0,54	0,13	36,32	4,77	0,43	7,99	16,26	10,6	45469,8	15,35	1009,63	0,34	0,27	0,7	0,17	42,65	5,5	0,5	24:00
13-févr.	0,31	0,07	2,41	0,62	43,65	3,95	0,77	9,76	20,27	9,56	55584,5	18,24	1046,87	0,41	0,09	3,22	0,83	58,25	5,25	1,02	24:00
14-févr.	0,3	0,08	4,71	6,08	47,83	6,24	0,68	9,69	20,28	9,64	54730,9	18,09	1048,33	0,4	0,1	5,99	13,43	62,64	8,08	0,9	24:00
15-févr.	0,31	0,07	3,08	2,81	43,99	4,96	0,58	9,79	20,51	9,56	54062,4	17,77	1049	0,4	0,09	3,99	3,68	57,24	6,47	0,75	24:00
16-févr.	0,31	0,52	2,86	1,47	45,97	3,1	0,79	9,78	20,42	9,57	55047,6	18,11	1050,87	0,41	0,68	3,78	1,95	60,67	4,09	1,04	24:00
17-févr.	0,32	0,77	2,95	0,83	49,62	2,91	0,89	9,63	20,11	9,71	55368,5	18,39	1042,63	0,42	1,02	3,93	1,12	65,94	3,84	1,18	24:00
18-févr.	0,3	0,78	2,65	0,68	43,07	2,86	0,75	9,54	19,47	9,77	54679,7	18,07	1046,73	0,37	0,95	3,31	0,85	53,64	3,51	0,93	22:39
19-févr.	0,3	0,9	2,75	1,56	40,43	3,03	0,84	9,77	19,92	9,63	54645,8	17,93	1047,51	0,39	1,17	3,6	2,06	53,05	3,96	1,1	24:00
20-févr.	0,3	0,87	2,96	1,81	37,81	3,26	0,66	10,2	20,98	9,2	54337,4	17,39	1069,82	0,38	1,12	3,87	2,38	49,37	4,24	0,86	24:00
21-févr.	0,31	0,81	3,45	2,15	39,99	3,92	0,7	10,01	20,65	9,35	54913,1	17,73	1067,04	0,41	1,06	4,55	2,84	52,77	5,16	0,92	24:00
22-févr.	0,32	0,96	3,32	1,52	41,45	5,84	0,73	9,53	19,46	9,78	54883,8	18,11	1046	0,42	1,27	4,24	1,97	53,66	16,56	0,94	23:34
23-févr.	0,3	0,54	3,29	1,36	40,29	4,1	0,75	9,42	19,41	9,89	55188,2	18,39	1036,83	0,39	0,71	4,37	1,83	53,38	5,42	0,99	24:00
24-févr.	0,31	0,91	3,29	1,01	40,6	4,08	0,72	9,44	19,27	9,88	55625,3	18,51	1042,6	0,41	1,2	4,39	1,37	54,23	5,43	0,96	24:00
25-févr.	0,3	0,96	3,02	0,55	37,18	3,57	0,85	9,43	18,79	9,89	53591	17,7	1046,52	0,38	1,23	3,9	0,72	47,94	4,58	1,09	24:00
26-févr.	0,31	0,95	2,19	0,68	36,69	3,67	0,74	9,53	19,65	9,84	53627	17,86	1034,74	0,4	1,21	2,84	0,89	47,28	4,72	0,95	23:58
27-févr.	0,32	0,24	3,17	1,4	42,19	4,98	0,72	9,54	19,97	9,74	56882,1	18,91	1035	0,43	0,32	4,32	1,9	57,46	6,66	0,98	23:54
28-févr.	0,32	0,23	3,28	0,72	44,08	4,79	0,68	9,27	19,94	9,99	57620,9	19,56	1023,01	0,45	0,31	4,53	1	60,95	6,61	0,94	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,32	0,93	2,95	1,3	42,54	3,9	0,71	9,63	19,9	9,66	54931,3	18,06	1048,45	11,33	33,66	108,4	53,65	1563,34	151,38	25,99	665:16

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,25	30	10
02-févr.	0,25	30	10
03-févr.	0,76	30	10
04-févr.	0,28	30	10
05-févr.	0,36	30	10
06-févr.	0,28	30	10
07-févr.	0,28	30	10
08-févr.	0,25	30	10
09-févr.	0,29	30	10
10-févr.	0,32	30	10
11-févr.	0,29	30	10
12-févr.	0,32	30	10
13-févr.	0,31	30	10
14-févr.	0,3	30	10
15-févr.	0,31	30	10
16-févr.	0,31	30	10
17-févr.	0,32	30	10
18-févr.	0,3	30	10
19-févr.	0,3	30	10
20-févr.	0,3	30	10
21-févr.	0,31	30	10
22-févr.	0,32	30	10
23-févr.	0,3	30	10
24-févr.	0,31	30	10
25-févr.	0,3	30	10
26-févr.	0,31	30	10
27-févr.	0,32	30	10
28-févr.	0,32	30	10

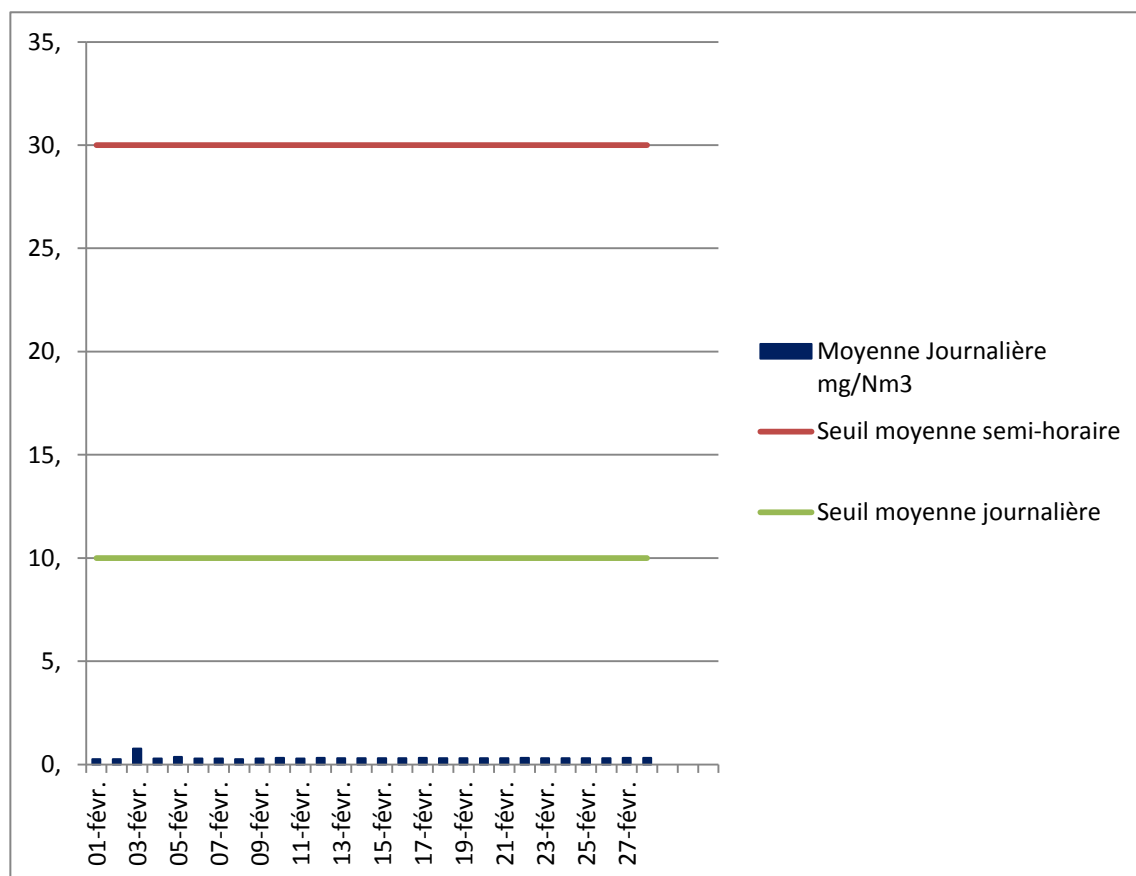


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	2,83	20	10
02-févr.	2,28	20	10
03-févr.	2,58	20	10
04-févr.	2,36	20	10
05-févr.	2,93	20	10
06-févr.	2,78	20	10
07-févr.	0,08	20	10
08-févr.	0,07	20	10
09-févr.	0,07	20	10
10-févr.	0,07	20	10
11-févr.	0,07	20	10
12-févr.	0,31	20	10
13-févr.	0,07	20	10
14-févr.	0,08	20	10
15-févr.	0,07	20	10
16-févr.	0,52	20	10
17-févr.	0,77	20	10
18-févr.	0,78	20	10
19-févr.	0,9	20	10
20-févr.	0,87	20	10
21-févr.	0,81	20	10
22-févr.	0,96	20	10
23-févr.	0,54	20	10
24-févr.	0,91	20	10
25-févr.	0,96	20	10
26-févr.	0,95	20	10
27-févr.	0,24	20	10
28-févr.	0,23	20	10

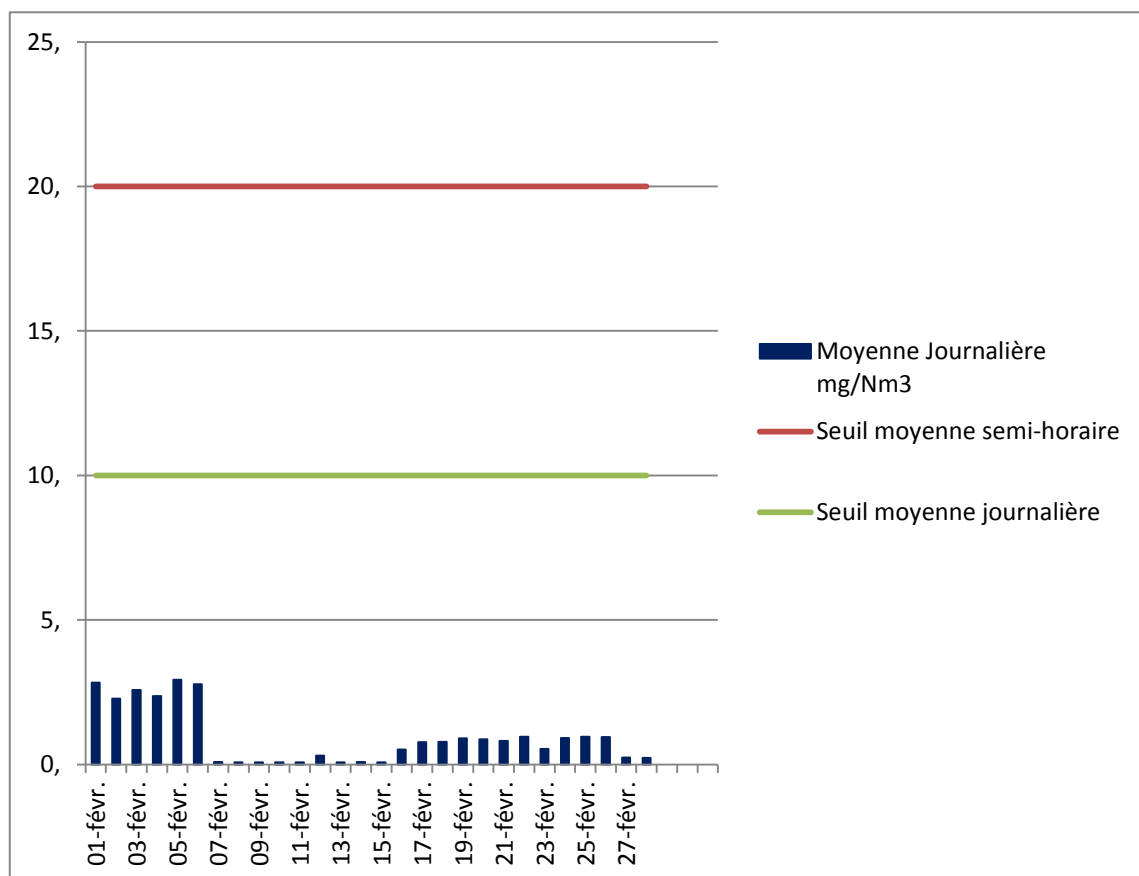


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	3,32	60	10
02-févr.	3,5	60	10
03-févr.	3,11	60	10
04-févr.	2,92	60	10
05-févr.	2,26	60	10
06-févr.	2,76	60	10
07-févr.	2,89	60	10
08-févr.	3,15	60	10
09-févr.	2,94	60	10
10-févr.	3,07	60	10
11-févr.	2,7	60	10
12-févr.	0,54	60	10
13-févr.	2,41	60	10
14-févr.	4,71	60	10
15-févr.	3,08	60	10
16-févr.	2,86	60	10
17-févr.	2,95	60	10
18-févr.	2,65	60	10
19-févr.	2,75	60	10
20-févr.	2,96	60	10
21-févr.	3,45	60	10
22-févr.	3,32	60	10
23-févr.	3,29	60	10
24-févr.	3,29	60	10
25-févr.	3,02	60	10
26-févr.	2,19	60	10
27-févr.	3,17	60	10
28-févr.	3,28	60	10

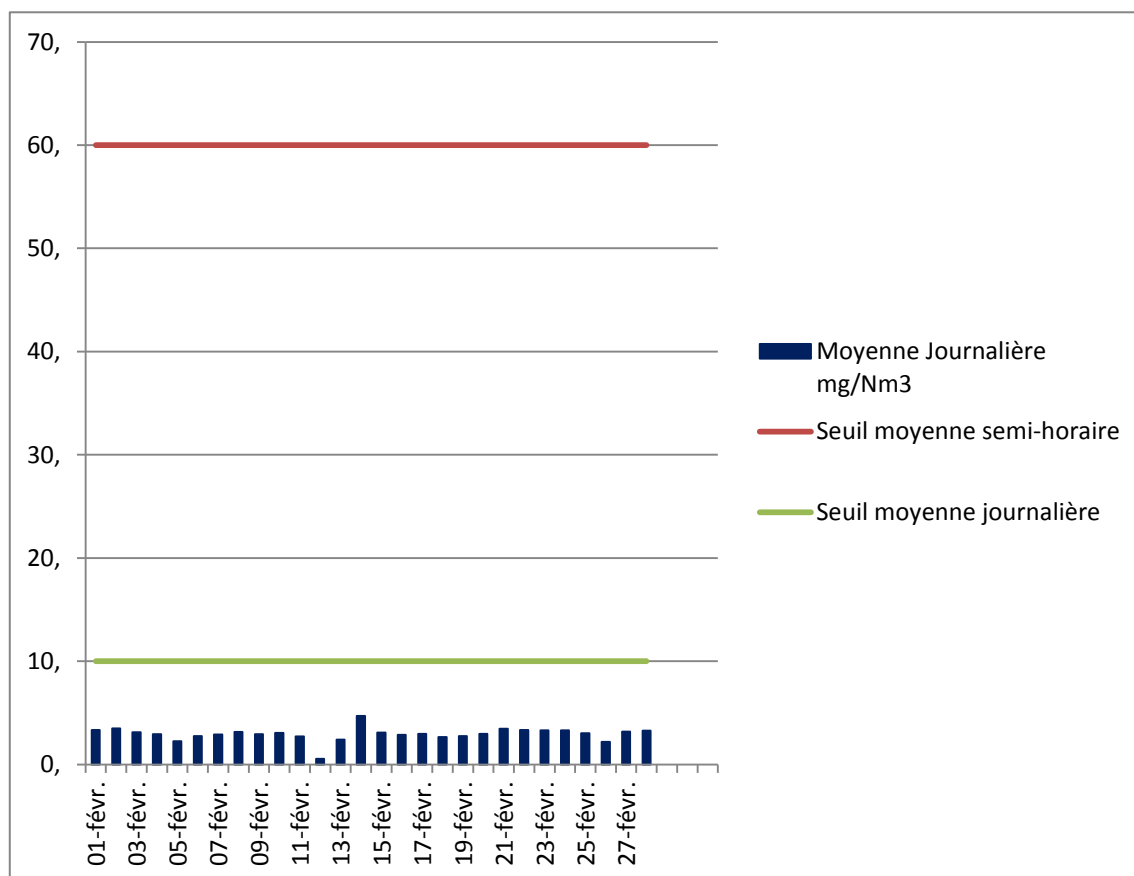


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	2,11	200	50
02-févr.	1,78	200	50
03-févr.	0,87	200	50
04-févr.	0,88	200	50
05-févr.	0,47	200	50
06-févr.	0,86	200	50
07-févr.	1,01	200	50
08-févr.	0,98	200	50
09-févr.	0,64	200	50
10-févr.	0,79	200	50
11-févr.	0,57	200	50
12-févr.	0,13	200	50
13-févr.	0,62	200	50
14-févr.	6,08	200	50
15-févr.	2,81	200	50
16-févr.	1,47	200	50
17-févr.	0,83	200	50
18-févr.	0,68	200	50
19-févr.	1,56	200	50
20-févr.	1,81	200	50
21-févr.	2,15	200	50
22-févr.	1,52	200	50
23-févr.	1,36	200	50
24-févr.	1,01	200	50
25-févr.	0,55	200	50
26-févr.	0,68	200	50
27-févr.	1,4	200	50
28-févr.	0,72	200	50

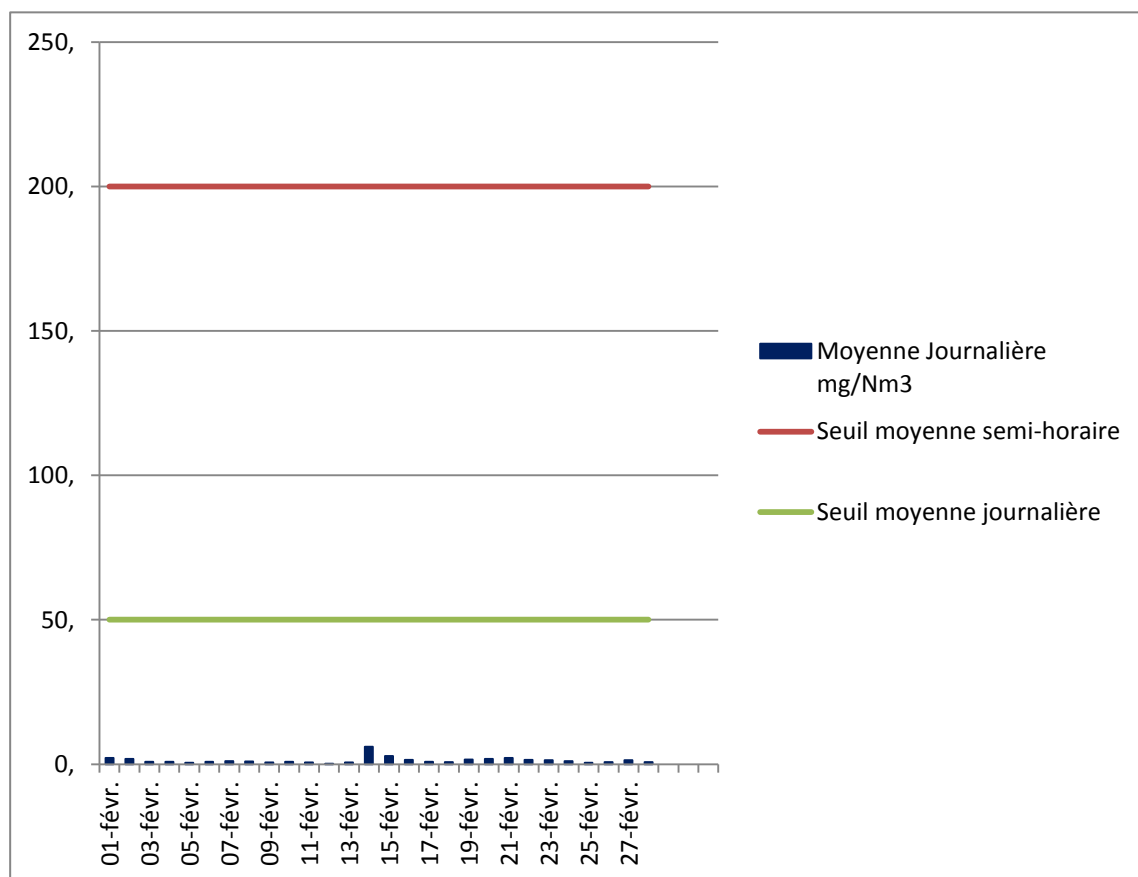

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	42,49	200	80
02-févr.	42,53	200	80
03-févr.	38,11	200	80
04-févr.	35,82	200	80
05-févr.	34,63	200	80
06-févr.	48,24	200	80
07-févr.	48,66	200	80
08-févr.	48,25	200	80
09-févr.	46,06	200	80
10-févr.	45,84	200	80
11-févr.	49,36	200	80
12-févr.	36,32	200	80
13-févr.	43,65	200	80
14-févr.	47,83	200	80
15-févr.	43,99	200	80
16-févr.	45,97	200	80
17-févr.	49,62	200	80
18-févr.	43,07	200	80
19-févr.	40,43	200	80
20-févr.	37,81	200	80
21-févr.	39,99	200	80
22-févr.	41,45	200	80
23-févr.	40,29	200	80
24-févr.	40,6	200	80
25-févr.	37,18	200	80
26-févr.	36,69	200	80
27-févr.	42,19	200	80
28-févr.	44,08	200	80

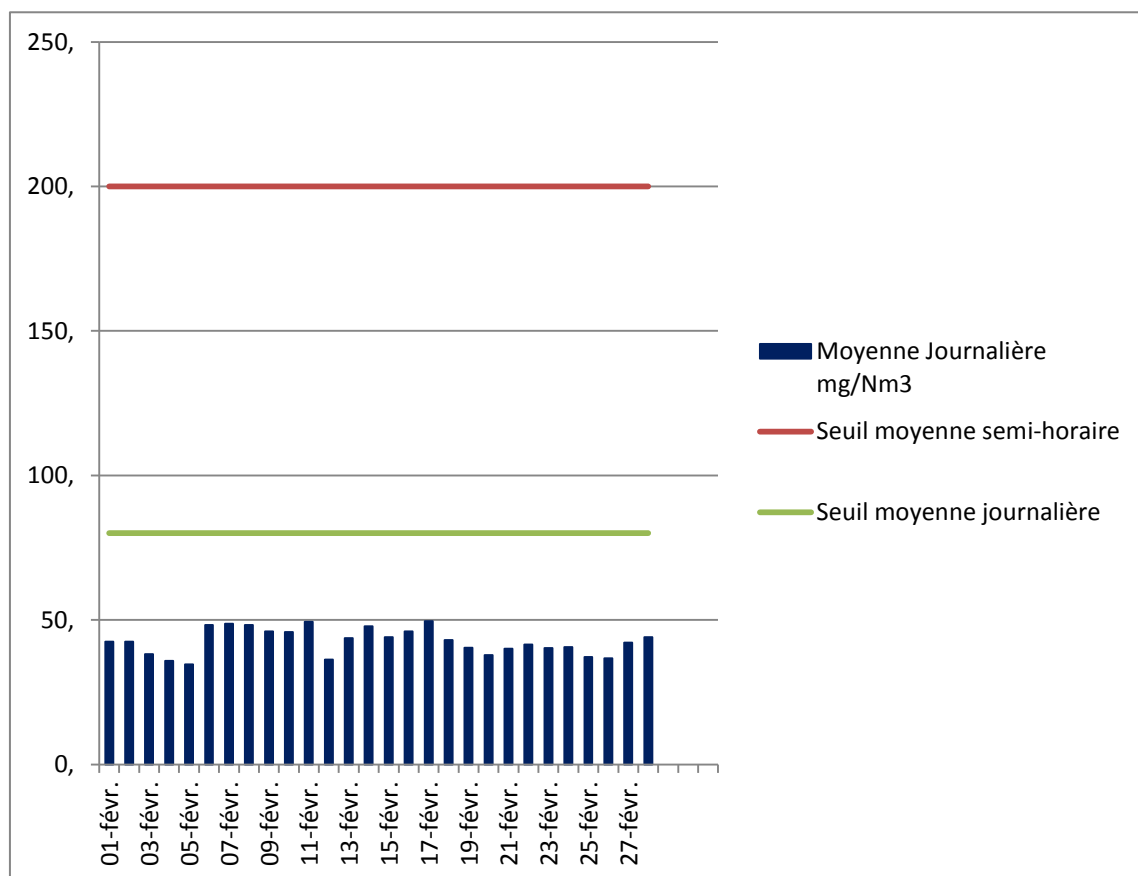

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	3,11	150	50
02-févr.	2,92	150	50
03-févr.	3,38	150	50
04-févr.	3,49	150	50
05-févr.	3,64	150	50
06-févr.	3,53	150	50
07-févr.	3,95	150	50
08-févr.	3,76	150	50
09-févr.	4,04	150	50
10-févr.	4,04	150	50
11-févr.	3,43	150	50
12-févr.	4,77	150	50
13-févr.	3,95	150	50
14-févr.	6,24	150	50
15-févr.	4,96	150	50
16-févr.	3,1	150	50
17-févr.	2,91	150	50
18-févr.	2,86	150	50
19-févr.	3,03	150	50
20-févr.	3,26	150	50
21-févr.	3,92	150	50
22-févr.	5,84	150	50
23-févr.	4,1	150	50
24-févr.	4,08	150	50
25-févr.	3,57	150	50
26-févr.	3,67	150	50
27-févr.	4,98	150	50
28-févr.	4,79	150	50

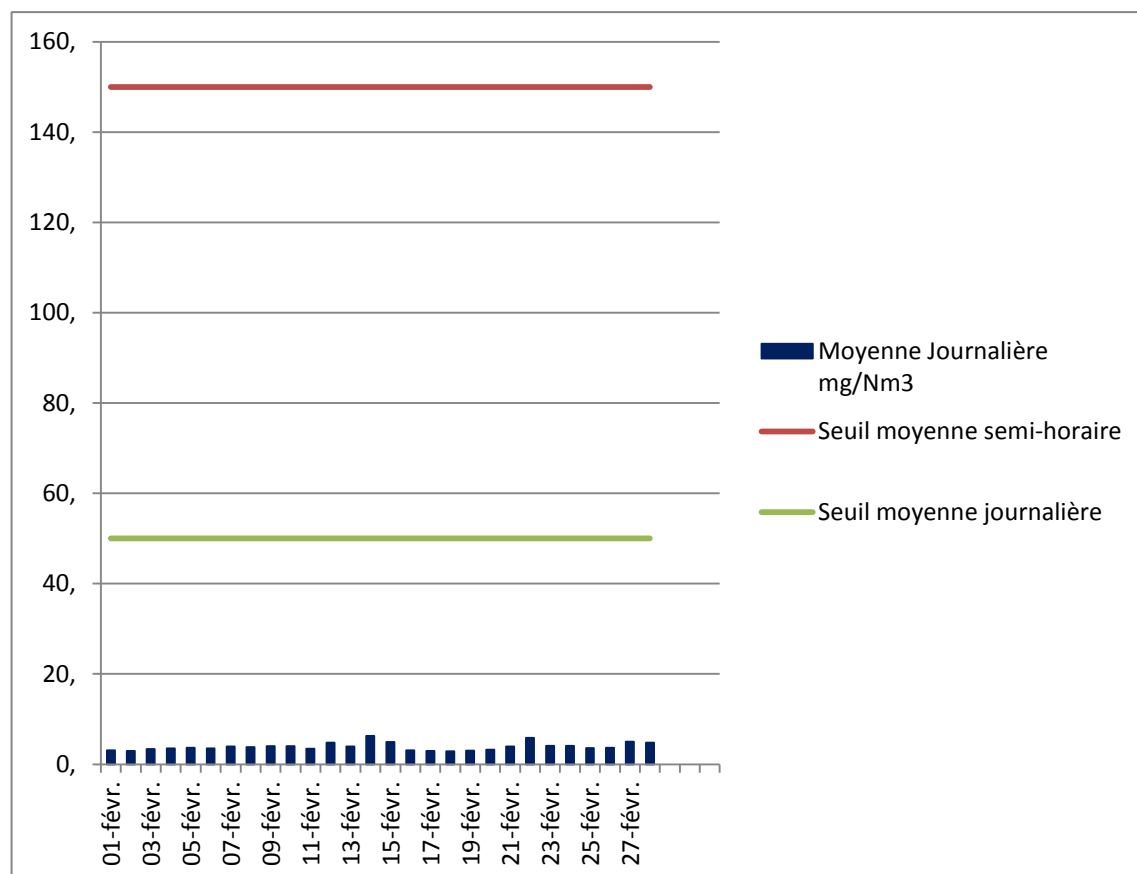

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-févr.	0,63		30
02-févr.	0,56		30
03-févr.	0,55		30
04-févr.	0,61		30
05-févr.	0,67		30
06-févr.	0,81		30
07-févr.	0,78		30
08-févr.	0,71		30
09-févr.	0,69		30
10-févr.	0,79		30
11-févr.	0,79		30
12-févr.	0,43		30
13-févr.	0,77		30
14-févr.	0,68		30
15-févr.	0,58		30
16-févr.	0,79		30
17-févr.	0,89		30
18-févr.	0,75		30
19-févr.	0,84		30
20-févr.	0,66		30
21-févr.	0,7		30
22-févr.	0,73		30
23-févr.	0,75		30
24-févr.	0,72		30
25-févr.	0,85		30
26-févr.	0,74		30
27-févr.	0,72		30
28-févr.	0,68		30

