



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Mars 2017

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanés <u>Seuil réglementaire</u> < 0,1 ng – I-TEQ/Nm ³	Année 2017	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	26 déc. - 23 Jan.	0,0097	0,0005
	23 Jan. - 20 Fév.	0,001	0,001
	20 Fév. - 20 Mars	0,0012	0,0012

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	98,1%
LIGNE 2	98,5%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0,3 h	2,3 h
Indisponibilité	1 h	1 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0 h	0 h
Indisponibilité	1 h	2,5 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : mars 2017

Date d'impression 2017 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,41	0,74	3,12	3,57	51,87	5,22	0,18	9,33	20,4	9,94	56499,1	19,23	1045,57	0,56	1,01	4,22	4,85	70,35	7,02	0,24	24:00
02-mars	0,47	0,72	3,05	2,91	59,03	4,34	0,18	8,87	19,24	10,42	54626,8	19,16	1018,21	0,62	0,95	4	3,84	77,66	5,65	0,24	24:00
03-mars	0,45	0,69	2,8	2,88	57,66	4,51	0,19	9,02	19,89	10,26	57882	20,22	1031,12	0,63	0,95	3,89	4,02	80,27	6,27	0,26	24:00
04-mars	0,42	0,65	2,39	2,51	52,48	3,55	0,18	9,18	19,93	10,1	57775,3	19,85	1046,83	0,59	0,9	3,31	3,49	72,82	4,92	0,25	24:00
05-mars	0,45	0,63	1,87	2,64	51,46	2,47	0,18	9,5	20,63	9,82	57267,9	19,35	1057	0,62	0,87	2,57	3,65	70,75	3,39	0,25	24:00
06-mars	0,62	0,65	2,03	3,03	51,69	4,03	0,18	9,4	19,98	9,87	54700,1	18,35	1049,07	0,91	0,82	2,55	3,79	64,92	5,13	0,22	23:04
07-mars	0,48	0,73	2,62	2,78	51,62	3,6	0,18	8,93	19,41	10,45	51319	18,03	1011,08	0,59	0,9	3,23	3,43	63,62	4,42	0,23	24:00
08-mars	0,56	0,79	2,84	3,59	54,08	3,74	0,18	9,23	20,45	10,14	54850,7	19,02	1000,35	0,73	1,03	3,74	4,78	71,63	7,04	0,24	24:00
09-mars	0,41	0,8	2,53	3,25	53,3	3,91	0,18	9,27	20,21	10,07	54823,6	18,85	1005,97	0,54	1,05	3,32	4,28	70,2	5,13	0,23	24:00
10-mars	0,44	0,77	2,65	3,16	53,13	3,99	0,19	8,98	19,82	10,38	53088,9	18,68	993,86	0,56	0,96	3,42	4,05	67,87	5,01	0,24	23:56
11-mars	0,5	0,82	2,31	2,82	50,7	4,22	0,18	9,36	20,33	9,94	57359,9	20,55	1015,31	0,69	1,13	3,22	3,87	69,61	5,83	0,25	24:00
12-mars	0,4	0,77	0,72	2,95	51,2	4,32	0,18	9,59	21,19	9,8	56732,2	19,27	1022,36	0,55	1,05	0,98	4,02	69,77	5,93	0,24	24:00
13-mars	0,45	0,77	1,81	3,77	54,68	3,89	0,18	9,55	21,24	9,8	56425,1	19,18	1019,35	0,61	1,04	2,46	5,12	74,12	5,26	0,24	24:00
14-mars	0,48	0,92	3,82	3,53	60,99	10,58	0,18	9,38	20,46	9,96	54902,1	18,75	1024,44	0,63	1,21	5,02	4,67	80,66	54,81	0,23	24:00
15-mars	0,42	0,79	3,12	4,08	53,89	11,86	0,17	9,75	20,73	9,55	55511,5	18,31	1074,61	0,57	1,05	4,16	5,44	71,82	29,06	0,23	24:00
16-mars	0,41	0,98	3,06	3,21	52,03	13,54	0,18	9,51	20,58	9,78	55918	18,81	1060,54	0,56	1,31	4,11	4,33	69,88	18,08	0,24	24:00
17-mars	0,45	1,28	2,99	2,45	52,63	19,31	0,17	9,42	20,1	9,9	53636,1	18,1	1054,08	0,58	1,65	3,86	3,17	67,69	24,84	0,22	23:59
18-mars	0,47	0,92	2,57	2,64	50,36	9,08	0,18	9,38	19,96	10,01	51157,3	17,38	1051,39	0,57	1,13	3,14	3,24	62,01	11,05	0,22	24:00
19-mars	0,43	0,79	1,96	2,95	54,16	4,34	0,18	9,53	21,01	9,9	56585	19,38	1046,93	0,59	1,07	2,67	4,01	73,58	5,89	0,24	24:00
20-mars	0,47	1,18	3,03	3,09	53,7	10,52	0,17	9,51	21,21	9,78	56982	19,35	1051,03	0,64	1,62	4,14	4,24	73,44	14,4	0,24	24:00
21-mars	0,45	0,99	3,12	3,18	55,17	10,34	0,17	9,35	20,72	9,9	57054,7	19,44	1049,21	0,61	1,36	4,27	4,37	75,52	14,14	0,24	24:00
22-mars	0,41	0,85	3,48	3,22	55,01	13,96	0,18	9,36	20,66	9,89	57402,8	19,52	1045,48	0,57	1,18	4,81	4,46	75,75	19,16	0,24	24:00
23-mars	0,44	0,88	3,72	2,93	54,01	11,97	0,17	9,35	20,27	9,88	57340,4	19,37	1049,08	0,6	1,21	5,13	4,05	74,31	16,44	0,24	24:00
24-mars	0,5	0,93	2,16	1,53	57,11	11,43	0,18	8,85	19,12	10,52	54222,3	19,17	1004,77	0,51	0,94	2,2	1,58	57,57	11,51	0,18	18:41
25-mars	0,45	0,9	2,76	2,78	52,59	9,27	0,18	9,33	20,24	10,02	56591,8	19,37	1042,28	0,62	1,22	3,75	3,79	71,43	12,57	0,24	24:00
26-mars	0,47	0,73	1,17	2,76	52,42	2,9	0,18	9,39	20,44	9,99	56266,8	19,25	1040,53	0,6	0,95	1,52	3,59	67,84	3,76	0,23	23:00
27-mars	0,47	0,78	2,81	3,14	52,88	11,03	0,18	9,33	20,26	9,96	56371,4	19,16	1042,5	0,59	0,96	3,48	3,91	65,36	13,66	0,22	22:00
28-mars	0,45	0,93	2,53	2,63	52,03	16,3	0,18	9,33	20,43	10,02	56018,3	19,23	1044,55	0,6	1,25	3,4	3,54	70,01	21,86	0,24	24:00
29-mars	0,42	0,97	2,93	2,9	52,78	14,45	0,18	9,34	20,47	10,01	55719	19,12	1045,27	0,57	1,29	3,91	3,89	70,62	19,3	0,24	24:00
30-mars	0,44	1,04	3,79	2,84	52,29	13,95	0,18	9,34	20,54	9,98	56067,9	19,21	1048,5	0,59	1,4	5,1	3,84	70,36	18,76	0,24	24:00
31-mars	0,43	1,1	2,63	2,39	53,86	15,96	0,17	9,12	19,73	10,21	55015,8	19,16	1032,86	0,57	1,45	3,48	3,14	71,14	21,22	0,23	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,46	0,85	2,66	2,97	53,57	8,47	0,18	9,32	20,31	10,01	55681,1	19,09	1036,26	18,75	34,91	109,08	122,46	2192,57	401,5	7,29	734:40

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 20

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
	Cumul annuel	1,5	0,0	0,5	0,0	4,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	Cumul annuel	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	1	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,41	30	10
02-mars	0,47	30	10
03-mars	0,45	30	10
04-mars	0,42	30	10
05-mars	0,45	30	10
06-mars	0,62	30	10
07-mars	0,48	30	10
08-mars	0,56	30	10
09-mars	0,41	30	10
10-mars	0,44	30	10
11-mars	0,5	30	10
12-mars	0,4	30	10
13-mars	0,45	30	10
14-mars	0,48	30	10
15-mars	0,42	30	10
16-mars	0,41	30	10
17-mars	0,45	30	10
18-mars	0,47	30	10
19-mars	0,43	30	10
20-mars	0,47	30	10
21-mars	0,45	30	10
22-mars	0,41	30	10
23-mars	0,44	30	10
24-mars	0,5	30	10
25-mars	0,45	30	10
26-mars	0,47	30	10
27-mars	0,47	30	10
28-mars	0,45	30	10
29-mars	0,42	30	10
30-mars	0,44	30	10
31-mars	0,43	30	10

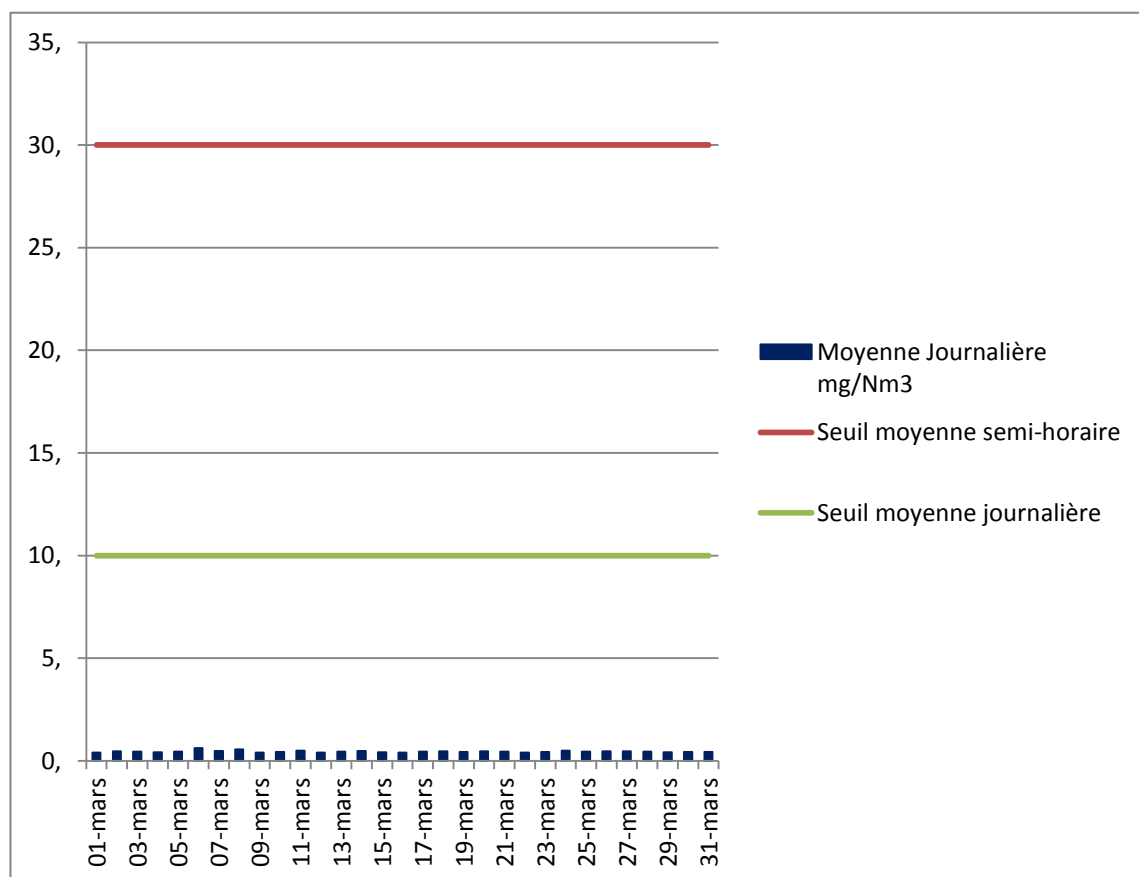


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,74	20	10
02-mars	0,72	20	10
03-mars	0,69	20	10
04-mars	0,65	20	10
05-mars	0,63	20	10
06-mars	0,65	20	10
07-mars	0,73	20	10
08-mars	0,79	20	10
09-mars	0,8	20	10
10-mars	0,77	20	10
11-mars	0,82	20	10
12-mars	0,77	20	10
13-mars	0,77	20	10
14-mars	0,92	20	10
15-mars	0,79	20	10
16-mars	0,98	20	10
17-mars	1,28	20	10
18-mars	0,92	20	10
19-mars	0,79	20	10
20-mars	1,18	20	10
21-mars	0,99	20	10
22-mars	0,85	20	10
23-mars	0,88	20	10
24-mars	0,93	20	10
25-mars	0,9	20	10
26-mars	0,73	20	10
27-mars	0,78	20	10
28-mars	0,93	20	10
29-mars	0,97	20	10
30-mars	1,04	20	10
31-mars	1,1	20	10

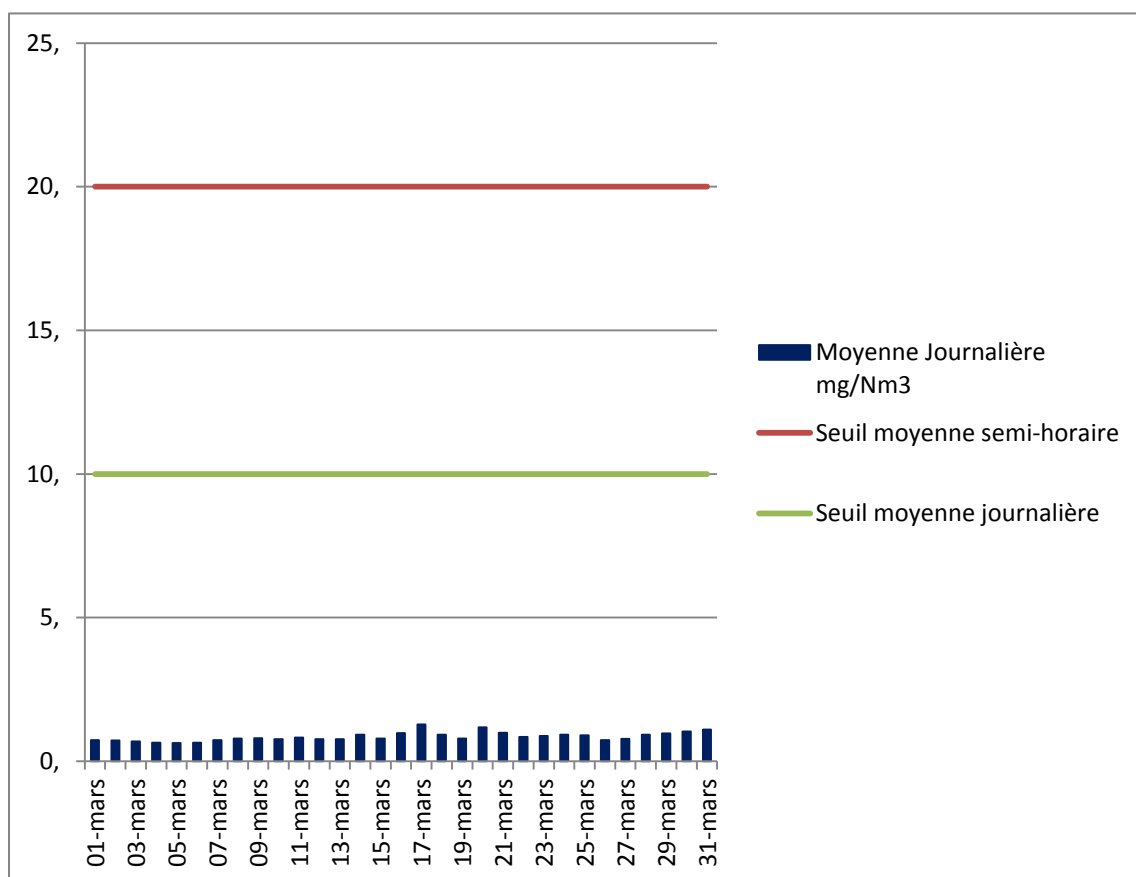

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,12	60	10
02-mars	3,05	60	10
03-mars	2,8	60	10
04-mars	2,39	60	10
05-mars	1,87	60	10
06-mars	2,03	60	10
07-mars	2,62	60	10
08-mars	2,84	60	10
09-mars	2,53	60	10
10-mars	2,65	60	10
11-mars	2,31	60	10
12-mars	0,72	60	10
13-mars	1,81	60	10
14-mars	3,82	60	10
15-mars	3,12	60	10
16-mars	3,06	60	10
17-mars	2,99	60	10
18-mars	2,57	60	10
19-mars	1,96	60	10
20-mars	3,03	60	10
21-mars	3,12	60	10
22-mars	3,48	60	10
23-mars	3,72	60	10
24-mars	2,16	60	10
25-mars	2,76	60	10
26-mars	1,17	60	10
27-mars	2,81	60	10
28-mars	2,53	60	10
29-mars	2,93	60	10
30-mars	3,79	60	10
31-mars	2,63	60	10

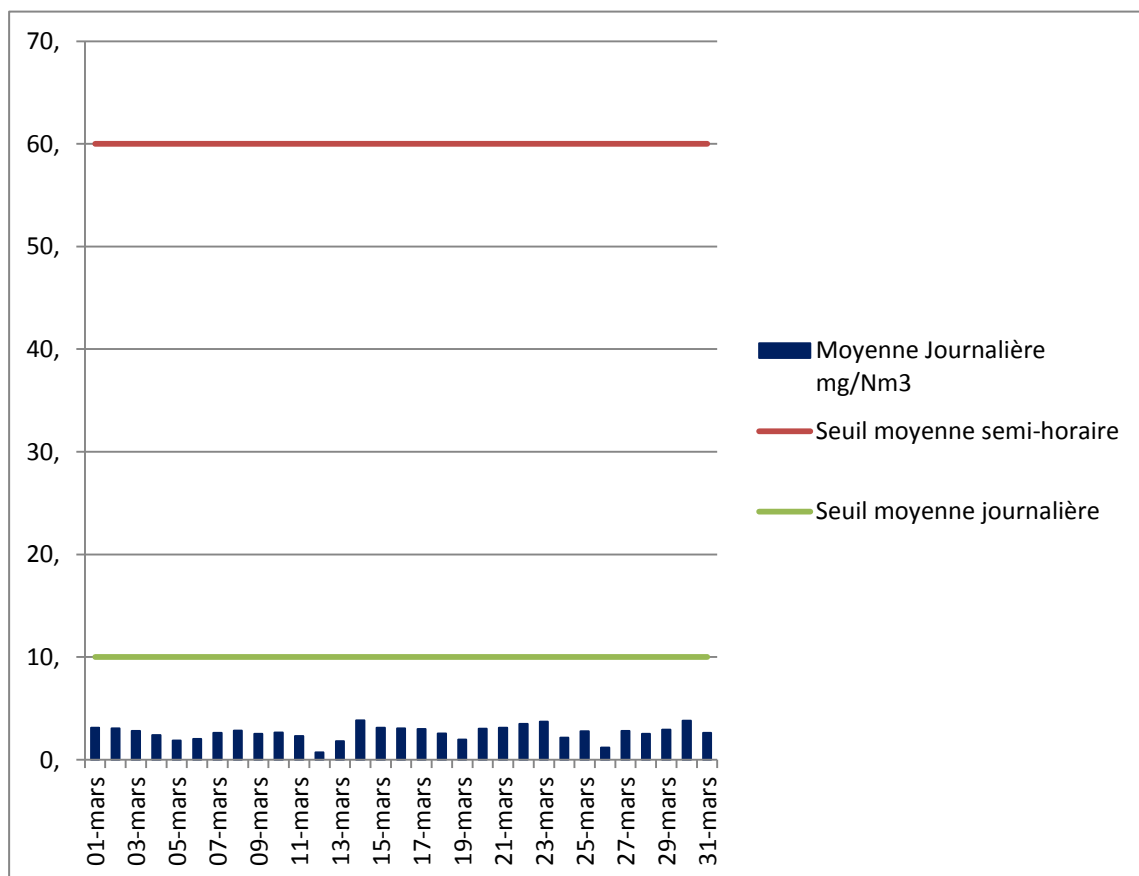


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,57	200	50
02-mars	2,91	200	50
03-mars	2,88	200	50
04-mars	2,51	200	50
05-mars	2,64	200	50
06-mars	3,03	200	50
07-mars	2,78	200	50
08-mars	3,59	200	50
09-mars	3,25	200	50
10-mars	3,16	200	50
11-mars	2,82	200	50
12-mars	2,95	200	50
13-mars	3,77	200	50
14-mars	3,53	200	50
15-mars	4,08	200	50
16-mars	3,21	200	50
17-mars	2,45	200	50
18-mars	2,64	200	50
19-mars	2,95	200	50
20-mars	3,09	200	50
21-mars	3,18	200	50
22-mars	3,22	200	50
23-mars	2,93	200	50
24-mars	1,53	200	50
25-mars	2,78	200	50
26-mars	2,76	200	50
27-mars	3,14	200	50
28-mars	2,63	200	50
29-mars	2,9	200	50
30-mars	2,84	200	50
31-mars	2,39	200	50

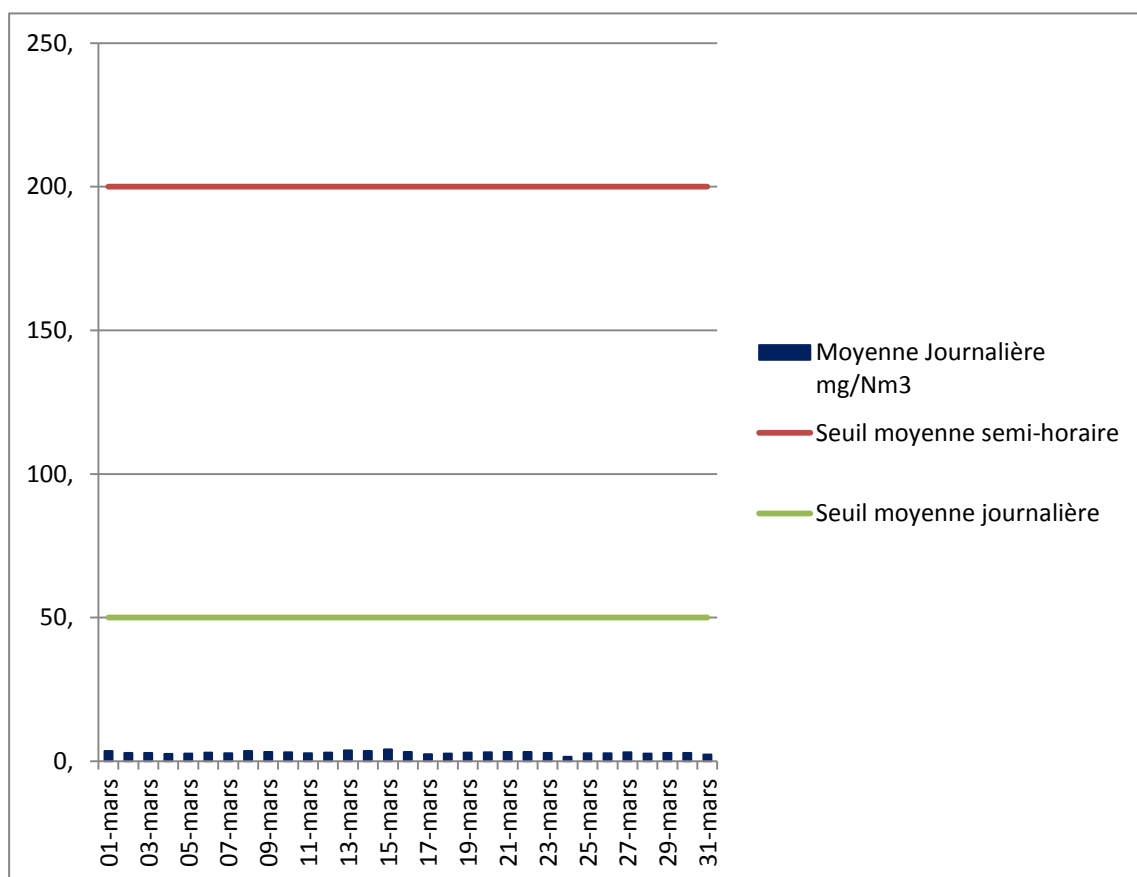


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	51,87	200	80
02-mars	59,03	200	80
03-mars	57,66	200	80
04-mars	52,48	200	80
05-mars	51,46	200	80
06-mars	51,69	200	80
07-mars	51,62	200	80
08-mars	54,08	200	80
09-mars	53,3	200	80
10-mars	53,13	200	80
11-mars	50,7	200	80
12-mars	51,2	200	80
13-mars	54,68	200	80
14-mars	60,99	200	80
15-mars	53,89	200	80
16-mars	52,03	200	80
17-mars	52,63	200	80
18-mars	50,36	200	80
19-mars	54,16	200	80
20-mars	53,7	200	80
21-mars	55,17	200	80
22-mars	55,01	200	80
23-mars	54,01	200	80
24-mars	57,11	200	80
25-mars	52,59	200	80
26-mars	52,42	200	80
27-mars	52,88	200	80
28-mars	52,03	200	80
29-mars	52,78	200	80
30-mars	52,29	200	80
31-mars	53,86	200	80

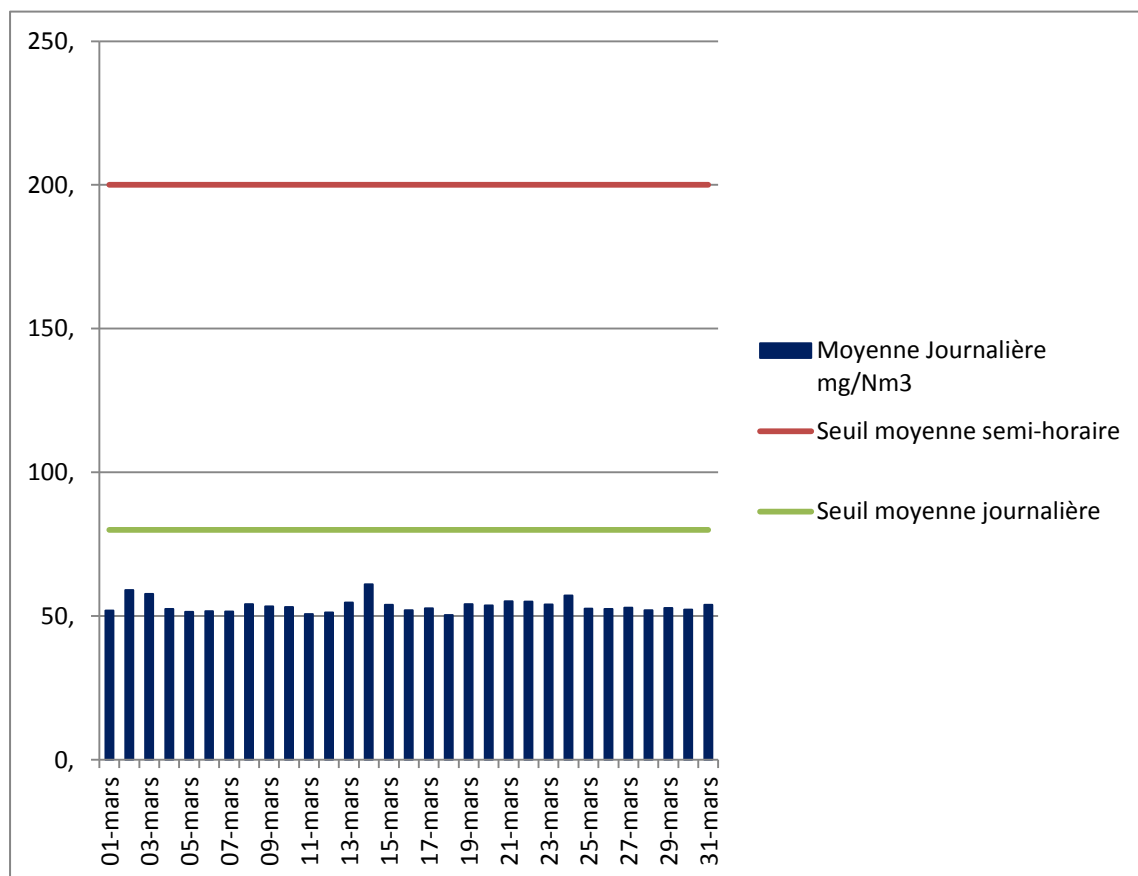

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	5,22	150	50
02-mars	4,34	150	50
03-mars	4,51	150	50
04-mars	3,55	150	50
05-mars	2,47	150	50
06-mars	4,03	150	50
07-mars	3,6	150	50
08-mars	3,74	150	50
09-mars	3,91	150	50
10-mars	3,99	150	50
11-mars	4,22	150	50
12-mars	4,32	150	50
13-mars	3,89	150	50
14-mars	10,58	150	50
15-mars	11,86	150	50
16-mars	13,54	150	50
17-mars	19,31	150	50
18-mars	9,08	150	50
19-mars	4,34	150	50
20-mars	10,52	150	50
21-mars	10,34	150	50
22-mars	13,96	150	50
23-mars	11,97	150	50
24-mars	11,43	150	50
25-mars	9,27	150	50
26-mars	2,9	150	50
27-mars	11,03	150	50
28-mars	16,3	150	50
29-mars	14,45	150	50
30-mars	13,95	150	50
31-mars	15,96	150	50

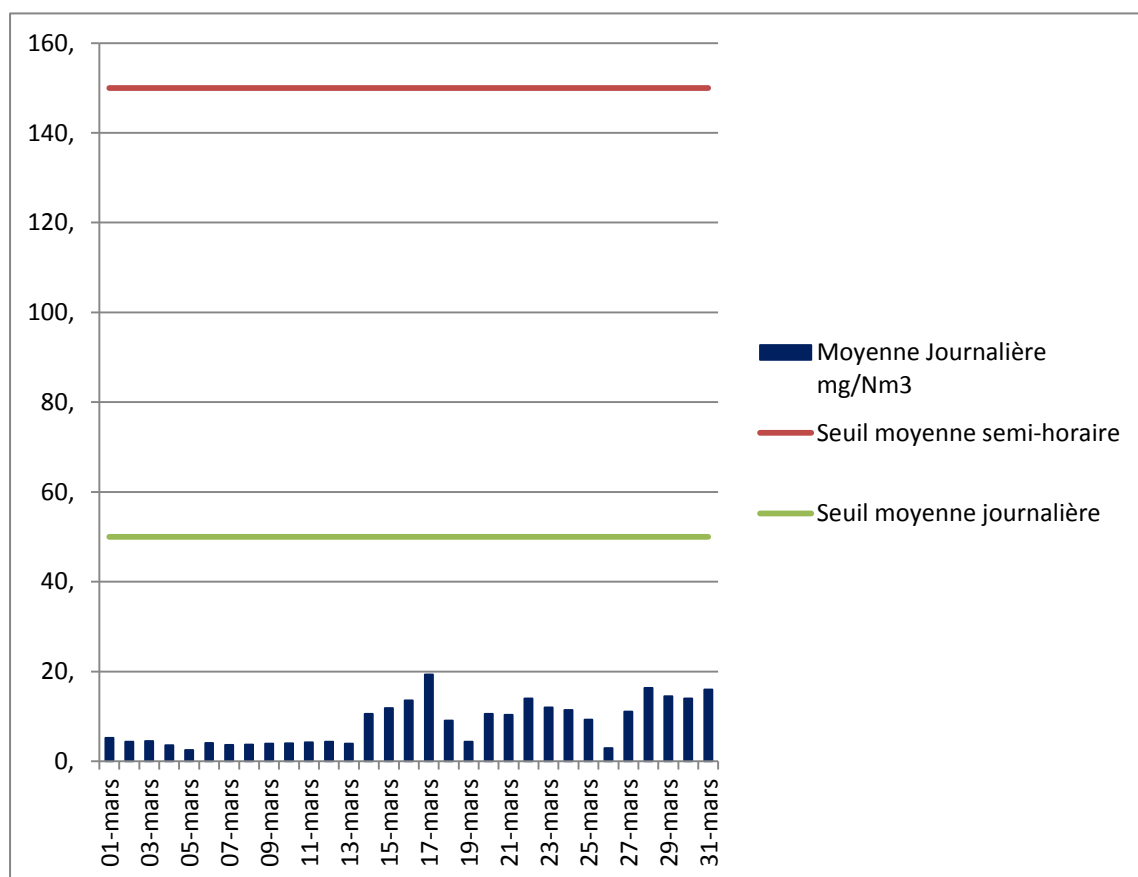

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,18		30
02-mars	0,18		30
03-mars	0,19		30
04-mars	0,18		30
05-mars	0,18		30
06-mars	0,18		30
07-mars	0,18		30
08-mars	0,18		30
09-mars	0,18		30
10-mars	0,19		30
11-mars	0,18		30
12-mars	0,18		30
13-mars	0,18		30
14-mars	0,18		30
15-mars	0,17		30
16-mars	0,18		30
17-mars	0,17		30
18-mars	0,18		30
19-mars	0,18		30
20-mars	0,17		30
21-mars	0,17		30
22-mars	0,18		30
23-mars	0,17		30
24-mars	0,18		30
25-mars	0,18		30
26-mars	0,18		30
27-mars	0,18		30
28-mars	0,18		30
29-mars	0,18		30
30-mars	0,18		30
31-mars	0,17		30

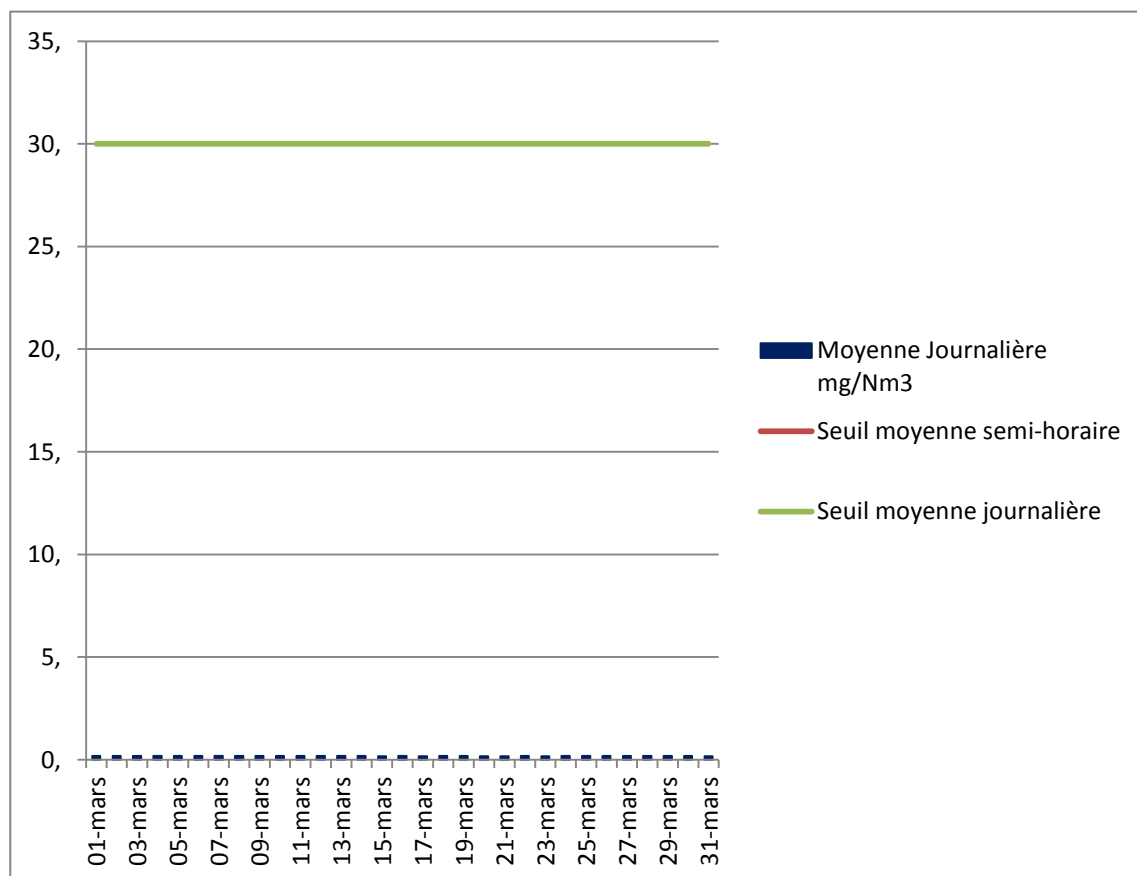

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : mars 2017

Date d'impression 2017 4 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-mars	0,32	0,26	3,39	0,96	44,54	4,58	0,86	9,32	20,19	10	57315,6	19,54	1023,73	0,44	0,36	4,67	1,34	61,29	6,27	1,17	24:00
02-mars	0,32	0,1	3,07	0,82	46,8	3,55	0,83	9,33	19,73	9,97	56291,3	19,05	1028,16	0,43	0,14	4,15	1,11	63,23	4,8	1,13	24:00
03-mars	0,3	0,06	2,87	0,72	44,46	3,82	0,79	9,58	20,13	9,68	56700,2	18,79	1044,37	0,4	0,09	3,92	0,99	60,46	5,19	1,07	24:00
04-mars	0,29	0,06	2,33	0,19	41,73	3,66	0,68	9,57	19,78	9,72	56985,5	18,82	1044,65	0,39	0,09	3,19	0,27	57,03	5	0,93	24:00
05-mars	0,32	0,07	2,16	0,52	42,1	3,49	0,69	9,69	20,28	9,68	56497,4	18,71	1045,79	0,43	0,1	2,94	0,72	57,07	4,74	0,93	24:00
06-mars	0,42	0,55	2,67	0,96	36,59	5,14	1,04	9,43	19,2	9,72	54904,7	19,37	1028,51	0,54	0,67	3,43	1,28	46,16	8,83	1,32	23:09
07-mars	0,31	0,45	2,9	1,36	40,47	3,49	0,62	9,27	19,09	10,04	50961,2	17,07	1021,82	0,38	0,55	3,54	1,68	49,46	4,26	0,75	24:00
08-mars	0,32	0,4	2,85	1,84	44,16	3,13	0,56	9,61	20,31	9,74	54083,3	18	1041,52	0,41	0,52	3,71	2,4	57,34	4,05	0,73	24:00
09-mars	0,29	0,26	2,79	1,41	41,99	3,49	0,68	9,5	19,83	9,83	53699,6	17,94	1037,22	0,34	0,32	3,22	1,63	48,73	7,96	0,79	21:45
10-mars	0,29	1,05	1,89	0,73	45,58	10,44	0,76	9,82	18,36	9,46	54756,2	17,23	1042,02	0,2	0,75	1,29	0,5	31,18	7,21	0,52	12:39
11-mars	0,23	0,2	2,43	0,84	42,48	4,35	0,74	9,6	18,6	9,76	53789,9	17,58	1038,61	0,3	0,26	3,14	1,09	54,79	5,6	0,95	24:00
12-mars	0,28	0,24	1,77	1	39,23	3,54	0,68	9,94	19,64	9,45	53839,4	17,31	1054,29	0,36	0,31	2,28	1,29	50,68	4,57	0,88	24:00
13-mars	0,28	0,8	2,26	1,74	42,76	4,56	0,63	10,03	20,45	9,33	54454	17,56	1054,33	0,36	1,05	2,95	2,28	56,18	5,94	0,82	24:00
14-mars	0,23	2,1	2,7	1,28	45,54	13,1	0,68	9,72	19,63	9,62	53299,3	17,44	1041,48	0,3	2,64	3,46	1,67	58,11	37,75	0,86	23:47
15-mars	0,28	1,59	3,13	1,88	43,61	13,26	0,64	9,94	20,15	9,39	54049,9	17,45	1047,01	0,36	2,06	4,07	2,46	56,68	20,19	0,83	24:00
16-mars	0,27	1,92	3,07	1,26	42,83	11,74	0,55	10,18	20,49	9,15	53853,6	17,08	1061,73	0,35	2,47	3,97	1,65	55,32	15,07	0,71	24:00
17-mars	0,29	2,33	2,91	0,44	42,67	17,99	0,58	9,68	19,93	9,64	53854,5	17,75	1041,55	0,37	2,99	3,76	0,56	55,15	25,22	0,74	23:57
18-mars	0,29	2,32	2,31	0,25	38,81	9,89	0,73	9,21	18,82	10,13	50265,8	17,01	1016,4	0,34	2,79	2,78	0,32	47,06	11,79	0,89	24:00
19-mars	0,28	2,07	1,64	0,63	41,13	5,07	0,69	9,76	20,18	9,68	55079,8	18,29	1040,45	0,38	2,72	2,16	0,84	54,46	6,69	0,91	24:00
20-mars	0,28	2,12	2,64	0,84	43,43	10,91	0,71	9,67	20,11	9,66	55266,7	18,3	1033,83	0,38	2,79	3,51	1,14	57,64	14,42	0,93	24:00
21-mars	0,28	2,13	2,97	1,12	44,88	10,22	0,65	9,7	20,06	9,56	55574,2	18,21	1041,2	0,37	2,83	3,96	1,51	59,83	13,6	0,86	24:00
22-mars	0,28	2,04	2,76	1,1	44,97	13,81	0,73	9,78	20,34	9,5	56113	18,35	1043,49	0,37	2,74	3,71	1,49	60,57	18,53	0,98	24:00
23-mars	0,29	2,7	2,75	0,63	41,86	11,46	0,67	9,5	19,6	9,75	52597,6	17,32	1035,83	0,37	3,38	3,48	0,83	53,2	14,37	0,85	24:00
24-mars	0,28	2,32	1,97	0,45	44,09	11,52	0,73	9,67	20,06	9,65	54904,8	18,11	1042,16	0,29	2,37	2,02	0,47	45,19	11,9	0,75	18:39
25-mars	0,25	0,07	2,51	1,09	41,36	9,55	0,71	9,88	20,23	9,44	55773	18,13	1056,43	0,37	0,09	3,33	1,45	54,87	12,96	0,94	23:48
26-mars	0,27	0,07	2,01	1,52	40,29	3,84	0,64	10,4	20,87	8,97	55232,8	17,32	1079,75	0,34	0,09	2,56	1,96	51,2	4,92	0,81	23:00
27-mars	0,27	0,11	2,71	1,16	41,04	11,98	0,62	9,91	20,26	9,39	54547,7	17,65	1048,07	0,35	0,14	3,55	1,53	53,75	18,02	0,81	24:00
28-mars	0,27	0,07	2,86	0,76	42,76	15,89	0,62	9,77	20,37	9,58	54921,1	18,08	1044,78	0,36	0,1	3,78	1,01	56,39	20,96	0,81	24:00
29-mars	0,28	0,1	2,75	0,87	43,21	14,98	0,59	9,85	20,57	9,51	55007,1	18,05	1047,19	0,36	0,13	3,63	1,16	57,1	19,77	0,77	24:00
30-mars	0,27	0,07	3,22	0,77	42,93	14,29	0,54	9,85	20,61	9,47	54674,4	17,93	1044,91	0,36	0,09	4,23	1,02	56,32	18,71	0,71	24:00
31-mars	0,29	0,07	2,68	0,33	42,48	15,74	0,8	9,85	20,27	9,52	55339,3	18,15	1053,66	0,38	0,09	3,56	0,44	56,42	20,85	1,06	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,29	0,93	2,61	0,95	42,61	8,79	0,69		9,71	19,94	9,61	54665,6	17,99	1042,74	11,38	35,7	103,95	38,12	1682,86	380,13	27,23	722:44

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 20

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MST2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,32	30	10
02-mars	0,32	30	10
03-mars	0,3	30	10
04-mars	0,29	30	10
05-mars	0,32	30	10
06-mars	0,42	30	10
07-mars	0,31	30	10
08-mars	0,32	30	10
09-mars	0,29	30	10
10-mars	0,29	30	10
11-mars	0,23	30	10
12-mars	0,28	30	10
13-mars	0,28	30	10
14-mars	0,23	30	10
15-mars	0,28	30	10
16-mars	0,27	30	10
17-mars	0,29	30	10
18-mars	0,29	30	10
19-mars	0,28	30	10
20-mars	0,28	30	10
21-mars	0,28	30	10
22-mars	0,28	30	10
23-mars	0,29	30	10
24-mars	0,28	30	10
25-mars	0,25	30	10
26-mars	0,27	30	10
27-mars	0,27	30	10
28-mars	0,27	30	10
29-mars	0,28	30	10
30-mars	0,27	30	10
31-mars	0,29	30	10

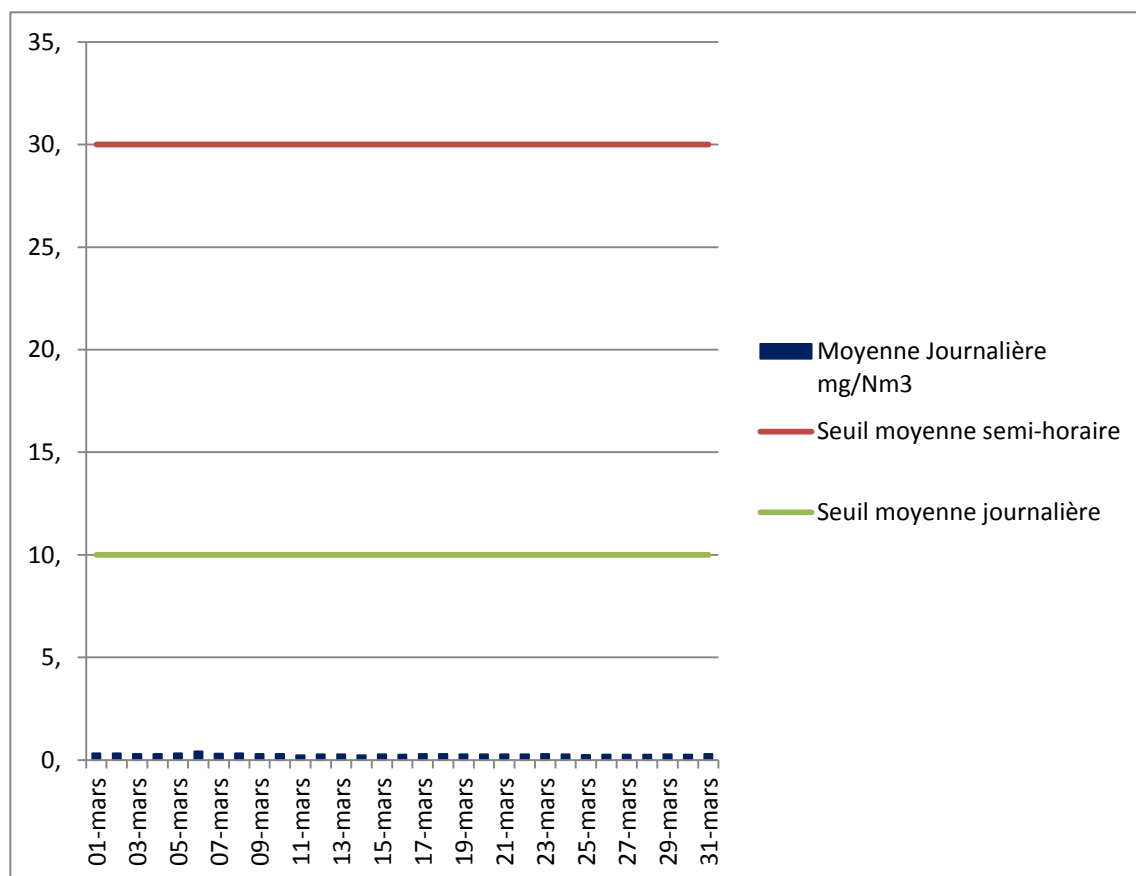


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,26	20	10
02-mars	0,1	20	10
03-mars	0,06	20	10
04-mars	0,06	20	10
05-mars	0,07	20	10
06-mars	0,55	20	10
07-mars	0,45	20	10
08-mars	0,4	20	10
09-mars	0,26	20	10
10-mars	1,05	20	10
11-mars	0,2	20	10
12-mars	0,24	20	10
13-mars	0,8	20	10
14-mars	2,1	20	10
15-mars	1,59	20	10
16-mars	1,92	20	10
17-mars	2,33	20	10
18-mars	2,32	20	10
19-mars	2,07	20	10
20-mars	2,12	20	10
21-mars	2,13	20	10
22-mars	2,04	20	10
23-mars	2,7	20	10
24-mars	2,32	20	10
25-mars	0,07	20	10
26-mars	0,07	20	10
27-mars	0,11	20	10
28-mars	0,07	20	10
29-mars	0,1	20	10
30-mars	0,07	20	10
31-mars	0,07	20	10

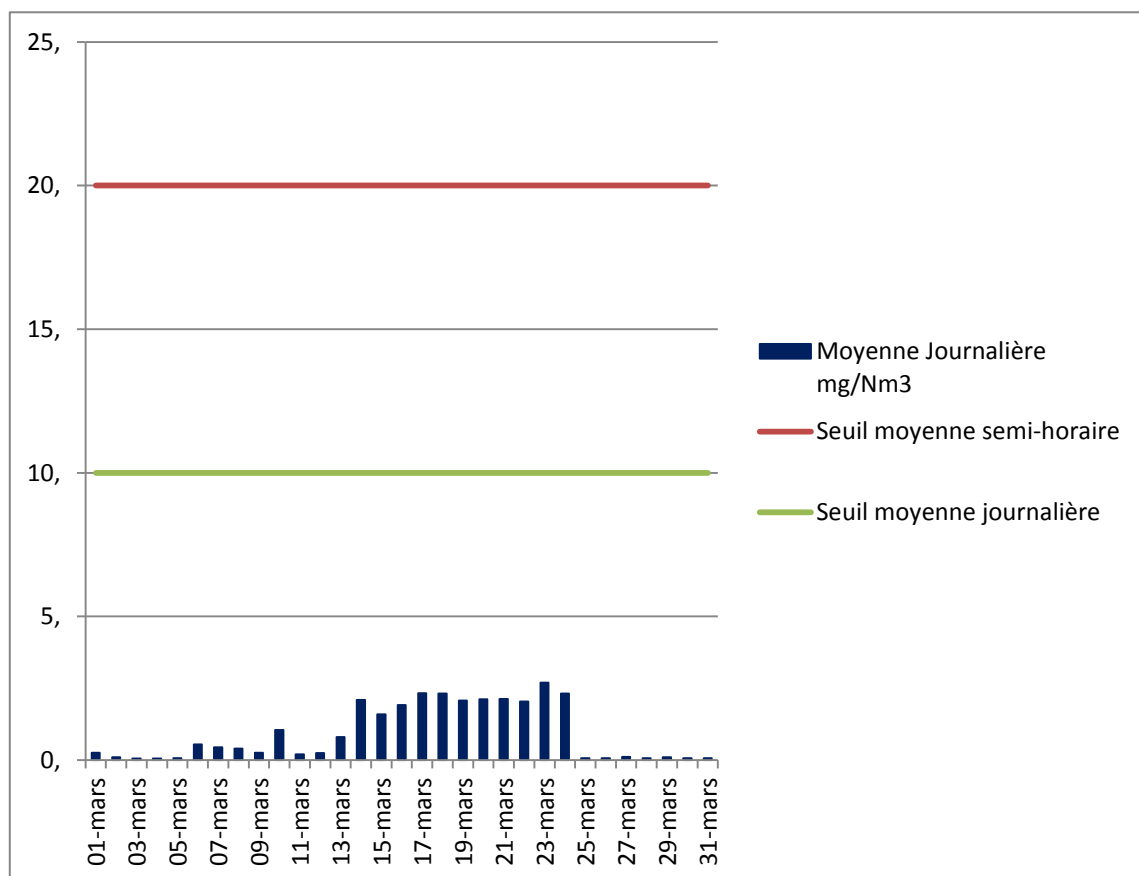


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	3,39	60	10
02-mars	3,07	60	10
03-mars	2,87	60	10
04-mars	2,33	60	10
05-mars	2,16	60	10
06-mars	2,67	60	10
07-mars	2,9	60	10
08-mars	2,85	60	10
09-mars	2,79	60	10
10-mars	1,89	60	10
11-mars	2,43	60	10
12-mars	1,77	60	10
13-mars	2,26	60	10
14-mars	2,7	60	10
15-mars	3,13	60	10
16-mars	3,07	60	10
17-mars	2,91	60	10
18-mars	2,31	60	10
19-mars	1,64	60	10
20-mars	2,64	60	10
21-mars	2,97	60	10
22-mars	2,76	60	10
23-mars	2,75	60	10
24-mars	1,97	60	10
25-mars	2,51	60	10
26-mars	2,01	60	10
27-mars	2,71	60	10
28-mars	2,86	60	10
29-mars	2,75	60	10
30-mars	3,22	60	10
31-mars	2,68	60	10

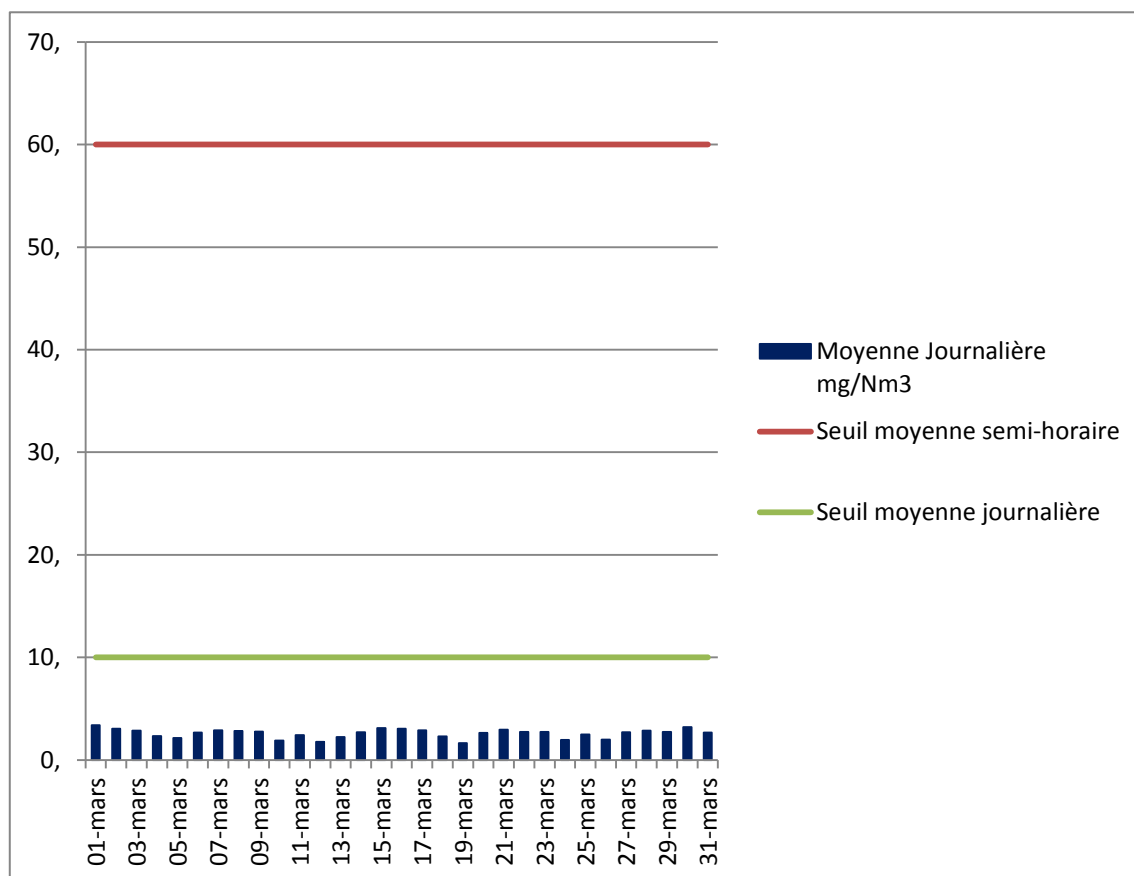


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,96	200	50
02-mars	0,82	200	50
03-mars	0,72	200	50
04-mars	0,19	200	50
05-mars	0,52	200	50
06-mars	0,96	200	50
07-mars	1,36	200	50
08-mars	1,84	200	50
09-mars	1,41	200	50
10-mars	0,73	200	50
11-mars	0,84	200	50
12-mars	1,	200	50
13-mars	1,74	200	50
14-mars	1,28	200	50
15-mars	1,88	200	50
16-mars	1,26	200	50
17-mars	0,44	200	50
18-mars	0,25	200	50
19-mars	0,63	200	50
20-mars	0,84	200	50
21-mars	1,12	200	50
22-mars	1,1	200	50
23-mars	0,63	200	50
24-mars	0,45	200	50
25-mars	1,09	200	50
26-mars	1,52	200	50
27-mars	1,16	200	50
28-mars	0,76	200	50
29-mars	0,87	200	50
30-mars	0,77	200	50
31-mars	0,33	200	50

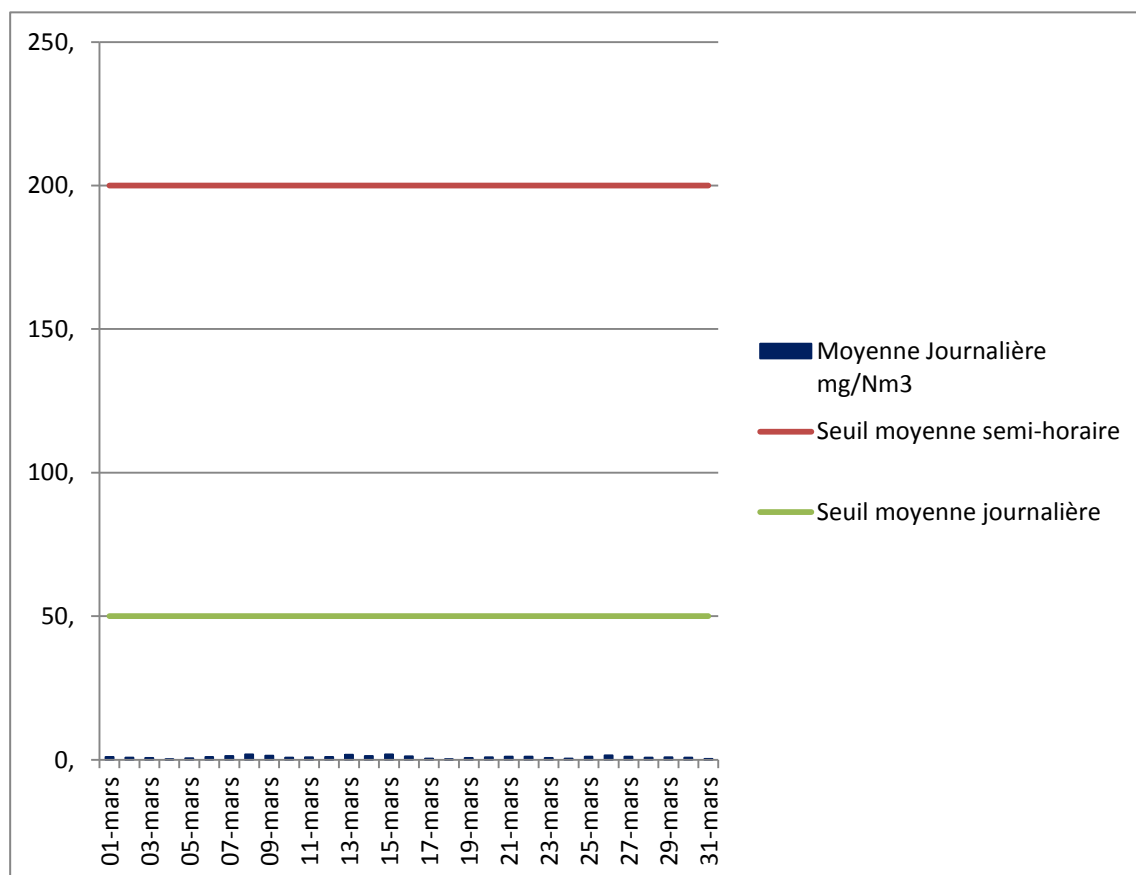

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	44,54	200	80
02-mars	46,8	200	80
03-mars	44,46	200	80
04-mars	41,73	200	80
05-mars	42,1	200	80
06-mars	36,59	200	80
07-mars	40,47	200	80
08-mars	44,16	200	80
09-mars	41,99	200	80
10-mars	45,58	200	80
11-mars	42,48	200	80
12-mars	39,23	200	80
13-mars	42,76	200	80
14-mars	45,54	200	80
15-mars	43,61	200	80
16-mars	42,83	200	80
17-mars	42,67	200	80
18-mars	38,81	200	80
19-mars	41,13	200	80
20-mars	43,43	200	80
21-mars	44,88	200	80
22-mars	44,97	200	80
23-mars	41,86	200	80
24-mars	44,09	200	80
25-mars	41,36	200	80
26-mars	40,29	200	80
27-mars	41,04	200	80
28-mars	42,76	200	80
29-mars	43,21	200	80
30-mars	42,93	200	80
31-mars	42,48	200	80

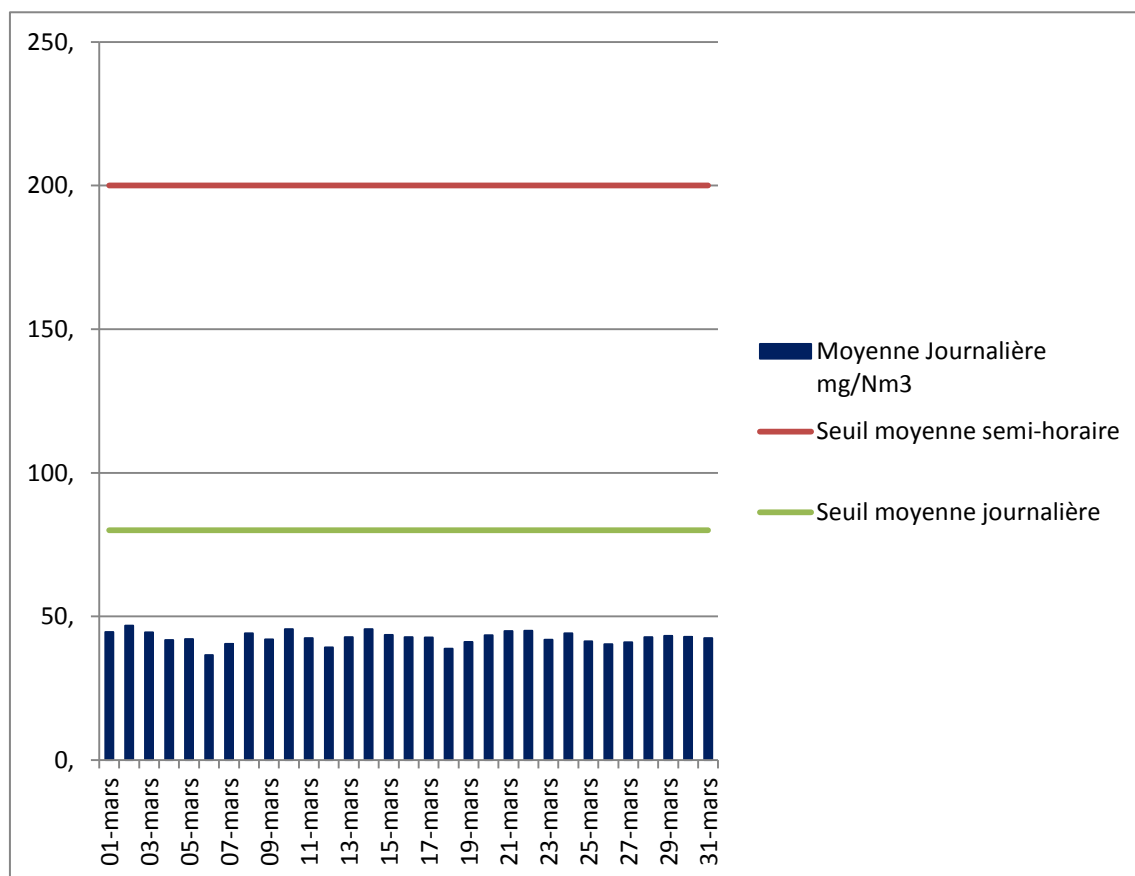

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	4,58	150	50
02-mars	3,55	150	50
03-mars	3,82	150	50
04-mars	3,66	150	50
05-mars	3,49	150	50
06-mars	5,14	150	50
07-mars	3,49	150	50
08-mars	3,13	150	50
09-mars	3,49	150	50
10-mars	10,44	150	50
11-mars	4,35	150	50
12-mars	3,54	150	50
13-mars	4,56	150	50
14-mars	13,1	150	50
15-mars	13,26	150	50
16-mars	11,74	150	50
17-mars	17,99	150	50
18-mars	9,89	150	50
19-mars	5,07	150	50
20-mars	10,91	150	50
21-mars	10,22	150	50
22-mars	13,81	150	50
23-mars	11,46	150	50
24-mars	11,52	150	50
25-mars	9,55	150	50
26-mars	3,84	150	50
27-mars	11,98	150	50
28-mars	15,89	150	50
29-mars	14,98	150	50
30-mars	14,29	150	50
31-mars	15,74	150	50

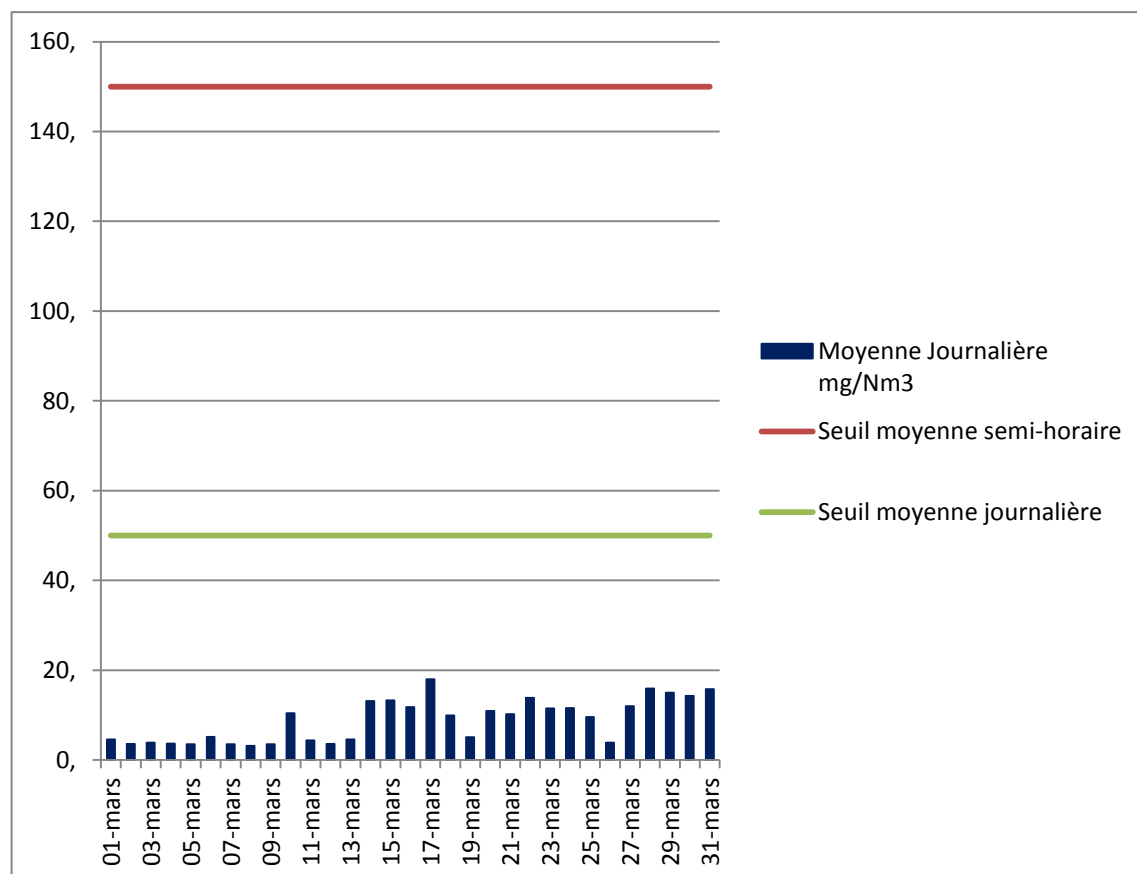

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-mars	0,86		30
02-mars	0,83		30
03-mars	0,79		30
04-mars	0,68		30
05-mars	0,69		30
06-mars	1,04		30
07-mars	0,62		30
08-mars	0,56		30
09-mars	0,68		30
10-mars	0,76		30
11-mars	0,74		30
12-mars	0,68		30
13-mars	0,63		30
14-mars	0,68		30
15-mars	0,64		30
16-mars	0,55		30
17-mars	0,58		30
18-mars	0,73		30
19-mars	0,69		30
20-mars	0,71		30
21-mars	0,65		30
22-mars	0,73		30
23-mars	0,67		30
24-mars	0,73		30
25-mars	0,71		30
26-mars	0,64		30
27-mars	0,62		30
28-mars	0,62		30
29-mars	0,59		30
30-mars	0,54		30
31-mars	0,8		30

