



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Avril 2017

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanés Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm³	Année 2017	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	26 déc. - 23 Jan.	0,0097	0,0005
	23 Jan. - 20 Fév.	0,001	0,001
	20 Fév. - 20 Mars	0,0012	0,0012
	20 Mars. - 18 Avr.	0,0023	0,0012

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	98,1%
LIGNE 2	98,5%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0 h	2,3 h
Indisponibilité	0 h	1 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0 h	0 h
Indisponibilité	0,5 h	3 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : avril 2017

Date d'impression 2017 5 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-avr.	0,44	1,08	2,8	2,35	56,83	15,31	0,18	9,41	20,52	9,94	56573,4	19,32	1049,67	0,6	1,47	3,81	3,21	77,2	20,78	0,24	24:00
02-avr.	0,43	1,17	2,21	2,6	52,51	14,91	0,17	9,54	21	9,83	55801,1	18,96	1050,99	0,57	1,57	2,96	3,49	70,38	19,97	0,23	24:00
03-avr.	0,6	1,27	2,21	2,39	50,33	16,4	0,18	9,28	19,94	10,04	55192,5	18,82	1039,58	0,74	1,57	2,74	2,98	62,48	20,33	0,22	22:29
04-avr.	1,23	4,08	2,49	2,53	59,64	21,91	0,18	9,35	18,44	9,65	58857,5	18,81	1038,95	0,46	1,22	0,76	0,79	17,99	6,57	0,05	5:07
05-avr.	0,46	1,75	2,64	3,41	53,97	16,22	0,18	8,83	17,49	10,54	54285,7	18,78	1010,2	0,6	2,28	3,47	4,47	70,48	20,77	0,23	24:00
06-avr.	0,44	1,4	2,85	3,69	55,42	8,05	0,18	8,8	17,99	10,56	54228	18,92	1023,55	0,57	1,83	3,71	4,81	72,16	10,47	0,24	24:00
07-avr.	0,46	1,35	2,89	3,29	55,85	12,71	0,18	8,95	18,84	10,41	54608,8	18,99	1026,16	0,6	1,77	3,79	4,32	73,27	16,64	0,24	24:00
08-avr.	0,43	1,23	2,21	2,91	62,03	11,19	0,18	8,99	19,19	10,47	54998,7	19,36	1022,9	0,57	1,62	2,92	3,84	81,92	14,76	0,24	24:00
09-avr.	0,42	1,26	1,78	2,63	52,48	6,74	0,19	9,35	19,93	10,07	54971,5	18,81	1045,14	0,56	1,67	2,35	3,49	69,29	8,88	0,25	24:00
10-avr.	0,46	1,07	2,63	3,34	62,83	9,14	0,18	9,13	19,88	10,25	55657	19,36	1031,57	0,62	1,43	3,53	4,48	84,02	12,18	0,24	24:00
11-avr.	0,48	1,35	2,11	8,44	54,12	8,74	1,14	9,22	19,43	10,34	56913,5	19,86	1017,44	0,66	1,85	2,9	11,31	73,94	11,98	1,54	24:00
12-avr.	0,48	1,39	2,53	2,25	51,52	7,89	1,85	9,37	19,67	10,36	56372,6	19,77	1014,29	0,64	1,88	3,38	3,08	69,41	10,61	2,47	24:00
13-avr.	0,48	1,01	3,44	1,32	55,15	4,42	0,49	8,73	18,81	11,06	50545,2	18,7	1001,82	0,59	1,22	4,21	1,62	66,96	5,35	0,59	24:00
14-avr.	0,51	0,86	3,41	2,6	51,43	5,97	0,35	8,79	18,48	10,89	48590,3	17,54	1015,58	0,61	0,97	3,92	2,93	58,36	6,59	0,41	23:27
15-avr.	0,48	0,72	2,28	3,66	48,38	3,44	0,26	8,59	17,94	11,17	43927,4	16,11	1001,67	0,51	0,76	2,41	3,85	50,96	3,59	0,28	24:00
16-avr.	0,51	0,71	0,41	2,95	46,24	2,94	0,95	8,28	18,22	11,54	42800,6	16,37	980,32	0,52	0,73	0,42	3,02	47,3	3	1,01	24:00
17-avr.	0,45	0,68	1,67	3,38	50,02	2,54	0,31	8,63	19,33	11,09	46249	17,15	1003,27	0,5	0,76	1,87	3,77	55,53	2,81	0,34	24:00
18-avr.	0,51	0,7	1,92	3,04	48,52	3,84	0,27	8,12	17,43	11,6	42166,6	16,04	971,7	0,52	0,71	1,93	3,11	49,09	3,73	0,27	24:00
19-avr.	0,5	0,7	0,76	1,85	44,96	4,66	0,28	8,44	17,12	11,22	39789,3	14,39	1001,17	0,22	0,3	0,33	0,81	19,51	2,04	0,12	10:54
20-avr.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
21-avr.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
22-avr.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
23-avr.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
24-avr.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
25-avr.	0,6	0,88	1,36	0,36	55,95	7,29	1,01	8,1	16,54	11,5	49669,8	18,59	996,42	0,43	0,63	0,99	0,26	40,71	5,25	0,72	14:23
26-avr.	0,45	0,7	2,54	1,92	47,32	9,42	1,42	8,92	18,18	10,69	54572,4	19,64	1069,66	0,59	0,91	3,33	2,53	61,95	12,3	1,91	24:00
27-avr.	0,46	0,56	2,79	1,76	50,3	4,72	3	9,01	18,65	10,45	56536,8	21,87	1074,52	0,63	0,75	3,82	2,37	68,13	6,43	4,16	24:00
28-avr.	0,5	0,56	2,32	1,76	52,4	3,73	0,57	9,05	19,03	10,61	54063,1	19,14	1081,88	0,65	0,73	3,02	2,3	67,98	4,83	0,74	24:00
29-avr.	0,46	0,57	2,18	1,89	52,75	3,56	0,9	9,12	19,68	10,6	54024,2	19,28	1081,36	0,59	0,74	2,83	2,46	68,41	4,61	1,17	24:00
30-avr.	0,45	0,54	1,74	1,65	52,43	2,66	1,01	9,25	20,01	10,47	54973,2	19,47	1090,34	0,59	0,71	2,3	2,18	69,19	3,51	1,33	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,51	1,1	2,25	2,72	52,94	8,33	0,62	8,93	18,87	10,61	52254,7	18,56	1029,6	14,14	30,08	67,69	81,5	1546,61	237,98	19,27	556:20

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	1,5	0,0	0,5	0,0	4,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,44	30	10
02-avr.	0,43	30	10
03-avr.	0,6	30	10
04-avr.	1,23	30	10
05-avr.	0,46	30	10
06-avr.	0,44	30	10
07-avr.	0,46	30	10
08-avr.	0,43	30	10
09-avr.	0,42	30	10
10-avr.	0,46	30	10
11-avr.	0,48	30	10
12-avr.	0,48	30	10
13-avr.	0,48	30	10
14-avr.	0,51	30	10
15-avr.	0,48	30	10
16-avr.	0,51	30	10
17-avr.	0,45	30	10
18-avr.	0,51	30	10
19-avr.	0,5	30	10
20-avr.	0,	30	10
21-avr.	0,	30	10
22-avr.	0,	30	10
23-avr.	0,	30	10
24-avr.	0,	30	10
25-avr.	0,6	30	10
26-avr.	0,45	30	10
27-avr.	0,46	30	10
28-avr.	0,5	30	10
29-avr.	0,46	30	10
30-avr.	0,45	30	10

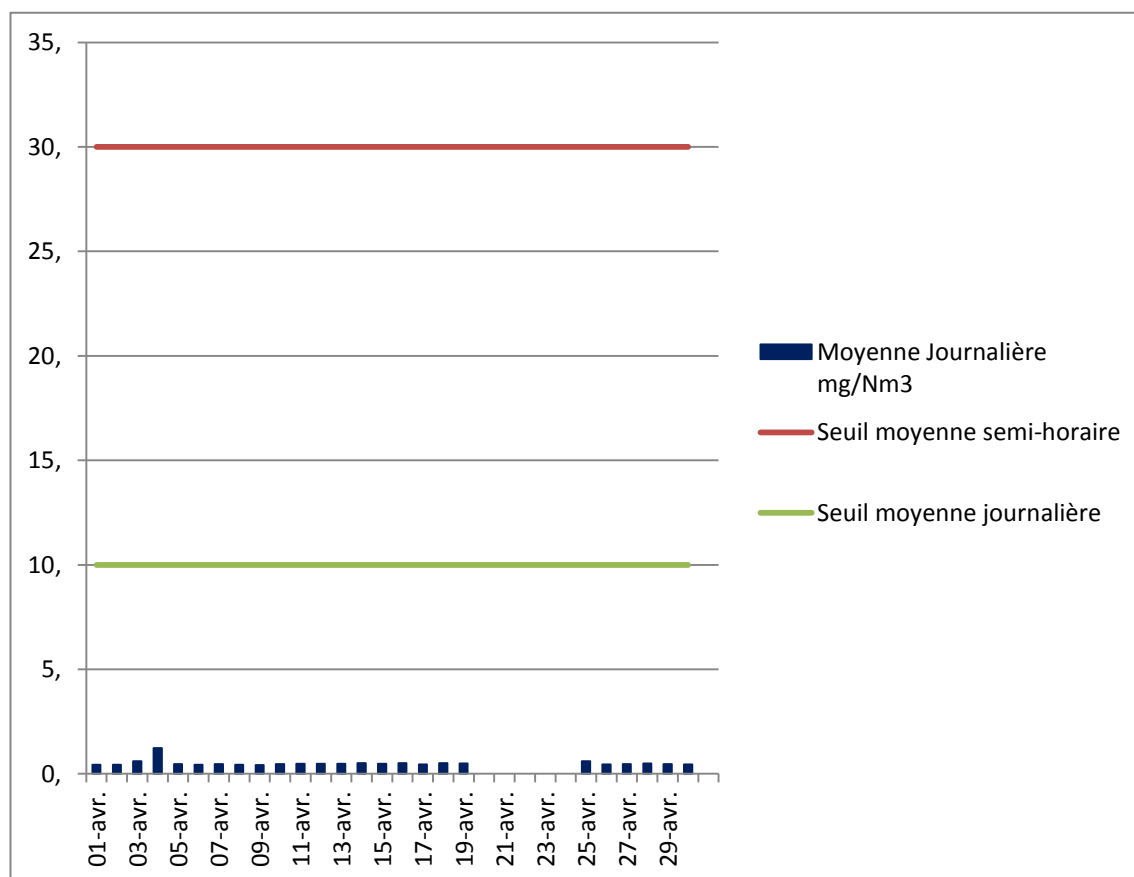


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	1,08	20	10
02-avr.	1,17	20	10
03-avr.	1,27	20	10
04-avr.	4,08	20	10
05-avr.	1,75	20	10
06-avr.	1,4	20	10
07-avr.	1,35	20	10
08-avr.	1,23	20	10
09-avr.	1,26	20	10
10-avr.	1,07	20	10
11-avr.	1,35	20	10
12-avr.	1,39	20	10
13-avr.	1,01	20	10
14-avr.	0,86	20	10
15-avr.	0,72	20	10
16-avr.	0,71	20	10
17-avr.	0,68	20	10
18-avr.	0,7	20	10
19-avr.	0,7	20	10
20-avr.	0,	20	10
21-avr.	0,	20	10
22-avr.	0,	20	10
23-avr.	0,	20	10
24-avr.	0,	20	10
25-avr.	0,88	20	10
26-avr.	0,7	20	10
27-avr.	0,56	20	10
28-avr.	0,56	20	10
29-avr.	0,57	20	10
30-avr.	0,54	20	10

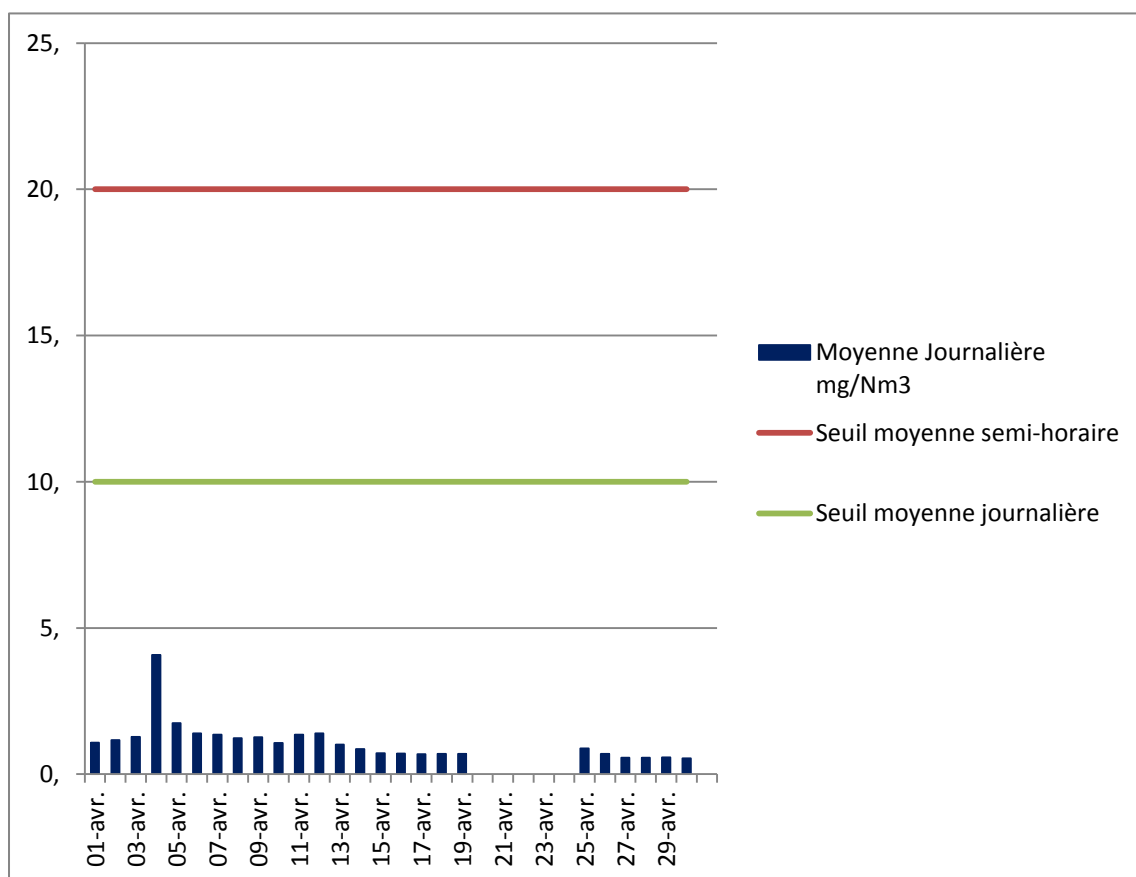


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	2,8	60	10
02-avr.	2,21	60	10
03-avr.	2,21	60	10
04-avr.	2,49	60	10
05-avr.	2,64	60	10
06-avr.	2,85	60	10
07-avr.	2,89	60	10
08-avr.	2,21	60	10
09-avr.	1,78	60	10
10-avr.	2,63	60	10
11-avr.	2,11	60	10
12-avr.	2,53	60	10
13-avr.	3,44	60	10
14-avr.	3,41	60	10
15-avr.	2,28	60	10
16-avr.	0,41	60	10
17-avr.	1,67	60	10
18-avr.	1,92	60	10
19-avr.	0,76	60	10
20-avr.	0,	60	10
21-avr.	0,	60	10
22-avr.	0,	60	10
23-avr.	0,	60	10
24-avr.	0,	60	10
25-avr.	1,36	60	10
26-avr.	2,54	60	10
27-avr.	2,79	60	10
28-avr.	2,32	60	10
29-avr.	2,18	60	10
30-avr.	1,74	60	10

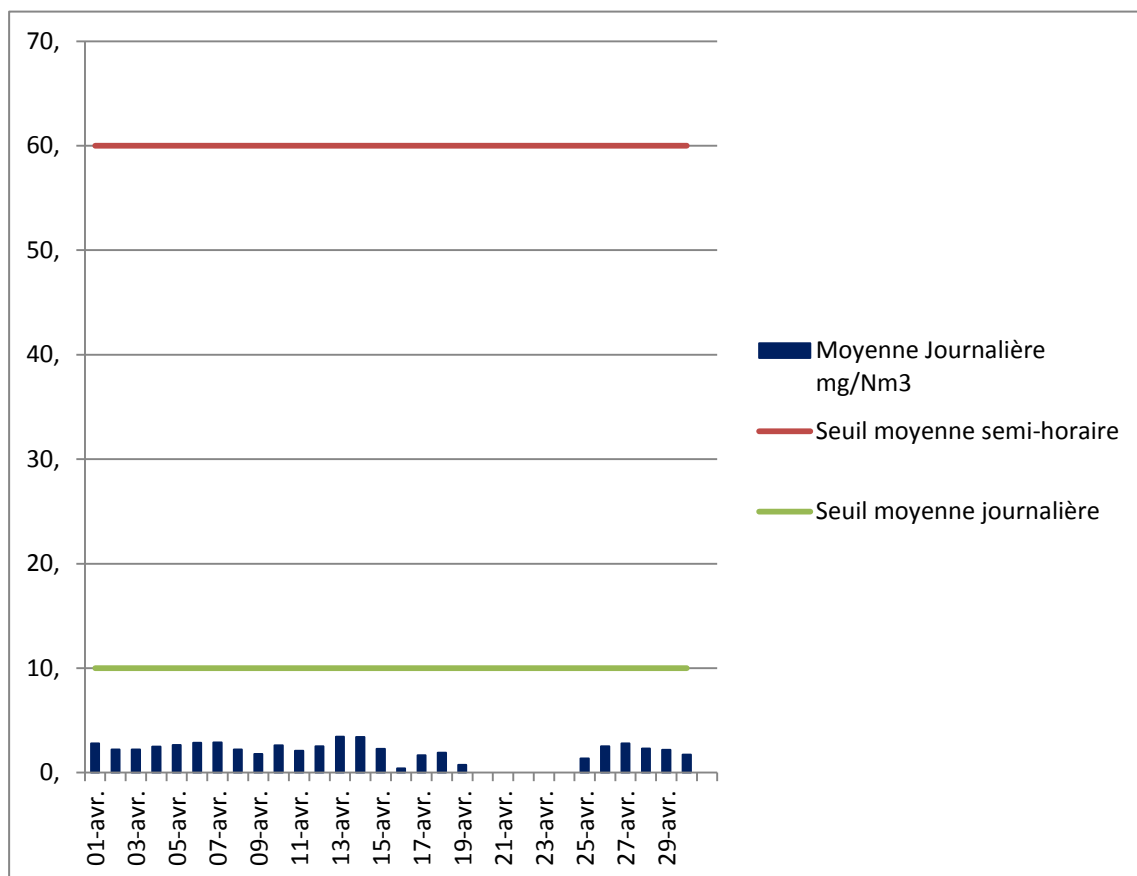


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	2,35	200	50
02-avr.	2,6	200	50
03-avr.	2,39	200	50
04-avr.	2,53	200	50
05-avr.	3,41	200	50
06-avr.	3,69	200	50
07-avr.	3,29	200	50
08-avr.	2,91	200	50
09-avr.	2,63	200	50
10-avr.	3,34	200	50
11-avr.	8,44	200	50
12-avr.	2,25	200	50
13-avr.	1,32	200	50
14-avr.	2,6	200	50
15-avr.	3,66	200	50
16-avr.	2,95	200	50
17-avr.	3,38	200	50
18-avr.	3,04	200	50
19-avr.	1,85	200	50
20-avr.	0,	200	50
21-avr.	0,	200	50
22-avr.	0,	200	50
23-avr.	0,	200	50
24-avr.	0,	200	50
25-avr.	0,36	200	50
26-avr.	1,92	200	50
27-avr.	1,76	200	50
28-avr.	1,76	200	50
29-avr.	1,89	200	50
30-avr.	1,65	200	50

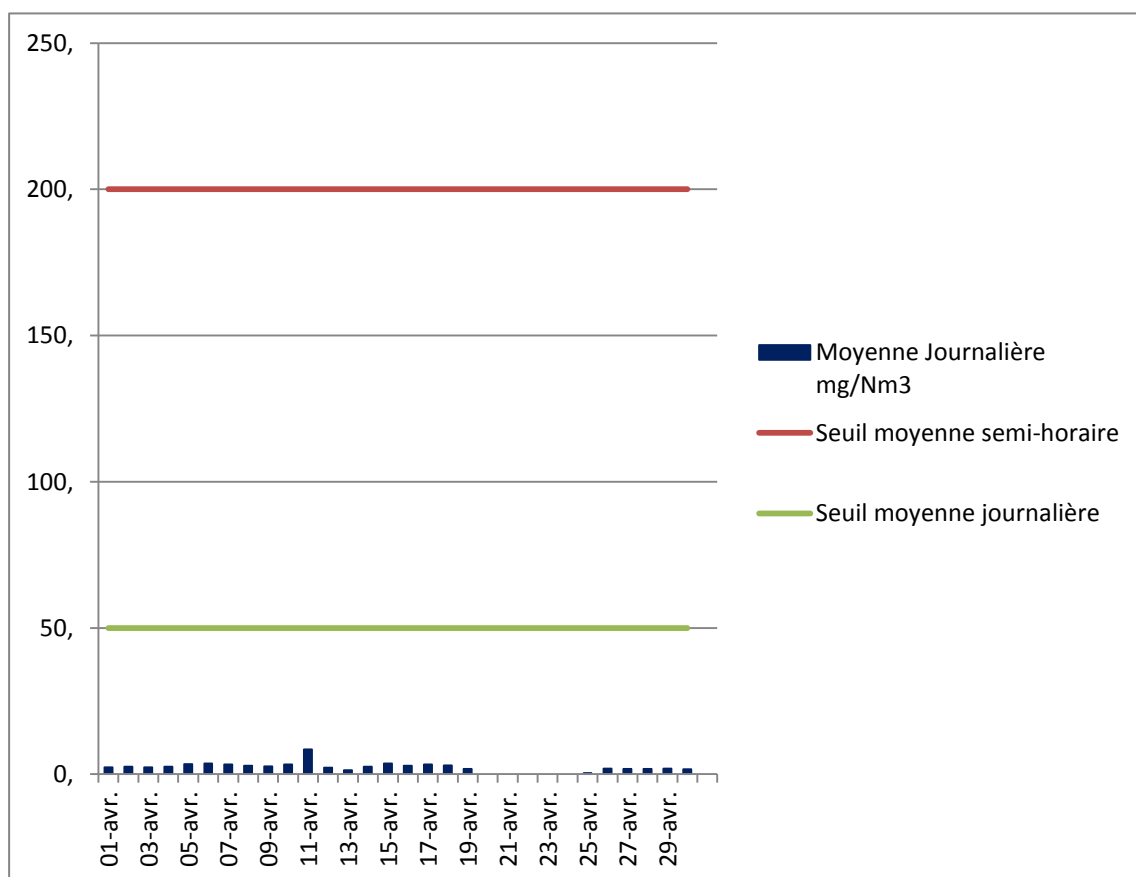


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	56,83	200	80
02-avr.	52,51	200	80
03-avr.	50,33	200	80
04-avr.	59,64	200	80
05-avr.	53,97	200	80
06-avr.	55,42	200	80
07-avr.	55,85	200	80
08-avr.	62,03	200	80
09-avr.	52,48	200	80
10-avr.	62,83	200	80
11-avr.	54,12	200	80
12-avr.	51,52	200	80
13-avr.	55,15	200	80
14-avr.	51,43	200	80
15-avr.	48,38	200	80
16-avr.	46,24	200	80
17-avr.	50,02	200	80
18-avr.	48,52	200	80
19-avr.	44,96	200	80
20-avr.	0,	200	80
21-avr.	0,	200	80
22-avr.	0,	200	80
23-avr.	0,	200	80
24-avr.	0,	200	80
25-avr.	55,95	200	80
26-avr.	47,32	200	80
27-avr.	50,3	200	80
28-avr.	52,4	200	80
29-avr.	52,75	200	80
30-avr.	52,43	200	80

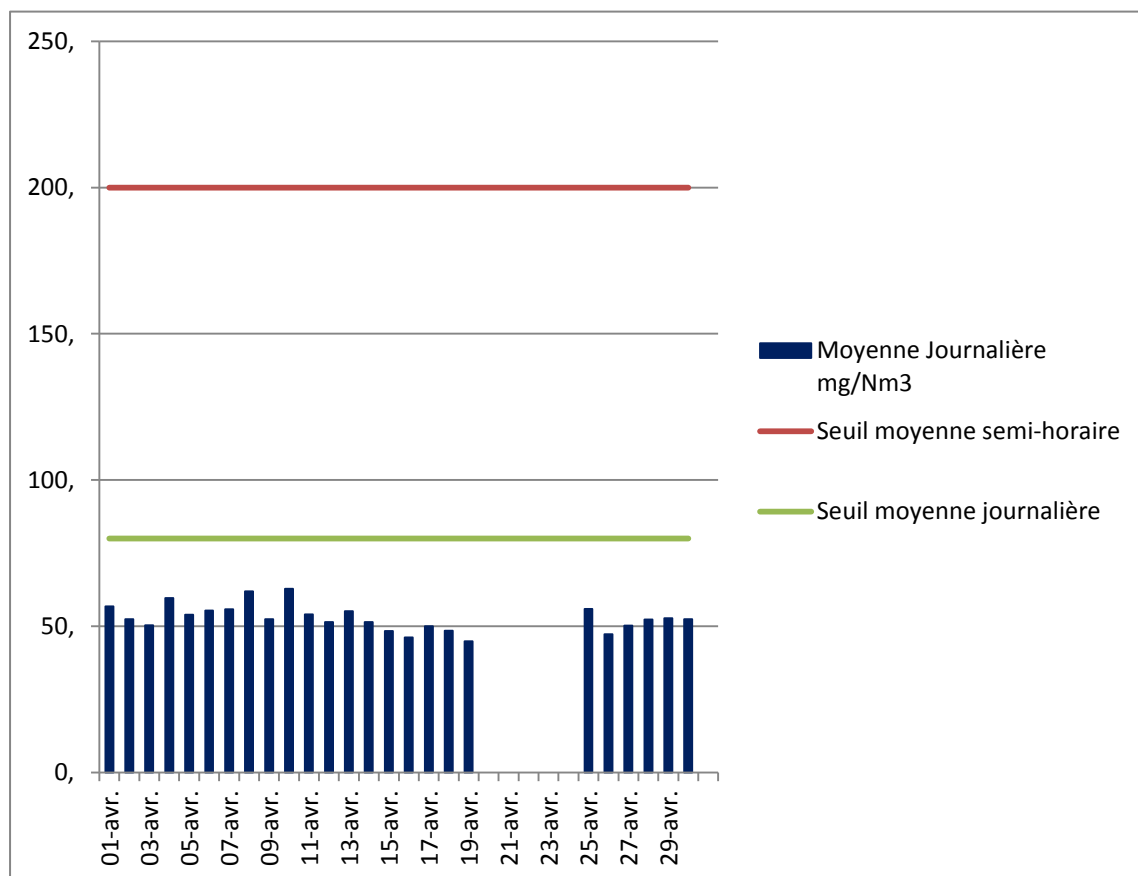

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	15,31	150	50
02-avr.	14,91	150	50
03-avr.	16,4	150	50
04-avr.	21,91	150	50
05-avr.	16,22	150	50
06-avr.	8,05	150	50
07-avr.	12,71	150	50
08-avr.	11,19	150	50
09-avr.	6,74	150	50
10-avr.	9,14	150	50
11-avr.	8,74	150	50
12-avr.	7,89	150	50
13-avr.	4,42	150	50
14-avr.	5,97	150	50
15-avr.	3,44	150	50
16-avr.	2,94	150	50
17-avr.	2,54	150	50
18-avr.	3,84	150	50
19-avr.	4,66	150	50
20-avr.	0,	150	50
21-avr.	0,	150	50
22-avr.	0,	150	50
23-avr.	0,	150	50
24-avr.	0,	150	50
25-avr.	7,29	150	50
26-avr.	9,42	150	50
27-avr.	4,72	150	50
28-avr.	3,73	150	50
29-avr.	3,56	150	50
30-avr.	2,66	150	50

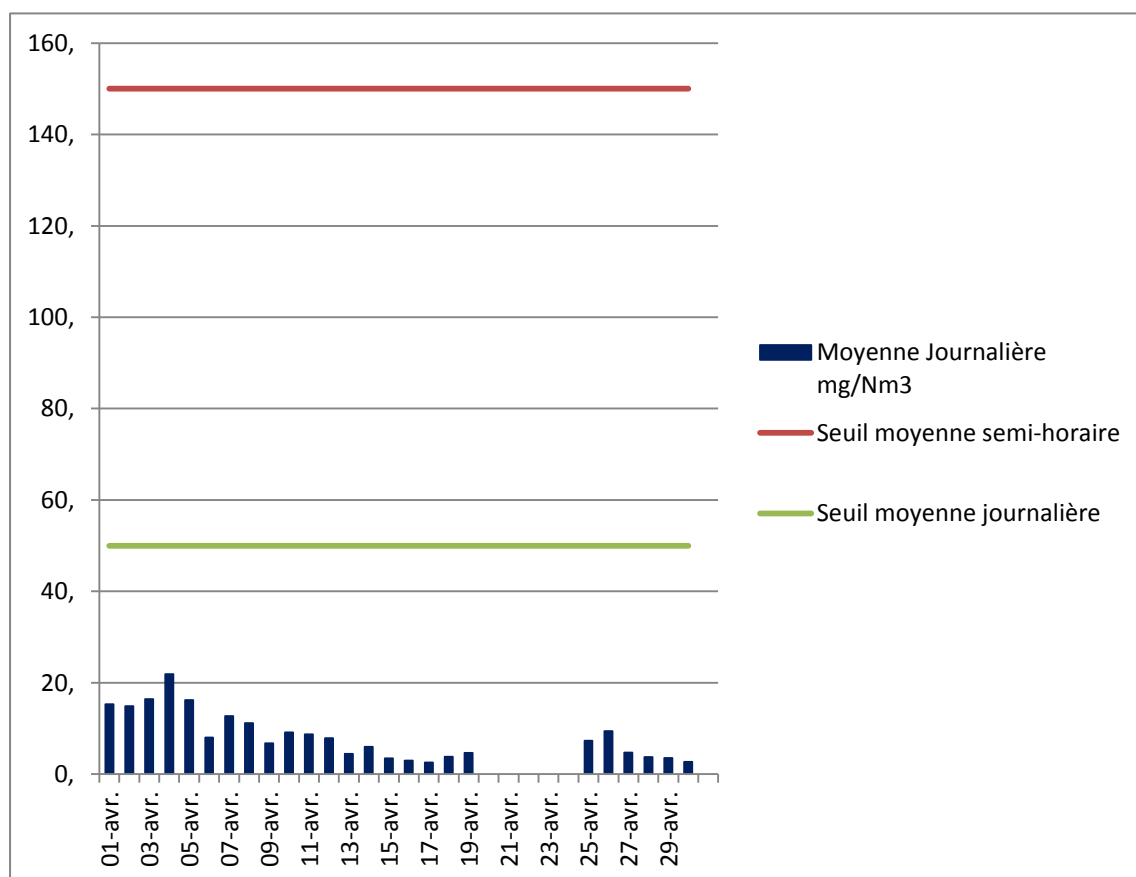

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,18		30
02-avr.	0,17		30
03-avr.	0,18		30
04-avr.	0,18		30
05-avr.	0,18		30
06-avr.	0,18		30
07-avr.	0,18		30
08-avr.	0,18		30
09-avr.	0,19		30
10-avr.	0,18		30
11-avr.	1,14		30
12-avr.	1,85		30
13-avr.	0,49		30
14-avr.	0,35		30
15-avr.	0,26		30
16-avr.	0,95		30
17-avr.	0,31		30
18-avr.	0,27		30
19-avr.	0,28		30
20-avr.	0,		30
21-avr.	0,		30
22-avr.	0,		30
23-avr.	0,		30
24-avr.	0,		30
25-avr.	1,01		30
26-avr.	1,42		30
27-avr.	3,		30
28-avr.	0,57		30
29-avr.	0,9		30
30-avr.	1,01		30

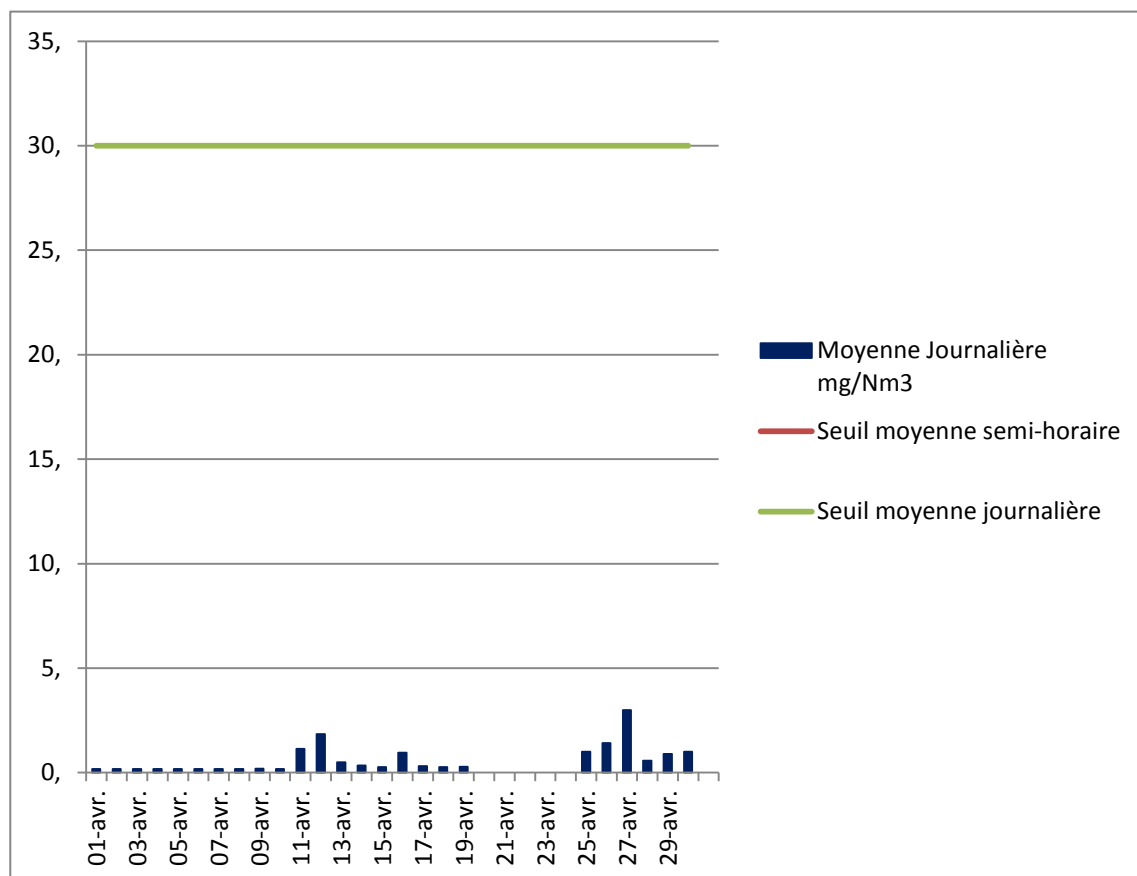

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : avril 2017

Date d'impression 2017 5 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec	Vitesse	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-avr.	0,29	0,07	2,86	0,42	44,69	15,78	0,68	9,94	20,45	9,4	55073,2	17,9	1053,55	0,38	0,1	3,77	0,56	59,08	20,83	0,9	24:00
02-avr.	0,29	0,83	2,66	0,95	41,94	17,57	0,67	10,12	21,21	9,27	54973,7	17,84	1049,52	0,38	1,07	3,51	1,29	55,45	23,29	0,88	24:00
03-avr.	0,27	0,1	2,56	0,55	43,28	16,97	0,66	9,71	20,6	9,64	55343,8	18,43	1032,56	0,36	0,14	3,4	0,74	57,53	22,51	0,88	24:00
04-avr.	0,28	0,1	3,35	0,81	41,97	12,09	0,58	9,58	20,08	9,67	54872,9	18,16	1041,65	0,36	0,13	4,41	1,07	55,35	17,87	0,77	24:00
05-avr.	0,28	0,08	3,01	0,42	44,25	12,62	0,63	9,82	20,06	9,53	54487,7	17,8	1049,28	0,37	0,11	3,94	0,55	57,88	16,51	0,82	24:00
06-avr.	0,27	0,08	3,08	0,91	45,39	5,42	0,63	9,79	20,07	9,54	54772,7	17,93	1049,61	0,36	0,1	4,05	1,2	59,65	7,11	0,83	24:00
07-avr.	0,29	0,08	2,97	0,36	45,87	13,12	0,53	9,87	20,42	9,42	54992,9	17,89	1049,1	0,38	0,11	3,92	0,48	60,55	17,3	0,69	24:00
08-avr.	0,28	0,08	2,44	0,44	45,08	12,93	0,58	10	20,81	9,39	54395,9	17,75	1051,08	0,37	0,1	3,19	0,58	58,81	16,89	0,75	24:00
09-avr.	0,29	0,11	2,13	0,84	44,27	9,61	0,67	10,12	21,15	9,31	54220,4	17,69	1050,16	0,38	0,15	2,78	1,09	57,67	12,73	0,87	24:00
10-avr.	0,3	0,19	2,69	1,04	44,81	10,75	0,69	9,62	20,67	9,82	54927,2	18,62	1022,61	0,39	0,25	3,54	1,39	59,16	14,13	0,92	24:00
11-avr.	0,3	0,23	2,74	0,49	43,23	10,97	0,53	9,69	20,22	9,67	54795,9	18,19	1038,18	0,4	0,31	3,6	0,65	56,84	14,4	0,69	24:00
12-avr.	0,27	0,64	3,05	0,03	43,19	10,04	0,48	9,98	20,62	9,47	54079,5	17,72	1050,24	0,36	0,83	3,95	0,04	56,08	13,02	0,62	24:00
13-avr.	0,29	0,87	2,94	0,02	45,69	5,11	0,51	9,75	19,88	9,7	53821,3	17,79	1040,35	0,38	1,12	3,82	0,03	59,02	6,6	0,65	24:00
14-avr.	0,27	1,28	2,48	0,36	42,38	6,03	0,13	9,34	18,88	10,17	49251	16,79	994,68	0,33	1,48	2,94	0,42	50,53	6,88	0,15	24:00
15-avr.	0,29	2,1	1,56	0,15	43,1	4,66	0,03	9,04	18,15	10,32	44403,1	15,1	978,62	0,31	2,24	1,65	0,16	46,02	4,91	0,03	24:00
16-avr.	0,3	3,26	0,25	0,02	40,61	1,89	0,03	9,15	19	10,26	43550,1	14,85	967,82	0,32	3,4	0,27	0,02	42,49	1,97	0,03	24:00
17-avr.	0,3	3,78	1,13	0,16	35,49	2,13	0,03	9,29	19,69	10,03	46715,4	16,11	1000,42	0,34	4,22	1,27	0,19	39,74	2,38	0,03	24:00
18-avr.	0,28	4,27	1,03	0,03	36,14	4,43	0,03	8,69	17,84	10,6	44150,2	16,01	983,17	0,3	4,5	1,06	0,04	38,56	4,52	0,04	24:00
19-avr.	0,27	3,16	1,04	0,1	31,67	6,73	0,11	8,96	17,46	10,22	40262,7	13,29	992,79	0,26	3,04	1,01	0,1	30,6	6,61	0,11	24:00
20-avr.	0,3	0,08	2,88	0,5	33,63	7,36	0,03	8,81	18,02	10,37	45305,9	15,4	992,73	0,33	0,09	3,17	0,56	36,75	7,97	0,04	24:00
21-avr.	0,29	0,08	2,88	0,17	33,93	5,13	0,04	8,77	17,84	10,44	44738,8	15,25	996,24	0,31	0,09	3,09	0,18	36,52	5,46	0,05	24:00
22-avr.	0,3	0,08	3,07	0,14	41,01	3,37	0,05	8,97	18,94	10,32	50438,1	17,41	992,66	0,36	0,1	3,67	0,17	50,03	3,92	0,06	24:00
23-avr.	0,3	0,08	1,71	0,47	39,78	2,29	0,04	9,52	20,03	9,85	53491,5	17,95	1026,28	0,38	0,11	2,19	0,62	51,13	2,92	0,05	24:00
24-avr.	0,29	0,08	2,96	0,36	37,99	4,45	0,04	9,24	19,86	10	54457,7	18,57	1027,29	0,38	0,11	3,86	0,48	49,69	5,85	0,05	24:00
25-avr.	0,29	0,08	3,18	0,73	42,17	2,69	0,04	9,59	20,4	9,56	54720,8	18,03	1027,34	0,38	0,11	4,18	0,97	55,38	3,52	0,06	24:00
26-avr.	0,28	0,08	2,71	0,52	42,78	2,5	0,04	9,51	19,81	9,75	54647,5	18,13	1026,71	0,36	0,11	3,54	0,71	56,18	3,25	0,05	24:00
27-avr.	0,3	0,08	2,33	0,18	42,92	2,85	0,03	9,48	19,59	9,78	53796,9	17,83	1024,64	0,38	0,11	3,03	0,25	55,7	3,66	0,05	24:00
28-avr.	0,29	0,08	2,3	0,27	42,78	2,95	0,06	9,32	19,39	9,98	53535,8	18,06	1021,22	0,37	0,1	2,95	0,37	55,02	3,76	0,07	24:00
29-avr.	0,31	0,08	2,25	0,35	44,12	1,99	0,04	9,59	20,18	9,73	54342,1	18,1	1024,62	0,4	0,1	2,94	0,46	57,57	2,58	0,05	24:00
30-avr.	0,31	0,07	1,41	0,23	45,67	1,38	0,05	9,79	20,51	9,56	55323,9	18,22	1027,01	0,41	0,09	1,88	0,32	60,66	1,82	0,06	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,29	0,74	2,39	0,4	41,66	7,19	0,29	9,5	19,73	9,82	51796,3	17,29	1022,74	10,78	24,51	90,57	15,71	1565,66	275,15	11,26	720:00

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	3,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,29	30	10
02-avr.	0,29	30	10
03-avr.	0,27	30	10
04-avr.	0,28	30	10
05-avr.	0,28	30	10
06-avr.	0,27	30	10
07-avr.	0,29	30	10
08-avr.	0,28	30	10
09-avr.	0,29	30	10
10-avr.	0,3	30	10
11-avr.	0,3	30	10
12-avr.	0,27	30	10
13-avr.	0,29	30	10
14-avr.	0,27	30	10
15-avr.	0,29	30	10
16-avr.	0,3	30	10
17-avr.	0,3	30	10
18-avr.	0,28	30	10
19-avr.	0,27	30	10
20-avr.	0,3	30	10
21-avr.	0,29	30	10
22-avr.	0,3	30	10
23-avr.	0,3	30	10
24-avr.	0,29	30	10
25-avr.	0,29	30	10
26-avr.	0,28	30	10
27-avr.	0,3	30	10
28-avr.	0,29	30	10
29-avr.	0,31	30	10
30-avr.	0,31	30	10

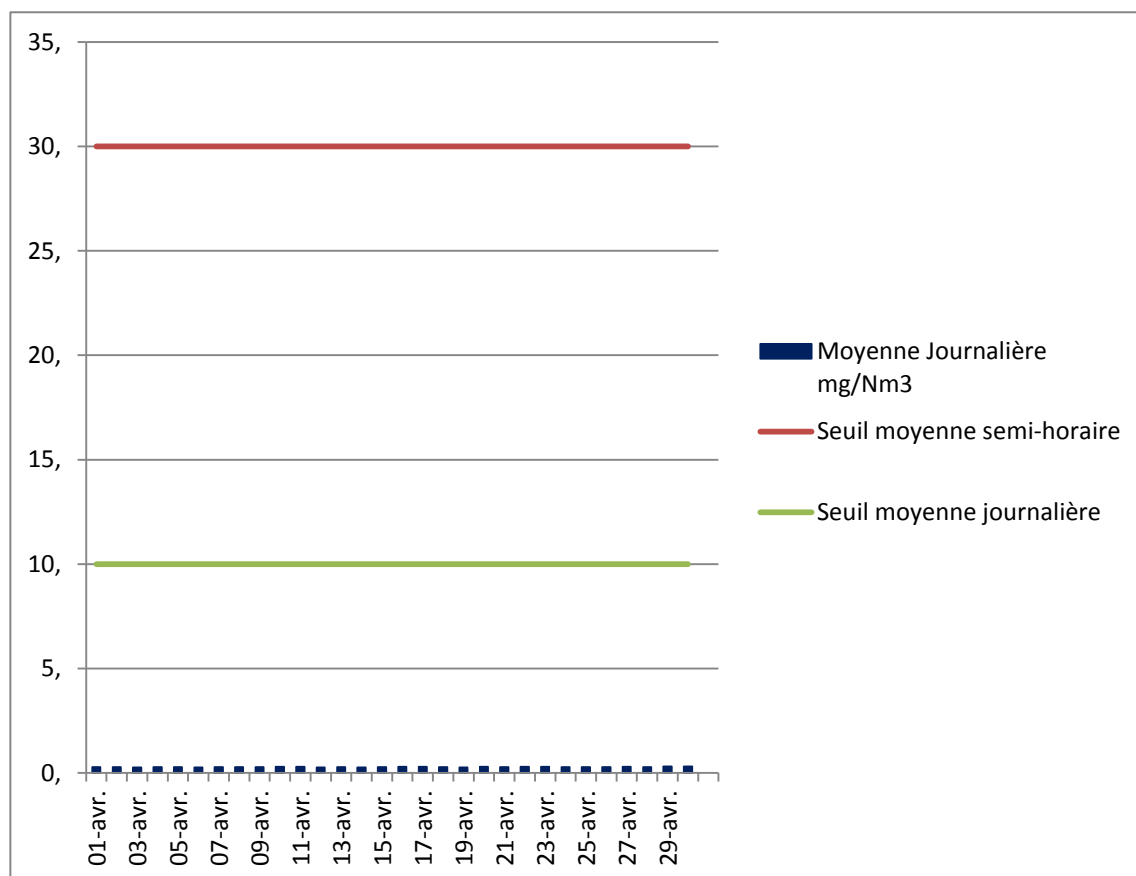


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,07	20	10
02-avr.	0,83	20	10
03-avr.	0,1	20	10
04-avr.	0,1	20	10
05-avr.	0,08	20	10
06-avr.	0,08	20	10
07-avr.	0,08	20	10
08-avr.	0,08	20	10
09-avr.	0,11	20	10
10-avr.	0,19	20	10
11-avr.	0,23	20	10
12-avr.	0,64	20	10
13-avr.	0,87	20	10
14-avr.	1,28	20	10
15-avr.	2,1	20	10
16-avr.	3,26	20	10
17-avr.	3,78	20	10
18-avr.	4,27	20	10
19-avr.	3,16	20	10
20-avr.	0,08	20	10
21-avr.	0,08	20	10
22-avr.	0,08	20	10
23-avr.	0,08	20	10
24-avr.	0,08	20	10
25-avr.	0,08	20	10
26-avr.	0,08	20	10
27-avr.	0,08	20	10
28-avr.	0,08	20	10
29-avr.	0,08	20	10
30-avr.	0,07	20	10

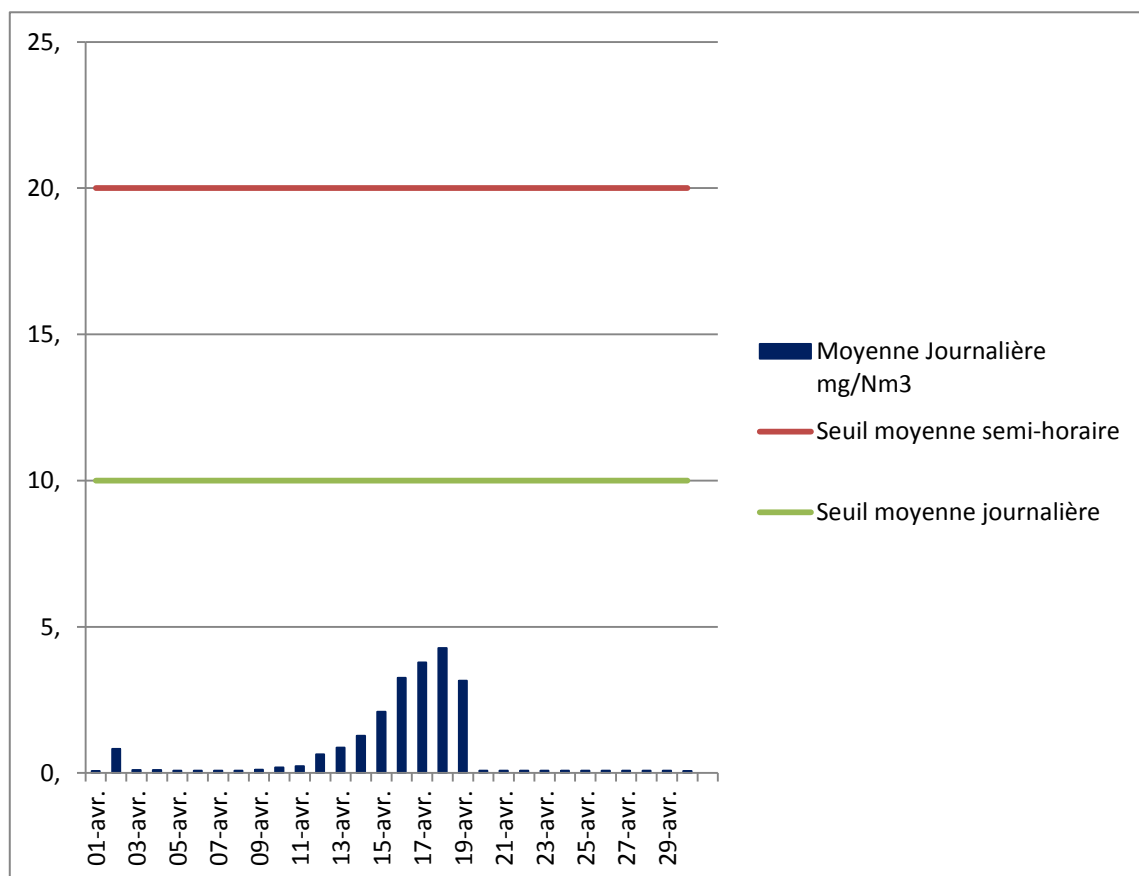


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	2,86	60	10
02-avr.	2,66	60	10
03-avr.	2,56	60	10
04-avr.	3,35	60	10
05-avr.	3,01	60	10
06-avr.	3,08	60	10
07-avr.	2,97	60	10
08-avr.	2,44	60	10
09-avr.	2,13	60	10
10-avr.	2,69	60	10
11-avr.	2,74	60	10
12-avr.	3,05	60	10
13-avr.	2,94	60	10
14-avr.	2,48	60	10
15-avr.	1,56	60	10
16-avr.	0,25	60	10
17-avr.	1,13	60	10
18-avr.	1,03	60	10
19-avr.	1,04	60	10
20-avr.	2,88	60	10
21-avr.	2,88	60	10
22-avr.	3,07	60	10
23-avr.	1,71	60	10
24-avr.	2,96	60	10
25-avr.	3,18	60	10
26-avr.	2,71	60	10
27-avr.	2,33	60	10
28-avr.	2,3	60	10
29-avr.	2,25	60	10
30-avr.	1,41	60	10

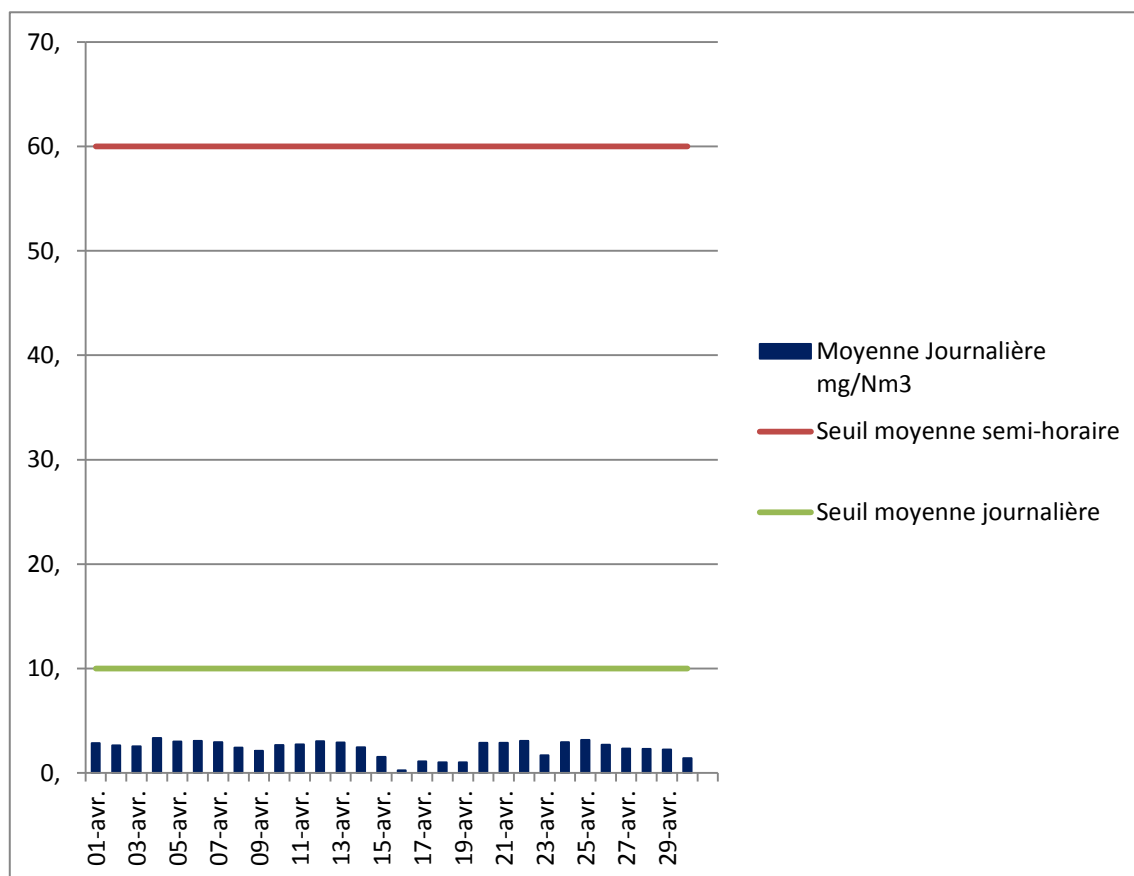


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,42	200	50
02-avr.	0,95	200	50
03-avr.	0,55	200	50
04-avr.	0,81	200	50
05-avr.	0,42	200	50
06-avr.	0,91	200	50
07-avr.	0,36	200	50
08-avr.	0,44	200	50
09-avr.	0,84	200	50
10-avr.	1,04	200	50
11-avr.	0,49	200	50
12-avr.	0,03	200	50
13-avr.	0,02	200	50
14-avr.	0,36	200	50
15-avr.	0,15	200	50
16-avr.	0,02	200	50
17-avr.	0,16	200	50
18-avr.	0,03	200	50
19-avr.	0,1	200	50
20-avr.	0,5	200	50
21-avr.	0,17	200	50
22-avr.	0,14	200	50
23-avr.	0,47	200	50
24-avr.	0,36	200	50
25-avr.	0,73	200	50
26-avr.	0,52	200	50
27-avr.	0,18	200	50
28-avr.	0,27	200	50
29-avr.	0,35	200	50
30-avr.	0,23	200	50

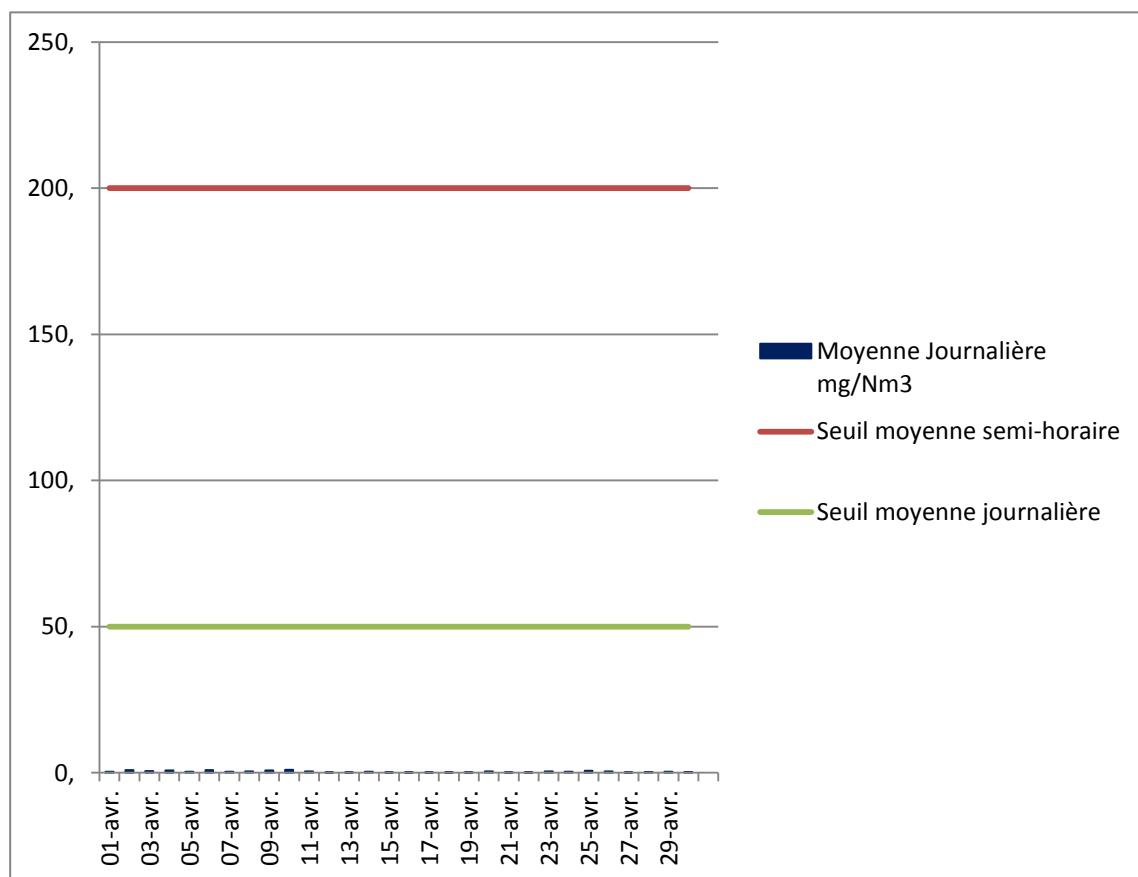

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	44,69	200	80
02-avr.	41,94	200	80
03-avr.	43,28	200	80
04-avr.	41,97	200	80
05-avr.	44,25	200	80
06-avr.	45,39	200	80
07-avr.	45,87	200	80
08-avr.	45,08	200	80
09-avr.	44,27	200	80
10-avr.	44,81	200	80
11-avr.	43,23	200	80
12-avr.	43,19	200	80
13-avr.	45,69	200	80
14-avr.	42,38	200	80
15-avr.	43,1	200	80
16-avr.	40,61	200	80
17-avr.	35,49	200	80
18-avr.	36,14	200	80
19-avr.	31,67	200	80
20-avr.	33,63	200	80
21-avr.	33,93	200	80
22-avr.	41,01	200	80
23-avr.	39,78	200	80
24-avr.	37,99	200	80
25-avr.	42,17	200	80
26-avr.	42,78	200	80
27-avr.	42,92	200	80
28-avr.	42,78	200	80
29-avr.	44,12	200	80
30-avr.	45,67	200	80

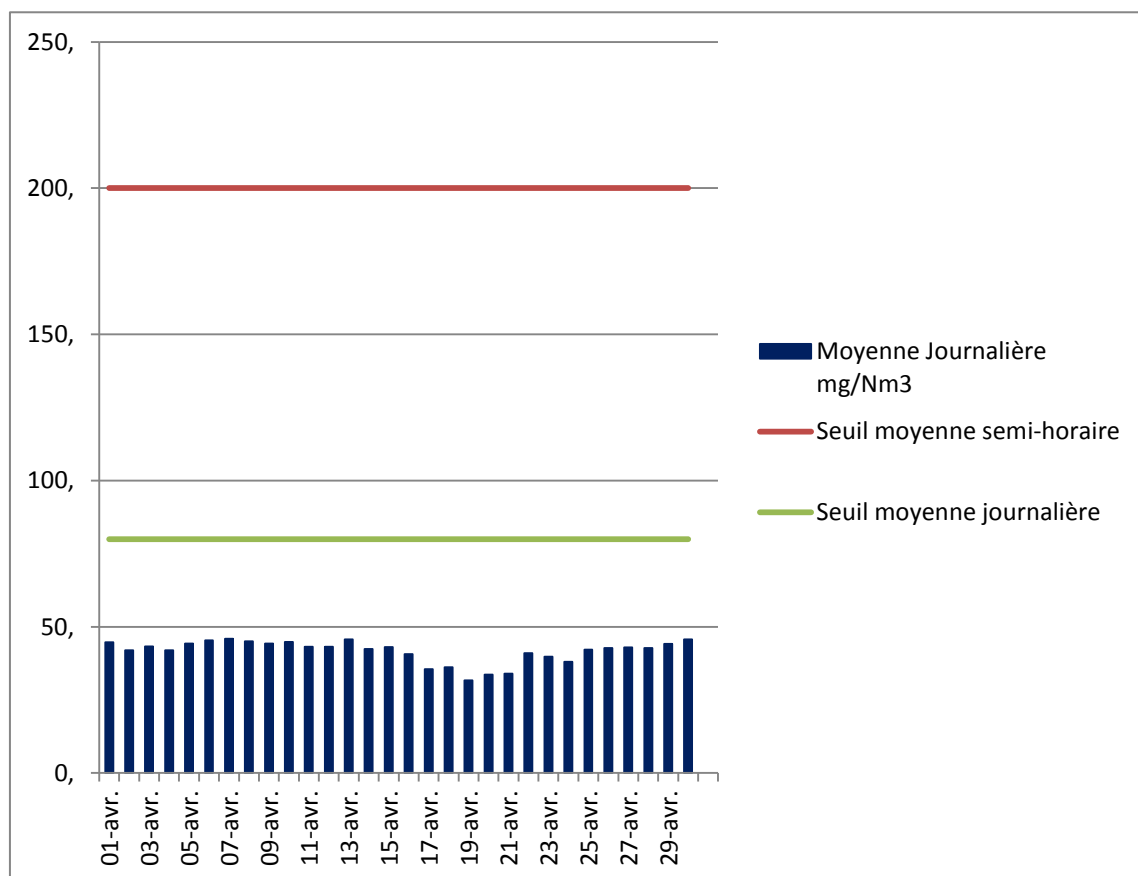

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	15,78	150	50
02-avr.	17,57	150	50
03-avr.	16,97	150	50
04-avr.	12,09	150	50
05-avr.	12,62	150	50
06-avr.	5,42	150	50
07-avr.	13,12	150	50
08-avr.	12,93	150	50
09-avr.	9,61	150	50
10-avr.	10,75	150	50
11-avr.	10,97	150	50
12-avr.	10,04	150	50
13-avr.	5,11	150	50
14-avr.	6,03	150	50
15-avr.	4,66	150	50
16-avr.	1,89	150	50
17-avr.	2,13	150	50
18-avr.	4,43	150	50
19-avr.	6,73	150	50
20-avr.	7,36	150	50
21-avr.	5,13	150	50
22-avr.	3,37	150	50
23-avr.	2,29	150	50
24-avr.	4,45	150	50
25-avr.	2,69	150	50
26-avr.	2,5	150	50
27-avr.	2,85	150	50
28-avr.	2,95	150	50
29-avr.	1,99	150	50
30-avr.	1,38	150	50

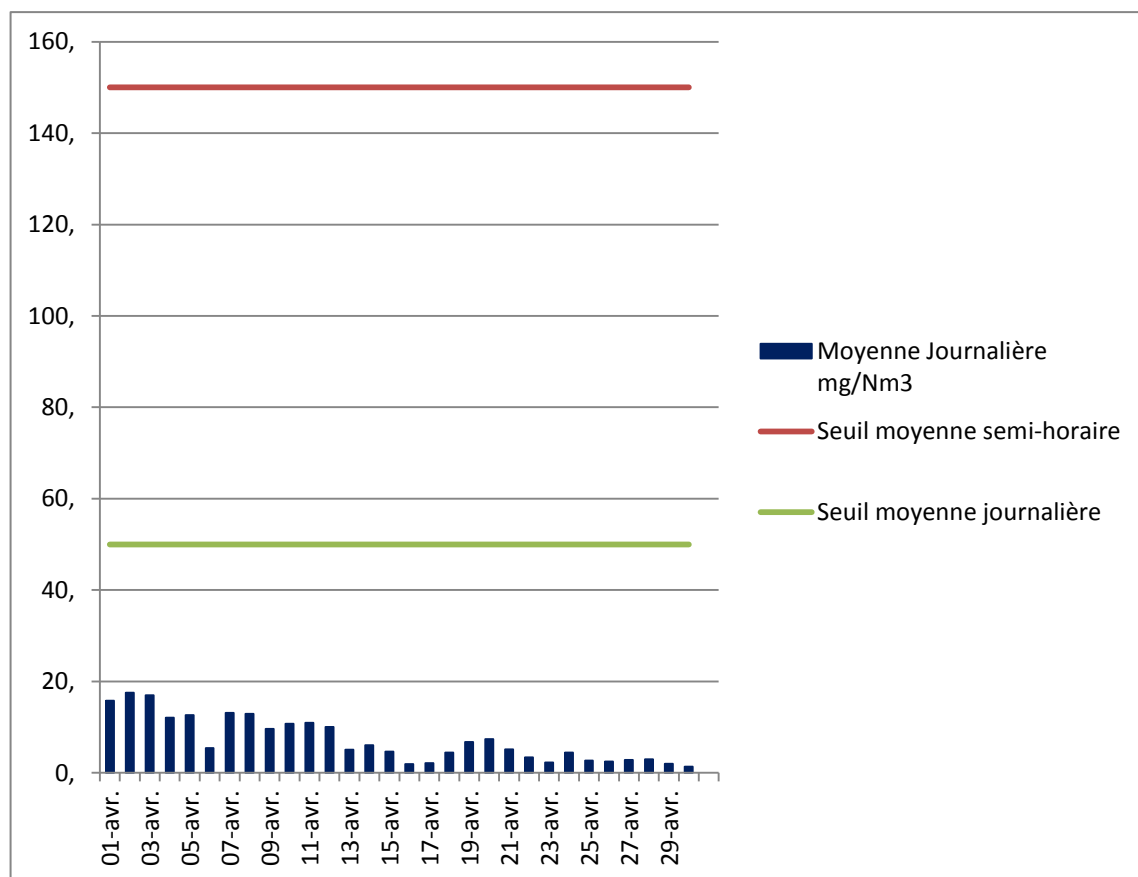

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-avr.	0,68		30
02-avr.	0,67		30
03-avr.	0,66		30
04-avr.	0,58		30
05-avr.	0,63		30
06-avr.	0,63		30
07-avr.	0,53		30
08-avr.	0,58		30
09-avr.	0,67		30
10-avr.	0,69		30
11-avr.	0,53		30
12-avr.	0,48		30
13-avr.	0,51		30
14-avr.	0,13		30
15-avr.	0,03		30
16-avr.	0,03		30
17-avr.	0,03		30
18-avr.	0,03		30
19-avr.	0,11		30
20-avr.	0,03		30
21-avr.	0,04		30
22-avr.	0,05		30
23-avr.	0,04		30
24-avr.	0,04		30
25-avr.	0,04		30
26-avr.	0,04		30
27-avr.	0,03		30
28-avr.	0,06		30
29-avr.	0,04		30
30-avr.	0,05		30

