



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Juin 2017

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanés Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm³	Année 2017	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	26 déc. - 23 Jan.	0,0097	0,0005
	23 Jan. - 20 Fév.	0,001	0,001
	20 Fév. - 20 Mars	0,0012	0,0012
	20 Mars. - 18 Avr.	0,0023	0,0012
	18 Avr. - 16 Mai.	0,0008	0,0013
	16 Mai. - 12 Juin.	0,01	0,0038

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	98,0%
LIGNE 2	98,5%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0 h	2,3 h
Indisponibilité	1,5 h	4 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	1 h	1 h
Indisponibilité	2,5 h	9 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : juin 2017

Date d'impression 2017 7 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juin	0,49	0,54	2,02	4,48	58,67	3,28	0,31	9,41	21,7	10,38	53216,7	19,2	1036,75	0,62	0,69	2,58	5,75	74,91	4,18	0,4	24:00
02-juin	0,49	0,53	1,84	3,91	56,19	3,52	0,31	9,35	21,63	10,37	53085,3	19,06	1036,06	0,62	0,67	2,36	5	71,7	4,48	0,39	24:00
03-juin	0,5	0,54	2	4,06	53,49	3,86	0,31	9,48	21,96	10,27	53723,5	19,2	1043,34	0,65	0,7	2,57	5,24	68,99	4,96	0,4	24:00
04-juin	0,45	0,8	1,25	4,03	53,77	2,59	0,28	9,64	22,41	10,11	54300,7	19,23	1049,91	0,59	1,05	1,63	5,26	70,1	3,38	0,37	24:00
05-juin	0,56	0,91	1,15	3,11	52,25	3,84	0,34	9,49	21,7	10,21	54295,6	19,21	1045,4	0,69	1,13	1,37	3,77	63,43	4,86	0,41	22:26
06-juin	0,6	0,9	2,23	3,14	53,84	4,4	0,39	9,41	21,25	10,26	54792,2	19,37	1037,97	0,8	1,19	2,92	4,15	70,78	5,75	0,51	24:00
07-juin	0,51	0,93	2,36	3,87	55,89	3,92	0,34	9,39	21,38	10,39	54001,3	19,37	1043,17	0,66	1,21	3,06	5,03	72,41	5,08	0,43	24:00
08-juin	0,77	0,86	2,32	3,18	53,89	4,22	1,27	9,4	21,21	10,28	55255,5	20,88	1041,59	1,04	1,13	3,12	4,21	71,29	5,62	1,78	24:00
09-juin	0,52	0,89	1,89	3,04	59,69	3,7	0,39	9,46	21,05	10,33	54085,9	19,48	1046,3	0,68	1,16	2,45	3,98	77,57	4,79	0,5	24:00
10-juin	0,42	0,88	3,56	5,52	57,77	3,66	0,29	9,44	21,31	10,34	52951,6	18,88	1038,12	0,5	1,04	3,96	7,24	68,59	4,87	0,35	22:33
11-juin	0,46	0,9	5,33	4,36	58,55	2,63	0,29	9,59	21,81	10,27	53005,6	18,91	1033,53	0,59	1,14	6,83	5,57	74,51	3,33	0,37	23:57
12-juin	0,45	0,85	4,01	3,45	54,99	2,87	0,29	9,56	21,61	10,25	53779,5	19,08	1039,01	0,58	1,1	5,17	4,46	71	3,69	0,38	24:00
13-juin	0,51	0,89	2,33	2,54	56,98	3,07	0,33	9,44	21,59	10,37	53511,5	19,21	1035,89	0,66	1,14	3	3,3	73,24	3,9	0,42	24:00
14-juin	0,46	0,95	2,24	3,08	55,69	3,41	0,28	9,49	21,65	10,34	53419,3	19,16	1040,47	0,6	1,21	2,87	3,95	71,44	4,37	0,36	24:00
15-juin	0,46	0,97	2,21	2,28	53,96	3,35	0,32	9,35	20,93	10,51	52894,4	19,1	1034,82	0,58	1,23	2,81	2,92	68,5	4,25	0,4	24:00
16-juin	0,24	0,47	1,89	4,1	50,28	2,34	0,21	9,51	19,14	10,14	51481	17,76	1041,97	0,3	0,58	2,33	5,04	62,22	2,88	0,26	24:01
17-juin	0,08	0,2	1,87	5,38	46,92	2,3	0,12	9,77	18,7	9,78	50692,6	16,78	1048,22	0,09	0,24	2,28	6,55	57,05	2,79	0,14	24:00
18-juin	0,11	0,25	0,7	5,31	46,66	2,38	0,16	9,95	19,27	9,62	51080	16,8	1051,01	0,14	0,3	0,86	6,52	57,23	2,92	0,2	24:00
19-juin	0,07	0,35	1,57	5,72	45,13	2,54	0,13	9,92	19,14	9,58	51201	16,76	1049,31	0,09	0,44	1,91	7,03	55,45	3,11	0,16	24:00
20-juin	0,13	0,28	1,56	5,85	47,19	3,15	0,14	9,7	18,64	9,74	49833,6	16,44	1040,87	0,15	0,35	1,84	7,01	56,57	3,65	0,17	24:00
21-juin	0,1	0	2,33	6,21	53,27	3,73	0,22	9,84	19,09	9,59	50723,6	16,58	1043,6	0,12	0	2,82	7,57	65,19	4,41	0,26	24:00
22-juin	0,05	0	2,45	6,45	52,07	2,82	0,21	9,88	19,5	9,56	51361,8	16,84	1021,79	0,06	0	3,02	7,97	64,24	3,46	0,26	24:00
23-juin	0,05	0	2,01	5,91	53,26	2,46	0,16	9,73	19,17	9,75	51125,6	16,99	997,05	0,06	0	2,47	7,28	65,33	3,01	0,19	24:00
24-juin	0,05	0	1,49	5,72	46	2,06	0,14	10,06	19,19	9,48	50810	16,47	1004,42	0,06	0	1,82	6,98	56,12	2,5	0,17	24:00
25-juin	0,09	0,01	0,4	5,21	44,78	2,67	0,12	10,2	19,57	9,36	50869,1	16,39	999,34	0,11	0,01	0,49	6,38	54,73	3,27	0,15	24:00
26-juin	0,07	0	1,74	5,66	45,26	4,06	0,12	9,88	19,24	9,59	50131,5	16,4	978,84	0,09	0,01	2,09	6,83	54,45	4,87	0,14	24:00
27-juin	0,06	0	1,74	5,44	59,39	2,76	0,2	9,81	19,25	9,66	51109,5	16,85	971,15	0,07	0	2,13	6,71	73,17	3,41	0,24	24:00
28-juin	0,08	0	1,94	5,66	56,65	3,51	0,24	9,81	19	9,62	52104,1	17,12	970,04	0,11	0	2,44	7,09	71	4,38	0,29	24:00
29-juin	0,13	0	2,57	5,19	46,85	4,46	0,22	9,8	18,59	9,62	51745,2	16,92	980,36	0,17	0	3,2	6,45	58,24	5,52	0,28	24:00
30-juin	0,16	0	2,06	4,34	49,16	4,28	0,16	9,78	18,31	9,68	50314,2	16,41	997,1	0,19	0	2,49	5,26	59,5	5,14	0,19	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,3	0,46	2,1	4,54	52,62	3,26	0,28		9,65	20,3	9,98	52363,4	18,03	1026,58	11,66	17,71	78,89	170,51	1978,93	122,85	10,58	716:57

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	1,5	0,0	0,5	0,0	5,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	2,0	3,0	1,5	2,0	1,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,49	30	10
02-juin	0,49	30	10
03-juin	0,5	30	10
04-juin	0,45	30	10
05-juin	0,56	30	10
06-juin	0,6	30	10
07-juin	0,51	30	10
08-juin	0,77	30	10
09-juin	0,52	30	10
10-juin	0,42	30	10
11-juin	0,46	30	10
12-juin	0,45	30	10
13-juin	0,51	30	10
14-juin	0,46	30	10
15-juin	0,46	30	10
16-juin	0,24	30	10
17-juin	0,08	30	10
18-juin	0,11	30	10
19-juin	0,07	30	10
20-juin	0,13	30	10
21-juin	0,1	30	10
22-juin	0,05	30	10
23-juin	0,05	30	10
24-juin	0,05	30	10
25-juin	0,09	30	10
26-juin	0,07	30	10
27-juin	0,06	30	10
28-juin	0,08	30	10
29-juin	0,13	30	10
30-juin	0,16	30	10

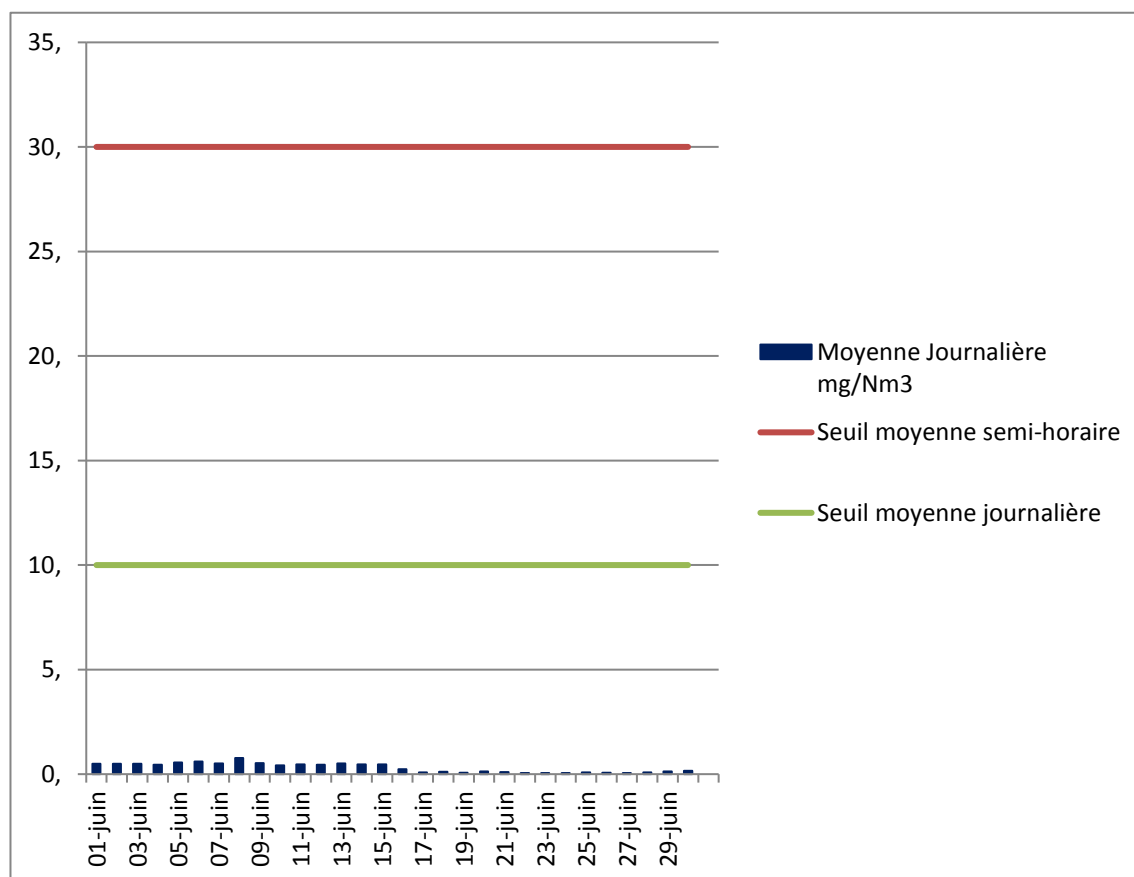


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,54	20	10
02-juin	0,53	20	10
03-juin	0,54	20	10
04-juin	0,8	20	10
05-juin	0,91	20	10
06-juin	0,9	20	10
07-juin	0,93	20	10
08-juin	0,86	20	10
09-juin	0,89	20	10
10-juin	0,88	20	10
11-juin	0,9	20	10
12-juin	0,85	20	10
13-juin	0,89	20	10
14-juin	0,95	20	10
15-juin	0,97	20	10
16-juin	0,47	20	10
17-juin	0,2	20	10
18-juin	0,25	20	10
19-juin	0,35	20	10
20-juin	0,28	20	10
21-juin	0,	20	10
22-juin	0,	20	10
23-juin	0,	20	10
24-juin	0,	20	10
25-juin	0,01	20	10
26-juin	0,	20	10
27-juin	0,	20	10
28-juin	0,	20	10
29-juin	0,	20	10
30-juin	0,	20	10

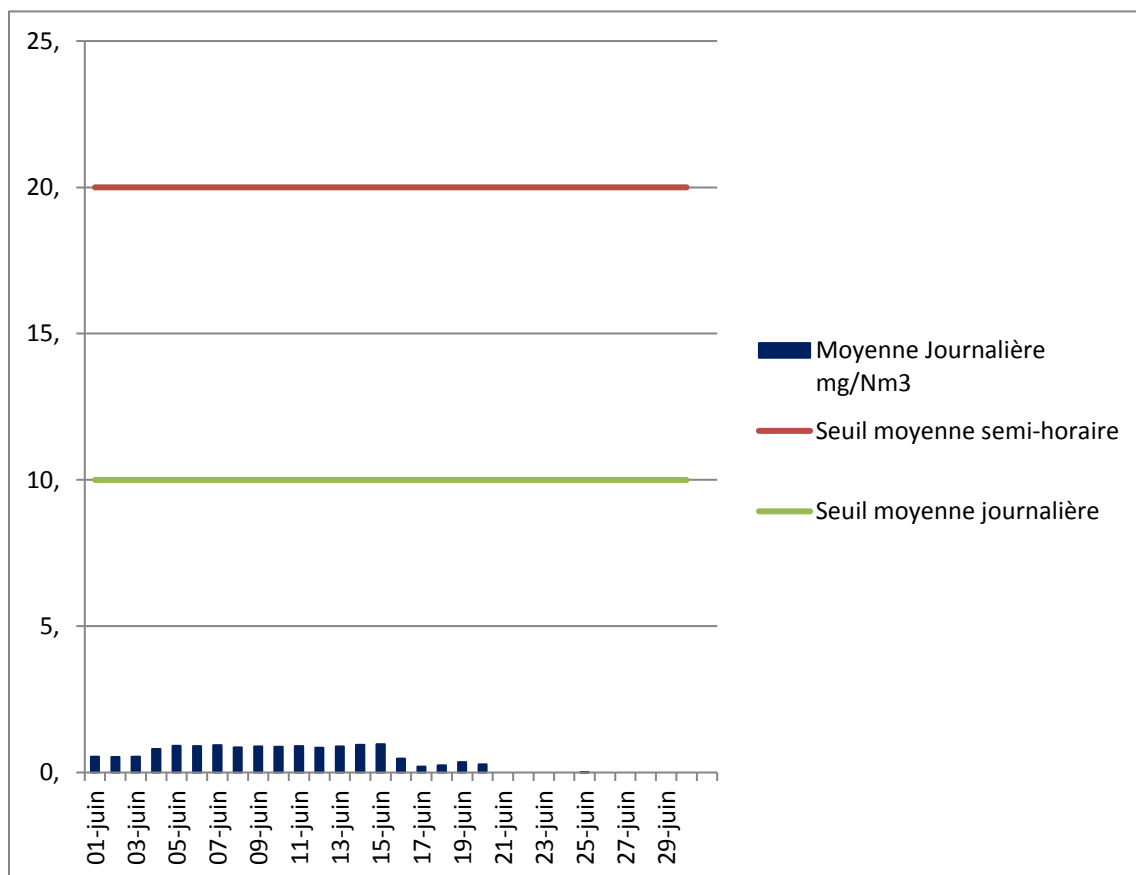


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	2,02	60	10
02-juin	1,84	60	10
03-juin	2,	60	10
04-juin	1,25	60	10
05-juin	1,15	60	10
06-juin	2,23	60	10
07-juin	2,36	60	10
08-juin	2,32	60	10
09-juin	1,89	60	10
10-juin	3,56	60	10
11-juin	5,33	60	10
12-juin	4,01	60	10
13-juin	2,33	60	10
14-juin	2,24	60	10
15-juin	2,21	60	10
16-juin	1,89	60	10
17-juin	1,87	60	10
18-juin	0,7	60	10
19-juin	1,57	60	10
20-juin	1,56	60	10
21-juin	2,33	60	10
22-juin	2,45	60	10
23-juin	2,01	60	10
24-juin	1,49	60	10
25-juin	0,4	60	10
26-juin	1,74	60	10
27-juin	1,74	60	10
28-juin	1,94	60	10
29-juin	2,57	60	10
30-juin	2,06	60	10

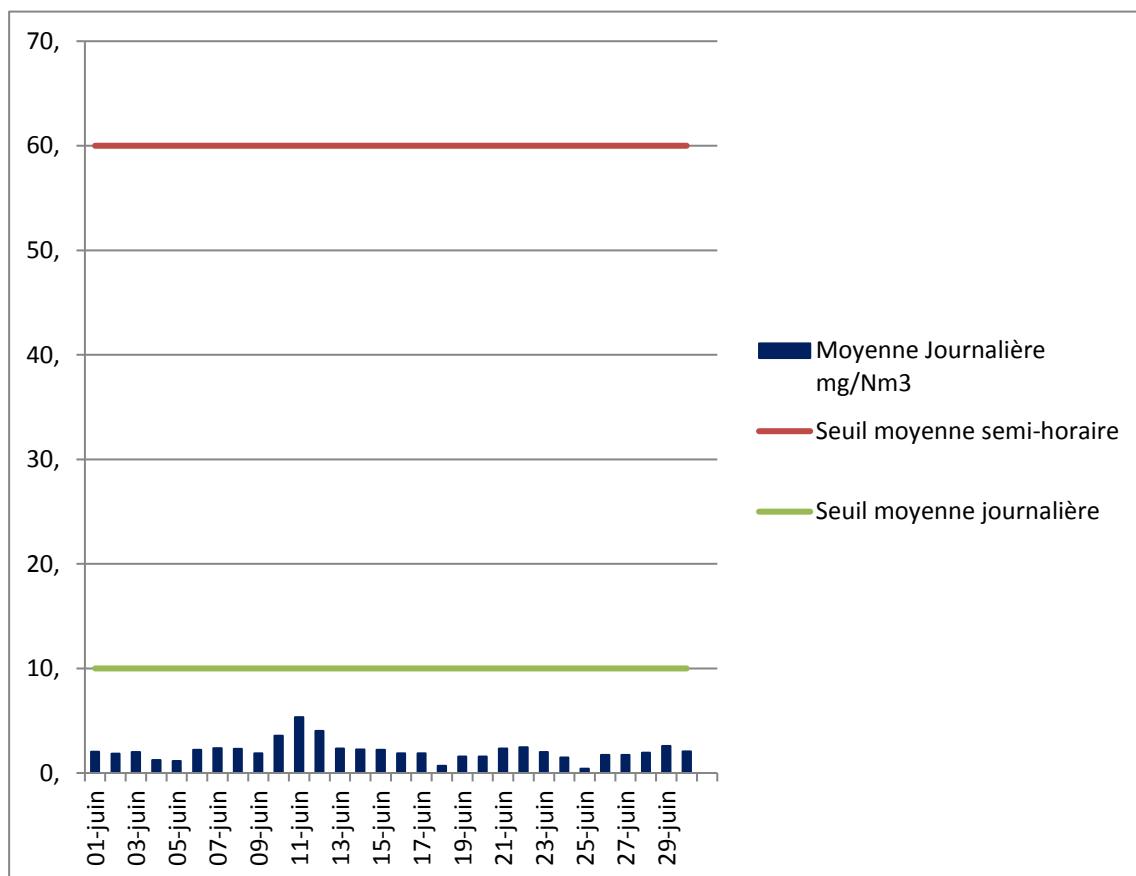


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	4,48	200	50
02-juin	3,91	200	50
03-juin	4,06	200	50
04-juin	4,03	200	50
05-juin	3,11	200	50
06-juin	3,14	200	50
07-juin	3,87	200	50
08-juin	3,18	200	50
09-juin	3,04	200	50
10-juin	5,52	200	50
11-juin	4,36	200	50
12-juin	3,45	200	50
13-juin	2,54	200	50
14-juin	3,08	200	50
15-juin	2,28	200	50
16-juin	4,1	200	50
17-juin	5,38	200	50
18-juin	5,31	200	50
19-juin	5,72	200	50
20-juin	5,85	200	50
21-juin	6,21	200	50
22-juin	6,45	200	50
23-juin	5,91	200	50
24-juin	5,72	200	50
25-juin	5,21	200	50
26-juin	5,66	200	50
27-juin	5,44	200	50
28-juin	5,66	200	50
29-juin	5,19	200	50
30-juin	4,34	200	50

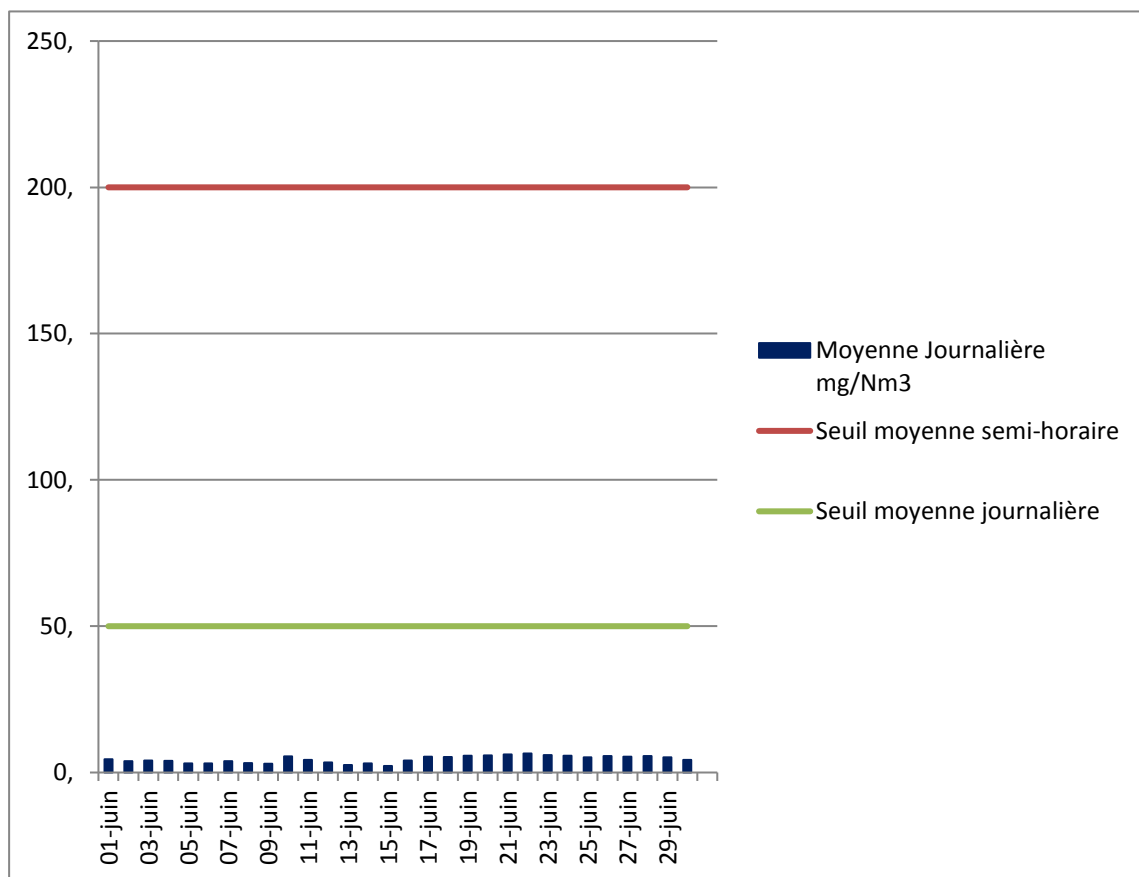


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	58,67	200	80
02-juin	56,19	200	80
03-juin	53,49	200	80
04-juin	53,77	200	80
05-juin	52,25	200	80
06-juin	53,84	200	80
07-juin	55,89	200	80
08-juin	53,89	200	80
09-juin	59,69	200	80
10-juin	57,77	200	80
11-juin	58,55	200	80
12-juin	54,99	200	80
13-juin	56,98	200	80
14-juin	55,69	200	80
15-juin	53,96	200	80
16-juin	50,28	200	80
17-juin	46,92	200	80
18-juin	46,66	200	80
19-juin	45,13	200	80
20-juin	47,19	200	80
21-juin	53,27	200	80
22-juin	52,07	200	80
23-juin	53,26	200	80
24-juin	46,	200	80
25-juin	44,78	200	80
26-juin	45,26	200	80
27-juin	59,39	200	80
28-juin	56,65	200	80
29-juin	46,85	200	80
30-juin	49,16	200	80

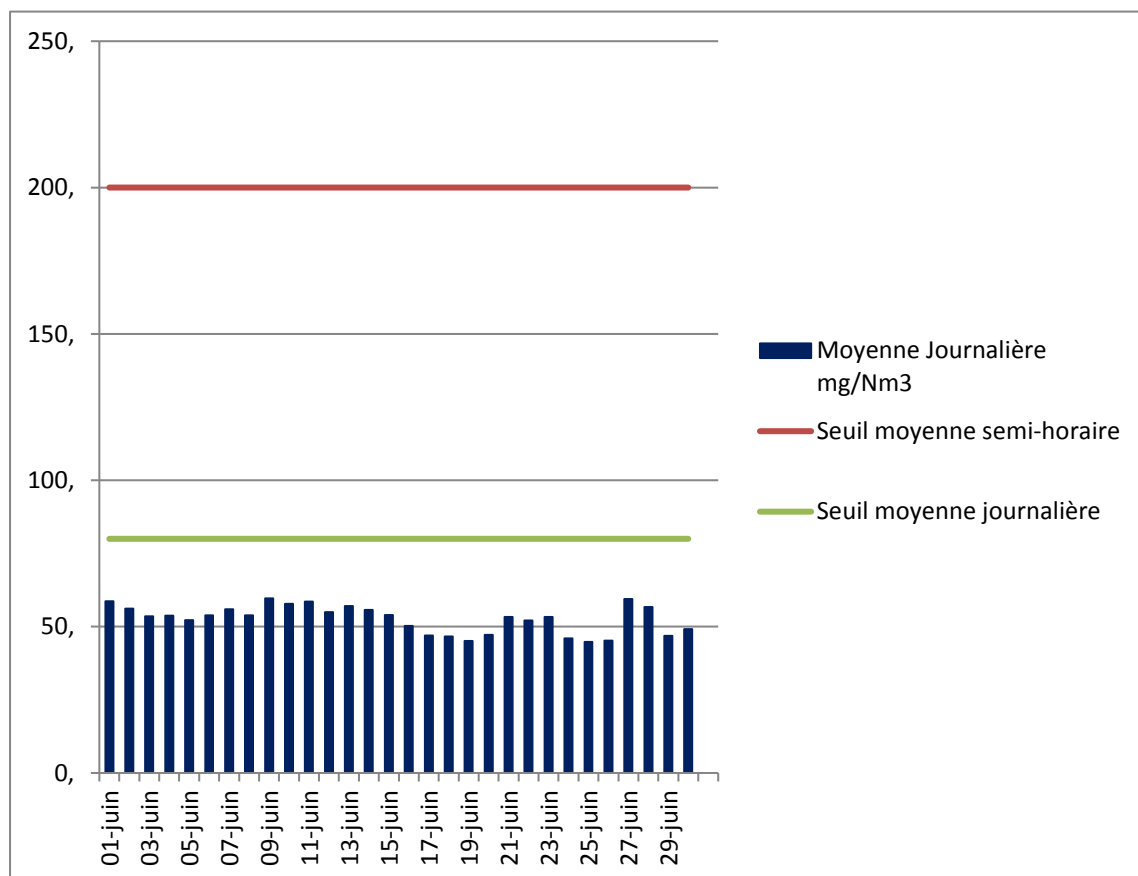

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	3,28	150	50
02-juin	3,52	150	50
03-juin	3,86	150	50
04-juin	2,59	150	50
05-juin	3,84	150	50
06-juin	4,4	150	50
07-juin	3,92	150	50
08-juin	4,22	150	50
09-juin	3,7	150	50
10-juin	3,66	150	50
11-juin	2,63	150	50
12-juin	2,87	150	50
13-juin	3,07	150	50
14-juin	3,41	150	50
15-juin	3,35	150	50
16-juin	2,34	150	50
17-juin	2,3	150	50
18-juin	2,38	150	50
19-juin	2,54	150	50
20-juin	3,15	150	50
21-juin	3,73	150	50
22-juin	2,82	150	50
23-juin	2,46	150	50
24-juin	2,06	150	50
25-juin	2,67	150	50
26-juin	4,06	150	50
27-juin	2,76	150	50
28-juin	3,51	150	50
29-juin	4,46	150	50
30-juin	4,28	150	50

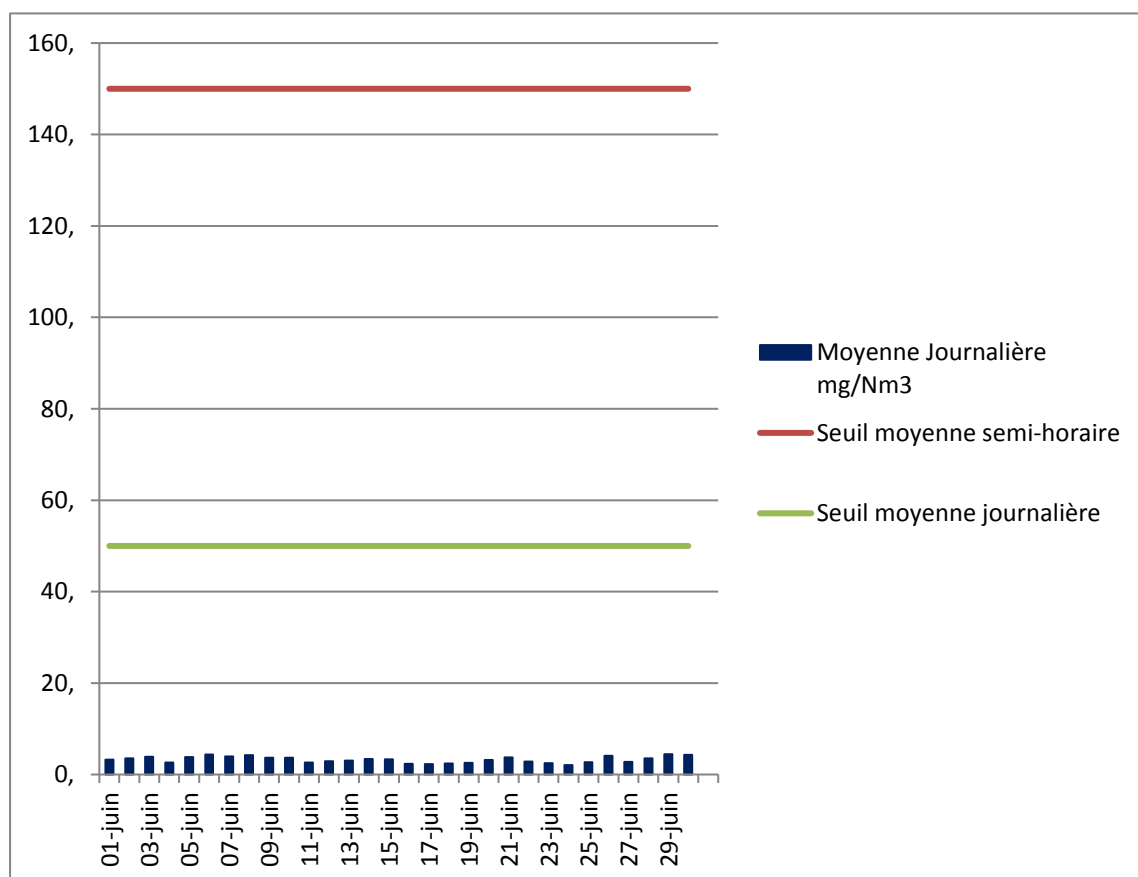

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,31		30
02-juin	0,31		30
03-juin	0,31		30
04-juin	0,28		30
05-juin	0,34		30
06-juin	0,39		30
07-juin	0,34		30
08-juin	1,27		30
09-juin	0,39		30
10-juin	0,29		30
11-juin	0,29		30
12-juin	0,29		30
13-juin	0,33		30
14-juin	0,28		30
15-juin	0,32		30
16-juin	0,21		30
17-juin	0,12		30
18-juin	0,16		30
19-juin	0,13		30
20-juin	0,14		30
21-juin	0,22		30
22-juin	0,21		30
23-juin	0,16		30
24-juin	0,14		30
25-juin	0,12		30
26-juin	0,12		30
27-juin	0,2		30
28-juin	0,24		30
29-juin	0,22		30
30-juin	0,16		30

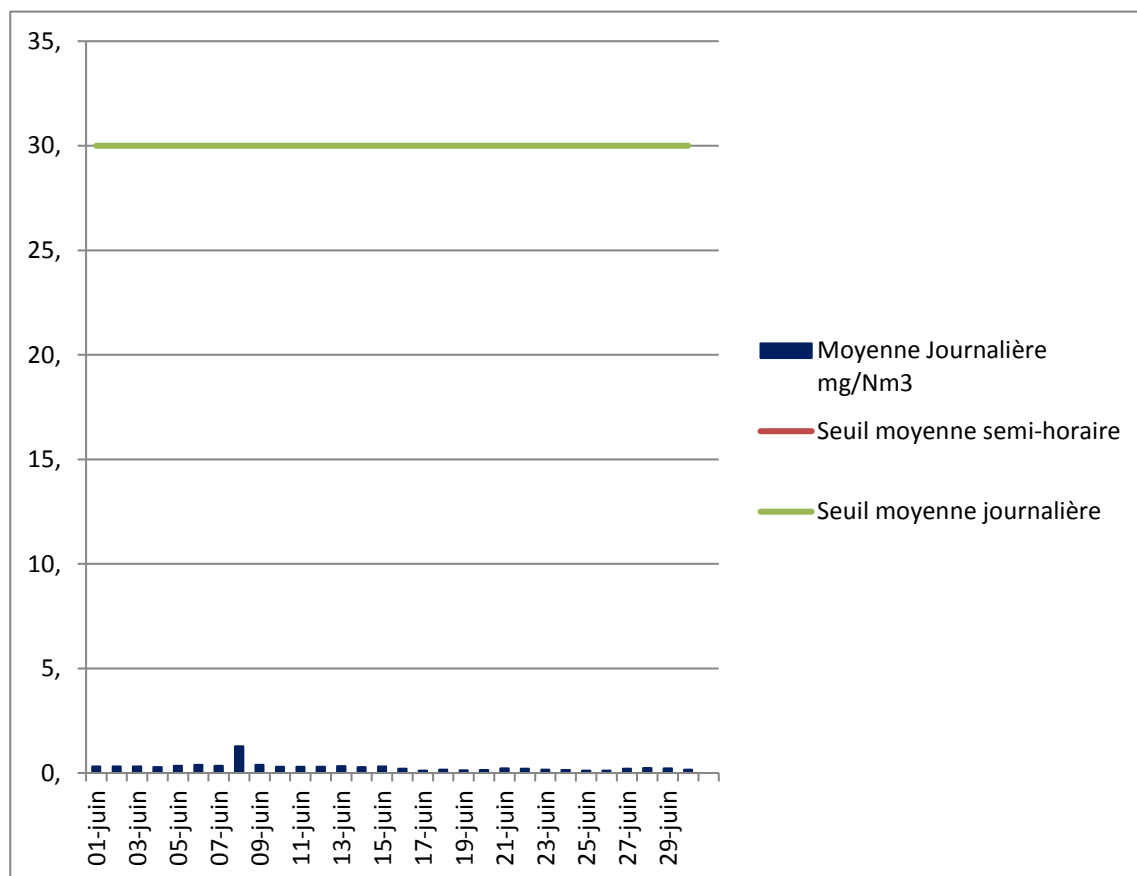

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : juin 2017

Date d'impression 2017 7 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juin	0,25	0,47	2,83	2	46,52	2,58	0,02	9,86	21,83	9,48	53782,1	17,98	1023,75	0,32	0,6	3,66	2,62	60,12	3,32	0,03	24:00
02-juin	0,34	0,51	2,31	1,47	47,01	3,67	0,09	10,11	22	9,25	54069,8	17,71	1028,64	0,38	0,62	2,53	1,6	51,53	7,94	0,12	20:33
03-juin	0,29	0,1	2,99	1,42	45,69	3,81	0,05	9,82	20,92	9,61	53328,6	17,75	1020,3	0,37	0,13	3,82	1,83	58,46	4,91	0,06	24:00
04-juin	0,28	0,46	2,68	2,06	46,95	4,31	0,03	10,15	21,97	9,25	54643,7	17,92	1026,7	0,36	0,6	3,53	2,74	61,78	5,8	0,04	24:00
05-juin	0,39	1,06	2,3	1,13	42,18	3,11	0,07	9,87	21,2	9,49	52808,7	17,48	1020,18	0,45	1,23	3,11	1,25	49,76	4,47	0,08	22:16
06-juin	0,34	1,36	2,29	0,16	45,04	5,84	0,06	9,7	20,87	9,58	53747,9	17,86	1003,03	0,38	1,64	2,56	0,23	50,32	9,1	0,06	20:56
07-juin	0,31	0,68	3,41	0,44	47,63	2,83	0,05	9,59	20,83	9,81	54053,9	18,33	1008,3	0,41	0,87	4,44	0,58	61,78	3,67	0,06	24:00
08-juin	0,27	0,13	2,68	0,07	47,45	2,28	0,04	9,64	21,24	9,78	53932,7	18,34	1011,19	0,35	0,16	3,47	0,09	61,45	2,92	0,06	24:00
09-juin	0,3	1,49	2,5	0,01	47,07	1,88	0,04	9,62	20,76	9,84	53862,6	18,29	1018,21	0,39	1,92	3,24	0,01	60,92	2,42	0,06	24:00
10-juin	0,31	2	4,28	1,53	49,92	1,74	0,04	9,68	20,95	9,74	53334	18	1018,85	0,37	2,36	8,99	2,25	62,48	2,09	0,05	22:42
11-juin	0,32	1,73	4,26	0,28	47,86	1,27	0,03	9,82	21,62	9,68	53210,2	18	1015,07	0,41	2,22	6,75	0,34	61,19	1,62	0,04	24:00
12-juin	0,3	2,84	3,03	0,02	47,8	1,39	0,05	9,64	20,94	9,85	53913,2	18,36	1014,92	0,39	3,67	3,93	0,02	61,85	1,8	0,06	24:00
13-juin	0,31	3,01	2,6	0,06	46,18	2,08	0,05	9,97	21,77	9,48	55268,8	18,44	1024,89	0,41	3,96	3,44	0,08	60,96	2,73	0,06	23:53
14-juin	0,3	2,95	2,5	0	46,03	1,73	0,04	9,75	21,34	9,72	53532,4	18,11	1019,63	0,38	3,78	3,21	0	59,19	2,22	0,05	24:00
15-juin	0,34	2,83	2,57	0	46,24	1,45	0,04	9,63	20,66	9,83	53845,2	18,24	1019,97	0,44	3,65	3,33	0	59,73	1,88	0,06	24:00
16-juin	0,13	3,43	2,16	2,47	50,82	2,26	0,12	9,07	18,24	10,33	54123,7	18,72	1021,5	0,17	4,46	2,81	3,24	66,09	2,94	0,16	24:01
17-juin	0	2,96	2,23	3,75	53,54	2,68	0,14	8,84	17,27	10,56	54158,6	18,9	1024,18	0,01	3,84	2,9	4,87	69,5	3,48	0,19	24:00
18-juin	0,01	2,9	1,58	3,74	51,06	3,08	0,15	8,92	17,74	10,48	54843,1	19,13	1027,58	0,01	3,8	2,09	4,94	67,21	4,04	0,19	24:00
19-juin	0,01	2,45	1,75	3,69	49,72	3,66	0,14	8,97	17,58	10,39	53621,7	18,48	1035,76	0,01	3,16	2,24	4,74	64,08	4,65	0,18	24:00
20-juin	0,01	1,67	2,23	3,83	52,08	4,91	0,13	8,78	17,08	10,57	53241,3	18,57	1023,47	0,01	2,13	2,83	4,89	66,5	6,11	0,16	23:58
21-juin	0,01	1,64	2,62	4	54,04	2,95	0,14	8,88	17,18	10,47	52787,4	18,2	1013,46	0,01	2,06	3,34	5,09	68,81	3,67	0,17	24:00
22-juin	0,01	1,92	2,74	4,2	54,84	2,6	0,14	8,99	17,93	10,26	54347,7	18,6	1017,53	0,01	2,49	3,58	5,49	71,53	3,39	0,19	24:00
23-juin	0,01	1,92	2,5	4,51	54,66	3,15	0,14	9,27	17,99	9,97	55641,1	18,69	1019,8	0,01	2,53	3,36	6,07	73,07	4,21	0,19	24:00
24-juin	0	2,36	1,79	3,66	54,1	2,58	0,14	8,9	17,26	10,5	54017,8	18,88	1020,19	0	3,05	2,32	4,75	70,09	3,34	0,19	24:00
25-juin	0,01	2,61	1,4	3,61	52,15	2,55	0,14	8,94	17,53	10,47	54518,8	18,98	1022,47	0,01	3,4	1,83	4,73	68,24	3,34	0,19	24:00
26-juin	0,01	1,91	2,06	3,87	47,56	4,5	0,14	9,28	18,3	9,91	53684,7	17,97	1031,59	0,01	2,44	2,65	5,03	61,47	5,66	0,18	24:00
27-juin	0,01	1,71	2,42	4,26	53,34	3,71	0,14	9,3	18,4	9,88	55585,7	18,68	1019,88	0,01	2,27	3,22	5,68	71,11	8,11	0,18	23:55
28-juin	0,01	1,23	2,68	3,98	51,62	3,11	0,14	9,07	17,23	10,17	55089,4	18,71	1020,53	0,02	1,62	3,55	5,28	68,14	4,11	0,18	24:00
29-juin	0,01	1,6	2,83	3,74	52,04	2,86	0,13	9,18	17,32	10,05	55325,4	18,55	1025,23	0,01	2,11	3,76	4,98	68,99	3,79	0,18	24:00
30-juin	0,02	3,37	2,72	3,41	54,15	2,98	0,14	8,87	16,83	10,52	54559,4	19,07	1016,29	0,03	4,4	3,56	4,47	70,95	3,9	0,18	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,16	1,84	2,56	2,25	49,51	2,92	0,09	9,4	19,43	9,96	54096	18,36	1020,44	6,12	71,2	104,03	87,9	1907,3	121,64	3,61	710:14

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	3,5	4,0	3,5	2,5	2,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21Dépassement VLE
- DA!Défaut analyseur
- MTEMaintenance analyseur
- DVRDéfaut valeur référence
- NOPInstallation à l'arrêt
- DTITemps de fonctionnement < 66%
- >JSDépassement VLE jour
- PMJMoyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MST2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,25	30	10
02-juin	0,34	30	10
03-juin	0,29	30	10
04-juin	0,28	30	10
05-juin	0,39	30	10
06-juin	0,34	30	10
07-juin	0,31	30	10
08-juin	0,27	30	10
09-juin	0,3	30	10
10-juin	0,31	30	10
11-juin	0,32	30	10
12-juin	0,3	30	10
13-juin	0,31	30	10
14-juin	0,3	30	10
15-juin	0,34	30	10
16-juin	0,13	30	10
17-juin	0,	30	10
18-juin	0,01	30	10
19-juin	0,01	30	10
20-juin	0,01	30	10
21-juin	0,01	30	10
22-juin	0,01	30	10
23-juin	0,01	30	10
24-juin	0,	30	10
25-juin	0,01	30	10
26-juin	0,01	30	10
27-juin	0,01	30	10
28-juin	0,01	30	10
29-juin	0,01	30	10
30-juin	0,02	30	10

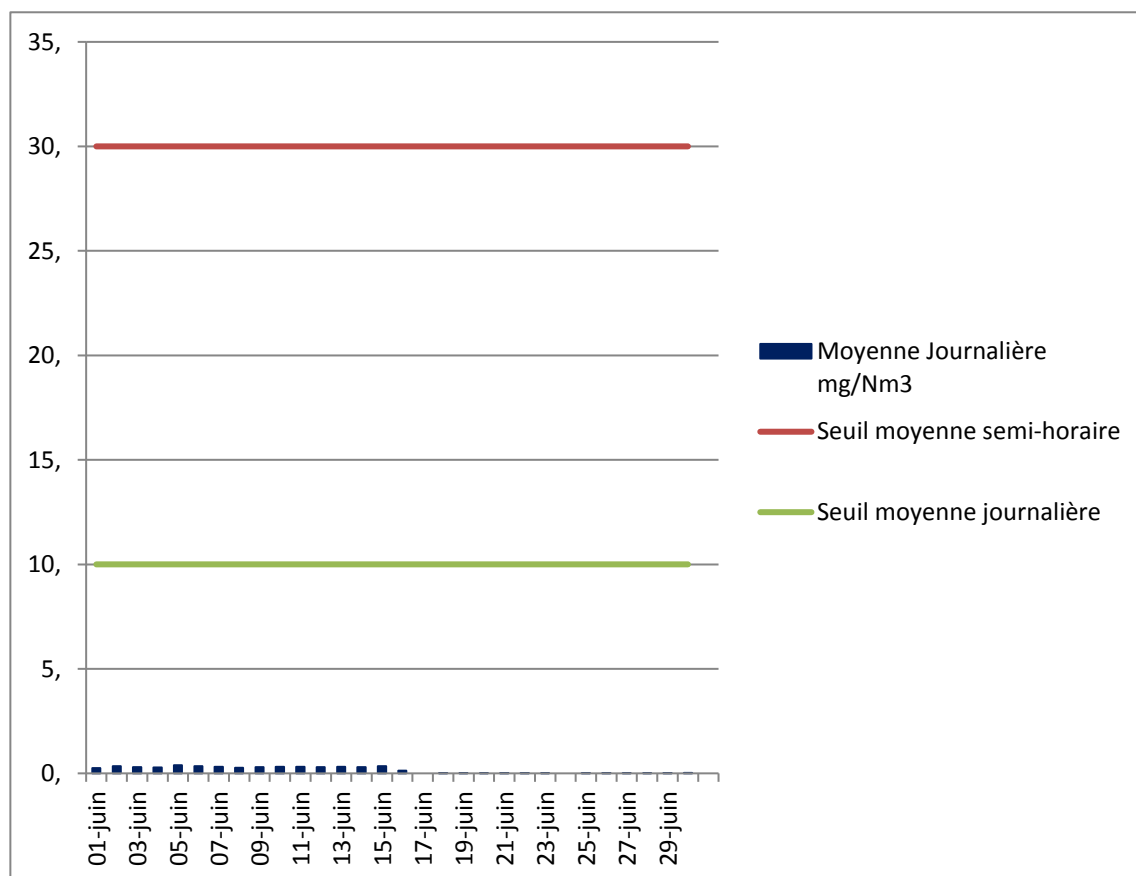


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,47	20	10
02-juin	0,51	20	10
03-juin	0,1	20	10
04-juin	0,46	20	10
05-juin	1,06	20	10
06-juin	1,36	20	10
07-juin	0,68	20	10
08-juin	0,13	20	10
09-juin	1,49	20	10
10-juin	2,	20	10
11-juin	1,73	20	10
12-juin	2,84	20	10
13-juin	3,01	20	10
14-juin	2,95	20	10
15-juin	2,83	20	10
16-juin	3,43	20	10
17-juin	2,96	20	10
18-juin	2,9	20	10
19-juin	2,45	20	10
20-juin	1,67	20	10
21-juin	1,64	20	10
22-juin	1,92	20	10
23-juin	1,92	20	10
24-juin	2,36	20	10
25-juin	2,61	20	10
26-juin	1,91	20	10
27-juin	1,71	20	10
28-juin	1,23	20	10
29-juin	1,6	20	10
30-juin	3,37	20	10

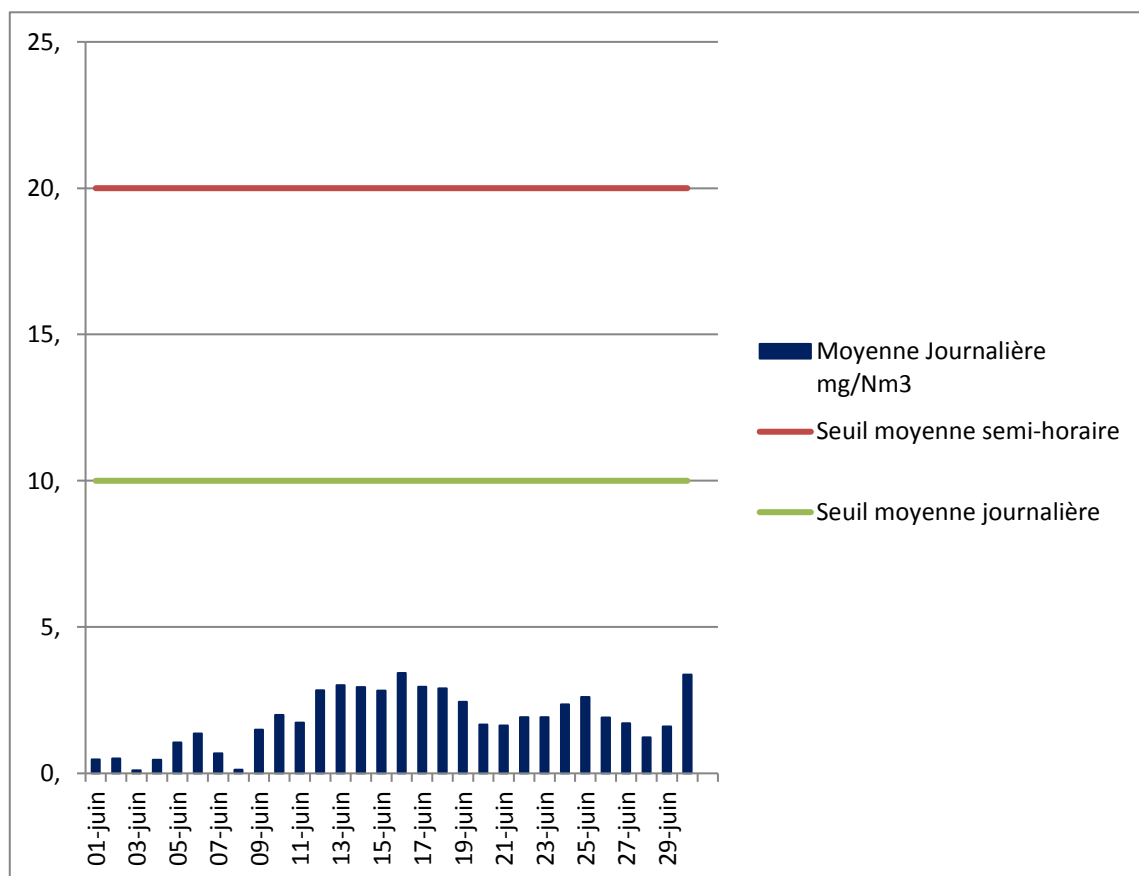


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	2,83	60	10
02-juin	2,31	60	10
03-juin	2,99	60	10
04-juin	2,68	60	10
05-juin	2,3	60	10
06-juin	2,29	60	10
07-juin	3,41	60	10
08-juin	2,68	60	10
09-juin	2,5	60	10
10-juin	4,28	60	10
11-juin	4,26	60	10
12-juin	3,03	60	10
13-juin	2,6	60	10
14-juin	2,5	60	10
15-juin	2,57	60	10
16-juin	2,16	60	10
17-juin	2,23	60	10
18-juin	1,58	60	10
19-juin	1,75	60	10
20-juin	2,23	60	10
21-juin	2,62	60	10
22-juin	2,74	60	10
23-juin	2,5	60	10
24-juin	1,79	60	10
25-juin	1,4	60	10
26-juin	2,06	60	10
27-juin	2,42	60	10
28-juin	2,68	60	10
29-juin	2,83	60	10
30-juin	2,72	60	10

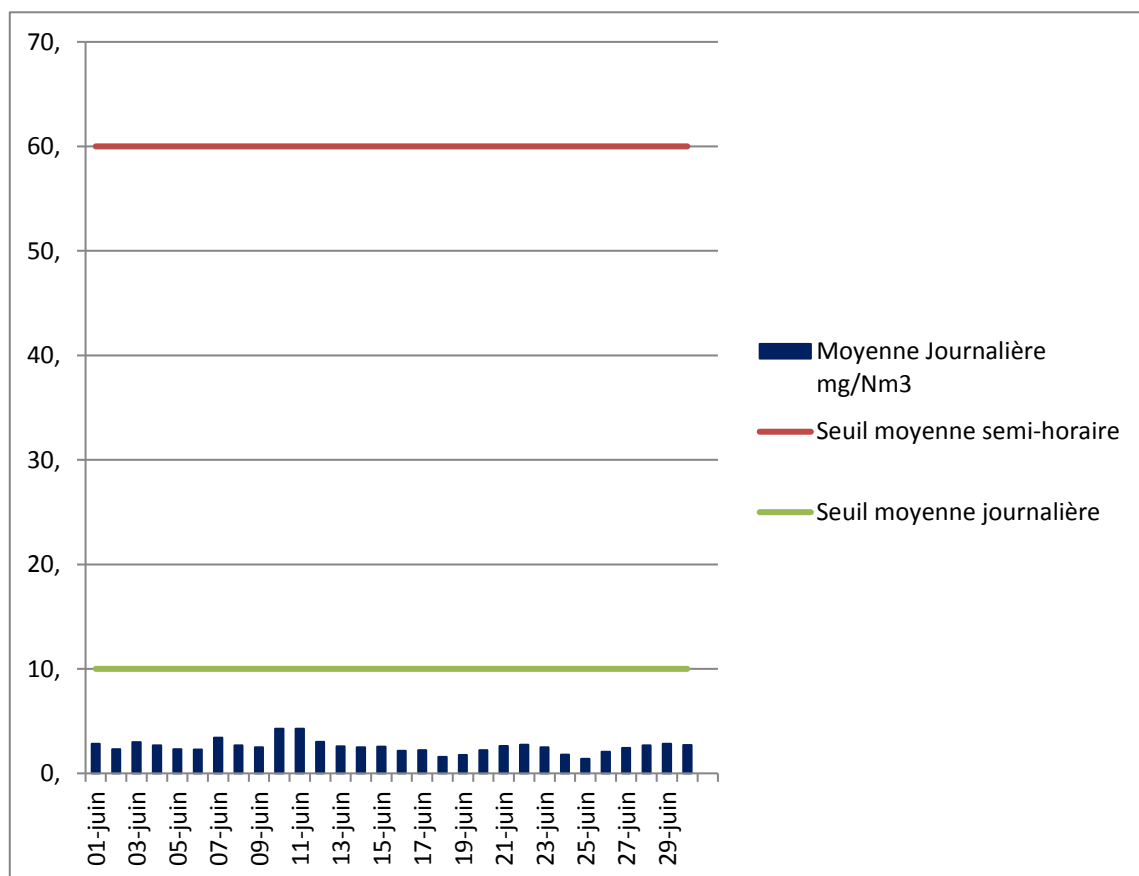


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	2,	200	50
02-juin	1,47	200	50
03-juin	1,42	200	50
04-juin	2,06	200	50
05-juin	1,13	200	50
06-juin	0,16	200	50
07-juin	0,44	200	50
08-juin	0,07	200	50
09-juin	0,01	200	50
10-juin	1,53	200	50
11-juin	0,28	200	50
12-juin	0,02	200	50
13-juin	0,06	200	50
14-juin	0,	200	50
15-juin	0,	200	50
16-juin	2,47	200	50
17-juin	3,75	200	50
18-juin	3,74	200	50
19-juin	3,69	200	50
20-juin	3,83	200	50
21-juin	4,	200	50
22-juin	4,2	200	50
23-juin	4,51	200	50
24-juin	3,66	200	50
25-juin	3,61	200	50
26-juin	3,87	200	50
27-juin	4,26	200	50
28-juin	3,98	200	50
29-juin	3,74	200	50
30-juin	3,41	200	50

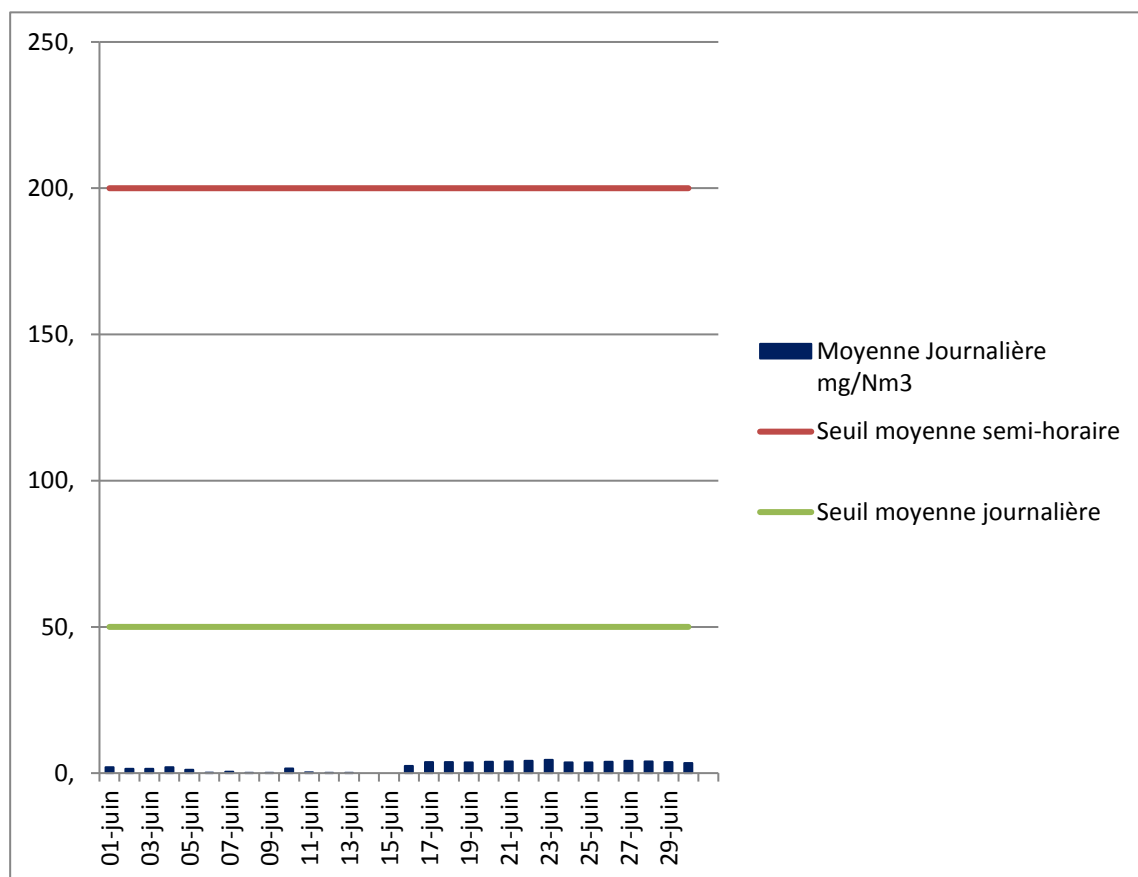

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	46,52	200	80
02-juin	47,01	200	80
03-juin	45,69	200	80
04-juin	46,95	200	80
05-juin	42,18	200	80
06-juin	45,04	200	80
07-juin	47,63	200	80
08-juin	47,45	200	80
09-juin	47,07	200	80
10-juin	49,92	200	80
11-juin	47,86	200	80
12-juin	47,8	200	80
13-juin	46,18	200	80
14-juin	46,03	200	80
15-juin	46,24	200	80
16-juin	50,82	200	80
17-juin	53,54	200	80
18-juin	51,06	200	80
19-juin	49,72	200	80
20-juin	52,08	200	80
21-juin	54,04	200	80
22-juin	54,84	200	80
23-juin	54,66	200	80
24-juin	54,1	200	80
25-juin	52,15	200	80
26-juin	47,56	200	80
27-juin	53,34	200	80
28-juin	51,62	200	80
29-juin	52,04	200	80
30-juin	54,15	200	80

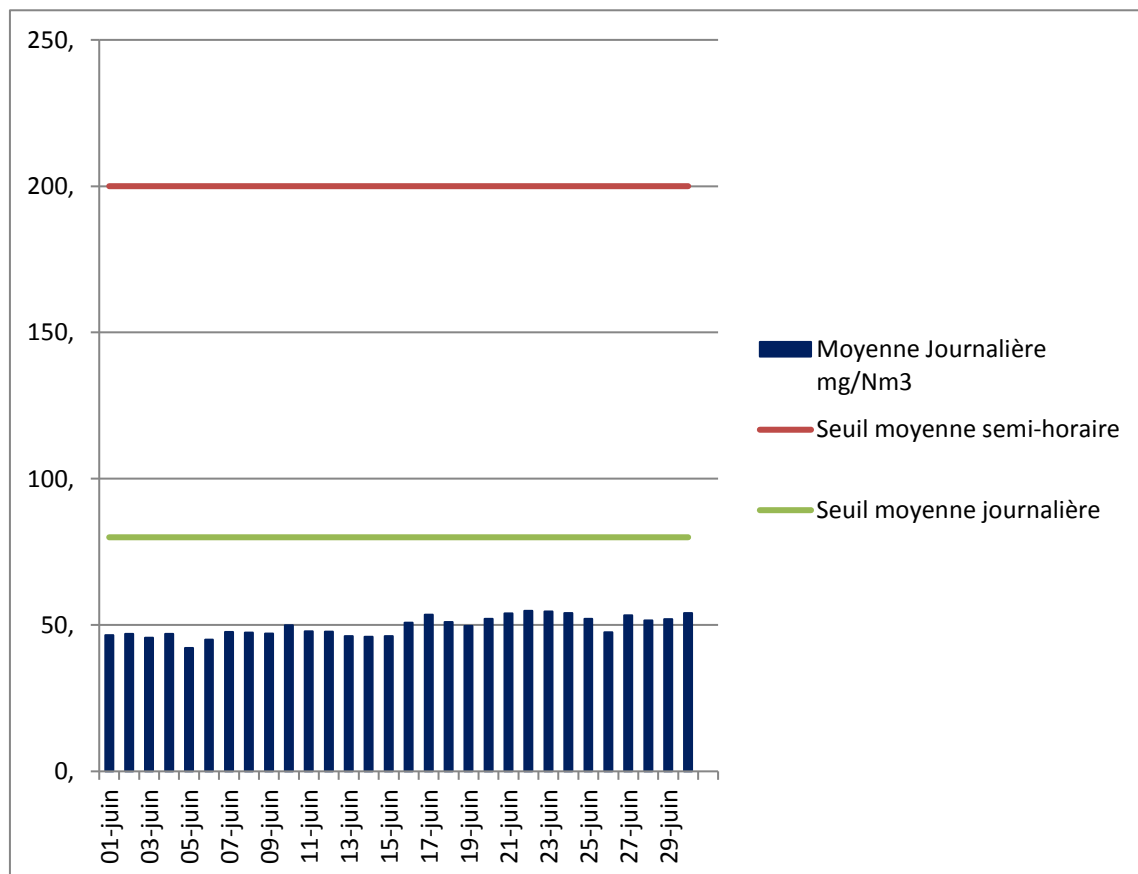

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	2,58	150	50
02-juin	3,67	150	50
03-juin	3,81	150	50
04-juin	4,31	150	50
05-juin	3,11	150	50
06-juin	5,84	150	50
07-juin	2,83	150	50
08-juin	2,28	150	50
09-juin	1,88	150	50
10-juin	1,74	150	50
11-juin	1,27	150	50
12-juin	1,39	150	50
13-juin	2,08	150	50
14-juin	1,73	150	50
15-juin	1,45	150	50
16-juin	2,26	150	50
17-juin	2,68	150	50
18-juin	3,08	150	50
19-juin	3,66	150	50
20-juin	4,91	150	50
21-juin	2,95	150	50
22-juin	2,6	150	50
23-juin	3,15	150	50
24-juin	2,58	150	50
25-juin	2,55	150	50
26-juin	4,5	150	50
27-juin	3,71	150	50
28-juin	3,11	150	50
29-juin	2,86	150	50
30-juin	2,98	150	50

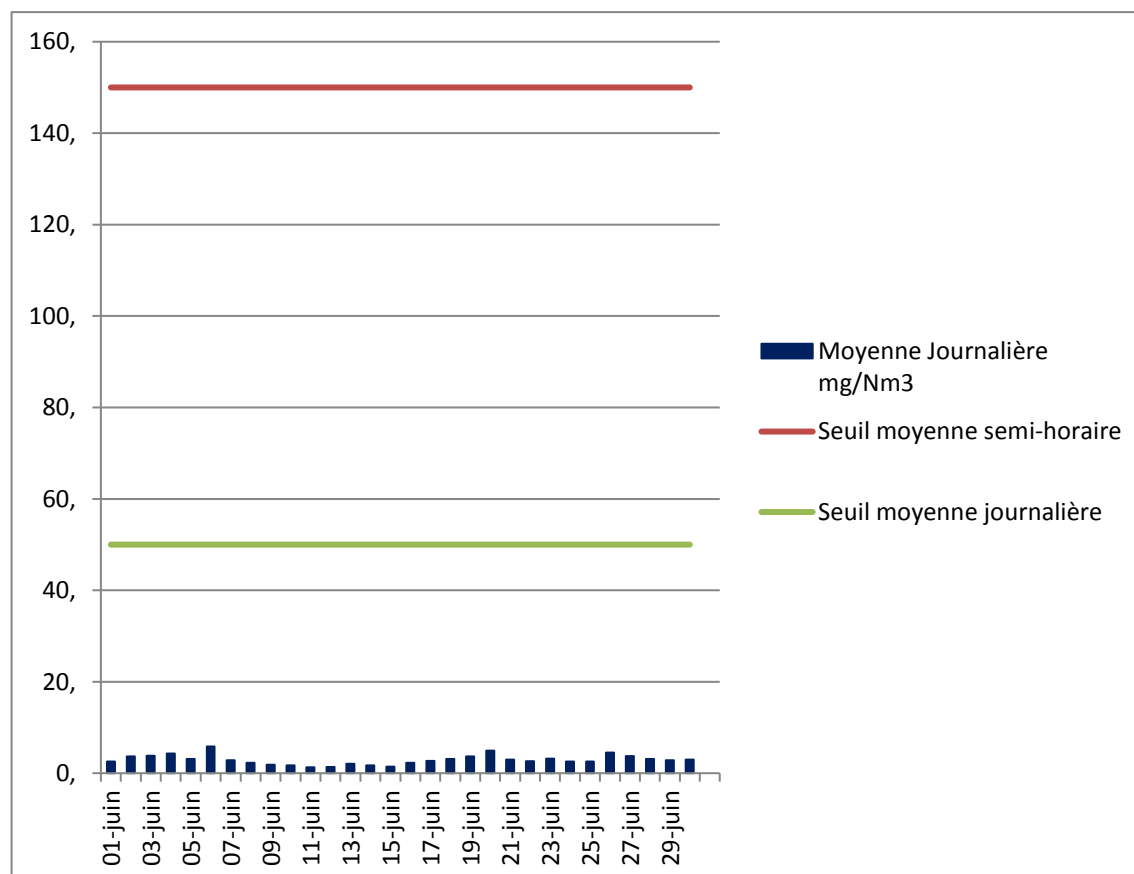

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juin	0,02		30
02-juin	0,09		30
03-juin	0,05		30
04-juin	0,03		30
05-juin	0,07		30
06-juin	0,06		30
07-juin	0,05		30
08-juin	0,04		30
09-juin	0,04		30
10-juin	0,04		30
11-juin	0,03		30
12-juin	0,05		30
13-juin	0,05		30
14-juin	0,04		30
15-juin	0,04		30
16-juin	0,12		30
17-juin	0,14		30
18-juin	0,15		30
19-juin	0,14		30
20-juin	0,13		30
21-juin	0,14		30
22-juin	0,14		30
23-juin	0,14		30
24-juin	0,14		30
25-juin	0,14		30
26-juin	0,14		30
27-juin	0,14		30
28-juin	0,14		30
29-juin	0,13		30
30-juin	0,14		30

