



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Février 2019

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm ³	Année 2018	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	24 déc. - 21 Jan.	0,00055	0,00048
	21 Jan. - 18 Fév.	0,0003	0,0006

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS) sur 12 mois glissants

LIGNE 1	98,0%
LIGNE 2	92,1%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0h00	0h00
Indisponibilité	0h10	0h00

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0h00	0h00
Indisponibilité	0h00	0h00

ALCEA NANTES
Rapport Mensuel Ligne 1

Rapport Mensuel																							févr-19
	Teneur a 11%de O2 sur sec						Référence						Flux Journalier										
	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	Débit	T2S	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Marche four	Temps arret urgence	Temps MBruleur	
	Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	m/s	%	%	%	Nm3/h	degreC	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss	
	VLE Jour	10	10	10	50	80	30							14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2			
VLE 1/2h	30	20	60	200	200																		
Seuil Max	150	20																					
	01/02/2019	0.12	0.00	3.42	2.68	48.61	0.15	29.01	10.21	18.63	9.30	53338.1	1053.4	0.16	0.00	4.40	3.46	62.56	4.47	0.19	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	02/02/2019	0.08	0.00	4.08	3.47	53.27	0.14	28.67	10.29	18.84	9.30	52706.0	1051.0	0.10	0.00	5.22	4.43	67.43	3.67	0.18	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	03/02/2019	0.16	0.01	4.42	3.96	53.99	0.12	28.74	10.42	19.45	9.29	52526.0	1053.2	0.20	0.02	5.60	5.01	68.14	2.95	0.15	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	04/02/2019	0.15	0.04	2.91	3.18	49.61	0.14	28.99	10.05	18.80	9.57	52089.3	1039.1	0.18	0.05	3.64	3.99	62.21	4.49	0.17	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	05/02/2019	0.12	0.07	3.33	3.75	53.63	0.12	29.15	10.15	19.63	9.47	52232.9	1037.2	0.15	0.08	4.19	4.73	67.57	3.77	0.15	24:00:00	00:00:00	00:01:50
	06/02/2019	0.14	0.06	3.76	4.24	50.26	0.12	29.06	10.22	19.53	9.39	52418.7	1040.5	0.18	0.08	4.74	5.35	63.52	3.62	0.15	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	07/02/2019	0.13	0.06	3.63	3.95	47.15	0.08	28.61	10.29	19.33	9.31	52115.3	1042.9	0.16	0.08	4.55	4.97	59.25	4.60	0.11	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	08/02/2019	0.15	0.07	3.18	3.79	42.39	0.11	28.07	10.52	19.51	9.10	51951.8	1060.6	0.18	0.09	3.97	4.75	53.07	3.54	0.14	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	09/02/2019	0.15	0.05	3.59	3.98	46.60	0.15	28.53	10.53	19.99	9.10	52476.0	1060.5	0.18	0.06	4.52	5.04	59.05	4.87	0.19	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	10/02/2019	0.14	0.18	2.31	3.73	45.74	0.13	28.53	10.38	19.69	9.27	51954.1	1051.7	0.17	0.23	2.92	4.72	57.39	8.11	0.16	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	11/02/2019	0.17	0.10	2.15	3.54	41.13	0.19	29.01	10.09	19.38	9.54	51828.9	1037.2	0.21	0.12	2.68	4.44	51.67	6.69	0.23	23:55:50	00:00:00	00:06:20
	12/02/2019	0.11	0.03	3.11	3.68	45.18	0.14	28.67	9.98	18.97	9.65	50985.7	1033.8	0.14	0.03	3.84	4.56	55.67	6.63	0.17	24:00:00	00:00:00	00:20:30
	13/02/2019	0.14	0.02	3.99	3.90	41.86	0.15	28.56	10.17	19.20	9.46	51526.5	1043.6	0.17	0.02	4.93	4.84	52.02	4.26	0.18	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	14/02/2019	0.15	0.04	3.33	3.45	49.28	0.14	29.46	9.65	18.49	9.92	51225.0	1023.3	0.18	0.04	4.11	4.30	61.17	13.24	0.17	24:00:00	00:00:00	01:34:30
	15/02/2019	0.15	0.02	3.60	3.55	47.52	0.28	28.85	10.05	18.93	9.57	51660.7	1037.2	0.18	0.02	4.46	4.42	59.22	4.36	0.34	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	16/02/2019	0.15	0.08	3.66	3.92	44.96	0.15	28.96	10.11	19.29	9.51	51879.4	1034.4	0.19	0.12	4.56	4.93	56.34	6.66	0.19	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	17/02/2019	0.15	0.01	3.14	3.93	49.84	0.16	28.69	10.40	19.70	9.27	52197.4	1045.2	0.19	0.01	3.95	4.97	62.85	2.92	0.20	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	18/02/2019	0.13	0.08	3.42	4.06	42.69	0.20	28.56	10.27	19.26	9.40	51706.0	1045.3	0.17	0.10	4.27	5.06	53.46	7.24	0.24	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	19/02/2019	0.15	0.01	3.82	4.07	52.99	0.14	28.90	10.60	19.93	9.12	53134.4	1072.2	0.19	0.01	4.86	5.19	67.69	4.30	0.18	24:00:00	00:00:00	00:00:30
	20/02/2019	0.15	0.00	3.28	3.73	48.72	0.11	28.57	10.58	20.24	9.10	52425.5	1067.1	0.19	0.00	4.15	4.72	61.58	3.99	0.13	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	21/02/2019	0.15	0.09	3.45	4.01	44.28	0.16	28.30	10.37	19.42	9.25	51817.8	1066.9	0.19	0.12	4.32	5.01	55.22	7.34	0.20	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	22/02/2019	0.15	0.22	4.16	3.93	47.33	0.18	28.22	10.37	19.22	9.26	51656.1	1067.4	0.18	0.27	5.18	4.90	58.77	9.40	0.22	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	23/02/2019	0.13	0.18	3.98	4.28	49.36	0.15	27.72	10.46	19.42	9.19	51059.3	1061.1	0.16	0.22	4.88	5.26	60.64	8.45	0.18	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	24/02/2019	0.16	0.13	3.44	4.15	50.09	0.16	28.10	10.42	19.58	9.27	51222.4	1052.2	0.20	0.16	4.23	5.12	61.70	4.83	0.19	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	25/02/2019	0.13	0.14	3.05	3.61	42.28	0.17	27.86	10.30	18.89	9.35	50946.9	1054.3	0.16	0.17	3.73	4.43	51.83	7.85	0.20	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	26/02/2019	0.18	0.30	3.97	3.97	46.69	0.19	27.80	10.36	18.92	9.25	51220.9	1057.0	0.22	0.36	4.85	4.86	57.23	12.51	0.23	23:50:50	00:00:00	00:10:50
	27/02/2019	0.14	0.22	3.85	3.34	39.98	0.35	27.78	9.62	17.66	10.01	48534.2	1004.0	0.15	0.22	4.03	3.52	42.53	11.42	0.36	22:20:20	00:00:00	01:21:30
	28/02/2019	0.15	0.15	4.08	3.98	28.87	0.26	26.75	10.22	18.24	9.40	49167.1	1046.6	0.18	0.18	4.83	4.72	34.61	7.22	0.30	24:00:00	00:00:00	00:00:00
Max.	0.18	0.30	4.42	4.28	53.99	0.35	29.46	10.60	20.24	10.01	53338.1	1072.2	0.22	0.36	5.60	5.35	68.14	13.24	0.36				
Min.	0.08	0.00	2.15	2.68	28.87	0.08	26.75	9.62	17.66	9.10	48534.2	1004.0	0.10	0.00	2.68	3.46	34.61	2.92	0.11				
Nb. Jours Inva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dep. VLE 1/2h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00																		
Dép. Seuil Max	00:00	00:00																					
Cumul données hors gamme valide	00:00	06:30	01:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	
Indisponibilités	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	

Contrôle Réglementaire L1 - 02/2019	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:10						00:00	00:10

Contrôle Réglementaire L1 - 2019	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:10						00:00	00:10

Rapport :

Arrêt : Four à l'arrêt

Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE

Indisponible : Données non acquises ou en défaut.

ALCEA NANTES

Rapport Mensuel Ligne 1

Rapport Mensuel 10min					févr-19
Unité	CO et T2S Ligne 1				
	CO10m	T2S	Marche four	Temps Arret Urgence	
	mg/Nm3	degreC	hh:mm:ss	hh:mm:ss	
	VLE 10 Min	150			
	Seuil T2S	850			
	VLE Jour	50			
	01/02/2019	3,51	1053,4	24:00:00	00:00:00
	02/02/2019	2,90	1051,0	24:00:00	00:00:00
	03/02/2019	2,34	1053,2	24:00:00	00:00:00
	04/02/2019	3,56	1039,1	24:00:00	00:00:00
	05/02/2019	3,03	1037,2	24:00:00	00:00:00
	06/02/2019	2,88	1040,5	24:00:00	00:00:00
	07/02/2019	3,68	1042,9	24:00:00	00:00:00
	08/02/2019	2,85	1060,6	24:00:00	00:00:00
	09/02/2019	3,95	1060,5	24:00:00	00:00:00
	10/02/2019	6,32	1051,7	24:00:00	00:00:00
	11/02/2019	5,46	1037,3	23:55:50	00:00:00
	12/02/2019	5,64	1033,8	24:00:00	00:00:00
	13/02/2019	3,45	1043,6	24:00:00	00:00:00
	14/02/2019	12,82	1023,3	24:00:00	00:00:00
	15/02/2019	3,54	1037,2	24:00:00	00:00:00
	16/02/2019	5,06	1034,4	24:00:00	00:00:00
	17/02/2019	2,35	1045,2	24:00:00	00:00:00
	18/02/2019	5,84	1045,3	24:00:00	00:00:00
	19/02/2019	3,39	1072,2	24:00:00	00:00:00
	20/02/2019	3,19	1067,1	24:00:00	00:00:00
	21/02/2019	5,91	1066,9	24:00:00	00:00:00
	22/02/2019	7,52	1067,4	24:00:00	00:00:00
	23/02/2019	6,95	1061,1	24:00:00	00:00:00
	24/02/2019	3,88	1052,2	24:00:00	00:00:00
	25/02/2019	6,45	1054,3	24:00:00	00:00:00
	26/02/2019	10,30	1057,3	23:50:50	00:00:00
	27/02/2019	13,18	1005,4	22:20:20	00:00:00
	28/02/2019	6,08	1046,6	24:00:00	00:00:00
	Max	13,18	1072,2		
	Min	2,34	1005,4		
	Dép. VLE 10 Min	00:00			
	Dép. Seuil T2S		00:00		
	Dép. VLE Jour	0			
	Indisponibilités	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00
	% hors gamme valide (g)	0,00	0,0	0	0

Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons > 10h	0						0	0
Indisponibilité	00:10						00:00	00:10

Contract a 1102 sur sec - 02/2019	Poussières					CO10m		
	CT	COT CT	HCL CT	SO2 CT	NOX CT	CT	NH3 CT	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons > 10h	0	0	0	0	0	0	0	0
Indisponibilité	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	00:00	00:10

Rapport :


Arrêt : Four à l'arrêt

Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE


Indisponible : Données non acquises ou en défaut.

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01/02/2019	0,12	30	10
02/02/2019	0,08	30	10
03/02/2019	0,16	30	10
04/02/2019	0,15	30	10
05/02/2019	0,12	30	10
06/02/2019	0,14	30	10
07/02/2019	0,13	30	10
08/02/2019	0,15	30	10
09/02/2019	0,15	30	10
10/02/2019	0,14	30	10
11/02/2019	0,17	30	10
12/02/2019	0,11	30	10
13/02/2019	0,14	30	10
14/02/2019	0,15	30	10
15/02/2019	0,15	30	10
16/02/2019	0,15	30	10
17/02/2019	0,15	30	10
18/02/2019	0,13	30	10
19/02/2019	0,15	30	10
20/02/2019	0,15	30	10
21/02/2019	0,15	30	10
22/02/2019	0,15	30	10
23/02/2019	0,13	30	10
24/02/2019	0,16	30	10
25/02/2019	0,13	30	10
26/02/2019	0,18	30	10
27/02/2019	0,14	30	10
28/02/2019	0,15	30	10

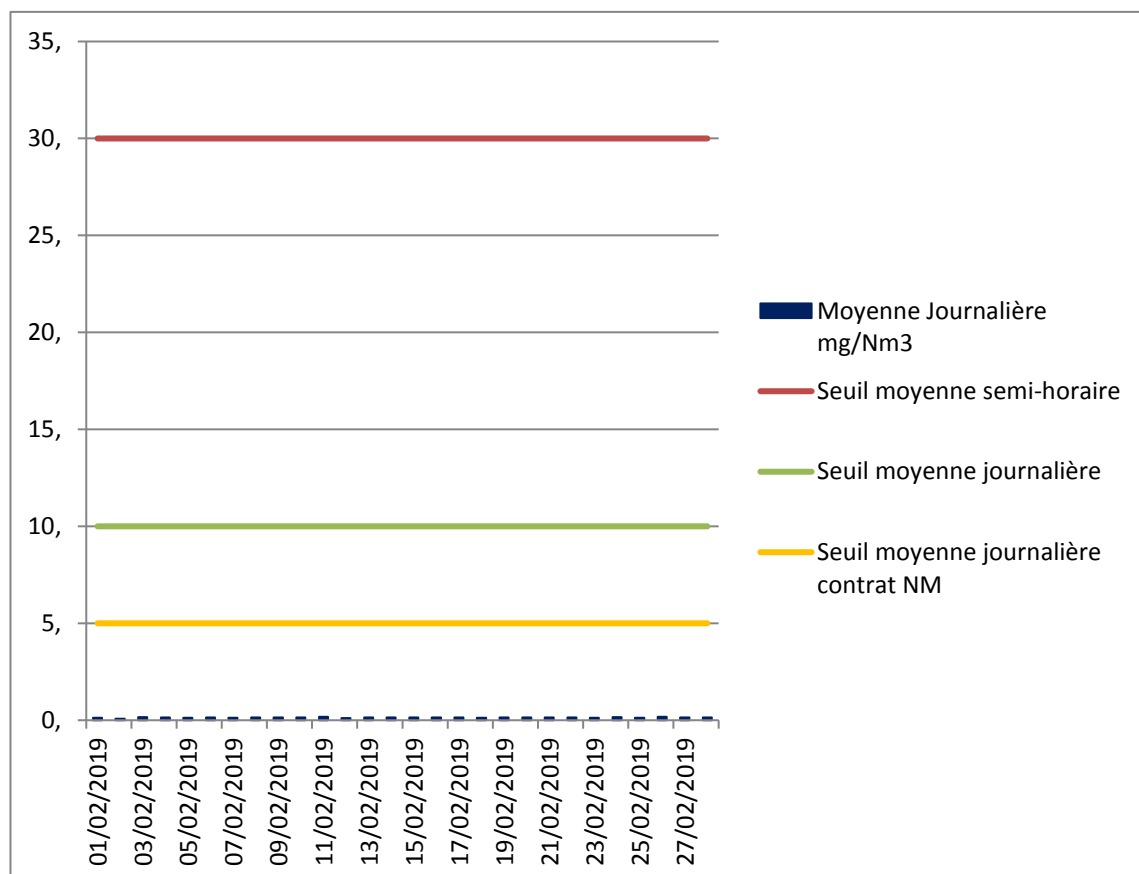


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	0,	20	10
2-févr.-19	0,	20	10
3-févr.-19	0,01	20	10
4-févr.-19	0,04	20	10
5-févr.-19	0,07	20	10
6-févr.-19	0,06	20	10
7-févr.-19	0,06	20	10
8-févr.-19	0,07	20	10
9-févr.-19	0,05	20	10
10-févr.-19	0,18	20	10
11-févr.-19	0,1	20	10
12-févr.-19	0,03	20	10
13-févr.-19	0,02	20	10
14-févr.-19	0,04	20	10
15-févr.-19	0,02	20	10
16-févr.-19	0,08	20	10
17-févr.-19	0,01	20	10
18-févr.-19	0,08	20	10
19-févr.-19	0,01	20	10
20-févr.-19	0,	20	10
21-févr.-19	0,09	20	10
22-févr.-19	0,22	20	10
23-févr.-19	0,18	20	10
24-févr.-19	0,13	20	10
25-févr.-19	0,14	20	10
26-févr.-19	0,3	20	10
27-févr.-19	0,22	20	10
28-févr.-19	0,15	20	10

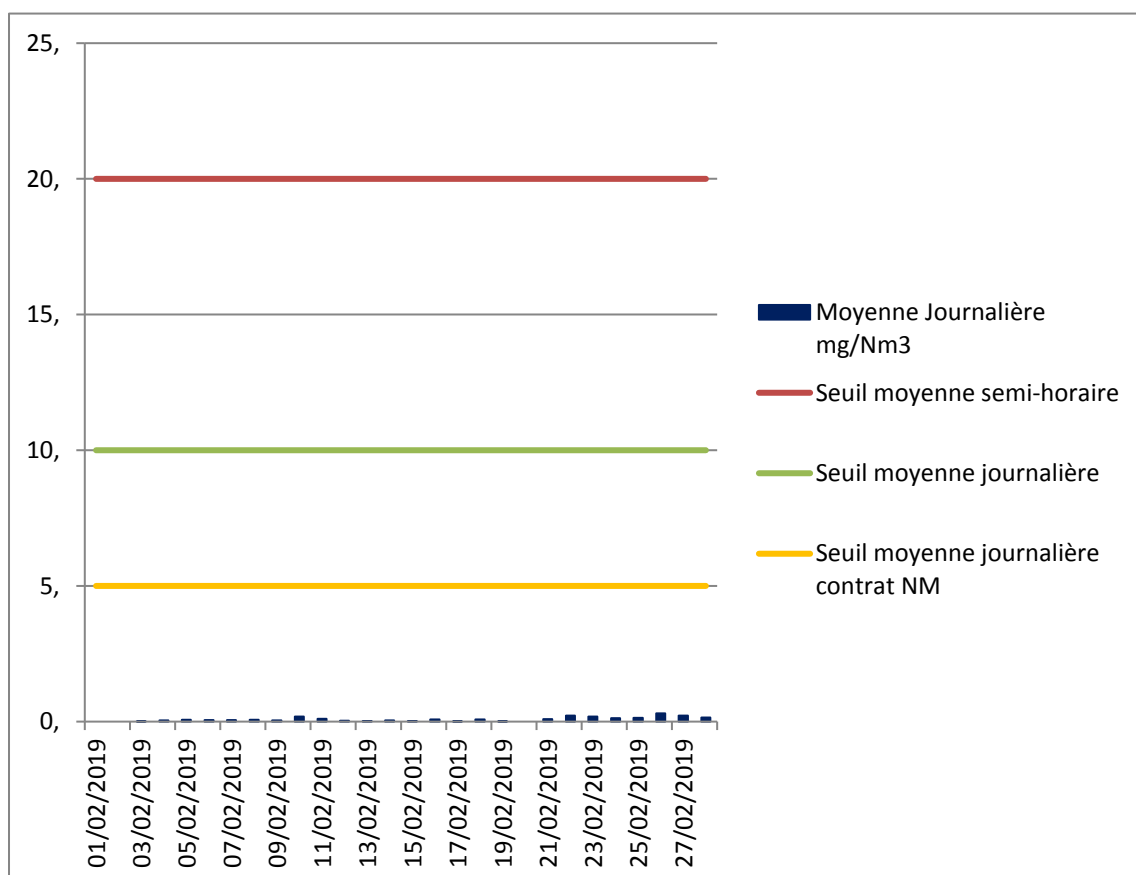


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	3,42	60	10
2-févr.-19	4,08	60	10
3-févr.-19	4,42	60	10
4-févr.-19	2,91	60	10
5-févr.-19	3,33	60	10
6-févr.-19	3,76	60	10
7-févr.-19	3,63	60	10
8-févr.-19	3,18	60	10
9-févr.-19	3,59	60	10
10-févr.-19	2,31	60	10
11-févr.-19	2,15	60	10
12-févr.-19	3,11	60	10
13-févr.-19	3,99	60	10
14-févr.-19	3,33	60	10
15-févr.-19	3,6	60	10
16-févr.-19	3,66	60	10
17-févr.-19	3,14	60	10
18-févr.-19	3,42	60	10
19-févr.-19	3,82	60	10
20-févr.-19	3,28	60	10
21-févr.-19	3,45	60	10
22-févr.-19	4,16	60	10
23-févr.-19	3,98	60	10
24-févr.-19	3,44	60	10
25-févr.-19	3,05	60	10
26-févr.-19	3,97	60	10
27-févr.-19	3,85	60	10
28-févr.-19	4,08	60	10

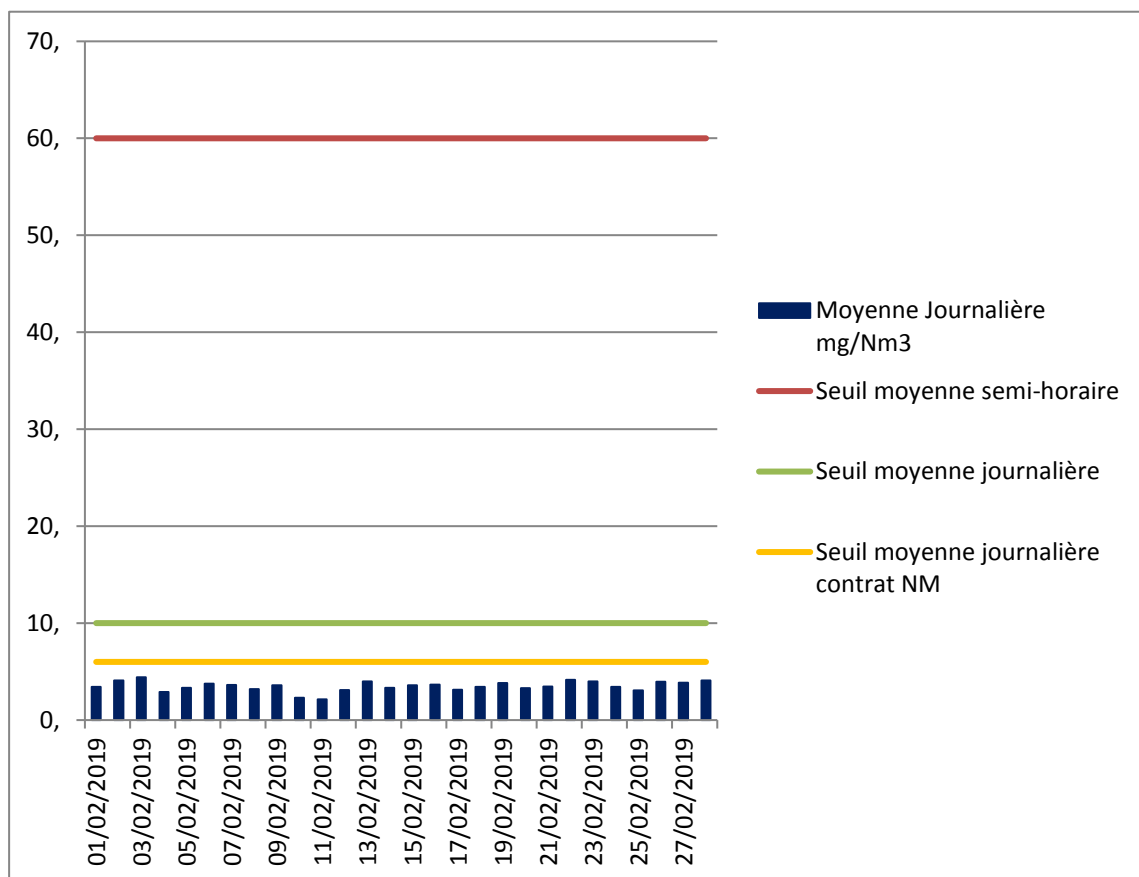


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	2,68	200	50
2-févr.-19	3,47	200	50
3-févr.-19	3,96	200	50
4-févr.-19	3,18	200	50
5-févr.-19	3,75	200	50
6-févr.-19	4,24	200	50
7-févr.-19	3,95	200	50
8-févr.-19	3,79	200	50
9-févr.-19	3,98	200	50
10-févr.-19	3,73	200	50
11-févr.-19	3,54	200	50
12-févr.-19	3,68	200	50
13-févr.-19	3,9	200	50
14-févr.-19	3,45	200	50
15-févr.-19	3,55	200	50
16-févr.-19	3,92	200	50
17-févr.-19	3,93	200	50
18-févr.-19	4,06	200	50
19-févr.-19	4,07	200	50
20-févr.-19	3,73	200	50
21-févr.-19	4,01	200	50
22-févr.-19	3,93	200	50
23-févr.-19	4,28	200	50
24-févr.-19	4,15	200	50
25-févr.-19	3,61	200	50
26-févr.-19	3,97	200	50
27-févr.-19	3,34	200	50
28-févr.-19	3,98	200	50

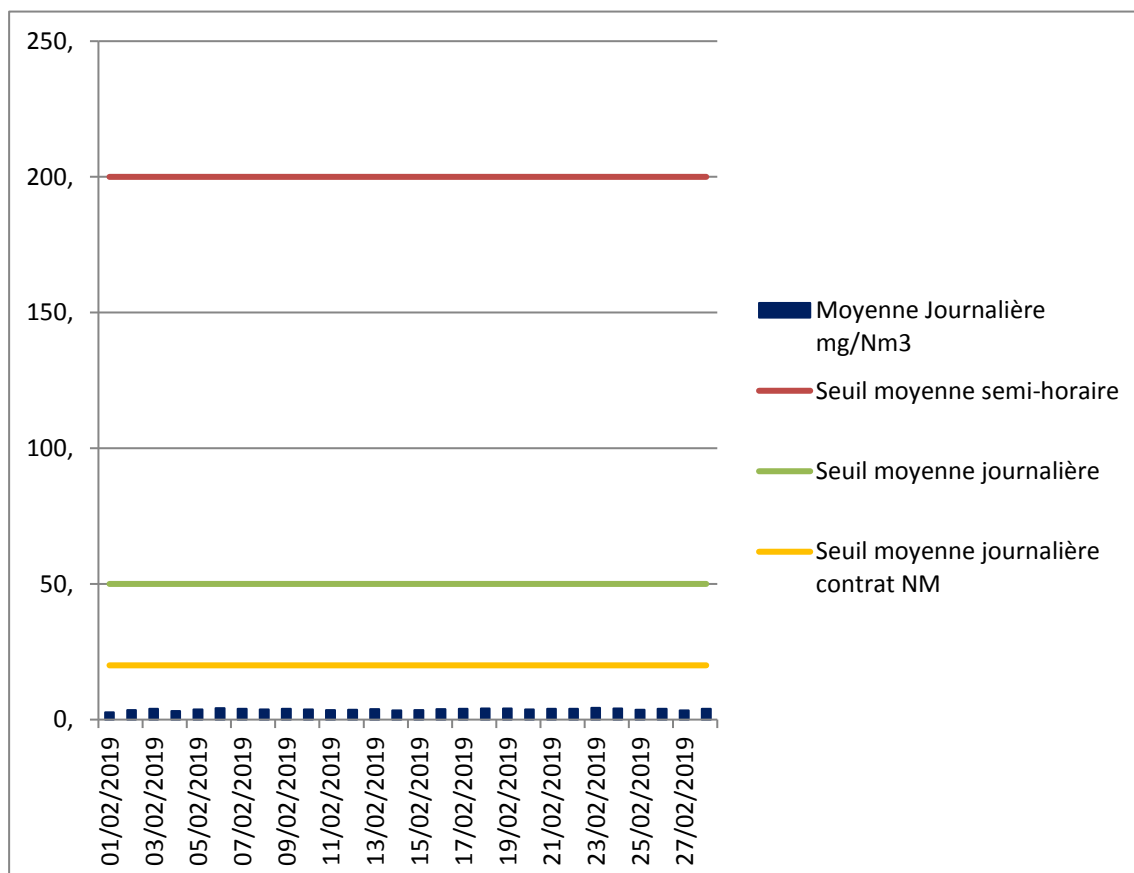


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	48,61	200	80
2-févr.-19	53,27	200	80
3-févr.-19	53,99	200	80
4-févr.-19	49,61	200	80
5-févr.-19	53,63	200	80
6-févr.-19	50,26	200	80
7-févr.-19	47,15	200	80
8-févr.-19	42,39	200	80
9-févr.-19	46,6	200	80
10-févr.-19	45,74	200	80
11-févr.-19	41,13	200	80
12-févr.-19	45,18	200	80
13-févr.-19	41,86	200	80
14-févr.-19	49,28	200	80
15-févr.-19	47,52	200	80
16-févr.-19	44,96	200	80
17-févr.-19	49,84	200	80
18-févr.-19	42,69	200	80
19-févr.-19	52,99	200	80
20-févr.-19	48,72	200	80
21-févr.-19	44,28	200	80
22-févr.-19	47,33	200	80
23-févr.-19	49,36	200	80
24-févr.-19	50,09	200	80
25-févr.-19	42,28	200	80
26-févr.-19	46,69	200	80
27-févr.-19	39,98	200	80
28-févr.-19	28,87	200	80

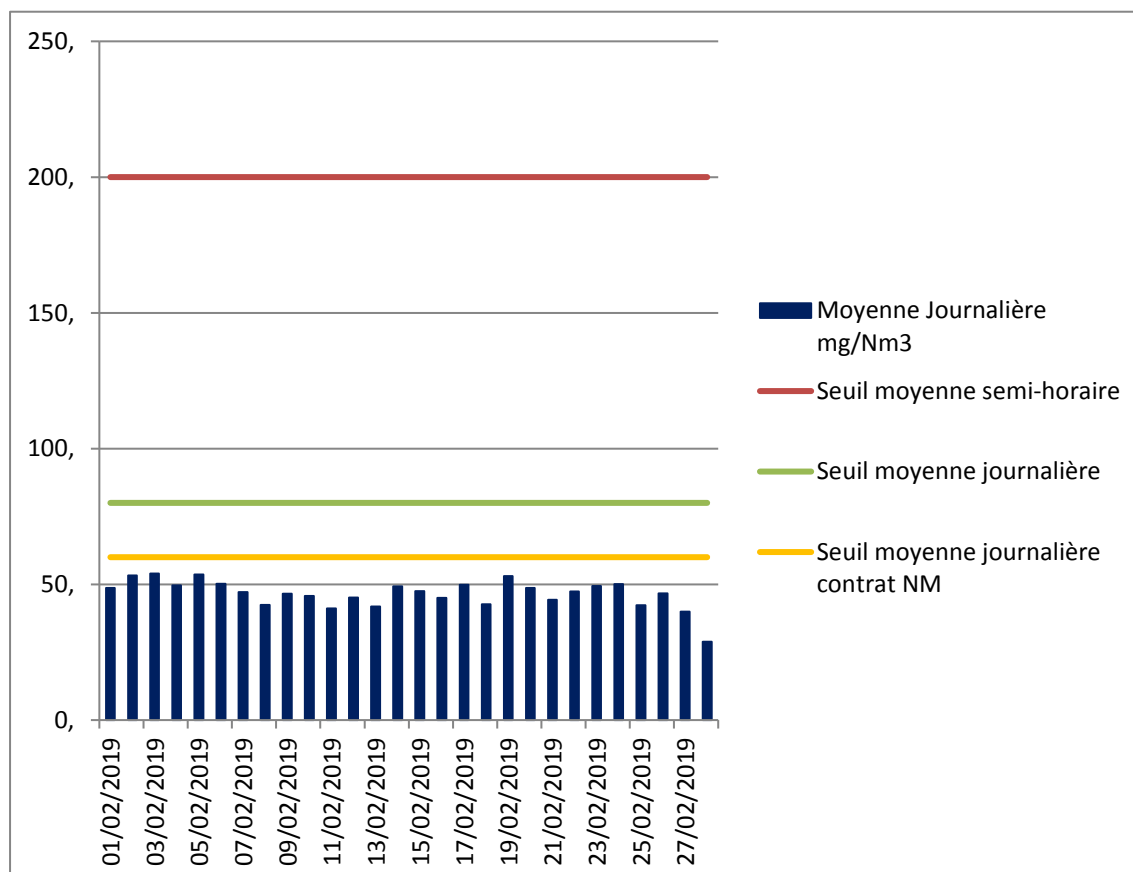

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	0,15		30
2-févr.-19	0,14		30
3-févr.-19	0,12		30
4-févr.-19	0,14		30
5-févr.-19	0,12		30
6-févr.-19	0,12		30
7-févr.-19	0,08		30
8-févr.-19	0,11		30
9-févr.-19	0,15		30
10-févr.-19	0,13		30
11-févr.-19	0,19		30
12-févr.-19	0,14		30
13-févr.-19	0,15		30
14-févr.-19	0,14		30
15-févr.-19	0,28		30
16-févr.-19	0,15		30
17-févr.-19	0,16		30
18-févr.-19	0,2		30
19-févr.-19	0,14		30
20-févr.-19	0,11		30
21-févr.-19	0,16		30
22-févr.-19	0,18		30
23-févr.-19	0,15		30
24-févr.-19	0,16		30
25-févr.-19	0,17		30
26-févr.-19	0,19		30
27-févr.-19	0,35		30
28-févr.-19	0,26		30

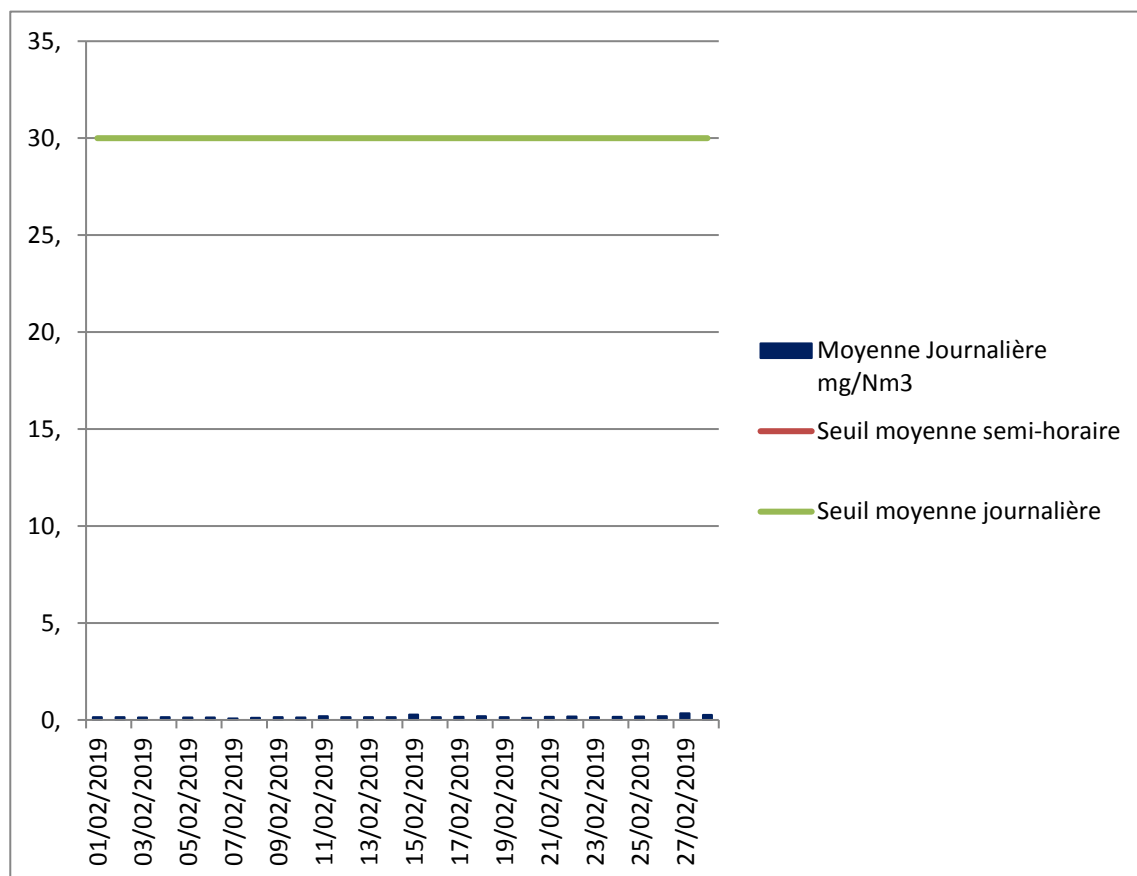

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	3,51	150	50
2-févr.-19	2,9	150	50
3-févr.-19	2,34	150	50
4-févr.-19	3,56	150	50
5-févr.-19	3,03	150	50
6-févr.-19	2,88	150	50
7-févr.-19	3,68	150	50
8-févr.-19	2,85	150	50
9-févr.-19	3,95	150	50
10-févr.-19	6,32	150	50
11-févr.-19	5,46	150	50
12-févr.-19	5,64	150	50
13-févr.-19	3,45	150	50
14-févr.-19	12,82	150	50
15-févr.-19	3,54	150	50
16-févr.-19	5,06	150	50
17-févr.-19	2,35	150	50
18-févr.-19	5,84	150	50
19-févr.-19	3,39	150	50
20-févr.-19	3,19	150	50
21-févr.-19	5,91	150	50
22-févr.-19	7,52	150	50
23-févr.-19	6,95	150	50
24-févr.-19	3,88	150	50
25-févr.-19	6,45	150	50
26-févr.-19	10,3	150	50
27-févr.-19	13,18	150	50
28-févr.-19	6,08	150	50

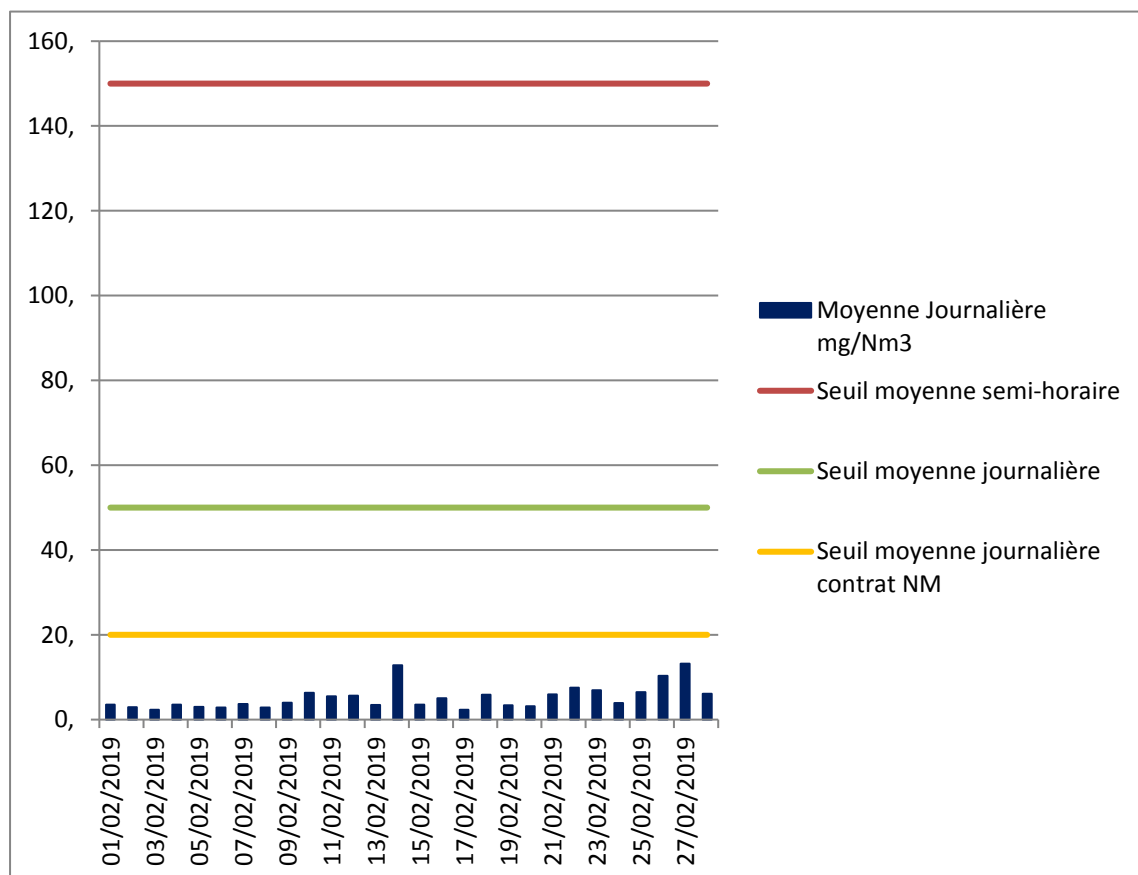

ALCEA NANTES
Rapport Mensuel Ligne 2

Rapport Mensuel																						févr-19
Unité	Teneur a 11%de O2 sur sec						Référence						Flux Journalier									
	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Marche four	Temps Arret Urgence	Temps MBruteur
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE Jour	10	10	10	50	80	30							14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2			
VLE 1/2h	30	20	60	200	200																	
Seuil Max	150	20																				
01/02/2019	0,32	0,55	3,38	0,81	54,83	0,10	29,39	9,18	17,45	9,99	1067,8	51994,9	0,40	0,68	4,27	1,05	69,11	12,57	0,13	24:00:00	00:00:00	00:03:50
02/02/2019	0,32	0,58	3,38	1,00	53,26	0,09	29,75	9,55	18,25	9,56	1087,9	54229,5	0,41	0,76	4,41	1,32	69,54	8,36	0,12	24:00:00	00:00:00	00:00:00
03/02/2019	0,33	0,63	3,68	1,62	55,03	0,09	29,53	9,65	18,87	9,51	1074,5	53640,1	0,11	0,20	1,19	0,53	17,76	1,69	0,03	06:09:00	00:00:00	02:33:20
04/02/2019	0,67	3,94	0,35	3,19	44,00	0,09	25,08	10,04	15,70	8,93	1101,5	51052,3	0,07	0,42	0,04	0,34	4,59	6,32	0,01	02:06:40	00:00:00	06:38:30
05/02/2019	0,39	0,82	3,27	1,30	51,89	0,15	27,59	9,33	16,12	10,02	1057,8	49614,5	0,46	0,98	3,89	1,57	61,98	13,92	0,17	24:00:00	00:00:00	00:12:10
06/02/2019	0,33	0,71	3,78	1,63	54,92	0,11	28,41	9,37	17,01	9,91	1061,9	50921,7	0,41	0,87	4,64	2,02	67,34	8,83	0,13	24:00:00	00:00:00	00:00:00
07/02/2019	0,35	0,72	3,81	1,48	55,53	0,09	28,32	9,16	16,81	10,13	1056,5	49918,1	0,42	0,85	4,61	1,82	66,72	9,71	0,11	24:00:00	00:00:00	00:00:00
08/02/2019	0,34	0,69	3,60	1,18	55,66	0,14	28,98	9,45	17,43	9,80	1081,8	52116,8	0,43	0,86	4,51	1,49	69,78	7,71	0,18	24:00:00	00:00:00	00:00:00
09/02/2019	0,34	0,66	3,55	1,38	56,13	0,14	28,92	9,61	18,21	9,59	1083,5	52510,3	0,43	0,83	4,49	1,76	70,93	7,38	0,18	24:00:00	00:00:00	00:00:00
10/02/2019	0,34	0,65	2,58	0,83	56,75	0,11	29,19	9,54	17,99	9,74	1076,1	52424,6	0,42	0,82	3,26	1,06	71,56	5,93	0,14	24:00:00	00:00:00	00:00:00
11/02/2019	0,35	0,65	2,95	1,05	55,18	0,10	28,93	9,42	17,88	9,80	1080,0	51800,9	0,43	0,80	3,66	1,31	68,82	8,25	0,12	23:53:30	00:00:00	00:03:20
12/02/2019	0,35	0,63	3,31	1,10	55,87	0,13	28,89	9,29	17,64	9,97	1067,7	51218,9	0,42	0,77	4,09	1,39	68,91	10,78	0,16	24:00:00	00:00:00	00:00:00
13/02/2019	0,34	0,62	4,16	1,33	54,93	0,11	28,75	9,40	17,79	9,80	1077,5	51643,4	0,42	0,76	5,17	1,66	68,08	9,08	0,13	24:00:00	00:00:00	00:00:00
14/02/2019	0,36	0,62	3,75	1,25	54,56	0,09	28,59	9,18	17,39	10,08	1061,7	50219,1	0,43	0,74	4,54	1,54	65,71	8,35	0,11	24:00:00	00:00:00	00:40:00
15/02/2019	0,35	0,58	3,54	1,26	54,77	0,11	27,79	9,57	17,71	9,64	1092,4	50695,6	0,42	0,71	4,31	1,56	66,68	7,96	0,13	24:00:00	00:00:00	00:00:00
16/02/2019	0,33	0,58	3,84	1,35	57,57	0,11	28,31	9,82	18,49	9,32	1106,2	52523,0	0,41	0,73	4,84	1,71	72,58	7,93	0,14	24:00:00	00:00:00	00:00:00
17/02/2019	0,32	0,53	2,99	1,11	49,94	0,10	28,27	9,83	18,57	9,31	1095,6	52358,7	0,39	0,65	3,70	1,39	61,12	8,68	0,12	23:42:10	00:00:00	00:37:20
18/02/2019	0,34	0,57	4,00	1,12	53,92	0,12	29,27	9,23	17,62	9,97	1068,3	51705,0	0,42	0,71	4,98	1,40	66,90	12,07	0,14	24:00:00	00:00:00	00:00:00
19/02/2019	0,35	1,34	4,44	1,37	48,74	1,62	31,93	9,13	17,31	10,01	1063,7	53352,0	0,45	1,76	5,70	1,78	61,90	13,67	2,19	24:00:00	00:00:00	00:00:20
20/02/2019	0,35	0,56	4,37	1,17	56,54	0,12	29,49	9,24	17,87	9,93	1070,2	52140,2	0,43	0,70	5,47	1,48	70,84	9,02	0,15	24:00:00	00:00:00	00:00:00
21/02/2019	0,34	0,58	4,14	1,30	57,37	0,11	29,13	9,22	17,49	10,02	1072,9	51350,8	0,42	0,71	5,11	1,61	70,71	8,96	0,13	24:00:00	00:00:00	00:00:00
22/02/2019	0,31	0,55	3,90	1,31	55,67	0,10	28,79	9,15	17,56	10,17	1057,2	49967,2	0,37	0,66	4,68	1,59	66,78	7,69	0,12	24:00:00	00:00:00	00:12:00
23/02/2019	0,34	0,50	3,89	1,51	57,18	0,10	28,53	9,56	18,16	9,69	1083,3	51326,9	0,41	0,62	4,79	1,86	70,46	6,01	0,12	24:00:00	00:00:00	00:00:00
24/02/2019	0,31	0,54	3,51	1,41	56,93	0,10	29,04	9,53	18,13	9,80	1073,8	51724,7	0,38	0,67	4,36	1,75	70,67	5,54	0,12	24:00:00	00:00:00	00:00:00
25/02/2019	0,32	0,52	3,19	0,95	57,12	0,10	29,70	9,23	17,49	10,09	1068,0	51915,0	0,40	0,65	3,98	1,19	71,19	6,51	0,12	24:00:00	00:00:00	00:00:00
26/02/2019	0,34	0,56	4,08	1,14	55,55	0,10	28,68	9,37	17,67	9,87	1072,1	51090,3	0,42	0,68	4,98	1,41	68,00	7,66	0,12	23:51:40	00:00:00	00:05:40
27/02/2019	0,34	0,58	4,17	1,22	53,42	0,10	28,15	9,23	16,93	10,06	1059,1	49747,5	0,39	0,67	4,83	1,42	62,00	7,58	0,12	23:32:40	00:00:00	00:03:10
28/02/2019	0,40	0,51	4,22	1,37	57,11	0,11	28,72	9,29	17,44	9,98	1060,3	50741,1	0,49	0,62	5,13	1,67	69,55	6,64	0,14	24:00:00	00:00:00	00:00:00
Max.	0,67	3,94	4,44	3,19	57,57	1,62	31,93	10,04	18,87	10,17	1106,2	54229,5	0,49	1,76	5,70	2,02	72,58	13,92	2,19			
Min.	0,31	0,50	0,35	0,81	44,00	0,09	25,08	9,13	15,70	8,93	1056,5	49614,5	0,07	0,20	0,04	0,34	4,59	1,69	0,01			
Nb. Jours Inva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dep. VLE 1/2h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00																	
Dép. Seuil Max	00:00	00:00																				
Cumul données hors gamme valide	00:00	02:00	00:30	00:00	00:00	01:30	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Indisponibilités	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00

Contrôle Réglementaire L2 - 02/2019							
Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0
Indisponibilité	00:00						00:00

Contrôle Réglementaire L2 - 2019							
Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0
Indisponibilité	00:00						00:00

Rapport :

Arrêt : Four à l'arrêt
Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE
Indisponible : Données non acquises ou en défaut.

ALCEA NANTES

Rapport Mensuel Ligne 2

Rapport Mensuel 10min		févr-19			
	Unité	CO et T2S Ligne 2			
		CO10m	T2S	Marche four	Temps Arret Urgence
		mg/Nm3	degreC	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE 10 Min		150			
Seuil T2S			850		
VLE Jour		50			
01/02/2019		10,06	1067,7	24:00:00	00:00:00
02/02/2019		6,45	1087,9	24:00:00	00:00:00
03/02/2019		5,40	1071,2	06:09:00	00:00:00
04/02/2019		58,83	1101,5	02:06:40	00:00:00
05/02/2019		11,73	1057,8	24:00:00	00:00:00
06/02/2019		7,23	1061,9	24:00:00	00:00:00
07/02/2019		8,11	1056,5	24:00:00	00:00:00
08/02/2019		6,19	1081,8	24:00:00	00:00:00
09/02/2019		5,87	1083,5	24:00:00	00:00:00
10/02/2019		4,73	1076,1	24:00:00	00:00:00
11/02/2019		6,84	1080,5	23:53:30	00:00:00
12/02/2019		8,87	1067,7	24:00:00	00:00:00
13/02/2019		7,29	1077,5	24:00:00	00:00:00
14/02/2019		7,02	1061,7	24:00:00	00:00:00
15/02/2019		6,62	1092,4	24:00:00	00:00:00
16/02/2019		6,28	1106,2	24:00:00	00:00:00
17/02/2019		13,16	1095,8	23:42:10	00:00:00
18/02/2019		9,84	1068,3	24:00:00	00:00:00
19/02/2019		10,63	1063,7	24:00:00	00:00:00
20/02/2019		7,19	1070,2	24:00:00	00:00:00
21/02/2019		7,32	1072,9	24:00:00	00:00:00
22/02/2019		6,49	1057,2	24:00:00	00:00:00
23/02/2019		4,89	1083,3	24:00:00	00:00:00
24/02/2019		4,44	1073,8	24:00:00	00:00:00
25/02/2019		5,24	1068,0	24:00:00	00:00:00
26/02/2019		6,33	1072,4	23:51:40	00:00:00
27/02/2019		7,86	1059,3	23:32:40	00:00:00
28/02/2019		5,46	1060,3	24:00:00	00:00:00
Max		58,83	1106,2		
Min		4,44	1056,5		
Dép. VLE 10 Min		00:00			
Dép. Seuil T2S			00:00		
Dép. VLE Jour		1			
Indisponibilités		00:00	00:00	00:00:00	00:00:00
% hors gamme valide (g)		0,45	0,0	0	0

Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0							0
Indisponibilité	00:00							00:00

Contract a 1102 sur sec - 02/2019	Poussières CT	COT CT	HCL CT	SO2 CT	NOX CT	CO10m CT	NH3 CT	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0	0	0	0	0	0	0	0
Indisponibilité	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Rapport :


Arrêt : Four à l'arrêt

Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE


Indisponible : Données non acquises ou en défaut.

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	0,32	30	10
2-févr.-19	0,32	30	10
3-févr.-19	0,33	30	10
4-févr.-19	0,67	30	10
5-févr.-19	0,39	30	10
6-févr.-19	0,33	30	10
7-févr.-19	0,35	30	10
8-févr.-19	0,34	30	10
9-févr.-19	0,34	30	10
10-févr.-19	0,34	30	10
11-févr.-19	0,35	30	10
12-févr.-19	0,35	30	10
13-févr.-19	0,34	30	10
14-févr.-19	0,36	30	10
15-févr.-19	0,35	30	10
16-févr.-19	0,33	30	10
17-févr.-19	0,32	30	10
18-févr.-19	0,34	30	10
19-févr.-19	0,35	30	10
20-févr.-19	0,35	30	10
21-févr.-19	0,34	30	10
22-févr.-19	0,31	30	10
23-févr.-19	0,34	30	10
24-févr.-19	0,31	30	10
25-févr.-19	0,32	30	10
26-févr.-19	0,34	30	10
27-févr.-19	0,34	30	10
28-févr.-19	0,4	30	10

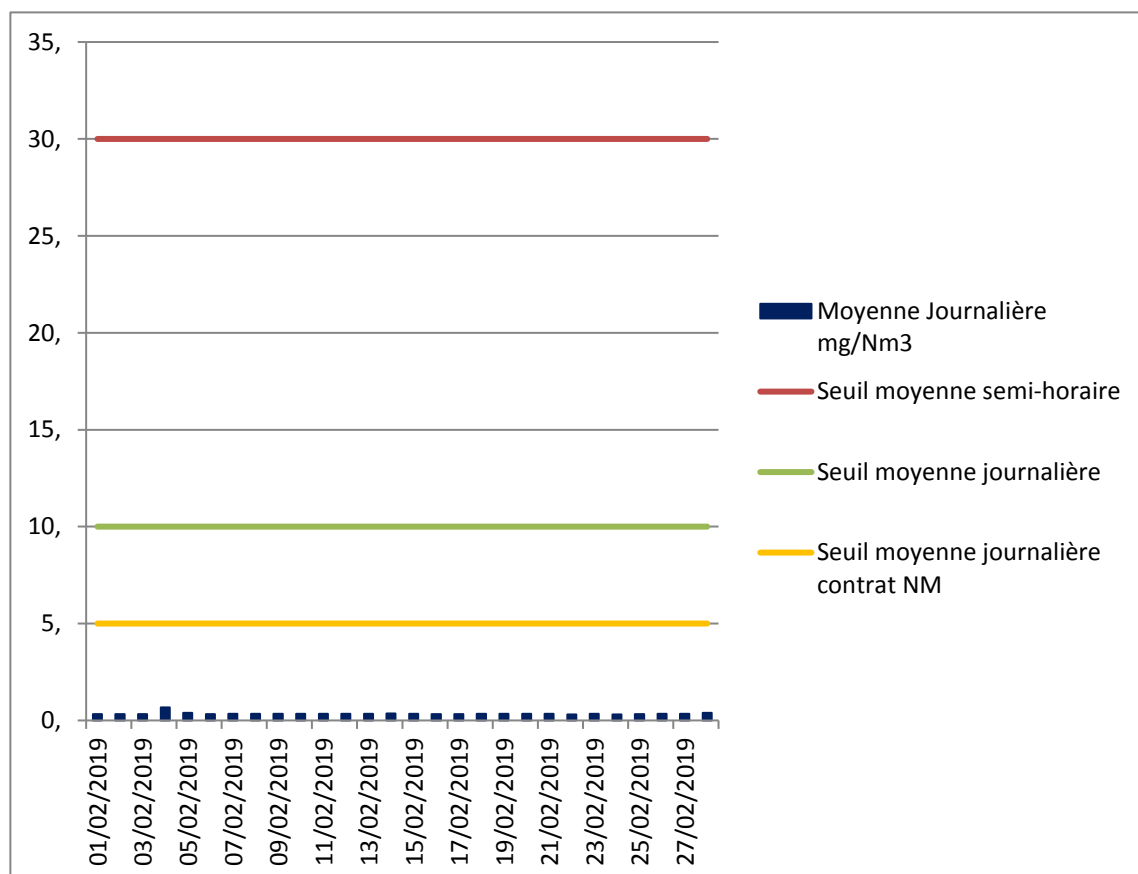


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	0,55	20	10
2-févr.-19	0,58	20	10
3-févr.-19	0,63	20	10
4-févr.-19	3,94	20	10
5-févr.-19	0,82	20	10
6-févr.-19	0,71	20	10
7-févr.-19	0,72	20	10
8-févr.-19	0,69	20	10
9-févr.-19	0,66	20	10
10-févr.-19	0,65	20	10
11-févr.-19	0,65	20	10
12-févr.-19	0,63	20	10
13-févr.-19	0,62	20	10
14-févr.-19	0,62	20	10
15-févr.-19	0,58	20	10
16-févr.-19	0,58	20	10
17-févr.-19	0,53	20	10
18-févr.-19	0,57	20	10
19-févr.-19	1,34	20	10
20-févr.-19	0,56	20	10
21-févr.-19	0,58	20	10
22-févr.-19	0,55	20	10
23-févr.-19	0,5	20	10
24-févr.-19	0,54	20	10
25-févr.-19	0,52	20	10
26-févr.-19	0,56	20	10
27-févr.-19	0,58	20	10
28-févr.-19	0,51	20	10

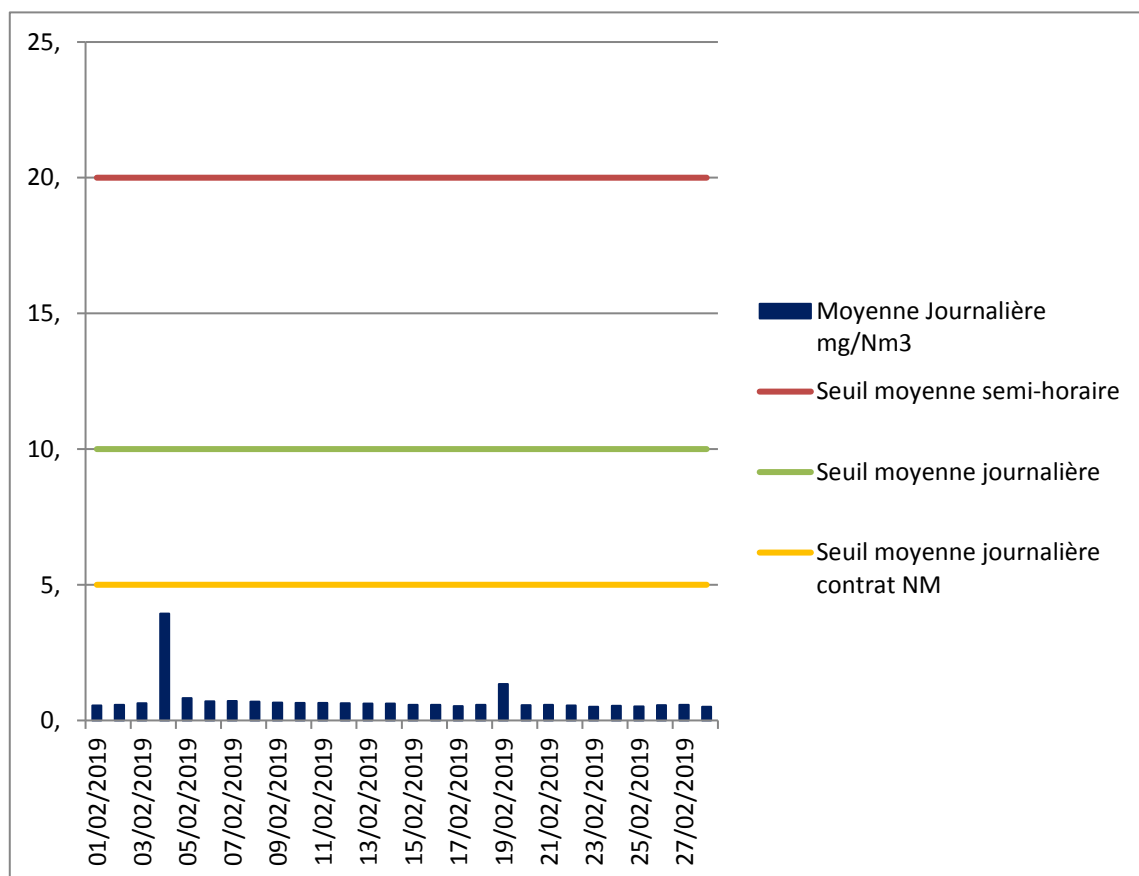


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	3,38	60	10
2-févr.-19	3,38	60	10
3-févr.-19	3,68	60	10
4-févr.-19	0,35	60	10
5-févr.-19	3,27	60	10
6-févr.-19	3,78	60	10
7-févr.-19	3,81	60	10
8-févr.-19	3,6	60	10
9-févr.-19	3,55	60	10
10-févr.-19	2,58	60	10
11-févr.-19	2,95	60	10
12-févr.-19	3,31	60	10
13-févr.-19	4,16	60	10
14-févr.-19	3,75	60	10
15-févr.-19	3,54	60	10
16-févr.-19	3,84	60	10
17-févr.-19	2,99	60	10
18-févr.-19	4,	60	10
19-févr.-19	4,44	60	10
20-févr.-19	4,37	60	10
21-févr.-19	4,14	60	10
22-févr.-19	3,9	60	10
23-févr.-19	3,89	60	10
24-févr.-19	3,51	60	10
25-févr.-19	3,19	60	10
26-févr.-19	4,08	60	10
27-févr.-19	4,17	60	10
28-févr.-19	4,22	60	10

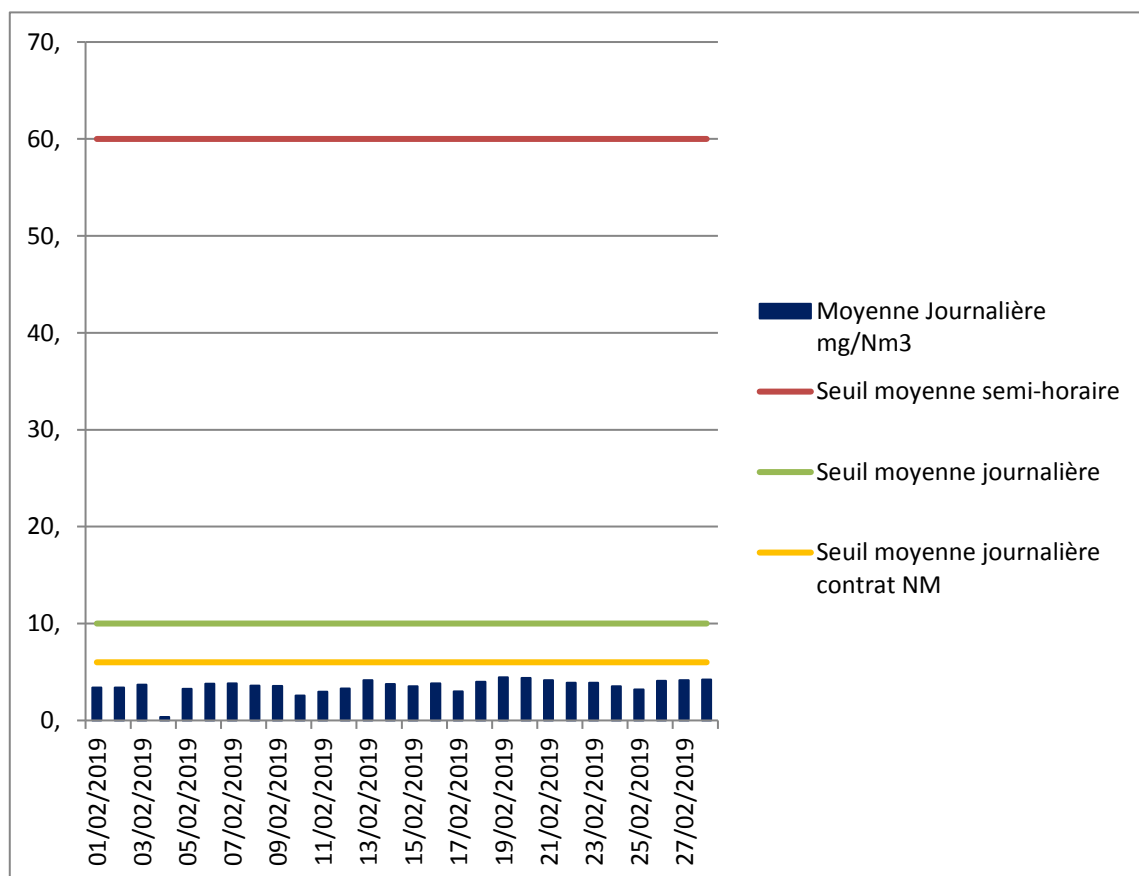


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	0,81	200	50
2-févr.-19	1,	200	50
3-févr.-19	1,62	200	50
4-févr.-19	3,19	200	50
5-févr.-19	1,3	200	50
6-févr.-19	1,63	200	50
7-févr.-19	1,48	200	50
8-févr.-19	1,18	200	50
9-févr.-19	1,38	200	50
10-févr.-19	0,83	200	50
11-févr.-19	1,05	200	50
12-févr.-19	1,1	200	50
13-févr.-19	1,33	200	50
14-févr.-19	1,25	200	50
15-févr.-19	1,26	200	50
16-févr.-19	1,35	200	50
17-févr.-19	1,11	200	50
18-févr.-19	1,12	200	50
19-févr.-19	1,37	200	50
20-févr.-19	1,17	200	50
21-févr.-19	1,3	200	50
22-févr.-19	1,31	200	50
23-févr.-19	1,51	200	50
24-févr.-19	1,41	200	50
25-févr.-19	0,95	200	50
26-févr.-19	1,14	200	50
27-févr.-19	1,22	200	50
28-févr.-19	1,37	200	50

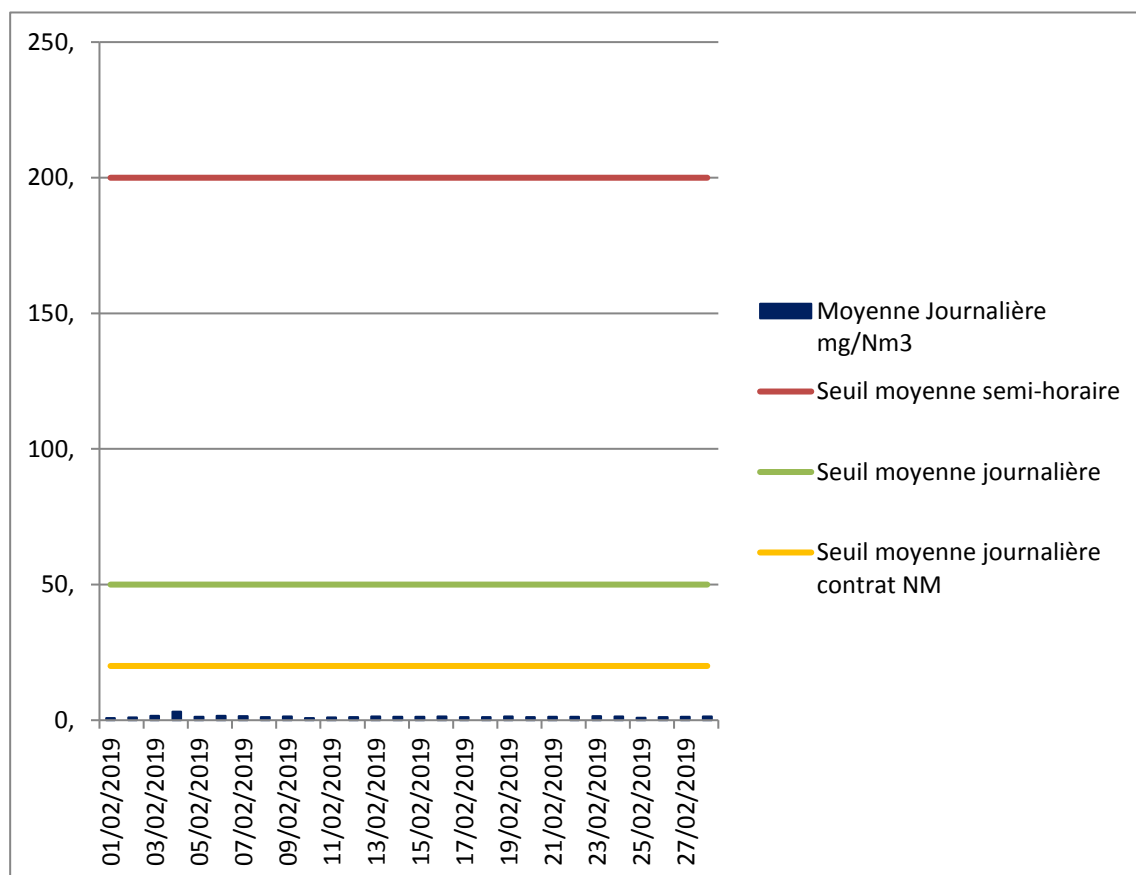

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	54,83	200	80
2-févr.-19	53,26	200	80
3-févr.-19	55,03	200	80
4-févr.-19	44,	200	80
5-févr.-19	51,89	200	80
6-févr.-19	54,92	200	80
7-févr.-19	55,53	200	80
8-févr.-19	55,66	200	80
9-févr.-19	56,13	200	80
10-févr.-19	56,75	200	80
11-févr.-19	55,18	200	80
12-févr.-19	55,87	200	80
13-févr.-19	54,93	200	80
14-févr.-19	54,56	200	80
15-févr.-19	54,77	200	80
16-févr.-19	57,57	200	80
17-févr.-19	49,94	200	80
18-févr.-19	53,92	200	80
19-févr.-19	48,74	200	80
20-févr.-19	56,54	200	80
21-févr.-19	57,37	200	80
22-févr.-19	55,67	200	80
23-févr.-19	57,18	200	80
24-févr.-19	56,93	200	80
25-févr.-19	57,12	200	80
26-févr.-19	55,55	200	80
27-févr.-19	53,42	200	80
28-févr.-19	57,11	200	80

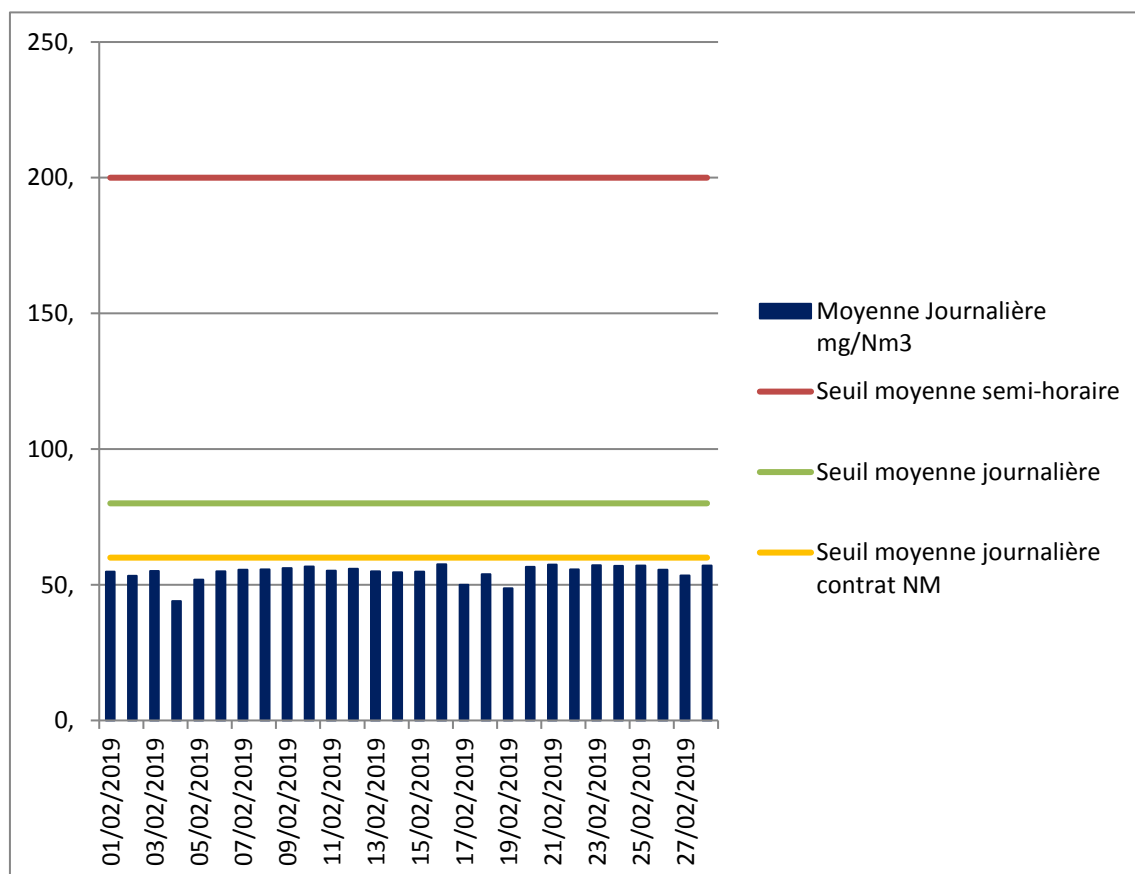

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	0,1		30
2-févr.-19	0,09		30
3-févr.-19	0,09		30
4-févr.-19	0,09		30
5-févr.-19	0,15		30
6-févr.-19	0,11		30
7-févr.-19	0,09		30
8-févr.-19	0,14		30
9-févr.-19	0,14		30
10-févr.-19	0,11		30
11-févr.-19	0,1		30
12-févr.-19	0,13		30
13-févr.-19	0,11		30
14-févr.-19	0,09		30
15-févr.-19	0,11		30
16-févr.-19	0,11		30
17-févr.-19	0,1		30
18-févr.-19	0,12		30
19-févr.-19	1,62		30
20-févr.-19	0,12		30
21-févr.-19	0,11		30
22-févr.-19	0,1		30
23-févr.-19	0,1		30
24-févr.-19	0,1		30
25-févr.-19	0,1		30
26-févr.-19	0,1		30
27-févr.-19	0,1		30
28-févr.-19	0,11		30

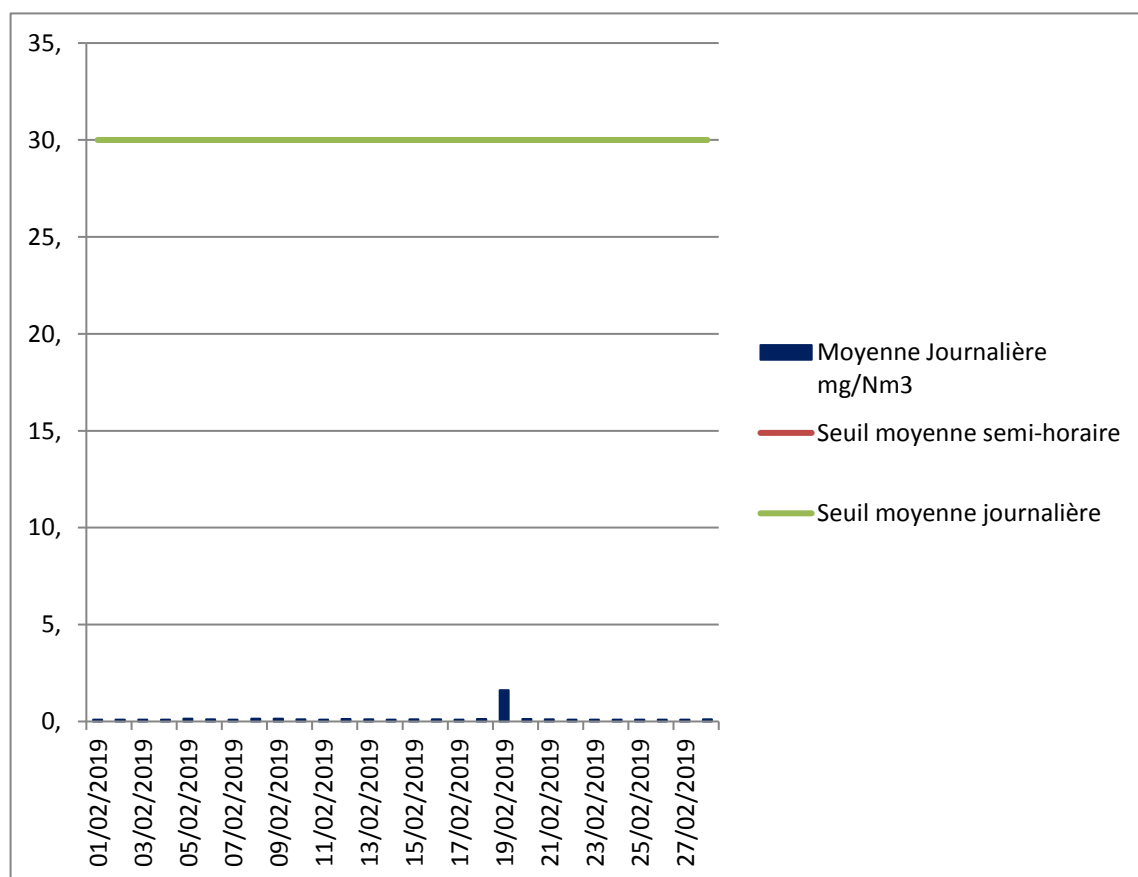

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-19	10,06	150	50
2-févr.-19	6,45	150	50
3-févr.-19	5,4	150	50
4-févr.-19	58,83	150	50
5-févr.-19	11,73	150	50
6-févr.-19	7,23	150	50
7-févr.-19	8,11	150	50
8-févr.-19	6,19	150	50
9-févr.-19	5,87	150	50
10-févr.-19	4,73	150	50
11-févr.-19	6,84	150	50
12-févr.-19	8,87	150	50
13-févr.-19	7,29	150	50
14-févr.-19	7,02	150	50
15-févr.-19	6,62	150	50
16-févr.-19	6,28	150	50
17-févr.-19	13,16	150	50
18-févr.-19	9,84	150	50
19-févr.-19	10,63	150	50
20-févr.-19	7,19	150	50
21-févr.-19	7,32	150	50
22-févr.-19	6,49	150	50
23-févr.-19	4,89	150	50
24-févr.-19	4,44	150	50
25-févr.-19	5,24	150	50
26-févr.-19	6,33	150	50
27-févr.-19	7,86	150	50
28-févr.-19	5,46	150	50

