



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES Février 2021

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanes Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm³	Année 2021	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	21 déc. - 18 jan.	0,0008	0,0005
	18 jan. - 15 fév.	0,0006	0,0006

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS) sur 12 mois glissants

LIGNE 1	99,5%
LIGNE 2	98,7%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0h00	0h00
Indisponibilité	0h00	0h00

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	2h30	2h30
Indisponibilité	0h30	4h00

ALCEA NANTES
Rapport Mensuel Ligne 1

Rapport Mensuel																							févr-21	
		Teneur a 11%de O2 sur sec						Référéce					Flux Journalier											
		Poussières mg/Nm3	COT mg/Nm3	HCL mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	NOX mg/Nm3	NH3 mg/Nm3	Vitesse m/s	CO2 %	H2O %	O2 Sec %	Débit Nm3/h	T2S degreC	Q - PS kg	Q - COT kg	Q - HCL kg	Q - SO2 kg	Q - NOX kg	Q - CO kg	Q - NH3 kg	Marche four hh:mm:ss	Temps arret urgence hh:mm:ss	Temps MBruleur hh:mm:ss	
Unité																								
VLE Jour		10	10	10	50	80	30							14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2				
VLE 1/2h		30	20	60	200	200																		
Seuil Max		150	20	20																				
	01/02/2021	0,36	0,16	2,92	1,92	50,45	0,10	17,01	9,93	20,67	9,34	53321,9	1062,2	0,46	0,21	3,69	2,47	64,85	7,90	0,12	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	02/02/2021	0,40	0,56	1,85	2,87	48,62	0,10	16,59	10,26	21,25	9,00	53176,0	1084,4	0,51	0,76	2,37	3,76	62,35	16,72	0,13	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	03/02/2021	0,39	0,26	2,19	2,52	49,48	0,11	16,64	10,11	21,13	9,10	52950,8	1079,5	0,49	0,34	2,78	3,26	63,29	11,53	0,14	24:00:00	00:00:00	00:00:10	
	04/02/2021	0,36	0,39	4,51	3,19	49,92	0,11	16,38	10,16	20,76	9,07	52564,6	1088,3	0,46	0,50	5,75	4,07	63,27	14,28	0,14	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	05/02/2021	0,35	0,31	2,39	2,48	49,80	0,10	16,94	9,93	20,91	9,37	52773,4	1068,8	0,44	0,41	3,03	3,17	63,24	9,78	0,12	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	06/02/2021	0,38	0,29	2,77	2,21	51,80	0,09	16,78	9,83	20,09	9,44	52631,1	1070,9	0,47	0,37	3,50	2,80	65,49	12,30	0,11	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	07/02/2021	0,39	0,30	2,15	1,92	51,34	0,09	17,09	9,74	19,95	9,49	53457,5	1066,2	0,50	0,38	2,77	2,49	65,98	9,67	0,11	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	08/02/2021	0,33	0,23	2,23	1,44	50,40	0,09	17,13	9,68	19,71	9,51	53688,2	1062,2	0,43	0,30	2,87	1,88	65,05	9,95	0,11	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	09/02/2021	0,41	0,29	1,84	1,67	51,01	0,09	17,11	9,85	20,06	9,32	54268,9	1073,2	0,54	0,38	2,40	2,19	66,57	10,90	0,11	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	10/02/2021	0,37	0,37	2,84	2,00	48,24	0,09	17,25	9,57	19,09	9,61	53899,7	1070,0	0,48	0,48	3,65	2,60	62,62	18,62	0,11	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	11/02/2021	0,36	0,37	3,85	1,34	48,40	0,13	17,12	9,63	18,96	9,57	53708,7	1031,2	0,47	0,48	4,96	1,73	62,54	9,26	0,17	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	12/02/2021	0,40	0,27	2,67	1,34	49,30	0,09	16,56	10,02	19,51	9,18	53540,2	1074,7	0,51	0,35	3,40	1,73	63,56	6,32	0,11	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	13/02/2021	0,42	0,40	2,48	1,67	46,33	0,18	16,31	9,71	18,57	9,54	51767,8	1078,1	0,52	0,49	3,09	2,10	58,13	14,14	0,21	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	14/02/2021	0,35	0,24	2,33	2,05	50,37	0,10	16,55	9,95	20,04	9,38	52212,4	1074,7	0,43	0,31	2,90	2,58	63,27	8,53	0,13	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	15/02/2021	0,40	0,19	3,55	2,67	49,55	0,09	16,29	10,04	20,13	9,24	51917,0	1076,8	0,50	0,24	4,38	3,34	61,92	11,90	0,12	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	16/02/2021	0,38	0,25	2,00	2,08	47,99	0,12	16,61	9,88	20,08	9,39	52237,5	1069,3	0,48	0,32	2,49	2,61	60,22	13,68	0,15	23:59:40	00:00:00	00:00:00	
	17/02/2021	0,40	0,32	3,17	2,34	48,80	0,11	16,42	9,91	20,02	9,28	52146,5	1086,8	0,50	0,42	3,96	3,02	61,26	14,09	0,14	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	18/02/2021	0,35	0,38	3,95	2,99	48,71	0,13	16,53	9,85	20,13	9,35	52182,7	1067,8	0,44	0,48	4,91	3,75	61,19	8,59	0,16	24:00:00	00:00:00	00:04:00	
	19/02/2021	0,39	0,40	4,18	4,65	49,72	0,10	16,74	9,77	20,00	9,54	51974,5	1058,7	0,49	0,52	5,23	5,98	62,21	11,03	0,12	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	20/02/2021	0,40	0,41	5,40	4,18	50,98	0,08	16,31	10,03	19,79	9,26	52140,0	1086,4	0,50	0,52	6,76	5,25	63,90	14,46	0,11	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	21/02/2021	0,39	0,22	3,61	4,37	50,76	0,08	16,15	10,38	20,79	8,94	52384,6	1092,1	0,49	0,28	4,54	5,52	64,01	9,41	0,10	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	22/02/2021	0,41	0,53	4,77	4,17	49,78	0,08	16,14	10,00	19,98	9,24	51584,9	1081,7	0,51	0,68	5,95	5,27	61,88	18,52	0,10	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	23/02/2021	0,43	0,37	1,31	0,80	45,57	0,10	16,89	8,80	17,44	10,61	47958,2	1052,0	0,49	0,43	1,49	0,96	52,56	8,21	0,11	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	24/02/2021	0,42	0,46	5,56	4,14	42,42	2,35	17,33	9,84	19,66	9,40	51659,9	1077,0	0,52	0,58	7,00	5,33	51,84	14,84	3,10	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	25/02/2021	0,38	0,63	5,14	5,30	46,77	0,13	16,37	9,59	18,47	9,71	50997,4	1071,3	0,47	0,78	6,32	6,46	58,20	25,62	0,15	24:00:00	00:00:00	00:01:10	
	26/02/2021	0,35	0,42	4,46	3,34	46,85	0,15	16,73	9,56	19,23	9,80	51350,5	1053,3	0,44	0,52	5,50	4,16	58,40	8,22	0,19	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	27/02/2021	0,39	0,50	3,39	2,68	51,62	0,11	16,70	9,67	19,19	9,63	52072,5	1076,0	0,49	0,63	4,24	3,36	64,62	10,20	0,13	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	28/02/2021	0,39	0,70	4,57	3,29	51,06	0,09	15,86	9,59	17,58	9,66	50390,9	1080,0	0,47	0,85	5,53	4,01	61,78	24,83	0,10	24:00:00	00:00:00	00:00:00	
	Max.		0,43	0,70	5,56	5,30	51,80	2,35	17,33	10,38	21,25	10,61	54268,9	1092,1	0,54	0,85	7,00	6,46	66,57	25,62	3,10			
	Min.		0,33	0,16	1,31	0,80	42,42	0,08	15,86	8,80	17,44	8,94	47958,2	1031,2	0,43	0,21	1,49	0,96	51,84	6,32	0,10			
	Dep. VLE Jour		0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0			
	Nb. Jours Inva.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dep. VLE 1/2h		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00																		
Dép. Seuil Max		00:00	00:00																					
Moy/Cumul		0,38	0,36	3,29	2,70	49,14	0,18	16,66	9,83	19,76	9,43	52319,9	1071,9	13,44	13,83	115,57	95,91	1734,09	353,36	3,71	27j 23:59:40	00:00:00	00:05:20	
Cumul données hors gamme valide		00:00	1j 13:30	01:00	02:00	00:00	02:30	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00		
Indisponibilités		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00		

Contrôle Régl L1 V1 - 02/2021	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h							0	0
Indisponibilité							00:00	00:00

Contrôle Régl L1 V1 - 2021	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h							0	0
Indisponibilité							00:00	00:00

Rapport :

Arrêt : Four à l'arrêt

Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE

Indisponible : Données non acquises ou en défaut.

Rapport Mensuel Ligne 1

% hors gamme valide (g)	0,00	0,0	0	0
-------------------------	------	-----	---	---


Contrôle Régl L1 V1 - 02/2021	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h							0	0
Indisponibilité							00:00	00:00

CO 10m Reg L1 V1 - 02/2021	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00
Invalide	0	0
Indis. Cons >10h	0	0
Indisponibilité	00:00	00:00


[illegible]

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01/02/2021	0,36	30	10
02/02/2021	0,4	30	10
03/02/2021	0,39	30	10
04/02/2021	0,36	30	10
05/02/2021	0,35	30	10
06/02/2021	0,38	30	10
07/02/2021	0,39	30	10
08/02/2021	0,33	30	10
09/02/2021	0,41	30	10
10/02/2021	0,37	30	10
11/02/2021	0,36	30	10
12/02/2021	0,4	30	10
13/02/2021	0,42	30	10
14/02/2021	0,35	30	10
15/02/2021	0,4	30	10
16/02/2021	0,38	30	10
17/02/2021	0,4	30	10
18/02/2021	0,35	30	10
19/02/2021	0,39	30	10
20/02/2021	0,4	30	10
21/02/2021	0,39	30	10
22/02/2021	0,41	30	10
23/02/2021	0,43	30	10
24/02/2021	0,42	30	10
25/02/2021	0,38	30	10
26/02/2021	0,35	30	10
27/02/2021	0,39	30	10
28/02/2021	0,39	30	10

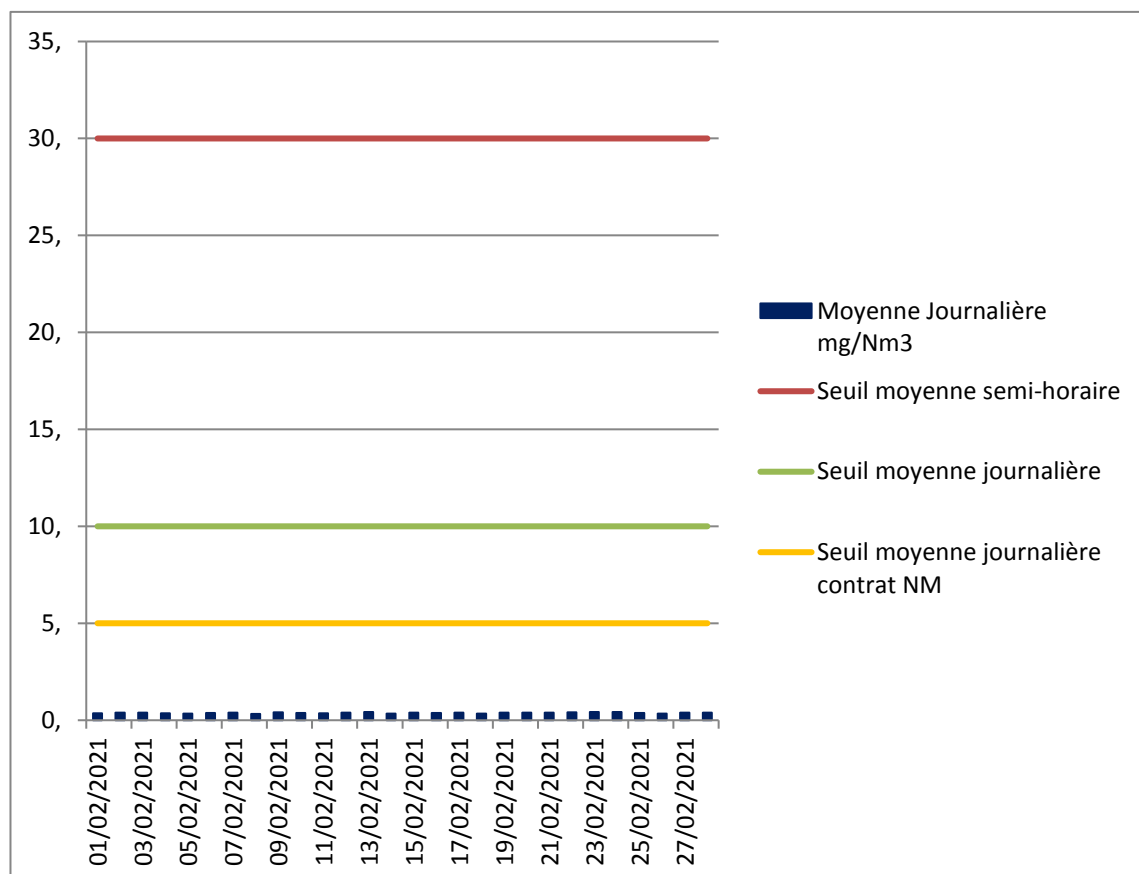


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	0,16	20	10
2-févr.-21	0,56	20	10
3-févr.-21	0,26	20	10
4-févr.-21	0,39	20	10
5-févr.-21	0,31	20	10
6-févr.-21	0,29	20	10
7-févr.-21	0,3	20	10
8-févr.-21	0,23	20	10
9-févr.-21	0,29	20	10
10-févr.-21	0,37	20	10
11-févr.-21	0,37	20	10
12-févr.-21	0,27	20	10
13-févr.-21	0,4	20	10
14-févr.-21	0,24	20	10
15-févr.-21	0,19	20	10
16-févr.-21	0,25	20	10
17-févr.-21	0,32	20	10
18-févr.-21	0,38	20	10
19-févr.-21	0,4	20	10
20-févr.-21	0,41	20	10
21-févr.-21	0,22	20	10
22-févr.-21	0,53	20	10
23-févr.-21	0,37	20	10
24-févr.-21	0,46	20	10
25-févr.-21	0,63	20	10
26-févr.-21	0,42	20	10
27-févr.-21	0,5	20	10
28-févr.-21	0,7	20	10

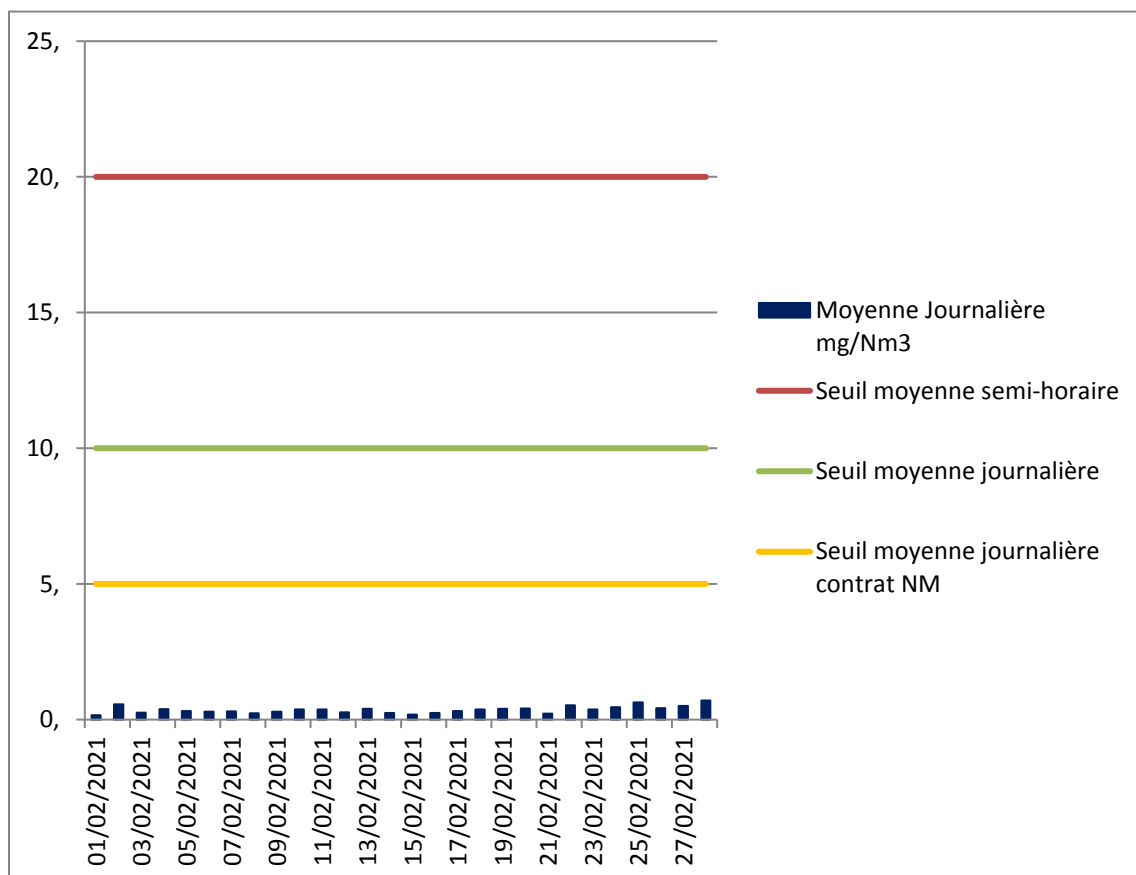

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	2,92	60	10
2-févr.-21	1,85	60	10
3-févr.-21	2,19	60	10
4-févr.-21	4,51	60	10
5-févr.-21	2,39	60	10
6-févr.-21	2,77	60	10
7-févr.-21	2,15	60	10
8-févr.-21	2,23	60	10
9-févr.-21	1,84	60	10
10-févr.-21	2,84	60	10
11-févr.-21	3,85	60	10
12-févr.-21	2,67	60	10
13-févr.-21	2,48	60	10
14-févr.-21	2,33	60	10
15-févr.-21	3,55	60	10
16-févr.-21	2,	60	10
17-févr.-21	3,17	60	10
18-févr.-21	3,95	60	10
19-févr.-21	4,18	60	10
20-févr.-21	5,4	60	10
21-févr.-21	3,61	60	10
22-févr.-21	4,77	60	10
23-févr.-21	1,31	60	10
24-févr.-21	5,56	60	10
25-févr.-21	5,14	60	10
26-févr.-21	4,46	60	10
27-févr.-21	3,39	60	10
28-févr.-21	4,57	60	10

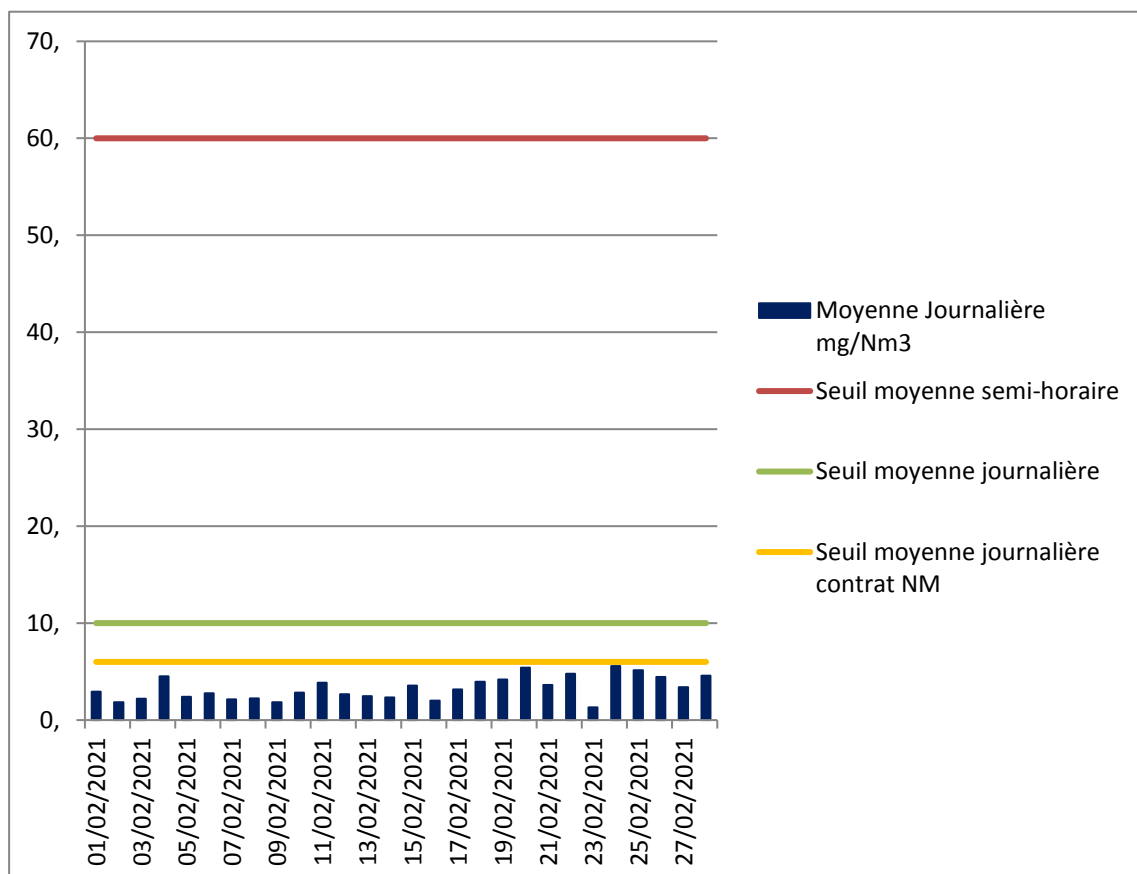


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	1,92	200	50
2-févr.-21	2,87	200	50
3-févr.-21	2,52	200	50
4-févr.-21	3,19	200	50
5-févr.-21	2,48	200	50
6-févr.-21	2,21	200	50
7-févr.-21	1,92	200	50
8-févr.-21	1,44	200	50
9-févr.-21	1,67	200	50
10-févr.-21	2,	200	50
11-févr.-21	1,34	200	50
12-févr.-21	1,34	200	50
13-févr.-21	1,67	200	50
14-févr.-21	2,05	200	50
15-févr.-21	2,67	200	50
16-févr.-21	2,08	200	50
17-févr.-21	2,34	200	50
18-févr.-21	2,99	200	50
19-févr.-21	4,65	200	50
20-févr.-21	4,18	200	50
21-févr.-21	4,37	200	50
22-févr.-21	4,17	200	50
23-févr.-21	0,8	200	50
24-févr.-21	4,14	200	50
25-févr.-21	5,3	200	50
26-févr.-21	3,34	200	50
27-févr.-21	2,68	200	50
28-févr.-21	3,29	200	50

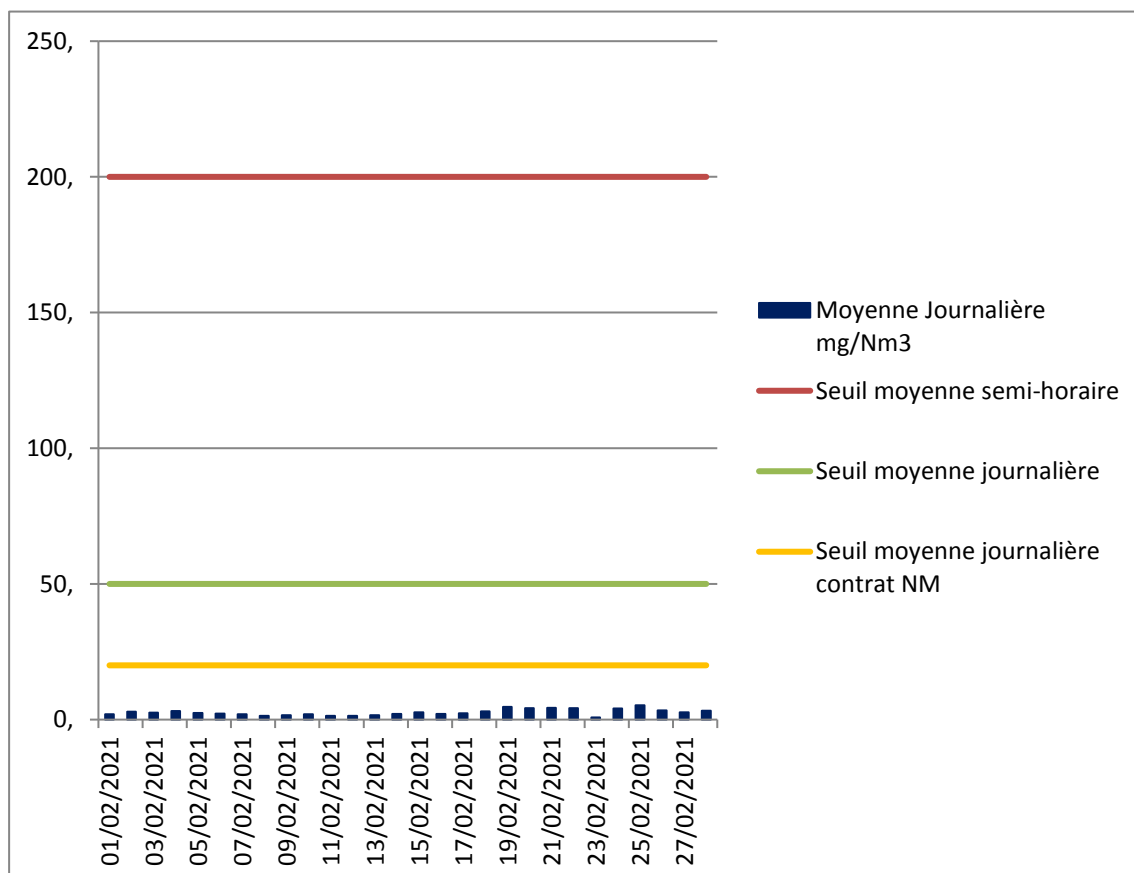


NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	50,45	200	80
2-févr.-21	48,62	200	80
3-févr.-21	49,48	200	80
4-févr.-21	49,92	200	80
5-févr.-21	49,8	200	80
6-févr.-21	51,8	200	80
7-févr.-21	51,34	200	80
8-févr.-21	50,4	200	80
9-févr.-21	51,01	200	80
10-févr.-21	48,24	200	80
11-févr.-21	48,4	200	80
12-févr.-21	49,3	200	80
13-févr.-21	46,33	200	80
14-févr.-21	50,37	200	80
15-févr.-21	49,55	200	80
16-févr.-21	47,99	200	80
17-févr.-21	48,8	200	80
18-févr.-21	48,71	200	80
19-févr.-21	49,72	200	80
20-févr.-21	50,98	200	80
21-févr.-21	50,76	200	80
22-févr.-21	49,78	200	80
23-févr.-21	45,57	200	80
24-févr.-21	42,42	200	80
25-févr.-21	46,77	200	80
26-févr.-21	46,85	200	80
27-févr.-21	51,62	200	80
28-févr.-21	51,06	200	80

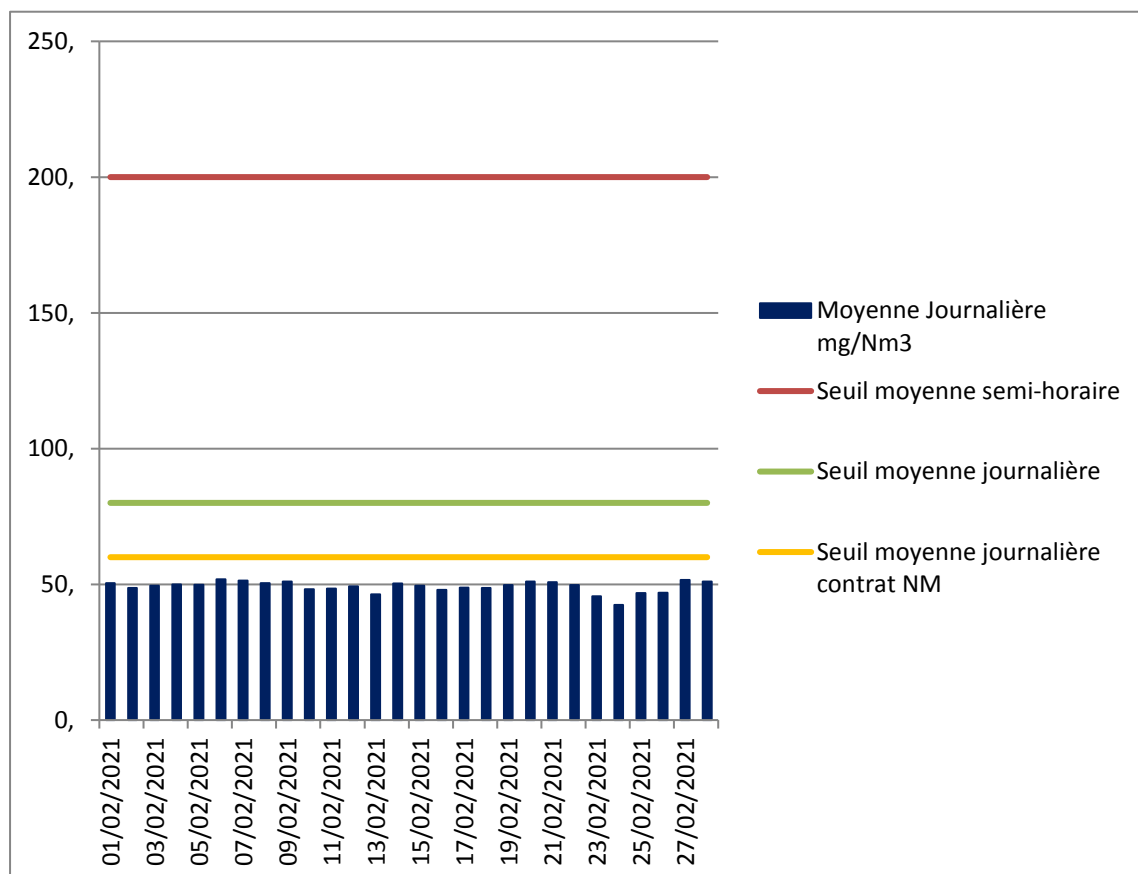

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	0,1		30
2-févr.-21	0,1		30
3-févr.-21	0,11		30
4-févr.-21	0,11		30
5-févr.-21	0,1		30
6-févr.-21	0,09		30
7-févr.-21	0,09		30
8-févr.-21	0,09		30
9-févr.-21	0,09		30
10-févr.-21	0,09		30
11-févr.-21	0,13		30
12-févr.-21	0,09		30
13-févr.-21	0,18		30
14-févr.-21	0,1		30
15-févr.-21	0,09		30
16-févr.-21	0,12		30
17-févr.-21	0,11		30
18-févr.-21	0,13		30
19-févr.-21	0,1		30
20-févr.-21	0,08		30
21-févr.-21	0,08		30
22-févr.-21	0,08		30
23-févr.-21	0,1		30
24-févr.-21	2,35		30
25-févr.-21	0,13		30
26-févr.-21	0,15		30
27-févr.-21	0,11		30
28-févr.-21	0,09		30

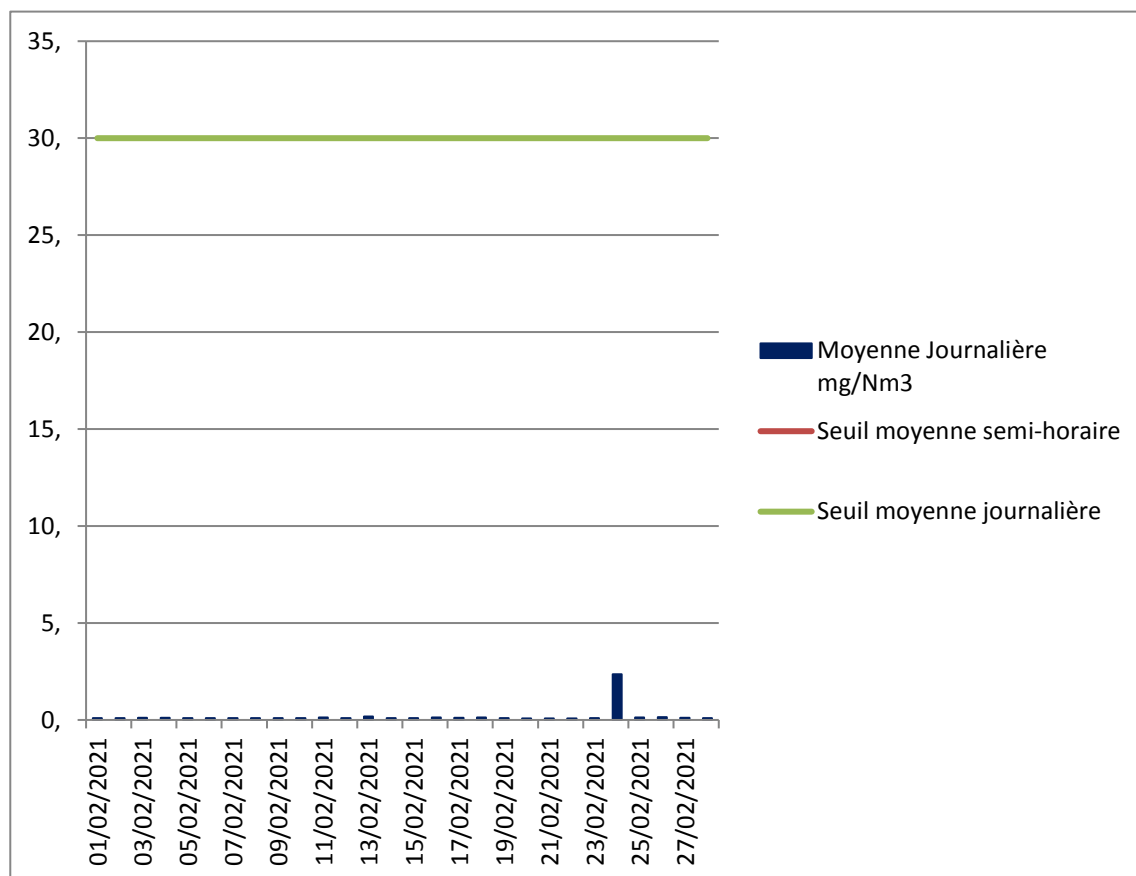

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	5,99	150	50
2-févr.-21	12,35	150	50
3-févr.-21	8,84	150	50
4-févr.-21	11,09	150	50
5-févr.-21	7,6	150	50
6-févr.-21	9,51	150	50
7-févr.-21	7,46	150	50
8-févr.-21	7,69	150	50
9-févr.-21	8,22	150	50
10-févr.-21	14,43	150	50
11-févr.-21	7,19	150	50
12-févr.-21	4,93	150	50
13-févr.-21	11,43	150	50
14-févr.-21	6,64	150	50
15-févr.-21	9,46	150	50
16-févr.-21	11,04	150	50
17-févr.-21	10,83	150	50
18-févr.-21	6,79	150	50
19-févr.-21	8,38	150	50
20-févr.-21	11,39	150	50
21-févr.-21	7,24	150	50
22-févr.-21	14,38	150	50
23-févr.-21	7,13	150	50
24-févr.-21	11,49	150	50
25-févr.-21	20,83	150	50
26-févr.-21	6,56	150	50
27-févr.-21	8,06	150	50
28-févr.-21	20,33	150	50

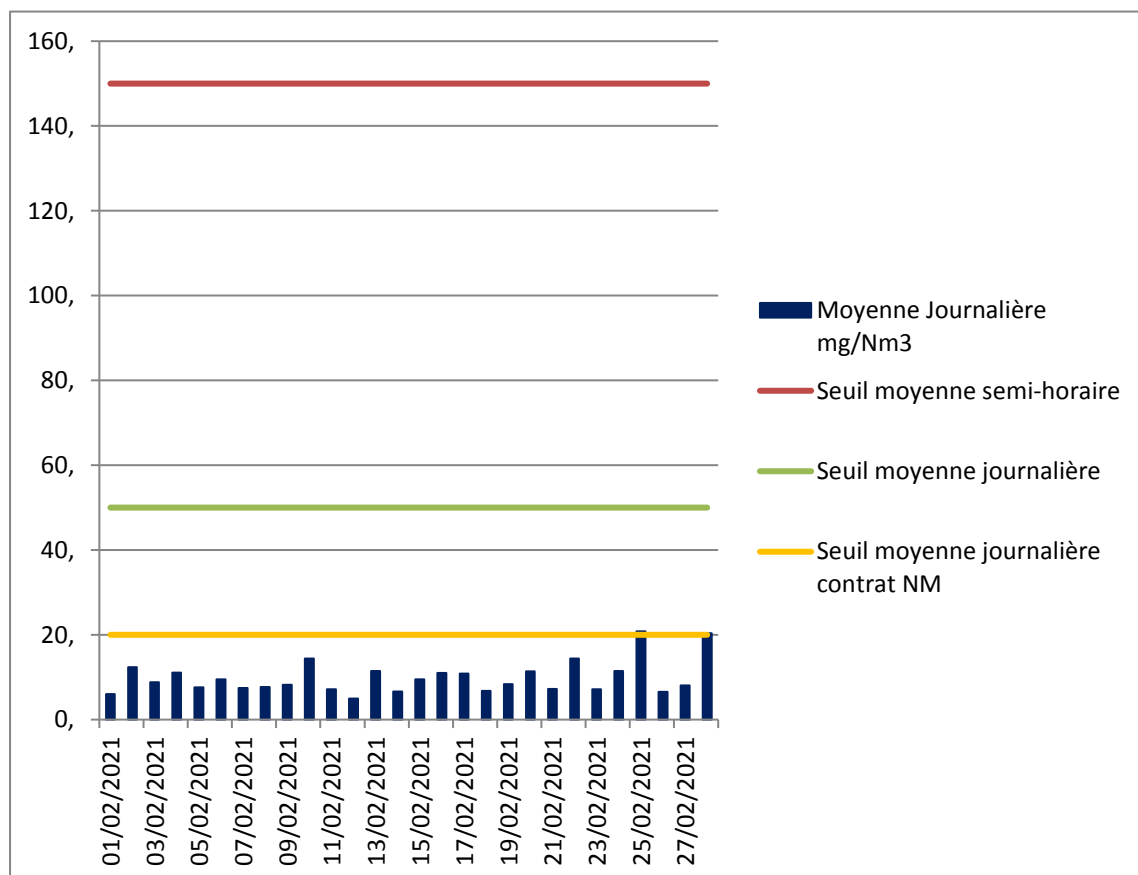

ALCEA NANTES
Rapport Mensuel Ligne 2

Rapport Mensuel																							févr-21
Unité	Teneur a 11%de O2 sur sec						Référence						Flux Journalier										
	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Marche four	Temps Arret Urgence	Temps MBruleur	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss	
	VLE Jour	10	10	10	50	80	30							14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2			
VLE 1/2h	30	20	60	200	200																		
Seuil Max	150	20	20																				
	01/02/2021	0,70	0,29	3,64	1,58	47,56	0,34	15,56	9,68	20,50	9,58	1087,5	47812,4	0,81	0,33	7,76	1,84	54,77	5,34	0,39	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	02/02/2021	0,80	0,37	2,42	1,24	46,45	0,63	15,78	9,67	21,17	9,60	1086,1	47948,5	0,92	0,42	2,79	1,45	53,79	8,29	0,73	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	03/02/2021	0,74	0,34	3,50	1,56	47,19	0,43	15,53	9,75	21,07	9,44	1094,7	47909,0	0,85	0,39	4,01	1,81	54,46	9,07	0,50	24:00:00	00:00:00	00:00:20
	04/02/2021	0,70	0,45	5,43	2,61	49,95	0,43	15,13	10,00	20,82	9,21	1111,0	47891,9	0,80	0,52	6,20	3,02	57,43	15,71	0,49	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	05/02/2021	0,80	0,41	2,58	1,26	50,11	0,52	15,70	9,74	20,86	9,55	1089,0	48063,2	0,92	0,47	2,98	1,46	57,94	12,31	0,60	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	06/02/2021	0,71	0,30	3,98	1,83	49,37	0,41	15,98	9,44	19,88	9,86	1087,0	48242,5	0,82	0,34	4,61	2,14	57,22	6,46	0,47	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	07/02/2021	0,72	0,30	3,35	1,42	49,94	0,55	16,39	9,30	19,97	9,97	1066,7	48909,9	0,84	0,35	3,93	1,69	58,72	4,98	0,64	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	08/02/2021	0,73	0,32	3,40	1,71	49,48	0,40	15,70	9,62	20,02	9,55	1086,3	48769,6	0,85	0,37	7,26	2,01	57,93	6,47	0,46	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	09/02/2021	0,77	0,35	3,21	1,15	42,97	1,77	16,76	9,79	20,14	9,29	1103,8	50213,8	0,93	0,42	3,88	1,39	51,13	9,51	2,27	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	10/02/2021	0,73	0,37	2,72	1,35	48,70	0,35	15,29	9,63	19,39	9,59	1104,5	47826,3	0,84	0,42	3,11	1,56	56,01	14,47	0,40	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	11/02/2021	0,98	0,38	3,33	1,85	48,15	0,91	15,16	9,44	18,74	9,88	1084,6	46961,4	1,05	0,40	3,56	2,06	52,46	11,52	0,97	23:29:20	00:00:00	00:07:20
	12/02/2021	0,87	0,53	3,64	0,98	50,37	0,43	15,42	8,98	17,60	10,39	1062,7	45820,4	0,96	0,59	4,03	1,10	55,45	15,39	0,47	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	13/02/2021	0,71	0,60	3,57	1,18	50,09	0,36	14,56	9,61	18,38	9,71	1112,1	45818,5	0,78	0,67	3,92	1,31	55,10	14,97	0,39	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	14/02/2021	0,73	0,51	2,85	1,02	49,83	0,34	14,96	9,82	19,75	9,54	1109,9	46772,2	0,81	0,57	3,20	1,16	55,97	4,67	0,38	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	15/02/2021	0,74	0,65	4,77	0,83	50,71	0,31	14,73	9,80	20,19	9,52	1102,4	45829,3	0,81	0,72	5,23	0,92	55,86	5,29	0,34	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	16/02/2021	0,74	0,66	4,91	0,64	48,73	0,51	14,74	9,82	20,42	9,46	1105,4	45979,3	0,82	0,73	5,45	0,73	53,71	9,12	0,56	23:59:40	00:00:00	00:09:10
	17/02/2021	0,74	0,71	4,51	0,02	41,27	1,61	15,23	9,58	20,05	9,73	1102,9	46474,9	0,82	0,79	5,03	0,02	46,09	9,09	1,80	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	18/02/2021	0,75	0,47	4,90	1,04	49,82	1,23	15,49	9,55	19,93	9,72	1087,4	47403,5	0,86	0,53	5,58	1,19	56,86	7,74	1,40	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	19/02/2021	0,74	0,44	5,01	1,18	48,97	0,36	15,36	9,51	19,85	9,76	1081,1	46841,8	0,83	0,49	5,64	1,34	55,07	6,80	0,41	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	20/02/2021	0,71	0,57	6,05	0,81	50,21	0,32	14,72	9,76	19,56	9,44	1110,1	46467,8	0,79	0,64	6,73	0,91	56,09	7,64	0,36	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	21/02/2021	0,77	0,54	5,20	1,04	50,51	0,32	15,20	9,76	20,31	9,53	1091,0	47088,8	0,87	0,61	5,89	1,19	57,10	4,63	0,36	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	22/02/2021	0,72	0,44	5,77	1,19	48,75	0,36	15,10	9,65	19,88	9,58	1104,7	46885,1	0,81	0,50	6,52	1,36	55,02	6,94	0,41	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	23/02/2021	0,80	0,56	3,78	0,64	50,21	0,35	15,35	9,41	19,77	9,91	1084,5	46285,3	0,89	0,62	4,20	0,72	55,78	6,75	0,39	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	24/02/2021	0,74	0,51	5,16	1,48	48,32	0,36	14,64	9,49	19,18	9,83	1093,2	44792,9	0,79	0,55	5,51	1,62	52,25	9,61	0,38	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	25/02/2021	0,75	0,71	5,43	4,56	50,21	0,58	14,34	9,76	19,15	9,55	1119,0	45061,7	0,81	0,76	5,87	4,90	54,34	14,51	0,62	24:00:00	00:00:00	00:02:00
	26/02/2021	0,77	0,61	3,50	0,66	29,35	4,32	14,99	9,61	19,76	9,73	1109,0	46078,2	0,82	0,66	5,42	0,71	32,15	7,88	4,63	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	27/02/2021	0,70	0,36	5,55	1,65	45,98	3,14	14,52	9,98	19,24	9,38	1124,8	46367,9	0,78	0,40	6,17	1,84	51,21	13,26	3,49	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	28/02/2021	0,73	0,34	5,79	1,02	45,63	3,08	13,93	9,77	17,63	9,60	1106,3	44584,5	0,78	0,37	6,18	1,11	48,88	11,67	3,30	24:00:00	00:00:00	00:00:00
	Max.	0,98	0,71	6,05	4,56	50,71	4,32	16,76	10,00	21,17	10,39	1124,8	50213,8	1,05	0,79	7,76	4,90	58,72	15,71	4,63			
	Min.	0,70	0,29	2,42	0,02	29,35	0,31	13,93	8,98	17,60	9,21	1062,7	44584,5	0,78	0,33	2,79	0,02	32,15	4,63	0,34			
	Dep. VLE Jour	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0			
	Nb. Jours Inva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dep. VLE 1/2h	00:00	00:00	02:30	00:00	00:00																	
	Dép. Seuil Max	00:00	00:00																				
	Moy/Cumul	0,75	0,47	4,48	1,34	47,83	0,88	15,22	9,64	19,76	9,64	1096,7	46968,5	26,45	16,46	140,82	42,38	1508,89	260,24	29,01	27j 23:29:00	00:00:00	00:18:50
	Cumul données hors gamme valide	00:00	13:00	08:30	02:00	00:00	04:30	00:00	00:00	08:30	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
	Indisponibilités	00:00	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:00:00	00:00:00	00:00:00

Contrôle Régl L2 V1 - 02/2021	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0							0
Indisponibilité	00:00						00:30	00:30

Contrôle Régl L2 V1 - 2021	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30
Invalide	1	1	1	1	1	1	1	1
Indis. Cons >10h	0							0
Indisponibilité	03:30						04:00	04:00

Rapport :

Arrêt : Four à l'arrêt

Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE

Indisponible : Données non acquises ou en défaut.

ALCEA NANTES

Rapport Mensuel Ligne 2

Rapport Mensuel 10min		févr-21			
Unité	CO et T2S Ligne 2				
	CO10m	T2S	Marche four	Temps Arret Urgence	
	mg/Nm3	degreC	hh:mm:ss	hh:mm:ss	
	VLE 10 Min	150			
	Seuil T2S	850			
VLE Jour	50				
	01/02/2021	4,77	1087,5	24:00:00	00:00:00
	02/02/2021	7,22	1086,1	24:00:00	00:00:00
	03/02/2021	7,88	1094,7	24:00:00	00:00:00
	04/02/2021	13,33	1111,0	24:00:00	00:00:00
	05/02/2021	10,72	1089,0	24:00:00	00:00:00
	06/02/2021	5,56	1087,0	24:00:00	00:00:00
	07/02/2021	4,22	1066,7	24:00:00	00:00:00
	08/02/2021	5,41	1086,3	24:00:00	00:00:00
	09/02/2021	7,86	1103,9	24:00:00	00:00:00
	10/02/2021	12,97	1104,5	24:00:00	00:00:00
	11/02/2021	10,61	1084,0	23:29:20	00:00:00
	12/02/2021	13,70	1062,7	24:00:00	00:00:00
	13/02/2021	13,58	1112,1	24:00:00	00:00:00
	14/02/2021	4,18	1109,9	24:00:00	00:00:00
	15/02/2021	4,79	1102,4	24:00:00	00:00:00
	16/02/2021	8,30	1105,4	23:59:40	00:00:00
	17/02/2021	8,18	1102,9	24:00:00	00:00:00
	18/02/2021	6,94	1087,4	24:00:00	00:00:00
	19/02/2021	6,04	1081,1	24:00:00	00:00:00
	20/02/2021	6,84	1110,2	24:00:00	00:00:00
	21/02/2021	4,06	1091,0	24:00:00	00:00:00
	22/02/2021	6,20	1104,7	24:00:00	00:00:00
	23/02/2021	6,07	1084,5	24:00:00	00:00:00
	24/02/2021	9,05	1093,2	24:00:00	00:00:00
	25/02/2021	13,23	1119,0	24:00:00	00:00:00
	26/02/2021	7,32	1109,0	24:00:00	00:00:00
	27/02/2021	11,85	1124,8	24:00:00	00:00:00
	28/02/2021	10,90	1106,3	24:00:00	00:00:00
Max	13,70	1124,8	27j 23:29:00		
Min	4,06	1062,7			
Moy/Cumul	8,28	1096,7		00:00:00	
Dép. VLE 10 Min	00:00				
Dép. Seuil T2S		00:00			
Dép. VLE Jour	0				
Indisponibilités	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	
% hors gamme valide (g)	1,51	0,0	0	0	

Contrôle Régl L2 V1 - 02/2021	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0							0
Indisponibilité	00:00							00:30

CO 10m Reg L2 V1 - 02/2021	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00
Invalide	0	0
Indis. Cons >10h	0	0
Indisponibilité	00:10	00:10

Contract IC951 V2 - 02/2021	Poussières CT	COT CT	HCL CT	SO2 CT	NOX CT	CO10m CT	NH3 CT	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0	0	0	0	0	0	0	0
Indisponibilité	00:00	00:30	00:30	00:30	00:30	00:10	00:30	00:30

Rapport :


Arrêt : Four à l'arrêt

Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE


Indisponible : Données non acquises ou en défaut.

Poussières ligne N°2


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	0,7	30	10
2-févr.-21	0,8	30	10
3-févr.-21	0,74	30	10
4-févr.-21	0,7	30	10
5-févr.-21	0,8	30	10
6-févr.-21	0,71	30	10
7-févr.-21	0,72	30	10
8-févr.-21	0,73	30	10
9-févr.-21	0,77	30	10
10-févr.-21	0,73	30	10
11-févr.-21	0,98	30	10
12-févr.-21	0,87	30	10
13-févr.-21	0,71	30	10
14-févr.-21	0,73	30	10
15-févr.-21	0,74	30	10
16-févr.-21	0,74	30	10
17-févr.-21	0,74	30	10
18-févr.-21	0,75	30	10
19-févr.-21	0,74	30	10
20-févr.-21	0,71	30	10
21-févr.-21	0,77	30	10
22-févr.-21	0,72	30	10
23-févr.-21	0,8	30	10
24-févr.-21	0,74	30	10
25-févr.-21	0,75	30	10
26-févr.-21	0,77	30	10
27-févr.-21	0,7	30	10
28-févr.-21	0,73	30	10

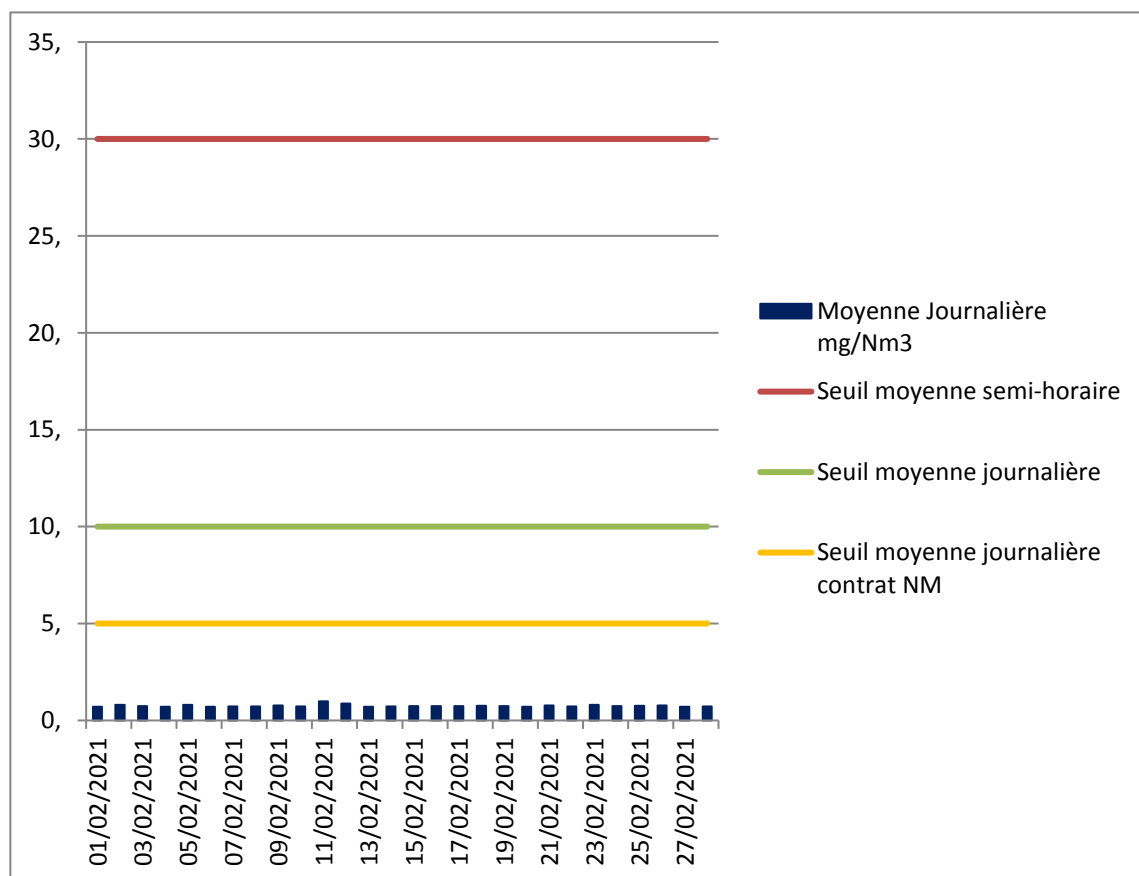


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	0,29	20	10
2-févr.-21	0,37	20	10
3-févr.-21	0,34	20	10
4-févr.-21	0,45	20	10
5-févr.-21	0,41	20	10
6-févr.-21	0,3	20	10
7-févr.-21	0,3	20	10
8-févr.-21	0,32	20	10
9-févr.-21	0,35	20	10
10-févr.-21	0,37	20	10
11-févr.-21	0,38	20	10
12-févr.-21	0,53	20	10
13-févr.-21	0,6	20	10
14-févr.-21	0,51	20	10
15-févr.-21	0,65	20	10
16-févr.-21	0,66	20	10
17-févr.-21	0,71	20	10
18-févr.-21	0,47	20	10
19-févr.-21	0,44	20	10
20-févr.-21	0,57	20	10
21-févr.-21	0,54	20	10
22-févr.-21	0,44	20	10
23-févr.-21	0,56	20	10
24-févr.-21	0,51	20	10
25-févr.-21	0,71	20	10
26-févr.-21	0,61	20	10
27-févr.-21	0,36	20	10
28-févr.-21	0,34	20	10

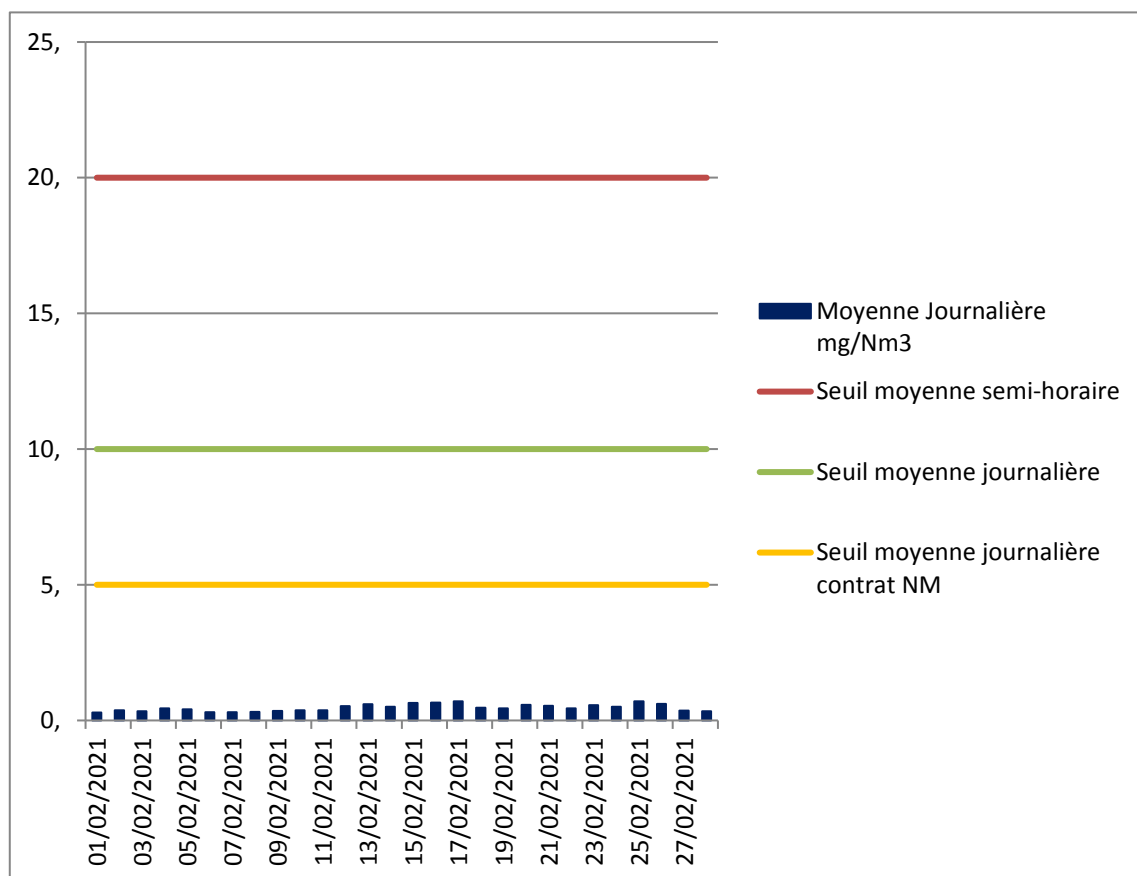


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	3,64	60	10
2-févr.-21	2,42	60	10
3-févr.-21	3,5	60	10
4-févr.-21	5,43	60	10
5-févr.-21	2,58	60	10
6-févr.-21	3,98	60	10
7-févr.-21	3,35	60	10
8-févr.-21	3,4	60	10
9-févr.-21	3,21	60	10
10-févr.-21	2,72	60	10
11-févr.-21	3,33	60	10
12-févr.-21	3,64	60	10
13-févr.-21	3,57	60	10
14-févr.-21	2,85	60	10
15-févr.-21	4,77	60	10
16-févr.-21	4,91	60	10
17-févr.-21	4,51	60	10
18-févr.-21	4,9	60	10
19-févr.-21	5,01	60	10
20-févr.-21	6,05	60	10
21-févr.-21	5,2	60	10
22-févr.-21	5,77	60	10
23-févr.-21	3,78	60	10
24-févr.-21	5,16	60	10
25-févr.-21	5,43	60	10
26-févr.-21	3,5	60	10
27-févr.-21	5,55	60	10
28-févr.-21	5,79	60	10

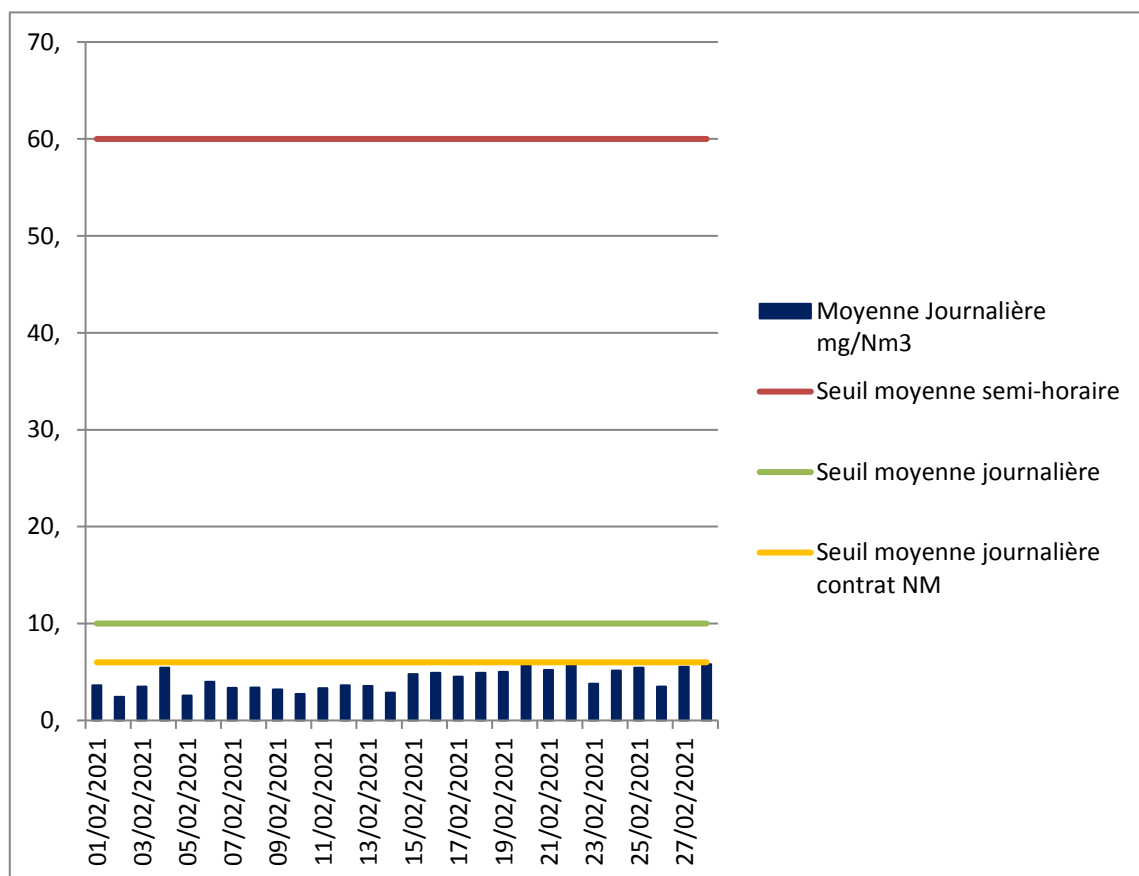


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	1,58	200	50
2-févr.-21	1,24	200	50
3-févr.-21	1,56	200	50
4-févr.-21	2,61	200	50
5-févr.-21	1,26	200	50
6-févr.-21	1,83	200	50
7-févr.-21	1,42	200	50
8-févr.-21	1,71	200	50
9-févr.-21	1,15	200	50
10-févr.-21	1,35	200	50
11-févr.-21	1,85	200	50
12-févr.-21	0,98	200	50
13-févr.-21	1,18	200	50
14-févr.-21	1,02	200	50
15-févr.-21	0,83	200	50
16-févr.-21	0,64	200	50
17-févr.-21	0,02	200	50
18-févr.-21	1,04	200	50
19-févr.-21	1,18	200	50
20-févr.-21	0,81	200	50
21-févr.-21	1,04	200	50
22-févr.-21	1,19	200	50
23-févr.-21	0,64	200	50
24-févr.-21	1,48	200	50
25-févr.-21	4,56	200	50
26-févr.-21	0,66	200	50
27-févr.-21	1,65	200	50
28-févr.-21	1,02	200	50

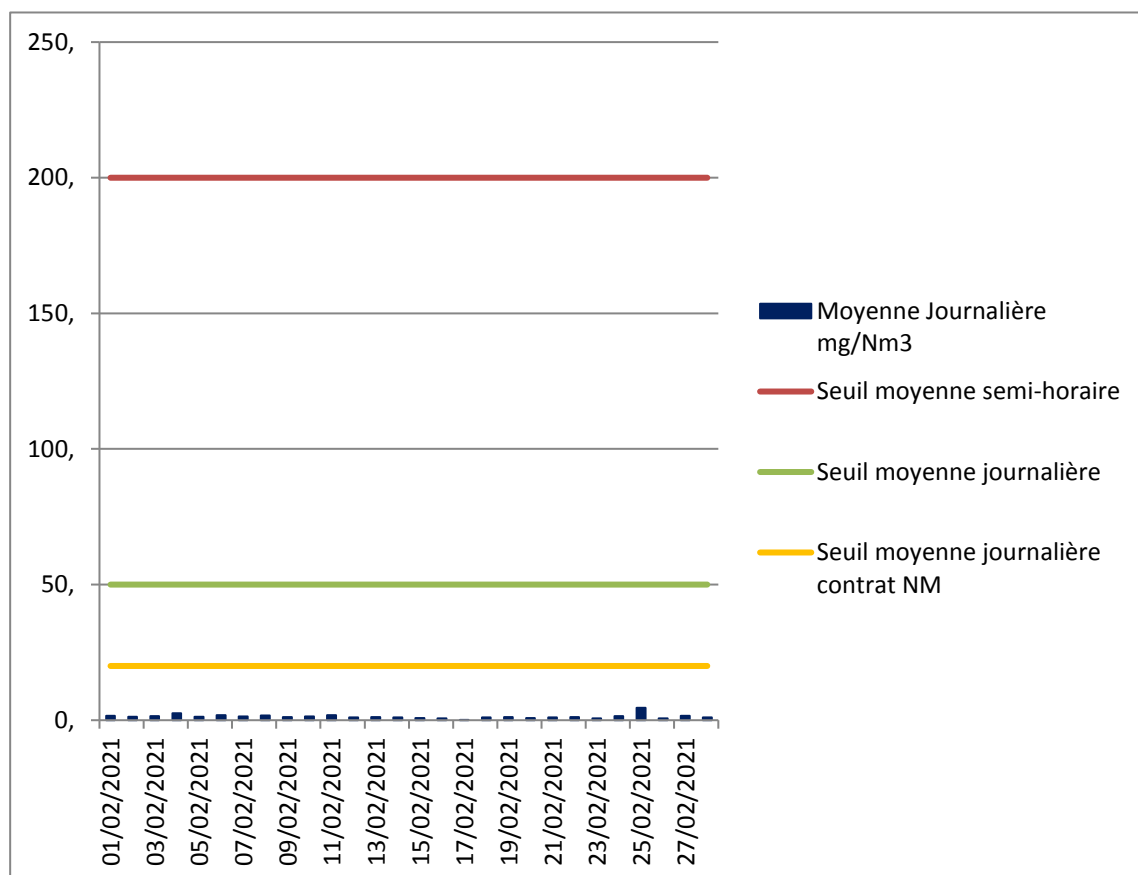

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	47,56	200	80
2-févr.-21	46,45	200	80
3-févr.-21	47,19	200	80
4-févr.-21	49,95	200	80
5-févr.-21	50,11	200	80
6-févr.-21	49,37	200	80
7-févr.-21	49,94	200	80
8-févr.-21	49,48	200	80
9-févr.-21	42,97	200	80
10-févr.-21	48,7	200	80
11-févr.-21	48,15	200	80
12-févr.-21	50,37	200	80
13-févr.-21	50,09	200	80
14-févr.-21	49,83	200	80
15-févr.-21	50,71	200	80
16-févr.-21	48,73	200	80
17-févr.-21	41,27	200	80
18-févr.-21	49,82	200	80
19-févr.-21	48,97	200	80
20-févr.-21	50,21	200	80
21-févr.-21	50,51	200	80
22-févr.-21	48,75	200	80
23-févr.-21	50,21	200	80
24-févr.-21	48,32	200	80
25-févr.-21	50,21	200	80
26-févr.-21	29,35	200	80
27-févr.-21	45,98	200	80
28-févr.-21	45,63	200	80

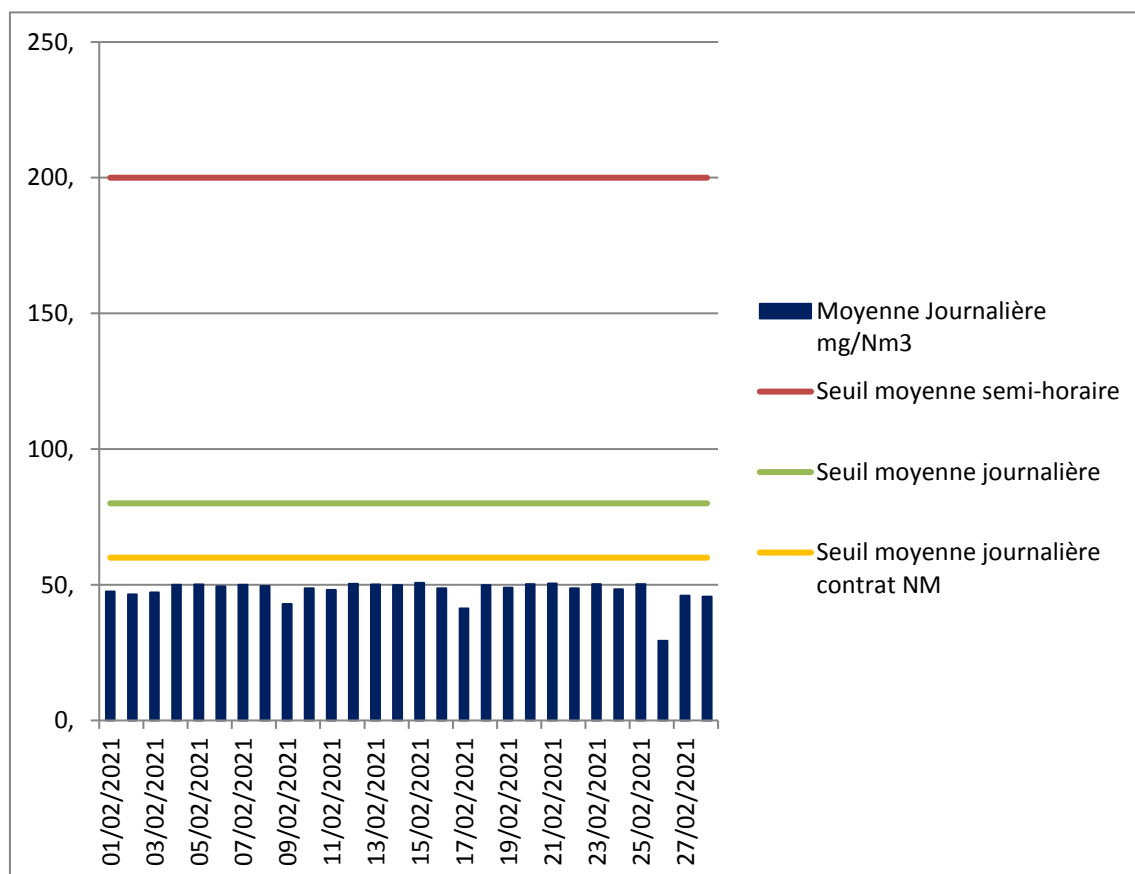

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	0,34		30
2-févr.-21	0,63		30
3-févr.-21	0,43		30
4-févr.-21	0,43		30
5-févr.-21	0,52		30
6-févr.-21	0,41		30
7-févr.-21	0,55		30
8-févr.-21	0,4		30
9-févr.-21	1,77		30
10-févr.-21	0,35		30
11-févr.-21	0,91		30
12-févr.-21	0,43		30
13-févr.-21	0,36		30
14-févr.-21	0,34		30
15-févr.-21	0,31		30
16-févr.-21	0,51		30
17-févr.-21	1,61		30
18-févr.-21	1,23		30
19-févr.-21	0,36		30
20-févr.-21	0,32		30
21-févr.-21	0,32		30
22-févr.-21	0,36		30
23-févr.-21	0,35		30
24-févr.-21	0,36		30
25-févr.-21	0,58		30
26-févr.-21	4,32		30
27-févr.-21	3,14		30
28-févr.-21	3,08		30

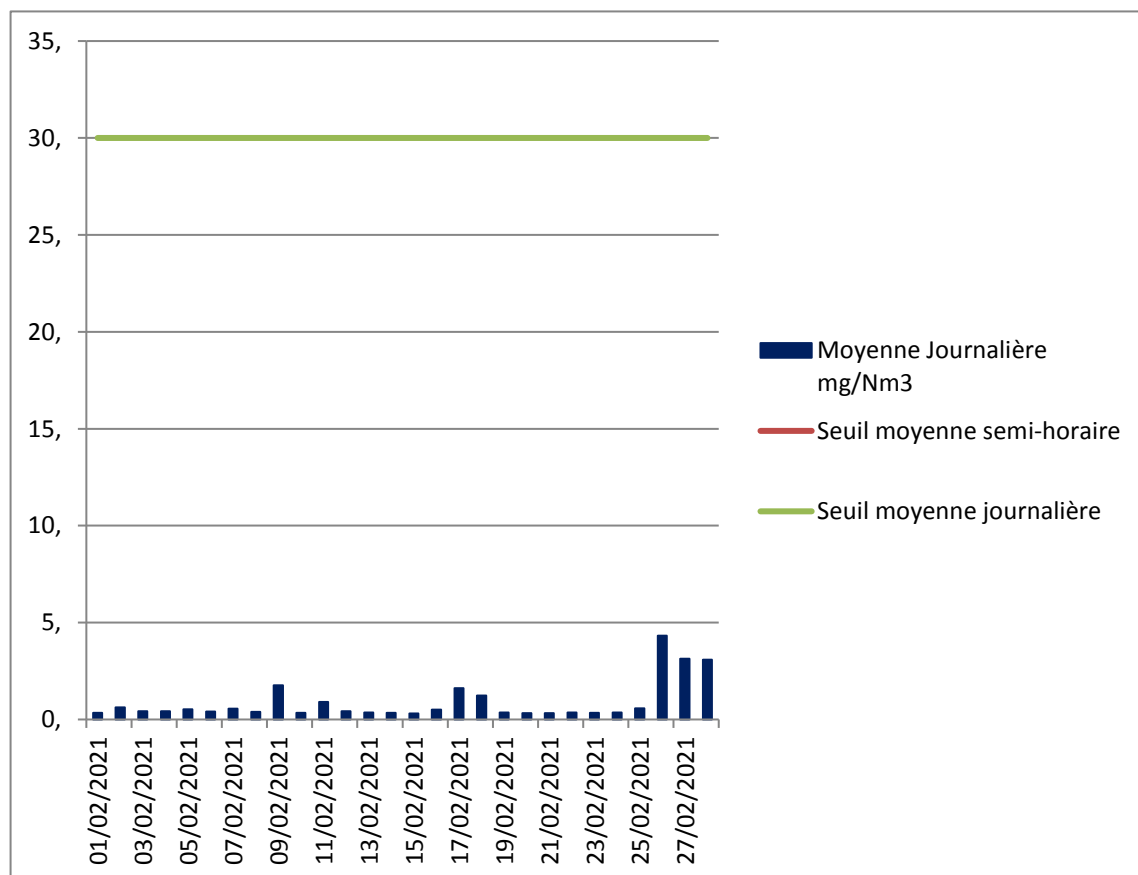

date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-févr.-21	4,77	150	50
2-févr.-21	7,22	150	50
3-févr.-21	7,88	150	50
4-févr.-21	13,33	150	50
5-févr.-21	10,72	150	50
6-févr.-21	5,56	150	50
7-févr.-21	4,22	150	50
8-févr.-21	5,41	150	50
9-févr.-21	7,86	150	50
10-févr.-21	12,97	150	50
11-févr.-21	10,61	150	50
12-févr.-21	13,7	150	50
13-févr.-21	13,58	150	50
14-févr.-21	4,18	150	50
15-févr.-21	4,79	150	50
16-févr.-21	8,3	150	50
17-févr.-21	8,18	150	50
18-févr.-21	6,94	150	50
19-févr.-21	6,04	150	50
20-févr.-21	6,84	150	50
21-févr.-21	4,06	150	50
22-févr.-21	6,2	150	50
23-févr.-21	6,07	150	50
24-févr.-21	9,05	150	50
25-févr.-21	13,23	150	50
26-févr.-21	7,32	150	50
27-févr.-21	11,85	150	50
28-févr.-21	10,9	150	50

