

RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES Octobre 2025

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Résultats des prélèvements (sur gaz sec à 11% O2)			
	Dioxines et Furanes (ng – I-TEQ/Nm ³)		PCB type dioxine (ng – OMS 2005-TEQ/Nm ³)	
	Seuil réglementaire : < 0,06 ng – I-TEQ/Nm ³ AP du 10 août 2023 Seuil contractuel : < 0,04 ng – I-TEQ/Nm ³		Seuil de surveillance : < 0,01 ng – OMS-TEQ/Nm ³ Arrêté du 12 janvier 2021	
16 déc 24 - 13 jan 25	0,0026	0,0014	0,00010	0,00010
13 jan 25 - 10 fév 25	0,0016	0,0016	0,00000	0,00020
10 fév 25 - 10 mars 25	0,0020	0,0014	0,00010	0,00003
10 mars 25 - 07 avril 25	0,0030	0,0029	0,00000	0,00023
07 avril 25 - 05 mai 25	0,0038	0,003	0,00050	0,00020
05 mai 2025 - 02 juin 25	0,0115	0,0056	0,00040	0,00030
02 juin 25 - 30 juin 25	0,0124	0,0273	0,00040	0,00170
30 juin 25 - 28 juillet 25	0,0025	0,0030	0,00000	0,00000
28 juillet 25 - 25 août 25	0,0017	0,0014	0,00000	0,00010
25 août 25 - 22 sept 25	0,0019	0,0095	0,00000	0,00000

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS) sur 12 mois glissants

LIGNE 1	99,68%
LIGNE 2	99,45%

Dépassements et indisponibilités des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0h20	1h00
Indisponibilité	0h20	5h30

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0h00	2h00
Indisponibilité	5h20	20h00

Rapport Mensuel Ligne 1

Rapport Mensuel		oct-25																									
		Données VSTA en R-EOT L1								Paramètres process L1						Données VSTA en NOC L1							Temps fonctionnement L1				
		Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Hg	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	PS NOC L1	CO10m NOC L1	COT NOC L1	HCl NOC L1	SO2 NOC L1	NOx NOC L1	NH3 NOC L1	Hgt NOC	Marche four L1	OTNOC L1	M. Bruleur L1	A. Sécurité L1
Unité		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE REG Jour		10		50	10	10	50	80	30							5	50	10	8	40	80	10	20				
VLE CONT Jour		5		20	5	6	20	60	10	20						5	20	5	6	20	60	10	20				
Seuil Min														850													
VLE CO 10 min				150																							
01/10/2025		0,26	9,53	0,47	5,50	2,88	54,41	0,01	4,74	20,10	8,71	17,96	10,66	988,4	53856,0	0,26	10,30	0,47	5,51	2,89	54,42	0,01	4,74	24:00:00	00:03:40	00:21:10	00:00:00
02/10/2025		0,24	7,61	0,42	5,44	3,58	52,70	0,01	1,54	18,69	9,51	19,12	9,81	1047,4	53522,8	0,24	7,61	0,42	5,44	3,58	52,70	0,01	1,54	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
03/10/2025		0,28	6,90	0,40	5,29	3,65	52,62	0,00	1,50	18,75	9,51	19,46	9,76	1048,4	53574,4	0,28	6,90	0,40	5,29	3,65	52,62	0,00	1,50	24:00:00	00:00:00	00:03:50	00:00:00
04/10/2025		0,25	6,09	0,40	5,27	3,48	52,12	0,00	2,24	18,79	9,53	19,69	9,75	1053,9	53672,4	0,25	6,09	0,40	5,27	3,48	52,13	0,00	2,24	24:00:00	00:00:20	00:02:50	00:00:00
05/10/2025		0,30	8,18	0,49	5,52	5,41	52,63	0,01	2,44	18,35	10,11	19,78	9,25	1077,9	54785,2	0,26	6,72	0,44	5,63	5,19	52,45	0,00	2,44	23:16:30	01:11:10	00:04:10	00:25:20
06/10/2025		0,41	11,09	0,66	5,49	4,60	51,43	0,00	3,04	18,31	9,91	19,31	9,40	1076,2	54443,2	0,41	11,09	0,68	5,51	4,67	51,71	0,00	3,08	22:18:50	01:34:40	00:20:30	00:43:30
07/10/2025		0,28	7,93	0,45	5,34	3,00	51,52	0,00	1,50	18,33	9,25	18,36	10,06	1042,3	51990,9	0,28	7,93	0,45	5,34	3,00	51,53	0,00	1,50	24:00:00	00:00:20	00:00:00	00:00:00
08/10/2025		0,33	5,44	0,45	5,31	2,76	51,77	0,00	1,33	18,93	8,90	17,34	10,45	1055,9	51456,9	0,33	5,44	0,45	5,31	2,76	51,77	0,00	1,33	24:00:00	00:00:20	00:00:00	00:00:00
09/10/2025		0,25	6,75	0,45	4,11	3,42	48,96	0,00	7,50	18,85	9,51	19,10	9,82	1066,5	53975,1	0,25	6,75	0,45	4,11	3,42	48,96	0,00	7,50	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
10/10/2025		0,21	6,75	0,44	5,04	3,92	52,73	0,00	10,16	18,69	9,58	19,59	9,76	1068,0	53463,2	0,21	6,75	0,44	5,04	3,92	52,73	0,00	10,16	24:00:00	00:00:40	00:04:40	00:00:00
11/10/2025		0,28	8,98	0,51	5,04	4,04	53,66	0,00	2,21	19,79	9,15	19,38	10,20	1030,0	54433,4	0,28	9,01	0,51	5,09	4,06	53,67	0,00	2,22	23:52:40	00:21:10	00:02:00	00:01:10
12/10/2025		0,20	5,42	0,41	5,00	3,85	52,43	0,01	1,35	18,53	9,36	18,49	9,95	1060,2	52791,2	0,20	5,42	0,41	5,00	3,85	52,43	0,01	1,35	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
13/10/2025		0,26	13,64	0,59	4,92	4,33	52,51	0,00	30,95	18,98	9,37	18,97	9,90	1049,1	54062,7	0,26	13,70	0,61	4,93	4,45	52,72	0,00	30,98	23:58:00	00:16:00	00:05:10	00:01:10
14/10/2025	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	02:12:50	00:15:10	01:02:40	00:00:00
15/10/2025	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	03:53:40	00:00:00
16/10/2025		0,22	15,80	0,64	4,28	3,49	44,62	1,41	3,26	17,35	9,43	17,20	9,78	1048,9	51569,5	0,23	14,94	0,56	4,47	3,53	46,62	1,04	3,29	21:54:00	01:33:50	03:11:00	00:00:40
17/10/2025		0,29	9,18	0,44	5,17	3,05	51,35	0,00	2,20	17,95	9,38	17,79	9,86	1054,2	52230,0	0,29	9,18	0,44	5,17	3,05	51,35	0,00	2,20	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
18/10/2025		0,25	6,16	0,40	5,21	3,37	52,76	0,00	1,39	18,74	9,64	19,06	9,63	1068,7	54649,9	0,25	6,16	0,40	5,21	3,37	52,76	0,00	1,39	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
19/10/2025		0,35	13,14	0,63	5,22	4,14	52,34	0,00	1,74	18,69	9,59	18,78	9,66	1063,8	54471,4	0,34	12,97	0,50	5,29	3,88	52,43	0,00	1,74	23:47:40	00:37:00	00:02:00	00:05:30
20/10/2025		0,22	13,90	0,47	5,27	3,82	52,78	0,00	2,36	18,76	9,51	18,88	9,71	1062,7	54412,5	0,22	13,57	0,48	5,24	3,85	52,78	0,00	2,37	24:00:00	00:21:50	00:04:30	00:00:50
21/10/2025		0,29	10,90	0,47	4,32	2,79	52,56	0,00	1,77	19,35	9,32	18,88	10,01	1041,7	54528,1	0,29	10,90	0,47	4,32	2,79	52,55	0,00	1,77	24:00:00	00:00:40	00:00:00	00:00:00
22/10/2025		0,58	22,35	0,68	4,95	3,63	51,49	0,00	1,29	19,08	9,47	19,11	9,77	1051,9	54726,4	0,43	18,07	0,64	5,11	3,55	52,16	0,00	1,28	23:23:30	01:06:10	00:07:40	00:25:50
23/10/2025		0,36	12,01	0,43	5,20	2,59	53,56	0,00	1,29	19,98	9,13	18,69	10,10	1042,0	55894,6	0,36	12,12	0,43	5,13	2,55	53,97	0,00	1,30	23:41:10	00:19:10	00:02:20	00:00:00
24/10/2025		0,19	12,79	0,46	4,87	2,46	54,84	0,00	1,96	19,97	8,90	18,48	10,34	1022,7	54869,3	0,20	12,44	0,47	4,85	2,40	54,97	0,00	1,95	23:55:50	00:19:50	00:21:10	00:02:50
25/10/2025		0,25	8,81	0,45	5,18	4,02	55,22	0,00	2,65	19,71	9,63	20,06	9,61	1059,0	56714,7	0,25	8,81	0,45	5,18	4,02	55,22	0,00	2,65	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
26/10/2025		0,25	13,34	0,72	4,79	3,63	55,81	0,00	5,03	19,80	9,54	19,66	9,74	1053,0	56680,6	0,25	13,23	0,67	4,78	3,47	55,95	0,00	5,02	1j 00:56:20	00:16:30	00:11:40	00:03:00
27/10/2025		0,32	14,37	0,62	4,99	3,47	53,57	0,00	5,06	18,90	9,44	19,24	9,83	1043,5	53966,5	0,31	13,25	0,60	5,01	3,42	53,74	0,00	5,06	23:57:10	00:31:30	00:01:40	00:01:40
28/10/2025		0,29	16,37	0,46	5,23	3,32	54,41	0,00	2,64	19,51	9,25	19,03	10,05	1042,8	54717,9	0,29	16,37	0,46	5,23	3,32	54,41	0,00	2,64	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
29/10/2025		0,36	14,58	0,53	5,32	3,25	54,46	0,00	1,71	19,92	9,16	18,81	10,09	1044,5	55843,0	0,36	14,64	0,53	5,31	3,24	54,45	0,00	1,71	23:49:00	00:24:20	00:02:40	00:01:40
30/10/2025		0,17	10,16	0,43	5,43	2,99	53,78	0,00	3,24	19,53	9,00	18,25	10,19	1032,8	54671,1	0,17	10,16	0,43	5,43	2,99	53,78	0,00	3,24	24:00:00	00:00:00	00:01:40	00:00:00
31/10/2025		0,28	8,02	0,41	5,65	3,45	54,28	0,00	1,64	19,98	9,23	19,26	10,01	1053,4	55977,6	0,28	8,02	0,41	5,65	3,45	54,28	0,00	1,64	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Max.		0,58	22,35	0,72	5,65	5,41	55,81	1,41	55,12	20,10	10,11	20,06	10,66	1077,9	56714,7	0,43	18,07	0,68	5,65	5,19	55,95	1,04	30,98				
Dep. VLE Jour REG		0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	1				
DEP. VLE JOUR CT		0	1	0	0	0	0	0	2							0	0	0	0	0	0	0	1				
Moy/Cumul		0,28	11,47	0,50	5,11	3,52	52,68	0,05	3,95	19,05	9,37	18,88	9,91	1049,6	54177,9	0,28	11,08	0,49	5,13	3,50	52,82	0,03	3,96	28j 21:03:30	09:14:20	10:07:00	01:53:10
Dép Seuil min															0												
Dép CO 10 min			2																								

Contrôle Régl L1 V1 - 10/2025	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:20	00:20
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:00						00:20	00:20

Contrôle Régl L1 V1 - 2025	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	01:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	04:00						05:30	05:30

Compteur indisponibilités DMS				
2025/01/01 - 2025/10/31	Tps Indispo DMS L1	Temps R-EOT L1	Ratio (seuil15.0%)	
			Mois	Cumulé
2025-01	00:41:00	28j 00:42:40	0.10%	0.10%
2025-02	00:47:10	27j 21:26:50	0.12%	0.11%
2025-03	00:00:00	26j 05:26:00	0.00%	0.07%
2025-04	02:10:40	29j 19:02:20	0.30%	0.14%
2025-05	00:15:00	30j 11:53:00	0.03%	0.11%
2025-06	00:00:00	17j 14:54:10	0.00%	0.10%
2025-07	06:30:10	26j 06:07:30	1.03%	0.23%
2025-08	00:19:00	30j 21:31:30	0.04%	0.21%
2025-09	01:52:20	25j 01:25:10	0.31%	0.22%
2025-10	01:44:50	28j 19:03:30	0.25%	0.22%
Total	14:20:10	271j 01:32:40		0.22%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 1 - Redondant								
2025/01/01 - 2025/10/31	COT_R_2C	CO2_R1_2C	CO30m_R1_2C	HCL_R1_2C	NH3_R1_2C	NOX_R1_2C	POUSS_R1_2C	SO2_R1_2C
2025-01	0.08%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-02	0.16%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-03	0.15%	0.0%	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-04	0.27%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-05	0.19%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-06	0.1%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-07	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-08	0.03%	0.0%	0.01%	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-09	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-10	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.1%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 1 - Titulaire									
2025/01/01 - 2025/10/31	CO2_T1_2C	CO30m_T1_2C	COT_T1_2C	HCL_T1_2C	Hgt_T1_2C	NH3_T1_2C	NOX_T1_2C	POUSS_T1_2C	SO2_T1_2C
2025-01	0.0%	0.06%	0.14%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-02	0.0%	0.08%	0.12%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-03	0.0%	0.12%	0.21%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%
2025-04	0.0%	0.26%	0.35%	0.0%	0.0%	0.08%	0.0%	0.0%	0.02%
2025-05	0.0%	0.22%	0.3%	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.03%
2025-06	0.0%	0.16%	0.33%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-07	0.0%	0.16%	0.22%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.03%
2025-08	0.0%	0.18%	0.25%	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-09	0.0%	0.07%	0.13%	0.06%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-10	0.0%	0.15%	0.18%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.15%	0.22%	0.01%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.01%

Dépassement VL Indicative Mercure L1		
2025/01/01 - 2025/10/31		Hgt NOC
Seuil		40
2025-01		08:30:00
2025-02		00:30:00
2025-03		00:00:00
2025-04		00:30:00
2025-05		05:00:00
2025-06		01:00:00
2025-07		05:30:00
2025-08		04:00:00
2025-09		05:00:00
2025-10		09:00:00
Total		lj 15:00:00

Indisponibilités Mercure L1		
2025/01/01 - 2025/10/31		Hgt
2025-01		01:30:00
2025-02		00:00:00
2025-03		01:30:00
2025-04		01:00:00
2025-05		07:00:00
2025-06		01:00:00
2025-07		00:30:00
2025-08		00:30:00
2025-09		00:00:00
2025-10		00:30:00
Total		13:30:00

Compteurs OTNOC H1 et H2			
2025/01/01 - 2025/10/31		OTNOC L1 (H1)	OTNOC L1 (H2)
2025-01		20:22:50	00:00:00
2025-02		07:50:20	00:00:00
2025-03		19:23:30	00:00:00
2025-04		17:47:30	00:00:00
2025-05		21:46:10	00:00:00
2025-06		18:38:20	00:00:00
2025-07		13:30:10	00:00:00
2025-08		08:59:00	00:00:00
2025-09		17:57:30	00:00:00
2025-10		09:14:20	00:31:10
Total		6j 11:29:40	00:31:10

Nb dépassement VLE jour NOC									
2025/01/01 - 2025/10/31	PS NOC L1	CO10m NOC L1	COT NOC L1	HCl NOC L1	SO2 NOC L1	NOx NOC L1	NH3 NOC L1	Hgt NOC	Global
Seuil	5	50	10	8	40	80	10	20	
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	0	0	0	0	0	0	0	4	4


Nombre de dépassements VLE jour R-EOT									
2025/01/01 - 2025/10/31	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global	
Seuil	10	50	10	10	50	80	30		
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nombre de moyennes jours invalides (Limite 10J/an)									
2025/01/01 - 2025/10/31	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global	
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-03	1	0	1	1	1	1	1	1	
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	1	0	1	1	1	1	1	1	


UIOM Valo'Loire NANTES
Rapport Mensuel Flux L1

Flux journaliers																	oct-25
	Flux Jour R-EOT L1								Flux Journalier NOC L1								
	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Q - Hg	Q - PS NOC	Q - COT NOC	Q - HCL NOC	Q - SO2 NOC	Q - NOx NOC	Q - CO NOC	Q - NH3 NOC	Q - Hg NOC	
	Unité	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	
	VLE Jour	14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2	72	7.2	14.4	11.52	57.6	115.2	72	14	28.8
01/10/2025	0,3309	0,61	7,14	3,83	70,45	11,78	0,0096	6,10	0,33	0,61	7,13	3,83	70,31	11,80	0,01	6,11	
02/10/2025	0,3065	0,53	6,99	4,61	67,76	9,84	0,0121	1,97	0,31	0,53	6,99	4,61	67,76	9,84	0,01	1,97	
03/10/2025	0,3602	0,51	6,79	4,72	67,71	8,95	0,0000	1,93	0,36	0,51	6,79	4,72	67,71	8,95	0,00	1,93	
04/10/2025	0,3205	0,51	6,81	4,53	67,14	7,83	0,0003	2,90	0,32	0,51	6,81	4,53	67,12	7,83	0,00	2,91	
05/10/2025	0,3774	0,61	6,93	6,86	66,17	10,26	0,0079	3,08	0,32	0,53	6,87	6,37	63,82	8,18	0,00	2,97	
06/10/2025	0,4895	0,79	6,59	5,60	61,56	13,20	0,0000	3,65	0,48	0,79	6,56	5,61	61,21	13,20	0,00	3,67	
07/10/2025	0,3552	0,57	6,68	3,82	64,44	9,80	0,0000	1,89	0,36	0,56	6,68	3,82	64,42	9,80	0,00	1,89	
08/10/2025	0,4029	0,55	6,54	3,45	64,00	6,62	0,0000	1,63	0,40	0,55	6,54	3,44	63,98	6,61	0,00	1,63	
09/10/2025	0,3213	0,58	5,34	4,45	63,46	8,70	0,0000	9,64	0,32	0,58	5,34	4,45	63,46	8,70	0,00	9,65	
10/10/2025	0,2709	0,56	6,48	5,07	67,71	8,52	0,0000	12,87	0,27	0,56	6,48	5,07	67,67	8,51	0,00	12,89	
11/10/2025	0,3670	0,66	6,58	5,29	69,78	11,47	0,0000	2,86	0,36	0,65	6,56	5,26	69,05	11,18	0,00	2,85	
12/10/2025	0,2567	0,52	6,33	4,88	66,48	6,96	0,0086	1,72	0,26	0,52	6,33	4,88	66,48	6,96	0,01	1,72	
13/10/2025	0,3345	0,77	6,39	5,70	68,10	17,74	0,0035	38,31	0,33	0,76	6,35	5,67	67,56	17,65	0,00	38,39	
14/10/2025	0,0625	0,15	0,38	0,16	4,06	10,88	0,0000	5,19	0,06	0,15	0,38	0,16	4,06	10,88	0,00	5,20	
15/10/2025	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	
16/10/2025	0,2509	0,71	4,96	4,20	51,31	18,78	1,3957	3,68	0,25	0,61	4,90	4,02	50,58	16,69	1,05	3,55	
17/10/2025	0,3666	0,55	6,48	3,86	64,41	11,45	0,0007	2,75	0,37	0,55	6,48	3,86	64,41	11,45	0,00	2,75	
18/10/2025	0,3244	0,53	6,87	4,49	69,25	8,08	0,0000	1,82	0,32	0,53	6,87	4,49	69,25	8,08	0,00	1,82	
19/10/2025	0,4535	0,81	6,76	5,41	67,81	21,39	0,0000	2,26	0,43	0,63	6,65	4,95	65,93	14,44	0,00	2,19	
20/10/2025	0,2822	0,62	6,88	5,04	68,97	18,21	0,0000	3,08	0,28	0,61	6,76	4,98	67,98	17,83	0,00	3,06	
21/10/2025	0,3727	0,61	5,66	3,67	68,82	13,95	0,0000	2,31	0,37	0,61	5,66	3,67	68,79	13,94	0,00	2,31	
22/10/2025	0,7086	0,84	6,19	4,58	64,58	24,79	0,0000	1,61	0,54	0,75	6,20	4,27	63,70	21,35	0,00	1,56	
23/10/2025	0,4790	0,57	6,82	3,39	71,26	15,82	0,0053	1,71	0,47	0,56	6,68	3,29	70,41	15,63	0,01	1,70	
24/10/2025	0,2553	0,61	6,40	3,25	72,00	16,49	0,0000	2,57	0,26	0,60	6,27	3,11	71,11	15,56	0,00	2,53	
25/10/2025	0,3407	0,62	7,08	5,56	75,16	12,36	0,0000	3,59	0,34	0,62	7,08	5,56	75,16	12,36	0,00	3,59	
26/10/2025	0,3504	1,02	6,76	5,14	78,89	19,00	0,0000	7,18	0,35	0,94	6,66	4,88	78,13	16,69	0,00	7,09	
27/10/2025	0,4079	0,82	6,44	4,56	69,27	19,00	0,0027	6,57	0,40	0,76	6,30	4,37	67,68	17,07	0,00	6,37	
28/10/2025	0,3786	0,60	6,88	4,40	71,53	21,39	0,0005	3,45	0,38	0,60	6,88	4,40	71,53	21,39	0,00	3,46	
29/10/2025	0,4753	0,70	6,99	4,30	71,51	18,82	0,0000	2,25	0,47	0,70	6,96	4,27	71,34	18,81	0,00	2,25	
30/10/2025	0,2232	0,56	7,15	4,02	70,62	13,49	0,0000	4,20	0,22	0,56	7,15	4,02	70,62	13,49	0,00	4,21	
31/10/2025	0,3694	0,55	7,63	4,70	72,88	10,77	0,0000	2,19	0,37	0,55	7,63	4,70	72,88	10,77	0,00	2,20	
Max	0,7086	1,02	7,63	6,86	78,89	24,79	1,3957	38,31	0,54	0,94	7,63	6,37	78,13	21,39	1,05	38,39	
Nb. Dép. VLE Jour	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00:00	
Cumul	10,5948	18,63	191,92	133,53	1977,06	406,34	1,4469	144,94	10,31	17,98	190,93	131,25	1964,11	385,64	1,10	144,41	


date	Moyenne Journalière µg/Nm3 en R-EOT (Exigence contractuelle)	Moyenne Journalière µg/Nm3 en NOC	Valeur indicative pour suivi des moyennes semi-horaires	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/10/2025	4,74	4,74	40	20	20
02/10/2025	1,54	1,54	40	20	20
03/10/2025	1,50	1,50	40	20	20
04/10/2025	2,24	2,24	40	20	20
05/10/2025	2,44	2,44	40	20	20
06/10/2025	3,04	3,08	40	20	20
07/10/2025	1,50	1,50	40	20	20
08/10/2025	1,33	1,33	40	20	20
09/10/2025	7,50	7,50	40	20	20
10/10/2025	10,16	10,16	40	20	20
11/10/2025	2,21	2,22	40	20	20
12/10/2025	1,35	1,35	40	20	20
13/10/2025	30,95	30,98	40	20	20
14/10/2025	Arrêt	Arrêt	40	20	20
15/10/2025	Arrêt	Arrêt	40	20	20
16/10/2025	3,26	3,29	40	20	20
17/10/2025	2,20	2,20	40	20	20
18/10/2025	1,39	1,39	40	20	20
19/10/2025	1,74	1,74	40	20	20
20/10/2025	2,36	2,37	40	20	20
21/10/2025	1,77	1,77	40	20	20
22/10/2025	1,29	1,28	40	20	20
23/10/2025	1,29	1,30	40	20	20
24/10/2025	1,96	1,95	40	20	20
25/10/2025	2,65	2,65	40	20	20
26/10/2025	5,03	5,02	40	20	20
27/10/2025	5,06	5,06	40	20	20
28/10/2025	2,64	2,64	40	20	20
29/10/2025	1,71	1,71	40	20	20
30/10/2025	3,24	3,24	40	20	20
31/10/2025	1,64	1,64	40	20	20

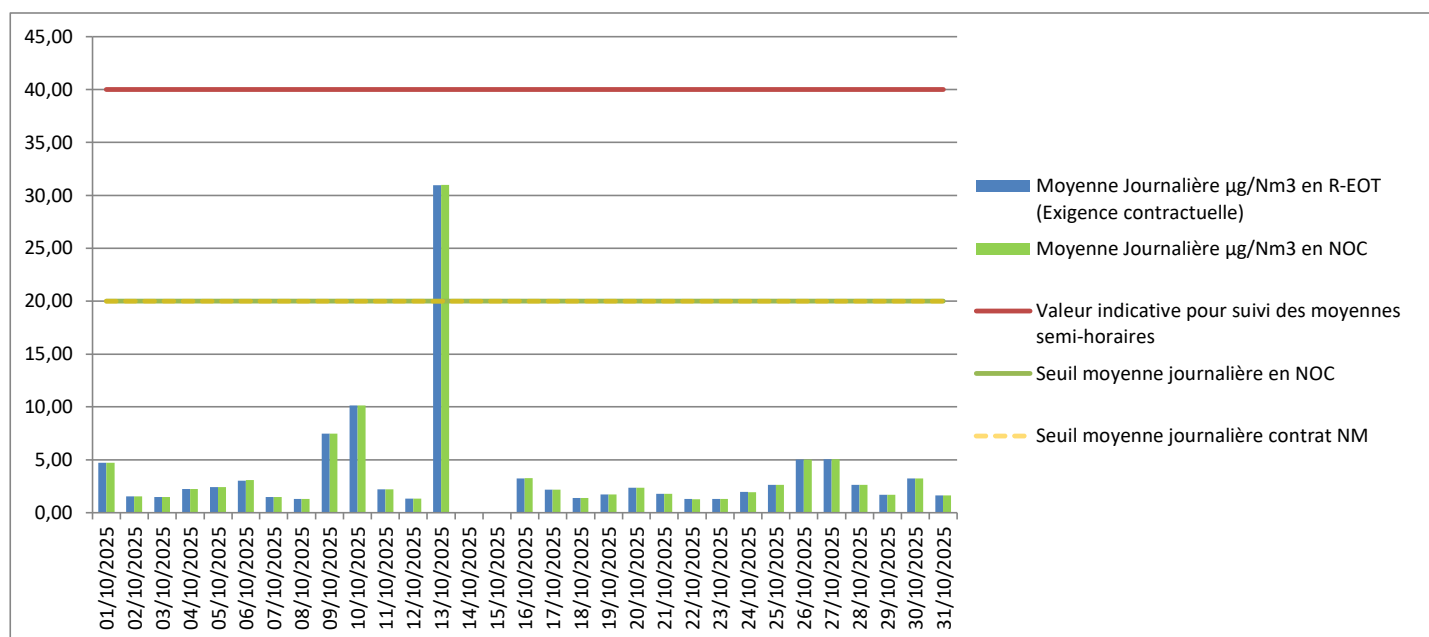


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/10/2025	0,26	0,26	30	10	5	5
02/10/2025	0,24	0,24	30	10	5	5
03/10/2025	0,28	0,28	30	10	5	5
04/10/2025	0,25	0,25	30	10	5	5
05/10/2025	0,30	0,26	30	10	5	5
06/10/2025	0,41	0,41	30	10	5	5
07/10/2025	0,28	0,28	30	10	5	5
08/10/2025	0,33	0,33	30	10	5	5
09/10/2025	0,25	0,25	30	10	5	5
10/10/2025	0,21	0,21	30	10	5	5
11/10/2025	0,28	0,28	30	10	5	5
12/10/2025	0,20	0,20	30	10	5	5
13/10/2025	0,26	0,26	30	10	5	5
14/10/2025	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
15/10/2025	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
16/10/2025	0,22	0,23	30	10	5	5
17/10/2025	0,29	0,29	30	10	5	5
18/10/2025	0,25	0,25	30	10	5	5
19/10/2025	0,35	0,34	30	10	5	5
20/10/2025	0,22	0,22	30	10	5	5
21/10/2025	0,29	0,29	30	10	5	5
22/10/2025	0,58	0,43	30	10	5	5
23/10/2025	0,36	0,36	30	10	5	5
24/10/2025	0,19	0,20	30	10	5	5
25/10/2025	0,25	0,25	30	10	5	5
26/10/2025	0,25	0,25	30	10	5	5
27/10/2025	0,32	0,31	30	10	5	5
28/10/2025	0,29	0,29	30	10	5	5
29/10/2025	0,36	0,36	30	10	5	5
30/10/2025	0,17	0,17	30	10	5	5
31/10/2025	0,28	0,28	30	10	5	5

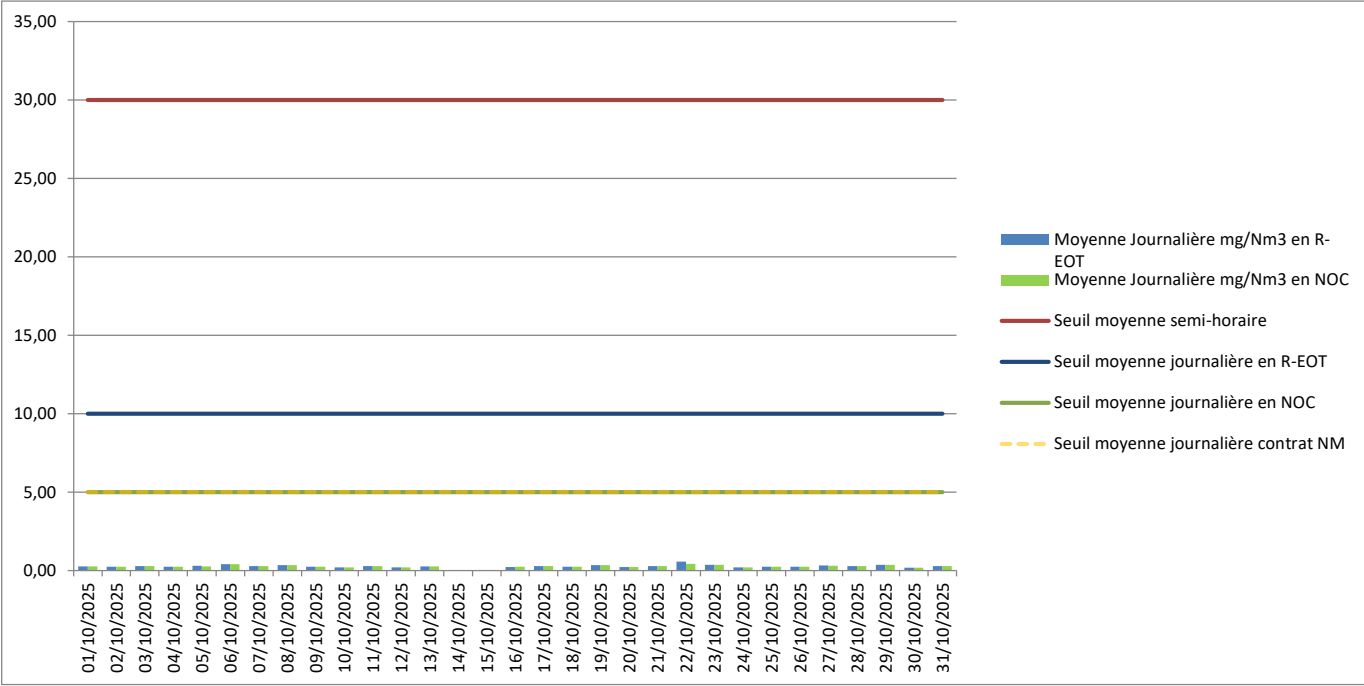

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/10/2025	0,47	0,47	20	10	10	5
02/10/2025	0,42	0,42	20	10	10	5
03/10/2025	0,40	0,40	20	10	10	5
04/10/2025	0,40	0,40	20	10	10	5
05/10/2025	0,49	0,44	20	10	10	5
06/10/2025	0,66	0,68	20	10	10	5
07/10/2025	0,45	0,45	20	10	10	5
08/10/2025	0,45	0,45	20	10	10	5
09/10/2025	0,45	0,45	20	10	10	5
10/10/2025	0,44	0,44	20	10	10	5
11/10/2025	0,51	0,51	20	10	10	5
12/10/2025	0,41	0,41	20	10	10	5
13/10/2025	0,59	0,61	20	10	10	5
14/10/2025	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
15/10/2025	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
16/10/2025	0,64	0,56	20	10	10	5
17/10/2025	0,44	0,44	20	10	10	5
18/10/2025	0,40	0,40	20	10	10	5
19/10/2025	0,63	0,50	20	10	10	5
20/10/2025	0,47	0,48	20	10	10	5
21/10/2025	0,47	0,47	20	10	10	5
22/10/2025	0,68	0,64	20	10	10	5
23/10/2025	0,43	0,43	20	10	10	5
24/10/2025	0,46	0,47	20	10	10	5
25/10/2025	0,45	0,45	20	10	10	5
26/10/2025	0,72	0,67	20	10	10	5
27/10/2025	0,62	0,60	20	10	10	5
28/10/2025	0,46	0,46	20	10	10	5
29/10/2025	0,53	0,53	20	10	10	5
30/10/2025	0,43	0,43	20	10	10	5
31/10/2025	0,41	0,41	20	10	10	5

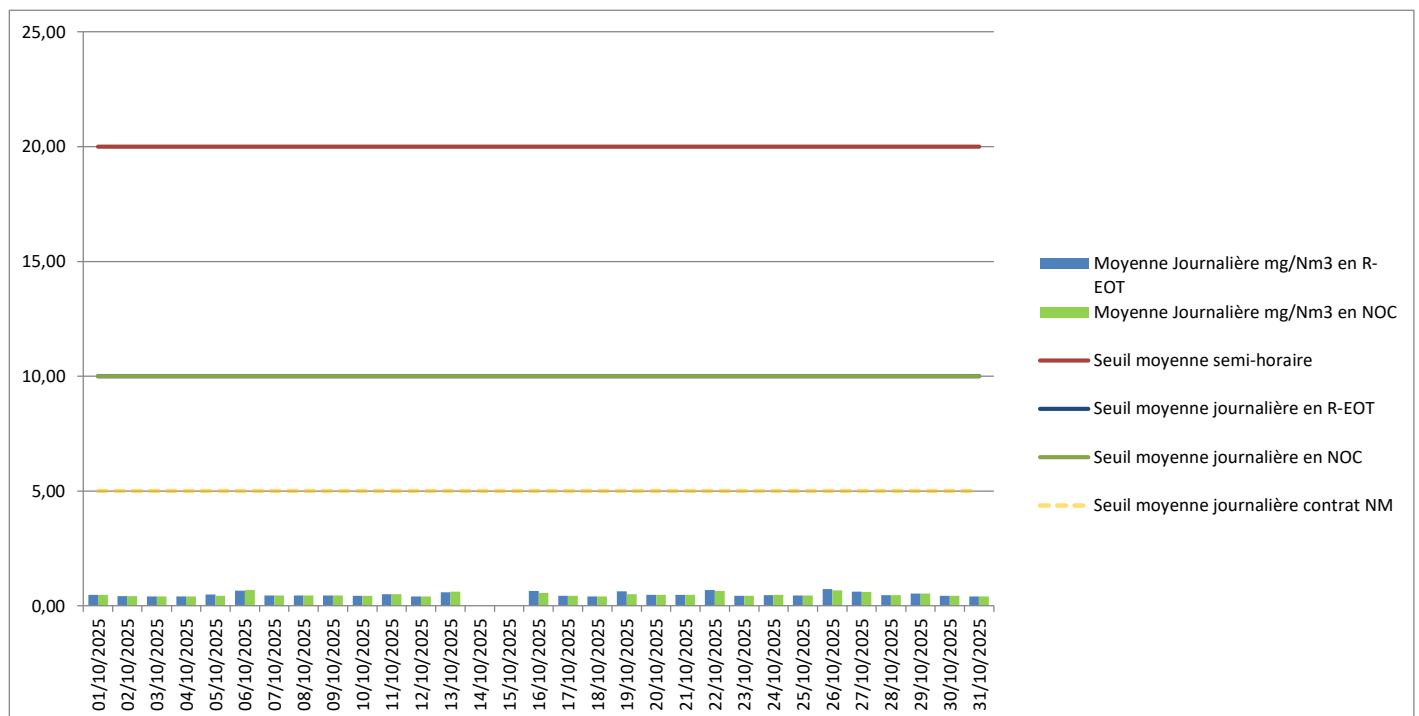


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1 octobre 2025	5,50	5,51	60	10	8	6
2 octobre 2025	5,44	5,44	60	10	8	6
3 octobre 2025	5,29	5,29	60	10	8	6
4 octobre 2025	5,27	5,27	60	10	8	6
5 octobre 2025	5,52	5,63	60	10	8	6
6 octobre 2025	5,49	5,51	60	10	8	6
7 octobre 2025	5,34	5,34	60	10	8	6
8 octobre 2025	5,31	5,31	60	10	8	6
9 octobre 2025	4,11	4,11	60	10	8	6
10 octobre 2025	5,04	5,04	60	10	8	6
11 octobre 2025	5,04	5,09	60	10	8	6
12 octobre 2025	5,00	5,00	60	10	8	6
13 octobre 2025	4,92	4,93	60	10	8	6
14 octobre 2025	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
15 octobre 2025	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
16 octobre 2025	4,28	4,47	60	10	8	6
17 octobre 2025	5,17	5,17	60	10	8	6
18 octobre 2025	5,21	5,21	60	10	8	6
19 octobre 2025	5,22	5,29	60	10	8	6
20 octobre 2025	5,27	5,24	60	10	8	6
21 octobre 2025	4,32	4,32	60	10	8	6
22 octobre 2025	4,95	5,11	60	10	8	6
23 octobre 2025	5,20	5,13	60	10	8	6
24 octobre 2025	4,87	4,85	60	10	8	6
25 octobre 2025	5,18	5,18	60	10	8	6
26 octobre 2025	4,79	4,78	60	10	8	6
27 octobre 2025	4,99	5,01	60	10	8	6
28 octobre 2025	5,23	5,23	60	10	8	6
29 octobre 2025	5,32	5,31	60	10	8	6
30 octobre 2025	5,43	5,43	60	10	8	6
31 octobre 2025	5,65	5,65	60	10	8	6

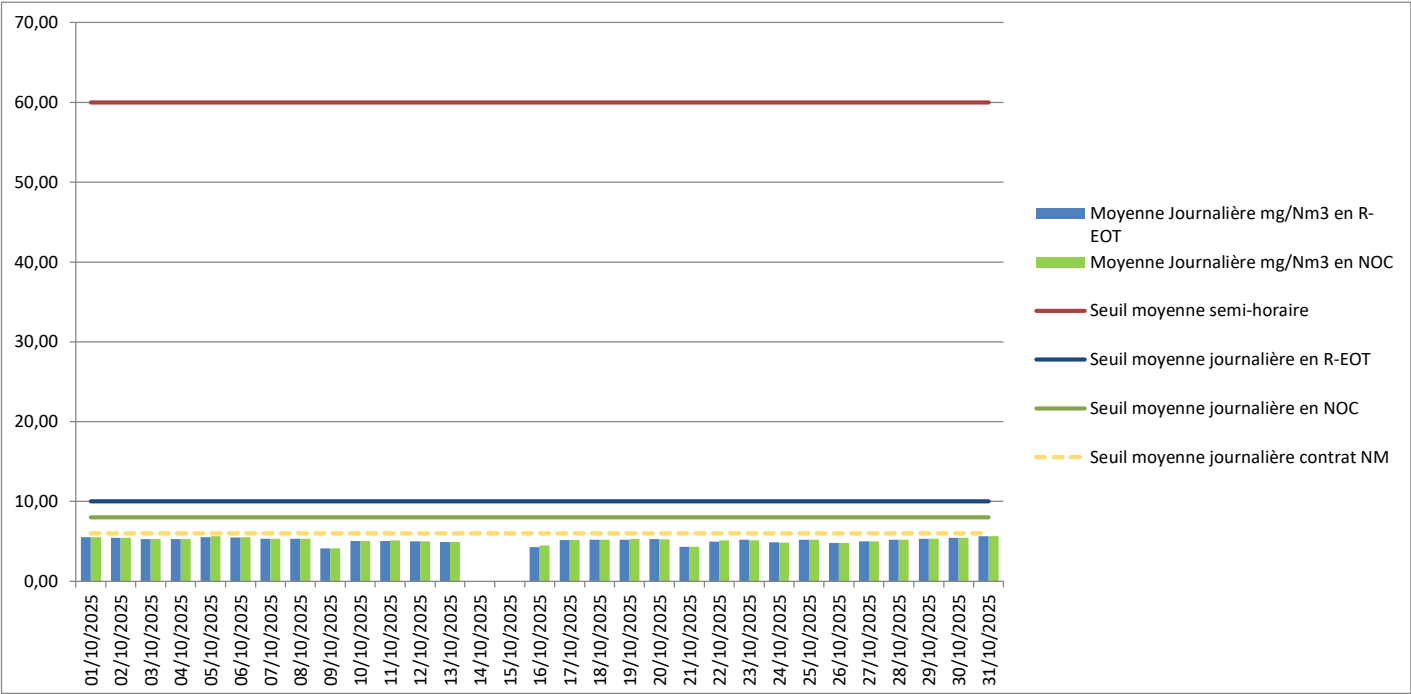


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-oct.-25	2,88	2,89	200	50	40	20
2-oct.-25	3,58	3,58	200	50	40	20
3-oct.-25	3,65	3,65	200	50	40	20
4-oct.-25	3,48	3,48	200	50	40	20
5-oct.-25	5,41	5,19	200	50	40	20
6-oct.-25	4,60	4,67	200	50	40	20
7-oct.-25	3,00	3,00	200	50	40	20
8-oct.-25	2,76	2,76	200	50	40	20
9-oct.-25	3,42	3,42	200	50	40	20
10-oct.-25	3,92	3,92	200	50	40	20
11-oct.-25	4,04	4,06	200	50	40	20
12-oct.-25	3,85	3,85	200	50	40	20
13-oct.-25	4,33	4,45	200	50	40	20
14-oct.-25	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
15-oct.-25	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
16-oct.-25	3,49	3,53	200	50	40	20
17-oct.-25	3,05	3,05	200	50	40	20
18-oct.-25	3,37	3,37	200	50	40	20
19-oct.-25	4,14	3,88	200	50	40	20
20-oct.-25	3,82	3,85	200	50	40	20
21-oct.-25	2,79	2,79	200	50	40	20
22-oct.-25	3,63	3,55	200	50	40	20
23-oct.-25	2,59	2,55	200	50	40	20
24-oct.-25	2,46	2,40	200	50	40	20
25-oct.-25	4,02	4,02	200	50	40	20
26-oct.-25	3,63	3,47	200	50	40	20
27-oct.-25	3,47	3,42	200	50	40	20
28-oct.-25	3,32	3,32	200	50	40	20
29-oct.-25	3,25	3,24	200	50	40	20
30-oct.-25	2,99	2,99	200	50	40	20
31-oct.-25	3,45	3,45	200	50	40	20




date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-oct.-25	54,41	54,42	200	80	80	60
2-oct.-25	52,70	52,70	200	80	80	60
3-oct.-25	52,62	52,62	200	80	80	60
4-oct.-25	52,12	52,13	200	80	80	60
5-oct.-25	52,63	52,45	200	80	80	60
6-oct.-25	51,43	51,71	200	80	80	60
7-oct.-25	51,52	51,53	200	80	80	60
8-oct.-25	51,77	51,77	200	80	80	60
9-oct.-25	48,96	48,96	200	80	80	60
10-oct.-25	52,73	52,73	200	80	80	60
11-oct.-25	53,66	53,67	200	80	80	60
12-oct.-25	52,43	52,43	200	80	80	60
13-oct.-25	52,51	52,72	200	80	80	60
14-oct.-25	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
15-oct.-25	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
16-oct.-25	44,62	46,62	200	80	80	60
17-oct.-25	51,35	51,35	200	80	80	60
18-oct.-25	52,76	52,76	200	80	80	60
19-oct.-25	52,34	52,43	200	80	80	60
20-oct.-25	52,78	52,78	200	80	80	60
21-oct.-25	52,56	52,55	200	80	80	60
22-oct.-25	51,49	52,16	200	80	80	60
23-oct.-25	53,56	53,97	200	80	80	60
24-oct.-25	54,84	54,97	200	80	80	60
25-oct.-25	55,22	55,22	200	80	80	60
26-oct.-25	55,81	55,95	200	80	80	60
27-oct.-25	53,57	53,74	200	80	80	60
28-oct.-25	54,41	54,41	200	80	80	60
29-oct.-25	54,46	54,45	200	80	80	60
30-oct.-25	53,78	53,78	200	80	80	60
31-oct.-25	54,28	54,28	200	80	80	60

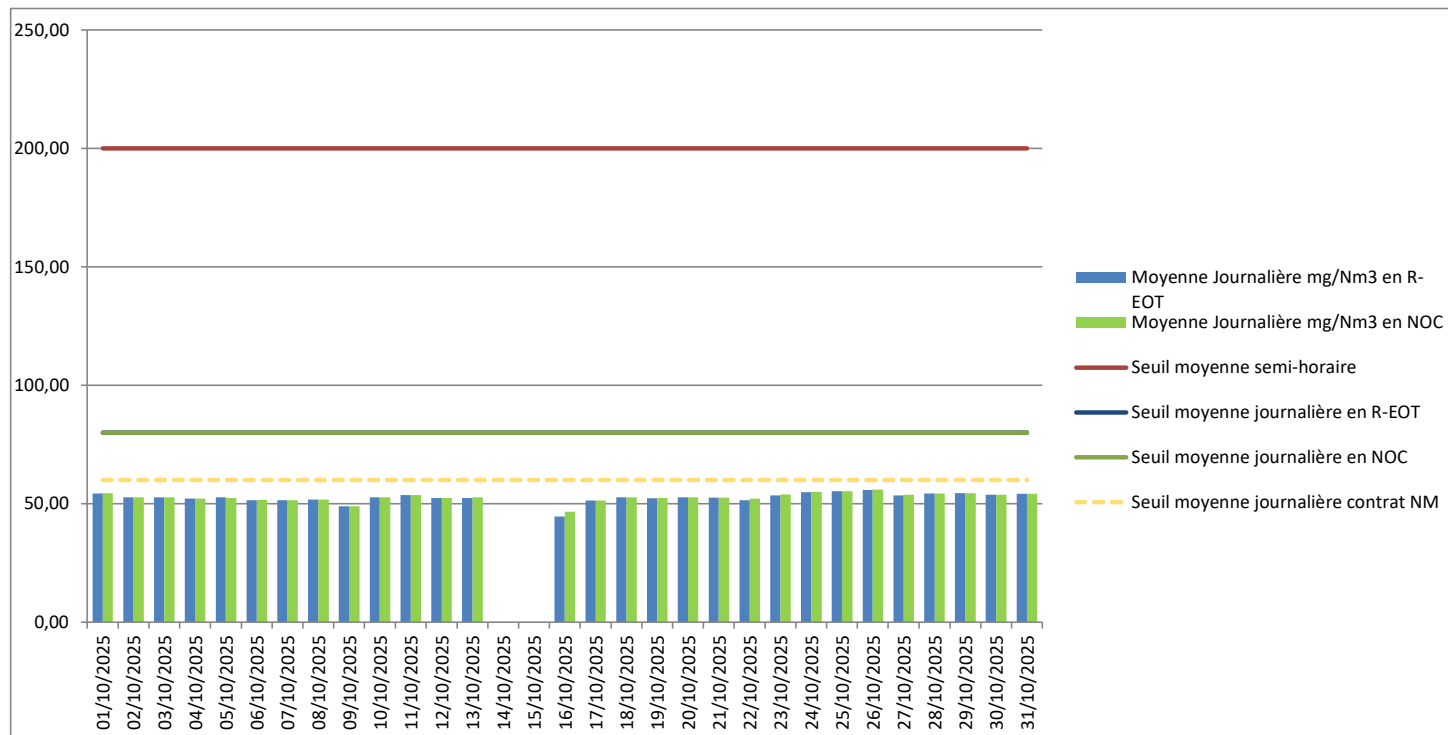

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-oct.-25	0,01	0,01	30	10	10
2-oct.-25	0,01	0,01	30	10	10
3-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
4-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
5-oct.-25	0,01	0,00	30	10	10
6-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
7-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
8-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
9-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
10-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
11-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
12-oct.-25	0,01	0,01	30	10	10
13-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
14-oct.-25	Arrêt	Arrêt	30	10	10
15-oct.-25	Arrêt	Arrêt	30	10	10
16-oct.-25	1,41	1,04	30	10	10
17-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
18-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
19-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
20-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
21-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
22-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
23-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
24-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
25-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
26-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
27-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
28-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
29-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
30-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
31-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10

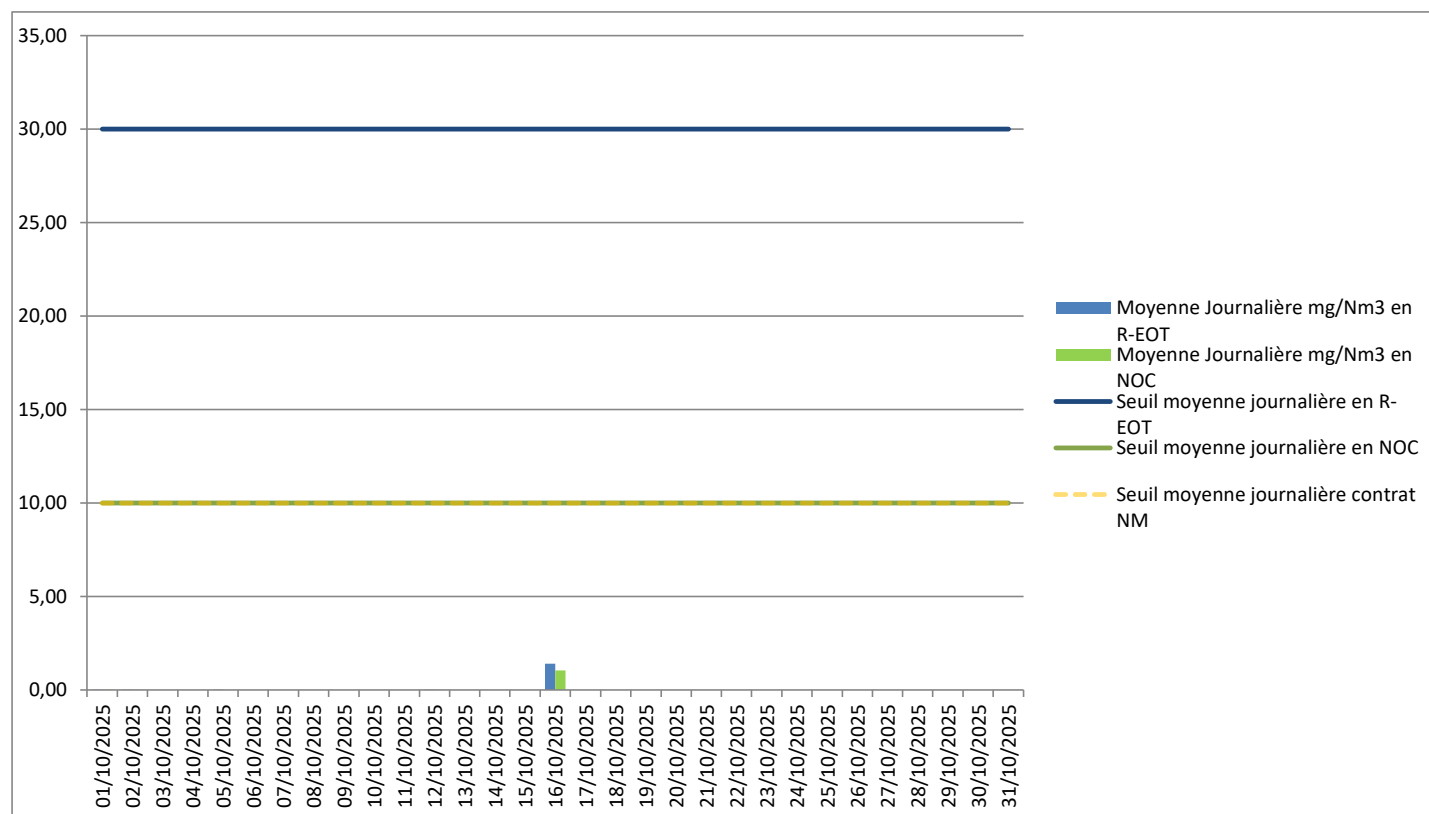

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-oct.-25	9,53	10,30	150	50	50	20
2-oct.-25	7,61	7,61	150	50	50	20
3-oct.-25	6,90	6,90	150	50	50	20
4-oct.-25	6,09	6,09	150	50	50	20
5-oct.-25	8,18	6,72	150	50	50	20
6-oct.-25	11,09	11,09	150	50	50	20
7-oct.-25	7,93	7,93	150	50	50	20
8-oct.-25	5,44	5,44	150	50	50	20
9-oct.-25	6,75	6,75	150	50	50	20
10-oct.-25	6,75	6,75	150	50	50	20
11-oct.-25	8,98	9,01	150	50	50	20
12-oct.-25	5,42	5,42	150	50	50	20
13-oct.-25	13,64	13,70	150	50	50	20
14-oct.-25	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
15-oct.-25	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
16-oct.-25	15,80	14,94	150	50	50	20
17-oct.-25	9,18	9,18	150	50	50	20
18-oct.-25	6,16	6,16	150	50	50	20
19-oct.-25	13,14	12,97	150	50	50	20
20-oct.-25	13,90	13,57	150	50	50	20
21-oct.-25	10,90	10,90	150	50	50	20
22-oct.-25	22,35	18,07	150	50	50	20
23-oct.-25	12,01	12,12	150	50	50	20
24-oct.-25	12,79	12,44	150	50	50	20
25-oct.-25	8,81	8,81	150	50	50	20
26-oct.-25	13,34	13,23	150	50	50	20
27-oct.-25	14,37	13,25	150	50	50	20
28-oct.-25	16,37	16,37	150	50	50	20
29-oct.-25	14,58	14,64	150	50	50	20
30-oct.-25	10,16	10,16	150	50	50	20
31-oct.-25	8,02	8,02	150	50	50	20

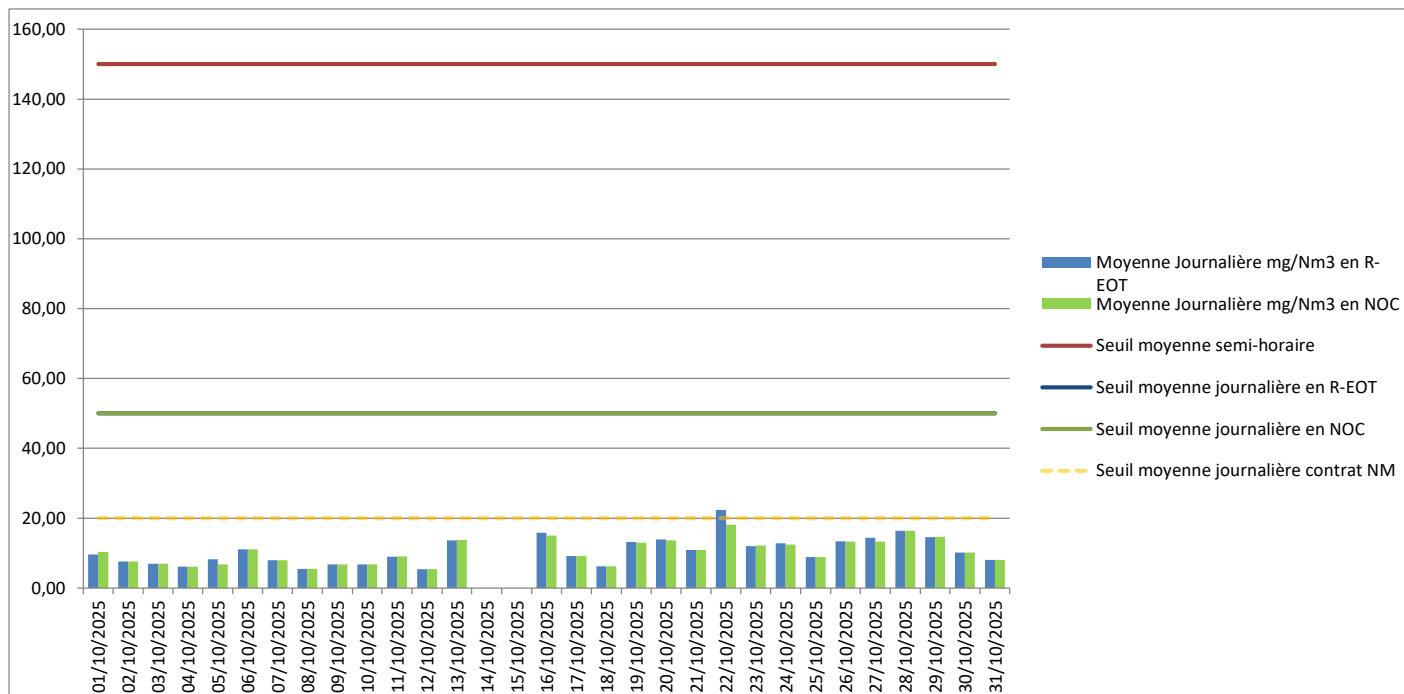

Rapport Mensuel Ligne 2

Rapport Mensuel																											oct-25
		Données VSTA en R-EOT L2								Paramètres process L2						Données VSTA en NOC L2								Temps fonctionnement L2			
		Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Hg	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	PS NOC L2	CO10m NOC L2	COT NOC L2	HCl NOC L2	SO2 NOC L2	NOx NOC L2	NH3 NOC L2	Hgt NOC	Marche four L2	OTNOC L2	M. Bruleur L2	A. Sécurité L2
Unité		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE REG Jour		10		50	10		50	80	30							5	50	10	8	40	80	10	20				
VLE CONT Jour		5		20	5		6	20	60	10						5	20	5	6	20	60	10	20				
Seuil Min														850													
VLE CO 10 min			150																								
01/10/2025		0,66	4,00	0,61	4,04	1,16	51,79	0,00	29,68	15,79	8,98	17,73	10,88	1021,6	42648,5	0,66	3,97	0,61	4,05	1,16	51,82	0,00	29,69	24:00:00	00:10:30	00:16:20	00:00:00
02/10/2025		0,50	5,23	0,62	4,41	1,72	52,05	0,05	6,99	15,71	9,34	18,17	9,89	1040,5	46464,2	0,50	5,23	0,62	4,41	1,72	52,05	0,05	6,99	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
03/10/2025		0,49	3,74	0,53	4,09	1,76	51,17	0,17	2,86	15,71	8,91	17,59	9,86	1022,7	46794,9	0,50	3,76	0,53	4,10	0,96	51,18	0,17	2,86	24:00:00	00:14:00	00:10:40	00:00:00
04/10/2025		0,52	4,40	0,60	4,27	1,26	51,44	0,20	1,86	15,24	8,95	17,47	9,87	1021,2	45467,0	0,52	4,38	0,60	4,26	1,26	51,66	0,20	1,86	23:56:10	00:16:30	00:06:00	00:02:30
05/10/2025		0,61	4,79	0,54	4,45	1,22	51,37	0,19	1,49	15,04	8,88	16,73	9,98	1016,3	44881,3	0,59	2,82	0,54	4,44	1,21	51,29	0,19	1,48	23:22:50	01:02:40	00:06:30	00:18:40
06/10/2025		0,58	5,26	0,59	3,68	1,10	51,19	0,16	1,77	15,05	8,61	16,63	10,19	1006,7	44692,5	0,57	4,64	0,59	3,64	1,12	51,20	0,16	1,77	22:01:40	01:48:20	00:44:40	00:56:00
07/10/2025		0,62	4,94	0,57	3,05	0,55	49,61	0,19	1,84	14,90	8,65	16,40	10,15	1018,6	44109,4	0,63	5,01	0,56	2,45	0,35	50,52	0,19	1,77	24:00:00	01:00:50	00:39:00	00:00:00
08/10/2025		1,77	3,62	0,59	3,97	0,87	50,11	0,31	1,44	16,62	8,36	15,85	10,52	1042,7	47174,3	1,77	3,62	0,59	3,97	0,87	50,11	0,31	1,44	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
09/10/2025		0,47	3,25	0,51	4,72	0,81	51,35	0,40	1,49	15,65	9,21	17,63	9,58	1063,9	47751,6	0,47	3,25	0,51	4,72	0,81	51,35	0,40	1,49	24:00:00	00:06:30	00:00:00	00:00:00
10/10/2025		0,47	2,93	0,53	3,68	0,53	50,48	0,17	1,27	15,73	9,07	18,02	9,75	1042,7	47073,0	0,47	2,93	0,53	3,69	0,53	50,46	0,17	1,27	24:00:00	00:02:50	00:08:00	00:00:00
11/10/2025		0,49	5,76	0,60	4,36	0,90	53,04	0,09	1,42	16,33	8,68	17,57	10,10	1010,5	47543,3	0,49	5,78	0,60	4,36	0,90	53,05	0,09	1,42	24:00:00	00:04:30	00:09:40	00:00:00
12/10/2025		0,49	4,82	0,54	4,15	1,14	52,21	0,20	1,36	15,87	9,06	17,32	9,71	1049,3	48010,6	0,49	4,82	0,54	4,15	1,14	52,21	0,20	1,36	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
13/10/2025		0,45	4,26	0,48	4,42	0,53	52,39	0,14	1,47	15,66	9,05	17,76	9,68	1031,2	47339,2	0,45	3,43	0,48	4,40	0,52	52,48	0,14	1,47	23:57:40	00:17:40	00:23:10	00:01:10
14/10/2025		0,48	3,72	0,46	4,62	0,57	51,13	0,15	1,96	15,74	9,01	17,27	9,70	1041,3	47849,2	0,48	3,72	0,46	4,62	0,57	51,13	0,15	1,96	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
15/10/2025		0,43	6,51	0,58	4,60	0,47	49,45	0,33	1,59	15,08	8,78	16,50	9,90	1026,2	45523,3	0,43	6,41	0,58	4,57	0,47	49,75	0,33	1,57	23:56:50	00:19:20	00:10:00	00:01:40
16/10/2025		0,45	6,04	0,58	4,97	0,94	51,12	0,19	2,37	15,56	9,02	17,40	9,69	1033,8	47274,1	0,45	6,05	0,58	4,97	0,94	51,11	0,19	2,37	23:36:00	00:38:20	00:37:20	00:00:40
17/10/2025		0,47	6,51	0,56	4,52	0,51	51,43	0,19	1,83	16,27	8,91	17,66	9,86	1026,0	48386,3	0,47	6,55	0,56	4,48	0,51	51,38	0,19	1,83	24:00:00	00:14:30	00:08:00	00:00:00
18/10/2025		0,55	4,56	0,56	4,31	0,10	52,43	0,08	1,47	16,16	8,98	17,79	9,95	1020,0	47629,2	0,55	4,56	0,56	4,31	0,10	52,47	0,08	1,47	24:00:00	00:00:00	00:07:10	00:00:00
19/10/2025		0,46	5,24	0,47	4,68	0,21	51,55	0,07	1,81	16,47	9,13	18,39	9,70	1042,1	49134,1	0,46	5,24	0,47	4,68	0,21	51,55	0,07	1,81	24:00:00	00:00:00	00:04:30	00:00:00
20/10/2025		0,49	7,70	0,55	4,88	0,31	52,03	0,17	1,86	16,48	9,23	18,60	9,56	1042,9	49663,1	0,49	7,69	0,55	4,89	0,32	51,99	0,17	1,86	24:00:00	00:05:40	00:00:00	00:00:10
21/10/2025		0,48	6,00	0,57	3,63	0,39	51,72	0,07	2,75	16,25	9,04	17,85	9,78	1038,8	48495,2	0,48	6,00	0,57	3,63	0,39	51,72	0,07	2,75	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
22/10/2025		0,42	7,75	0,62	5,23	0,52	52,37	0,06	5,34	16,82	8,85	17,93	9,90	1024,4	49472,7	0,42	7,82	0,62	5,23	0,52	52,37	0,06	5,34	24:00:00	00:01:10	00:10:40	00:00:00
23/10/2025		0,50	7,61	0,61	4,26	0,21	52,67	0,17	2,47	17,05	8,90	17,87	9,84	1035,5	50458,7	0,50	7,74	0,62	4,20	0,20	52,59	0,17	2,49	23:41:10	00:24:20	00:00:00	00:00:00
24/10/2025		0,53	5,42	0,60	4,96	0,08	50,29	0,09	2,33	17,21	8,65	17,85	10,04	1013,0	50022,5	0,53	5,41	0,60	4,97	0,09	50,24	0,08	2,34	24:00:00	00:21:30	00:39:10	00:00:00
25/10/2025		0,49	3,53	0,51	4,35	0,23	52,78	0,12	1,90	16,83	8,95	18,52	9,75	1023,0	49875,4	0,49	3,54	0,51	4,36	0,24	52,82	0,12	1,90	24:00:00	00:07:20	00:00:00	00:00:00
26/10/2025		0,45	4,05	0,53	4,21	0,39	53,56	0,07	2,89	16,63	9,04	18,49	9,70	1023,7	49623,4	0,45	4,05	0,53	4,22	0,39	53,56	0,07	2,89	lj 01:00:00	00:00:00	00:04:00	00:00:00
27/10/2025		0,43	9,41	0,61	4,21	0,89	50,99	0,04	3,70	15,65	9,29	18,41	9,43	1039,6	47923,9	0,43	9,50	0,61	4,22	0,90	51,01	0,04	3,70	24:00:00	00:11:50	00:14:20	00:00:00
28/10/2025		0,50	13,29	0,71	4,53	0,50	51,97	0,06	3,08	15,88	8,83	16,93	9,93	1014,1	47343,8	0,50	13,29	0,71	4,53	0,50	51,97	0,06	3,08	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
29/10/2025		0,50	7,12	0,53	4,80	0,34	46,65	0,08	2,07	16,58	8,74	17,11	9,94	1011,6	49226,7	0,50	7,16	0,53	4,81	0,35	46,71	0,08	2,07	24:00:00	00:06:50	00:37:50	00:00:00
30/10/2025		0,42	6,19	0,54	3,92	0,39	53,48	0,13	2,02	16,34	8,52	17,19	10,04	1001,8	48001,0	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	15:08:50	09:40:10	11:59:30	00:00:00
31/10/2025		0,46	3,86	0,53	4,77	0,18	52,60	0,04	1,71	16,34	8,54	17,25	10,15	998,3	47500,0	0,46	3,88	0,53	4,81	0,19	52,67	0,05	1,71	24:00:00	00:40:40	01:20:50	00:00:00
Max.		1,77	13,29	0,71	5,23	1,72	53,56	0,40	29,68	17,21	9,34	18,60	10,88	1063,9	50458,7	1,77	13,29	0,71	5,23	1,72	53,56	0,40	29,69				
Dep. VLE Jour REG		0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	1				
DEP. VLE JOUR CT		0	0	0	0	0	0	0	1							0	0	0	0	0	0	0	1				
Moy/Cumul		0,53	5,64	0,56	4,36	0,64	51,48	0,14	3,19	16,02	8,92	17,56	9,90	1027,6	47549,0	0,53	5,45	0,56	4,35	0,64	51,52	0,14	3,21	30j 12:41:10	17:56:00	18:57:20	01:20:50
Dép Seuil min														0													
Dép CO 10 min			0																								

Contrôle Rég1 L2 V1 - 10/2025	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0							0
Indisponibilité	05:00							05:20

Contrôle Rég1 L2 V1 - 2025	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:30	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0							0
Indisponibilité	17:00							20:00

Compteur Indisponibilités DMS				
2025/01/01 - 2025/10/31	Tps Indispo DMS L2	Temps R-EOT L2	Ratio (seuil15,0%)	
			Mois	Cummlé
2025-01	00:34:40	28j 00:21:30	0.09%	0.09%
2025-02	00:47:00	25j 13:36:10	0.13%	0.11%
2025-03	00:04:20	30j 17:30:30	0.01%	0.07%
2025-04	03:32:50	27j 10:39:00	0.54%	0.19%
2025-05	00:14:50	28j 03:18:40	0.04%	0.16%
2025-06	04:54:30	26j 18:51:50	0.76%	0.25%
2025-07	12:15:30	27j 02:30:10	1.88%	0.48%
2025-08	00:20:00	27j 05:07:20	0.05%	0.43%
2025-09	03:06:00	14j 02:30:00	0.92%	0.46%
2025-10	00:45:40	30j 11:03:10	0.10%	0.42%
Total	1j 02:35:20	265j 13:28:20		0.42%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 2 - Redondant								
2025/01/01 - 2025/10/31	CO2_R2_2C	CO30m_R2_2C	COT_R2_2C	HCL_R2_2C	NH3_R2_2C	NOX_R2_2C	POUSS_R2_2C	SO2_R2_2C
2025-01	0.0%	0.04%	0.08%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-02	0.0%	0.04%	0.07%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-03	0.0%	0.04%	0.08%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-04	0.0%	0.04%	0.2%	0.0%	0.46%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-05	0.0%	0.03%	0.06%	0.0%	0.04%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-06	0.0%	0.02%	0.07%	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-07	0.0%	0.01%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-08	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-09	0.0%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-10	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.02%	0.06%	0.0%	0.09%	0.0%	0.0%	0.0%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 2 - Titulaire								
2025/01/01 - 2025/10/31	CO2_T2_2C	CO30m_T2_2C	COT_T2_2C	HCL_T2_2C	Hgt_T2_2C	NH3_T2_2C	NOX_T2_2C	SO2_T2_2C
2025-01	0.0%	0.1%	0.17%	0.01%	0.0%	0.42%	0.0%	0.0%
2025-02	0.0%	0.08%	0.13%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-03	0.0%	0.05%	0.08%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-04	0.0%	0.04%	0.18%	0.0%	0.0%	0.42%	0.0%	0.0%
2025-05	0.0%	0.04%	0.11%	0.0%	0.0%	0.09%	0.0%	0.0%
2025-06	0.0%	0.02%	0.06%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-07	0.0%	0.02%	0.07%	0.0%	0.0%	0.25%	0.0%	0.0%
2025-08	0.0%	0.05%	0.11%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-09	0.0%	0.01%	0.22%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-10	0.0%	0.06%	0.11%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.05%	0.12%	0.01%	0.0%	0.12%	0.0%	0.0%

Dépassement VL Indicative Mercure L2		
2025/01/01 - 2025/10/31		Hgt NOC
Seuil		40
2025-01		05:00:00
2025-02		03:30:00
2025-03		01:00:00
2025-04		04:00:00
2025-05		11:30:00
2025-06		04:30:00
2025-07		07:00:00
2025-08		07:00:00
2025-09		02:00:00
2025-10		04:30:00
Total		2j 02:00:00

Indisponibilités Mercure L2		
2025/01/01 - 2025/10/31		Hgt
2025-01		00:00:00
2025-02		00:00:00
2025-03		01:00:00
2025-04		00:30:00
2025-05		06:30:00
2025-06		07:30:00
2025-07		03:30:00
2025-08		00:30:00
2025-09		00:00:00
2025-10		05:30:00
Total		1j 01:00:00

Compteurs OTNOC H1 et H2			
2025/01/01 - 2025/10/31		OTNOC L2 (H1)	OTNOC L2 (H2)
2025-01		10:19:40	00:00:00
2025-02		06:21:20	00:00:00
2025-03		10:26:30	00:00:00
2025-04		12:59:00	00:00:00
2025-05		20:19:10	00:25:40
2025-06		23:33:50	00:00:00
2025-07		1j 21:35:50	00:00:00
2025-08		15:53:50	01:35:00
2025-09		15:38:50	00:00:00
2025-10		17:56:00	00:10:30
Total		7j 11:04:00	02:11:10

Nb dépassement VLE jour NOC									
2025/01/01 - 2025/10/31	PS NOC L2	CO10m NOC L2	COT NOC L2	HCl NOC L2	SO2 NOC L2	NOx NOC L2	NH3 NOC L2	Hgt NOC	Global
Seuil	5	50	10	8	40	80	10	20	
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	0	0	0	0	0	0	0	3	3


Nombre de dépassements VLE jour R-EOT								
2025/01/01 - 2025/10/31	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global
Seuil	10	50	10	10	50	80	30	
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de moyennes jours invalides (Limite 10J/an)								
2025/01/01 - 2025/10/31	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0


UIOM Valo'Loire NANTES
Rapport Mensuel Flux L2

Flux journaliers																	oct-25
Unité	Flux Jour R-EOT								Flux Journalier NOC L2								
	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Q - Hg	Q - PS NOC	Q - COT NOC	Q - HCL NOC	Q - SO2 NOC	Q - Nox NOC	Q - CO NOC	Q - NH3 NOC	Q - Hg NOC	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	
VLE Jour	14.4	14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2	72	7.2	14.4	11.52	57.6	115.2	72	14	28.8
01/10/2025	0,6771	0,63	4,16	1,22	53,01	4,05	0,0035	30,78	0,67	0,62	4,15	1,22	52,69	4,03	0,00	30,76	
02/10/2025	0,5549	0,69	4,92	1,93	58,02	5,72	0,0547	7,74	0,55	0,69	4,92	1,93	58,02	5,72	0,05	7,72	
03/10/2025	0,5541	0,60	4,62	1,09	57,55	4,10	0,1937	3,20	0,55	0,60	4,59	1,09	56,99	4,07	0,19	3,17	
04/10/2025	0,5689	0,67	4,68	1,53	56,07	5,13	0,2134	2,05	0,57	0,66	4,63	1,53	55,80	4,99	0,22	2,04	
05/10/2025	0,6241	0,56	4,59	1,30	52,99	3,13	0,1897	1,55	0,60	0,56	4,52	1,27	52,15	2,92	0,19	1,51	
06/10/2025	0,5582	0,56	3,53	1,08	49,25	4,54	0,1515	1,70	0,54	0,55	3,43	1,08	48,26	4,07	0,15	1,67	
07/10/2025	0,6554	0,60	3,38	0,66	53,01	5,50	0,1929	1,97	0,65	0,58	2,54	0,40	51,96	5,31	0,19	1,84	
08/10/2025	2,0050	0,66	4,52	0,99	56,81	4,09	0,3488	1,62	2,00	0,66	4,52	0,99	56,81	4,09	0,35	1,62	
09/10/2025	0,5364	0,58	5,42	0,94	58,87	3,70	0,4548	1,70	0,53	0,58	5,41	0,94	58,62	3,68	0,45	1,69	
10/10/2025	0,5375	0,59	4,17	0,62	57,02	3,27	0,1940	1,43	0,54	0,59	4,16	0,62	56,86	3,27	0,19	1,43	
11/10/2025	0,5639	0,69	4,97	1,09	60,51	6,59	0,1077	1,63	0,56	0,69	4,95	1,09	60,35	6,58	0,11	1,63	
12/10/2025	0,5672	0,63	4,79	1,33	60,24	5,52	0,2254	1,57	0,57	0,63	4,79	1,33	60,24	5,52	0,23	1,57	
13/10/2025	0,5099	0,54	5,04	0,63	59,44	4,57	0,1557	1,68	0,51	0,53	4,98	0,61	58,81	3,88	0,16	1,66	
14/10/2025	0,5492	0,53	5,32	0,66	58,76	4,25	0,1679	2,26	0,55	0,53	5,32	0,66	58,76	4,25	0,17	2,26	
15/10/2025	0,4627	0,63	5,03	0,52	53,99	7,01	0,3584	1,74	0,46	0,63	4,96	0,51	53,70	6,84	0,35	1,70	
16/10/2025	0,5021	0,65	5,52	1,07	56,54	6,67	0,2184	2,61	0,50	0,65	5,52	1,07	56,48	6,66	0,22	2,61	
17/10/2025	0,5499	0,65	5,28	0,61	59,68	6,98	0,2151	2,14	0,54	0,65	5,21	0,61	58,99	6,94	0,21	2,11	
18/10/2025	0,6251	0,63	4,97	0,12	60,02	4,85	0,0894	1,68	0,63	0,63	4,97	0,12	60,02	4,85	0,09	1,68	
19/10/2025	0,5381	0,55	5,52	0,26	60,80	6,15	0,0866	2,13	0,54	0,55	5,52	0,26	60,80	6,15	0,09	2,14	
20/10/2025	0,5822	0,65	5,85	0,39	62,00	9,19	0,2006	2,22	0,58	0,65	5,83	0,39	61,71	9,15	0,20	2,22	
21/10/2025	0,5581	0,66	4,26	0,44	60,25	6,64	0,0797	3,18	0,56	0,66	4,26	0,44	60,25	6,64	0,08	3,18	
22/10/2025	0,5003	0,75	6,23	0,64	62,29	9,04	0,0737	6,42	0,50	0,75	6,23	0,64	62,27	9,04	0,07	6,42	
23/10/2025	0,5951	0,73	5,05	0,26	62,97	8,99	0,1997	2,95	0,58	0,73	4,91	0,24	61,62	9,04	0,20	2,92	
24/10/2025	0,6327	0,72	5,96	0,11	60,36	6,45	0,1053	2,80	0,62	0,70	5,89	0,11	59,40	6,34	0,10	2,77	
25/10/2025	0,5898	0,61	5,22	0,28	63,22	4,18	0,1443	2,27	0,59	0,60	5,21	0,29	62,81	4,16	0,14	2,26	
26/10/2025	0,5530	0,66	5,22	0,51	66,50	5,06	0,0880	3,61	0,55	0,66	5,22	0,51	66,50	5,06	0,09	3,61	
27/10/2025	0,4995	0,69	4,88	1,01	58,69	10,18	0,0477	4,22	0,50	0,68	4,86	1,02	58,29	10,18	0,05	4,21	
28/10/2025	0,5688	0,80	5,15	0,55	59,04	14,58	0,0705	3,48	0,57	0,80	5,15	0,55	59,04	14,58	0,07	3,49	
29/10/2025	0,5971	0,63	5,68	0,41	54,82	8,38	0,0949	2,45	0,59	0,63	5,66	0,41	54,64	8,37	0,09	2,44	
30/10/2025	0,3018	0,39	2,90	0,29	38,29	4,19	0,0892	1,46	0,26	0,34	2,74	0,31	33,21	3,23	0,08	1,34	
31/10/2025	0,5256	0,60	5,48	0,21	59,98	4,34	0,0497	1,94	0,51	0,59	5,39	0,21	58,51	4,23	0,05	1,90	
Max	2,0050	0,80	6,23	1,93	66,50	14,58	0,4548	30,78	2,00	0,80	6,23	1,93	66,50	14,58	0,45	30,76	
Nb. Dép. VLE Jour	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00:00	
Cumul	18,6436	19,54	152,31	22,76	1791,00	187,03	4,8646	108,16	18,47	19,36	150,44	22,46	1774,59	183,82	4,83	107,54	


date	Moyenne Journalière µg/Nm3 en R-EOT (Exigence contractuelle)	Moyenne Journalière µg/Nm3 en NOC	Valeur indicative pour suivi des moyennes semi-horaires	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/10/2025	29,68	29,69	40	20	20
02/10/2025	6,99	6,99	40	20	20
03/10/2025	2,86	2,86	40	20	20
04/10/2025	1,86	1,86	40	20	20
05/10/2025	1,49	1,48	40	20	20
06/10/2025	1,77	1,77	40	20	20
07/10/2025	1,84	1,77	40	20	20
08/10/2025	1,44	1,44	40	20	20
09/10/2025	1,49	1,49	40	20	20
10/10/2025	1,27	1,27	40	20	20
11/10/2025	1,42	1,42	40	20	20
12/10/2025	1,36	1,36	40	20	20
13/10/2025	1,47	1,47	40	20	20
14/10/2025	1,96	1,96	40	20	20
15/10/2025	1,59	1,57	40	20	20
16/10/2025	2,37	2,37	40	20	20
17/10/2025	1,83	1,83	40	20	20
18/10/2025	1,47	1,47	40	20	20
19/10/2025	1,81	1,81	40	20	20
20/10/2025	1,86	1,86	40	20	20
21/10/2025	2,75	2,75	40	20	20
22/10/2025	5,34	5,34	40	20	20
23/10/2025	2,47	2,49	40	20	20
24/10/2025	2,33	2,34	40	20	20
25/10/2025	1,90	1,90	40	20	20
26/10/2025	2,89	2,89	40	20	20
27/10/2025	3,70	3,70	40	20	20
28/10/2025	3,08	3,08	40	20	20
29/10/2025	2,07	2,07	40	20	20
30/10/2025	2,02	OTNOC	40	20	20
31/10/2025	1,71	1,71	40	20	20

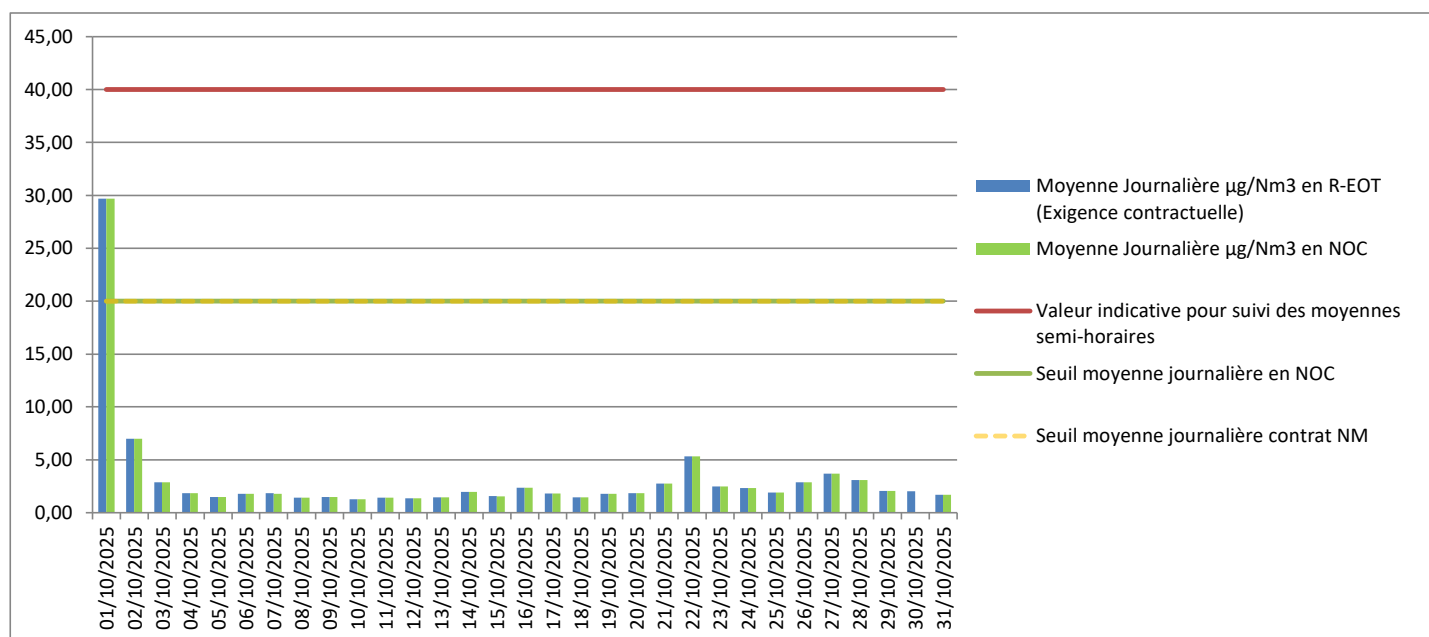


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/10/2025	0,66	0,66	30	10	5	5
02/10/2025	0,50	0,50	30	10	5	5
03/10/2025	0,49	0,50	30	10	5	5
04/10/2025	0,52	0,52	30	10	5	5
05/10/2025	0,61	0,59	30	10	5	5
06/10/2025	0,58	0,57	30	10	5	5
07/10/2025	0,62	0,63	30	10	5	5
08/10/2025	1,77	1,77	30	10	5	5
09/10/2025	0,47	0,47	30	10	5	5
10/10/2025	0,47	0,47	30	10	5	5
11/10/2025	0,49	0,49	30	10	5	5
12/10/2025	0,49	0,49	30	10	5	5
13/10/2025	0,45	0,45	30	10	5	5
14/10/2025	0,48	0,48	30	10	5	5
15/10/2025	0,43	0,43	30	10	5	5
16/10/2025	0,45	0,45	30	10	5	5
17/10/2025	0,47	0,47	30	10	5	5
18/10/2025	0,55	0,55	30	10	5	5
19/10/2025	0,46	0,46	30	10	5	5
20/10/2025	0,49	0,49	30	10	5	5
21/10/2025	0,48	0,48	30	10	5	5
22/10/2025	0,42	0,42	30	10	5	5
23/10/2025	0,50	0,50	30	10	5	5
24/10/2025	0,53	0,53	30	10	5	5
25/10/2025	0,49	0,49	30	10	5	5
26/10/2025	0,45	0,45	30	10	5	5
27/10/2025	0,43	0,43	30	10	5	5
28/10/2025	0,50	0,50	30	10	5	5
29/10/2025	0,50	0,50	30	10	5	5
30/10/2025	0,42	OTNOC	30	10	5	5
31/10/2025	0,46	0,46	30	10	5	5

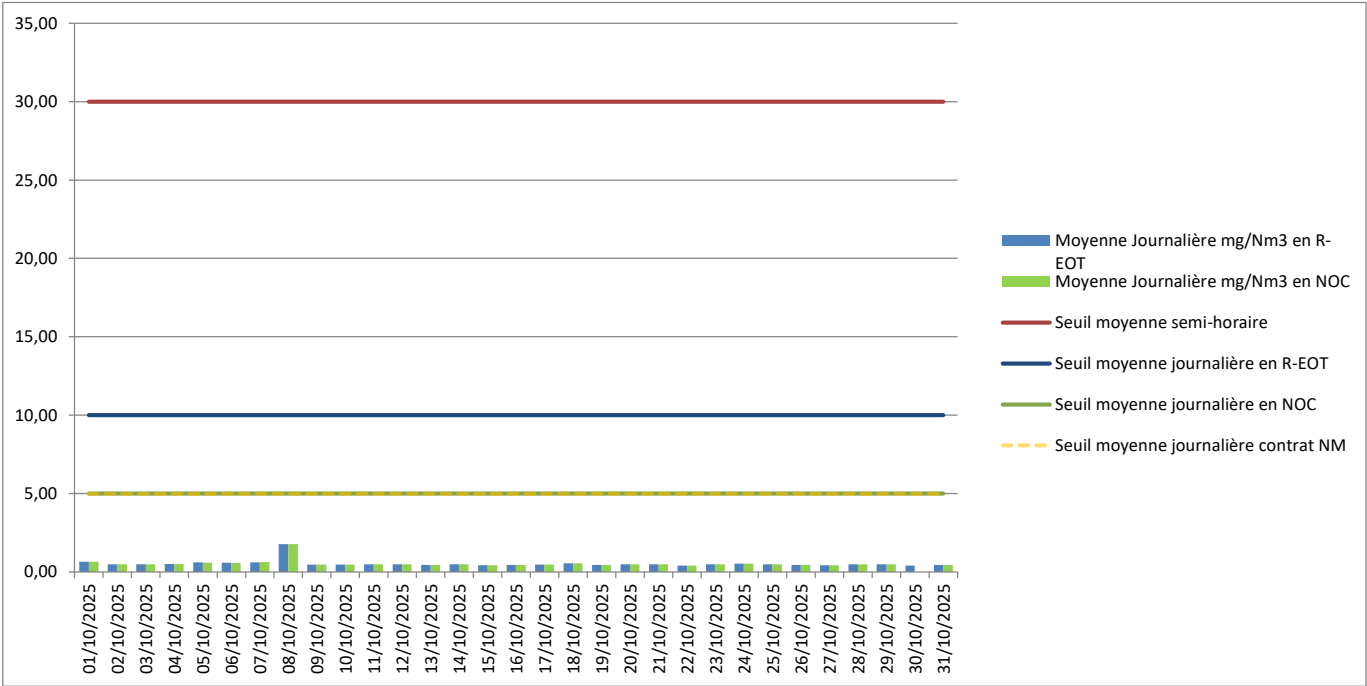


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/10/2025	0,61	0,61	20	10	10	5
02/10/2025	0,62	0,62	20	10	10	5
03/10/2025	0,53	0,53	20	10	10	5
04/10/2025	0,60	0,60	20	10	10	5
05/10/2025	0,54	0,54	20	10	10	5
06/10/2025	0,59	0,59	20	10	10	5
07/10/2025	0,57	0,56	20	10	10	5
08/10/2025	0,59	0,59	20	10	10	5
09/10/2025	0,51	0,51	20	10	10	5
10/10/2025	0,53	0,53	20	10	10	5
11/10/2025	0,60	0,60	20	10	10	5
12/10/2025	0,54	0,54	20	10	10	5
13/10/2025	0,48	0,48	20	10	10	5
14/10/2025	0,46	0,46	20	10	10	5
15/10/2025	0,58	0,58	20	10	10	5
16/10/2025	0,58	0,58	20	10	10	5
17/10/2025	0,56	0,56	20	10	10	5
18/10/2025	0,56	0,56	20	10	10	5
19/10/2025	0,47	0,47	20	10	10	5
20/10/2025	0,55	0,55	20	10	10	5
21/10/2025	0,57	0,57	20	10	10	5
22/10/2025	0,62	0,62	20	10	10	5
23/10/2025	0,61	0,62	20	10	10	5
24/10/2025	0,60	0,60	20	10	10	5
25/10/2025	0,51	0,51	20	10	10	5
26/10/2025	0,53	0,53	20	10	10	5
27/10/2025	0,61	0,61	20	10	10	5
28/10/2025	0,71	0,71	20	10	10	5
29/10/2025	0,53	0,53	20	10	10	5
30/10/2025	0,54	OTNOC	20	10	10	5
31/10/2025	0,53	0,53	20	10	10	5

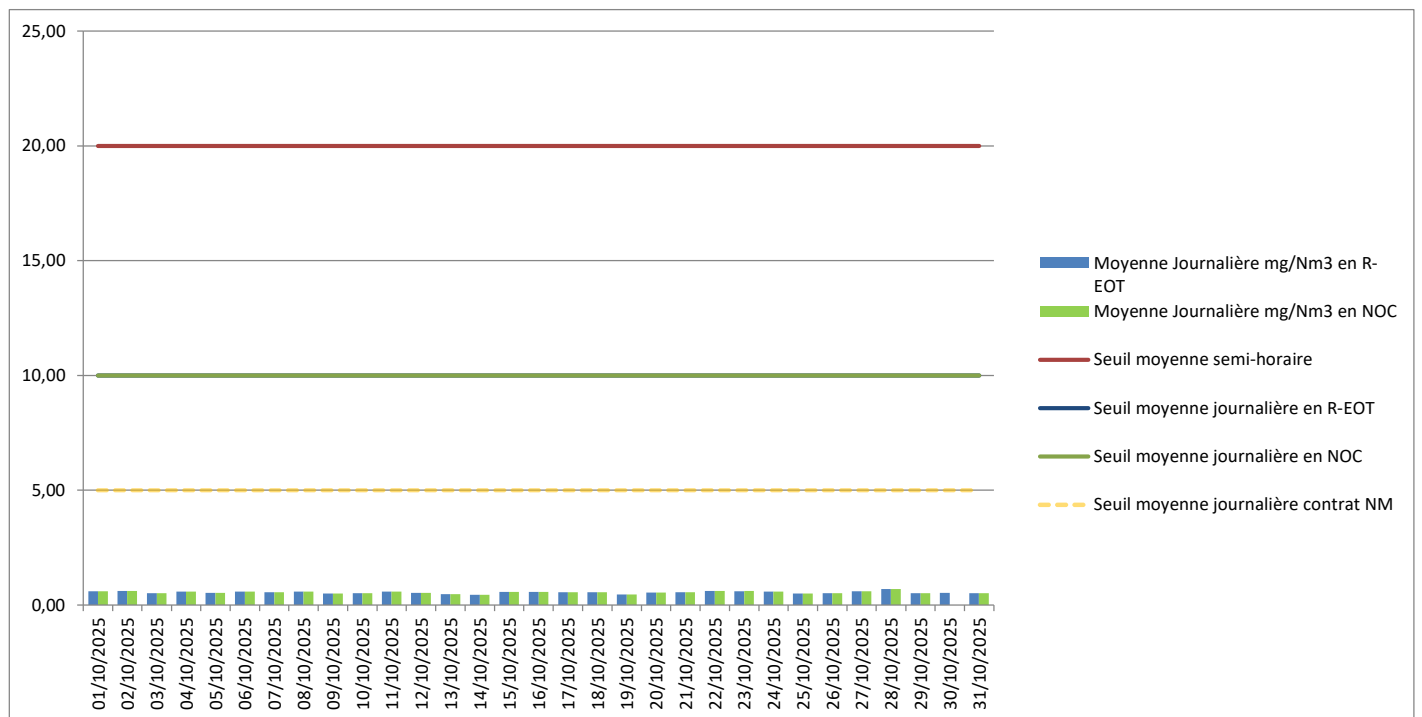


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1 octobre 2025	4,04	4,05	60	10	8	6
2 octobre 2025	4,41	4,41	60	10	8	6
3 octobre 2025	4,09	4,10	60	10	8	6
4 octobre 2025	4,27	4,26	60	10	8	6
5 octobre 2025	4,45	4,44	60	10	8	6
6 octobre 2025	3,68	3,64	60	10	8	6
7 octobre 2025	3,05	2,45	60	10	8	6
8 octobre 2025	3,97	3,97	60	10	8	6
9 octobre 2025	4,72	4,72	60	10	8	6
10 octobre 2025	3,68	3,69	60	10	8	6
11 octobre 2025	4,36	4,36	60	10	8	6
12 octobre 2025	4,15	4,15	60	10	8	6
13 octobre 2025	4,42	4,40	60	10	8	6
14 octobre 2025	4,62	4,62	60	10	8	6
15 octobre 2025	4,60	4,57	60	10	8	6
16 octobre 2025	4,97	4,97	60	10	8	6
17 octobre 2025	4,52	4,48	60	10	8	6
18 octobre 2025	4,31	4,31	60	10	8	6
19 octobre 2025	4,68	4,68	60	10	8	6
20 octobre 2025	4,88	4,89	60	10	8	6
21 octobre 2025	3,63	3,63	60	10	8	6
22 octobre 2025	5,23	5,23	60	10	8	6
23 octobre 2025	4,26	4,20	60	10	8	6
24 octobre 2025	4,96	4,97	60	10	8	6
25 octobre 2025	4,35	4,36	60	10	8	6
26 octobre 2025	4,21	4,21	60	10	8	6
27 octobre 2025	4,21	4,22	60	10	8	6
28 octobre 2025	4,53	4,53	60	10	8	6
29 octobre 2025	4,80	4,81	60	10	8	6
30 octobre 2025	3,92	OTNOC	60	10	8	6
31 octobre 2025	4,77	4,81	60	10	8	6

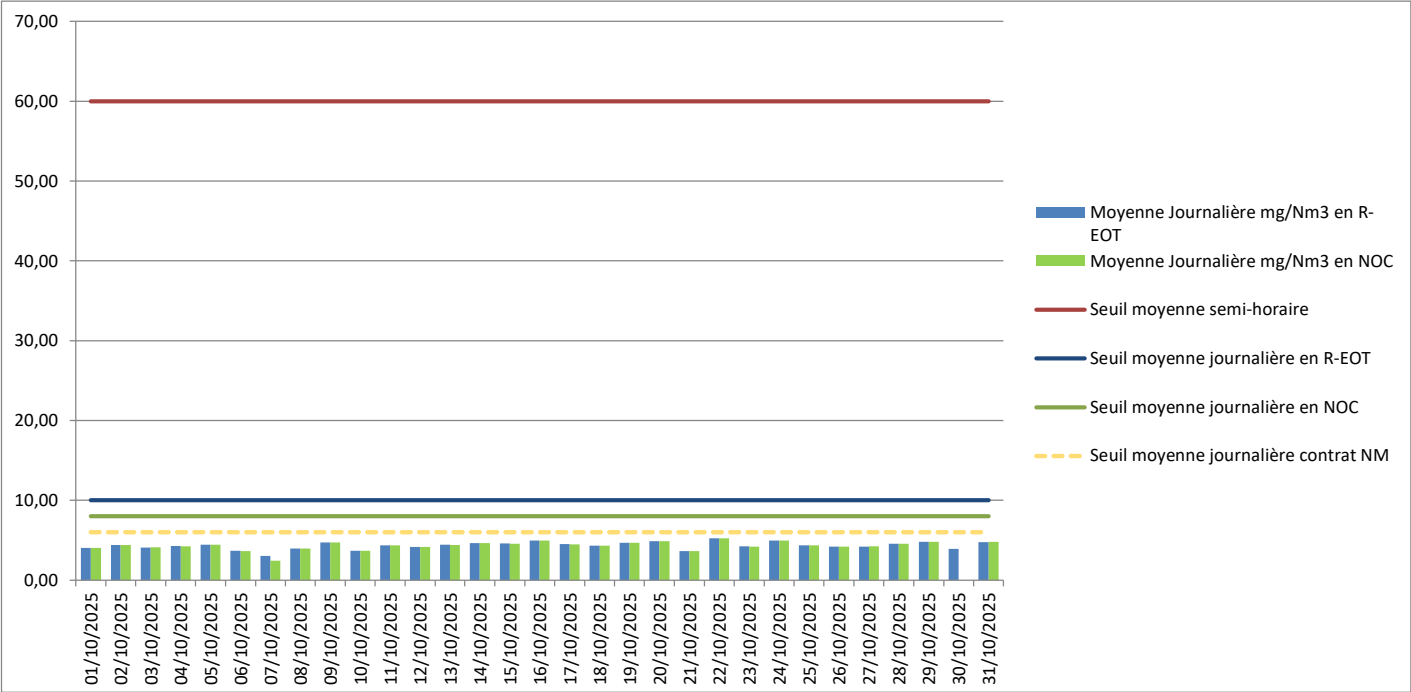


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-oct.-25	1,16	1,16	200	50	40	20
2-oct.-25	1,72	1,72	200	50	40	20
3-oct.-25	0,96	0,96	200	50	40	20
4-oct.-25	1,26	1,26	200	50	40	20
5-oct.-25	1,22	1,21	200	50	40	20
6-oct.-25	1,10	1,12	200	50	40	20
7-oct.-25	0,55	0,35	200	50	40	20
8-oct.-25	0,87	0,87	200	50	40	20
9-oct.-25	0,81	0,81	200	50	40	20
10-oct.-25	0,53	0,53	200	50	40	20
11-oct.-25	0,90	0,90	200	50	40	20
12-oct.-25	1,14	1,14	200	50	40	20
13-oct.-25	0,53	0,52	200	50	40	20
14-oct.-25	0,57	0,57	200	50	40	20
15-oct.-25	0,47	0,47	200	50	40	20
16-oct.-25	0,94	0,94	200	50	40	20
17-oct.-25	0,51	0,51	200	50	40	20
18-oct.-25	0,10	0,10	200	50	40	20
19-oct.-25	0,21	0,21	200	50	40	20
20-oct.-25	0,31	0,32	200	50	40	20
21-oct.-25	0,39	0,39	200	50	40	20
22-oct.-25	0,52	0,52	200	50	40	20
23-oct.-25	0,21	0,20	200	50	40	20
24-oct.-25	0,08	0,09	200	50	40	20
25-oct.-25	0,23	0,24	200	50	40	20
26-oct.-25	0,39	0,39	200	50	40	20
27-oct.-25	0,89	0,90	200	50	40	20
28-oct.-25	0,50	0,50	200	50	40	20
29-oct.-25	0,34	0,35	200	50	40	20
30-oct.-25	0,39	OTNOC	200	50	40	20
31-oct.-25	0,18	0,19	200	50	40	20

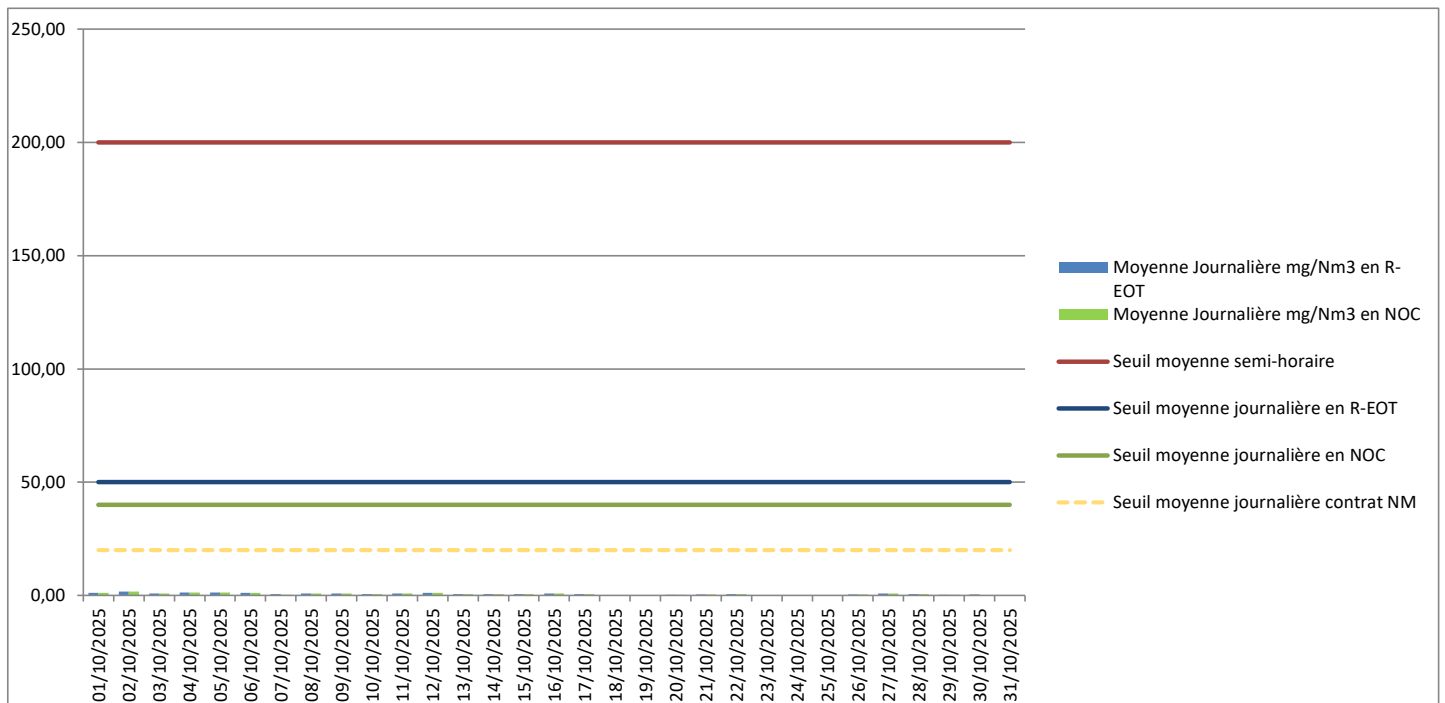

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-oct.-25	51,79	51,82	200	80	80	60
2-oct.-25	52,05	52,05	200	80	80	60
3-oct.-25	51,17	51,18	200	80	80	60
4-oct.-25	51,44	51,66	200	80	80	60
5-oct.-25	51,37	51,29	200	80	80	60
6-oct.-25	51,19	51,20	200	80	80	60
7-oct.-25	49,61	50,52	200	80	80	60
8-oct.-25	50,11	50,11	200	80	80	60
9-oct.-25	51,35	51,35	200	80	80	60
10-oct.-25	50,48	50,46	200	80	80	60
11-oct.-25	53,04	53,05	200	80	80	60
12-oct.-25	52,21	52,21	200	80	80	60
13-oct.-25	52,39	52,48	200	80	80	60
14-oct.-25	51,13	51,13	200	80	80	60
15-oct.-25	49,45	49,75	200	80	80	60
16-oct.-25	51,12	51,11	200	80	80	60
17-oct.-25	51,43	51,38	200	80	80	60
18-oct.-25	52,47	52,47	200	80	80	60
19-oct.-25	51,55	51,55	200	80	80	60
20-oct.-25	52,03	51,99	200	80	80	60
21-oct.-25	51,72	51,72	200	80	80	60
22-oct.-25	52,37	52,37	200	80	80	60
23-oct.-25	52,67	52,59	200	80	80	60
24-oct.-25	50,29	50,24	200	80	80	60
25-oct.-25	52,78	52,82	200	80	80	60
26-oct.-25	53,56	53,56	200	80	80	60
27-oct.-25	50,99	51,01	200	80	80	60
28-oct.-25	51,97	51,97	200	80	80	60
29-oct.-25	46,65	46,71	200	80	80	60
30-oct.-25	53,48	OTNOC	200	80	80	60
31-oct.-25	52,60	52,67	200	80	80	60

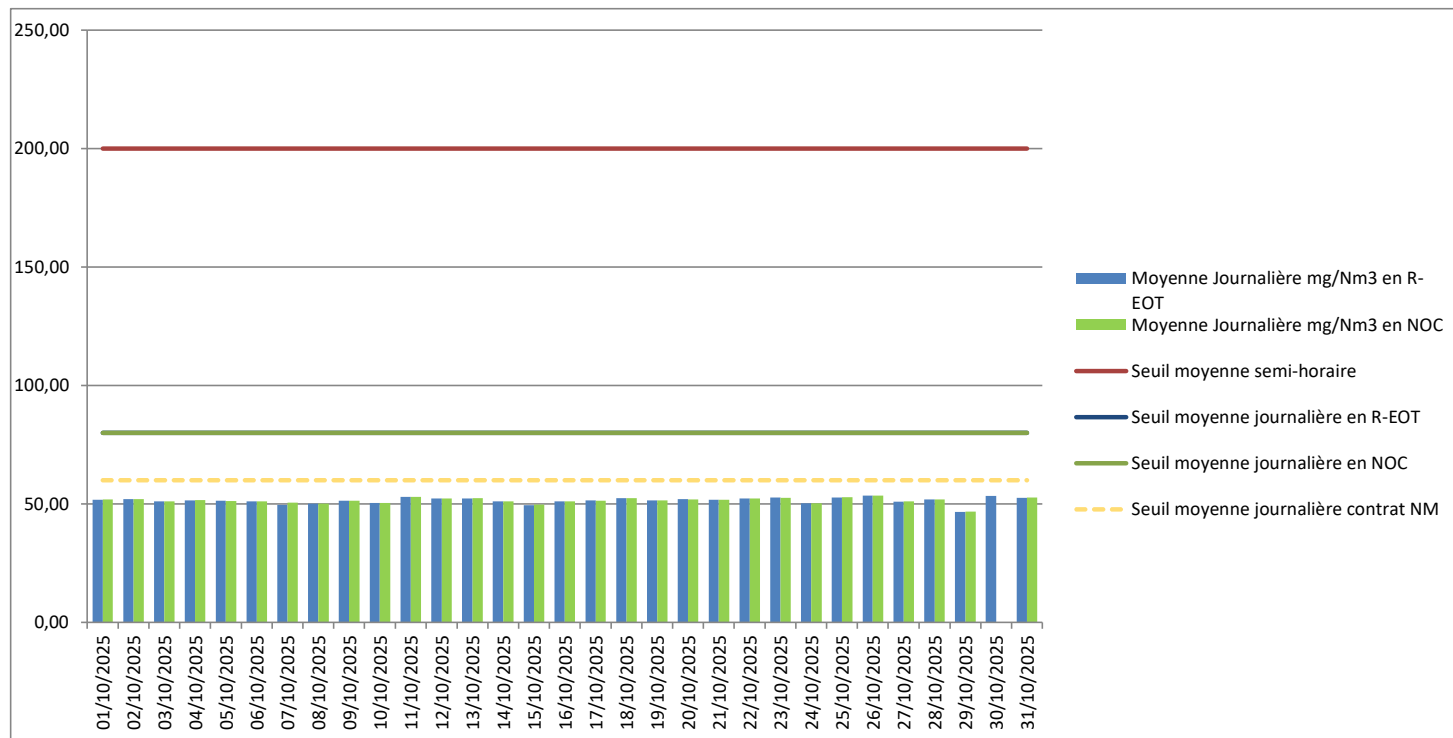

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-oct.-25	0,00	0,00	30	10	10
2-oct.-25	0,05	0,05	30	10	10
3-oct.-25	0,17	0,17	30	10	10
4-oct.-25	0,20	0,20	30	10	10
5-oct.-25	0,19	0,19	30	10	10
6-oct.-25	0,16	0,16	30	10	10
7-oct.-25	0,19	0,19	30	10	10
8-oct.-25	0,31	0,31	30	10	10
9-oct.-25	0,40	0,40	30	10	10
10-oct.-25	0,17	0,17	30	10	10
11-oct.-25	0,09	0,09	30	10	10
12-oct.-25	0,20	0,20	30	10	10
13-oct.-25	0,14	0,14	30	10	10
14-oct.-25	0,15	0,15	30	10	10
15-oct.-25	0,33	0,33	30	10	10
16-oct.-25	0,19	0,19	30	10	10
17-oct.-25	0,19	0,19	30	10	10
18-oct.-25	0,08	0,08	30	10	10
19-oct.-25	0,07	0,07	30	10	10
20-oct.-25	0,17	0,17	30	10	10
21-oct.-25	0,07	0,07	30	10	10
22-oct.-25	0,06	0,06	30	10	10
23-oct.-25	0,17	0,17	30	10	10
24-oct.-25	0,09	0,08	30	10	10
25-oct.-25	0,12	0,12	30	10	10
26-oct.-25	0,07	0,07	30	10	10
27-oct.-25	0,04	0,04	30	10	10
28-oct.-25	0,06	0,06	30	10	10
29-oct.-25	0,08	0,08	30	10	10
30-oct.-25	0,13	OTNOC	30	10	10
31-oct.-25	0,04	0,05	30	10	10

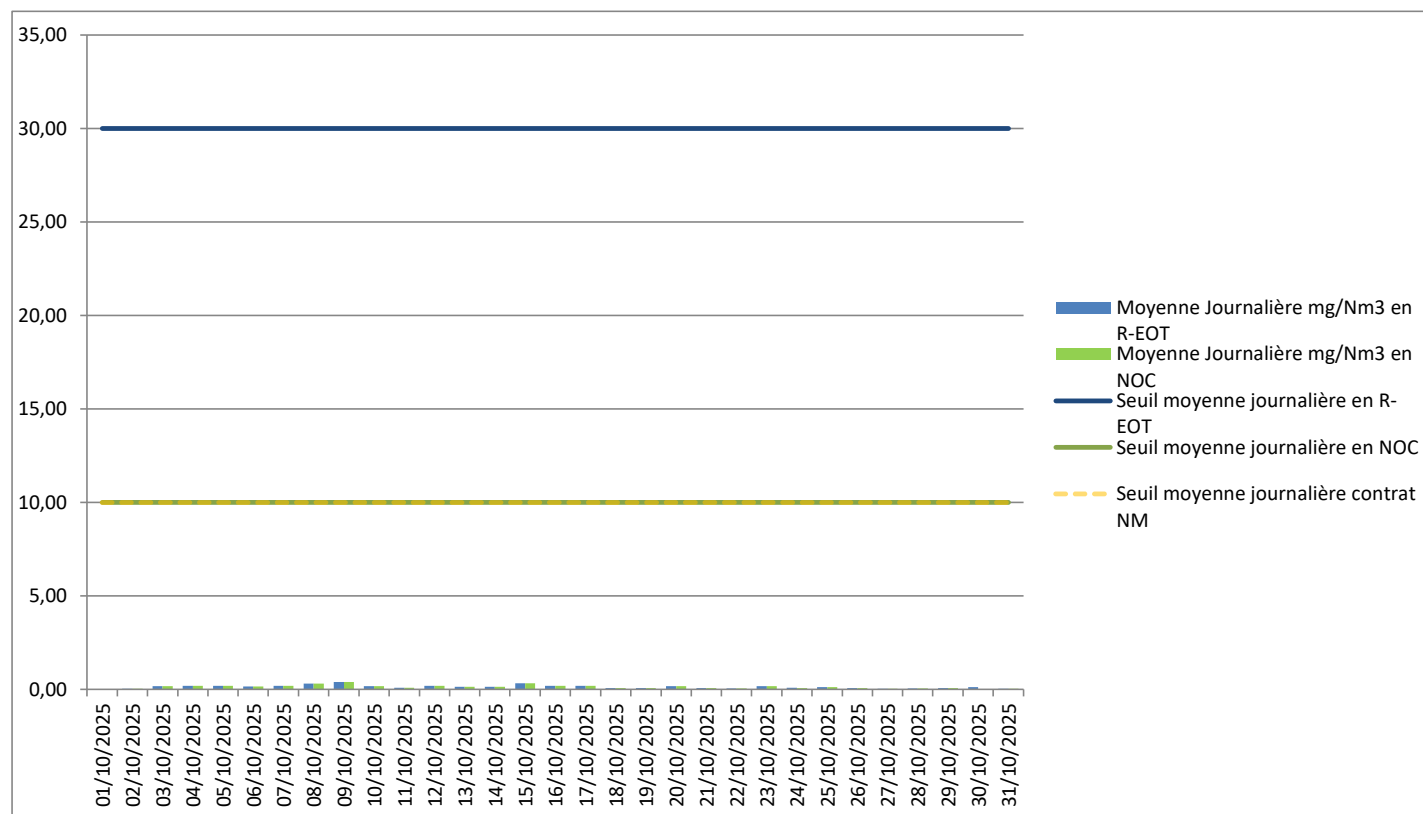

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-oct.-25	4,00	3,97	150	50	50	20
2-oct.-25	5,23	5,23	150	50	50	20
3-oct.-25	3,74	3,76	150	50	50	20
4-oct.-25	4,40	4,38	150	50	50	20
5-oct.-25	4,79	2,82	150	50	50	20
6-oct.-25	5,26	4,64	150	50	50	20
7-oct.-25	4,94	5,01	150	50	50	20
8-oct.-25	3,62	3,62	150	50	50	20
9-oct.-25	3,25	3,25	150	50	50	20
10-oct.-25	2,93	2,93	150	50	50	20
11-oct.-25	5,76	5,78	150	50	50	20
12-oct.-25	4,82	4,82	150	50	50	20
13-oct.-25	4,26	3,43	150	50	50	20
14-oct.-25	3,72	3,72	150	50	50	20
15-oct.-25	6,51	6,41	150	50	50	20
16-oct.-25	6,04	6,05	150	50	50	20
17-oct.-25	6,51	6,55	150	50	50	20
18-oct.-25	4,56	4,56	150	50	50	20
19-oct.-25	5,24	5,24	150	50	50	20
20-oct.-25	7,70	7,69	150	50	50	20
21-oct.-25	6,00	6,00	150	50	50	20
22-oct.-25	7,75	7,82	150	50	50	20
23-oct.-25	7,61	7,74	150	50	50	20
24-oct.-25	5,42	5,41	150	50	50	20
25-oct.-25	3,53	3,54	150	50	50	20
26-oct.-25	4,05	4,05	150	50	50	20
27-oct.-25	9,41	9,50	150	50	50	20
28-oct.-25	13,29	13,29	150	50	50	20
29-oct.-25	7,12	7,16	150	50	50	20
30-oct.-25	6,19	OTNOC	150	50	50	20
31-oct.-25	3,86	3,88	150	50	50	20

