

RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES Novembre 2025

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Résultats des prélèvements (sur gaz sec à 11% O2)			
	Dioxines et Furanes (ng – I-TEQ/Nm ³)		PCB type dioxine (ng – OMS 2005-TEQ/Nm ³)	
	Seuil réglementaire : < 0,06 ng – I-TEQ/Nm ³ AP du 10 août 2023 Seuil contractuel : < 0,04 ng – I-TEQ/Nm ³		Seuil de surveillance : < 0,01 ng – OMS-TEQ/Nm ³ Arrêté du 12 janvier 2021	
16 déc 24 - 13 jan 25	0,0026	0,0014	0,00010	0,00010
13 jan 25 - 10 fév 25	0,0016	0,0016	0,00000	0,00020
10 fév 25 - 10 mars 25	0,0020	0,0014	0,00010	0,00003
10 mars 25 - 07 avril 25	0,0030	0,0029	0,00000	0,00023
07 avril 25 - 05 mai 25	0,0038	0,003	0,00050	0,00020
05 mai 2025 - 02 juin 25	0,0115	0,0056	0,00040	0,00030
02 juin 25 - 30 juin 25	0,0124	0,0273	0,00040	0,00170
30 juin 25 - 28 juillet 25	0,0025	0,0030	0,00000	0,00000
28 juillet 25 - 25 août 25	0,0017	0,0014	0,00000	0,00010
25 août 25 - 22 sept 25	0,0019	0,0095	0,00000	0,00000
22 sept 25 - 20 octobre 25	0,0011	0,0020	0,00000	0,00000

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS) sur 12 mois glissants

LIGNE 1	99,64%
LIGNE 2	99,64%

Dépassements et indisponibilités des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0h00	1h00
Indisponibilité	0h00	5h30

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0h00	2h00
Indisponibilité	0h40	20h40

Rapport Mensuel Ligne 1

Rapport Mensuel		Données VSTA en R-EOT L1										Paramètres process L1					Données VSTA en NOC L1								Temps fonctionnement L1				nov-25
		Poussières mg/Nm3	CO10m mg/Nm3	COT mg/Nm3	HCL mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	NOX mg/Nm3	NH3 mg/Nm3	Hg µg/Nm3	Vitesse m/s	CO2 %	H2O %	O2 Sec %	T2S degreC	Débit Nm3/h	PS NOC L1 mg/Nm3	CO10m NOC L1 mg/Nm3	COT NOC L1 mg/Nm3	HCl NOC L1 mg/Nm3	SO2 NOC L1 mg/Nm3	NOx NOC L1 mg/Nm3	NH3 NOC L1 mg/Nm3	Hgt NOC µg/Nm3	Marche four L1 hh:mm:ss	OTNOC L1 hh:mm:ss	M. Bruleur L1 hh:mm:ss	A. Sécurité L1 hh:mm:ss		
Unité		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss			
VLE REG Jour		10	50	10	10	50	80	30								5	50	10	8	40	80	10	20						
VLE CONT Jour		5	20	5	6	20	60	10	20							5	20	5	6	20	60	10	20						
Seuil Min														850															
VLE CO 10 min			150																										
	01/11/2025	0,24	8,29	0,45	5,26	3,48	55,00	0,00	1,66	19,84	9,34	19,45	9,97	1048,8	55652,2	0,24	8,29	0,45	5,26	3,48	55,00	0,00	1,66	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00		
	02/11/2025	0,30	6,42	0,40	5,23	3,68	55,63	0,00	1,29	19,70	9,41	19,56	9,90	1052,4	55559,2	0,30	6,45	0,40	5,24	3,69	55,75	0,00	1,30	23:48:40	00:24:10	00:02:10	00:02:00		
	03/11/2025	0,19	5,25	0,40	5,27	3,54	54,60	0,00	1,65	19,56	9,29	19,17	9,99	1055,2	55113,0	0,19	5,25	0,40	5,27	3,54	54,60	0,00	1,65	24:00:00	00:00:40	00:00:00	00:00:00		
	04/11/2025	0,27	5,86	0,39	4,90	3,62	55,23	0,00	1,84	19,42	9,50	19,47	9,79	1060,8	55520,7	0,27	5,90	0,39	4,93	3,66	55,33	0,00	1,85	24:00:00	00:20:00	00:00:00	00:00:00		
	05/11/2025	0,30	12,42	0,55	5,08	3,81	55,09	0,00	1,45	19,57	9,29	19,26	9,96	1044,0	55110,4	0,30	12,42	0,55	5,07	3,81	55,08	0,00	1,45	24:00:00	00:02:40	00:06:50	00:00:00		
	06/11/2025	0,28	9,11	0,45	4,78	3,56	53,64	0,00	3,17	19,77	9,30	19,18	9,97	1041,9	55698,2	0,28	9,13	0,45	4,80	3,57	53,57	0,00	3,20	23:46:30	00:27:10	00:02:00	00:01:20		
	07/11/2025	0,28	9,78	0,44	4,50	3,80	53,17	0,00	1,65	19,44	9,55	19,58	9,70	1061,5	55865,8	0,28	9,78	0,44	4,50	3,80	53,18	0,00	1,65	24:00:00	00:02:40	00:00:00	00:00:00		
	08/11/2025	0,39	7,96	0,44	4,27	3,87	54,08	0,00	1,26	19,87	9,34	19,64	9,98	1044,8	55634,0	0,39	7,96	0,44	4,27	3,87	54,08	0,00	1,26	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00		
	09/11/2025	0,34	10,16	0,49	4,48	4,35	53,59	0,00	1,22	19,56	9,62	20,09	9,70	1058,0	55820,3	0,34	10,08	0,49	4,50	4,37	53,61	0,00	1,22	23:45:50	00:46:40	00:07:50	00:02:40		
	10/11/2025	0,41	7,78	0,43	4,24	3,23	54,01	0,00	1,31	19,53	9,23	19,16	10,09	1040,5	54536,7	0,41	7,82	0,44	4,30	3,26	54,14	0,00	1,31	23:40:20	00:56:00	00:03:50	00:04:10		
	11/11/2025	0,41	12,53	0,55	4,57	3,74	54,02	0,00	1,07	20,09	9,22	19,52	10,12	1032,3	55603,7	0,41	12,53	0,55	4,57	3,74	54,02	0,00	1,07	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00		
	12/11/2025	0,65	11,72	0,59	4,01	2,96	52,85	0,03	2,22	19,77	9,30	19,11	9,99	1046,8	55694,0	0,60	10,88	0,58	4,01	2,96	52,84	0,03	2,23	21:53:30	02:15:20	01:10:40	00:06:40		
	13/11/2025	0,31	16,12	0,63	4,68	3,05	52,68	0,00	2,20	19,33	9,12	18,30	10,11	1037,0	54332,5	0,31	16,12	0,63	4,68	3,05	52,68	0,00	2,20	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00		
	14/11/2025	0,21	14,06	1,05	4,76	4,96	50,01	0,00	1,55	18,53	9,63	18,93	9,54	1084,2	54431,0	0,21	10,66	0,60	4,80	3,46	50,86	0,00	1,57	24:00:00	00:34:40	00:00:00	00:00:00		
	15/11/2025	0,40	14,80	0,64	4,90	3,88	53,19	0,00	1,71	19,70	9,28	19,34	9,98	1042,2	55485,5	0,40	14,56	0,64	4,89	3,85	53,21	0,00	1,71	24:00:00	00:02:50	00:09:50	00:00:00		
	16/11/2025	0,26	12,22	0,58	4,42	3,40	53,50	0,00	1,12	19,49	9,45	19,53	9,87	1049,9	55272,8	0,26	12,11	0,58	4,43	3,38	53,82	0,00	1,12	23:52:20	00:18:20	00:00:00	00:04:10		
	17/11/2025	0,35	9,76	0,48	4,59	3,01	54,11	0,00	1,22	19,69	9,08	18,66	10,25	1041,0	54642,5	0,35	9,82	0,48	4,57	2,99	53,69	0,00	1,21	24:00:00	00:21:10	00:03:50	00:13:10		
	18/11/2025	0,36	7,63	0,44	3,15	2,11	54,73	0,00	1,43	20,19	8,95	18,53	10,39	1040,7	55410,2	0,36	7,63	0,44	3,15	2,11	54,70	0,00	1,43	24:00:00	00:04:00	00:00:00	00:00:00		
	19/11/2025	0,33	6,24	0,40	3,95	1,66	49,26	0,00	1,56	19,78	8,96	18,10	10,32	1051,6	54942,8	0,33	6,24	0,40	3,95	1,66	49,27	0,00	1,56	24:00:00	00:00:50	00:00:00	00:00:00		
	20/11/2025	0,48	8,17	0,52	3,49	1,67	44,11	0,10	1,56	21,05	8,78	17,37	10,44	1044,9	55926,0	0,48	7,85	0,53	3,49	1,67	44,23	0,10	1,56	24:00:00	00:05:50	00:00:00	00:00:00		
	21/11/2025	0,29	8,42	0,41	4,70	2,23	51,11	0,00	1,00	20,18	8,68	17,68	10,64	1031,1	54601,5	0,29	8,42	0,41	4,70	2,23	51,11	0,00	1,00	24:00:00	00:00:00	00:04:00	00:00:00		
	22/11/2025	0,28	9,69	0,53	4,50	2,89	55,66	0,00	0,92	20,05	8,95	18,72	10,38	1038,2	55019,5	0,28	9,69	0,53	4,50	2,89	55,66	0,00	0,92	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00		
	23/11/2025	0,24	7,65	0,47	4,39	2,99	54,16	0,00	1,22	19,29	9,43	19,60	9,84	1061,5	54959,8	0,24	7,65	0,47	4,39	2,99	54,16	0,00	1,22	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00		
	24/11/2025	0,35	9,28	0,48	4,70	2,46	53,22	0,00	1,50	19,16	9,39	18,76	9,77	1078,2	55564,2	0,35	8,82	0,48	4,72	2,47	53,16	0,00	1,51	23:46:20	00:22:40	00:02:50	00:05:40		
	25/11/2025	0,25	10,52	0,44	4,26	2,12	54,19	0,00	2,11	19,57	9,07	18,77	10,23	1041,0	54417,1	0,25	10,52	0,44	4,26	2,12	54,19	0,00	2,11	24:00:00	00:00:00	00:01:40	00:00:00		
	0,18	12,90	0,40	4,47	2,40	54,13	0,00	1,37	19,38	9,22	18,52	10,10	1057,0	54710,6	0,18	12,90	0,40	4,47	2,40	54,13	0,00	1,37	24:00:00	00:00:00	00:04:20	00:00:00			
	27/11/2025	0,25	10,37	0,44	4,53	2,75	54,86	0,00	2,17	19,30	9,15	18,41	10,17	1056,8	54247,0	0,25	10,37	0,44	4,53	2,75	54,86	0,00	2,17	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00		
	28/11/2025	0,26	10,26	0,42	4,60	2,72	55,14	0,00	1,91	19,77	8,84	18,70	10,49	1022,0	53565,9	0,26	10,38	0,42	4,61	2,72	55,28	0,00	1,92	24:00:00	00:19:10	00:36:10	00:00:00		
	29/11/2025	0,21	8,55	0,44	4,50	3,08	55,02	0,00	1,05	19,93	9,23	19,30	10,10	1047,4	55655,9	0,21	8,56	0,44	4,50	3,08	55,02	0,00	1,05	24:00:00	00:00:20	00:00:00	00:00:00		
	30/11/2025	0,22	6,76	0,47	4,46	3,17	55,19	0,00	1,10	19,04	9,36	18,78	9,92	1069,0	54601,4	0,22	6,76	0,47	4,46	3,17	55,19	0,00	1,10	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00		
Max.		0,65	16,12	1,05	5,27	4,96	55,66	0,10	3,17	21,05	9,63	20,09	10,64	1084,2	55926,0	0,60	16,12	0,64	5,27	4,37	55,75	0,10	3,20						
Dep. VLE Jour REG		0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0						
DEP. VLE Jour CT		0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0						
Moy/Cumul		0,31	9,87	0,49	4,52	3,14	53,51	0,00	1,55	19,65	9,23	18,97	10,06	1049,4	55116,7	0,31	9,65	0,48	4,53	3,09	53,55	0,00	1,55	29j 20:33:30	07:25:10	02:36:00	00:39:50		
Dép Seuil min														0															
Dép CO 10 min			1																										

Contrôle RégL L1 V1 - 11/2025	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0							0
Indisponibilité	00:00						00:00	00:00

Contrôle RégL L1 V1 - 2025	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	01:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0							0
Indisponibilité	04:00						05:30	05:30

Compteur indisponibilités DMS				
2025/01/01 - 2025/11/30	Tps Indispo DMS L1	Temps R-EOT L1	Ratio (seuil5.0%)	
			Mois	Cumulé
2025-01	00:41:00	28j 00:42:40	0.10%	0.10%
2025-02	00:47:10	27j 21:26:50	0.12%	0.11%
2025-03	00:00:00	26j 05:26:00	0.00%	0.07%
2025-04	02:10:40	29j 19:02:20	0.30%	0.14%
2025-05	00:15:00	30j 11:53:00	0.03%	0.11%
2025-06	00:00:00	17j 14:54:10	0.00%	0.10%
2025-07	06:30:10	26j 06:07:30	1.03%	0.23%
2025-08	00:19:00	30j 21:31:30	0.04%	0.21%
2025-09	01:52:20	25j 01:25:10	0.31%	0.22%
2025-10	01:44:50	28j 19:03:30	0.25%	0.22%
2025-11	19:06:40	29j 18:45:00	2.67%	0.46%
Total	1j 09:26:50	300j 20:17:40		0.46%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 1 - Redondant								
2025/01/01 - 2025/11/30	COT_R_2C	CO2_R1_2C	CO30m_R1_2C	HCL_R1_2C	NH3_R1_2C	NOX_R1_2C	POUSS_R1_2C	SO2_R1_2C
2025-01	0.08%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-02	0.16%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-03	0.15%	0.0%	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-04	0.27%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-05	0.19%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-06	0.1%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-07	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-08	0.03%	0.0%	0.01%	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-09	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-10	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-11	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.1%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 1 - Titulaire									
2025/01/01 - 2025/11/30	CO2_T1_2C	CO30m_T1_2C	COT_T1_2C	HCL_T1_2C	Hgt_T1_2C	NH3_T1_2C	NOX_T1_2C	POUSS_T1_2C	SO2_T1_2C
2025-01	0.0%	0.06%	0.14%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-02	0.0%	0.08%	0.12%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-03	0.0%	0.12%	0.21%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%
2025-04	0.0%	0.26%	0.35%	0.0%	0.0%	0.08%	0.0%	0.0%	0.02%
2025-05	0.0%	0.22%	0.3%	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.03%
2025-06	0.0%	0.16%	0.33%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-07	0.0%	0.16%	0.22%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.03%
2025-08	0.0%	0.18%	0.25%	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-09	0.0%	0.07%	0.13%	0.06%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-10	0.0%	0.15%	0.18%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-11	0.0%	0.05%	0.15%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%
Total	0.0%	0.14%	0.21%	0.01%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.01%

Dépassement VL Indicative Mercure L1		
2025/01/01 - 2025/11/30		Hgt NOC
Seuil		40
	2025-01	08:30:00
	2025-02	00:30:00
	2025-03	00:00:00
	2025-04	00:30:00
	2025-05	05:00:00
	2025-06	01:00:00
	2025-07	05:30:00
	2025-08	04:00:00
	2025-09	05:00:00
	2025-10	09:00:00
	2025-11	00:00:00
	Total	1j 15:00:00

Indisponibilités Mercure L1		
2025/01/01 - 2025/11/30		Hgt
	2025-01	01:30:00
	2025-02	00:00:00
	2025-03	01:30:00
	2025-04	01:00:00
	2025-05	07:00:00
	2025-06	01:00:00
	2025-07	00:30:00
	2025-08	00:30:00
	2025-09	00:00:00
	2025-10	00:30:00
	2025-11	00:00:00
	Total	13:30:00

Compteurs OTNOC H1et H2			
2025/01/01 - 2025/11/30		OTNOC L1 (H1)	OTNOC L1 (H2)
	2025-01	20:22:50	00:00:00
	2025-02	07:50:20	00:00:00
	2025-03	19:23:30	00:00:00
	2025-04	17:47:30	00:00:00
	2025-05	21:46:10	00:00:00
	2025-06	18:38:20	00:00:00
	2025-07	13:30:10	00:00:00
	2025-08	08:59:00	00:00:00
	2025-09	17:57:30	00:00:00
	2025-10	09:14:20	00:31:10
	2025-11	07:25:10	00:00:00
	Total	6j 18:54:50	00:31:10

Nb dépassement VLE jour NOC									
2025/01/01 - 2025/11/30	PS NOC L1	CO10m NOC L1	COT NOC L1	HCl NOC L1	SO2 NOC L1	NOx NOC L1	NH3 NOC L1	Hgt NOC	Global
Seuil	5	50	10	8	40	80	10	20	
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2025-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	4	4


Nombre de dépassements VLE jour R-EOT								
2025/01/01 - 2025/11/30	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global
Seuil	10	50	10	10	50	80	30	
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-11	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de moyennes jours invalides (Limite 10J/an)								
2025/01/01 - 2025/11/30	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	1	0	1	1	1	1	1	1
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-11	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	1	1	1	1	1


UIOM Valo'Loire NANTES
Rapport Mensuel Flux L1

Flux journaliers									nov-25								
Unité	Flux Jour R-EOT L1								Flux Journalier NOC L1								
	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Q - Hg	Q - PS NOC	Q - COT NOC	Q - HCL NOC	Q - SO2 NOC	Q - NOx NOC	Q - CO NOC	Q - NH3 NOC	Q - Hg NOC	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	
VLE Jour	14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2	72	7.2	14.4	11.52	57.6	115.2	72	14	28.8	
01/11/2025	0,3151	0,60	7,03	4,70	73,54	11,09	0,0000	2,21	0,32	0,60	7,03	4,70	73,54	11,09	0,00	2,21	
02/11/2025	0,3929	0,52	6,87	4,89	72,65	8,34	0,0000	1,68	0,39	0,52	6,85	4,87	72,28	8,32	0,00	1,68	
03/11/2025	0,2540	0,53	7,00	4,71	72,27	6,94	0,0000	2,18	0,25	0,53	7,00	4,71	72,23	6,94	0,00	2,18	
04/11/2025	0,3599	0,52	6,54	4,88	73,68	7,76	0,0000	2,45	0,36	0,51	6,49	4,86	72,75	7,73	0,00	2,43	
05/11/2025	0,3976	0,73	6,74	5,17	72,95	16,35	0,0000	1,93	0,40	0,73	6,72	5,16	72,80	16,34	0,00	1,92	
06/11/2025	0,3620	0,59	6,27	4,72	70,33	11,92	0,0000	4,15	0,36	0,59	6,23	4,69	69,59	11,80	0,00	4,16	
07/11/2025	0,3741	0,58	6,04	5,14	71,33	13,02	0,0000	2,21	0,37	0,58	6,04	5,14	71,20	12,99	0,00	2,21	
08/11/2025	0,5161	0,58	5,70	5,20	72,26	10,59	0,0000	1,68	0,52	0,58	5,70	5,20	72,26	10,59	0,00	1,68	
09/11/2025	0,4476	0,64	5,86	5,79	70,16	13,56	0,0000	1,59	0,44	0,63	5,79	5,73	69,10	13,08	0,00	1,57	
10/11/2025	0,5236	0,55	5,45	4,17	69,13	9,63	0,0000	1,68	0,51	0,55	5,42	4,14	68,06	9,52	0,00	1,65	
11/11/2025	0,5463	0,73	6,11	5,04	72,15	16,48	0,0000	1,42	0,55	0,73	6,11	5,04	72,15	16,48	0,00	1,42	
12/11/2025	0,7382	0,69	4,82	3,60	63,24	10,54	0,0316	2,62	0,65	0,66	4,82	3,60	62,84	10,42	0,03	2,61	
13/11/2025	0,4074	0,84	6,11	4,04	68,73	21,99	0,0000	2,87	0,41	0,84	6,11	4,04	68,73	21,99	0,00	2,88	
14/11/2025	0,2677	1,45	6,23	6,75	65,23	19,05	0,0000	2,03	0,26	0,76	6,12	4,45	64,78	13,83	0,00	2,00	
15/11/2025	0,5351	0,85	6,52	5,23	70,81	19,75	0,0000	2,29	0,53	0,85	6,51	5,19	70,71	19,11	0,00	2,29	
16/11/2025	0,3430	0,77	5,85	4,52	70,62	16,36	0,0000	1,48	0,33	0,76	5,79	4,45	70,03	15,84	0,00	1,46	
17/11/2025	0,4566	0,63	6,01	3,97	71,03	11,91	0,0000	1,60	0,45	0,62	5,89	3,89	69,37	11,81	0,00	1,56	
18/11/2025	0,4757	0,59	4,21	2,84	72,83	10,03	0,0000	1,91	0,47	0,58	4,21	2,84	72,60	10,00	0,00	1,91	
19/11/2025	0,4404	0,53	5,23	2,22	65,06	8,18	0,0000	2,07	0,44	0,53	5,23	2,22	65,02	8,17	0,00	2,06	
20/11/2025	0,6532	0,70	4,69	2,22	58,85	10,98	0,1449	2,08	0,65	0,69	4,68	2,21	58,85	10,88	0,15	2,07	
21/11/2025	0,3830	0,54	6,17	2,97	66,95	10,39	0,0000	1,32	0,38	0,54	6,17	2,97	66,95	10,39	0,00	1,32	
22/11/2025	0,3649	0,70	5,94	3,87	73,57	12,60	0,0000	1,22	0,36	0,70	5,94	3,87	73,57	12,60	0,00	1,22	
23/11/2025	0,3119	0,62	5,81	4,00	71,52	10,30	0,0000	1,60	0,31	0,62	5,81	4,00	71,52	10,30	0,00	1,60	
24/11/2025	0,4577	0,63	6,14	3,25	69,57	11,85	0,0000	1,97	0,46	0,63	6,12	3,22	69,11	11,60	0,00	1,96	
25/11/2025	0,3305	0,58	5,58	2,84	70,76	13,40	0,0000	2,75	0,33	0,58	5,58	2,84	70,76	13,40	0,00	2,76	
26/11/2025	0,2356	0,53	5,86	3,20	71,15	16,72	0,0000	1,81	0,24	0,53	5,86	3,20	71,15	16,72	0,00	1,81	
27/11/2025	0,3246	0,58	5,89	3,62	71,49	13,44	0,0000	2,84	0,32	0,58	5,89	3,62	71,49	13,44	0,00	2,84	
28/11/2025	0,3307	0,53	5,92	3,57	71,04	12,30	0,0000	2,48	0,33	0,53	5,86	3,53	70,29	12,23	0,00	2,47	
29/11/2025	0,2773	0,59	6,01	4,16	73,52	11,69	0,0000	1,41	0,28	0,59	6,01	4,15	73,50	11,64	0,00	1,41	
30/11/2025	0,2872	0,62	5,85	4,19	72,34	8,84	0,0000	1,45	0,29	0,62	5,85	4,19	72,34	8,84	0,00	1,45	
Max	0,7382	1,45	7,03	6,75	73,68	21,99	0,1449	4,15	0,65	0,85	7,03	5,73	73,57	21,99	0,15	4,16	
Nb. Dép. VLE Jour	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Cumul	12,1098	19,54	178,47	125,50	2108,75	376,00	0,1765	60,94	11,96	18,76	177,82	122,74	2099,57	368,10	0,18	60,81	


date	Moyenne Journalière $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ en R-EOT (Exigence contractuelle)	Moyenne Journalière $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ en NOC	Valeur indicative pour suivi des moyennes semi-horaires	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/11/2025	1,66	1,66	40	20	20
02/11/2025	1,29	1,30	40	20	20
03/11/2025	1,65	1,65	40	20	20
04/11/2025	1,84	1,85	40	20	20
05/11/2025	1,45	1,45	40	20	20
06/11/2025	3,17	3,20	40	20	20
07/11/2025	1,65	1,65	40	20	20
08/11/2025	1,26	1,26	40	20	20
09/11/2025	1,22	1,22	40	20	20
10/11/2025	1,31	1,31	40	20	20
11/11/2025	1,07	1,07	40	20	20
12/11/2025	2,22	2,23	40	20	20
13/11/2025	2,20	2,20	40	20	20
14/11/2025	1,55	1,57	40	20	20
15/11/2025	1,71	1,71	40	20	20
16/11/2025	1,12	1,12	40	20	20
17/11/2025	1,22	1,21	40	20	20
18/11/2025	1,43	1,43	40	20	20
19/11/2025	1,56	1,56	40	20	20
20/11/2025	1,56	1,56	40	20	20
21/11/2025	1,00	1,00	40	20	20
22/11/2025	0,92	0,92	40	20	20
23/11/2025	1,22	1,22	40	20	20
24/11/2025	1,50	1,51	40	20	20
25/11/2025	2,11	2,11	40	20	20
26/11/2025	1,37	1,37	40	20	20
27/11/2025	2,17	2,17	40	20	20
28/11/2025	1,91	1,92	40	20	20
29/11/2025	1,05	1,05	40	20	20
30/11/2025	1,10	1,10	40	20	20

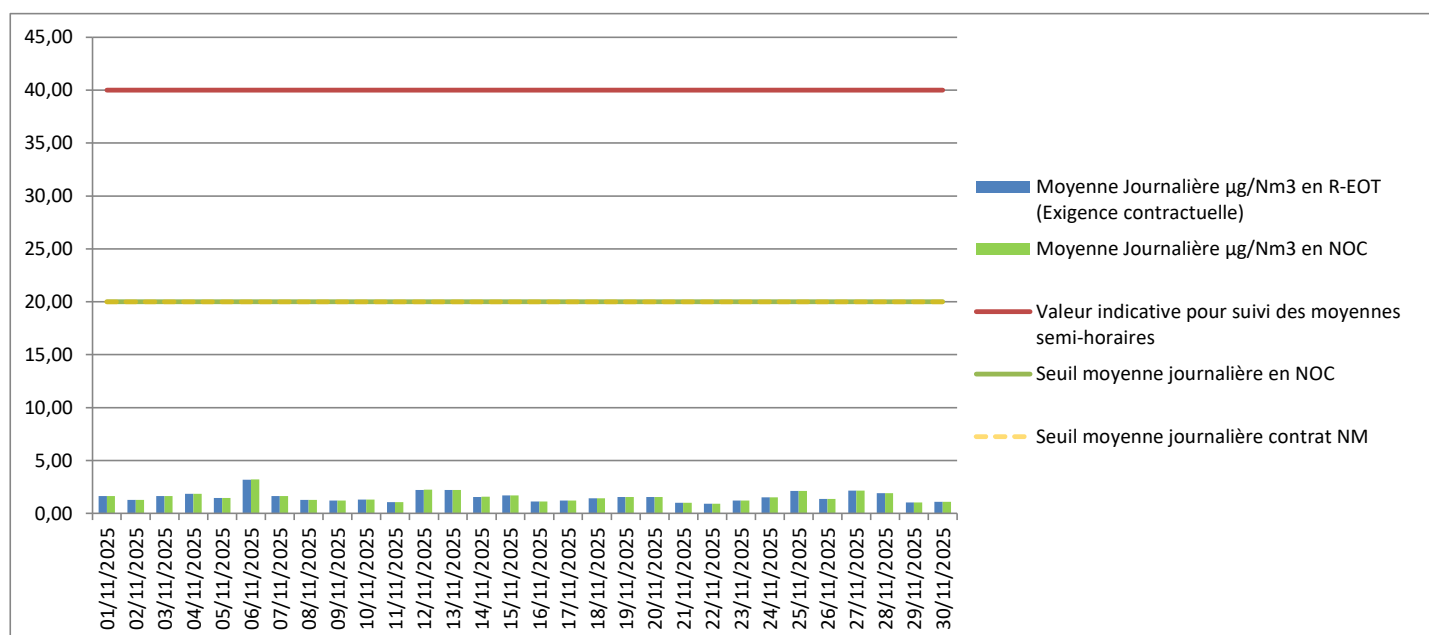


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/11/2025	0,24	0,24	30	10	5	5
02/11/2025	0,30	0,30	30	10	5	5
03/11/2025	0,19	0,19	30	10	5	5
04/11/2025	0,27	0,27	30	10	5	5
05/11/2025	0,30	0,30	30	10	5	5
06/11/2025	0,28	0,28	30	10	5	5
07/11/2025	0,28	0,28	30	10	5	5
08/11/2025	0,39	0,39	30	10	5	5
09/11/2025	0,34	0,34	30	10	5	5
10/11/2025	0,41	0,41	30	10	5	5
11/11/2025	0,41	0,41	30	10	5	5
12/11/2025	0,65	0,60	30	10	5	5
13/11/2025	0,31	0,31	30	10	5	5
14/11/2025	0,21	0,21	30	10	5	5
15/11/2025	0,40	0,40	30	10	5	5
16/11/2025	0,26	0,26	30	10	5	5
17/11/2025	0,35	0,35	30	10	5	5
18/11/2025	0,36	0,36	30	10	5	5
19/11/2025	0,33	0,33	30	10	5	5
20/11/2025	0,48	0,48	30	10	5	5
21/11/2025	0,29	0,29	30	10	5	5
22/11/2025	0,28	0,28	30	10	5	5
23/11/2025	0,24	0,24	30	10	5	5
24/11/2025	0,35	0,35	30	10	5	5
25/11/2025	0,25	0,25	30	10	5	5
26/11/2025	0,18	0,18	30	10	5	5
27/11/2025	0,25	0,25	30	10	5	5
28/11/2025	0,26	0,26	30	10	5	5
29/11/2025	0,21	0,21	30	10	5	5
30/11/2025	0,22	0,22	30	10	5	5

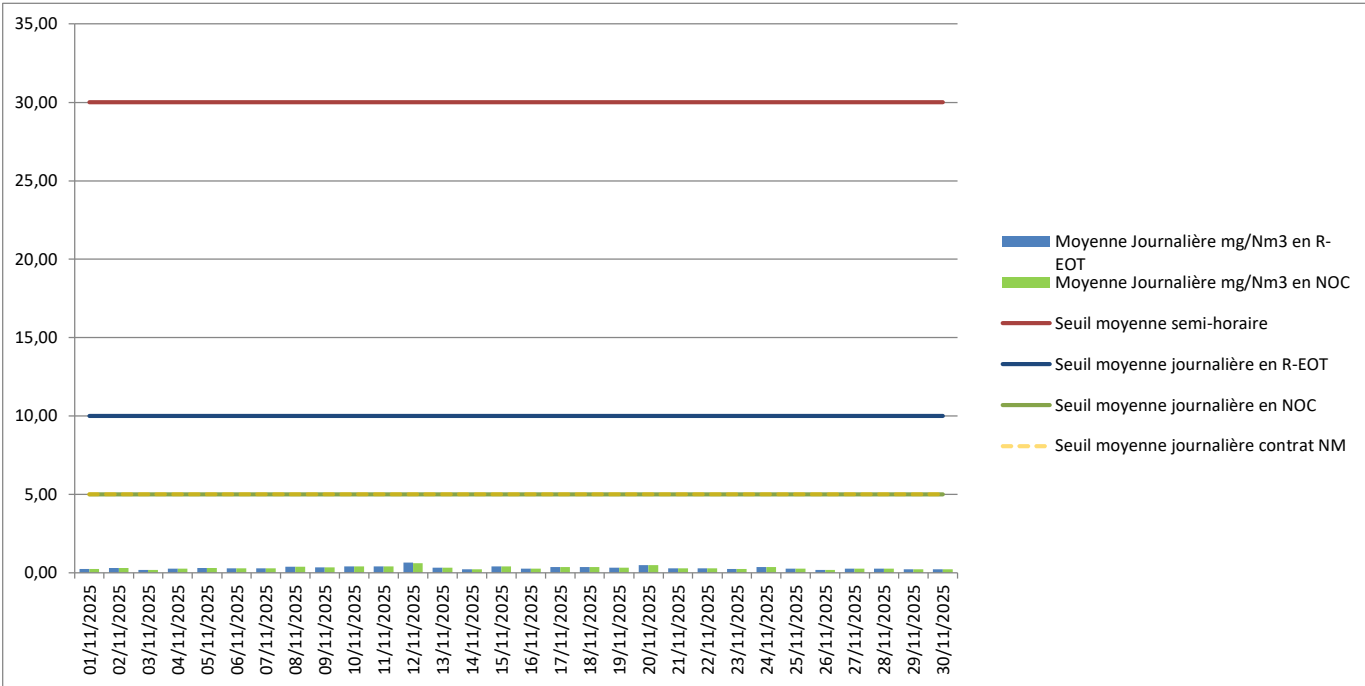


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/11/2025	0,45	0,45	20	10	10	5
02/11/2025	0,40	0,40	20	10	10	5
03/11/2025	0,40	0,40	20	10	10	5
04/11/2025	0,39	0,39	20	10	10	5
05/11/2025	0,55	0,55	20	10	10	5
06/11/2025	0,45	0,45	20	10	10	5
07/11/2025	0,44	0,44	20	10	10	5
08/11/2025	0,44	0,44	20	10	10	5
09/11/2025	0,49	0,49	20	10	10	5
10/11/2025	0,43	0,44	20	10	10	5
11/11/2025	0,55	0,55	20	10	10	5
12/11/2025	0,59	0,58	20	10	10	5
13/11/2025	0,63	0,63	20	10	10	5
14/11/2025	1,05	0,60	20	10	10	5
15/11/2025	0,64	0,64	20	10	10	5
16/11/2025	0,58	0,58	20	10	10	5
17/11/2025	0,48	0,48	20	10	10	5
18/11/2025	0,44	0,44	20	10	10	5
19/11/2025	0,40	0,40	20	10	10	5
20/11/2025	0,52	0,53	20	10	10	5
21/11/2025	0,41	0,41	20	10	10	5
22/11/2025	0,53	0,53	20	10	10	5
23/11/2025	0,47	0,47	20	10	10	5
24/11/2025	0,48	0,48	20	10	10	5
25/11/2025	0,44	0,44	20	10	10	5
26/11/2025	0,40	0,40	20	10	10	5
27/11/2025	0,44	0,44	20	10	10	5
28/11/2025	0,42	0,42	20	10	10	5
29/11/2025	0,44	0,44	20	10	10	5
30/11/2025	0,47	0,47	20	10	10	5

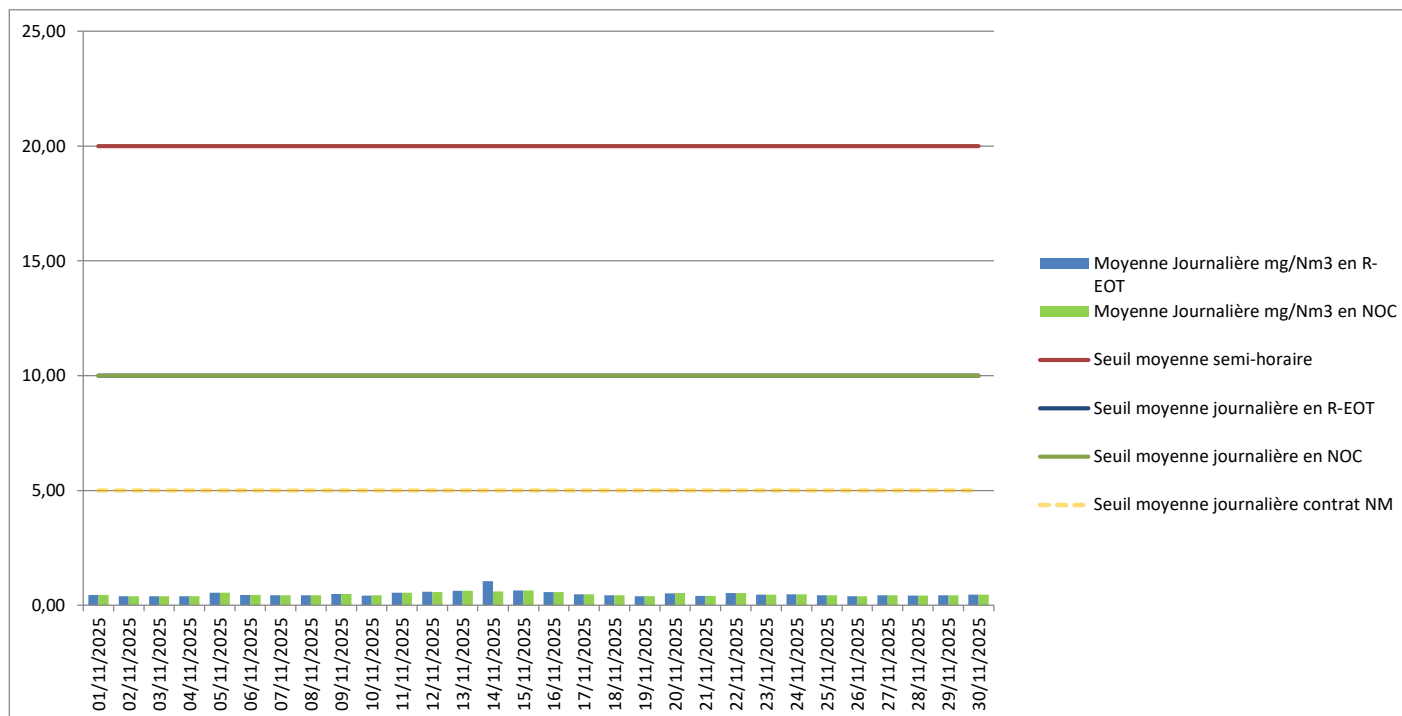


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1 novembre 2025	5,26	5,26	60	10	8	6
2 novembre 2025	5,23	5,24	60	10	8	6
3 novembre 2025	5,27	5,27	60	10	8	6
4 novembre 2025	4,90	4,93	60	10	8	6
5 novembre 2025	5,08	5,07	60	10	8	6
6 novembre 2025	4,78	4,80	60	10	8	6
7 novembre 2025	4,50	4,50	60	10	8	6
8 novembre 2025	4,27	4,27	60	10	8	6
9 novembre 2025	4,48	4,50	60	10	8	6
10 novembre 2025	4,24	4,30	60	10	8	6
11 novembre 2025	4,57	4,57	60	10	8	6
12 novembre 2025	4,01	4,01	60	10	8	6
13 novembre 2025	4,68	4,68	60	10	8	6
14 novembre 2025	4,76	4,80	60	10	8	6
15 novembre 2025	4,90	4,89	60	10	8	6
16 novembre 2025	4,42	4,43	60	10	8	6
17 novembre 2025	4,59	4,57	60	10	8	6
18 novembre 2025	3,15	3,15	60	10	8	6
19 novembre 2025	3,95	3,95	60	10	8	6
20 novembre 2025	3,49	3,49	60	10	8	6
21 novembre 2025	4,70	4,70	60	10	8	6
22 novembre 2025	4,50	4,50	60	10	8	6
23 novembre 2025	4,39	4,39	60	10	8	6
24 novembre 2025	4,70	4,72	60	10	8	6
25 novembre 2025	4,26	4,26	60	10	8	6
26 novembre 2025	4,47	4,47	60	10	8	6
27 novembre 2025	4,53	4,53	60	10	8	6
28 novembre 2025	4,60	4,61	60	10	8	6
29 novembre 2025	4,50	4,50	60	10	8	6
30 novembre 2025	4,46	4,46	60	10	8	6

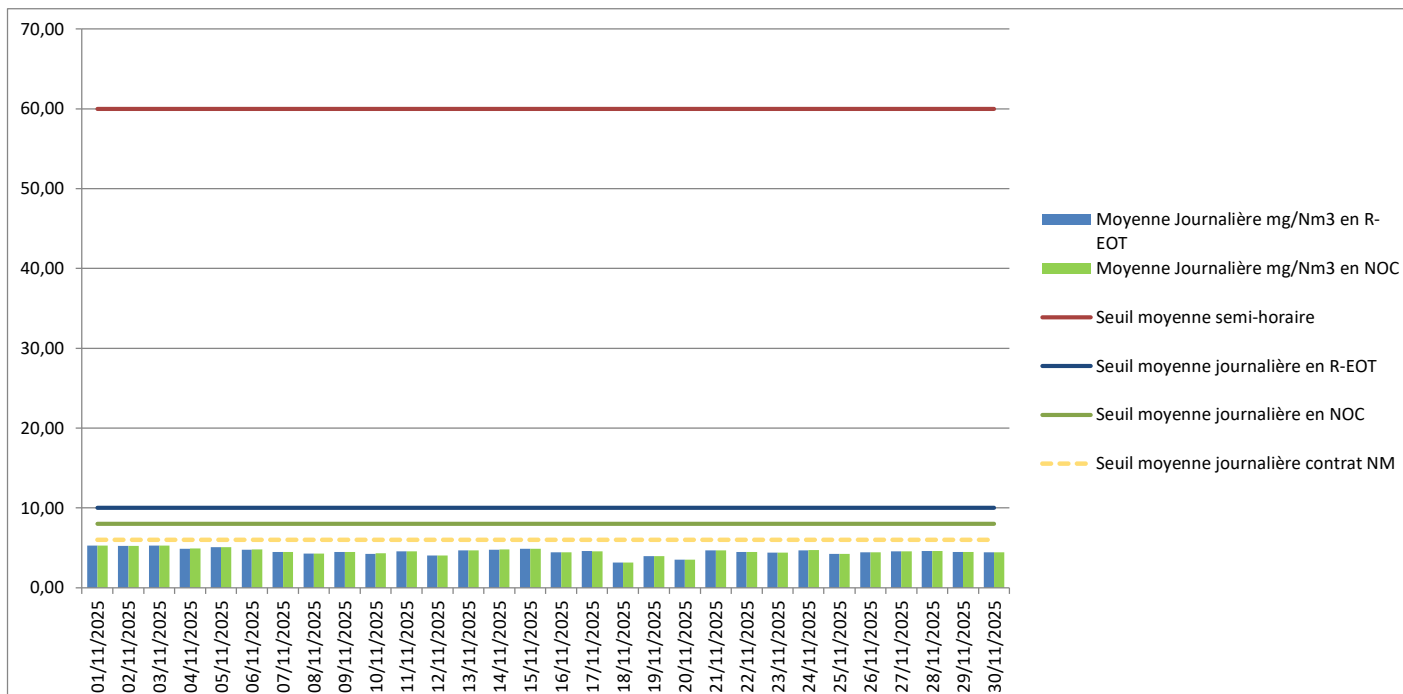


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-nov.-25	3,48	3,48	200	50	40	20
2-nov.-25	3,68	3,69	200	50	40	20
3-nov.-25	3,54	3,54	200	50	40	20
4-nov.-25	3,62	3,66	200	50	40	20
5-nov.-25	3,81	3,81	200	50	40	20
6-nov.-25	3,56	3,57	200	50	40	20
7-nov.-25	3,80	3,80	200	50	40	20
8-nov.-25	3,87	3,87	200	50	40	20
9-nov.-25	4,35	4,37	200	50	40	20
10-nov.-25	3,23	3,26	200	50	40	20
11-nov.-25	3,74	3,74	200	50	40	20
12-nov.-25	2,96	2,96	200	50	40	20
13-nov.-25	3,05	3,05	200	50	40	20
14-nov.-25	4,96	3,46	200	50	40	20
15-nov.-25	3,88	3,85	200	50	40	20
16-nov.-25	3,40	3,38	200	50	40	20
17-nov.-25	3,01	2,99	200	50	40	20
18-nov.-25	2,11	2,11	200	50	40	20
19-nov.-25	1,66	1,66	200	50	40	20
20-nov.-25	1,67	1,67	200	50	40	20
21-nov.-25	2,23	2,23	200	50	40	20
22-nov.-25	2,89	2,89	200	50	40	20
23-nov.-25	2,99	2,99	200	50	40	20
24-nov.-25	2,46	2,47	200	50	40	20
25-nov.-25	2,12	2,12	200	50	40	20
26-nov.-25	2,40	2,40	200	50	40	20
27-nov.-25	2,75	2,75	200	50	40	20
28-nov.-25	2,72	2,72	200	50	40	20
29-nov.-25	3,08	3,08	200	50	40	20
30-nov.-25	3,17	3,17	200	50	40	20

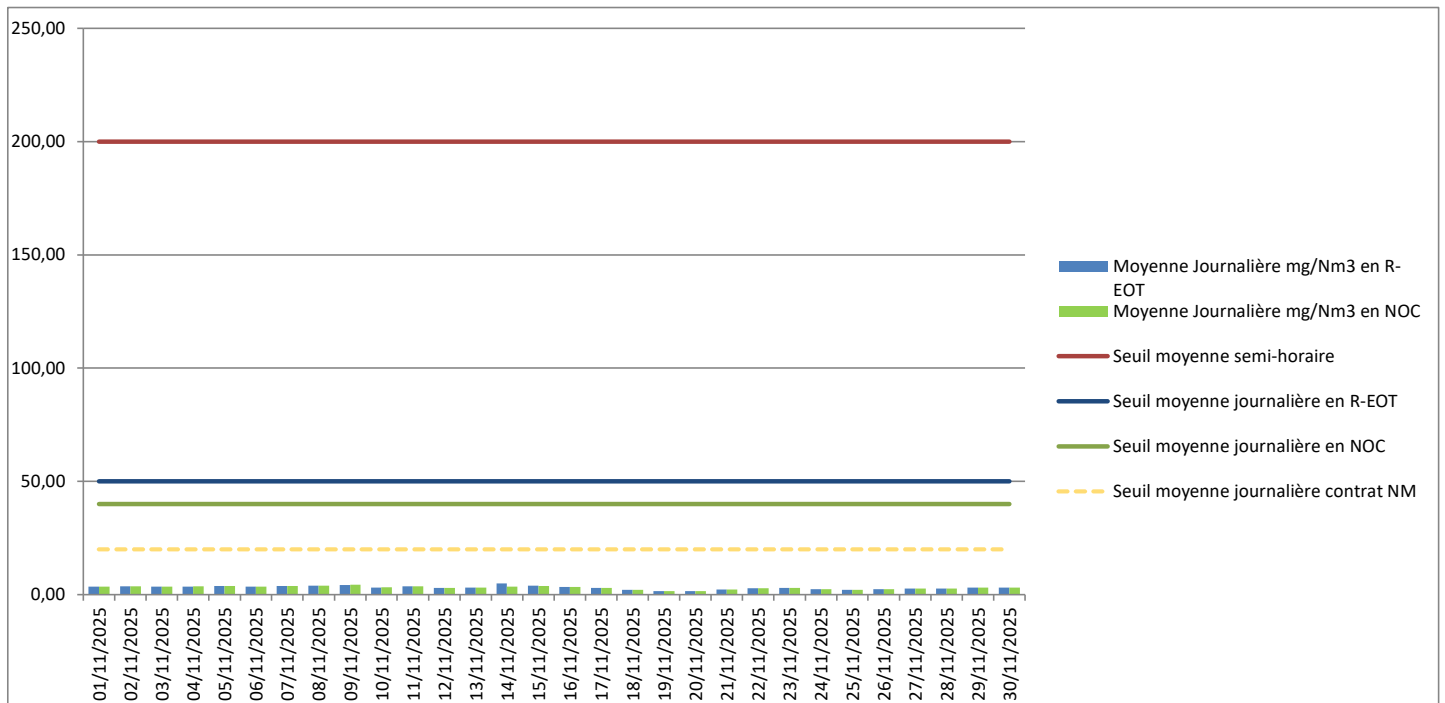


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-nov.-25	55,00	55,00	200	80	80	60
2-nov.-25	55,63	55,75	200	80	80	60
3-nov.-25	54,60	54,60	200	80	80	60
4-nov.-25	55,23	55,33	200	80	80	60
5-nov.-25	55,09	55,08	200	80	80	60
6-nov.-25	53,64	53,57	200	80	80	60
7-nov.-25	53,17	53,18	200	80	80	60
8-nov.-25	54,08	54,08	200	80	80	60
9-nov.-25	53,59	53,61	200	80	80	60
10-nov.-25	54,01	54,14	200	80	80	60
11-nov.-25	54,02	54,02	200	80	80	60
12-nov.-25	52,85	52,84	200	80	80	60
13-nov.-25	52,68	52,68	200	80	80	60
14-nov.-25	50,01	50,86	200	80	80	60
15-nov.-25	53,19	53,21	200	80	80	60
16-nov.-25	53,50	53,82	200	80	80	60
17-nov.-25	54,11	53,69	200	80	80	60
18-nov.-25	54,73	54,70	200	80	80	60
19-nov.-25	49,26	49,27	200	80	80	60
20-nov.-25	44,11	44,23	200	80	80	60
21-nov.-25	51,11	51,11	200	80	80	60
22-nov.-25	55,66	55,66	200	80	80	60
23-nov.-25	54,16	54,16	200	80	80	60
24-nov.-25	53,22	53,16	200	80	80	60
25-nov.-25	54,19	54,19	200	80	80	60
26-nov.-25	54,13	54,13	200	80	80	60
27-nov.-25	54,86	54,86	200	80	80	60
28-nov.-25	55,14	55,28	200	80	80	60
29-nov.-25	55,02	55,02	200	80	80	60
30-nov.-25	55,19	55,19	200	80	80	60

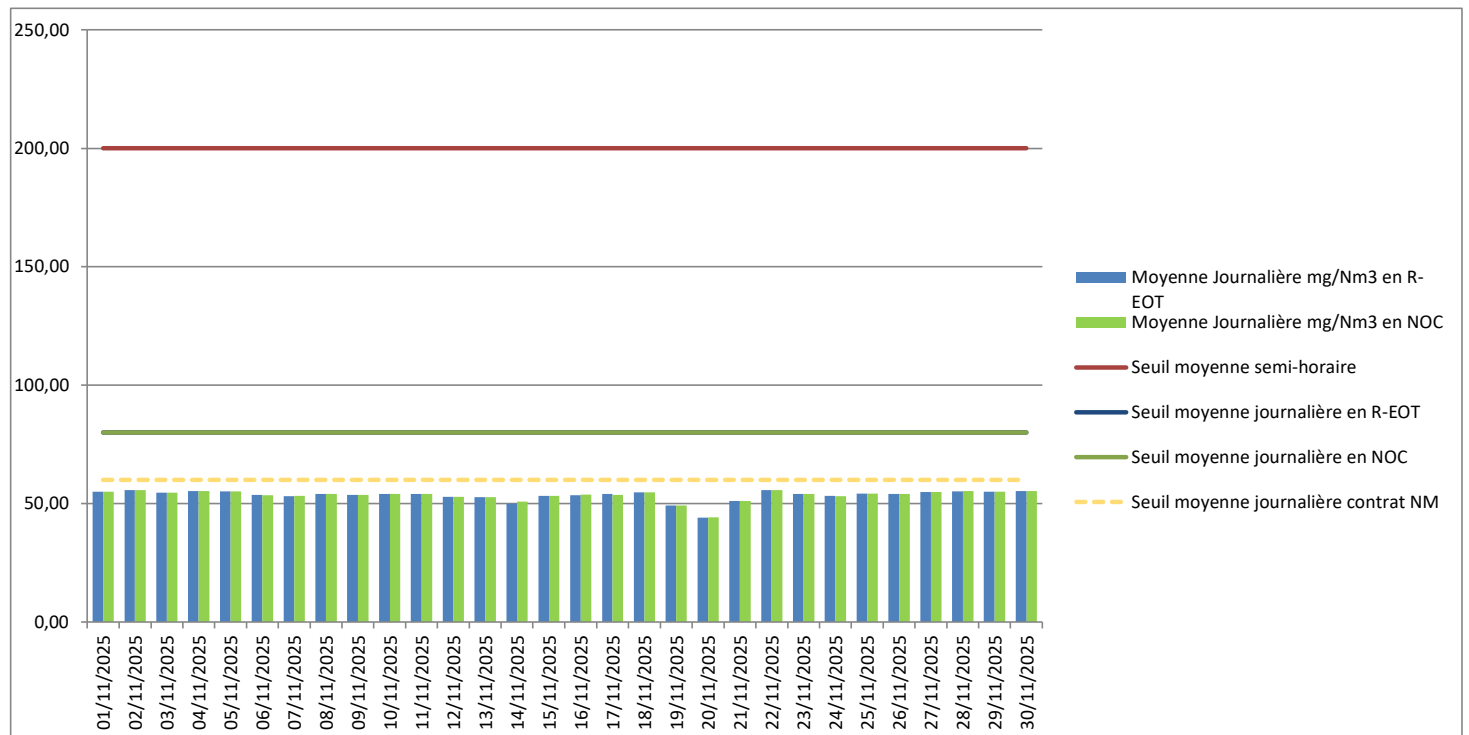

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
2-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
3-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
4-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
5-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
6-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
7-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
8-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
9-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
10-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
11-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
12-nov.-25	0,03	0,03	30	10	10
13-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
14-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
15-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
16-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
17-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
18-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
19-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
20-nov.-25	0,10	0,10	30	10	10
21-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
22-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
23-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
24-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
25-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
26-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
27-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
28-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
29-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
30-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10

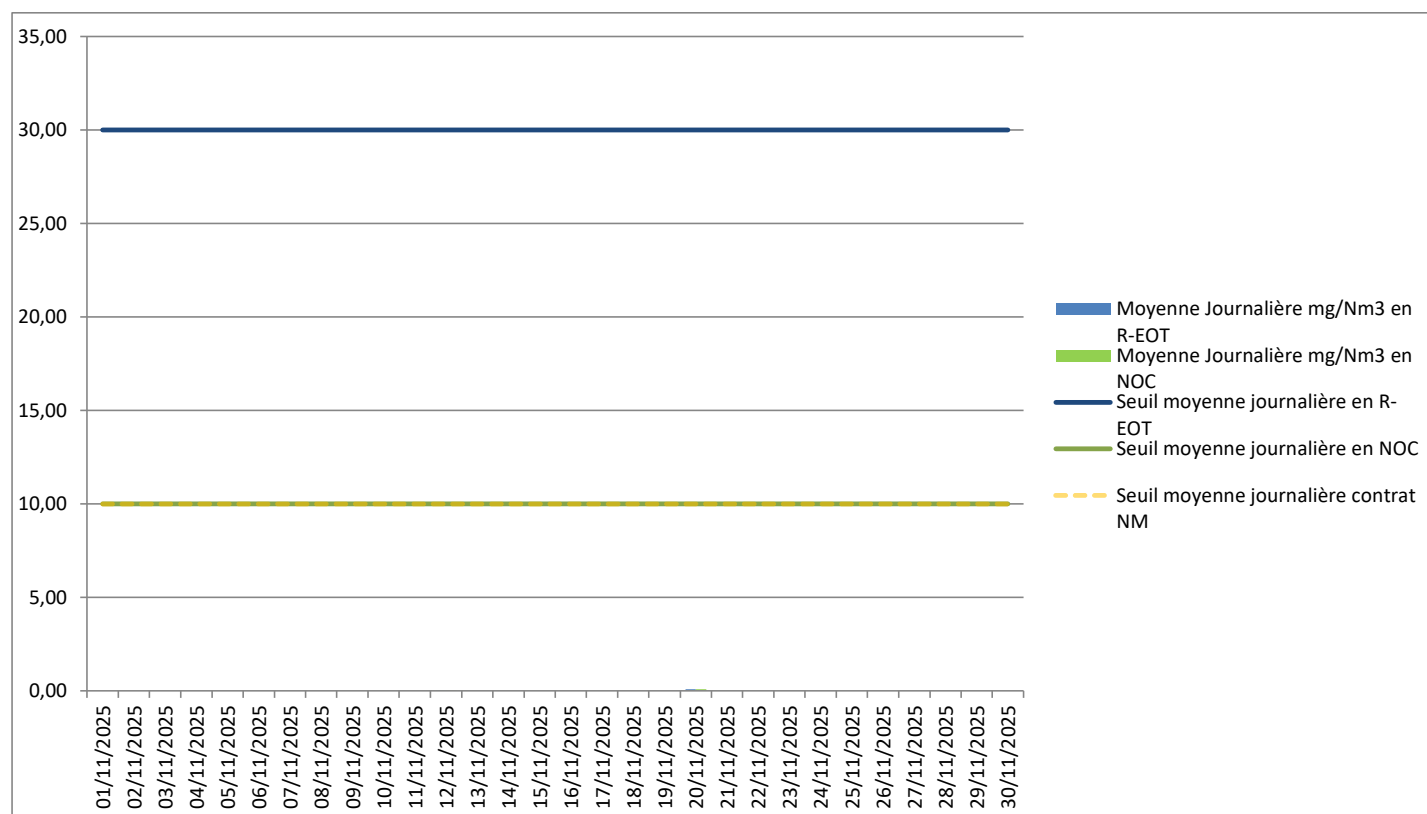

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-nov.-25	8,29	8,29	150	50	50	20
2-nov.-25	6,42	6,45	150	50	50	20
3-nov.-25	5,25	5,25	150	50	50	20
4-nov.-25	5,86	5,90	150	50	50	20
5-nov.-25	12,42	12,42	150	50	50	20
6-nov.-25	9,11	9,13	150	50	50	20
7-nov.-25	9,78	9,78	150	50	50	20
8-nov.-25	7,96	7,96	150	50	50	20
9-nov.-25	10,16	10,08	150	50	50	20
10-nov.-25	7,78	7,82	150	50	50	20
11-nov.-25	12,53	12,53	150	50	50	20
12-nov.-25	11,72	10,88	150	50	50	20
13-nov.-25	16,12	16,12	150	50	50	20
14-nov.-25	14,06	10,66	150	50	50	20
15-nov.-25	14,80	14,56	150	50	50	20
16-nov.-25	12,22	12,11	150	50	50	20
17-nov.-25	9,76	9,82	150	50	50	20
18-nov.-25	7,63	7,63	150	50	50	20
19-nov.-25	6,24	6,24	150	50	50	20
20-nov.-25	8,17	7,85	150	50	50	20
21-nov.-25	8,42	8,42	150	50	50	20
22-nov.-25	9,69	9,69	150	50	50	20
23-nov.-25	7,65	7,65	150	50	50	20
24-nov.-25	9,28	8,82	150	50	50	20
25-nov.-25	10,52	10,52	150	50	50	20
26-nov.-25	12,90	12,90	150	50	50	20
27-nov.-25	10,37	10,37	150	50	50	20
28-nov.-25	10,26	10,38	150	50	50	20
29-nov.-25	8,55	8,56	150	50	50	20
30-nov.-25	6,76	6,76	150	50	50	20

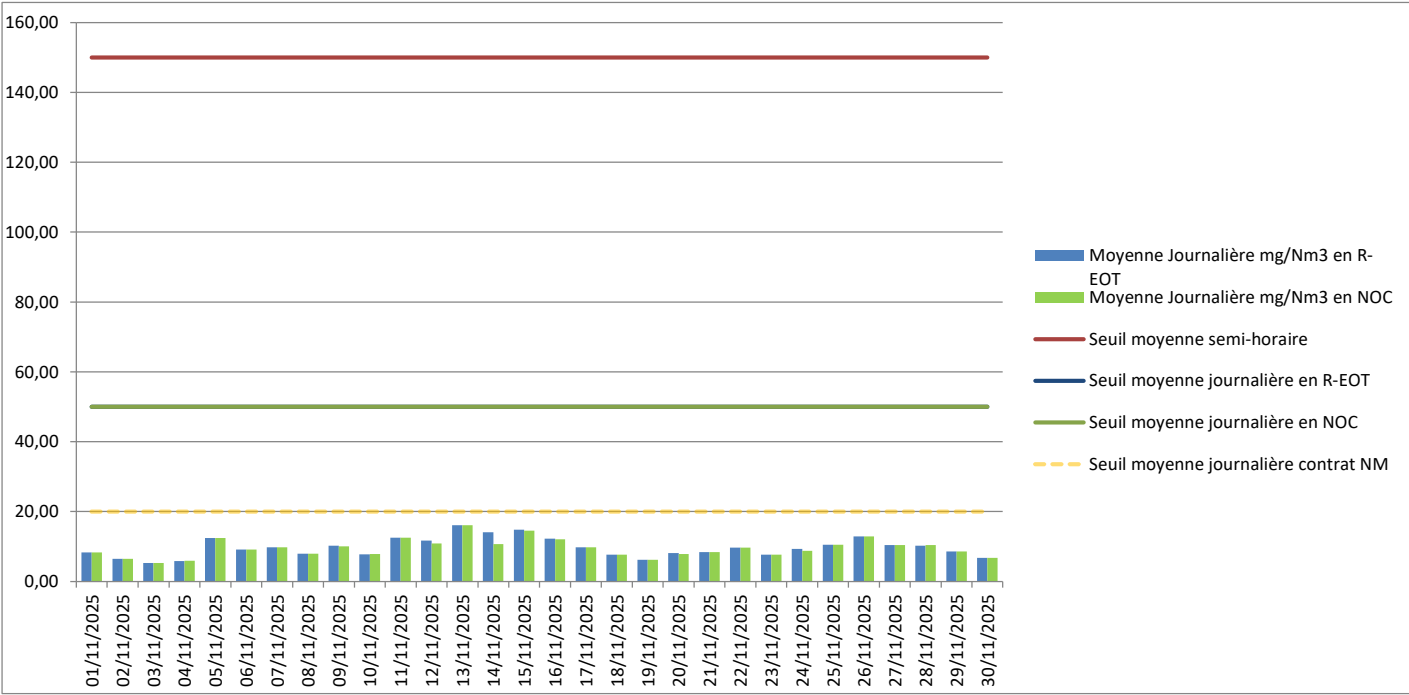

Rapport Mensuel Ligne 2

Rapport Mensuel

Unite	Données VSTA en R-EOT L2								Paramètres process L2						Données VSTA en NOC L2								Temps fonctionnement L2				
	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Hg	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	PS NOC L2	CO10m NOC L2	COT NOC L2	HCl NOC L2	SO2 NOC L2	NOx NOC L2	NH3 NOC L2	Hgt NOC	Marche four L2	OTNOC L2	M. Bruleur L2	A. Sécurité L2	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss	
	VLE REG Jour	10	50	10	10	50	80	30							5	50	10	8	40	80	10	20					
	VLE CONT Jour	5	20	5	6	20	60	10	20				850		5	20	5	6	20	60	10	20					
Seuil Min																											
VLE CO 10 min		150																									
01/11/2025		0,47	3,80	0,52	4,79	0,16	52,85	0,02	1,93	16,54	8,70	17,73	10,06	1001,4	48146,6	0,47	3,80	0,52	4,79	0,16	52,85	0,02	1,93	24:00:00	00:00:00	00:02:50	00:00:00
02/11/2025		0,52	4,58	0,59	4,29	0,38	53,31	0,17	1,86	16,38	8,75	17,96	10,00	1000,8	47879,0	0,52	4,58	0,59	4,29	0,38	53,30	0,17	1,86	24:00:00	00:01:30	00:06:40	00:00:00
03/11/2025		0,46	4,43	0,58	4,56	0,49	51,23	0,08	2,25	15,59	9,05	18,07	9,67	1032,9	47046,2	0,46	4,43	0,58	4,56	0,49	51,23	0,08	2,25	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
04/11/2025		0,51	5,77	0,66	4,72	0,40	53,10	0,02	2,37	15,90	8,82	17,83	9,93	1010,4	46940,6	0,51	5,77	0,66	4,72	0,40	53,11	0,02	2,37	24:00:00	00:05:50	00:20:20	00:00:00
05/11/2025		0,49	3,11	0,51	4,65	0,41	59,04	0,23	2,09	16,56	8,86	18,23	9,88	998,1	48677,9	0,47	3,08	0,50	4,75	0,47	54,36	0,21	2,06	24:00:00	03:08:10	00:42:20	00:00:00
06/11/2025		0,52	5,68	0,56	4,51	0,48	57,98	0,09	2,39	16,74	8,75	17,85	10,00	981,5	48944,4	0,51	5,84	0,56	4,53	0,51	57,97	0,11	2,26	24:00:00	02:27:00	00:31:30	00:00:00
07/11/2025		0,73	7,61	0,68	4,41	0,86	54,31	0,01	2,28	16,52	8,76	17,81	10,00	1010,2	48337,6	0,72	7,72	0,68	4,40	0,86	54,37	0,01	2,28	23:49:50	00:28:30	00:30:40	00:07:20
08/11/2025		0,56	3,94	0,59	4,20	0,40	56,52	0,94	1,73	16,21	8,47	17,24	10,29	1002,4	46634,7	0,56	3,94	0,59	4,20	0,40	56,52	0,94	1,73	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
09/11/2025		0,55	3,78	0,58	4,31	0,10	57,60	0,41	1,74	16,31	8,41	17,55	10,40	994,3	46289,4	0,55	3,78	0,58	4,33	0,10	57,59	0,41	1,74	24:00:00	00:05:40	00:10:50	00:00:00
10/11/2025		0,54	8,90	0,78	4,15	0,63	55,31	0,00	3,07	16,13	8,77	17,80	10,00	1013,7	47321,7	0,54	8,97	0,78	4,15	0,63	55,39	0,00	3,07	24:00:00	00:22:40	00:26:40	00:00:00
11/11/2025		0,44	4,99	0,54	4,87	0,23	30,53	0,04	1,99	16,97	8,95	18,74	9,80	1018,7	49904,9	0,44	4,99	0,54	4,87	0,23	30,53	0,04	1,99	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
12/11/2025		0,80	8,33	0,57	4,78	0,24	29,29	0,62	2,17	17,40	8,54	17,70	10,25	1002,4	49526,6	0,58	5,90	0,53	4,52	0,21	29,02	0,67	2,06	23:56:20	01:09:00	00:50:50	00:01:20
13/11/2025		0,52	6,44	0,54	4,83	0,32	41,57	0,10	3,67	16,96	8,69	17,66	10,06	1019,7	49297,8	0,52	7,13	0,54	4,84	0,35	41,58	0,10	3,69	24:00:00	00:22:40	00:00:00	00:00:00
14/11/2025		0,50	4,43	0,57	4,92	0,22	49,74	0,09	2,39	16,56	8,93	17,60	9,79	1046,7	49355,9	0,50	4,43	0,57	4,92	0,22	49,74	0,09	2,39	24:00:00	00:00:10	00:00:00	00:00:00
15/11/2025		0,65	19,19	0,49	4,83	0,33	58,18	0,12	2,21	16,89	8,11	17,26	11,07	993,7	44830,6	0,63	19,38	0,51	4,93	0,35	58,11	0,12	2,23	23:53:10	00:26:50	00:10:40	00:02:30
16/11/2025		0,61	5,24	0,14	4,74	0,02	59,11	0,15	2,26	17,77	8,11	17,73	11,37	997,1	45469,6	0,61	5,25	0,14	4,74	0,02	59,10	0,15	2,26	24:00:00	00:02:30	00:02:50	00:00:00
17/11/2025		0,58	5,81	0,21	4,91	0,01	56,19	0,18	2,46	16,69	8,57	17,28	10,63	1042,3	46389,8	0,59	5,96	0,20	4,74	0,03	55,87	0,17	2,44	24:00:00	01:08:10	00:03:00	00:13:10
18/11/2025		0,52	3,17	0,05	4,77	0,36	53,75	0,12	2,40	16,92	8,93	17,82	9,77	1068,6	50656,3	0,52	3,17	0,05	4,01	0,23	53,89	0,13	2,41	24:00:00	00:22:40	00:00:00	00:00:00
19/11/2025		0,56	8,62	0,50	5,39	1,15	44,97	0,24	1,86	17,32	9,14	17,20	9,46	1079,6	51147,9	0,56	8,60	0,41	5,39	0,91	45,03	0,25	1,86	24:00:00	00:06:40	00:00:00	00:00:00
20/11/2025		0,46	3,59	0,07	5,66	0,23	46,47	0,05	1,81	16,70	8,59	16,69	10,07	1053,6	49400,7	0,46	3,29	0,07	4,65	0,27	46,77	0,06	1,76	24:00:00	01:03:20	00:00:00	00:00:00
21/11/2025		0,49	4,85	0,07	3,68	0,06	50,39	0,12	1,76	16,12	8,84	16,95	9,88	1058,6	48392,9	0,49	4,85	0,07	3,68	0,06	50,39	0,12	1,76	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
22/11/2025		0,48	4,45	0,11	4,52	0,29	54,68	0,06	1,61	16,46	9,02	18,10	9,69	1050,5	49624,0	0,48	4,45	0,11	4,52	0,29	54,68	0,06	1,61	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
23/11/2025		0,47	2,48	0,05	4,74	0,08	54,73	0,07	1,55	16,56	9,06	18,69	9,62	1047,6	49651,5	0,47	2,48	0,05	4,73	0,08	54,76	0,07	1,55	24:00:00	00:07:40	00:12:50	00:00:00
24/11/2025		0,40	4,95	0,11	5,01	0,08	51,59	0,20	1,68	16,21	9,12	17,92	9,49	1068,2	49772,6	0,40	4,95	0,11	5,01	0,08	51,59	0,20	1,68	24:00:00	00:00:00	00:03:30	00:00:00
25/11/2025		0,43	4,64	0,10	4,57	0,16	53,72	0,12	2,56	16,09	8,95	17,84	9,71	1042,0	48562,2	0,43	4,64	0,10	4,57	0,16	53,72	0,12	2,56	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
26/11/2025		0,45	3,45	0,06	4,44	0,07	55,56	0,01	2,03	16,36	8,83	17,76	9,89	1037,5	48573,5	0,44	3,45	0,06	4,45	0,07	55,45	0,01	2,03	24:00:00	00:05:00	00:00:00	00:00:00
27/11/2025		0,46	5,82	0,12	4,67	0,12	54,44	0,04	2,94	16,34	9,08	17,85	9,63	1059,2	49532,6	0,46	5,82	0,12	4,67	0,12	54,44	0,04	2,94	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
28/11/2025		0,49	8,69	0,13	4,49	0,14	55,32	0,10	2,02	16,81	8,67	17,84	10,08	1017,6	48851,2	0,50	8,69	0,13	4,49	0,14	55,32	0,10	2,02	24:00:00	00:02:20	00:00:00	00:00:00
29/11/2025		0,49	4,49	0,06	4,27	0,03	54,51	0,41	1,75	17,28	8,86	18,27	9,91	1037,1	50623,8	0,49	4,48	0,06	4,25	0,03	54,58	0,41	1,75	23:54:10	00:19:50	00:02:50	00:01:10
30/11/2025		0,47	6,56	0,25	4,75	0,53	53,40	0,17	2,10	16,27	9,15	17,59	9,59	1060,6	49697,5	0,47	6,56	0,25	4,75	0,53	53,40	0,17	2,10	24:00:00	00:00:20	00:00:00	00:00:00
Max.	0,80	19,19	0,78	5,66	2,43	59,11	0,94	3,67	17,77	9,15	18,74	11,37	1079,6	51147,9	0,72	19,38	0,78	5,39	0,91	59,10	0,94	3,69					
Dep. VLE Jour REG	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0					
DEP. VLE JOUR CT	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Moy/Cumul	0,52	5,74	0,36	4,65	0,38	51,98	0,17	2,16	16,59	8,78	17,75	10,00	1028,2	48516,1	0,51	5,72	0,35	4,58	0,30	51,85	0,17	2,15	29j 23:33:30	12:07:40	04:41:00	00:25:30	
Dép Seuil min													0														
Dép CO 10 min	1																										

Contrôle Régl L2 V1 - 11/2025	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:00						00:40	00:40

Contrôle Régl L2 V1 - 2025	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:30	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	17:00						20:40	20:40

Compteur Indisponibilités DMS				
2025/01/01 - 2025/11/30	Tps Indispo DMS L2	Temps R-EOT L2	Ratio (seuil15.0%)	
			Mois	Cumulé
2025-01	00:34:40	28j 00:21:30	0.09%	0.09%
2025-02	00:47:00	25j 13:36:10	0.13%	0.11%
2025-03	00:04:20	30j 17:30:30	0.01%	0.07%
2025-04	03:32:50	27j 10:39:00	0.54%	0.19%
2025-05	00:14:50	28j 03:18:40	0.04%	0.16%
2025-06	04:54:30	26j 18:51:50	0.76%	0.25%
2025-07	12:15:30	27j 02:30:10	1.88%	0.48%
2025-08	00:20:00	27j 05:07:20	0.05%	0.43%
2025-09	03:06:00	14j 02:30:00	0.92%	0.46%
2025-10	00:45:40	30j 11:03:10	0.10%	0.42%
2025-11	00:59:10	29j 23:33:30	0.14%	0.39%
Total	1j 03:34:30	295j 13:01:50		0.39%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 2 - Redondant								
2025/01/01 - 2025/11/30	CO2_R2_2C	CO30m_R2_2C	COT_R2_2C	HCL_R2_2C	NH3_R2_2C	NOX_R2_2C	POUSS_R2_2C	SO2_R2_2C
2025-01	0.0%	0.04%	0.08%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-02	0.0%	0.04%	0.07%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-03	0.0%	0.04%	0.08%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-04	0.0%	0.04%	0.2%	0.0%	0.46%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-05	0.0%	0.03%	0.06%	0.0%	0.04%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-06	0.0%	0.02%	0.07%	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-07	0.0%	0.01%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-08	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-09	0.0%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-10	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-11	0.0%	0.02%	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.02%	0.06%	0.0%	0.08%	0.0%	0.0%	0.0%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 2 - Titulaire								
2025/01/01 - 2025/11/30	CO2_T2_2C	CO30m_T2_2C	COT_T2_2C	HCL_T2_2C	Hgt_T2_2C	NH3_T2_2C	NOX_T2_2C	SO2_T2_2C
2025-01	0.0%	0.1%	0.17%	0.01%	0.0%	0.42%	0.0%	0.0%
2025-02	0.0%	0.08%	0.13%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-03	0.0%	0.05%	0.08%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-04	0.0%	0.04%	0.18%	0.0%	0.0%	0.42%	0.0%	0.0%
2025-05	0.0%	0.04%	0.11%	0.0%	0.0%	0.09%	0.0%	0.0%
2025-06	0.0%	0.02%	0.06%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-07	0.0%	0.02%	0.07%	0.0%	0.0%	0.25%	0.0%	0.0%
2025-08	0.0%	0.05%	0.11%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-09	0.0%	0.01%	0.22%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-10	0.0%	0.06%	0.11%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2025-11	0.0%	0.04%	0.14%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.05%	0.12%	0.01%	0.0%	0.11%	0.0%	0.0%

Dépassement VL Indicative Mercure L2		
2025/01/01 - 2025/11/30		Hgt NOC
Seuil		40
2025-01		05:00:00
2025-02		03:30:00
2025-03		01:00:00
2025-04		04:00:00
2025-05		11:30:00
2025-06		04:30:00
2025-07		07:00:00
2025-08		07:00:00
2025-09		02:00:00
2025-10		04:30:00
2025-11		00:00:00
Total		2j 02:00:00

Indisponibilités Mercure L2		
2025/01/01 - 2025/11/30		Hgt
2025-01		00:00:00
2025-02		00:00:00
2025-03		01:00:00
2025-04		00:30:00
2025-05		06:30:00
2025-06		07:30:00
2025-07		03:30:00
2025-08		00:30:00
2025-09		00:00:00
2025-10		05:30:00
2025-11		00:00:00
Total		1j 01:00:00

Compteurs OTNOC H1 et H2			
2025/01/01 - 2025/11/30		OTNOC L2 (H1)	OTNOC L2 (H2)
2025-01		10:19:40	00:00:00
2025-02		06:21:20	00:00:00
2025-03		10:26:30	00:00:00
2025-04		12:59:00	00:00:00
2025-05		20:19:10	00:25:40
2025-06		23:33:50	00:00:00
2025-07		1j 21:35:50	00:00:00
2025-08		15:53:50	01:35:00
2025-09		15:38:50	00:00:00
2025-10		17:56:00	00:10:30
2025-11		12:07:40	00:00:00
Total		7j 23:11:40	02:11:10

Nb dépassement VLE jour NOC									
2025/01/01 - 2025/11/30	PS NOC L2	CO10m NOC L2	COT NOC L2	HCl NOC L2	SO2 NOC L2	NOx NOC L2	NH3 NOC L2	Hgt NOC	Global
Seuil	5	50	10	8	40	80	10	20	
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2025-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	3	3


Nombre de dépassements VLE jour R-EOT								
2025/01/01 - 2025/11/30	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global
Seuil	10	50	10	10	50	80	30	
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-11	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de moyennes jours invalides (Limite 10J/an)								
2025/01/01 - 2025/11/30	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global
2025-01	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-02	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-03	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-04	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-05	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-06	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-07	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-08	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-09	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-10	0	0	0	0	0	0	0	0
2025-11	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0


UIOM Valo'Loire NANTES
Rapport Mensuel Flux L2

Flux journaliers																	nov-25
Unité	Flux Jour R-EOT								Flux Journalier NOC L2								
	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Q - Hg	Q - PS NOC	Q - COT NOC	Q - HCL NOC	Q - SO2 NOC	Q - NOx NOC	Q - CO NOC	Q - NH3 NOC	Q - Hg NOC	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	
VLE Jour	14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2	72	7.2	14.4	11.52	57.6	115.2	72	14	28.8	
01/11/2025	0,5374	0,60	5,56	0,19	61,11	4,33	0,0219	2,24	0,54	0,60	5,56	0,19	61,11	4,33	0,02	2,24	
02/11/2025	0,5985	0,68	4,95	0,47	61,26	5,22	0,1971	2,14	0,60	0,68	4,94	0,47	61,20	5,22	0,20	2,14	
03/11/2025	0,5179	0,66	5,14	0,58	57,81	4,99	0,0928	2,54	0,52	0,66	5,14	0,58	57,81	4,99	0,09	2,54	
04/11/2025	0,5793	0,75	5,36	0,47	59,82	6,55	0,0214	2,69	0,58	0,75	5,34	0,47	59,62	6,54	0,02	2,68	
05/11/2025	0,5631	0,59	5,46	0,50	68,54	3,60	0,2624	2,44	0,48	0,51	4,92	0,51	56,09	3,14	0,21	2,12	
06/11/2025	0,6061	0,65	5,32	0,60	68,49	6,43	0,1137	2,80	0,54	0,60	4,86	0,58	62,24	6,07	0,11	2,42	
07/11/2025	0,8267	0,78	5,03	0,99	61,61	9,12	0,0071	2,59	0,80	0,77	5,01	0,99	61,23	9,10	0,01	2,58	
08/11/2025	0,6322	0,66	4,72	0,46	63,24	4,41	1,0611	1,94	0,63	0,66	4,72	0,46	63,24	4,41	1,06	1,94	
09/11/2025	0,6106	0,65	4,81	0,12	63,94	4,20	0,4810	1,93	0,61	0,65	4,80	0,12	63,70	4,19	0,47	1,92	
10/11/2025	0,6194	0,87	4,74	0,75	62,79	10,21	0,0035	3,36	0,61	0,86	4,66	0,74	61,99	10,12	0,00	3,32	
11/11/2025	0,5261	0,64	5,84	0,28	36,34	5,97	0,0465	2,38	0,53	0,64	5,84	0,28	36,34	5,97	0,05	2,38	
12/11/2025	0,9274	0,66	5,65	0,29	34,52	8,72	0,7533	2,54	0,66	0,60	5,18	0,25	32,75	6,66	0,78	2,34	
13/11/2025	0,6179	0,64	5,73	0,40	49,31	6,39	0,1190	4,33	0,61	0,62	5,60	0,41	48,11	6,13	0,12	4,26	
14/11/2025	0,5944	0,68	5,84	0,26	59,19	5,22	0,1061	2,82	0,59	0,68	5,84	0,26	59,18	5,22	0,11	2,83	
15/11/2025	0,6921	0,52	5,19	0,36	62,33	16,64	0,1231	2,35	0,65	0,52	5,22	0,36	61,34	16,63	0,12	2,34	
16/11/2025	0,6632	0,15	5,20	0,02	64,16	5,39	0,1580	2,44	0,66	0,15	5,20	0,02	64,03	5,39	0,16	2,44	
17/11/2025	0,6414	0,24	5,52	0,35	62,50	6,38	0,2023	2,75	0,62	0,20	4,93	0,30	59,01	6,34	0,18	2,58	
18/11/2025	0,6319	0,07	5,81	0,44	65,33	3,85	0,1520	2,90	0,63	0,06	4,78	0,28	64,45	3,78	0,15	2,87	
19/11/2025	0,6886	0,60	6,64	1,38	54,97	10,61	0,3059	2,27	0,69	0,45	6,61	1,02	54,78	10,55	0,31	2,26	
20/11/2025	0,5431	0,08	6,56	2,55	55,17	4,18	0,0629	2,14	0,52	0,08	5,30	0,29	53,33	3,56	0,06	2,01	
21/11/2025	0,5627	0,08	4,26	0,07	58,52	5,42	0,1314	2,05	0,56	0,08	4,26	0,07	58,52	5,42	0,13	2,05	
22/11/2025	0,5704	0,13	5,39	0,37	65,10	5,36	0,0681	1,92	0,57	0,13	5,39	0,37	65,10	5,36	0,07	1,92	
23/11/2025	0,5618	0,06	5,66	0,09	65,16	2,93	0,0840	1,84	0,56	0,06	5,62	0,09	64,81	2,92	0,08	1,83	
24/11/2025	0,4808	0,13	5,99	0,10	61,62	5,79	0,2339	2,01	0,48	0,13	5,99	0,10	61,62	5,79	0,23	2,01	
25/11/2025	0,5027	0,12	5,33	0,19	62,55	5,32	0,1359	2,97	0,50	0,12	5,33	0,19	62,55	5,32	0,14	2,98	
26/11/2025	0,5221	0,06	5,19	0,09	64,80	3,92	0,0168	2,37	0,51	0,06	5,19	0,09	64,47	3,92	0,02	2,37	
27/11/2025	0,5431	0,15	5,55	0,15	64,75	6,85	0,0438	3,49	0,54	0,15	5,55	0,15	64,75	6,85	0,04	3,49	
28/11/2025	0,5798	0,16	5,28	0,18	64,82	9,94	0,1173	2,36	0,58	0,16	5,27	0,17	64,70	9,93	0,12	2,36	
29/11/2025	0,5981	0,07	5,16	0,04	65,98	5,42	0,4924	2,12	0,59	0,07	5,09	0,04	65,35	5,35	0,49	2,09	
30/11/2025	0,5578	0,30	5,68	0,63	64,06	7,50	0,2114	2,46	0,56	0,30	5,68	0,63	64,04	7,50	0,21	2,46	
Max	0,9274	0,87	6,64	2,55	68,54	16,64	1,0611	4,33	0,80	0,86	6,61	1,02	65,35	16,63	1,06	4,26	
Nb. Dép. VLE Jour	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Cumul	18,0964	12,42	162,55	13,34	1809,79	190,85	5,8260	75,18	17,52	12,00	157,82	10,48	1777,50	186,71	5,76	73,75	


date	Moyenne Journalière $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ en R-EOT (Exigence contractuelle)	Moyenne Journalière $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ en NOC	Valeur indicative pour suivi des moyennes semi-horaires	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/11/2025	1,93	1,93	40	20	20
02/11/2025	1,86	1,86	40	20	20
03/11/2025	2,25	2,25	40	20	20
04/11/2025	2,37	2,37	40	20	20
05/11/2025	2,09	2,06	40	20	20
06/11/2025	2,39	2,26	40	20	20
07/11/2025	2,28	2,28	40	20	20
08/11/2025	1,73	1,73	40	20	20
09/11/2025	1,74	1,74	40	20	20
10/11/2025	3,07	3,07	40	20	20
11/11/2025	1,99	1,99	40	20	20
12/11/2025	2,17	2,06	40	20	20
13/11/2025	3,67	3,69	40	20	20
14/11/2025	2,39	2,39	40	20	20
15/11/2025	2,21	2,23	40	20	20
16/11/2025	2,26	2,26	40	20	20
17/11/2025	2,46	2,44	40	20	20
18/11/2025	2,40	2,41	40	20	20
19/11/2025	1,86	1,86	40	20	20
20/11/2025	1,81	1,76	40	20	20
21/11/2025	1,76	1,76	40	20	20
22/11/2025	1,61	1,61	40	20	20
23/11/2025	1,55	1,55	40	20	20
24/11/2025	1,68	1,68	40	20	20
25/11/2025	2,56	2,56	40	20	20
26/11/2025	2,03	2,03	40	20	20
27/11/2025	2,94	2,94	40	20	20
28/11/2025	2,02	2,02	40	20	20
29/11/2025	1,75	1,75	40	20	20
30/11/2025	2,10	2,10	40	20	20

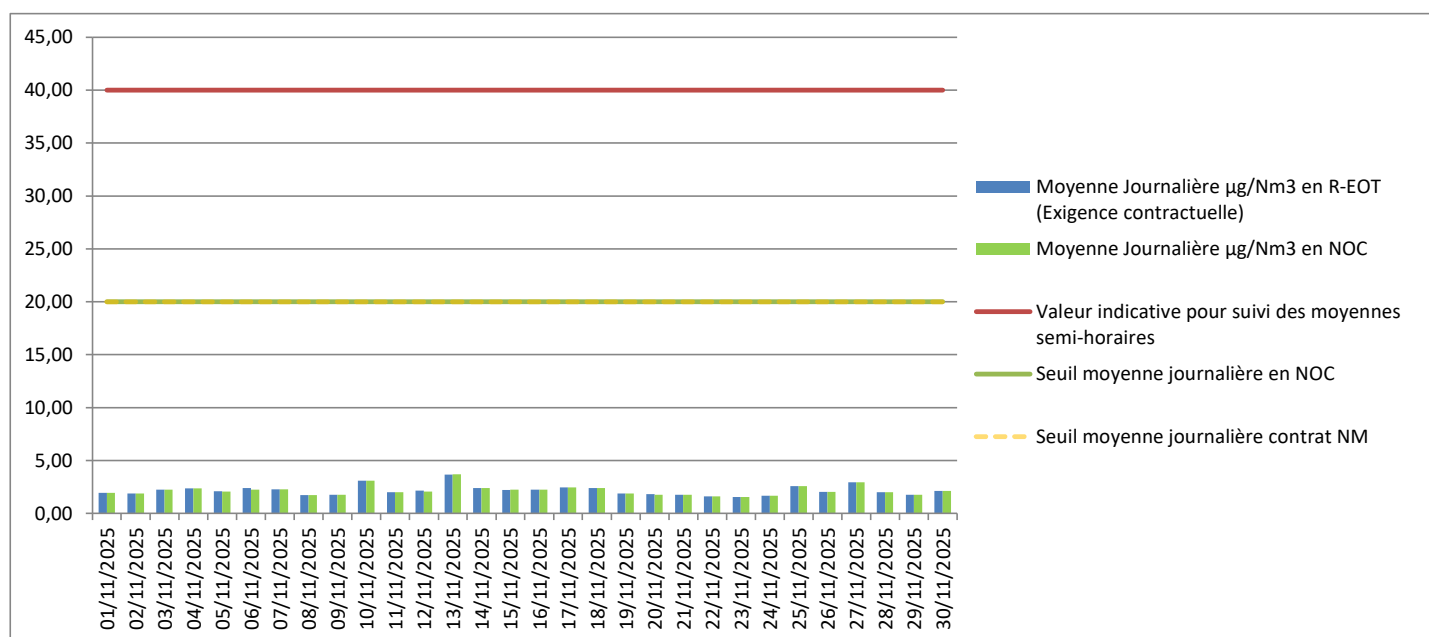


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/11/2025	0,47	0,47	30	10	5	5
02/11/2025	0,52	0,52	30	10	5	5
03/11/2025	0,46	0,46	30	10	5	5
04/11/2025	0,51	0,51	30	10	5	5
05/11/2025	0,49	0,47	30	10	5	5
06/11/2025	0,52	0,51	30	10	5	5
07/11/2025	0,73	0,72	30	10	5	5
08/11/2025	0,56	0,56	30	10	5	5
09/11/2025	0,55	0,55	30	10	5	5
10/11/2025	0,54	0,54	30	10	5	5
11/11/2025	0,44	0,44	30	10	5	5
12/11/2025	0,80	0,58	30	10	5	5
13/11/2025	0,52	0,52	30	10	5	5
14/11/2025	0,50	0,50	30	10	5	5
15/11/2025	0,65	0,63	30	10	5	5
16/11/2025	0,61	0,61	30	10	5	5
17/11/2025	0,58	0,59	30	10	5	5
18/11/2025	0,52	0,52	30	10	5	5
19/11/2025	0,56	0,56	30	10	5	5
20/11/2025	0,46	0,46	30	10	5	5
21/11/2025	0,49	0,49	30	10	5	5
22/11/2025	0,48	0,48	30	10	5	5
23/11/2025	0,47	0,47	30	10	5	5
24/11/2025	0,40	0,40	30	10	5	5
25/11/2025	0,43	0,43	30	10	5	5
26/11/2025	0,45	0,44	30	10	5	5
27/11/2025	0,46	0,46	30	10	5	5
28/11/2025	0,49	0,50	30	10	5	5
29/11/2025	0,49	0,49	30	10	5	5
30/11/2025	0,47	0,47	30	10	5	5

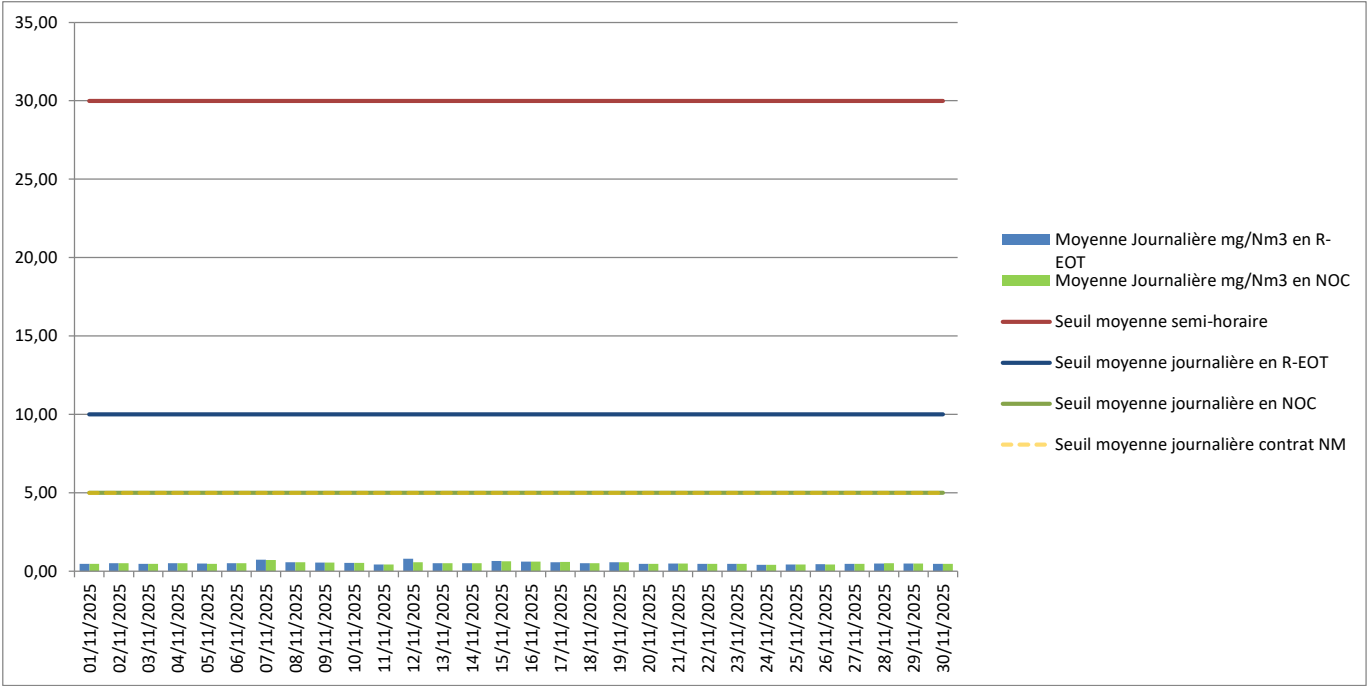


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/11/2025	0,52	0,52	20	10	10	5
02/11/2025	0,59	0,59	20	10	10	5
03/11/2025	0,58	0,58	20	10	10	5
04/11/2025	0,66	0,66	20	10	10	5
05/11/2025	0,51	0,50	20	10	10	5
06/11/2025	0,56	0,56	20	10	10	5
07/11/2025	0,68	0,68	20	10	10	5
08/11/2025	0,59	0,59	20	10	10	5
09/11/2025	0,58	0,58	20	10	10	5
10/11/2025	0,78	0,78	20	10	10	5
11/11/2025	0,54	0,54	20	10	10	5
12/11/2025	0,57	0,53	20	10	10	5
13/11/2025	0,54	0,54	20	10	10	5
14/11/2025	0,57	0,57	20	10	10	5
15/11/2025	0,49	0,51	20	10	10	5
16/11/2025	0,14	0,14	20	10	10	5
17/11/2025	0,21	0,20	20	10	10	5
18/11/2025	0,05	0,05	20	10	10	5
19/11/2025	0,50	0,41	20	10	10	5
20/11/2025	0,07	0,07	20	10	10	5
21/11/2025	0,07	0,07	20	10	10	5
22/11/2025	0,11	0,11	20	10	10	5
23/11/2025	0,05	0,05	20	10	10	5
24/11/2025	0,11	0,11	20	10	10	5
25/11/2025	0,10	0,10	20	10	10	5
26/11/2025	0,06	0,06	20	10	10	5
27/11/2025	0,12	0,12	20	10	10	5
28/11/2025	0,13	0,13	20	10	10	5
29/11/2025	0,06	0,06	20	10	10	5
30/11/2025	0,25	0,25	20	10	10	5

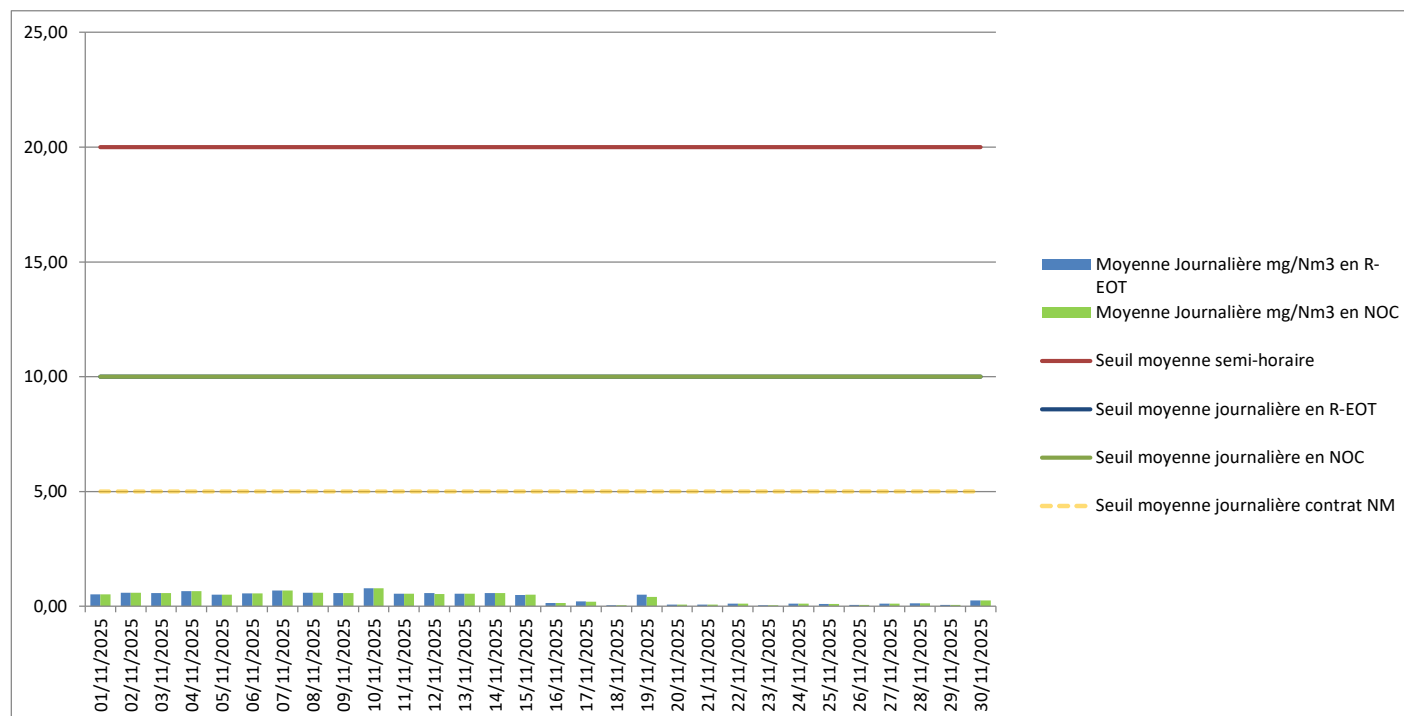


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1 novembre 2025	4,79	4,79	60	10	8	6
2 novembre 2025	4,29	4,29	60	10	8	6
3 novembre 2025	4,56	4,56	60	10	8	6
4 novembre 2025	4,72	4,72	60	10	8	6
5 novembre 2025	4,65	4,75	60	10	8	6
6 novembre 2025	4,51	4,53	60	10	8	6
7 novembre 2025	4,41	4,40	60	10	8	6
8 novembre 2025	4,20	4,20	60	10	8	6
9 novembre 2025	4,31	4,33	60	10	8	6
10 novembre 2025	4,15	4,15	60	10	8	6
11 novembre 2025	4,87	4,87	60	10	8	6
12 novembre 2025	4,78	4,52	60	10	8	6
13 novembre 2025	4,83	4,84	60	10	8	6
14 novembre 2025	4,92	4,92	60	10	8	6
15 novembre 2025	4,83	4,93	60	10	8	6
16 novembre 2025	4,74	4,74	60	10	8	6
17 novembre 2025	4,91	4,63	60	10	8	6
18 novembre 2025	4,77	4,01	60	10	8	6
19 novembre 2025	5,39	5,39	60	10	8	6
20 novembre 2025	5,66	4,65	60	10	8	6
21 novembre 2025	3,68	3,68	60	10	8	6
22 novembre 2025	4,52	4,52	60	10	8	6
23 novembre 2025	4,74	4,73	60	10	8	6
24 novembre 2025	5,01	5,01	60	10	8	6
25 novembre 2025	4,57	4,57	60	10	8	6
26 novembre 2025	4,44	4,45	60	10	8	6
27 novembre 2025	4,67	4,67	60	10	8	6
28 novembre 2025	4,49	4,49	60	10	8	6
29 novembre 2025	4,27	4,25	60	10	8	6
30 novembre 2025	4,75	4,75	60	10	8	6

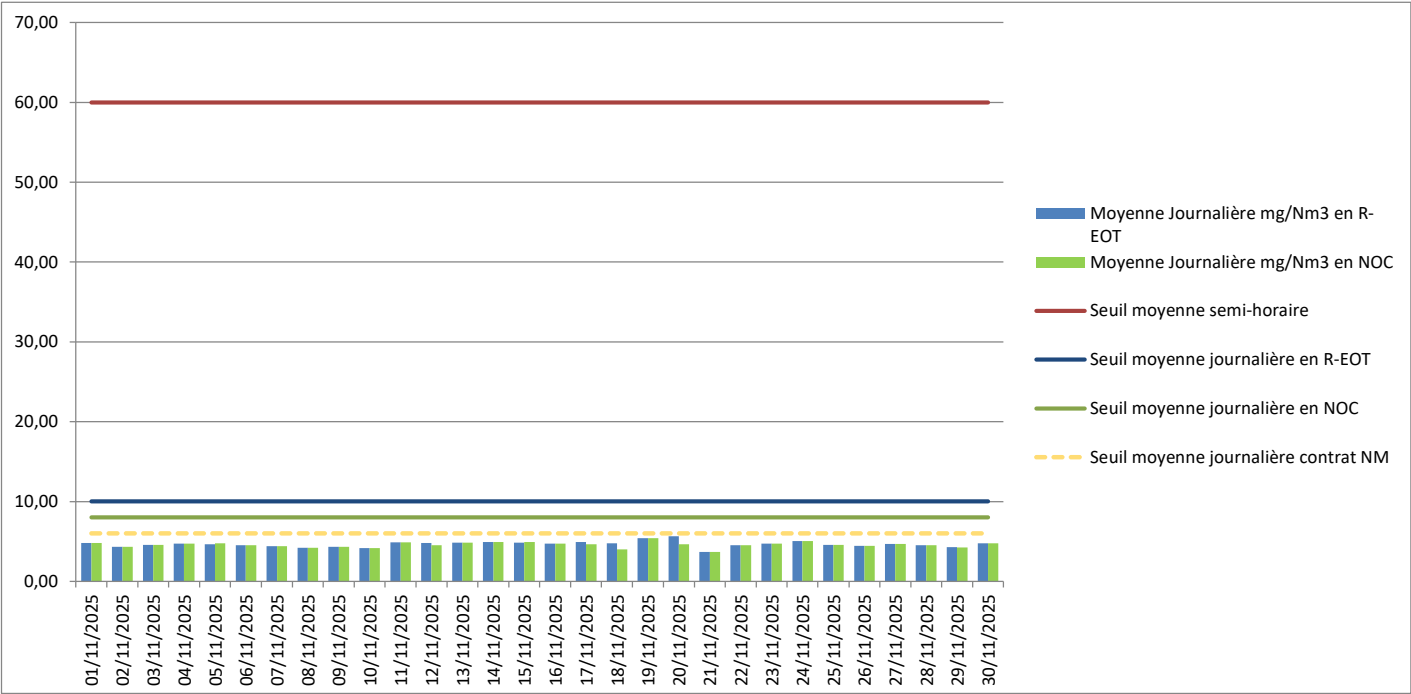


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-nov.-25	0,16	0,16	200	50	40	20
2-nov.-25	0,38	0,38	200	50	40	20
3-nov.-25	0,49	0,49	200	50	40	20
4-nov.-25	0,40	0,40	200	50	40	20
5-nov.-25	0,41	0,47	200	50	40	20
6-nov.-25	0,48	0,51	200	50	40	20
7-nov.-25	0,86	0,86	200	50	40	20
8-nov.-25	0,40	0,40	200	50	40	20
9-nov.-25	0,10	0,10	200	50	40	20
10-nov.-25	0,63	0,63	200	50	40	20
11-nov.-25	0,23	0,23	200	50	40	20
12-nov.-25	0,24	0,21	200	50	40	20
13-nov.-25	0,32	0,35	200	50	40	20
14-nov.-25	0,22	0,22	200	50	40	20
15-nov.-25	0,33	0,35	200	50	40	20
16-nov.-25	0,02	0,02	200	50	40	20
17-nov.-25	0,31	0,28	200	50	40	20
18-nov.-25	0,36	0,23	200	50	40	20
19-nov.-25	1,15	0,91	200	50	40	20
20-nov.-25	2,43	0,27	200	50	40	20
21-nov.-25	0,06	0,06	200	50	40	20
22-nov.-25	0,29	0,29	200	50	40	20
23-nov.-25	0,08	0,08	200	50	40	20
24-nov.-25	0,08	0,08	200	50	40	20
25-nov.-25	0,16	0,16	200	50	40	20
26-nov.-25	0,07	0,07	200	50	40	20
27-nov.-25	0,12	0,12	200	50	40	20
28-nov.-25	0,14	0,14	200	50	40	20
29-nov.-25	0,03	0,03	200	50	40	20
30-nov.-25	0,53	0,53	200	50	40	20

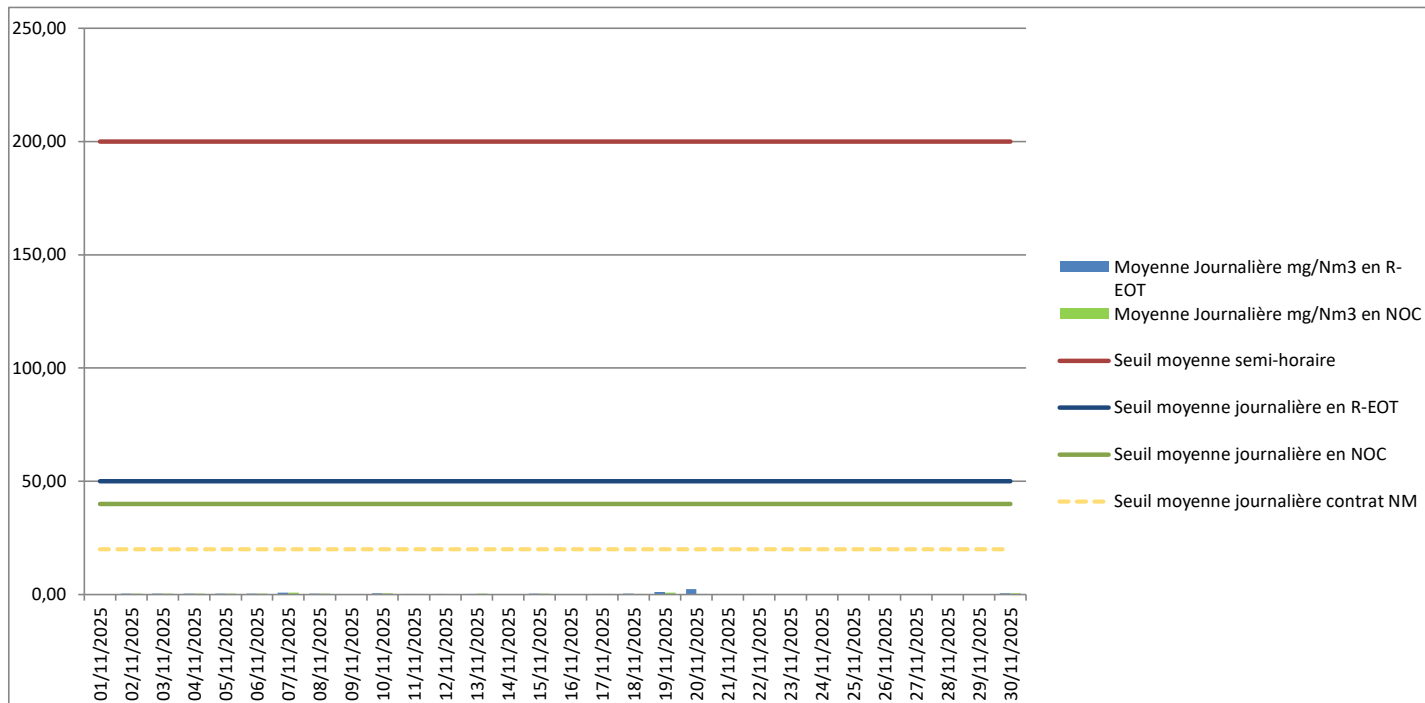

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-nov.-25	52,85	52,85	200	80	80	60
2-nov.-25	53,31	53,30	200	80	80	60
3-nov.-25	51,23	51,23	200	80	80	60
4-nov.-25	53,10	53,11	200	80	80	60
5-nov.-25	59,04	54,36	200	80	80	60
6-nov.-25	57,98	57,97	200	80	80	60
7-nov.-25	54,31	54,37	200	80	80	60
8-nov.-25	56,52	56,52	200	80	80	60
9-nov.-25	57,60	57,59	200	80	80	60
10-nov.-25	55,31	55,39	200	80	80	60
11-nov.-25	30,53	30,53	200	80	80	60
12-nov.-25	29,29	29,02	200	80	80	60
13-nov.-25	41,57	41,58	200	80	80	60
14-nov.-25	49,74	49,74	200	80	80	60
15-nov.-25	58,18	58,11	200	80	80	60
16-nov.-25	59,11	59,10	200	80	80	60
17-nov.-25	56,19	55,87	200	80	80	60
18-nov.-25	53,75	53,89	200	80	80	60
19-nov.-25	44,97	45,03	200	80	80	60
20-nov.-25	46,47	46,77	200	80	80	60
21-nov.-25	50,39	50,39	200	80	80	60
22-nov.-25	54,68	54,68	200	80	80	60
23-nov.-25	54,73	54,76	200	80	80	60
24-nov.-25	51,59	51,59	200	80	80	60
25-nov.-25	53,72	53,72	200	80	80	60
26-nov.-25	55,56	55,45	200	80	80	60
27-nov.-25	54,44	54,44	200	80	80	60
28-nov.-25	55,32	55,32	200	80	80	60
29-nov.-25	54,51	54,58	200	80	80	60
30-nov.-25	53,40	53,40	200	80	80	60

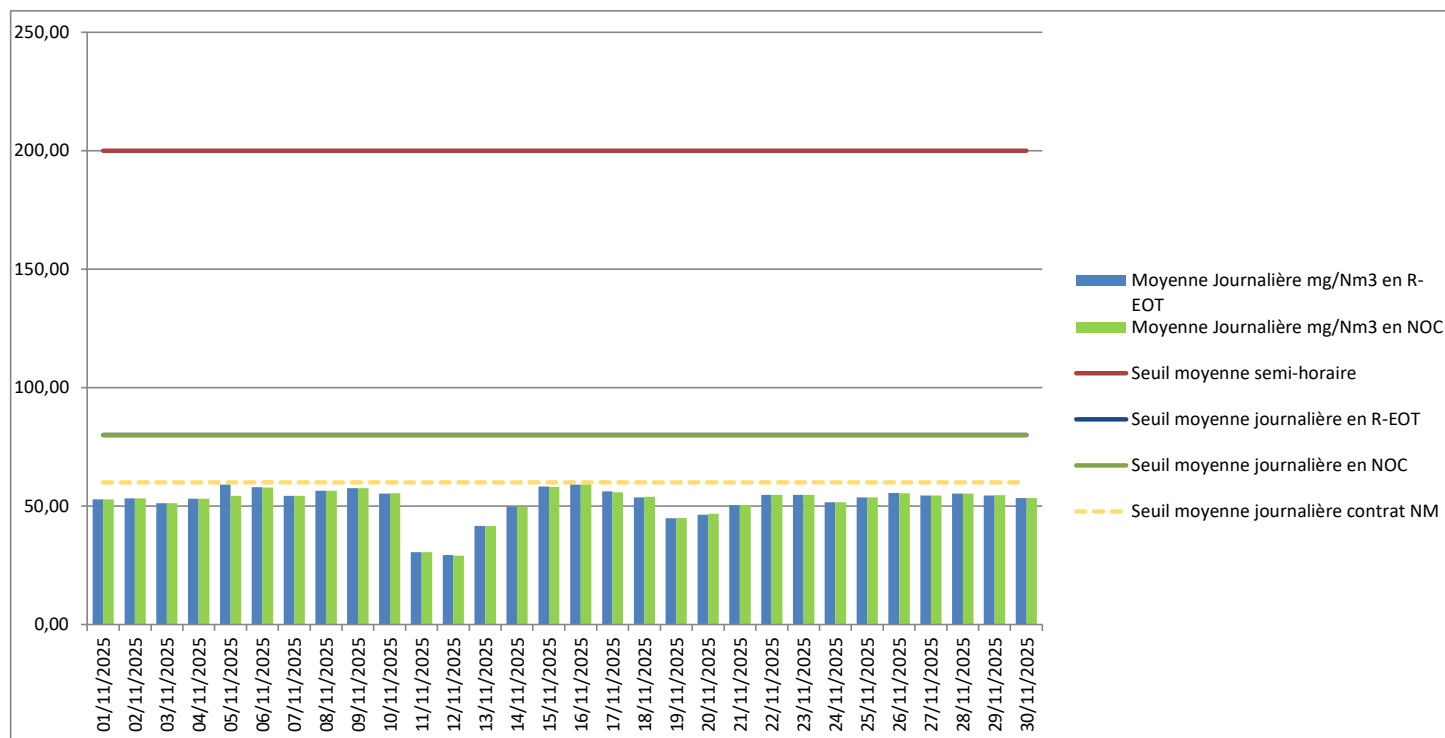

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-nov.-25	0,02	0,02	30	10	10
2-nov.-25	0,17	0,17	30	10	10
3-nov.-25	0,08	0,08	30	10	10
4-nov.-25	0,02	0,02	30	10	10
5-nov.-25	0,23	0,21	30	10	10
6-nov.-25	0,09	0,11	30	10	10
7-nov.-25	0,01	0,01	30	10	10
8-nov.-25	0,94	0,94	30	10	10
9-nov.-25	0,41	0,41	30	10	10
10-nov.-25	0,00	0,00	30	10	10
11-nov.-25	0,04	0,04	30	10	10
12-nov.-25	0,62	0,67	30	10	10
13-nov.-25	0,10	0,10	30	10	10
14-nov.-25	0,09	0,09	30	10	10
15-nov.-25	0,12	0,12	30	10	10
16-nov.-25	0,15	0,15	30	10	10
17-nov.-25	0,18	0,17	30	10	10
18-nov.-25	0,12	0,13	30	10	10
19-nov.-25	0,24	0,25	30	10	10
20-nov.-25	0,05	0,06	30	10	10
21-nov.-25	0,12	0,12	30	10	10
22-nov.-25	0,06	0,06	30	10	10
23-nov.-25	0,07	0,07	30	10	10
24-nov.-25	0,20	0,20	30	10	10
25-nov.-25	0,12	0,12	30	10	10
26-nov.-25	0,01	0,01	30	10	10
27-nov.-25	0,04	0,04	30	10	10
28-nov.-25	0,10	0,10	30	10	10
29-nov.-25	0,41	0,41	30	10	10
30-nov.-25	0,17	0,17	30	10	10

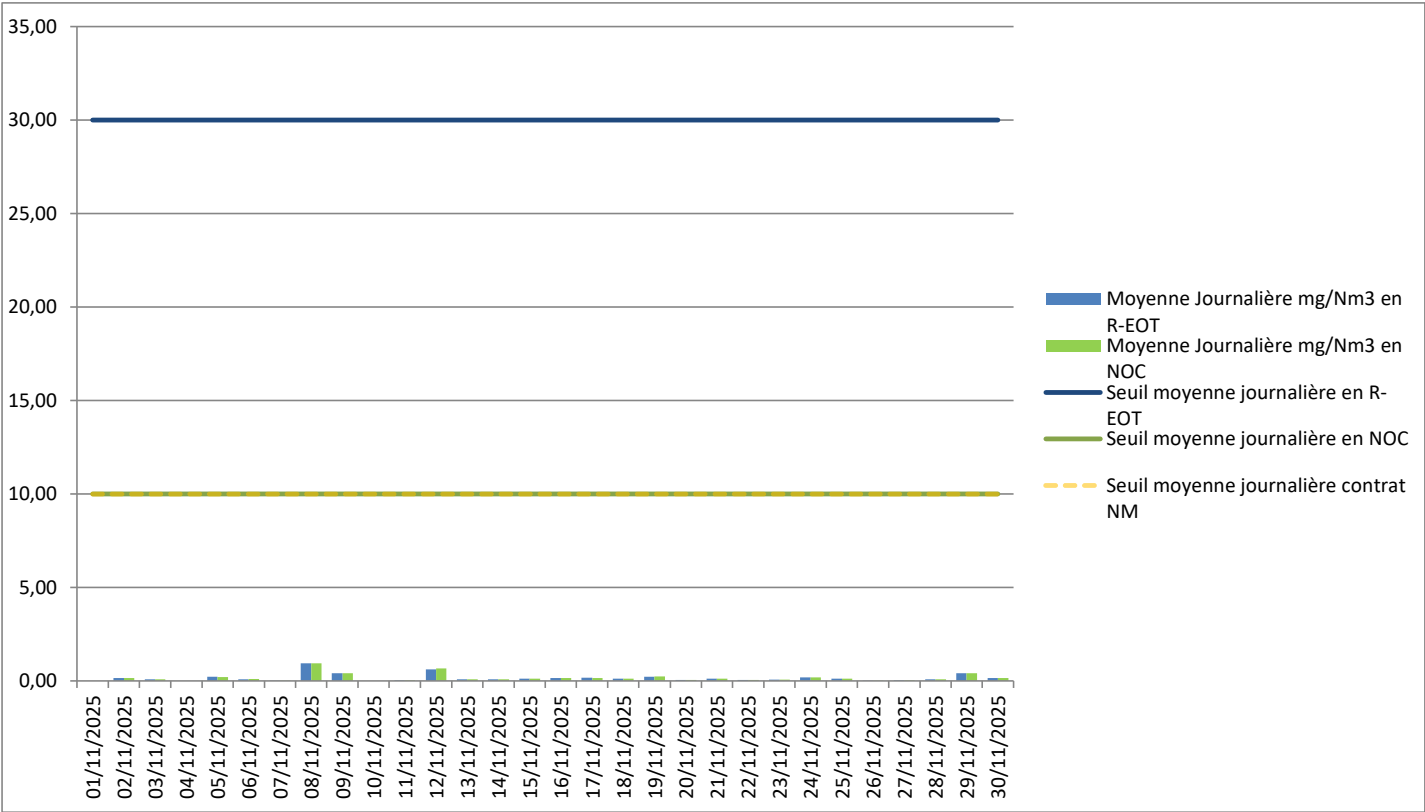

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-nov.-25	3,80	3,80	150	50	50	20
2-nov.-25	4,58	4,58	150	50	50	20
3-nov.-25	4,43	4,43	150	50	50	20
4-nov.-25	5,77	5,77	150	50	50	20
5-nov.-25	3,11	3,08	150	50	50	20
6-nov.-25	5,68	5,84	150	50	50	20
7-nov.-25	7,61	7,72	150	50	50	20
8-nov.-25	3,94	3,94	150	50	50	20
9-nov.-25	3,78	3,78	150	50	50	20
10-nov.-25	8,90	8,97	150	50	50	20
11-nov.-25	4,99	4,99	150	50	50	20
12-nov.-25	8,33	5,90	150	50	50	20
13-nov.-25	6,44	7,13	150	50	50	20
14-nov.-25	4,43	4,43	150	50	50	20
15-nov.-25	19,19	19,38	150	50	50	20
16-nov.-25	5,24	5,25	150	50	50	20
17-nov.-25	5,81	5,96	150	50	50	20
18-nov.-25	3,17	3,17	150	50	50	20
19-nov.-25	8,62	8,60	150	50	50	20
20-nov.-25	3,59	3,29	150	50	50	20
21-nov.-25	4,85	4,85	150	50	50	20
22-nov.-25	4,45	4,45	150	50	50	20
23-nov.-25	2,48	2,48	150	50	50	20
24-nov.-25	4,95	4,95	150	50	50	20
25-nov.-25	4,64	4,64	150	50	50	20
26-nov.-25	3,45	3,45	150	50	50	20
27-nov.-25	5,82	5,82	150	50	50	20
28-nov.-25	8,69	8,69	150	50	50	20
29-nov.-25	4,49	4,48	150	50	50	20
30-nov.-25	6,56	6,56	150	50	50	20

