

RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES Janvier 2026

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Résultats des prélèvements (sur gaz sec à 11% O2)			
	Dioxines et Furanes (ng – I-TEQ/Nm ³)		PCB type dioxine (ng – OMS 2005-TEQ/Nm ³)	
	Seuil réglementaire : < 0,06 ng – I-TEQ/Nm ³ AP du 10 août 2023 Seuil contractuel : < 0,04 ng – I-TEQ/Nm ³		Seuil de surveillance : < 0,01 ng – OMS-TEQ/Nm ³ Arrêté du 12 janvier 2021	
17 nov 2025 - 15 déc 2025	0,0001	0,0003	0,00000	0,00000
15 déc 2025 - 12 janv 2026	0,0015	0,0022	0,00000	0,00009

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS) sur 12 mois glissants

LIGNE 1	99,11%
LIGNE 2	99,60%

Dépassements et indisponibilités des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0h30	0h30
Indisponibilité	0h00	0h00

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0h00	0h00
Indisponibilité	0h00	0h00

Rapport Mensuel Ligne 1

Rapport Mensuel																											janv-26
Unité		Données VSTA en R-EOT L1								Paramètres process L1						Données VSTA en NOC L1								Temps fonctionnement L1			
		Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Hg	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	PS NOC L1	CO10m NOC L1	COT NOC L1	HC1 NOC L1	SO2 NOC L1	NOx NOC L1	NH3 NOC L1	Hgt NOC	Marche four L1	OTNOC L1	M. Bruleur L1	A. Sécurité L1
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	h:hm:mn:ss	h:hm:mn:ss	h:hm:mn:ss	h:hm:mn:ss
VLE REG Jour	10	50	10		10	50	80	30									10			40	80	10	20				
VLE CONT Jour	5	20	5		6	20	60	10	20								20		5	8	60	10	20				
Seuil Min														850													
VLE CO 10 min		150																									
01/01/2026	0,31	9,49	0,45	4,76	0,71	55,56	0,00	0,00	1,51	20,53	8,77	17,93	10,61	1027,3	55260,7	0,31	9,49	0,45	4,76	0,71	55,56	0,00	1,51	24:00:00	00:00:00	00:06:20	00:00:00
02/01/2026	0,31	11,86	0,49	5,07	0,84	55,14	0,04	0,04	3,02	20,65	8,89	18,23	10,51	1031,2	55792,7	0,31	11,84	0,49	5,07	0,84	55,16	0,04	3,02	24:00:00	00:03:40	00:00:00	00:00:00
03/01/2026	0,28	9,42	0,49	4,36	1,47	54,90	0,01	0,01	1,36	19,93	9,38	19,27	10,00	1068,1	55943,3	0,28	9,42	0,49	4,36	1,47	54,90	0,01	1,36	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
04/01/2026	0,23	7,26	0,40	4,54	0,88	53,89	0,00	0,00	0,93	19,14	9,27	10,15	1059,3	53447,8	0,23	7,27	0,40	4,58	0,89	53,97	0,00	0,93	19:42:20	04:21:40	04:28:30	00:01:00	
05/01/2026	0,34	14,19	0,92	4,22	1,60	55,67	0,00	0,00	2,31	18,07	9,52	17,26	9,68	1074,5	54922,1	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	14:46:00	04:49:10	09:32:00	00:00:30
06/01/2026	0,27	10,41	0,49	4,68	1,27	54,78	0,00	0,00	1,48	19,26	9,19	17,63	10,17	1051,9	54358,6	0,27	10,41	0,49	4,68	1,27	54,78	0,00	1,48	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
07/01/2026	0,38	9,88	0,49	4,76	1,10	52,96	0,00	0,00	1,19	18,89	9,11	17,33	10,18	1054,6	53383,3	0,38	9,87	0,50	4,77	1,13	52,96	0,00	1,19	24:00:00	00:17:10	00:11:50	00:00:00
08/01/2026	0,21	8,22	0,42	5,08	1,28	53,56	0,00	0,00	1,85	18,71	9,37	18,08	9,86	1066,2	53713,9	0,21	8,22	0,42	5,08	1,28	53,56	0,00	1,85	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
09/01/2026	0,23	6,58	0,39	4,73	1,13	53,18	0,00	0,00	2,00	19,09	9,56	18,81	9,68	1075,4	55136,8	0,23	6,58	0,39	4,73	1,13	53,18	0,00	2,00	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
10/01/2026	0,28	7,21	0,43	4,82	1,75	55,93	0,28	0,00	1,94	19,47	9,80	19,95	9,51	1072,2	56179,2	0,28	7,19	0,43	4,81	1,75	55,93	0,00	1,91	24:00:00	00:17:40	00:00:00	00:00:00
11/01/2026	0,26	5,44	0,44	4,44	1,43	54,20	0,00	0,00	1,93	18,76	9,73	19,43	9,62	1071,9	54055,6	0,26	5,44	0,44	4,44	1,43	54,20	0,00	1,93	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
12/01/2026	0,21	5,00	0,40	4,63	1,98	43,21	0,00	0,00	4,49	19,12	9,74	19,74	9,51	1075,7	55133,2	0,21	5,00	0,38	4,61	1,93	43,30	0,00	8,78	23:56:50	00:17:00	00:02:20	00:01:30
13/01/2026	0,28	11,82	0,62	4,63	2,06	53,98	0,00	0,00	5,08	19,32	9,35	18,69	9,89	1050,5	55126,7	0,26	11,31	0,54	4,76	2,16	54,00	0,00	4,84	22:20:30	02:19:00	00:54:30	00:03:20
14/01/2026	0,18	11,52	0,47	4,89	1,89	53,24	0,00	0,00	5,32	18,40	9,45	18,34	9,79	1053,4	53511,5	0,18	11,58	0,48	4,98	1,94	53,22	0,00	6,25	23:30:50	01:02:40	00:05:50	00:13:10
15/01/2026	0,27	9,15	0,39	4,76	1,60	54,62	0,00	0,00	1,93	19,33	9,18	18,40	10,06	1042,6	54722,4	0,27	9,15	0,39	4,76	1,60	54,62	0,00	1,93	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
16/01/2026	0,23	15,11	0,51	5,15	2,30	52,75	0,00	0,00	2,15	18,95	9,38	18,46	9,84	1055,1	54612,7	0,23	15,11	0,51	5,15	2,30	52,75	0,00	2,15	24:00:00	00:00:00	00:05:30	00:00:00
17/01/2026	0,20	8,13	0,39	4,90	2,07	53,90	0,00	0,00	1,18	18,61	9,59	19,19	9,66	1068,4	54175,6	0,20	8,13	0,39	4,90	2,07	53,90	0,00	1,18	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
18/01/2026	0,21	7,18	0,40	4,71	1,86	53,89	0,00	0,00	0,92	18,60	9,71	19,54	9,54	1072,9	54406,8	0,21	7,20	0,40	4,69	1,83	53,93	0,00	0,92	24:00:00	00:06:40	00:00:00	00:00:00
19/01/2026	0,20	9,15	0,45	5,04	1,82	54,50	0,00	0,00	0,98	19,44	9,44	19,66	9,83	1050,7	55130,8	0,20	9,23	0,45	4,96	1,79	54,49	0,00	0,99	24:00:00	00:21:30	00:00:00	00:00:00
20/01/2026	0,30	8,30	0,43	5,57	1,93	53,35	0,00	0,00	1,15	18,98	9,45	19,21	9,77	1059,3	54604,3	0,30	8,34	0,44	5,55	1,93	53,34	0,00	1,15	24:00:00	00:37:30	00:00:00	00:00:00
21/01/2026	0,22	9,36	0,39	5,73	1,46	52,12	0,00	0,00	4,37	19,37	9,30	19,14	9,81	1061,6	55591,3	0,22	9,06	0,39	5,73	1,42	52,20	0,00	4,36	24:00:00	00:46:40	00:21:30	00:00:00
22/01/2026	0,27	24,47	0,46	4,62	1,35	45,55	0,00	0,00	1,85	19,58	8,92	18,53	10,18	1046,1	54692,5	0,25	8,46	0,42	4,93	1,47	48,29	0,00	1,69	24:00:00	01:56:50	01:56:50	00:00:00
23/01/2026	0,29	12,72	0,65	4,93	1,69	48,07	0,00	0,00	1,48	19,40	9,52	19,59	9,59	1062,8	56369,6	0,29	12,73	0,66	4,92	1,70	48,08	0,00	1,48	24:00:00	00:03:00	00:14:50	00:00:00
24/01/2026	0,33	9,43	0,40	5,23	1,17	49,70	0,00	0,00	1,03	20,34	9,48	19,94	9,74	1036,7	57939,3	0,33	9,43	0,40	5,23	1,17	49,69	0,00	1,03	24:00:00	00:00:20	00:00:00	00:00:00
25/01/2026	0,33	12,49	0,54	4,84	1,51	49,22	0,00	0,00	0,96	20,02	9,48	20,02	9,71	1043,2	57015,8	0,33	12,49	0,54	4,84	1,51	49,22	0,00	0,96	24:00:00	00:01:10	00:02:30	00:00:00
26/01/2026	0,22	6,90	0,40	4,92	1,25	48,58	0,00	0,00	1,80	19,17	9,53	19,63	9,61	1050,5	55684,7	0,22	6,90	0,40	4,92	1,25	48,58	0,00	1,80	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
27/01/2026	0,26	64,08	0,56	4,29	1,57	49,34	0,00	0,00	3,14	18,74	8,85	17,93	10,19	1035,0	52766,8	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	14:32:40	01:56:20	11:51:10	00:29:20
28/01/2026	0,32	16,04	0,60	5,29	2,04	49,45	0,00	0,00	3,21	17,61	8,43	15,45	10,76	984,1	48731,9	0,32	16,04	0,60	5,29	2,04	49,45	0,00	6,94	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
29/01/2026	0,35	16,99	0,47	5,37	1,97	49,89	0,00	0,00	2,76	19,64	9,13	17,97	10,08	1026,4	55790,2	0,35	16,84	0,47	5,40	1,97	49,92	0,00	2,77	24:00:00	00:09:20	00:10:10	00:00:00
30/01/2026	0,29	17,16	0,39	5,36	1,85	48,92	0,00	0,00	0,99	19,12	9,29	18,09	9,85	1039,9	55083,7	0,29	17,24	0,39	5,35	1,84	48,92	0,00	0,99	24:00:00	00:05:10	00:13:50	00:00:00
31/01/2026	0,27	15,97	0,41	4,81	1,35	50,39	0,00	0,00	0,69	20,47	8,86	18,36	10,40	1009,9	55977,6	0,27	15,97	0,41	4,81	1,35	50,39	0,00	0,69	24:00:00	00:00:00	00:04:40	00:00:00
Max.	0,38	64,08	0,92	5,73	2,30	55,93	0,04	0,04	5,32	20,65	9,80	20,02	10,76	1075,7	57939,3	0,38	17,24	0,66	5,73	2,30	55,93	0,04	8,78				
Dep. VLE JOUR REG	0	1	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0				
DEP. VLE JOUR CT	0	2	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Moy/Cumul	0,27	12,64	0,49	4,89	1,56	52,05	0,00	0,00	2,37	19,27	9,32	18,69	9,93	1050,7	54849,7	0,27	10,49	0,46	4,93	1,56	52,14	0,00	2,33	29j 22:48:30	19:32:30	1j 06:22:20	01:17:30
Dép Seuil min														0													
Dép CO 10 min		0																									

Contrôle RégL L1 V1 - 01/2026	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cors > 10h								0
Indisponibilité	00:00						00:00	00:00

Contrôle RégL L1 V1 - 2026	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cors > 10h								0
Indisponibilité	00:00						00:00	00:00

Compteur indisponibilités DMS				
2026/01/01 - 2026/01/31	Tps Indispo DMS L1	Temps R-EOT L1	Ratio (seuil15,0%)	
			Mois	Cumulé
2026-01	00:21:00	29j 20:55:10	0.05%	0.05%
Total	00:21:00	29j 20:55:10		0.05%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 1 - Redondant							
2026/01/01 - 2026/01/31	COT_R_2C	CO2_R1_2C	CO30m_R1_2C	HCL_R1_2C	NH3_R1_2C	NOX_R1_2C	POUSS_R1_2C
2026-01	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 1 - Titulaire									
2026/01/01 - 2026/01/31	CO2_T1_2C	CO30m_T1_2C	COT_T1_2C	HCL_T1_2C	Hgt_T1_2C	NH3_T1_2C	NOX_T1_2C	POUSS_T1_2C	SO2_T1_2C
2026-01	0.0%	0.08%	0.14%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%
Total	0.0%	0.08%	0.14%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%

Dépassement VL Indicative Mercure L1	
2026/01/01 - 2026/01/31	Hgt NOC
Seuil	40
2026-01	03:00:00
Total	03:00:00

Indisponibilités Mercure L1	
2026/01/01 - 2026/01/31	Hgt
2026-01	00:00:00
Total	00:00:00

Compteurs OTNOC H1et H2		
2026/01/01 - 2026/01/31	OTNOC L1 (H1)	OTNOC L1 (H2)
2026-01	19:32:30	01:56:20
Total	19:32:30	01:56:20

Nb dépassement VLE jour NOC								
2026/01/01 - 2026/01/31	PS NOC L1	CO10m NOC L1	COT NOC L1	HCl NOC L1	SO2 NOC L1	NOx NOC L1	NH3 NOC L1	Hgt NOC
Seuil	5	50	10	8	40	80	10	20
2026-01	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0


Nombre de dépassements VLE jour R-EOT							
2026/01/01 - 2026/01/31	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3
Seuil	10	50	10	10	50	80	30
2026-01	0	1	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	0	0	0	0

Nombre de moyennes jours invalides (Limite 10J/an)								
2026/01/01 - 2026/01/31	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global
2026-01	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0


UIOM VALO'LOIRE
Rapport Mensuel Flux L1

Flux journaliers																	janv-26
Unité	Flux Jour R-EOT L1								Flux Journalier NOC L1								
	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Q - Hg	Q - PS NOC	Q - COT NOC	Q - HCL NOC	Q - SO2 NOC	Q - NOx NOC	Q - CO NOC	Q - NH3 NOC	Q - Hg NOC	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	
VLE Jour	14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2	72	7.2	14.4	11.52	57.6	115.2	72	14	28.8	
01/01/2026	0,4103	0,60	6,31	0,96	73,73	12,16	0,0000	2,00	0,41	0,60	6,31	0,96	73,73	12,16	0,00	2,00	
02/01/2026	0,4193	0,65	6,76	1,15	73,91	15,51	0,0592	4,12	0,42	0,65	6,73	1,15	73,77	15,44	0,06	4,12	
03/01/2026	0,3812	0,66	5,85	1,96	73,75	12,24	0,0082	1,81	0,38	0,66	5,85	1,96	73,75	12,24	0,01	1,81	
04/01/2026	0,2394	0,41	4,70	0,94	55,87	7,28	0,0000	0,96	0,24	0,41	4,67	0,94	55,23	7,19	0,00	0,95	
05/01/2026	0,2657	0,64	3,47	1,33	44,43	11,31	0,0000	1,87	0,25	0,52	3,43	1,20	40,53	9,17	0,00	1,73	
06/01/2026	0,3527	0,64	6,12	1,69	71,51	13,43	0,0003	1,93	0,35	0,64	6,12	1,69	71,51	13,43	0,00	1,94	
07/01/2026	0,4841	0,65	6,11	1,49	68,18	12,97	0,0011	1,54	0,48	0,64	6,05	1,51	67,56	12,87	0,00	1,53	
08/01/2026	0,2779	0,54	6,56	1,68	69,08	10,41	0,0000	2,38	0,28	0,54	6,56	1,68	69,08	10,41	0,00	2,38	
09/01/2026	0,3035	0,51	6,26	1,52	70,42	8,74	0,0000	2,65	0,30	0,51	6,26	1,52	70,42	8,74	0,00	2,65	
10/01/2026	0,3791	0,58	6,51	2,38	75,45	9,71	0,0000	2,60	0,38	0,57	6,42	2,36	74,52	9,52	0,00	2,54	
11/01/2026	0,3360	0,56	5,77	1,87	70,35	6,97	0,0000	2,48	0,34	0,56	5,77	1,87	70,35	6,97	0,00	2,48	
12/01/2026	0,2713	0,52	6,13	2,65	57,03	6,62	0,0000	11,29	0,27	0,50	6,04	2,55	56,52	6,54	0,00	11,28	
13/01/2026	0,3099	0,63	5,45	2,47	62,21	12,98	0,0000	5,53	0,30	0,63	5,49	2,51	62,22	12,63	0,00	5,56	
14/01/2026	0,2241	0,58	5,96	2,32	65,37	14,09	0,0000	7,61	0,22	0,58	5,94	2,33	64,61	13,99	0,00	7,66	
15/01/2026	0,3514	0,52	6,26	2,11	71,81	12,06	0,0000	2,54	0,35	0,52	6,26	2,11	71,81	12,06	0,00	2,54	
16/01/2026	0,2951	0,66	6,76	3,04	69,16	19,68	0,0000	2,83	0,30	0,66	6,76	3,04	69,16	19,68	0,00	2,83	
17/01/2026	0,2642	0,51	6,38	2,71	70,10	10,51	0,0000	1,53	0,26	0,51	6,38	2,71	70,10	10,51	0,00	1,53	
18/01/2026	0,2728	0,52	6,15	2,44	70,37	9,33	0,0000	1,20	0,27	0,52	6,11	2,41	70,11	9,32	0,00	1,20	
19/01/2026	0,2630	0,60	6,68	2,44	72,12	11,88	0,0000	1,30	0,26	0,59	6,48	2,37	71,00	11,81	0,00	1,29	
20/01/2026	0,3920	0,57	7,30	2,55	69,89	10,85	0,0000	1,51	0,38	0,56	7,06	2,47	68,11	10,62	0,00	1,47	
21/01/2026	0,2897	0,52	7,56	1,96	69,51	12,20	0,0000	5,74	0,28	0,51	7,32	1,83	67,45	11,67	0,00	5,56	
22/01/2026	0,3388	0,58	6,23	1,85	61,81	19,82	0,0045	2,34	0,31	0,52	6,17	1,85	60,29	10,48	0,00	2,11	
23/01/2026	0,3856	0,89	6,68	2,33	64,99	16,74	0,0048	2,01	0,38	0,89	6,67	2,33	64,88	16,75	0,00	2,00	
24/01/2026	0,4664	0,56	7,27	1,64	69,08	13,11	0,0000	1,44	0,47	0,56	7,27	1,64	69,06	13,11	0,00	1,44	
25/01/2026	0,4424	0,73	6,64	2,10	67,37	16,78	0,0000	1,30	0,44	0,73	6,63	2,09	67,32	16,78	0,00	1,31	
26/01/2026	0,2931	0,54	6,59	1,70	64,94	9,29	0,0033	2,40	0,29	0,54	6,59	1,70	64,94	9,29	0,00	2,40	
27/01/2026	0,1779	0,71	3,37	1,23	37,56	27,38	0,0027	2,21	0,14	0,29	3,41	1,27	34,22	7,44	0,00	1,32	
28/01/2026	0,3728	0,72	6,19	2,44	57,93	19,10	0,0014	8,09	0,37	0,72	6,19	2,44	57,93	19,10	0,00	8,10	
29/01/2026	0,4641	0,63	7,30	2,70	66,80	22,41	0,0000	3,72	0,46	0,63	7,29	2,70	66,47	22,33	0,00	3,72	
30/01/2026	0,3834	0,52	7,12	2,48	64,80	22,99	0,0000	1,30	0,38	0,52	7,09	2,47	64,61	22,98	0,00	1,30	
31/01/2026	0,3585	0,55	6,48	1,85	67,79	21,00	0,0000	0,92	0,36	0,55	6,48	1,85	67,79	21,00	0,00	0,92	
Max	0,4841	0,89	7,56	3,04	75,45	27,38	0,0592	11,29	0,48	0,89	7,32	3,04	74,52	22,98	0,06	11,28	
Nb. Dép. VLE Jour	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Cumul	10,4658	18,51	192,92	61,98	2047,31	429,57	0,0854	91,15	10,33	17,83	191,80	61,51	2029,03	396,21	0,09	89,68	


date	Moyenne Journalière µg/Nm3 en R-EOT (Exigence contractuelle)	Moyenne Journalière µg/Nm3 en NOC	Valeur indicative pour suivi des moyennes semi-horaires	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/01/2026	1,51	1,51	40	20	20
02/01/2026	3,02	3,02	40	20	20
03/01/2026	1,36	1,36	40	20	20
04/01/2026	0,93	0,93	40	20	20
05/01/2026	2,31	OTNOC	40	20	20
06/01/2026	1,48	1,48	40	20	20
07/01/2026	1,19	1,19	40	20	20
08/01/2026	1,85	1,85	40	20	20
09/01/2026	2,00	2,00	40	20	20
10/01/2026	1,94	1,91	40	20	20
11/01/2026	1,93	1,93	40	20	20
12/01/2026	4,49	8,78	40	20	20
13/01/2026	5,08	4,84	40	20	20
14/01/2026	5,32	6,25	40	20	20
15/01/2026	1,93	1,93	40	20	20
16/01/2026	2,15	2,15	40	20	20
17/01/2026	1,18	1,18	40	20	20
18/01/2026	0,92	0,92	40	20	20
19/01/2026	0,98	0,99	40	20	20
20/01/2026	1,15	1,15	40	20	20
21/01/2026	4,37	4,36	40	20	20
22/01/2026	1,85	1,69	40	20	20
23/01/2026	1,48	1,48	40	20	20
24/01/2026	1,03	1,03	40	20	20
25/01/2026	0,96	0,96	40	20	20
26/01/2026	1,80	1,80	40	20	20
27/01/2026	3,14	OTNOC	40	20	20
28/01/2026	3,21	6,94	40	20	20
29/01/2026	2,76	2,77	40	20	20
30/01/2026	0,99	0,99	40	20	20
31/01/2026	0,69	0,69	40	20	20

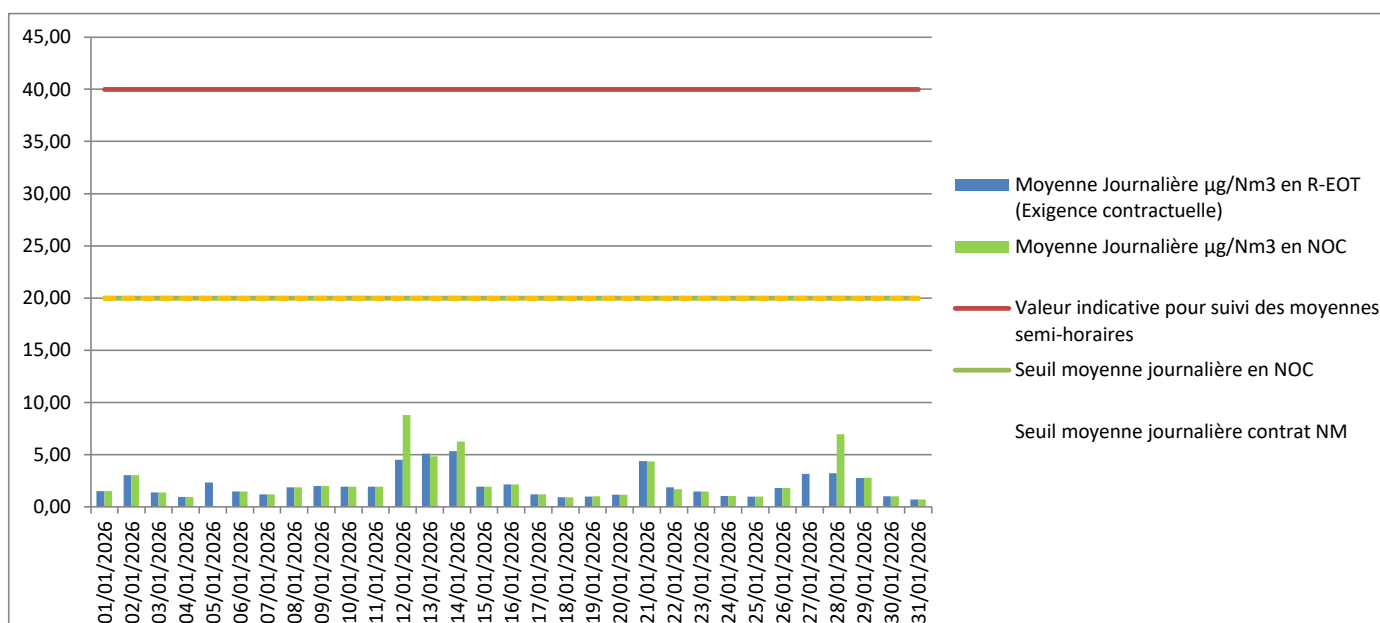


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/01/2026	0,31	0,31	30	10	5	5
02/01/2026	0,31	0,31	30	10	5	5
03/01/2026	0,28	0,28	30	10	5	5
04/01/2026	0,23	0,23	30	10	5	5
05/01/2026	0,34	OTNOC	30	10	5	5
06/01/2026	0,27	0,27	30	10	5	5
07/01/2026	0,38	0,38	30	10	5	5
08/01/2026	0,21	0,21	30	10	5	5
09/01/2026	0,23	0,23	30	10	5	5
10/01/2026	0,28	0,28	30	10	5	5
11/01/2026	0,26	0,26	30	10	5	5
12/01/2026	0,21	0,21	30	10	5	5
13/01/2026	0,28	0,26	30	10	5	5
14/01/2026	0,18	0,18	30	10	5	5
15/01/2026	0,27	0,27	30	10	5	5
16/01/2026	0,23	0,23	30	10	5	5
17/01/2026	0,20	0,20	30	10	5	5
18/01/2026	0,21	0,21	30	10	5	5
19/01/2026	0,20	0,20	30	10	5	5
20/01/2026	0,30	0,30	30	10	5	5
21/01/2026	0,22	0,22	30	10	5	5
22/01/2026	0,27	0,25	30	10	5	5
23/01/2026	0,29	0,29	30	10	5	5
24/01/2026	0,33	0,33	30	10	5	5
25/01/2026	0,33	0,33	30	10	5	5
26/01/2026	0,22	0,22	30	10	5	5
27/01/2026	0,26	OTNOC	30	10	5	5
28/01/2026	0,32	0,32	30	10	5	5
29/01/2026	0,35	0,35	30	10	5	5
30/01/2026	0,29	0,29	30	10	5	5
31/01/2026	0,27	0,27	30	10	5	5

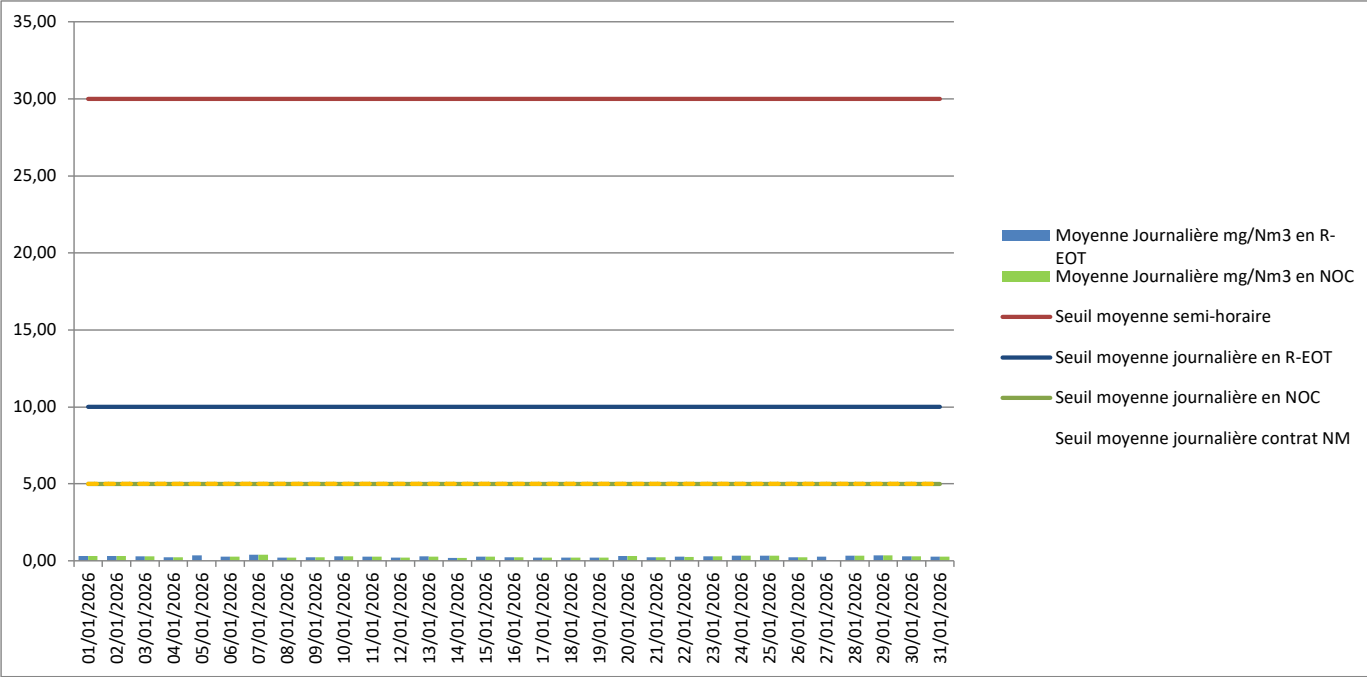


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/01/2026	0,45	0,45	20	10	10	5
02/01/2026	0,49	0,49	20	10	10	5
03/01/2026	0,49	0,49	20	10	10	5
04/01/2026	0,40	0,40	20	10	10	5
05/01/2026	0,92	OTNOC	20	10	10	5
06/01/2026	0,49	0,49	20	10	10	5
07/01/2026	0,49	0,50	20	10	10	5
08/01/2026	0,42	0,42	20	10	10	5
09/01/2026	0,39	0,39	20	10	10	5
10/01/2026	0,43	0,43	20	10	10	5
11/01/2026	0,44	0,44	20	10	10	5
12/01/2026	0,40	0,38	20	10	10	5
13/01/2026	0,62	0,54	20	10	10	5
14/01/2026	0,47	0,48	20	10	10	5
15/01/2026	0,39	0,39	20	10	10	5
16/01/2026	0,51	0,51	20	10	10	5
17/01/2026	0,39	0,39	20	10	10	5
18/01/2026	0,40	0,40	20	10	10	5
19/01/2026	0,45	0,45	20	10	10	5
20/01/2026	0,43	0,44	20	10	10	5
21/01/2026	0,39	0,39	20	10	10	5
22/01/2026	0,46	0,42	20	10	10	5
23/01/2026	0,65	0,66	20	10	10	5
24/01/2026	0,40	0,40	20	10	10	5
25/01/2026	0,54	0,54	20	10	10	5
26/01/2026	0,40	0,40	20	10	10	5
27/01/2026	0,56	OTNOC	20	10	10	5
28/01/2026	0,60	0,60	20	10	10	5
29/01/2026	0,47	0,47	20	10	10	5
30/01/2026	0,39	0,39	20	10	10	5
31/01/2026	0,41	0,41	20	10	10	5

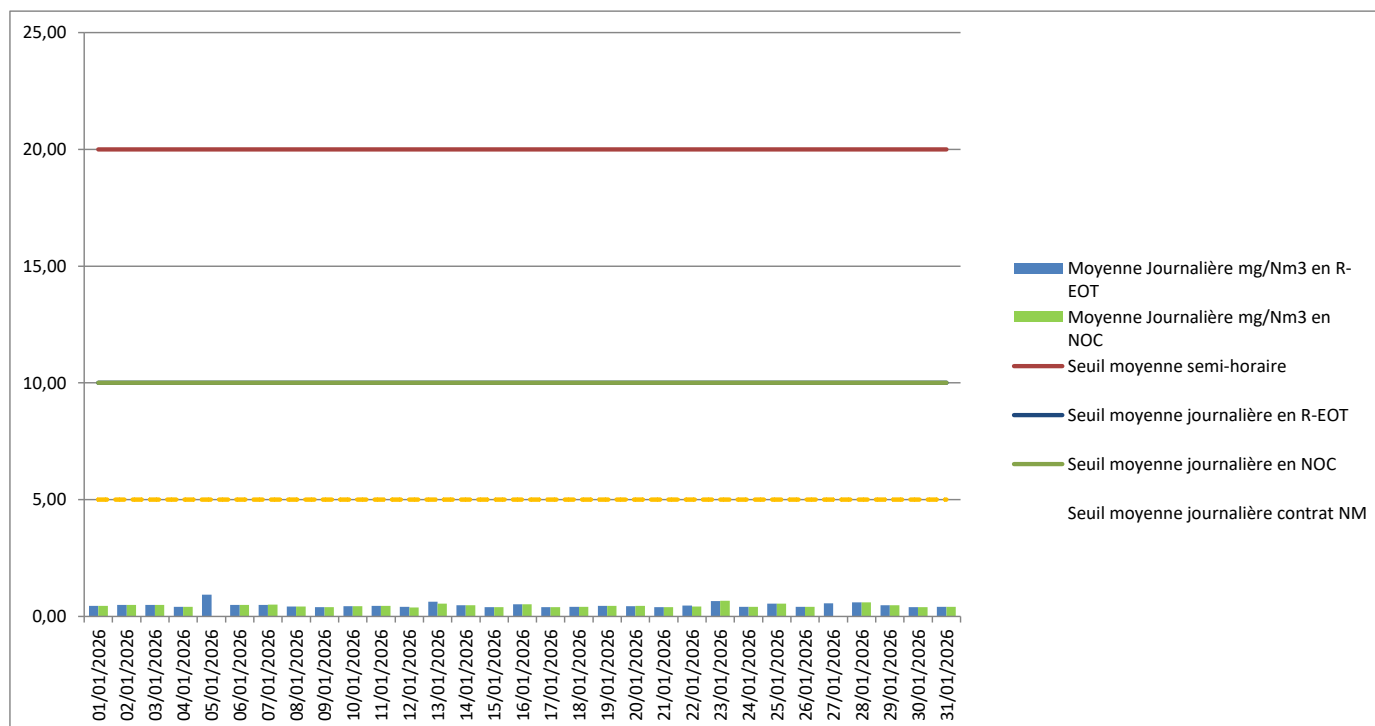


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1 janvier 2026	4,76	4,76	60	10	8	6
2 janvier 2026	5,07	5,07	60	10	8	6
3 janvier 2026	4,36	4,36	60	10	8	6
4 janvier 2026	4,54	4,58	60	10	8	6
5 janvier 2026	4,22	OTNOC	60	10	8	6
6 janvier 2026	4,68	4,68	60	10	8	6
7 janvier 2026	4,76	4,77	60	10	8	6
8 janvier 2026	5,08	5,08	60	10	8	6
9 janvier 2026	4,73	4,73	60	10	8	6
10 janvier 2026	4,82	4,81	60	10	8	6
11 janvier 2026	4,44	4,44	60	10	8	6
12 janvier 2026	4,63	4,61	60	10	8	6
13 janvier 2026	4,63	4,76	60	10	8	6
14 janvier 2026	4,89	4,98	60	10	8	6
15 janvier 2026	4,76	4,76	60	10	8	6
16 janvier 2026	5,15	5,15	60	10	8	6
17 janvier 2026	4,90	4,90	60	10	8	6
18 janvier 2026	4,71	4,69	60	10	8	6
19 janvier 2026	5,04	4,96	60	10	8	6
20 janvier 2026	5,57	5,55	60	10	8	6
21 janvier 2026	5,73	5,73	60	10	8	6
22 janvier 2026	4,62	4,93	60	10	8	6
23 janvier 2026	4,93	4,92	60	10	8	6
24 janvier 2026	5,23	5,23	60	10	8	6
25 janvier 2026	4,84	4,84	60	10	8	6
26 janvier 2026	4,92	4,92	60	10	8	6
27 janvier 2026	4,29	OTNOC	60	10	8	6
28 janvier 2026	5,29	5,29	60	10	8	6
29 janvier 2026	5,37	5,40	60	10	8	6
30 janvier 2026	5,36	5,35	60	10	8	6
31 janvier 2026	4,81	4,81	60	10	8	6

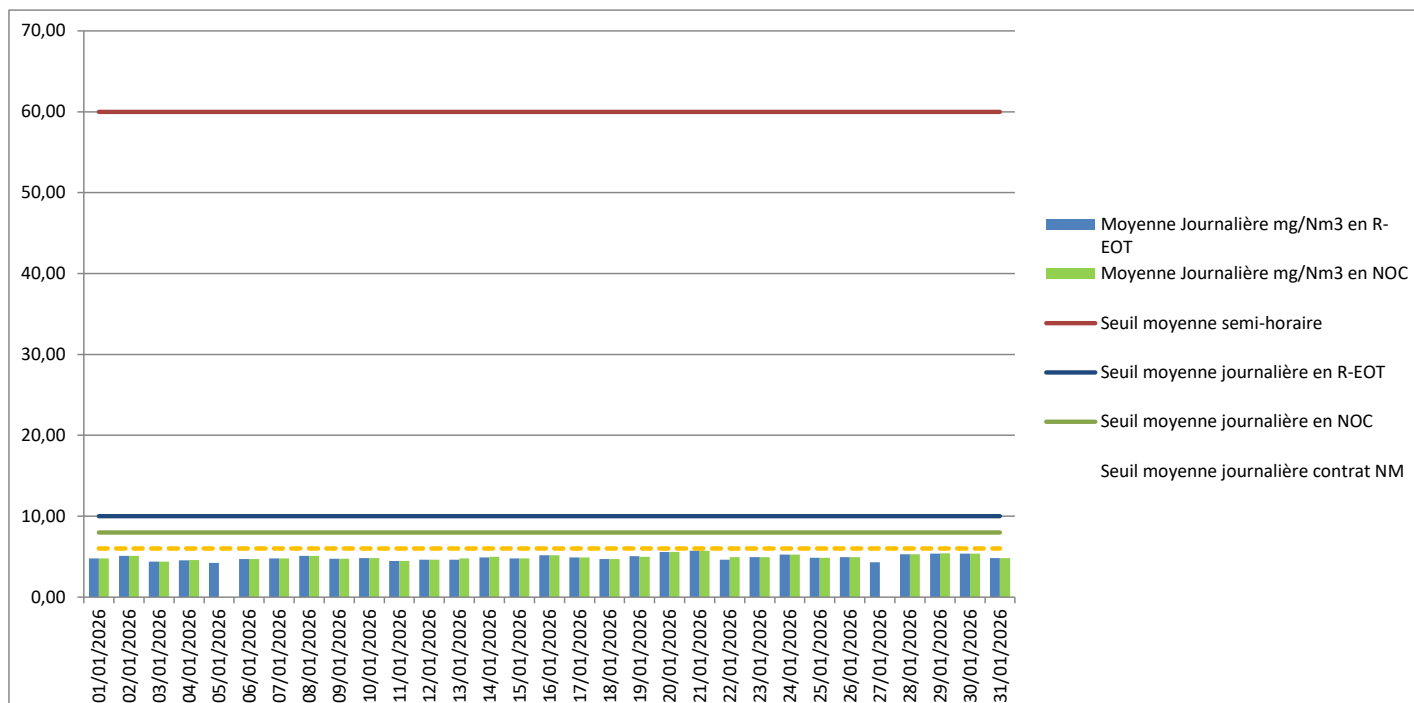


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-janv.-26	0,71	0,71	200	50	40	20
2-janv.-26	0,84	0,84	200	50	40	20
3-janv.-26	1,47	1,47	200	50	40	20
4-janv.-26	0,88	0,89	200	50	40	20
5-janv.-26	1,60	OTNOC	200	50	40	20
6-janv.-26	1,27	1,27	200	50	40	20
7-janv.-26	1,10	1,13	200	50	40	20
8-janv.-26	1,28	1,28	200	50	40	20
9-janv.-26	1,13	1,13	200	50	40	20
10-janv.-26	1,75	1,75	200	50	40	20
11-janv.-26	1,43	1,43	200	50	40	20
12-janv.-26	1,98	1,93	200	50	40	20
13-janv.-26	2,06	2,16	200	50	40	20
14-janv.-26	1,89	1,94	200	50	40	20
15-janv.-26	1,60	1,60	200	50	40	20
16-janv.-26	2,30	2,30	200	50	40	20
17-janv.-26	2,07	2,07	200	50	40	20
18-janv.-26	1,86	1,83	200	50	40	20
19-janv.-26	1,82	1,79	200	50	40	20
20-janv.-26	1,93	1,93	200	50	40	20
21-janv.-26	1,46	1,42	200	50	40	20
22-janv.-26	1,35	1,47	200	50	40	20
23-janv.-26	1,69	1,70	200	50	40	20
24-janv.-26	1,17	1,17	200	50	40	20
25-janv.-26	1,51	1,51	200	50	40	20
26-janv.-26	1,25	1,25	200	50	40	20
27-janv.-26	1,57	OTNOC	200	50	40	20
28-janv.-26	2,04	2,04	200	50	40	20
29-janv.-26	1,97	1,97	200	50	40	20
30-janv.-26	1,85	1,84	200	50	40	20
31-janv.-26	1,35	1,35	200	50	40	20

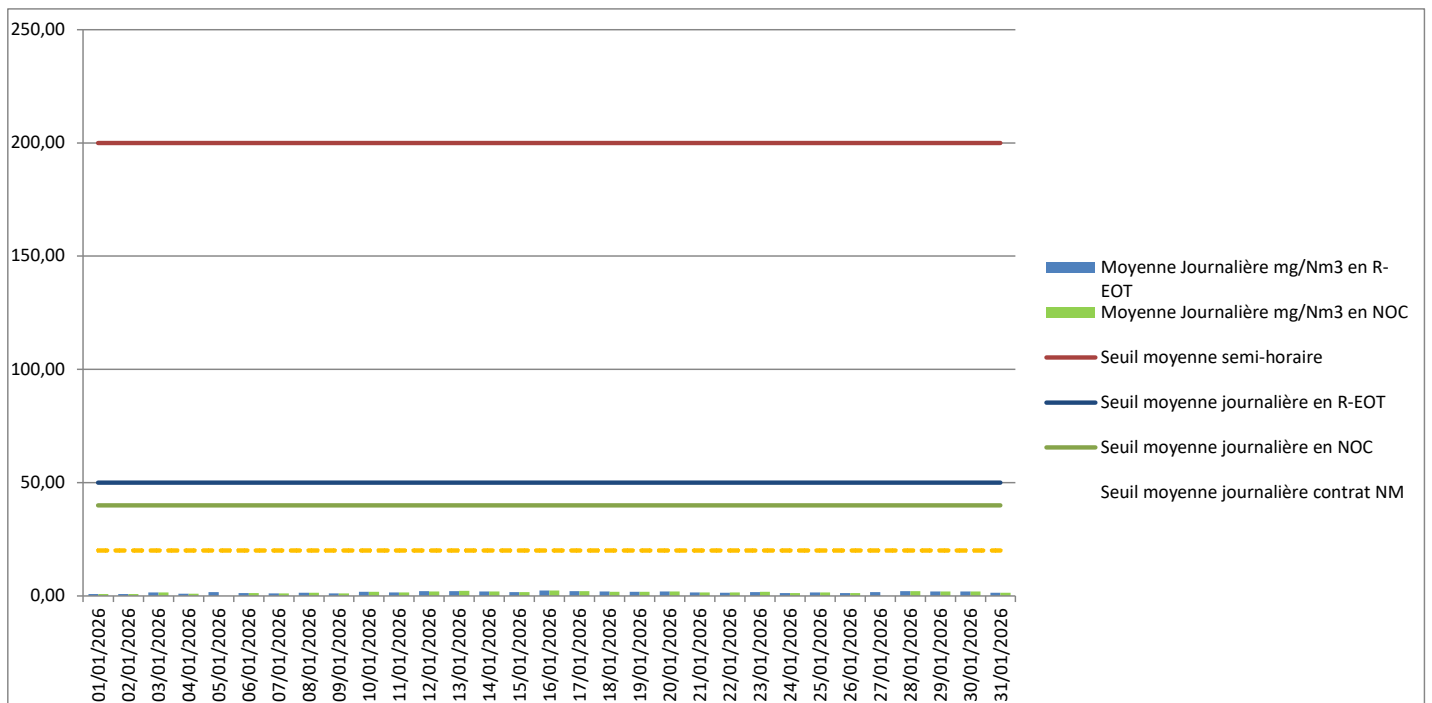


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi- horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-janv.-26	55,56	55,56	200	80	80	60
2-janv.-26	55,14	55,16	200	80	80	60
3-janv.-26	54,90	54,90	200	80	80	60
4-janv.-26	53,89	53,97	200	80	80	60
5-janv.-26	55,67	OTNOC	200	80	80	60
6-janv.-26	54,78	54,78	200	80	80	60
7-janv.-26	52,96	52,96	200	80	80	60
8-janv.-26	53,56	53,56	200	80	80	60
9-janv.-26	53,18	53,18	200	80	80	60
10-janv.-26	55,93	55,93	200	80	80	60
11-janv.-26	54,20	54,20	200	80	80	60
12-janv.-26	43,21	43,30	200	80	80	60
13-janv.-26	53,98	54,00	200	80	80	60
14-janv.-26	53,24	53,22	200	80	80	60
15-janv.-26	54,62	54,62	200	80	80	60
16-janv.-26	52,75	52,75	200	80	80	60
17-janv.-26	53,90	53,90	200	80	80	60
18-janv.-26	53,89	53,93	200	80	80	60
19-janv.-26	54,50	54,49	200	80	80	60
20-janv.-26	53,35	53,34	200	80	80	60
21-janv.-26	52,12	52,20	200	80	80	60
22-janv.-26	45,55	48,29	200	80	80	60
23-janv.-26	48,07	48,08	200	80	80	60
24-janv.-26	49,70	49,69	200	80	80	60
25-janv.-26	49,22	49,22	200	80	80	60
26-janv.-26	48,58	48,58	200	80	80	60
27-janv.-26	49,34	OTNOC	200	80	80	60
28-janv.-26	49,45	49,45	200	80	80	60
29-janv.-26	49,89	49,92	200	80	80	60
30-janv.-26	48,92	48,92	200	80	80	60
31-janv.-26	50,39	50,39	200	80	80	60

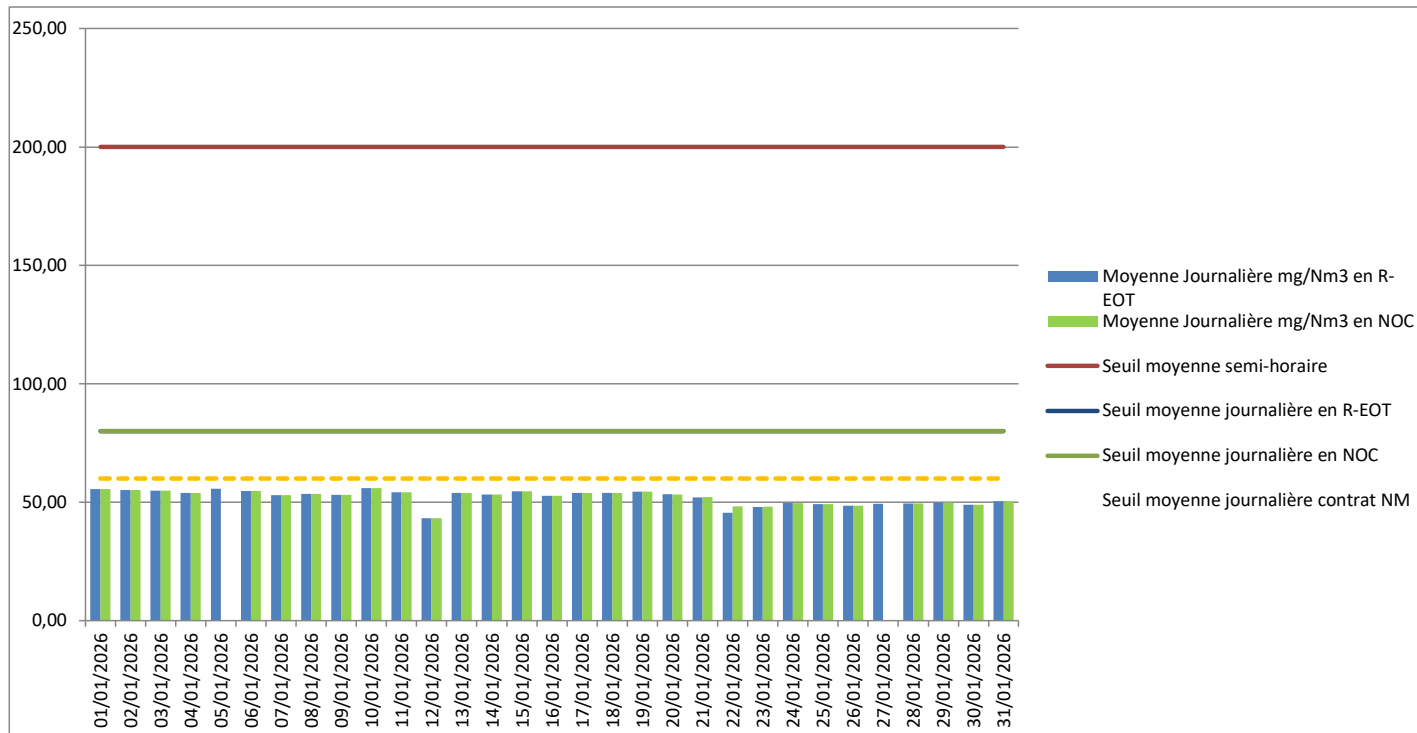

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
2-janv.-26	0,04	0,04	30	10	10
3-janv.-26	0,01	0,01	30	10	10
4-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
5-janv.-26	0,00	OTNOC	30	10	10
6-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
7-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
8-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
9-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
10-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
11-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
12-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
13-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
14-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
15-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
16-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
17-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
18-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
19-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
20-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
21-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
22-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
23-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
24-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
25-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
26-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
27-janv.-26	0,00	OTNOC	30	10	10
28-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
29-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
30-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10
31-janv.-26	0,00	0,00	30	10	10

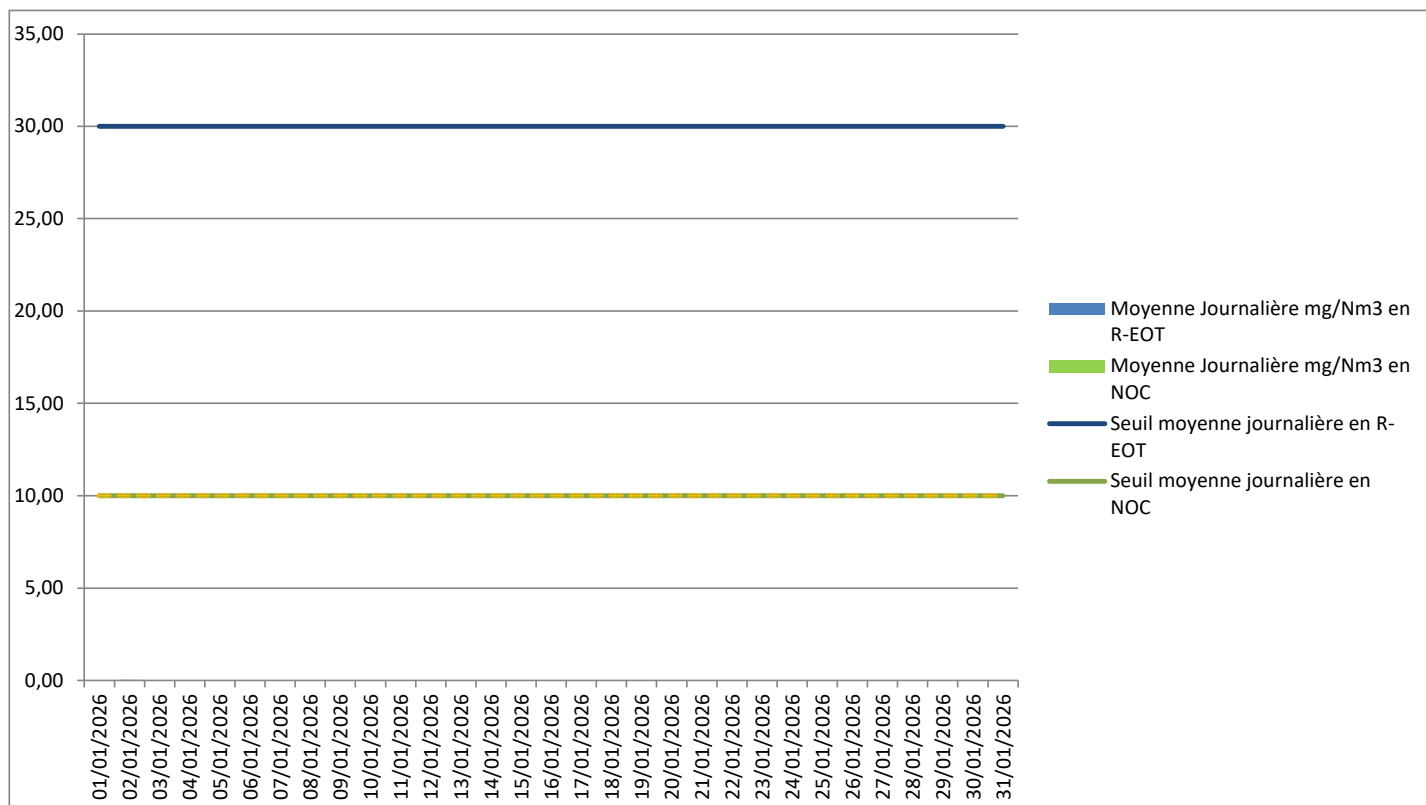

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-janv.-26	9,49	9,49	150	50	50	20
2-janv.-26	11,86	11,84	150	50	50	20
3-janv.-26	9,42	9,42	150	50	50	20
4-janv.-26	7,26	7,27	150	50	50	20
5-janv.-26	14,19	OTNOC	150	50	50	20
6-janv.-26	10,41	10,41	150	50	50	20
7-janv.-26	9,88	9,87	150	50	50	20
8-janv.-26	8,22	8,22	150	50	50	20
9-janv.-26	6,58	6,58	150	50	50	20
10-janv.-26	7,21	7,19	150	50	50	20
11-janv.-26	5,44	5,44	150	50	50	20
12-janv.-26	5,00	5,00	150	50	50	20
13-janv.-26	11,82	11,31	150	50	50	20
14-janv.-26	11,52	11,58	150	50	50	20
15-janv.-26	9,15	9,15	150	50	50	20
16-janv.-26	15,11	15,11	150	50	50	20
17-janv.-26	8,13	8,13	150	50	50	20
18-janv.-26	7,18	7,20	150	50	50	20
19-janv.-26	9,15	9,23	150	50	50	20
20-janv.-26	8,30	8,34	150	50	50	20
21-janv.-26	9,36	9,06	150	50	50	20
22-janv.-26	24,47	8,46	150	50	50	20
23-janv.-26	12,72	12,73	150	50	50	20
24-janv.-26	9,43	9,43	150	50	50	20
25-janv.-26	12,49	12,49	150	50	50	20
26-janv.-26	6,90	6,90	150	50	50	20
27-janv.-26	64,08	OTNOC	150	50	50	20
28-janv.-26	16,04	16,04	150	50	50	20
29-janv.-26	16,99	16,84	150	50	50	20
30-janv.-26	17,16	17,24	150	50	50	20
31-janv.-26	15,97	15,97	150	50	50	20

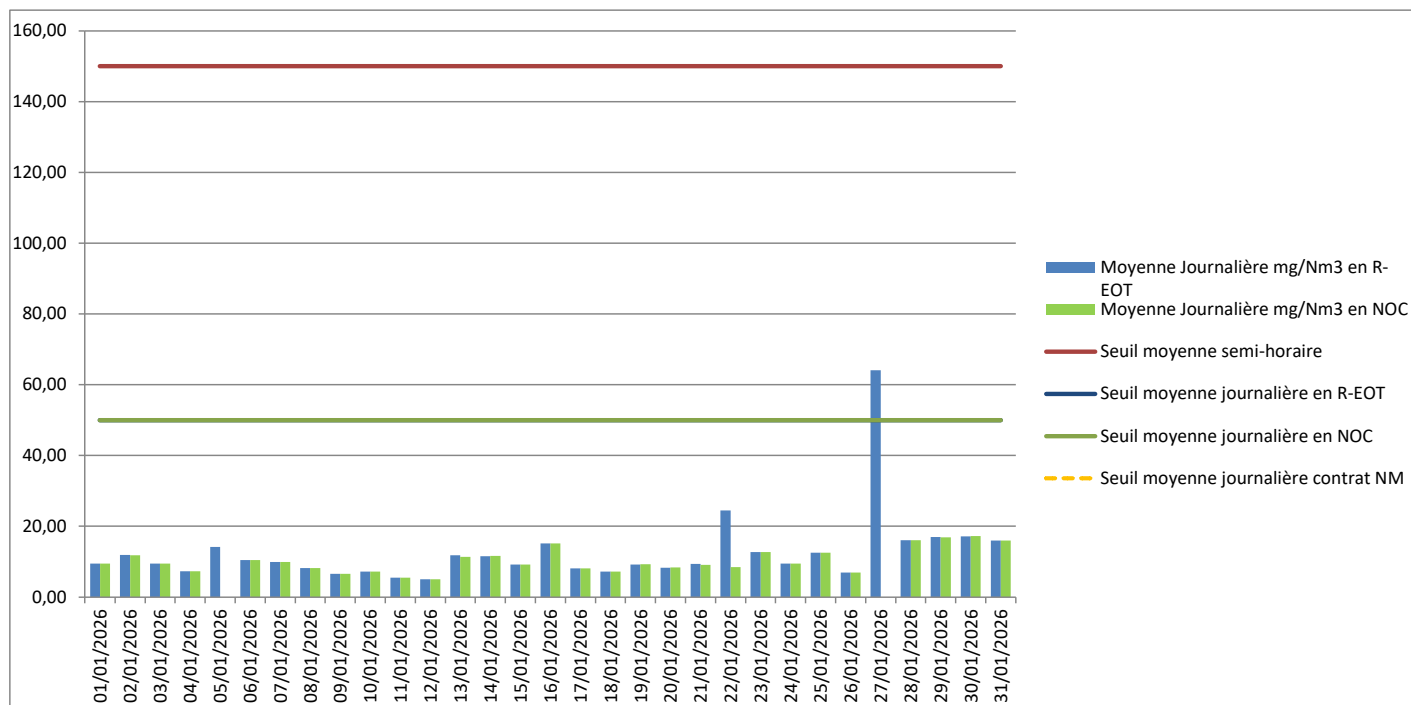

Rapport Mensuel Ligne 2

Rapport Mensuel																										janv-26		
		Données VSTA en R-EOT L2								Paramètres process L2							Données VSTA en NOC L2								Temps fonctionnement L2			
		Poussières		CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Hg	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	PS NOC L2	CO10m NOC L2	COT NOC L2	HCl NOC L2	SO2 NOC L2	NOx NOC L2	NH3 NOC L2	Hgt NOC	Marche four L2	OTNOC L2	M. Bruleur L2	A. Sécurité L2
		Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	h:mm:ss	h:mm:ss	h:mm:ss
VLE REG Jour		10	50	10	10	50	80	30								5	50	10	8	40	80	10	20					
VLE CONT Jour		5	20	5	6	20	60	10	20					850		5	20	5	6	20	60	10	20					
Seuil Min																												
VLE CO 10 min			150																									
01/01/2026		0,58	5,81	0,11	3,76	0,01	54,35	0,19	1,97	15,90	9,10	17,88	9,36	1034,4	49569,2	0,58		5,83	0,11	3,75	0,01	54,81	0,19	1,98	23:55:30	00:17:30	00:03:00	00:01:50
02/01/2026		0,61	5,84	0,10	3,63	0,03	55,69	0,26	1,50	17,38	8,87	18,36	9,57	1015,8	52564,1	0,61		5,84	0,10	3,63	0,03	55,69	0,26	1,50	24:00:00	00:00:50	00:00:00	00:00:00
03/01/2026		0,55	6,63	0,13	3,23	0,00	54,17	0,23	1,32	16,72	8,59	18,24	9,86	1002,4	49664,2	0,55		6,71	0,13	3,26	0,00	54,19	0,23	1,32	24:00:00	00:20:20	00:37:40	00:00:00
04/01/2026		0,54	5,48	0,10	3,45	0,00	52,64	0,39	1,42	16,00	8,65	17,82	9,84	1011,4	47993,5	0,54		5,44	0,10	3,49	0,00	52,94	0,39	1,41	19:13:10	04:51:00	04:45:20	00:00:50
05/01/2026		0,45	4,69	0,05	2,62	0,00	55,92	0,19	5,88	15,31	8,73	16,51	9,48	1050,7	48288,5	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	12:00:30	07:58:00	12:37:10	00:00:00
06/01/2026		0,59	3,28	0,05	3,74	0,00	53,83	0,27	1,82	16,36	9,06	17,94	9,40	1056,2	50816,4	0,59		3,28	0,05	3,74	0,00	53,83	0,27	1,82	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
07/01/2026		0,53	4,34	0,10	3,43	0,00	52,31	0,38	1,37	15,75	9,11	17,86	9,30	1049,0	49415,7	0,53		4,34	0,10	3,43	0,00	52,26	0,38	1,37	24:00:00	00:10:00	00:00:00	00:00:00
08/01/2026		0,55	5,82	0,17	3,87	0,13	54,09	0,47	1,52	15,99	8,98	18,06	9,39	1051,1	49352,5	0,55		5,83	0,17	3,87	0,13	54,09	0,47	1,52	24:00:00	00:00:50	00:09:10	00:00:00
09/01/2026		0,49	4,33	0,09	3,83	0,01	53,67	0,25	1,76	16,80	9,19	18,85	9,21	1051,1	52213,0	0,49		4,33	0,09	3,83	0,01	53,67	0,25	1,76	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
10/01/2026		0,51	2,16	0,05	3,92	0,00	55,34	0,28	1,68	15,95	9,45	19,54	9,02	1066,4	50085,1	0,51		2,17	0,05	3,90	0,00	55,37	0,28	1,67	24:00:00	00:12:30	00:00:00	00:00:00
11/01/2026		0,50	4,27	0,09	3,49	0,00	52,99	0,33	2,46	15,69	9,52	19,05	8,92	1077,4	50051,7	0,50		2,85	0,09	3,58	0,00	53,34	0,33	2,47	21:27:20	01:58:50	03:53:50	00:00:00
12/01/2026		0,51	4,54	0,14	3,68	0,09	47,65	0,28	1,92	15,97	9,33	19,45	9,07	1063,7	49817,0	0,51		4,54	0,14	3,68	0,09	47,65	0,28	1,92	24:00:00	00:01:10	00:00:00	00:00:00
13/01/2026		0,51	3,63	0,06	3,72	0,00	53,92	0,24	3,31	16,07	8,94	18,17	9,40	1038,7	49877,2	0,52		3,24	0,05	3,80	0,00	54,21	0,24	3,16	22:07:10	02:50:20	00:27:40	00:33:30
14/01/2026		0,56	6,72	0,16	3,74	0,21	53,25	0,14	2,54	15,93	8,88	17,78	9,45	1035,9	49224,2	0,56		6,46	0,16	3,80	0,23	53,63	0,13	3,77	23:25:50	01:05:20	00:04:30	00:13:50
15/01/2026		0,55	3,98	0,05	3,82	0,00	54,47	0,38	2,25	16,33	9,17	18,78	9,19	1056,2	50862,5	0,55		3,98	0,05	3,82	0,00	54,47	0,38	2,25	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
16/01/2026		0,50	3,69	0,06	3,96	0,00	53,64	0,23	1,83	15,91	9,19	18,78	9,16	1045,1	49759,1	0,50		3,69	0,06	3,96	0,00	53,64	0,23	1,83	24:00:00	00:00:00	00:08:20	00:00:00
17/01/2026		0,51	4,15	0,09	3,74	0,04	53,83	0,14	1,61	15,96	9,40	19,60	8,97	1055,3	50178,7	0,51		4,15	0,09	3,74	0,04	53,83	0,14	1,61	24:00:00	00:00:00	00:03:20	00:00:00
18/01/2026		0,53	10,54	0,22	3,64	0,41	53,02	0,22	1,72	15,93	9,37	18,98	9,00	1044,5	50242,1	0,53		7,63	0,13	3,65	0,04	53,05	0,23	1,59	23:58:20	00:17:50	00:03:00	00:00:20
19/01/2026		0,53	6,14	0,08	3,81	0,00	54,24	0,27	1,65	16,69	8,93	18,64	9,42	1025,8	50872,1	0,53		6,12	0,08	3,82	0,00	54,23	0,27	1,66	24:00:00	00:16:10	00:00:00	00:00:00
20/01/2026		0,51	7,55	0,10	4,51	0,09	52,88	0,29	2,72	15,83	9,21	18,68	9,10	1055,1	49851,8	0,51		7,52	0,10	4,50	0,10	52,94	0,29	47,96	24:00:00	00:12:00	00:00:00	00:00:00
21/01/2026		0,54	9,27	0,18	3,50	0,12	51,40	0,36	9,89	16,92	8,84	18,90	9,45	1016,0	51382,5	0,54		9,51	0,19	3,59	0,13	51,58	0,35	25,17	24:00:00	01:00:20	00:58:10	00:00:00
22/01/2026		0,48	14,02	0,13	3,73	0,04	44,73	0,45	3,53	15,56	9,03	18,40	9,19	1029,0	48747,4	0,47		9,66	0,13	3,93	0,04	46,32	0,46	3,65	24:00:00	01:44:10	00:50:50	00:00:00
23/01/2026		0,49	8,31	0,12	4,23	0,07	47,62	0,25	2,48	16,69	9,07	18,66	9,21	1030,3	51893,8	0,49		8,31	0,12	4,23	0,07	47,61	0,25	2,48	24:00:00	00:01:40	00:00:00	00:00:00
24/01/2026		0,56	4,79	0,06	3,96	0,00	48,25	0,31	1,73	17,06	9,22	19,70	9,13	1022,9	52688,2	0,56		4,79	0,06	3,94	0,00	48,46	0,32	1,72	23:49:50	00:25:50	00:04:00	00:04:10
25/01/2026		0,48	5,90	0,19	3,50	0,25	48,67	0,41	2,76	16,90	9,27	19,94	9,03	1029,5	52465,0	0,49		6,08	0,20	3,51	0,26	48,64	0,42	2,81	24:00:00	00:53:00	00:59:40	00:00:00
26/01/2026		0,53	18,67	0,33	3,81	0,39	47,34	0,21	1,90	15,98	8,87	18,26	9,41	1006,8	49322,0	0,53		18,07	0,34	3,83	0,39	47,38	0,21	1,90	23:31:50	00:14:50	00:04:30	00:28:10
27/01/2026		0,52	7,62	0,05	4,10	0,00	47,25	0,28	1,65	16,34	8,94	18,04	9,28	1018,7	51067,1	0,52		7,63	0,05	4,10	0,00	47,25	0,28	1,65	24:00:00	00:01:10	00:00:00	00:00:00
28/01/2026		0,52	5,05	0,07	3,88	0,00	48,65	0,38	2,23	15,86	8,92	18,27	9,36	1024,7	49263,4	0,52		5,05	0,07	3,88	0,00	48,65	0,38	2,23	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
29/01/2026		0,48	4,98	0,06	4,78	0,00	49,15	0,26	2,18	16,68	8,96	19,20	9,34	1019,1	51069,6	0,48		4,98	0,06	4,79	0,00	49,15	0,26	2,18	24:00:00	00:04:20	00:00:00	00:00:00
30/01/2026		0,57	5,60	0,05	4,51	0,00	47,93	0,20	2,15	16,45	8,88	18,83	9,40	1027,1	50351,2	0,57		6,18	0,05	4,57	0,00	48,05	0,20	2,16	24:00:00	00:28:30	00:33:40	00:00:00
31/01/2026		0,53	3,56	0,05	4,27	0,00	49,19	0,28	1,66	16,59	8,52	18,43	9,76	1004,6	49419,1	0,53		3,56	0,05	4,27	0,00	49,19	0,28	1,66	24:00:00	00:00:30	00:14:40	00:00:00
Max.		0,61	18,67	0,33	4,78	0,41	55,92	0,47	9,89	17,38	9,52	19,94	9,86	1077,4	52688,2	0,61		18,07	0,34	4,79	0,39	55,69	0,47	47,96				
Dep. VLE Jour REG		0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
DEP. VLE JOUR CT		0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
Moy/Cumul		0,53	6,31	0,11	3,82	0,06	51,59	0,29	4,37	16,26	9,04	18,61	9,31	1035,7	50321,3	0,53		6,06	0,10	3,86	0,05	51,59	0,29	4,39	30j 01:29:30	1j 01:27:00	1j 03:32:10	01:23:30
Dép Seuil min														0														
Dép CO 10 min			0																									

Contrôle Régl L2 V1 - 01/2026	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:00						00:00	00:00

Contrôle Régl L2 V1 - 2026	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:00						00:00	00:00

Compteur Indisponibilités DMS				
2026/01/01 - 2026/01/31	Tps Indispo DMS L2	Temps R-EOT L2	Ratio (seuil 5.0%)	
			Mois	Cumulé
2026-01	00:47:20	29j 23:53:40	0.11%	0.11%
Total	00:47:20	29j 23:53:40		0.11%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 2 - Redondant								
2026/01/01 - 2026/01/31	CO2_R2_2C	CO30m_R2_2C	COT_R2_2C	HCL_R2_2C	NH3_R2_2C	NOX_R2_2C	POUSS_R2_2C	SO2_R2_2C
2026-01	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 2 - Titulaire								
2026/01/01 - 2026/01/31	CO2_T2_2C	CO30m_T2_2C	COT_T2_2C	HCL_T2_2C	Hgt_T2_2C	NH3_T2_2C	NOX_T2_2C	SO2_T2_2C
2026-01	0.0%	0.07%	0.13%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.07%	0.13%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Dépassement VL Indicative Mercure L2	
2026/01/01 - 2026/01/31	Hgt NOC
Seuil	40
2026-01	09:00:00
Total	09:00:00

Indisponibilités Mercure L2	
2026/01/01 - 2026/01/31	Hgt
2026-01	00:00:00
Total	00:00:00

Compteurs OTNOC H1 et H2		
2026/01/01 - 2026/01/31	OTNOC L2 (H1)	OTNOC L2 (H2)
2026-01	1j 01:27:00	00:00:00
Total	1j 01:27:00	00:00:00

Nb dépassement VLE jour NOC									
2026/01/01 - 2026/01/31	PS NOC L2	CO10m NOC L2	COT NOC L2	HCl NOC L2	SO2 NOC L2	NOx NOC L2	NH3 NOC L2	Hgt NOC	Global
Seuil	5	50	10	8	40	80	10	20	
2026-01	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Total	0	0	0	0	0	0	0	2	2


Nombre de dépassements VLE jour R-EOT								
2026/01/01 - 2026/01/31	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Global
Seuil	10	50	10	10	50	80	30	
2026-01	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de moyennes jours invalides (Limite 10J/an)							
2026/01/01 - 2026/01/31	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	Global
2026-01	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0


UIOM VALO'LOIRE
Rapport Mensuel Flux L2

Flux journaliers																	janv-26
Unité	Flux Jour R-EOT								Flux Journalier NOC L2								
	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Q - Hg	Q - PS NOC	Q - COT NOC	Q - HCL NOC	Q - SO2 NOC	Q - NOx NOC	Q - CO NOC	Q - NH3 NOC	Q - Hg NOC	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	
VLE Jour	14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2	72	7.2	14.4	11.52	57.6	115.2	72	14	28.8	
01/01/2026	0,6888	0,13	4,45	0,01	64,58	6,52	0,2224	2,35	0,68	0,13	4,40	0,01	64,51	6,53	0,22	2,34	
02/01/2026	0,7739	0,12	4,60	0,04	70,25	6,95	0,3330	1,89	0,77	0,12	4,60	0,04	70,21	6,95	0,33	1,89	
03/01/2026	0,6480	0,15	3,91	0,00	64,54	7,60	0,2792	1,57	0,64	0,15	3,90	0,00	63,66	7,53	0,27	1,55	
04/01/2026	0,4990	0,09	3,18	0,00	48,70	5,04	0,3553	1,30	0,49	0,09	3,17	0,00	48,38	4,93	0,35	1,28	
05/01/2026	0,2632	0,03	1,59	0,00	31,63	2,65	0,1141	3,45	0,22	0,03	1,64	0,00	23,02	2,18	0,10	3,25	
06/01/2026	0,7155	0,07	4,56	0,00	65,67	4,00	0,3286	2,22	0,72	0,07	4,56	0,00	65,67	4,00	0,33	2,22	
07/01/2026	0,6286	0,11	4,07	0,00	62,00	5,13	0,4516	1,63	0,62	0,11	4,03	0,00	61,56	5,09	0,45	1,62	
08/01/2026	0,6526	0,21	4,60	0,16	64,03	6,90	0,5555	1,80	0,65	0,21	4,60	0,16	64,01	6,89	0,56	1,80	
09/01/2026	0,6131	0,11	4,81	0,01	67,31	5,43	0,3209	2,22	0,61	0,11	4,81	0,01	67,31	5,43	0,32	2,22	
10/01/2026	0,6182	0,06	4,72	0,00	66,53	2,58	0,3413	2,03	0,61	0,06	4,65	0,00	65,91	2,56	0,34	2,00	
11/01/2026	0,5355	0,09	3,77	0,00	57,02	3,82	0,3528	2,64	0,52	0,09	3,77	0,00	55,92	2,97	0,35	2,59	
12/01/2026	0,6049	0,16	4,40	0,11	57,10	5,13	0,3295	2,30	0,60	0,16	4,40	0,11	57,05	5,13	0,33	2,30	
13/01/2026	0,5423	0,07	3,97	0,00	57,01	3,62	0,2536	3,44	0,52	0,05	3,92	0,00	55,26	3,26	0,25	3,18	
14/01/2026	0,6349	0,18	4,26	0,24	60,24	7,72	0,1489	4,21	0,62	0,18	4,25	0,26	59,57	7,64	0,14	4,18	
15/01/2026	0,6706	0,06	4,67	0,00	66,50	4,85	0,4689	2,74	0,67	0,06	4,67	0,00	66,50	4,85	0,47	2,75	
16/01/2026	0,5958	0,07	4,73	0,00	64,06	4,36	0,2705	2,19	0,60	0,07	4,73	0,00	64,06	4,36	0,27	2,19	
17/01/2026	0,6186	0,11	4,51	0,04	64,88	4,83	0,1714	1,94	0,62	0,11	4,51	0,04	64,88	4,83	0,17	1,94	
18/01/2026	0,6403	0,25	4,39	0,46	63,93	11,96	0,2706	2,05	0,63	0,15	4,36	0,05	63,40	8,98	0,27	1,90	
19/01/2026	0,6459	0,10	4,68	0,00	66,30	7,51	0,3328	2,02	0,64	0,10	4,63	0,00	65,48	7,37	0,33	2,00	
20/01/2026	0,6132	0,12	5,43	0,12	63,20	9,10	0,3424	54,38	0,61	0,12	5,40	0,12	62,76	9,03	0,34	54,03	
21/01/2026	0,6619	0,23	4,31	0,15	63,18	11,40	0,4405	28,53	0,64	0,23	4,23	0,15	60,48	11,21	0,42	28,39	
22/01/2026	0,5600	0,14	4,51	0,05	53,09	13,94	0,5278	4,16	0,53	0,14	4,46	0,05	51,55	10,40	0,51	4,04	
23/01/2026	0,6130	0,16	5,28	0,09	59,27	10,34	0,3079	3,10	0,61	0,16	5,28	0,09	59,19	10,33	0,31	3,09	
24/01/2026	0,6985	0,07	4,98	0,00	60,59	6,90	0,3948	2,17	0,69	0,07	4,89	0,00	59,92	5,89	0,39	2,13	
25/01/2026	0,6101	0,25	4,44	0,33	61,32	7,41	0,5167	3,56	0,59	0,24	4,29	0,33	59,13	7,32	0,51	3,50	
26/01/2026	0,6100	0,39	4,41	0,47	54,62	22,67	0,2446	2,20	0,61	0,39	4,39	0,48	54,30	22,61	0,24	2,19	
27/01/2026	0,6409	0,06	5,03	0,01	57,95	9,34	0,3478	2,02	0,64	0,06	5,02	0,01	57,90	9,34	0,35	2,02	
28/01/2026	0,6142	0,08	4,60	0,00	57,54	5,92	0,4542	2,62	0,61	0,08	4,60	0,00	57,54	5,92	0,45	2,62	
29/01/2026	0,5843	0,07	5,82	0,00	60,24	6,10	0,3192	2,67	0,58	0,07	5,81	0,00	60,05	6,08	0,32	2,67	
30/01/2026	0,6897	0,06	5,48	0,00	57,92	6,32	0,2459	2,59	0,68	0,06	5,46	0,00	57,12	5,47	0,24	2,57	
31/01/2026	0,6335	0,06	5,06	0,00	58,39	4,14	0,3366	1,98	0,63	0,06	5,06	0,00	58,38	4,13	0,34	1,98	
Max	0,7739	0,39	5,82	0,47	70,25	22,67	0,5555	54,38	0,77	0,39	5,81	0,48	70,21	22,61	0,56	54,03	
Nb. Dép. VLE Jour	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00:00	
Cumul	19,1191	3,87	139,20	2,29	1869,58	220,17	10,3794	153,97	18,87	3,74	138,45	1,91	1844,64	209,22	10,25	152,39	


date	Moyenne Journalière µg/Nm3 en R-EOT (Exigence contractuelle)	Moyenne Journalière µg/Nm3 en NOC	Valeur indicative pour suivi des moyennes semi-horaires	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/01/2026	1,97	1,98	40	20	20
02/01/2026	1,50	1,50	40	20	20
03/01/2026	1,32	1,32	40	20	20
04/01/2026	1,42	1,41	40	20	20
05/01/2026	5,88	OTNOC	40	20	20
06/01/2026	1,82	1,82	40	20	20
07/01/2026	1,37	1,37	40	20	20
08/01/2026	1,52	1,52	40	20	20
09/01/2026	1,76	1,76	40	20	20
10/01/2026	1,68	1,67	40	20	20
11/01/2026	2,46	2,47	40	20	20
12/01/2026	1,92	1,92	40	20	20
13/01/2026	3,31	3,16	40	20	20
14/01/2026	2,54	3,77	40	20	20
15/01/2026	2,25	2,25	40	20	20
16/01/2026	1,83	1,83	40	20	20
17/01/2026	1,61	1,61	40	20	20
18/01/2026	1,72	1,59	40	20	20
19/01/2026	1,65	1,66	40	20	20
20/01/2026	2,72	47,96	40	20	20
21/01/2026	9,89	25,17	40	20	20
22/01/2026	3,53	3,65	40	20	20
23/01/2026	2,48	2,48	40	20	20
24/01/2026	1,73	1,72	40	20	20
25/01/2026	2,76	2,81	40	20	20
26/01/2026	1,90	1,90	40	20	20
27/01/2026	1,65	1,65	40	20	20
28/01/2026	2,23	2,23	40	20	20
29/01/2026	2,18	2,18	40	20	20
30/01/2026	2,15	2,16	40	20	20
31/01/2026	1,66	1,66	40	20	20

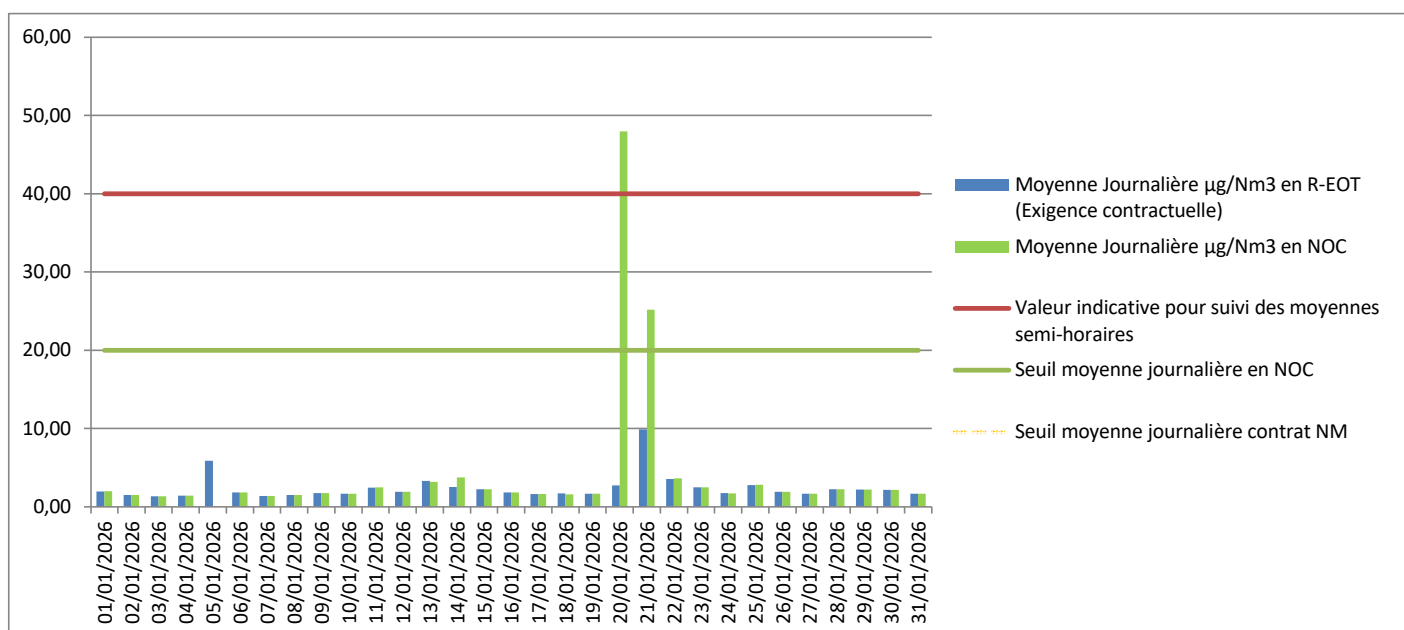


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/01/2026	0,58	0,58	30	10	5	5
02/01/2026	0,61	0,61	30	10	5	5
03/01/2026	0,55	0,55	30	10	5	5
04/01/2026	0,54	0,54	30	10	5	5
05/01/2026	0,45	OTNOC	30	10	5	5
06/01/2026	0,59	0,59	30	10	5	5
07/01/2026	0,53	0,53	30	10	5	5
08/01/2026	0,55	0,55	30	10	5	5
09/01/2026	0,49	0,49	30	10	5	5
10/01/2026	0,51	0,51	30	10	5	5
11/01/2026	0,50	0,50	30	10	5	5
12/01/2026	0,51	0,51	30	10	5	5
13/01/2026	0,51	0,52	30	10	5	5
14/01/2026	0,56	0,56	30	10	5	5
15/01/2026	0,55	0,55	30	10	5	5
16/01/2026	0,50	0,50	30	10	5	5
17/01/2026	0,51	0,51	30	10	5	5
18/01/2026	0,53	0,53	30	10	5	5
19/01/2026	0,53	0,53	30	10	5	5
20/01/2026	0,51	0,51	30	10	5	5
21/01/2026	0,54	0,54	30	10	5	5
22/01/2026	0,48	0,47	30	10	5	5
23/01/2026	0,49	0,49	30	10	5	5
24/01/2026	0,56	0,56	30	10	5	5
25/01/2026	0,48	0,49	30	10	5	5
26/01/2026	0,53	0,53	30	10	5	5
27/01/2026	0,52	0,52	30	10	5	5
28/01/2026	0,52	0,52	30	10	5	5
29/01/2026	0,48	0,48	30	10	5	5
30/01/2026	0,57	0,57	30	10	5	5
31/01/2026	0,53	0,53	30	10	5	5

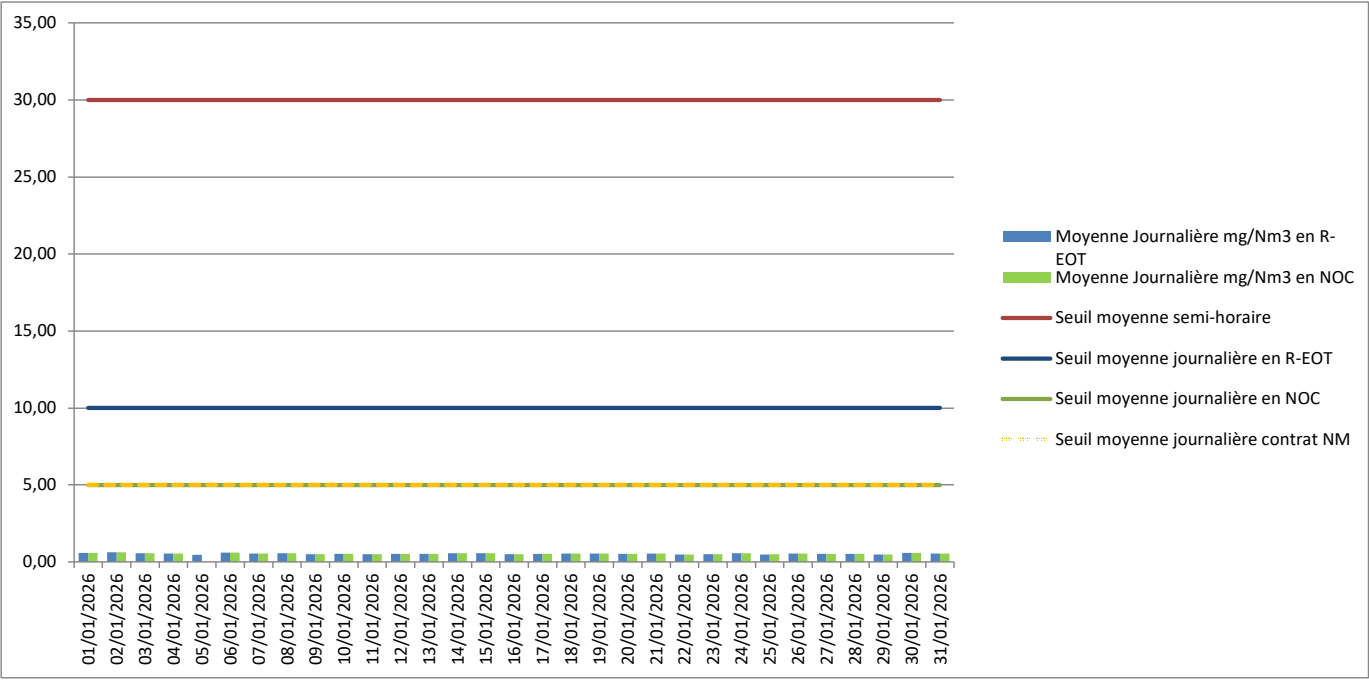


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/01/2026	0,11	0,11	20	10	10	5
02/01/2026	0,10	0,10	20	10	10	5
03/01/2026	0,13	0,13	20	10	10	5
04/01/2026	0,10	0,10	20	10	10	5
05/01/2026	0,05	OTNOC	20	10	10	5
06/01/2026	0,05	0,05	20	10	10	5
07/01/2026	0,10	0,10	20	10	10	5
08/01/2026	0,17	0,17	20	10	10	5
09/01/2026	0,09	0,09	20	10	10	5
10/01/2026	0,05	0,05	20	10	10	5
11/01/2026	0,09	0,09	20	10	10	5
12/01/2026	0,14	0,14	20	10	10	5
13/01/2026	0,06	0,05	20	10	10	5
14/01/2026	0,16	0,16	20	10	10	5
15/01/2026	0,05	0,05	20	10	10	5
16/01/2026	0,06	0,06	20	10	10	5
17/01/2026	0,09	0,09	20	10	10	5
18/01/2026	0,22	0,13	20	10	10	5
19/01/2026	0,08	0,08	20	10	10	5
20/01/2026	0,10	0,10	20	10	10	5
21/01/2026	0,18	0,19	20	10	10	5
22/01/2026	0,13	0,13	20	10	10	5
23/01/2026	0,12	0,12	20	10	10	5
24/01/2026	0,06	0,06	20	10	10	5
25/01/2026	0,19	0,20	20	10	10	5
26/01/2026	0,33	0,34	20	10	10	5
27/01/2026	0,05	0,05	20	10	10	5
28/01/2026	0,07	0,07	20	10	10	5
29/01/2026	0,06	0,06	20	10	10	5
30/01/2026	0,05	0,05	20	10	10	5
31/01/2026	0,05	0,05	20	10	10	5

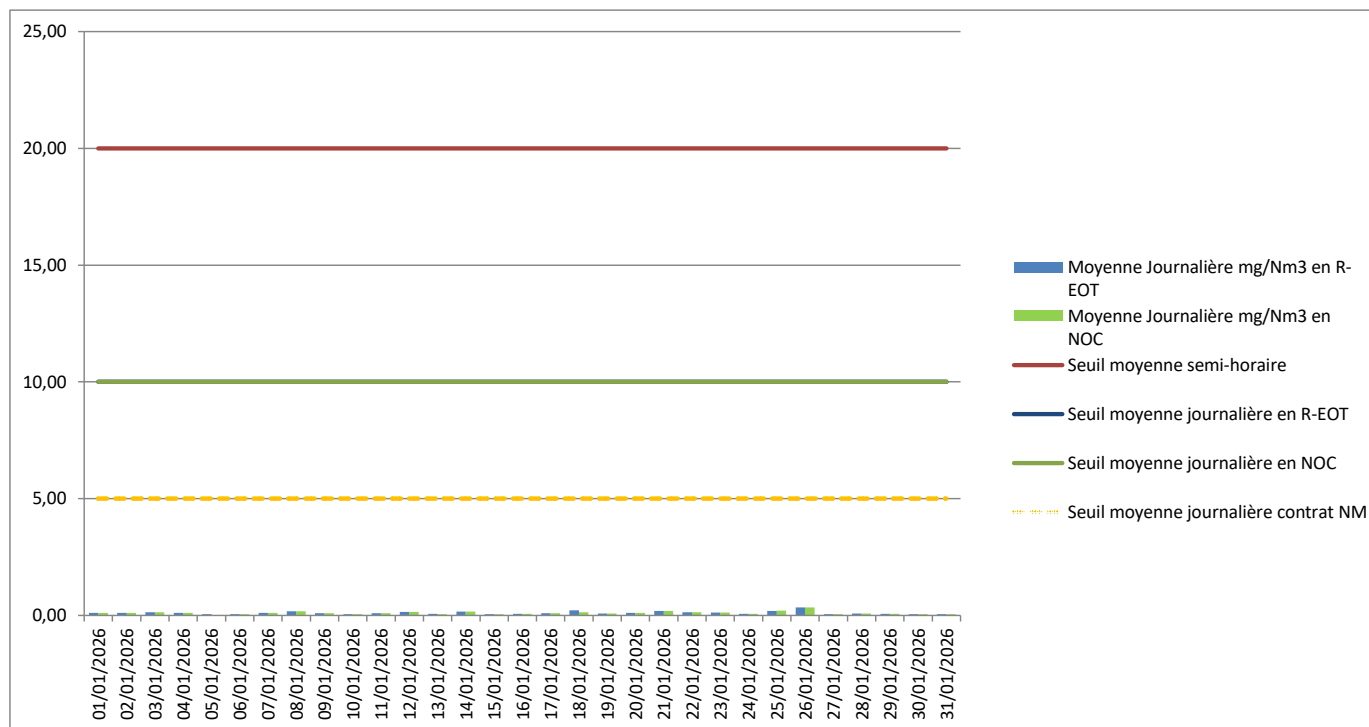


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1 janvier 2026	3,76	3,75	60	10	8	6
2 janvier 2026	3,63	3,63	60	10	8	6
3 janvier 2026	3,23	3,26	60	10	8	6
4 janvier 2026	3,45	3,49	60	10	8	6
5 janvier 2026	2,62	OTNOC	60	10	8	6
6 janvier 2026	3,74	3,74	60	10	8	6
7 janvier 2026	3,43	3,43	60	10	8	6
8 janvier 2026	3,87	3,87	60	10	8	6
9 janvier 2026	3,83	3,83	60	10	8	6
10 janvier 2026	3,92	3,90	60	10	8	6
11 janvier 2026	3,49	3,58	60	10	8	6
12 janvier 2026	3,68	3,68	60	10	8	6
13 janvier 2026	3,72	3,80	60	10	8	6
14 janvier 2026	3,74	3,80	60	10	8	6
15 janvier 2026	3,82	3,82	60	10	8	6
16 janvier 2026	3,96	3,96	60	10	8	6
17 janvier 2026	3,74	3,74	60	10	8	6
18 janvier 2026	3,64	3,65	60	10	8	6
19 janvier 2026	3,81	3,82	60	10	8	6
20 janvier 2026	4,51	4,50	60	10	8	6
21 janvier 2026	3,50	3,59	60	10	8	6
22 janvier 2026	3,73	3,93	60	10	8	6
23 janvier 2026	4,23	4,23	60	10	8	6
24 janvier 2026	3,96	3,94	60	10	8	6
25 janvier 2026	3,50	3,51	60	10	8	6
26 janvier 2026	3,81	3,83	60	10	8	6
27 janvier 2026	4,10	4,10	60	10	8	6
28 janvier 2026	3,88	3,88	60	10	8	6
29 janvier 2026	4,78	4,79	60	10	8	6
30 janvier 2026	4,51	4,57	60	10	8	6
31 janvier 2026	4,27	4,27	60	10	8	6

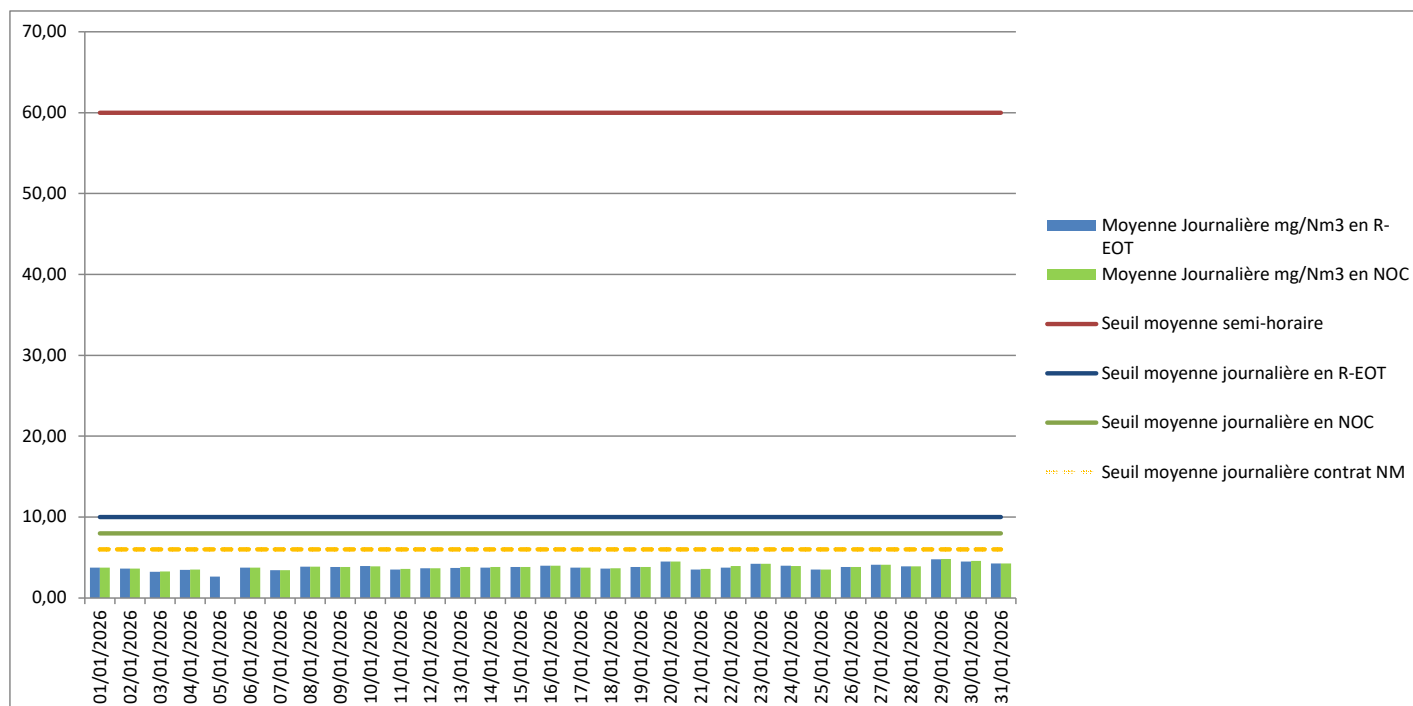


date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-janv.-26	0,01	0,01	200	50	40	20
2-janv.-26	0,03	0,03	200	50	40	20
3-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
4-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
5-janv.-26	0,00	OTNOC	200	50	40	20
6-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
7-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
8-janv.-26	0,13	0,13	200	50	40	20
9-janv.-26	0,01	0,01	200	50	40	20
10-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
11-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
12-janv.-26	0,09	0,09	200	50	40	20
13-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
14-janv.-26	0,21	0,23	200	50	40	20
15-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
16-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
17-janv.-26	0,04	0,04	200	50	40	20
18-janv.-26	0,41	0,04	200	50	40	20
19-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
20-janv.-26	0,09	0,10	200	50	40	20
21-janv.-26	0,12	0,13	200	50	40	20
22-janv.-26	0,04	0,04	200	50	40	20
23-janv.-26	0,07	0,07	200	50	40	20
24-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
25-janv.-26	0,25	0,26	200	50	40	20
26-janv.-26	0,39	0,39	200	50	40	20
27-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
28-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
29-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
30-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20
31-janv.-26	0,00	0,00	200	50	40	20

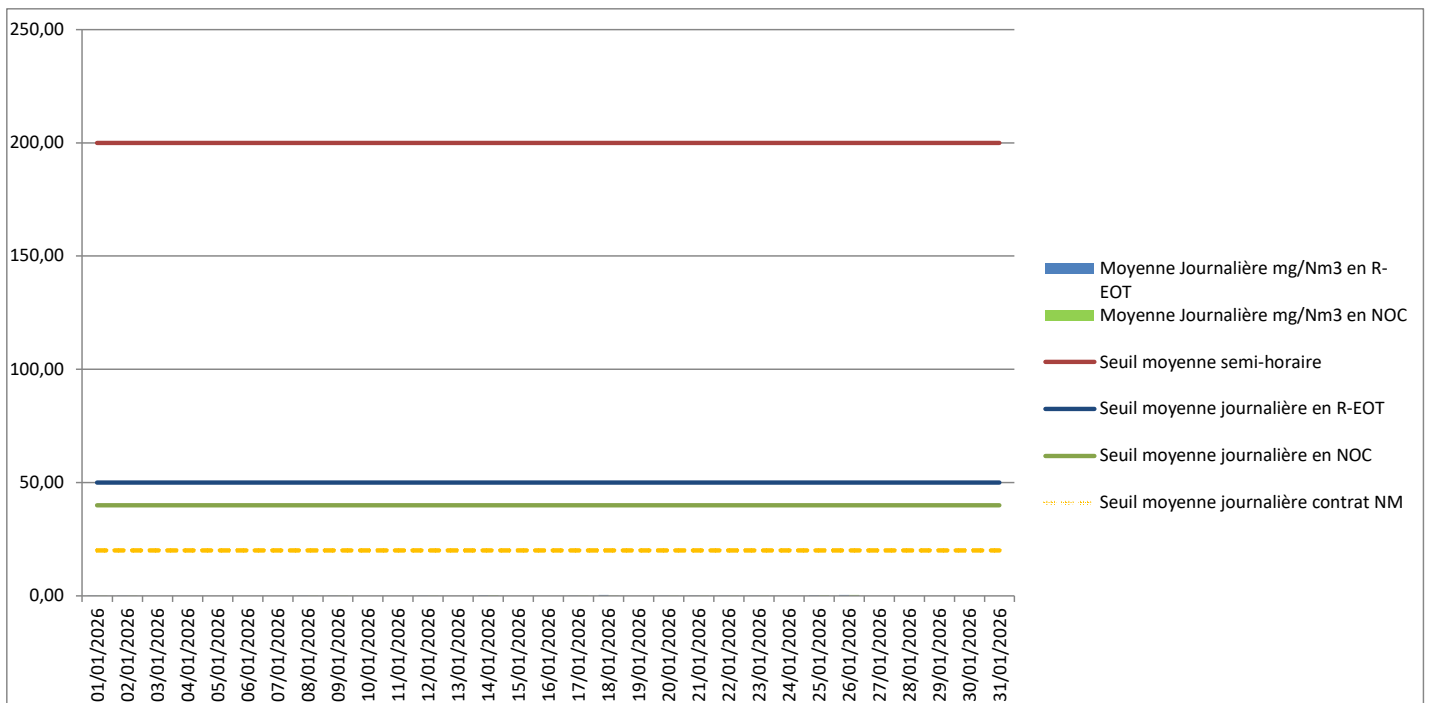

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi- horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-janv.-26	54,35	54,81	200	80	80	60
2-janv.-26	55,69	55,69	200	80	80	60
3-janv.-26	54,17	54,19	200	80	80	60
4-janv.-26	52,64	52,94	200	80	80	60
5-janv.-26	55,92	OTNOC	200	80	80	60
6-janv.-26	53,83	53,83	200	80	80	60
7-janv.-26	52,31	52,26	200	80	80	60
8-janv.-26	54,09	54,09	200	80	80	60
9-janv.-26	53,67	53,67	200	80	80	60
10-janv.-26	55,34	55,37	200	80	80	60
11-janv.-26	52,99	53,34	200	80	80	60
12-janv.-26	47,65	47,65	200	80	80	60
13-janv.-26	53,92	54,21	200	80	80	60
14-janv.-26	53,23	53,63	200	80	80	60
15-janv.-26	54,47	54,47	200	80	80	60
16-janv.-26	53,64	53,64	200	80	80	60
17-janv.-26	53,83	53,83	200	80	80	60
18-janv.-26	53,02	53,05	200	80	80	60
19-janv.-26	54,24	54,23	200	80	80	60
20-janv.-26	52,88	52,94	200	80	80	60
21-janv.-26	51,40	51,58	200	80	80	60
22-janv.-26	44,73	46,32	200	80	80	60
23-janv.-26	47,62	47,61	200	80	80	60
24-janv.-26	48,23	48,46	200	80	80	60
25-janv.-26	48,67	48,64	200	80	80	60
26-janv.-26	47,34	47,38	200	80	80	60
27-janv.-26	47,25	47,25	200	80	80	60
28-janv.-26	48,65	48,65	200	80	80	60
29-janv.-26	49,15	49,15	200	80	80	60
30-janv.-26	47,93	48,05	200	80	80	60
31-janv.-26	49,19	49,19	200	80	80	60

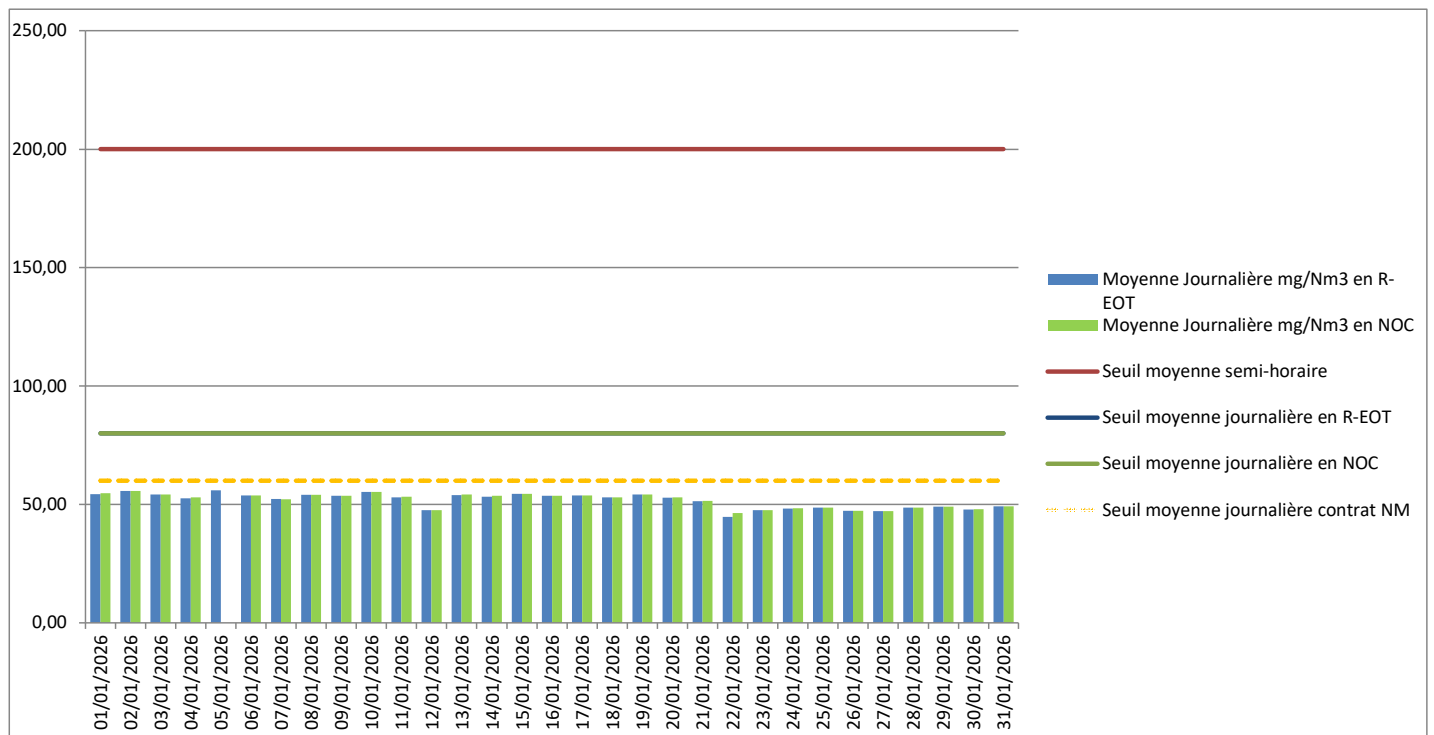

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-janv.-26	0,19	0,19	30	10	10
2-janv.-26	0,26	0,26	30	10	10
3-janv.-26	0,23	0,23	30	10	10
4-janv.-26	0,39	0,39	30	10	10
5-janv.-26	0,19	OTNOC	30	10	10
6-janv.-26	0,27	0,27	30	10	10
7-janv.-26	0,38	0,38	30	10	10
8-janv.-26	0,47	0,47	30	10	10
9-janv.-26	0,25	0,25	30	10	10
10-janv.-26	0,28	0,28	30	10	10
11-janv.-26	0,33	0,33	30	10	10
12-janv.-26	0,28	0,28	30	10	10
13-janv.-26	0,24	0,24	30	10	10
14-janv.-26	0,14	0,13	30	10	10
15-janv.-26	0,38	0,38	30	10	10
16-janv.-26	0,23	0,23	30	10	10
17-janv.-26	0,14	0,14	30	10	10
18-janv.-26	0,22	0,23	30	10	10
19-janv.-26	0,27	0,27	30	10	10
20-janv.-26	0,29	0,29	30	10	10
21-janv.-26	0,36	0,35	30	10	10
22-janv.-26	0,45	0,46	30	10	10
23-janv.-26	0,25	0,25	30	10	10
24-janv.-26	0,31	0,32	30	10	10
25-janv.-26	0,41	0,42	30	10	10
26-janv.-26	0,21	0,21	30	10	10
27-janv.-26	0,28	0,28	30	10	10
28-janv.-26	0,38	0,38	30	10	10
29-janv.-26	0,26	0,26	30	10	10
30-janv.-26	0,20	0,20	30	10	10
31-janv.-26	0,28	0,28	30	10	10

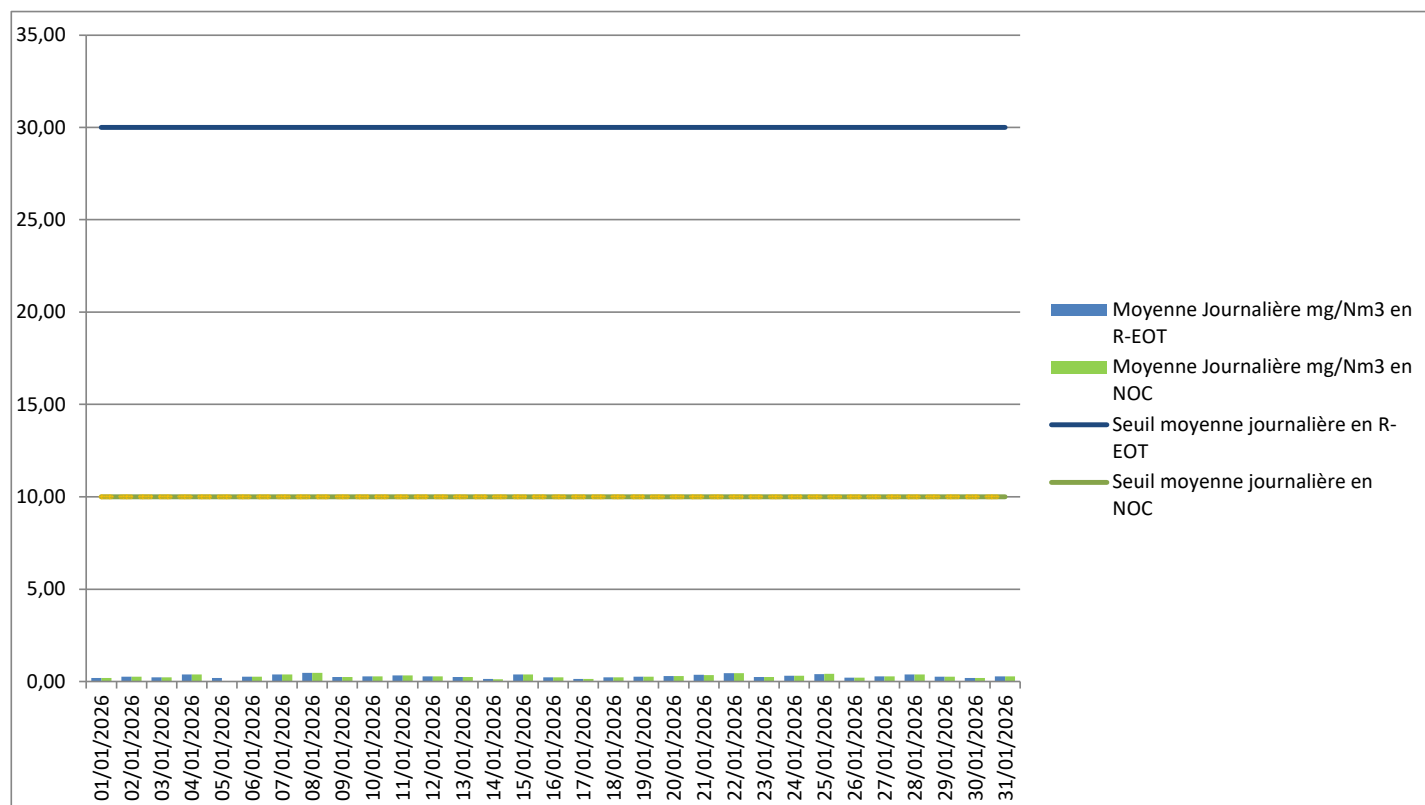

date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-janv.-26	5,81	5,83	150	50	50	20
2-janv.-26	5,84	5,84	150	50	50	20
3-janv.-26	6,63	6,71	150	50	50	20
4-janv.-26	5,48	5,44	150	50	50	20
5-janv.-26	4,69	OTNOC	150	50	50	20
6-janv.-26	3,28	3,28	150	50	50	20
7-janv.-26	4,34	4,34	150	50	50	20
8-janv.-26	5,82	5,83	150	50	50	20
9-janv.-26	4,33	4,33	150	50	50	20
10-janv.-26	2,16	2,17	150	50	50	20
11-janv.-26	4,27	2,85	150	50	50	20
12-janv.-26	4,54	4,54	150	50	50	20
13-janv.-26	3,63	3,24	150	50	50	20
14-janv.-26	6,72	6,46	150	50	50	20
15-janv.-26	3,98	3,98	150	50	50	20
16-janv.-26	3,69	3,69	150	50	50	20
17-janv.-26	4,15	4,15	150	50	50	20
18-janv.-26	10,54	7,63	150	50	50	20
19-janv.-26	6,14	6,12	150	50	50	20
20-janv.-26	7,55	7,52	150	50	50	20
21-janv.-26	9,27	9,51	150	50	50	20
22-janv.-26	14,02	9,66	150	50	50	20
23-janv.-26	8,31	8,31	150	50	50	20
24-janv.-26	4,79	4,79	150	50	50	20
25-janv.-26	5,90	6,08	150	50	50	20
26-janv.-26	18,67	18,07	150	50	50	20
27-janv.-26	7,62	7,63	150	50	50	20
28-janv.-26	5,05	5,05	150	50	50	20
29-janv.-26	4,98	4,98	150	50	50	20
30-janv.-26	5,60	6,18	150	50	50	20
31-janv.-26	3,56	3,56	150	50	50	20

